


Palacio Cibeles

Ayuntamiento de Madrid

01/05/2022 - 31/05/2022

Análisis de consumo del Contador General de Electricidad

Valores (comparación de periodos) (kWh)

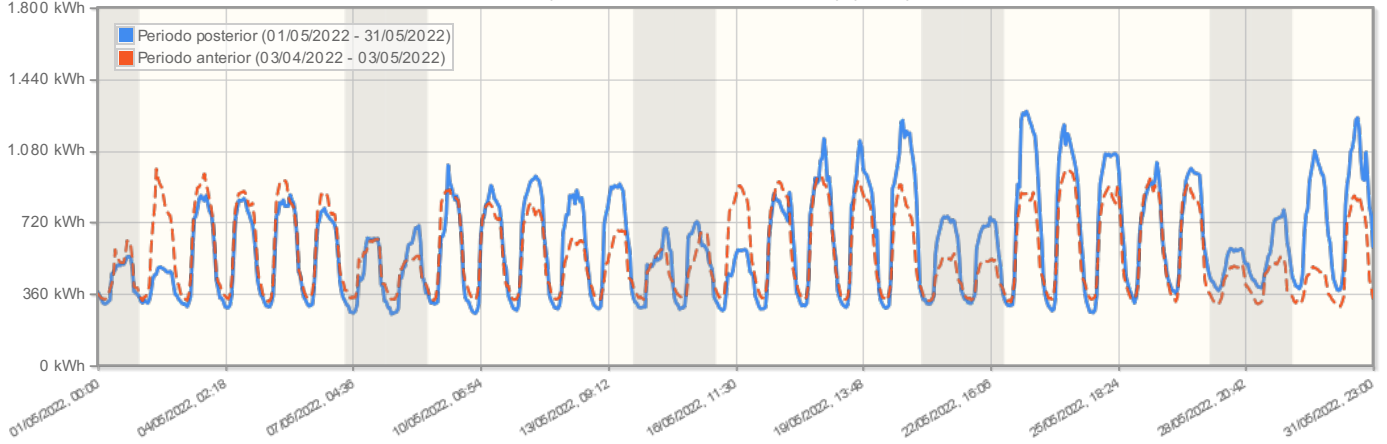

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +31.956 kWh (+7,58 %)	▲ +290 kWh (+29,29 %)	▼ -38 kWh (-12,71 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	368	346	327	328	322	326	379	553	645	650	758	807	872	873	857	836	820	812	797	742	638	531	480	389
Martes	355	330	313	307	303	318	379	703	831	874	944	962	962	996	982	955	904	863	843	860	730	605	545	410
Miércoles	338	316	291	289	286	301	385	687	815	866	914	928	937	969	966	985	962	917	904	832	679	574	507	387
Jueves	360	337	318	309	299	318	392	672	756	799	845	902	927	920	882	892	902	903	887	823	677	559	534	399
Viernes	359	339	322	315	313	325	432	717	789	830	892	927	972	975	947	948	945	940	910	833	713	616	528	400
Sábado	369	347	343	320	316	313	324	342	495	512	539	562	612	632	623	628	625	638	662	661	615	540	507	400
Domingo	369	346	340	318	317	317	326	361	525	543	572	590	621	651	657	644	655	665	664	668	605	501	473	392

>=285,75	>=364,67	>=443,58	>=522,5	>=601,42	>=680,33	>=759,25	>=838,17	>=917,08
----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------


Análisis del consumo del Contador de Gas #2

Valores (comparación de periodos) (kWh)

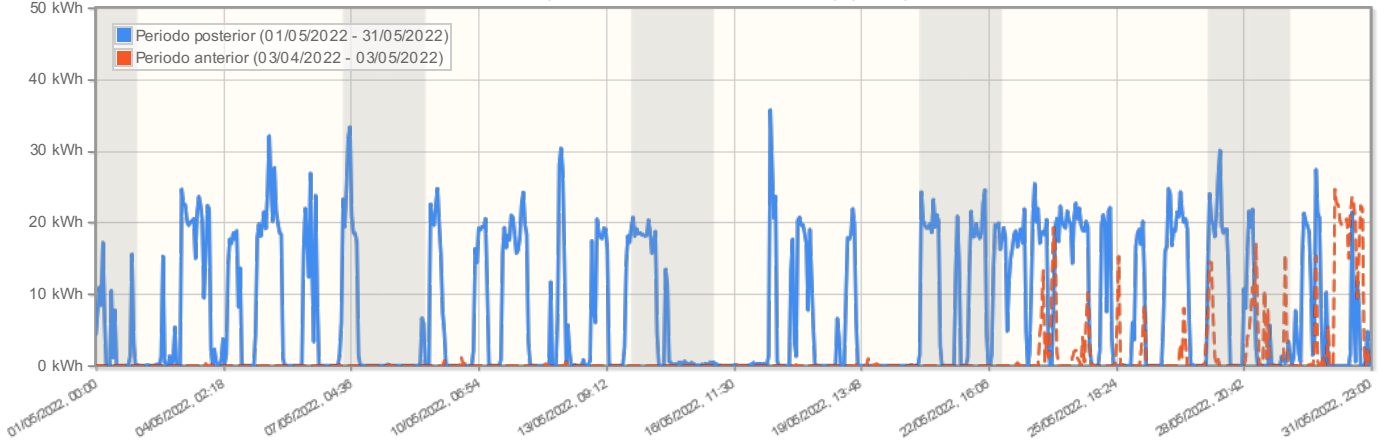

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +4.890,54 kWh (+703,53 %)	▲ +11,09 kWh (+44,94 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

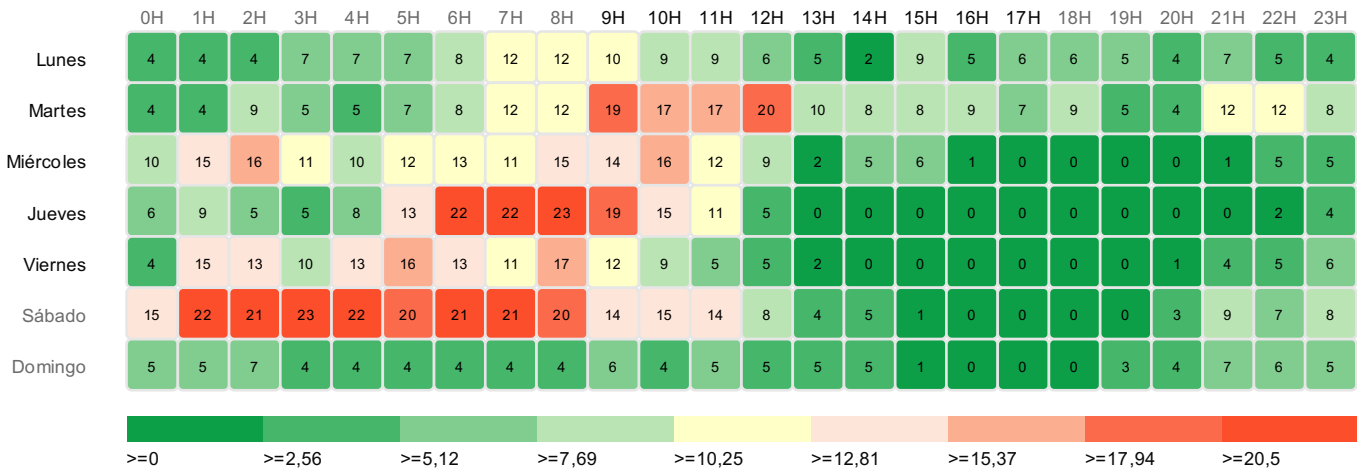


Análisis del consumo eléctrico del submetering
Pareto de consumo del submetering

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de la medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos tranformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

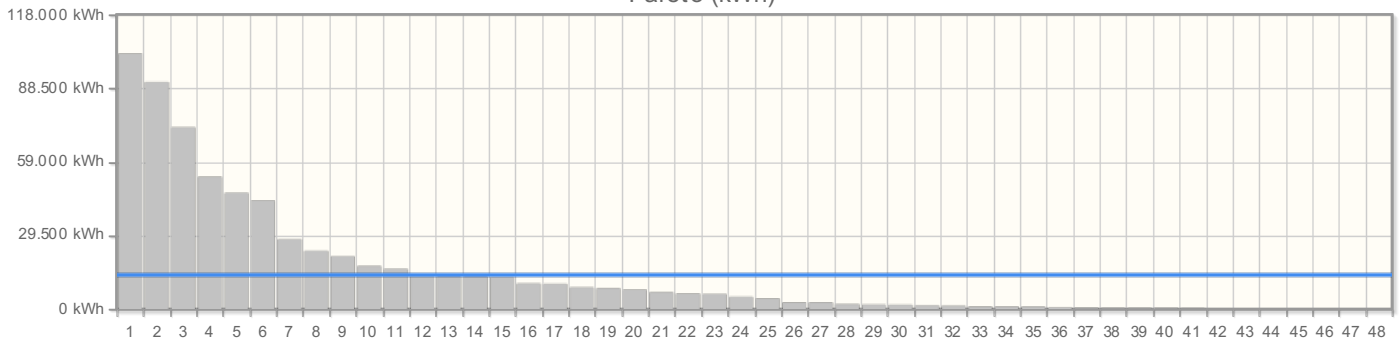


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	102.115,67 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	90.777,53 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	72.593,31 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	52.801,72 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	46.358,87 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	43.350,58 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	27.867,44 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	23.189,83 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	21.035,77 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	17.096,74 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	15.943,97 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	13.205,17 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	13.092,25 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	13.021,7 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	12.710,8 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	10.131,37 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	10.029,75 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.555,03 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.222,03 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	7.652,98 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	6.645,69 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (AI y Fz Patio)	6.116,96 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	5.920,4 kWh

24	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	4.821,86 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	4.137,86 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7º)	2.558,39 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	2.527 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	1.828,08 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	1.691,87 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	1.640,89 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	1.294 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.230,29 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	897 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	874,69 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	829,7 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	543,49 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	279,1 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	225,7 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	224,61 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	206,69 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8º)	146,31 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	4 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	0 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	0 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	0 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
48	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Consumo Resto	0 kWh
Sensores: 48		


Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

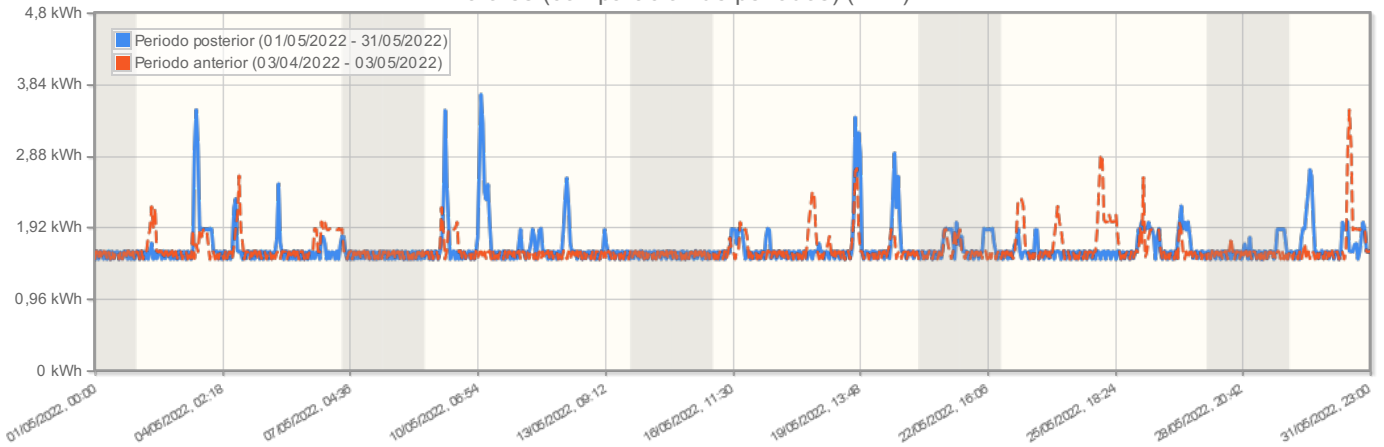


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +16,18 kWh (+1,33 %)	▲ +0,21 kWh (+5,87 %)	▼ -0 kWh (-0,11 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

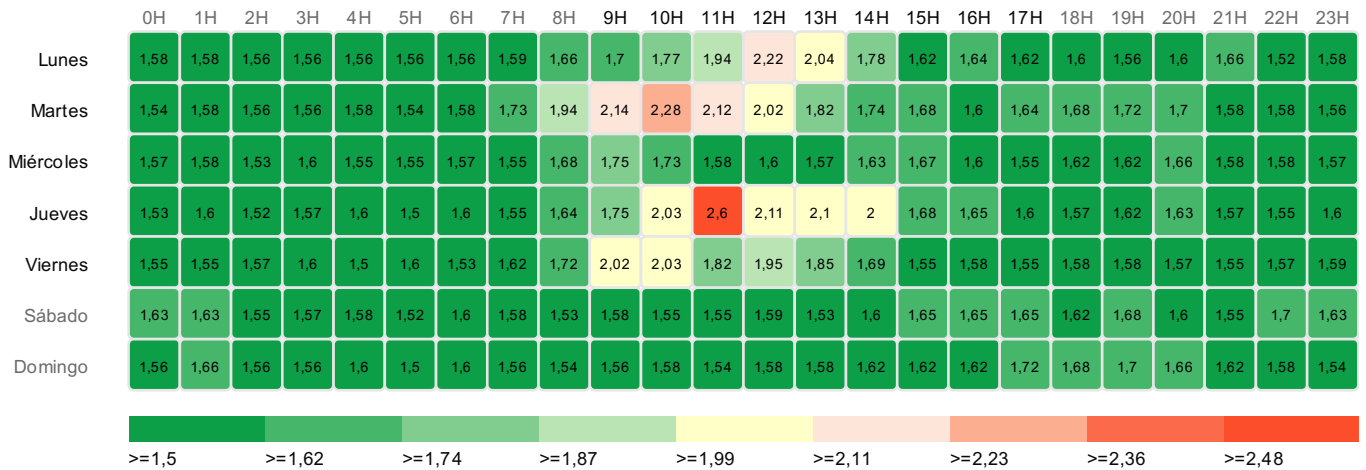


Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

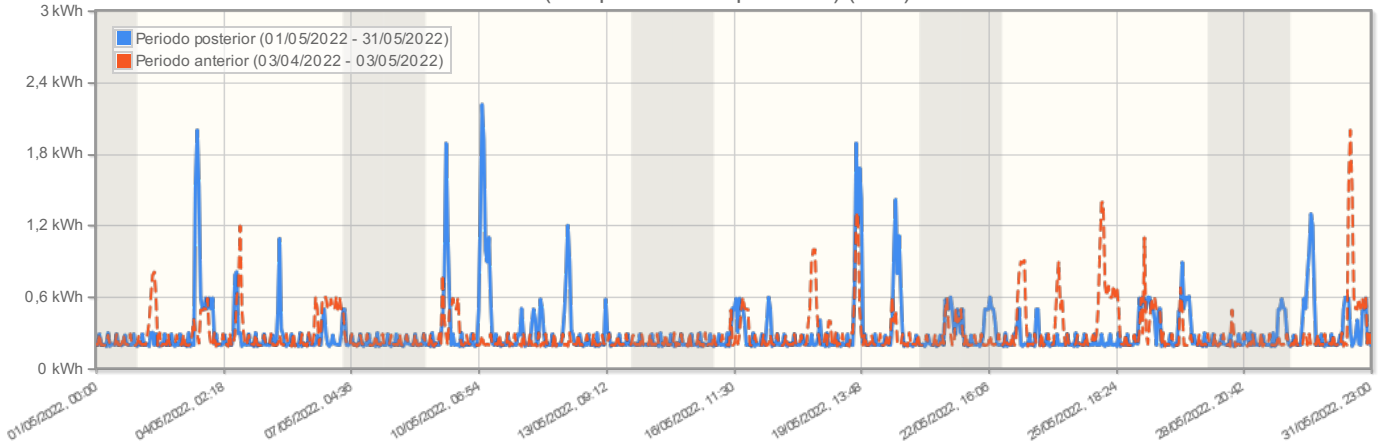


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +10,71 kWh (+5,01 %)	▲ +0,21 kWh (+10,74 %)	▲ +0 kWh (+0,2 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

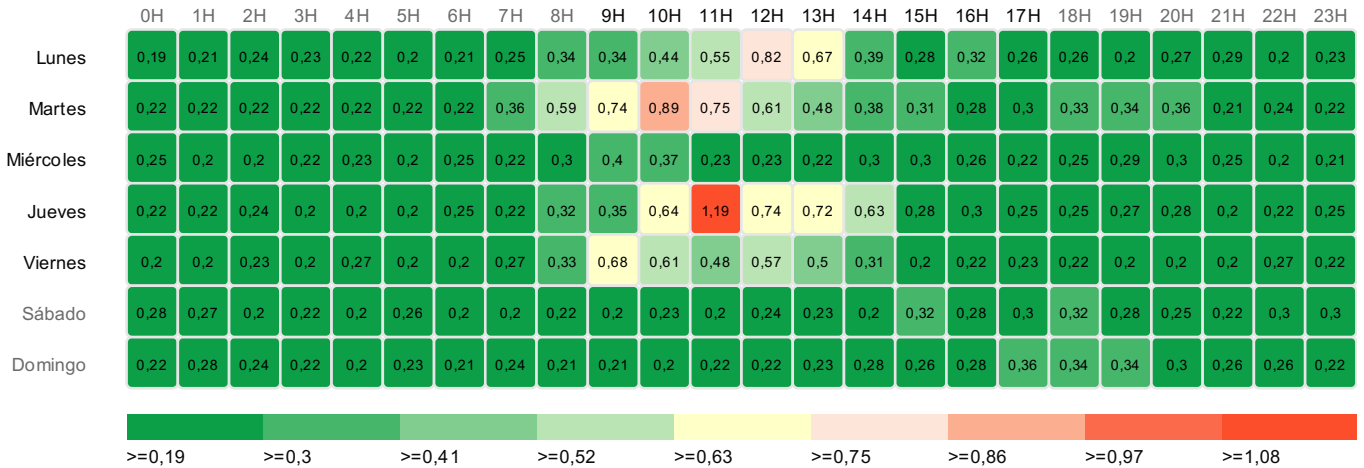


Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

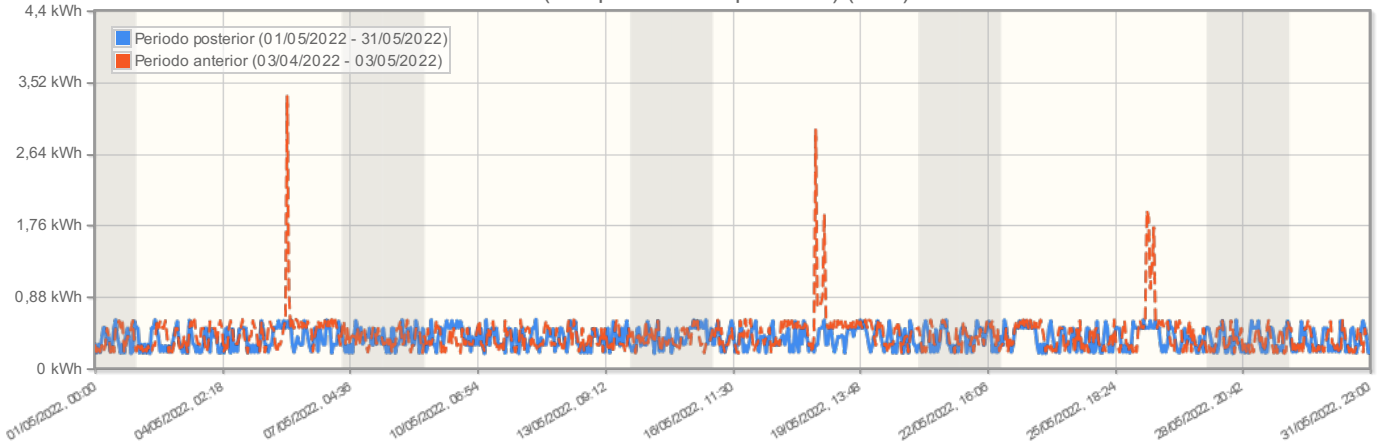


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -29,3 kWh (-9,5 %)	▼ -2,74 kWh (-81,84 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

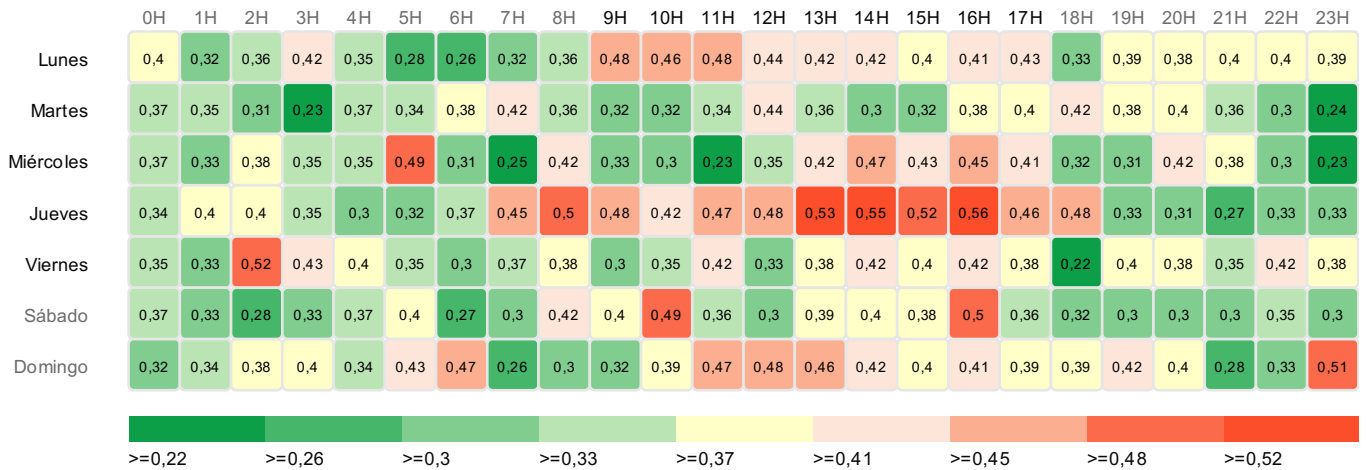

CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

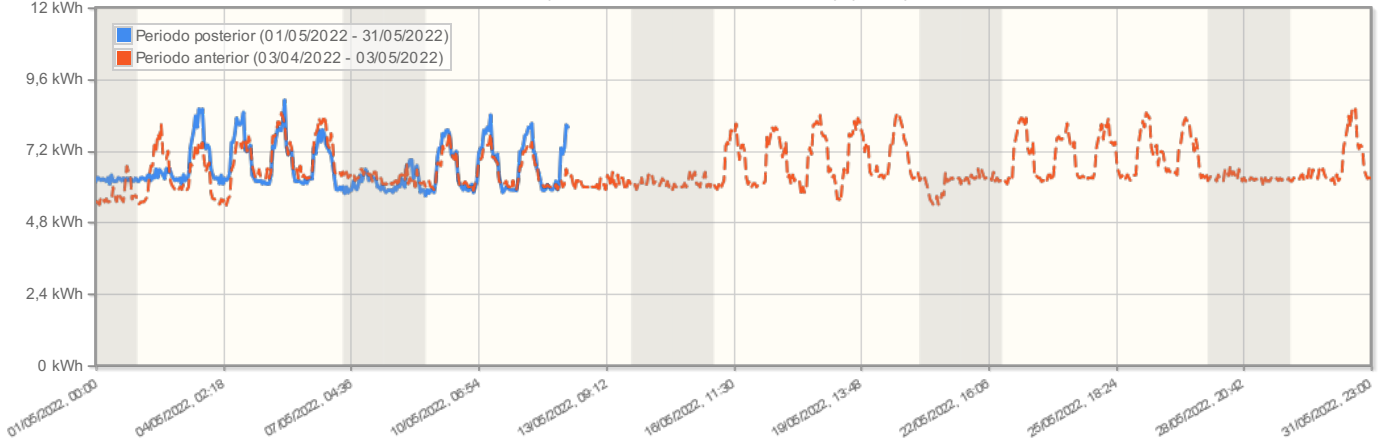

Evolución de valores (11 días y 12 horas)		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +30,19 kWh (+1,68 %)	▲ +0,43 kWh (+5,02 %)	▲ +0,31 kWh (+5,79 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	5,95	6,05	6,04	6,11	6,09	6,02	6,27	6,71	6,76	6,84	7,05	7,15	7,1	7,24	7,15	6,76	6,64	6,86	6,84	6,41	6,25	6,14	6,06	6,18
Martes	6,06	6,09	6	6,25	6,01	6,14	6,29	7,2	7,45	7,6	8,14	7,9	8,3	8,2	8,51	7,35	7,15	7,15	7,21	6,45	6,25	6,05	6,09	6,15
Miércoles	6,06	6,15	6	6,1	6,06	6,08	6,35	7,34	7,36	7,59	8,02	7,94	8,04	8,09	8,32	7,22	7,14	6,96	6,95	6,31	6,11	6,04	6,07	6,13
Jueves	6,11	6,01	6,04	6,05	6,15	6,01	6,23	7,34	7,21	7,49	8,04	7,96	7,89	8,19	8,91	7,33	7,08	7,19	7,23	6,51	6,19	6,21	6,19	6,18
Viernes	6,13	6,11	6,28	6,12	6,29	6,31	6,27	7,31	7,11	7,47	7,89	7,51	7,92	7,79	7,41	7,31	7,18	7,1	6,73	6,29	5,91	5,9	6	5,9
Sábado	6,01	5,78	6	5,81	5,92	5,9	6,19	6	5,91	6,09	6,4	6,19	6,41	6,59	6,5	6,21	6,37	6,31	6,31	6,29	6	6	5,9	6,09
Domingo	6,05	6,07	6,08	6,06	6,09	6,02	6,09	6,1	6,1	6,2	6,24	6,15	6,09	6,51	6,49	6,56	6,6	6,24	6,4	6,46	6,29	6,01	6,05	6,09

>=5,78	>=6,13	>=6,48	>=6,82	>=7,17	>=7,52	>=7,87	>=8,21	>=8,56
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

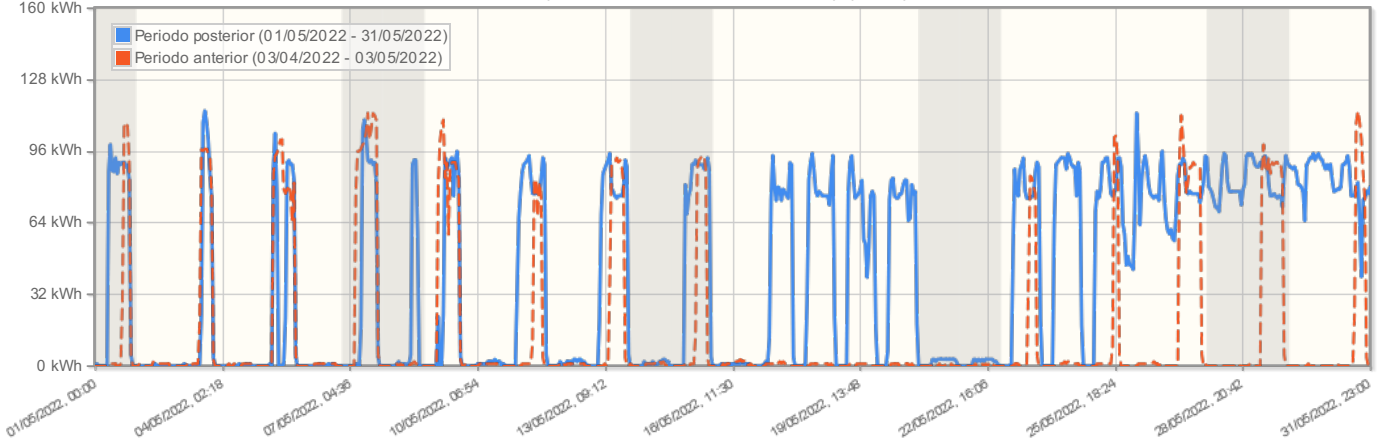


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +18.964,96 kWh (+182,65 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

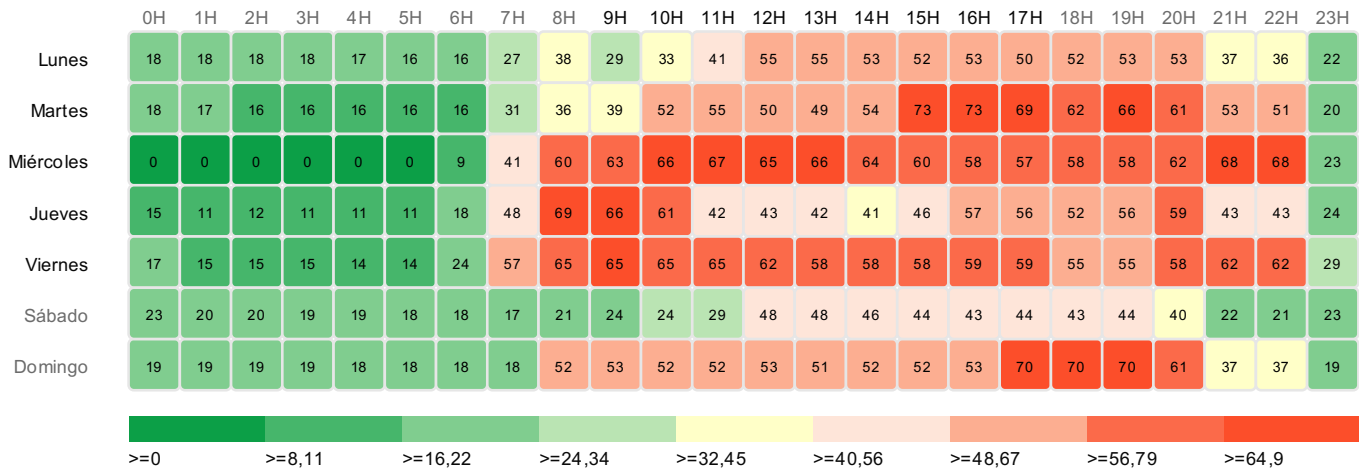


Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

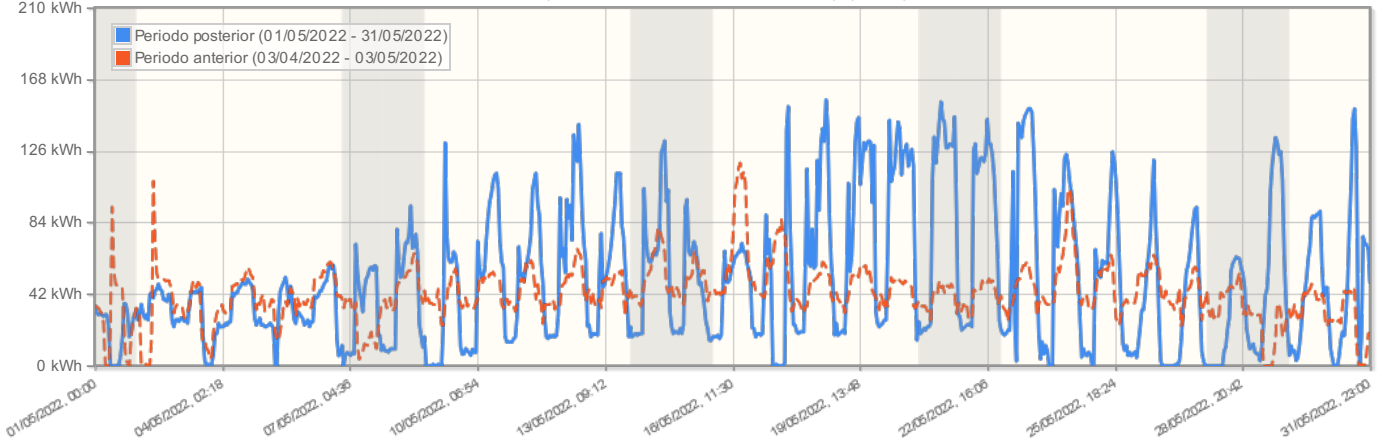


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +6.142,83 kWh (+19,47 %)	▲ +36,96 kWh (+31,04 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

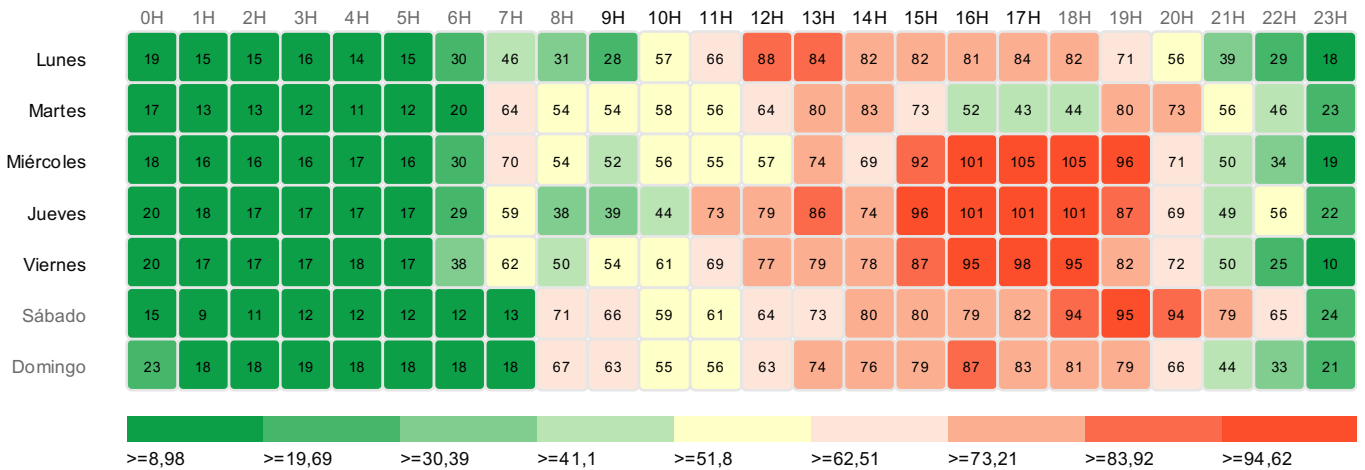


Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

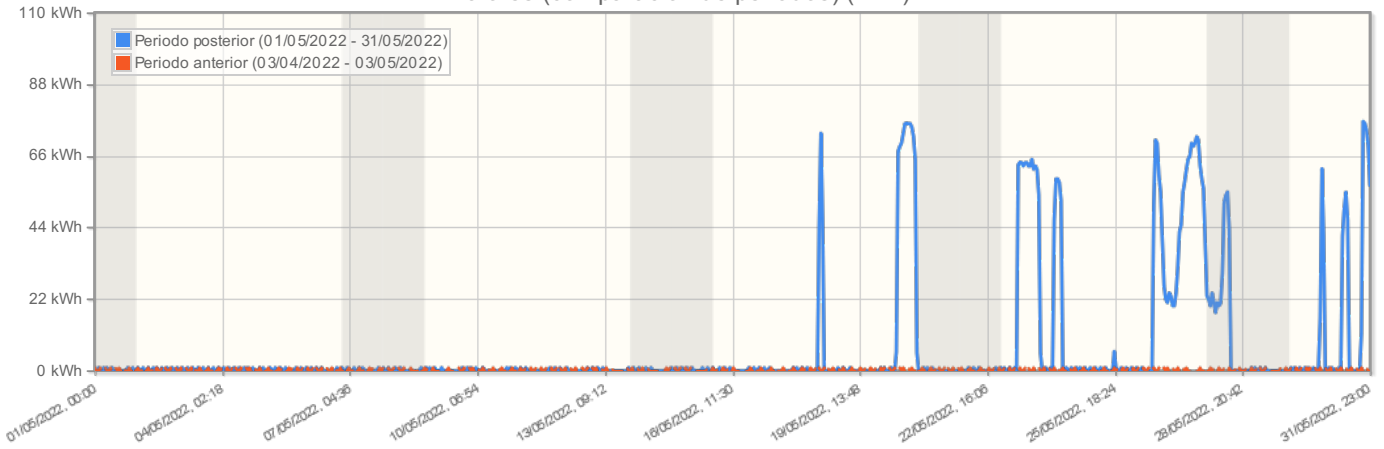


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +4.601,37 kWh (+1.878,11 %)	▲ +75,68 kWh (+7.568,09 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

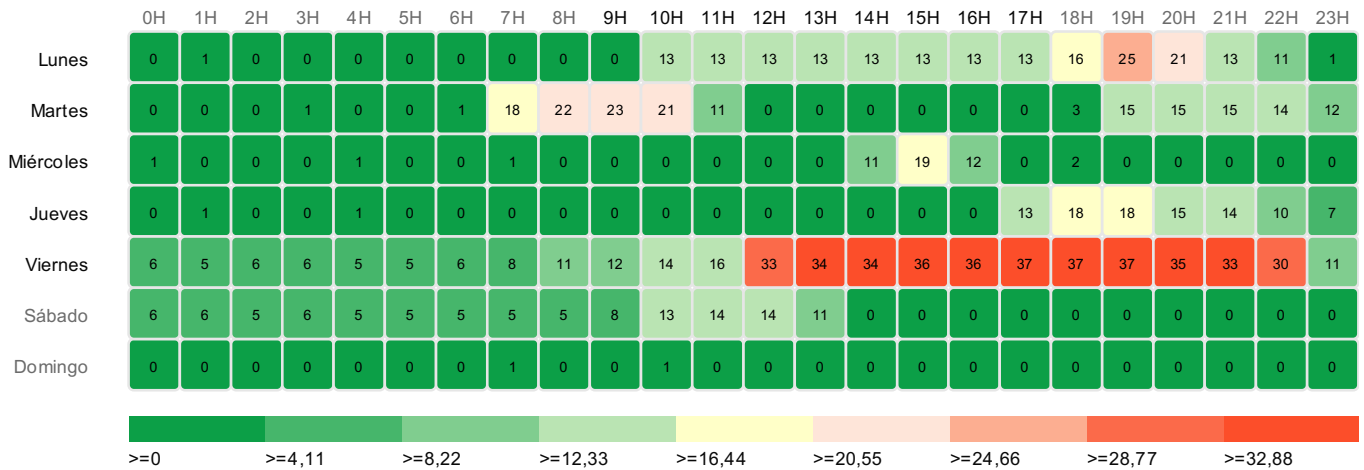


Enfriadora 5 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

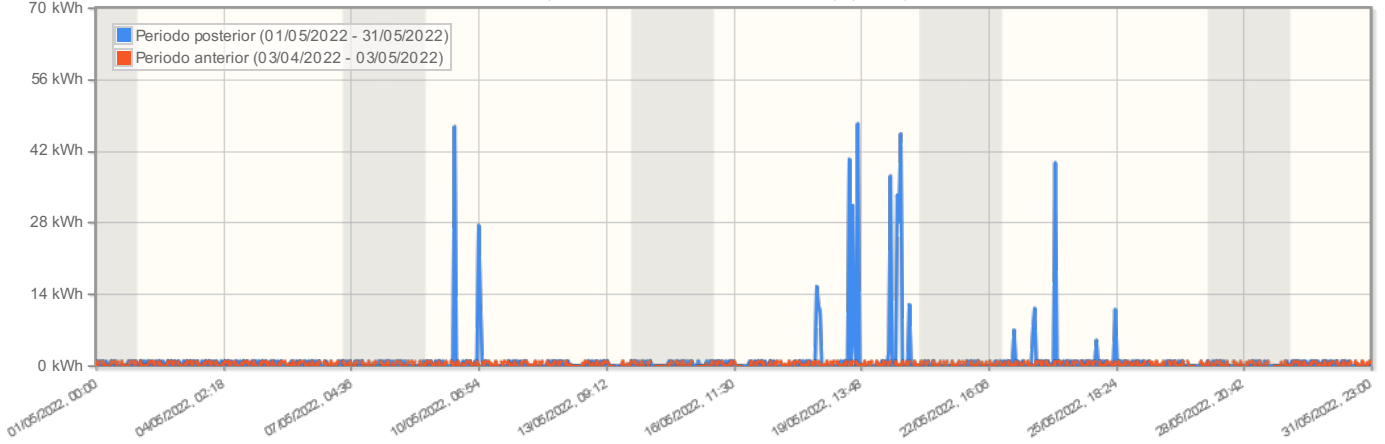


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +390 kWh (+124,6 %)	▲ +46,34 kWh (+4.634,22 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

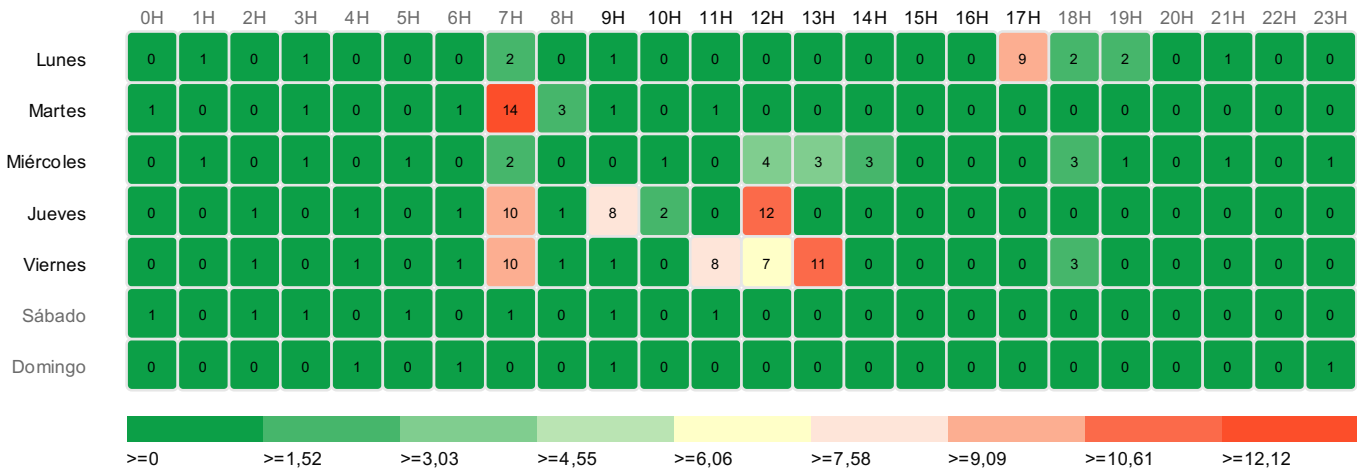


Enfriadora Equipo Técnico (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

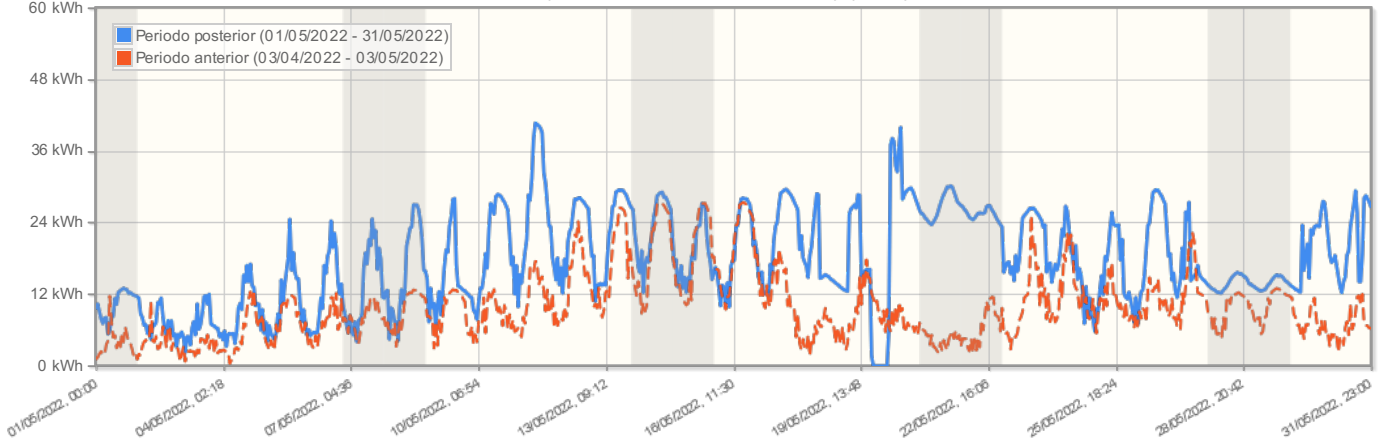


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.745,63 kWh (+78,97 %)	▲ +13,31 kWh (+48,59 %)	▼ -0,41 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

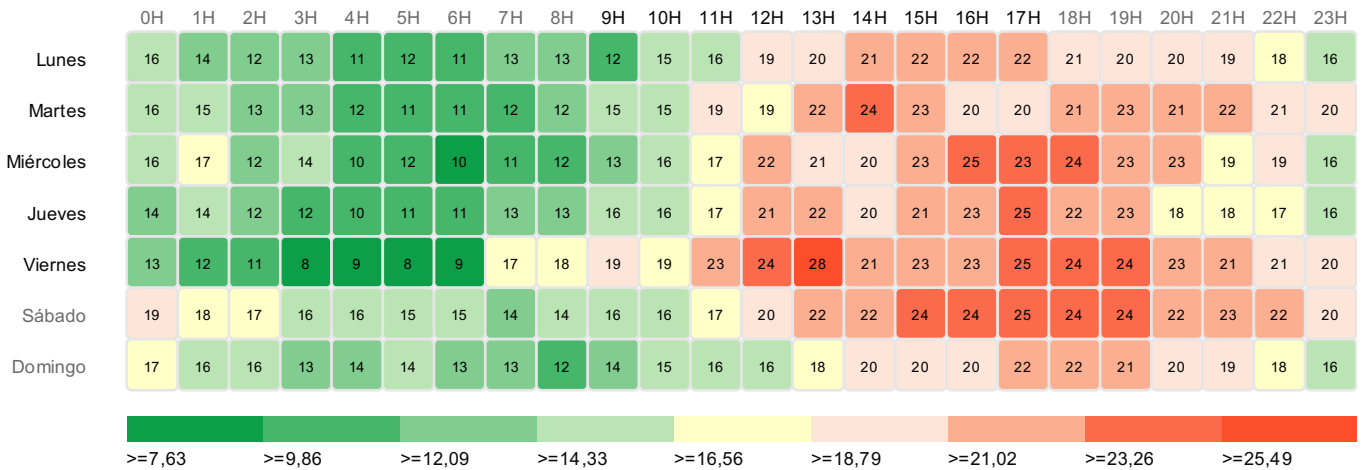


Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

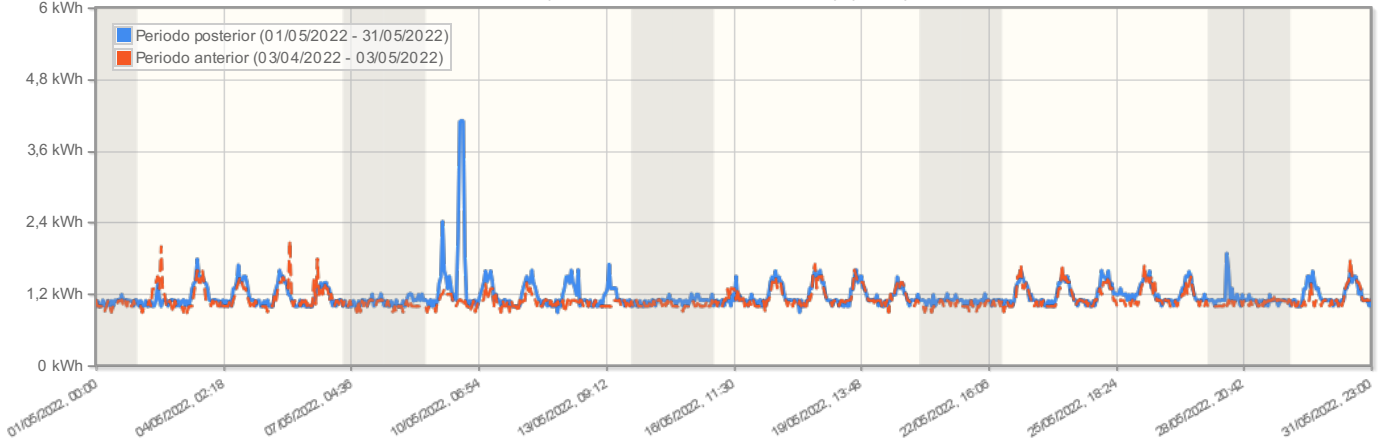


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +50,59 kWh (+6,14 %)	▲ +2,01 kWh (+95,89 %)	▲ +0,01 kWh (+0,65 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

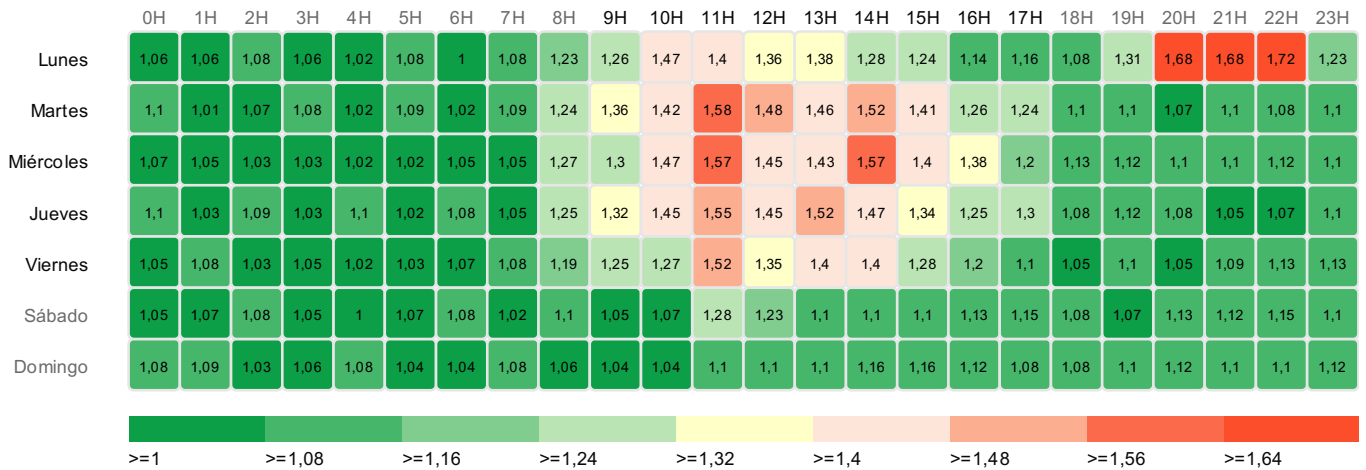


PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

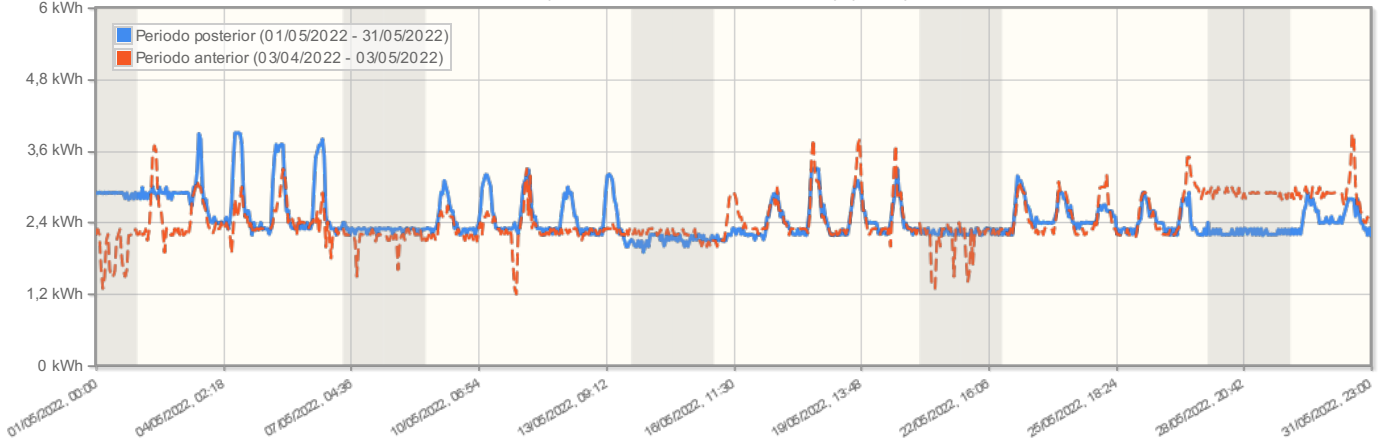


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +31,59 kWh (+1,75 %)	▲ +0,01 kWh (+0,31 %)	▲ +0,7 kWh (+57,93 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

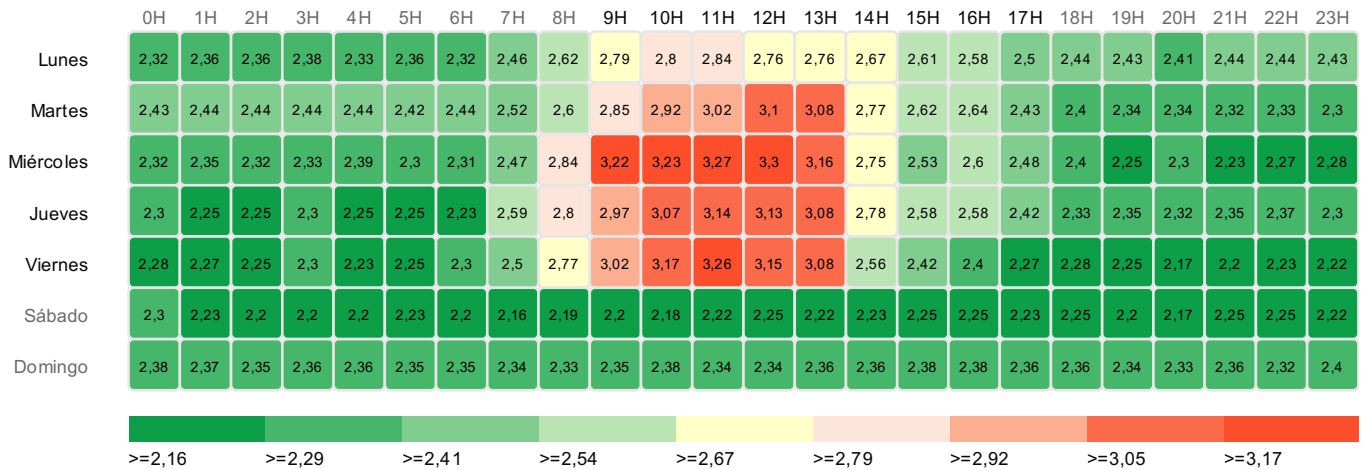


PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

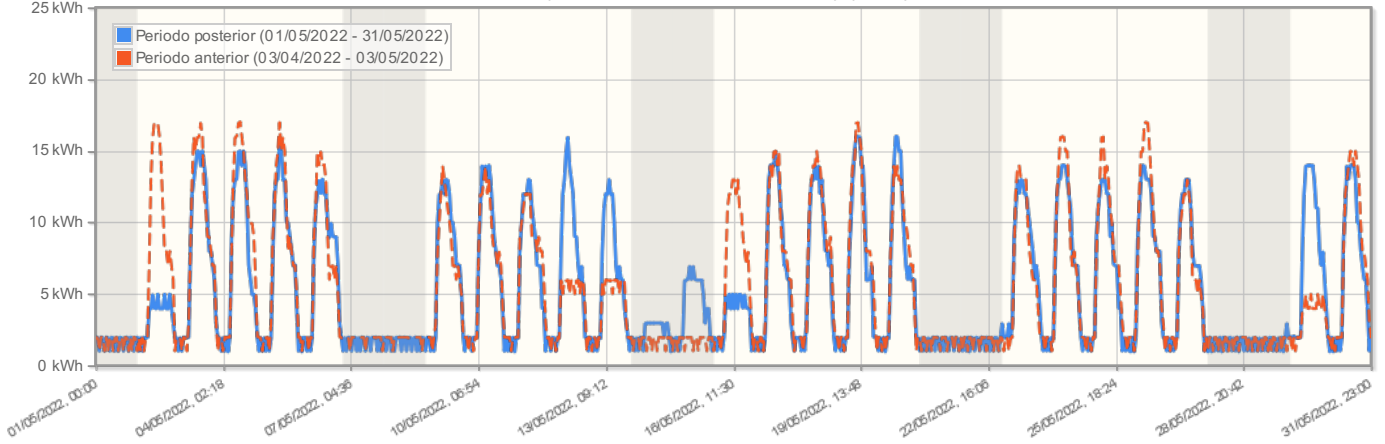


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -59,07 kWh (-1,48 %)	▼ -1,05 kWh (-6,13 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

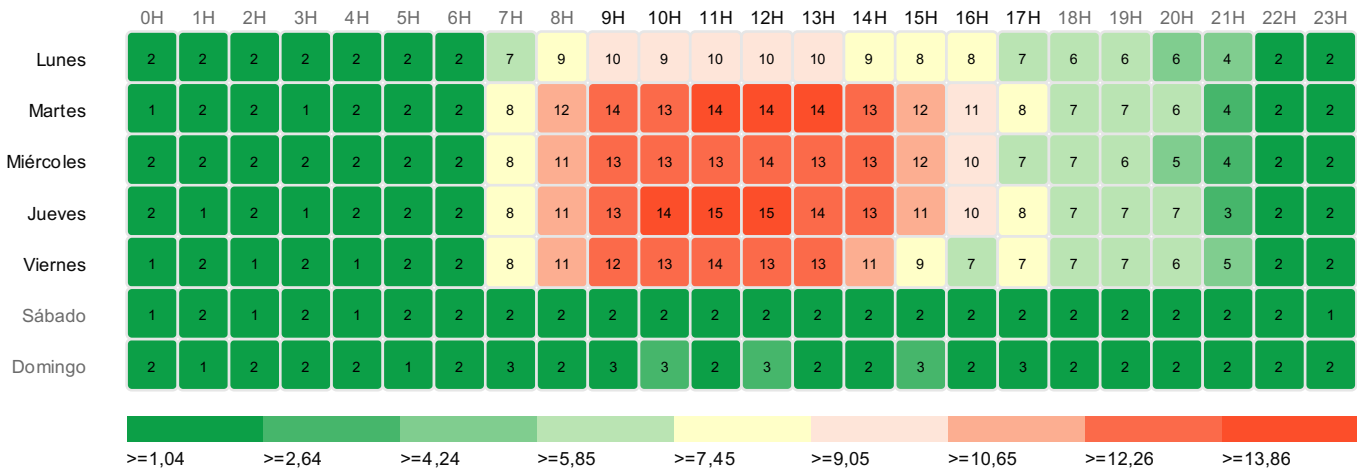


PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

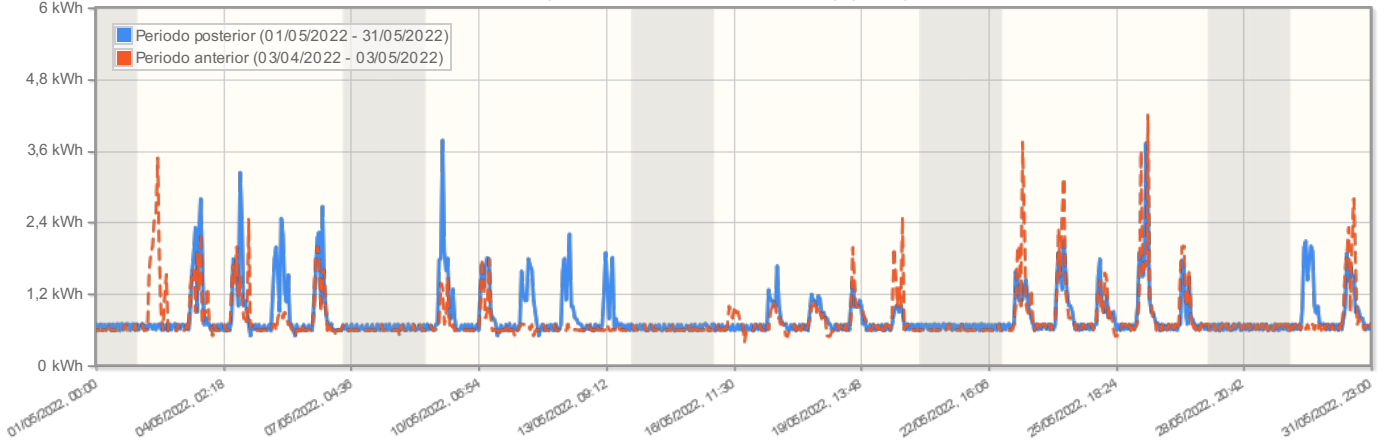


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +33,4 kWh (+5,79 %)	▼ -0,42 kWh (-10,04 %)	▲ +0,11 kWh (+27,54 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

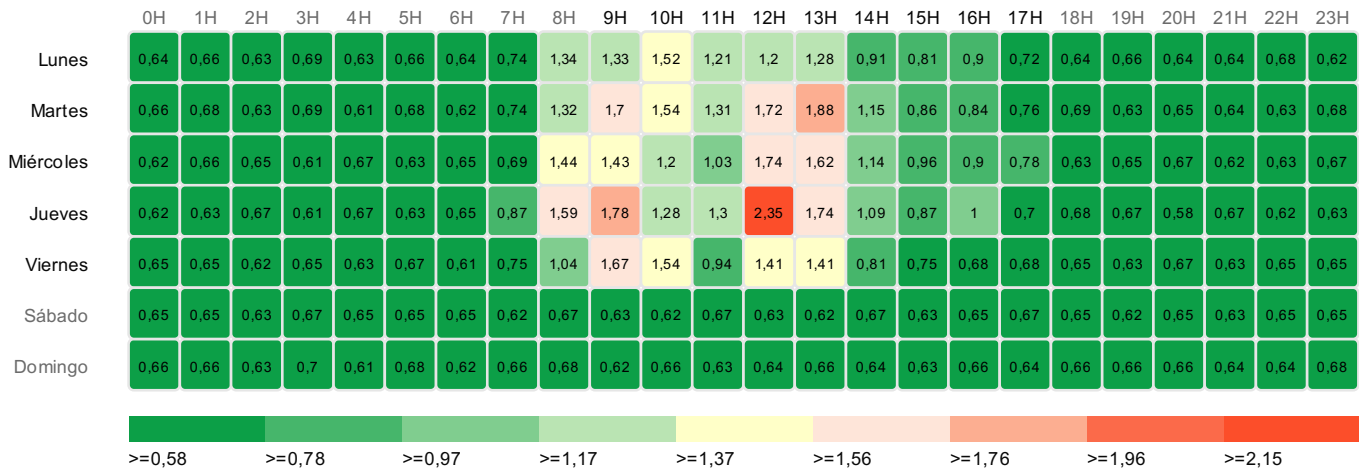


PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

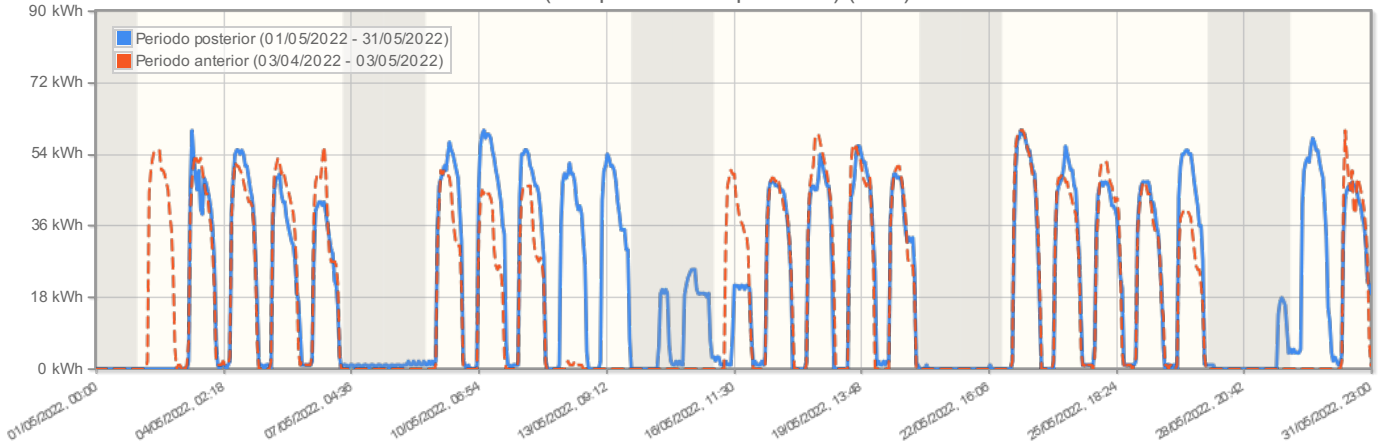


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.367,76 kWh (+19,4 %)	▼ -0,03 kWh (-0,05 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

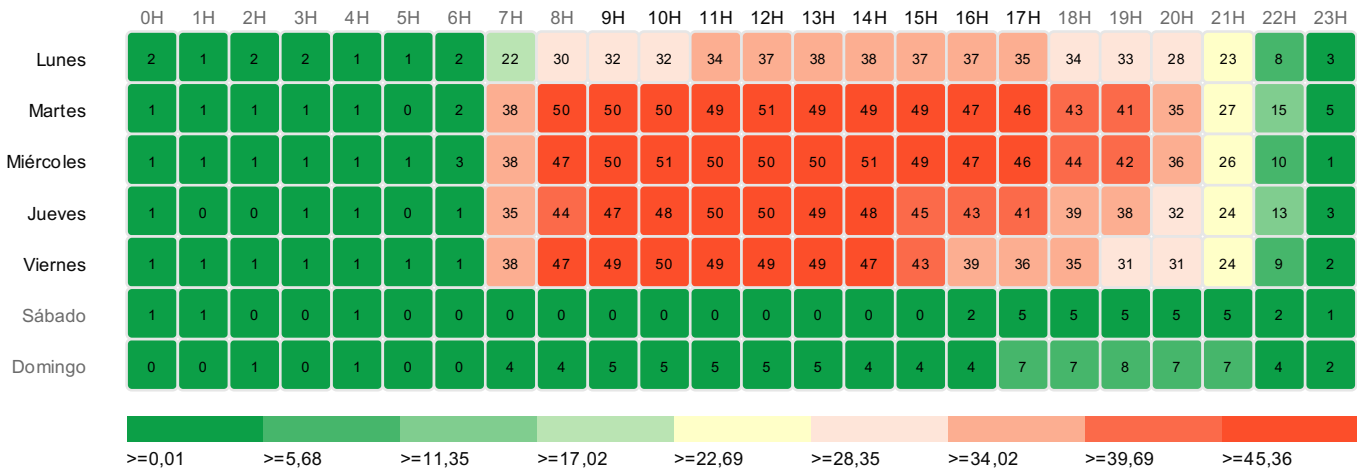


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

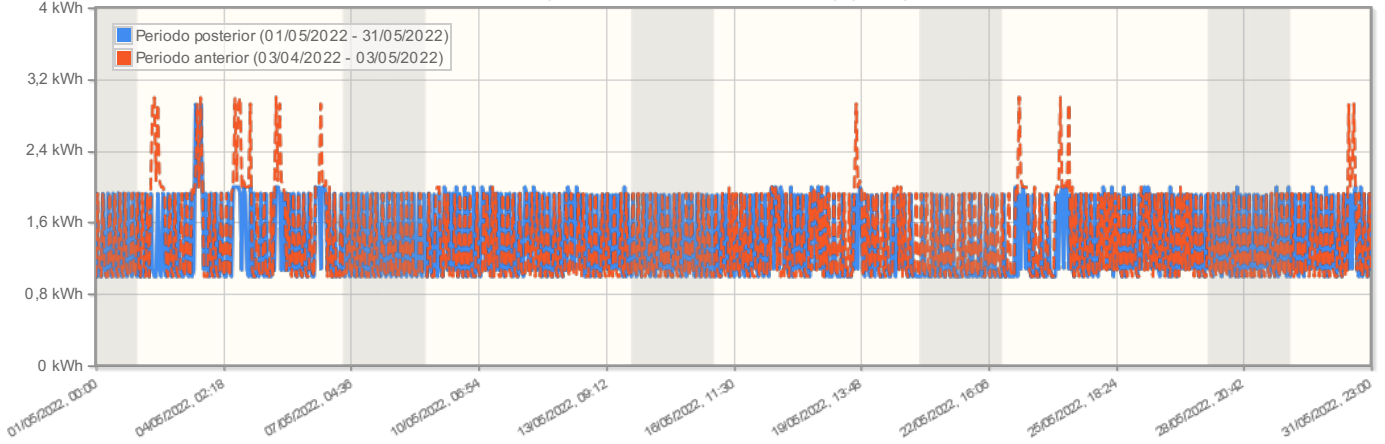


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -12 kWh (-1,15 %)	▼ -0,08 kWh (-2,54 %)	▲ +0 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

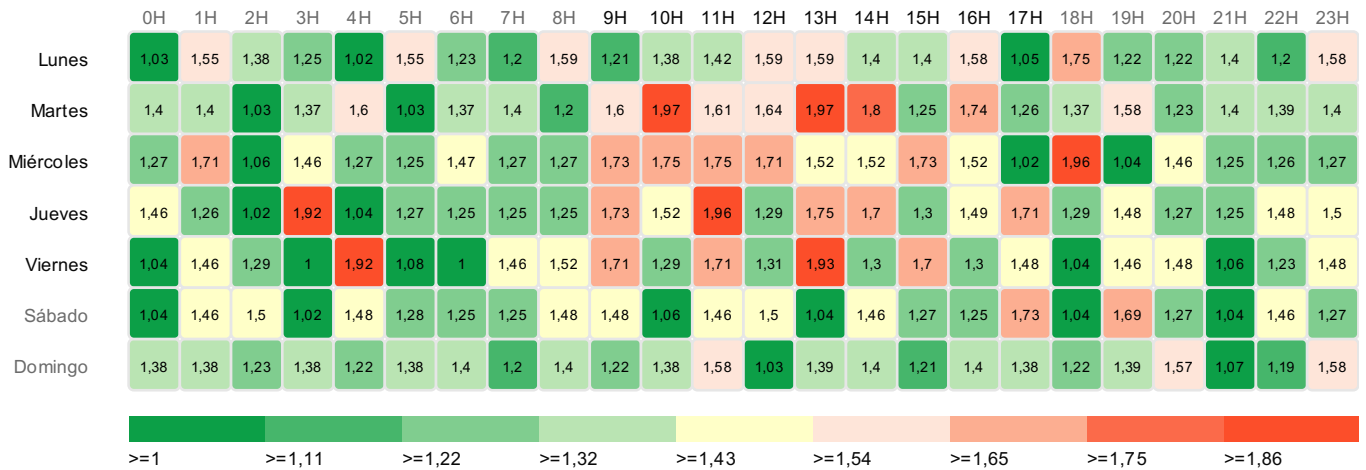


PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

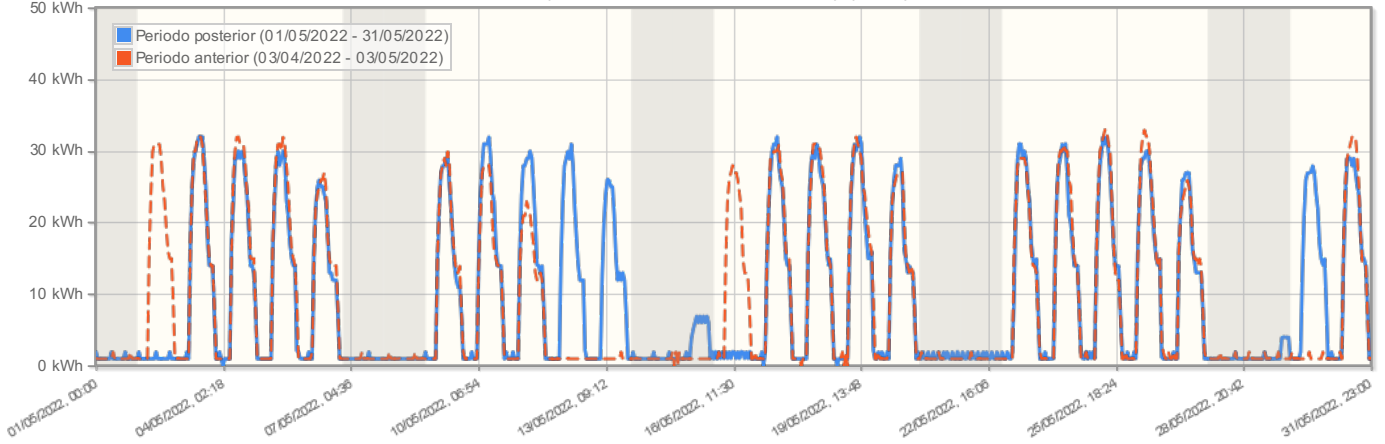


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +264,94 kWh (+3,98 %)	▼ -0,99 kWh (-3 %)	▲ +0 kWh (+1,95 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

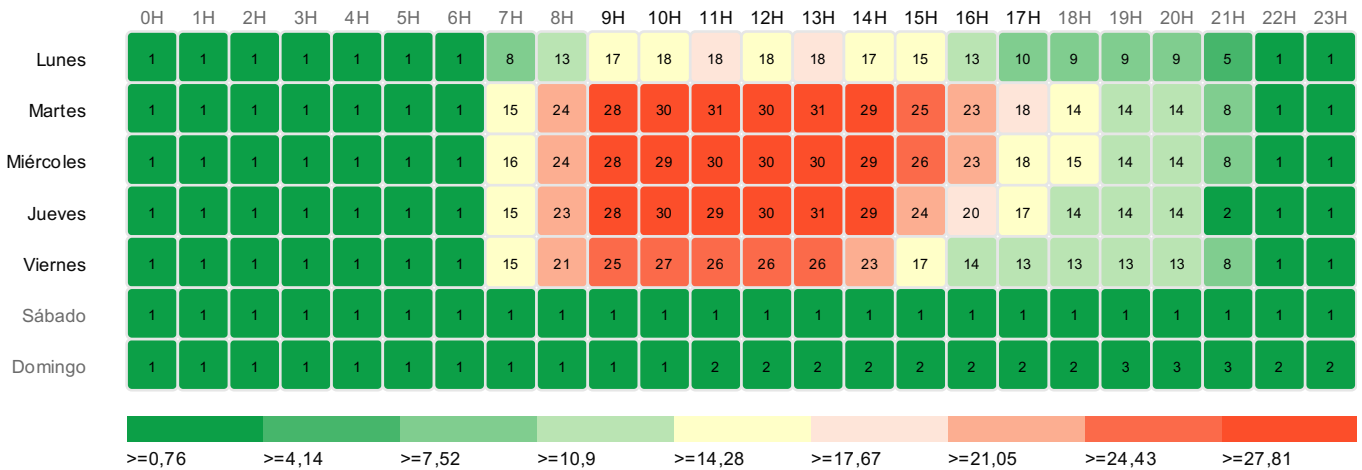


PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

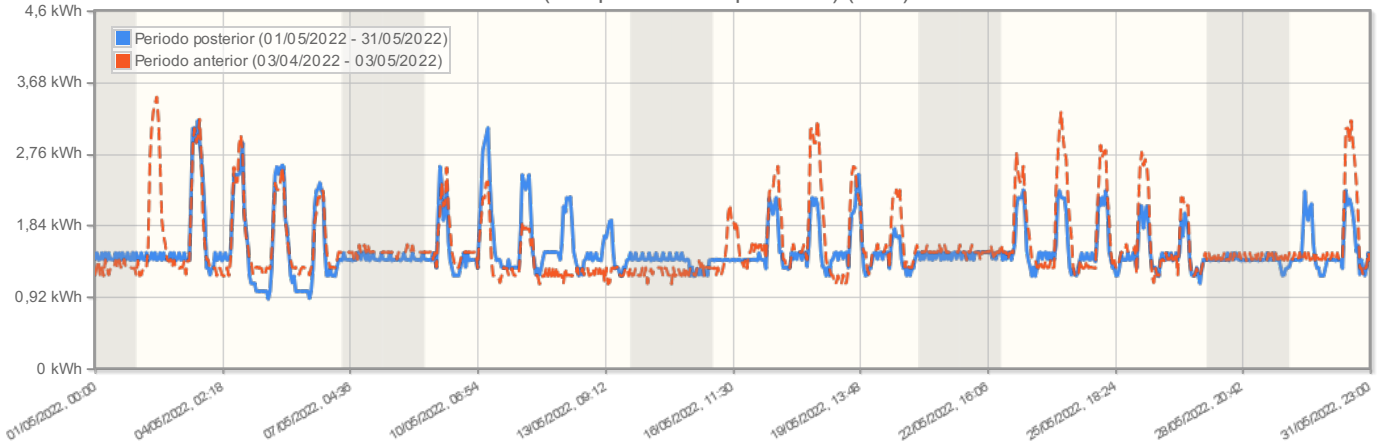


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -34,5 kWh (-2,95 %)	▼ -0,3 kWh (-8,64 %)	▼ -0,19 kWh (-17,36 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

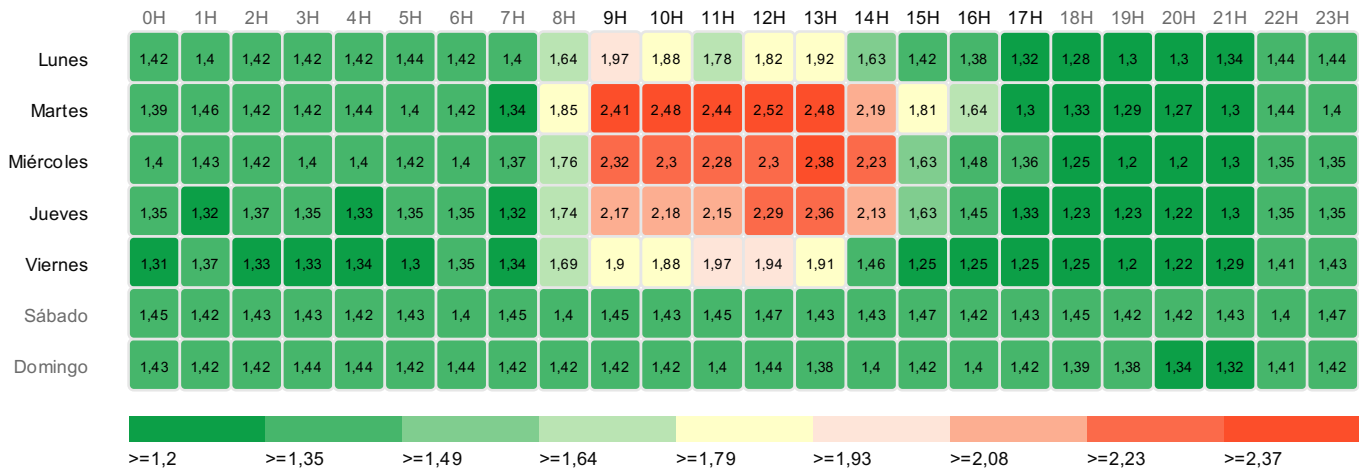


PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

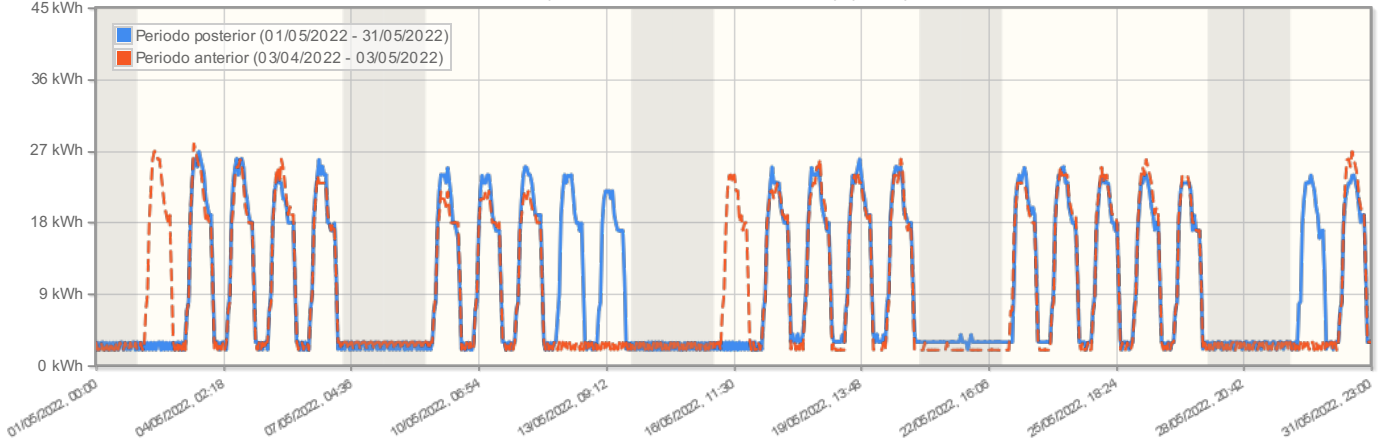


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +362,04 kWh (+5,33 %)	▼ -0,97 kWh (-3,47 %)	▲ +0,06 kWh (+3,03 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

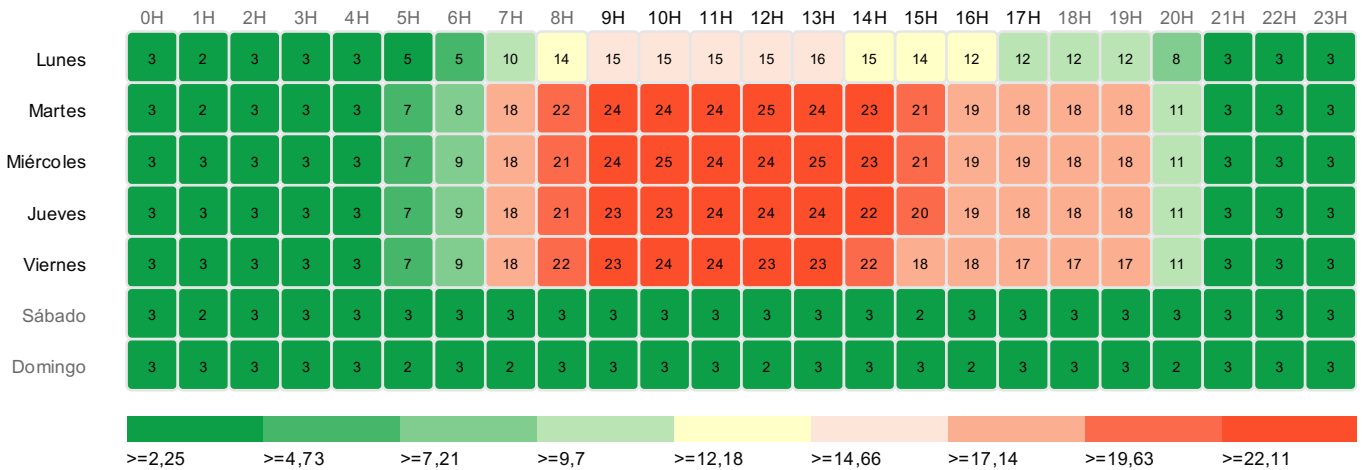


PL6 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

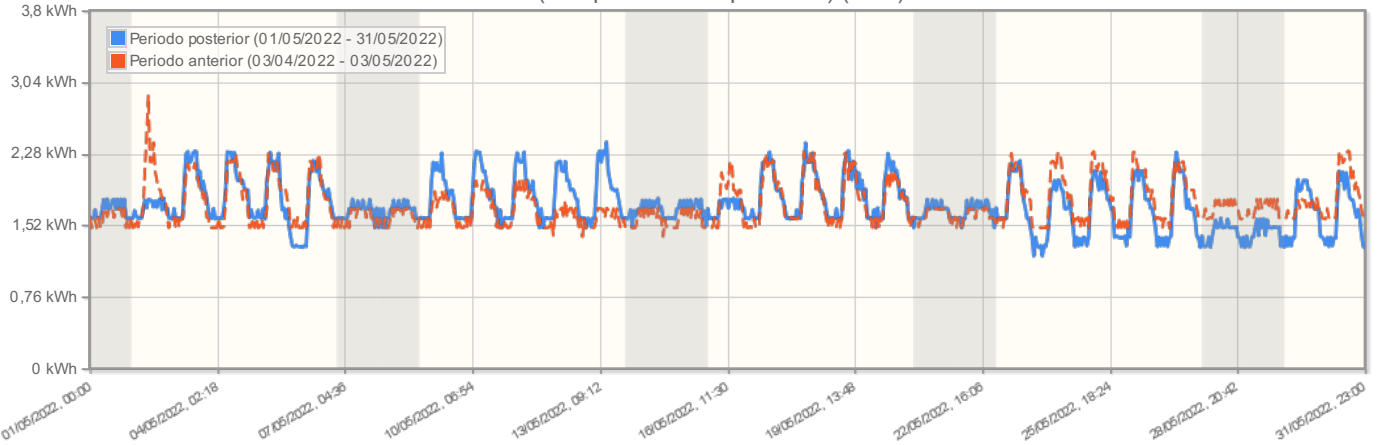


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1,4 kWh (-0,11 %)	▼ -0,5 kWh (-17,12 %)	▼ -0,21 kWh (-14,66 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

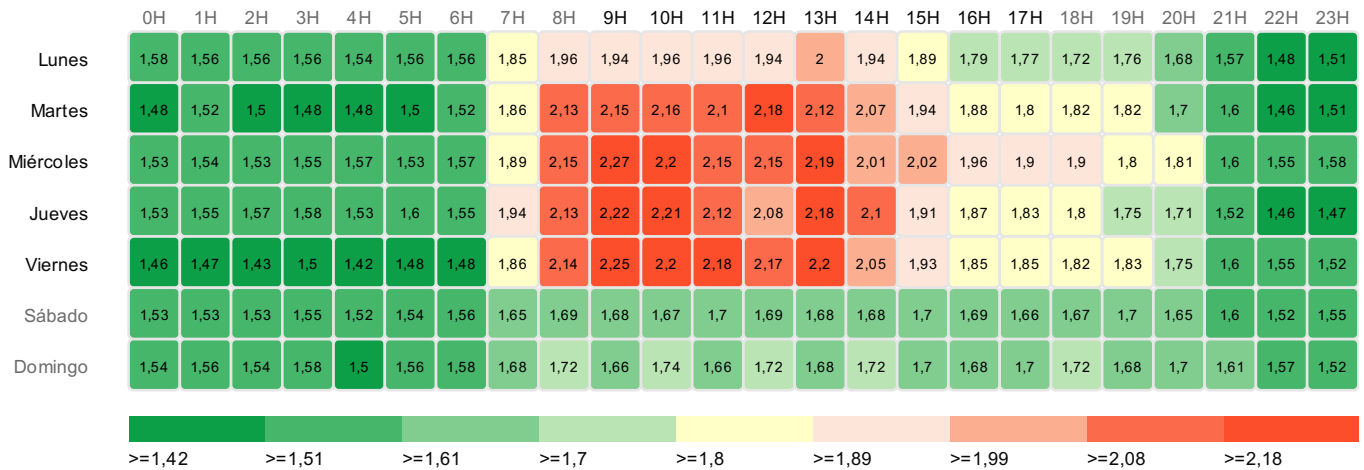


PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

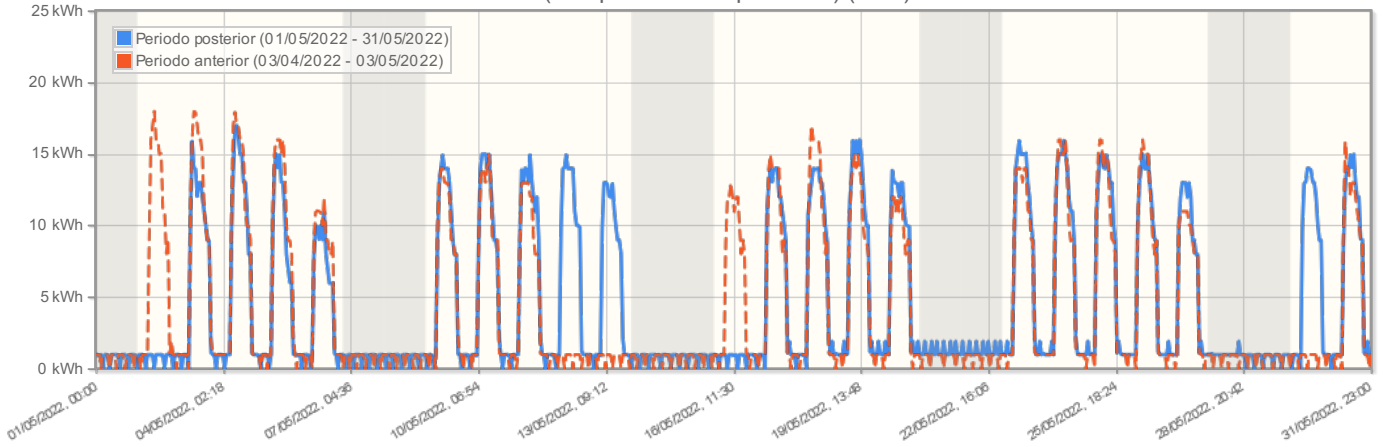


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +207 kWh (+6,54 %)	▼ -1 kWh (-5,53 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

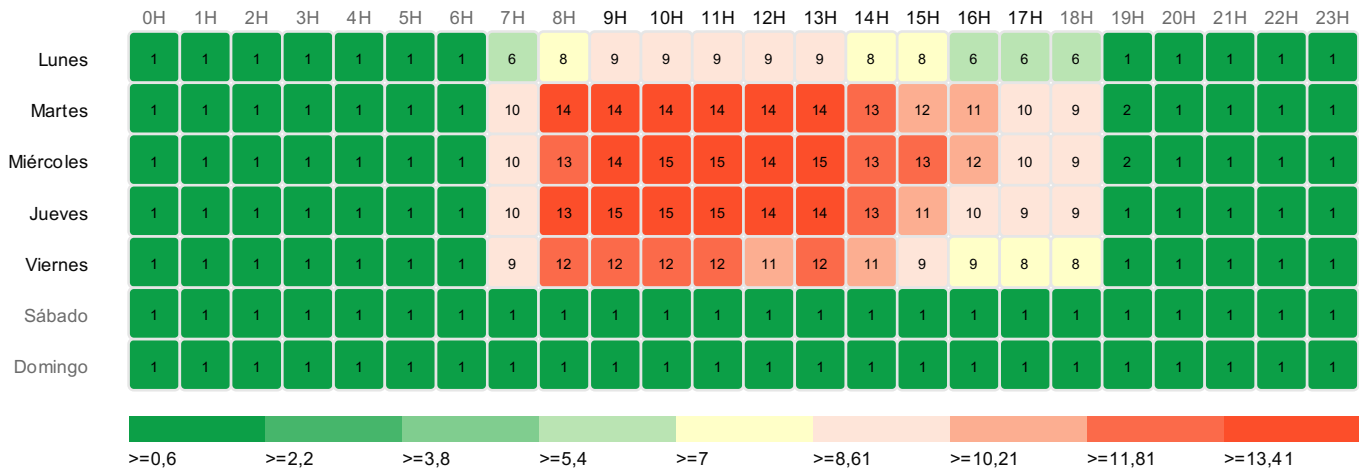


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

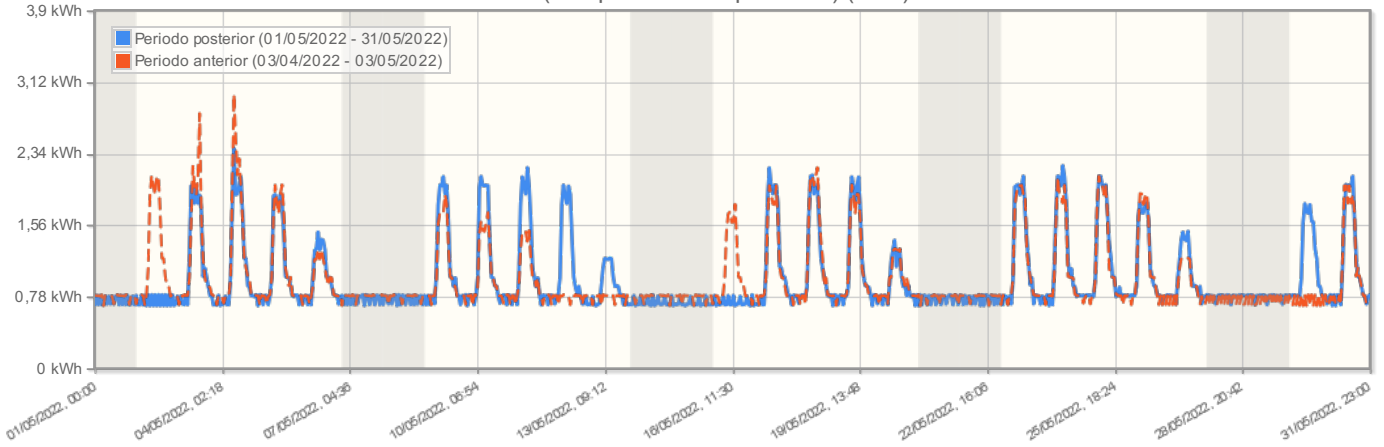


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5,2 kWh (+0,72 %)	▼ -0,59 kWh (-19,75 %)	▼ -0 kWh (-0,01 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

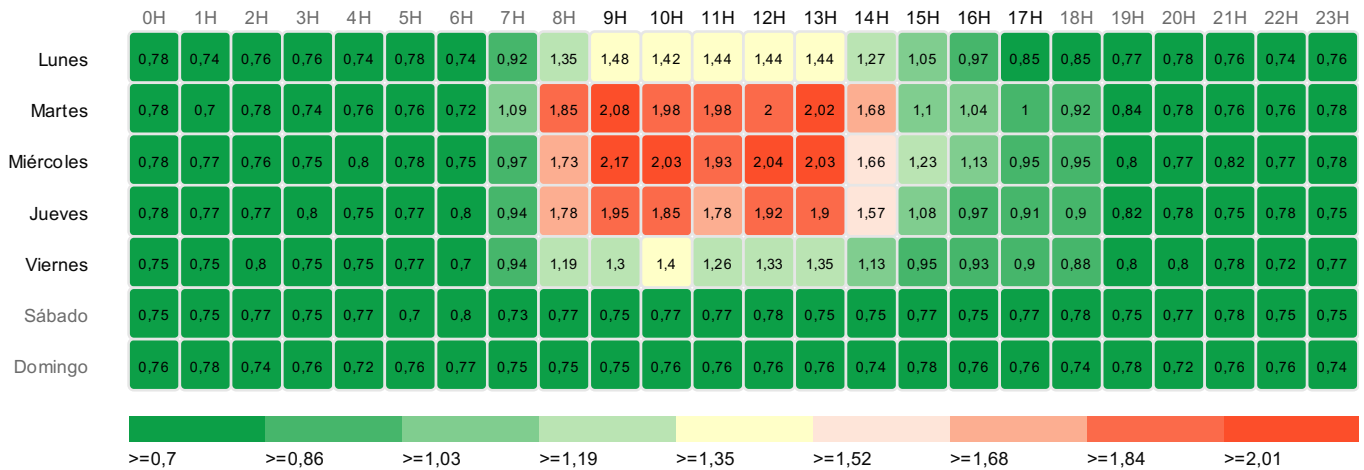


Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

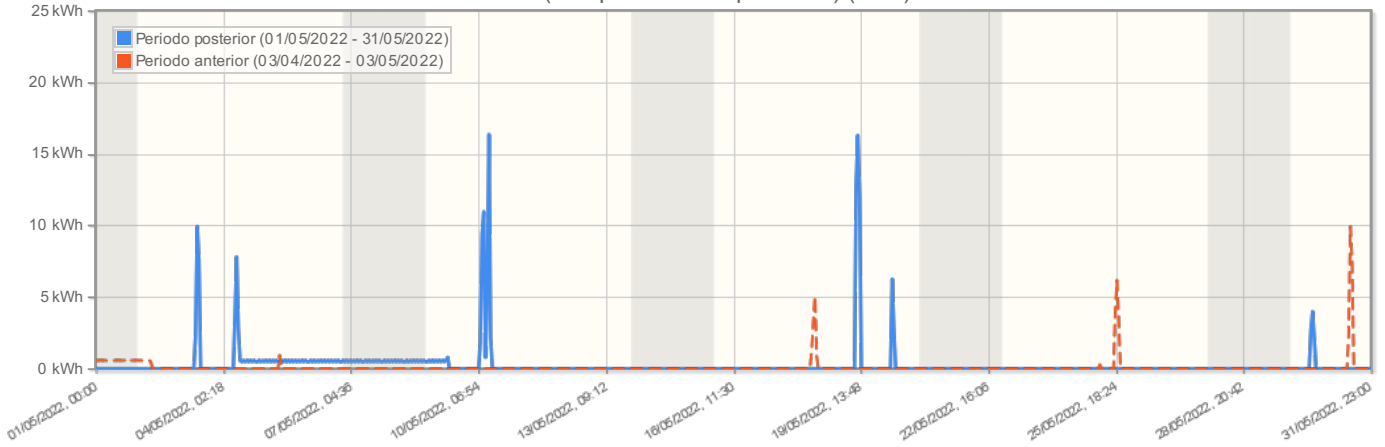


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +141,88 kWh (+218,9 %)	▲ +6,41 kWh (+64,4 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

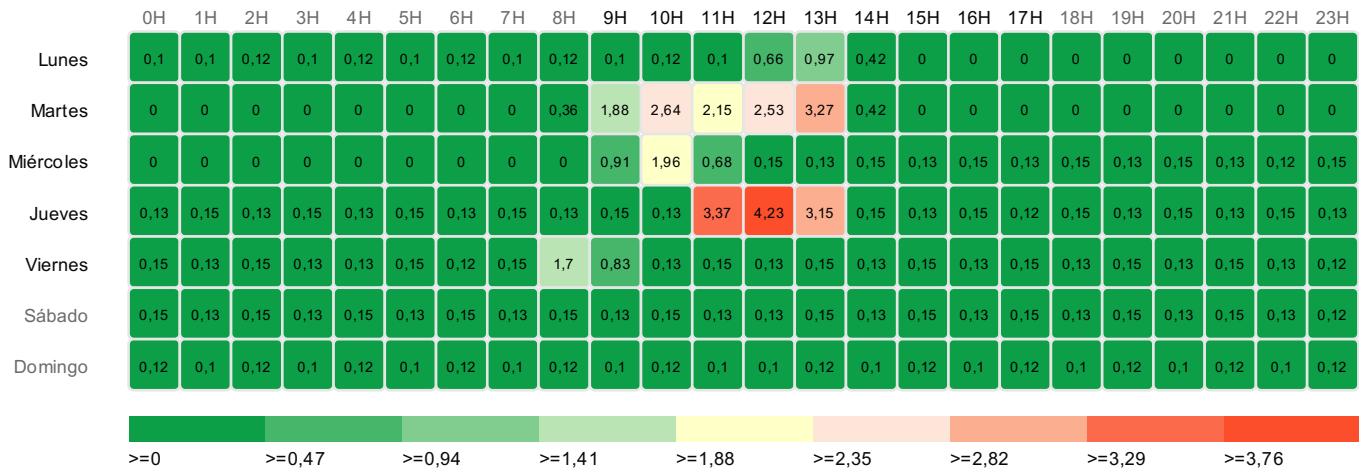


UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

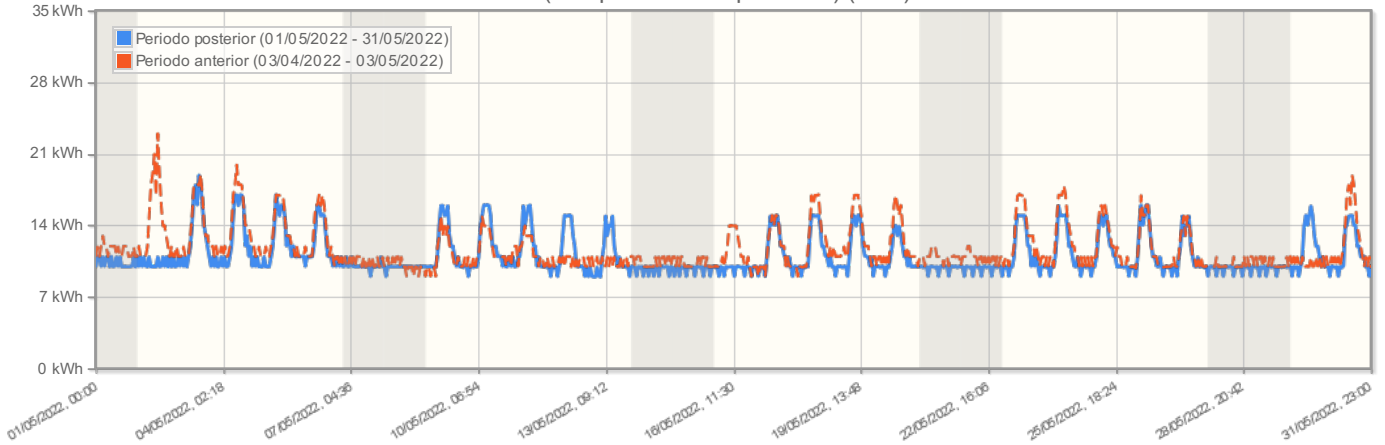


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -470,96 kWh (-5,42 %)	▼ -4,08 kWh (-17,74 %)	▼ -0,05 kWh (-0,59 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

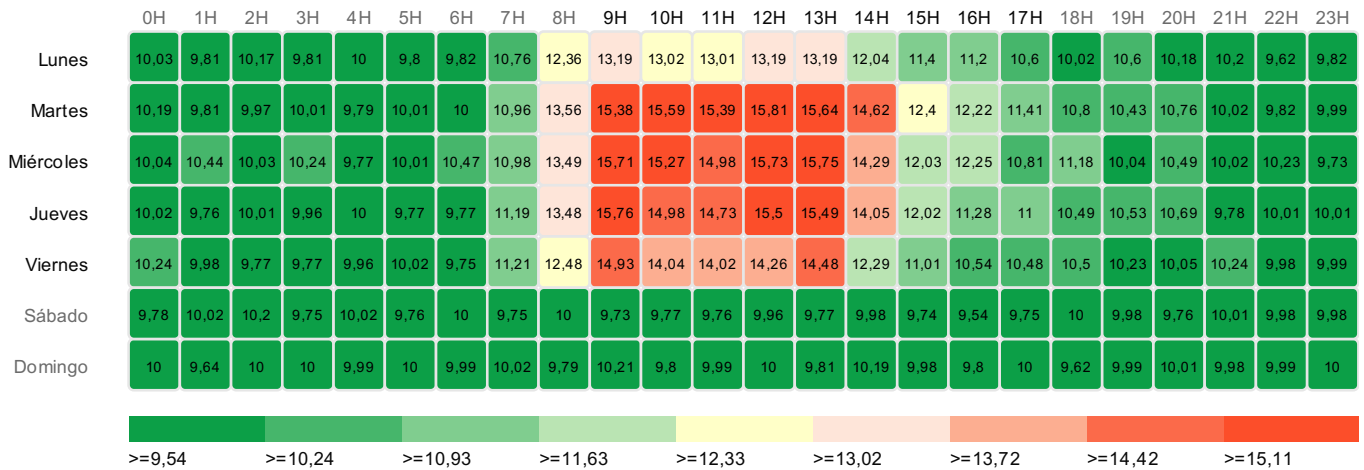

UPS 1/2 Resto (Fase 1)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

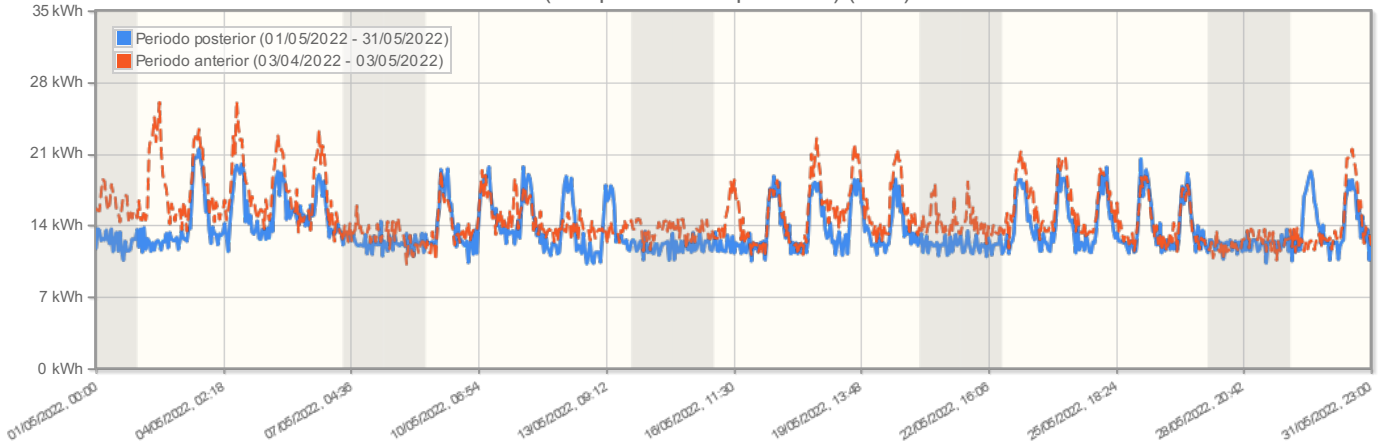

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -972,28 kWh (-8,76 %)	▼ -4,7 kWh (-17,95 %)	▲ +0,05 kWh (+0,53 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	12,66	11,94	12,64	11,95	12,54	11,86	12,12	13,18	14,78	15,9	15,66	15,92	15,88	16,17	14,66	14,2	13,41	13,57	12,13	13,11	12,76	12,83	11,85	11,87
Martes	12,28	12,01	12,37	12,45	11,68	12,79	12,13	13,59	16,57	18,57	18,38	18,89	18,87	18,67	17,79	15,46	15,24	14,66	13,69	12,76	13,56	12,63	12,57	12,14
Miércoles	12,68	12,68	12,79	12,64	12,17	12,37	13,07	13,77	16,74	18,31	18,33	18,29	18,49	19,11	17,52	14,72	15,4	13,61	13,62	13,02	13,27	12,47	13,13	12,05
Jueves	12,24	12,47	12,37	12,11	12,69	12,16	12,21	13,49	16,9	18,67	18,38	17,27	18,69	18,46	16,99	15,4	13,71	13,59	13,25	13,02	13,8	12,43	12,24	12,49
Viernes	13,27	12,48	12,1	12,72	12,13	12,96	12,34	13,59	15,6	18,05	17,53	16,99	17,94	17,35	15,79	13,53	13,13	12,83	13,56	12,81	12,71	13,17	12,7	12,18
Sábado	12,11	12,91	12,41	12,38	12,23	12,18	12,65	11,92	12,48	11,57	12,06	11,95	11,91	12,28	11,79	12,36	11,76	11,33	12,64	12,07	12,07	12,55	12,2	12,31
Domingo	12,43	11,89	12,32	12,36	12,52	12,07	12,22	12,2	12,24	12,59	11,68	12,03	12,66	12,15	12,18	12,07	12,08	11,94	11,78	12,32	12,1	12,46	12,68	12,05



Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

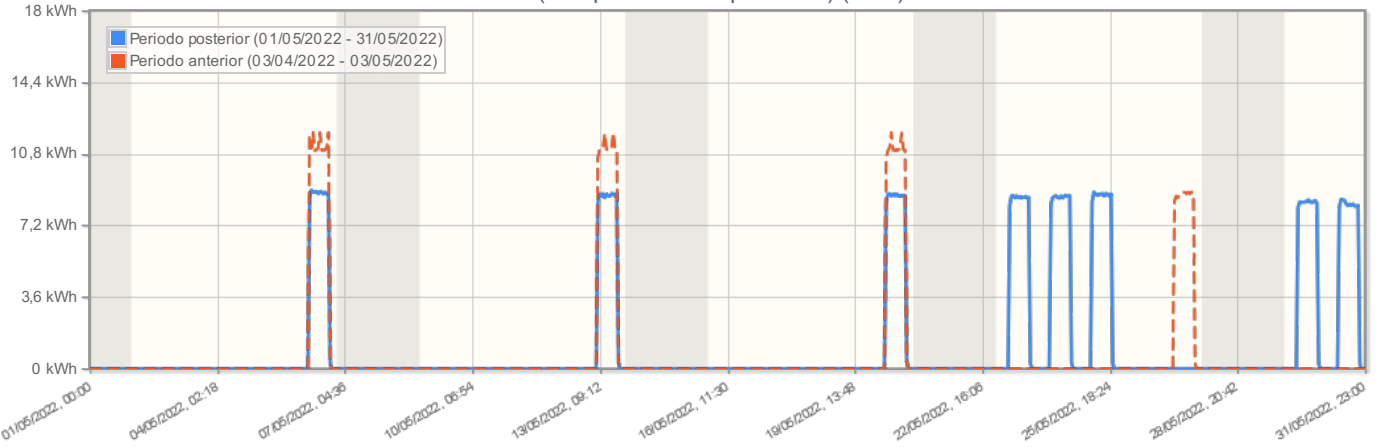


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +320,1 kWh (+62,81 %)	▼ -2,91 kWh (-24,48 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

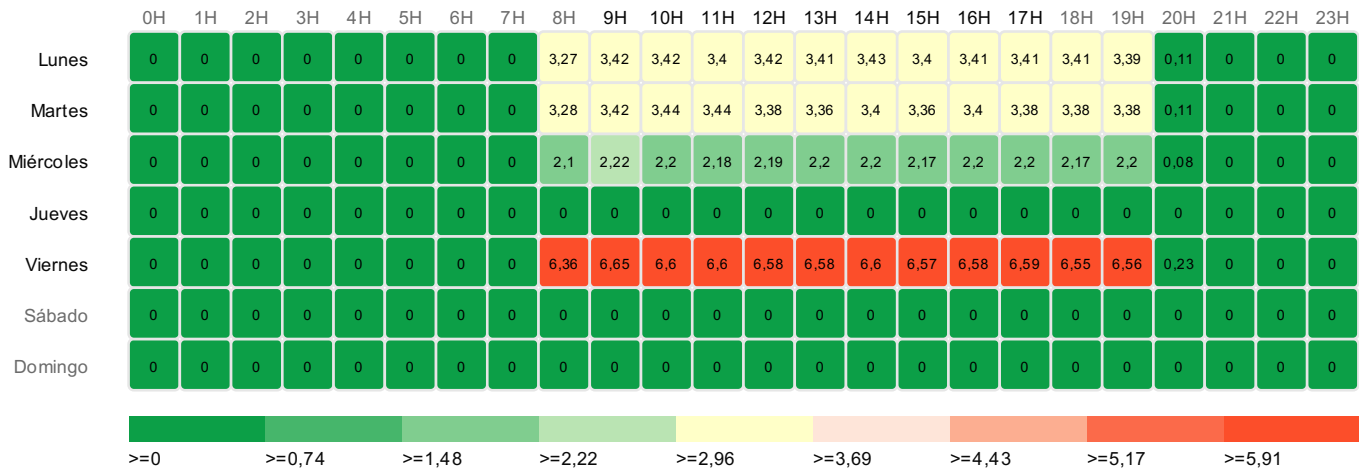


Alumbrado (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

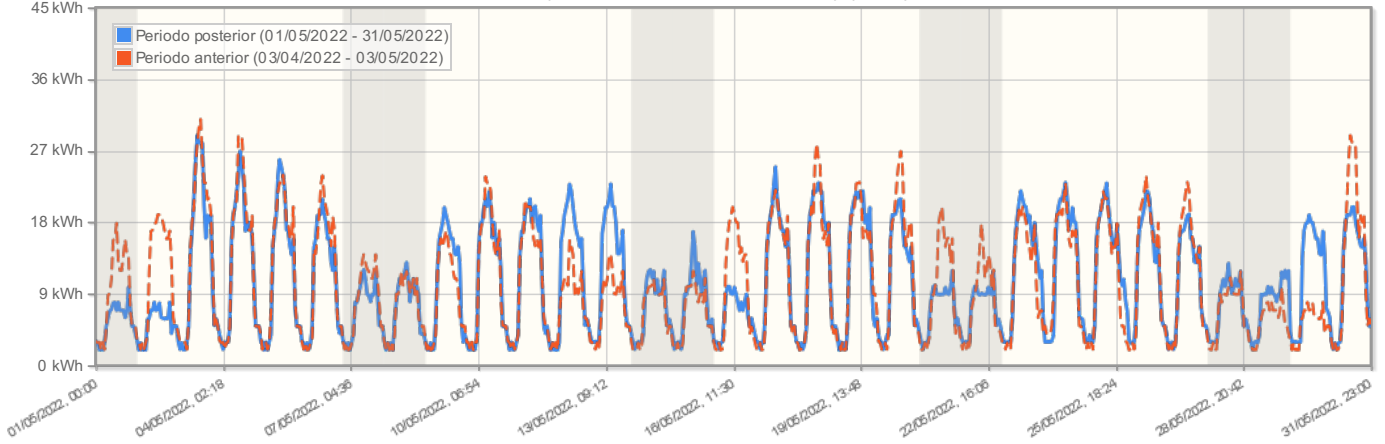


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +12,98 kWh (+0,17 %)	▼ -2,04 kWh (-6,57 %)	▲ +0 kWh (+0,16 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

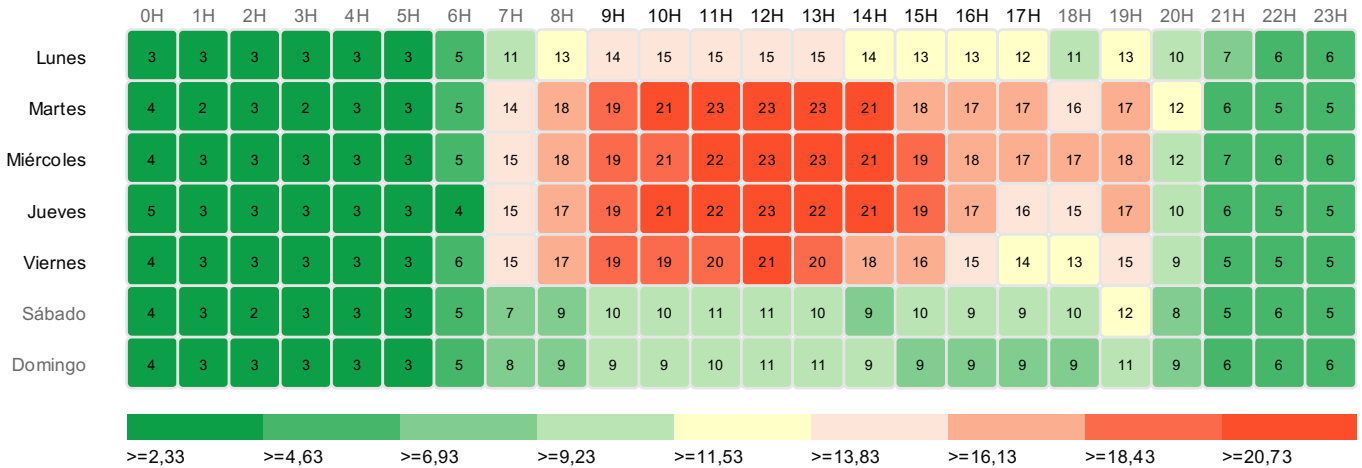


Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

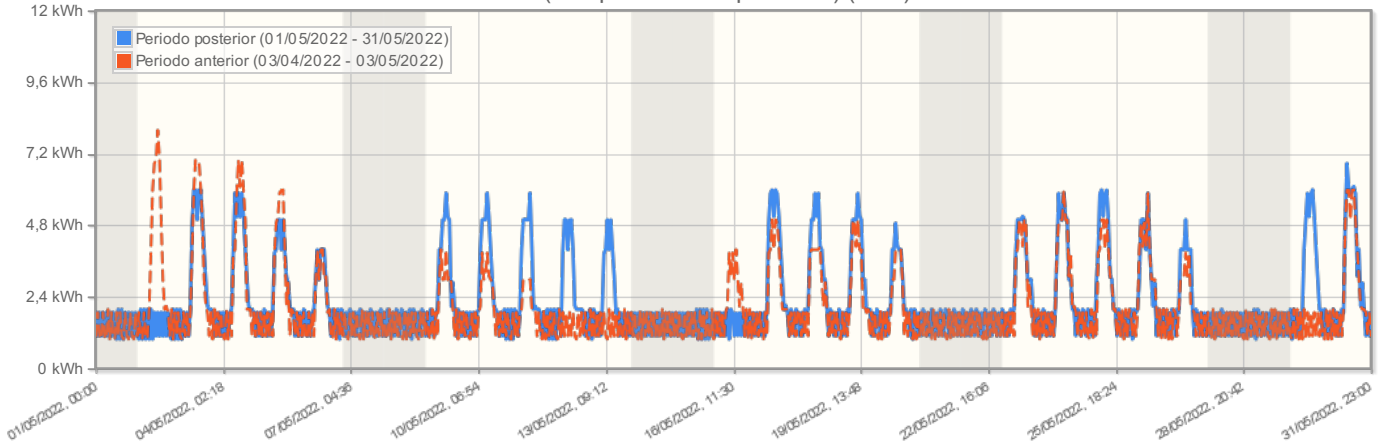


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +167,76 kWh (+11,01 %)	▼ -1,12 kWh (-13,94 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

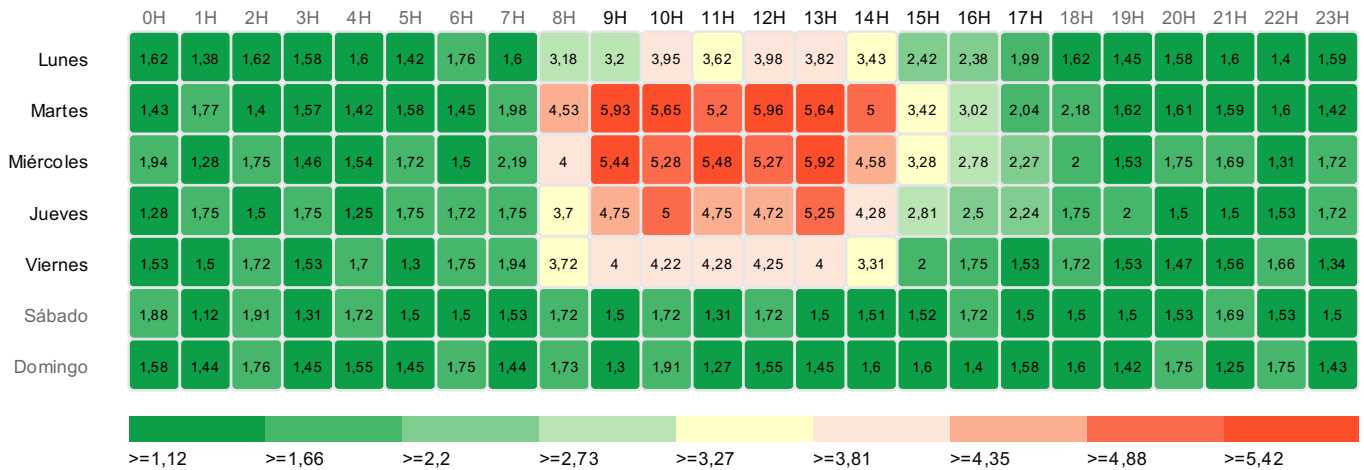


CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

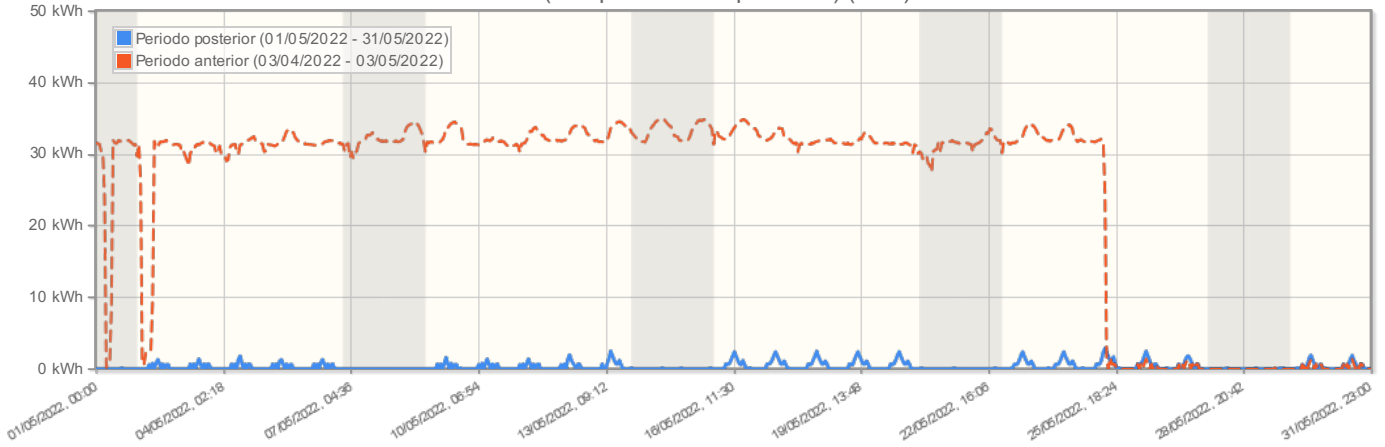


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -18.361,71 kWh (-98,79 %)	▼ -32,02 kWh (-91,72 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

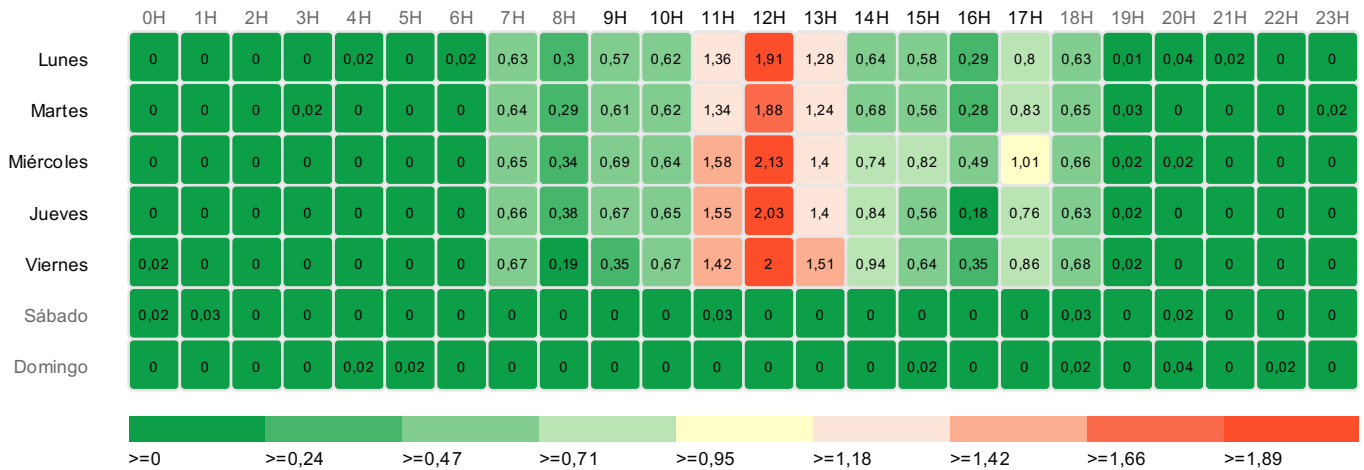

CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

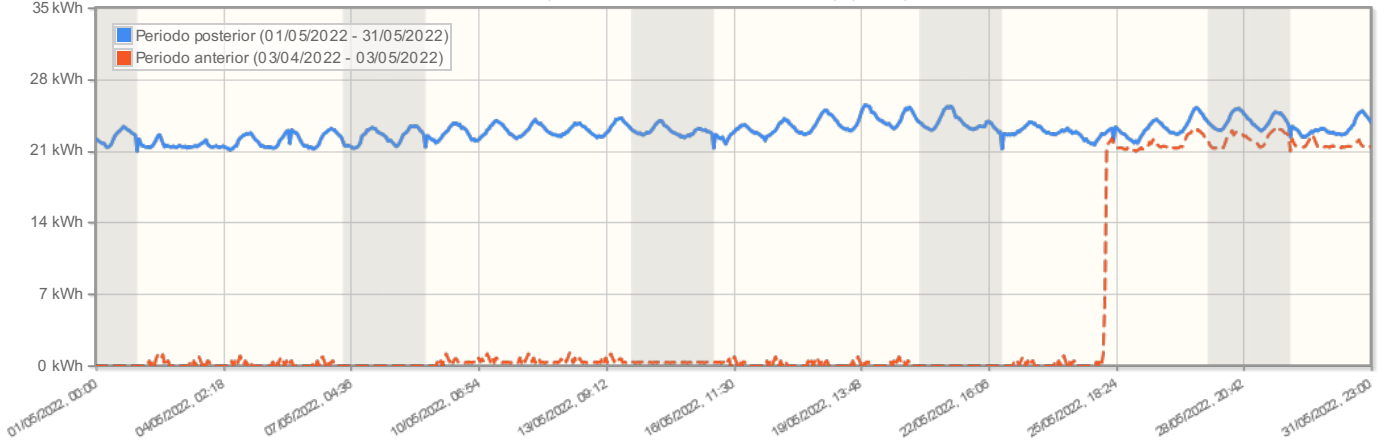

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +13.569,6 kWh (+384,72 %)	▲ +2,09 kWh (+8,93 %)	▲ +21,02 kWh (+0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	21,48	22,69	22,54	22,36	22,31	22,28	22,1	22	22,13	22,29	22,5	22,66	22,87	22,97	23,03	23,08	23,09	23,14	23,15	23,07	23	22,85	22,78	22,72
Martes	22,62	22,55	22,41	22,32	22,3	22,21	22,15	22,24	22,32	22,43	22,57	22,65	22,82	22,97	23,27	23,36	23,51	23,49	23,43	23,37	23,23	23,13	22,97	22,8
Miércoles	22,37	22,3	22,22	22,14	22,03	21,97	21,95	22,08	22,2	22,38	22,58	22,79	22,96	23,2	23,42	23,59	23,74	23,39	23,7	23,56	23,37	23,22	23,02	22,88
Jueves	22,7	22,55	22,42	22,35	22,3	22,2	22,27	22,14	22,27	22,4	22,59	22,84	23,07	23,3	23,63	23,89	24,01	23,74	24,07	23,93	23,7	23,66	23,4	23,19
Viernes	23	22,8	22,73	22,65	22,53	22,55	22,52	22,46	22,5	22,57	22,77	23,02	23,33	23,56	23,88	24,19	24,38	24,42	24,46	24,32	24,05	23,88	23,6	23,44
Sábado	23,17	22,99	22,85	22,77	22,68	22,63	22,52	22,5	22,57	22,71	22,92	23,24	23,49	23,76	24,11	24,25	24,39	24,41	24,43	24,25	24,04	23,78	23,67	23,51
Domingo	23,14	23,02	22,78	22,72	22,65	22,49	22,35	22,25	22,36	22,5	22,72	22,97	23,1	23,28	23,45	23,69	23,74	23,69	23,61	23,52	23,35	23,18	23,03	22,87

>=21,48	>=21,81	>=22,14	>=22,47	>=22,8	>=23,14	>=23,47	>=23,8	>=24,13
---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Consumo Resto (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

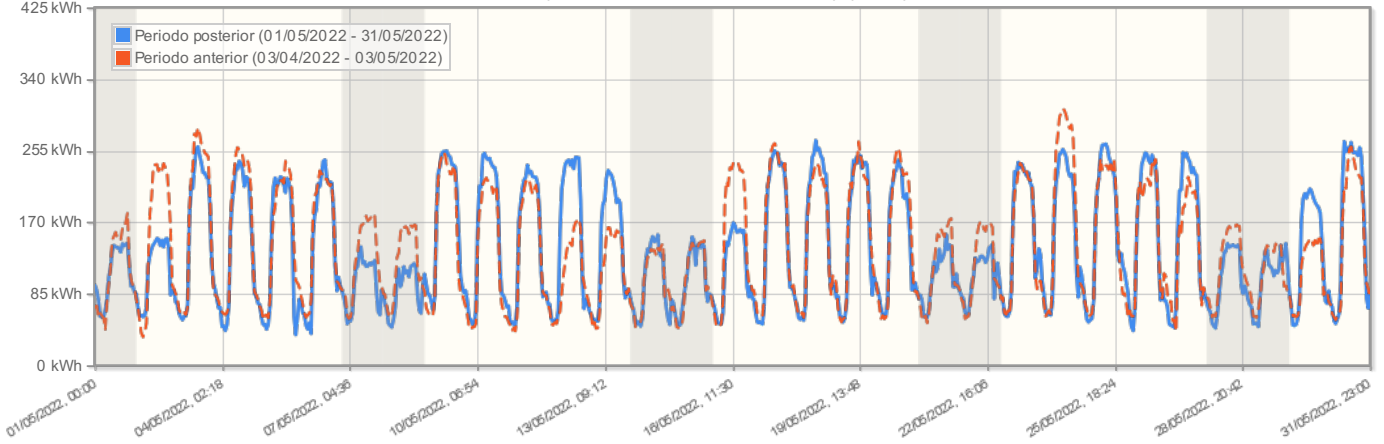

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.584,59 kWh (-1,53 %)	▼ -37,8 kWh (-12,37 %)	▲ +2,63 kWh (+7,64 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	88	78	63	60	59	59	77	155	187	190	198	201	205	203	196	195	193	191	189	162	110	94	98	93
Martes	83	72	57	55	56	57	77	180	225	226	248	254	257	251	249	239	236	237	228	192	127	88	91	88
Miércoles	77	71	53	52	51	52	74	173	202	216	240	243	253	247	245	234	234	228	220	185	123	96	100	94
Jueves	85	78	63	55	49	50	70	163	206	217	234	236	243	239	239	229	240	237	233	192	100	67	83	83
Viernes	78	69	59	53	52	53	66	167	197	202	231	232	238	238	235	216	211	212	205	169	102	85	96	89
Sábado	81	76	69	52	54	52	59	81	106	121	130	132	138	136	134	136	144	133	135	135	91	78	80	80
Domingo	86	79	72	55	53	53	63	82	104	117	124	129	132	130	123	122	130	131	134	138	99	96	102	98



Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

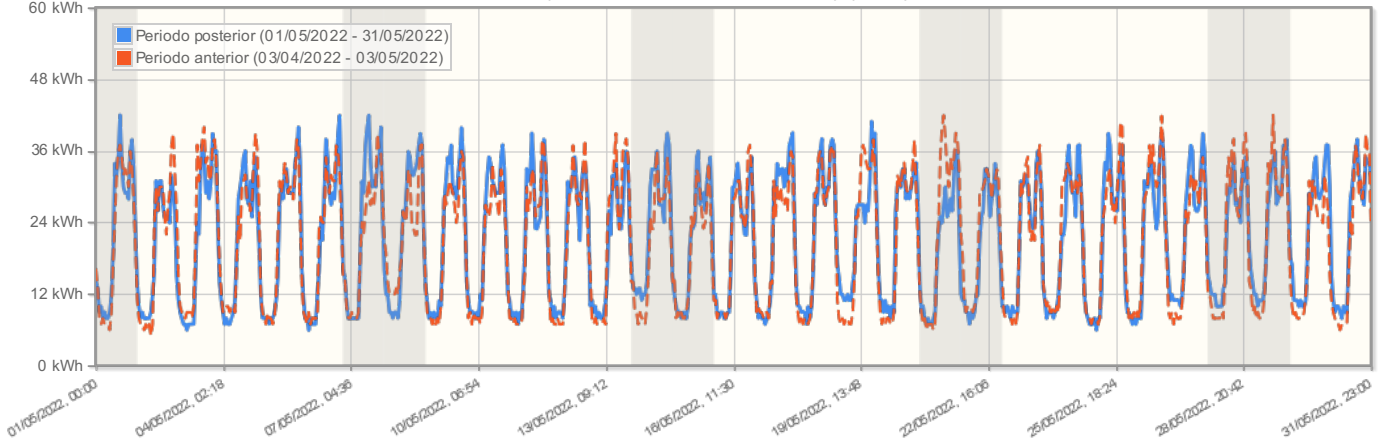


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +303,93 kWh (+1,94 %)	◆ 0 kWh (0 %)	▲ +0,96 kWh (+19,02 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

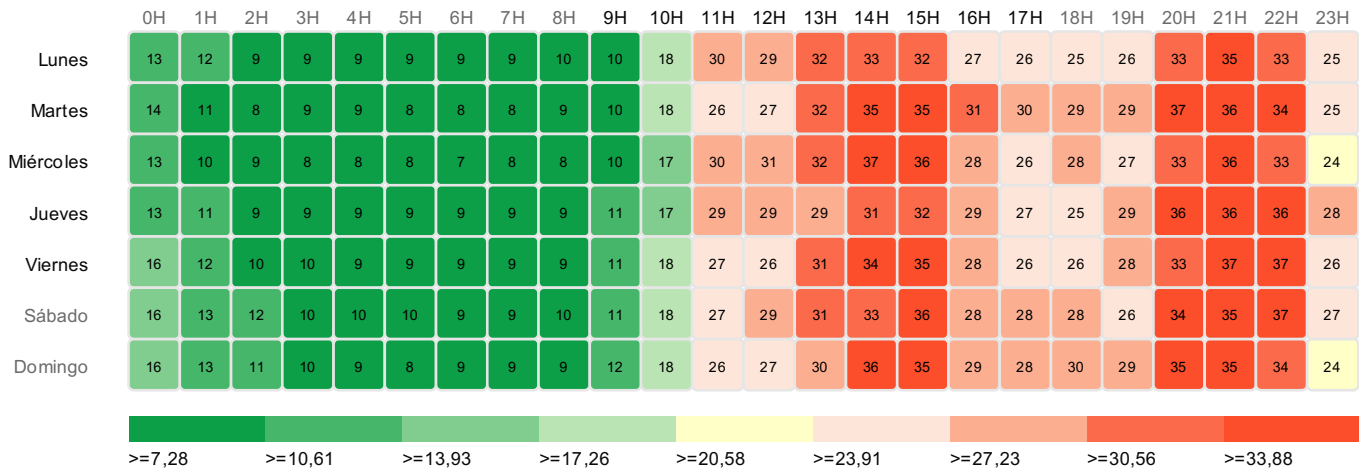


CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

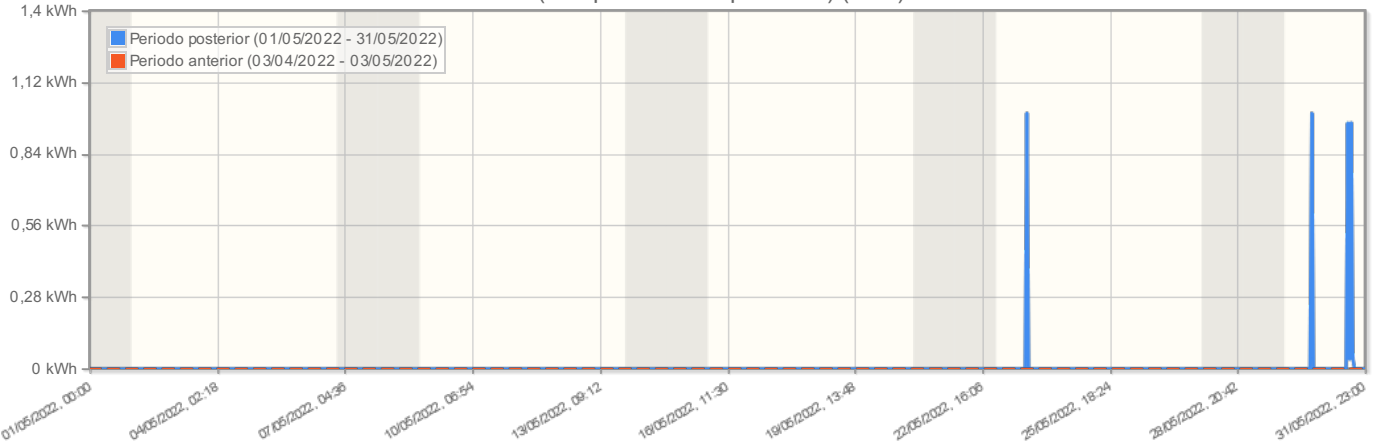


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +4 kWh (+0 %)	▲ +1 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

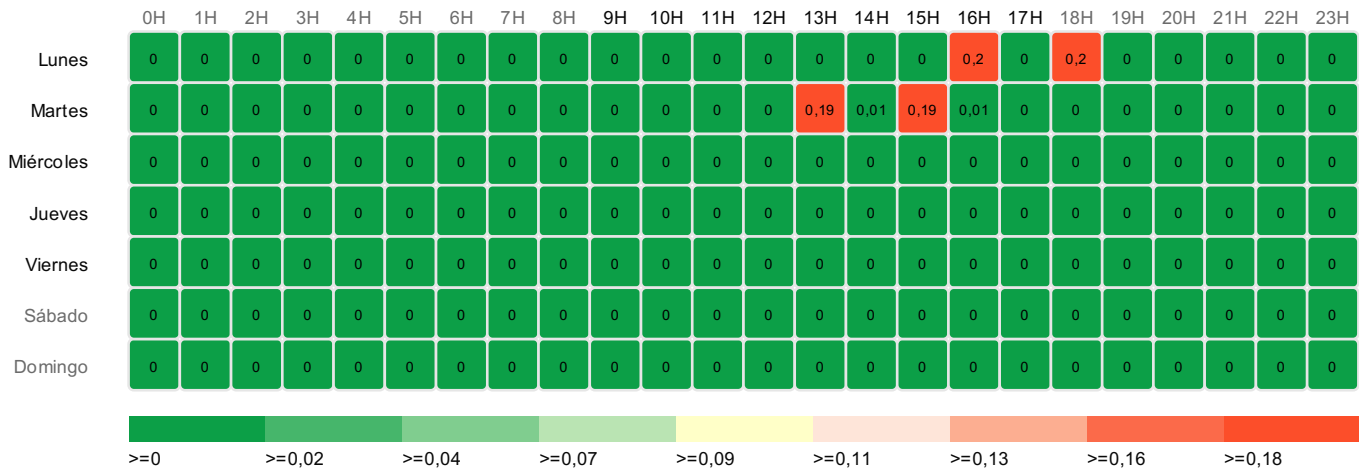


CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

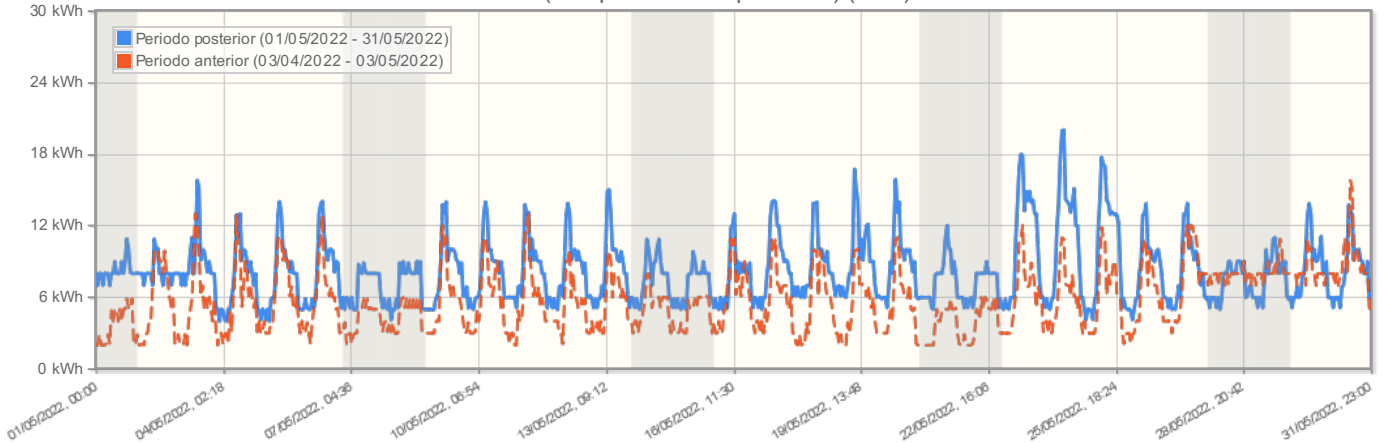


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.821,09 kWh (+42,39 %)	▲ +4,24 kWh (+26,82 %)	▲ +2,01 kWh (+100,77 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

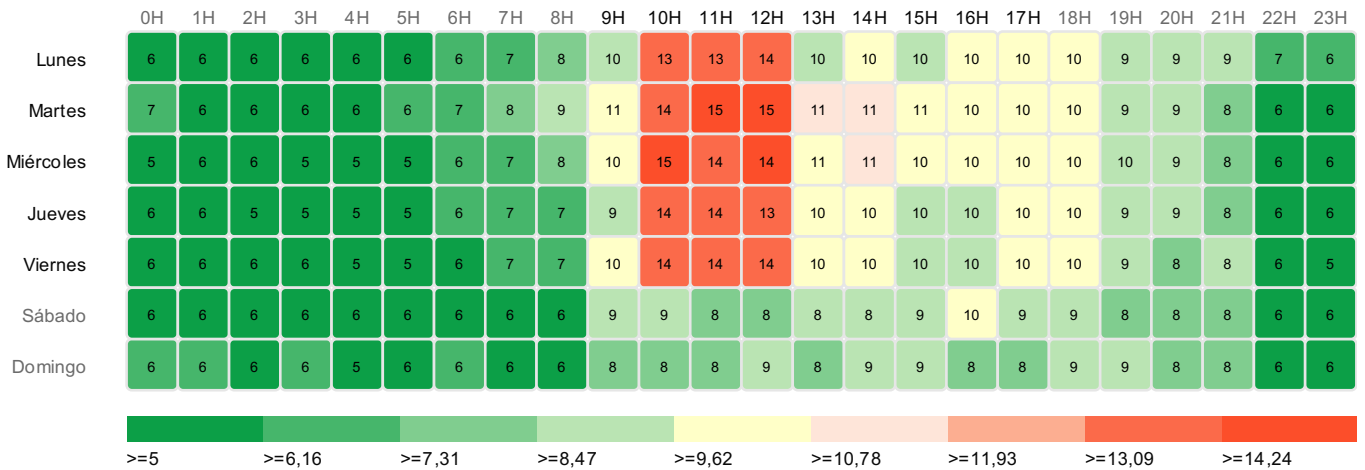


CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

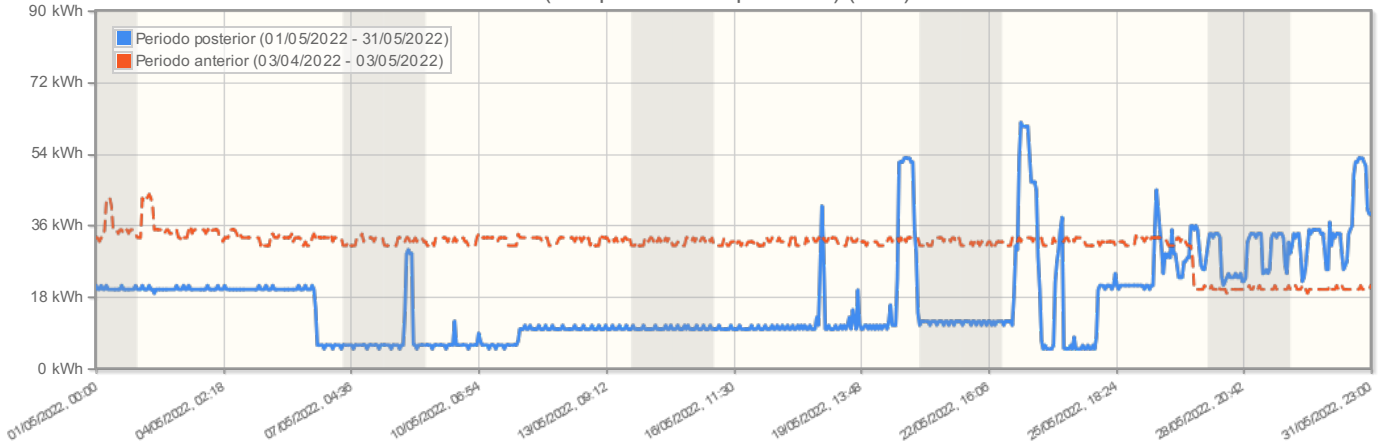


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -10.258,37 kWh (-44,66 %)	▲ +18,01 kWh (+40,98 %)	▼ -13,99 kWh (-73,68 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

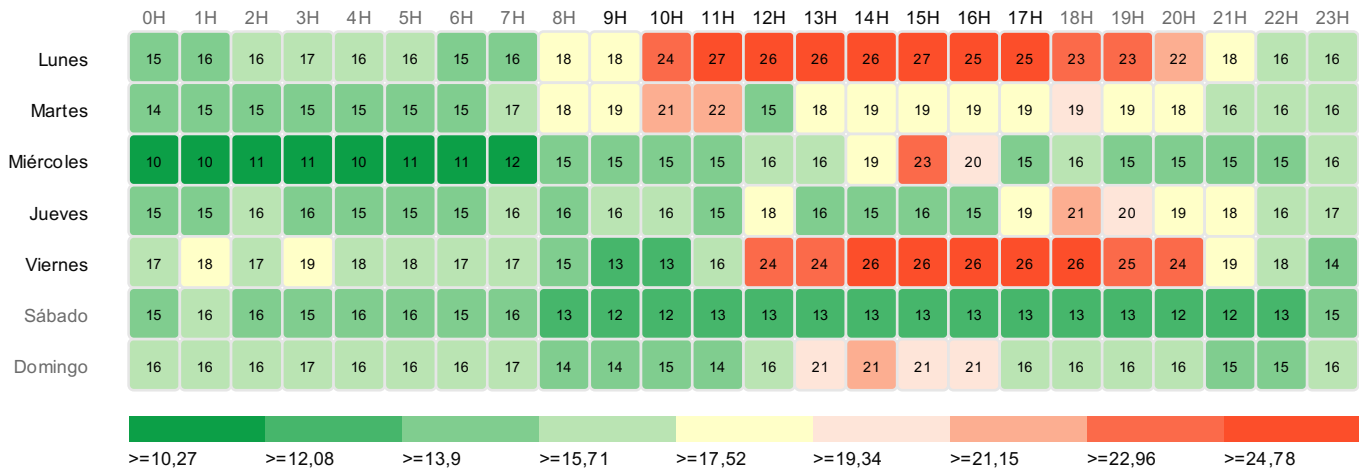


CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

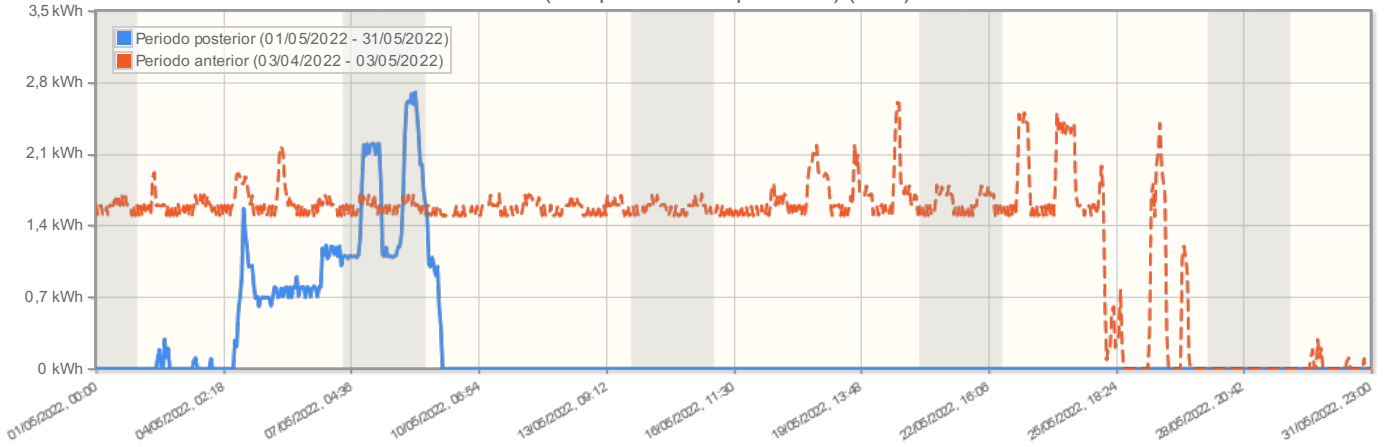


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -840,34 kWh (-85,17 %)	▲ +0,1 kWh (+3,94 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

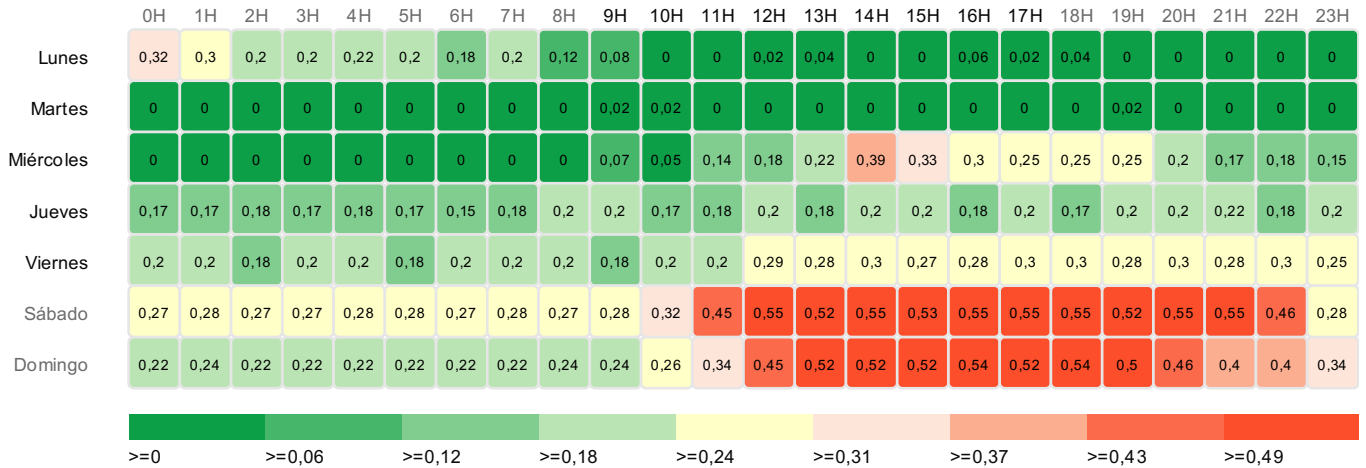

CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

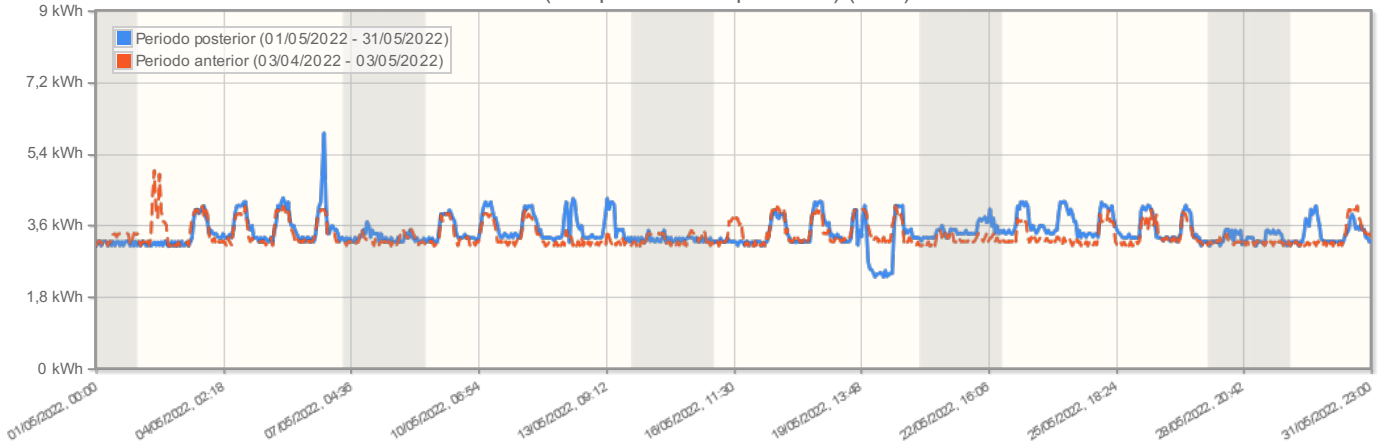

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +64,69 kWh (+2,59 %)	▲ +0,94 kWh (+18,84 %)	▼ -0,77 kWh (-25,06 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	3,21	3,26	3,24	3,24	3,29	3,2	3,22	3,25	3,37	3,61	3,6	3,6	3,7	3,64	3,7	3,68	3,53	3,44	3,29	3,27	3,26	3,24	3,3	3,29
Martes	3,28	3,26	3,26	3,26	3,22	3,24	3,22	3,28	3,41	3,72	3,94	4,02	4,02	3,98	3,91	3,89	3,81	3,78	3,57	3,5	3,33	3,34	3,3	3,3
Miércoles	3,3	3,28	3,35	3,3	3,32	3,3	3,32	3,3	3,37	3,89	4,09	4,1	4,1	4,12	4,13	4,07	3,88	3,7	3,53	3,57	3,34	3,34	3,3	3,28
Jueves	3,32	3,27	3,32	3,25	3,25	3,25	3,28	3,25	3,37	3,83	4,1	3,98	3,62	4	3,97	4,03	4	3,64	3,28	3,26	3,15	3,1	3,03	3,05
Viernes	3,08	3,09	3,03	3,06	3,09	3,03	3,04	3,06	3,19	3,75	4,12	4,11	4,34	4,55	4,07	3,39	3,43	3,47	3,47	3,46	3,3	3,28	3,26	3,25
Sábado	3,27	3,18	3,28	3,22	3,27	3,23	3,25	3,22	3,22	3,27	3,44	3,4	3,45	3,38	3,47	3,35	3,33	3,37	3,4	3,47	3,31	3,3	3,29	3,33
Domingo	3,24	3,28	3,28	3,24	3,25	3,25	3,25	3,22	3,27	3,23	3,38	3,37	3,4	3,4	3,4	3,4	3,34	3,46	3,32	3,39	3,21	3,28	3,22	3,28

>=3,03	>=3,2	>=3,37	>=3,54	>=3,71	>=3,87	>=4,04	>=4,21	>=4,38
--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

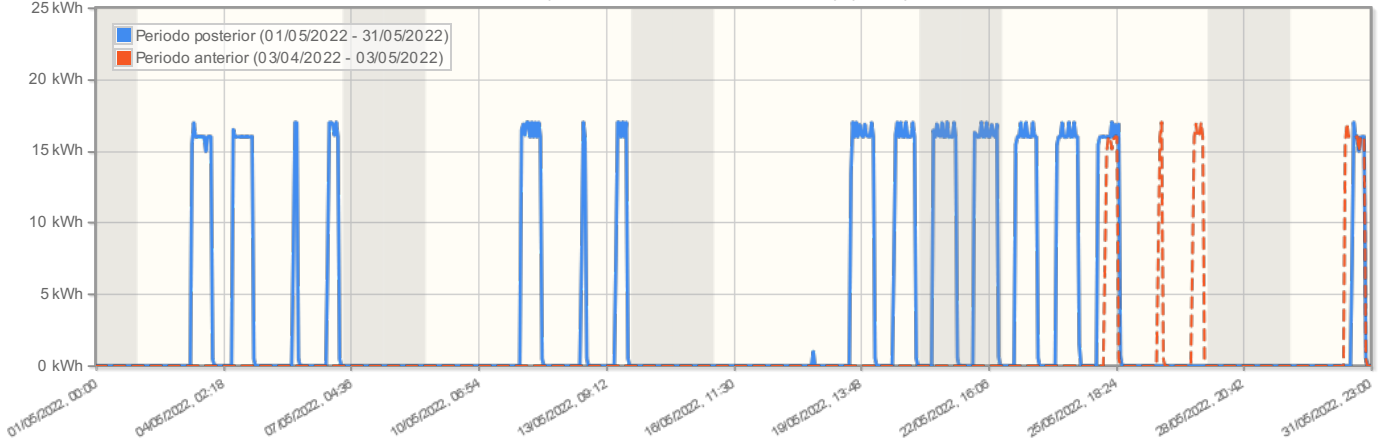


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.070 kWh (+452,95 %)	▲ +0 kWh (+0,02 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

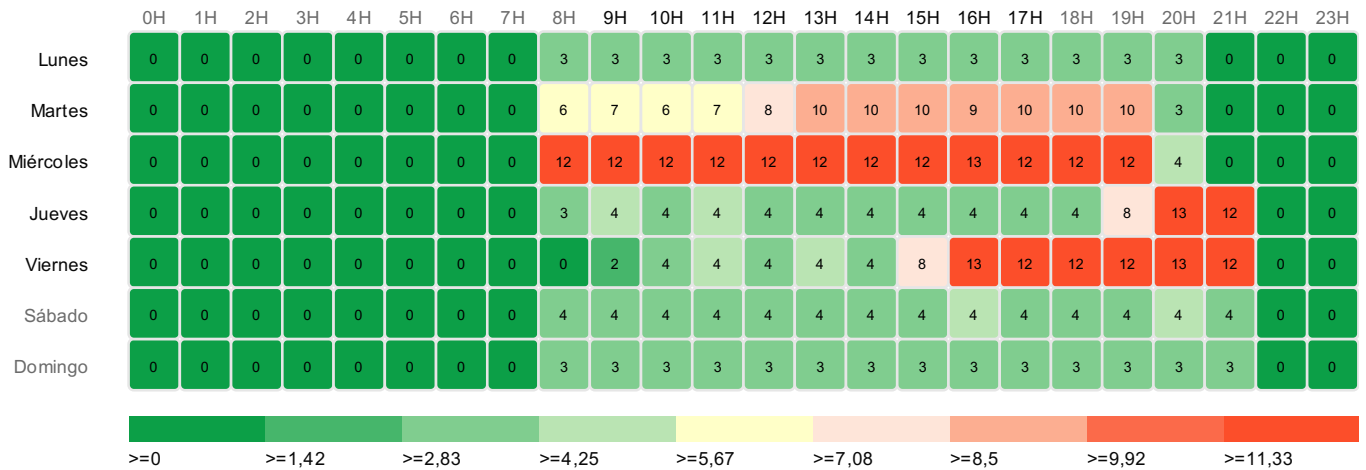


CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

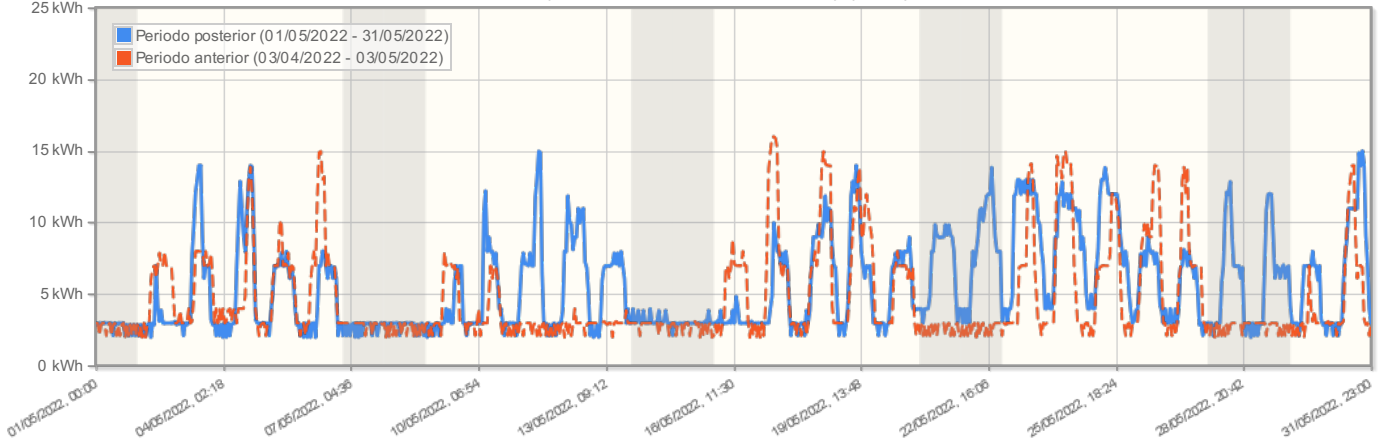


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +706,86 kWh (+20,6 %)	▼ -1 kWh (-6,23 %)	▲ +0,01 kWh (+0,27 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

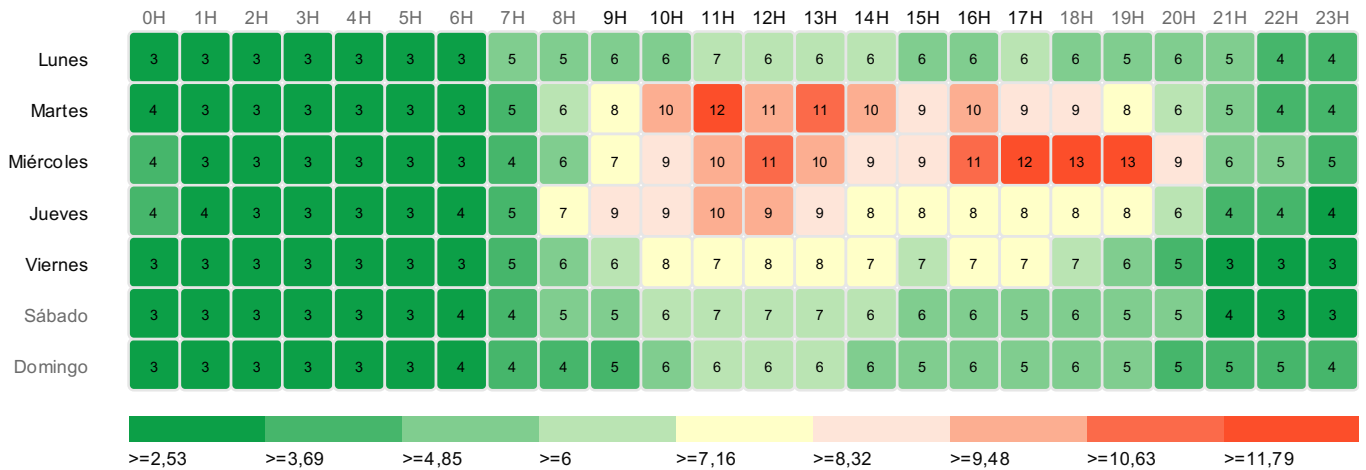


Cuadro Seguridad (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

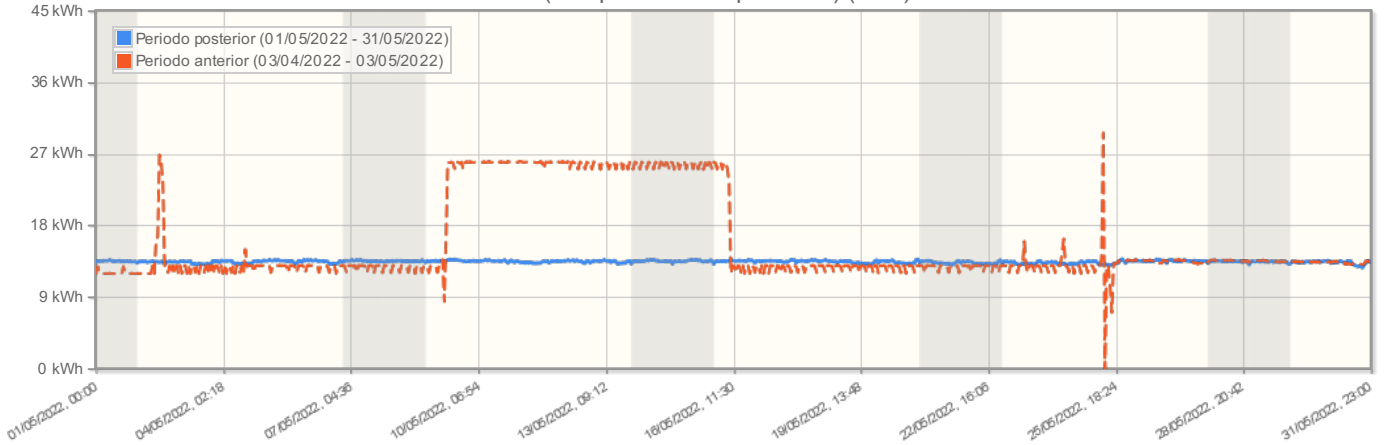


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.761,15 kWh (-14,94 %)	▼ -15,86 kWh (-53,43 %)	▲ +12,73 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

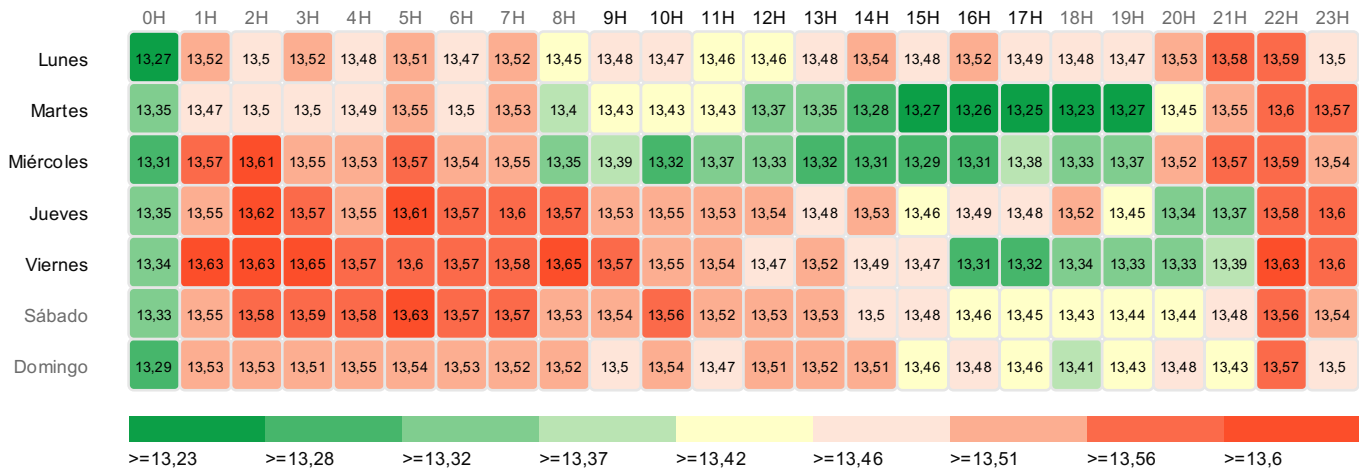


CV1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

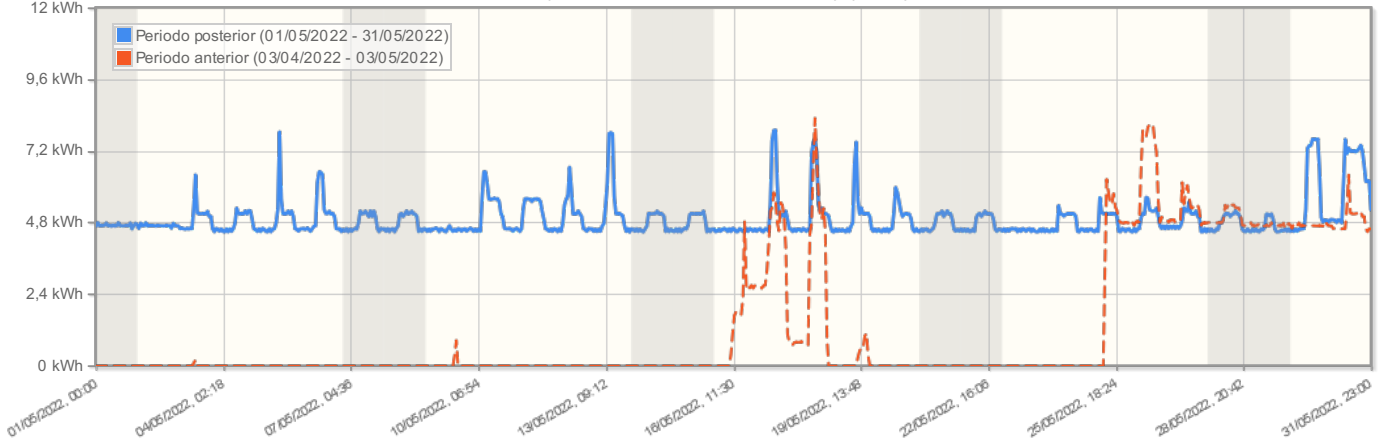


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.694,92 kWh (+275,88 %)	▼ -0,4 kWh (-4,78 %)	▲ +4,49 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

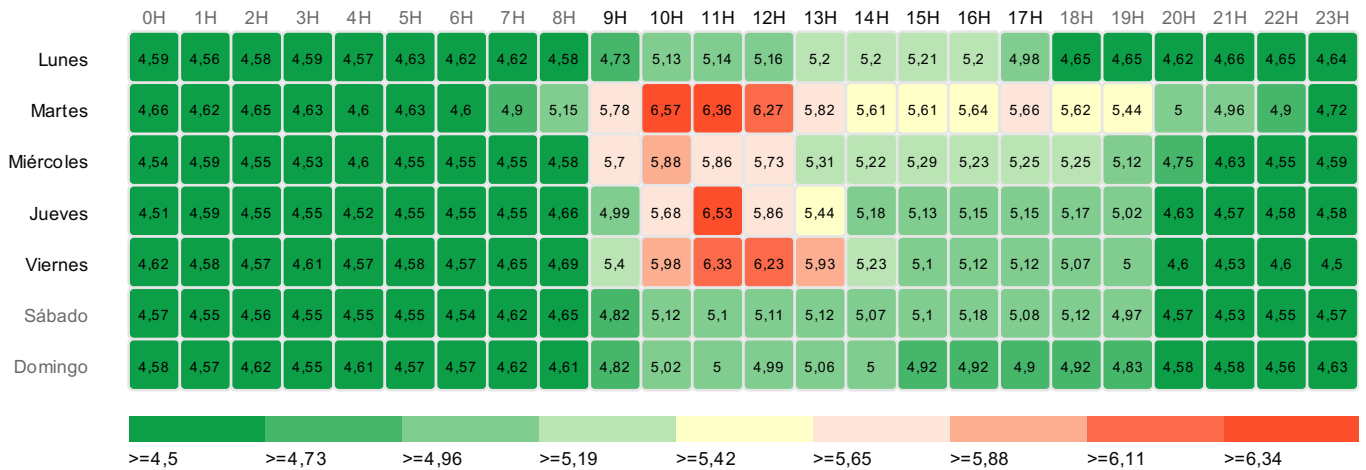


CV1 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

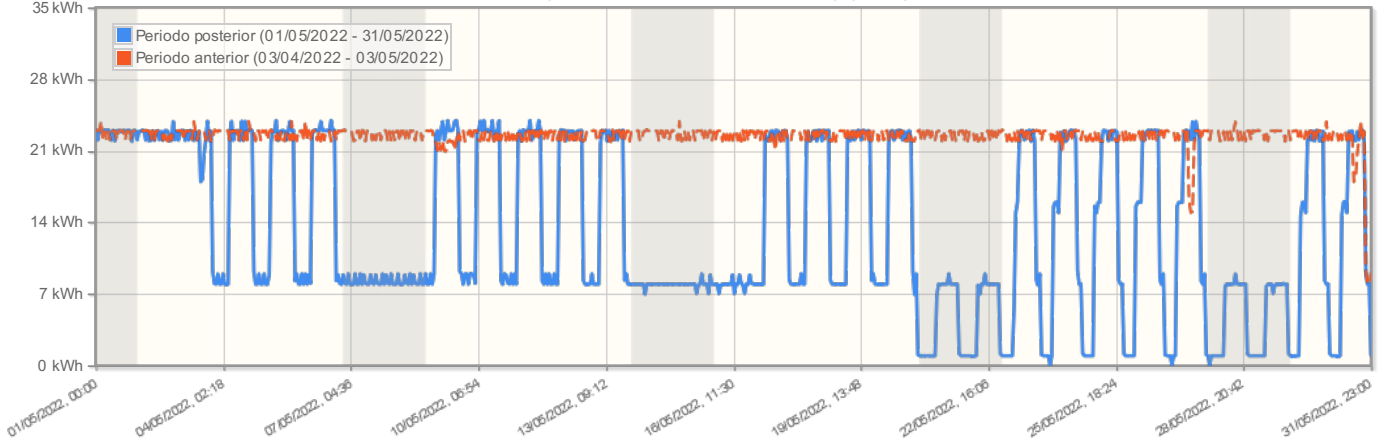


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -6.690,95 kWh (-39,96 %)	▲ +0,08 kWh (+0,36 %)	▼ -7,92 kWh (-98,81 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

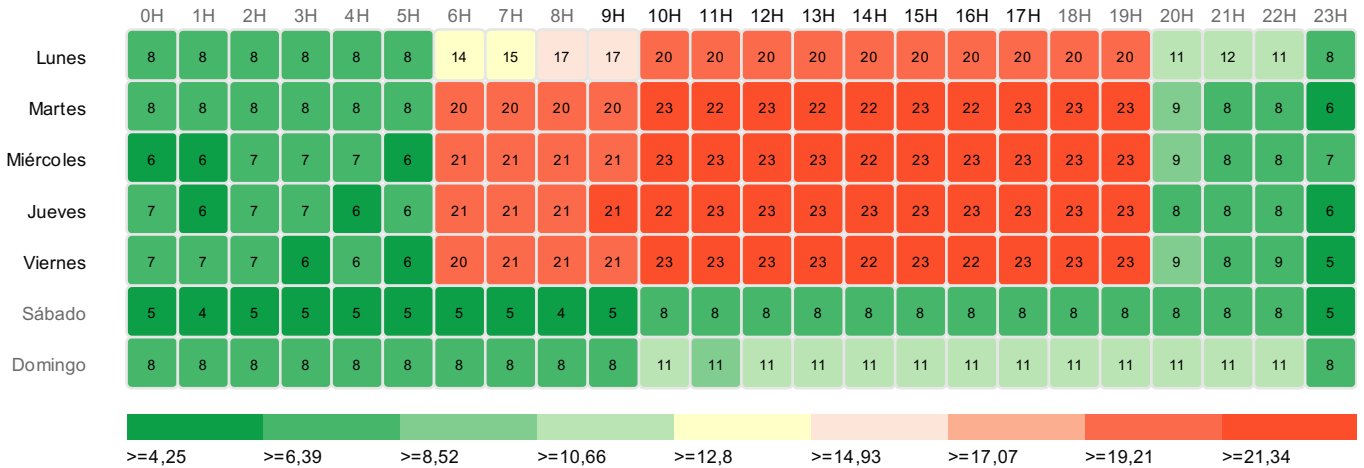


CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

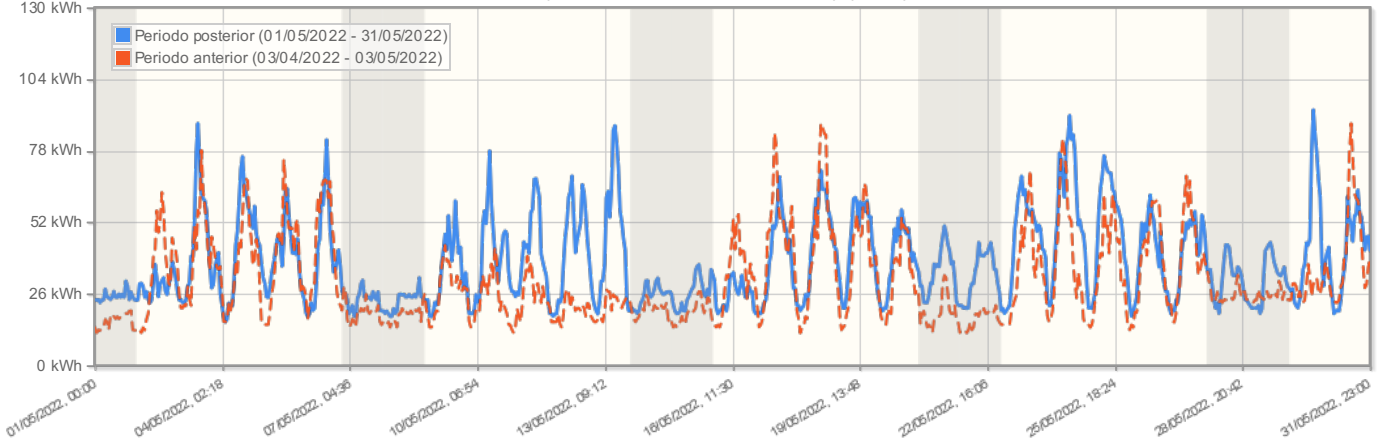


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.169,13 kWh (+22,77 %)	▲ +4,83 kWh (+5,48 %)	▲ +4,03 kWh (+33,61 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

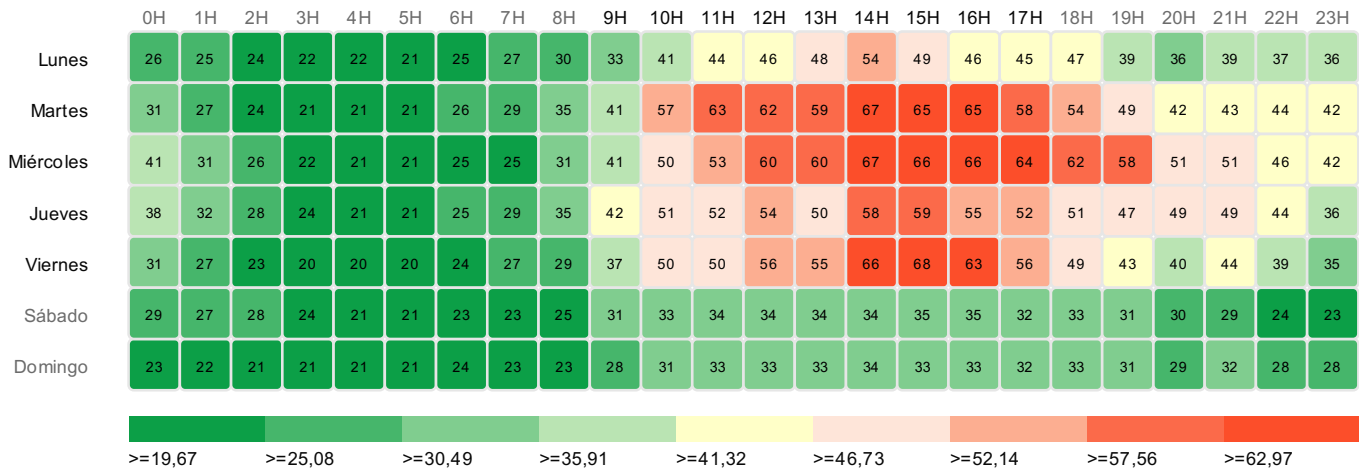


CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

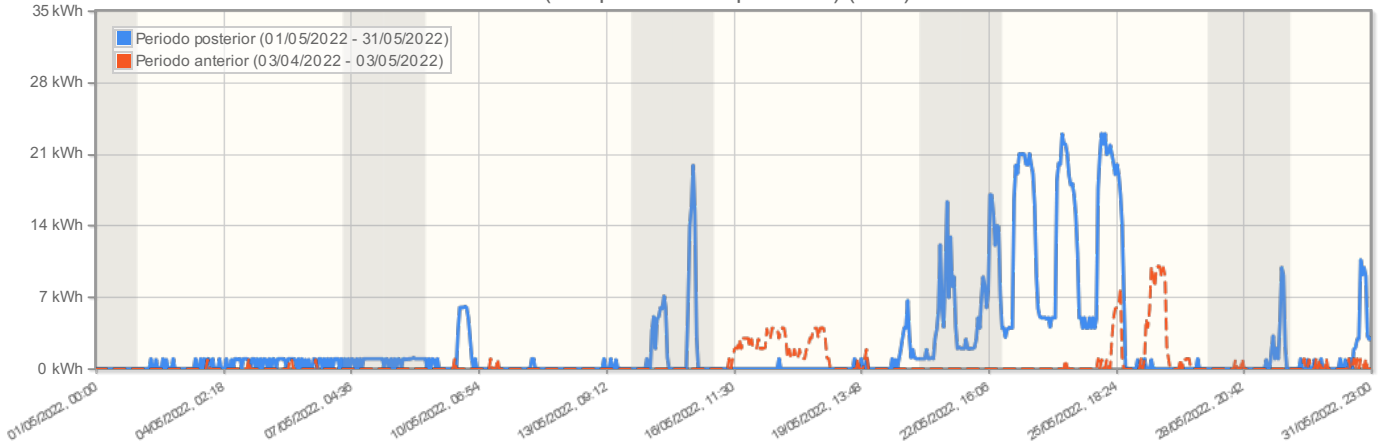


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.319,89 kWh (+411,18 %)	▲ +12,98 kWh (+129,45 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

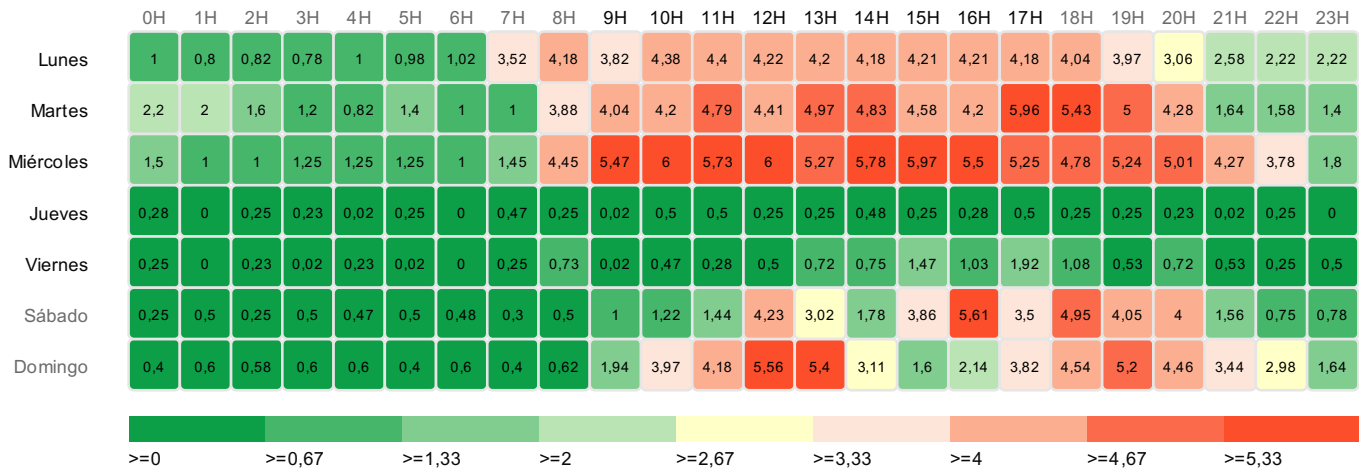


CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

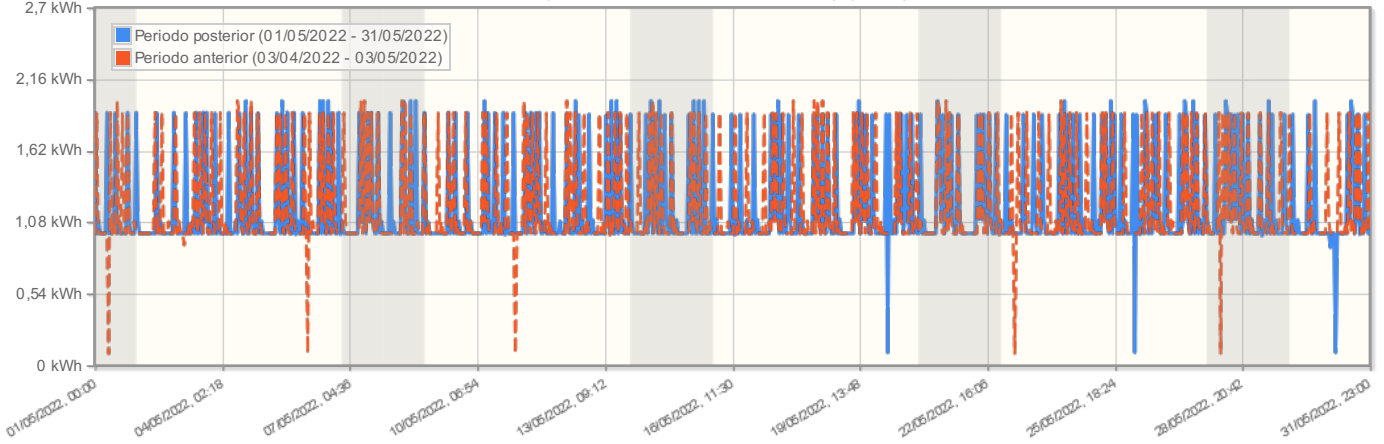


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +14,1 kWh (+1,6 %)	◆ 0 kWh (0 %)	▲ +0,01 kWh (+16,46 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

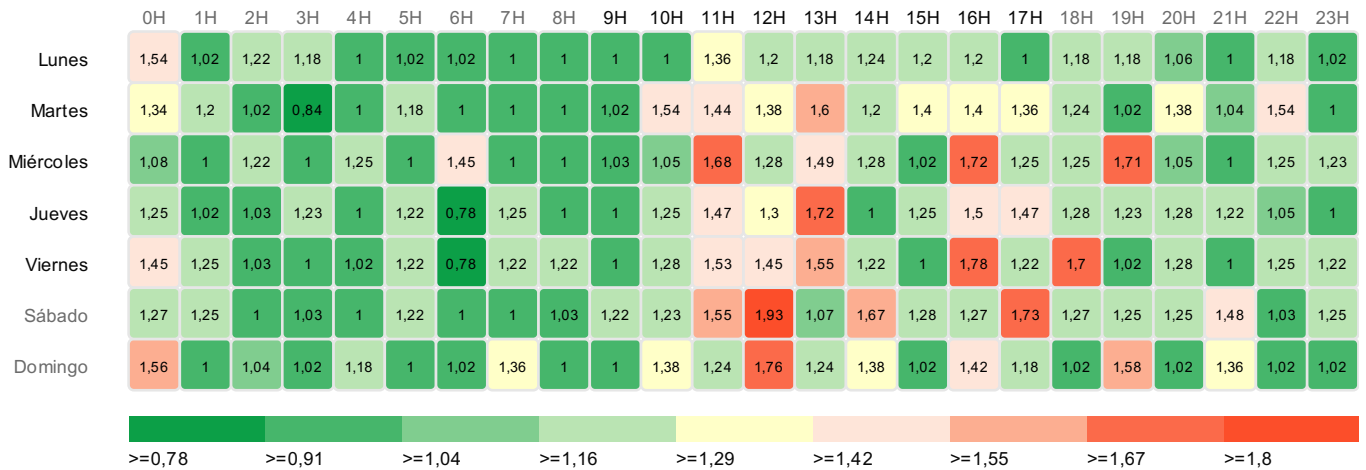


CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

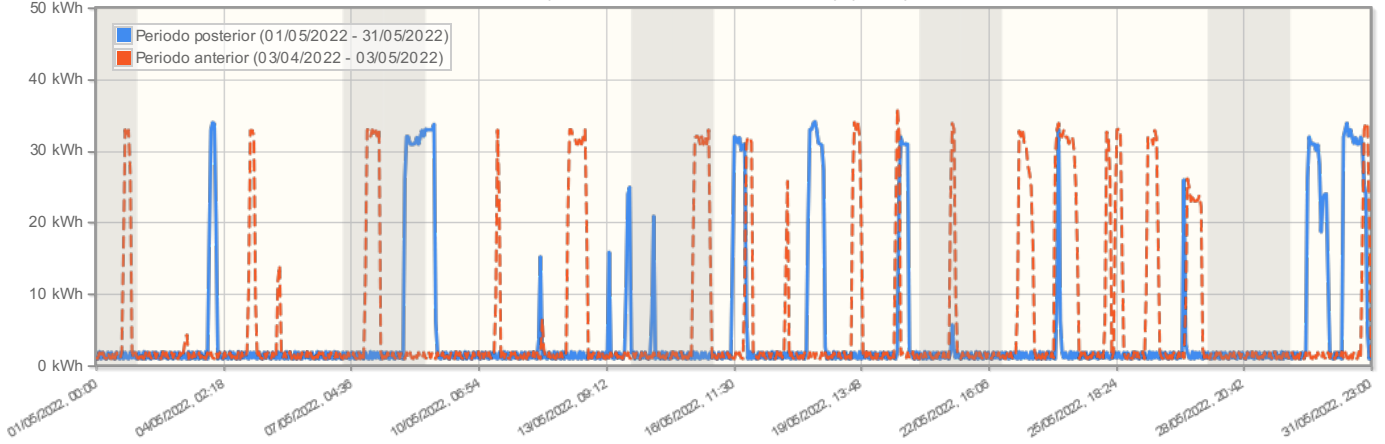


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -873,14 kWh (-20,67 %)	▼ -1,92 kWh (-5,32 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

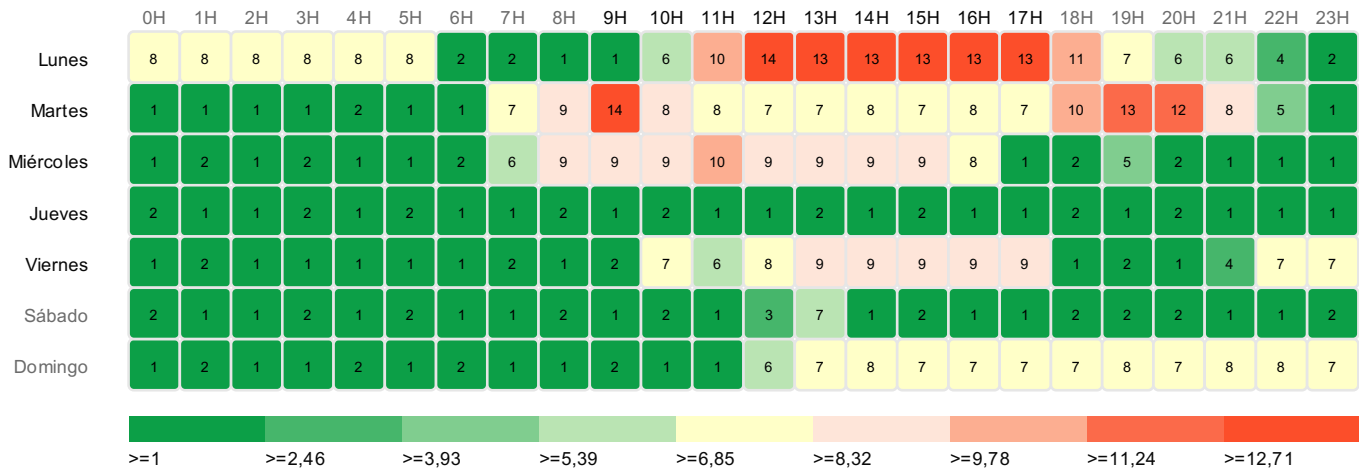


CV4 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

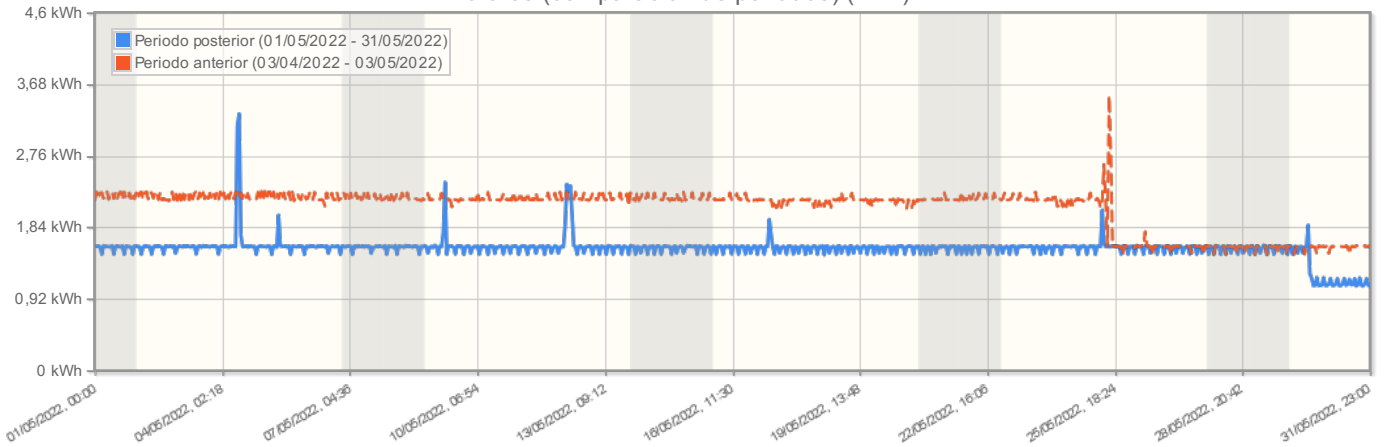


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -388,23 kWh (-24,94 %)	▼ -0,23 kWh (-6,64 %)	▼ -0,41 kWh (-27,27 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

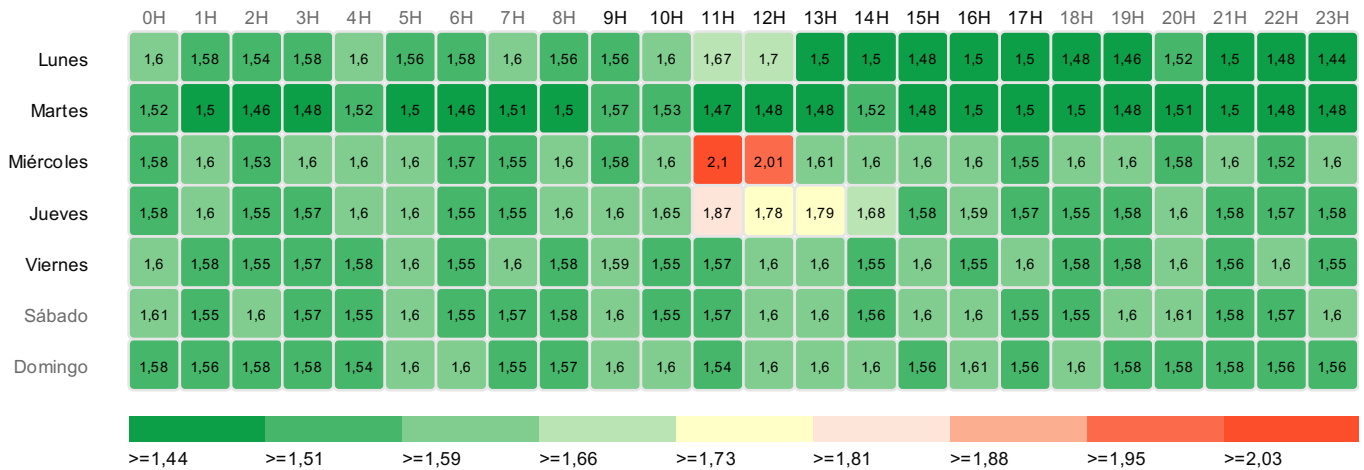


CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

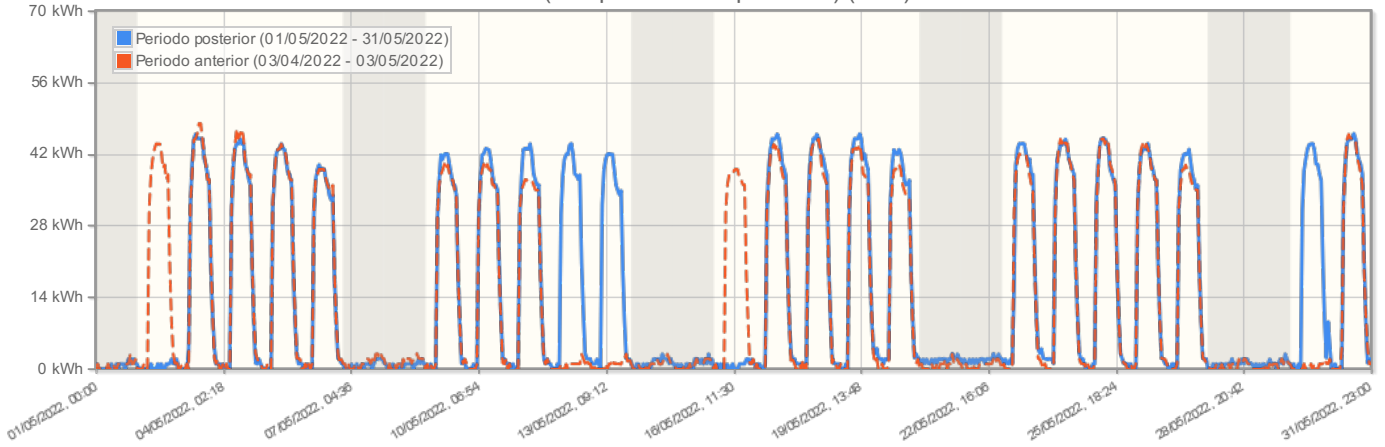


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +833,8 kWh (+8,46 %)	▼ -1,99 kWh (-4,15 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

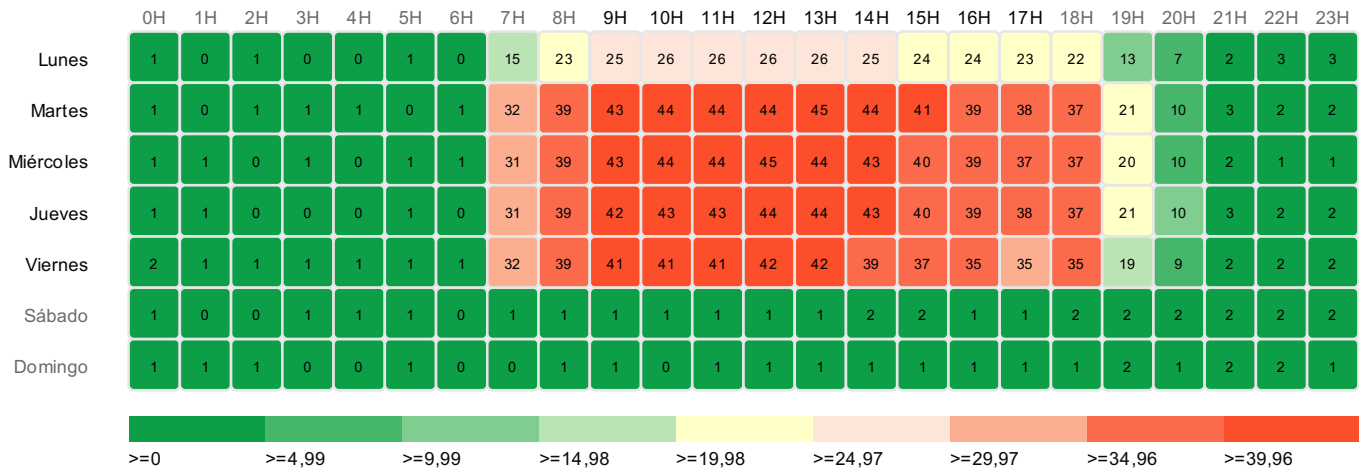


CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

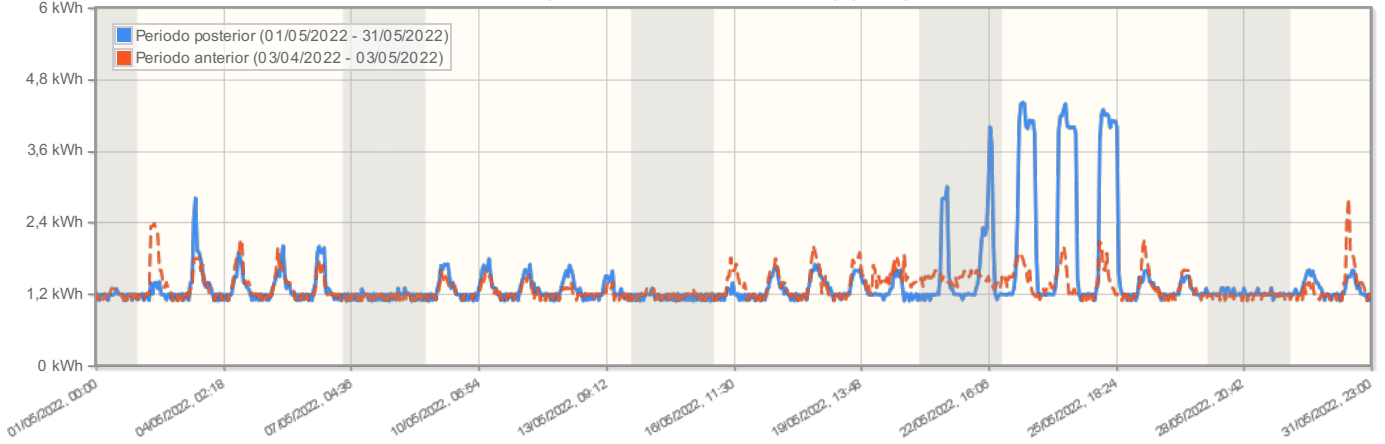


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +75,51 kWh (+7,73 %)	▲ +1,6 kWh (+56,82 %)	▼ -0 kWh (-0,02 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

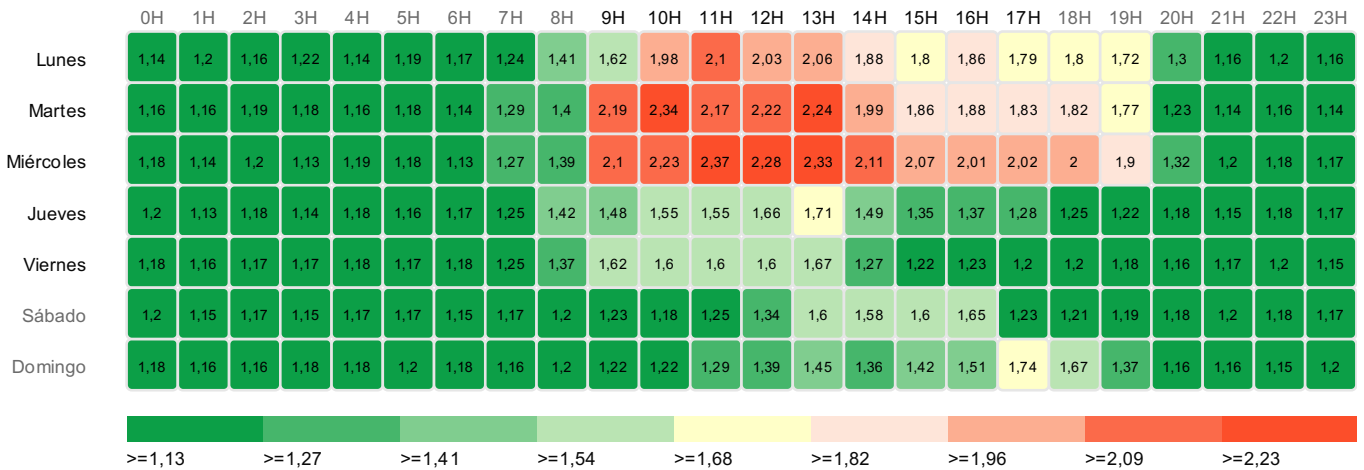


CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

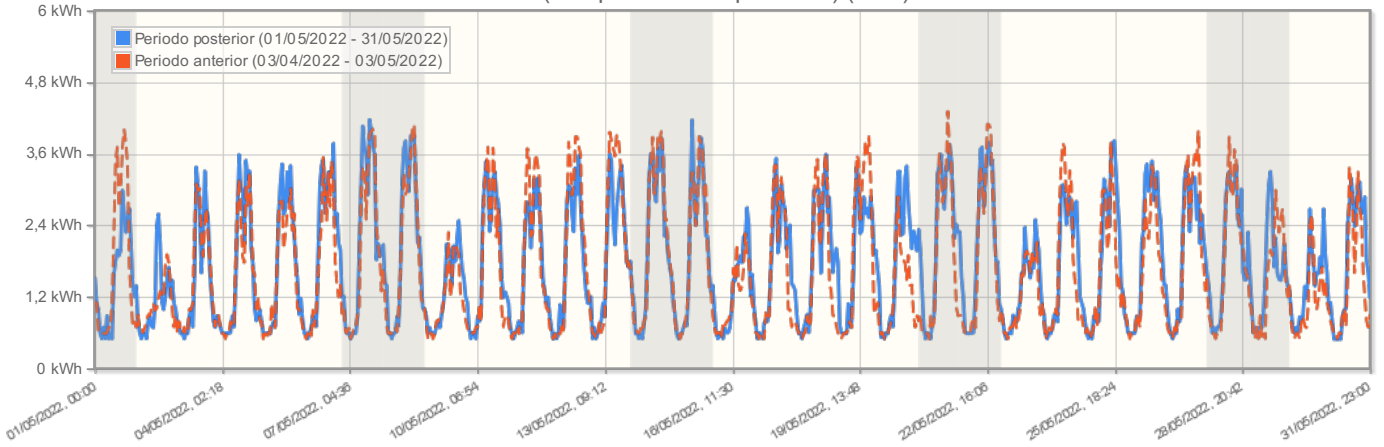


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +68,48 kWh (+5,55 %)	▼ -0,14 kWh (-3,23 %)	▼ -0,01 kWh (-1,23 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

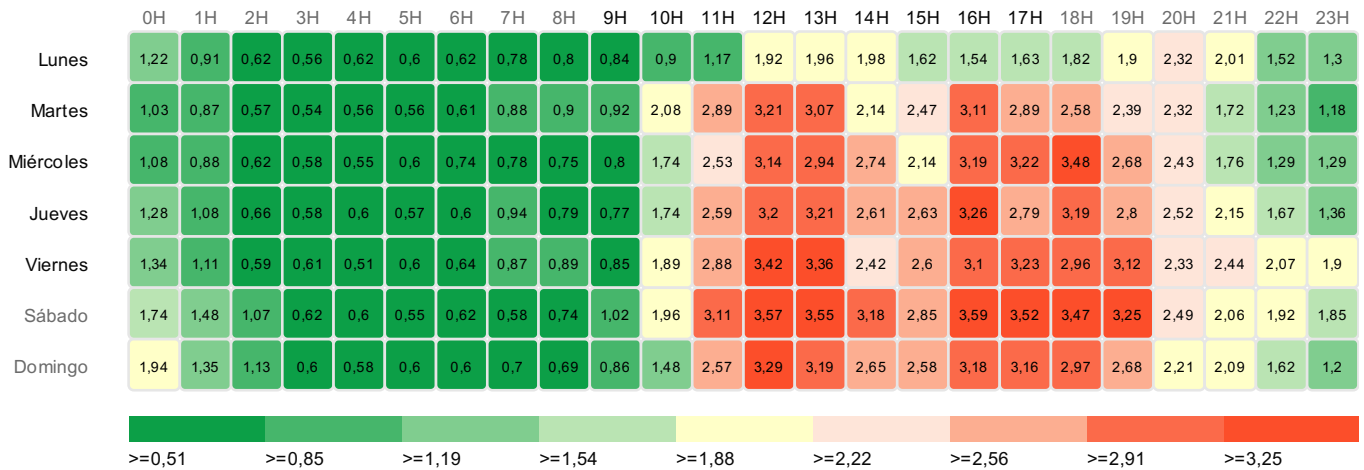


CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

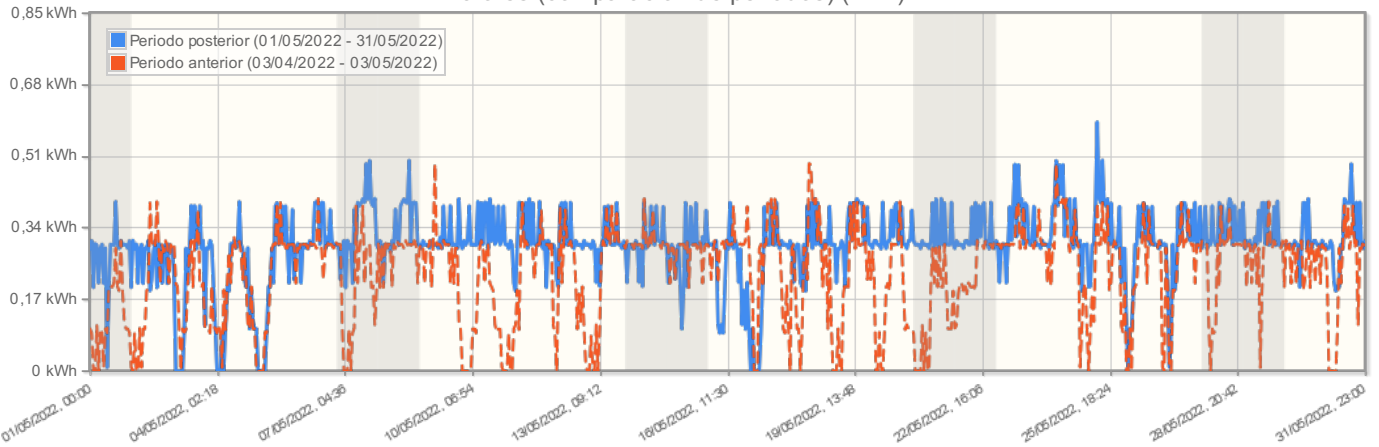


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +49,31 kWh (+28,29 %)	▲ +0,1 kWh (+20,12 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

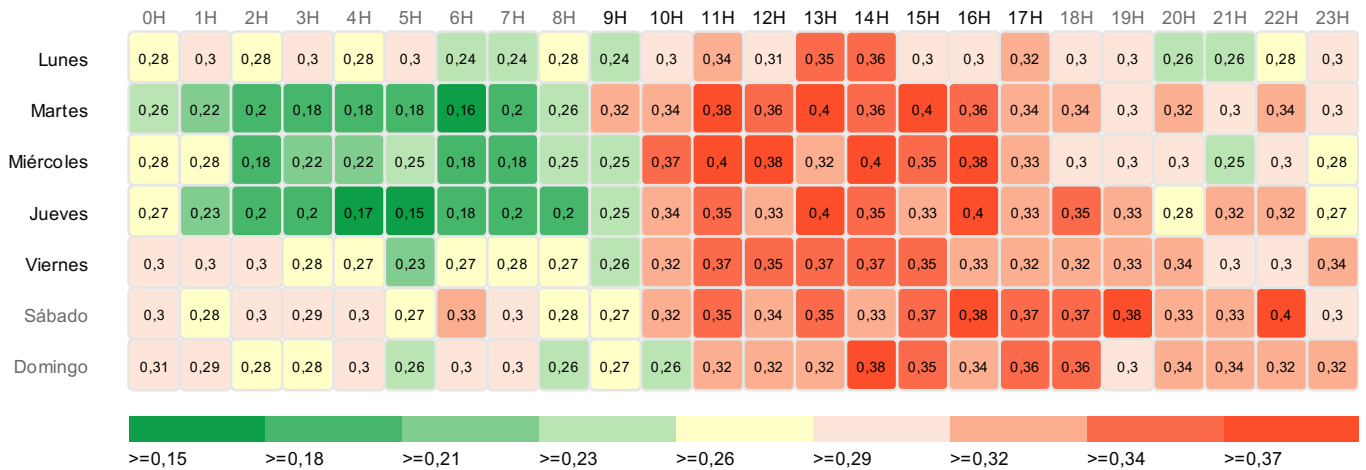


Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

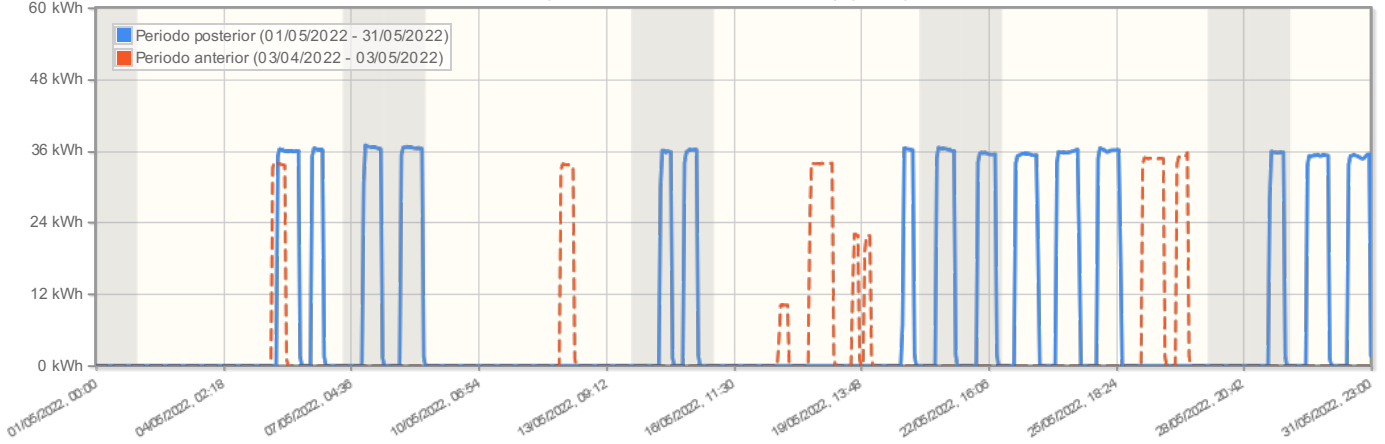


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.908,6 kWh (+202,63 %)	▲ +1,26 kWh (+3,53 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

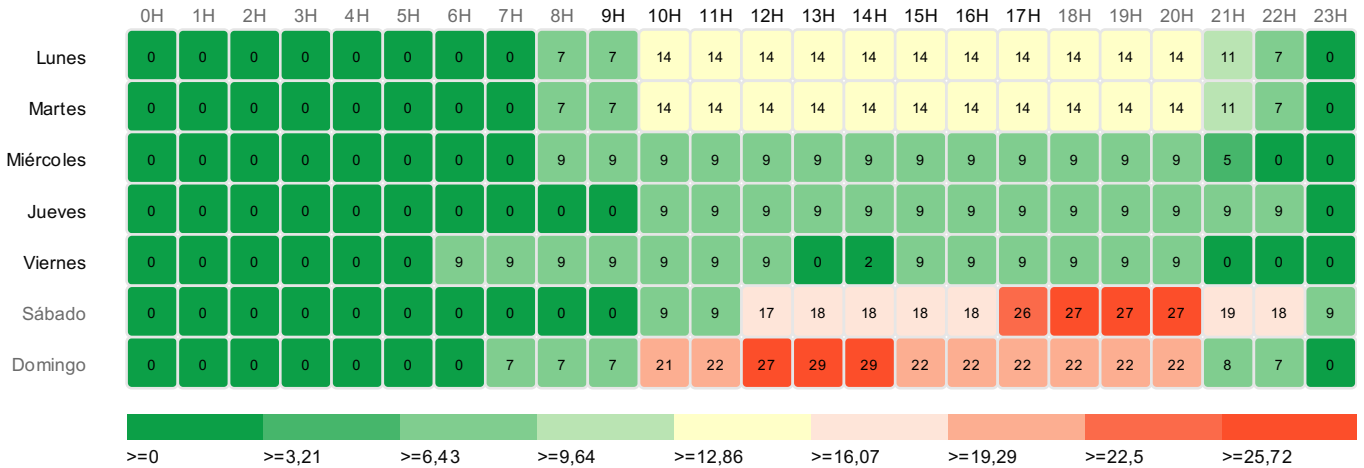


Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

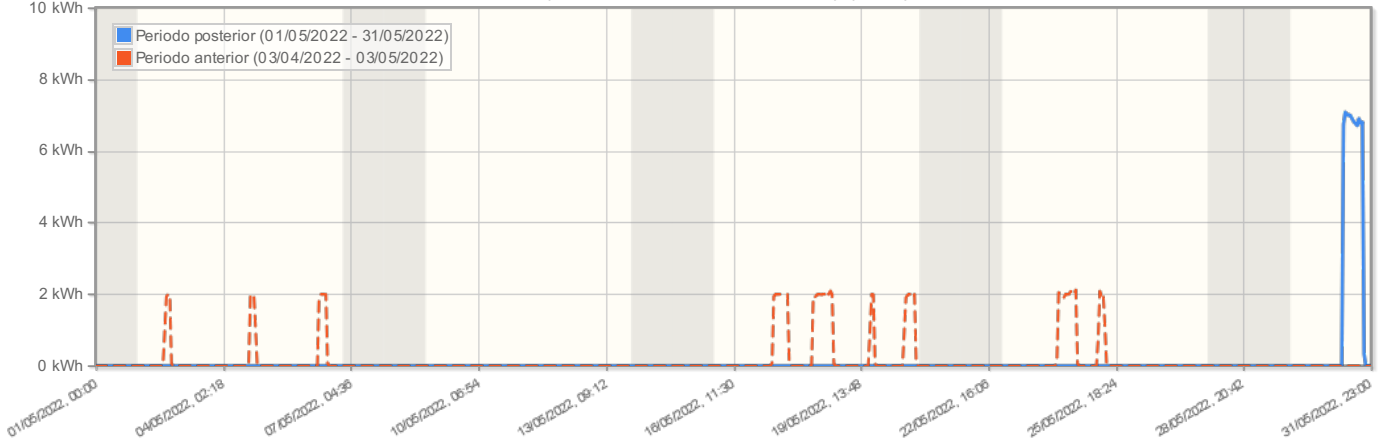


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -31,2 kWh (-27,34 %)	▲ +4,96 kWh (+233,61 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

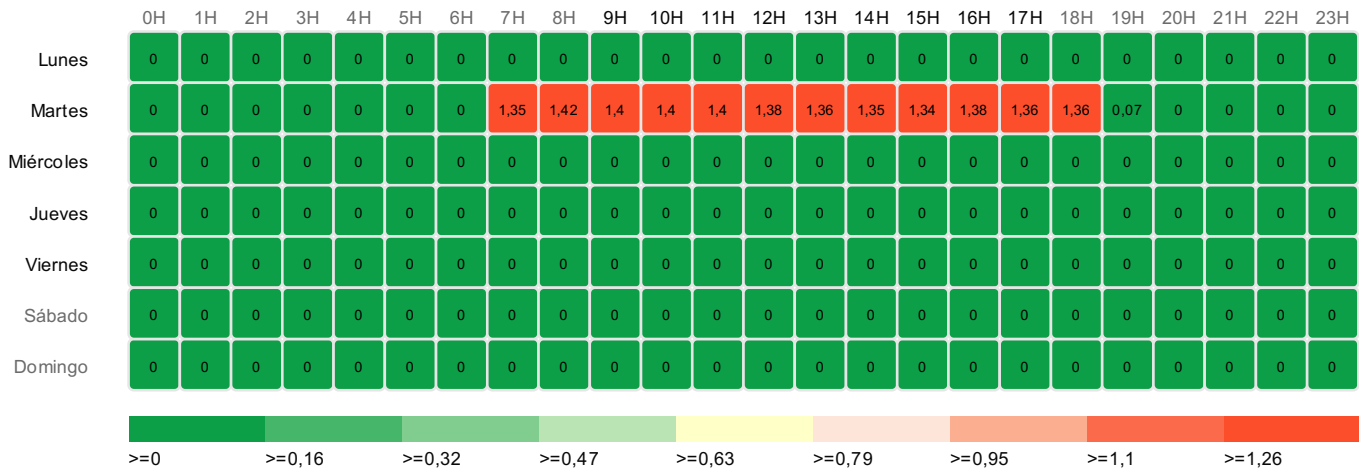


Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

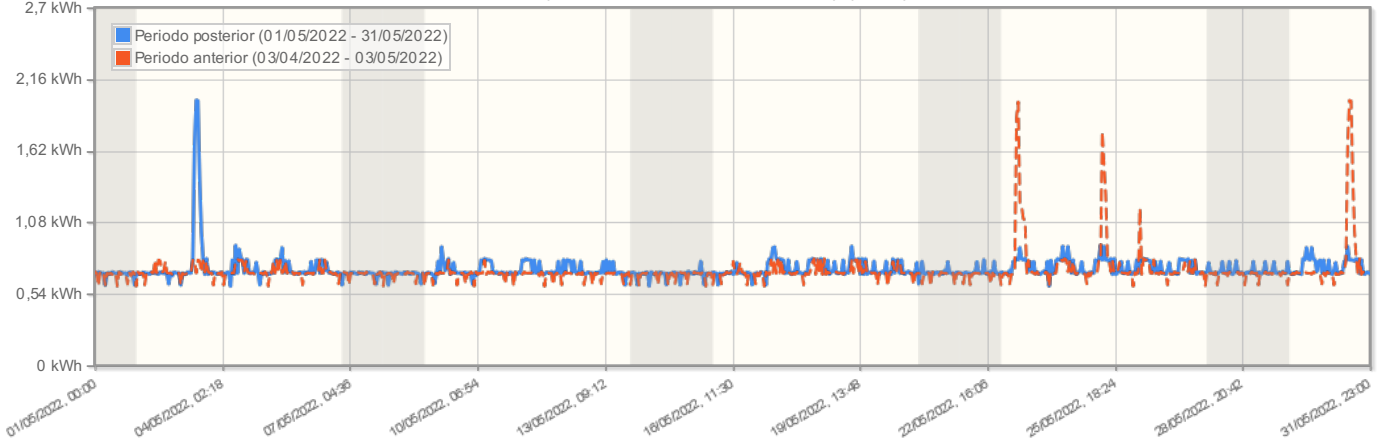


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +10,48 kWh (+1,97 %)	⬇ 0 kWh (0 %)	▲ +0 kWh (+0,27 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

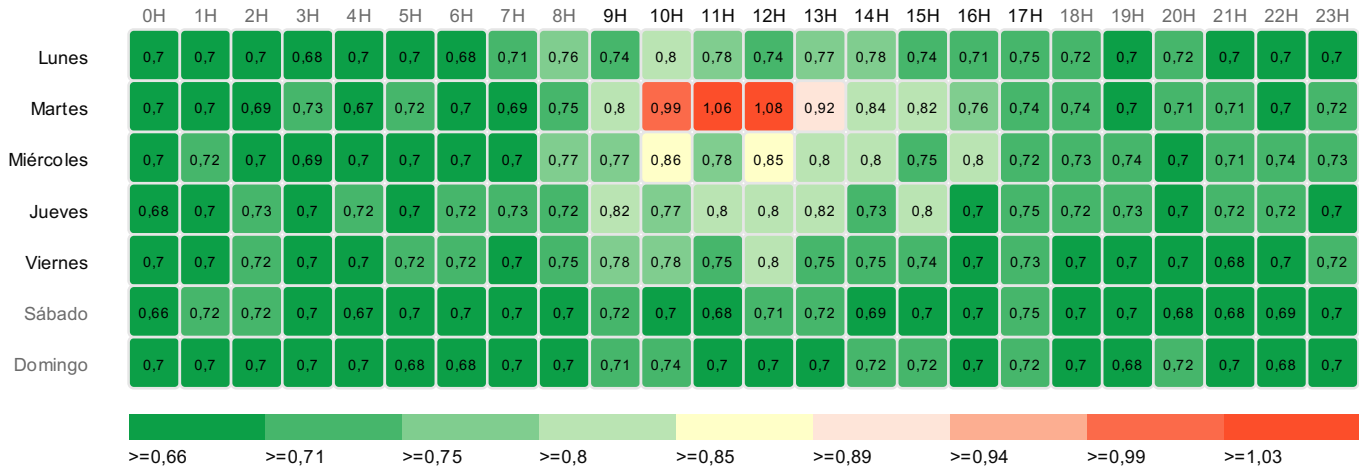


SAI 3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

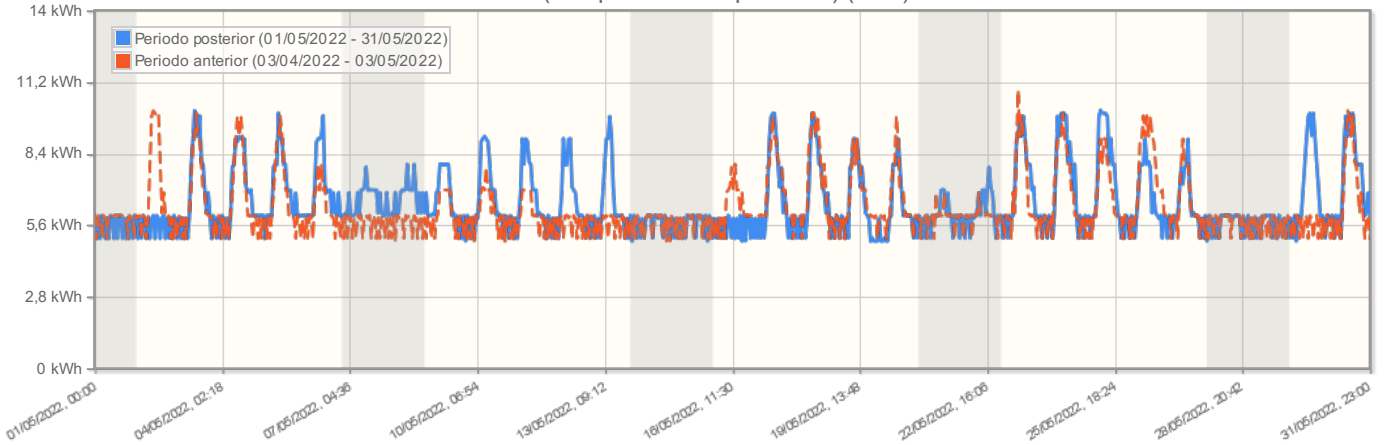


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +152,75 kWh (+3,27 %)	▼ -0,78 kWh (-7,14 %)	▲ +0 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

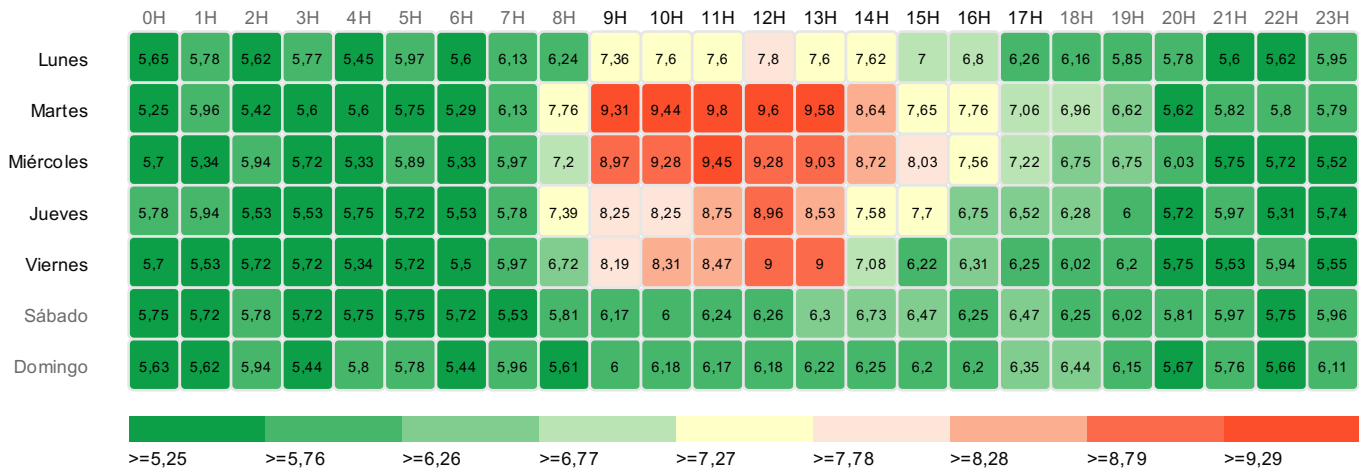


Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

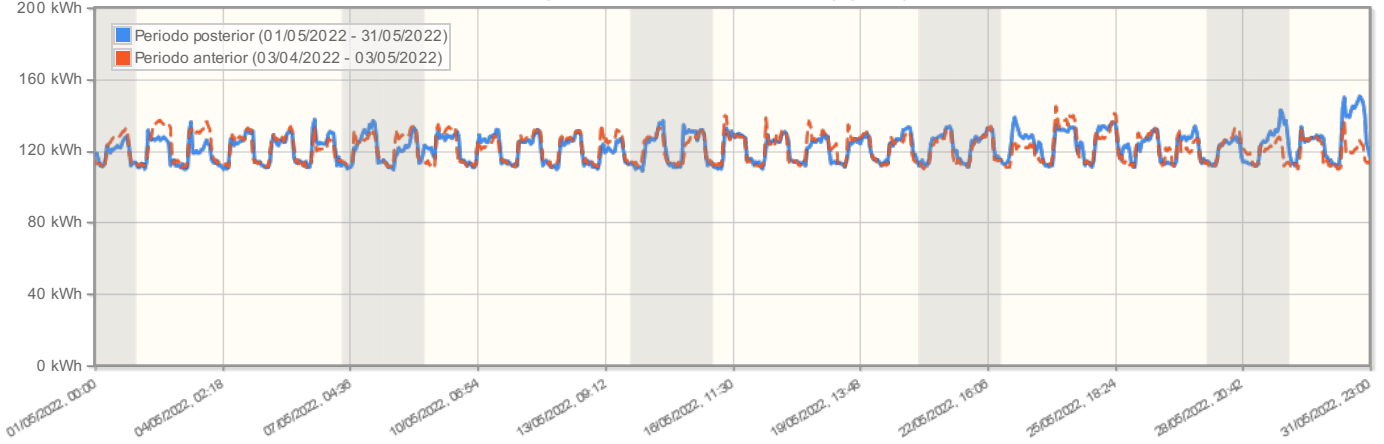


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +236,54 kWh (+0,26 %)	▲ +5,66 kWh (+3,9 %)	▼ -0,97 kWh (-0,88 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

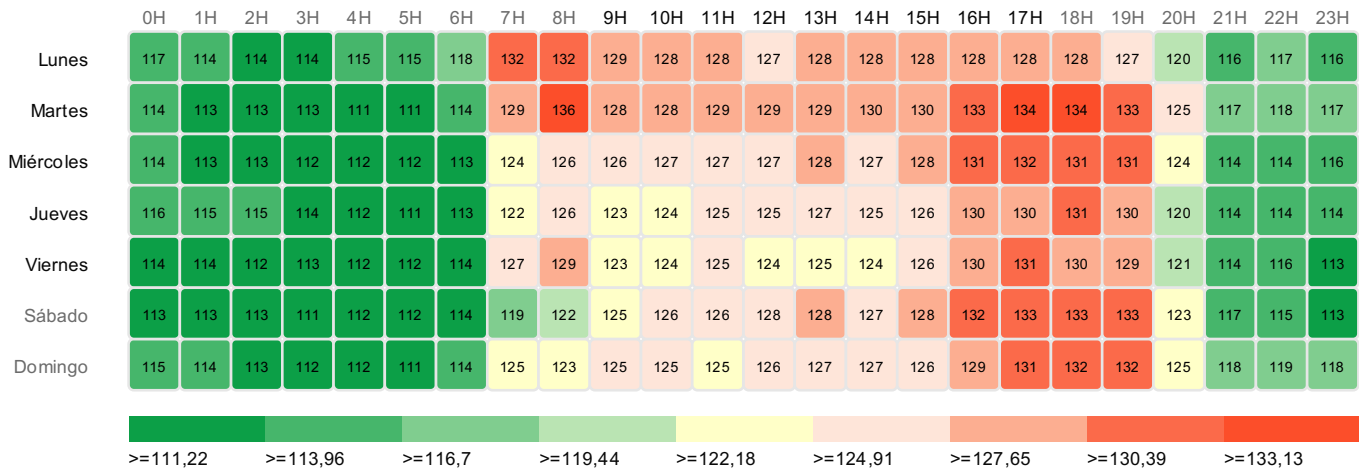

UPS1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

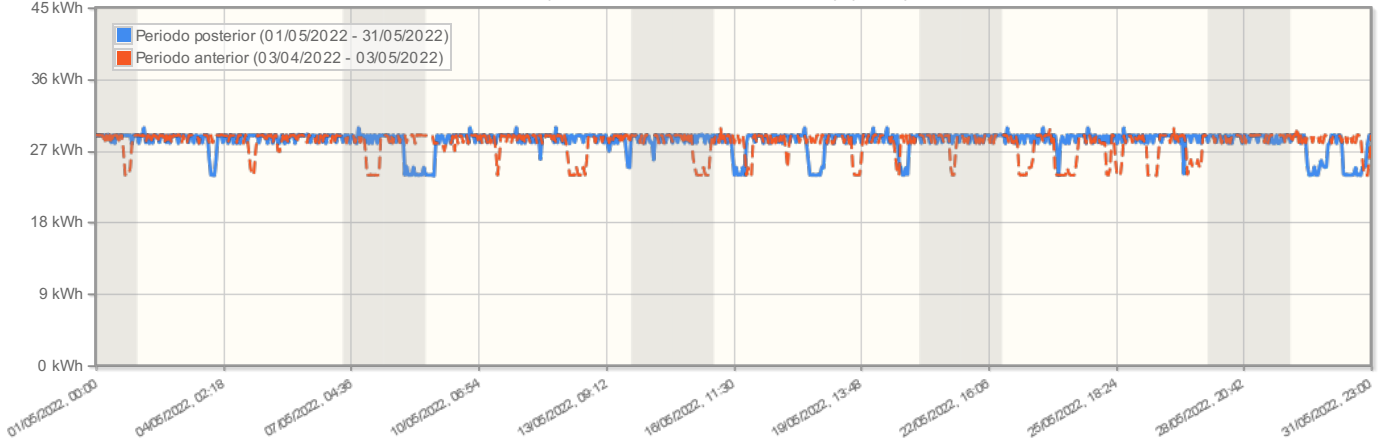

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +142,77 kWh (+0,68 %)	▲ +0,02 kWh (+0,07 %)	▼ -0 kWh (-0,01 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	27,85	27,6	27,79	28,18	28,17	27,61	28,43	28,79	28,4	28,59	27,98	27,27	26,78	26,81	27,21	26,79	26,98	27,02	27,36	27,63	28,18	27,98	28,78	28,77
Martes	28,82	28,63	29,2	28,82	28,78	28,59	28,63	27,97	27,26	26,61	27,78	27,94	27,46	27,76	27,83	27,79	27,63	27,78	27,58	27,01	27,03	27,76	28,39	28,94
Miércoles	28,78	28,76	28,99	29,02	28,99	28,97	28,54	28,24	27,03	27,72	27,03	27,73	27,25	27,75	27,27	27,93	27,3	28,99	28,75	28	29,01	28,95	28,52	28,99
Jueves	28,78	28,99	28,99	28,77	28,96	28,53	28,76	28,74	28,49	28,53	28,49	28,49	28,73	28,74	28,48	28,75	28,53	28,96	28,99	28,79	28,49	28,98	28,78	28,99
Viernes	28,98	29	28,98	28,78	28,75	28,77	28,77	28,71	28,5	28,74	27,29	28,46	27,53	28	27,03	27,75	27,7	27,78	28,49	29	28,5	28,3	27,99	27,93
Sábado	28,55	28,75	29	28,95	28,51	28,78	28,71	28,53	28,48	29,01	28,73	28,75	28,51	27,77	28,75	28,69	29,02	28,3	29	28,72	28,24	29,01	29	28,74
Domingo	28,63	28,99	28,98	28,81	28,79	28,63	28,97	28,62	28,76	28,8	28,44	28,6	27,59	28,03	27,6	27,8	27,98	27,99	27,62	27,76	27,85	27,76	27,82	28,17

>=26,61
>=26,9
>=27,19
>=27,47
>=27,76
>=28,05
>=28,34
>=28,62
>=28,91

UPS2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

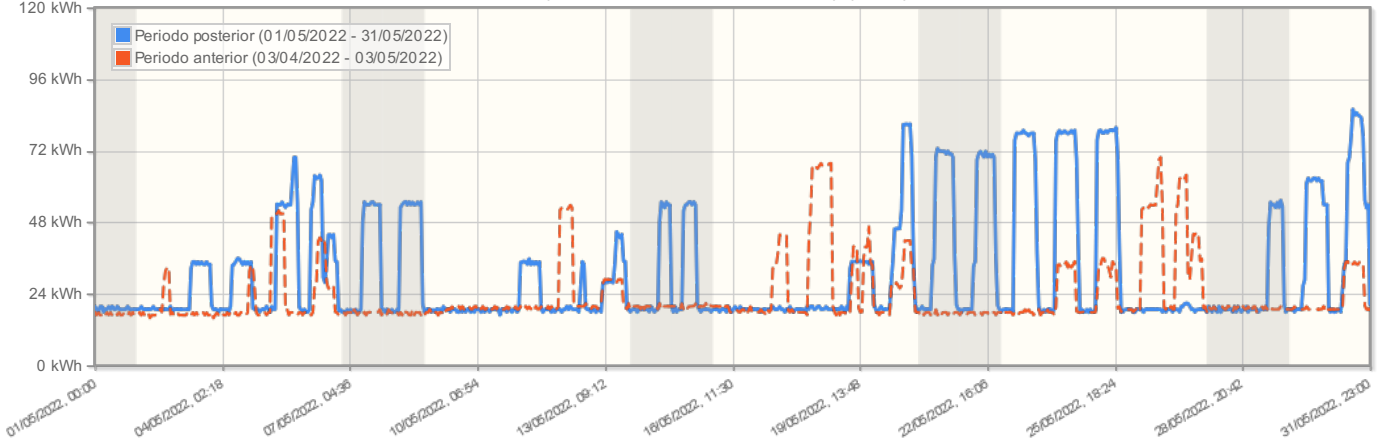

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.763,91 kWh (+33,08 %)	▲ +16,1 kWh (+23,03 %)	▲ +1,02 kWh (+6,33 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

