


Palacio Cibeles

Ayuntamiento de Madrid

01/03/2022 - 31/03/2022

Análisis de consumo del Contador General de Electricidad


Valores (comparación de periodos) (kWh)

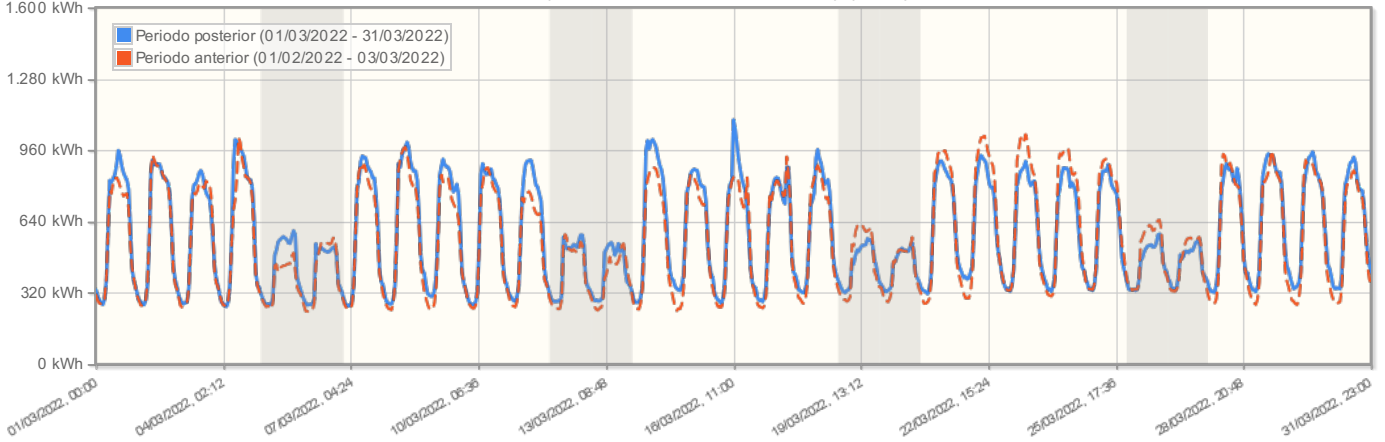


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +13.416 kWh (+3,22 %)	▲ +65 kWh (+6,29 %)	▲ +24 kWh (+10,08 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	337	311	302	301	299	323	387	604	836	877	915	938	933	926	903	875	857	859	834	759	644	483	416	398
Martes	366	339	329	321	320	343	400	611	834	853	892	915	924	938	925	877	846	833	831	778	620	480	423	400
Miércoles	354	326	313	311	307	330	396	597	816	862	883	941	935	929	896	845	821	813	805	748	614	467	403	378
Jueves	351	320	304	304	301	312	366	579	776	819	843	861	869	876	863	809	790	775	798	744	619	472	414	392
Viernes	351	324	312	305	301	323	386	574	787	855	886	921	930	924	898	852	812	807	798	751	635	454	400	376
Sábado	348	324	311	305	305	307	309	334	499	497	518	531	533	542	546	541	536	552	575	583	550	429	400	377
Domingo	349	334	304	309	308	307	314	340	500	489	506	520	523	516	508	510	523	522	532	541	479	391	376	362



Análisis del consumo del Contador de Gas #2

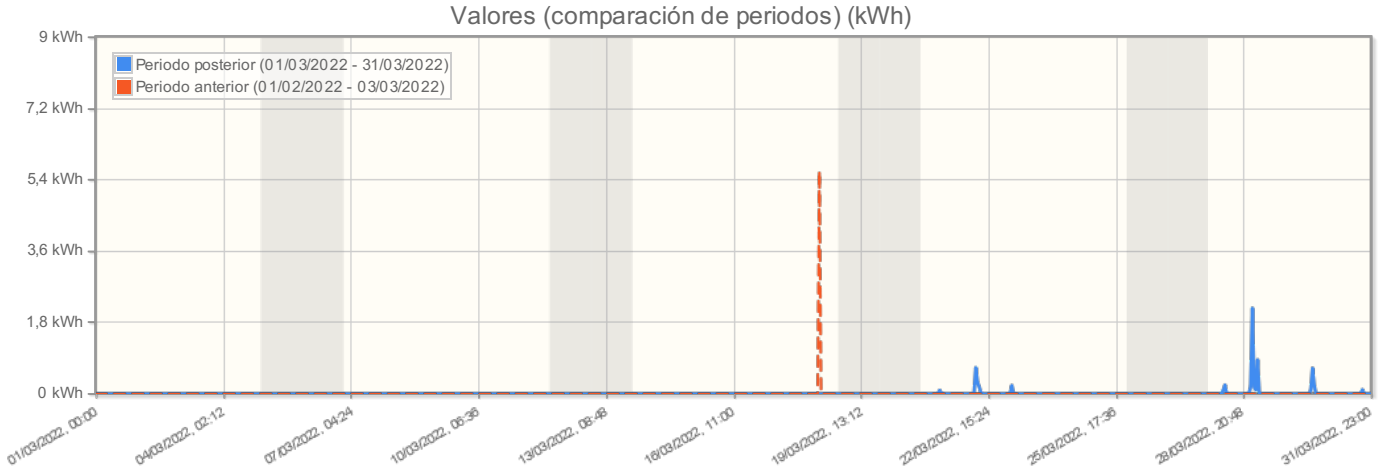

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +0,74 kWh (+13,21 %)	▼ -3,46 kWh (-61,54 %)	◆ 0 kWh (0 %)

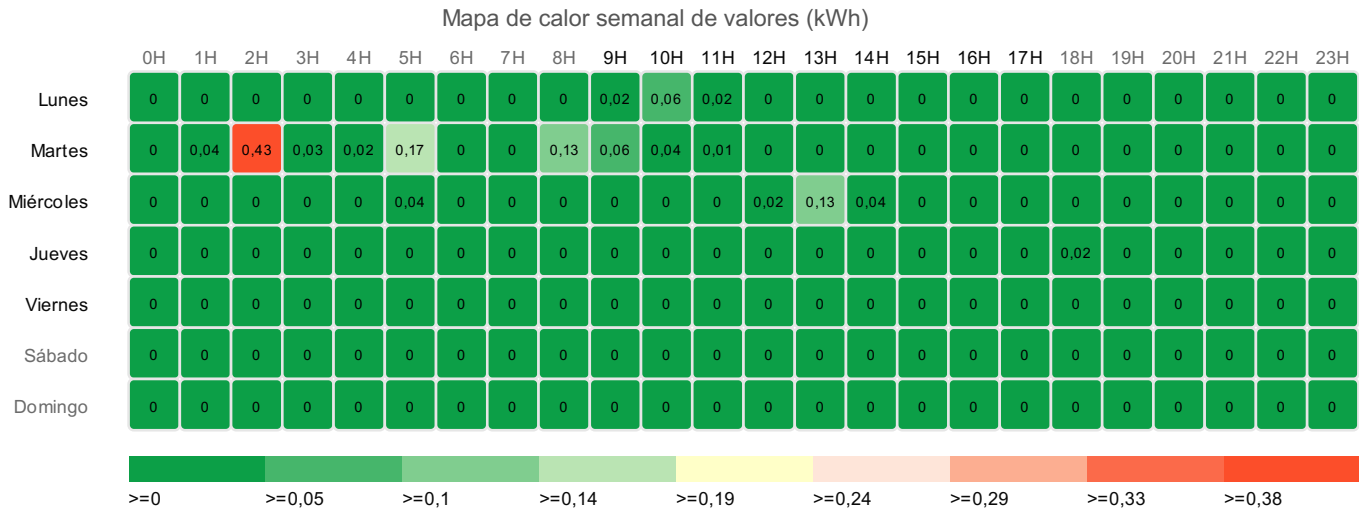

Análisis del consumo eléctrico del submetering


Pareto de consumo del submetering

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de la medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos transformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

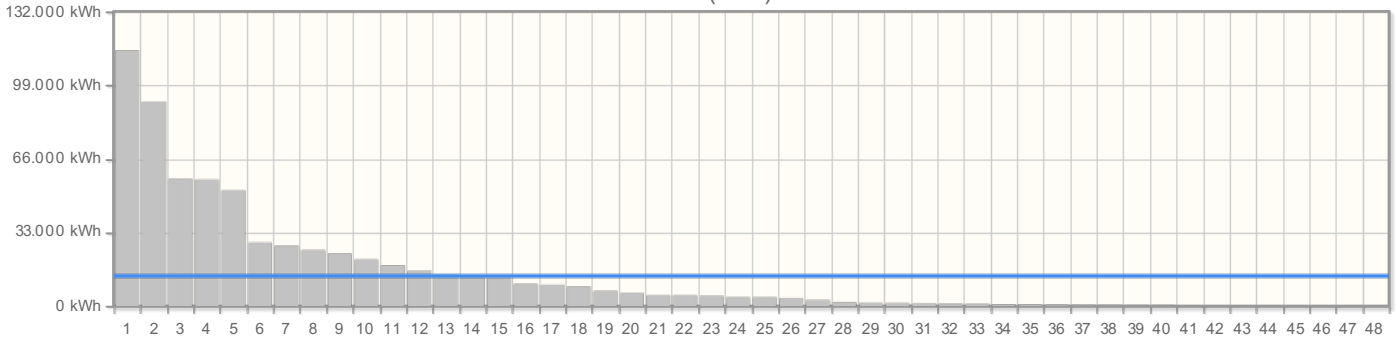


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	114.317,01 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	91.522,99 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	56.767,6 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	56.461,85 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	51.707,21 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	28.292,46 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	26.847,04 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	24.880,97 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	23.380,76 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	20.737,98 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	18.171,07 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	15.548,08 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	13.722,43 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	13.101,35 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	12.524,2 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	9.768 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	9.433 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	8.590,09 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	6.676,8 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	5.624,86 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	4.766,81 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	4.761,89 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	4.362,97 kWh
24	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (AI y Fz Patio)	3.807,88 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	3.780 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	3.543,2 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7ª)	2.551,1 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	1.623,89 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.306,59 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	1.298 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8ª)	1.198,51 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	875,09 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	828,31 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	537,1 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	532 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	454 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	306,4 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	287,8 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	172,6 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	172,38 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	3 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	0 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	0 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	0 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	0 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
48	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Consumo Resto	0 kWh

Sensores: 48


Ascensores (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

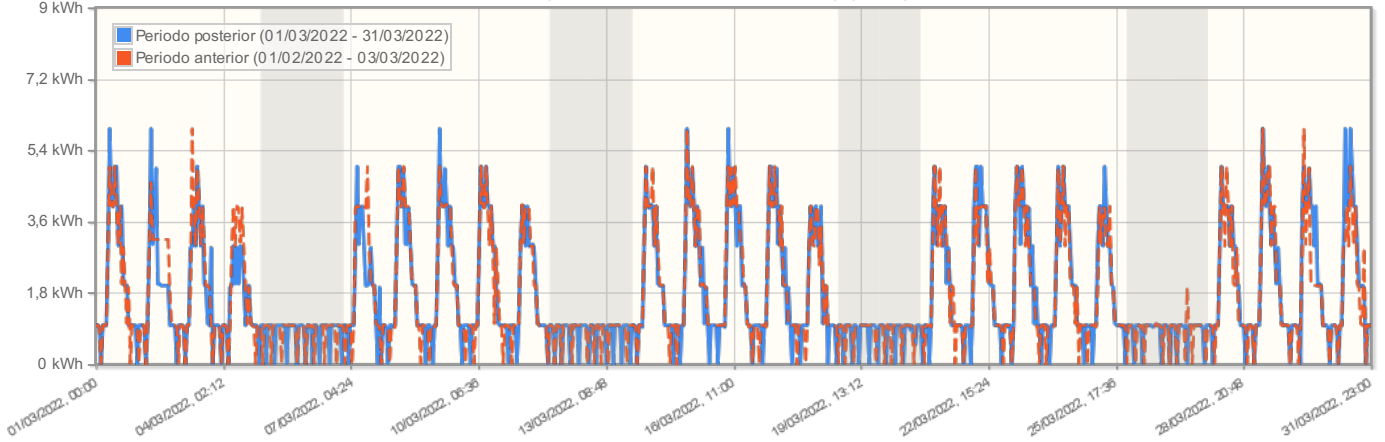


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3 kWh (-0,23 %)	▲ +0 kWh (+0,05 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

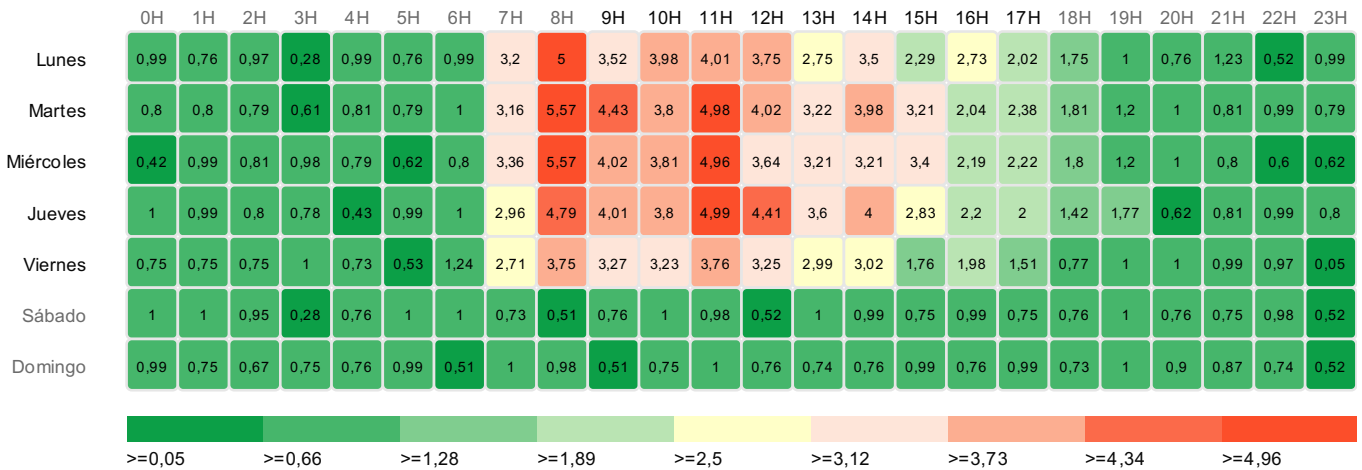

Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

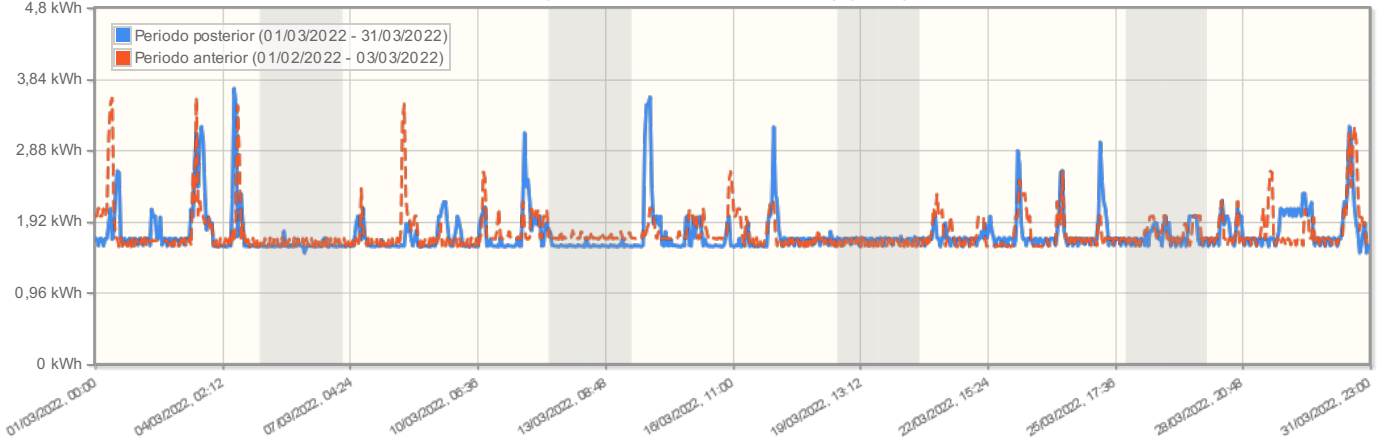

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -6,83 kWh (-0,52 %)	▲ +0,12 kWh (+3,4 %)	▼ -0,08 kWh (-5,15 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	1,65	1,62	1,65	1,62	1,62	1,65	1,65	1,65	2,21	2,43	2,23	2,25	2,03	1,81	1,77	1,8	1,69	1,78	1,73	1,72	1,78	1,63	1,62	1,69
Martes	1,66	1,62	1,64	1,66	1,66	1,6	1,66	1,66	1,75	1,8	1,66	1,68	1,85	1,93	1,97	1,79	1,74	1,76	1,71	1,78	1,72	1,72	1,72	1,74
Miércoles	1,7	1,73	1,72	1,72	1,71	1,74	1,74	1,74	1,9	2,25	2,1	1,94	1,86	1,82	1,72	1,64	1,66	1,68	1,64	1,77	1,78	1,64	1,66	1,66
Jueves	1,62	1,64	1,66	1,64	1,62	1,66	1,65	1,68	1,99	2,02	2,38	2,85	2,23	2,2	2,09	1,98	1,8	1,65	1,72	1,74	1,75	1,62	1,64	1,61
Viernes	1,63	1,65	1,62	1,63	1,65	1,64	1,63	1,65	1,89	2,64	2,69	2,01	2,07	2,03	1,73	1,72	1,75	1,7	1,72	1,73	1,67	1,63	1,72	1,7
Sábado	1,69	1,7	1,65	1,6	1,65	1,63	1,65	1,65	1,61	1,65	1,65	1,63	1,67	1,6	1,73	1,67	1,69	1,7	1,68	1,65	1,65	1,62	1,73	1,73
Domingo	1,67	1,7	1,6	1,6	1,66	1,65	1,62	1,65	1,62	1,63	1,65	1,64	1,61	1,71	1,74	1,71	1,71	1,73	1,73	1,67	1,61	1,66	1,62	1,63

>=1,6	>=1,74	>=1,88	>=2,02	>=2,16	>=2,29	>=2,43	>=2,57	>=2,71
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

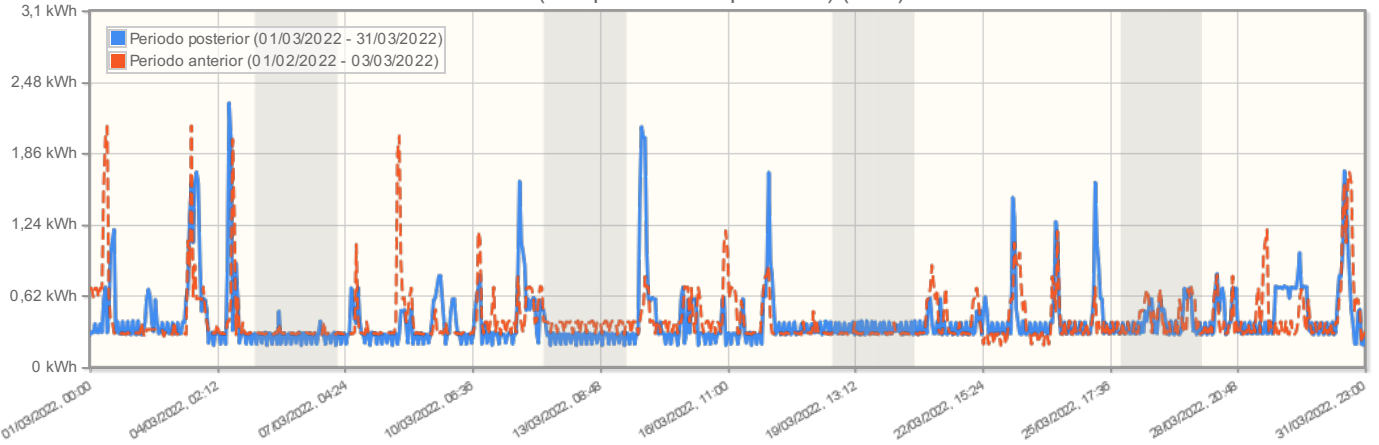


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -5,8 kWh (-1,86 %)	▲ +0,2 kWh (+9,41 %)	▼ -0 kWh (-0,07 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

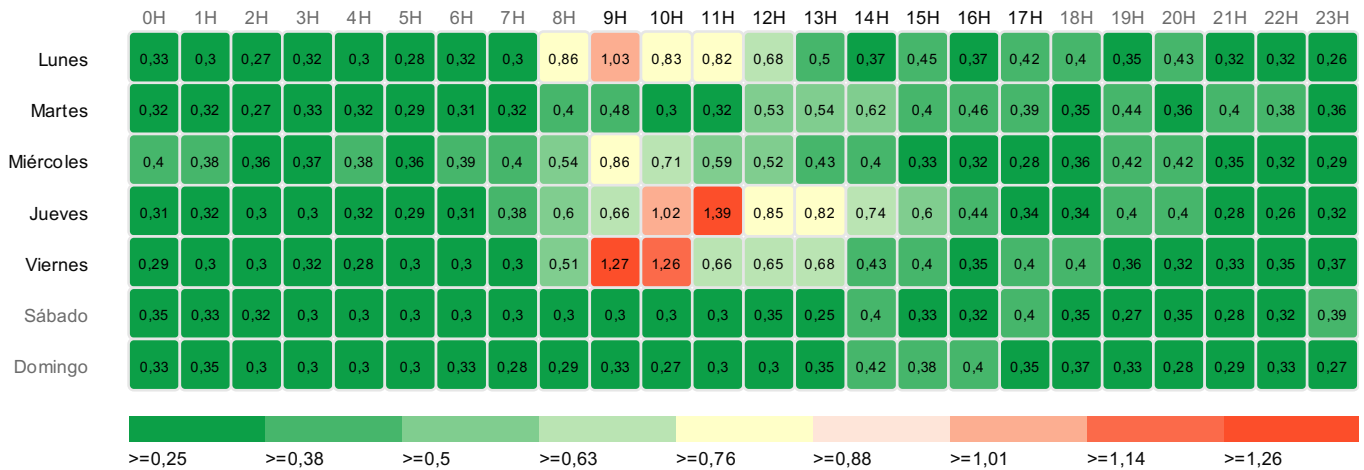


Bomba Calor (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

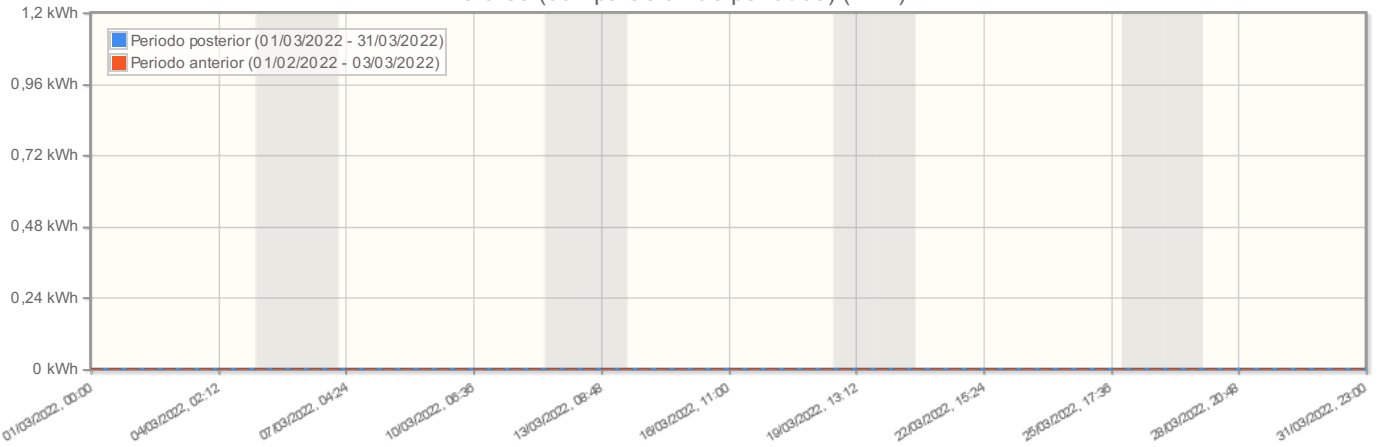

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

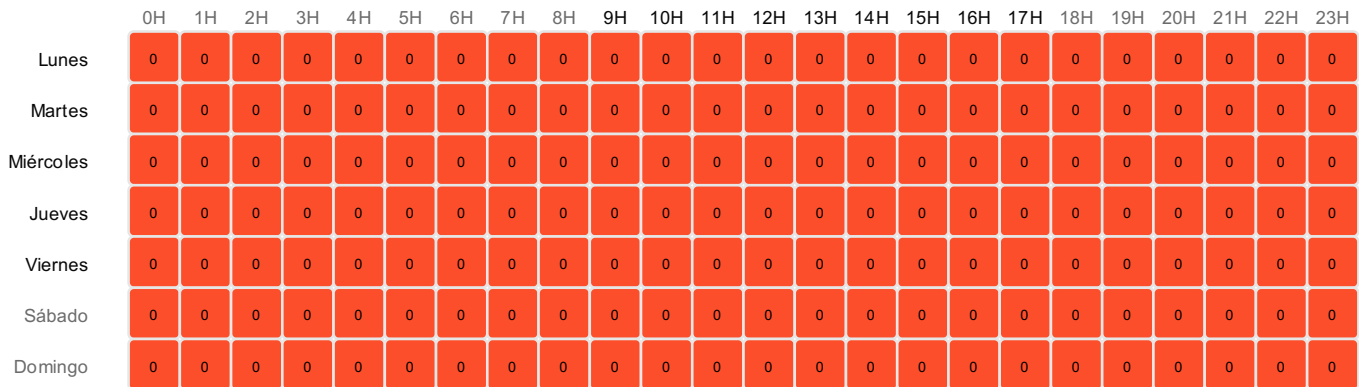

>=0


Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

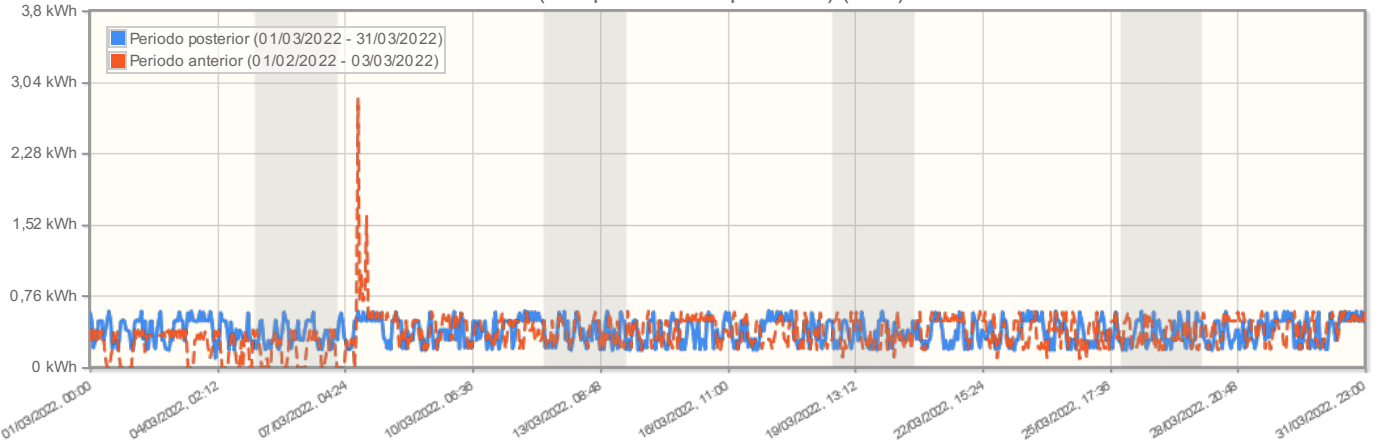


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +15,8 kWh (+5,81 %)	▼ -2,26 kWh (-78,77 %)	▲ +0,11 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

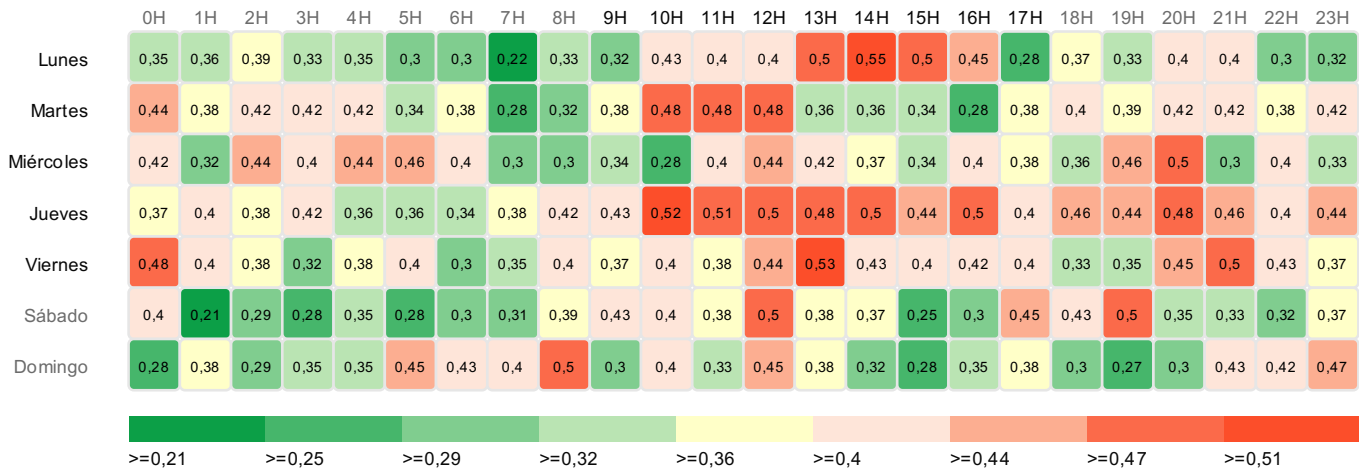

Consumo Resto (Fase 1)

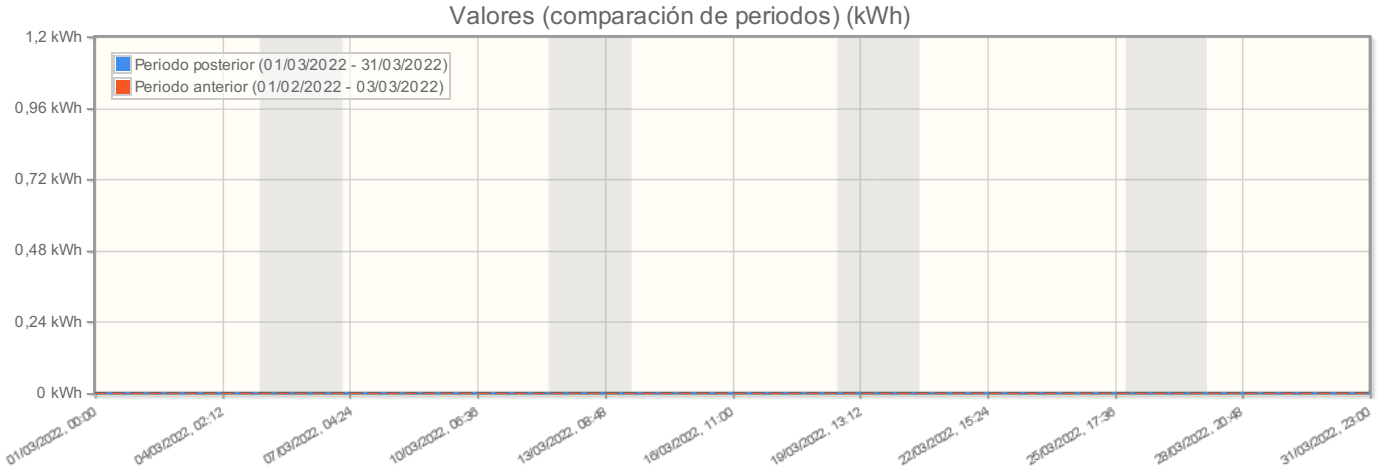

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)




>=0

Este sensor es un cálculo donde a la suma de los dos transformadores del CGBT de la fase 1, se le resta todo el submetering de ese fase.

CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

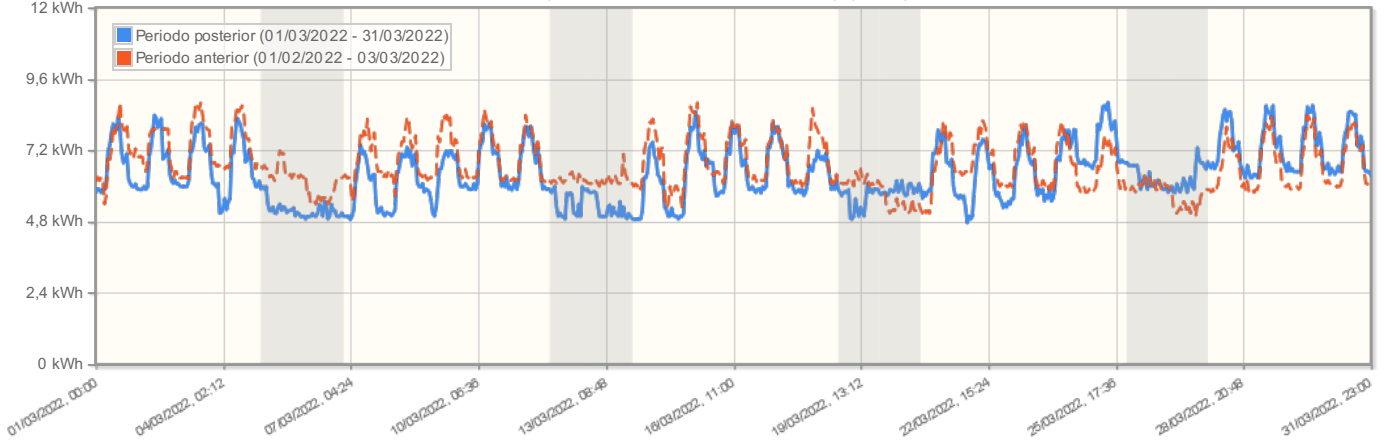

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -213,3 kWh (-4,28 %)	▲ +0,01 kWh (+0,09 %)	▼ -0,22 kWh (-4,48 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	5,66	5,55	5,58	5,6	5,55	5,63	5,79	6,79	6,97	7,26	7,8	7,61	7,66	7,59	7,41	6,67	6,66	6,62	6,76	5,86	5,66	5,57	5,55	5,69
Martes	5,59	5,6	5,52	5,4	5,46	5,44	5,59	6,61	7,05	7,4	7,86	7,76	7,79	7,99	7,84	7,22	6,9	7,02	7,16	6,41	6,3	6,25	6,2	6,2
Miércoles	5,93	5,89	5,84	5,84	5,76	5,76	5,89	6,84	7,2	7,28	7,95	7,83	7,89	7,98	7,84	7,14	6,97	7,07	7,13	6,32	6,08	6,11	6,15	6,08
Jueves	6	6	5,97	6,03	6,06	5,98	6,13	7,2	7,34	7,46	8,06	7,93	8,09	8,03	7,96	7,32	7,26	7,37	7,4	6,53	6,31	6,32	6,24	6,29
Viernes	5,89	5,95	5,92	6,04	5,94	6	6,19	7,25	7,2	7,52	7,97	7,95	7,89	7,92	7,59	7,21	7,13	7,46	7,02	6,45	6,21	6,22	6,16	6,27
Sábado	6,13	6,08	6,05	6,12	5,82	5,67	5,72	5,41	5,23	5,27	5,74	5,6	5,47	5,71	5,37	5,33	5,44	5,7	5,56	5,82	5,67	5,7	5,7	5,68
Domingo	5,59	5,61	5,5	5,65	5,48	5,38	5,52	5,45	5,4	5,5	5,79	5,65	5,45	5,77	5,64	5,42	5,41	5,91	5,9	5,85	5,64	5,66	5,65	5,7

>=5,23	>=5,55	>=5,87	>=6,18	>=6,5	>=6,82	>=7,14	>=7,45	>=7,77																


Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

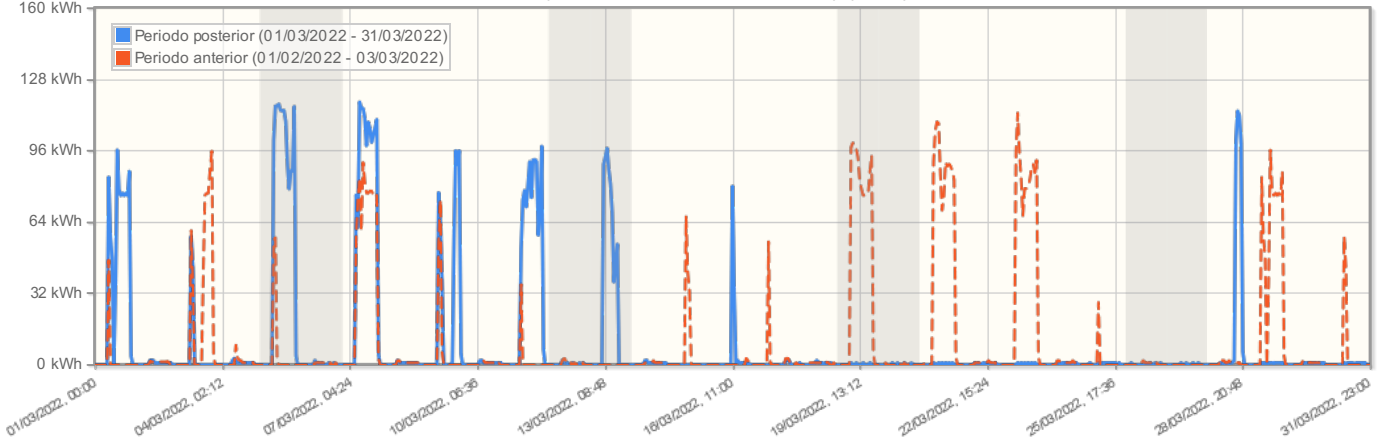


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -93 kWh (-1,38 %)	▲ +4,87 kWh (+4,32 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

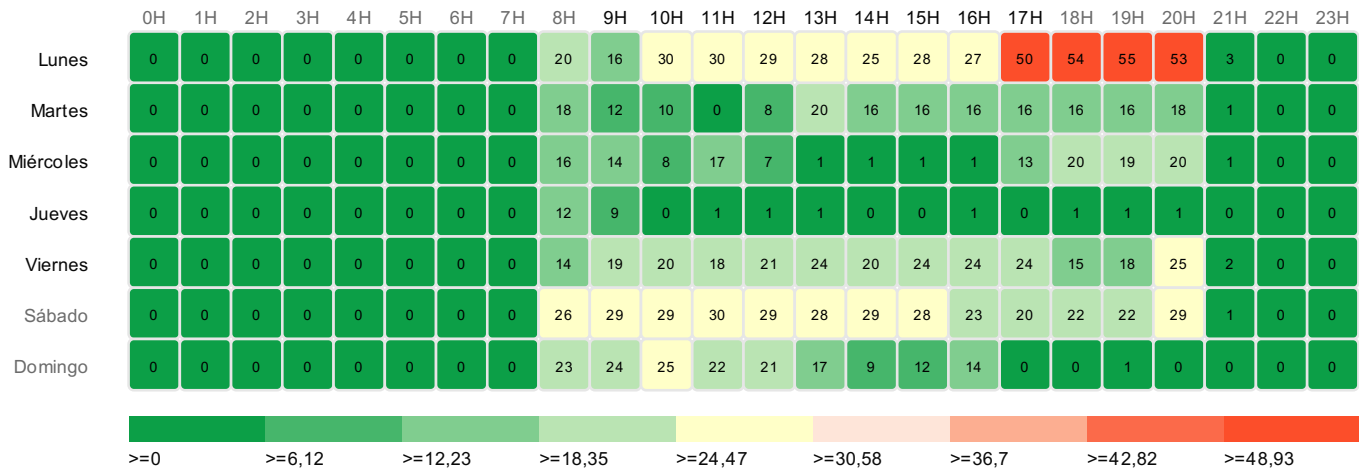


Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

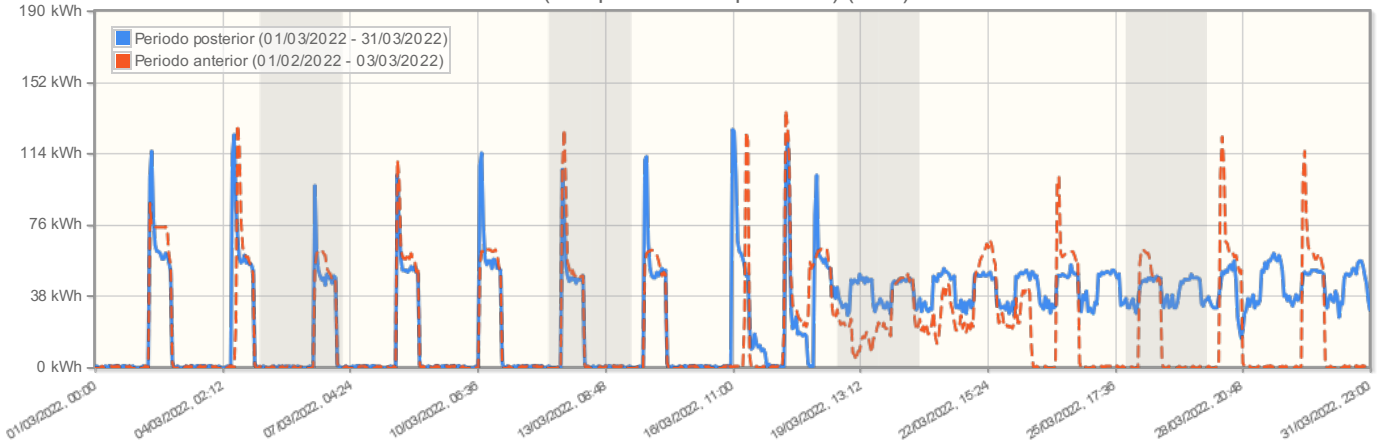


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +6.498,5 kWh (+44,71 %)	▼ -10,39 kWh (-7,57 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

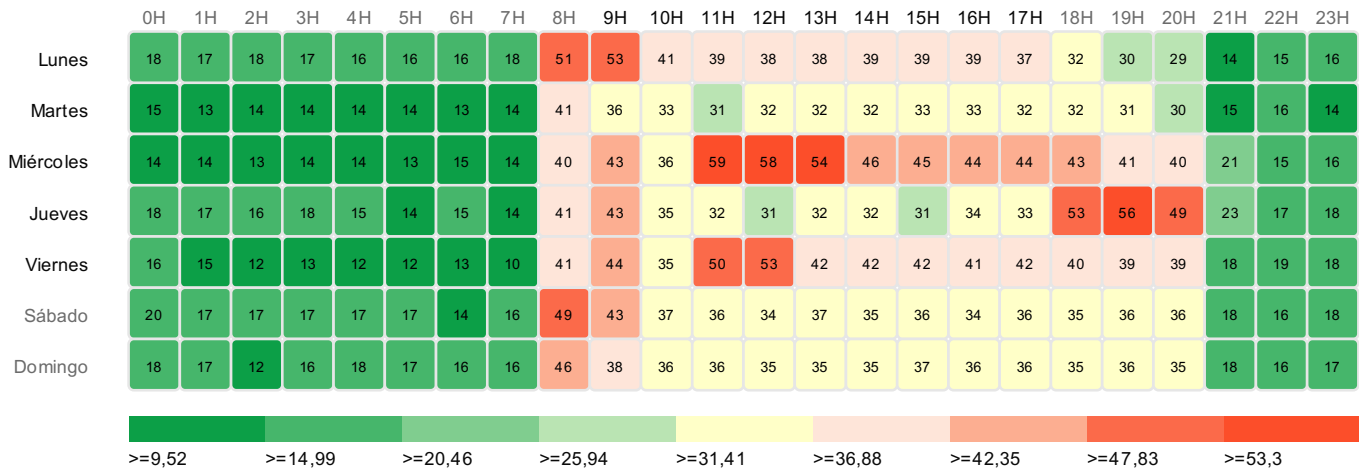


Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

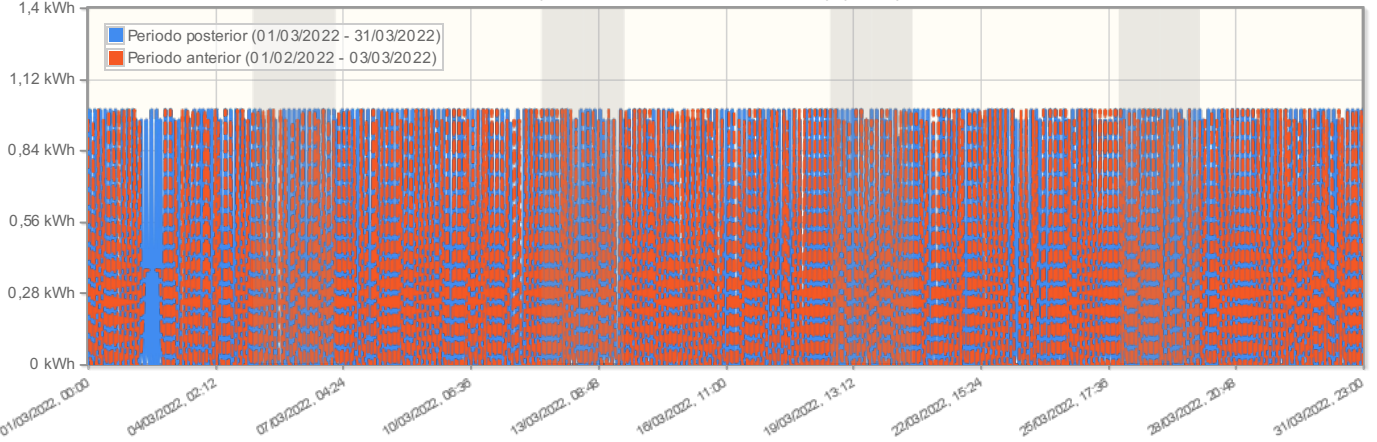


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +13 kWh (+5,28 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

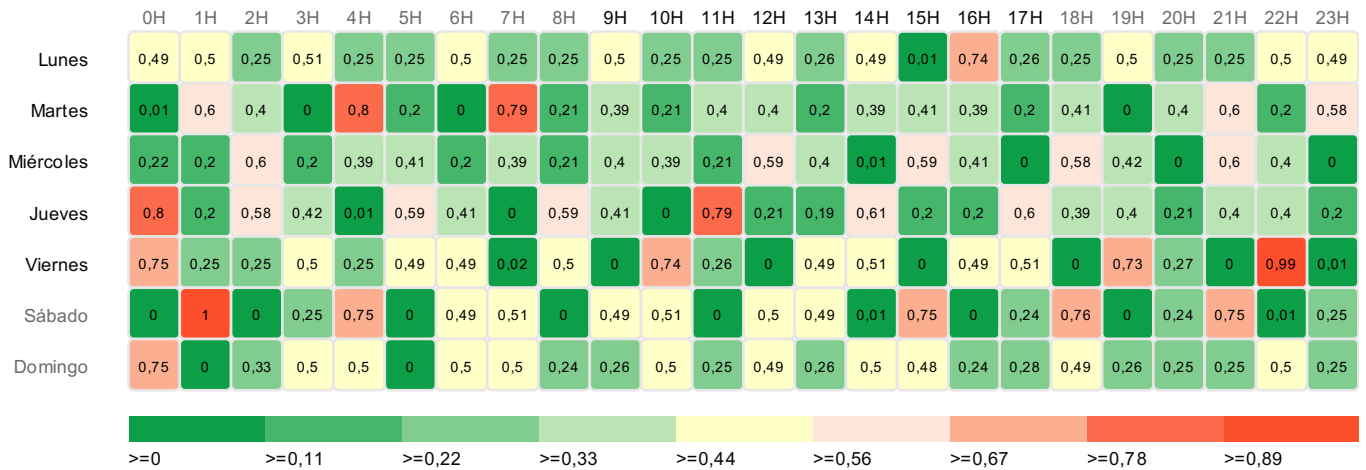


Enfriadora 4 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

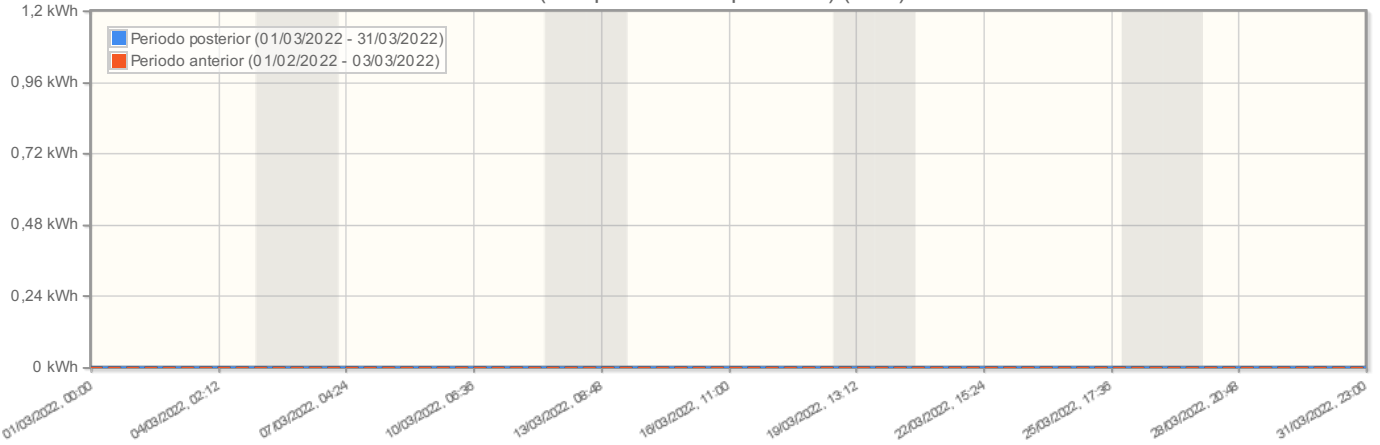


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

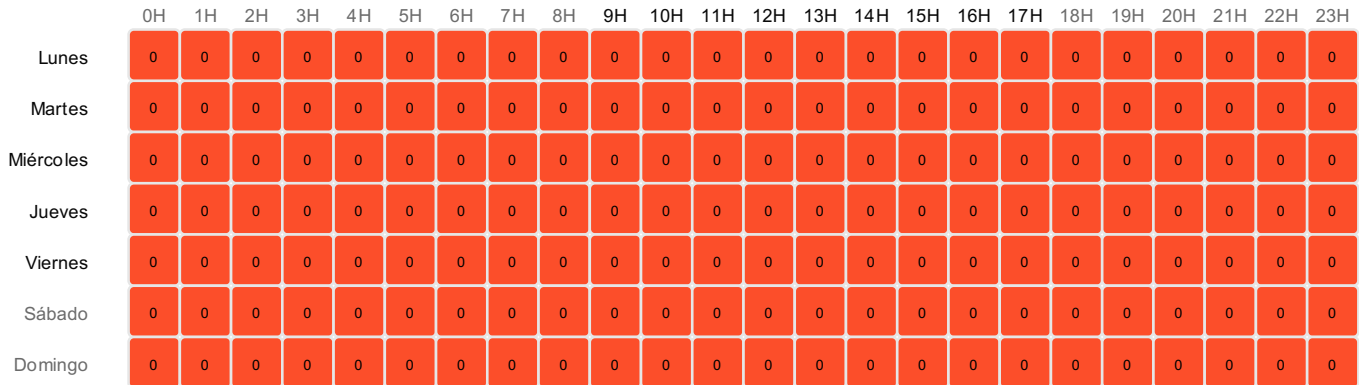


>=0

Enfriadora 5 (Fase 1)

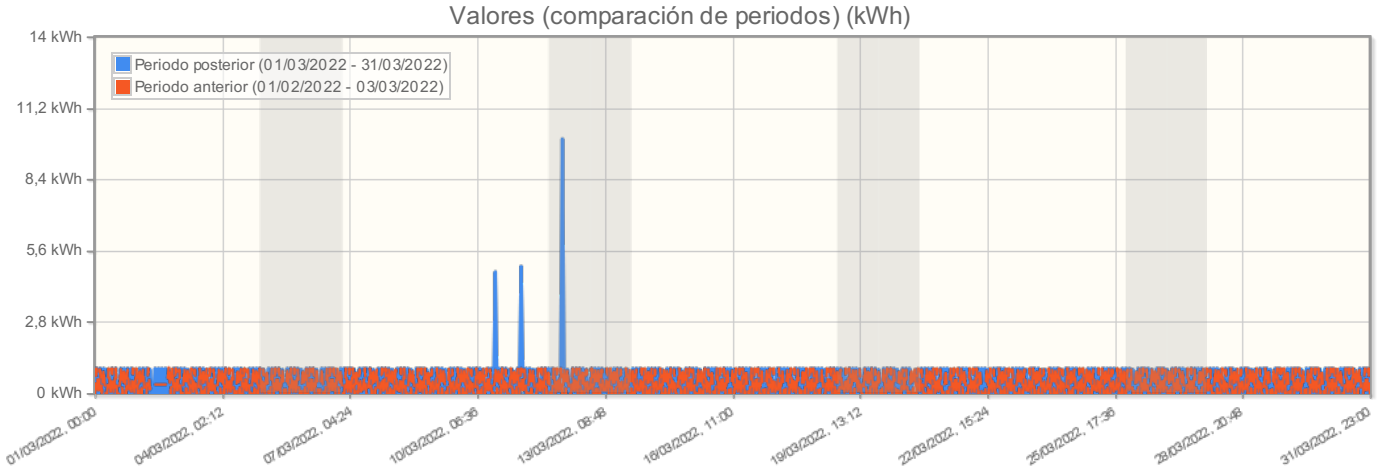


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +24,95 kWh (+7,56 %)	▲ +8,9 kWh (+810,28 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

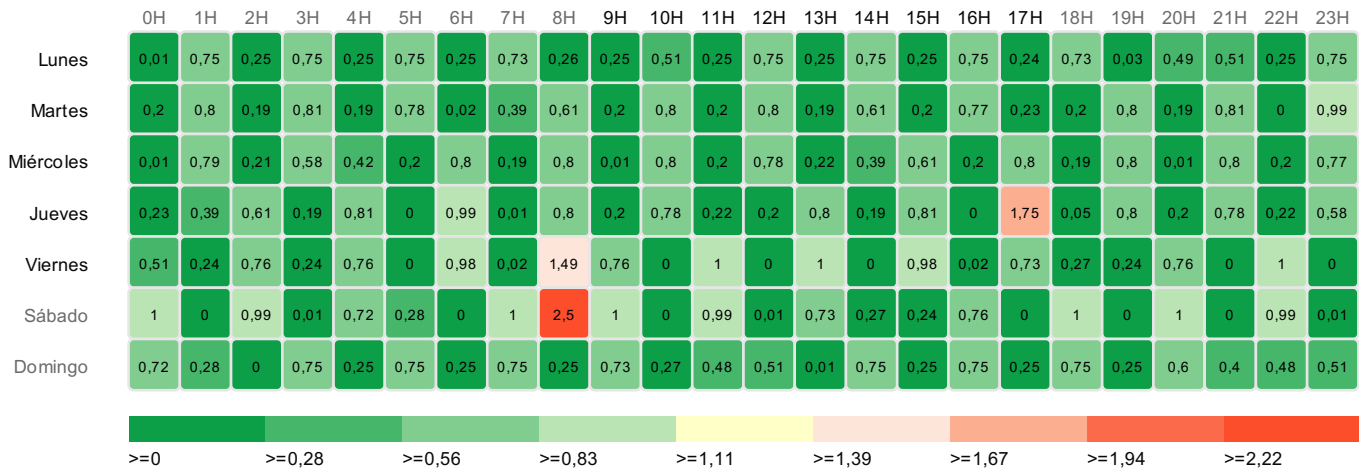


Enfriadora Equipo Técnico (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

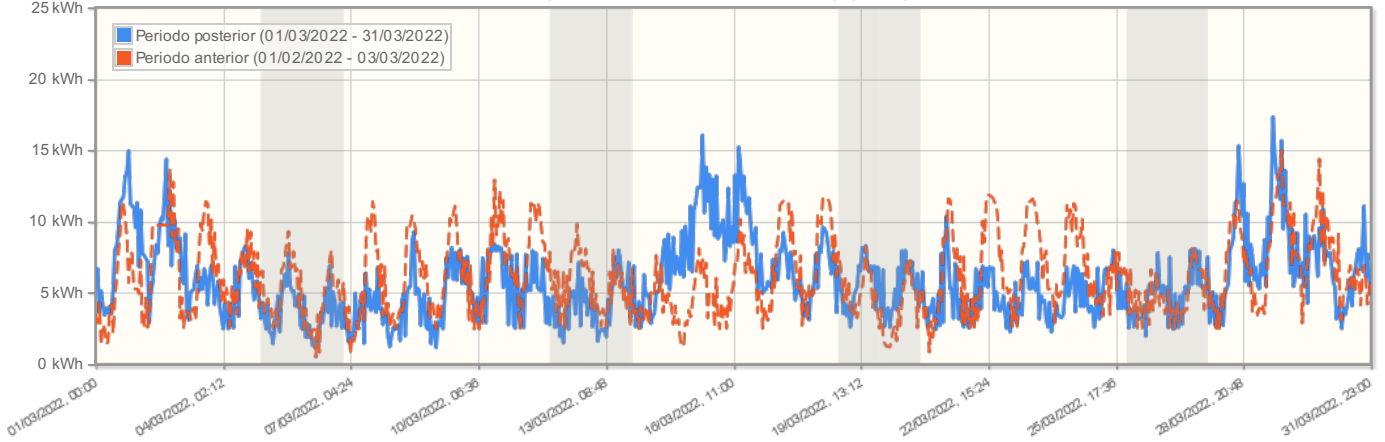


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -234,67 kWh (-5,1 %)	▲ +2,39 kWh (+15,94 %)	▲ +0,64 kWh (+117,33 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

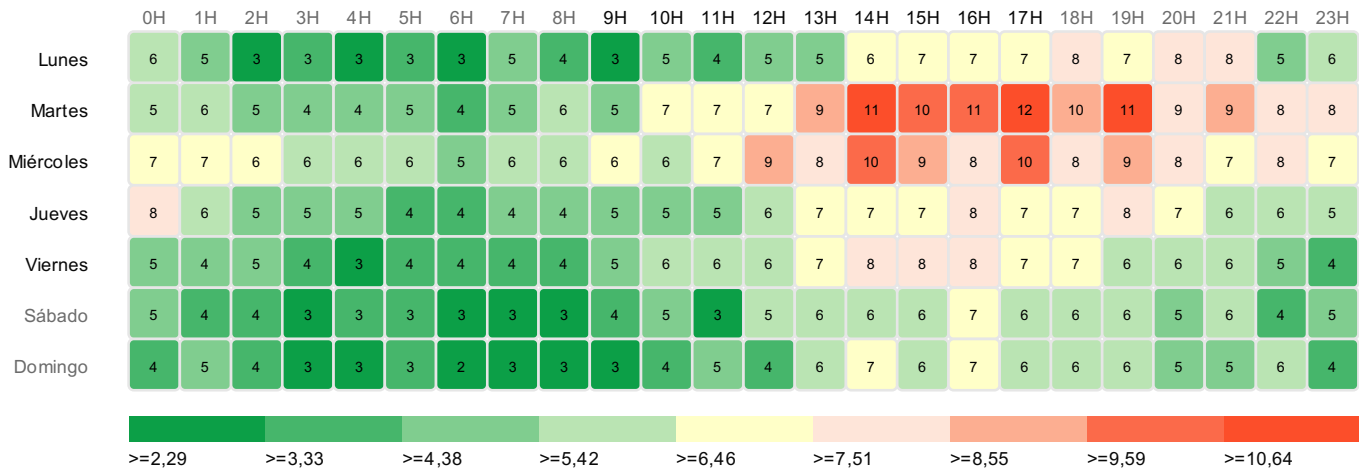


Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

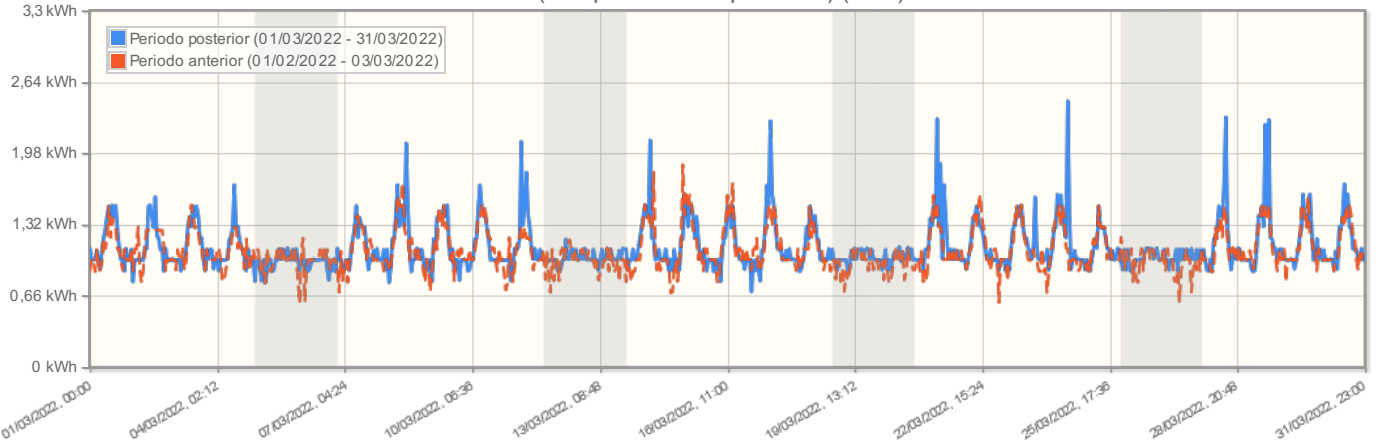


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +26,52 kWh (+3,31 %)	▲ +0,59 kWh (+31,35 %)	▲ +0,11 kWh (+17,64 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

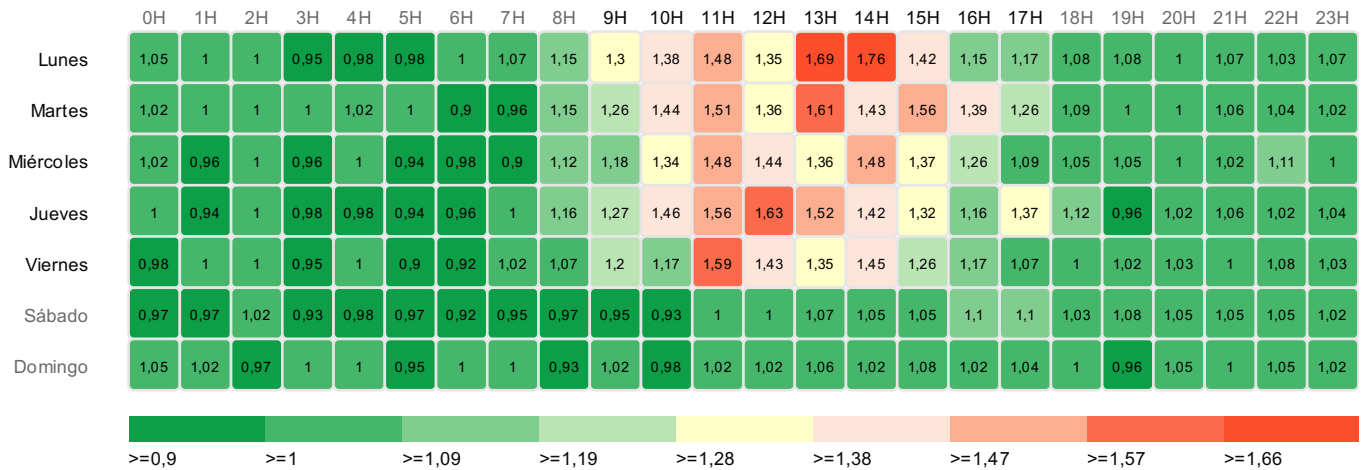

Máquina Cubierta A (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

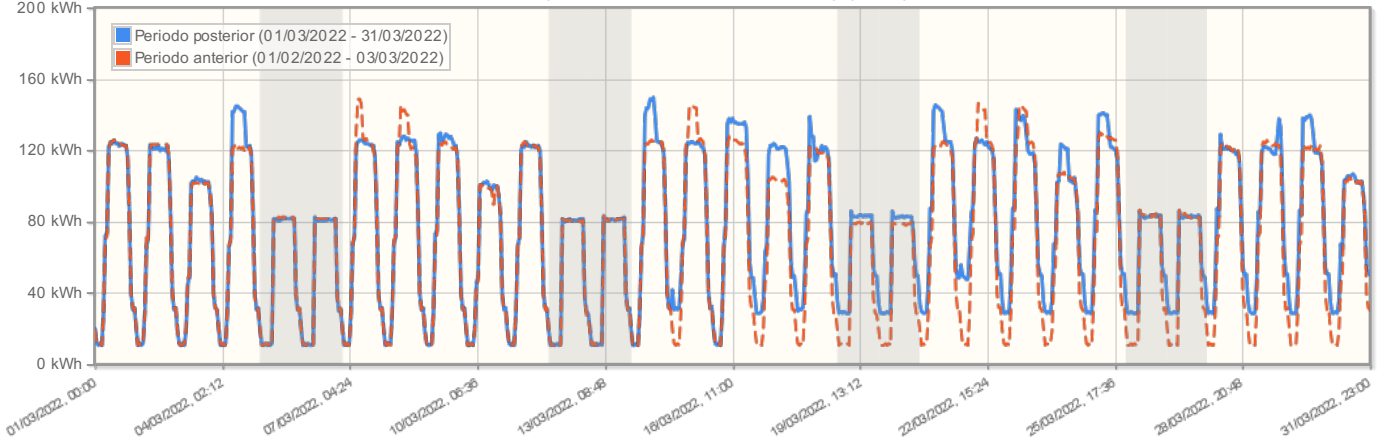

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +4.067,54 kWh (+7,72 %)	▲ +0,92 kWh (+0,62 %)	▼ -0 kWh (-0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	27	20	21	20	20	38	77	79	133	134	134	135	135	134	129	124	123	123	123	117	86	48	41	41
Martes	35	27	27	26	26	44	76	78	122	124	124	125	125	124	123	123	123	124	126	120	89	48	39	40
Miércoles	26	19	18	19	19	36	76	79	134	134	132	133	133	133	128	125	124	123	124	118	89	50	43	43
Jueves	30	22	22	23	22	30	58	60	105	107	112	112	112	111	110	106	106	106	106	99	88	50	43	43
Viernes	29	21	21	21	21	38	76	79	135	133	134	131	130	132	129	128	122	122	122	118	85	48	41	41
Sábado	28	20	20	21	20	21	20	21	84	82	82	82	82	83	83	82	83	83	83	82	83	47	40	40
Domingo	28	20	18	20	20	20	20	20	85	82	82	82	82	82	82	82	83	82	82	83	81	48	40	40

>=17,64	>=30,73	>=43,81	>=56,9	>=69,99	>=83,07	>=96,16	>=109,25	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33	>=122,33


PL2 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

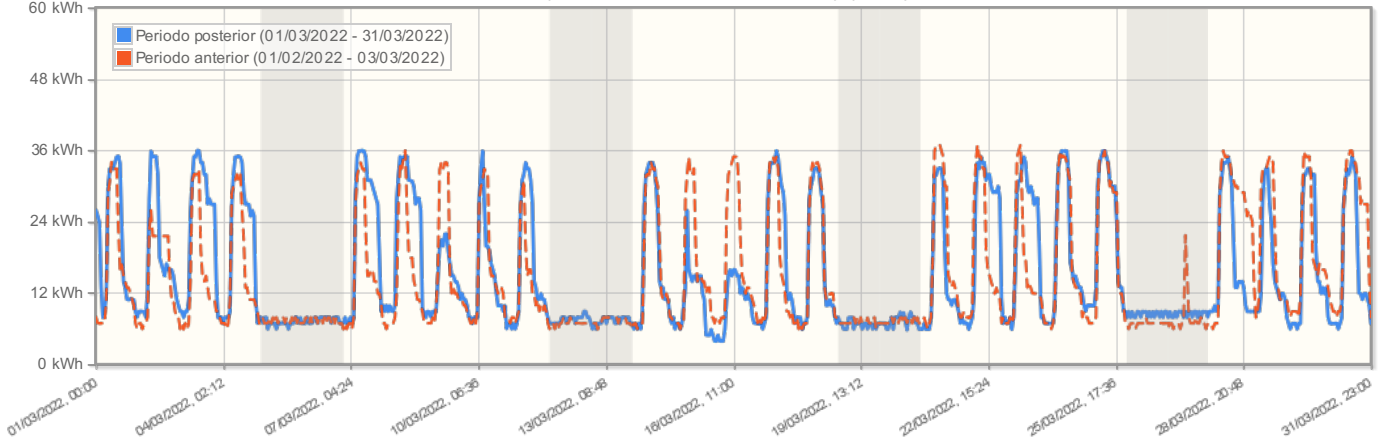


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +372,21 kWh (+3,37 %)	▼ -0,99 kWh (-2,67 %)	▼ -2 kWh (-33,33 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

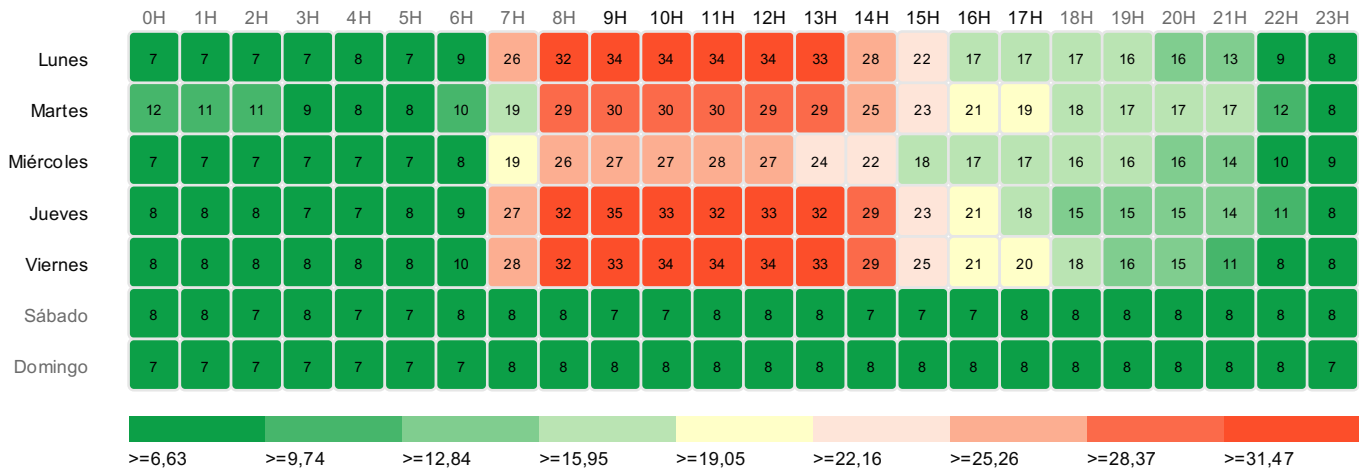

PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

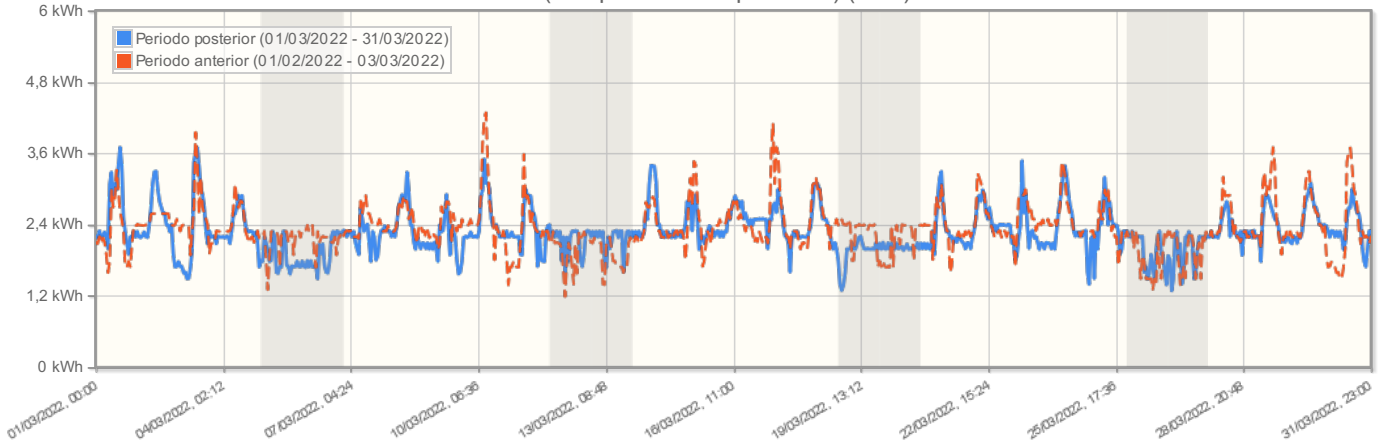

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -49 kWh (-2,81 %)	▼ -0,58 kWh (-13,62 %)	▲ +0,1 kWh (+8,28 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	2,23	2,18	2,22	2,18	2,22	2,15	2,17	2,25	2,24	2,37	2,85	2,97	2,92	2,68	2,61	2,27	2,2	2,22	2,23	2,1	2,05	2,22	2,23	2,24
Martes	2,24	2,22	2,2	2,24	2,18	2,2	2,22	2,18	2,71	2,87	2,88	2,8	2,88	3,04	2,89	2,56	2,46	2,31	2,14	2,16	2,22	2,22	2,26	2,24
Miércoles	2,21	2,22	2,22	2,22	2,21	2,17	2,15	2,12	2,44	2,58	2,72	3,03	2,9	2,77	2,5	2,48	2,51	2,37	2,28	2,19	2,19	2,12	2,14	2,14
Jueves	2,16	2,16	2,16	2,14	2,11	2,12	2,08	2,06	2,42	2,85	3,11	3,11	3,1	3	2,77	2,62	2,45	2,28	2,21	2,11	1,99	2,17	2,22	2,26
Viernes	2,25	2,06	2,02	2,19	2,21	2,03	2,2	2,13	2,34	2,6	2,9	3,03	2,9	2,8	2,68	2,5	2,41	2,22	2,35	2,18	2,01	2,02	2,21	2,09
Sábado	2,08	1,9	2	2	2,02	2,05	2,07	2,08	2,18	1,86	1,85	1,82	1,9	2,1	2,15	1,93	1,87	1,94	1,93	1,93	1,88	1,99	1,93	1,85
Domingo	2	1,96	2	1,85	1,85	2,1	2,05	1,98	1,9	1,65	2,02	2,03	2,1	2,08	2,02	2,01	1,89	2,03	2,15	2,01	2,15	2,2	2,21	2,17

>=1,65
 >=1,81
 >=1,97
 >=2,14
 >=2,3
 >=2,46
 >=2,62
 >=2,79
 >=2,95


PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

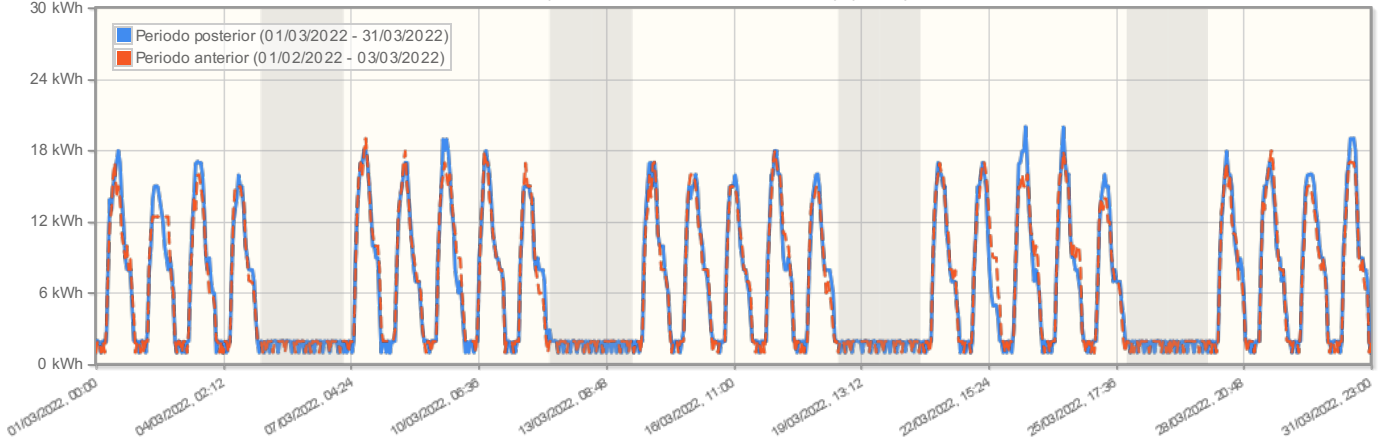


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +45,95 kWh (+0,98 %)	▲ +0,98 kWh (+5,14 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

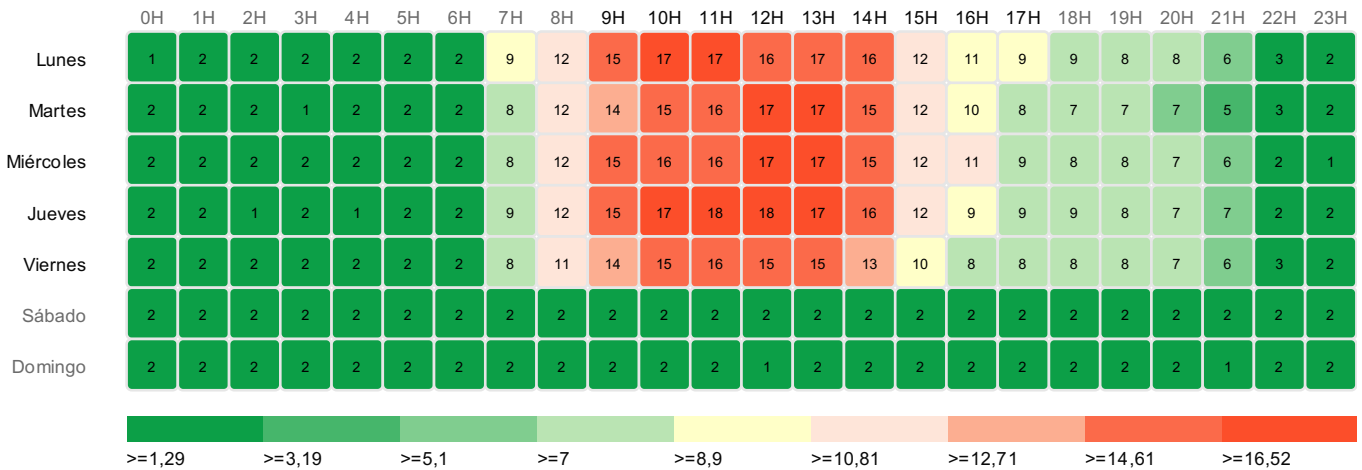


PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

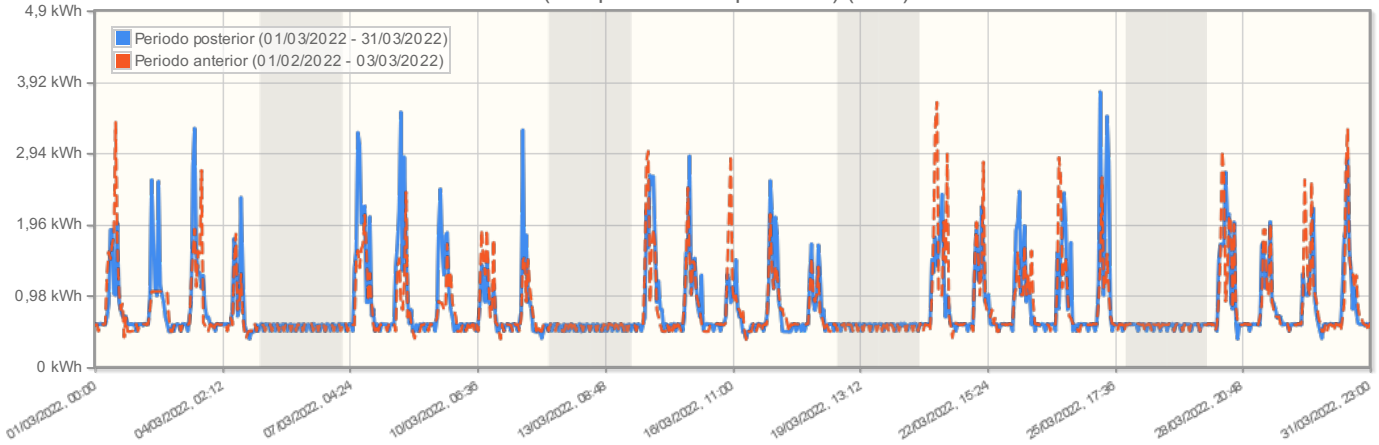


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +20,21 kWh (+3,4 %)	▲ +0,14 kWh (+3,91 %)	▲ +0,01 kWh (+2,2 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

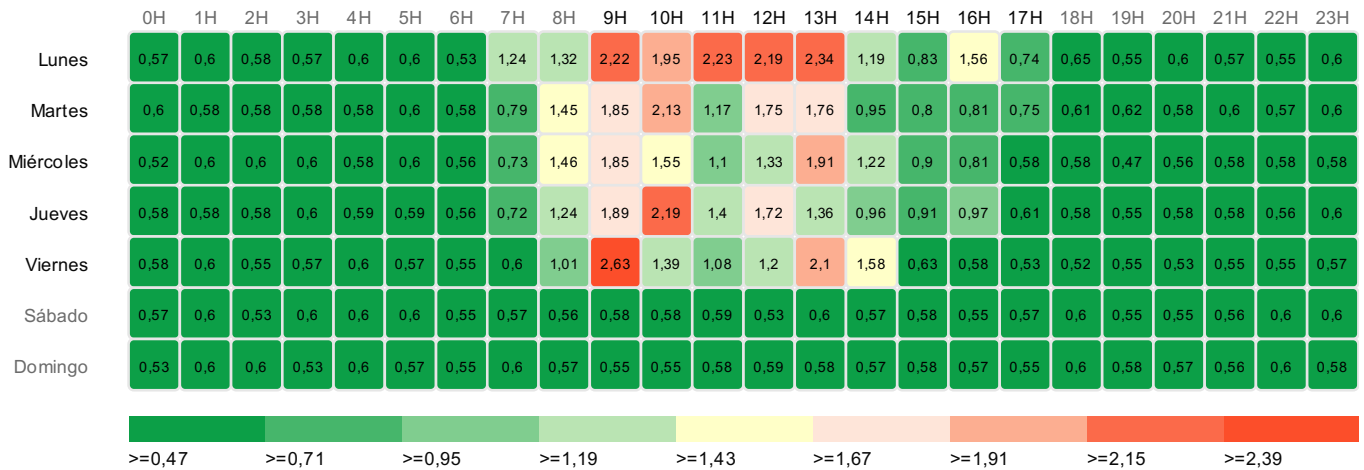


PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

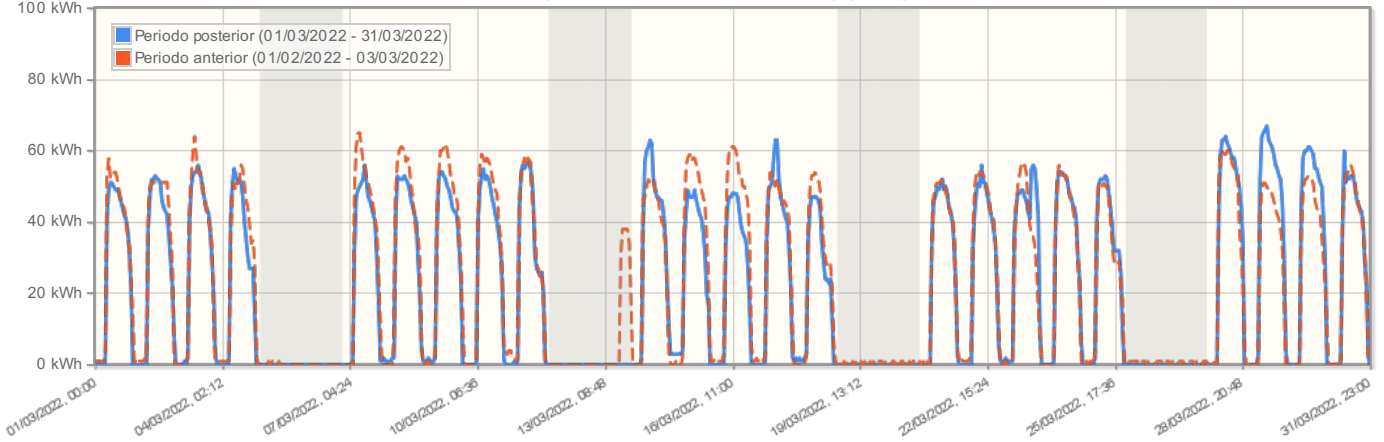


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -863 kWh (-5,21 %)	▲ +1,88 kWh (+2,89 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

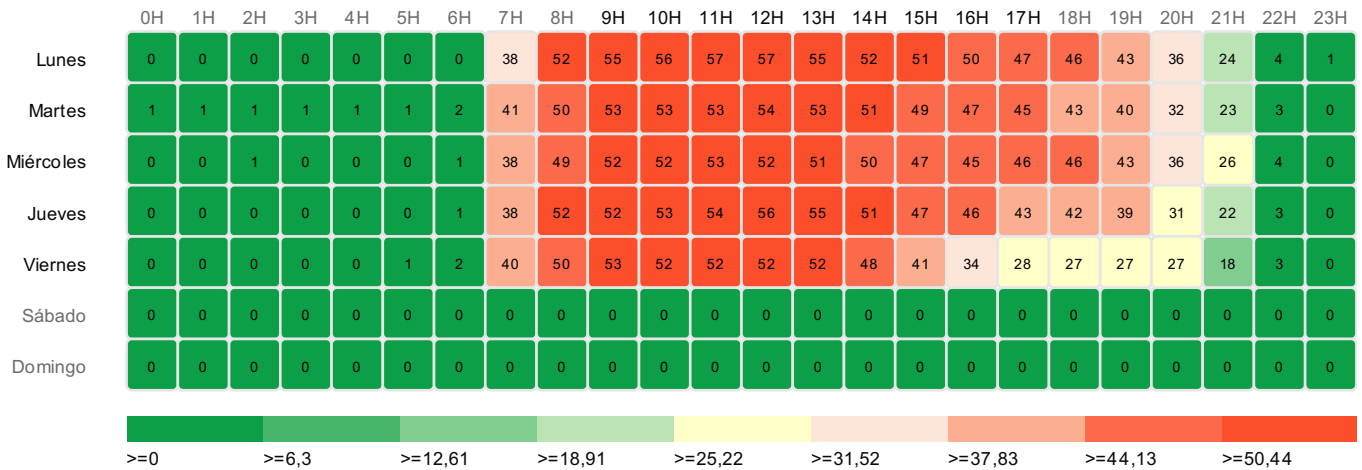


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

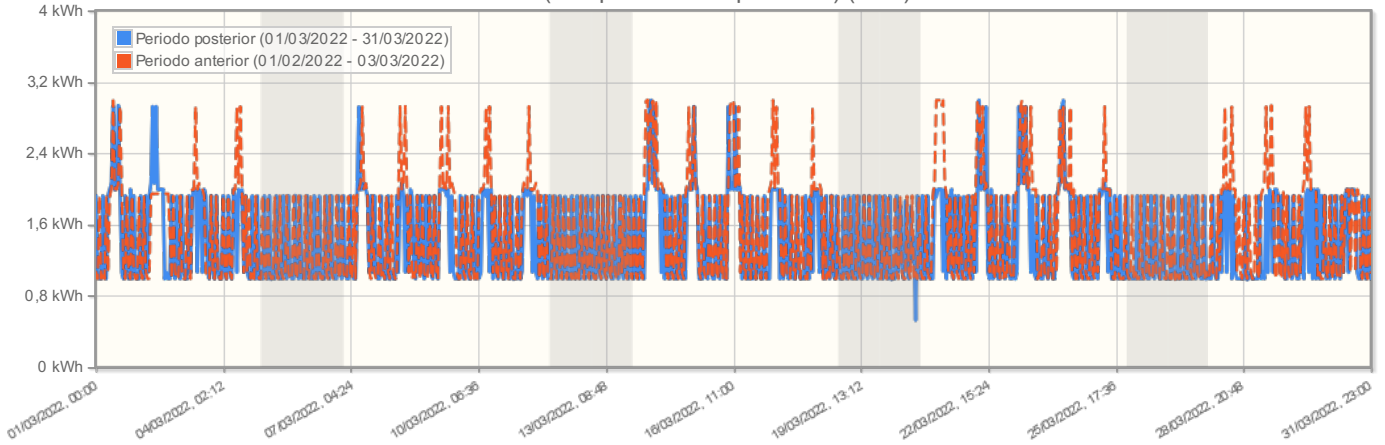


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -67,08 kWh (-5,9 %)	▼ -0 kWh (-0,11 %)	▼ -0,46 kWh (-46,13 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

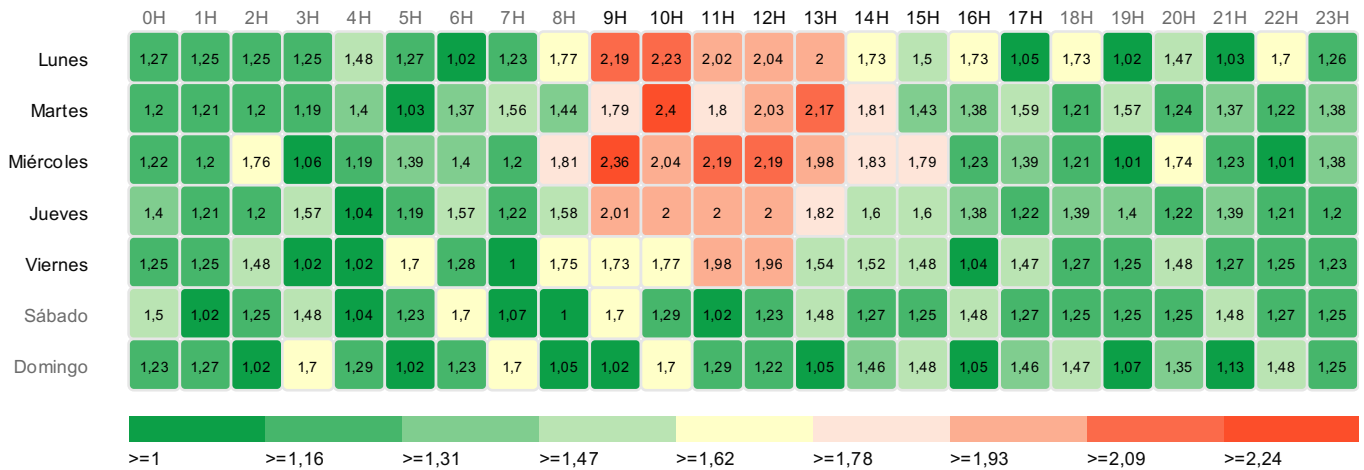


PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

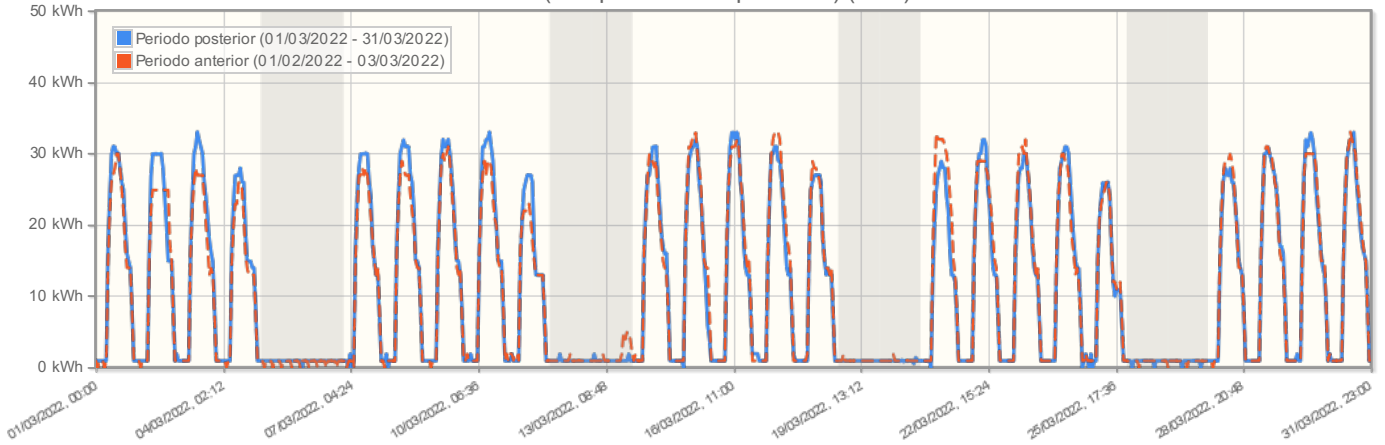


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +111,89 kWh (+1,42 %)	▼ -0,02 kWh (-0,05 %)	▲ +0,05 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

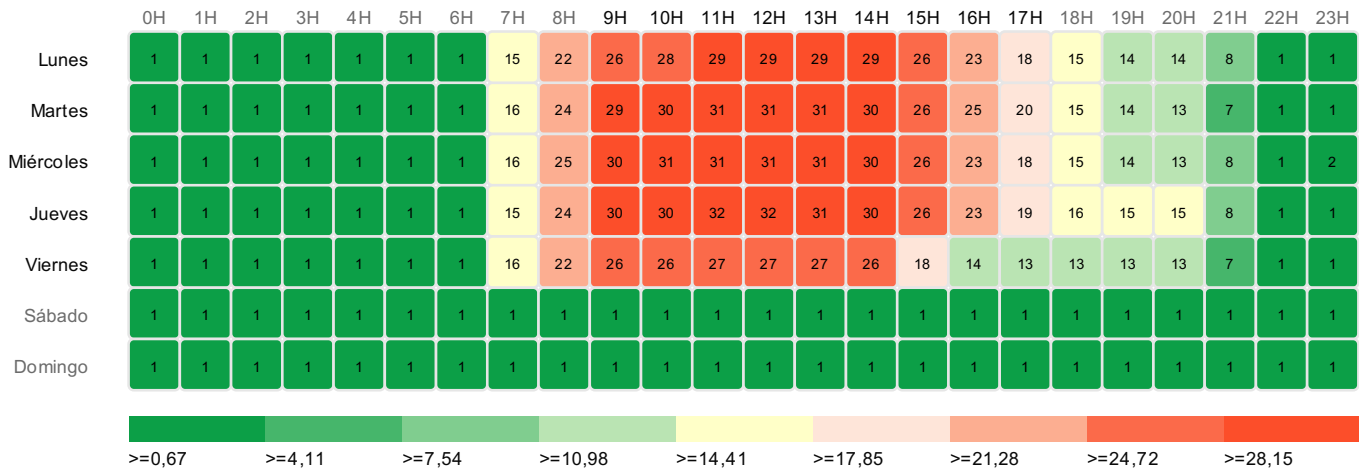


PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

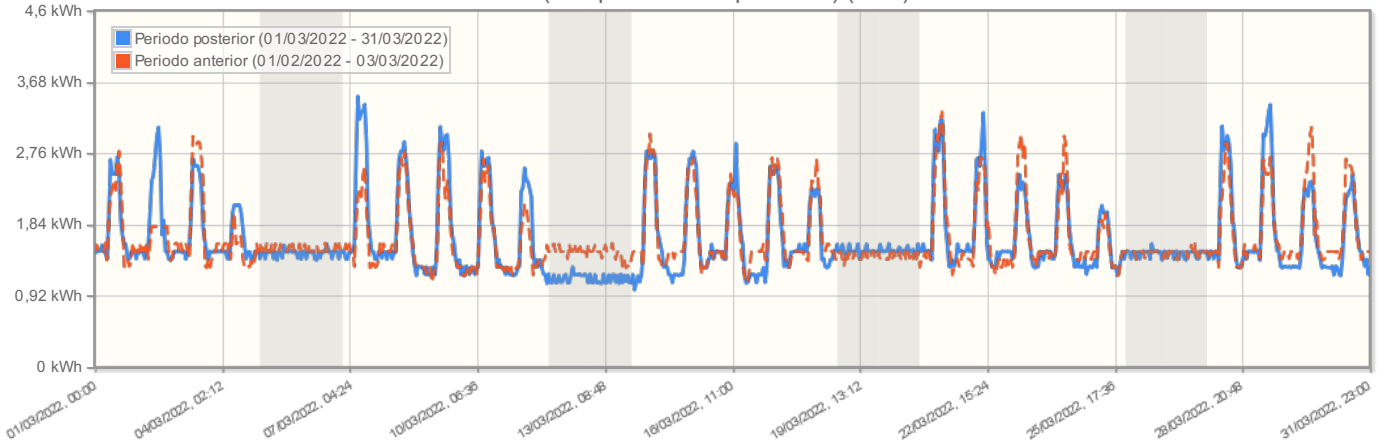


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -7,38 kWh (-0,6 %)	▲ +0,2 kWh (+6,03 %)	▼ -0,09 kWh (-8,38 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

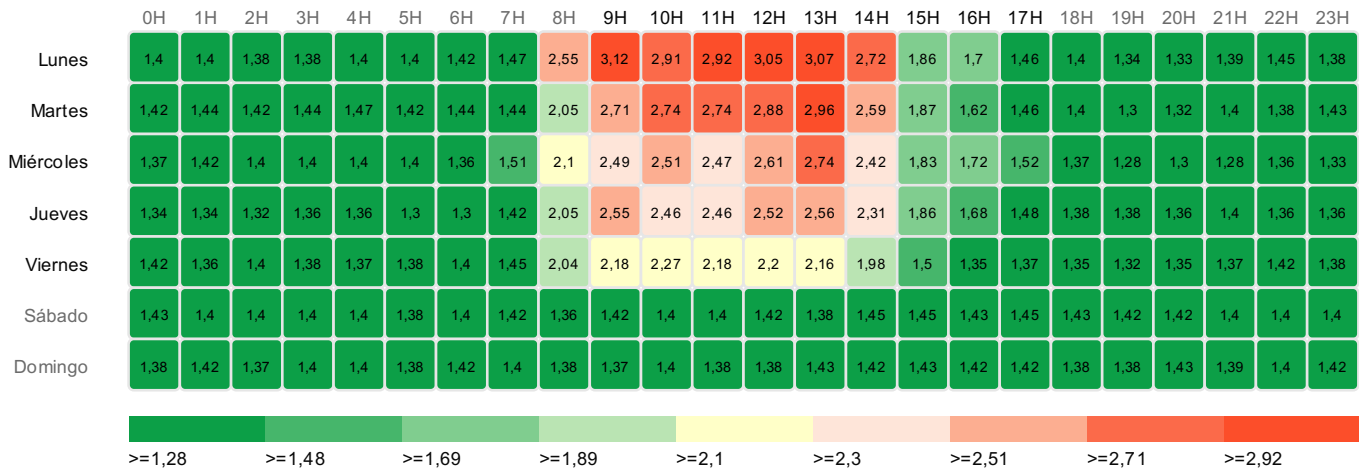


PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

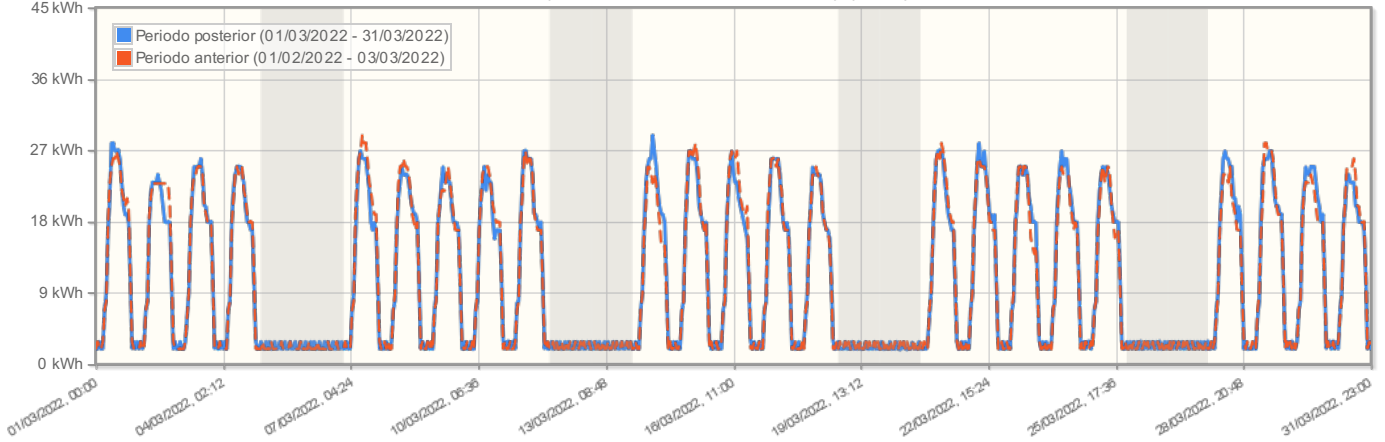


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +31,06 kWh (+0,39 %)	▼ -0,06 kWh (-0,21 %)	▼ -0,06 kWh (-3,15 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

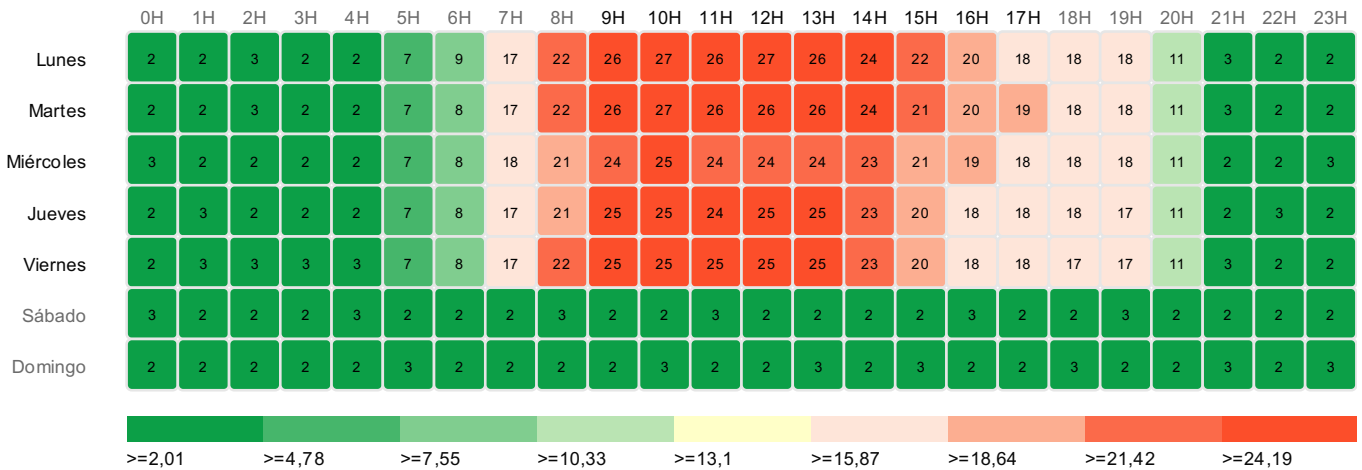


PL6 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

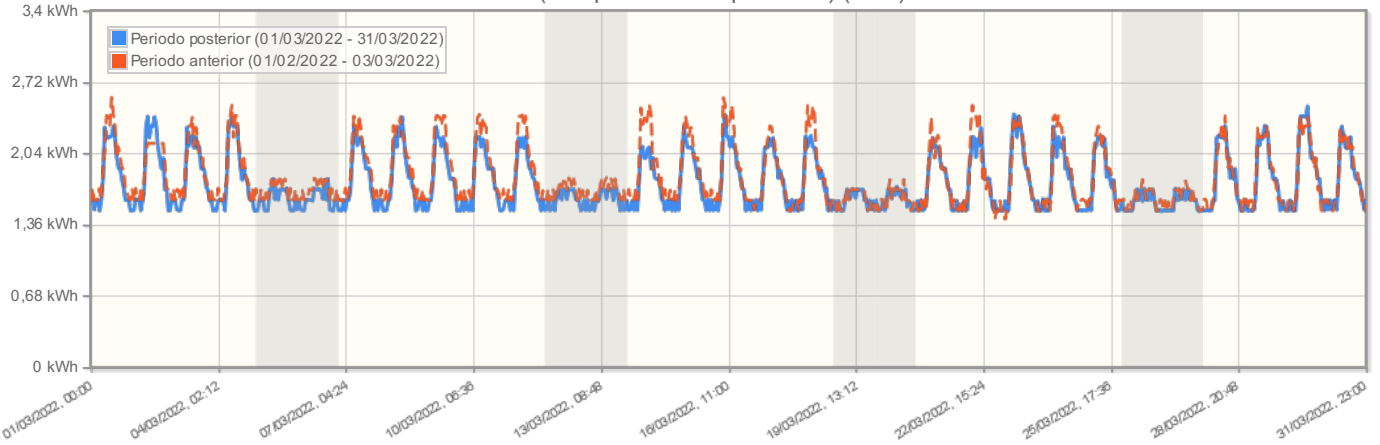


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -46,49 kWh (-3,44 %)	▼ -0,08 kWh (-3,21 %)	▲ +0,07 kWh (+5,24 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

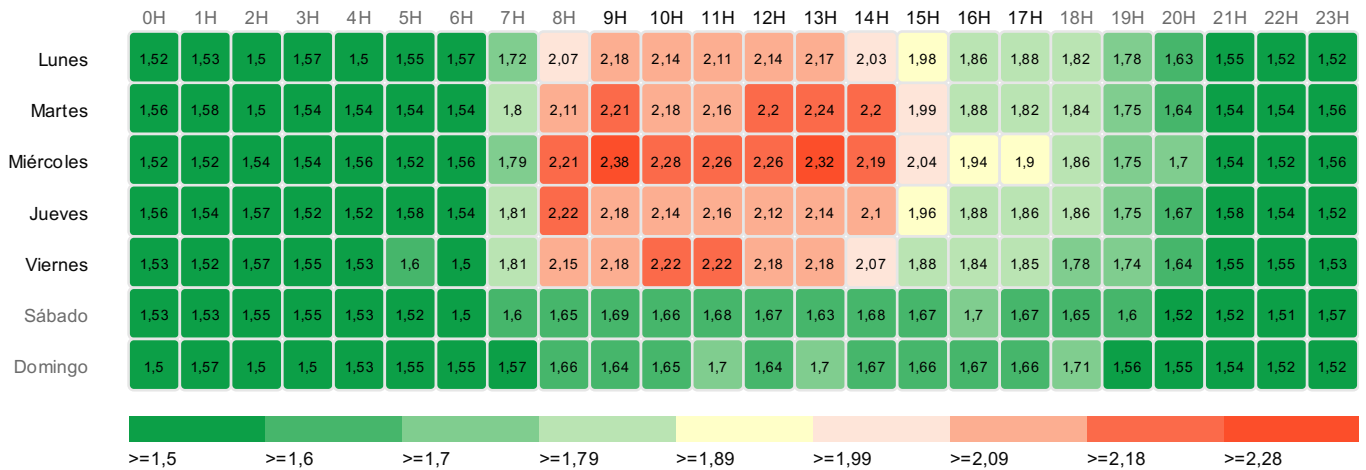


PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

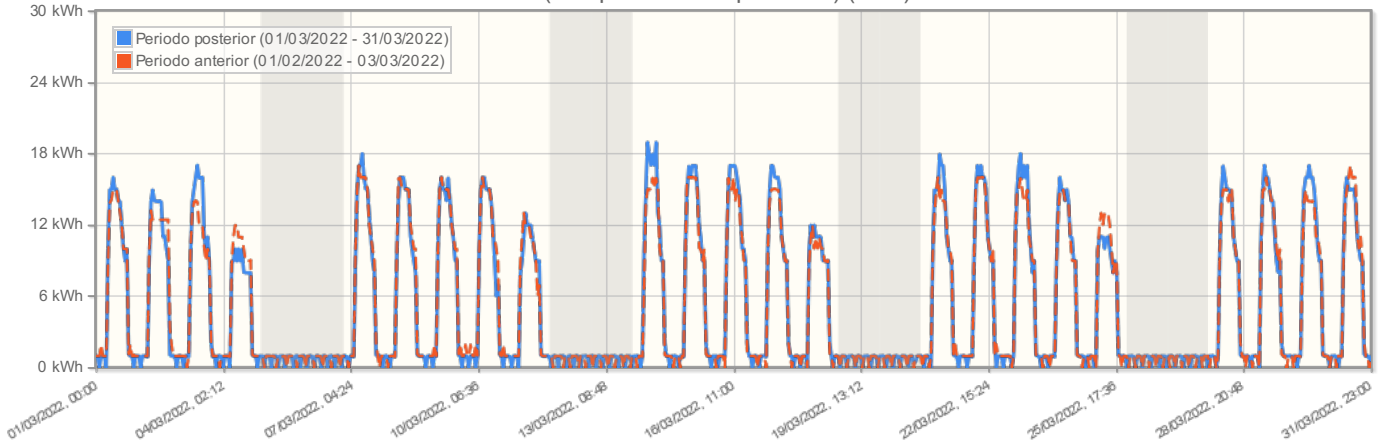


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +41 kWh (+1,07 %)	▲ +1,92 kWh (+11,27 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

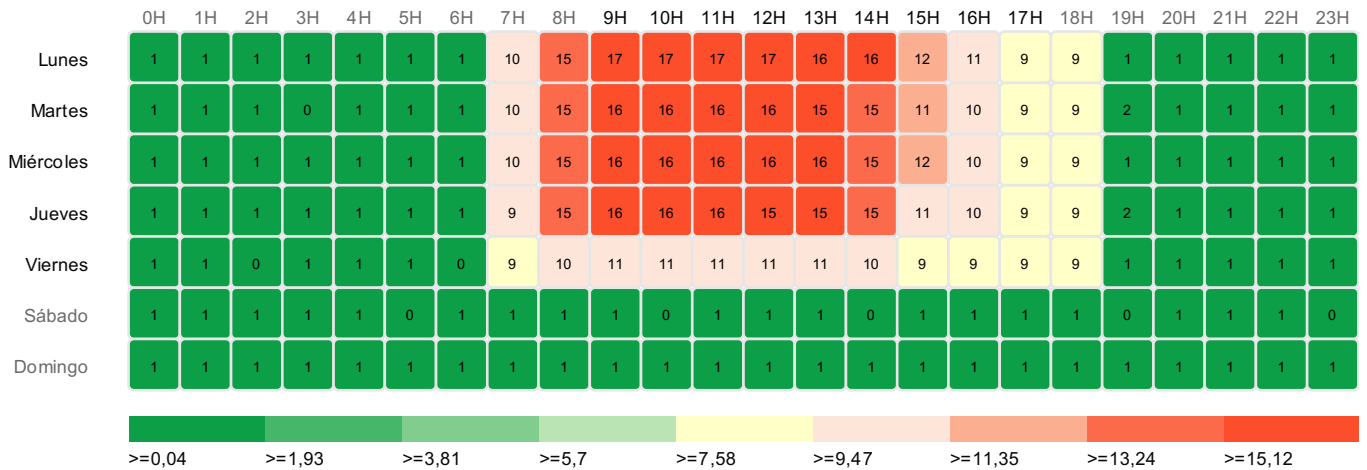


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

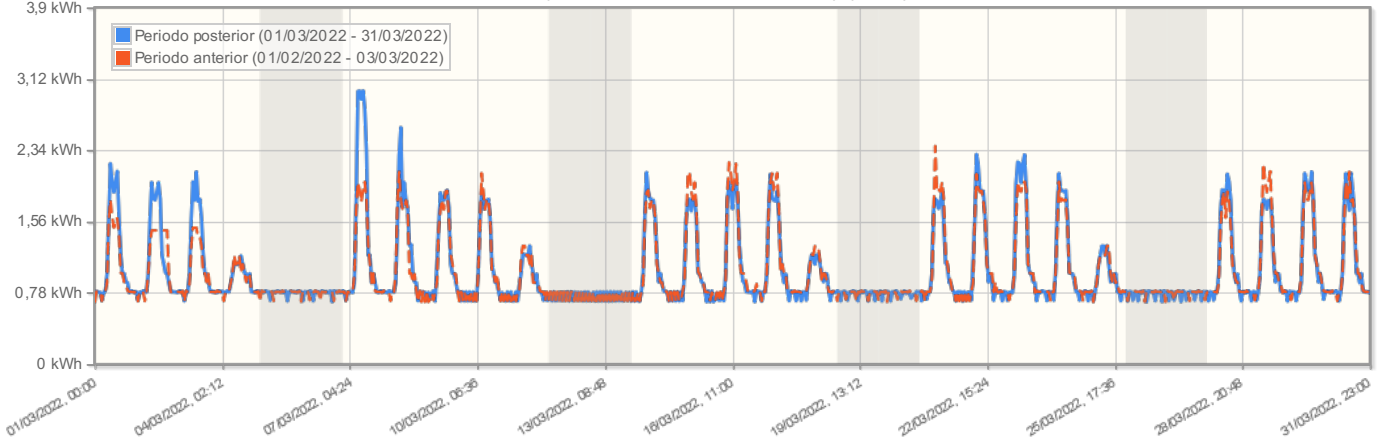


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +10,5 kWh (+1,4 %)	▲ +0,6 kWh (+25,27 %)	▼ -0 kWh (-0,06 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

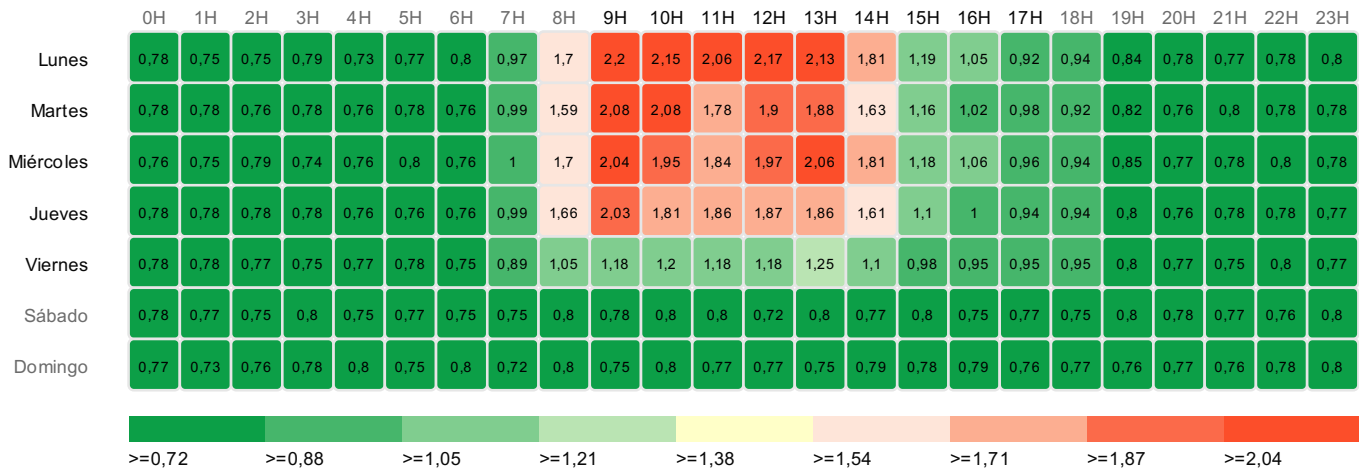


Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

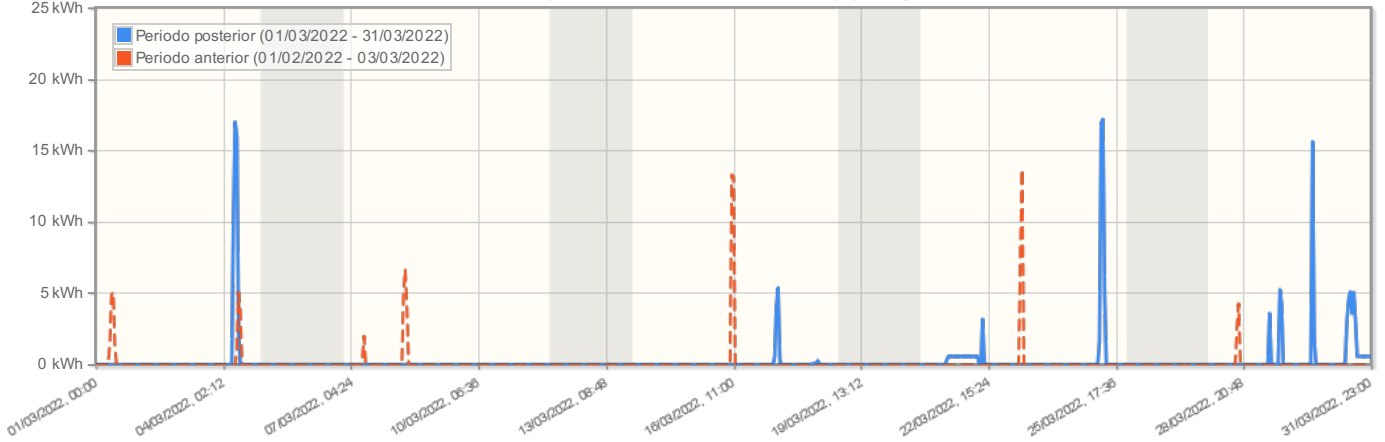


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +76,68 kWh (+80,13 %)	▲ +3,49 kWh (+25,48 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

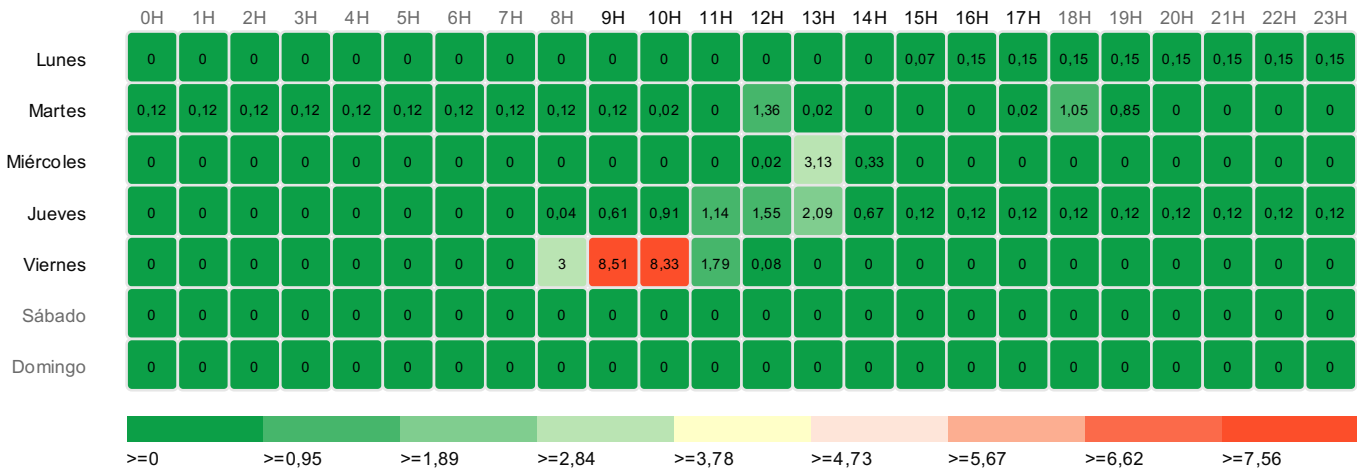


UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

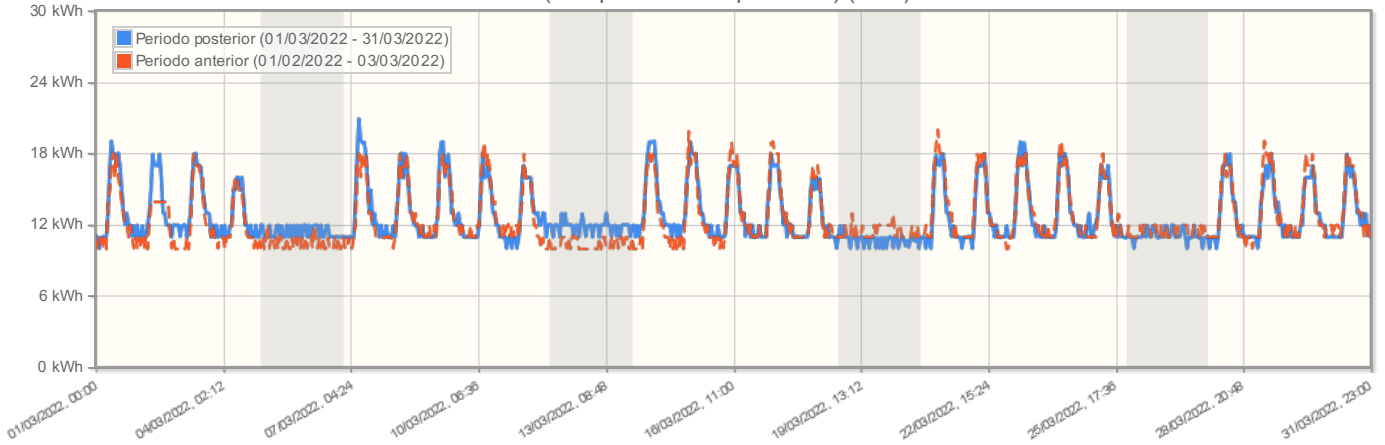


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +134,06 kWh (+1,44 %)	▲ +0,94 kWh (+4,68 %)	▲ +0,06 kWh (+0,63 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

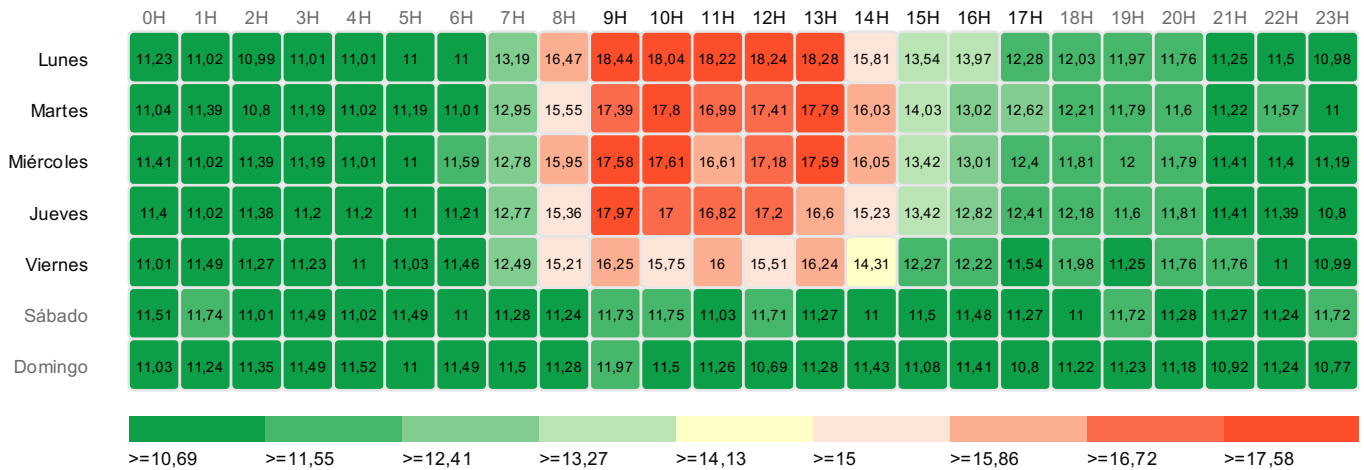


UPS2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

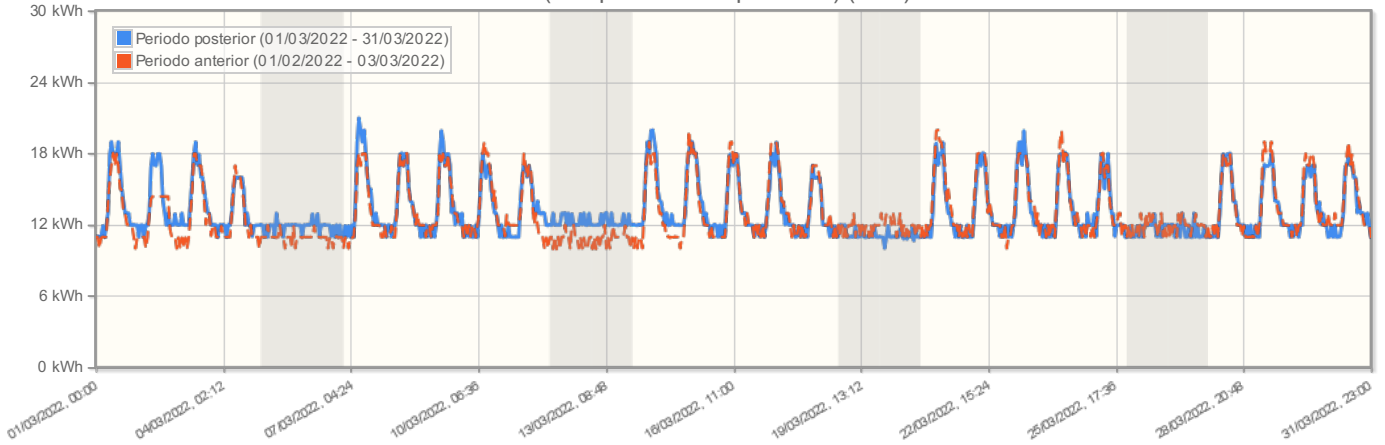


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +141 kWh (+1,46 %)	▲ +1 kWh (+5,01 %)	▲ +0,08 kWh (+0,83 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

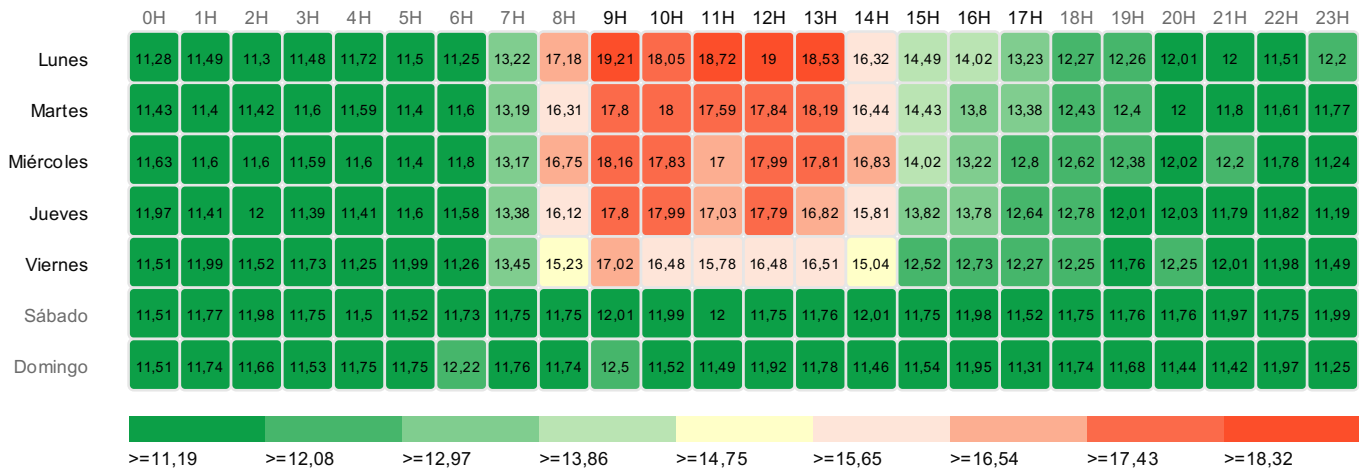



UPS 1/2 Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

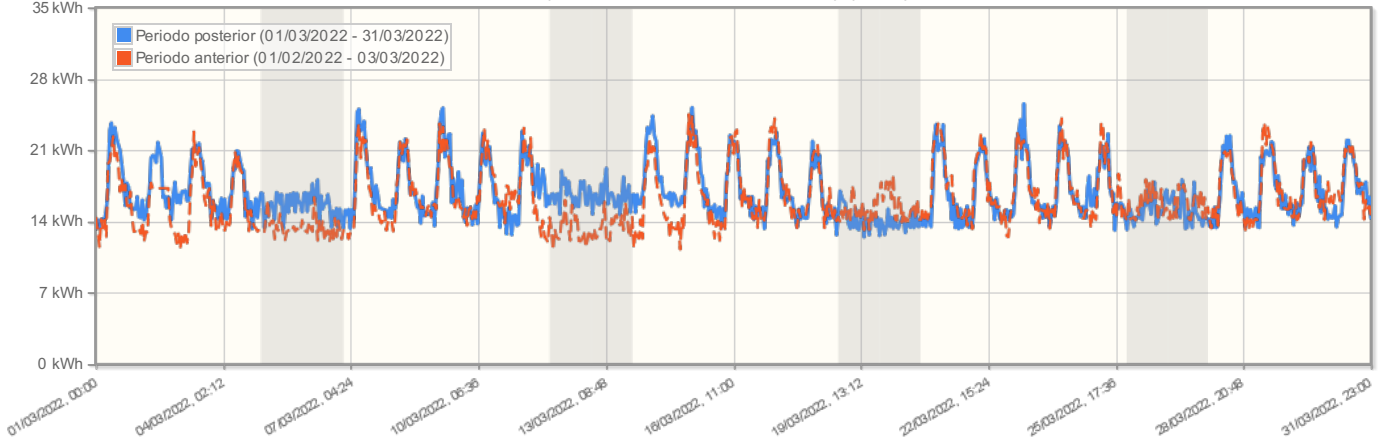

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +414,31 kWh (+3,42 %)	▲ +1,05 kWh (+4,29 %)	▲ +1,28 kWh (+11,32 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

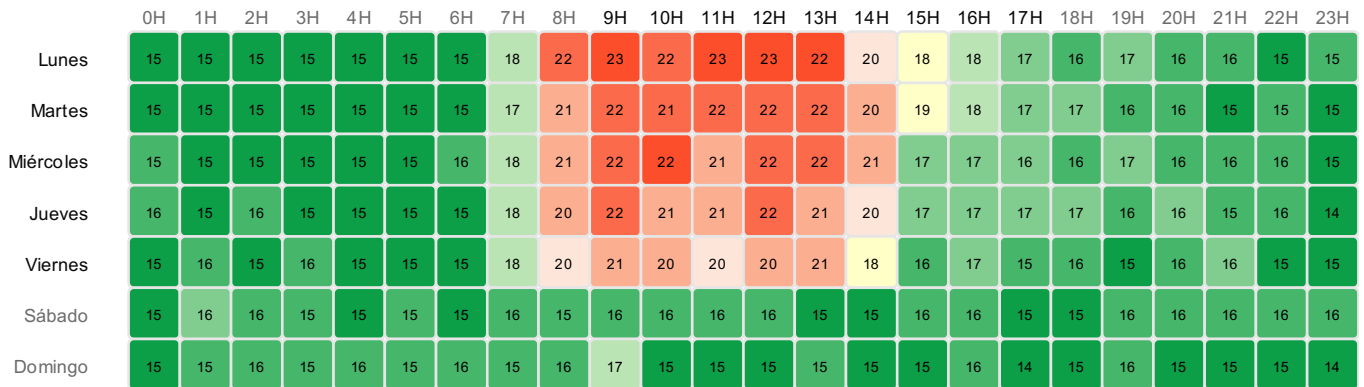

Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

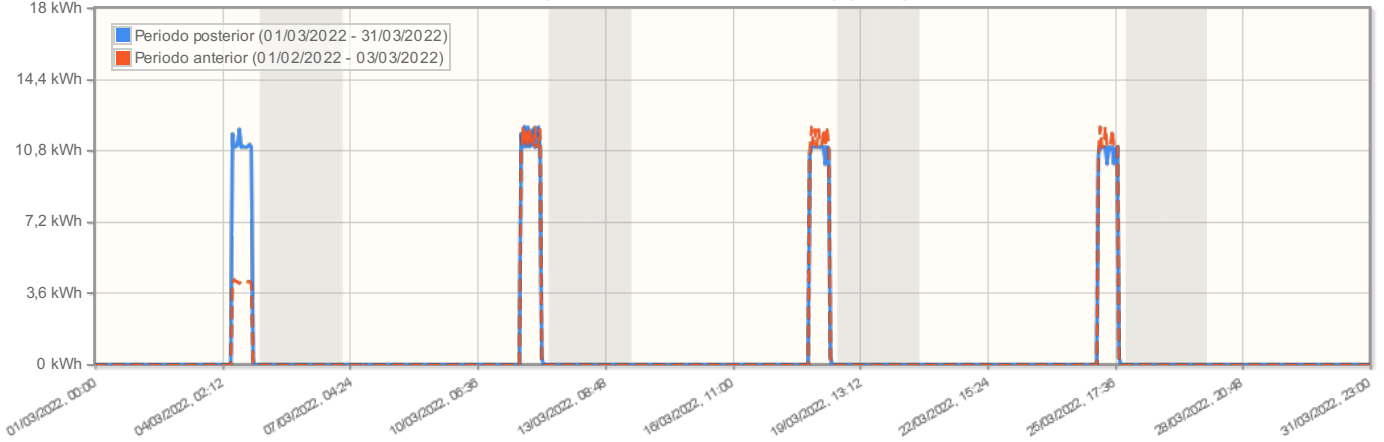


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +72,6 kWh (+15,8 %)	▲ +0,01 kWh (+0,07 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

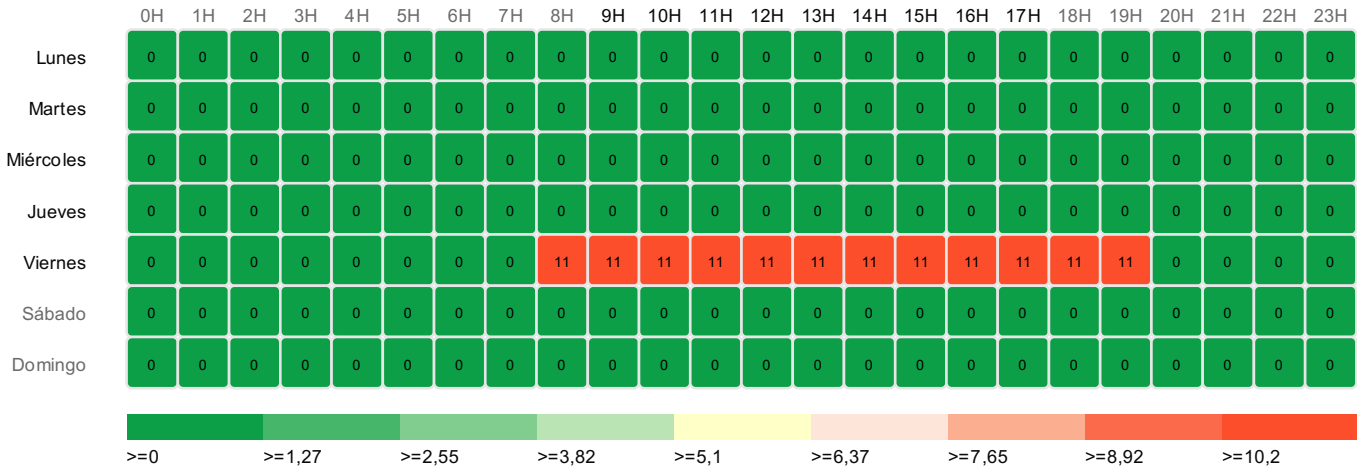


Alumbrado (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

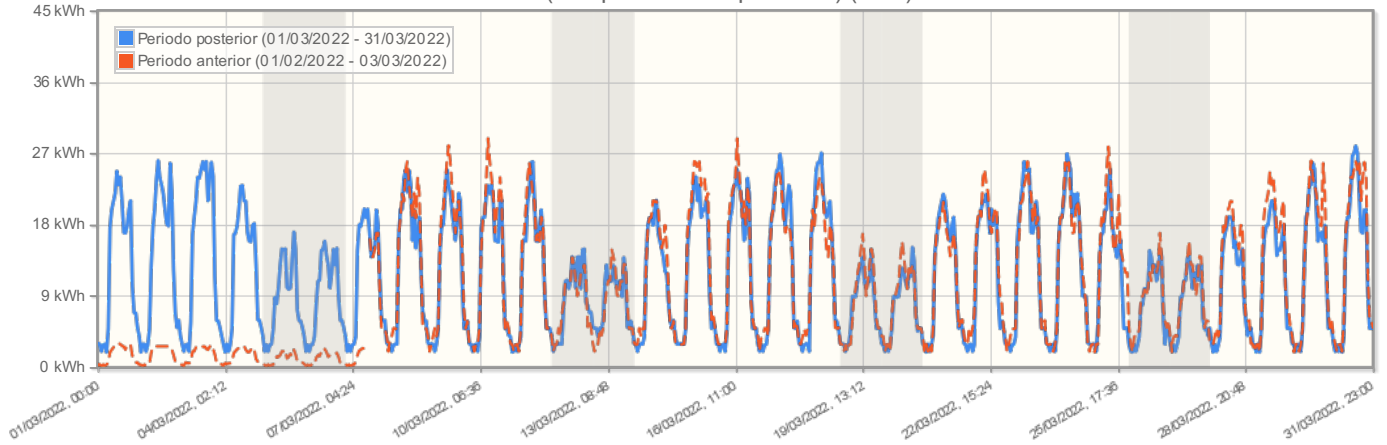


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.269,17 kWh (+17,34 %)	▼ -0,95 kWh (-3,3 %)	▲ +1,71 kWh (+586,36 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

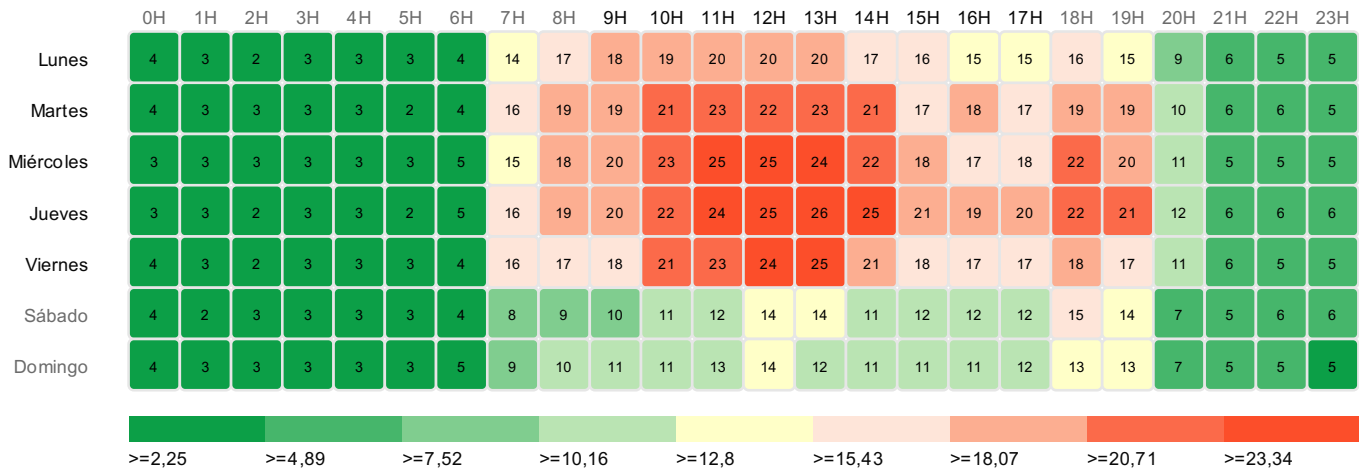


Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

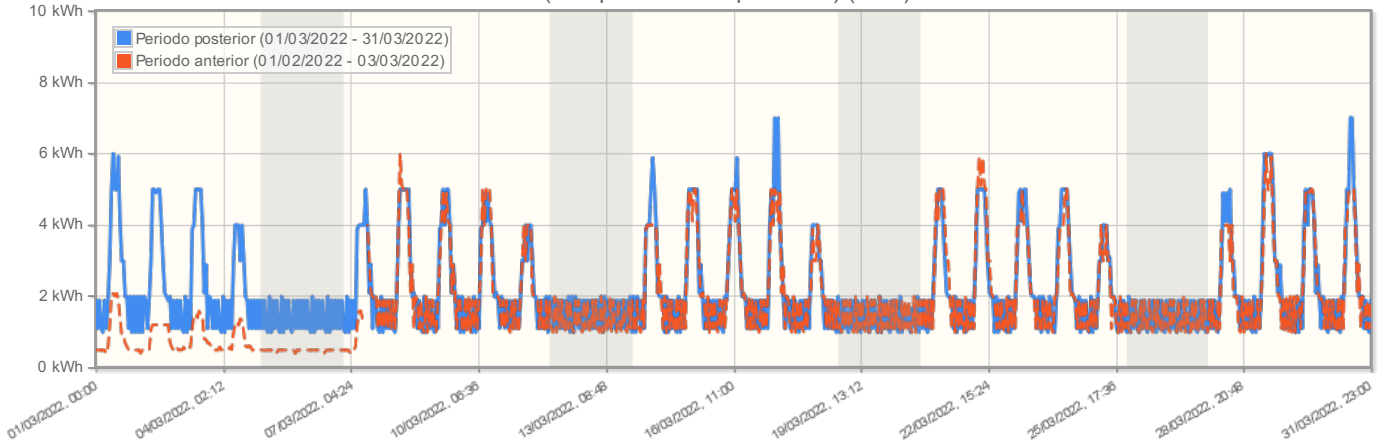


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +261,82 kWh (+19,22 %)	▲ +1 kWh (+16,68 %)	▲ +0,6 kWh (+149,08 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

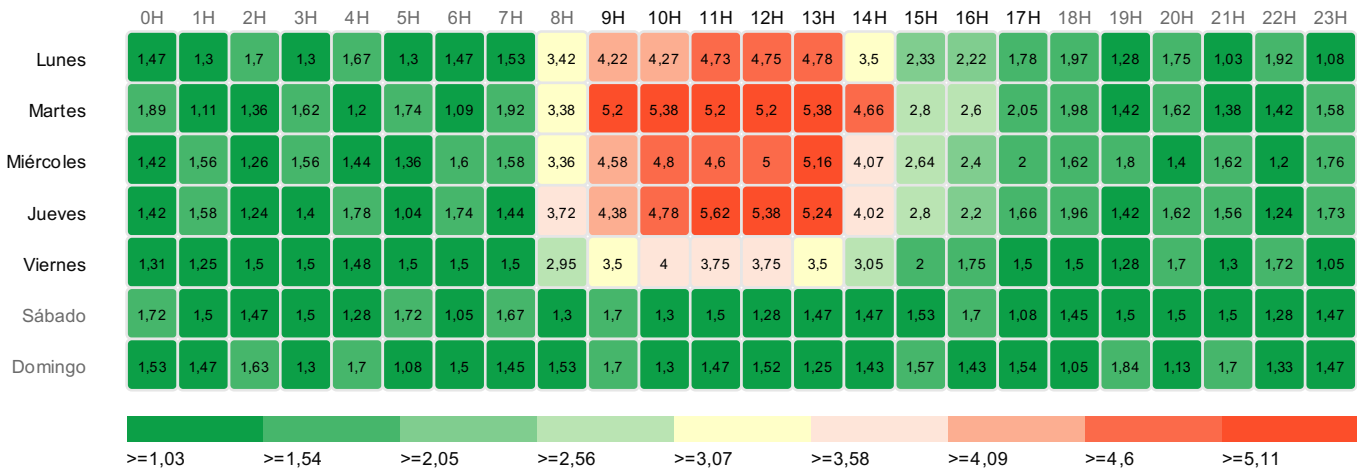


CL11 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

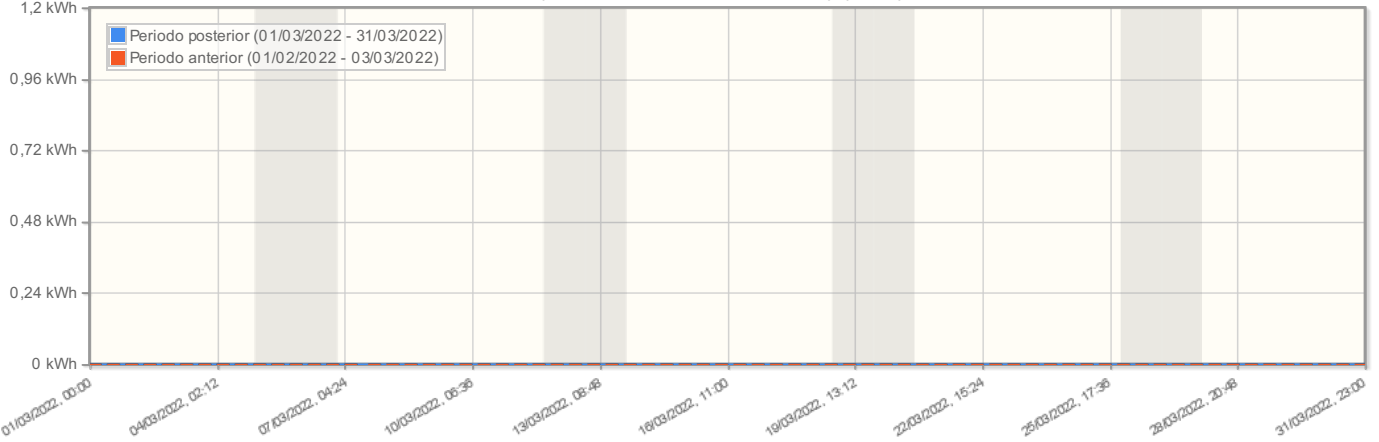

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

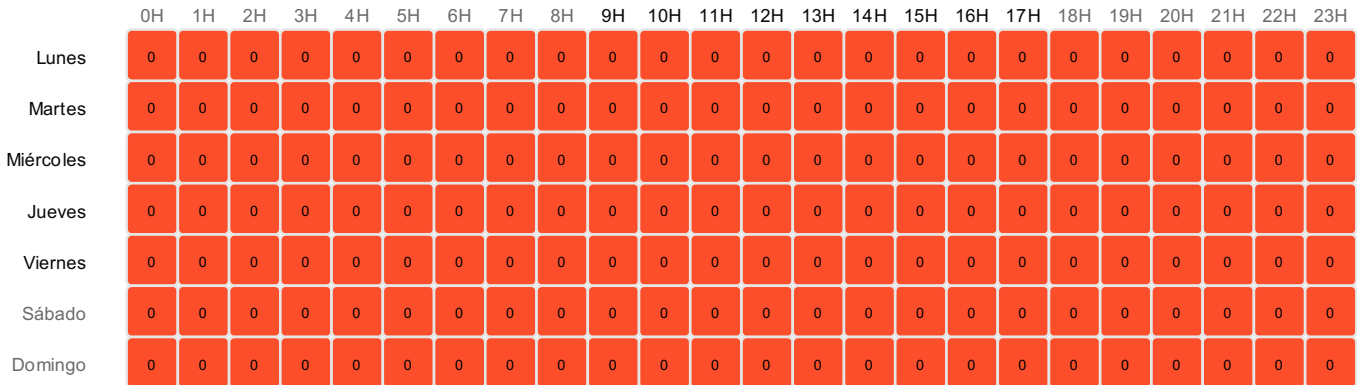

>=0


CL12 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

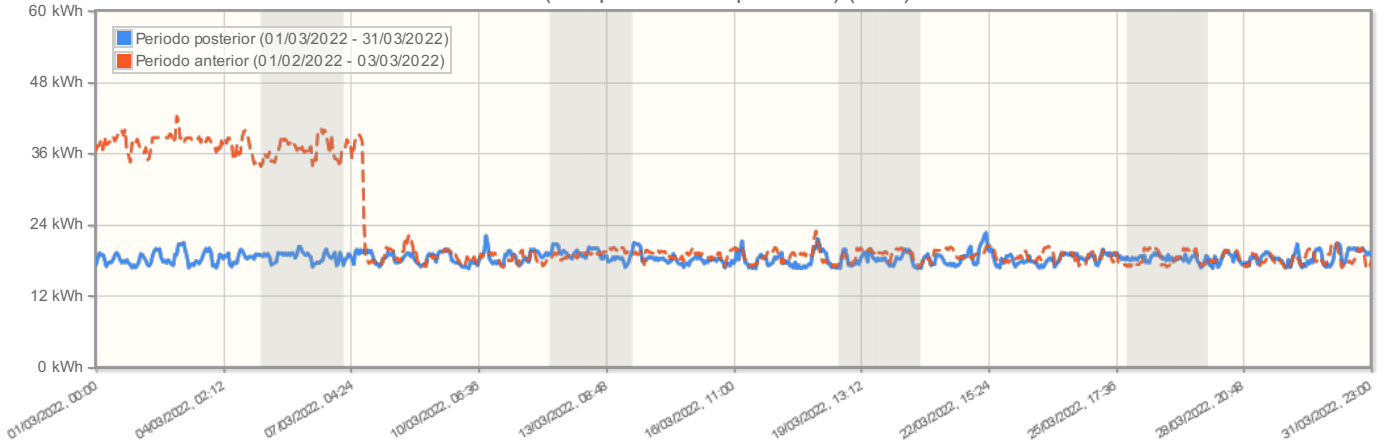


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3.161,21 kWh (-18,72 %)	▼ -19,59 kWh (-46,3 %)	▼ -0,14 kWh (-0,84 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

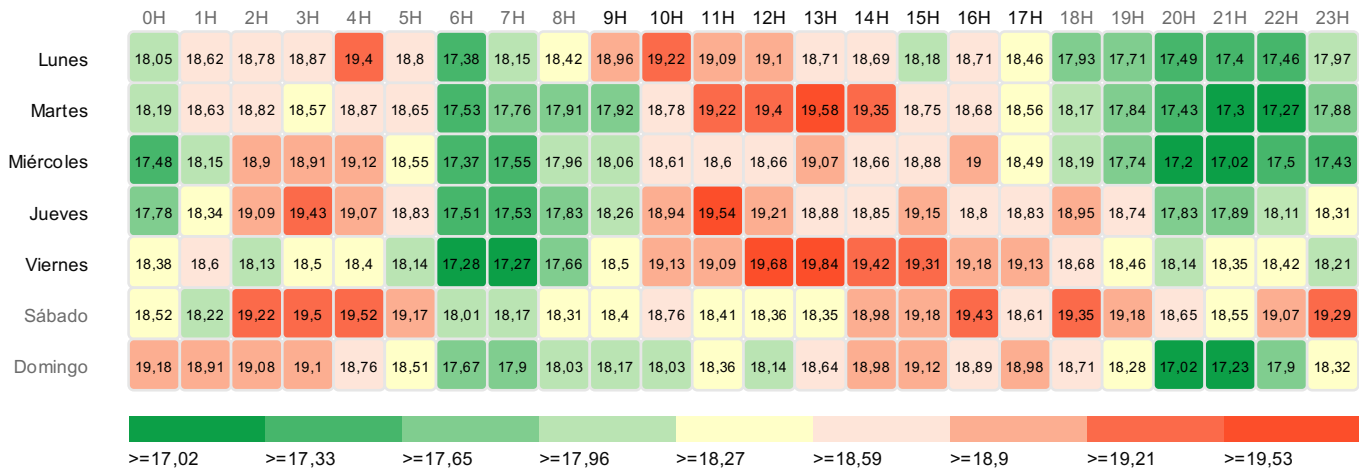

CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

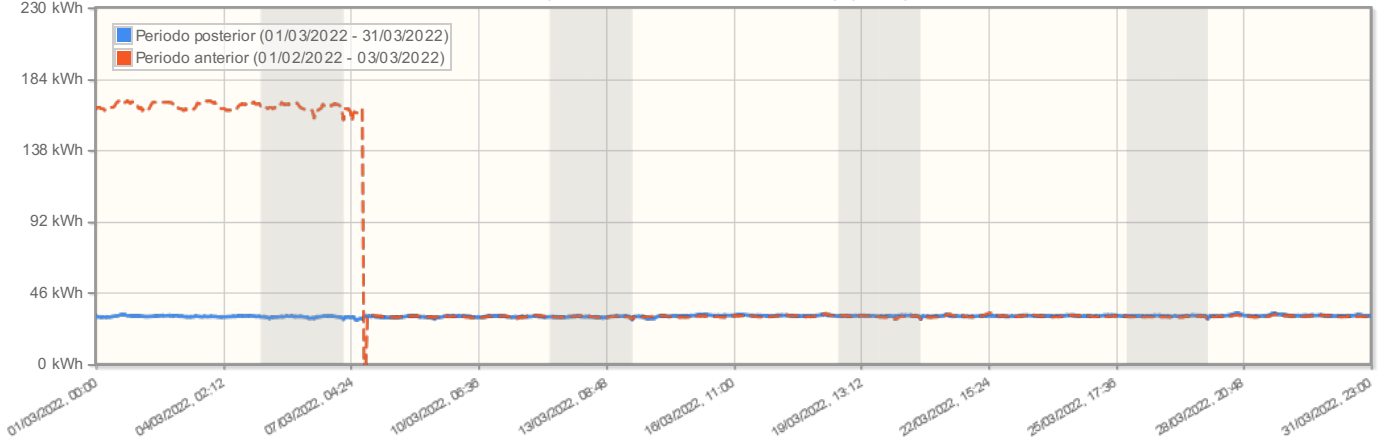

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -20.953,54 kWh (-47,26 %)	▼ -137,49 kWh (-80,41 %)	▲ +28,9 kWh (+0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	29,5	31,28	31,21	31,22	31,25	31,18	31,22	30,78	30,51	30,72	30,68	30,77	31,1	31,23	31,76	31,94	31,91	31,97	31,8	31,68	31,51	31,39	31,35	31,36
Martes	31,41	31,27	31,22	31,17	31,13	31,22	31,3	31,27	31,29	31,41	31,49	31,6	31,67	31,93	32,23	32,37	32,28	32,21	32	31,94	31,81	31,72	31,62	31,58
Miércoles	31,48	31,38	31,39	31,38	31,31	31,19	31,39	31,43	31,46	31,51	31,61	31,75	31,78	31,88	31,95	31,99	31,92	31,85	31,83	31,75	31,71	31,62	31,71	31,6
Jueves	31,63	31,52	31,49	31,41	31,38	31,33	31,38	31,4	31,33	31,37	31,46	31,53	31,65	31,68	31,68	31,81	31,89	31,77	31,72	31,59	31,56	31,48	31,45	31,32
Viernes	31,21	31,25	31,22	31,2	31,29	31,28	31,29	31,29	31,46	31,36	31,47	31,71	31,67	31,75	31,75	31,75	31,89	31,77	31,7	31,63	31,5	31,37	31,35	31,34
Sábado	31,26	31,3	31,29	31,24	31,1	30,97	31,19	31,23	31,17	31,2	31,3	31,37	31,51	31,44	31,53	31,57	31,66	31,55	31,56	31,52	31,45	31,42	31,34	31,27
Domingo	31,22	31,15	31,08	31,17	30,93	30,94	31,09	30,7	31,14	31,25	31,34	31,48	31,55	31,61	31,62	31,72	31,63	31,66	31,68	31,62	31,56	31,42	31,37	31,21

>=29,5	>=29,82	>=30,14	>=30,46	>=30,78	>=31,09	>=31,41	>=31,73	>=32,05
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


CL16 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

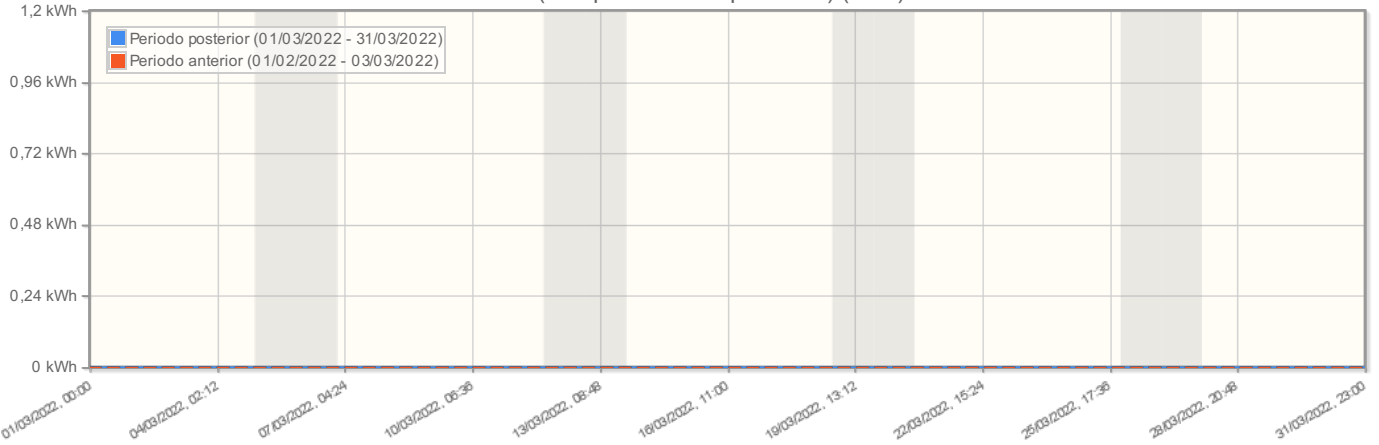

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

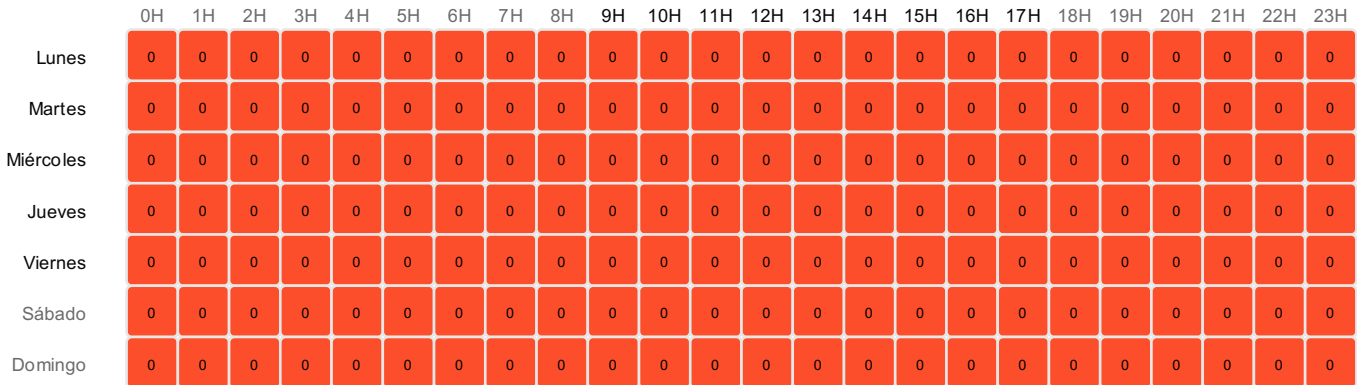

>=0


CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

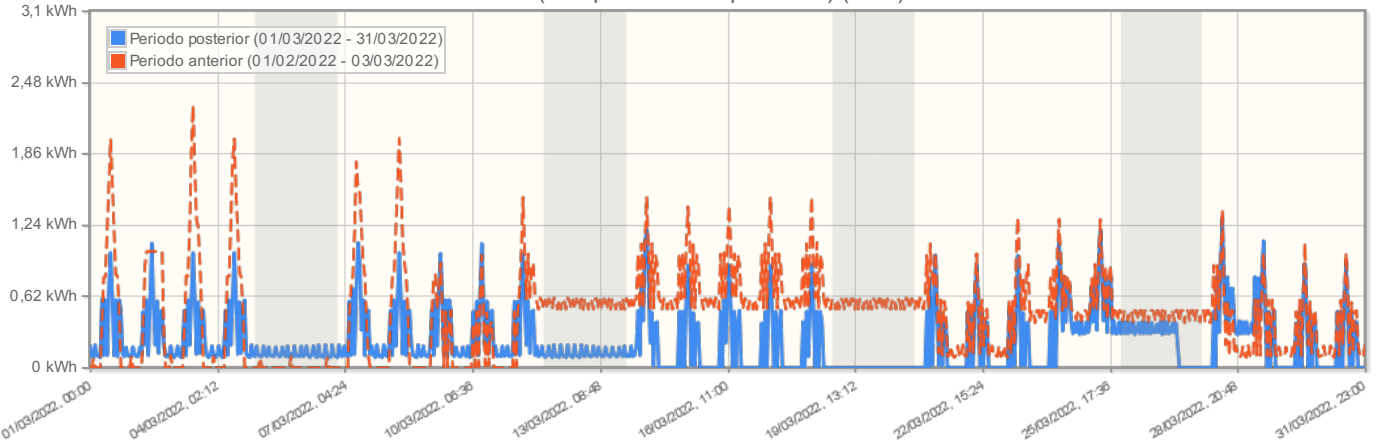


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -179,29 kWh (-50,95 %)	▼ -0,99 kWh (-43,57 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

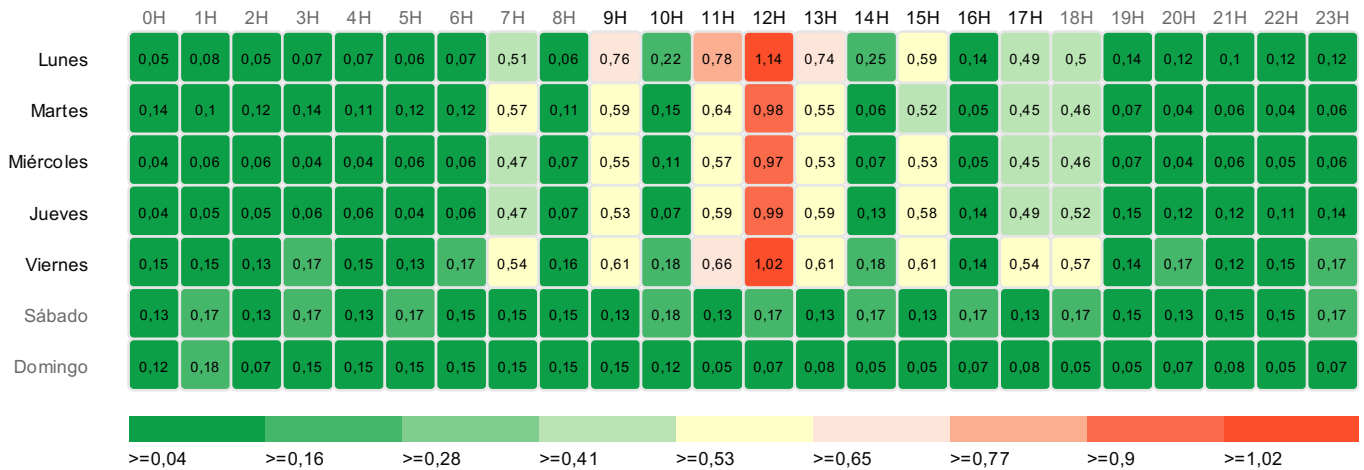

Consumo Resto (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

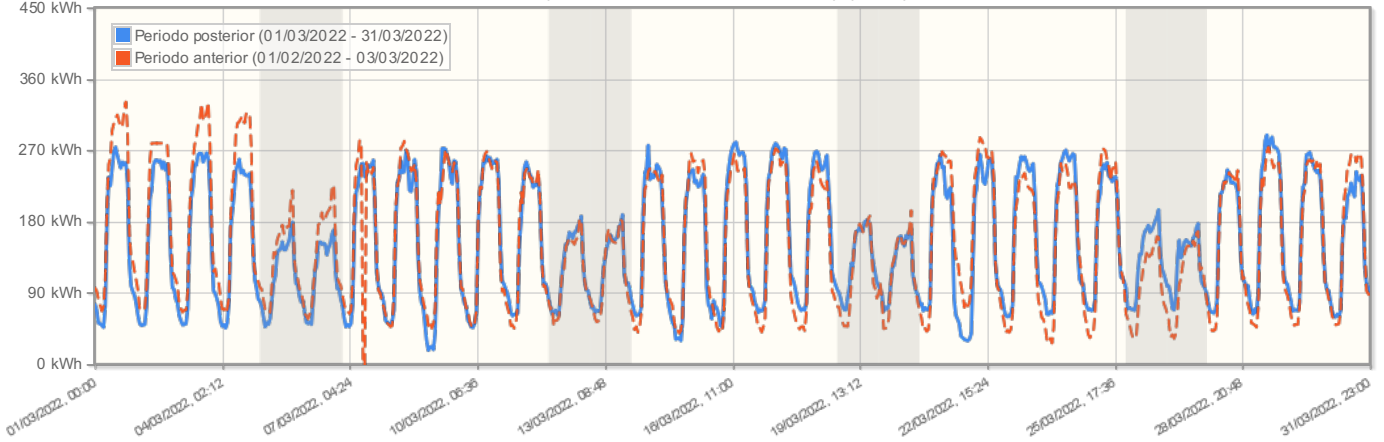

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.282,63 kWh (-1,11 %)	▼ -41,78 kWh (-12,6 %)	▲ +18,53 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	81	72	62	63	62	64	77	185	226	229	251	243	251	241	240	237	234	236	228	178	108	90	82	75
Martes	69	59	48	47	47	47	66	169	227	232	256	262	257	256	253	241	246	250	255	225	132	97	89	83
Miércoles	77	64	54	53	51	50	69	170	220	231	261	267	267	265	259	248	248	253	253	217	137	101	96	89
Jueves	80	69	60	58	60	60	73	173	216	223	249	252	261	258	255	255	255	259	259	221	145	104	100	95
Viernes	85	73	64	63	62	64	77	169	201	223	250	257	256	251	243	236	236	240	244	212	156	109	105	97
Sábado	89	78	70	65	66	63	72	97	123	128	151	159	163	168	160	163	169	174	180	185	137	114	107	98
Domingo	90	87	76	69	66	66	71	103	130	130	147	154	159	158	155	149	158	162	171	177	117	101	98	92



Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

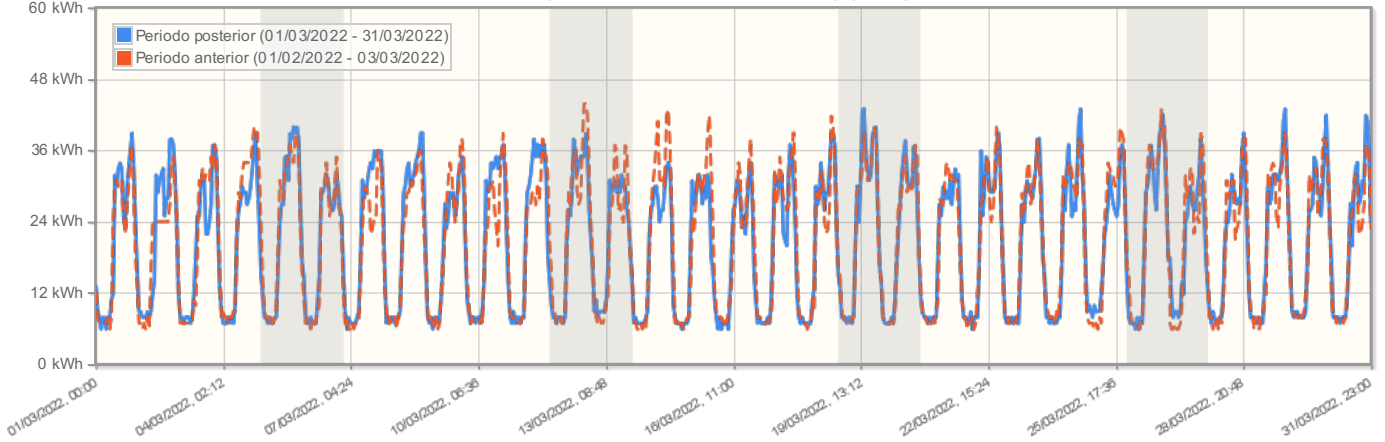


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2,96 kWh (-0,02 %)	▼ -0,92 kWh (-2,08 %)	▲ +0 kWh (+0,07 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

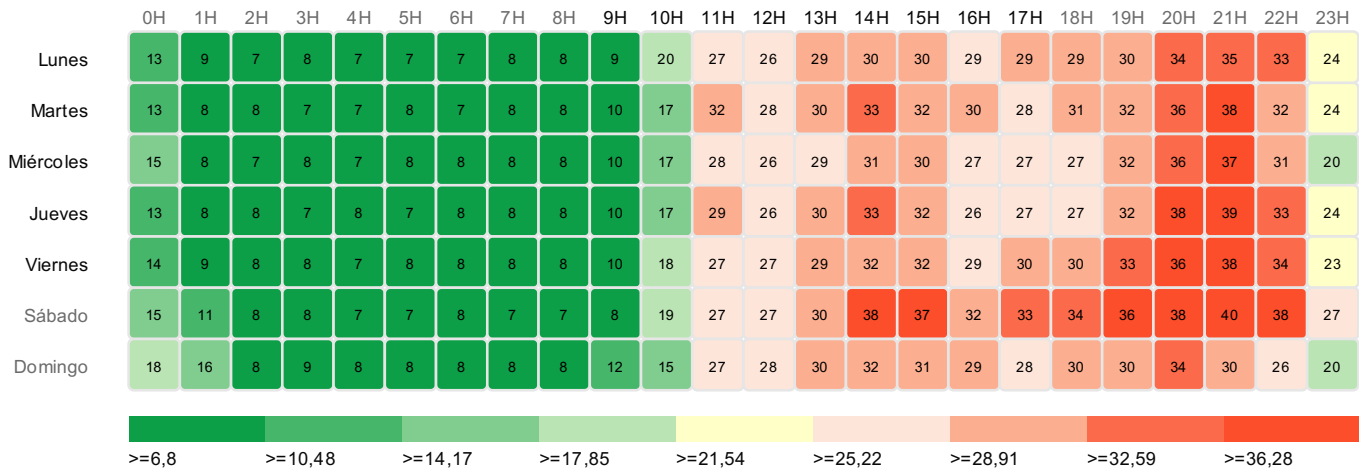


CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

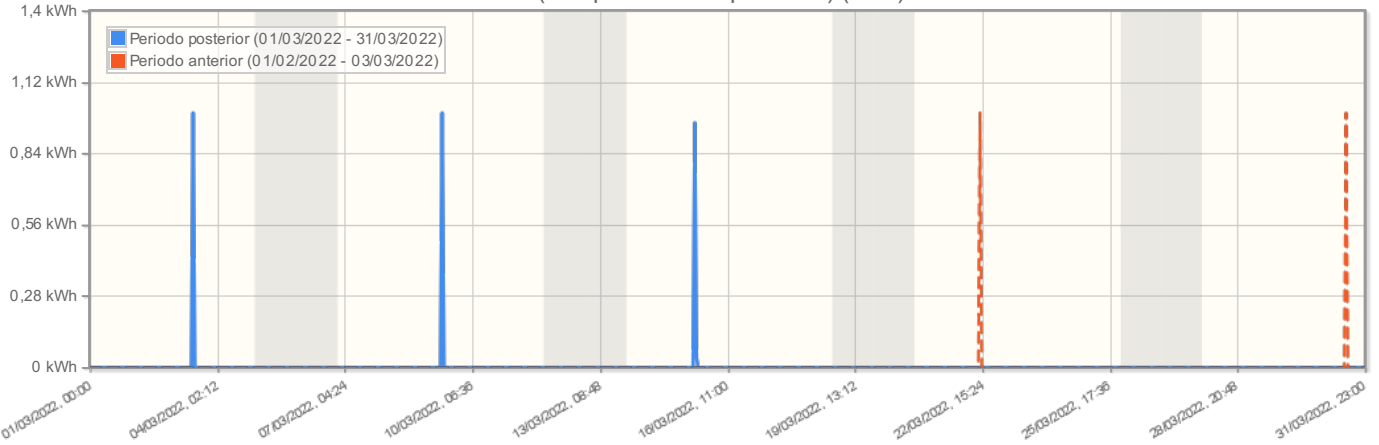


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1 kWh (+50 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

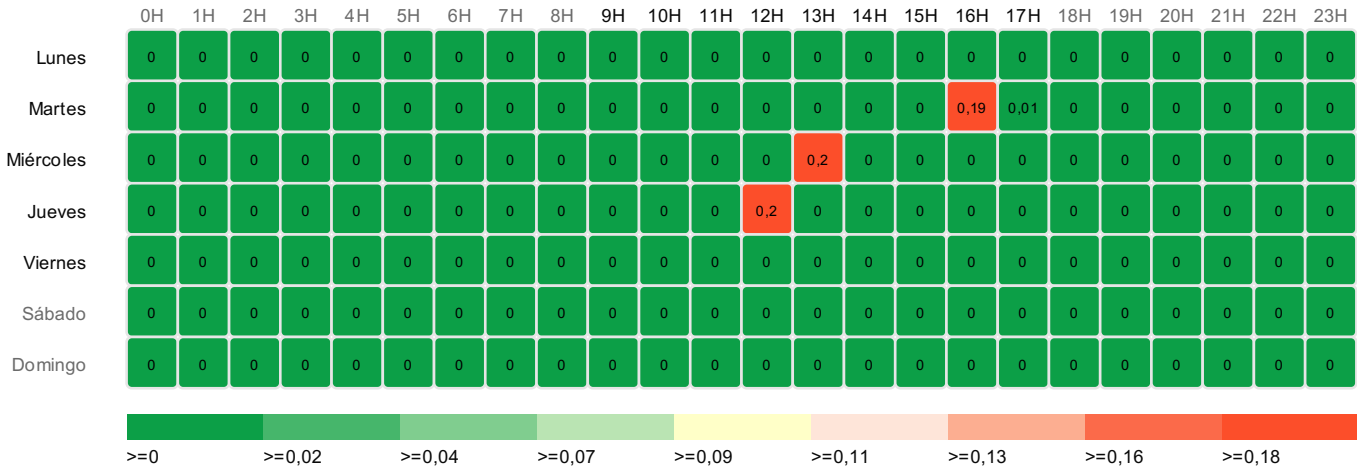


CS1 Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

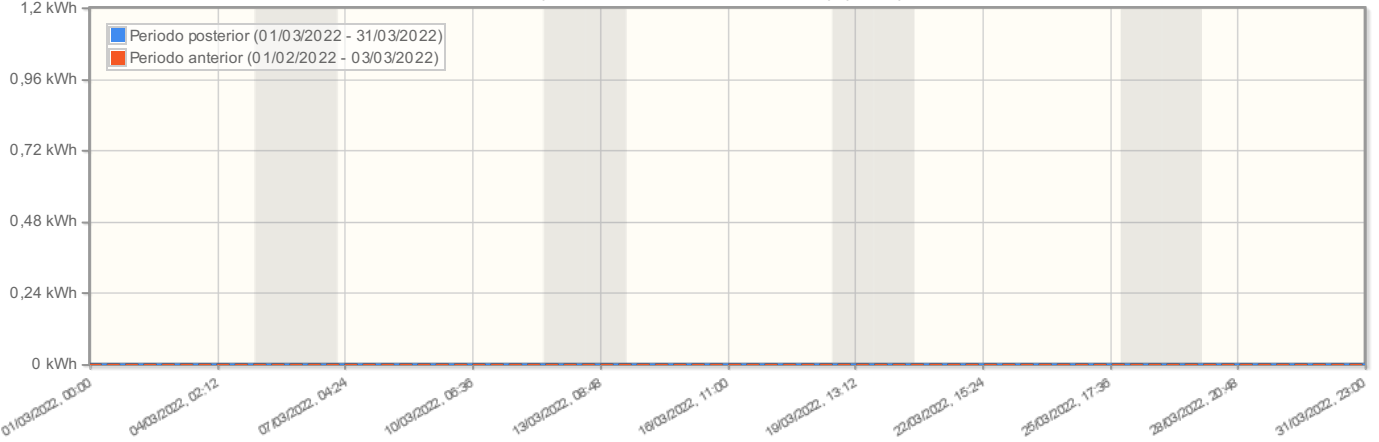

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

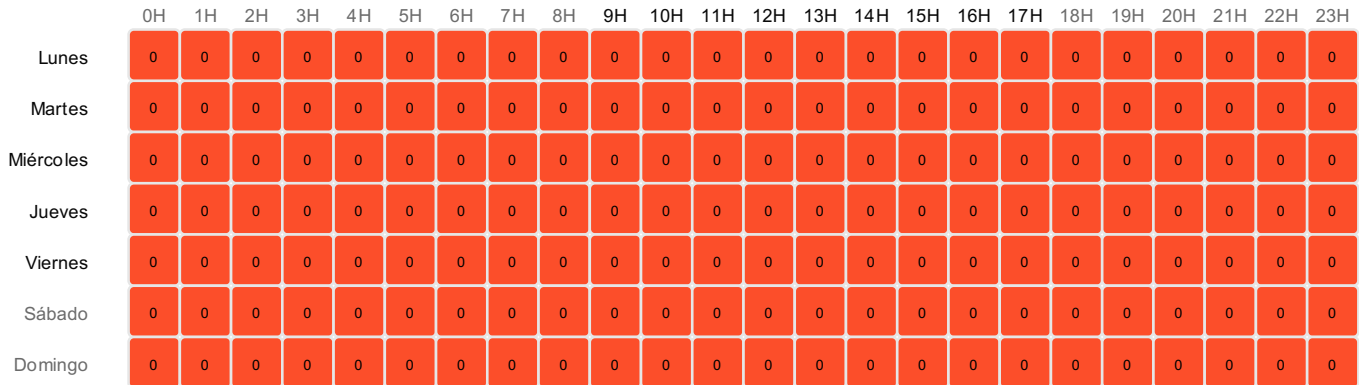

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17


F2 CS24 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

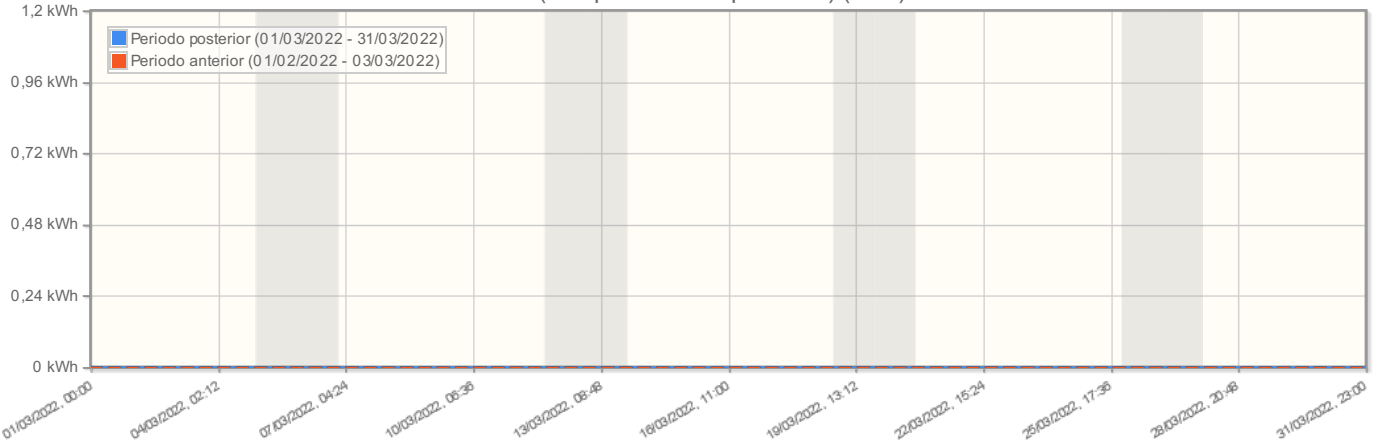

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

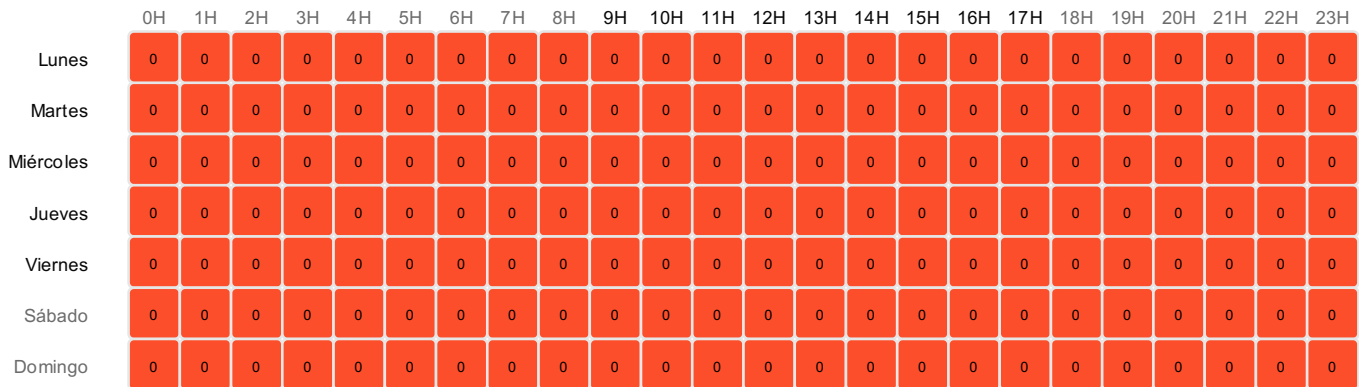

>=0


CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

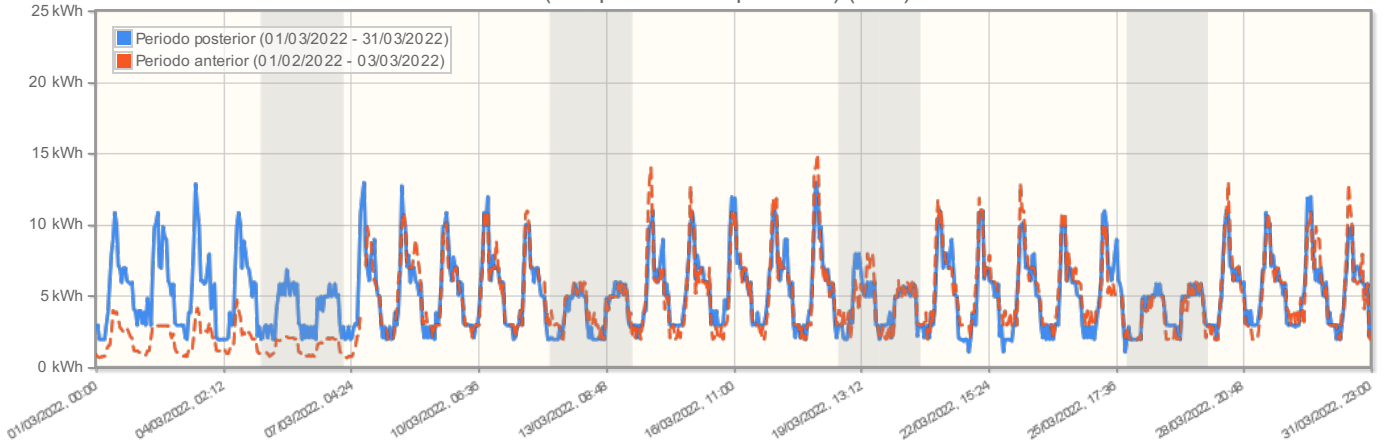


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +452,15 kWh (+13,47 %)	▼ -2 kWh (-13,32 %)	▲ +0,42 kWh (+61,32 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

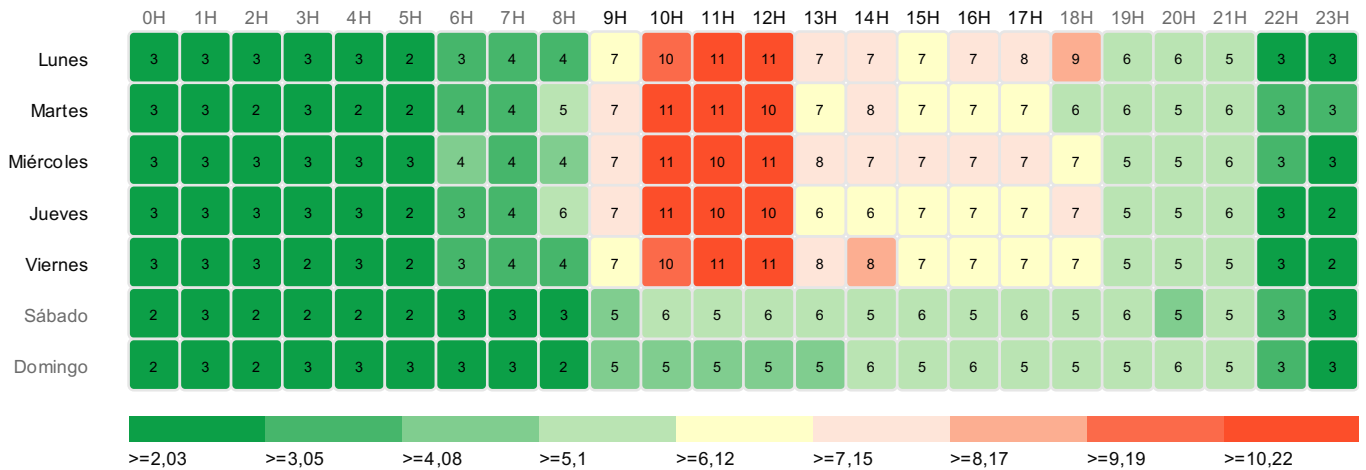

CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

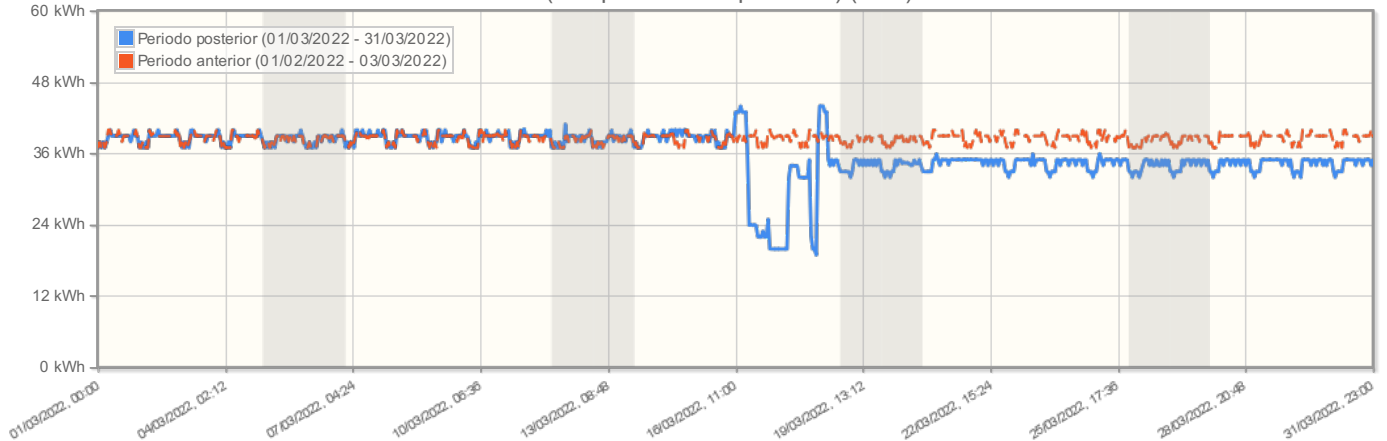

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.850,96 kWh (-6,45 %)	▲ +4 kWh (+10 %)	▼ -17,98 kWh (-48,62 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	35,08	35,48	34,76	35,26	35,24	35,25	37,22	37,27	37,24	36,96	37,01	36,99	36,75	37,01	37,23	36,31	36,98	37,24	36,77	36,99	37,02	36,99	37,48	37,2
Martes	36,46	36,59	36,22	36,59	36,4	36,61	37,78	37,62	37,4	37,58	37,4	37,21	37,2	37,41	37,18	37,39	37,2	37,21	37,2	37,01	37,01	37,97	37,21	37,74
Miércoles	35,67	35,59	35,41	35,41	35,79	35,41	37,97	37,61	37,19	37,39	37,6	38,2	38,19	38,2	38,21	37,8	38,4	38,01	36,64	34,38	34,22	34,58	34,6	34,35
Jueves	32,85	32,21	32,41	32,6	32,78	32,42	34,97	33,81	33,42	33,6	33,79	33,61	33,4	33,21	33,59	33,4	33,58	33,4	35,97	36,38	36,42	36,19	36,41	36,54
Viernes	34,83	35,22	34,77	34,75	35	35,01	37,21	34,29	33,55	33,01	33	37,7	39,23	39,25	39,25	38,76	39,01	37,01	36,75	36,75	36,78	37,21	37,24	36,97
Sábado	35,31	35	35,24	35,02	35,24	35,24	34,77	35,01	37,22	36,75	36,99	36,75	36,75	36,75	36,5	36,27	36,96	36,54	36,49	36,51	36,76	36,73	37,24	36,94
Domingo	35,33	35,24	35,67	35,01	35,24	34,77	35,49	35,25	36,73	36,52	36,74	37,22	36,61	36,64	36,84	36,64	36,6	36,5	36,52	36,49	36,84	36,81	37,26	36,7

>=32,21	>=32,99	>=33,77	>=34,56	>=35,34	>=36,12	>=36,9	>=37,69	>=38,47
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------


CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

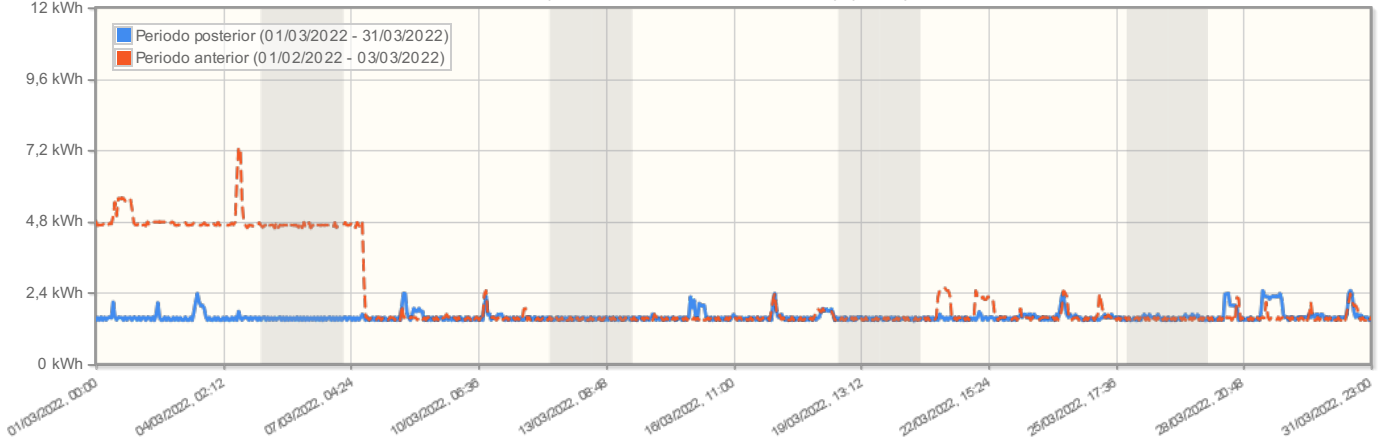


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -502,98 kWh (-29,56 %)	▼ -4,8 kWh (-65,72 %)	▼ -0,01 kWh (-0,81 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

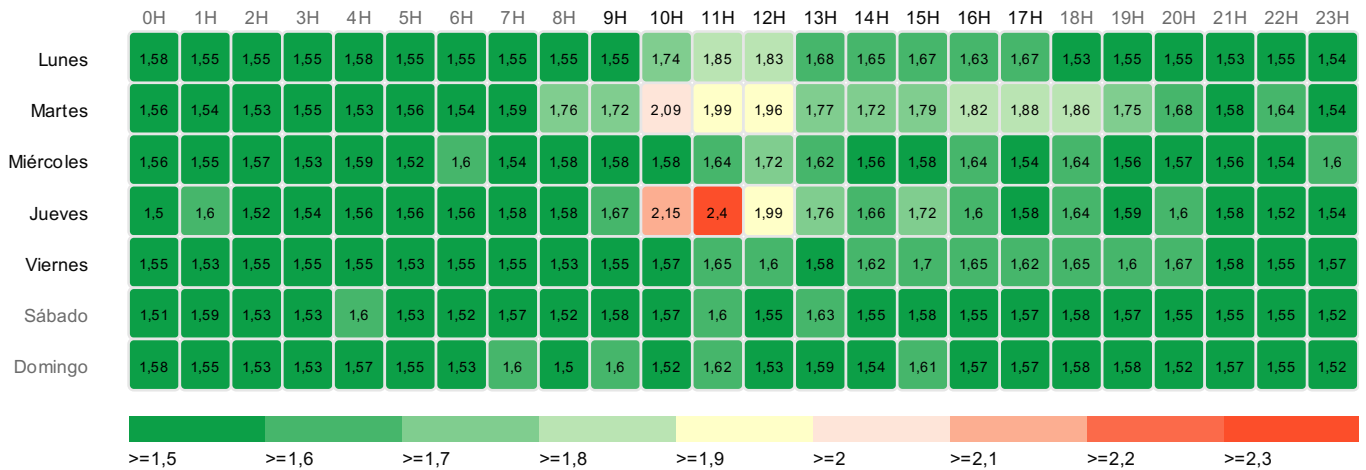


CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

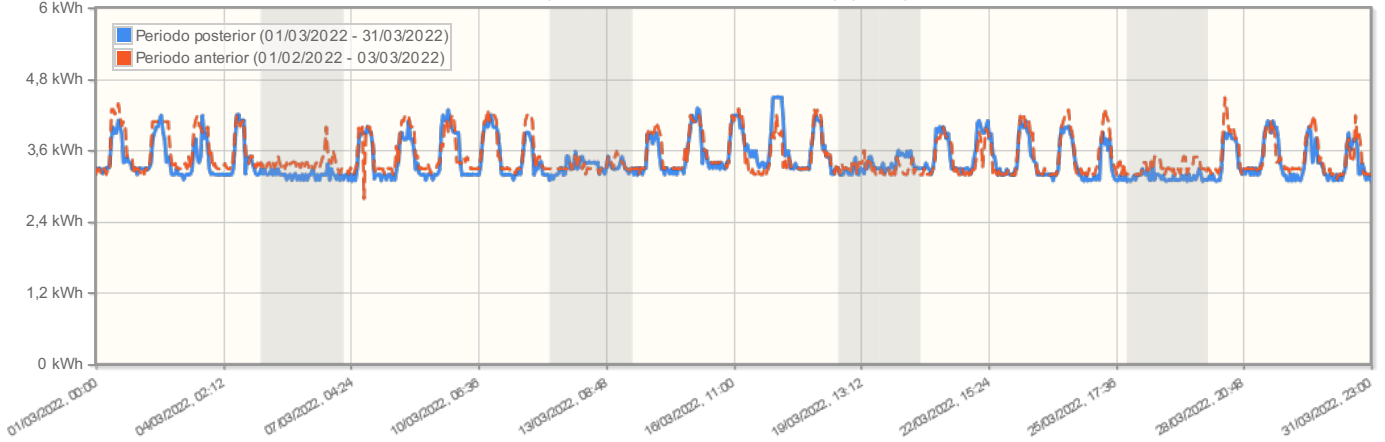


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -52,11 kWh (-2 %)	▲ +0,01 kWh (+0,26 %)	▲ +0,29 kWh (+10,42 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

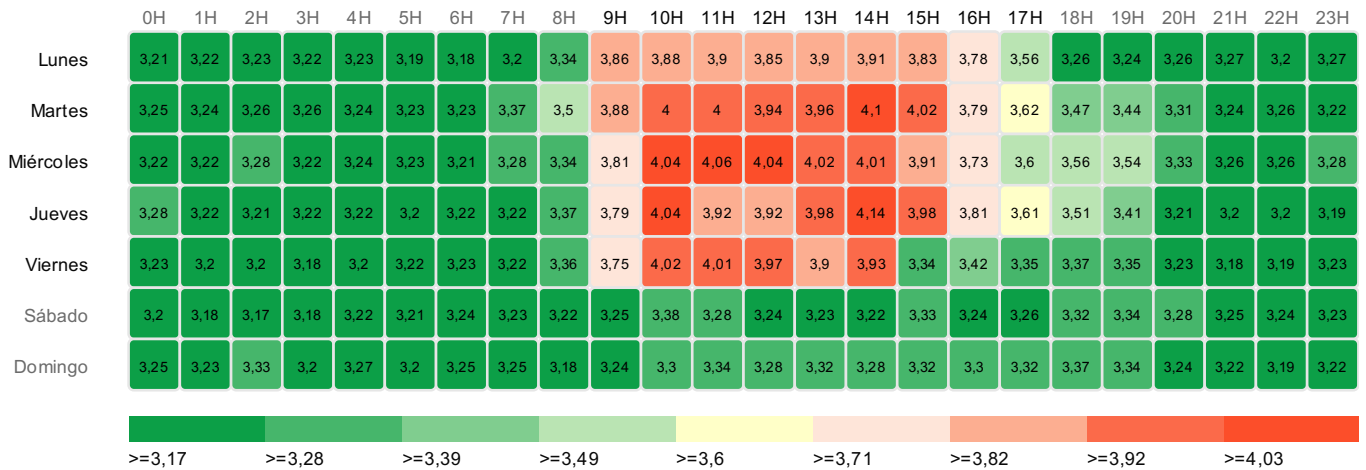

CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

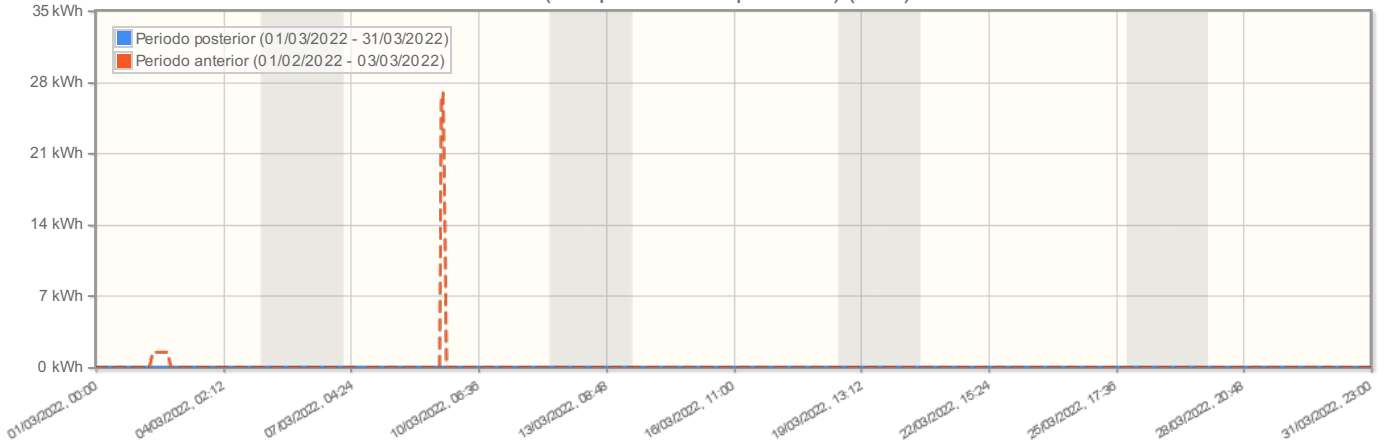

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -84,7 kWh (-100 %)	▼ -27 kWh (-100 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Martes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jueves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viernes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sábado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



>=0


CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

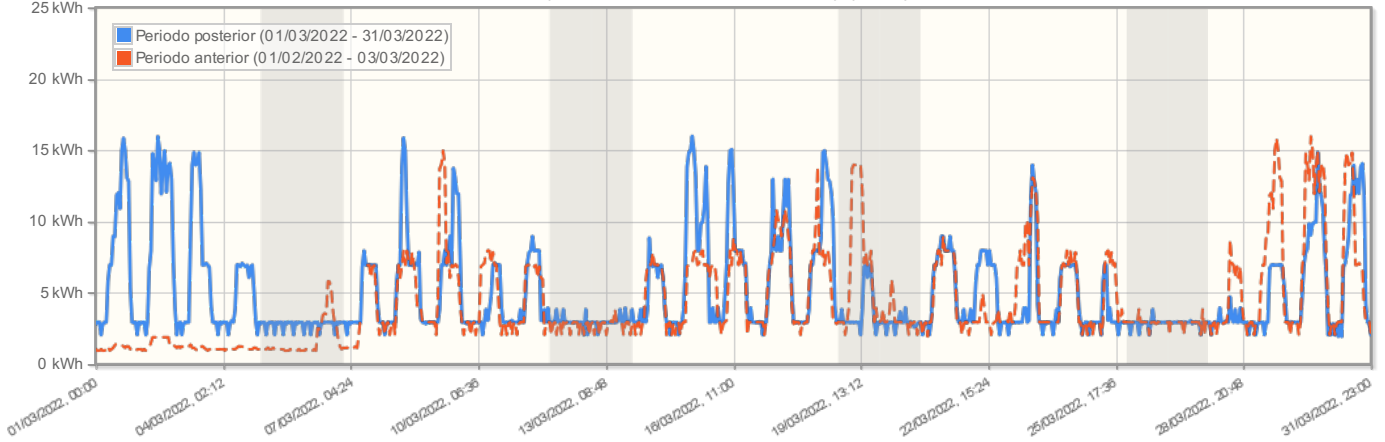


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +575,08 kWh (+17,94 %)	▲ +0,02 kWh (+0,13 %)	▲ +1 kWh (+99,93 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

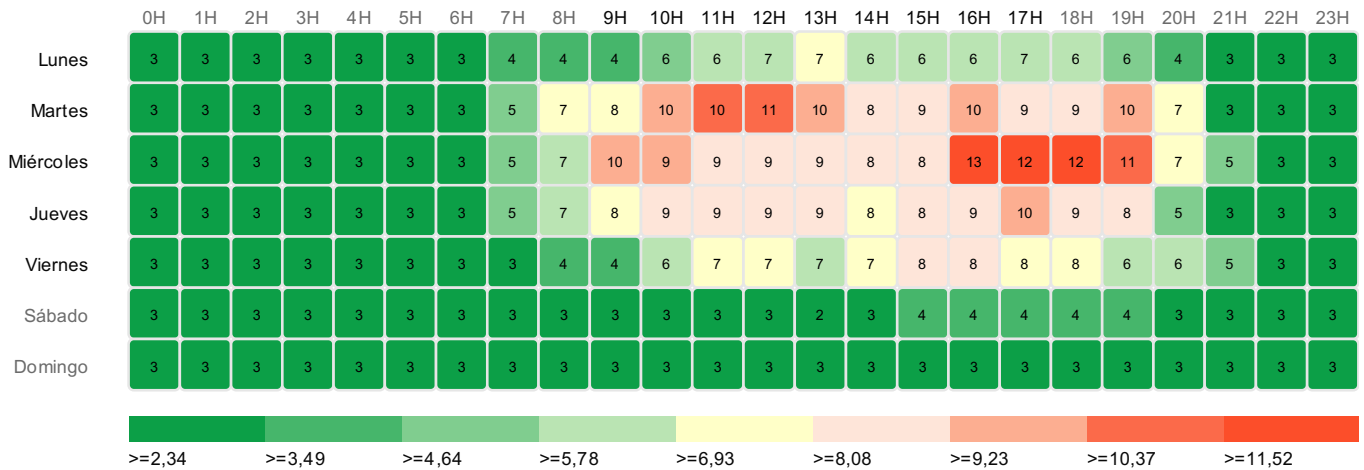


Cuadro Seguridad (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

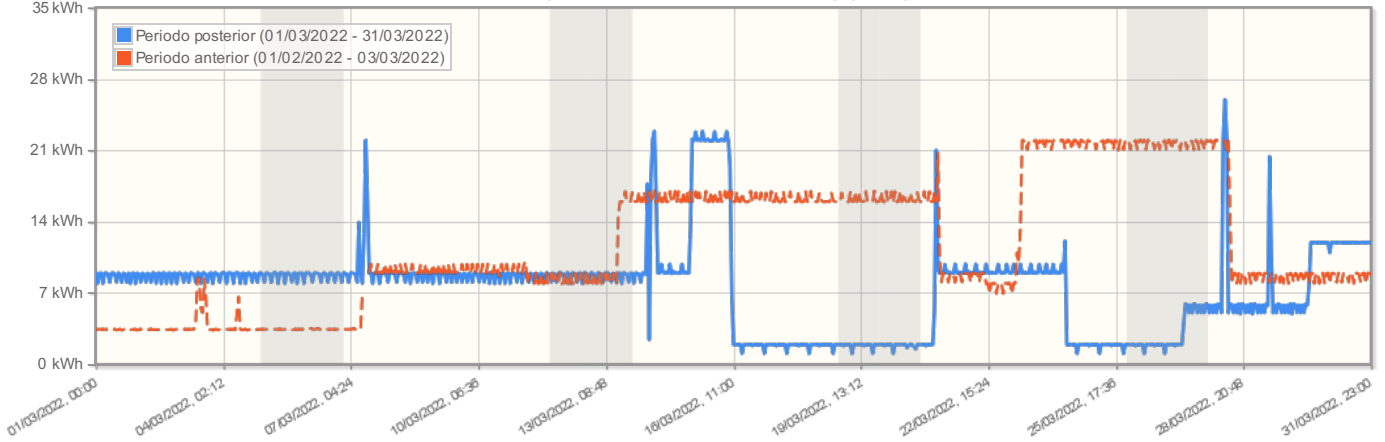


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3.103,6 kWh (-35,56 %)	▲ +3,96 kWh (+17,97 %)	▼ -2,28 kWh (-67,1 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

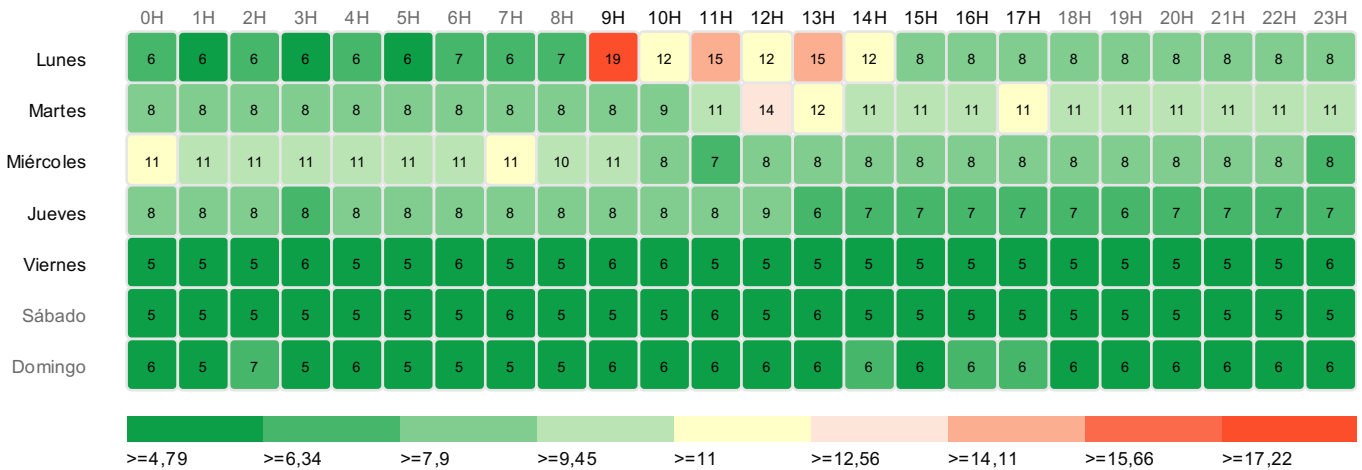


CV1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

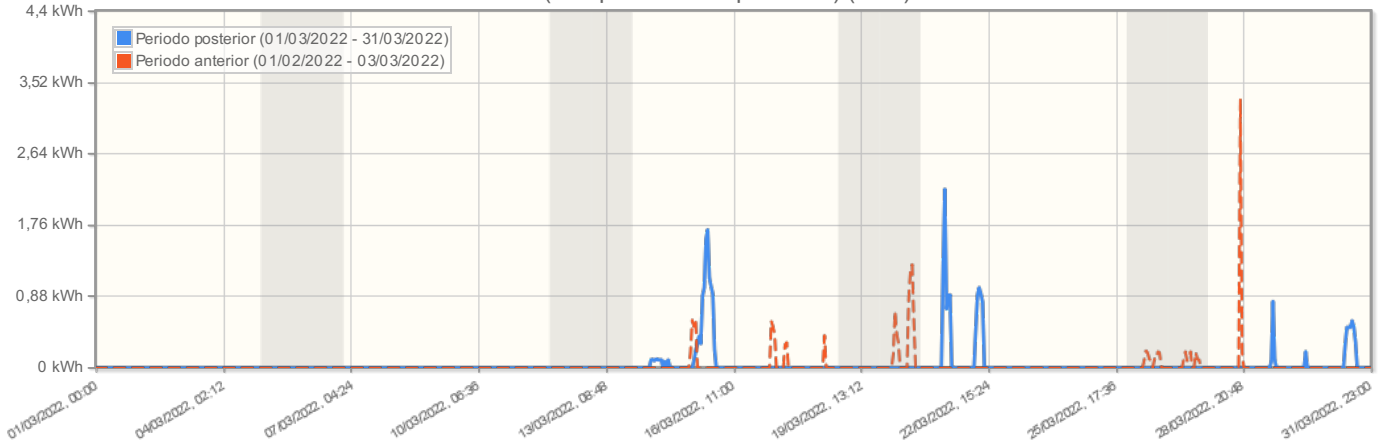


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +9,3 kWh (+58,86 %)	▼ -1,12 kWh (-33,64 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

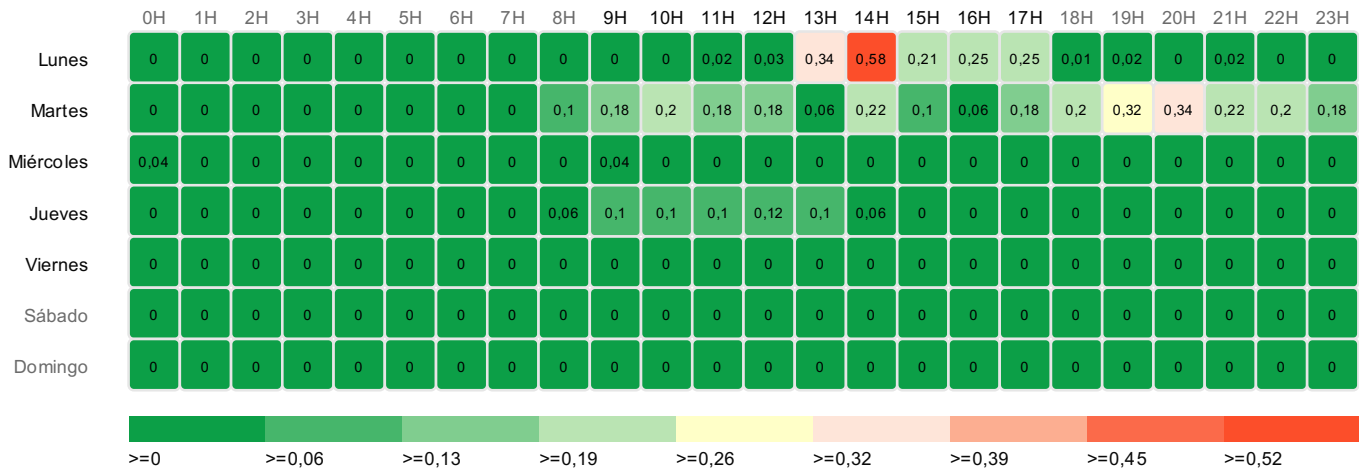


CV1 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

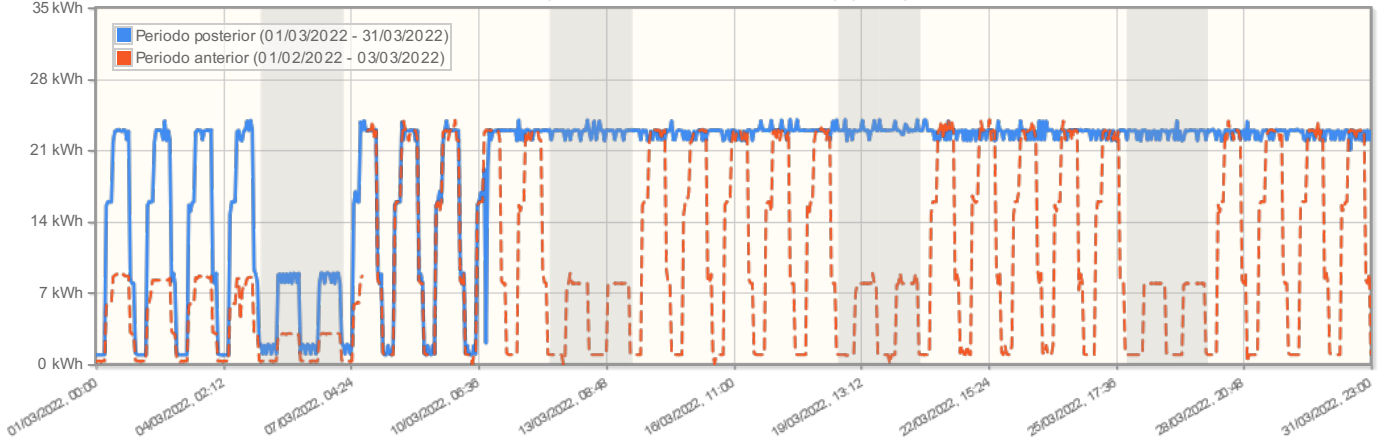


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +7.097,54 kWh (+97,33 %)	▲ +0,01 kWh (+0,04 %)	▲ +0,91 kWh (+1.111,65 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

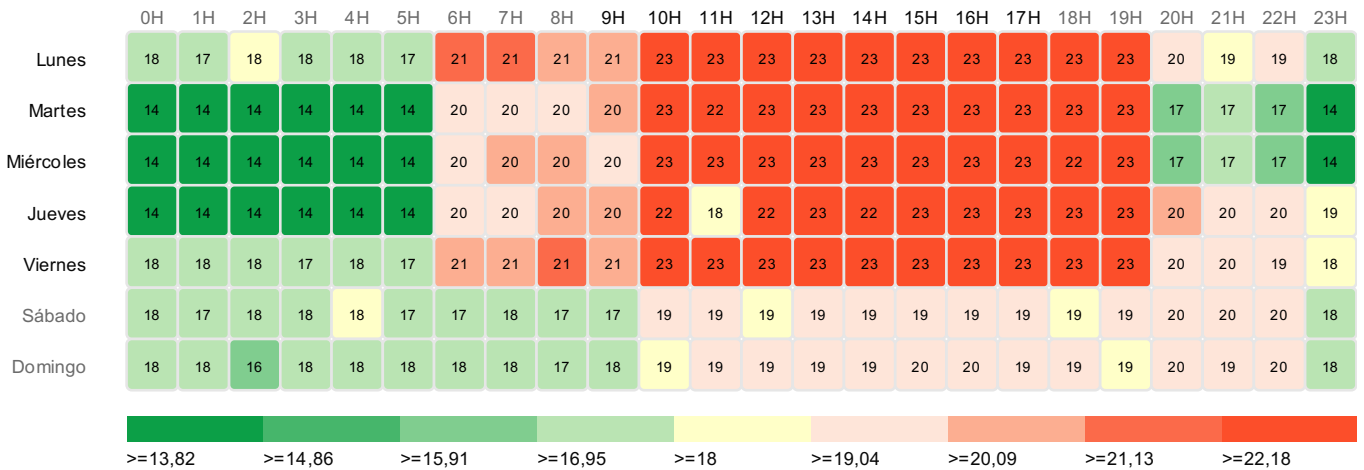


CV2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

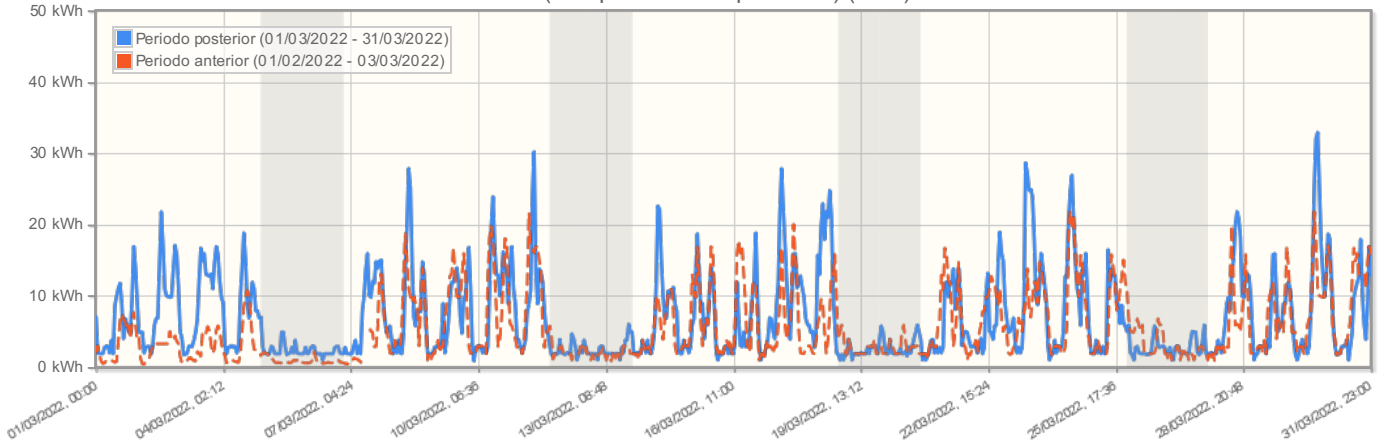


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.101,06 kWh (+27,49 %)	▲ +10,99 kWh (+49,95 %)	▲ +0,49 kWh (+96,03 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

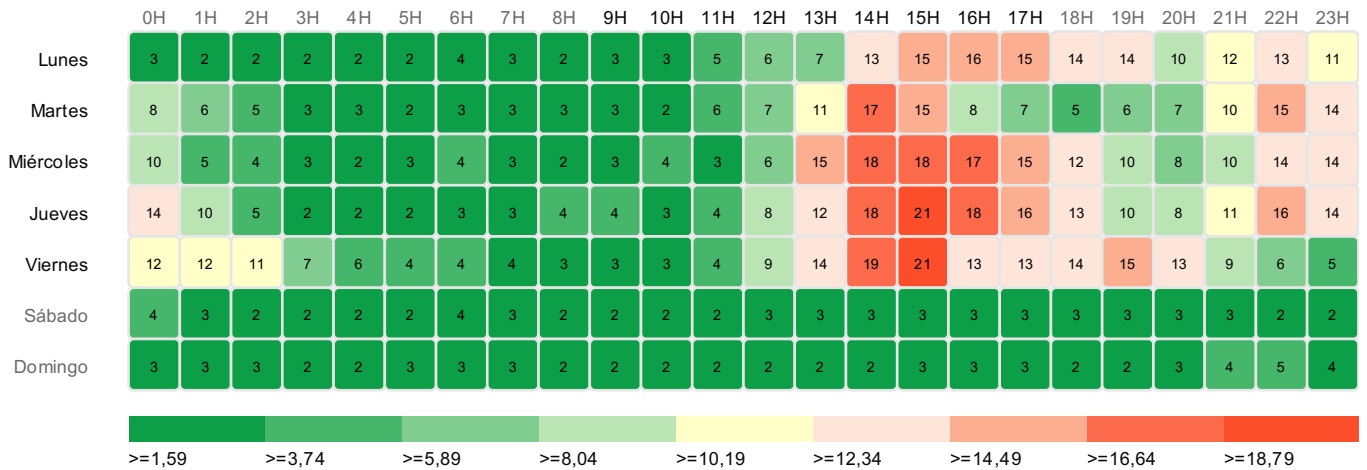


CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

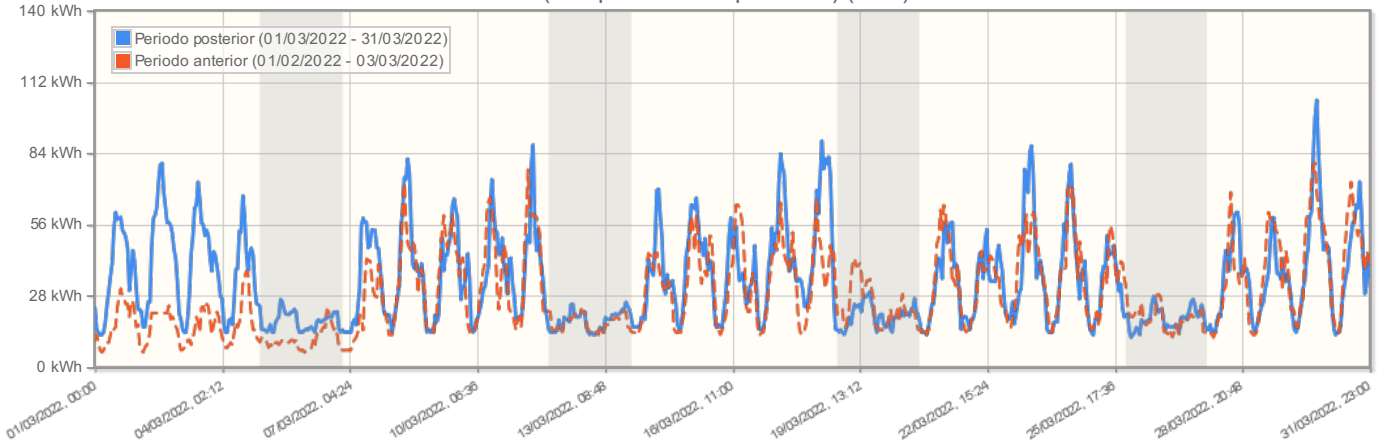


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.580,55 kWh (+16,81 %)	▲ +24,81 kWh (+30,91 %)	▲ +5,92 kWh (+97,19 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

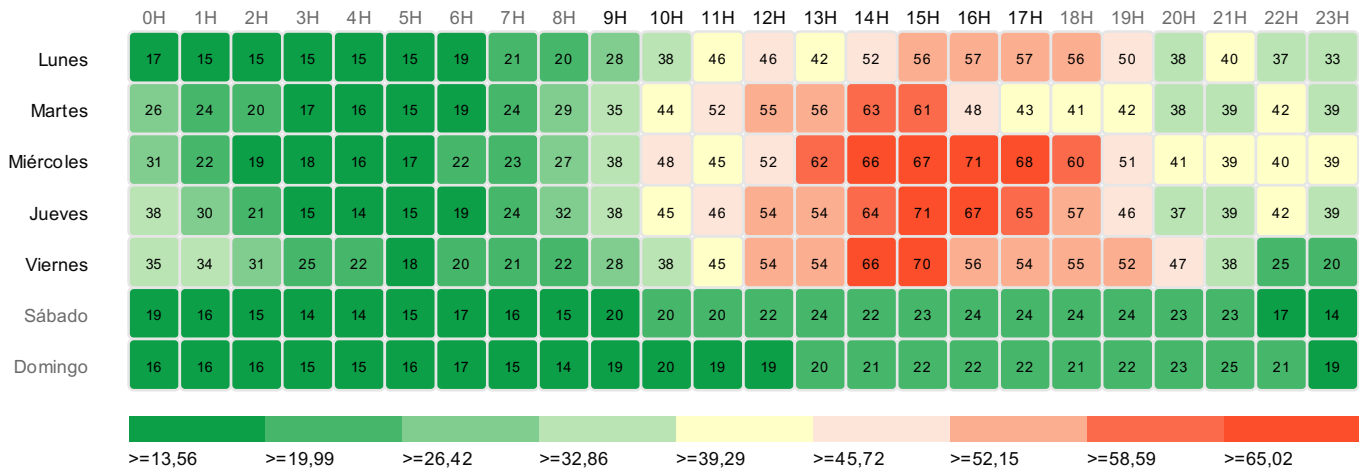


CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

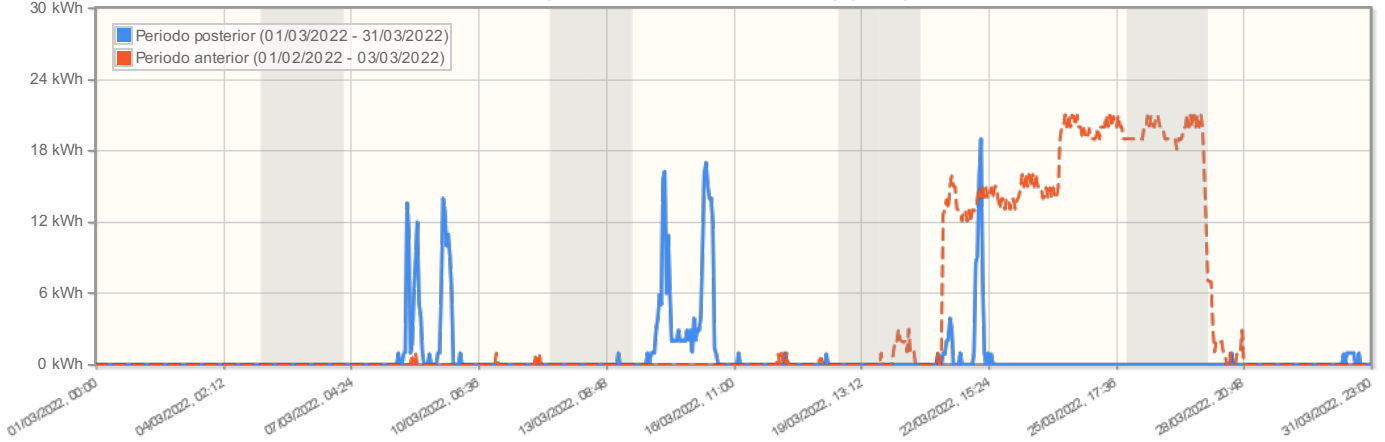


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2.298 kWh (-83,5 %)	▼ -2,04 kWh (-9,68 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

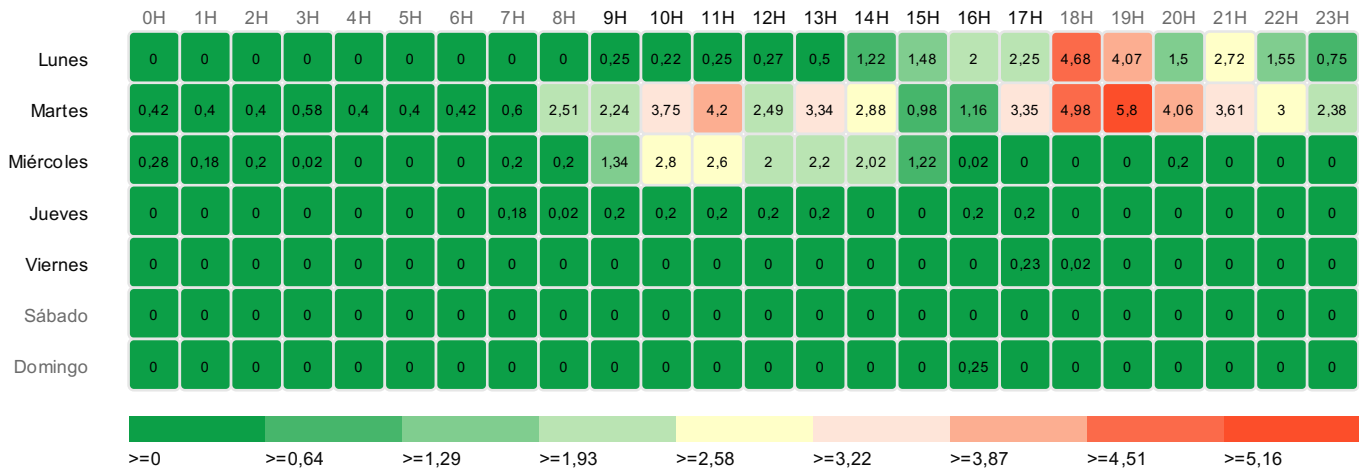


CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

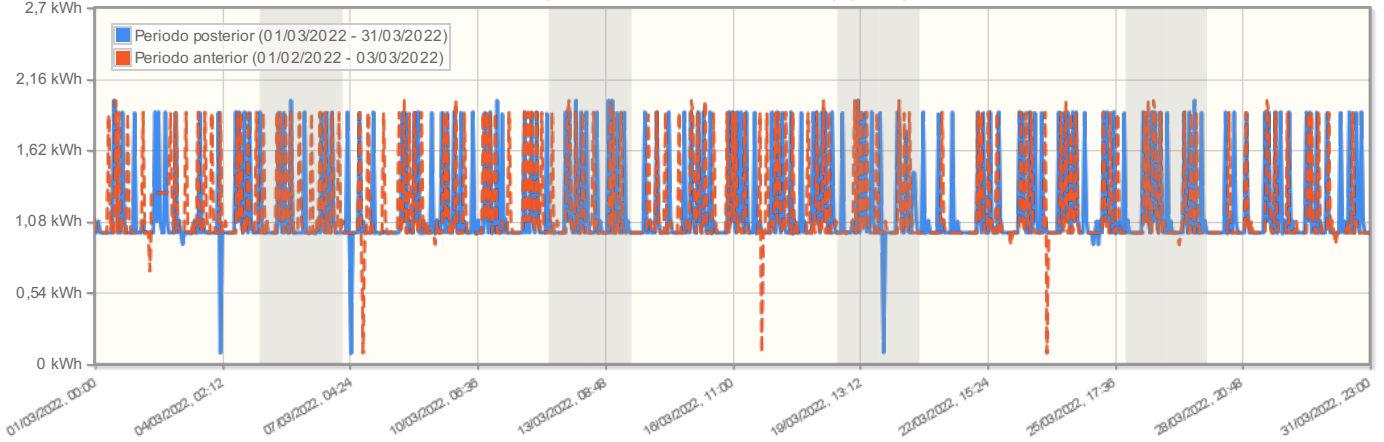


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +7 kWh (+0,81 %)	▼ -0 kWh (-0,15 %)	▼ -0 kWh (-1,14 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

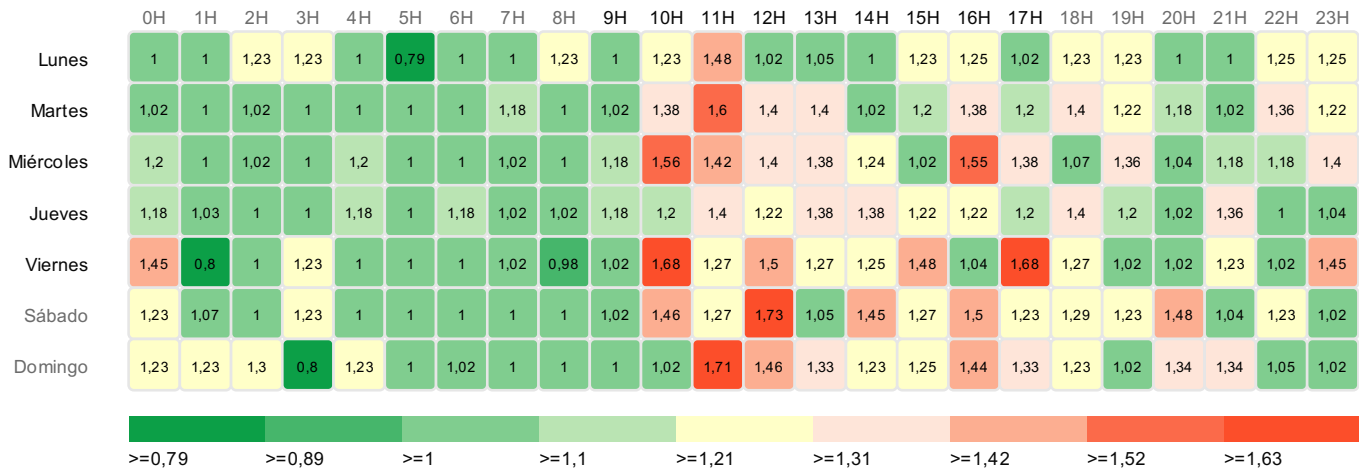


CV2 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

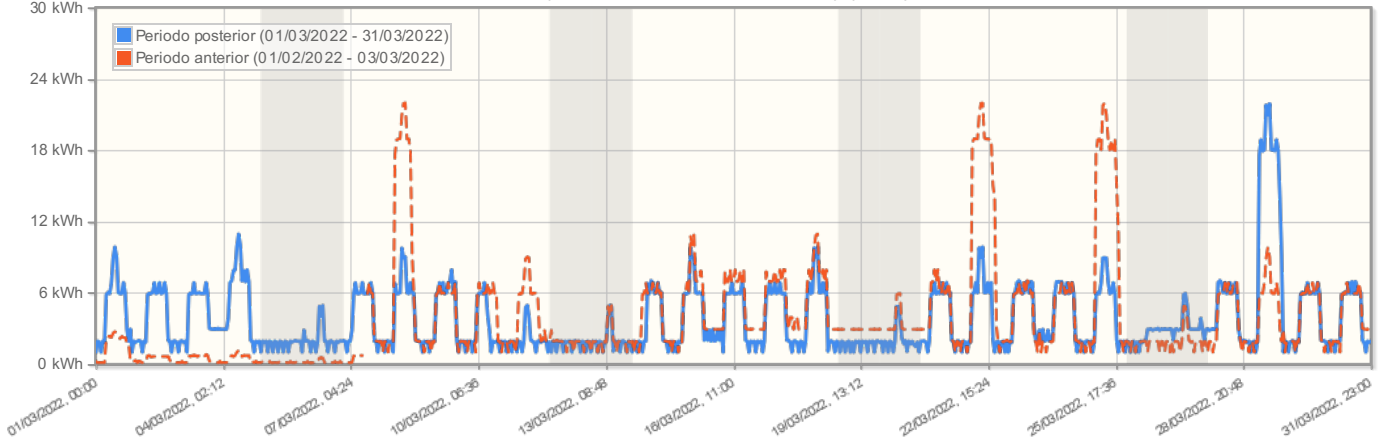


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -36,48 kWh (-1,27 %)	▼ -0,08 kWh (-0,35 %)	▲ +0,89 kWh (+465,5 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

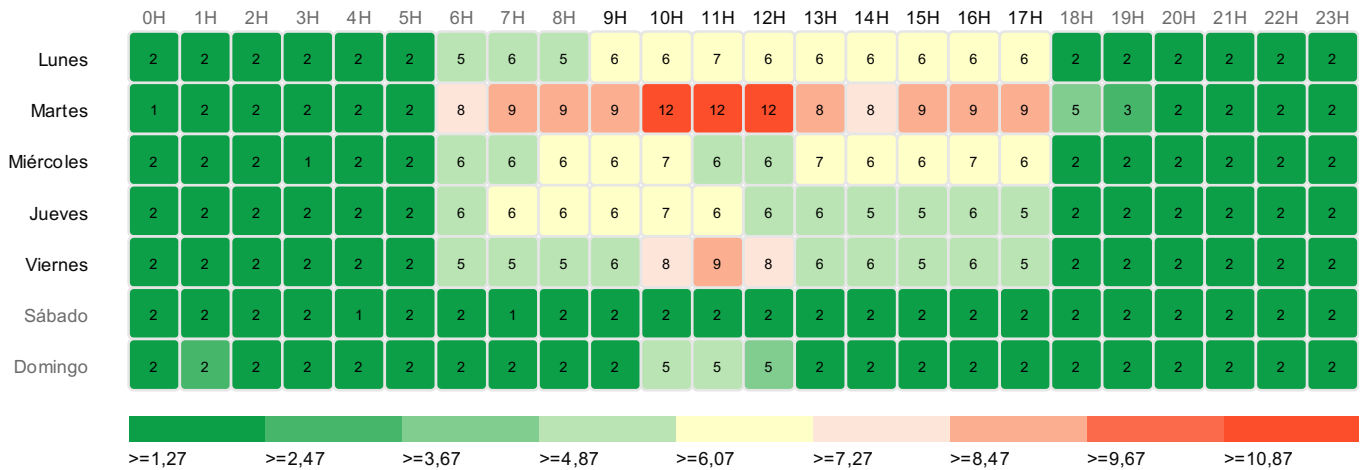


CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

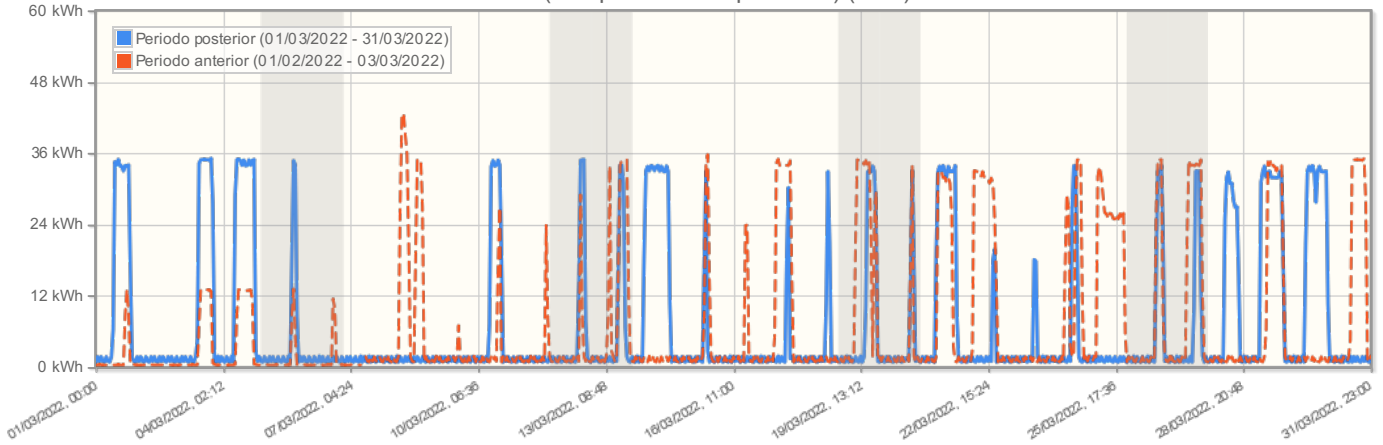


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +252,97 kWh (+4,98 %)	▼ -7,62 kWh (-17,78 %)	▲ +0,5 kWh (+100,53 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

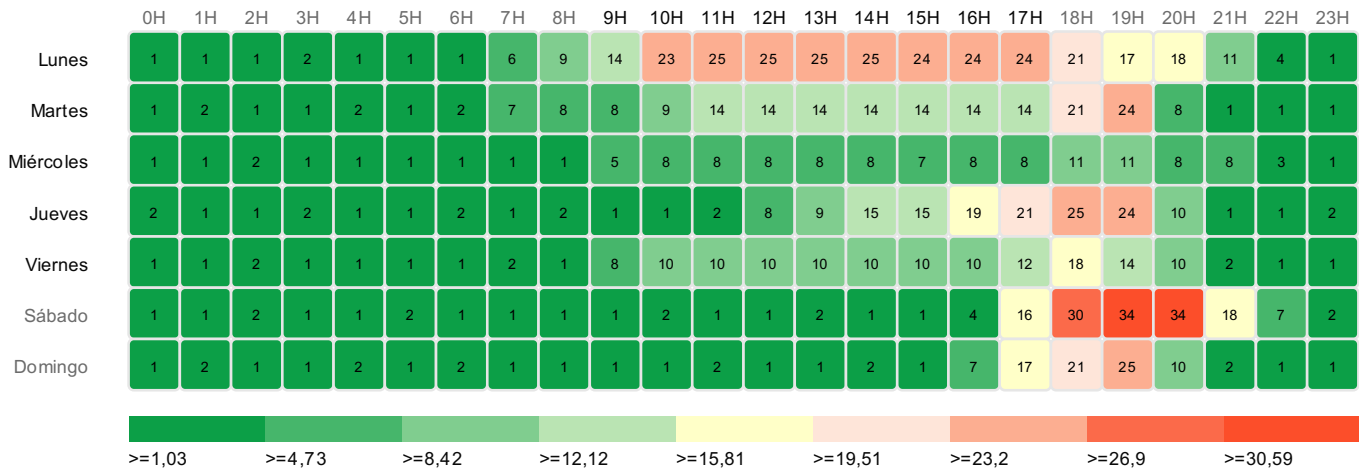


CV3 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

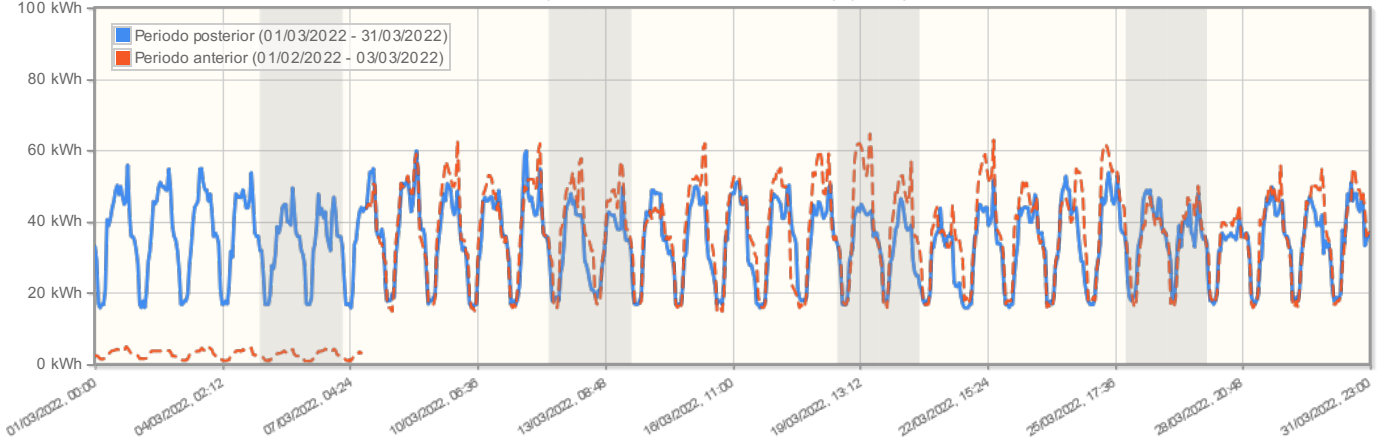


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.285,25 kWh (+14,45 %)	▼ -4,7 kWh (-7,27 %)	▲ +14,92 kWh (+1.377,92 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

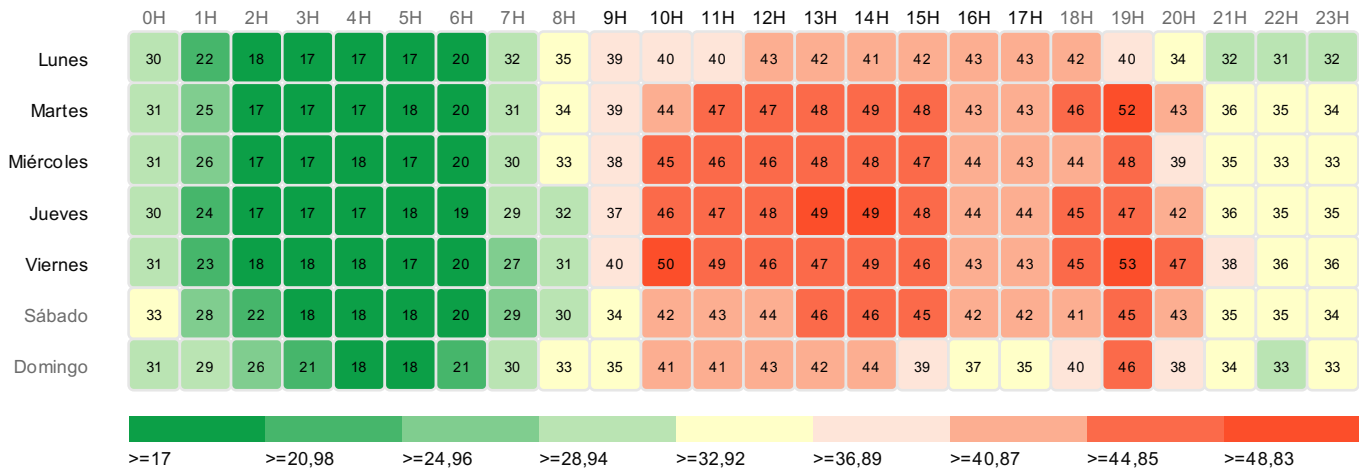


CV4 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

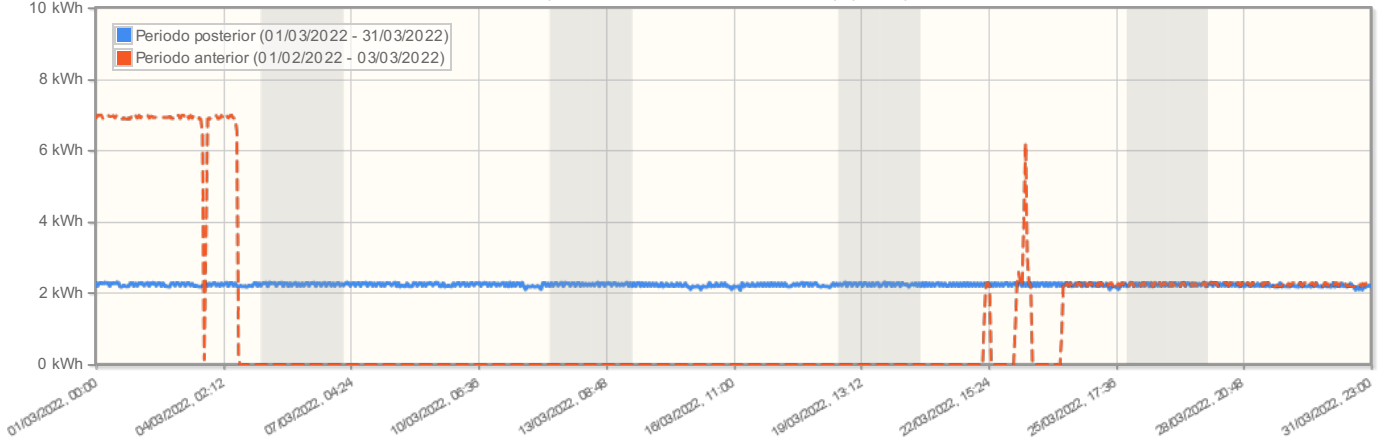


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +656,56 kWh (+64,88 %)	▼ -4,69 kWh (-66,92 %)	▲ +2,1 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

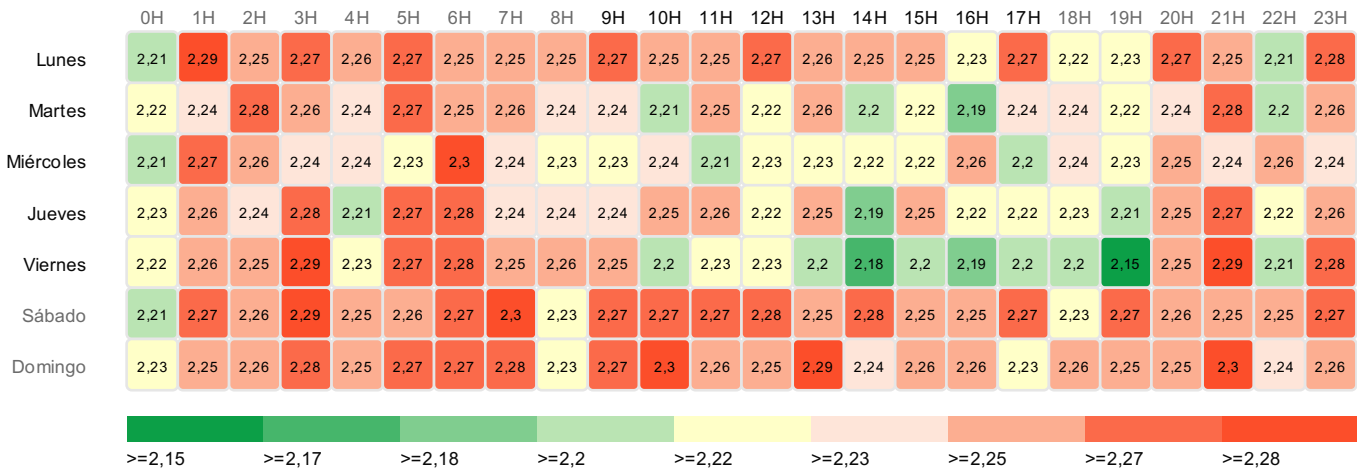


CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

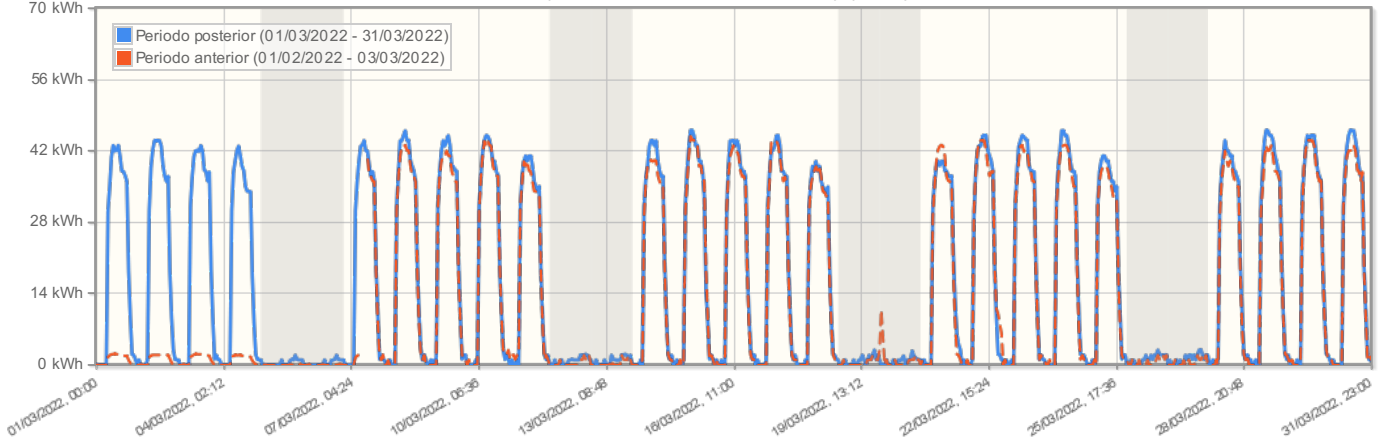


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.586,49 kWh (+27,74 %)	▲ +1,22 kWh (+2,72 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

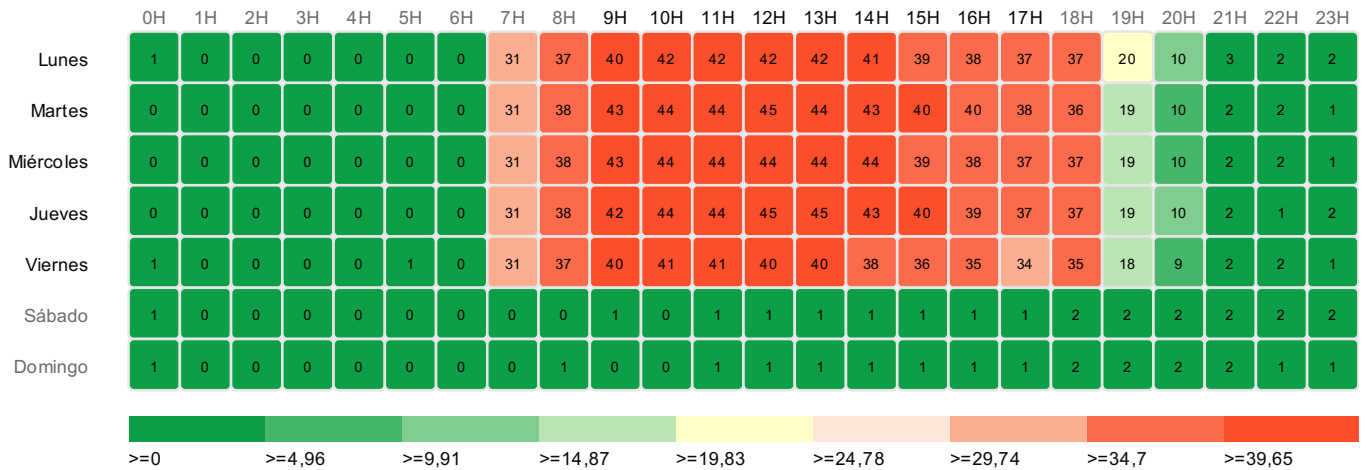


CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

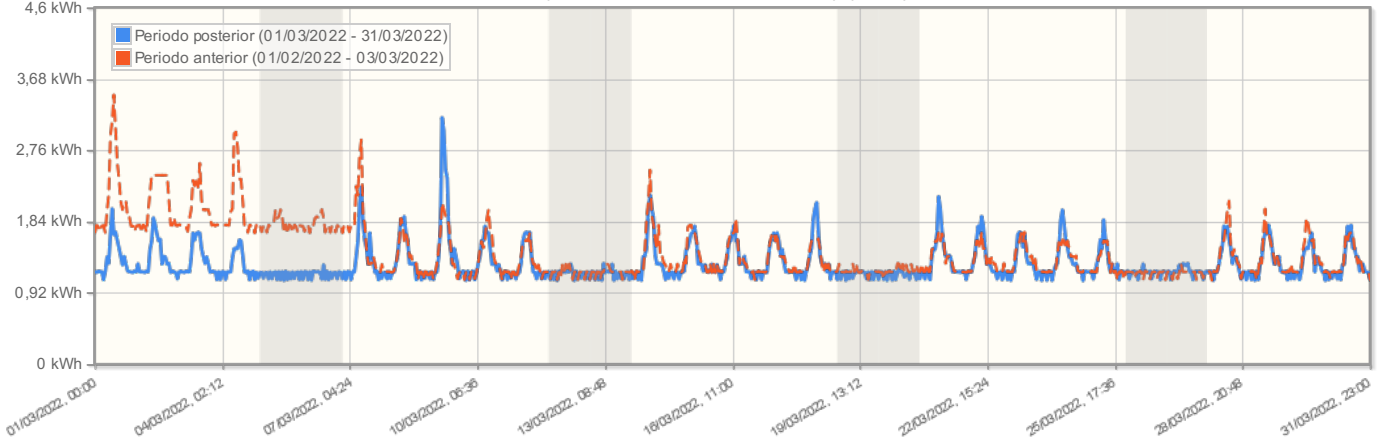


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -119,02 kWh (-10,96 %)	▼ -0,29 kWh (-8,46 %)	▼ -0 kWh (-0,17 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

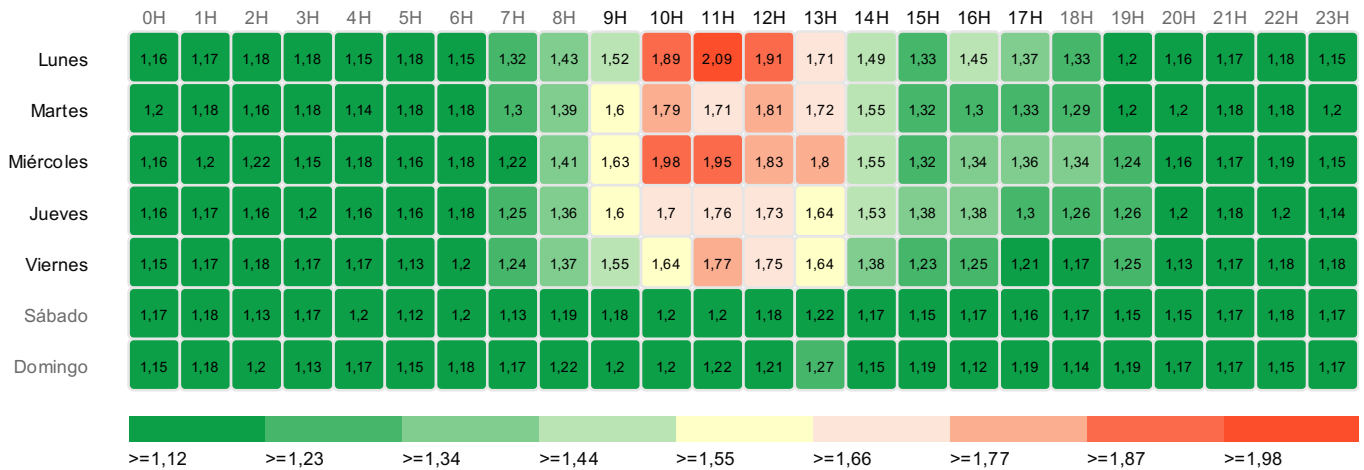


CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

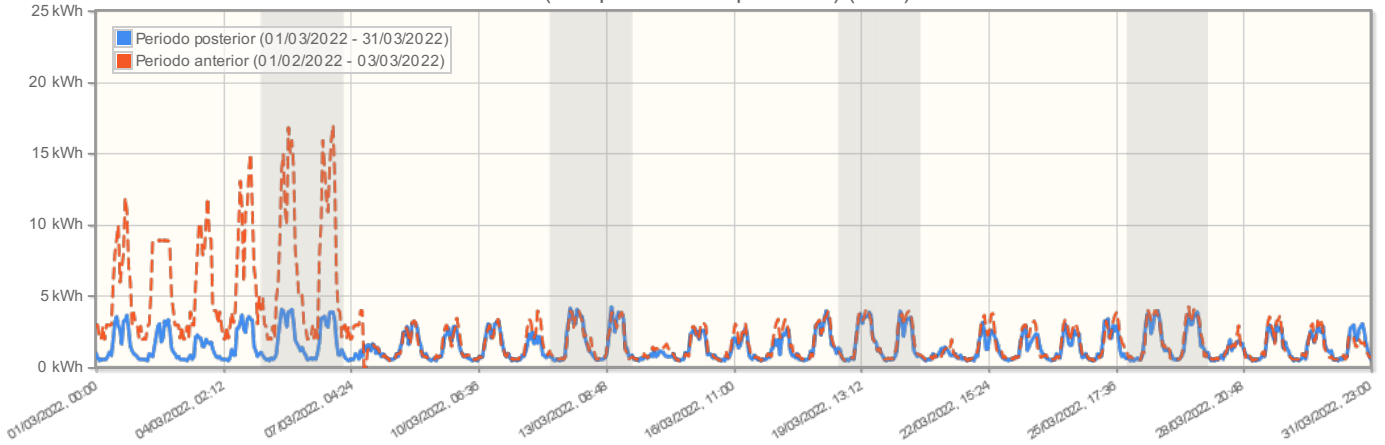


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -765,19 kWh (-40,14 %)	▼ -12,73 kWh (-74,83 %)	▲ +0,5 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

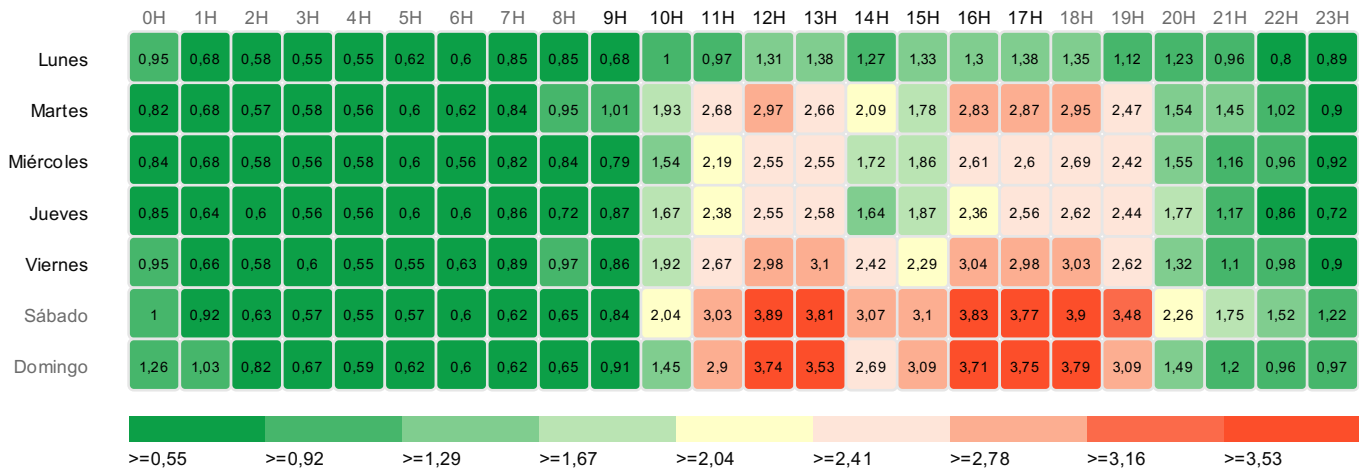


CV6 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

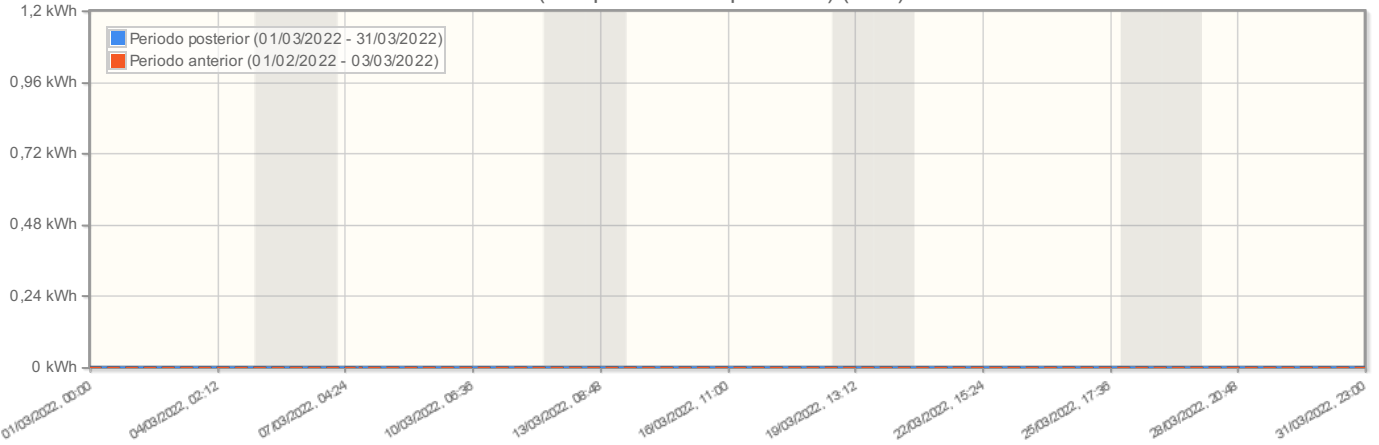

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

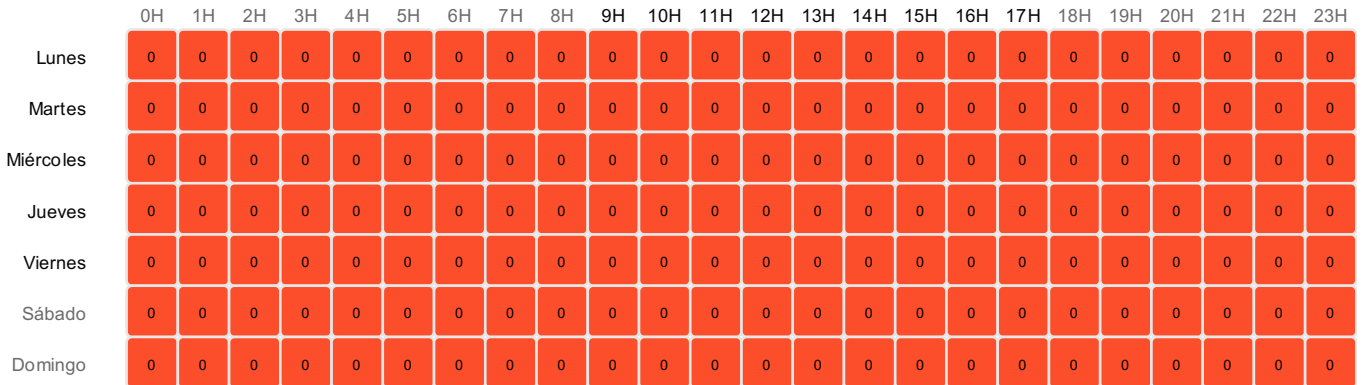

>=0


CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

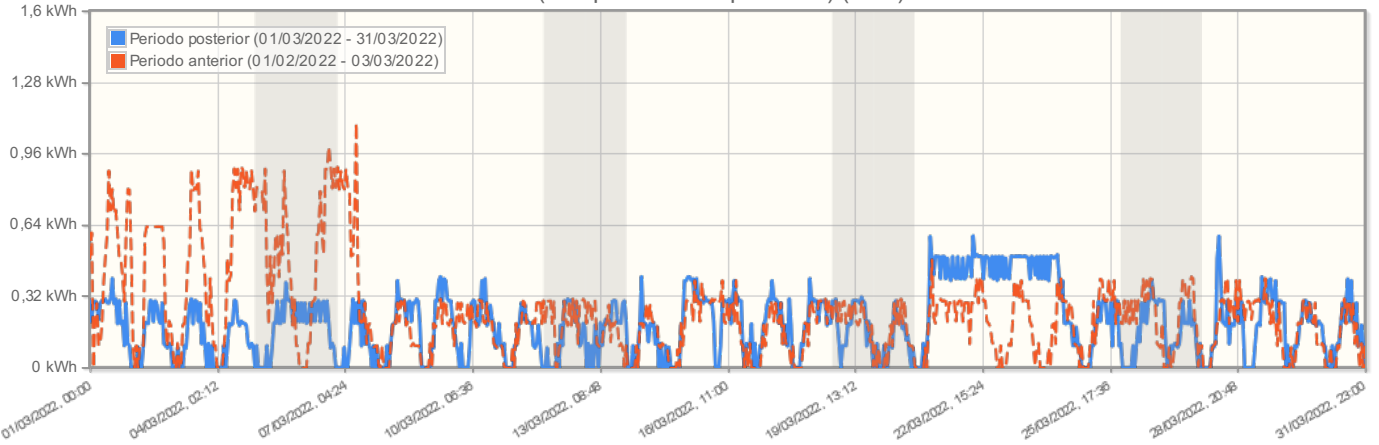


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -38 kWh (-20,4 %)	▼ -0,51 kWh (-46,13 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

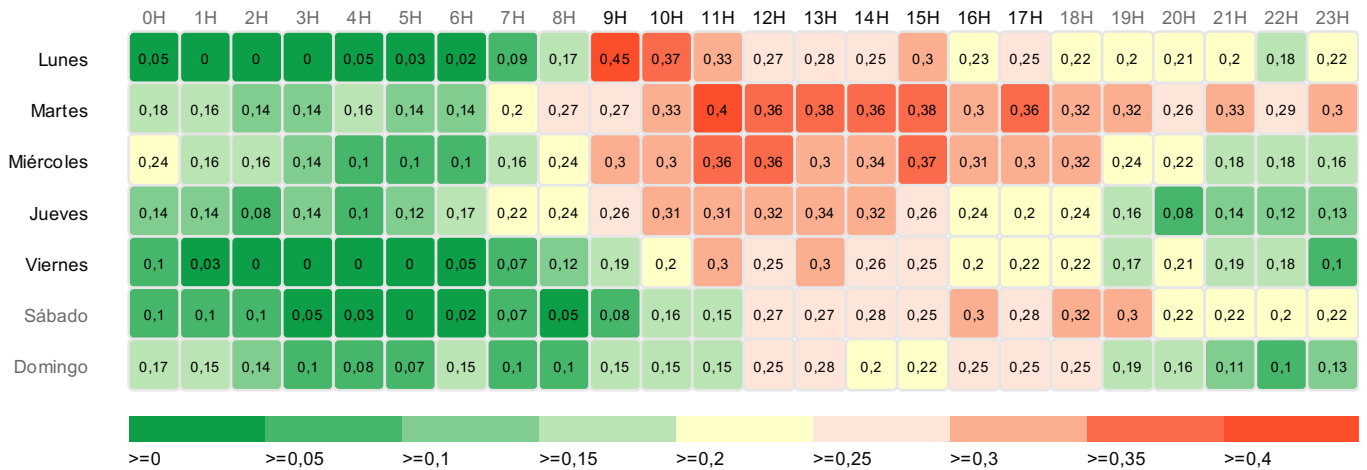


Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

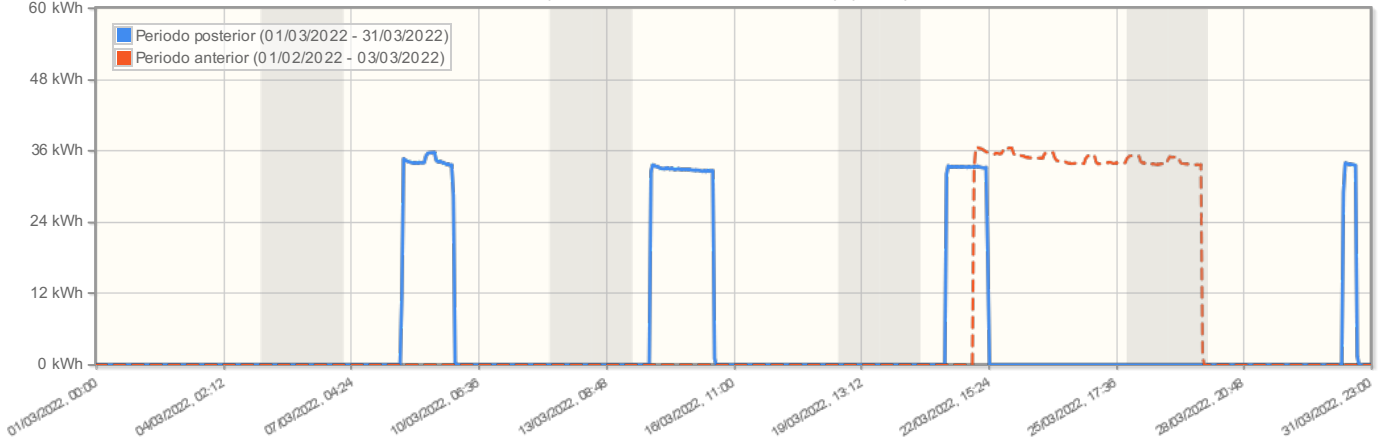


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.308,51 kWh (-28,17 %)	▼ -0,88 kWh (-2,41 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

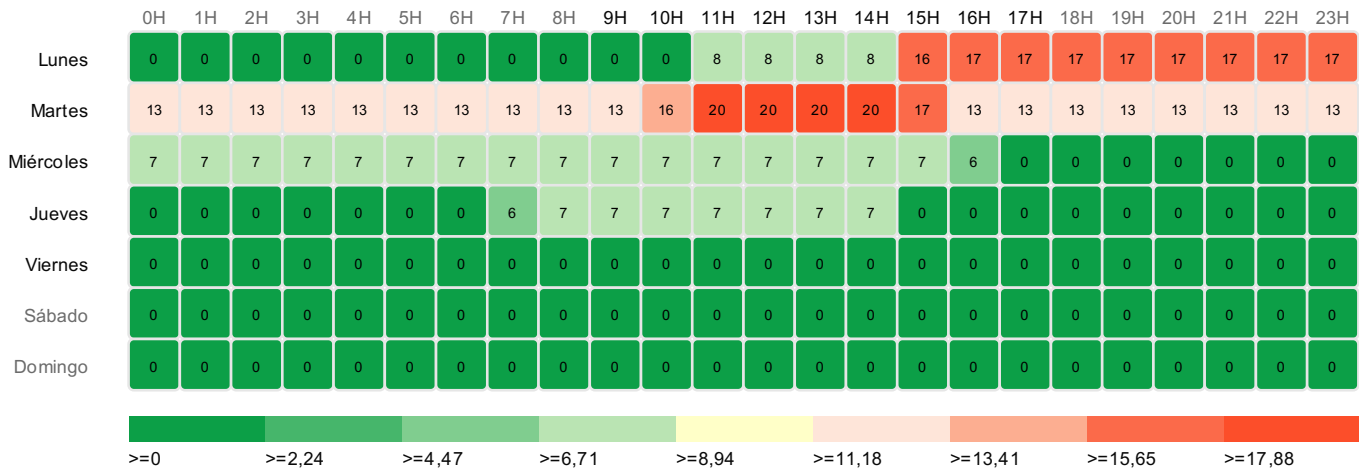


Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

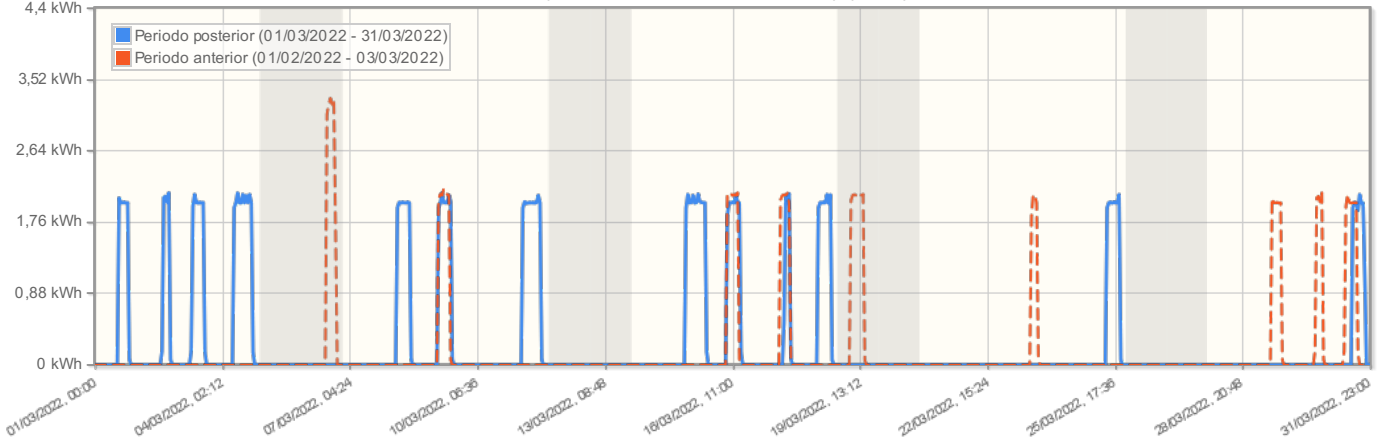


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +86,63 kWh (+72,32 %)	▼ -1,17 kWh (-35,46 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

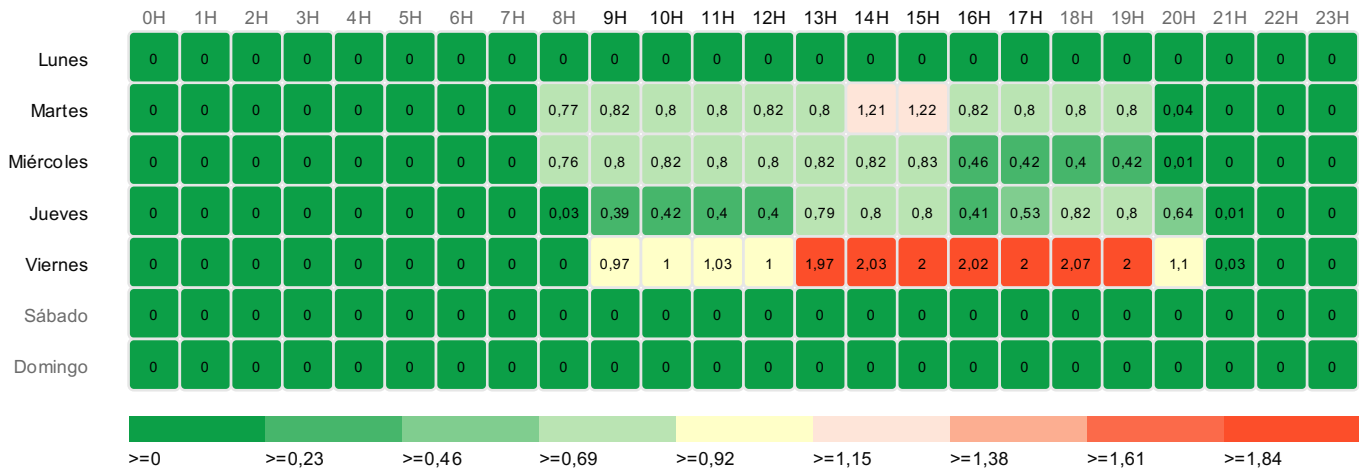


Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

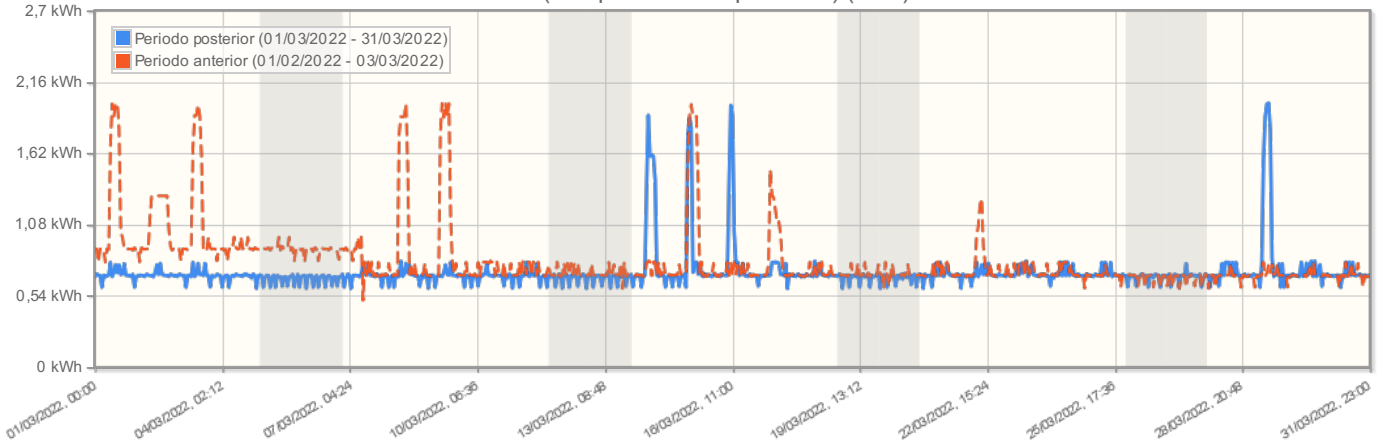


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -67,3 kWh (-11,13 %)	▲ +0 kWh (+0,01 %)	▲ +0,09 kWh (+17,46 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

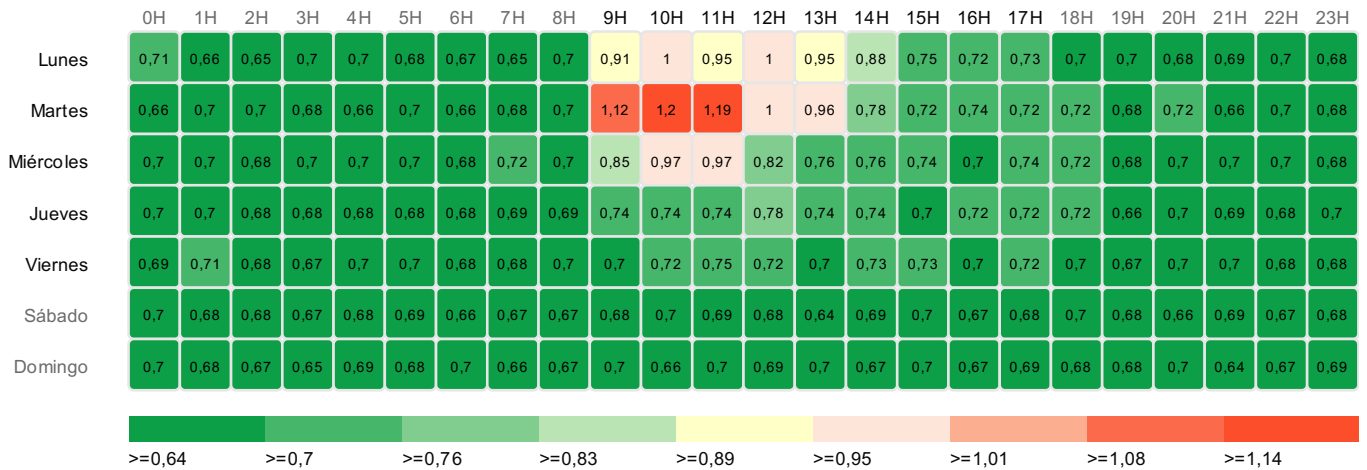


SAI 3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

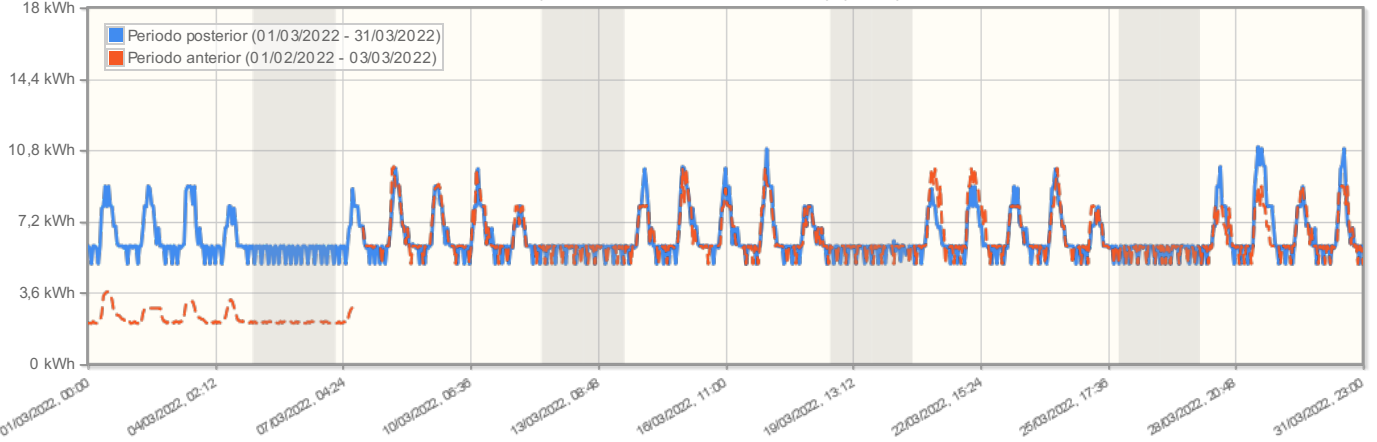


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +615,7 kWh (+14,85 %)	▲ +1 kWh (+9,96 %)	▲ +3 kWh (+143,64 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

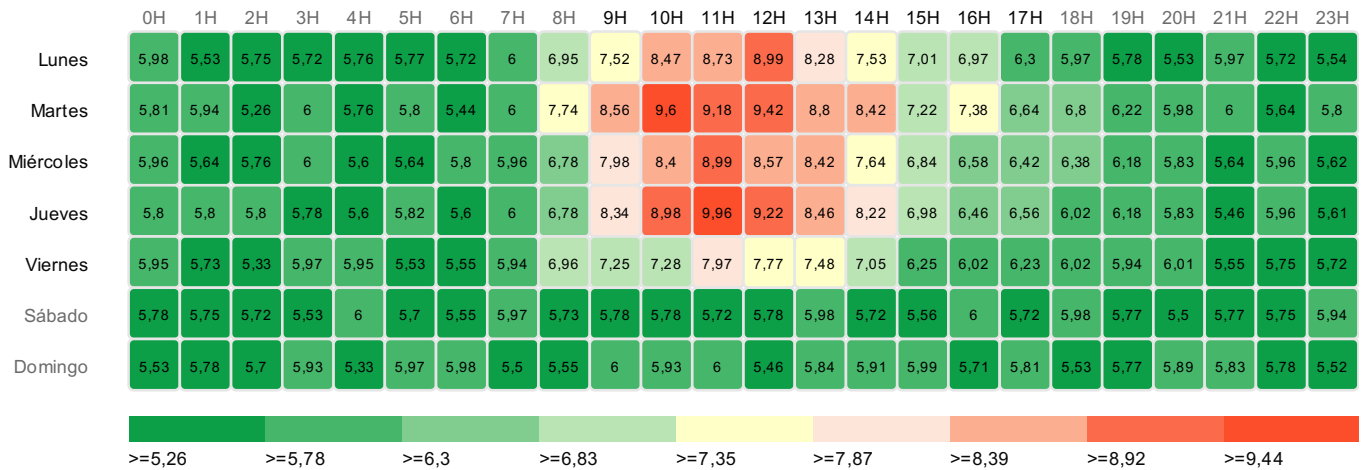


Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

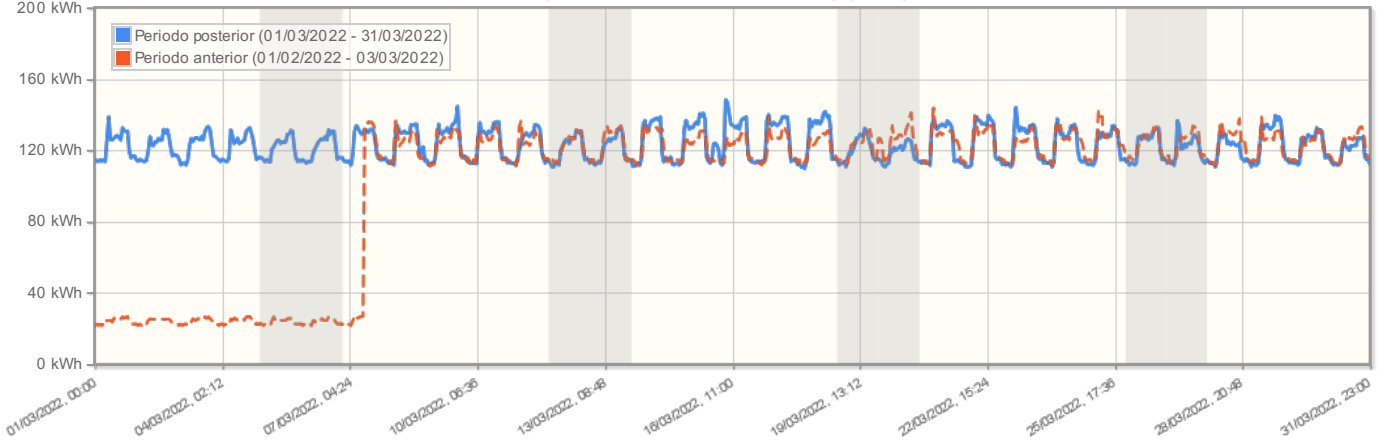


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +15.483,06 kWh (+20,36 %)	▲ +4,63 kWh (+3,21 %)	▲ +88,11 kWh (+400,99 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

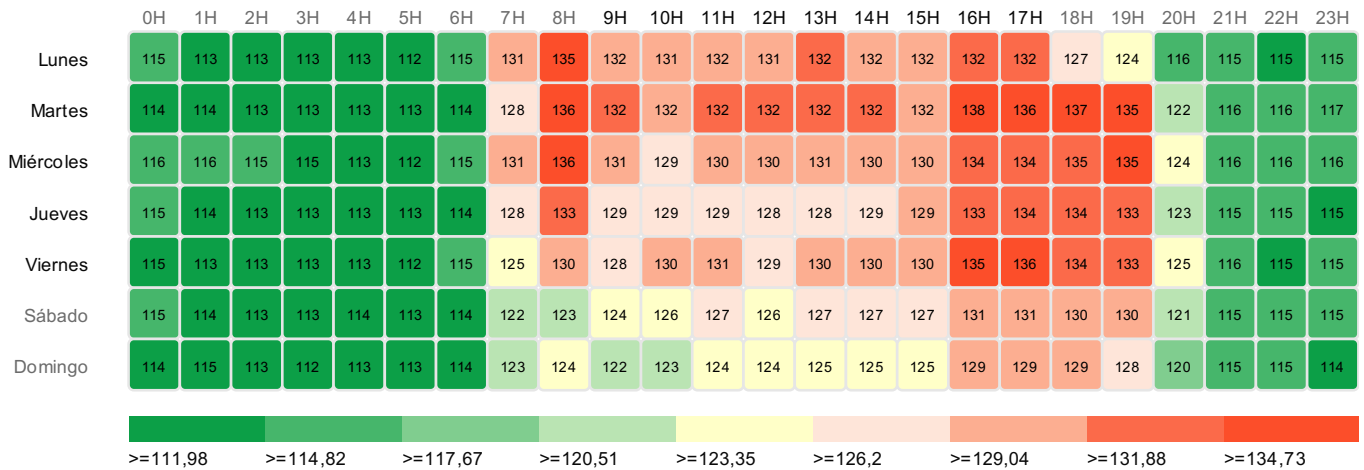

UPS1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

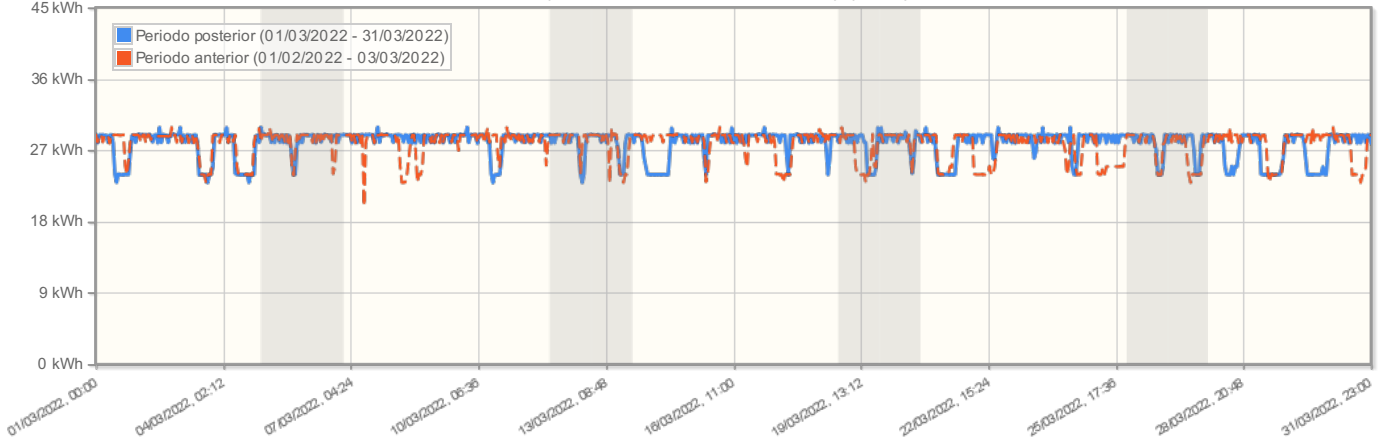

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +24,9 kWh (+0,12 %)	▲ +0,02 kWh (+0,07 %)	▲ +2,93 kWh (+14,63 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	28,8	28,72	29,01	29,22	28,56	28,73	28,74	27,79	27,73	26,78	25,51	25,26	25,24	25,25	25,51	25,28	25,49	25,5	25,7	26,27	26,75	26,99	28,45	29,21
Martes	28,81	28,6	28,65	28,8	28,99	28,4	28,8	27,83	27,78	27,82	27,57	26,83	26,41	27	26,6	27	26,79	27,01	25,63	25,57	27,76	28,96	28,8	28,8
Miércoles	28,63	29	28,62	28,79	28,82	28,6	28,77	28,8	28,81	28,04	27,97	27,83	27,77	28	27,61	27,8	27,8	27,4	27,23	27,56	28,01	28,01	28,39	29,16
Jueves	29,01	28,99	28,64	28,99	28,81	29,16	28,57	28,65	28,8	28,8	28,81	28,6	27,81	27,78	26,64	26,78	26,22	25,59	25,42	25,37	27,39	28,99	28,96	28,77
Viernes	29,05	28,75	28,78	28,95	28,77	28,52	29	28,74	28,51	27,53	27,51	27,75	27,49	27,48	27,5	27,52	27,73	26,81	26,47	26,5	27,76	28,94	28,98	28,75
Sábado	29,04	28,75	28,97	28,73	28,79	28,77	28,49	28,75	28,26	28,75	28,96	28,52	28,74	28,51	29	28,52	28,5	26,56	24,54	23,73	24,02	26,17	27,74	29,21
Domingo	28,29	29,23	28,69	28,97	28,75	28,96	28,77	28,52	28,53	28,5	28,96	28,29	29,01	28,9	28,88	28,84	27,92	26,16	25,86	25,29	27,71	28,91	28,79	28,95



UPS2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

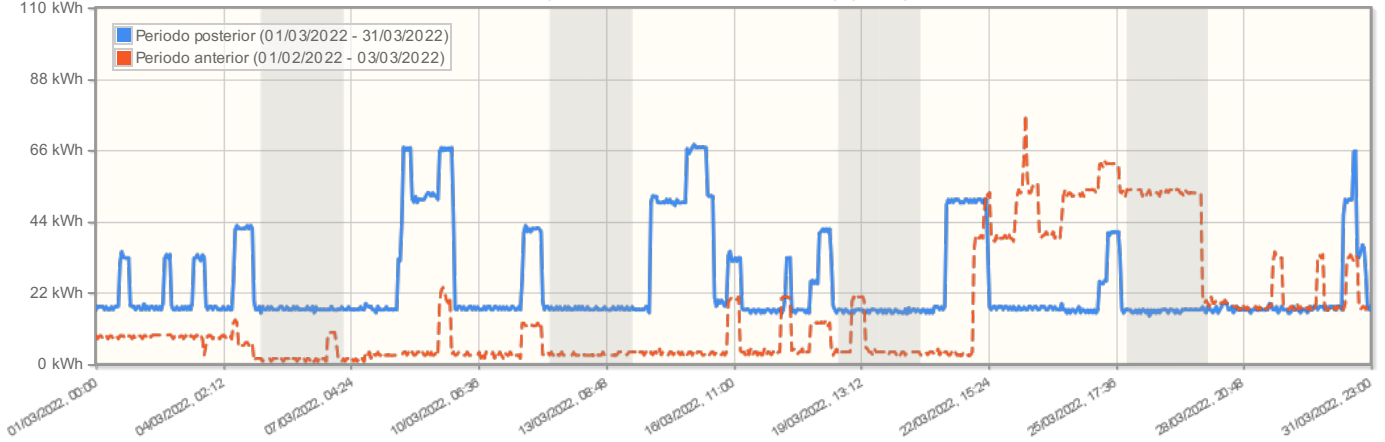

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +6.425,23 kWh (+54,7 %)	▼ -9,15 kWh (-11,87 %)	▲ +14,08 kWh (+1.408,3 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

