


# **Palacio Cibeles**

Ayuntamiento de Madrid

01/04/2021 - 30/04/2021

### Análisis de consumo del Contador General de Electricidad

Valores (comparación de periodos) (kWh)

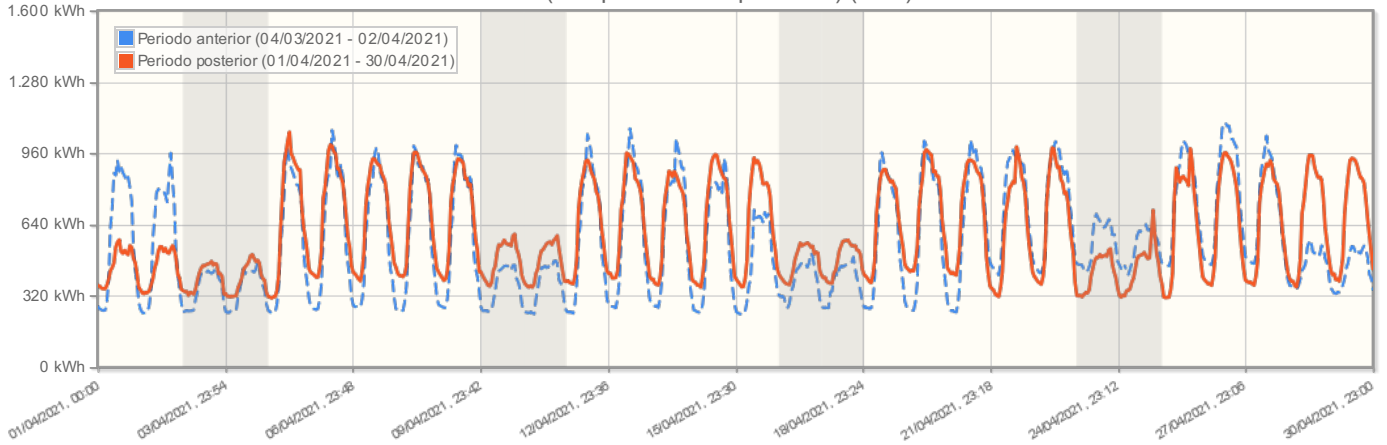

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +25.445 kWh (+6,27 %)	▼ -43 kWh (-3,91 %)	▲ +75 kWh (+31,51 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	375	360	353	350	349	382	453	698	809	869	889	922	935	897	879	858	893	856	818	717	631	572	506	438
Martes	424	419	407	406	404	443	523	723	793	870	960	976	970	954	944	887	878	849	823	756	645	563	505	428
Miércoles	412	407	401	392	387	429	507	724	801	846	899	915	908	915	903	875	850	838	812	743	635	548	480	415
Jueves	393	383	372	366	362	393	452	615	698	756	828	850	856	838	846	827	807	786	781	728	622	554	487	419
Viernes	402	392	379	375	373	405	474	658	741	801	858	865	856	839	828	783	775	762	761	712	626	549	500	411
Sábado	381	371	365	354	354	354	356	386	424	467	496	508	517	523	519	521	525	516	533	536	484	471	453	386
Domingo	366	355	355	349	354	353	359	399	415	454	495	509	520	528	539	537	524	523	550	580	520	481	453	394

>=348,75	>=418,39	>=488,03	>=557,67	>=627,31	>=696,94	>=766,58	>=836,22	>=905,86
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


### Análisis del consumo del Contador de Gas #2

Valores (comparación de periodos) (kWh)

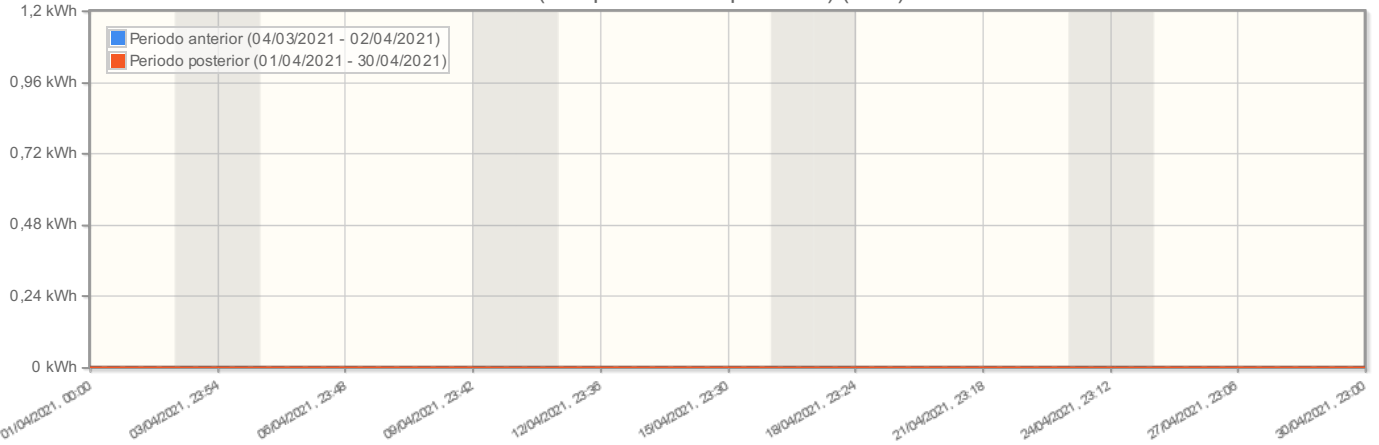

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

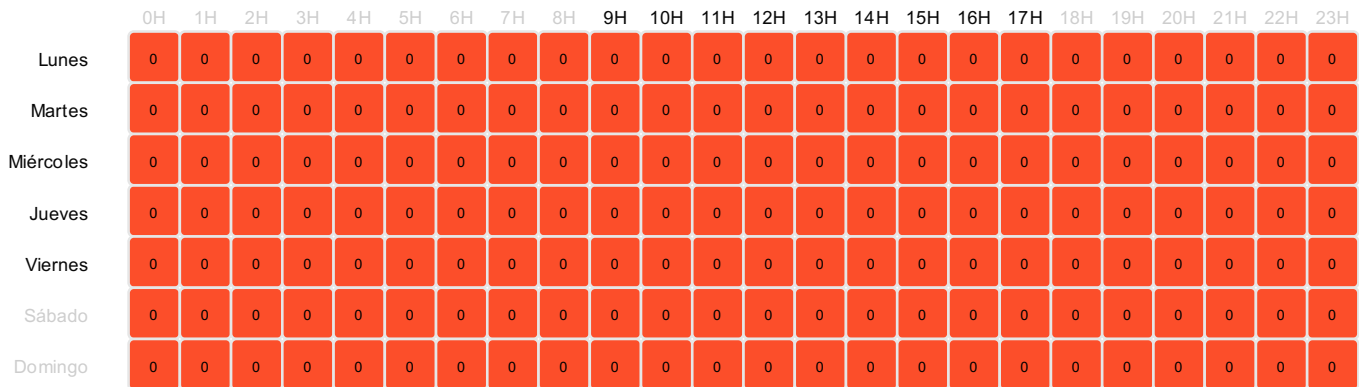

>=0


**Análisis del consumo eléctrico del submetering**
**Pareto de consumo del submetering**

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de la medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos tranformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

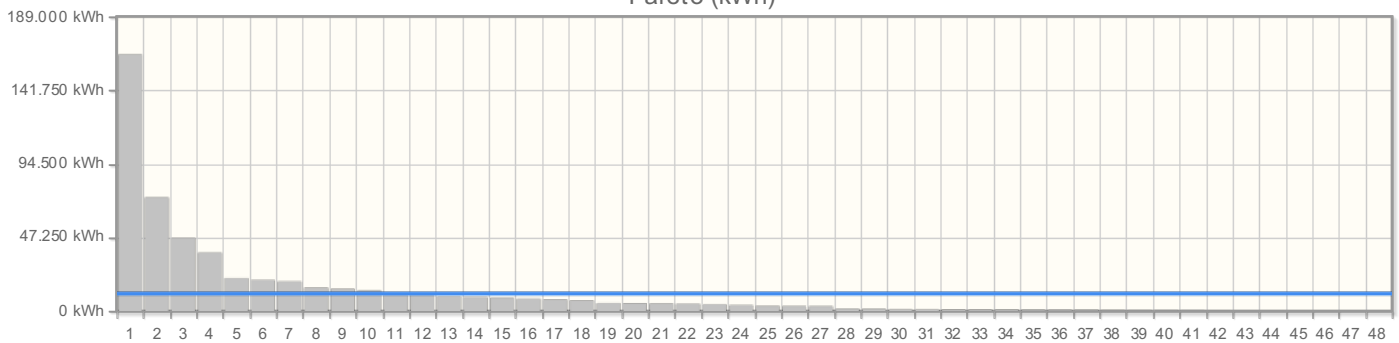


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	164.292,96 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	72.691,94 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	46.493,96 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	37.284,33 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	21.039,93 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	19.636,36 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	18.775,02 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	14.839,84 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	14.090,04 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	12.996,07 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	10.381,57 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	10.297,17 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	9.293,39 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.690,94 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.352,01 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7ª)	7.779 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	7.314,67 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	6.661,38 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	5.076,91 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	4.989,8 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	4.729,92 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	4.497,01 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	4.216,11 kWh

24	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	3.620,41 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	3.088 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	2.989,1 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8º)	2.918 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	1.229,05 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.210,4 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	943,3 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	893 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	749,4 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	712,2 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	691 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	552,7 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	504,8 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	441,04 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	246,4 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	158,4 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	147,9 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	143,4 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	21 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	12,59 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (Al y Fz Patio)	3 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Consumo Resto	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	0 kWh
48	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	0 kWh
<b>Sensores: 48</b>		


### Ascensores (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

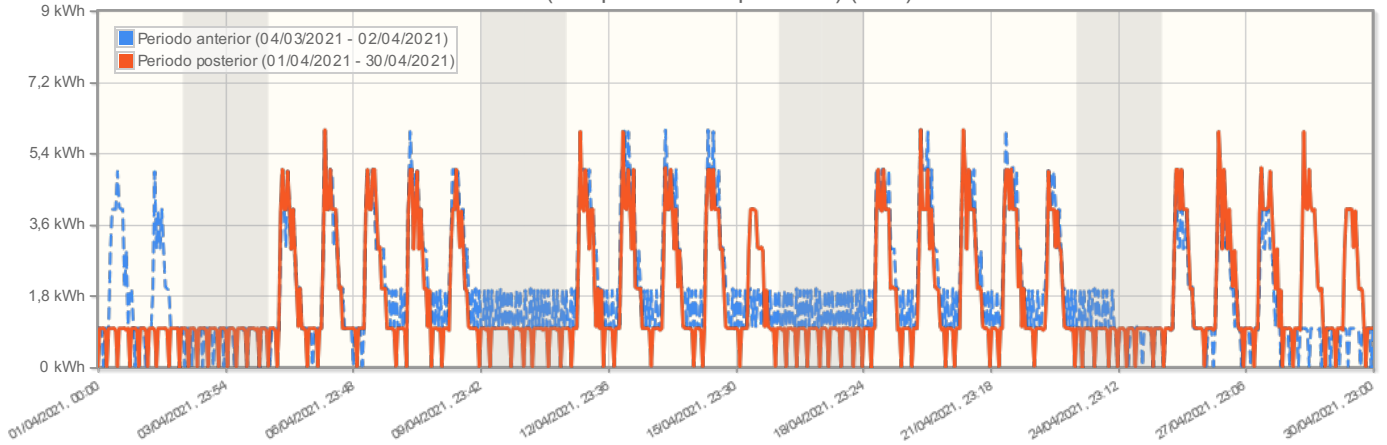


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -180,95 kWh (-12,83 %)	▲ +0 kWh (+0,02 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

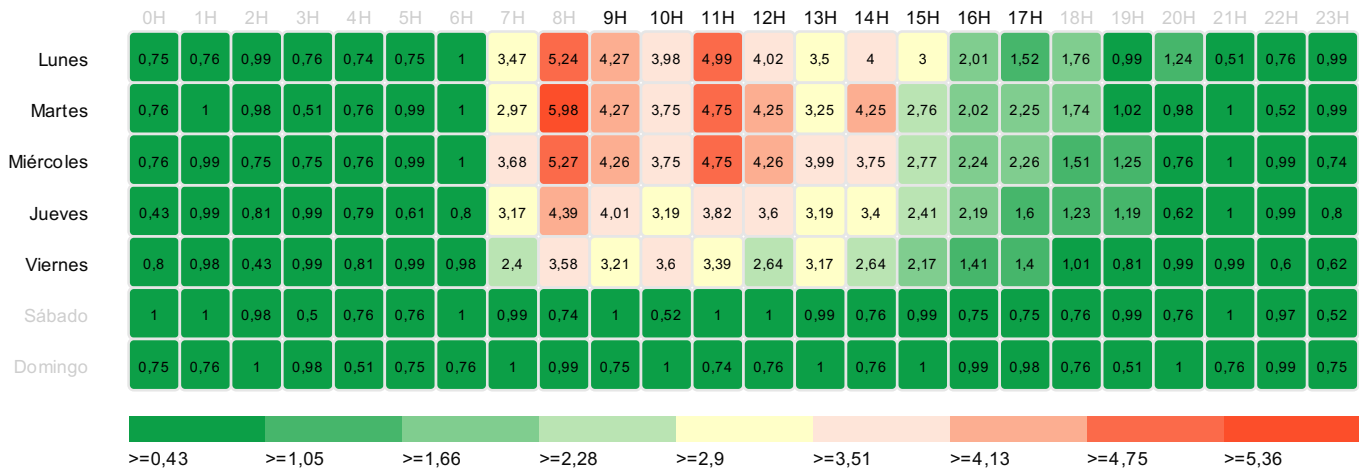


### Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

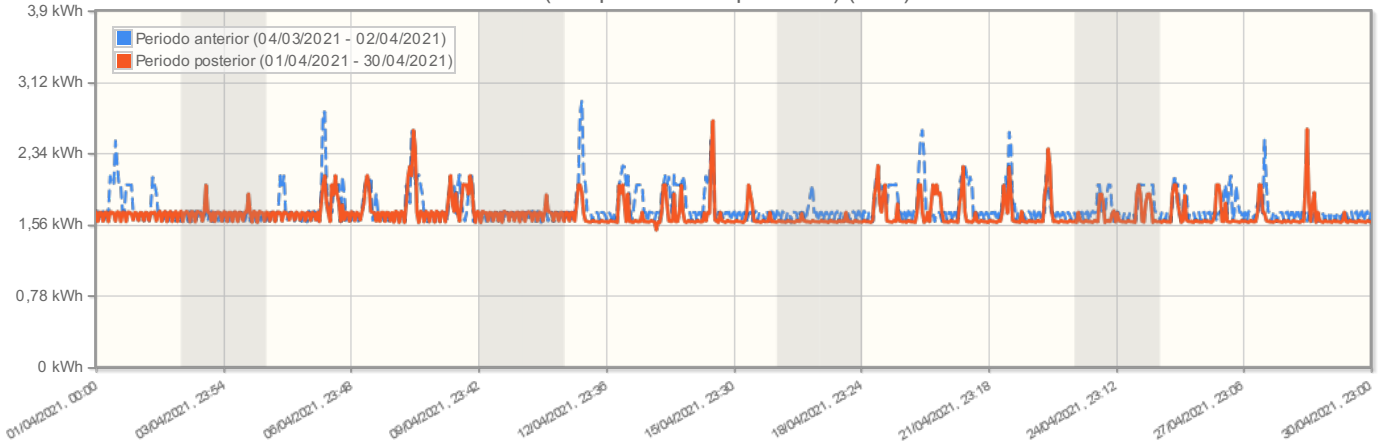


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -50,29 kWh (-3,99 %)	▼ -0,22 kWh (-7,44 %)	▼ -0,08 kWh (-5,16 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

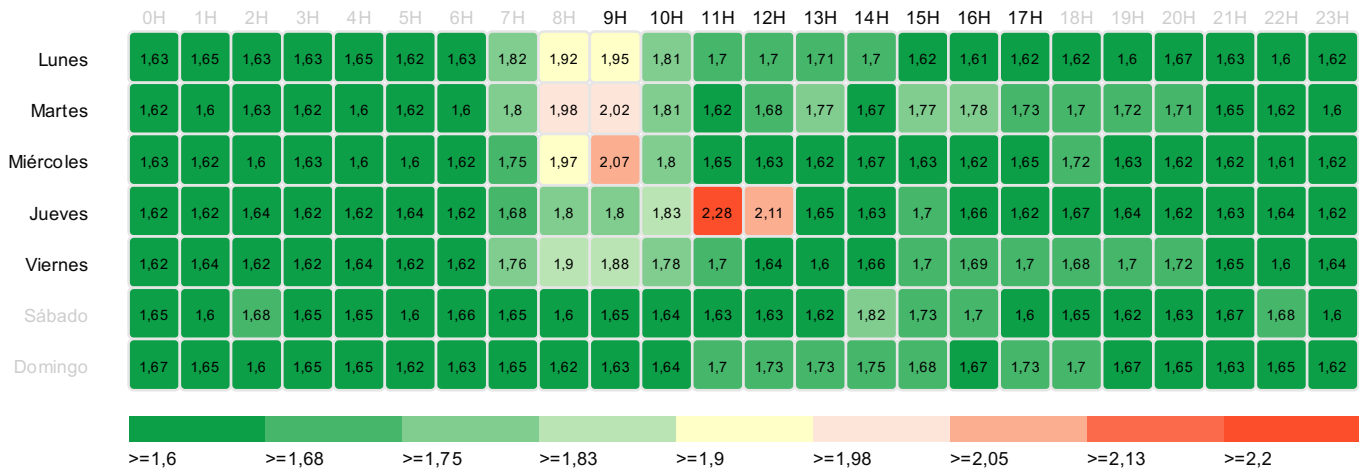


### Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

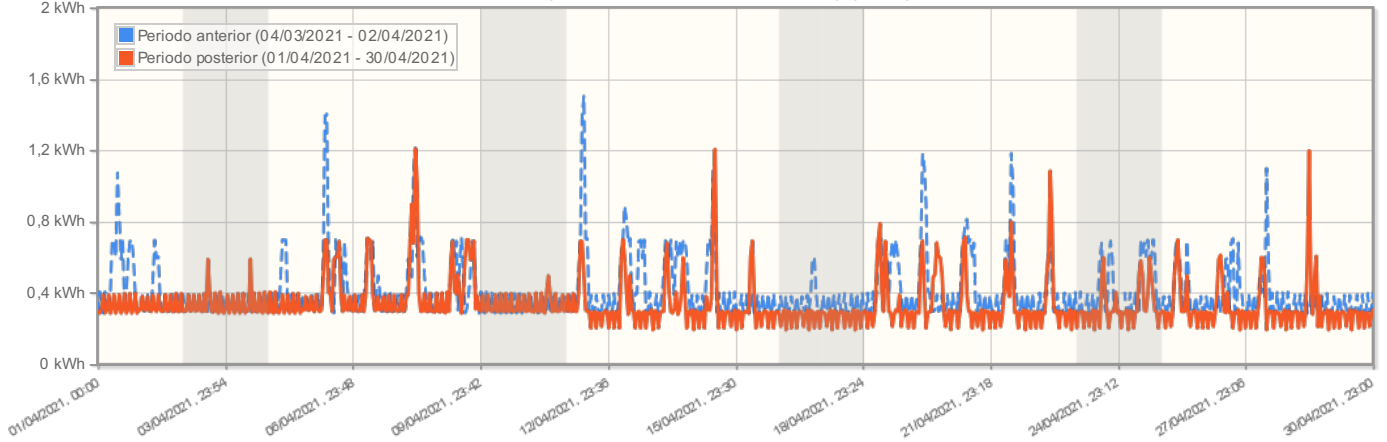

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -48,2 kWh (-16,36 %)	▼ -0,3 kWh (-19,87 %)	▼ -0,09 kWh (-32,16 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

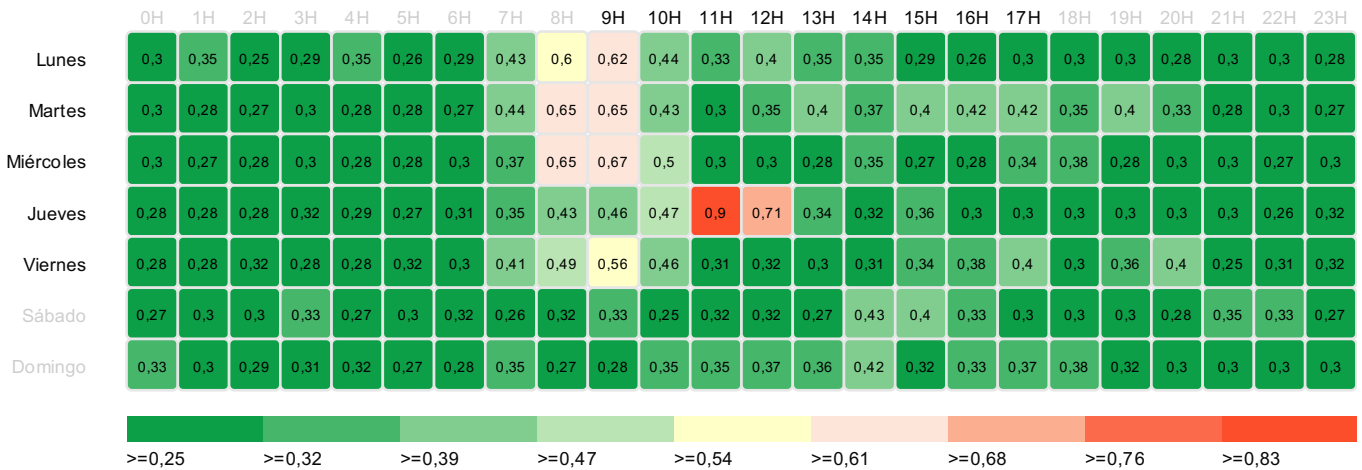




### Bomba Calor (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

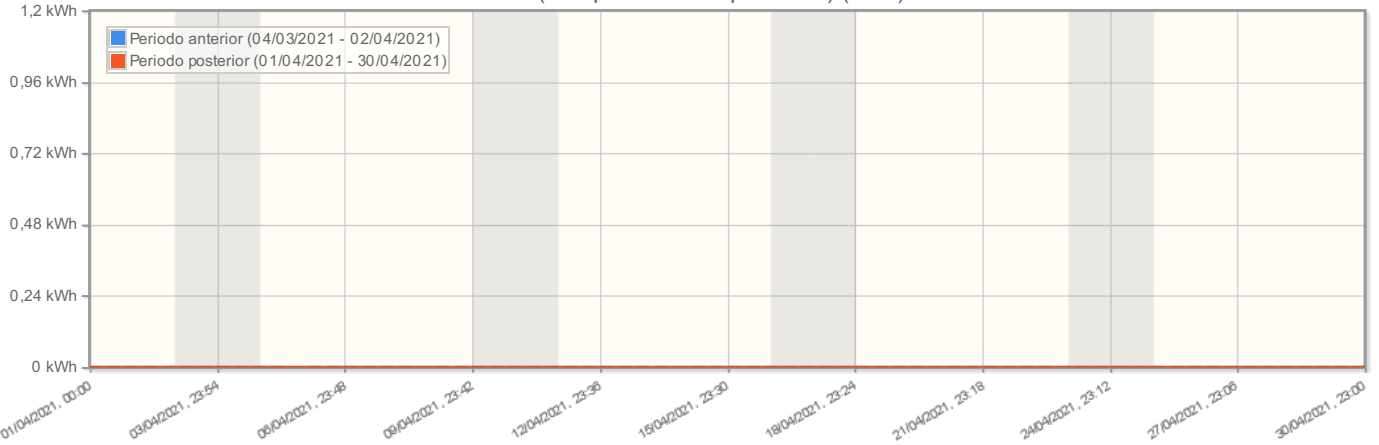

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

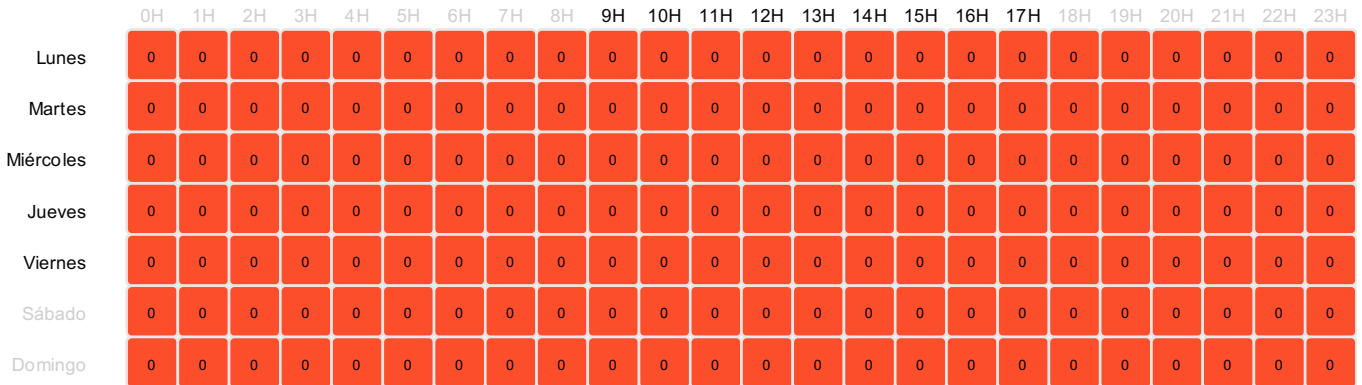

>=0


### Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

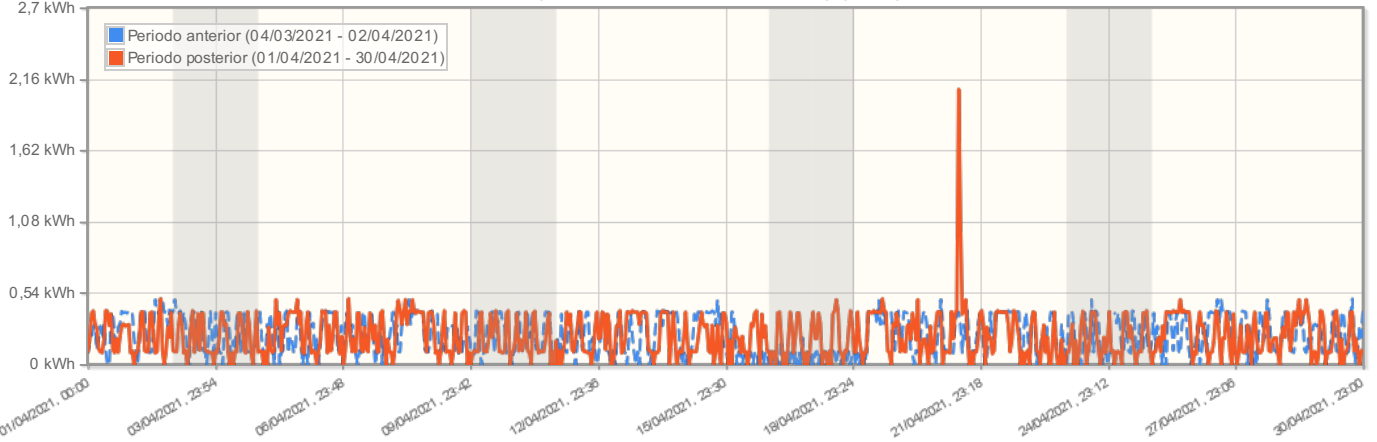


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -0,3 kWh (-0,19 %)	▲ +1,58 kWh (+316,49 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

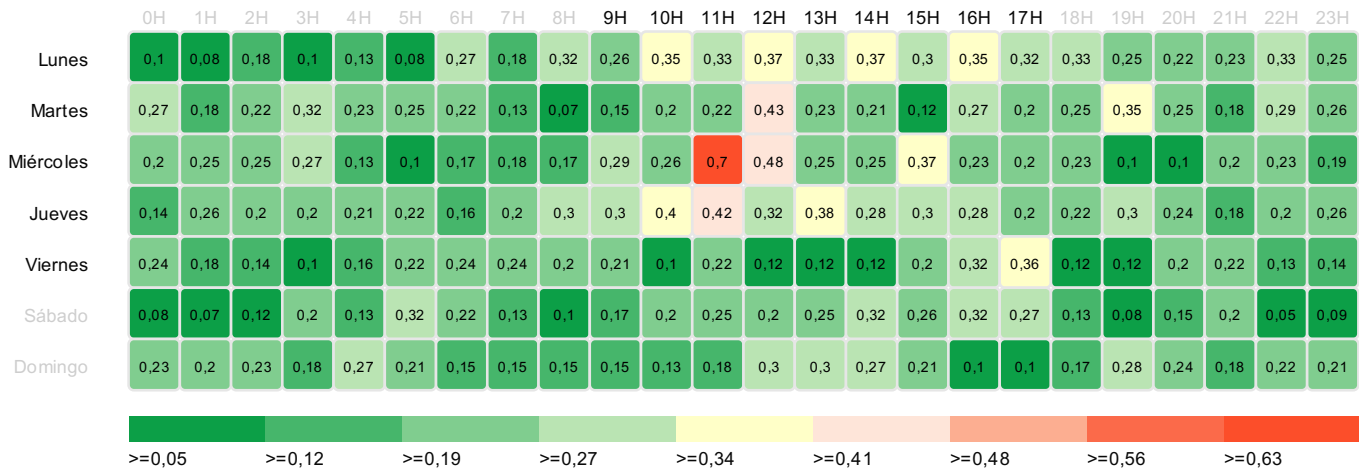


### Consumo Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

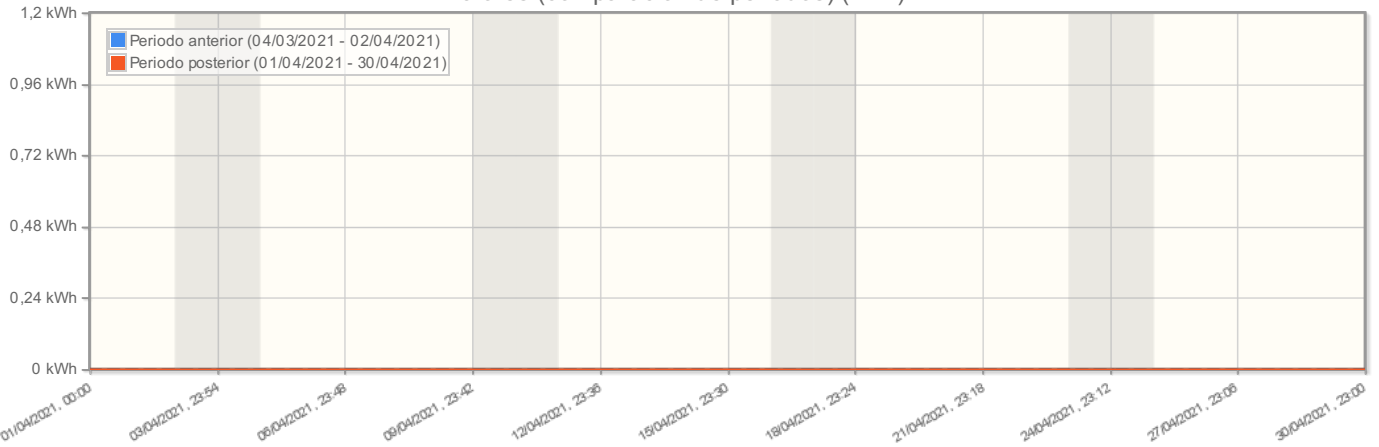

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

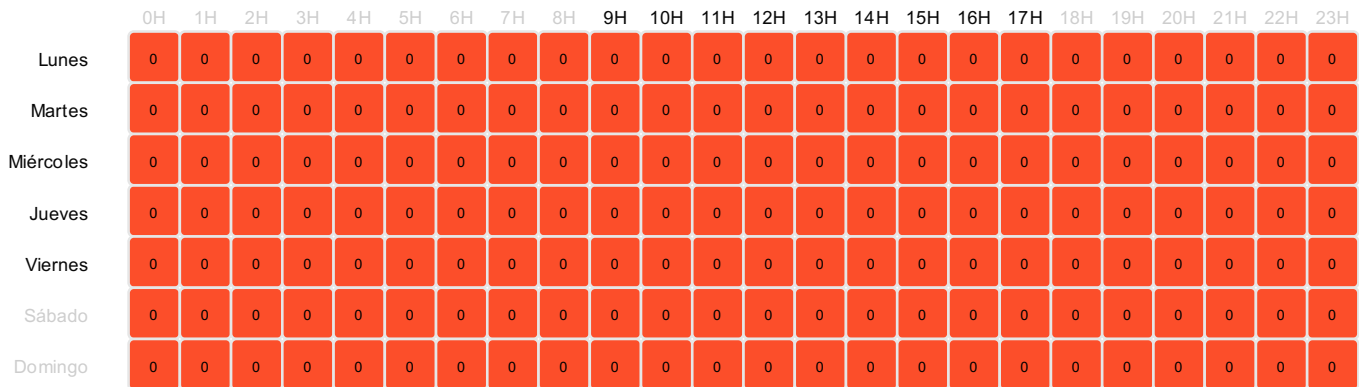


>=0

Este sensor es un cálculo donde a la suma de los dos transformadores del CGBT de la fase 1, se le resta todo el submetering de ese fase.


### CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

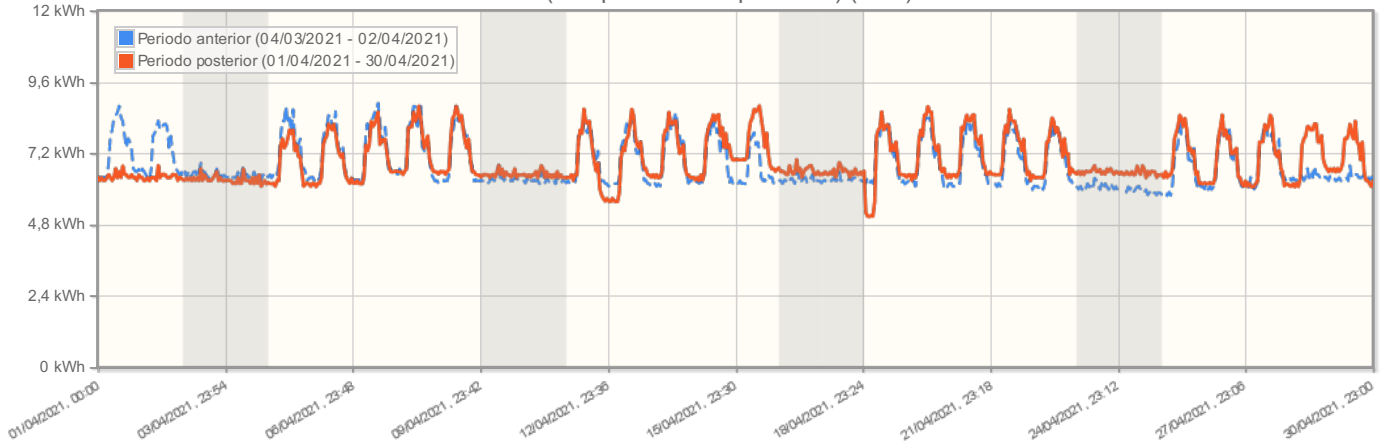


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +86,71 kWh (+1,77 %)	▼ -0,09 kWh (-1,02 %)	▼ -0,7 kWh (-12,07 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

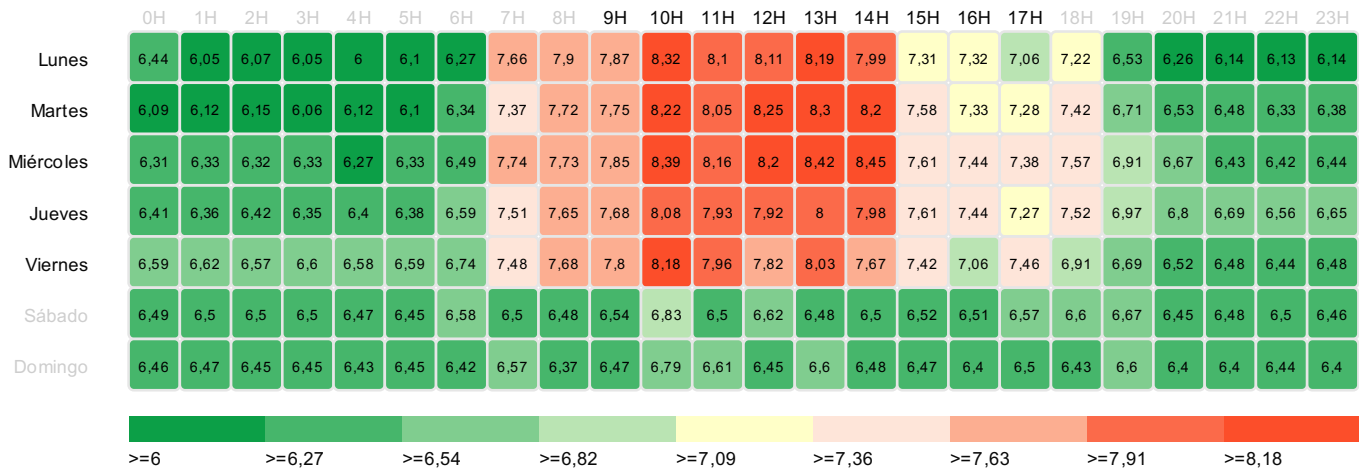


### Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

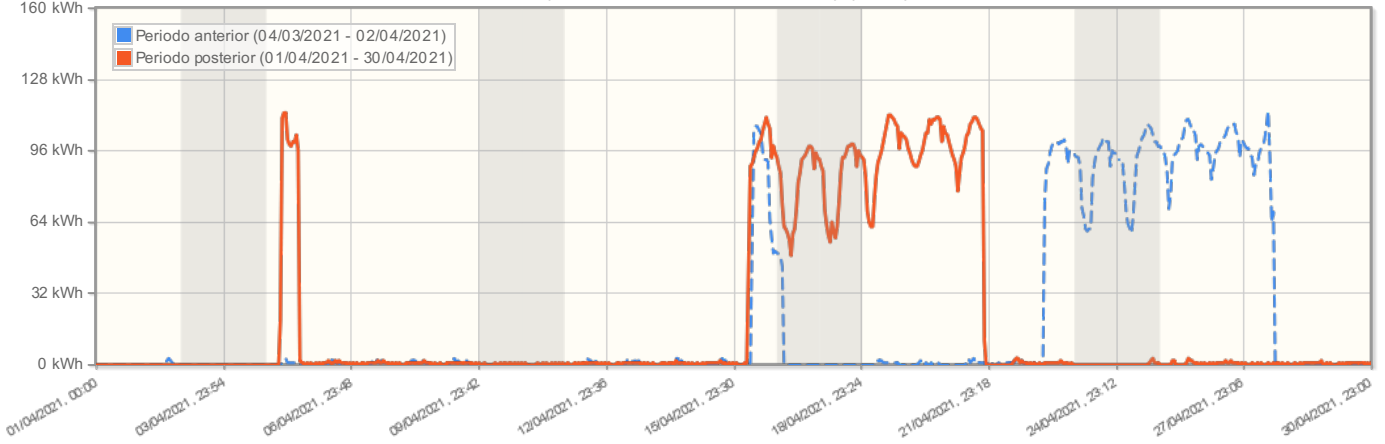


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -96,05 kWh (-0,7 %)	▼ -0,87 kWh (-0,76 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

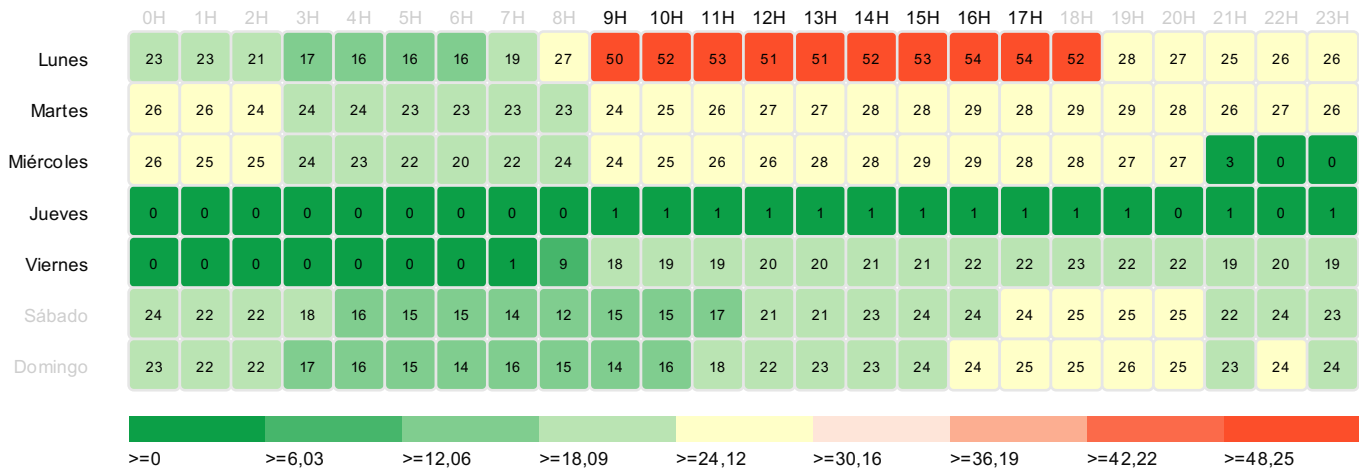


### Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

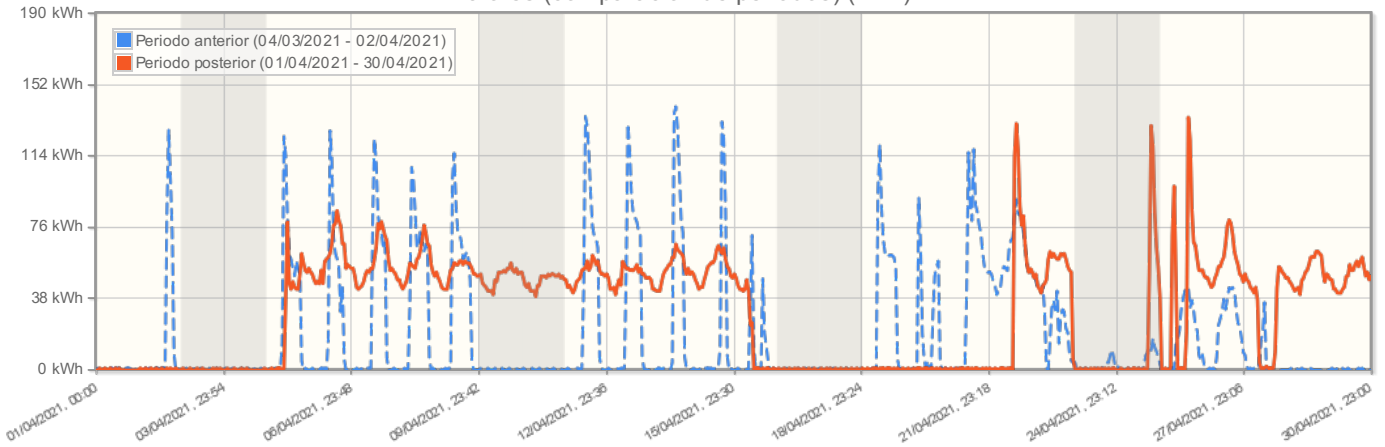


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +9.550,38 kWh (+76,81 %)	▼ -5,74 kWh (-4,1 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

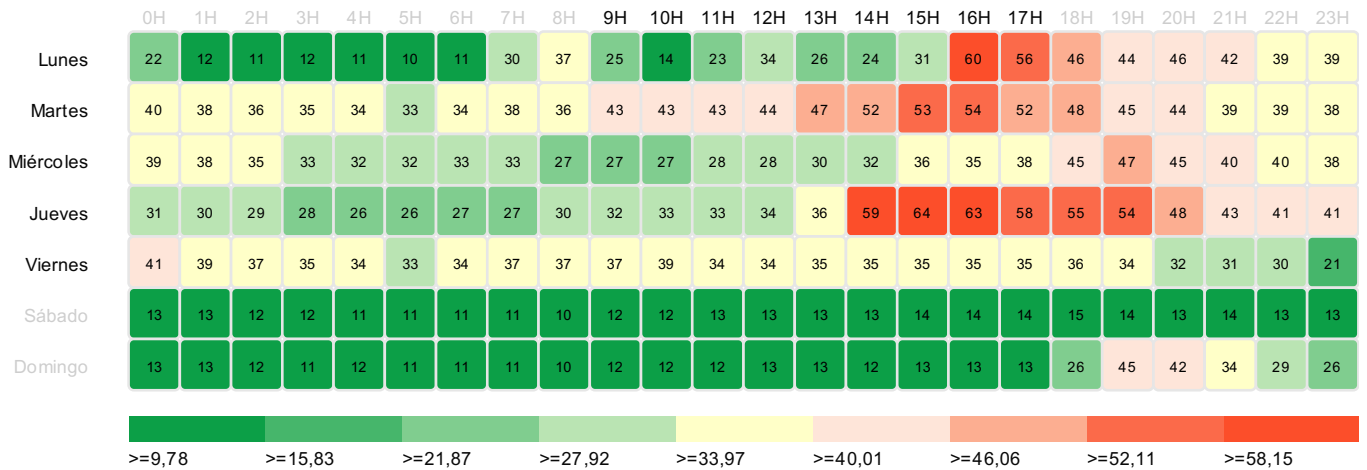


### Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

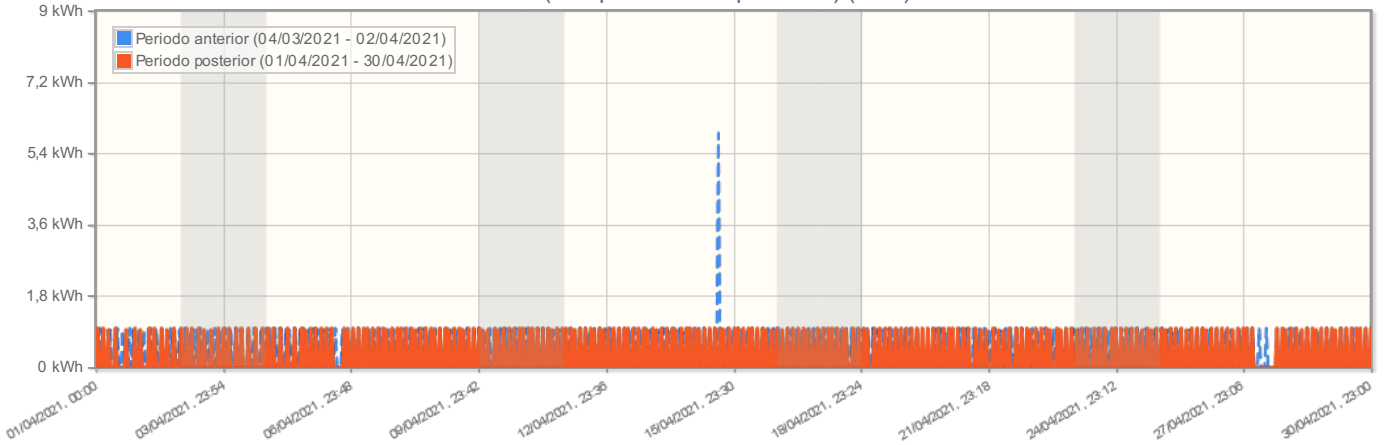


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +14 kWh (+6,19 %)	▼ -4,92 kWh (-83,11 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

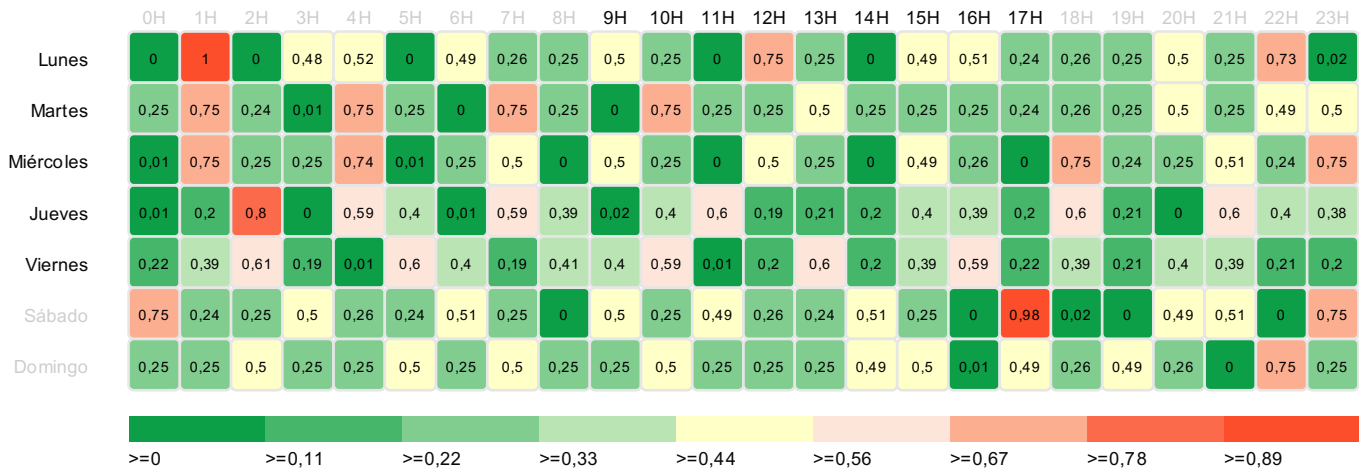


### Enfriadora 4 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

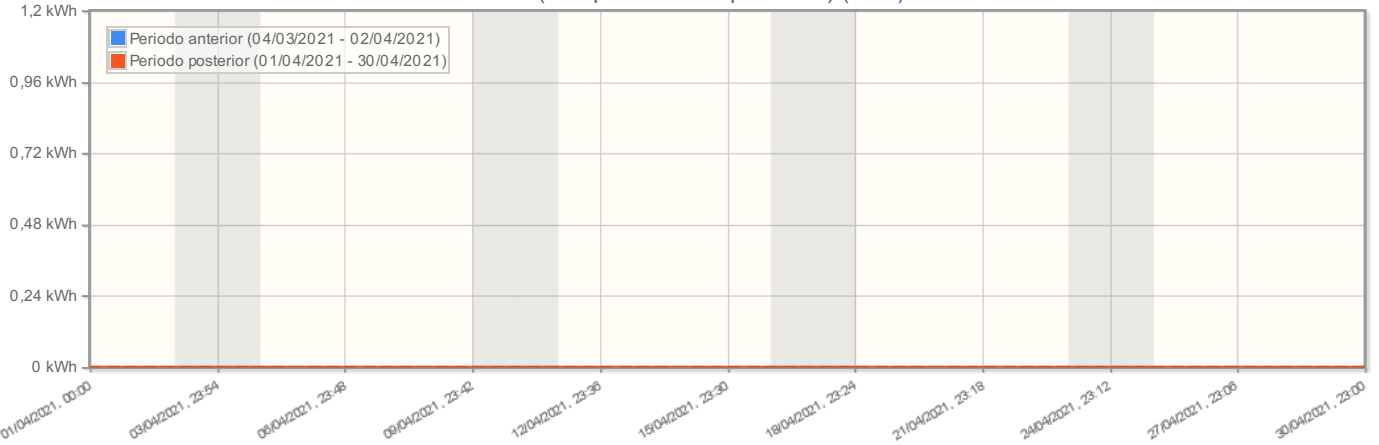

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

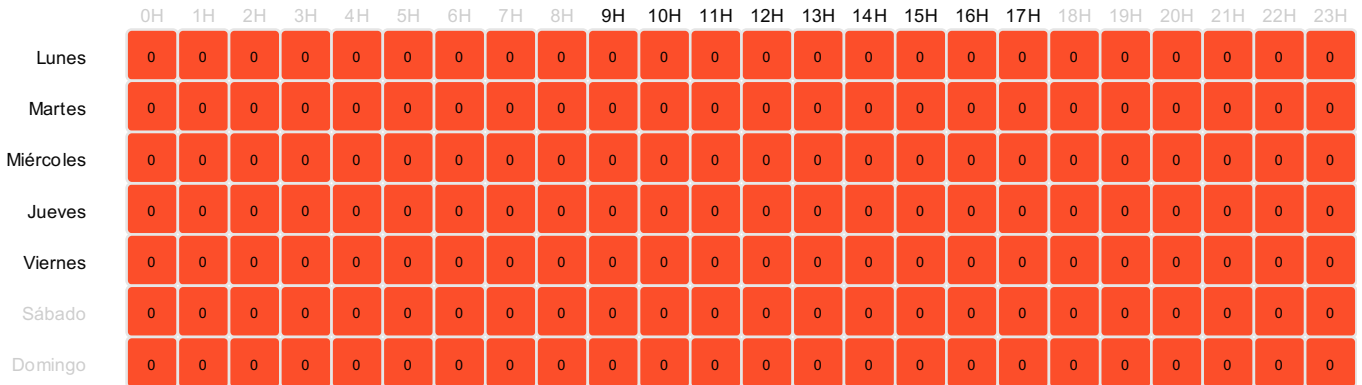


>=0




### Enfriadora 5 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

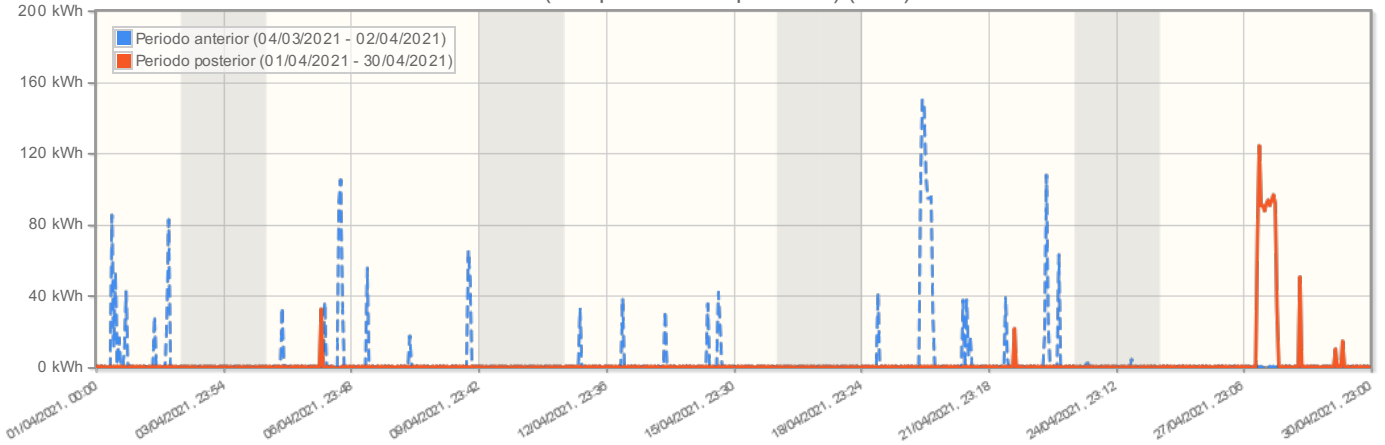


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.090 kWh (-41,87 %)	▼ -25,76 kWh (-17,14 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

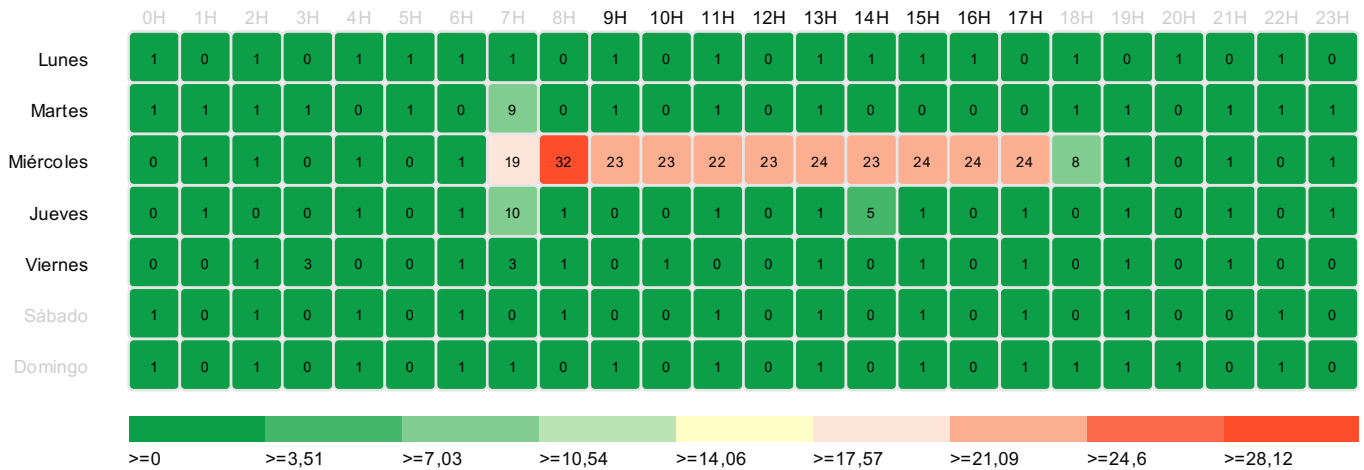


### Enfriadora Equipo Técnico (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

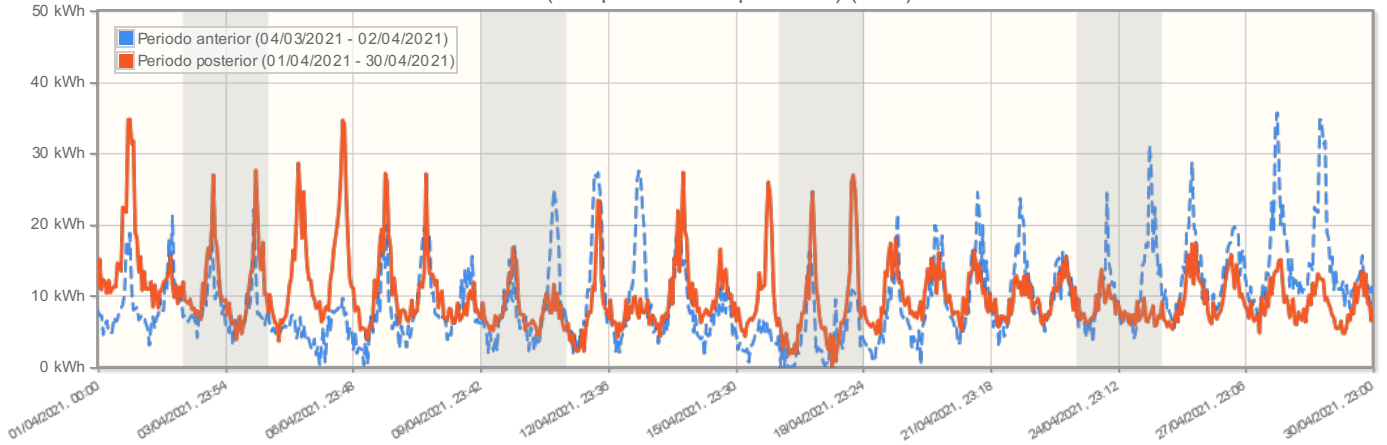


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +546,57 kWh (+8,08 %)	▼ -0,94 kWh (-2,63 %)	▲ +0,1 kWh (+370,27 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

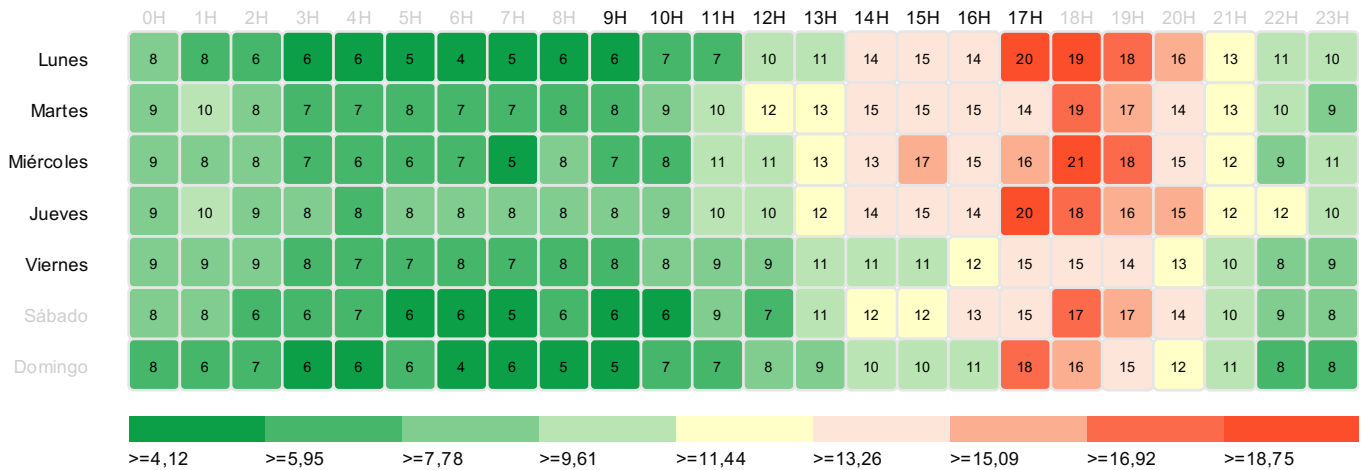


### Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

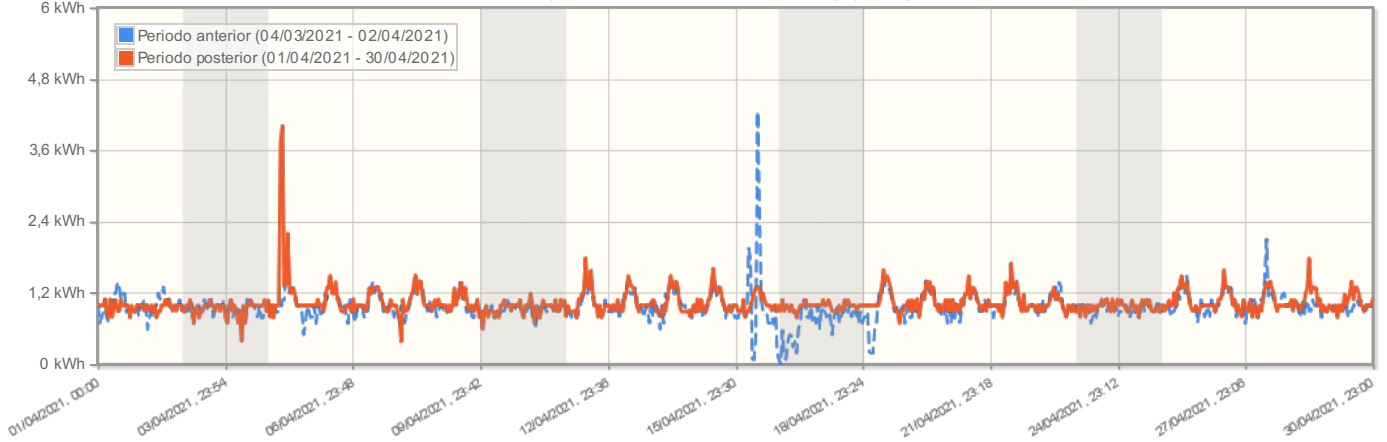


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +41,7 kWh (+5,89 %)	▼ -0,24 kWh (-5,74 %)	▲ +0,39 kWh (+6.984,44 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

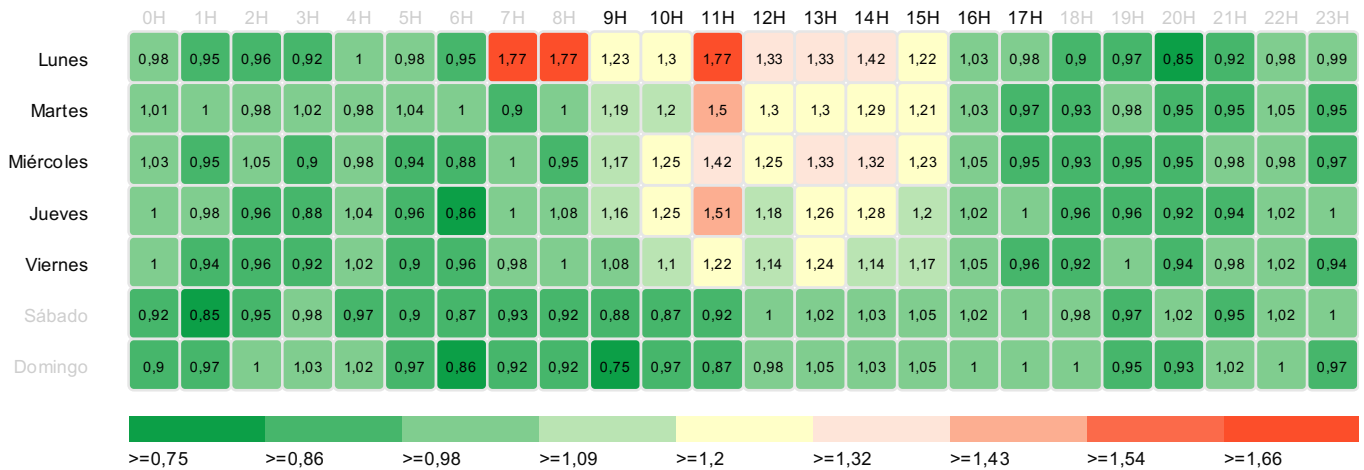


Máquina Cubierta A (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

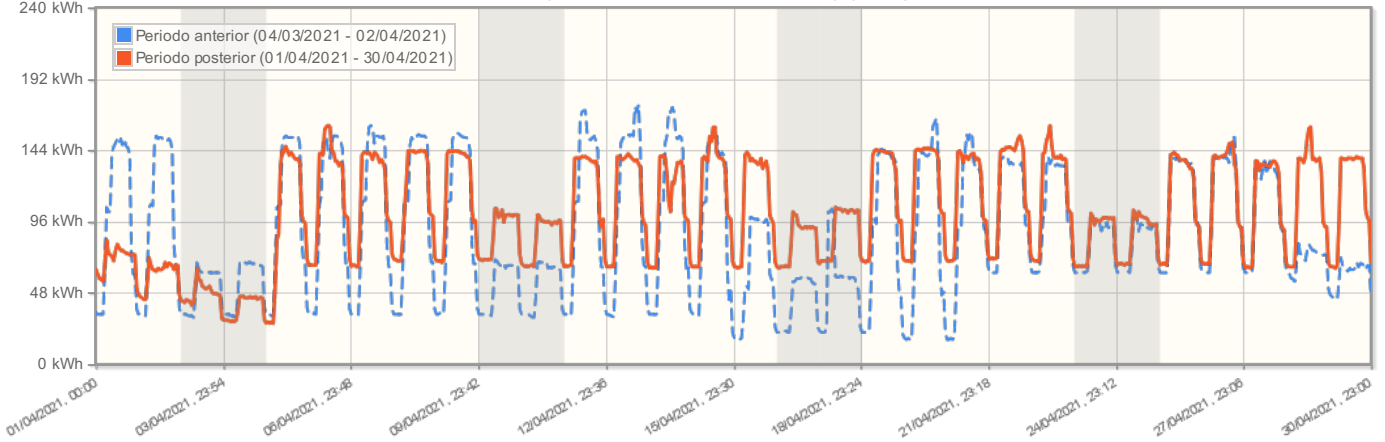


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +9.229,15 kWh (+14,54 %)	▼ -14 kWh (-8 %)	▲ +11,04 kWh (+64,93 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

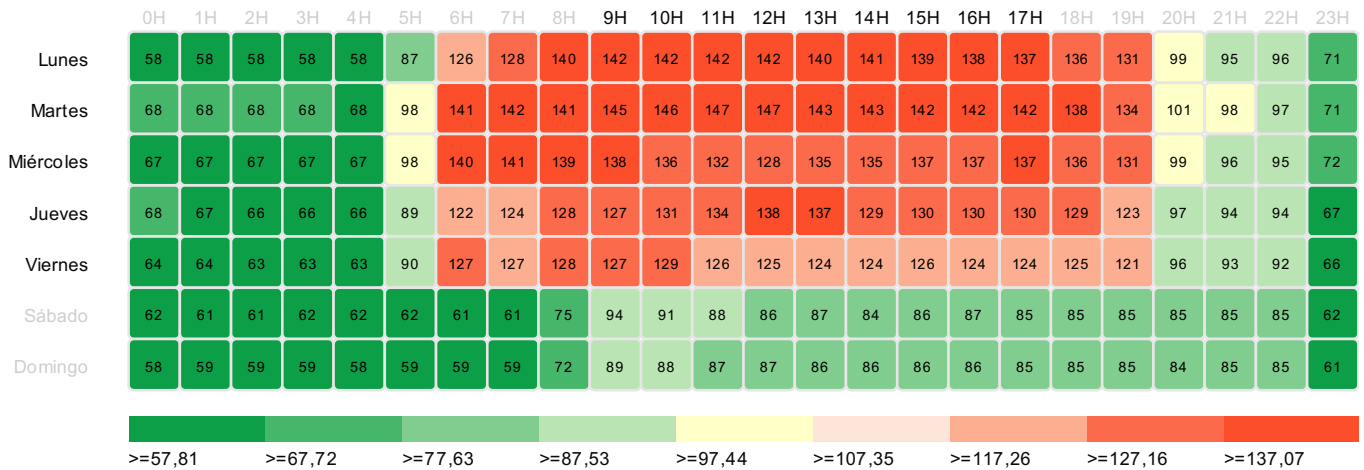


### PL2 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

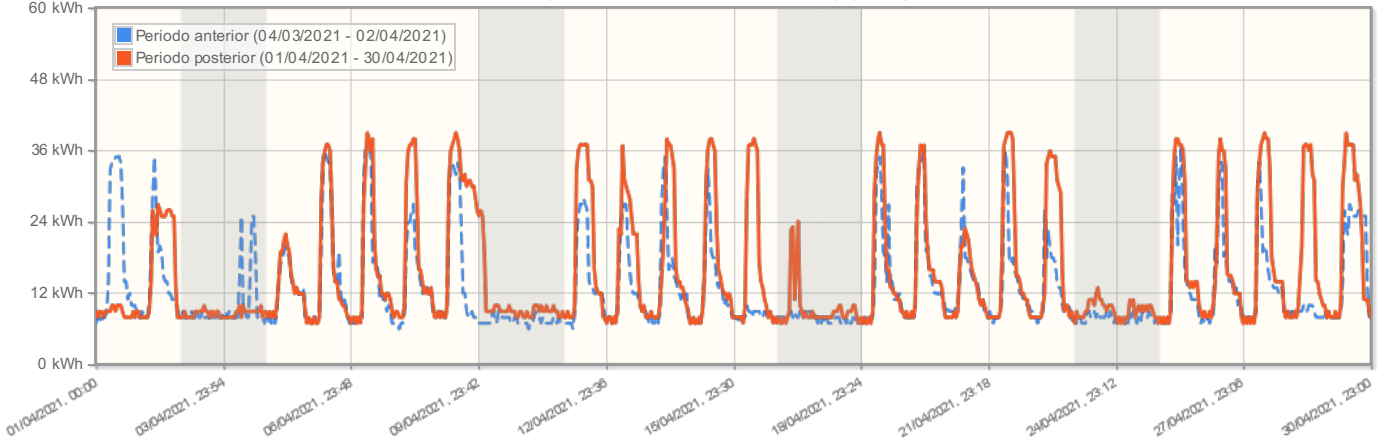


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.906,01 kWh (+20,97 %)	▲ +2,12 kWh (+5,72 %)	▲ +0,94 kWh (+15,55 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

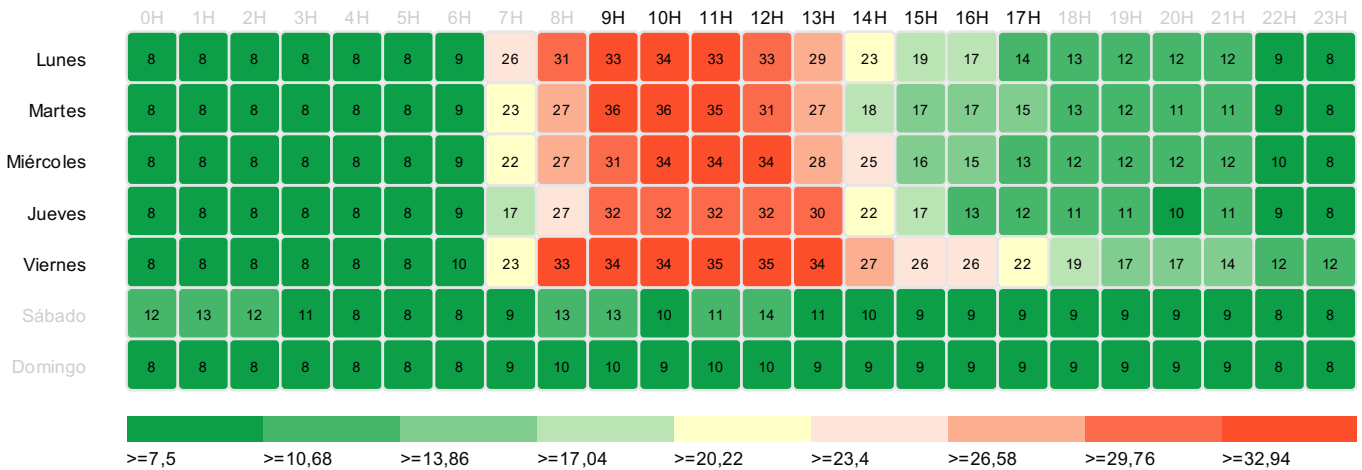


### PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

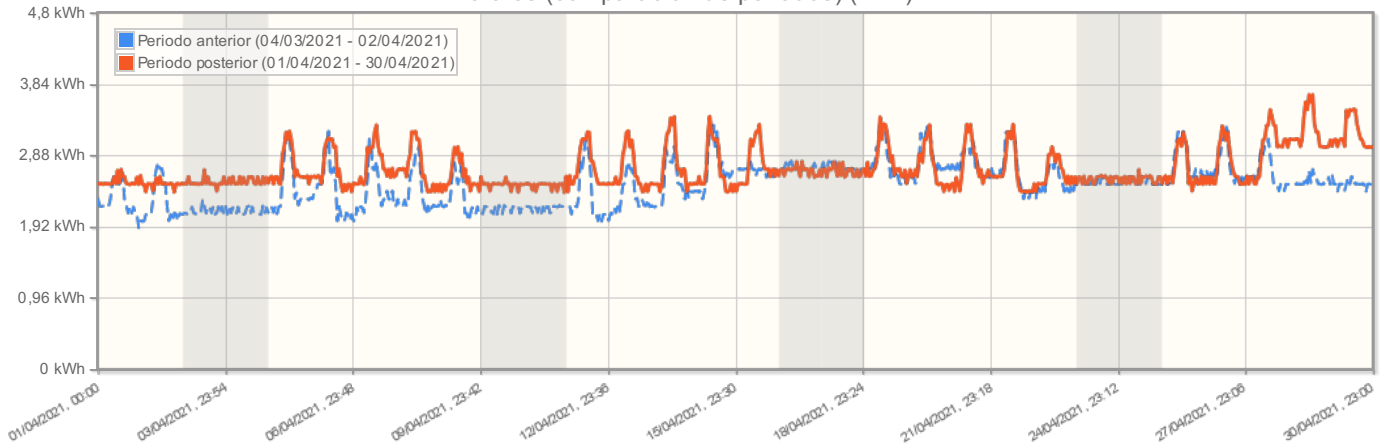


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +149,5 kWh (+8,33 %)	▲ +0,41 kWh (+12,32 %)	▲ +0,48 kWh (+25,22 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

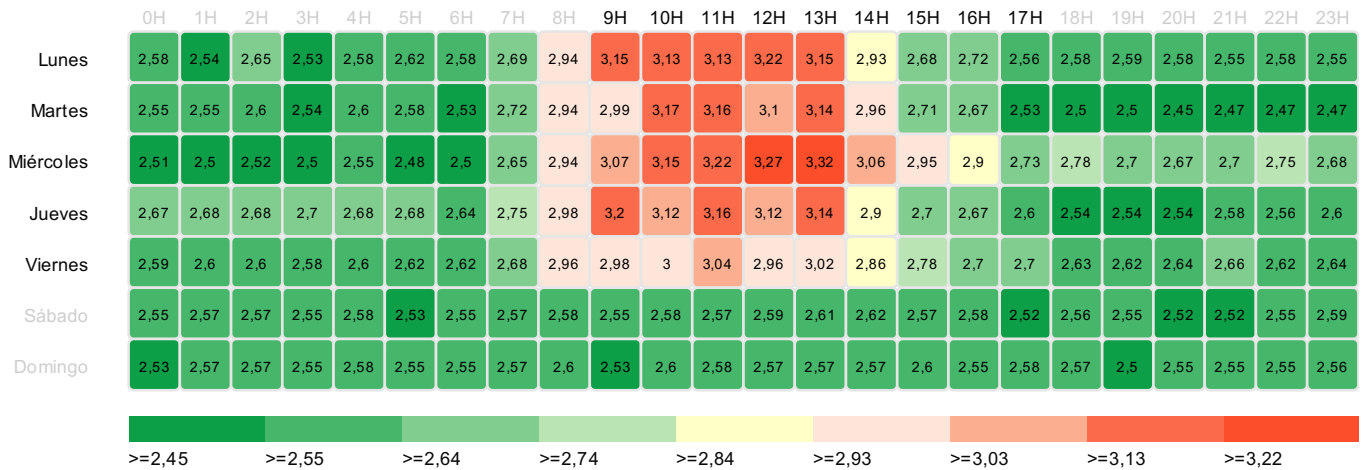


### PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

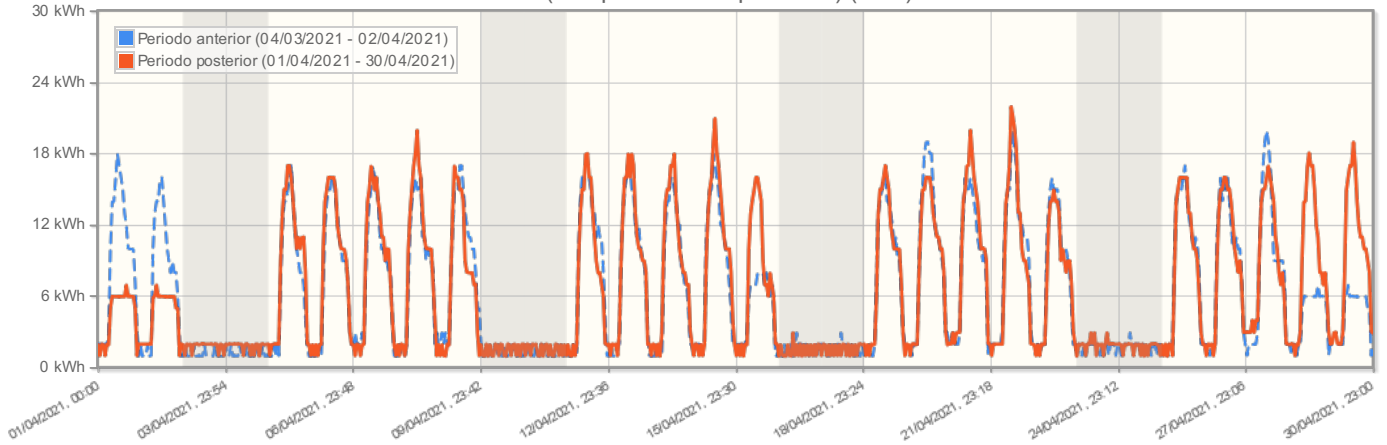


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +182,89 kWh (+4,12 %)	▲ +1,99 kWh (+9,95 %)	▲ +0,01 kWh (+0,63 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

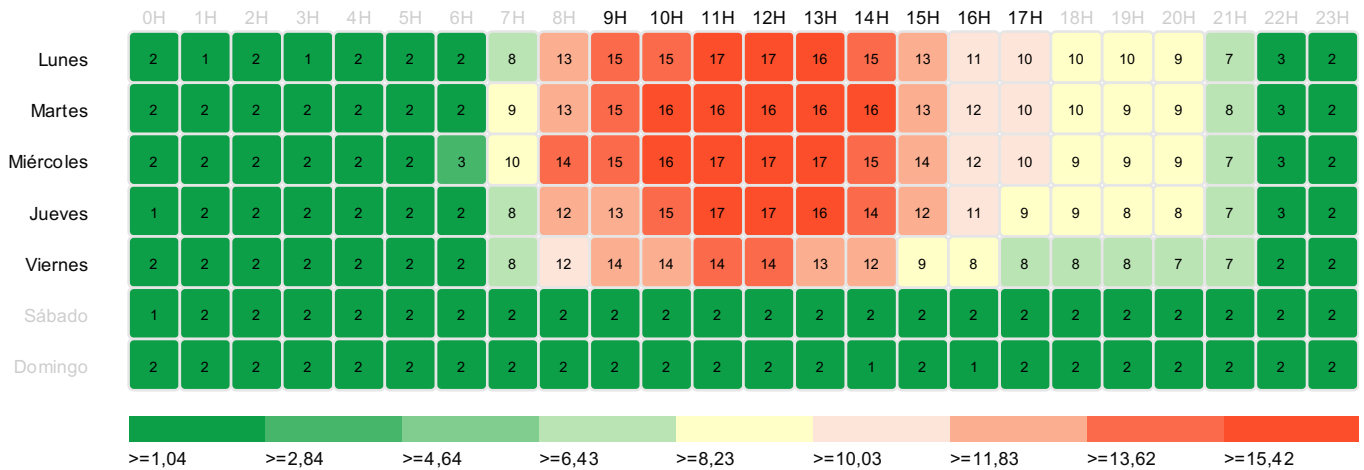


### PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

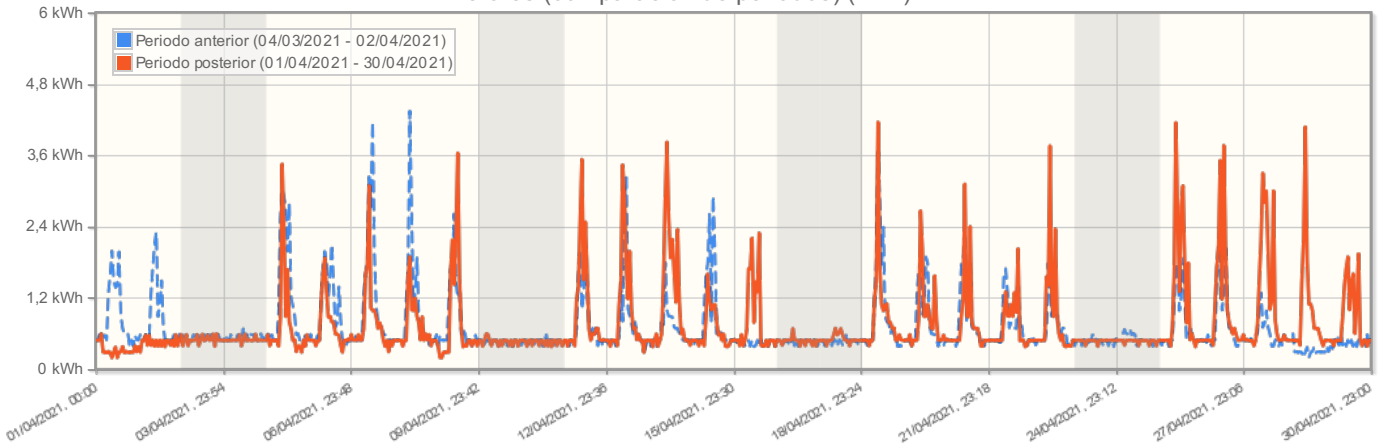

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +24,1 kWh (+4,68 %)	▼ -0,19 kWh (-4,34 %)	▼ -0 kWh (-0,28 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

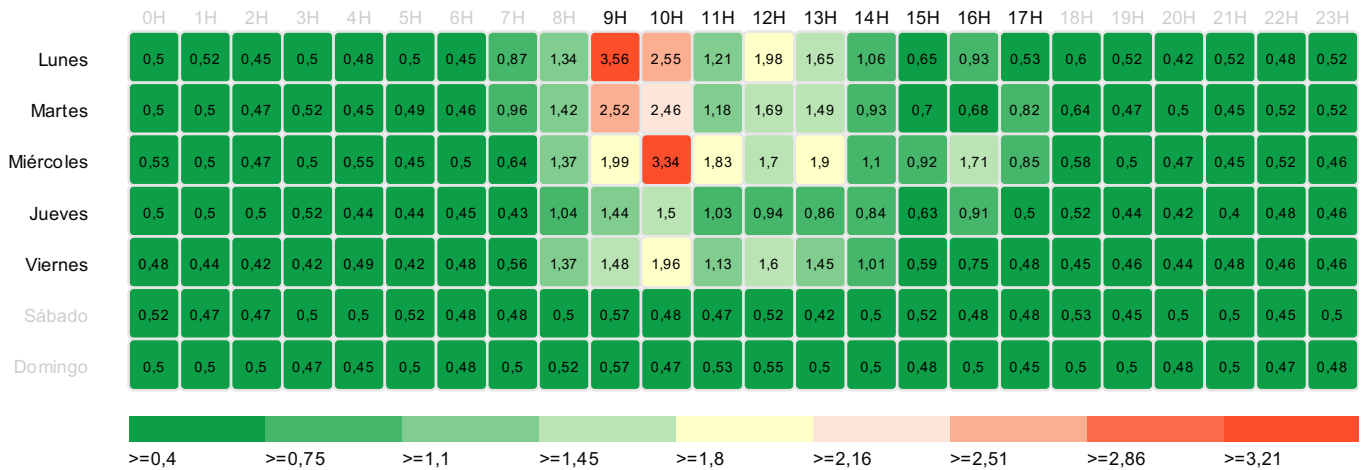




### PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

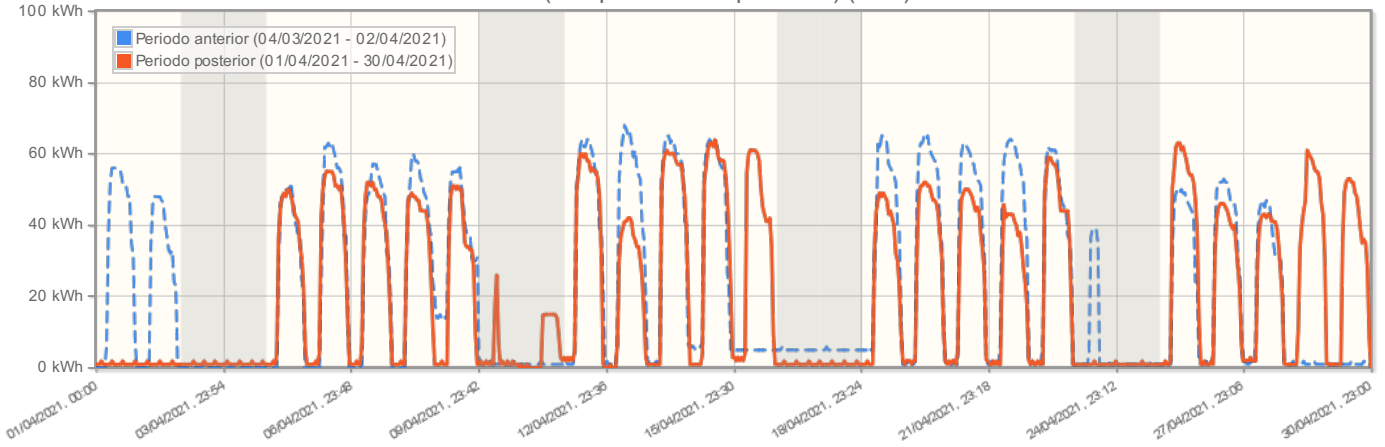


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -939 kWh (-6,02 %)	▼ -4,08 kWh (-6,01 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

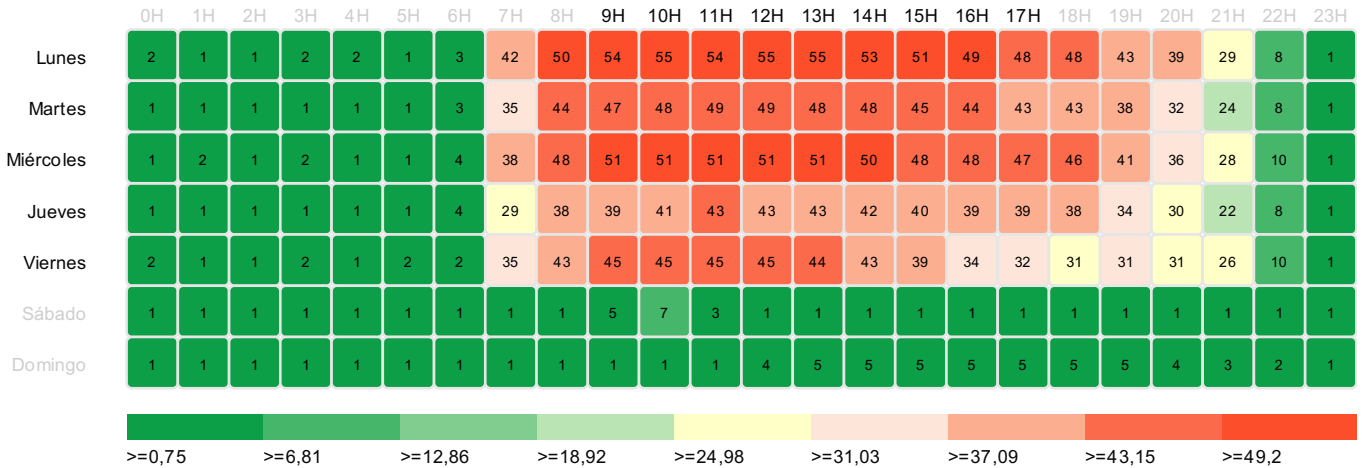


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

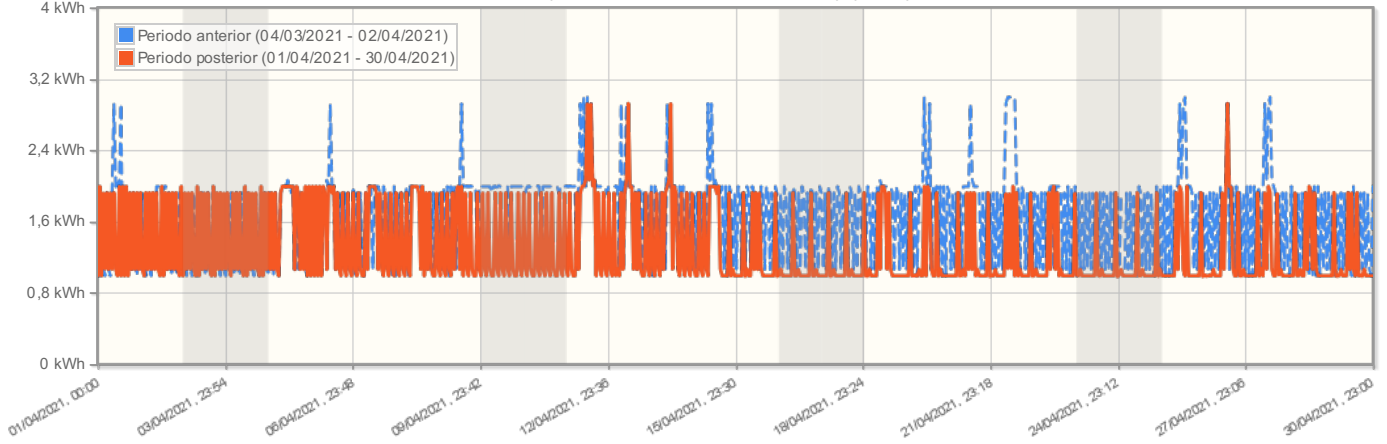


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -251,08 kWh (-20,87 %)	▼ -0,07 kWh (-2,48 %)	▼ -0,01 kWh (-1,12 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

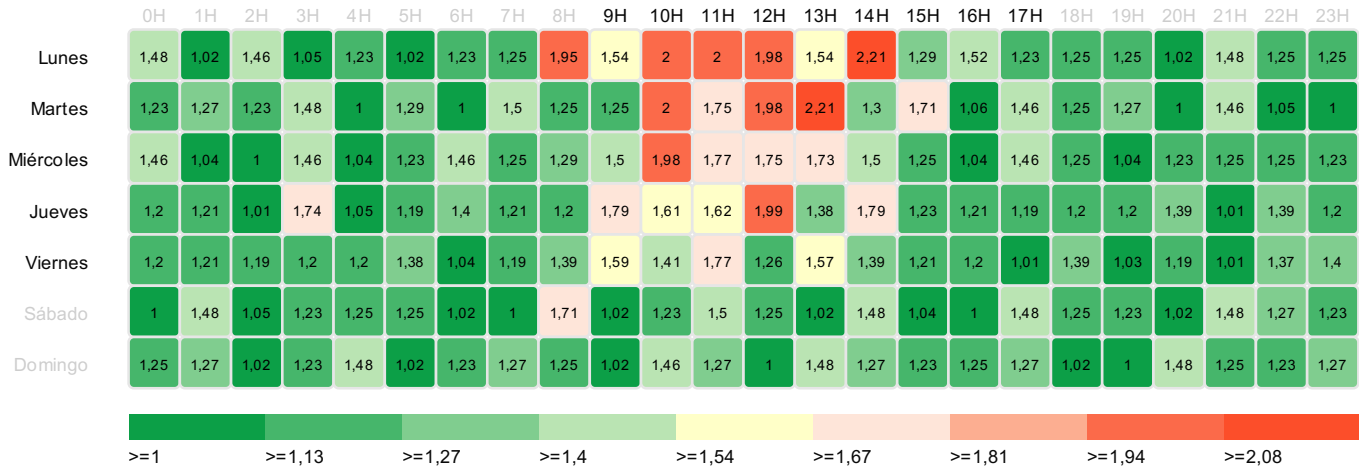


### PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

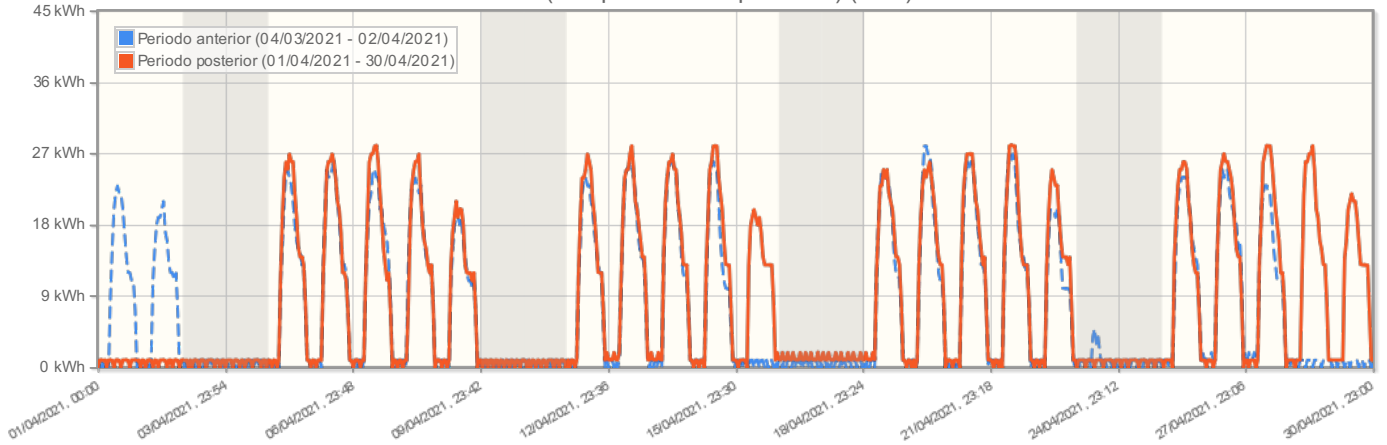


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +684 kWh (+12,98 %)	▲ +0,09 kWh (+0,31 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

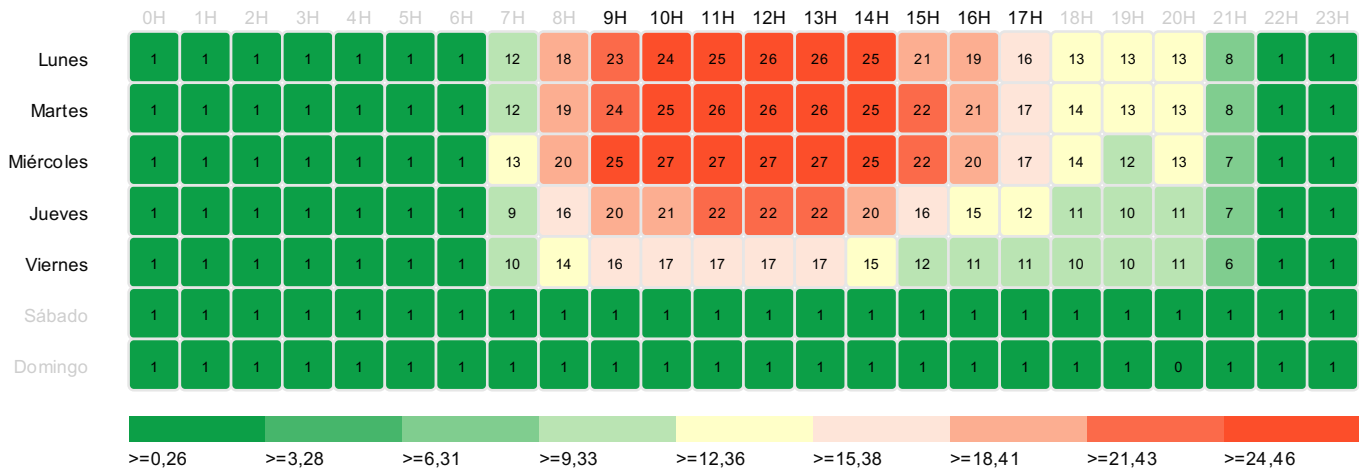


### PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

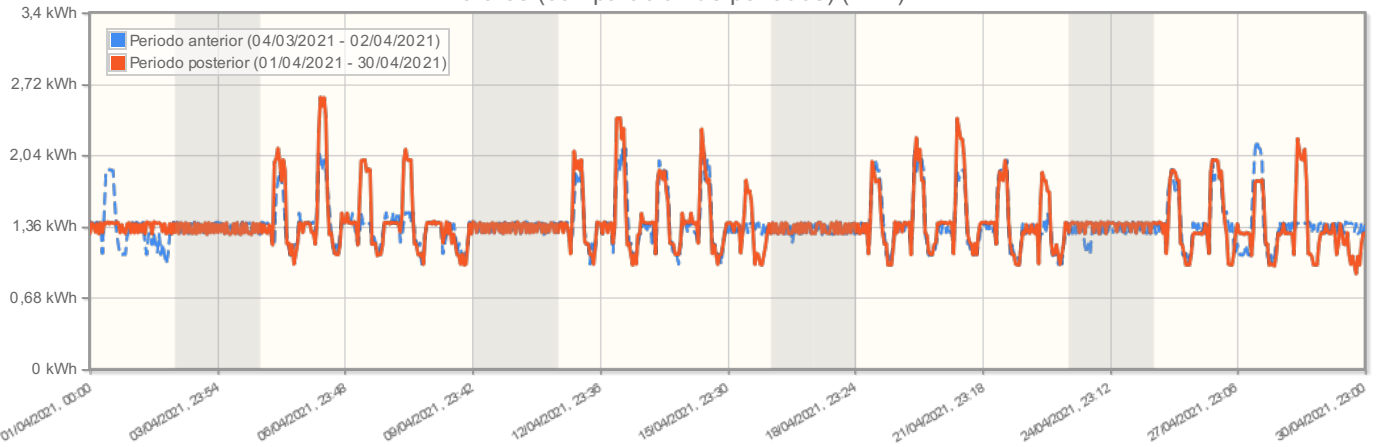


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +12,81 kWh (+1,29 %)	▲ +0,41 kWh (+18,8 %)	▼ -0,08 kWh (-8,42 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

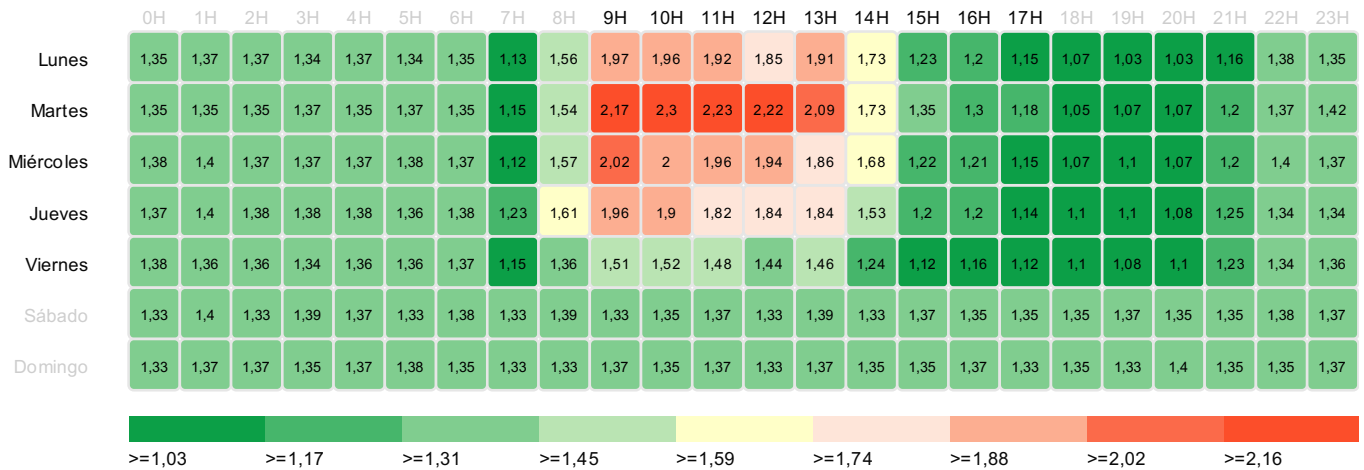


### PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

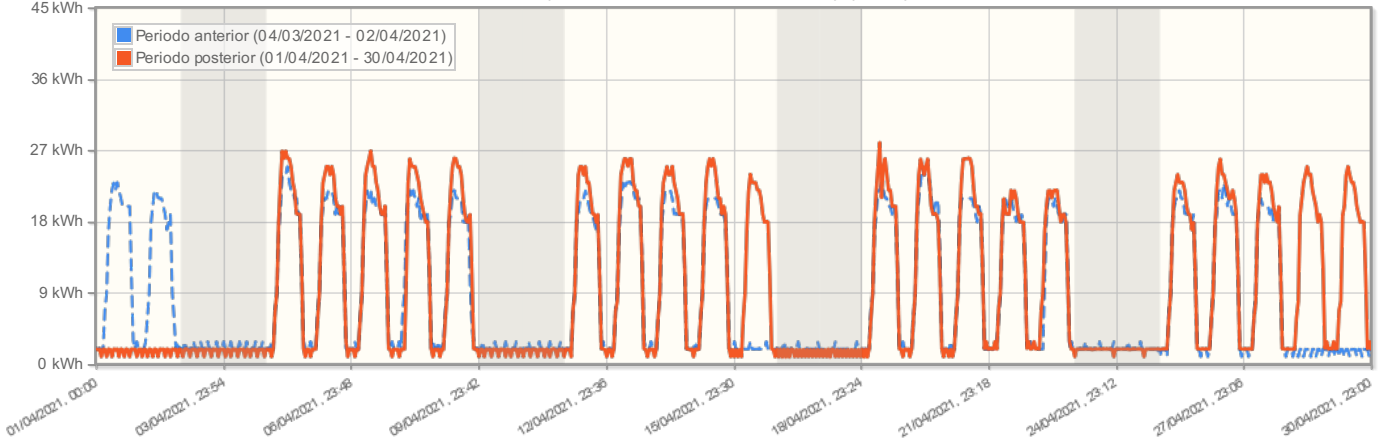


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +572,88 kWh (+9,06 %)	▲ +3,02 kWh (+12,06 %)	▼ -0,05 kWh (-4,96 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

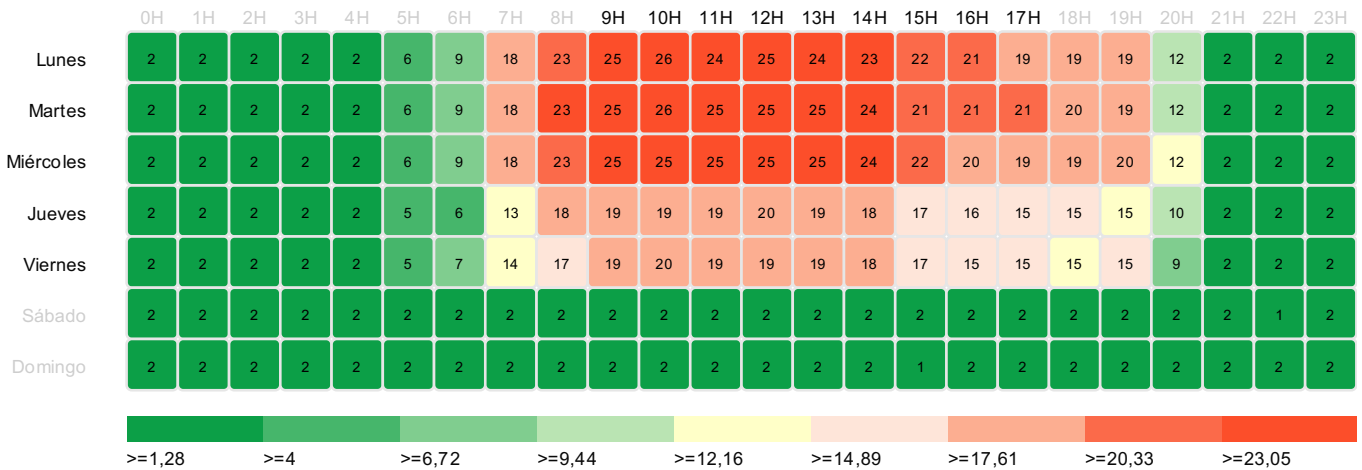


### PL6 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

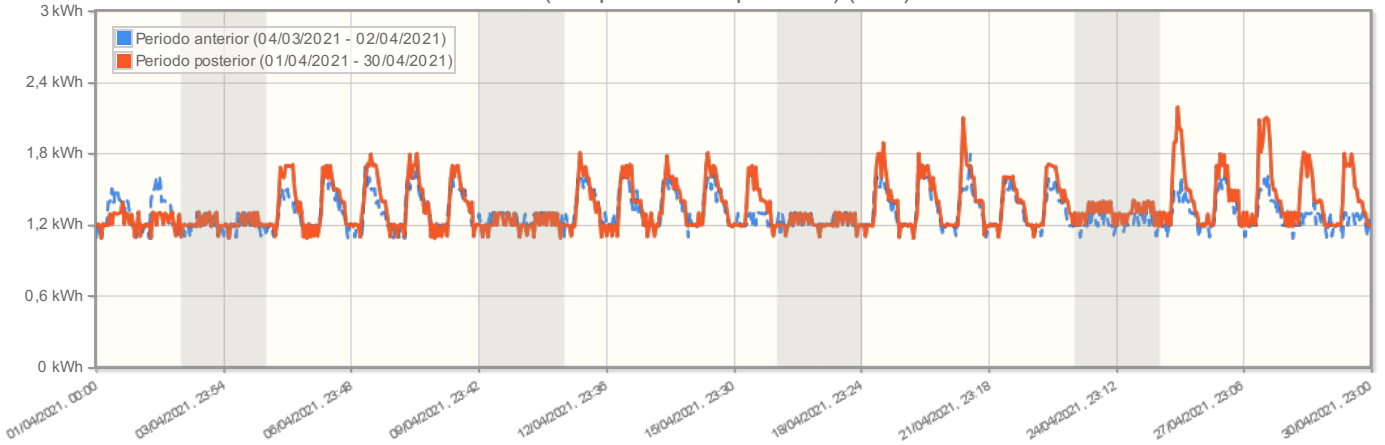


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +37 kWh (+3,95 %)	▲ +0,4 kWh (+22,15 %)	▼ -0 kWh (-0,06 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

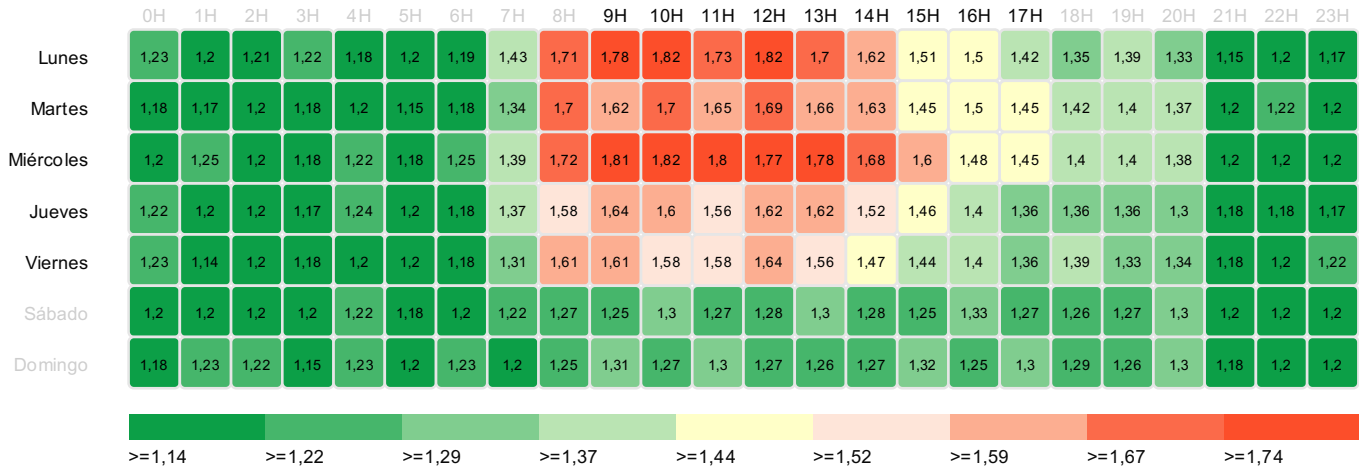


### PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

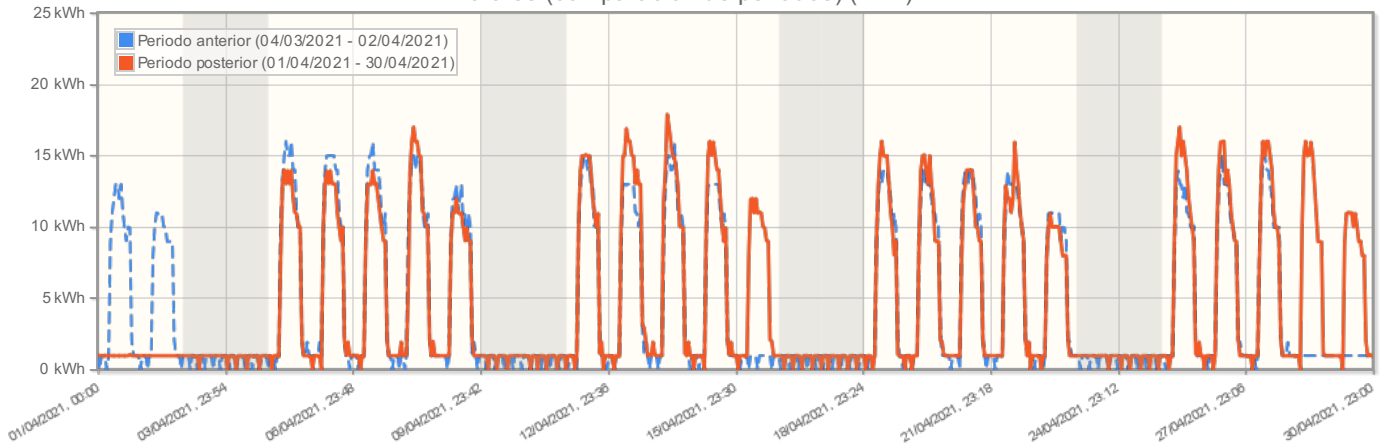


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +198,07 kWh (+6,25 %)	▲ +1,89 kWh (+11,8 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

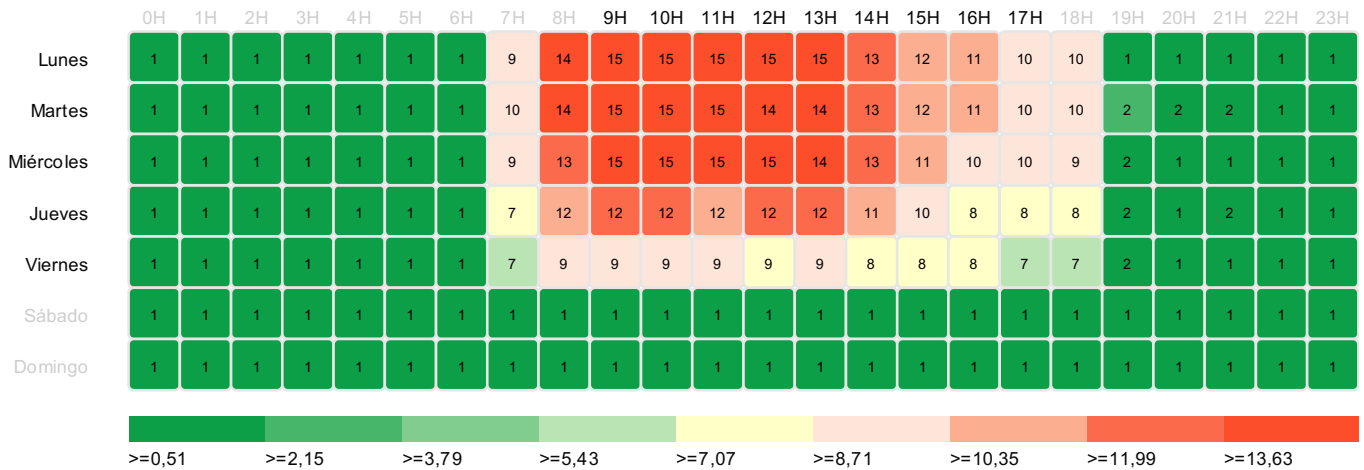


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

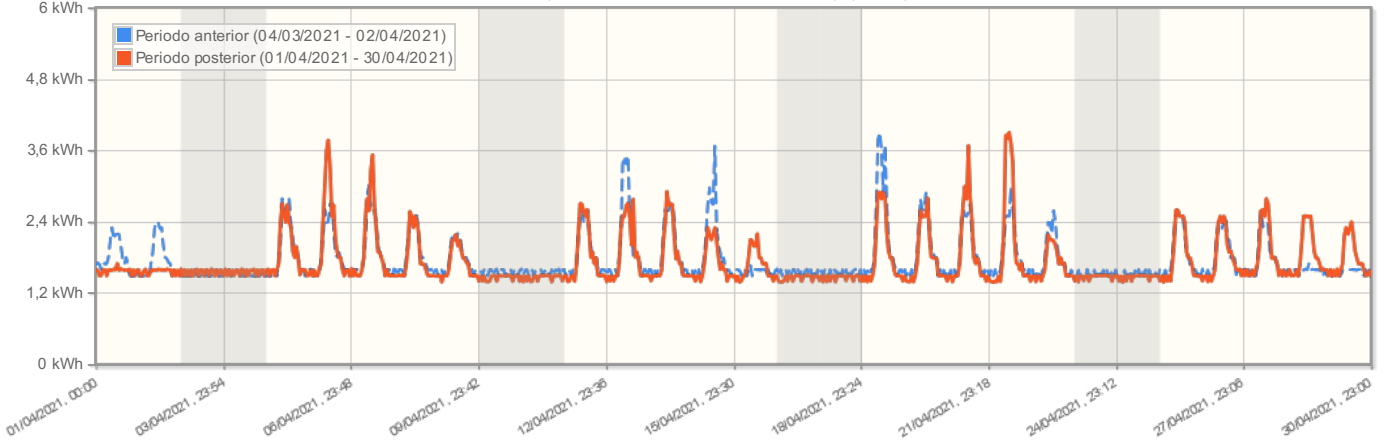

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -22,51 kWh (-1,77 %)	▼ -0 kWh (-0,05 %)	▼ -0,11 kWh (-7,06 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

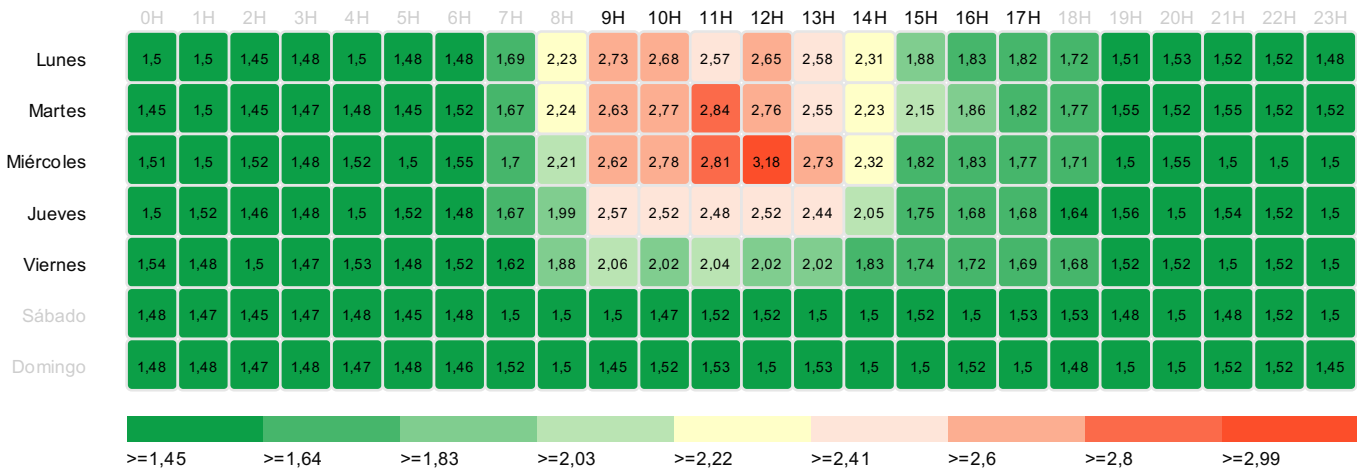




### Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

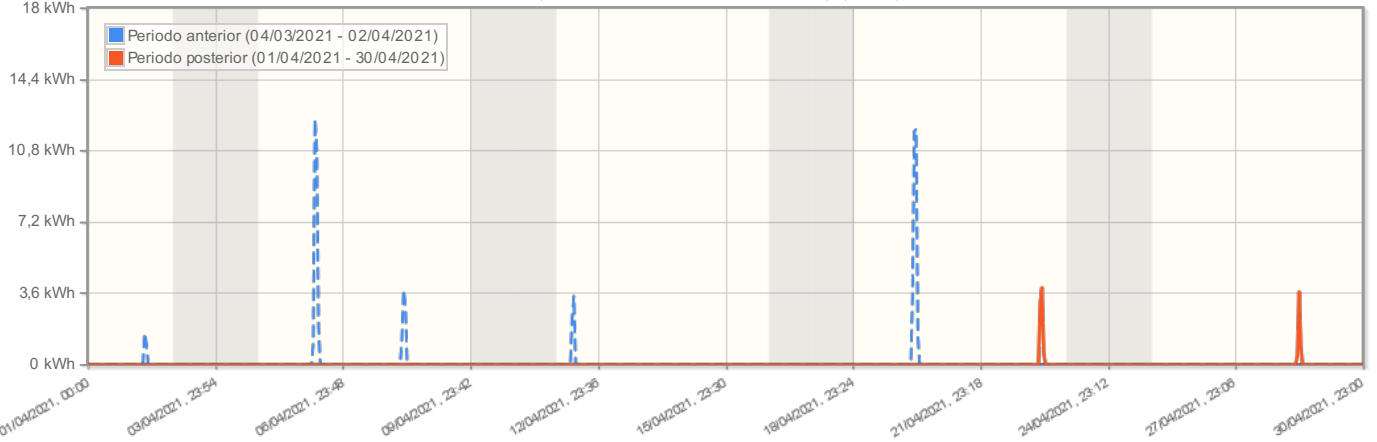


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -58,82 kWh (-82,37 %)	▼ -8,5 kWh (-68,6 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

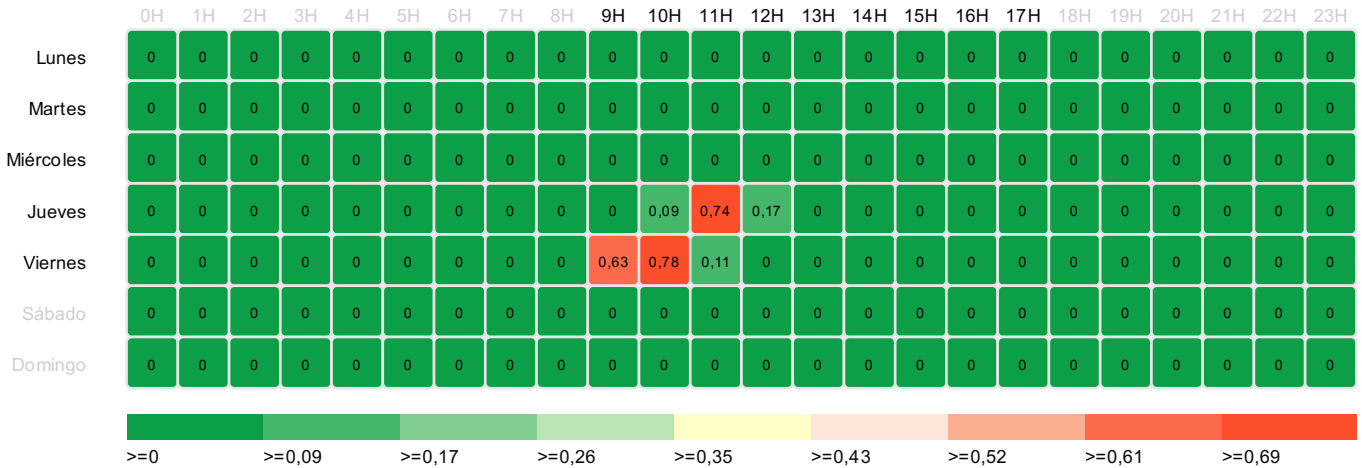

### UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

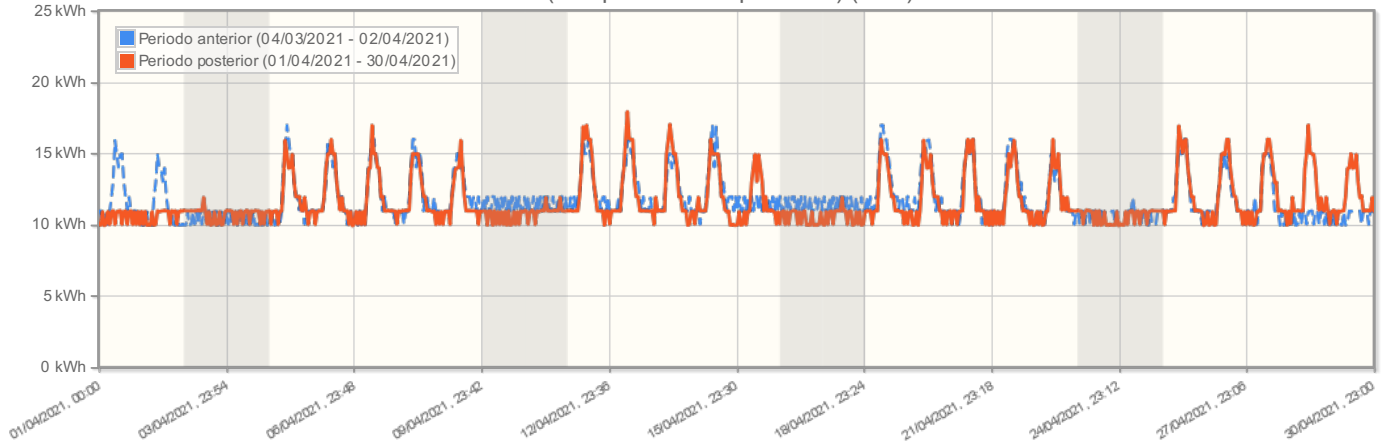

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -93,92 kWh (-1,11 %)	▲ +0,94 kWh (+5,53 %)	▼ -0,01 kWh (-0,06 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	11	10,53	10,99	10,98	10,77	10,74	10,99	11,25	13,73	16,44	15,53	15,25	15,25	15,25	13,78	12,5	12,01	11,5	11,03	11,02	11,22	10,75	10,52	10,7
Martes	10,31	10,97	10,51	10,5	10,75	10,73	10,51	11,96	13,49	15,47	15,75	15,25	15,27	15,48	13,3	12,24	11,79	11,73	11	11	10,77	10,52	10,73	10,48
Miércoles	10,77	10,28	10,99	10,72	10,3	10,96	10,77	11,23	14,19	14,99	16,26	15,52	15,49	15,02	13,79	11,99	12,26	10,99	11,02	11	10,5	10,75	10,48	10,98
Jueves	10,08	10,99	10,98	10,78	10,63	10,98	10,62	11,39	13,13	14,22	14,4	14,22	14,38	13,81	13,01	11,81	11,42	11,19	11,03	10,8	10,96	10,43	10,4	10,37
Viernes	10,43	10,78	10,23	10,59	10,58	10,42	10,78	11,18	12,59	13,39	14,18	13,22	13,98	13,79	12,45	11,2	11,41	11,01	11,18	11,01	10,82	10,97	10,81	10,97
Sábado	10,77	10,98	11	10,28	10,97	10,78	10,73	11	10,77	10,73	10,53	10,95	10,53	10,49	10,5	10,49	10,03	10,24	10,49	10,03	10,47	10,01	10,52	10,68
Domingo	10,55	10,5	10,5	10,73	10,52	10,97	10,3	10,98	10,75	10,75	11	11	11,22	10,77	10,76	10,73	10,99	10,76	10,77	10,75	10,99	10,75	10,73	10,75

>=10,01	>=10,72	>=11,44	>=12,15	>=12,87	>=13,58	>=14,3	>=15,01	>=15,73
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------


### UPS2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

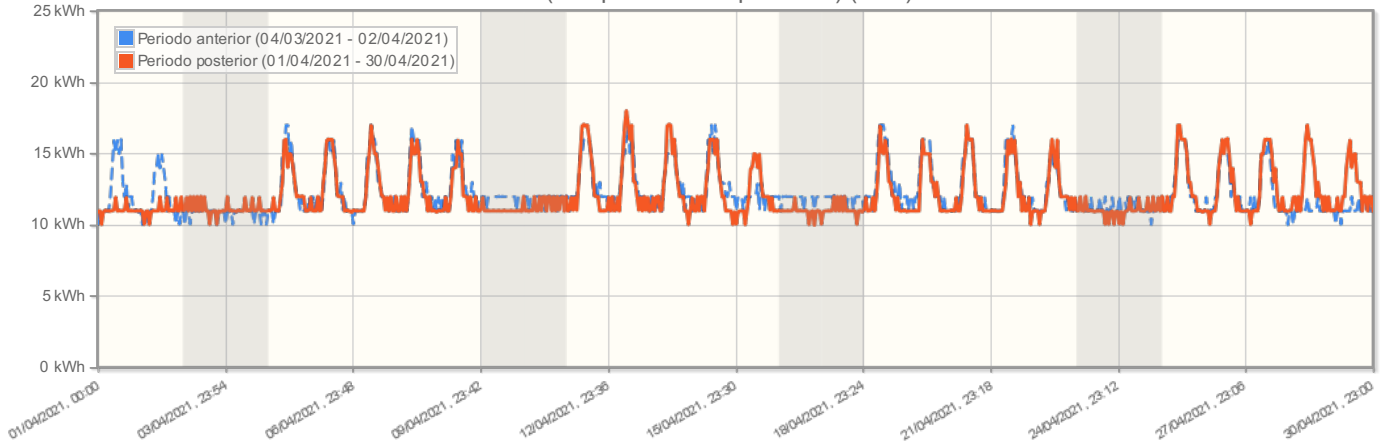


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -89,06 kWh (-1,01 %)	▲ +1 kWh (+5,89 %)	▼ -0,01 kWh (-0,09 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

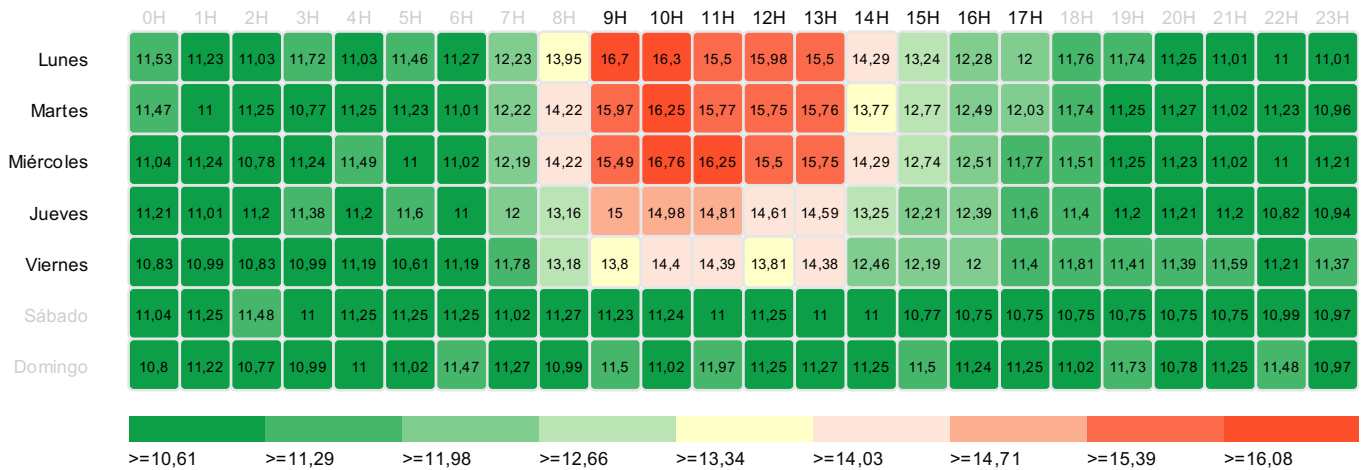


### UPS 1/2 Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

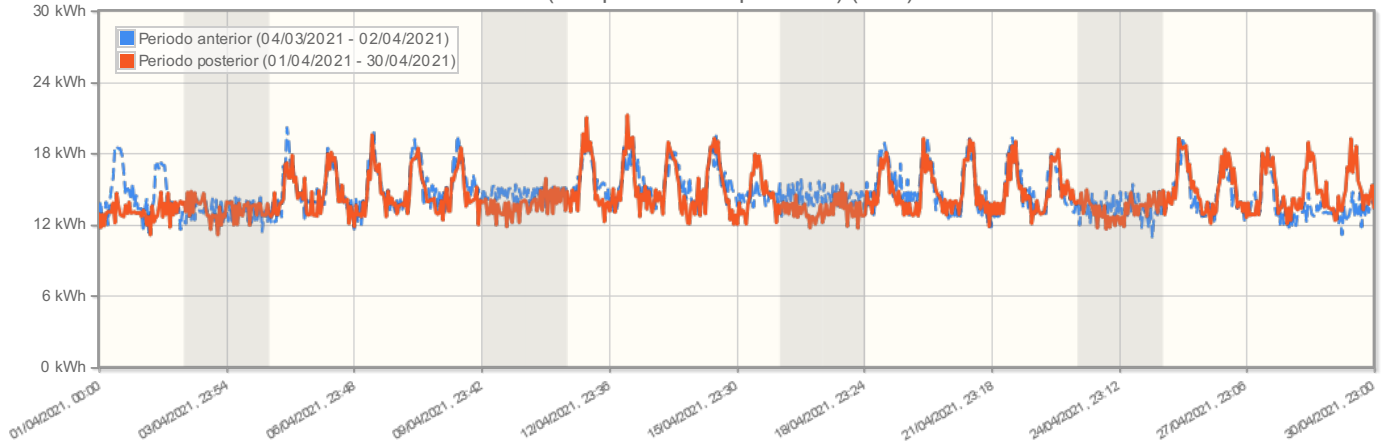

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -132,81 kWh (-1,26 %)	▲ +1,06 kWh (+5,26 %)	▲ +0,26 kWh (+2,38 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

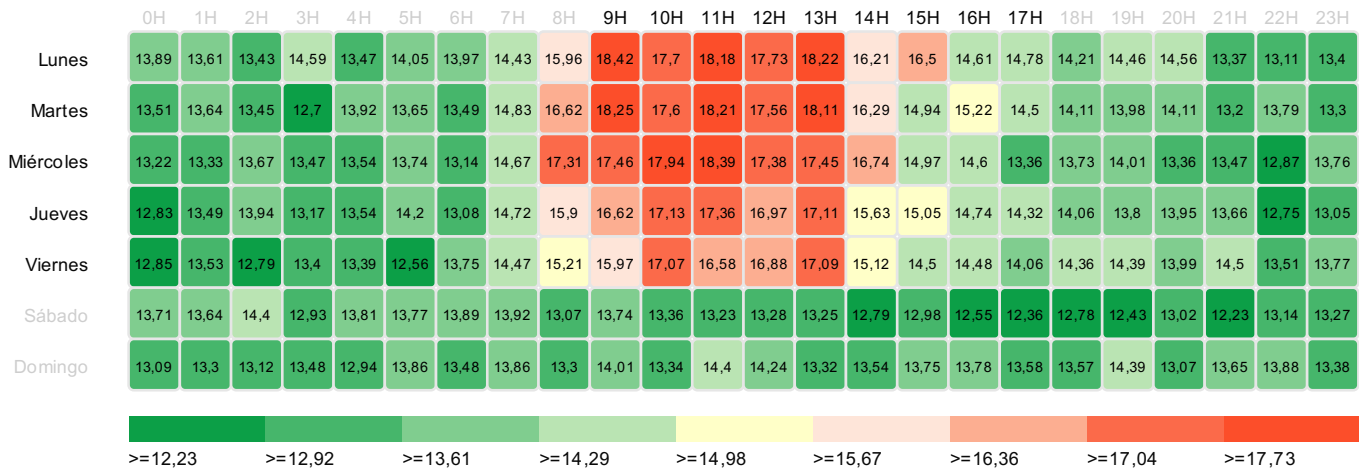

Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


### Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

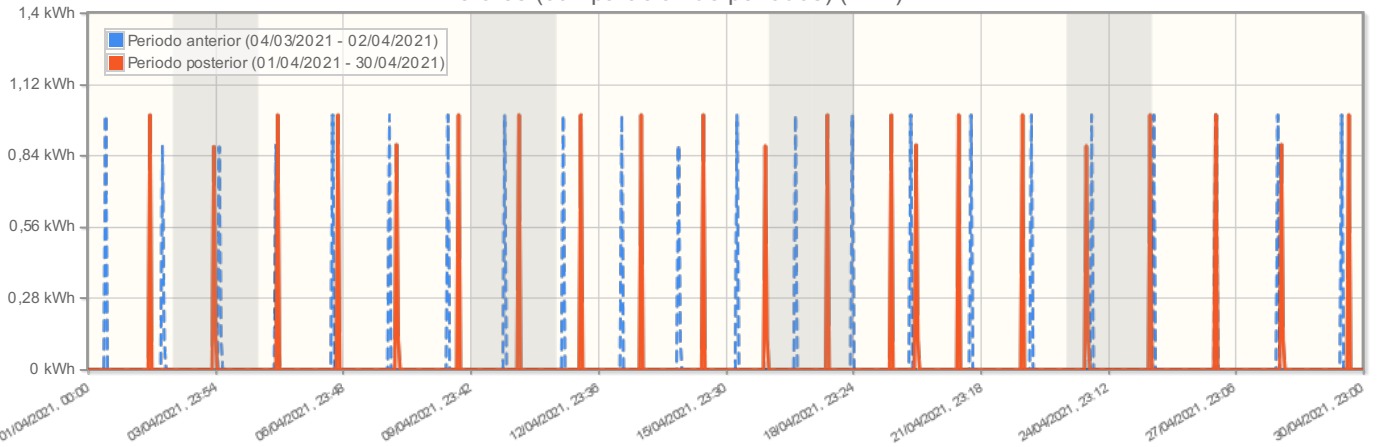


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1 kWh (-4,55 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

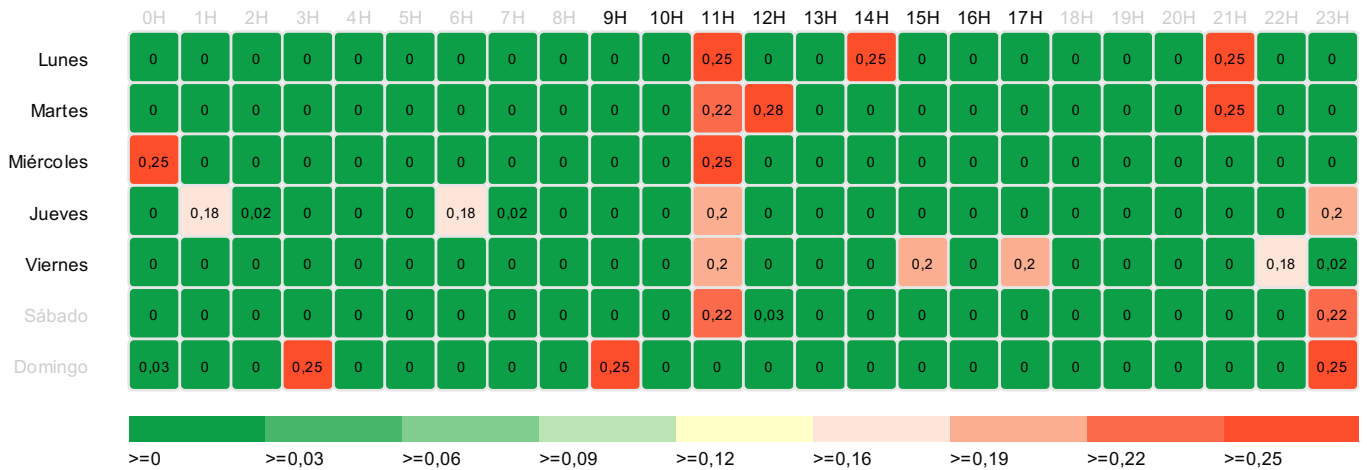


### Alumbrado (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

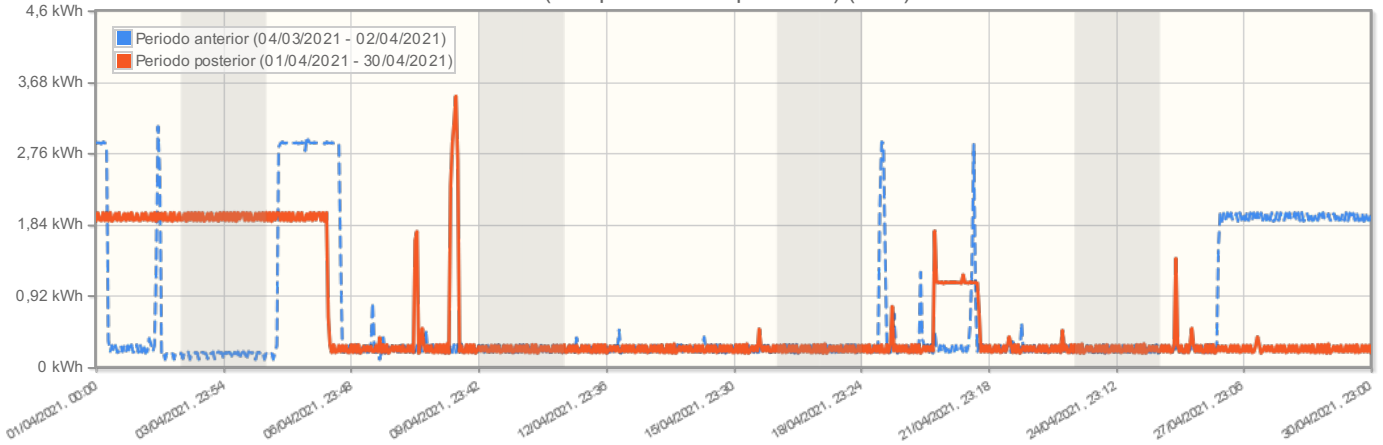


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -12,88 kWh (-2,84 %)	▲ +0,39 kWh (+12,5 %)	▲ +0,09 kWh (+91,63 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

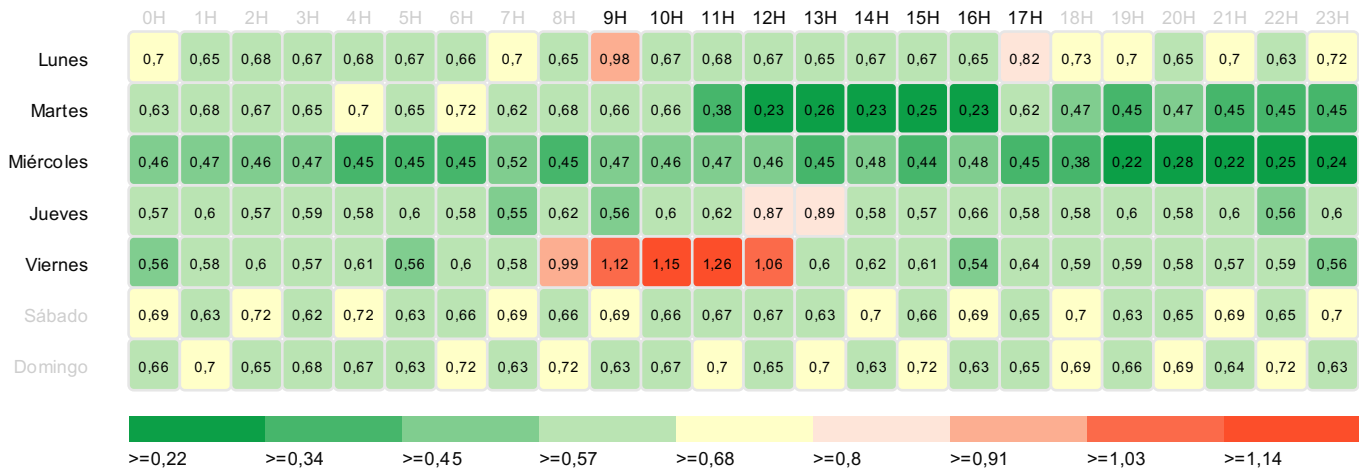


### Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

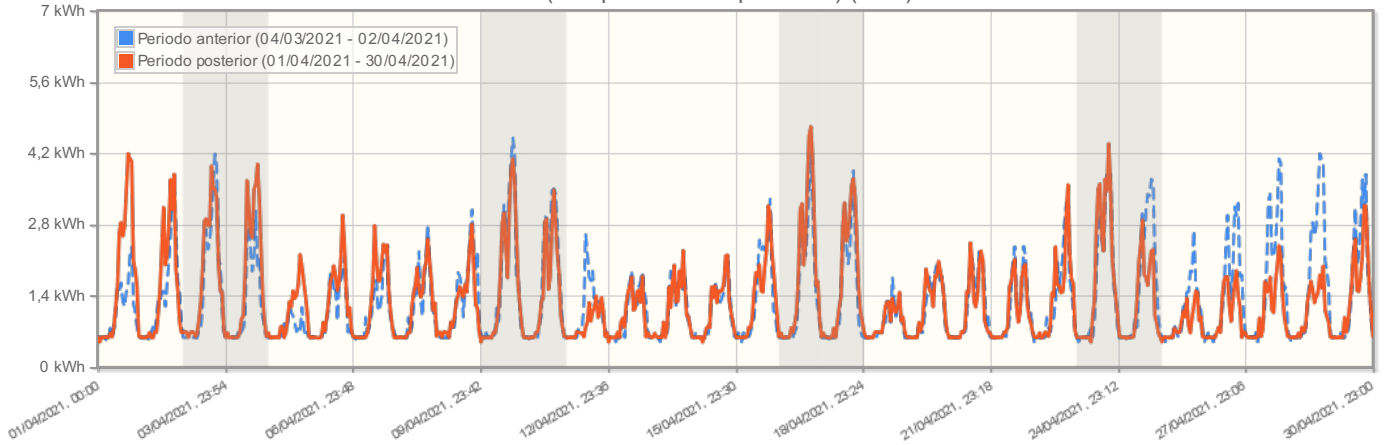


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -4,39 kWh (-0,46 %)	▲ +0,22 kWh (+4,81 %)	▼ -0 kWh (-0,08 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

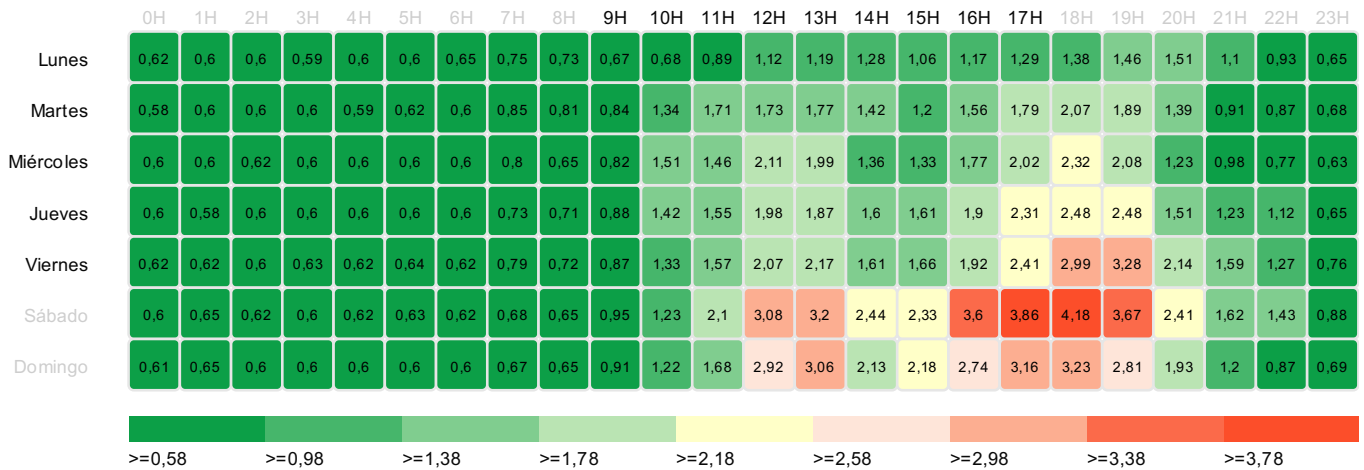


### CL11 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

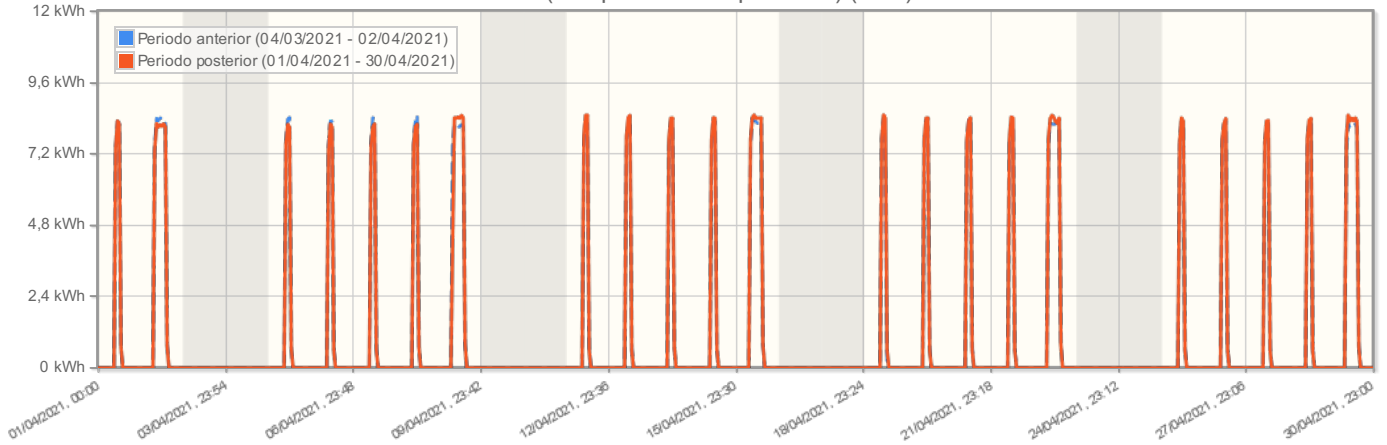

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5,01 kWh (+0,71 %)	▲ +0,02 kWh (+0,23 %)	◆ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

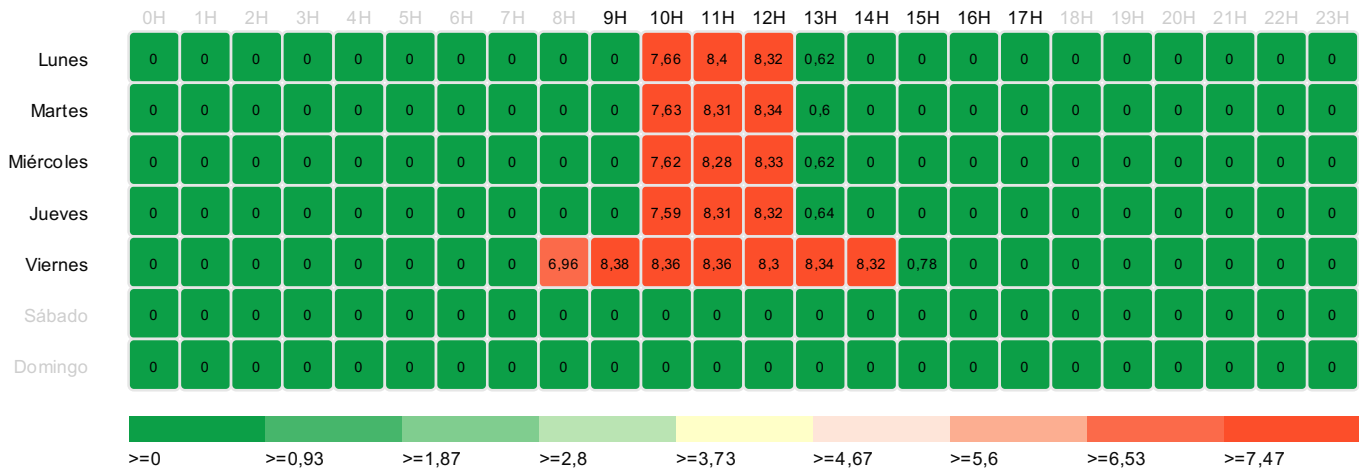




### CL12 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

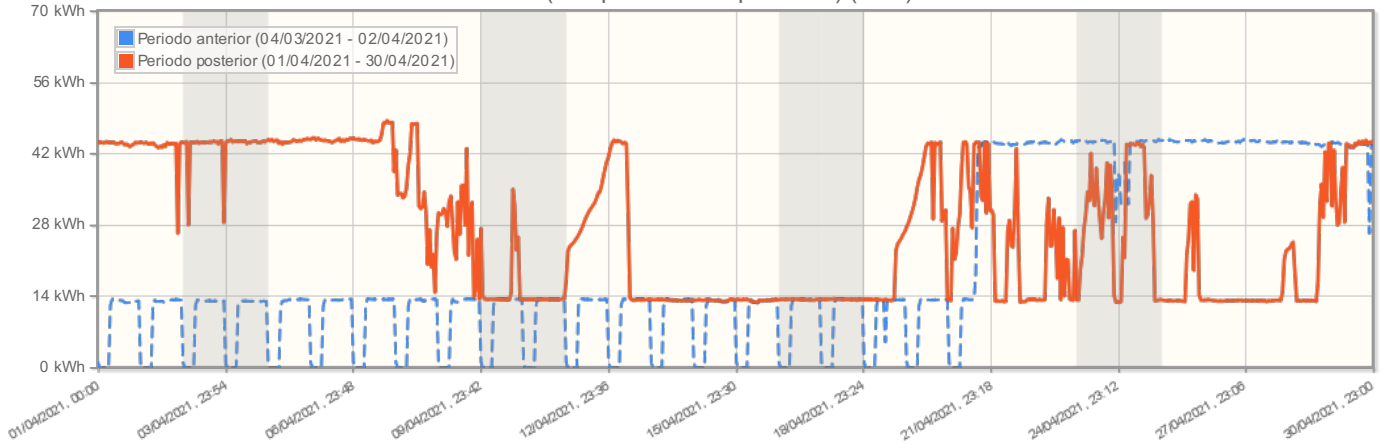


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.207,1 kWh (+36,09 %)	▲ +3,68 kWh (+8,21 %)	▲ +12,79 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

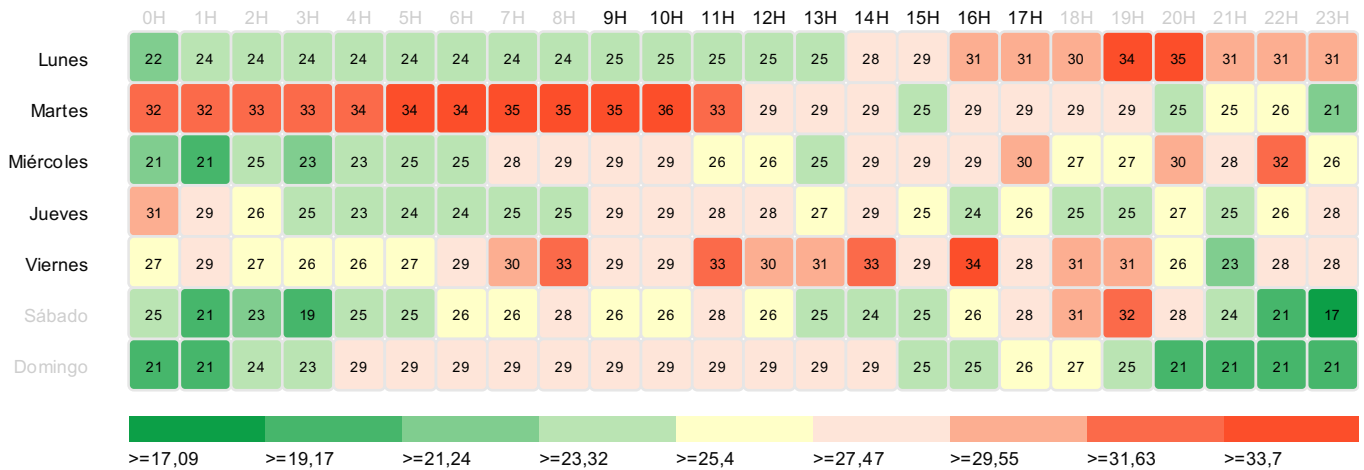


### CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

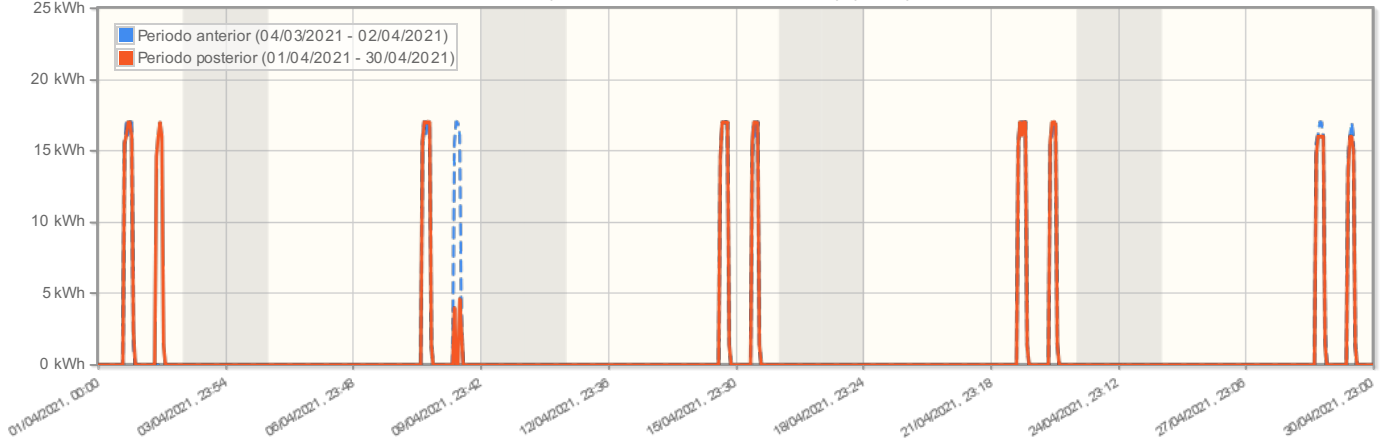


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +4 kWh (+0,58 %)	▼ -0,01 kWh (-0,08 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

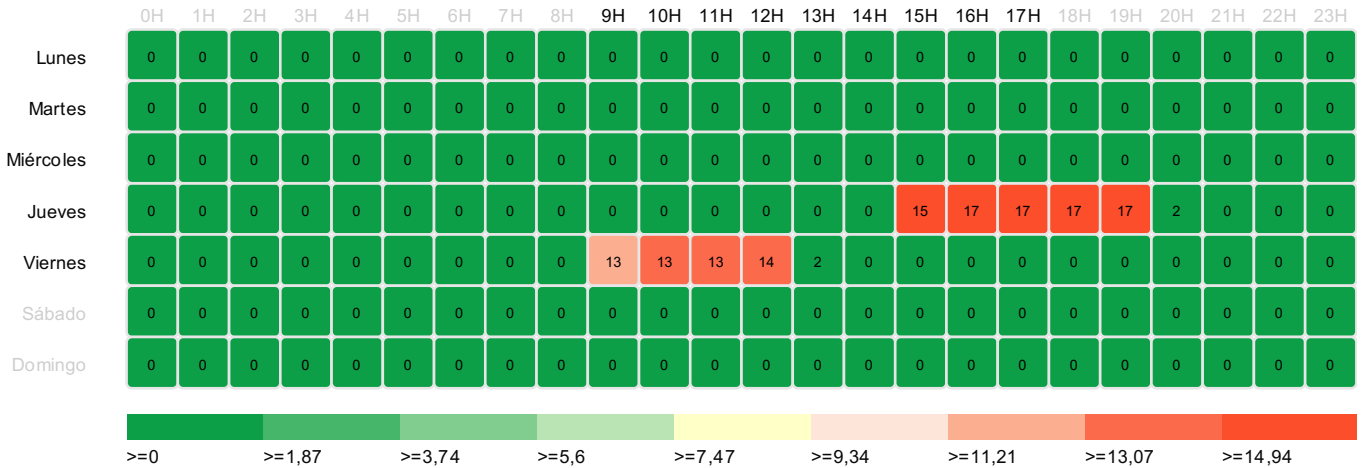


### CL16 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

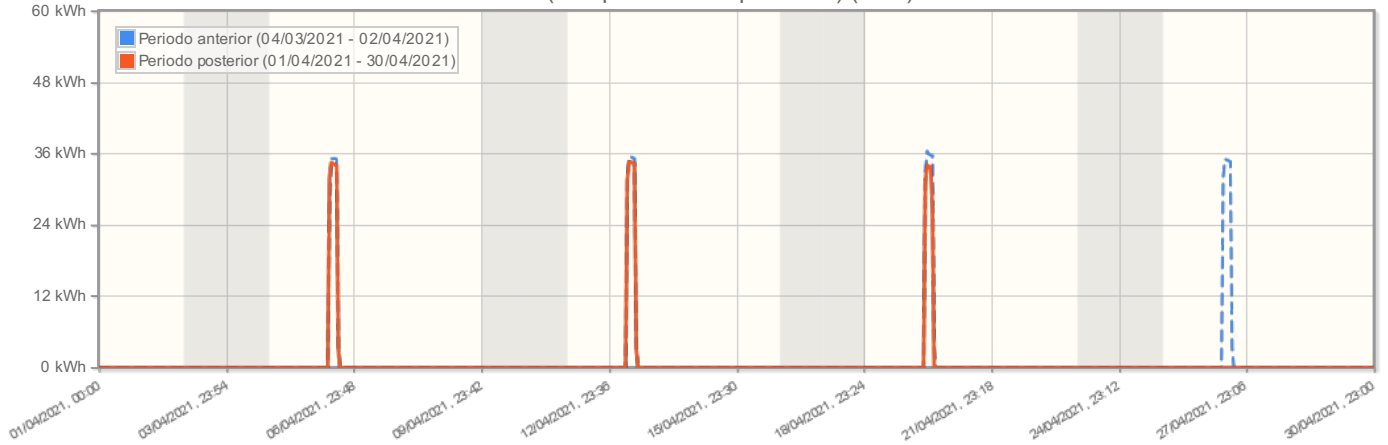


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -199,61 kWh (-28,34 %)	▼ -1,77 kWh (-4,85 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

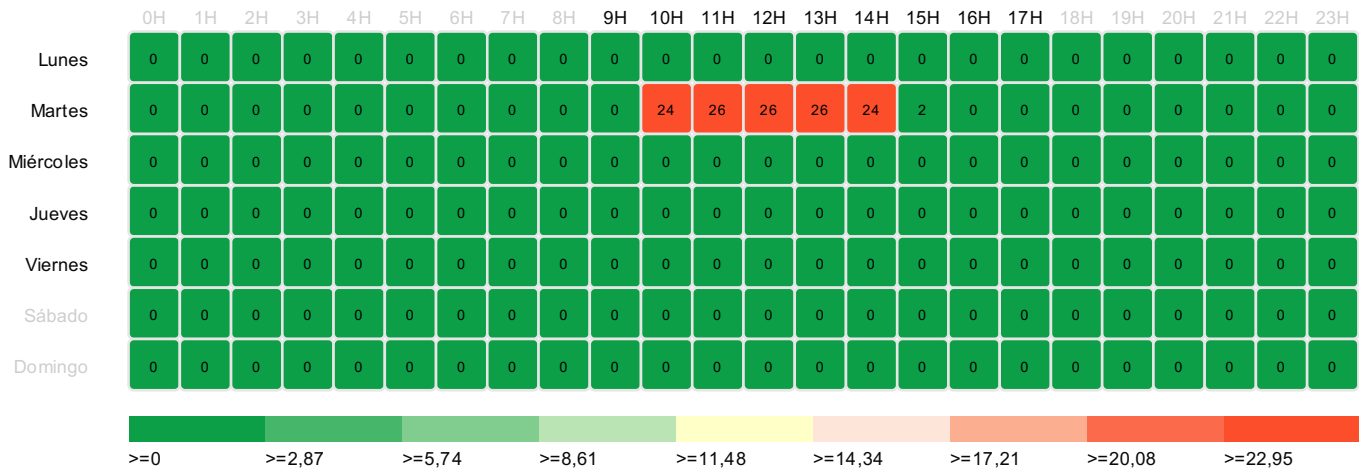


### CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

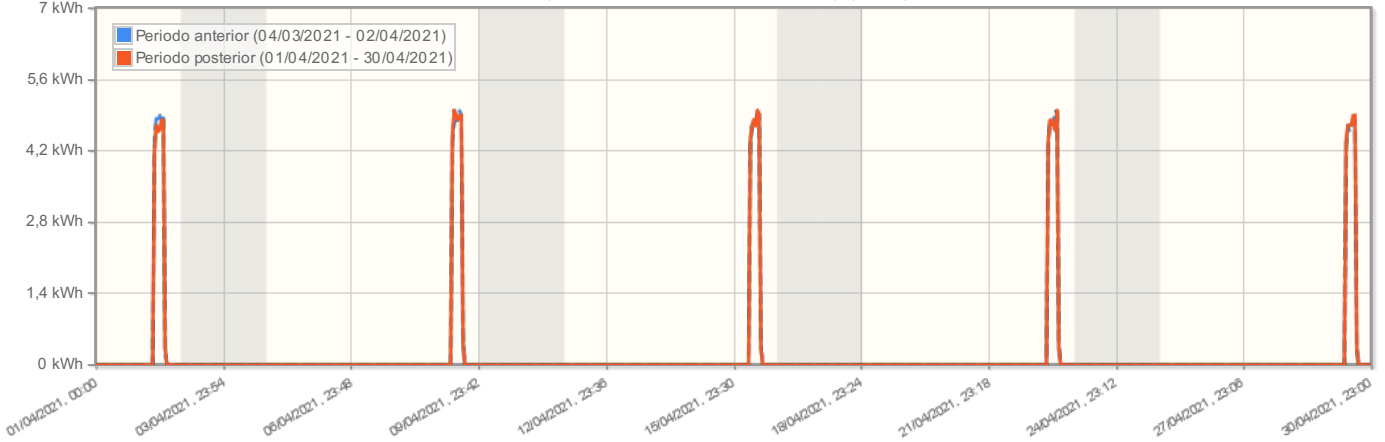


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -0,6 kWh (-0,42 %)	▲ +0 kWh (+0,06 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

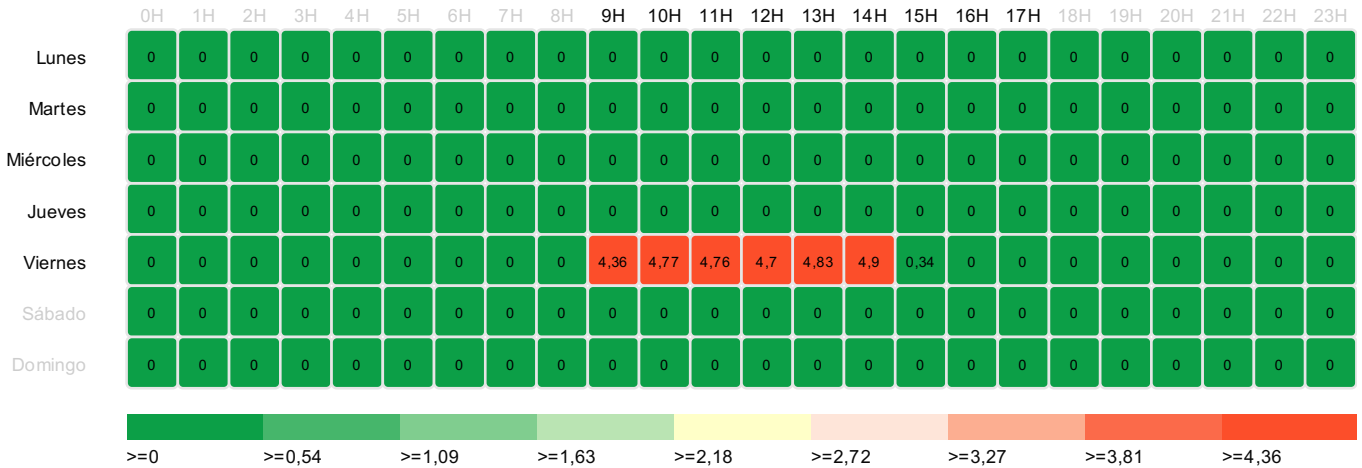


### Consumo Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

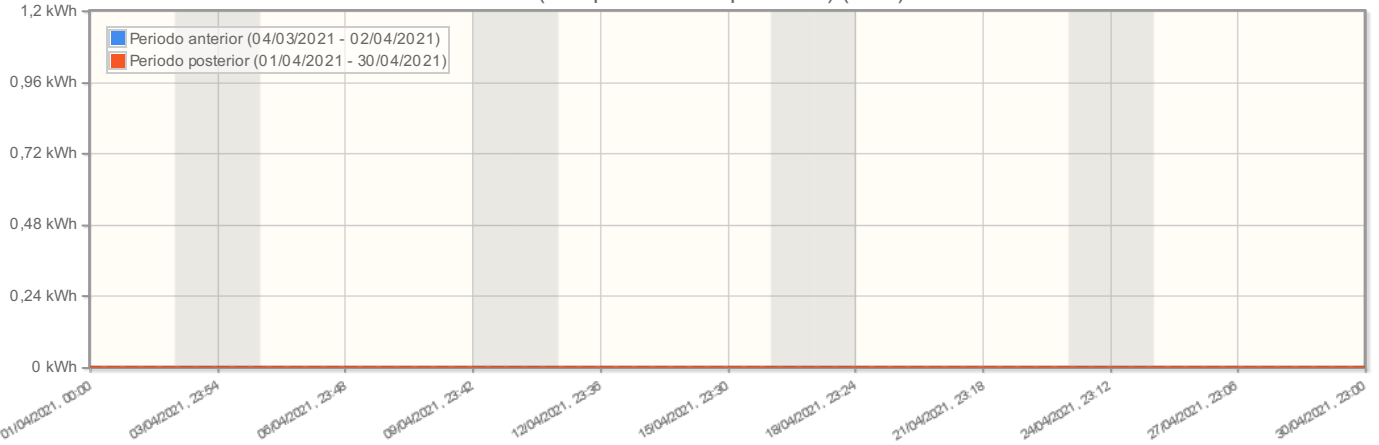

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

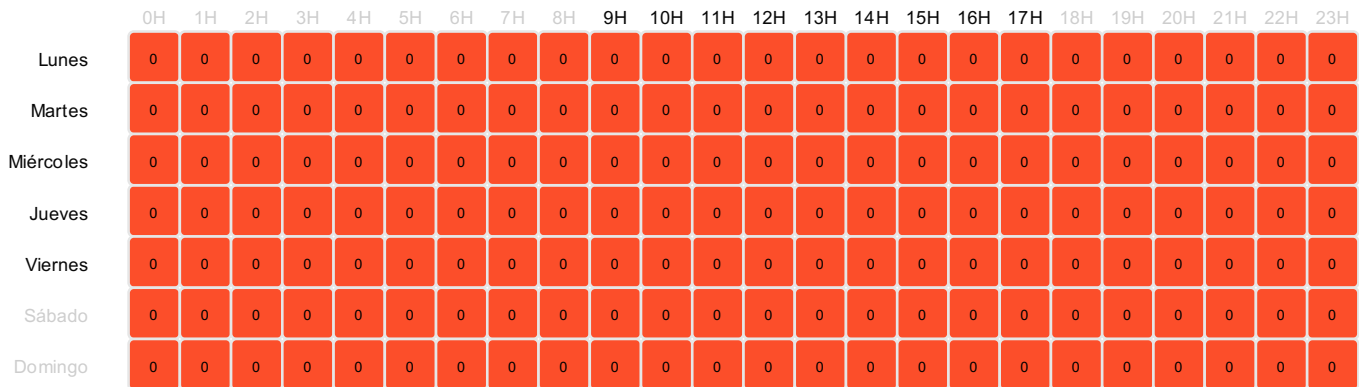


>=0

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


### CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

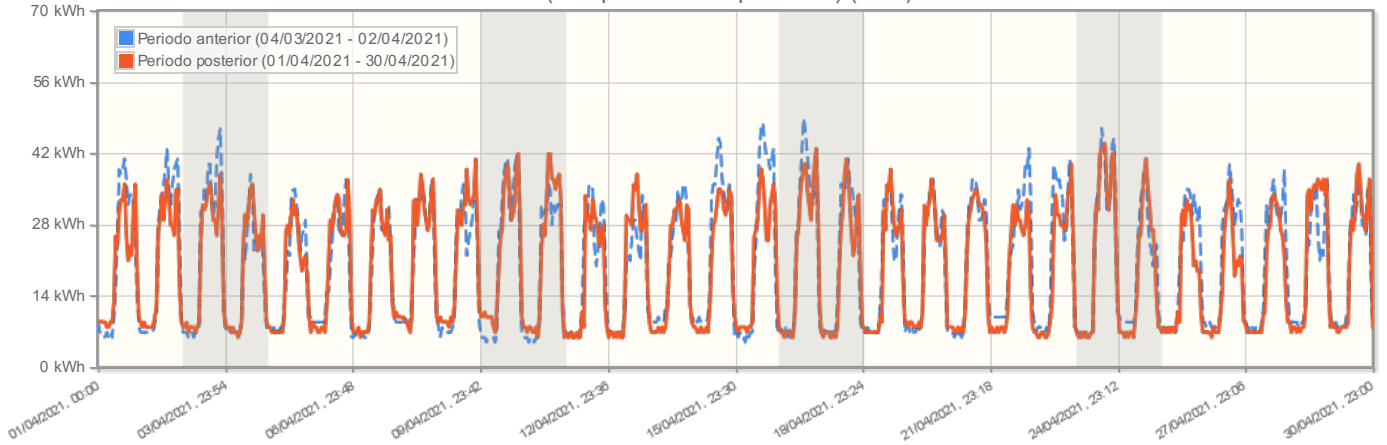


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -530,95 kWh (-3,63 %)	▼ -5,01 kWh (-10,24 %)	▲ +0,96 kWh (+19,07 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

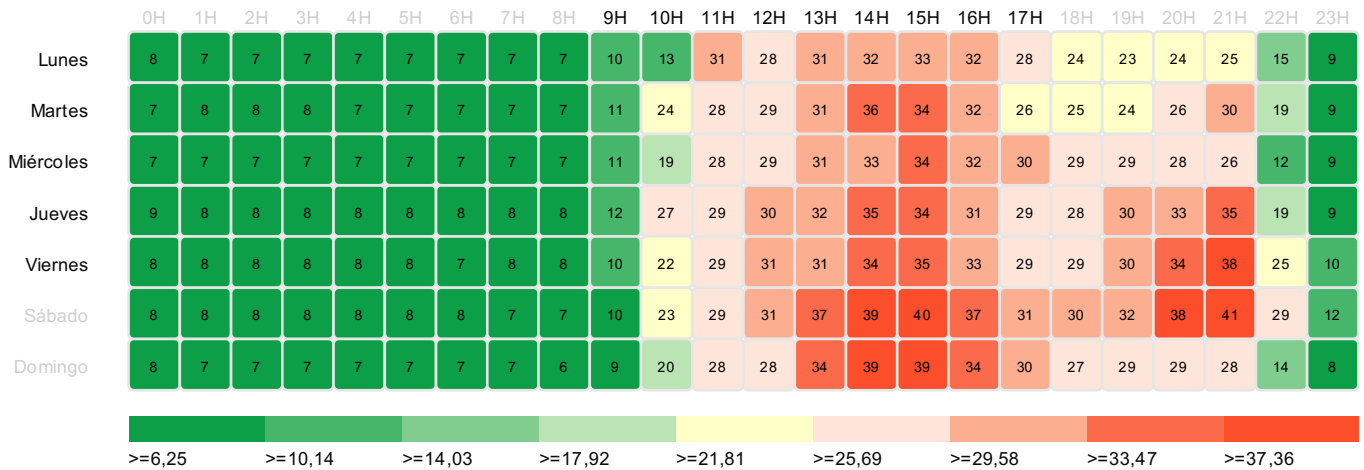


### CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

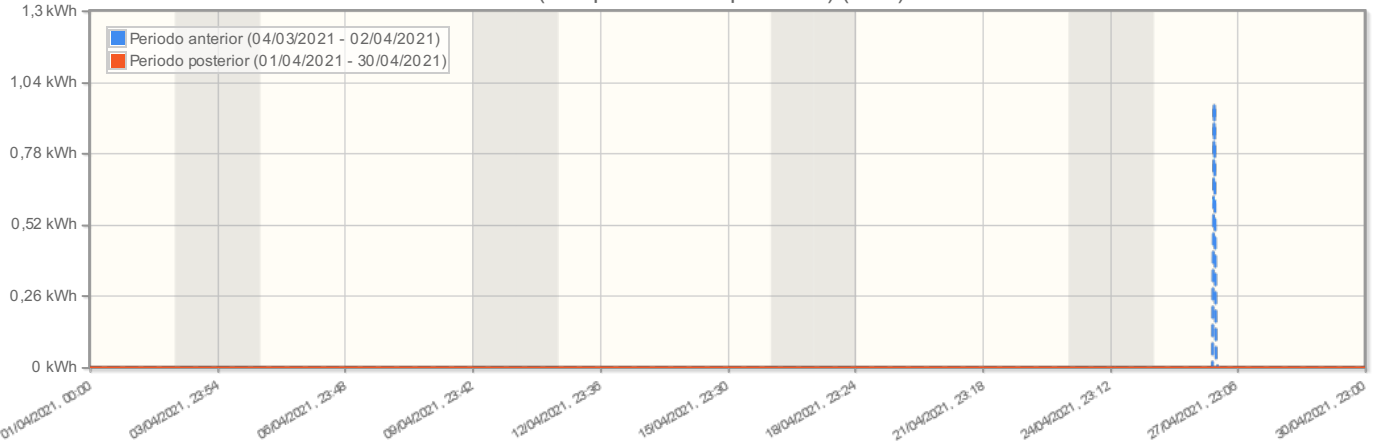

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1 kWh (-100 %)	▼ -0,96 kWh (-100 %)	◆ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

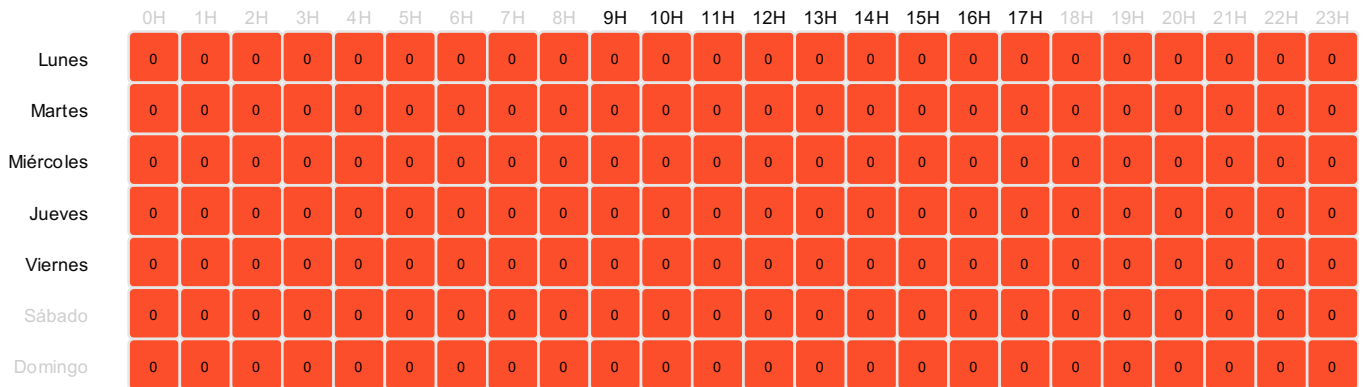

>=0

### CS1 Resto (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

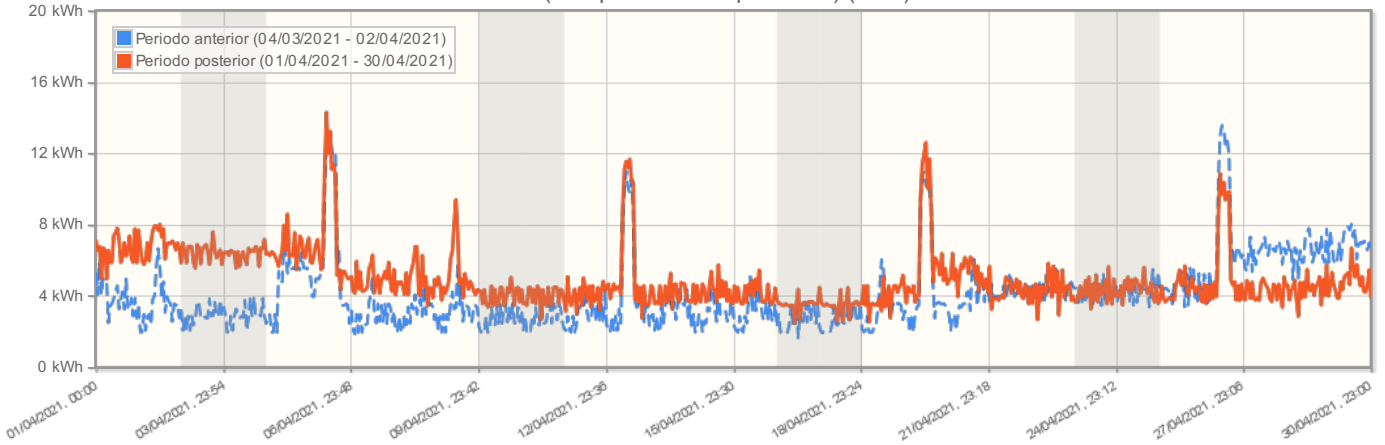

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +631,19 kWh (+21,12 %)	▲ +0,72 kWh (+5,31 %)	▲ +0,81 kWh (+47,96 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	4,39	4,69	4,71	4,65	4,08	4,44	4,49	4,03	4,43	4,82	5,07	5,07	5,69	4,54	5,08	4,68	4,77	4,51	4,98	5,26	4,72	4,89	5,09	5,06
Martes	5	4,74	4,48	4,9	4,91	5,22	4,6	4,73	4,61	9,55	11,94	11,32	11,88	10,58	10,85	10,03	4,69	5,23	4,75	4,85	4,51	5	4,55	4,49
Miércoles	4,31	4,68	4,6	4,97	4,47	4,6	4,18	4,23	4,44	4,87	5,11	5,22	5,38	4,54	4,84	4,82	4,42	4,74	4,49	5,02	4,68	4,4	4,69	4,21
Jueves	5,32	4,5	4,68	4,54	4,83	4,49	4,13	5,05	4,31	4,93	5,31	5,87	5,53	5,48	4,59	5,02	5,22	5,05	4,97	4,62	4,79	4,67	4,96	4,59
Viernes	5,01	5,11	4,91	4,09	4,54	4,51	4,9	4,88	5,55	5,95	6,33	5,96	6,6	5,27	5,75	4,56	5,13	5,13	4,85	5,1	4,82	4,76	4,83	4,72
Sábado	4,43	4,65	4,43	4,59	4,45	4,48	4,7	4,5	4,42	4,53	4,39	4,19	5,2	4,42	4,67	4,5	4,54	4,83	5	5,09	4,3	4,51	4,92	4,28
Domingo	4,88	4,44	4,55	4,21	4,89	4,73	4,69	4,42	4,64	4,52	4,57	4,41	4,86	4,05	4,62	5,06	4,83	4,23	4,82	4,87	4,45	4,43	4,8	4,7




Este sensor es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17




### F2 CS24 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

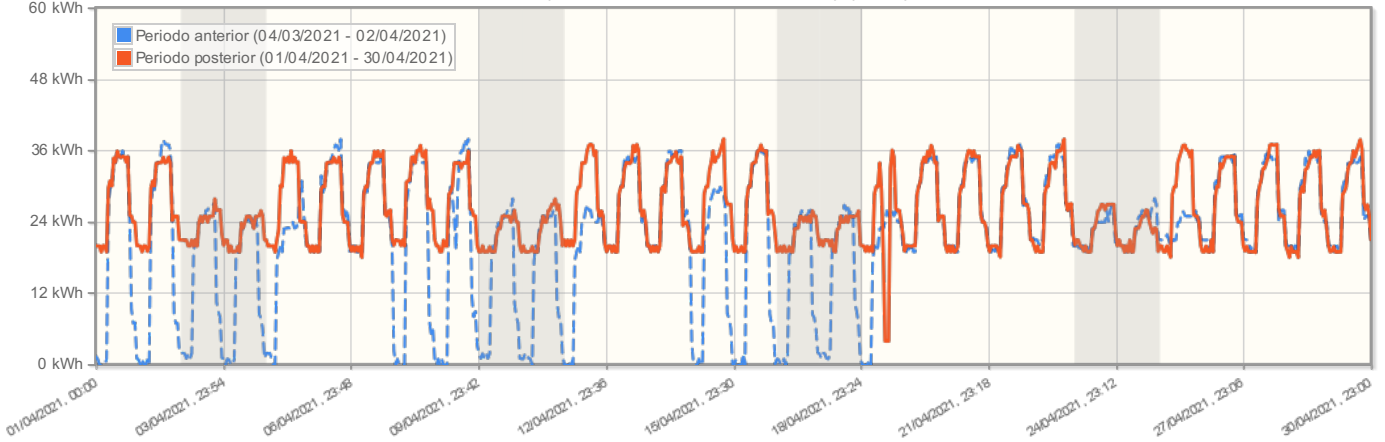


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.248,15 kWh (+20,92 %)	▲ +0,06 kWh (+0,16 %)	▲ +4 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

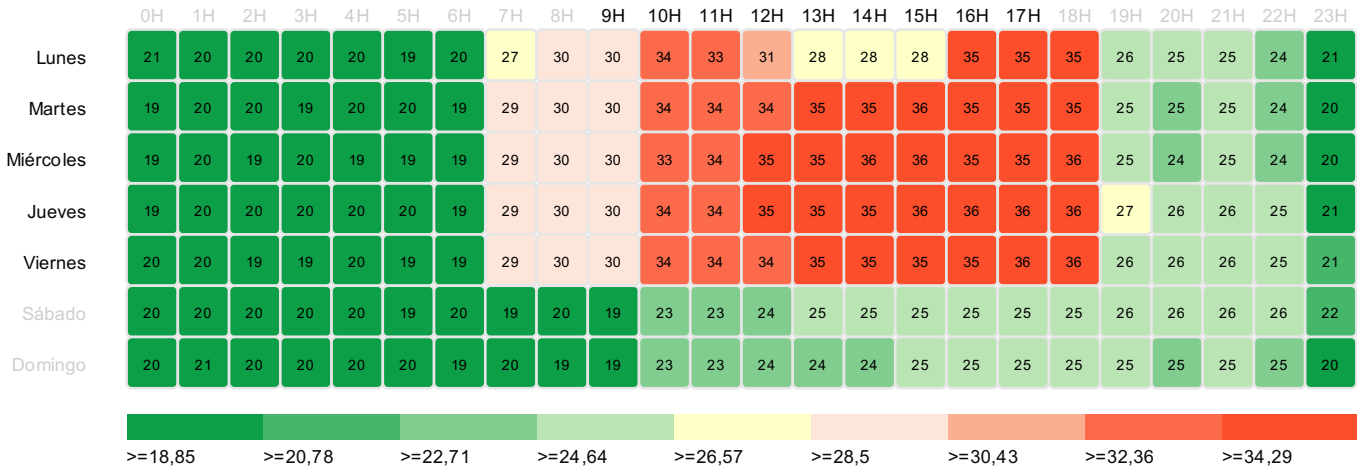


### CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

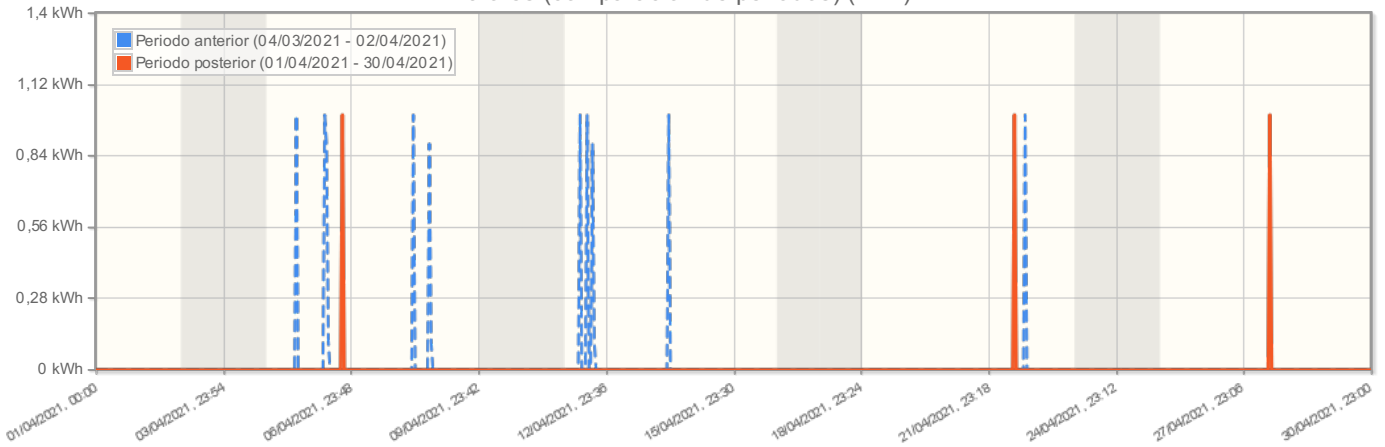


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -7 kWh (-70 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

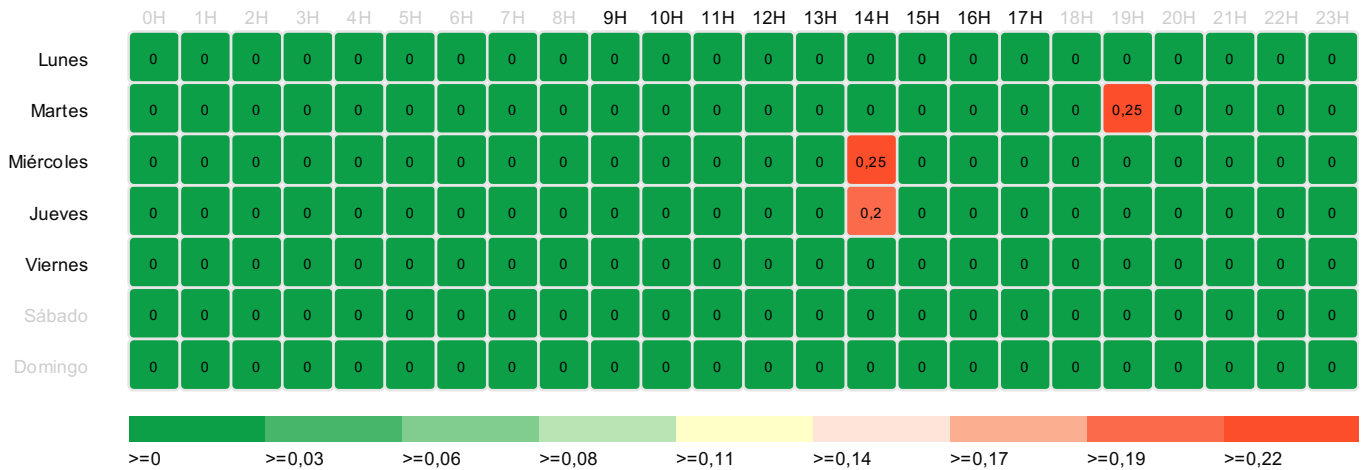


CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

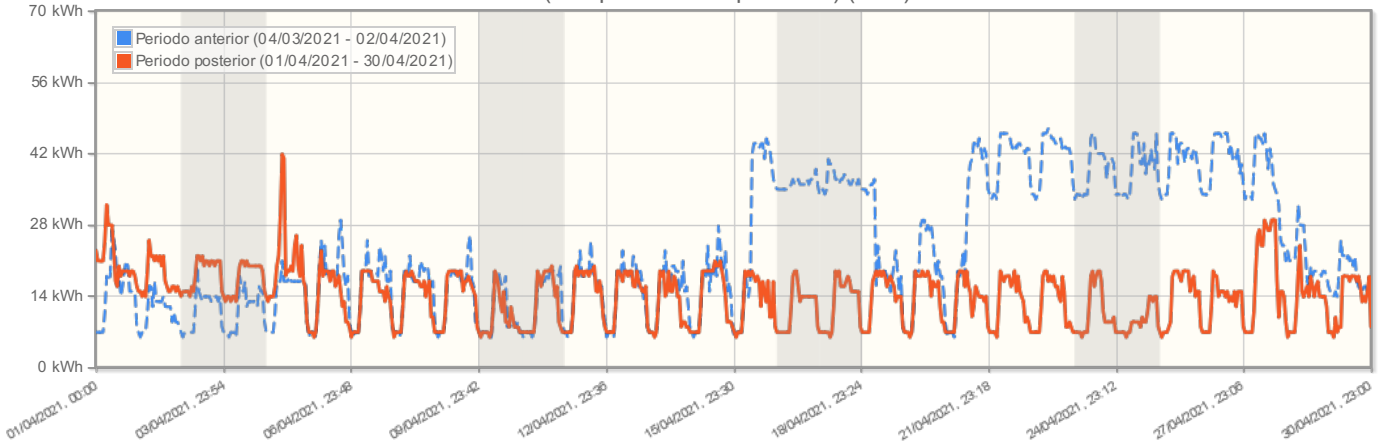


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -6.546,74 kWh (-38,87 %)	▼ -5,02 kWh (-10,7 %)	▼ -0 kWh (-0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

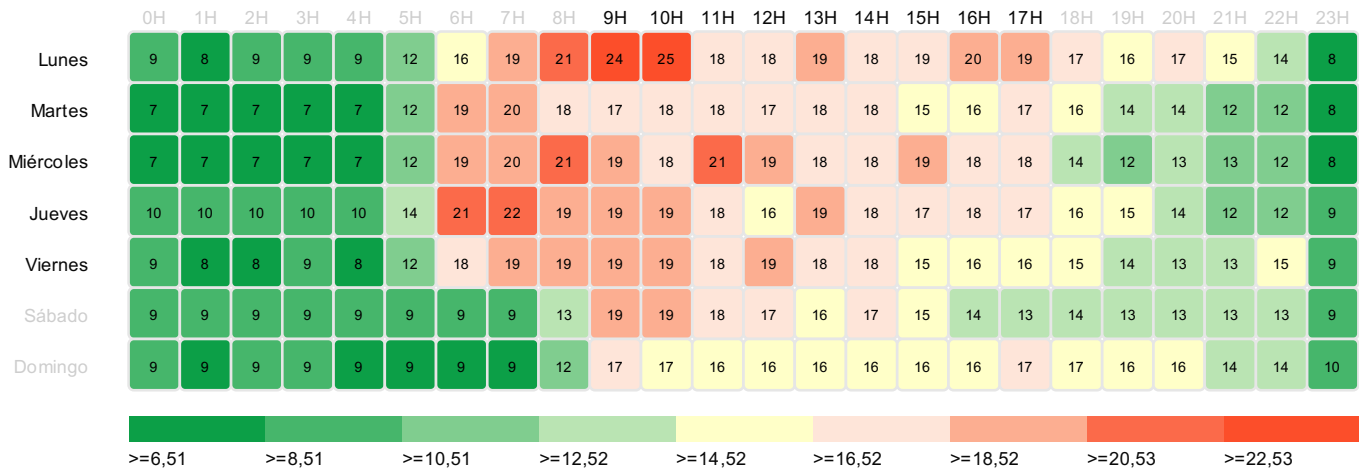


### CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

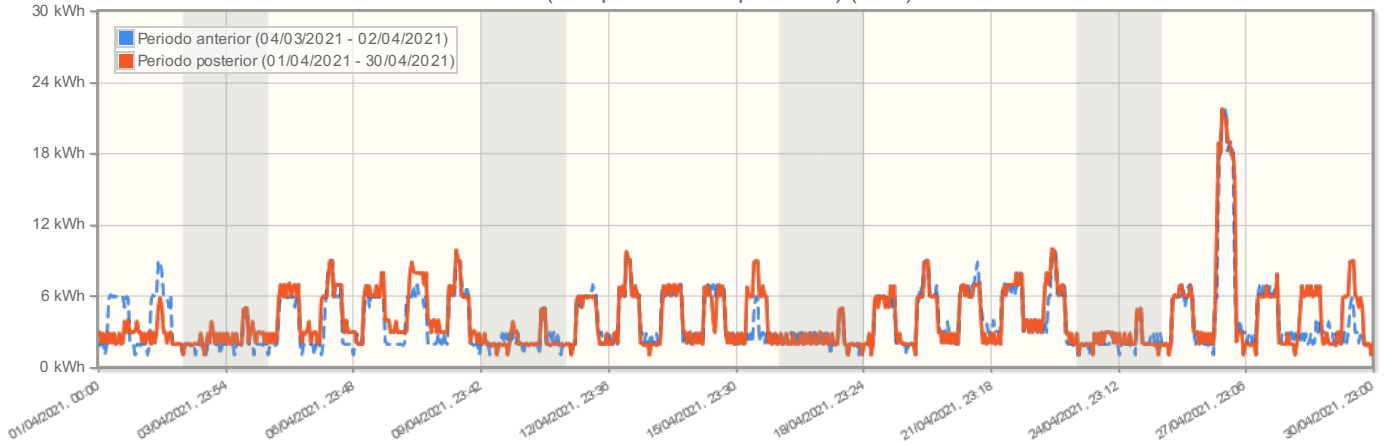


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +174,12 kWh (+6,35 %)	▼ -0,1 kWh (-0,46 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

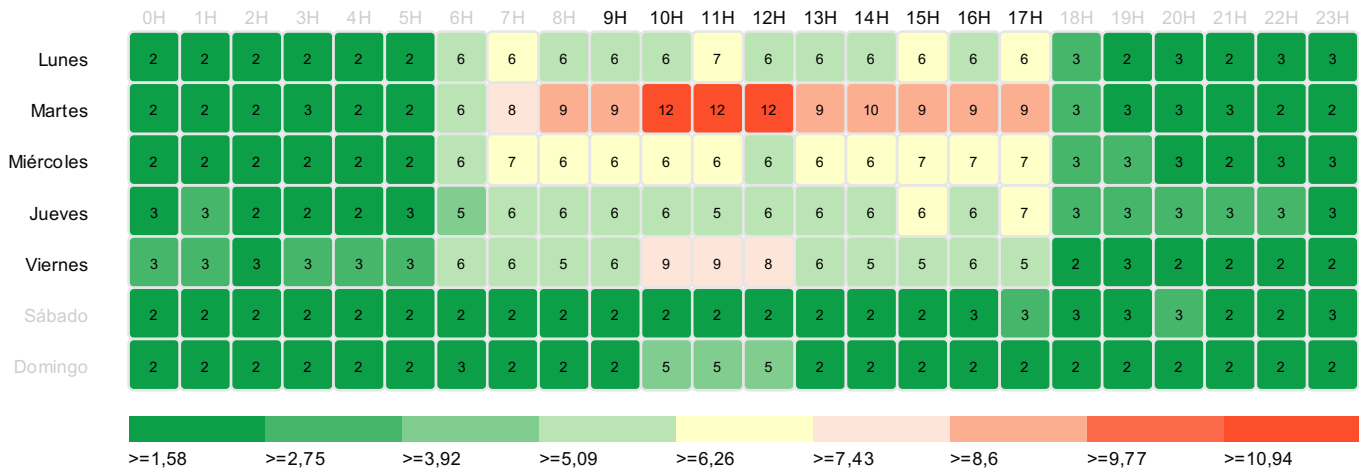


### CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

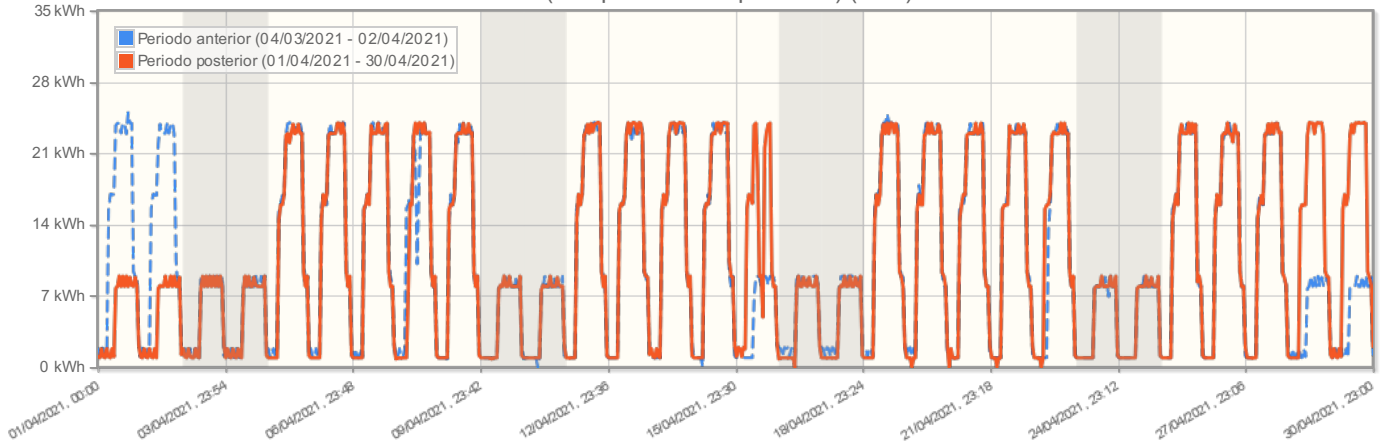


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +131 kWh (+1,71 %)	▼ -0,99 kWh (-3,96 %)	▼ -0 kWh (-0,38 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

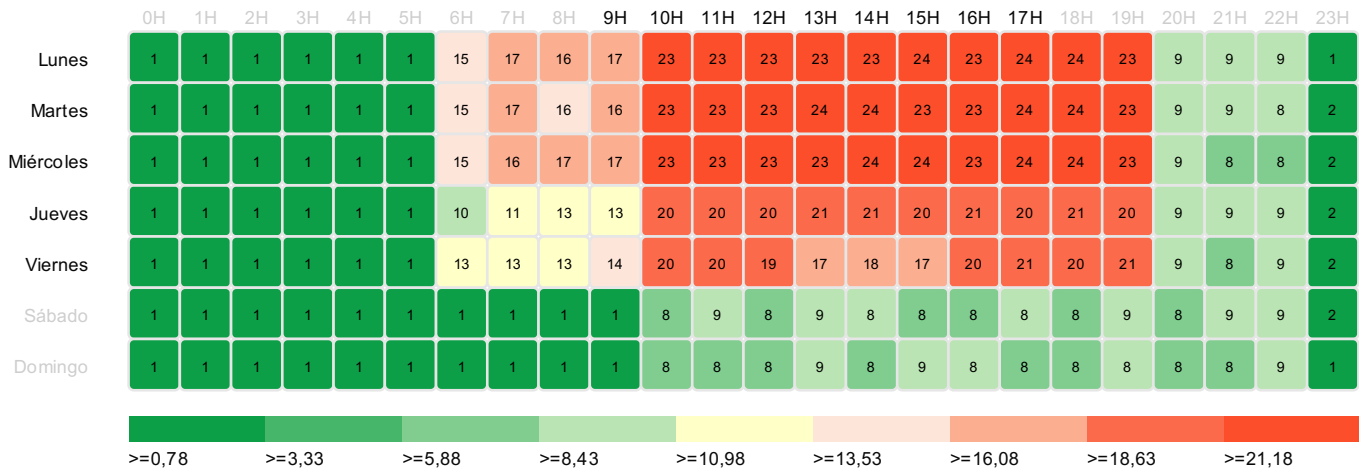


### CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

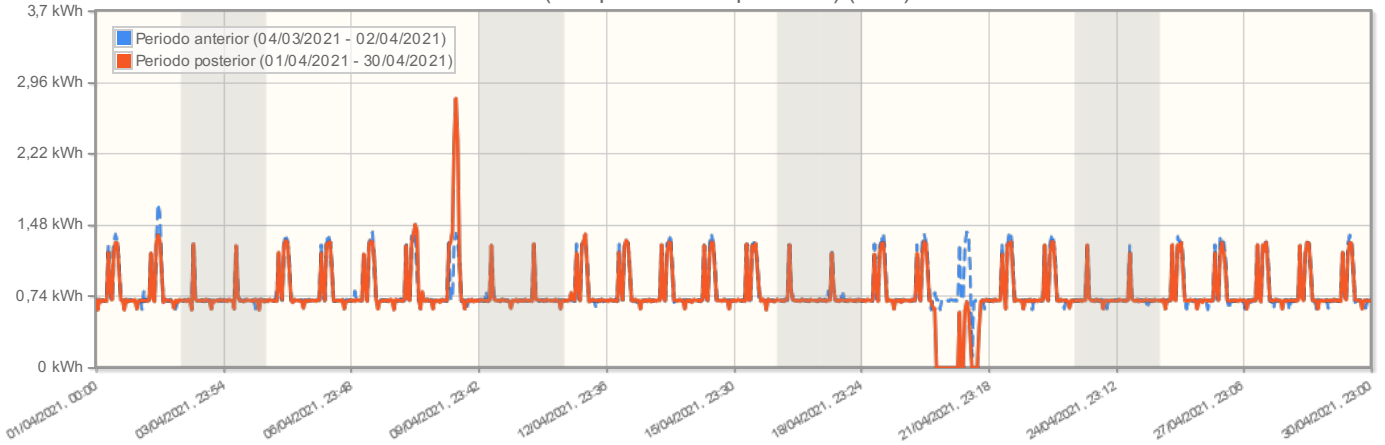


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -16,7 kWh (-2,93 %)	▲ +1,09 kWh (+64, 13 %)	▼ -0,11 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

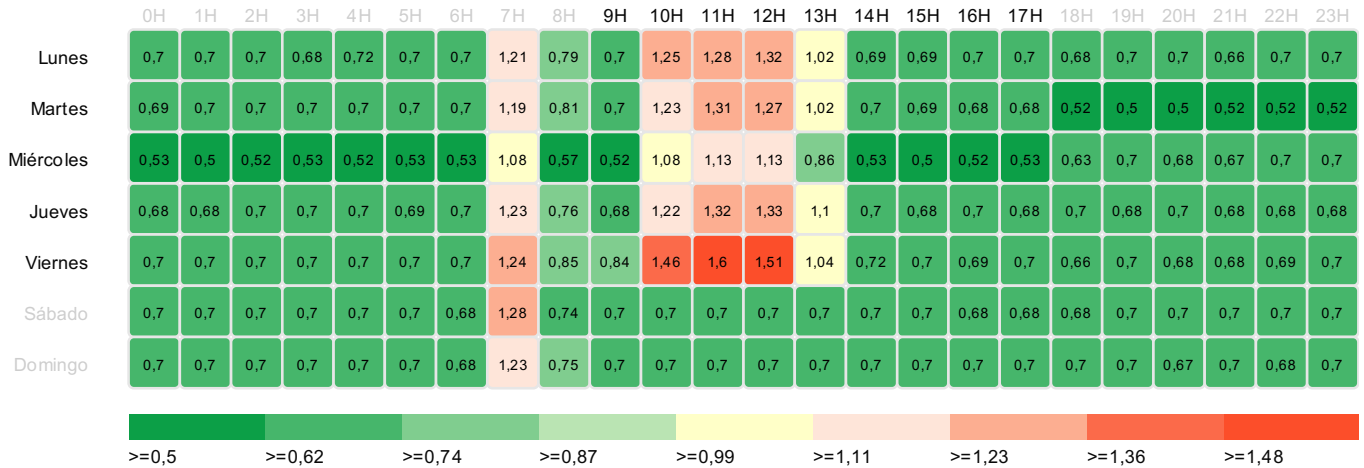


### CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

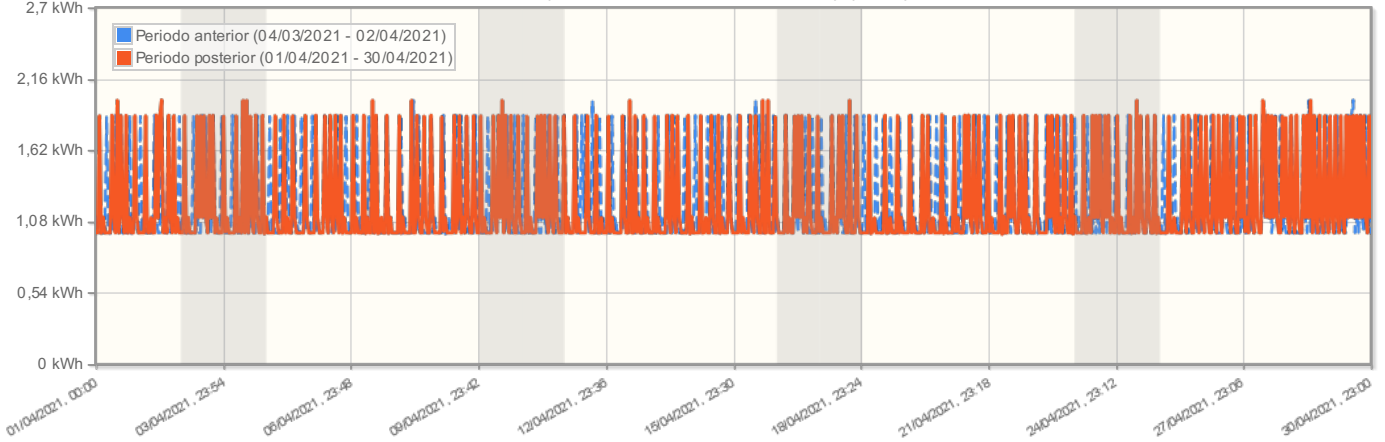


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +24,88 kWh (+2,87 %)	◆ 0 kWh (0 %)	▼ -0 kWh (-0,22 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

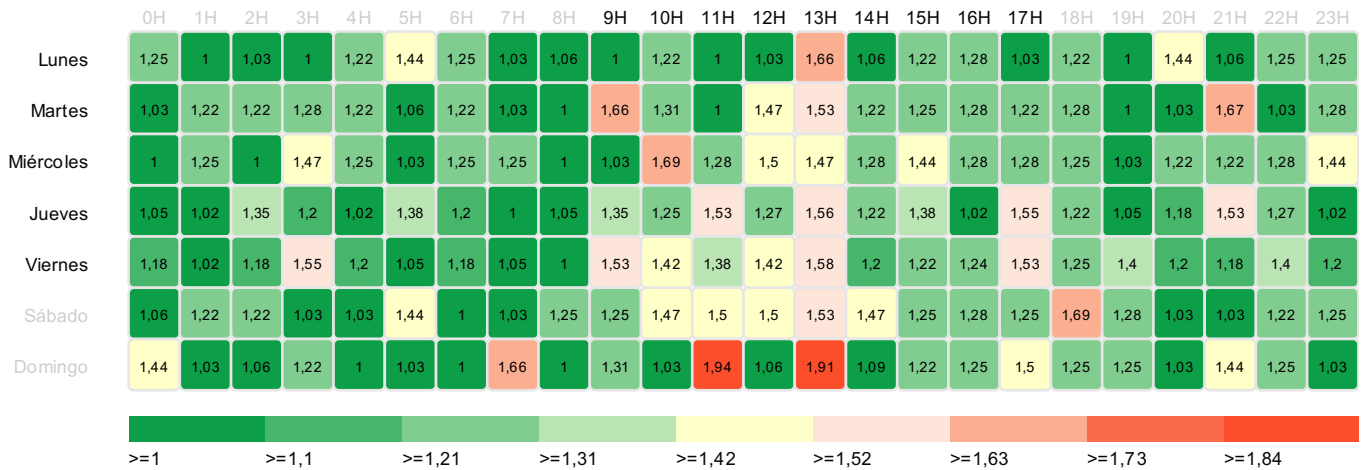


### Cuadro Seguridad (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

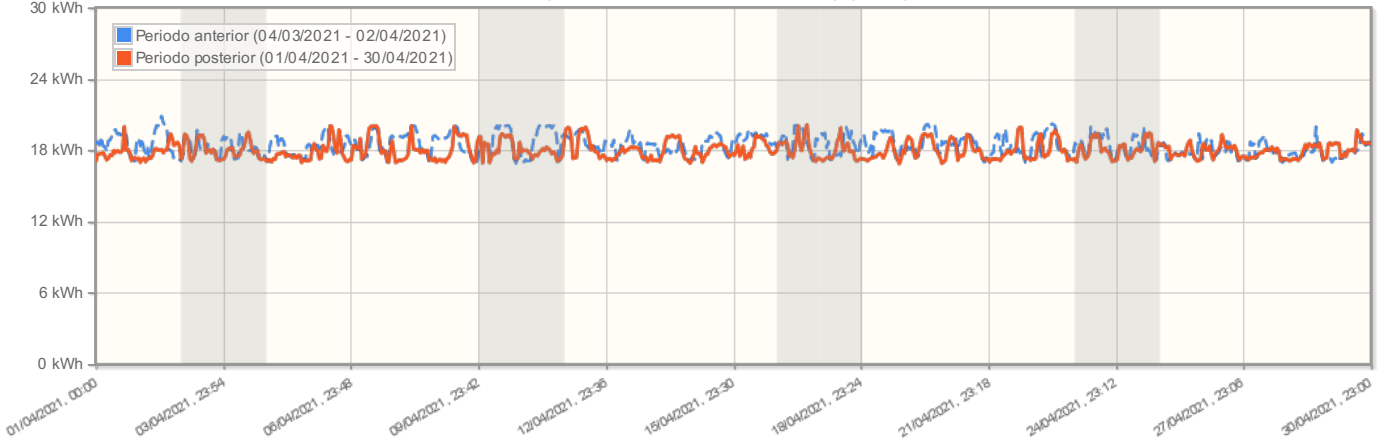

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -279,82 kWh (-2,11 %)	▼ -0,74 kWh (-3,52 %)	▼ -0,01 kWh (-0,03 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

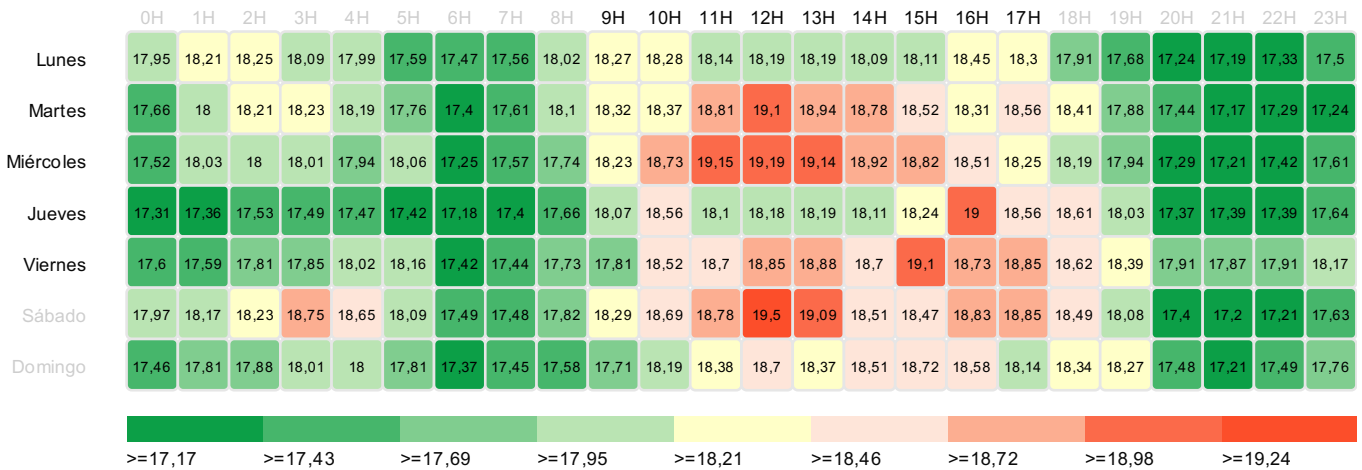




### CV1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

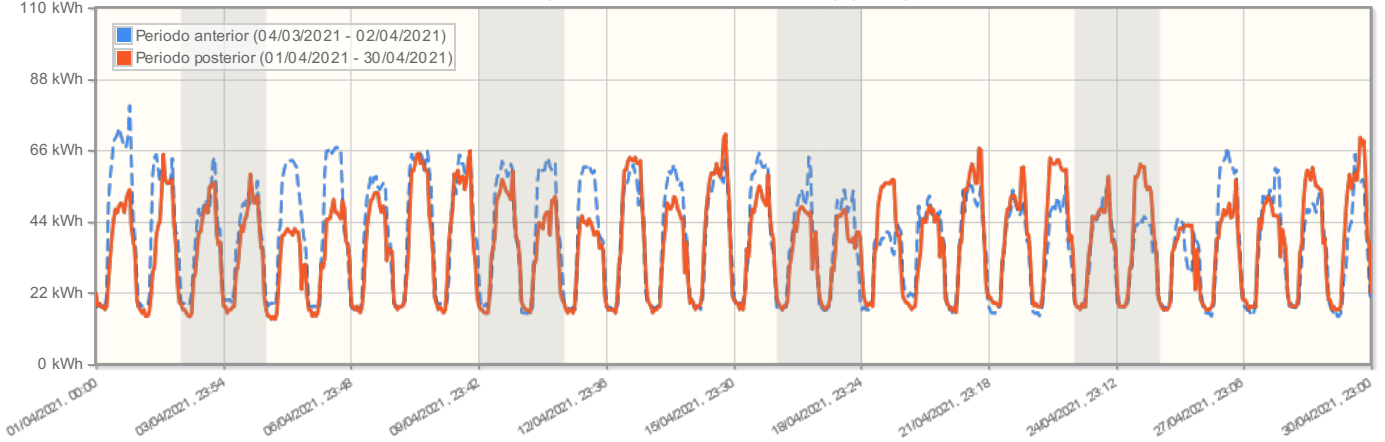


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.562,09 kWh (-5,53 %)	▼ -8,76 kWh (-10,96 %)	▼ -0,89 kWh (-5,92 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

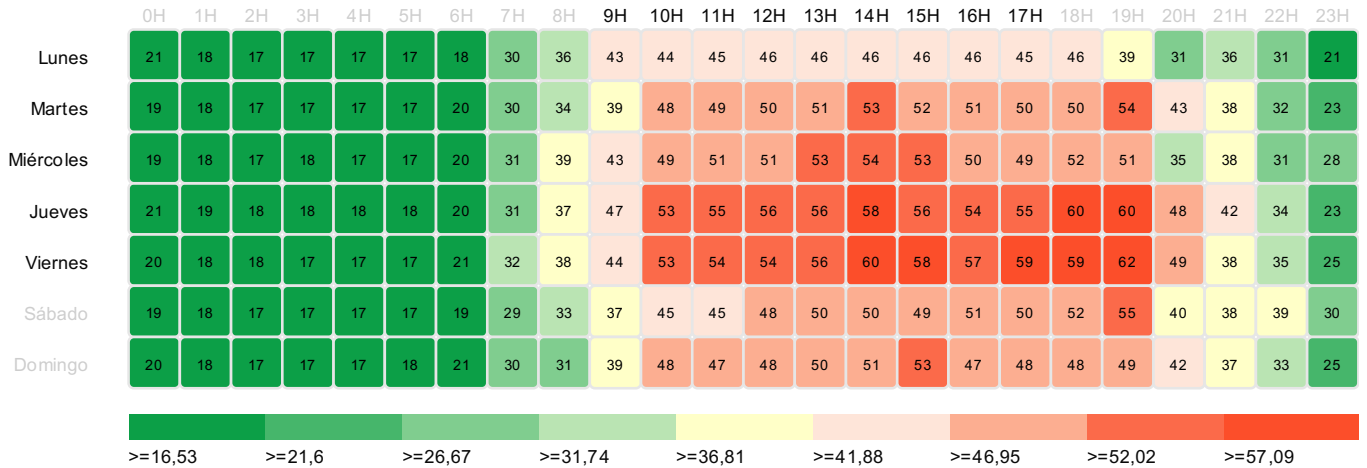

### CV1 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

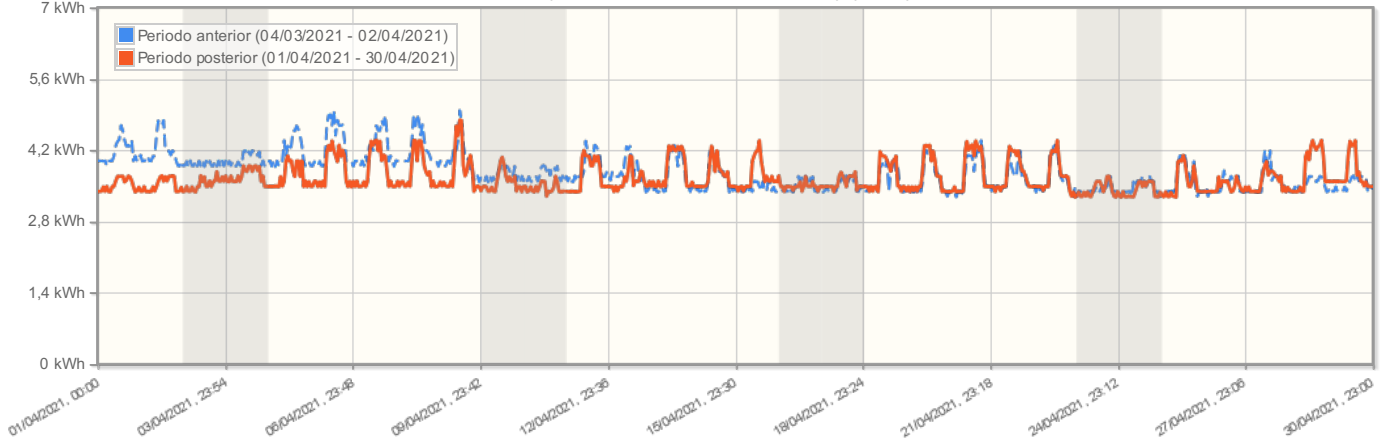

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -85,5 kWh (-3,14 %)	▼ -0,2 kWh (-4,08 %)	▼ -0,01 kWh (-0,16 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	3,43	3,42	3,45	3,4	3,43	3,42	3,42	3,47	3,4	3,96	4,08	4,07	4,07	4,03	3,83	3,73	3,89	3,9	3,95	3,78	3,48	3,48	3,48	3,49
Martes	3,45	3,47	3,47	3,47	3,46	3,47	3,45	3,5	3,55	3,79	3,95	3,98	4,09	4,05	3,78	3,8	3,83	3,73	3,85	3,8	3,52	3,46	3,47	3,49
Miércoles	3,48	3,5	3,48	3,47	3,48	3,45	3,47	3,47	3,52	4,01	4,24	4,18	4,17	4,18	4,07	4,21	4,06	4,08	4,05	3,88	3,48	3,52	3,48	3,51
Jueves	3,47	3,48	3,44	3,49	3,48	3,47	3,48	3,48	3,5	3,91	4,15	4,09	4	4,18	4,08	4,01	3,92	3,86	3,86	3,8	3,54	3,52	3,51	3,51
Viernes	3,51	3,5	3,52	3,52	3,48	3,48	3,5	3,54	3,5	3,93	4,2	4,17	4,24	4,32	3,87	3,72	3,68	3,74	3,73	3,7	3,48	3,46	3,48	3,47
Sábado	3,46	3,45	3,45	3,4	3,42	3,43	3,44	3,4	3,4	3,49	3,62	3,67	3,74	3,61	3,55	3,58	3,55	3,6	3,61	3,68	3,48	3,47	3,47	3,47
Domingo	3,51	3,47	3,47	3,48	3,47	3,46	3,45	3,48	3,45	3,52	3,68	3,7	3,68	3,58	3,6	3,6	3,65	3,67	3,7	3,72	3,43	3,47	3,43	3,45

>=3,4    >=3,5    >=3,6    >=3,71    >=3,81    >=3,91    >=4,01    >=4,12    >=4,22


### CV2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

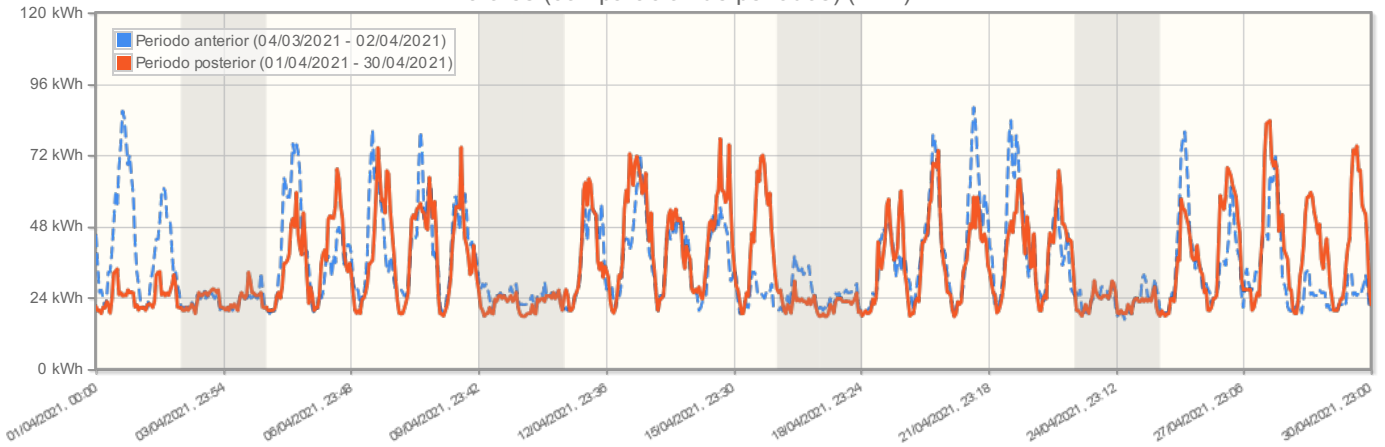


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -76,7 kWh (-0,31 %)	▼ -4,44 kWh (-5,03 %)	▲ +0,95 kWh (+5,58 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

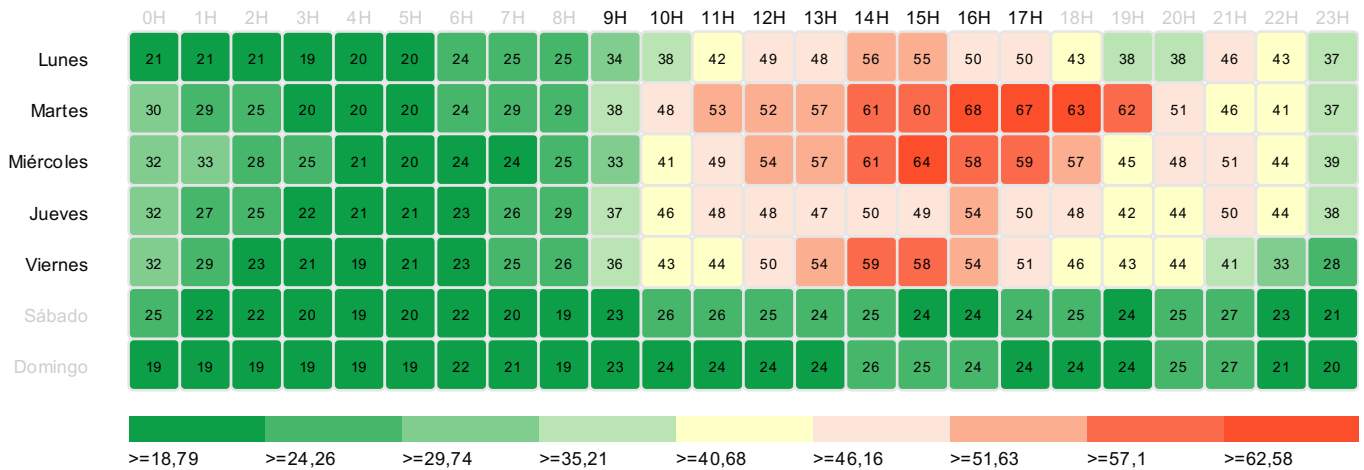


### CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

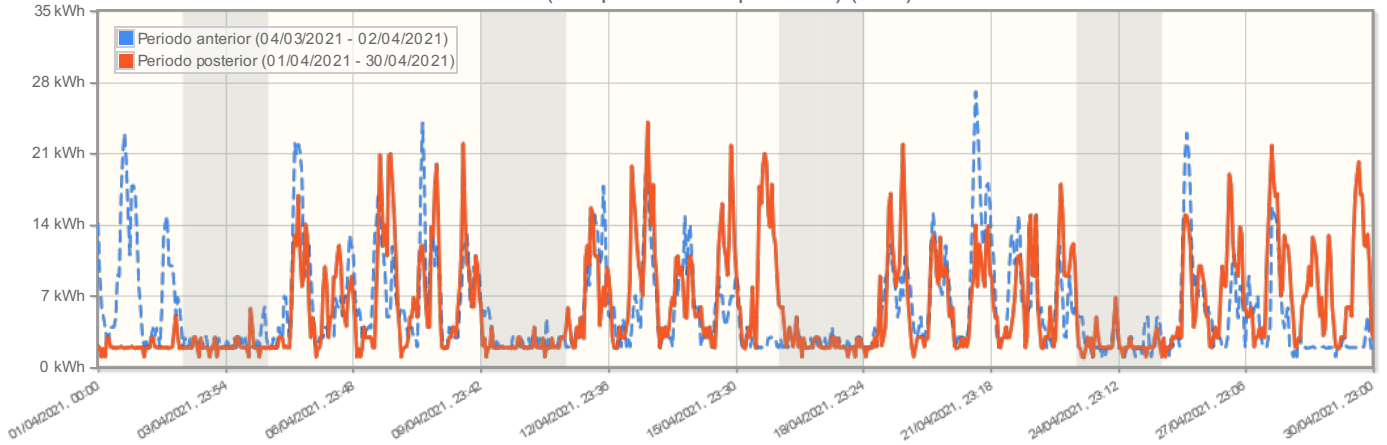


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +202,72 kWh (+5,05 %)	▼ -2,99 kWh (-11,03 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

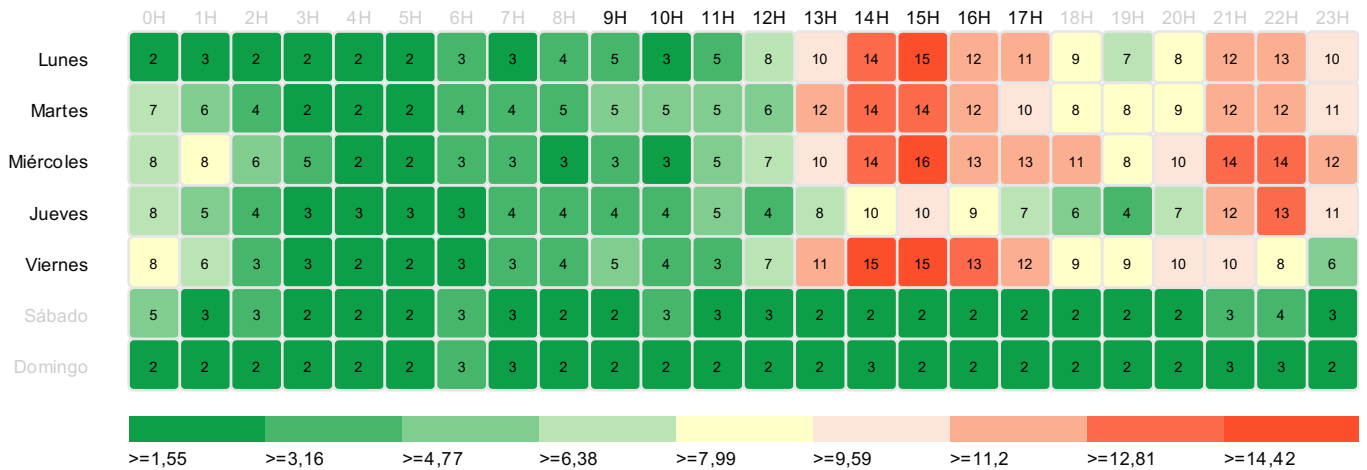


### CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

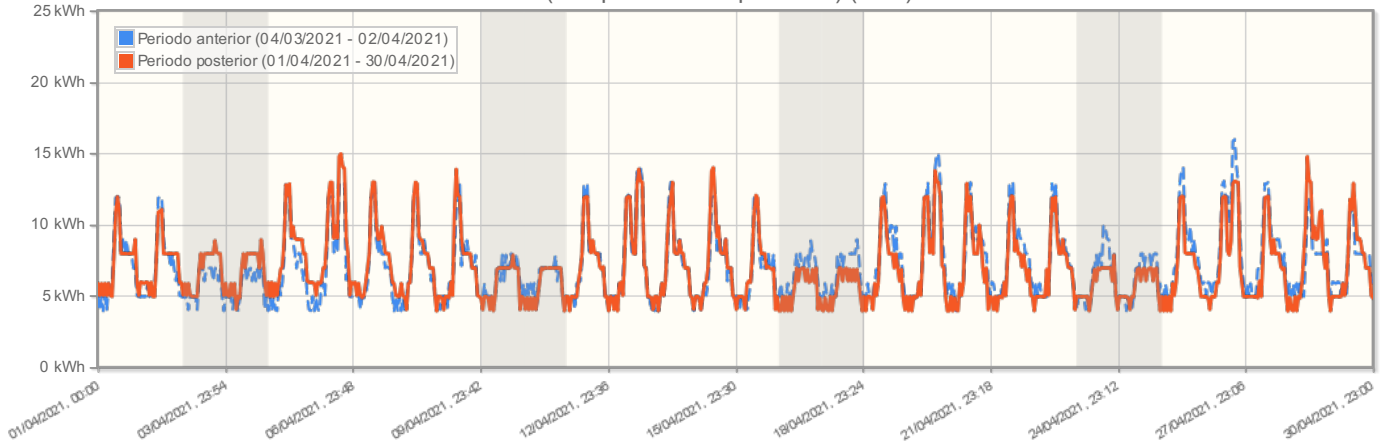


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -83,99 kWh (-1,63 %)	▼ -1 kWh (-6,27 %)	▼ -0 kWh (-0,11 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

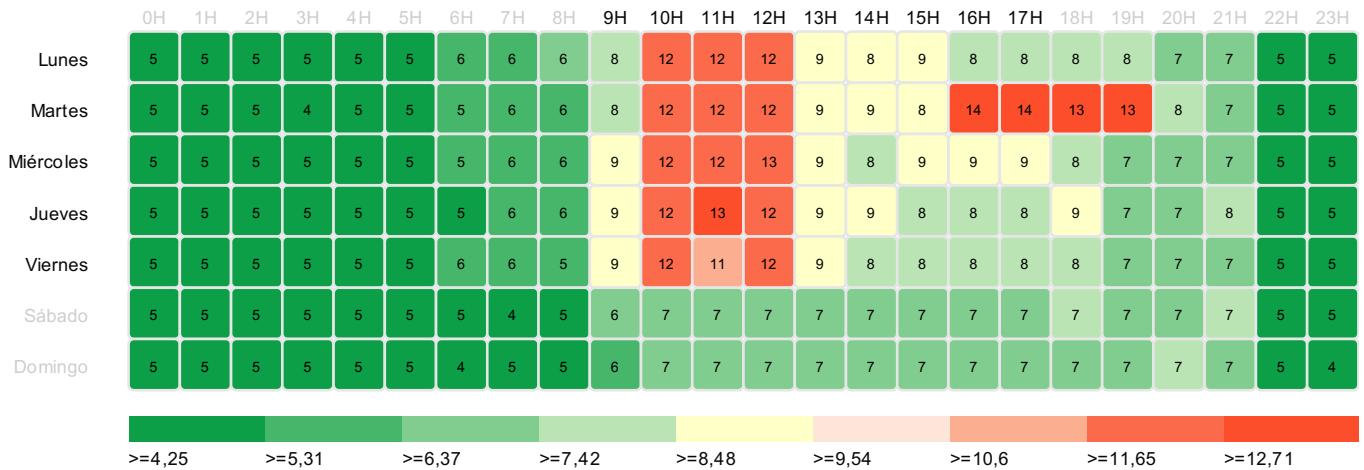


### CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

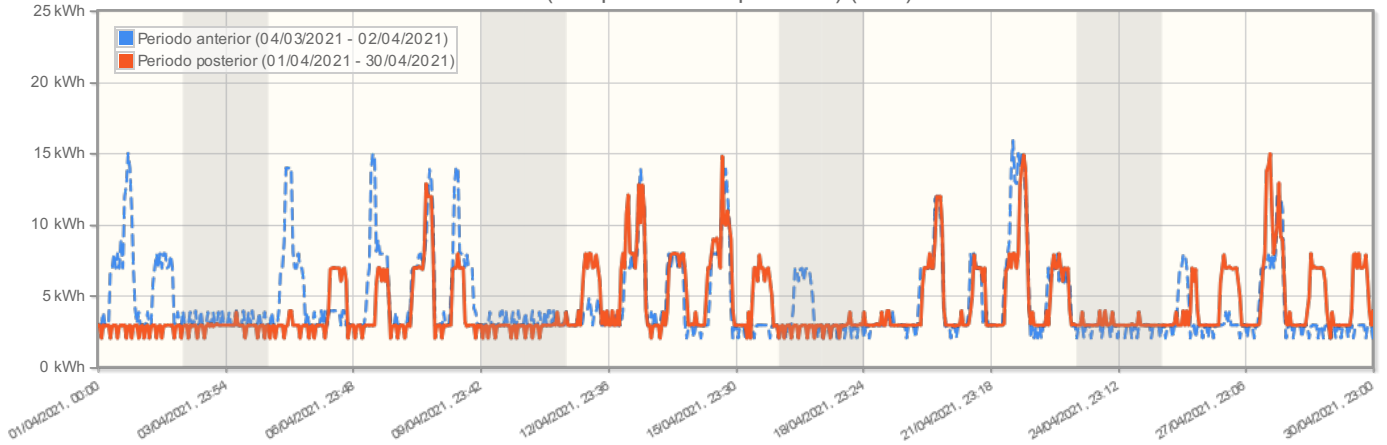


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -171,09 kWh (-5,25 %)	▼ -0,92 kWh (-5,81 %)	▲ +0 kWh (+0,03 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

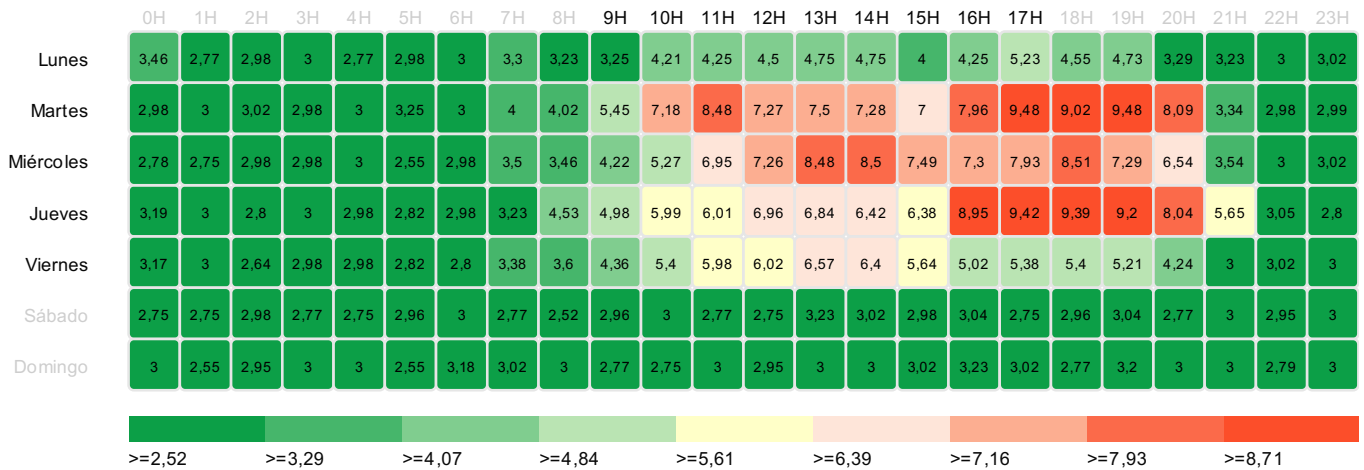


### CV2 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

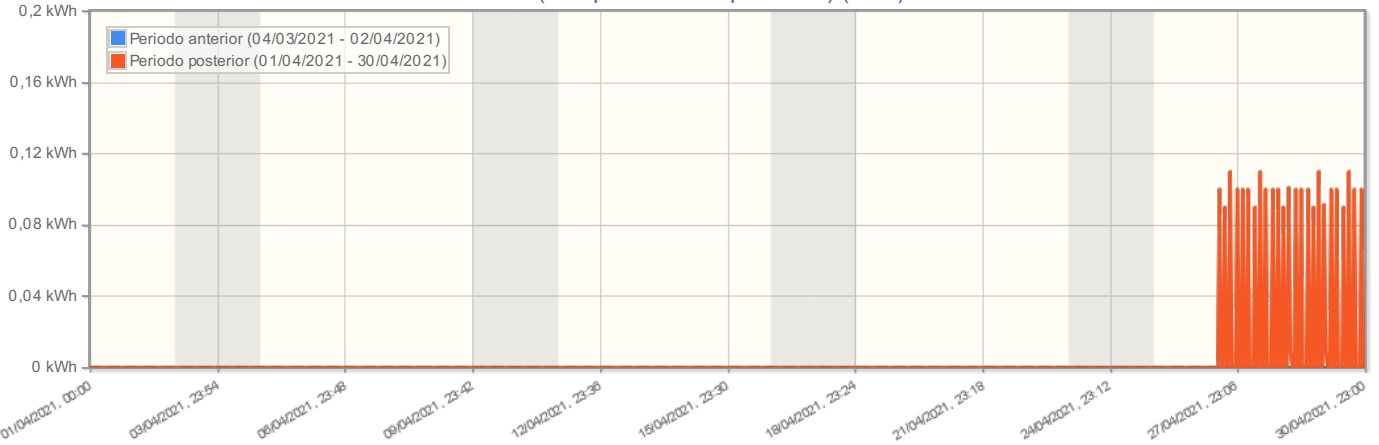


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2,5 kWh (+0 %)	▲ +0,11 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

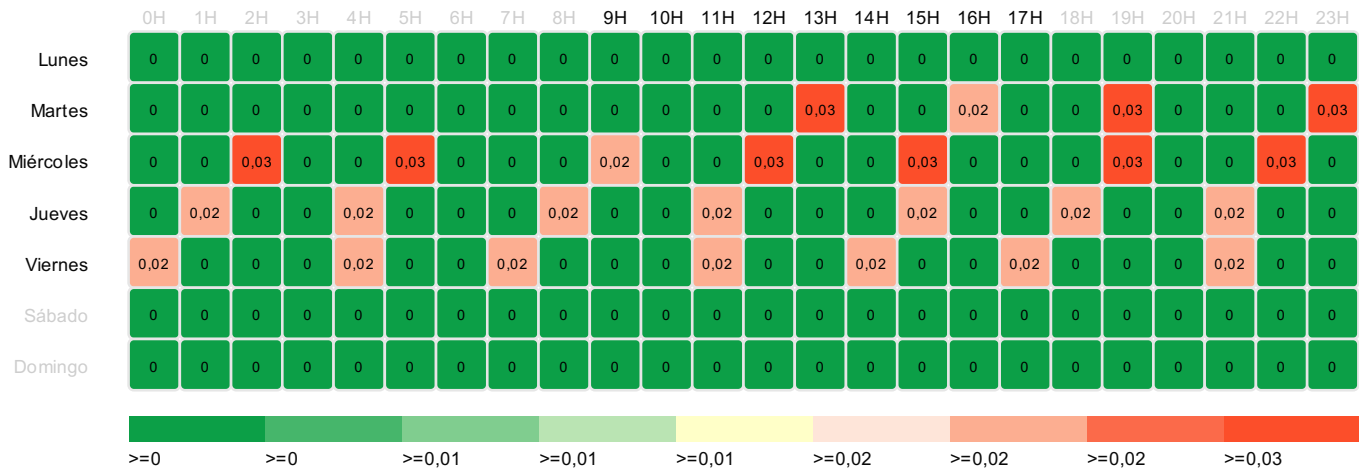


### CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

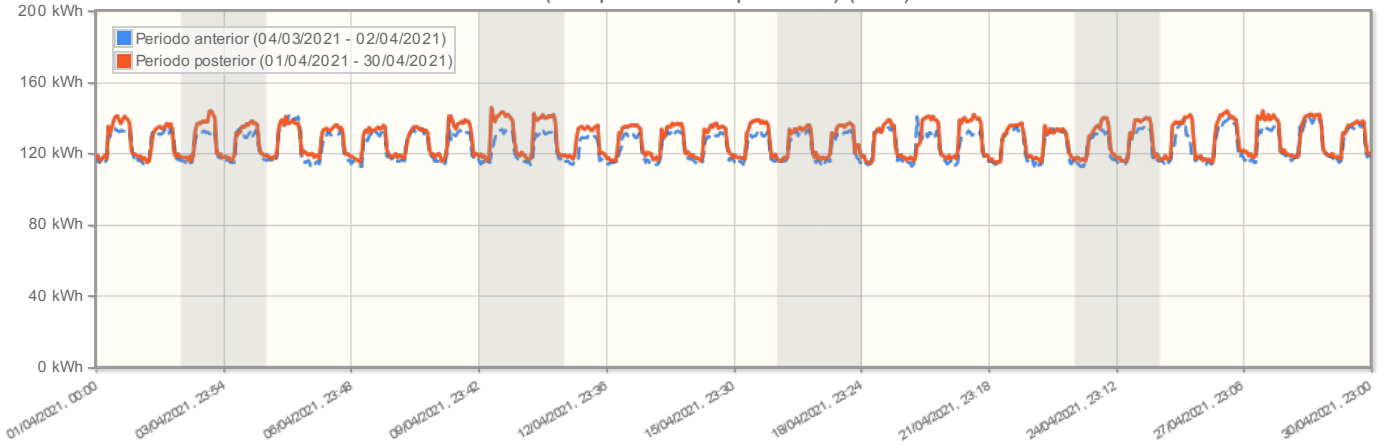

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.606,07 kWh (+2,91 %)	▲ +3,91 kWh (+2,75 %)	▲ +2,81 kWh (+2,51 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

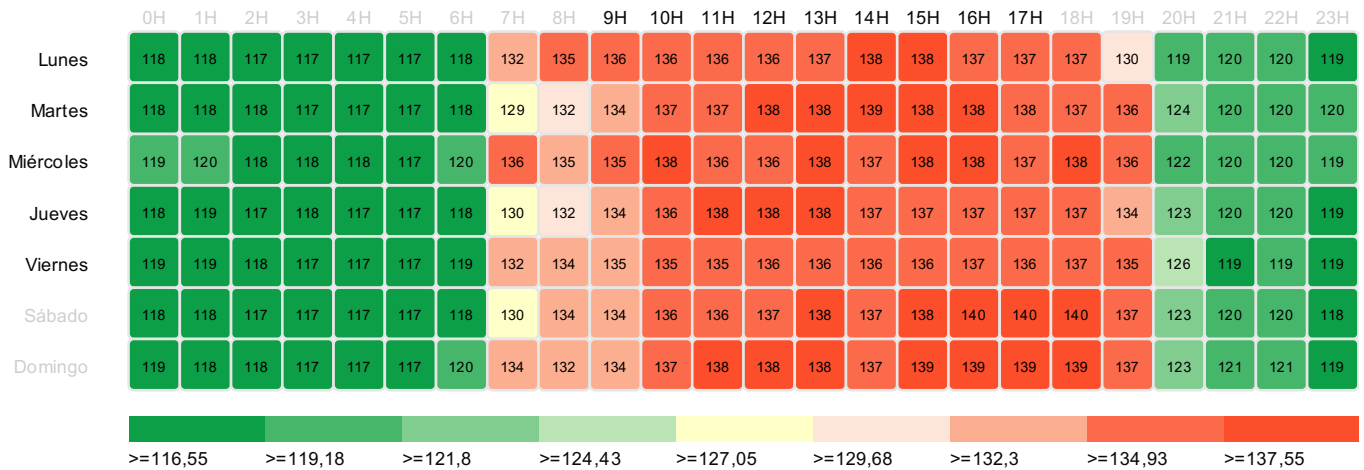







### CV4 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

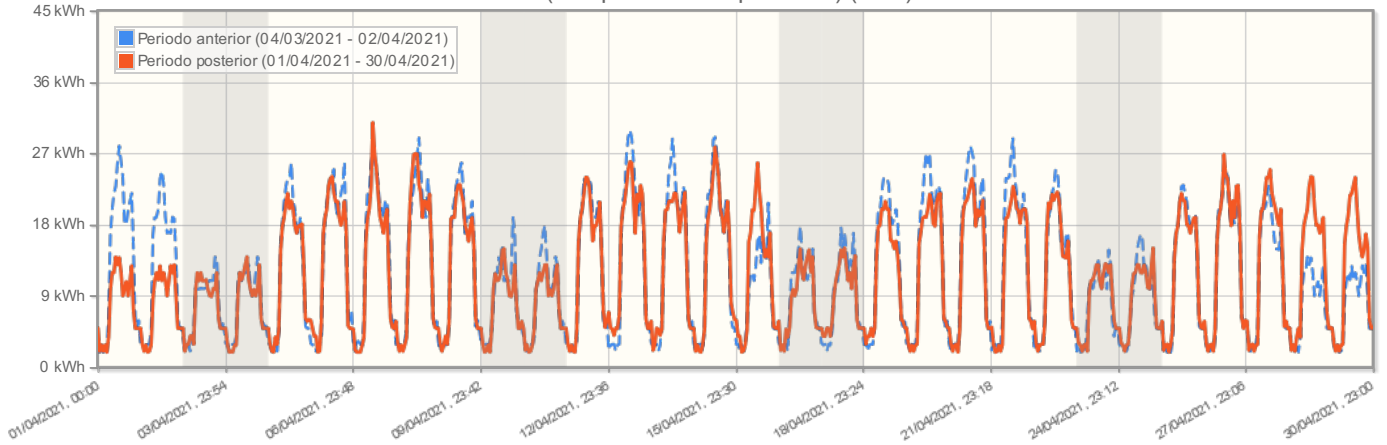


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -259,12 kWh (-3,04 %)	▲ +0,92 kWh (+3,05 %)	▼ -0 kWh (-0,06 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

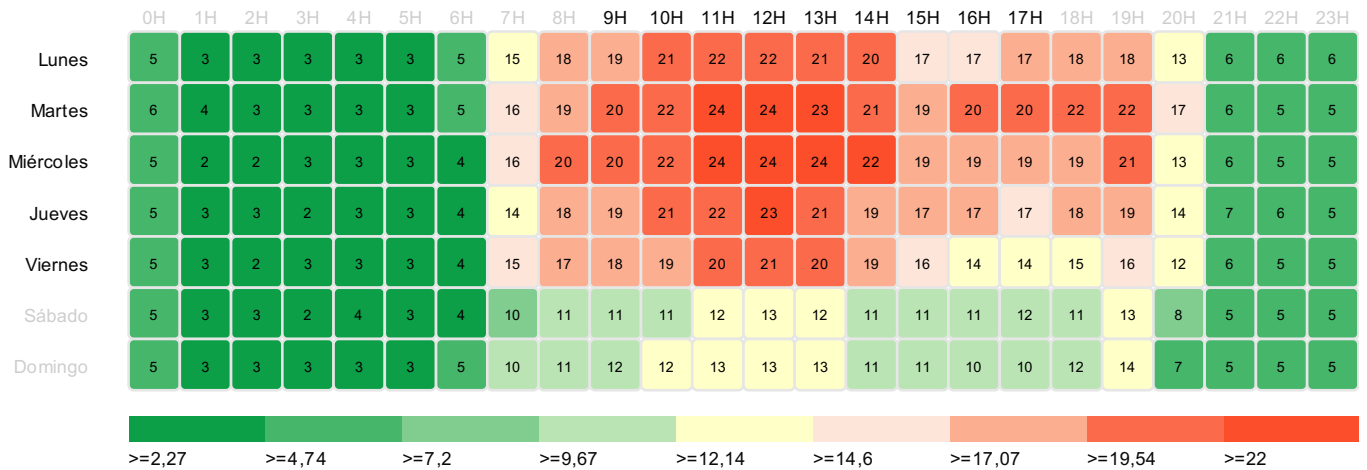


### CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

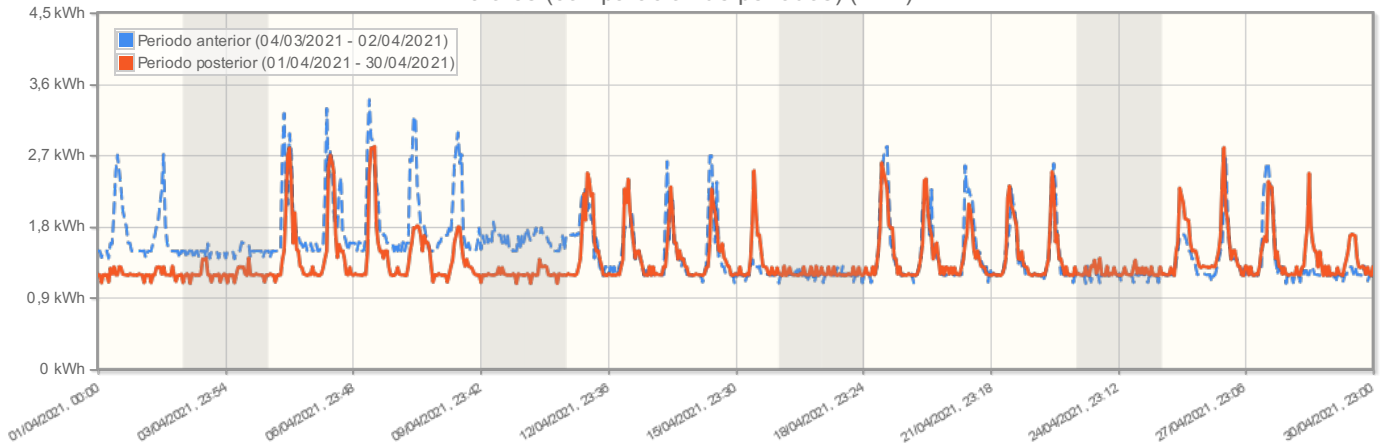


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -92,63 kWh (-8,52 %)	▼ -0,59 kWh (-17,3 %)	▲ +0 kWh (+0,19 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

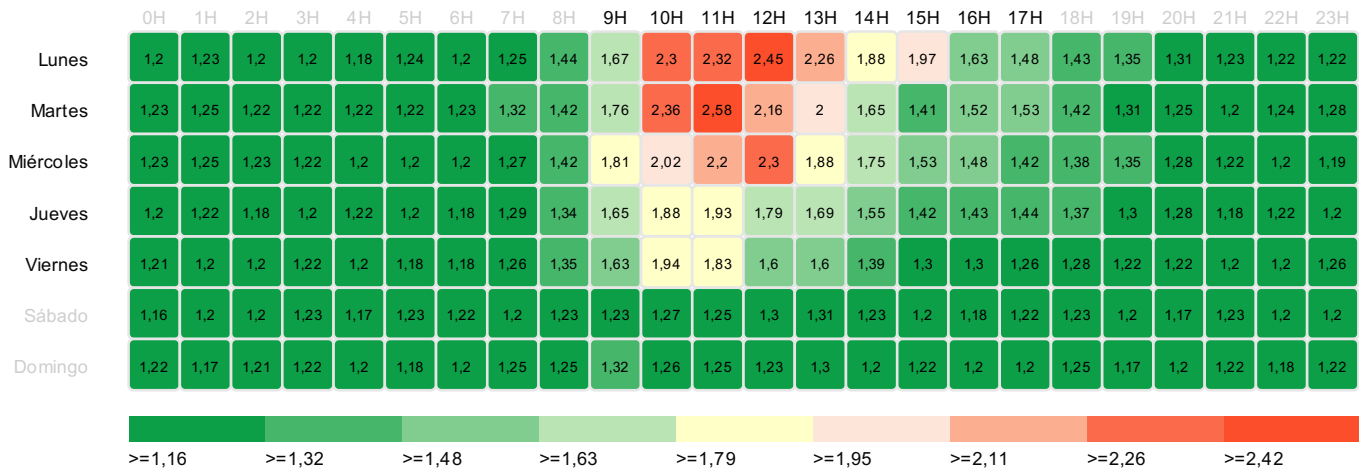


### CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

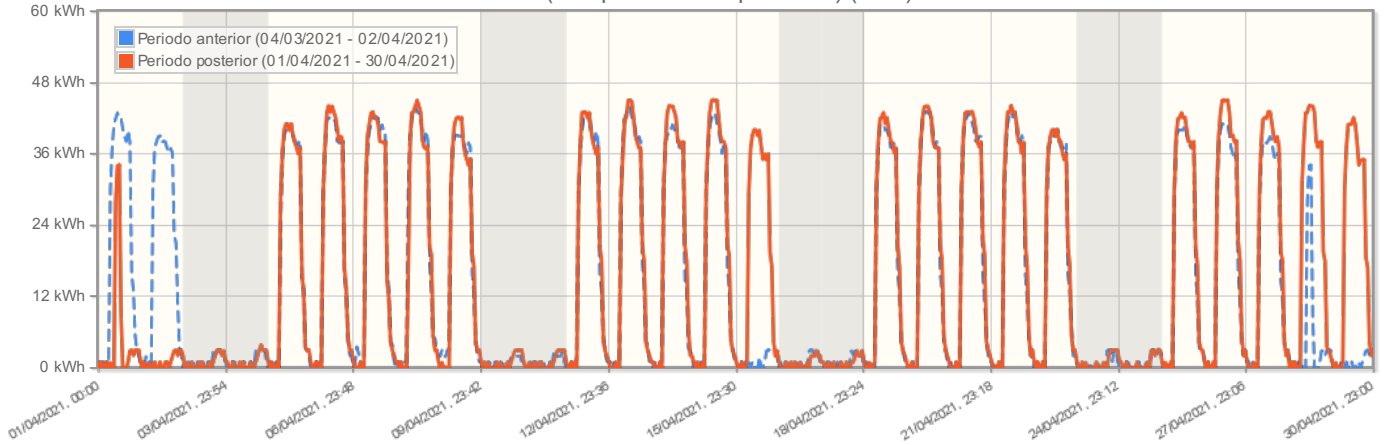


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +722,88 kWh (+7,24 %)	▲ +1,09 kWh (+2,47 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

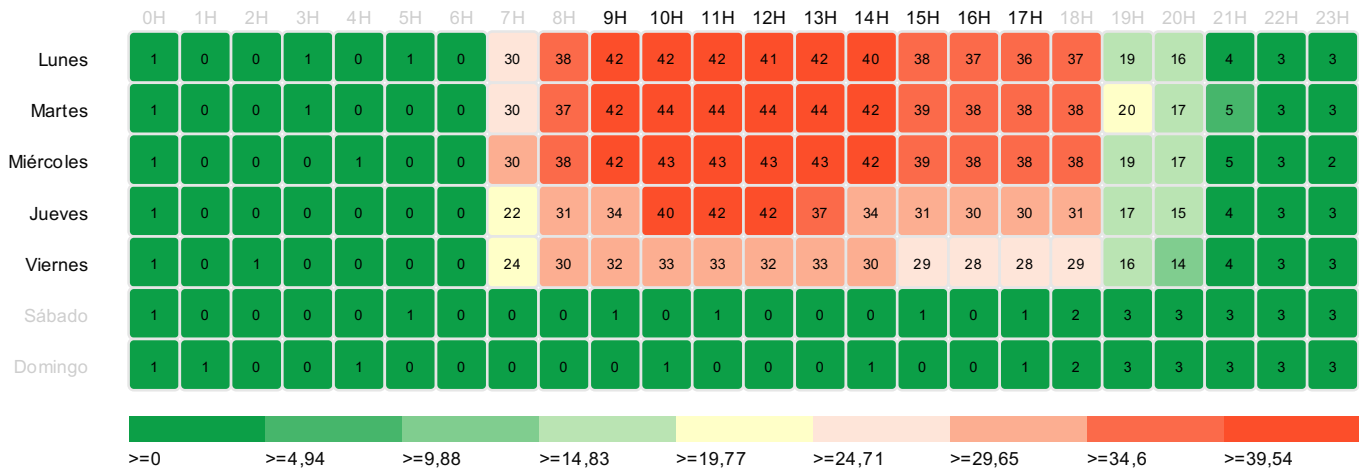


### CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

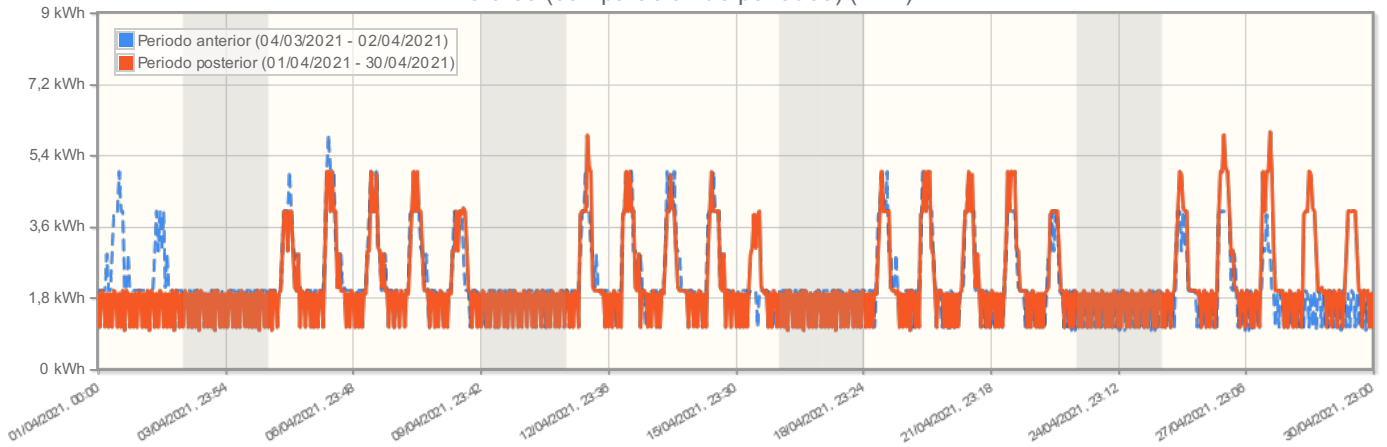


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -44,91 kWh (-2,83 %)	▲ +0,08 kWh (+1,35 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

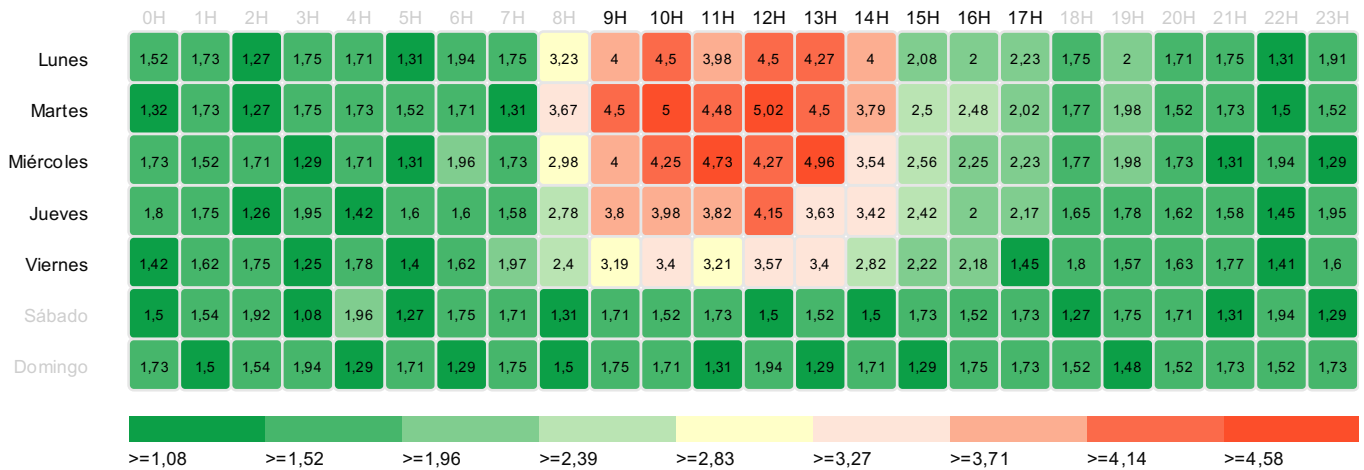


### CV6 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

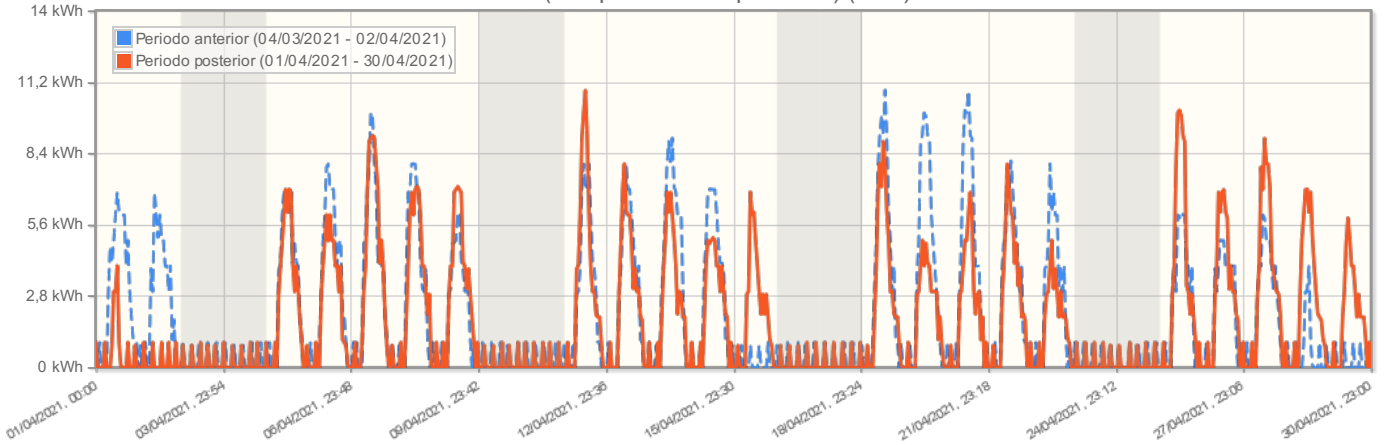


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -86 kWh (-6,11 %)	▼ -0,02 kWh (-0,18 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

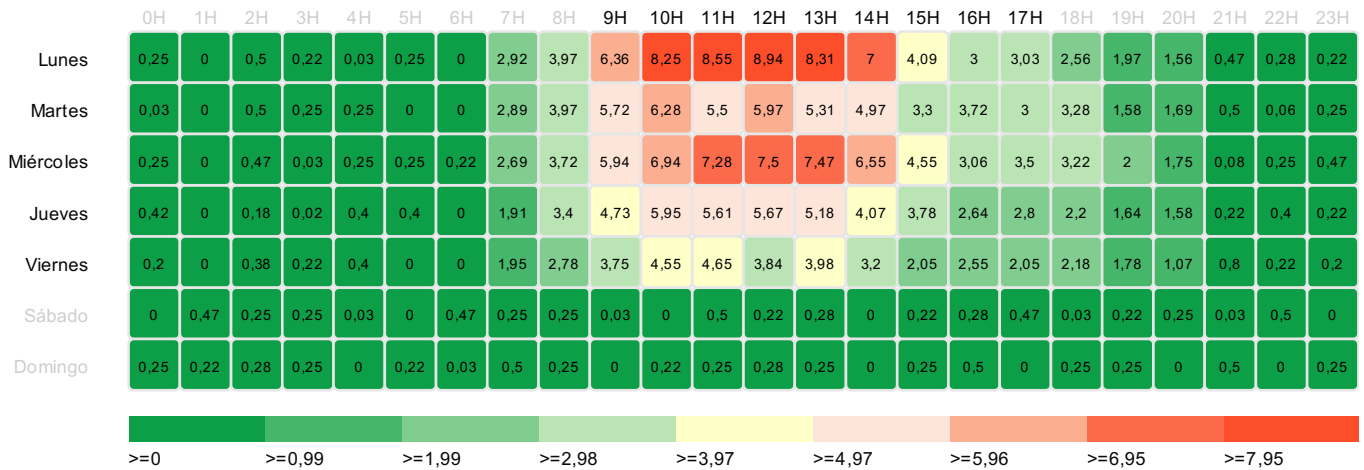


### CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

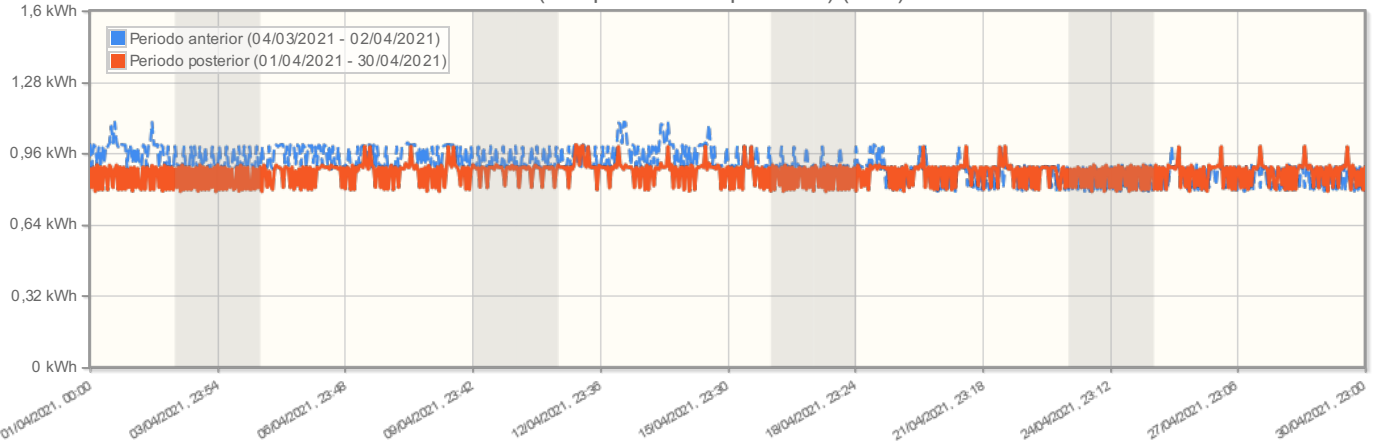


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -28,01 kWh (-4,27 %)	▼ -0,1 kWh (-9,16 %)	▲ +0 kWh (+0,07 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

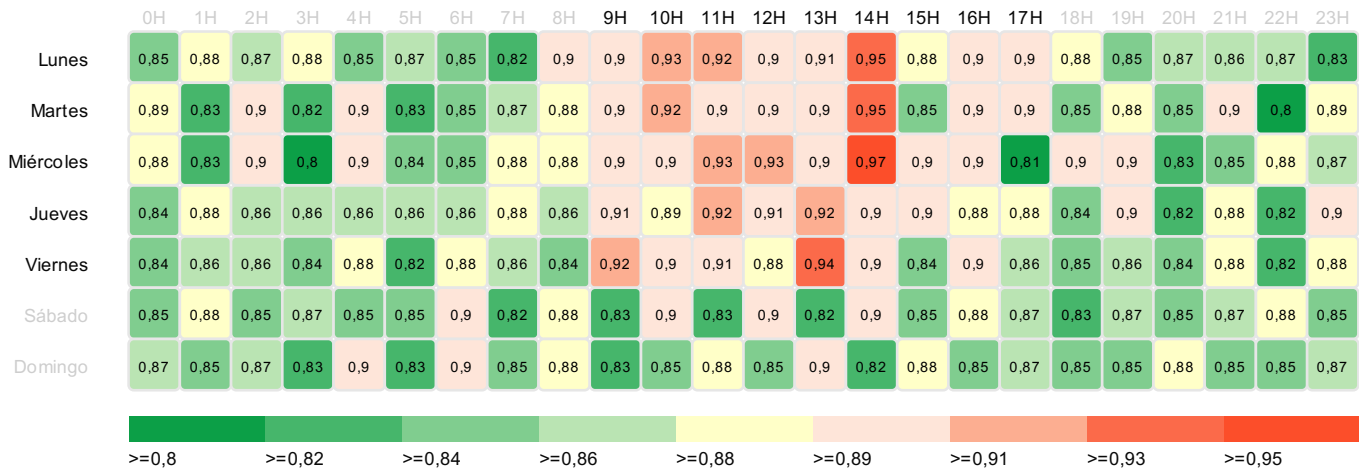


### Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

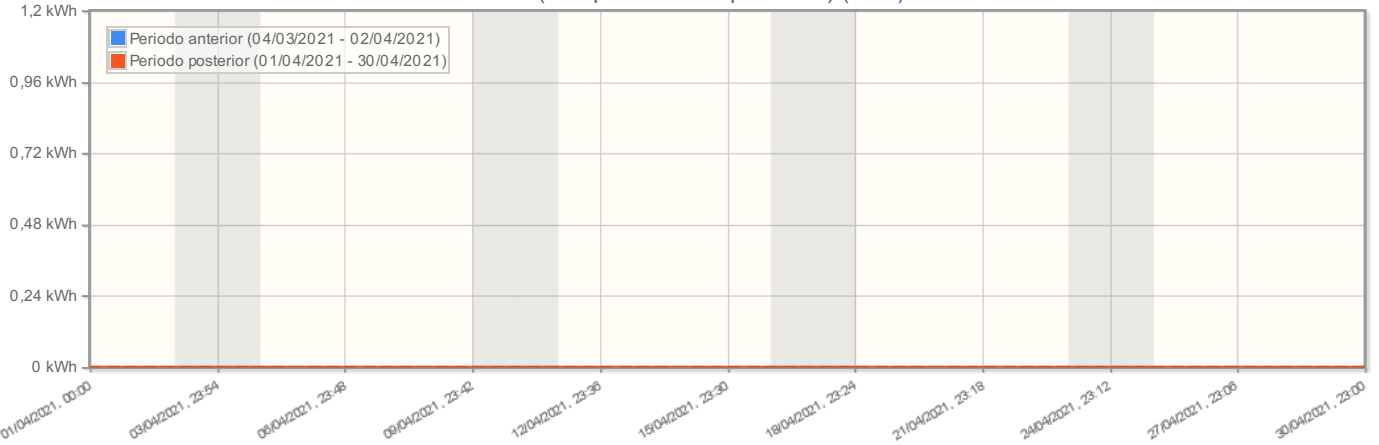

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

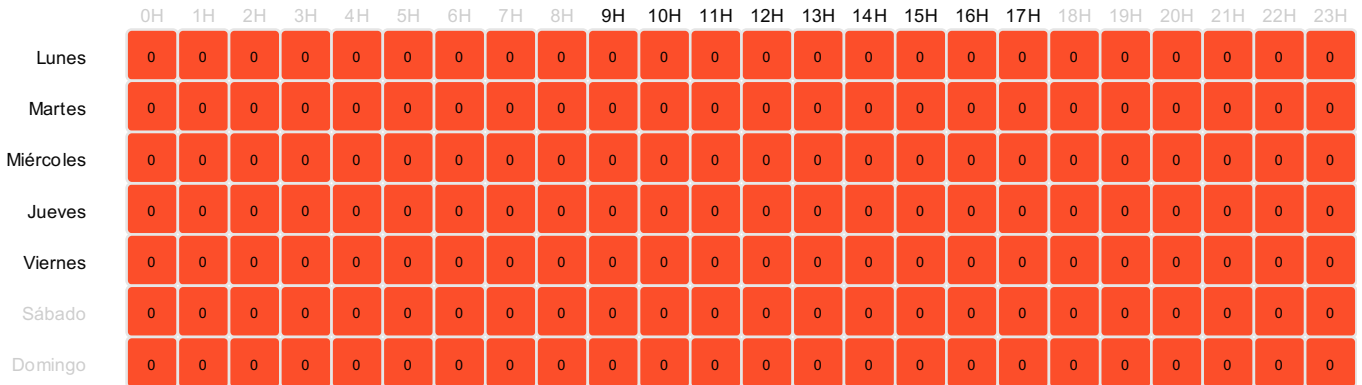


>=0




### Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

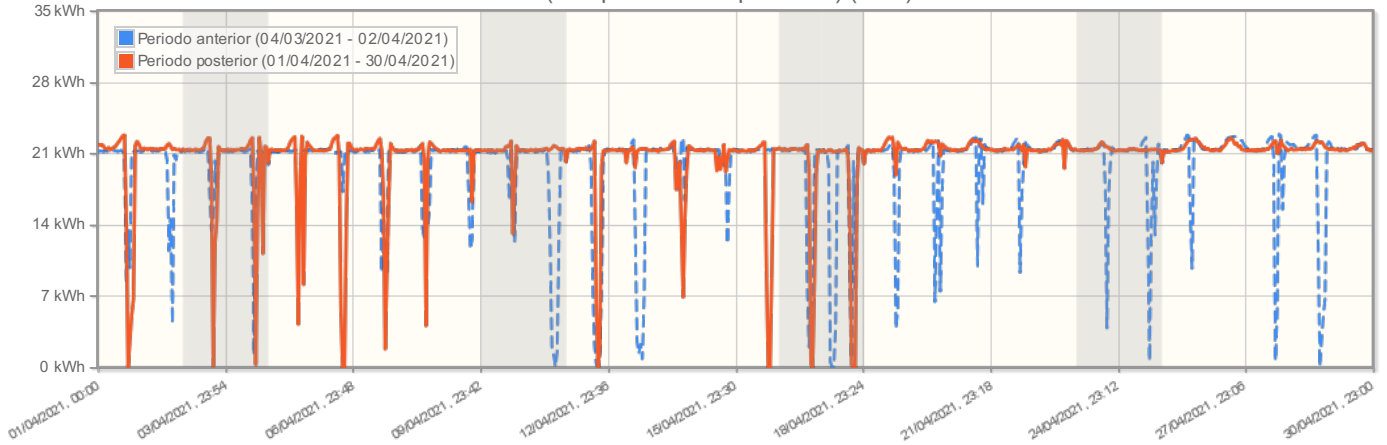


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +530,86 kWh (+3,71 %)	▼ -0,08 kWh (-0,34 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

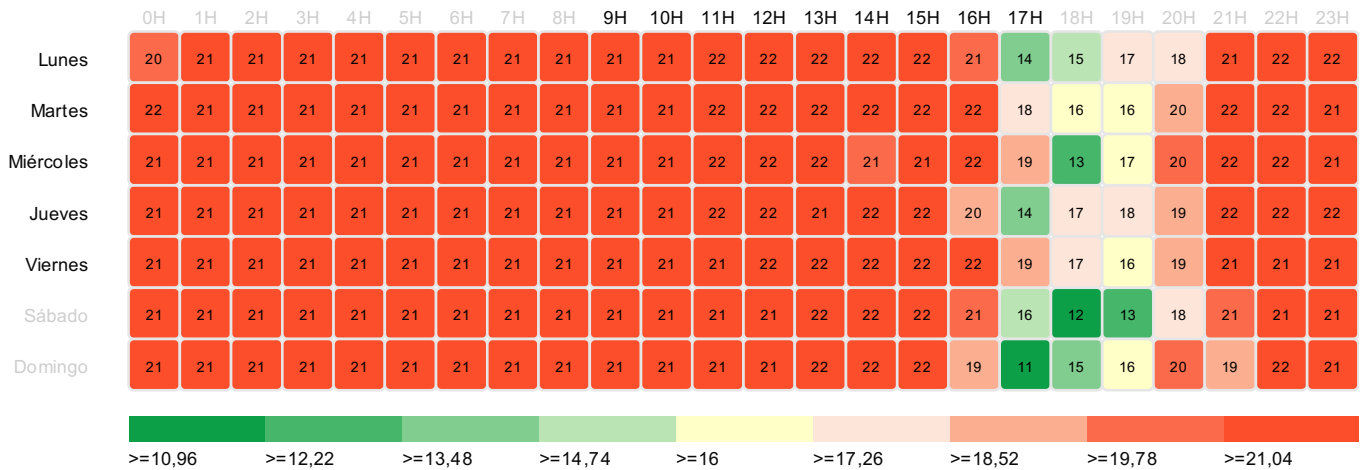


### Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

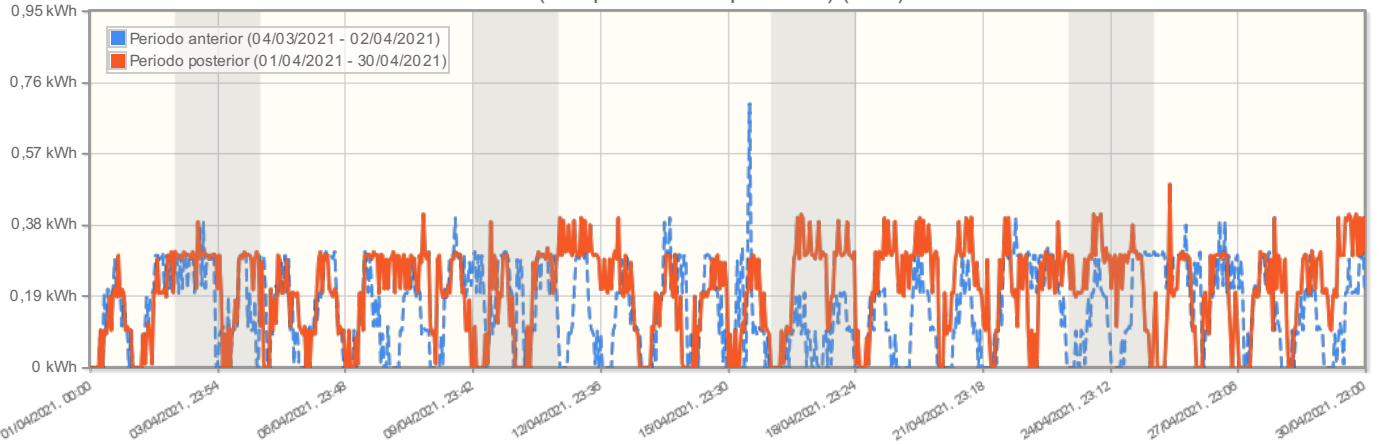


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +36,01 kWh (+32,18 %)	▼ -0,21 kWh (-30,54 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

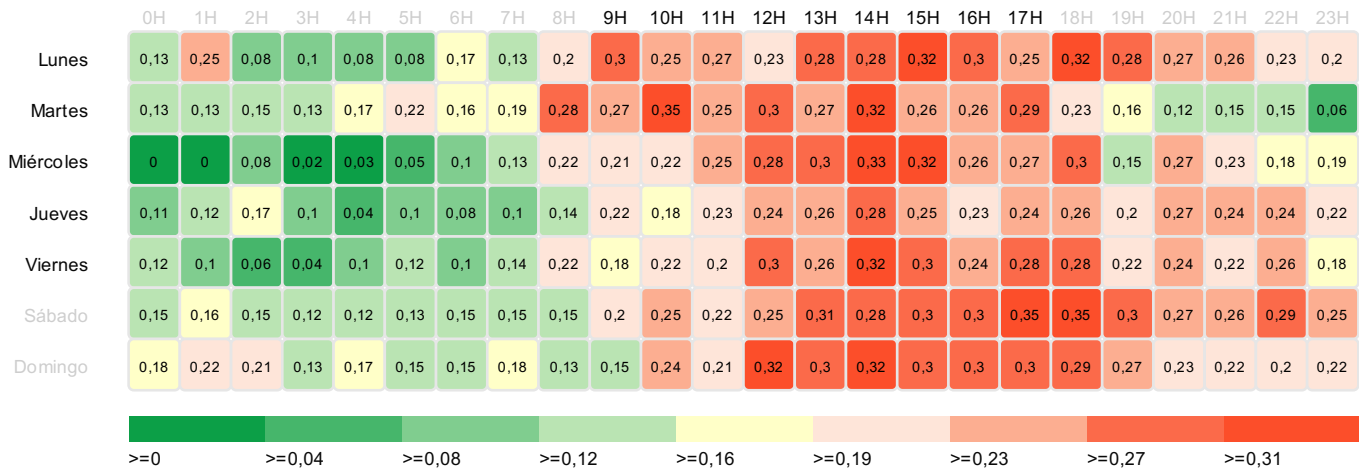


### SAI 3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

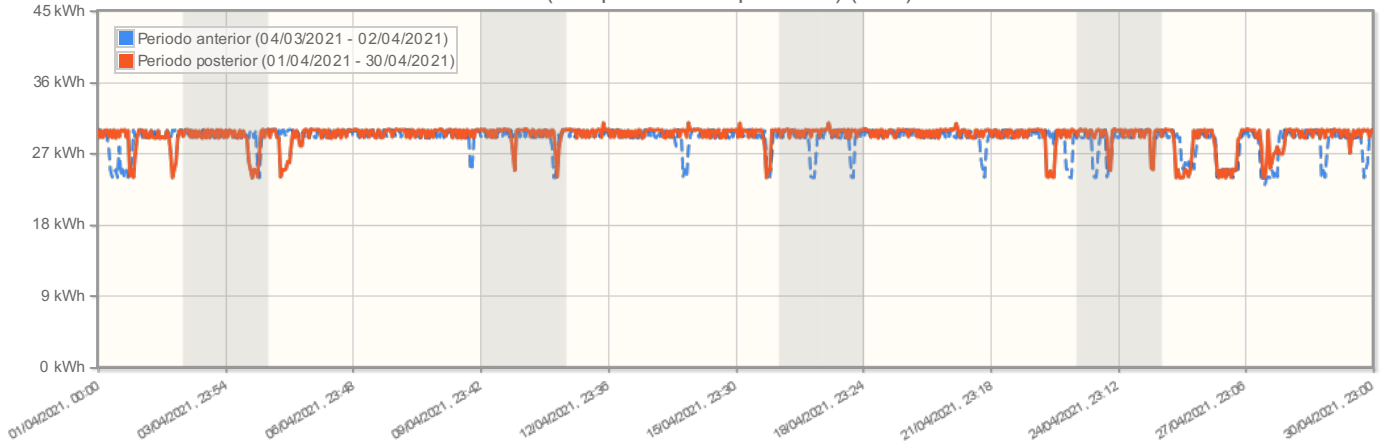


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +233,96 kWh (+1,12 %)	▲ +0,78 kWh (+2,6 %)	▲ +0,94 kWh (+4,09 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

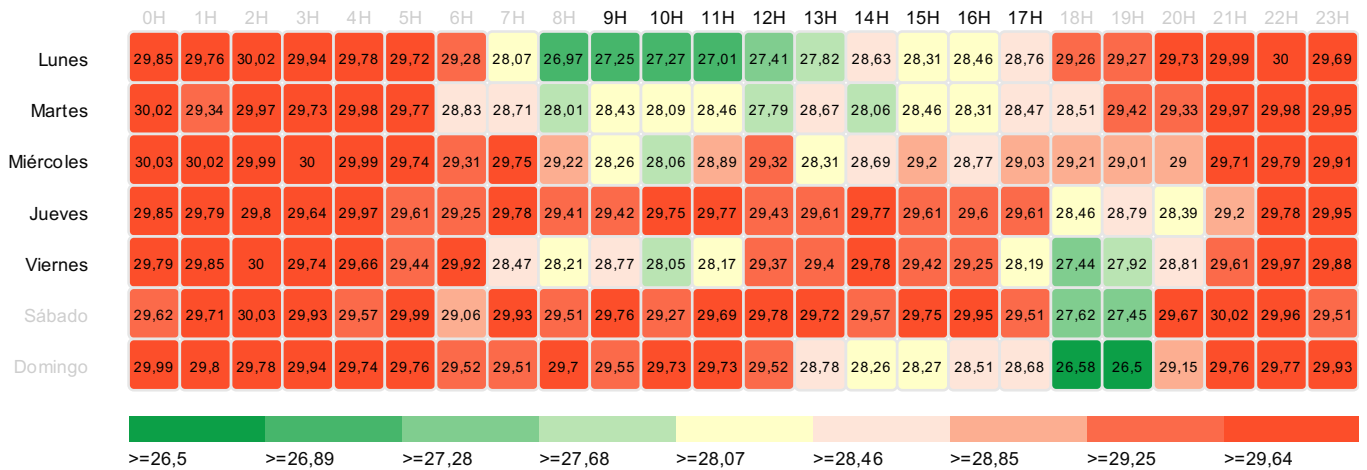


### Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

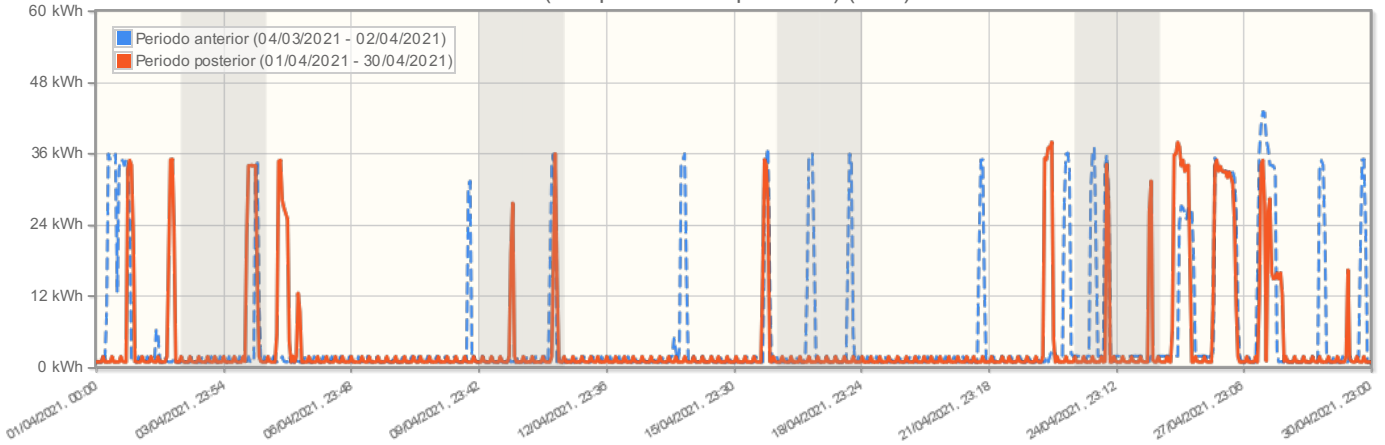


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -725 kWh (-19,52 %)	▼ -5,08 kWh (-11,8 %)	▲ +0 kWh (+0,17 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

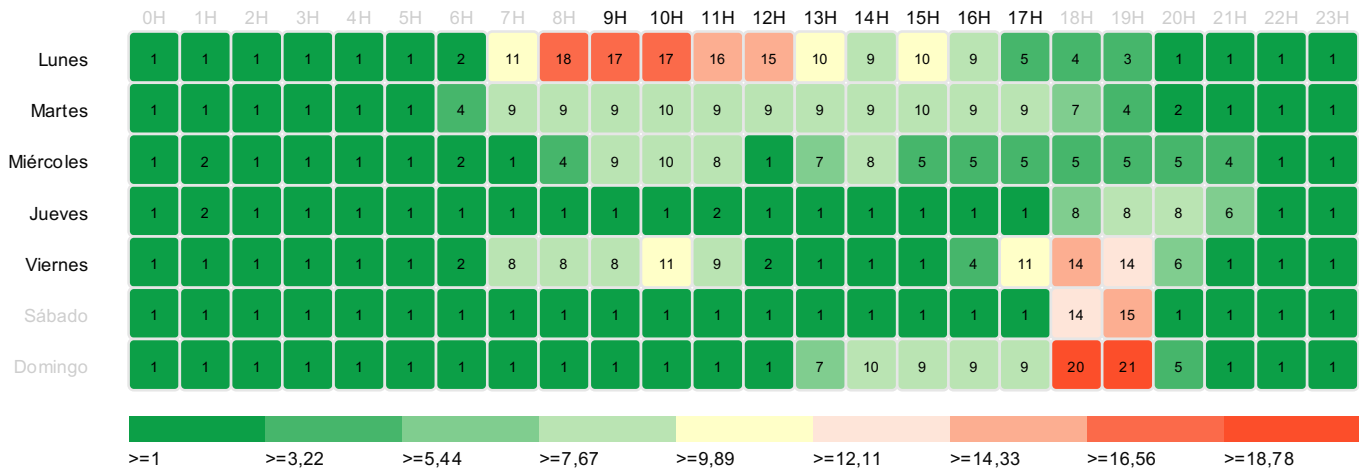


### UPS1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

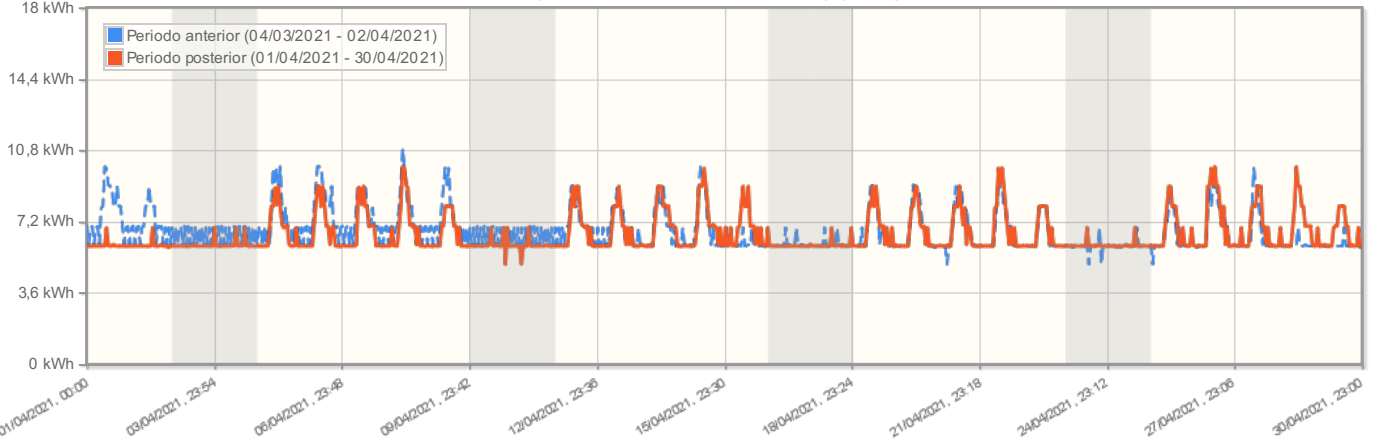


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -115,08 kWh (-2,38 %)	▼ -0,91 kWh (-8,36 %)	▲ +0 kWh (+0,01 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

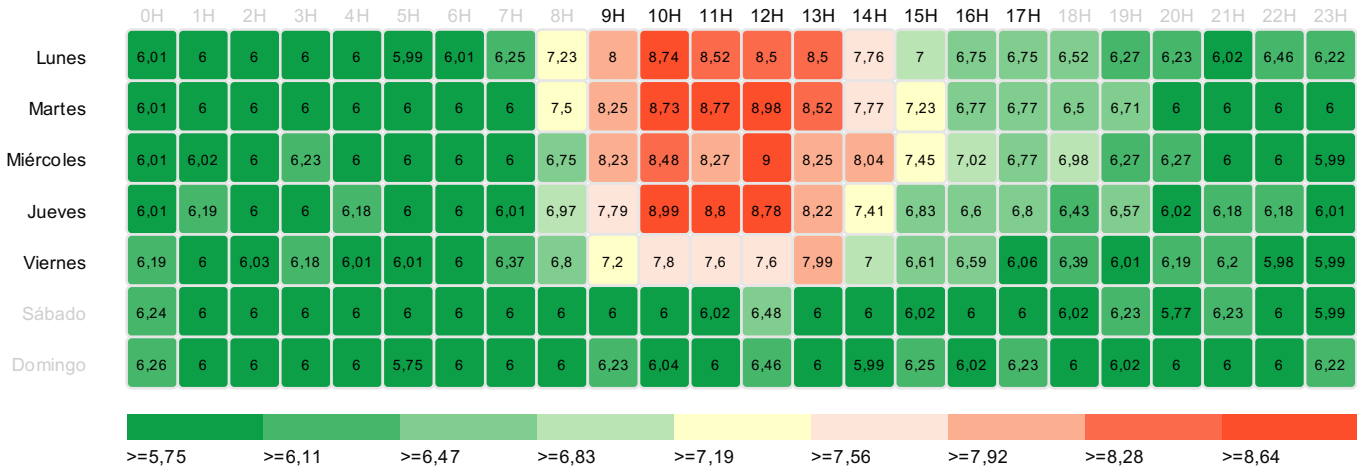

### UPS2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

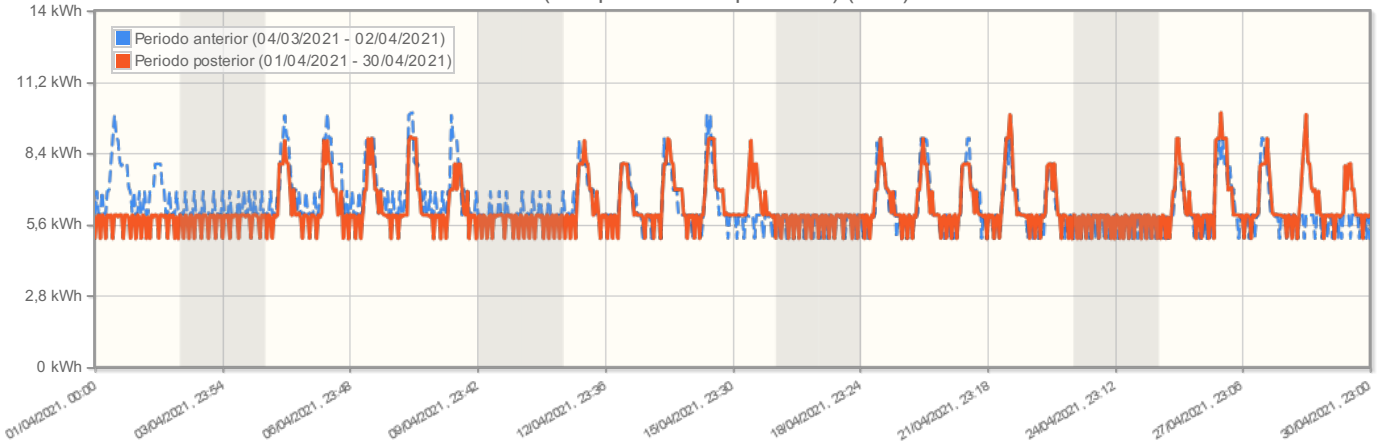

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -108,08 kWh (-2,35 %)	▼ -0,01 kWh (-0,05 %)	▲ +0,06 kWh (+1,21 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

