


Palacio Cibeles

Ayuntamiento de Madrid

01/08/2021 - 31/08/2021

Análisis de consumo del Contador General de Electricidad

Valores (comparación de periodos) (kWh)

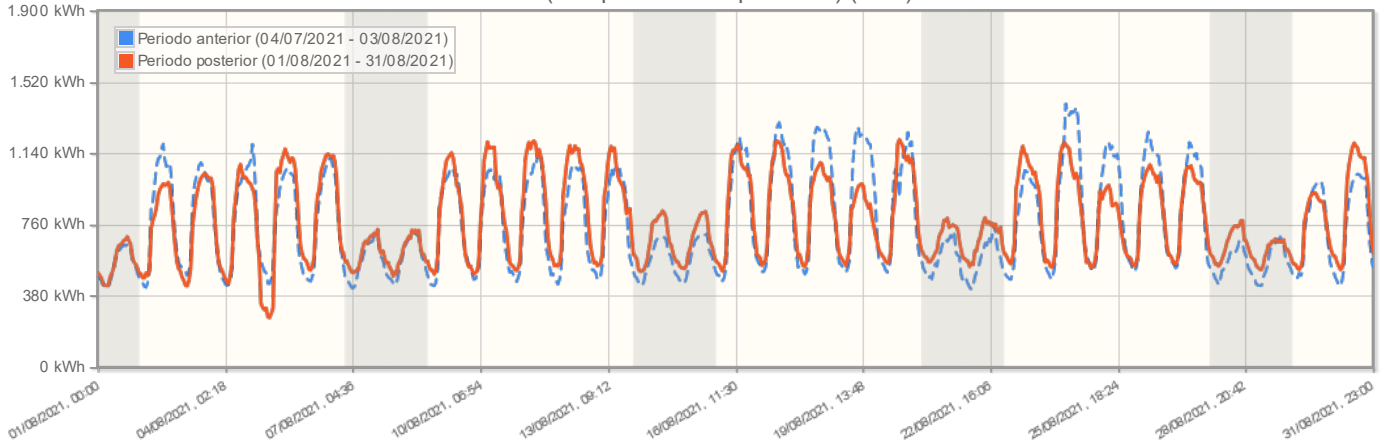

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +16.245 kWh (+2,88 %)	▼ -191 kWh (-13,58 %)	▼ -151 kWh (-36,04 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	563	551	538	524	519	537	590	837	902	972	1019	1057	1063	1071	1059	1030	1011	987	980	921	867	778	662	610
Martes	564	558	540	514	513	530	594	840	961	1066	1107	1153	1154	1151	1146	1116	1051	1024	1032	985	891	800	711	624
Miércoles	560	554	534	516	513	538	599	821	930	994	1046	1073	1062	1070	1063	1022	999	1005	991	953	862	768	675	560
Jueves	529	517	504	482	475	496	547	829	959	1006	1035	1075	1078	1094	1088	1052	1042	1014	1021	964	888	798	705	632
Viernes	599	583	571	548	546	562	613	843	917	1003	1109	1136	1130	1140	1097	1065	1061	1046	1042	995	884	811	738	659
Sábado	602	593	576	548	536	532	542	559	580	617	668	711	728	742	755	767	755	766	770	770	699	674	651	613
Domingo	565	557	545	524	507	513	508	550	579	608	647	680	703	719	720	737	732	740	729	728	659	636	633	589

>=474,75	>=550,27	>=625,78	>=701,3	>=776,82	>=852,33	>=927,85	>=1.003,37	>=1.078,88
----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	------------	------------


Análisis del consumo del Contador de Gas #2

Valores (comparación de periodos) (kWh)

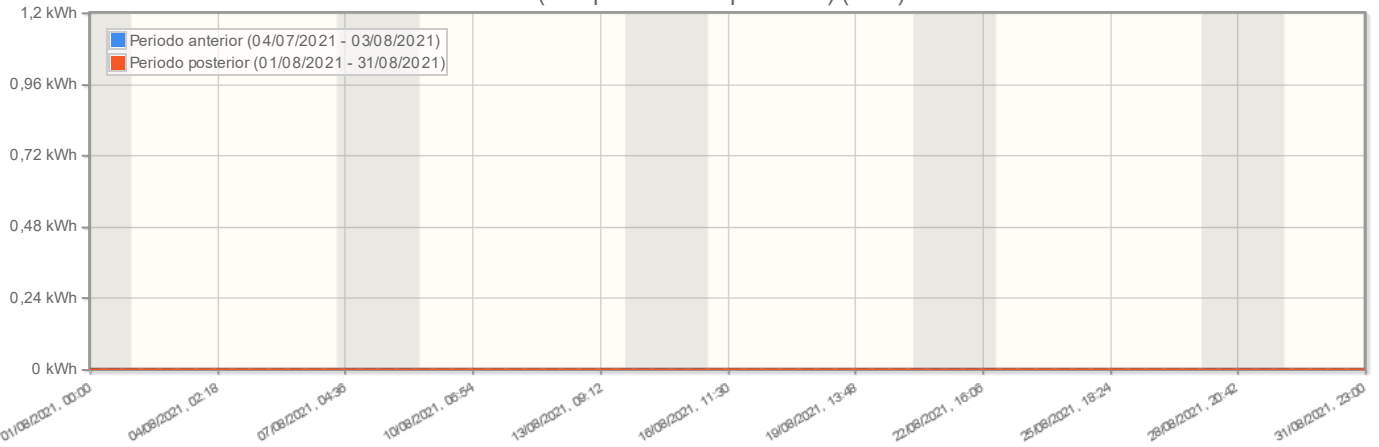

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

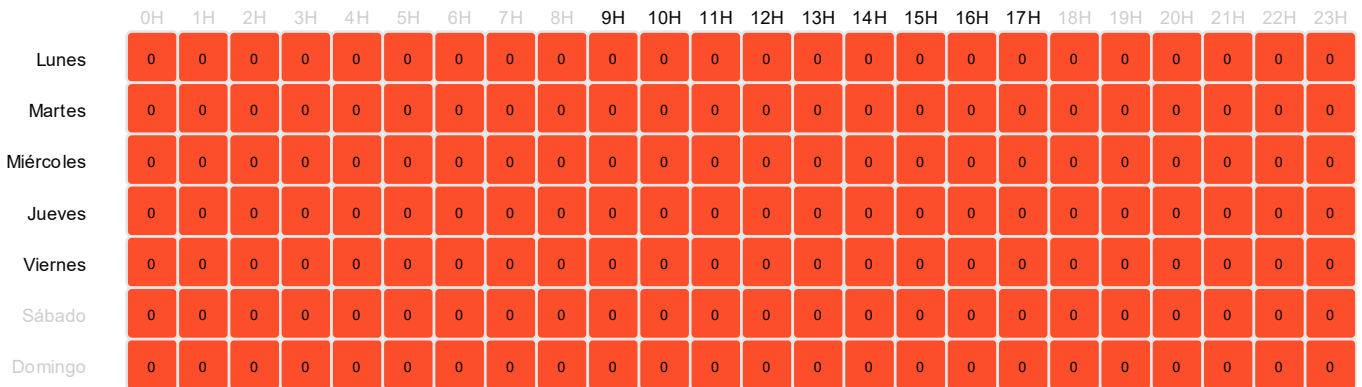

>=0

Análisis del consumo eléctrico del submetering


Pareto de consumo del submetering

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de la medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos tranformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

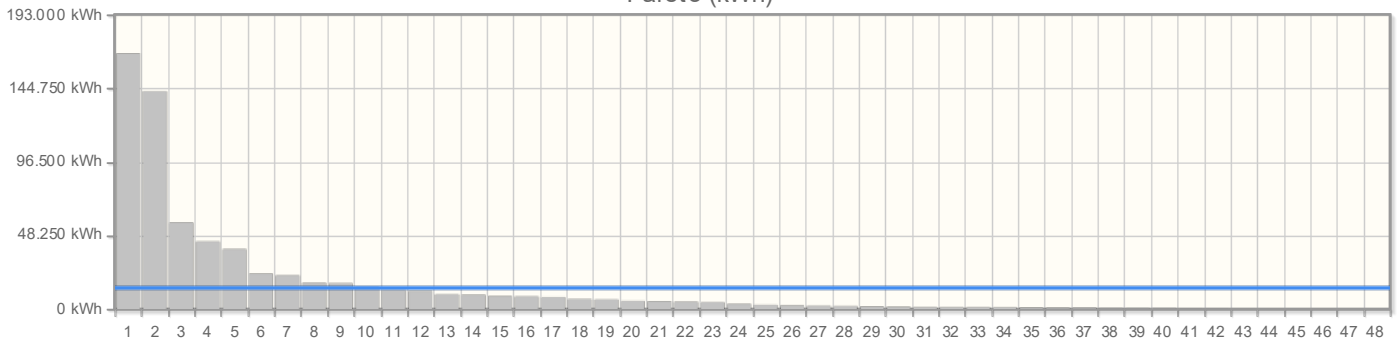


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	167.236,11 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	142.431,66 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	56.455,09 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	44.019,18 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	39.039,56 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	23.079,17 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	21.855,91 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	16.995,98 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	16.694,02 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	14.160,69 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	12.274 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	11.580,48 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	9.532,8 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	9.130,12 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7ª)	8.389,33 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.077,34 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	7.749,34 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	6.293,87 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	6.121,33 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	5.224,61 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	4.987,09 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	4.651,26 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	4.384,35 kWh

24	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8º)	3.170,21 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	2.628,07 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	2.279,9 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	1.950,7 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	1.853 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.599,15 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	1.319,36 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	1.021 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	1.004,11 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	985 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	933 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	710,03 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	561,91 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	510,11 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	226,7 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	186,09 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	149,4 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	21 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	16,5 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (Al y Fz Patio)	11 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	0 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Consumo Resto	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	0 kWh
48	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	0 kWh
Sensores: 48		


Ascensores (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

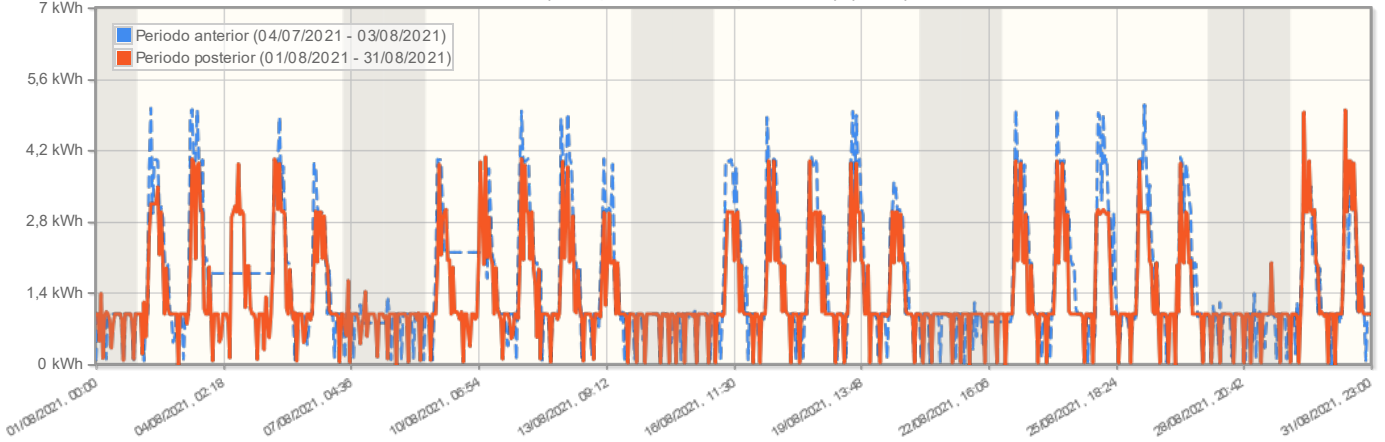


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -184,11 kWh (-15,28 %)	▼ -0,1 kWh (-2,03 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

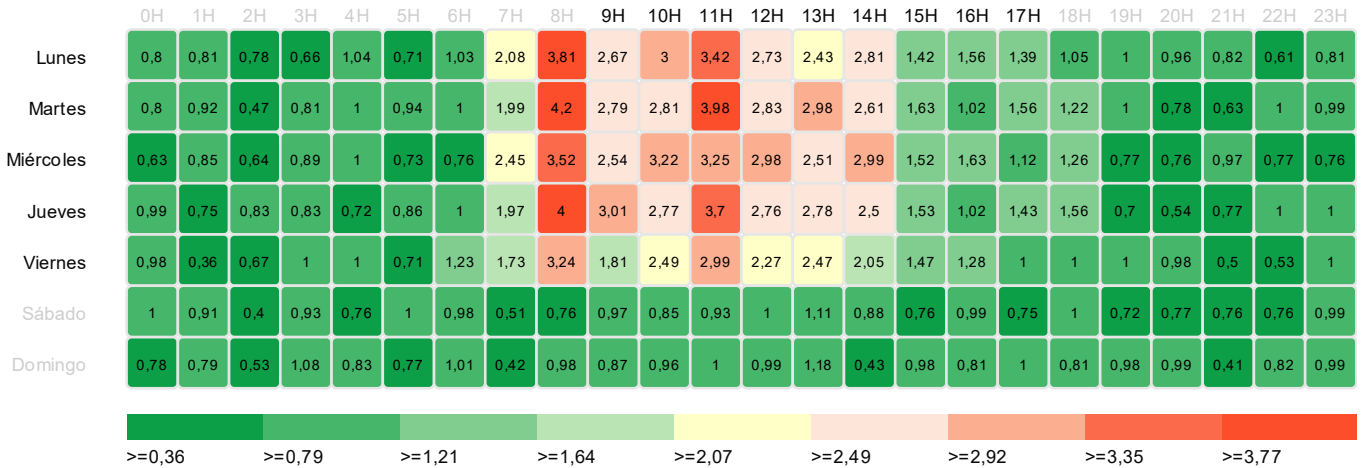


Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

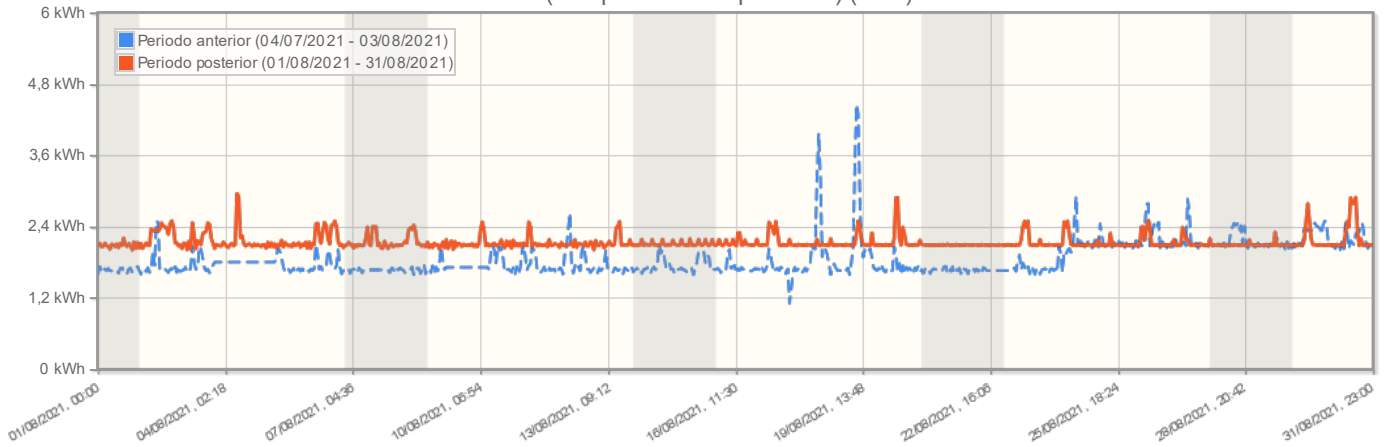


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +212,12 kWh (+15,29 %)	▼ -1,5 kWh (-33,56 %)	▲ +0,89 kWh (+79,79 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

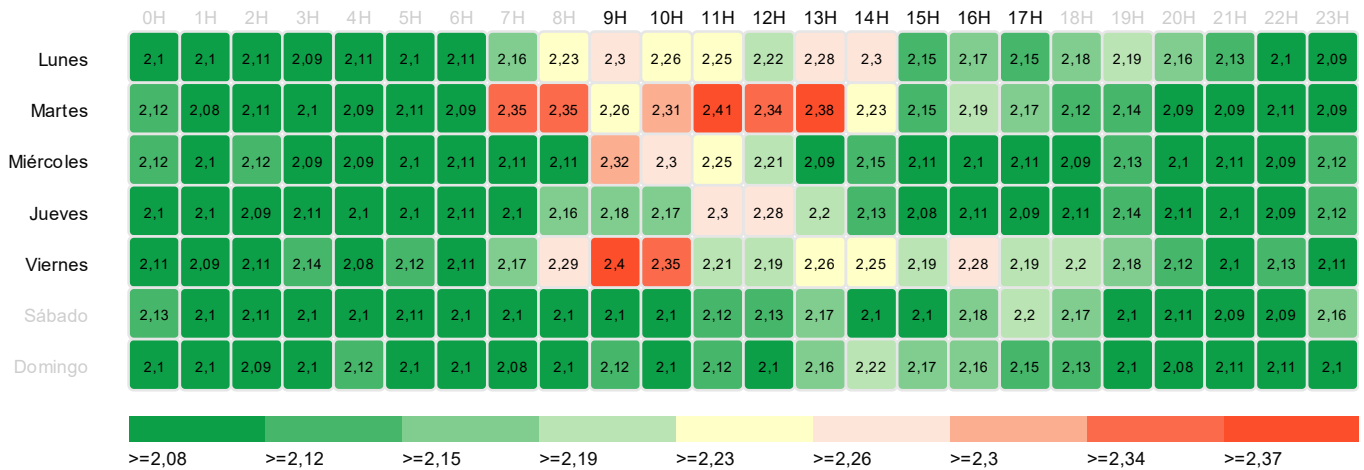


Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

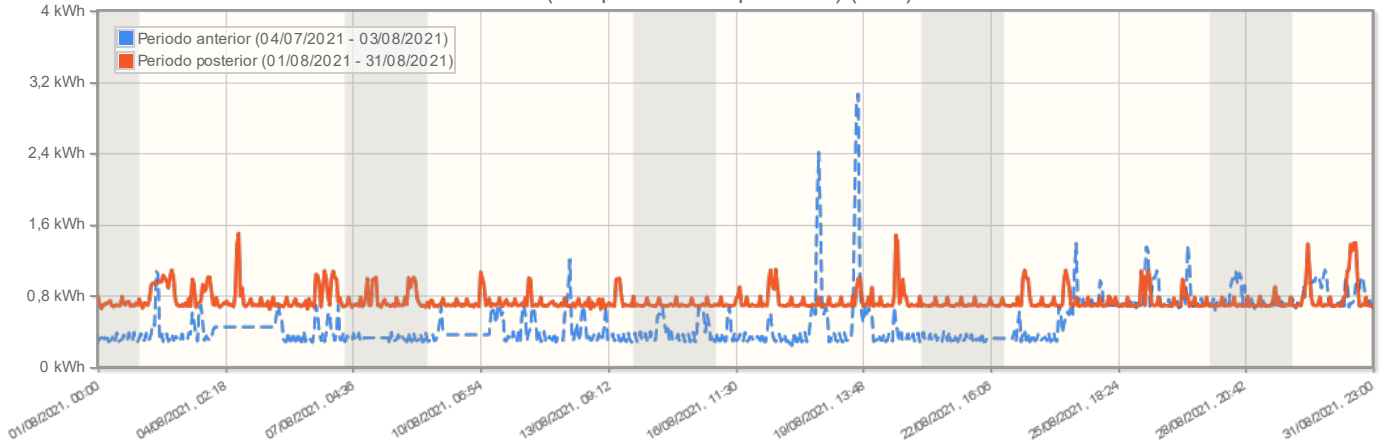


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +188,83 kWh (+50,61 %)	▼ -1,56 kWh (-50,89 %)	▲ +0,44 kWh (+200,26 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

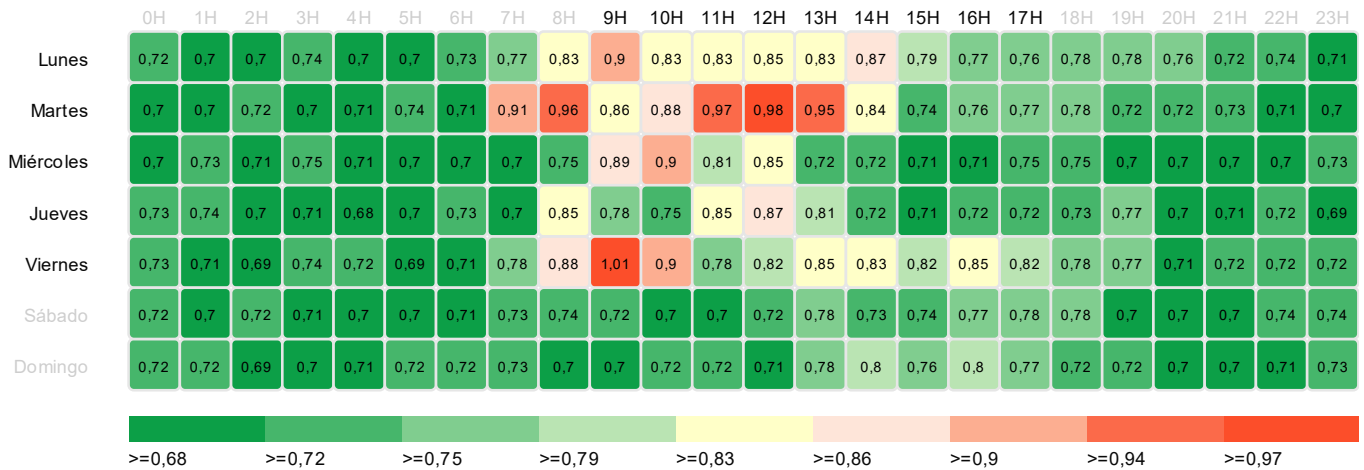


Bomba Calor (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

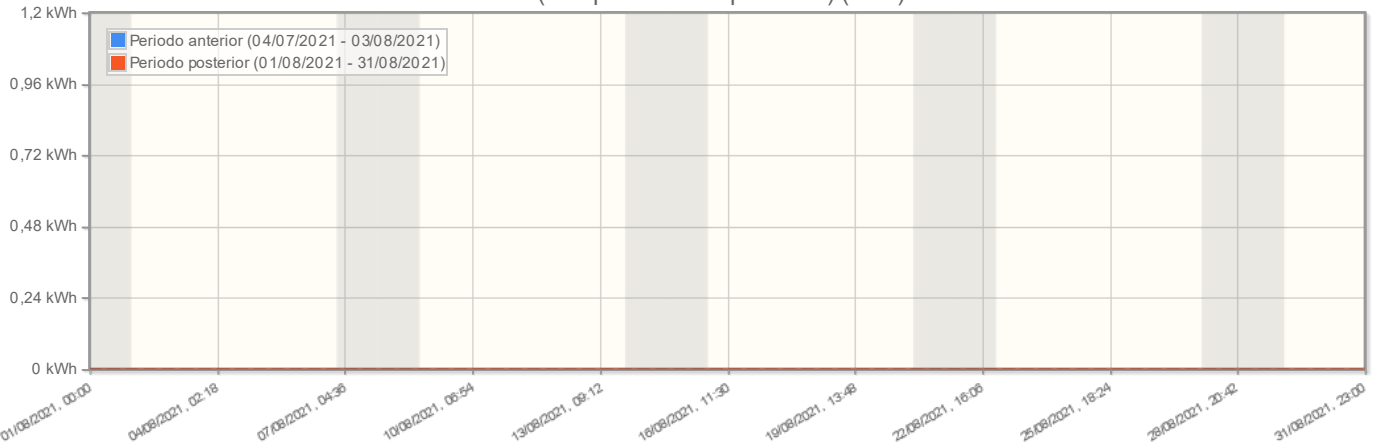

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

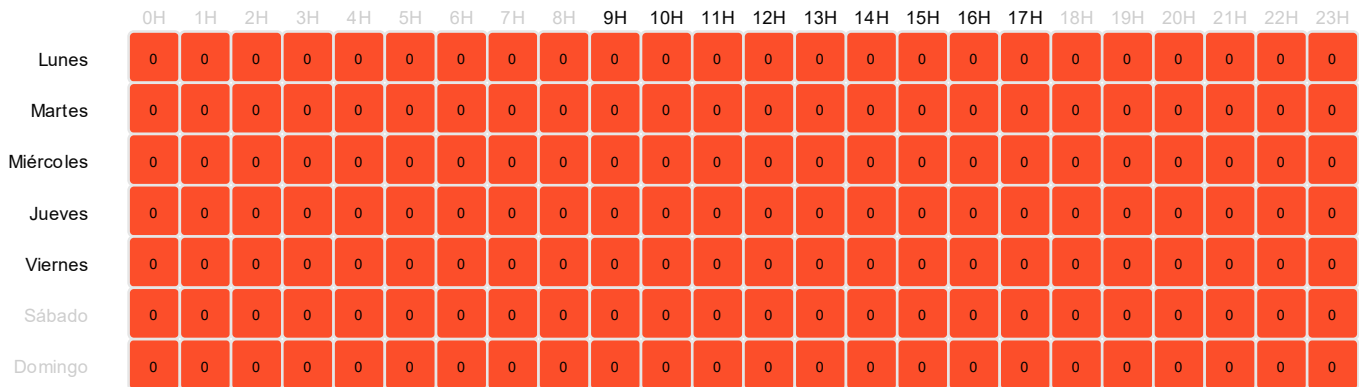

>=0


Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

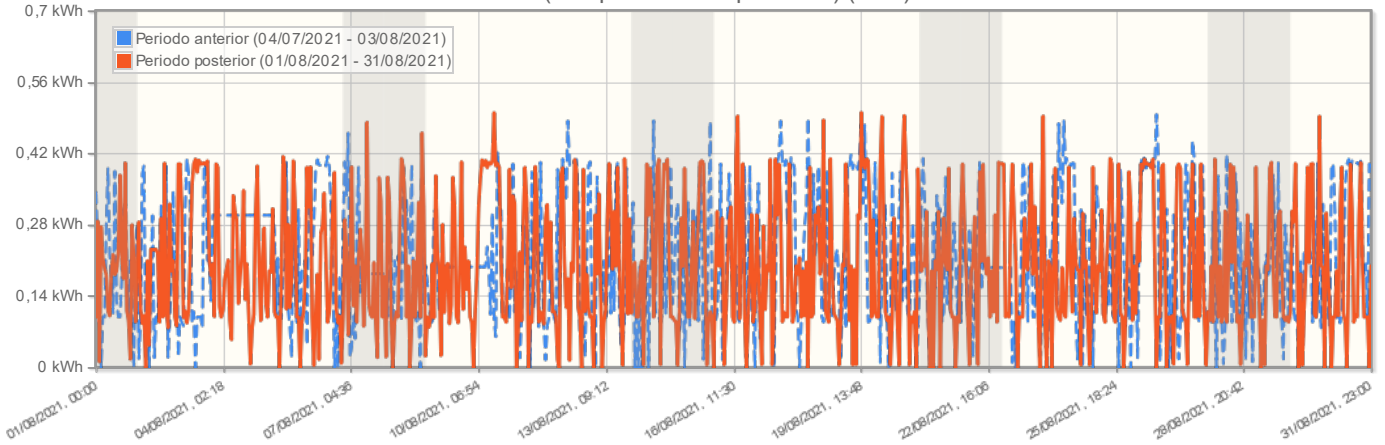


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -9,65 kWh (-6,06 %)	▲ +0 kWh (+0,7 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

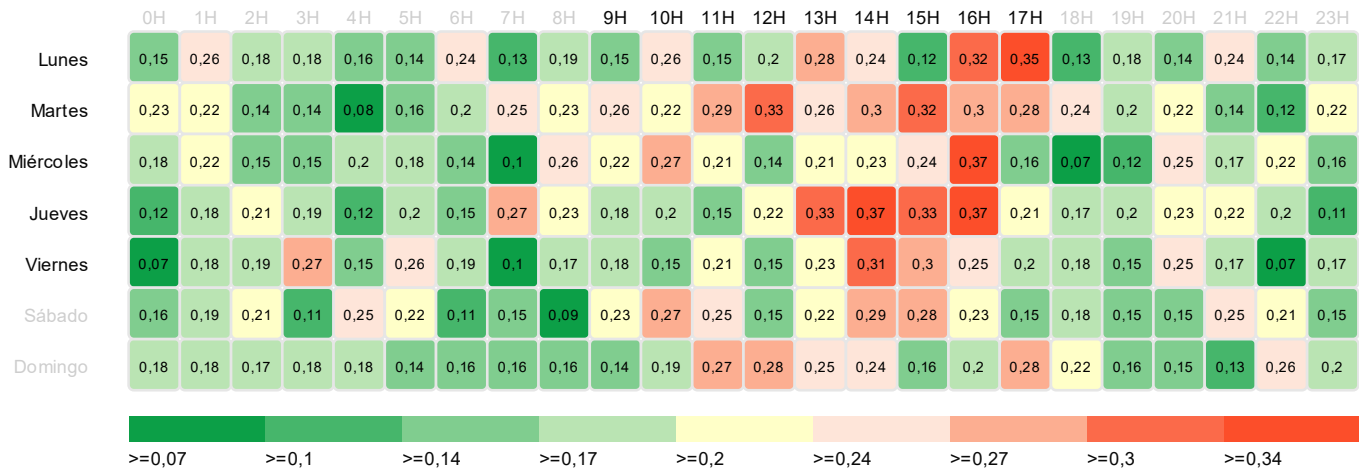


Consumo Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

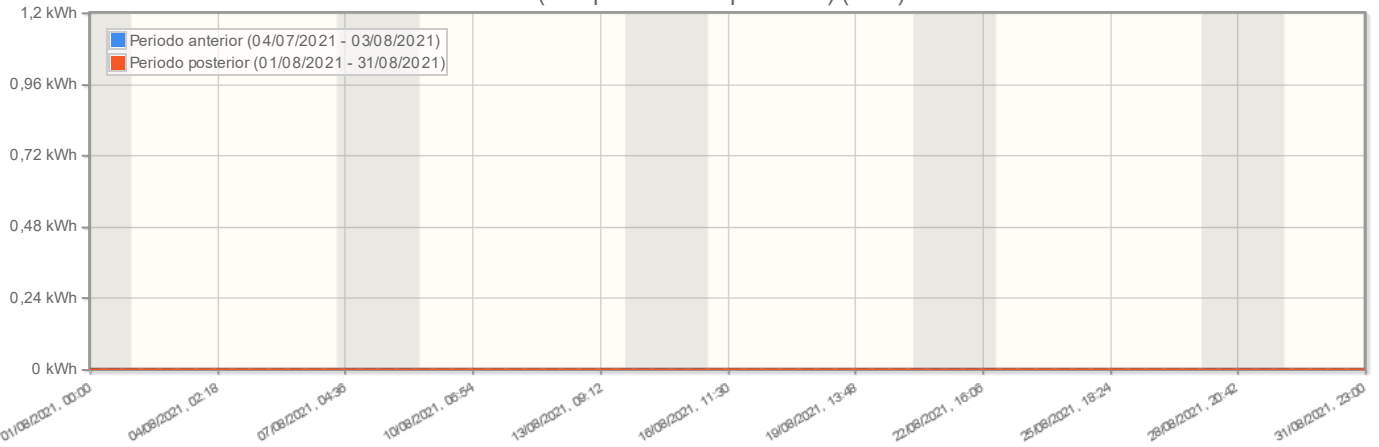

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

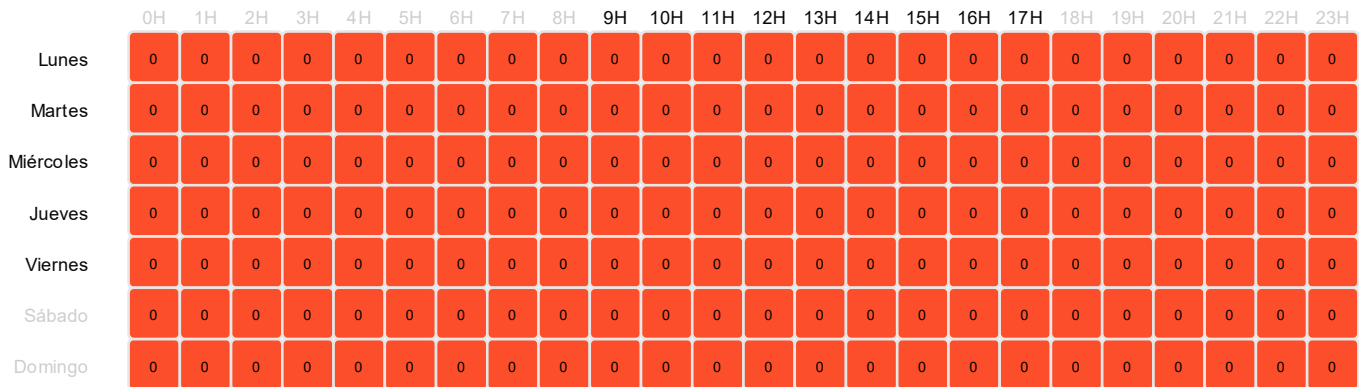


>=0

Este sensor es un cálculo donde a la suma de los dos transformadores del CGBT de la fase 1, se le resta todo el submetering de ese fase.


CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

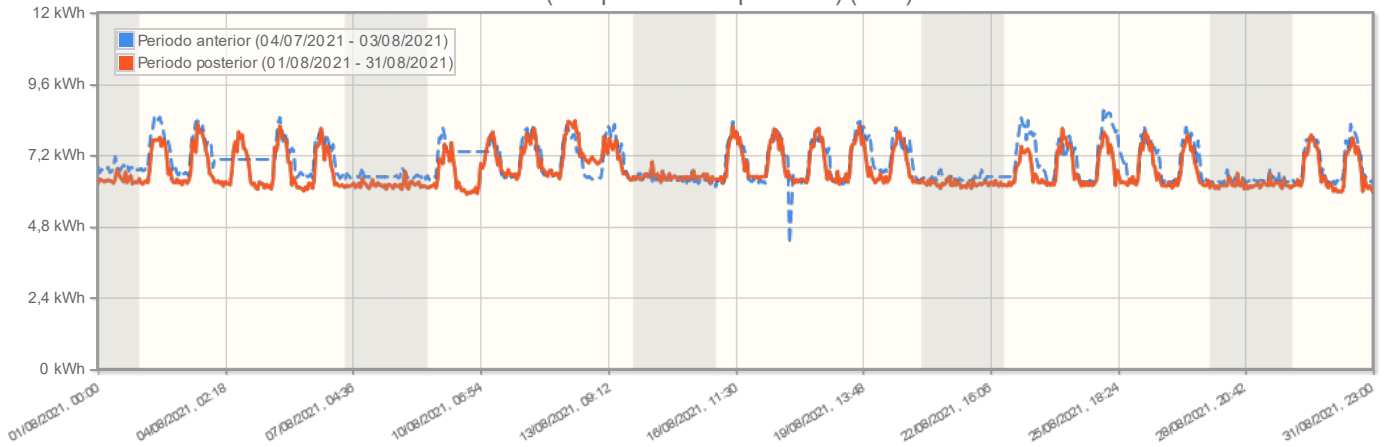


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -183,91 kWh (-3,56 %)	▼ -0,35 kWh (-3,97 %)	▲ +1,67 kWh (+39,44 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

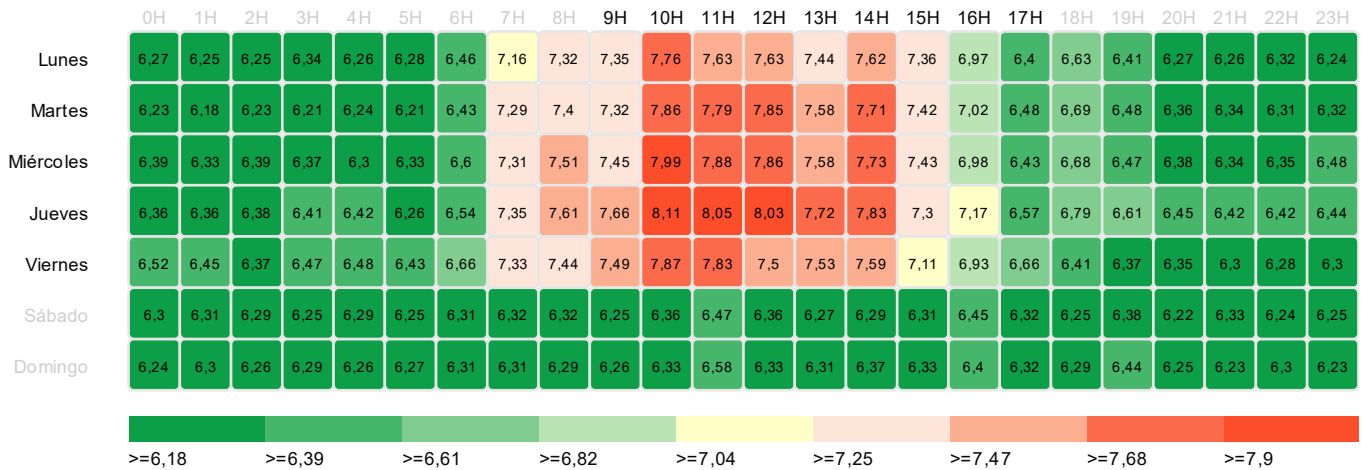


Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

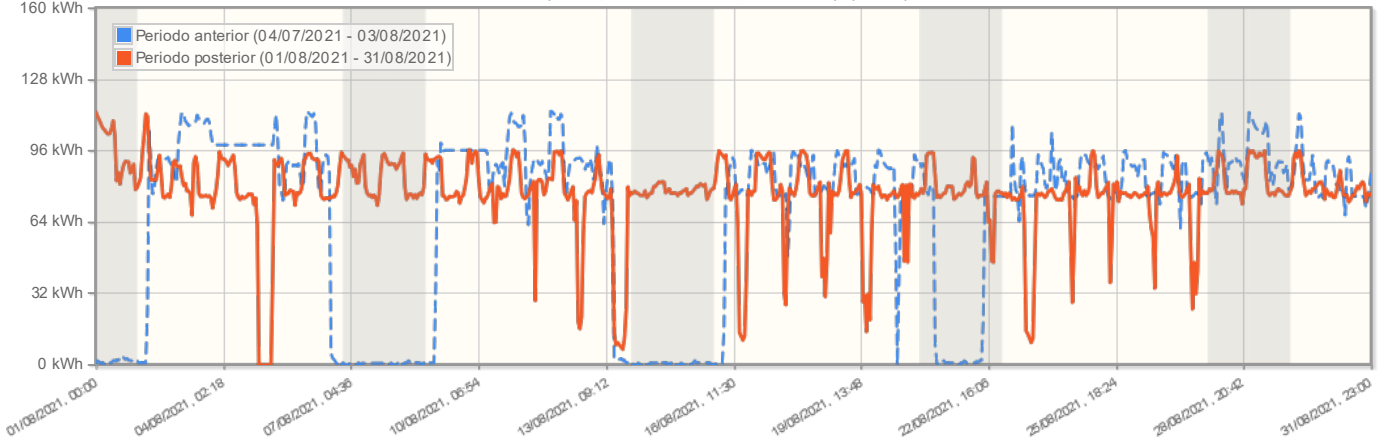


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +7.705,54 kWh (+15,53 %)	▼ -0,59 kWh (-0,52 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

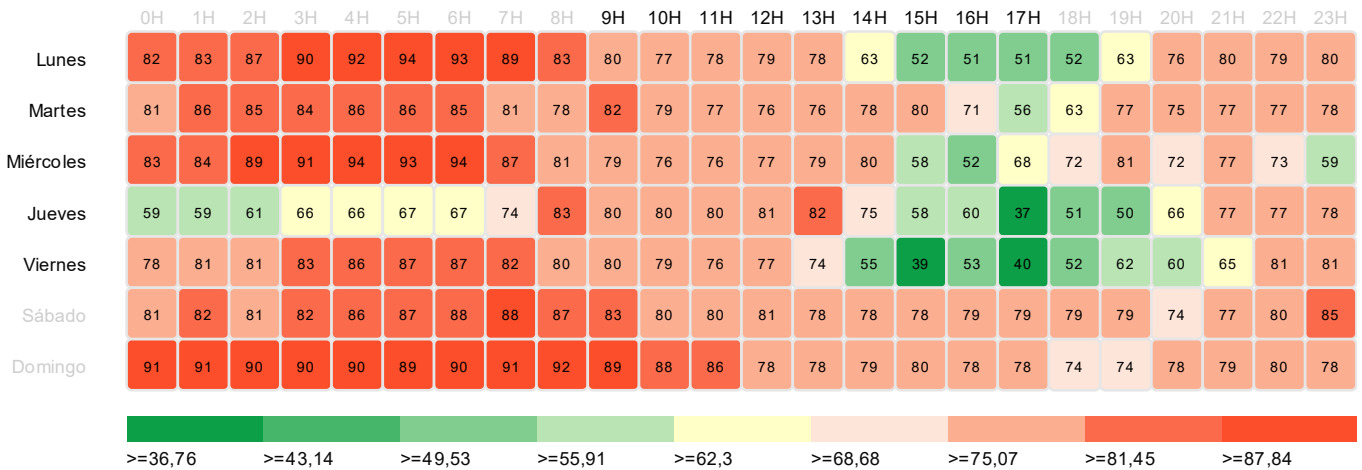


Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

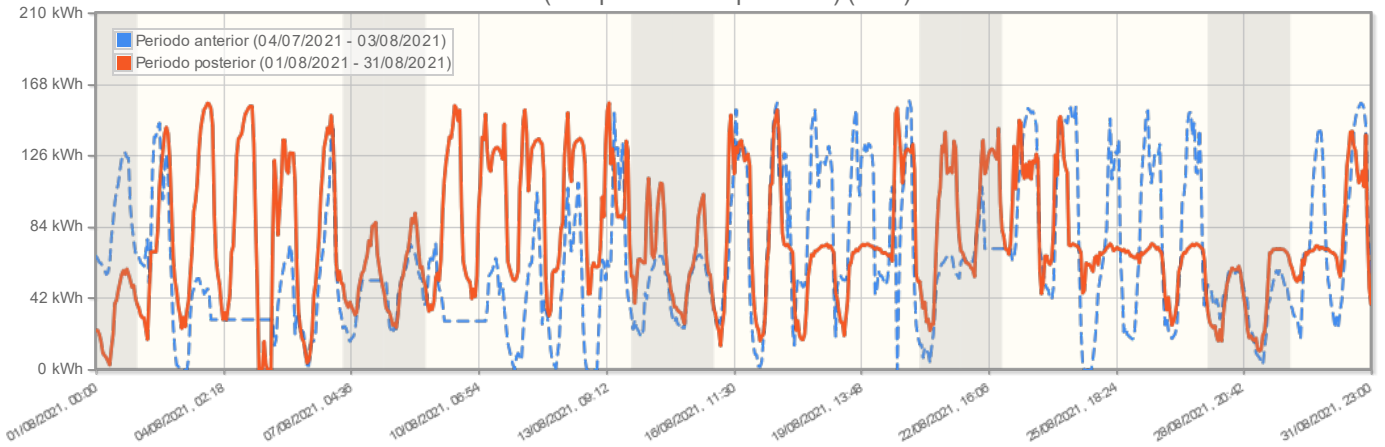


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +9.616,52 kWh (+20,47 %)	▼ -1,33 kWh (-0,84 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

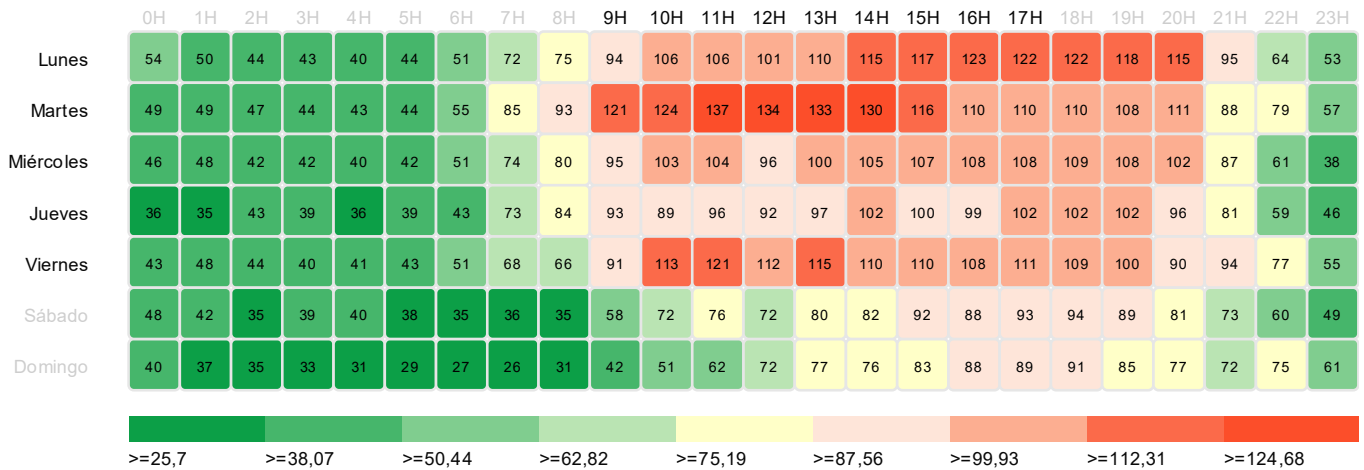


Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

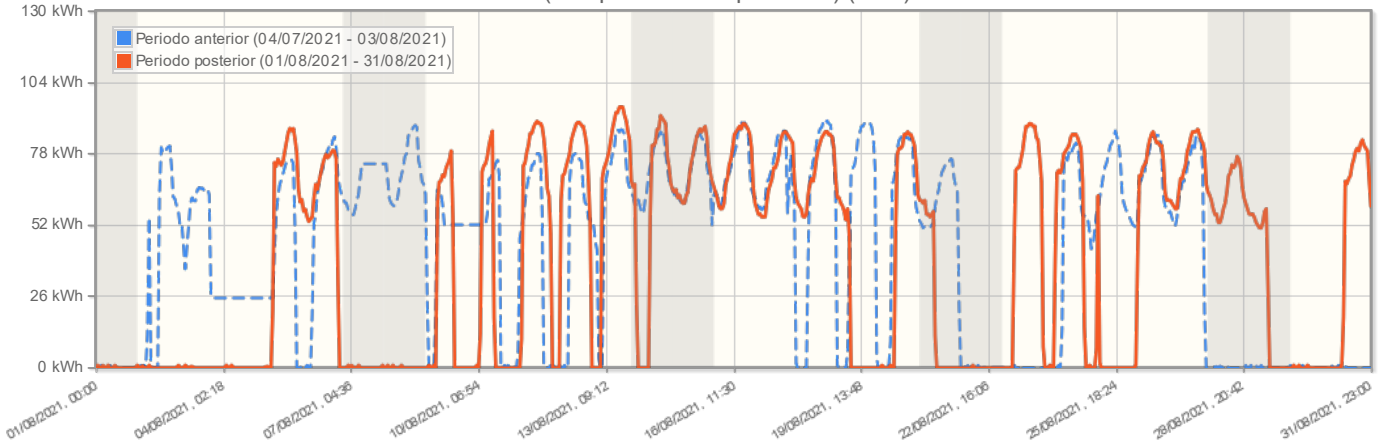


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -4.041,66 kWh (-12,72 %)	▲ +4,87 kWh (+5,41 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

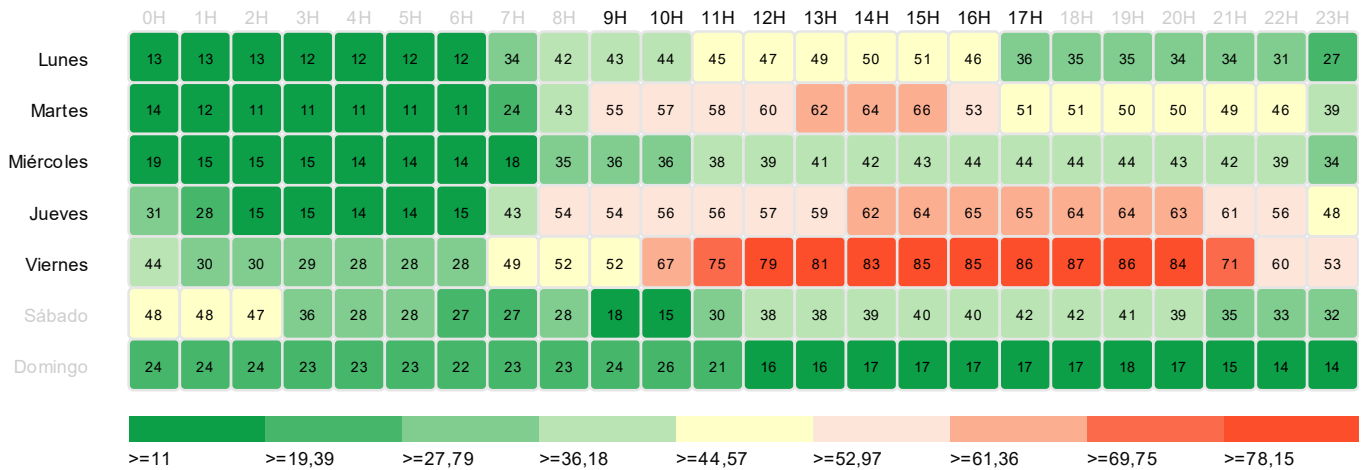


Enfriadora 4 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

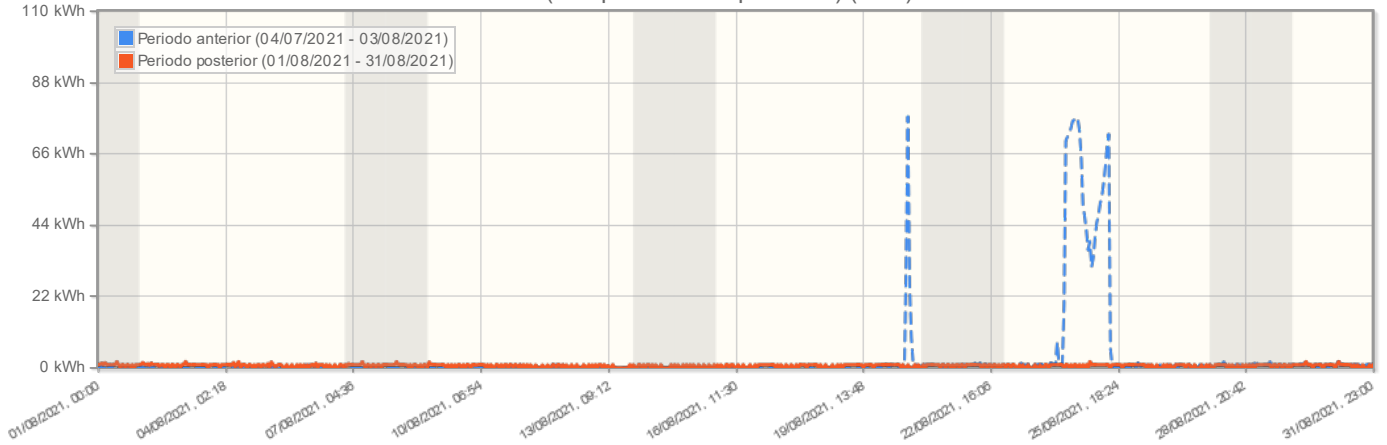


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.421 kWh (-74,09 %)	▼ -75,48 kWh (-97,44 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

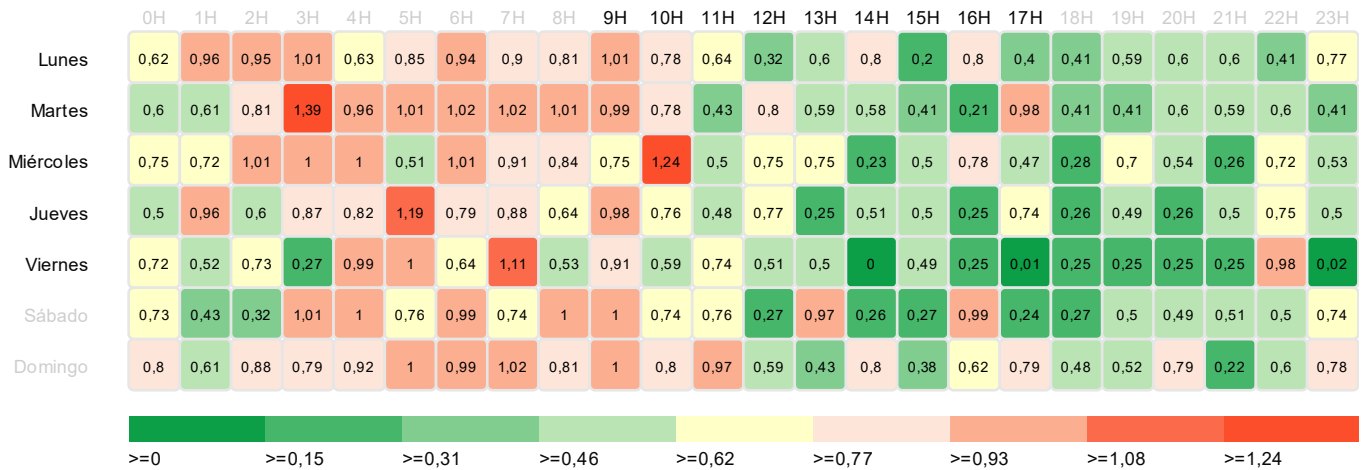


Enfriadora 5 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

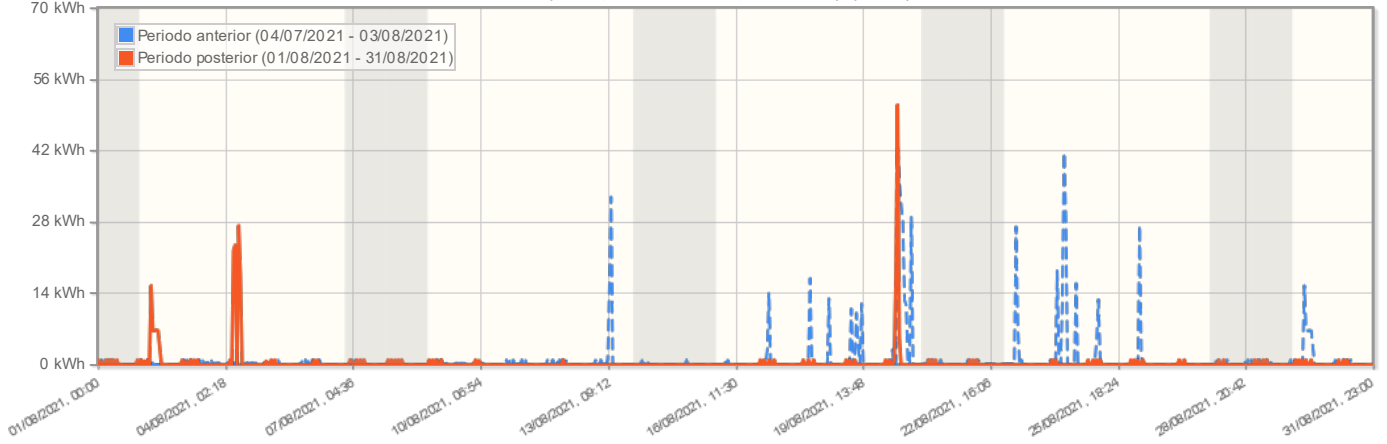


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -390 kWh (-57,02 %)	▲ +8,29 kWh (+19,43 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

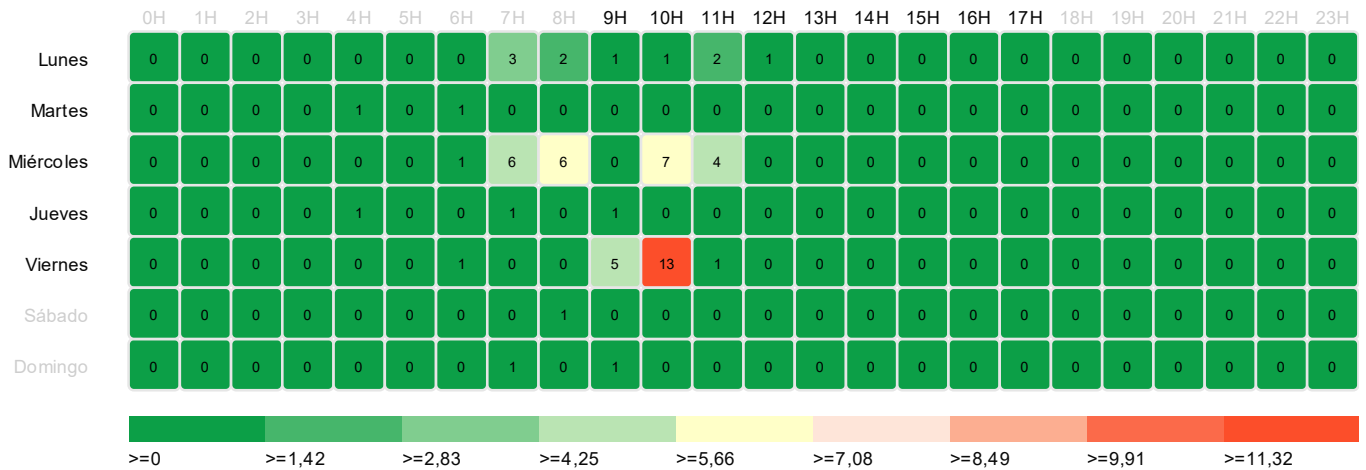


Enfriadora Técnico (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

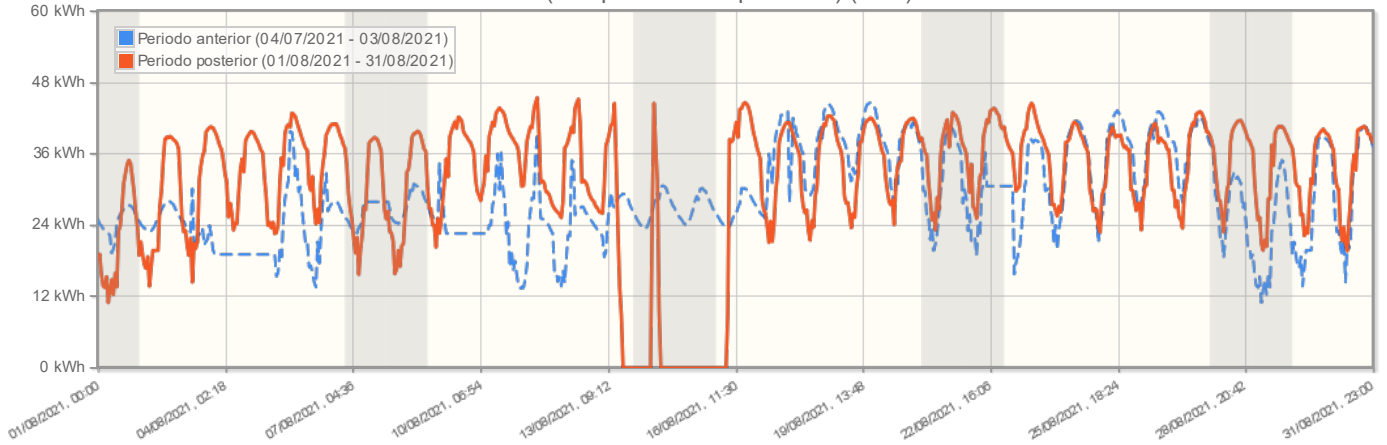


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.813,36 kWh (+8,53 %)	▲ +0,82 kWh (+1,84 %)	▼ -10,98 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

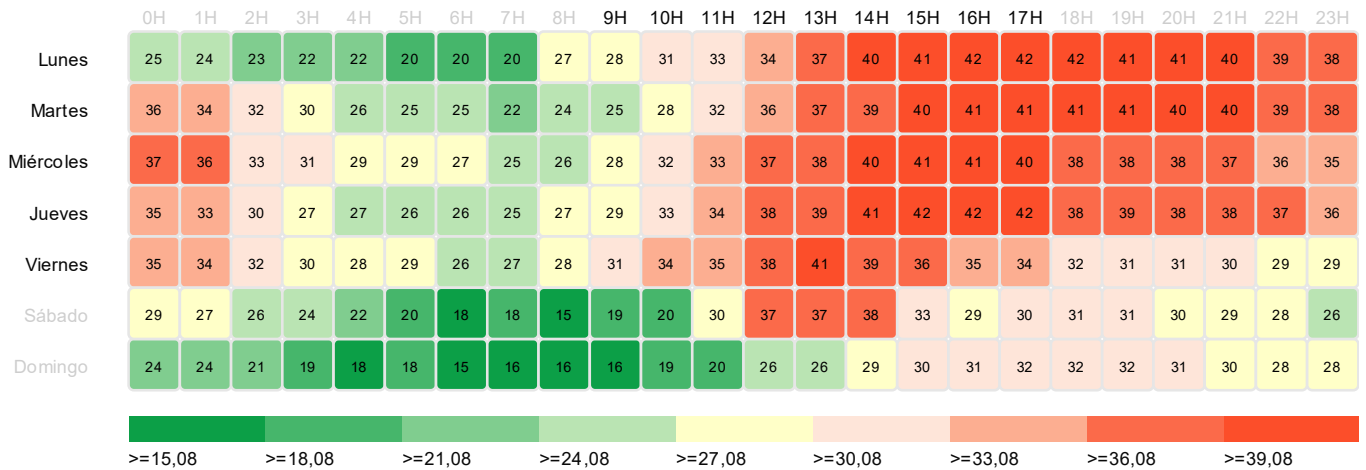


Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

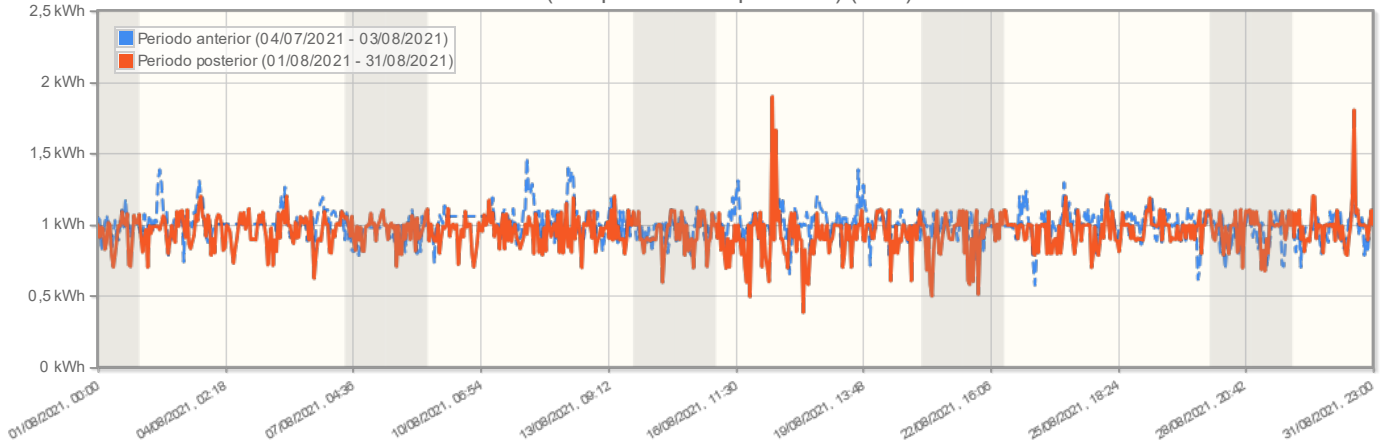


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -37,06 kWh (-4,96 %)	▲ +0,43 kWh (+28,86 %)	▼ -0,19 kWh (-32,7 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

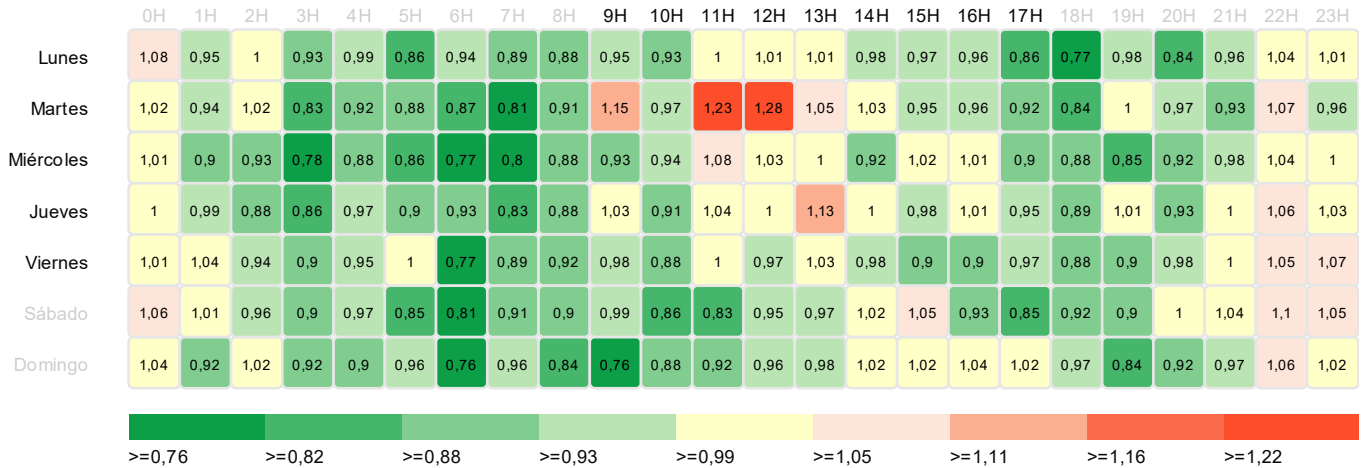


Máquina Cubierta A (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

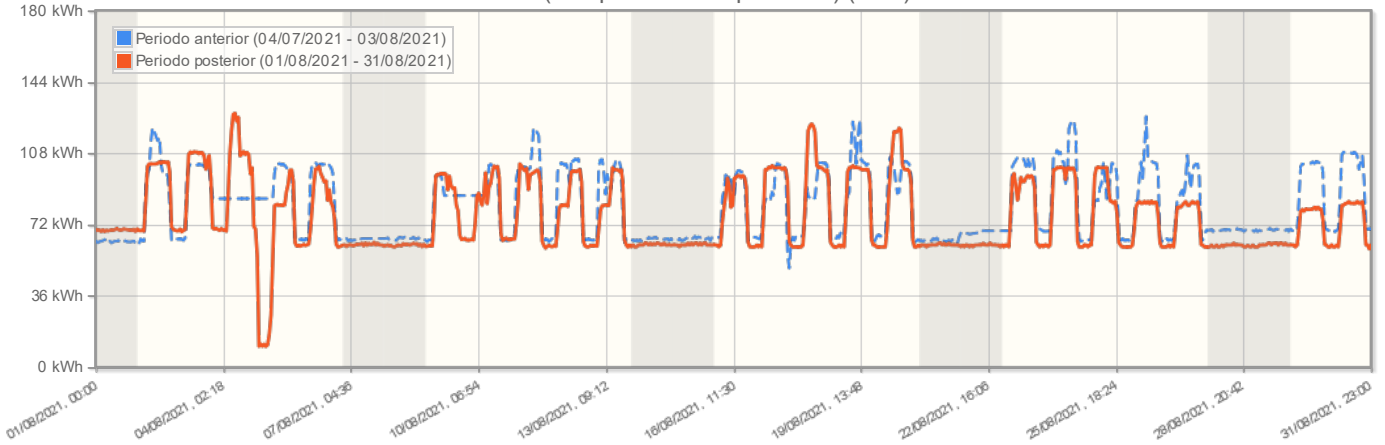


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3.847,06 kWh (-6,38 %)	▲ +1,66 kWh (+1,31 %)	▼ -39,48 kWh (-78,38 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

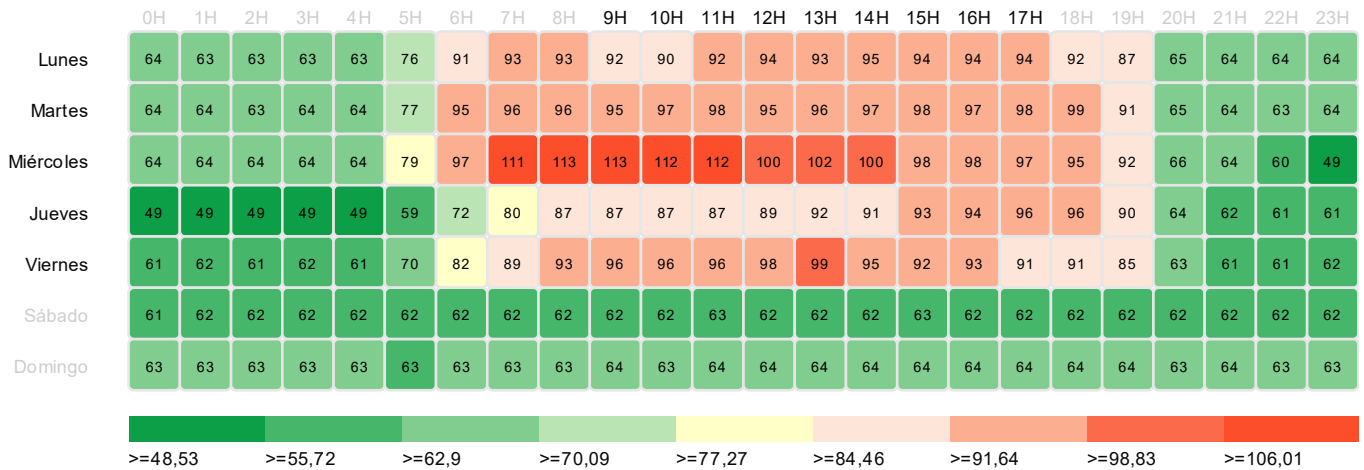


PL2 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

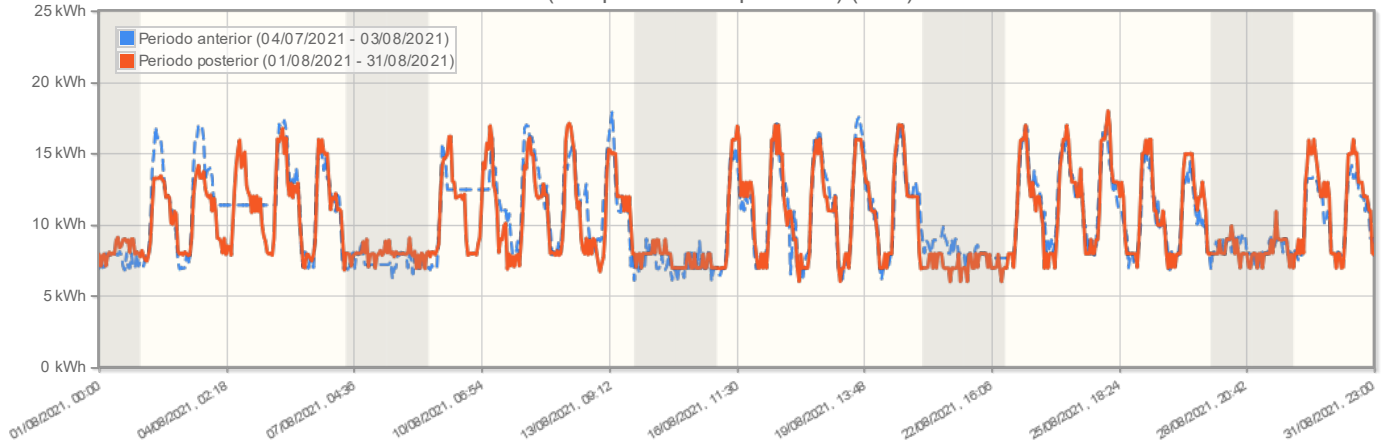


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -95,75 kWh (-1,24 %)	▲ +0,1 kWh (+0,55 %)	▼ -0,01 kWh (-0,16 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

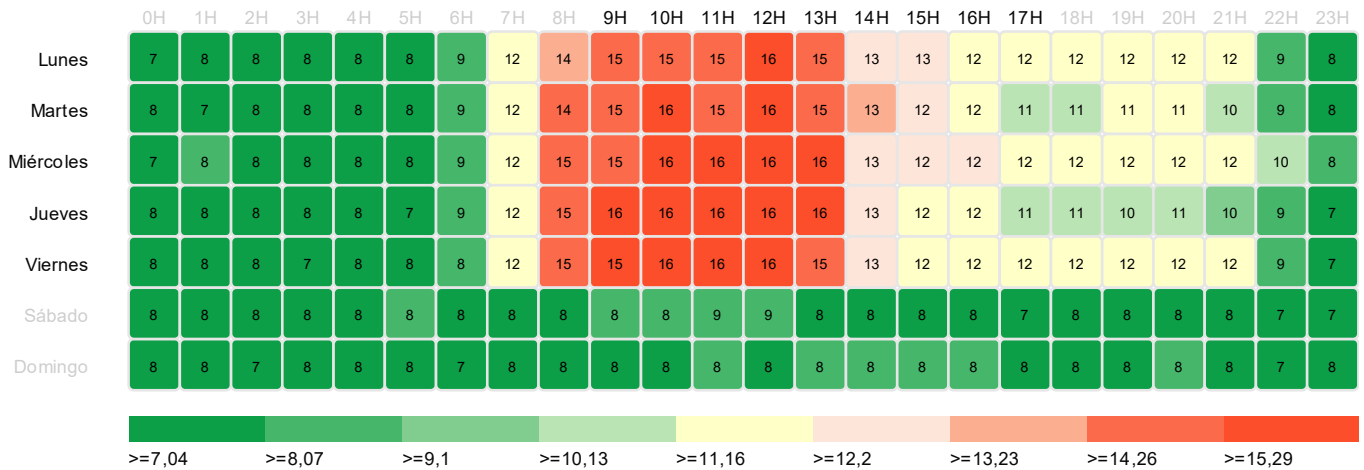

PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

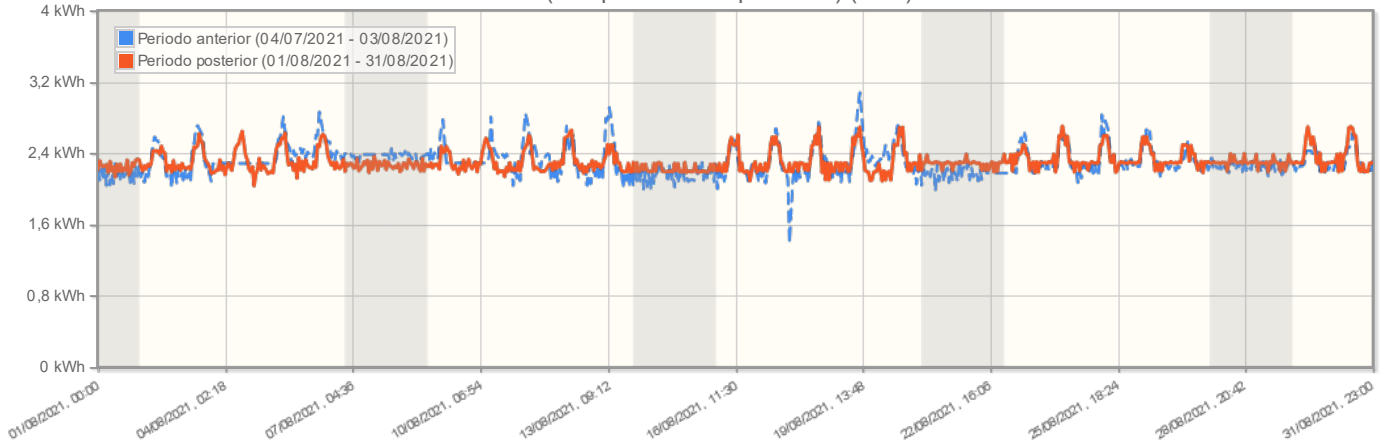

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5,07 kWh (+0,3 %)	▼ -0,37 kWh (-12,15 %)	▲ +0,64 kWh (+45,87 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	2,3	2,26	2,28	2,26	2,28	2,27	2,29	2,3	2,48	2,5	2,47	2,48	2,49	2,49	2,32	2,29	2,28	2,24	2,23	2,23	2,23	2,27	2,27	2,29
Martes	2,27	2,27	2,29	2,24	2,29	2,27	2,26	2,32	2,5	2,57	2,6	2,61	2,52	2,54	2,33	2,27	2,26	2,22	2,22	2,24	2,2	2,23	2,27	2,29
Miércoles	2,25	2,25	2,25	2,26	2,26	2,29	2,23	2,3	2,47	2,49	2,56	2,57	2,63	2,48	2,28	2,3	2,24	2,23	2,19	2,21	2,22	2,24	2,3	2,27
Jueves	2,27	2,27	2,26	2,25	2,27	2,24	2,26	2,31	2,53	2,55	2,55	2,6	2,61	2,52	2,38	2,31	2,24	2,25	2,2	2,22	2,19	2,26	2,25	2,29
Viernes	2,26	2,24	2,27	2,23	2,26	2,24	2,25	2,29	2,47	2,5	2,5	2,58	2,51	2,5	2,39	2,36	2,27	2,26	2,23	2,28	2,23	2,28	2,25	2,31
Sábado	2,26	2,27	2,29	2,29	2,27	2,28	2,26	2,31	2,26	2,26	2,24	2,27	2,3	2,28	2,29	2,31	2,28	2,29	2,25	2,25	2,31	2,27	2,27	2,28
Domingo	2,27	2,29	2,31	2,28	2,24	2,26	2,27	2,28	2,24	2,26	2,22	2,26	2,26	2,29	2,26	2,25	2,25	2,27	2,23	2,25	2,22	2,3	2,29	2,3

>=2,19
 >=2,24
 >=2,29
 >=2,34
 >=2,39
 >=2,43
 >=2,48
 >=2,53
 >=2,58


PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

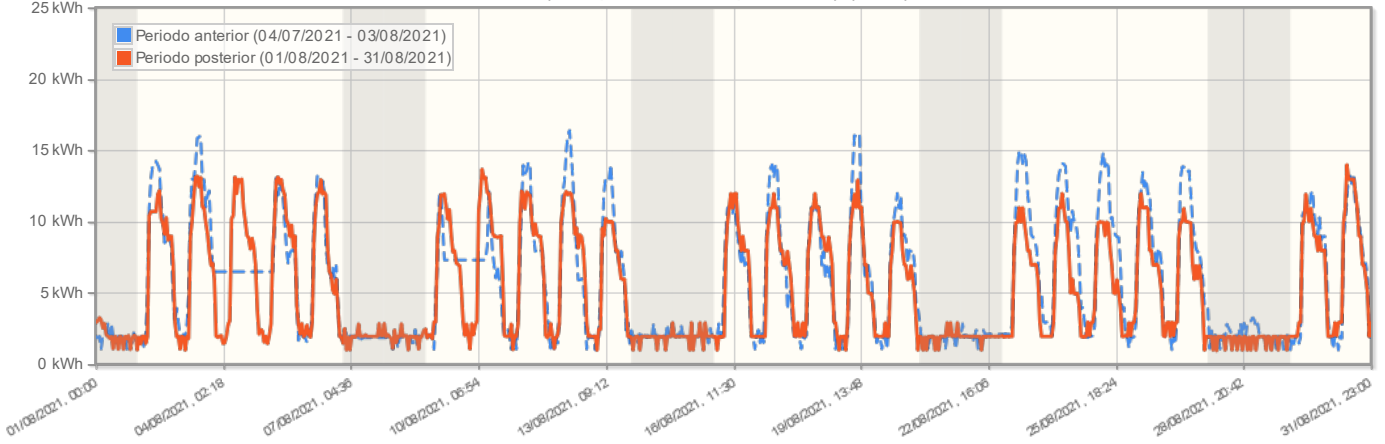


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -336,81 kWh (-7,96 %)	▼ -2,41 kWh (-14,69 %)	▼ -0,05 kWh (-4,54 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

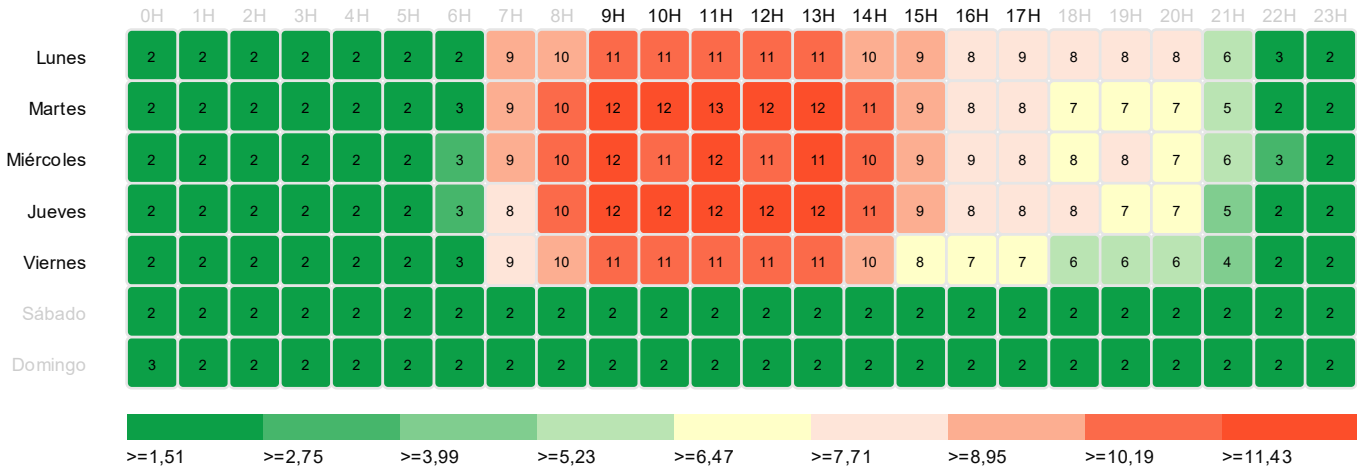


PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

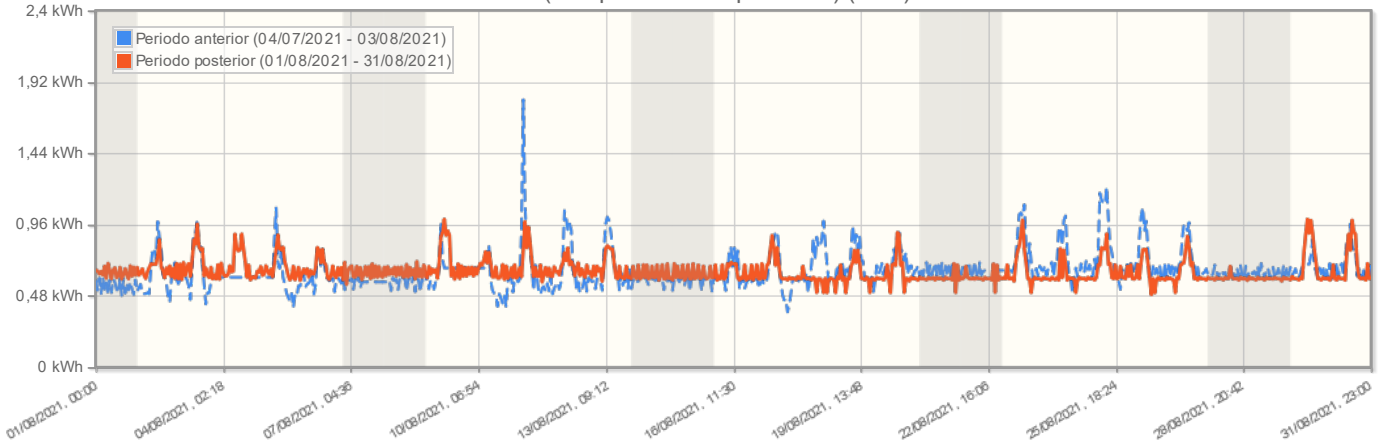


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1,17 kWh (-0,24 %)	▼ -0,8 kWh (-44,55 %)	▲ +0,12 kWh (+31,09 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

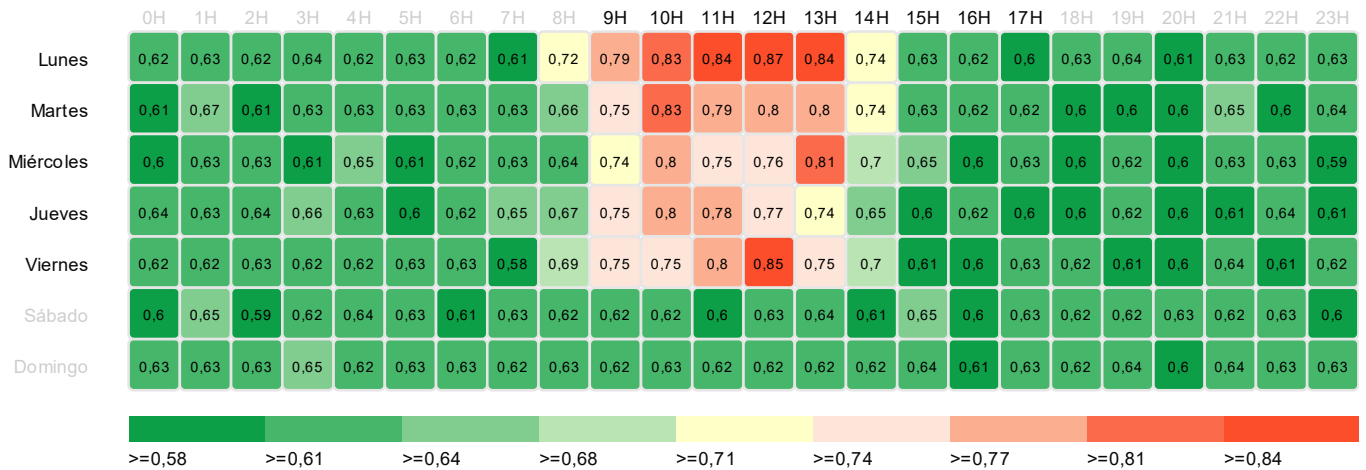


PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

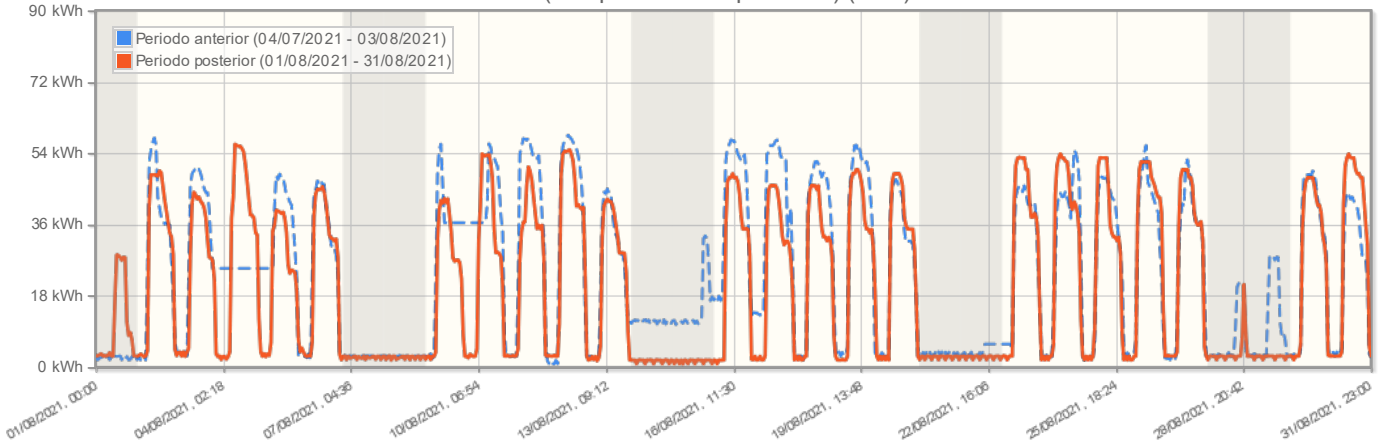


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2.329,94 kWh (-13,35 %)	▼ -2,27 kWh (-3,87 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

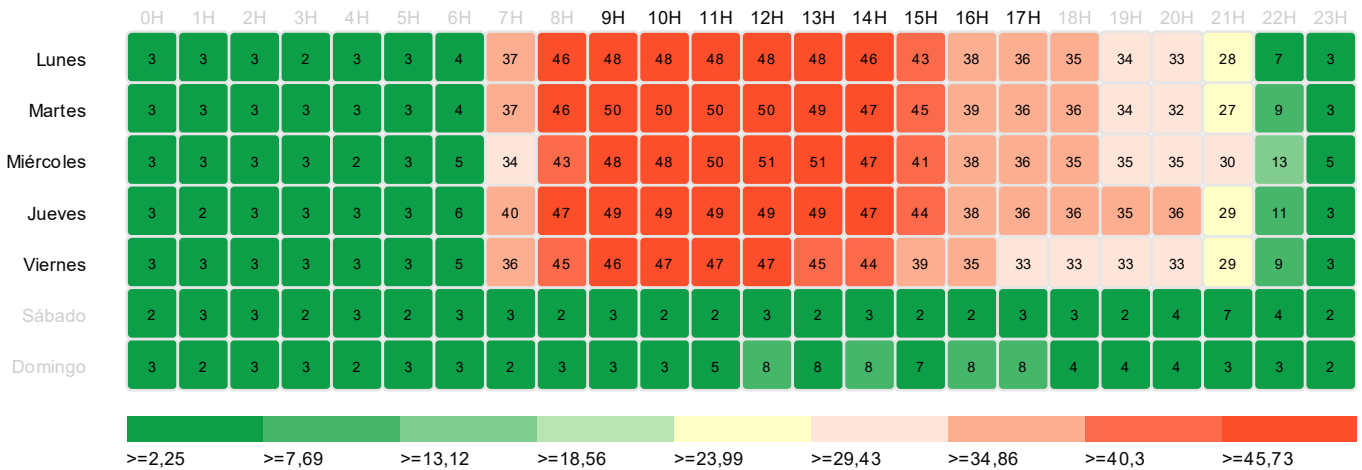


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

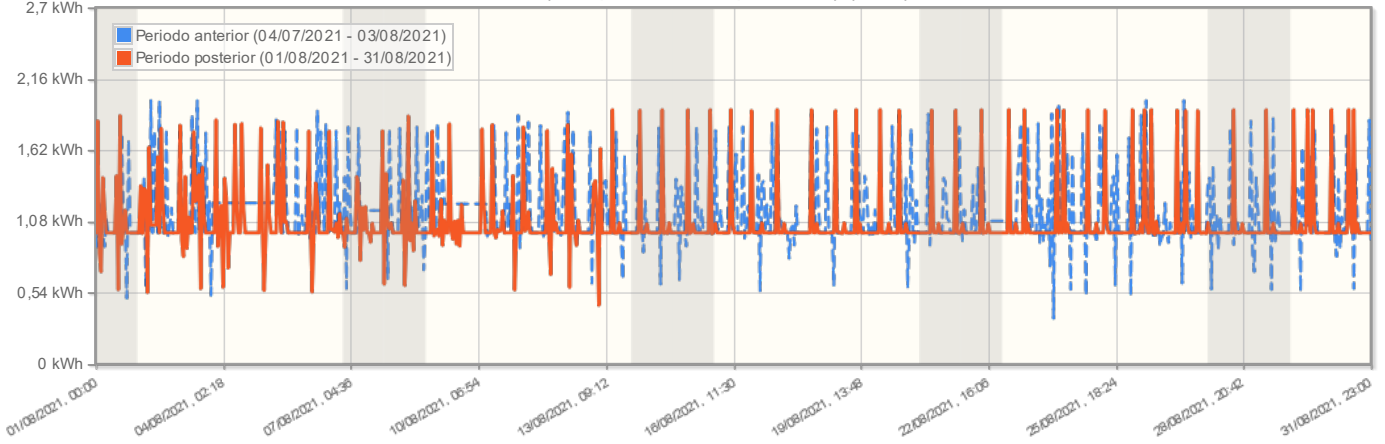


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -47,83 kWh (-5,6 %)	▼ -0,07 kWh (-3,5 %)	▲ +0,1 kWh (+28,42 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

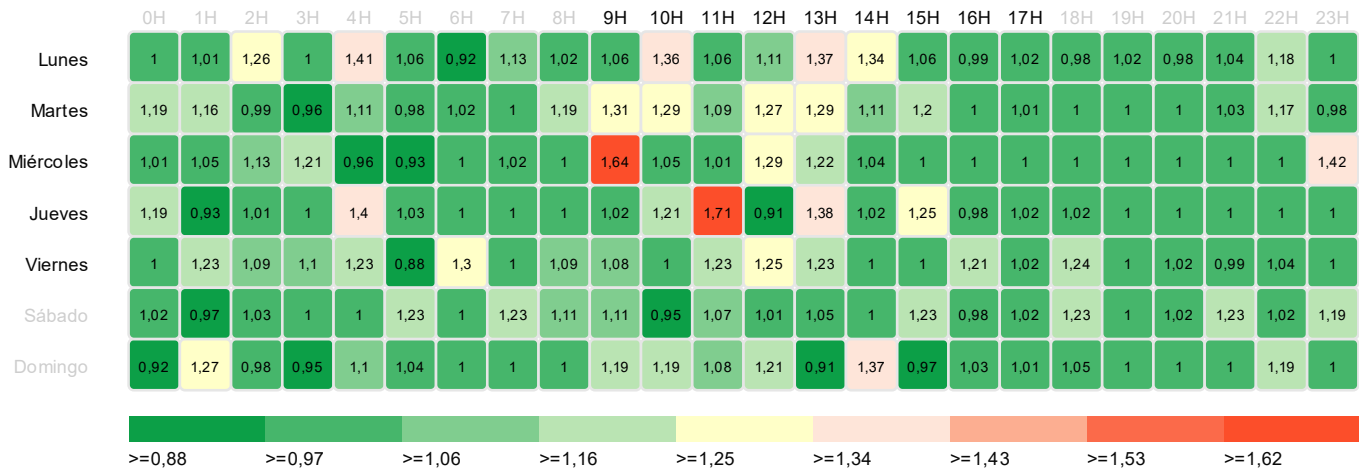


PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

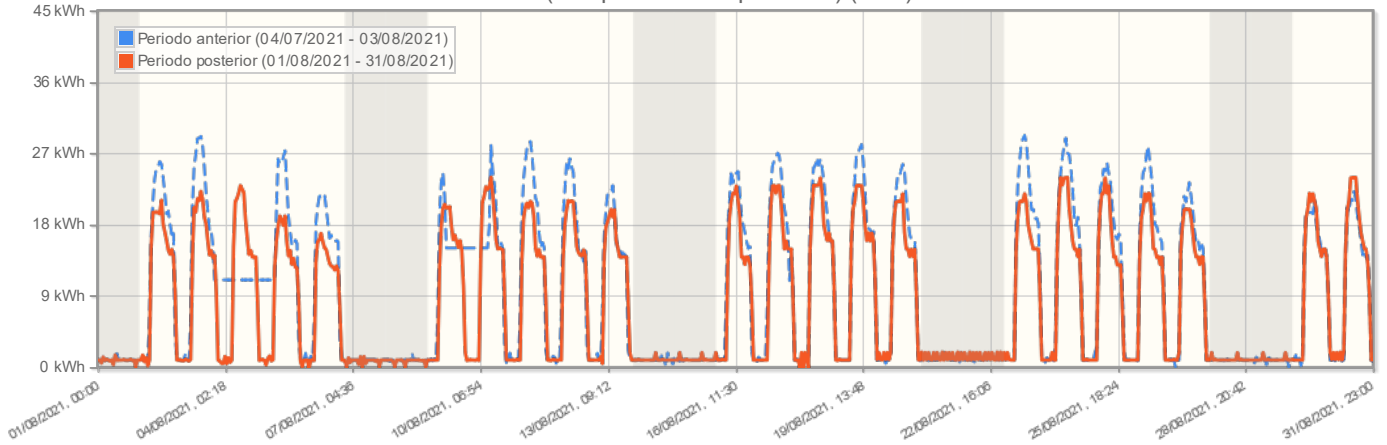


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -996,87 kWh (-14,09 %)	▼ -5,29 kWh (-18,05 %)	▼ -0,1 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

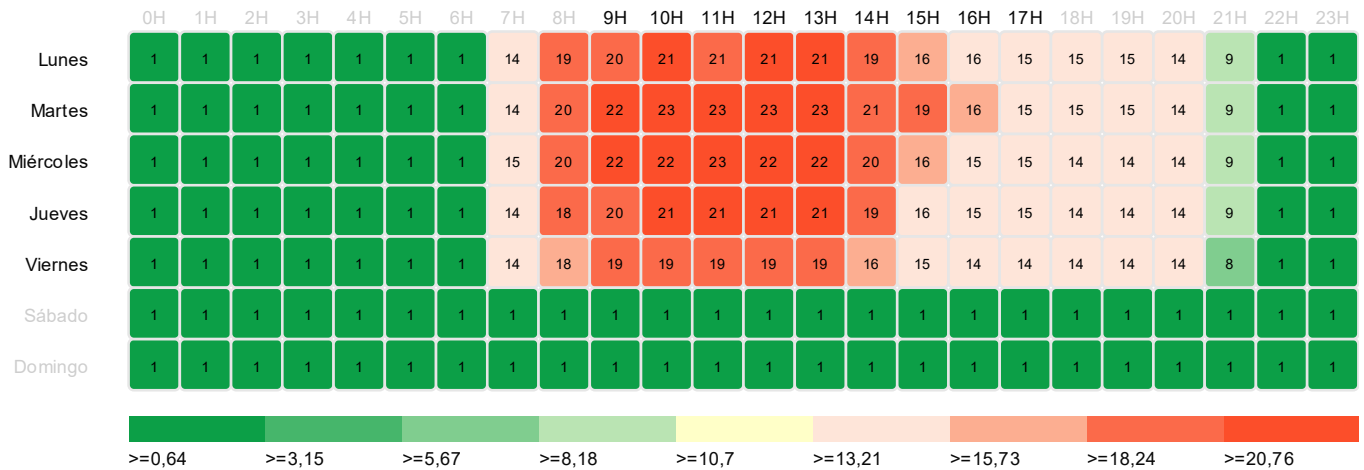


PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

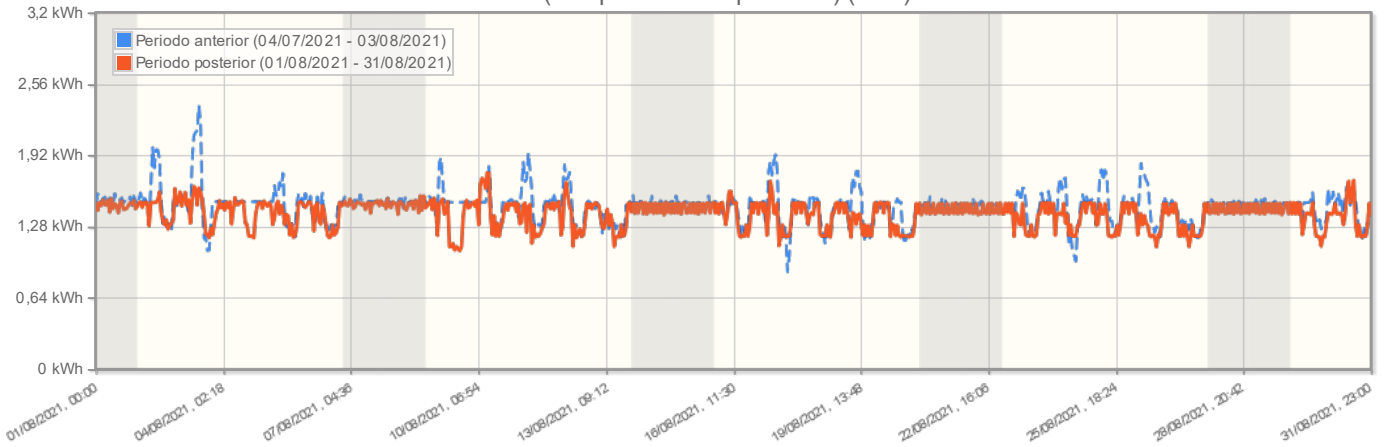


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -51,83 kWh (-4,74 %)	▼ -0,6 kWh (-25,33 %)	▲ +0,19 kWh (+21,5 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

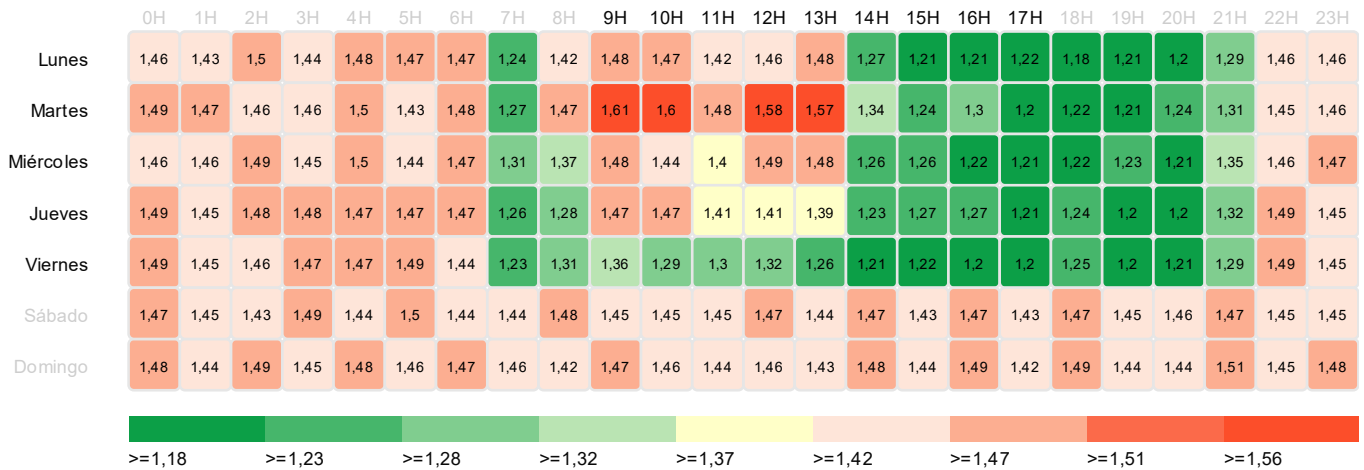


PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

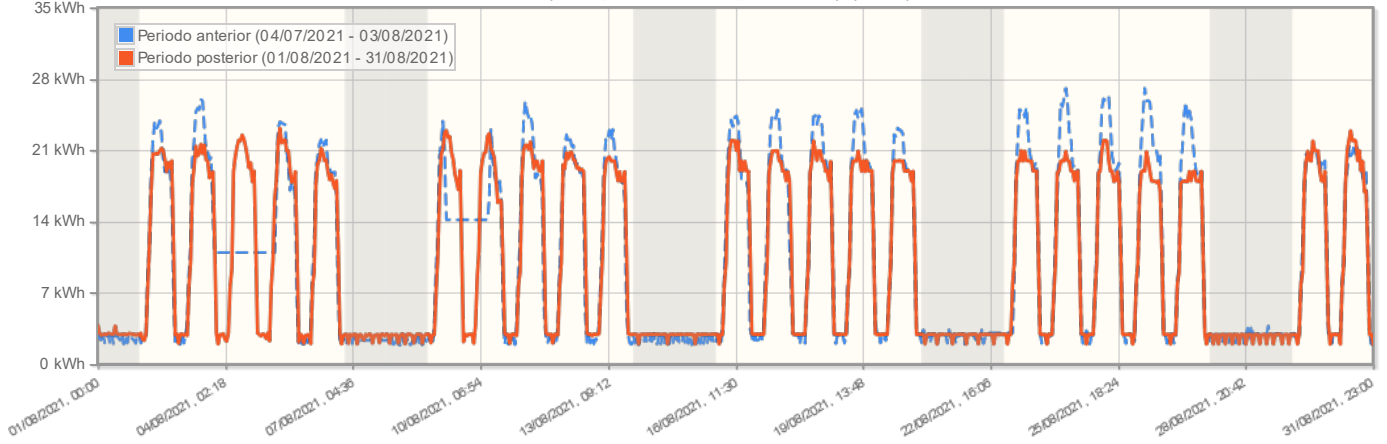


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -338,69 kWh (-4,37 %)	▼ -3,92 kWh (-14,44 %)	▲ +0,12 kWh (+6,04 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

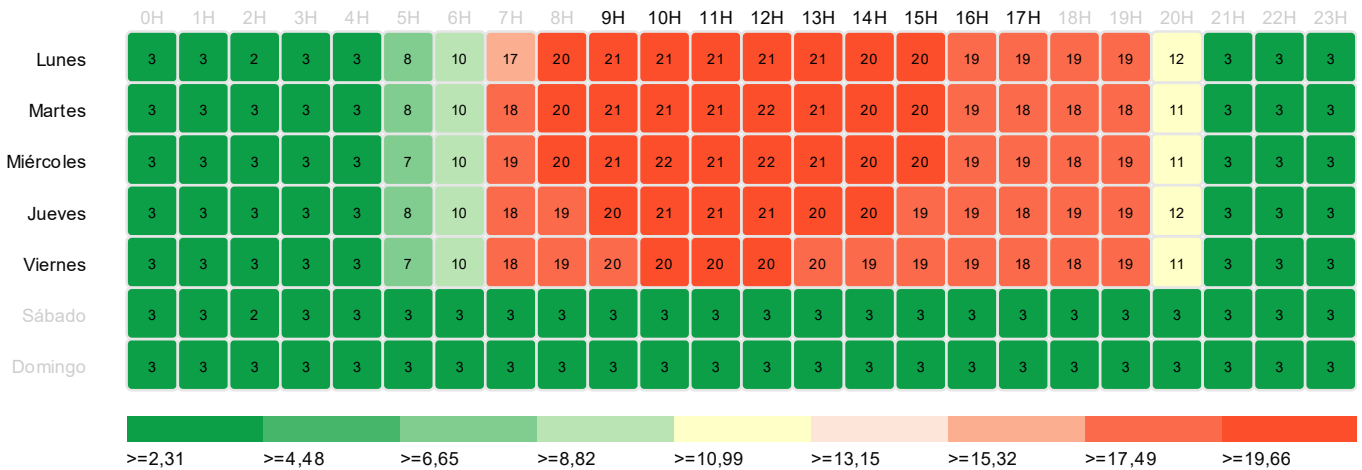


PL6 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

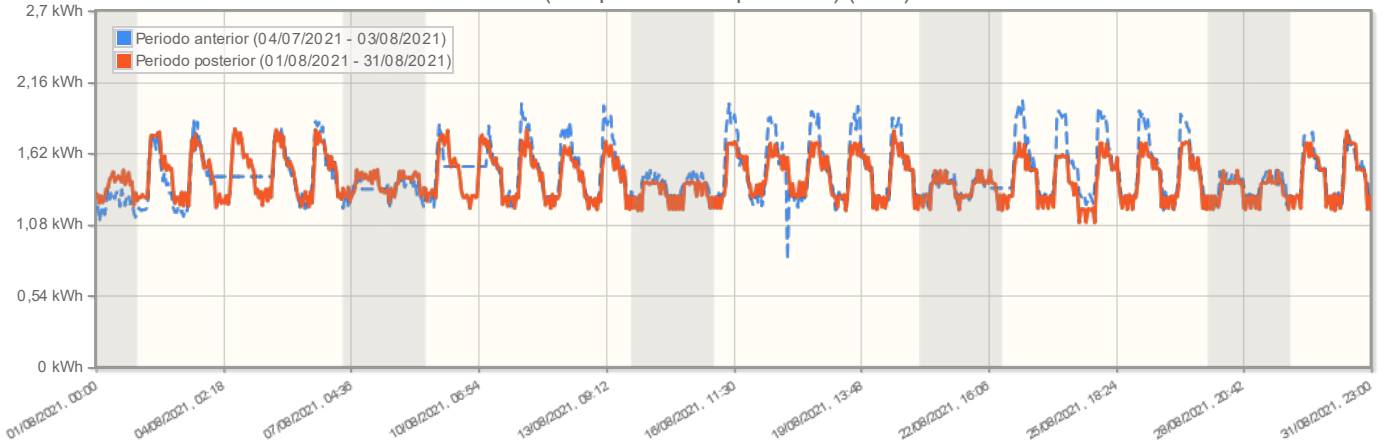


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -24,24 kWh (-2,23 %)	▼ -0,21 kWh (-10,5 %)	▲ +0,28 kWh (+34,35 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

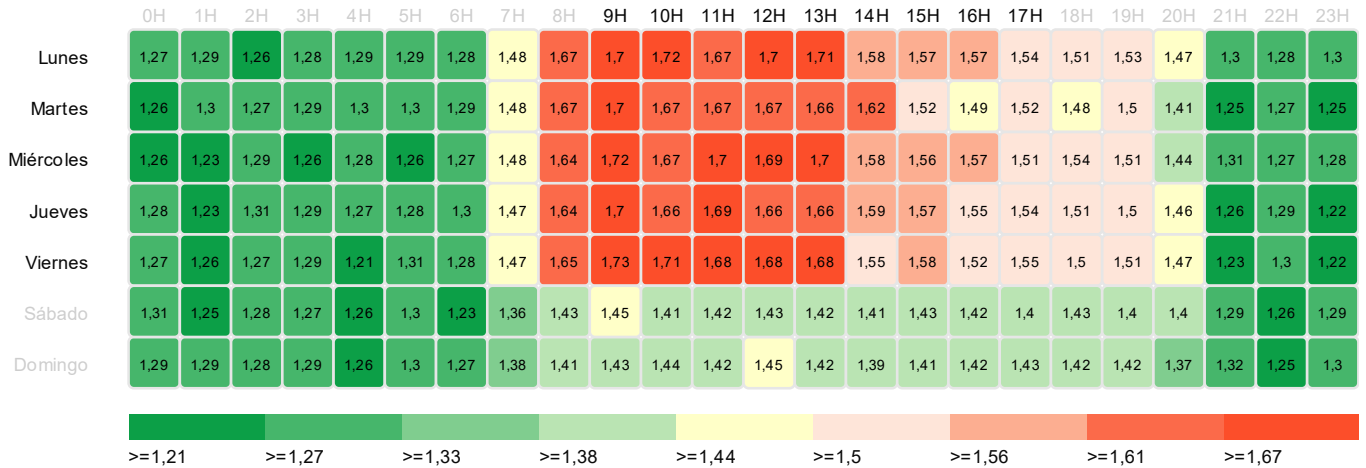


PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

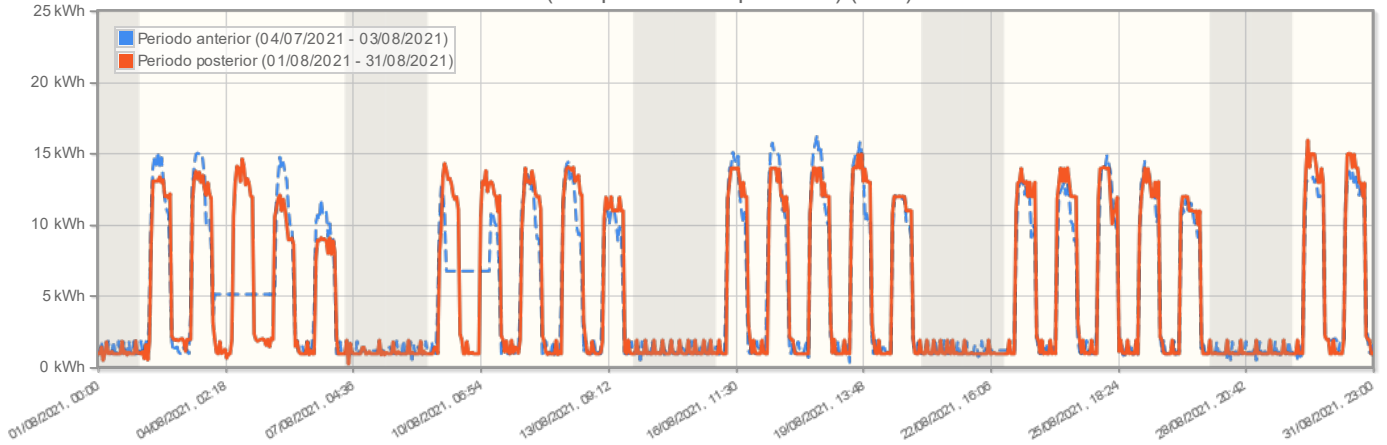


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +113,94 kWh (+3,03 %)	▼ -0,35 kWh (-2,16 %)	▼ -0,11 kWh (-28,08 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

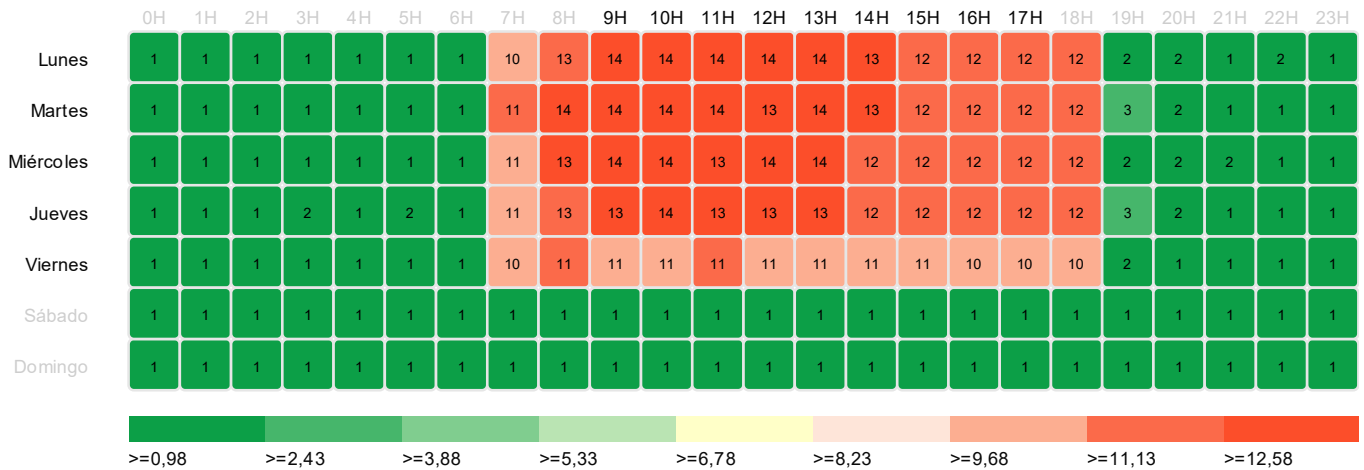


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

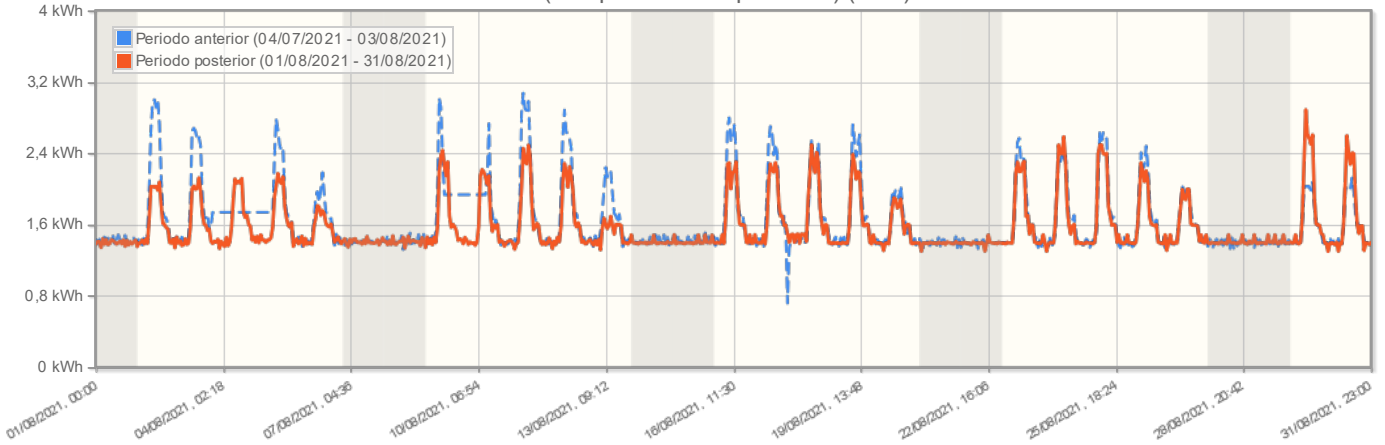


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -50,18 kWh (-4,09 %)	▼ -0,19 kWh (-6,08 %)	▲ +0,58 kWh (+79,95 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

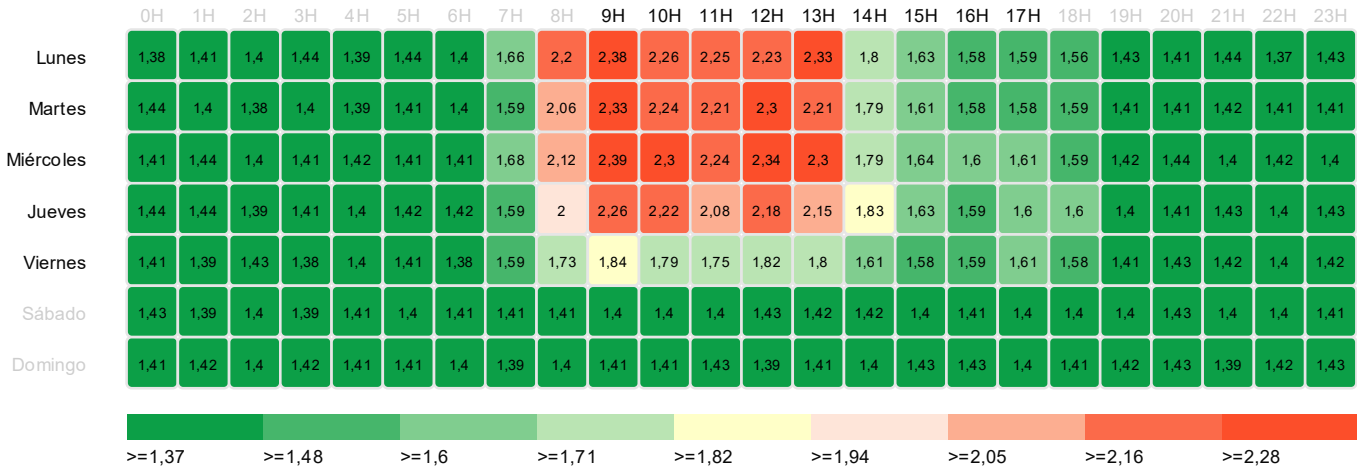


Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

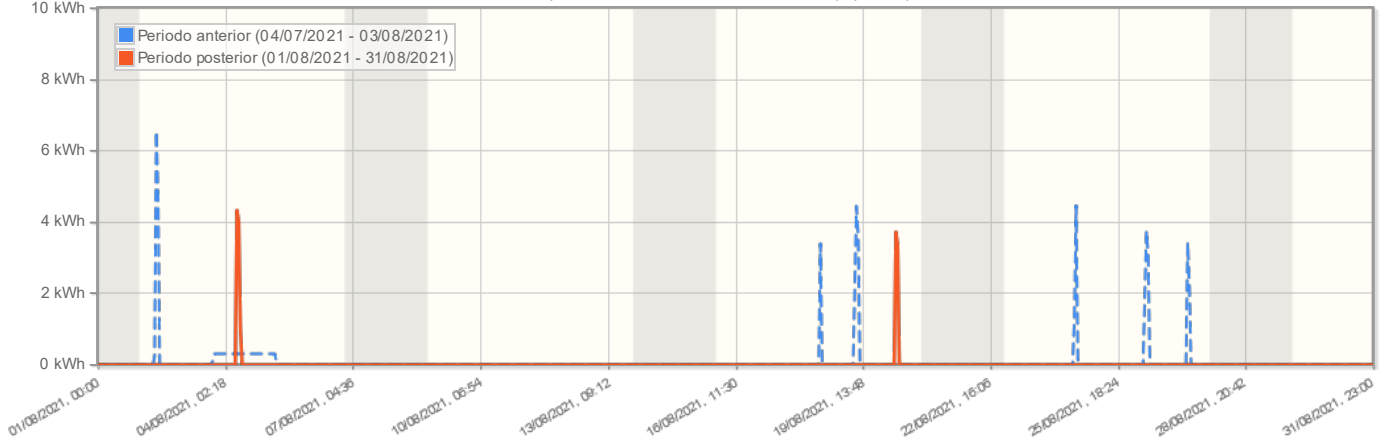


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -40,5 kWh (-71,05 %)	▼ -2,22 kWh (-33,85 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

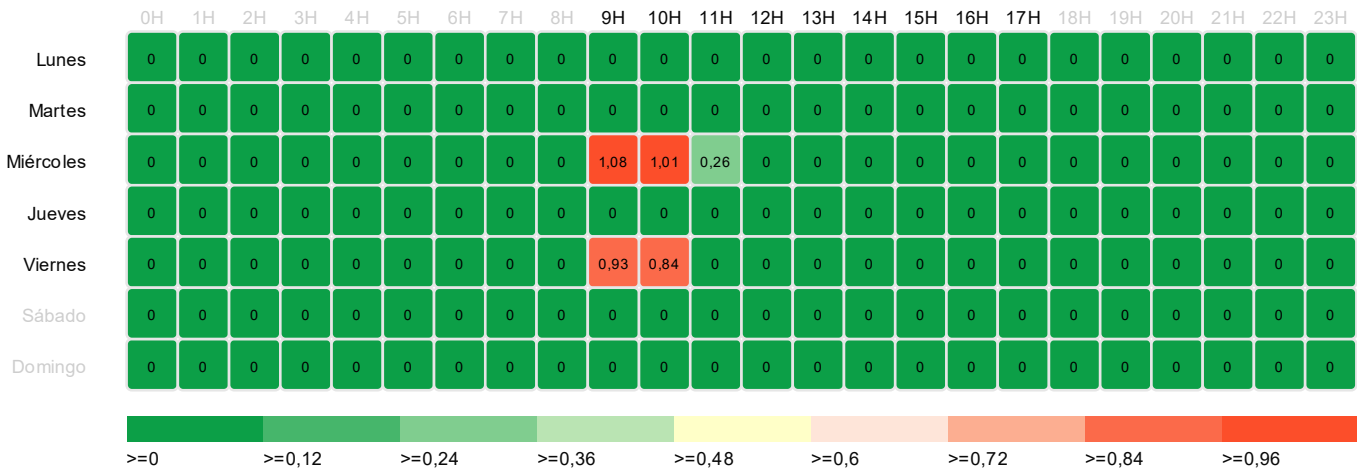


UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

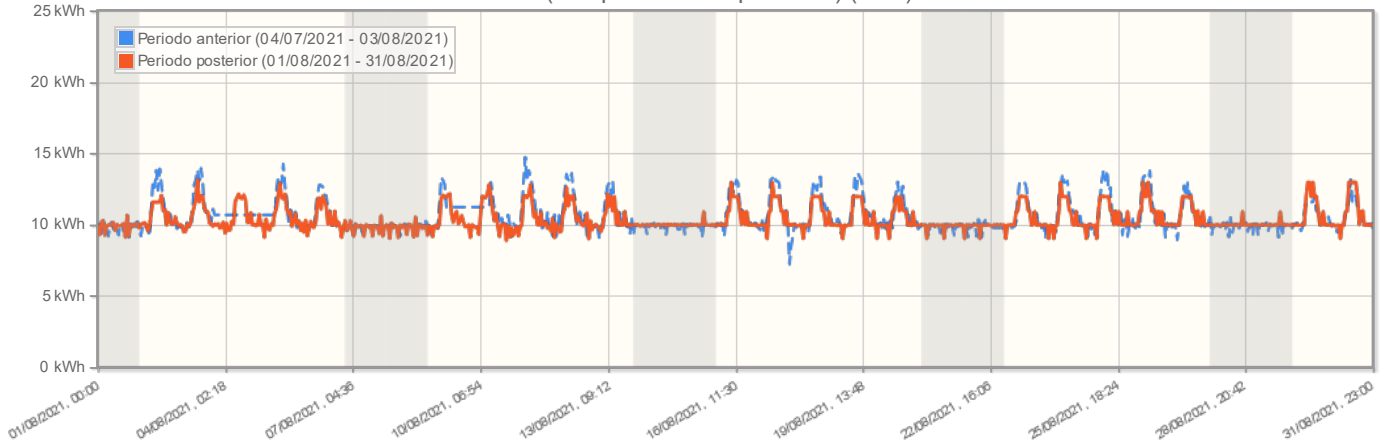


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -144,88 kWh (-1,84 %)	▼ -1,58 kWh (-10,73 %)	▲ +1,67 kWh (+22,98 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

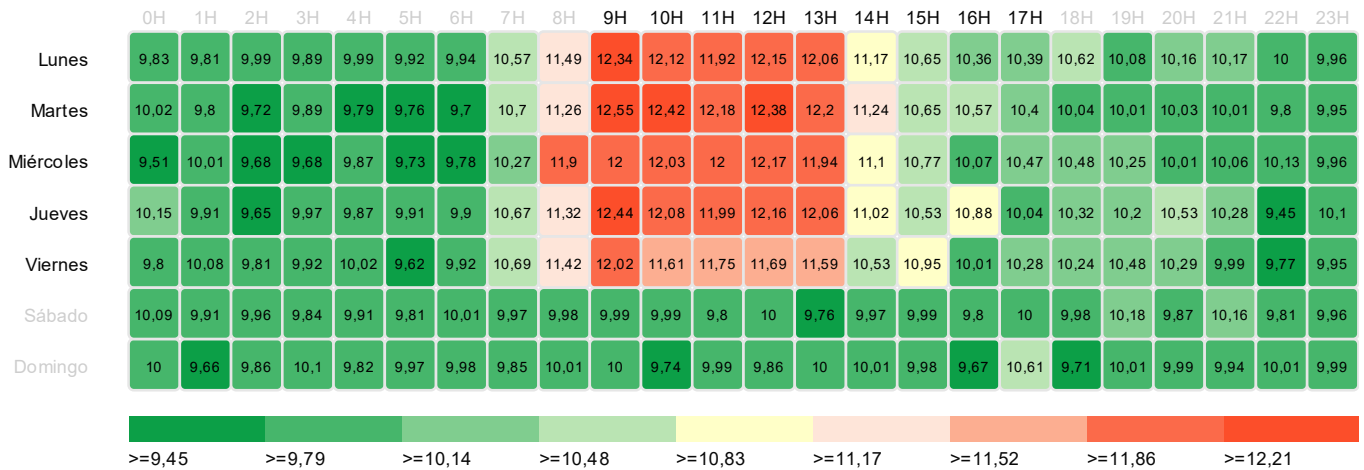


UPS2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

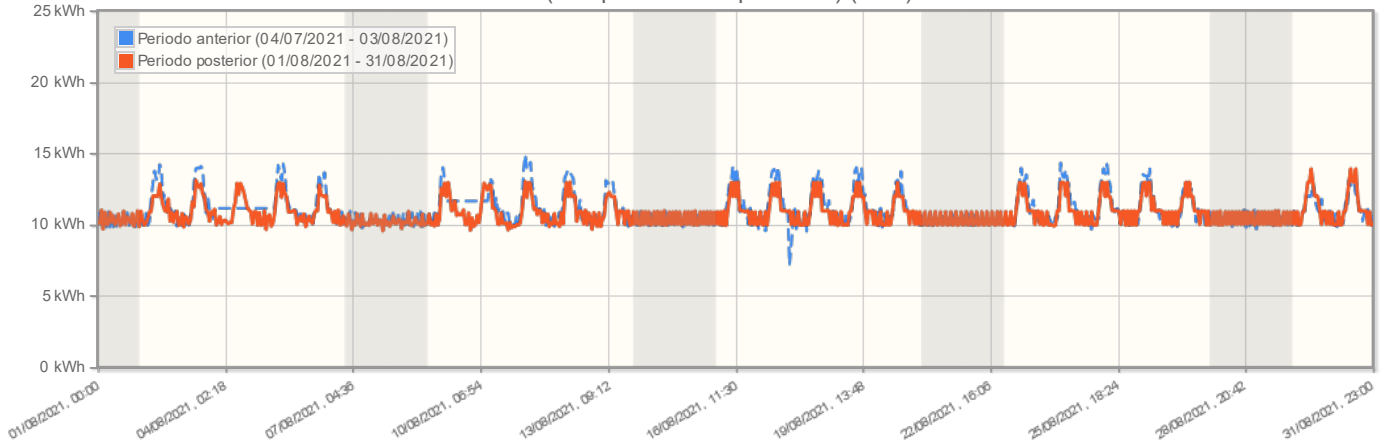


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -149,7 kWh (-1,82 %)	▼ -0,98 kWh (-6,59 %)	▲ +2,39 kWh (+33,18 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

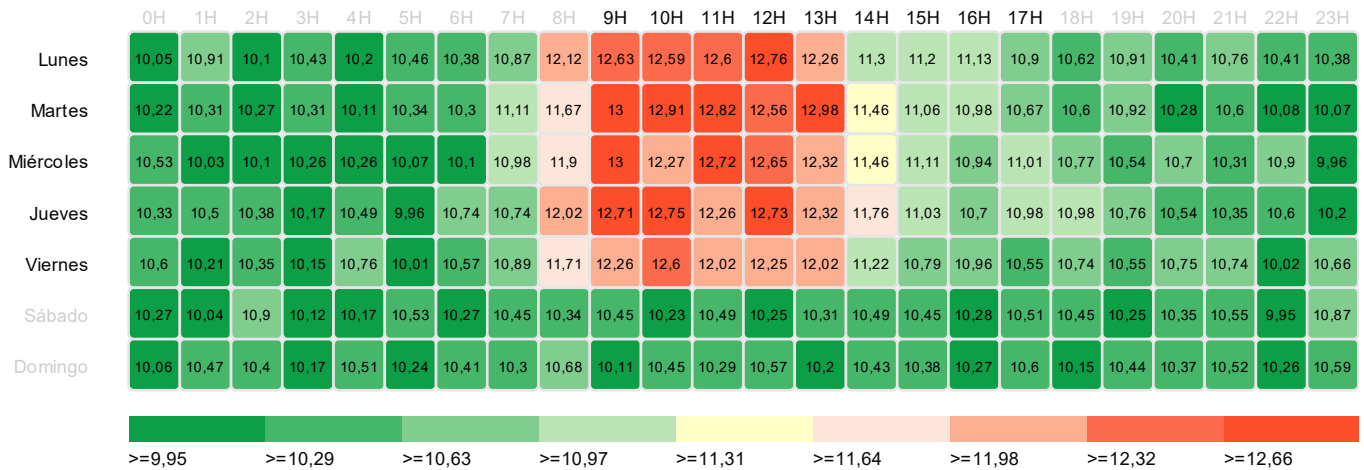

UPS 1/2 Resto (Fase 1)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

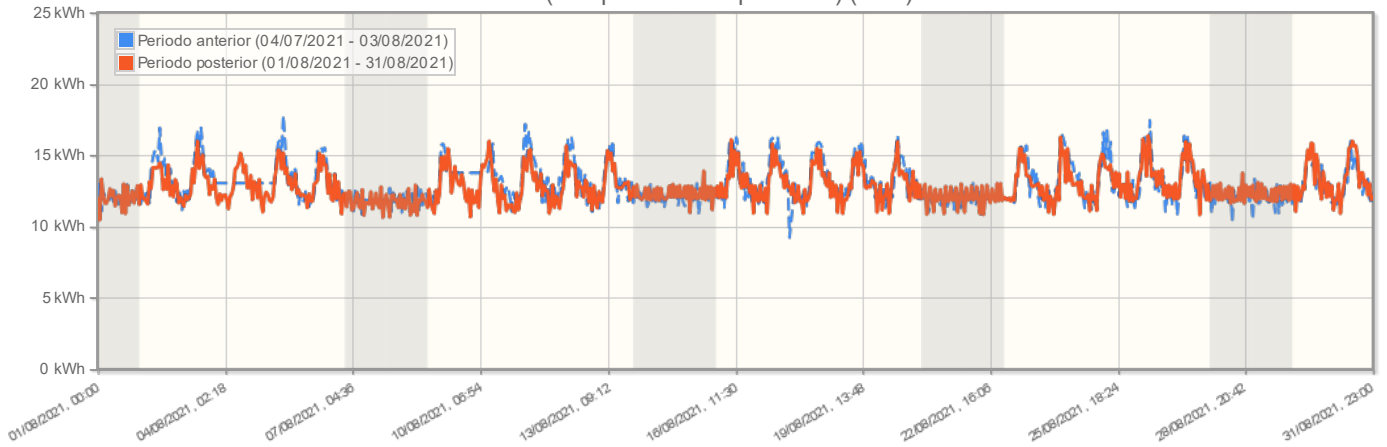

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -124,39 kWh (-1,29 %)	▼ -1,43 kWh (-8,04 %)	▲ +1,24 kWh (+13,33 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	11,85	12,69	11,77	12,26	11,71	12,22	12,33	13,01	14,09	15,04	14,59	14,8	15,05	14,1	13,43	13,47	13,24	13,09	13,16	12,94	12,68	12,96	12,23	12,24
Martes	11,97	11,82	12	12,22	11,66	12,09	11,91	13,51	13,37	15,29	15,09	15,15	14,8	15,12	13,78	13,24	13,29	12,92	12,52	12,97	12,44	12,71	11,71	11,99
Miércoles	12,05	11,98	11,59	11,73	12,07	11,84	11,86	12,83	14,57	14,52	14,48	15,05	14,62	14,27	13,89	13,47	12,79	13,3	13,09	12,8	12,79	12,44	12,95	11,48
Jueves	12,17	12,47	11,94	12,05	11,93	11,83	12,58	13,14	14,21	15,41	14,91	13,97	15,34	14,56	14,08	12,93	13,33	12,8	13,12	13,04	13,2	12,75	11,98	12,3
Viernes	12,34	12,09	12	11,99	12,6	11,67	12,23	13,41	14,18	15,03	15,17	14,43	14,52	14,39	13,3	13,4	12,58	12,57	12,57	13,02	13,07	12,88	11,7	12,6
Sábado	12,27	11,97	12,85	11,91	12,05	12	12,33	12,04	12,02	12,15	12,13	12,09	11,99	11,81	12,25	12	11,93	12,34	12,02	12,31	11,98	12,42	11,73	12,61
Domingo	12,07	11,79	12,18	12,23	12,23	12,12	12,34	12,01	12,59	11,73	11,83	12,02	12,04	12,12	11,92	12,22	11,71	13,06	11,63	12,29	12,29	12,31	12,06	12,45



Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

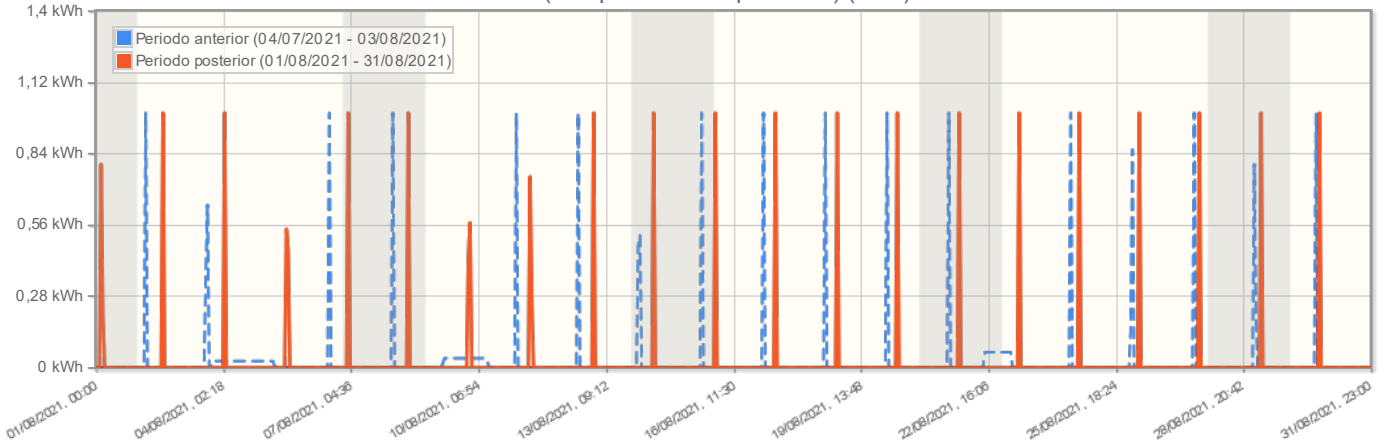


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1 kWh (+5 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

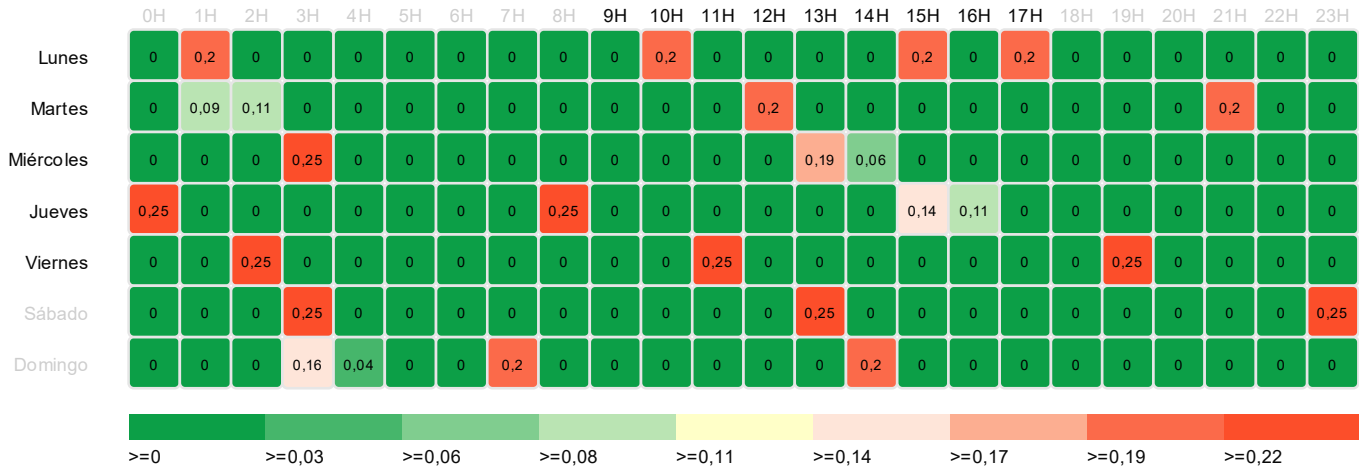


Alumbrado (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

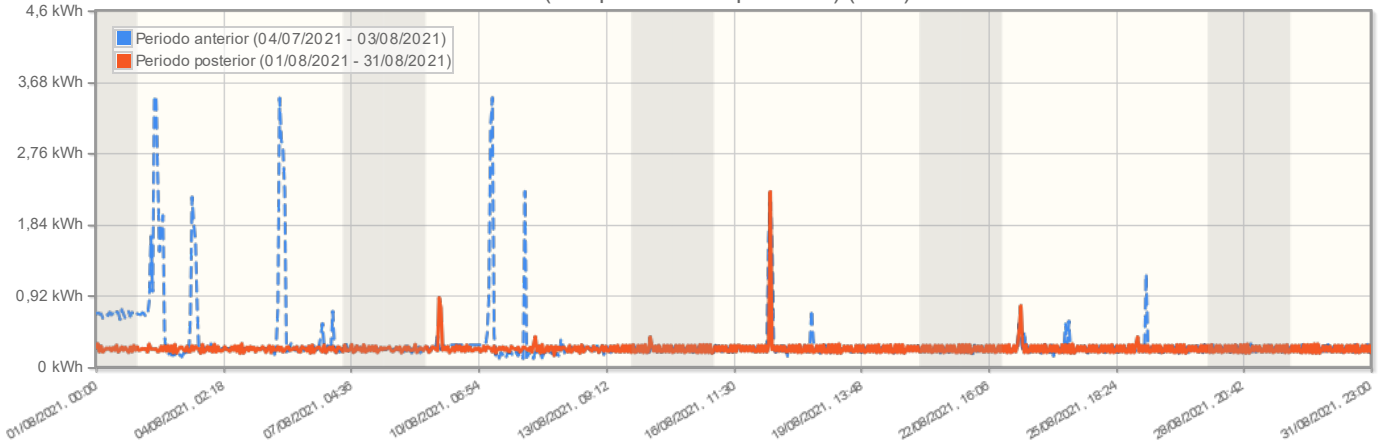


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -57,64 kWh (-23,65 %)	▼ -1,24 kWh (-35,27 %)	▲ +0,04 kWh (+34,81 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

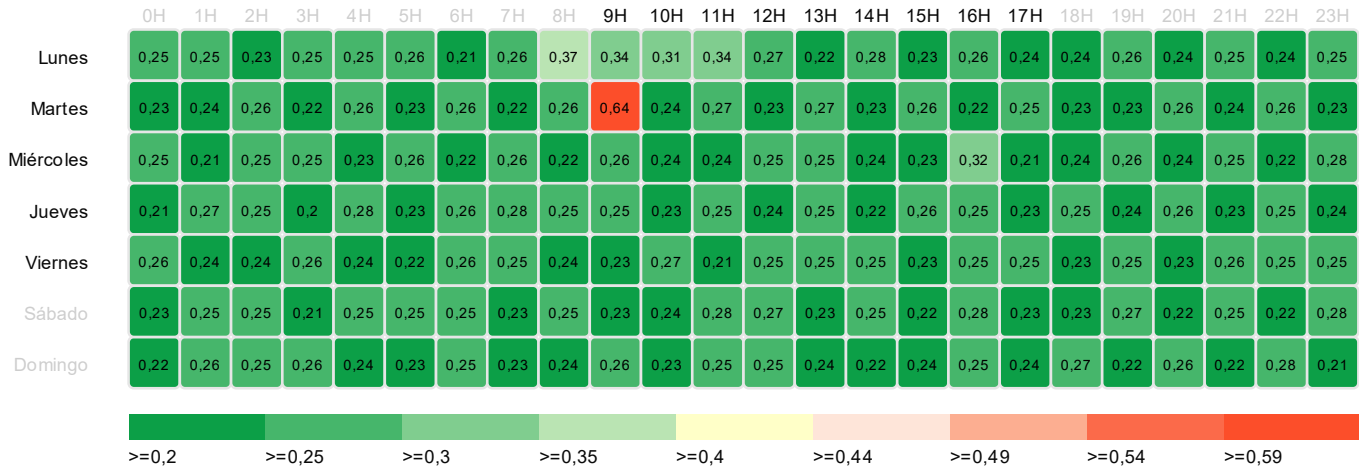

Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

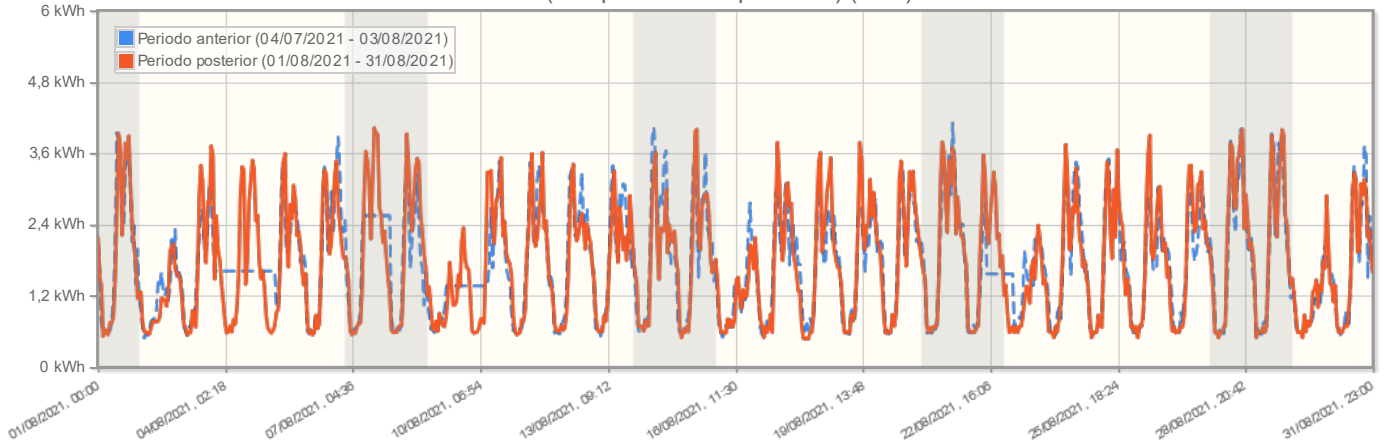

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +14,54 kWh (+1,11 %)	▼ -0,08 kWh (-2,02 %)	▼ -0,01 kWh (-2,17 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	1,39	1,35	0,89	0,61	0,61	0,65	0,58	0,8	0,69	0,76	0,72	0,83	1,2	1,43	1,31	1,06	1,3	1,33	1,61	1,73	2,32	2,06	1,66	1,65
Martes	1,47	1,23	0,7	0,63	0,57	0,6	0,65	0,76	0,8	0,82	1,7	2,92	3,5	3,21	2,19	1,92	2,7	2,84	3,27	3,1	2,18	2,26	1,84	1,73
Miércoles	1,5	1,33	0,8	0,56	0,56	0,6	0,57	0,78	0,71	0,89	1,76	2,63	3,38	3,45	1,95	1,98	2,64	2,72	3,32	3,31	2,46	2,36	1,79	1,48
Jueves	1,55	1,32	0,84	0,65	0,61	0,63	0,61	0,74	0,77	0,91	1,52	2,65	3,52	3,61	2,22	1,91	2,36	2,49	2,96	2,7	2,34	2,3	2,13	1,84
Viernes	1,68	1,38	0,79	0,63	0,6	0,6	0,6	0,84	0,71	0,9	1,61	2,84	3,29	3,23	2,42	1,92	2,41	2,88	2,83	3,07	2,41	2,38	2,37	2,07
Sábado	1,88	1,64	1,41	0,66	0,62	0,62	0,6	0,7	0,7	0,73	1,75	2,91	3,65	3,62	2,66	2,15	3,12	3,25	3,46	3,61	2,31	2,69	2,31	2,16
Domingo	2,13	1,74	1,5	0,62	0,59	0,6	0,59	0,69	0,67	0,79	1,7	2,72	3,87	3,61	2,4	2,33	2,98	3,23	3,53	3,27	2,45	2,16	1,73	1,57

>=0,56
>=0,93
>=1,3
>=1,66
>=2,03
>=2,4
>=2,77
>=3,13
>=3,5


CL11 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

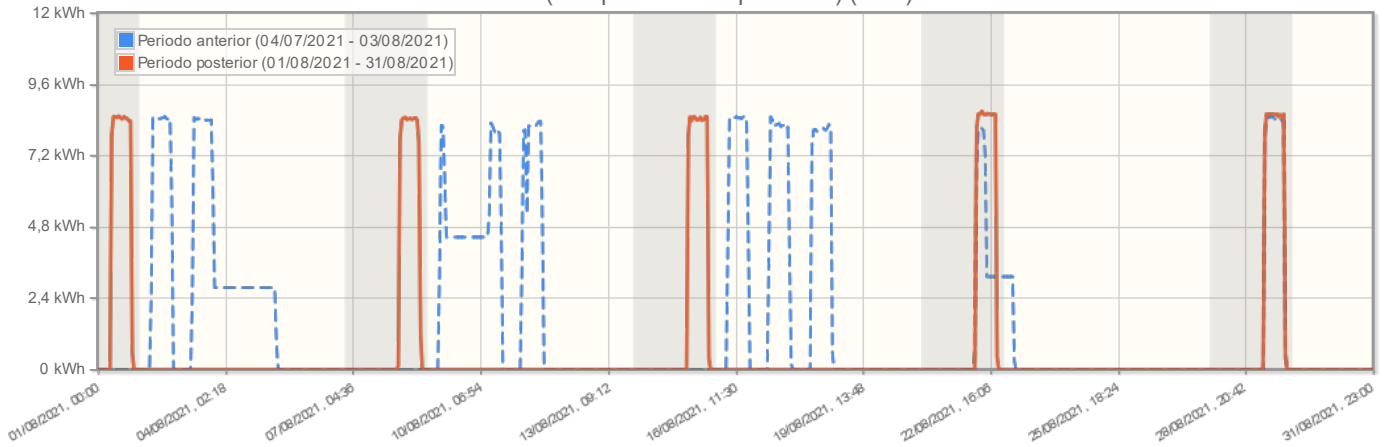


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -581,29 kWh (-53,26 %)	▲ +0,16 kWh (+1,86 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

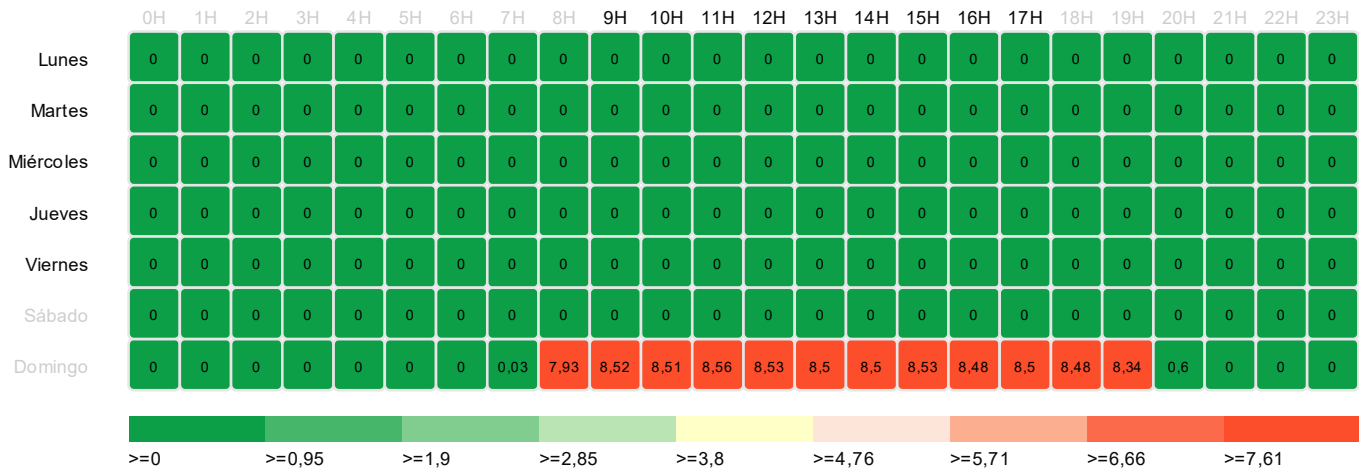


CL12 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

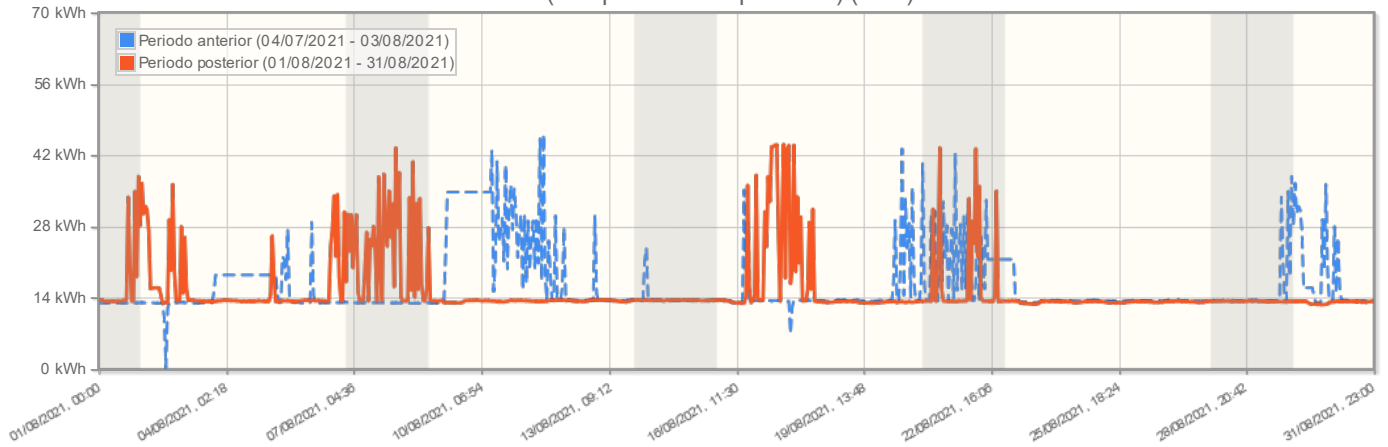


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -696,92 kWh (-5,68 %)	▼ -1,99 kWh (-4,31 %)	▲ +12,39 kWh (+3.139,65 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

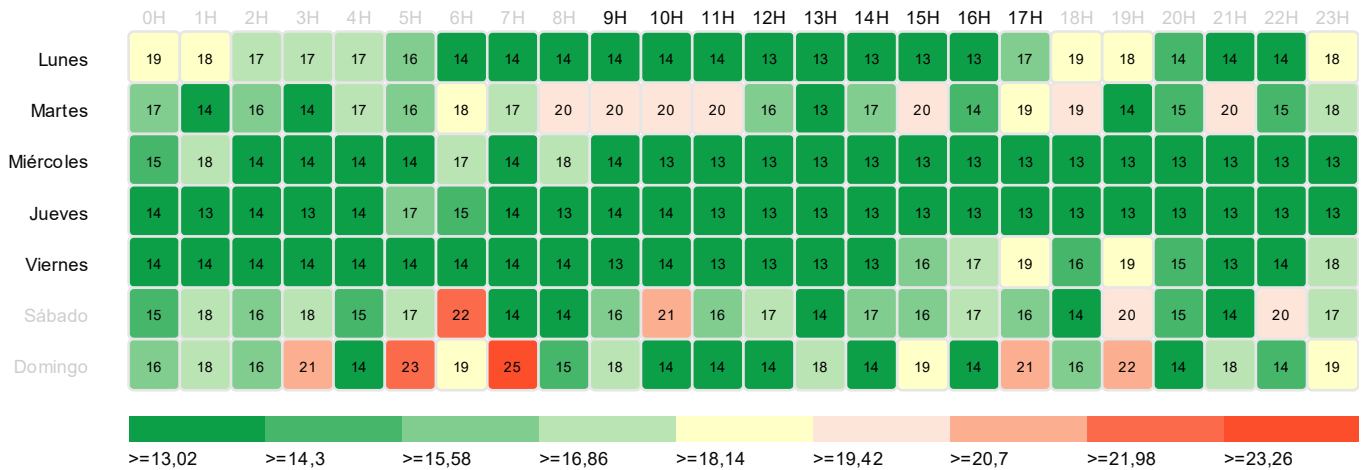


CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

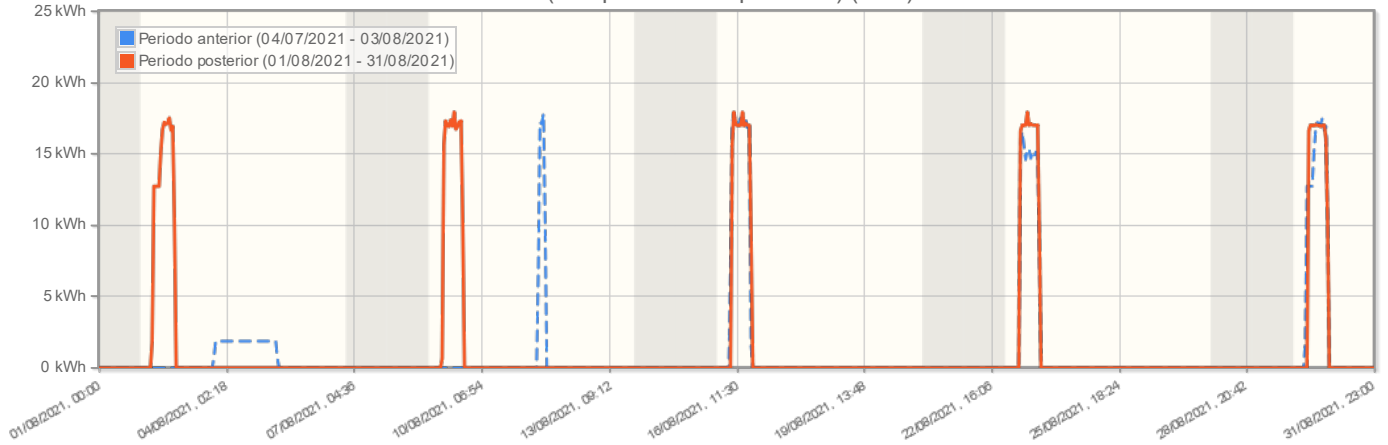


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +277 kWh (+39, 12 %)	▲ +0,12 kWh (+0,69 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

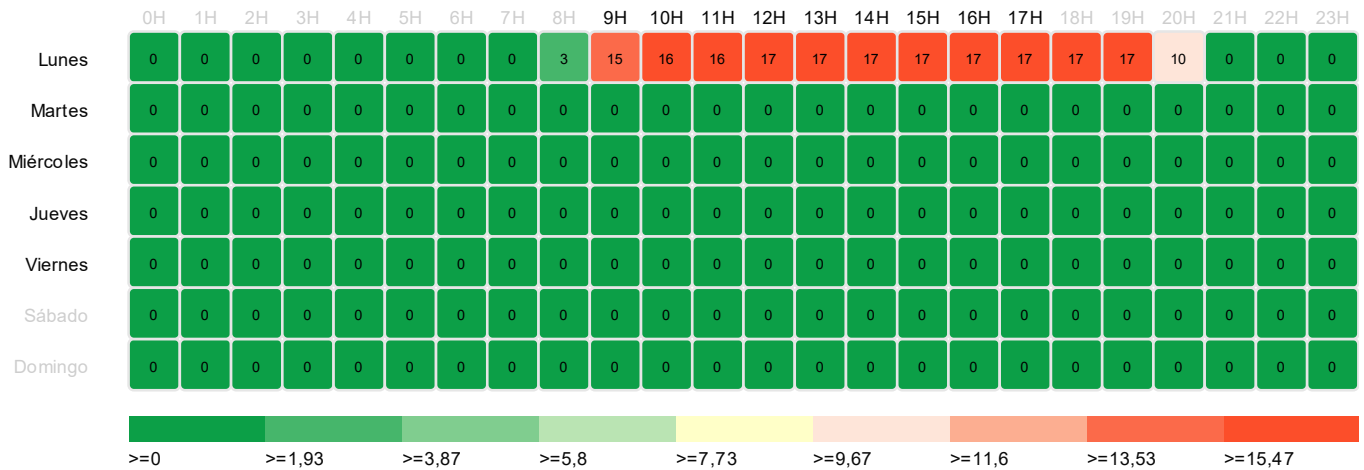


CL16 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

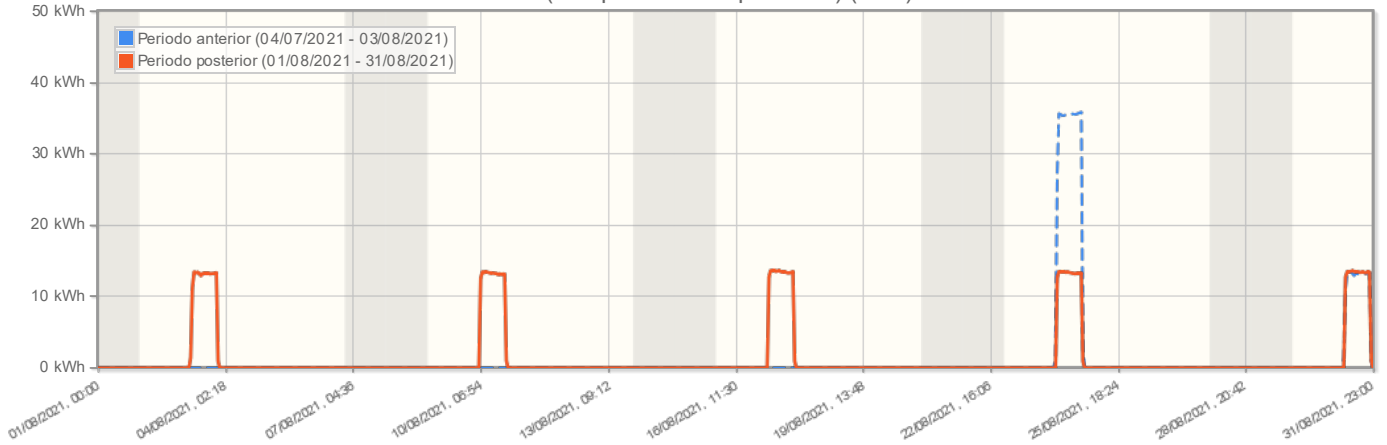


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +275,41 kWh (+37,79 %)	▼ -22,14 kWh (-61,78 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

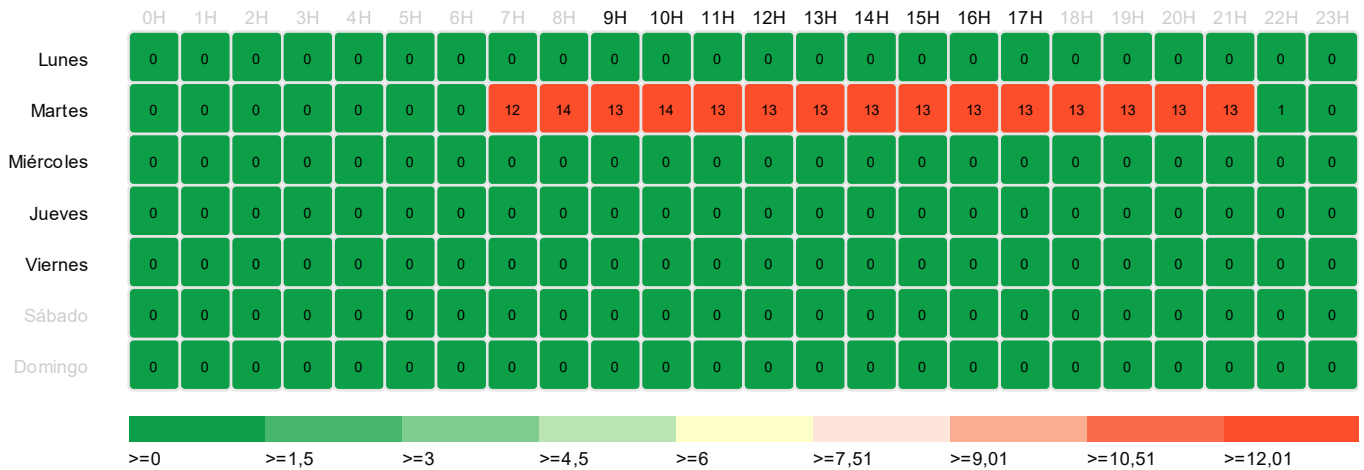


CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

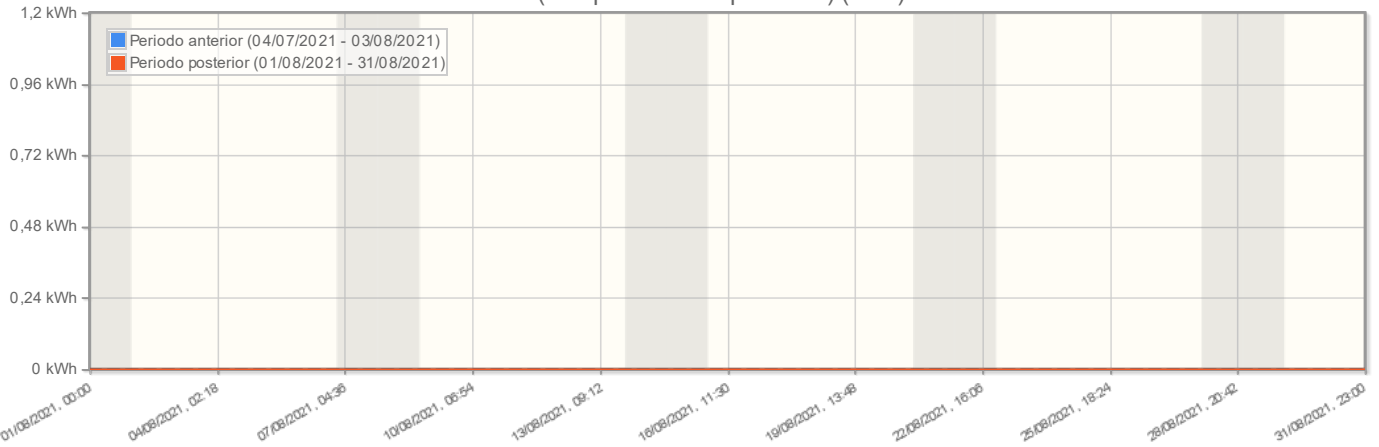

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

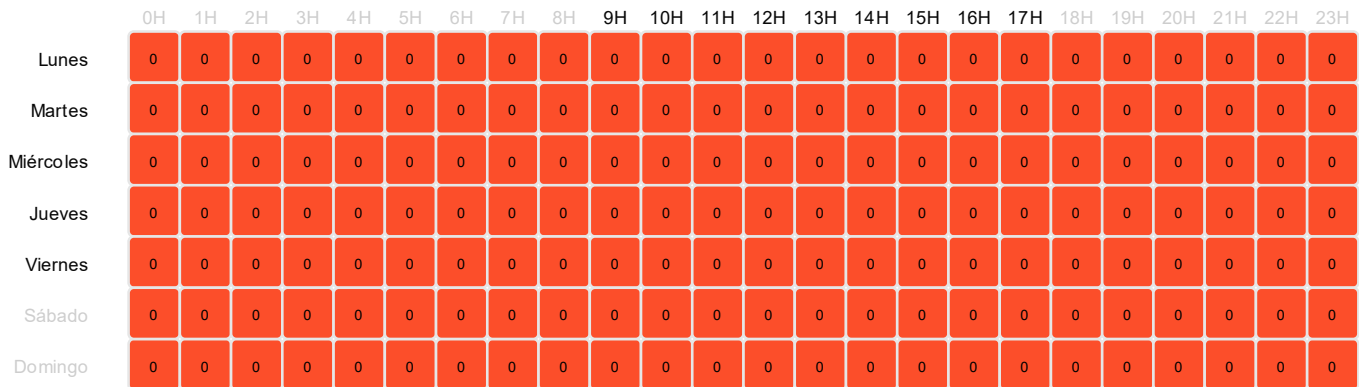

>=0


Consumo Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

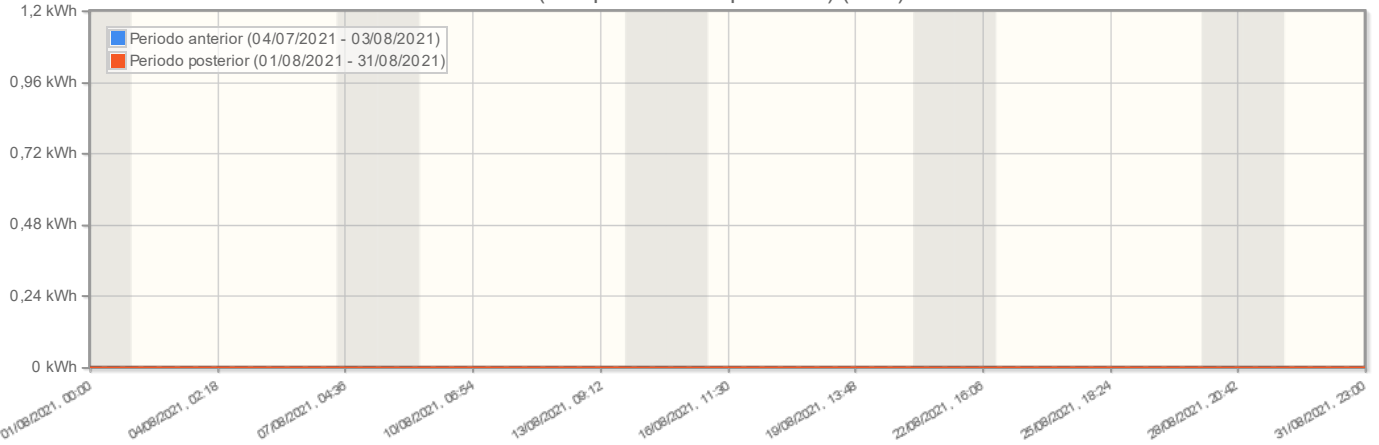

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

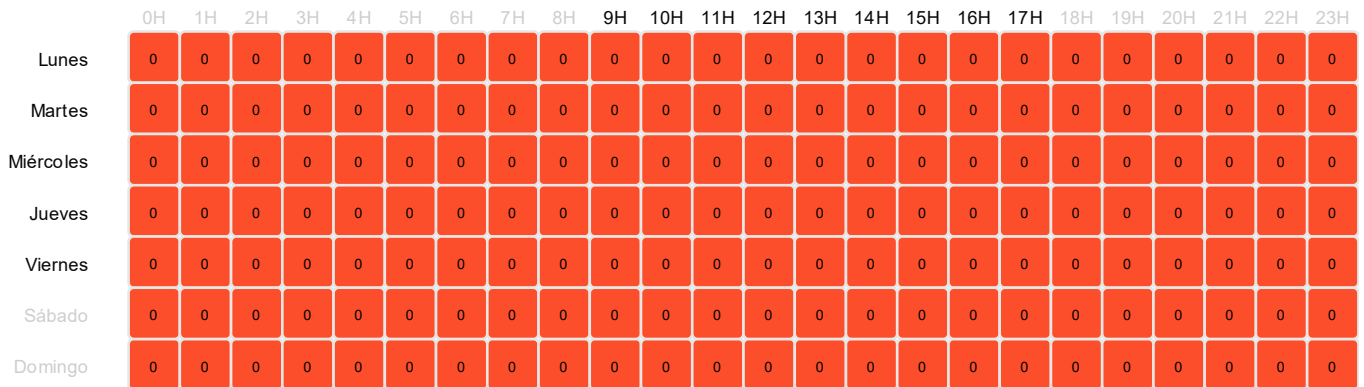


>=0

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

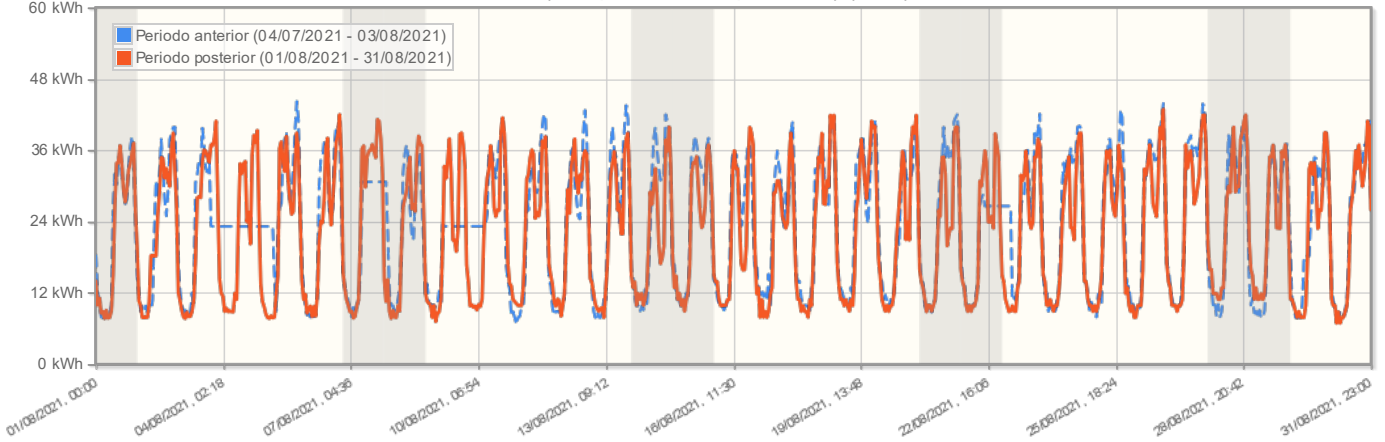


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -885,77 kWh (-5,04 %)	▼ -1,31 kWh (-2,97 %)	▲ +0,26 kWh (+3,76 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

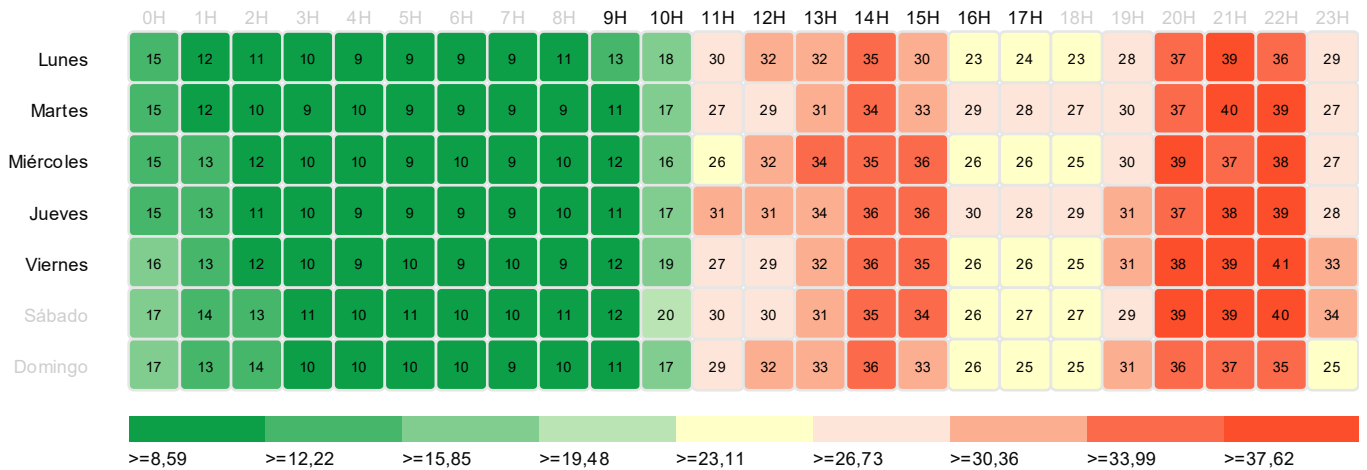


CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

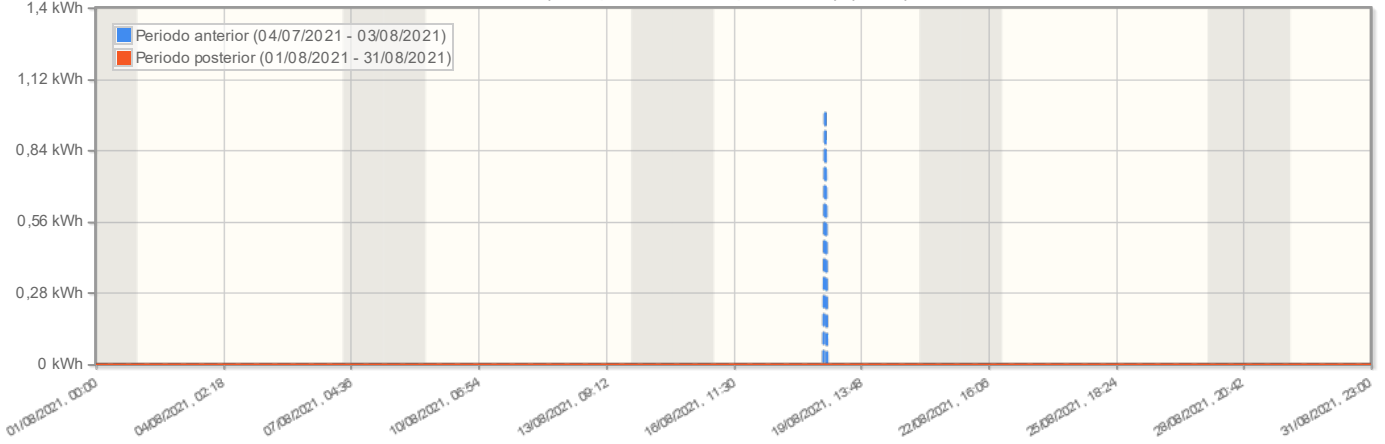

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1 kWh (-100 %)	▼ -1 kWh (-100 %)	◆ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

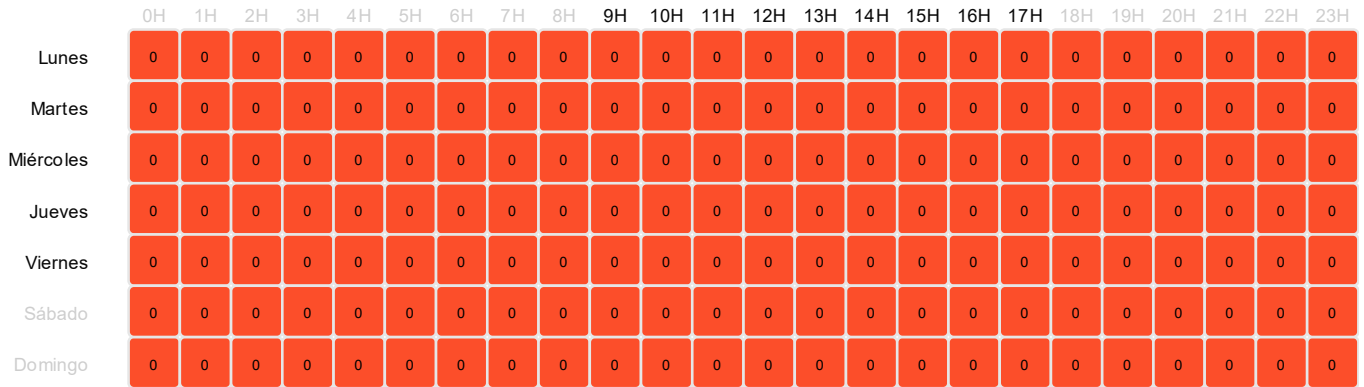

>=0

CS1 Resto (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

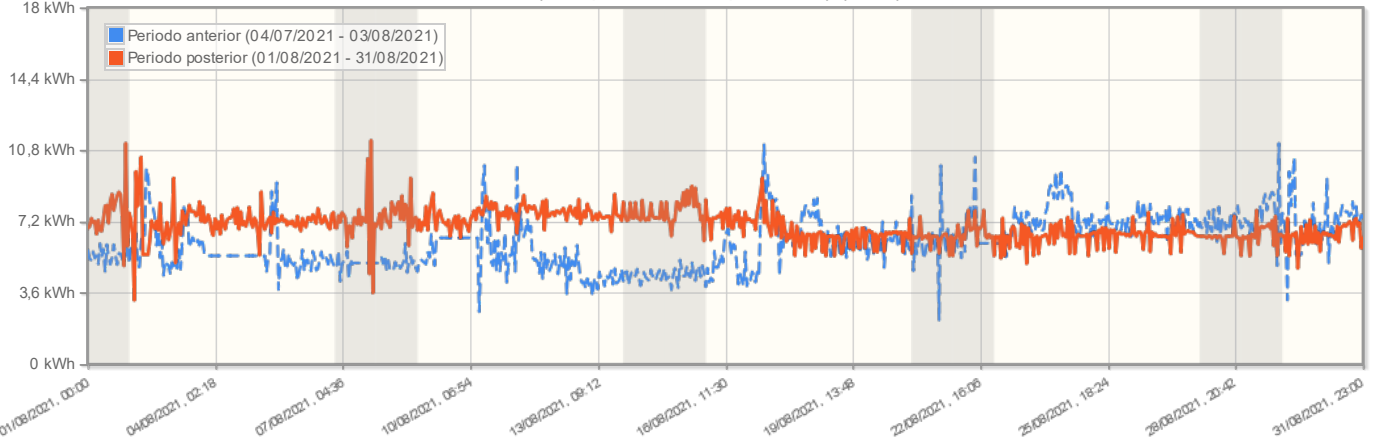

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +638,69 kWh (+13,93 %)	▲ +0,14 kWh (+1,29 %)	▲ +1,02 kWh (+45,49 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	6,96	6,99	6,57	6,13	7,02	7,46	7,12	7,74	6,89	6,54	6,55	6,79	6,96	6,85	7,11	6,59	7,15	6,73	7,19	6,62	6,6	6,91	6,69	6,6
Martes	6,93	6,82	7,25	6,53	6,85	6,8	6,82	7,22	7,36	7,51	7,2	7,47	7,4	7,13	7,21	7,66	7,38	7,14	7,32	7,72	6,81	7,47	7,09	6,48
Miércoles	6,85	6,76	7,19	6,82	6,81	6,87	7,1	6,56	6,87	7,01	6,56	7,04	6,99	7,33	7,03	7,34	6,56	7,32	7,13	6,92	6,88	7,11	6,91	6,73
Jueves	6,96	7,21	6,8	6,76	6,54	7,31	6,94	6,66	6,72	7,27	7,12	6,85	7,03	7,13	6,84	6,78	7,18	7,03	7,13	6,87	7,14	6,75	7,2	6,92
Viernes	6,92	6,98	6,79	7,06	6,69	7,02	6,88	6,64	7,03	7,01	7,01	7,31	7,05	6,74	7,42	7,1	6,99	6,85	7,13	7,07	6,99	6,88	7	7,21
Sábado	6,82	6,85	6,93	6,85	7,19	7,25	6,91	6,75	6,86	6,82	6,68	7	6,95	6,8	6,84	6,84	6,93	6,93	6,91	7,73	6,53	7,89	5,94	6,86
Domingo	6,44	7,06	7,04	6,95	6,91	6,65	7	7,01	7,08	7,8	7,38	7,61	7,41	7,99	7,4	7,81	7,71	7,7	8,11	7,03	7,79	6,27	7,81	6,56



Este sensor es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17


F2 CS24 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

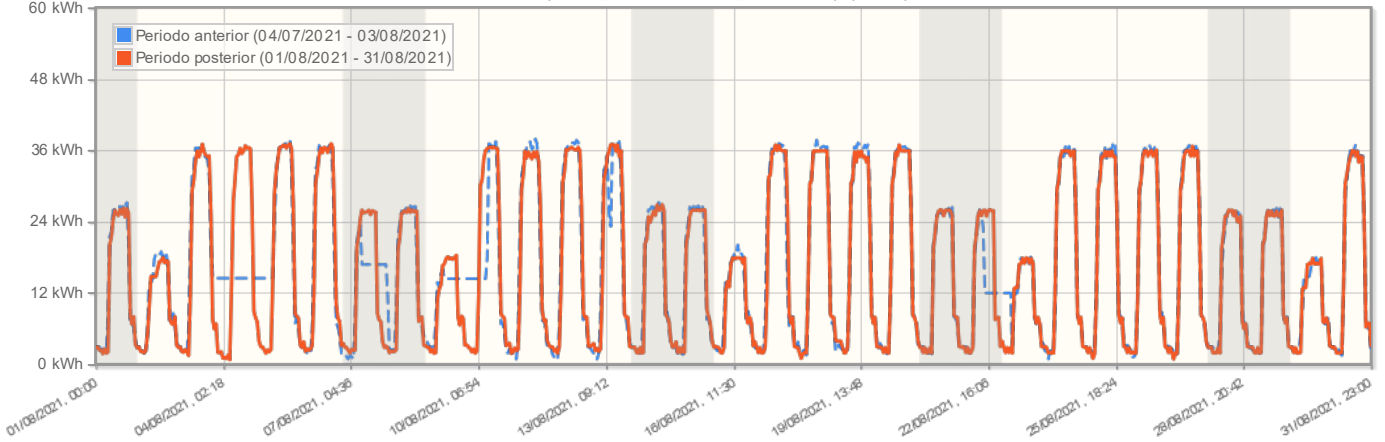


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -94,97 kWh (-0,77 %)	▼ -0,78 kWh (-2,06 %)	▲ +0,12 kWh (+15,95 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

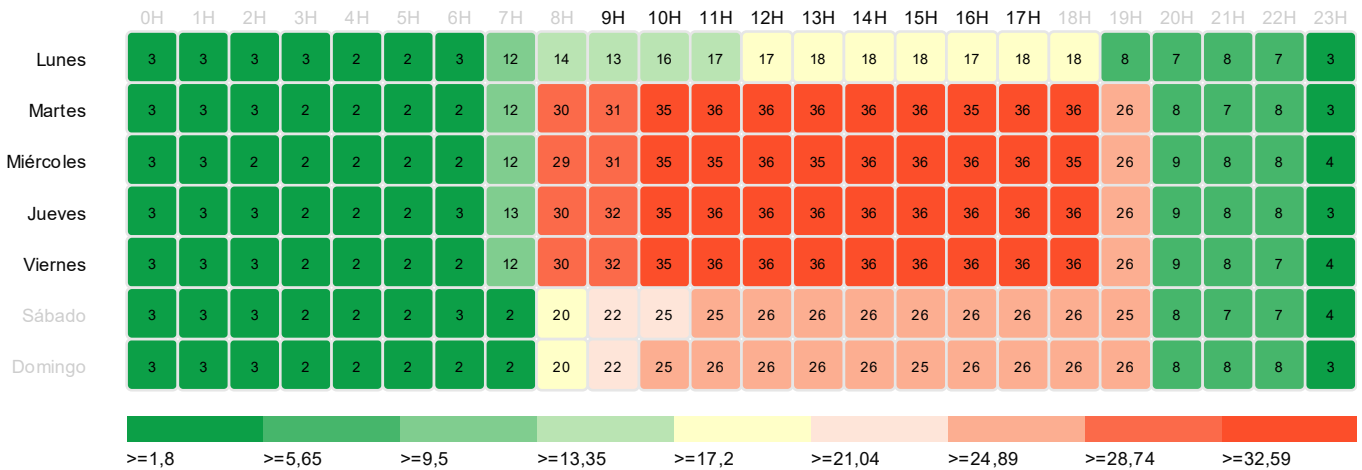


CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

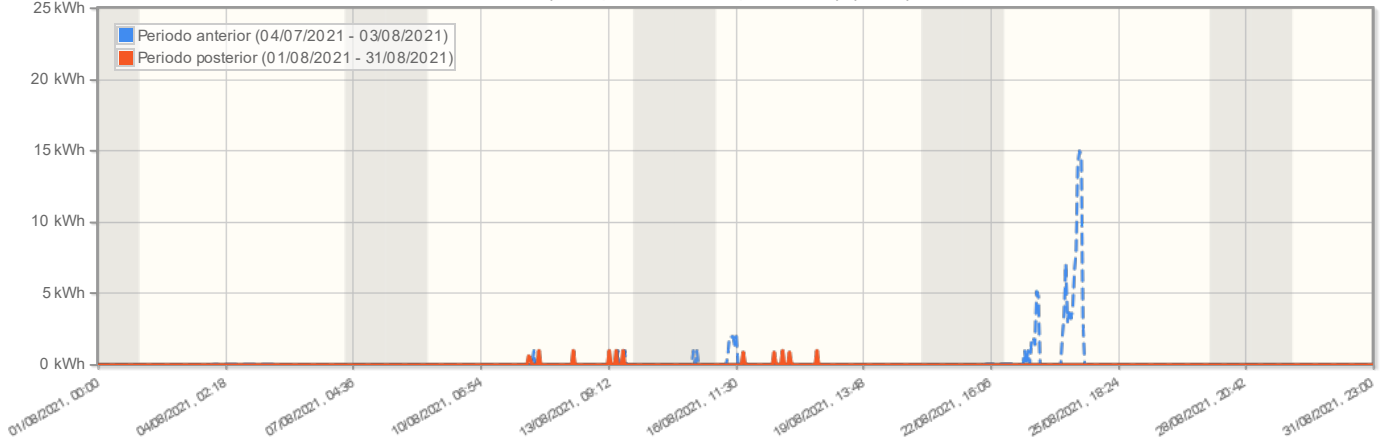


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -111 kWh (-90,98 %)	▼ -13,99 kWh (-93,33 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

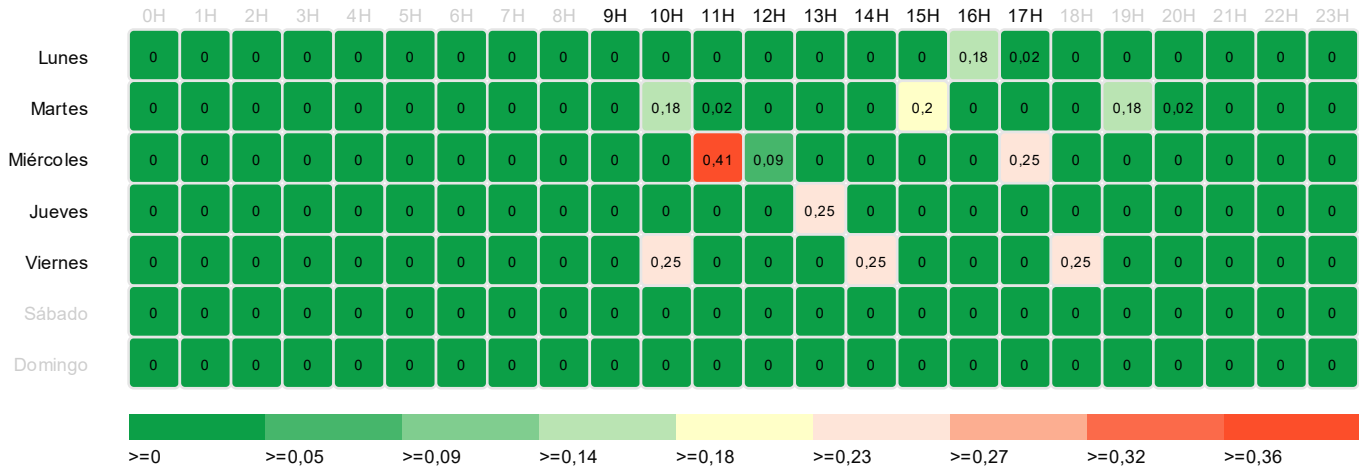


CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

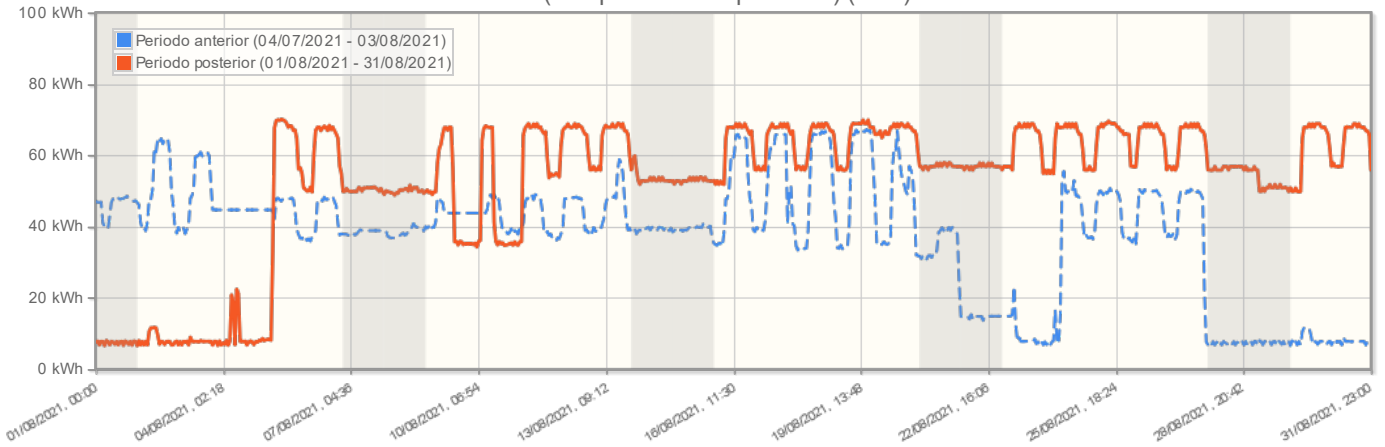


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +10.972,14 kWh (+39,09 %)	▲ +2,66 kWh (+3,94 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

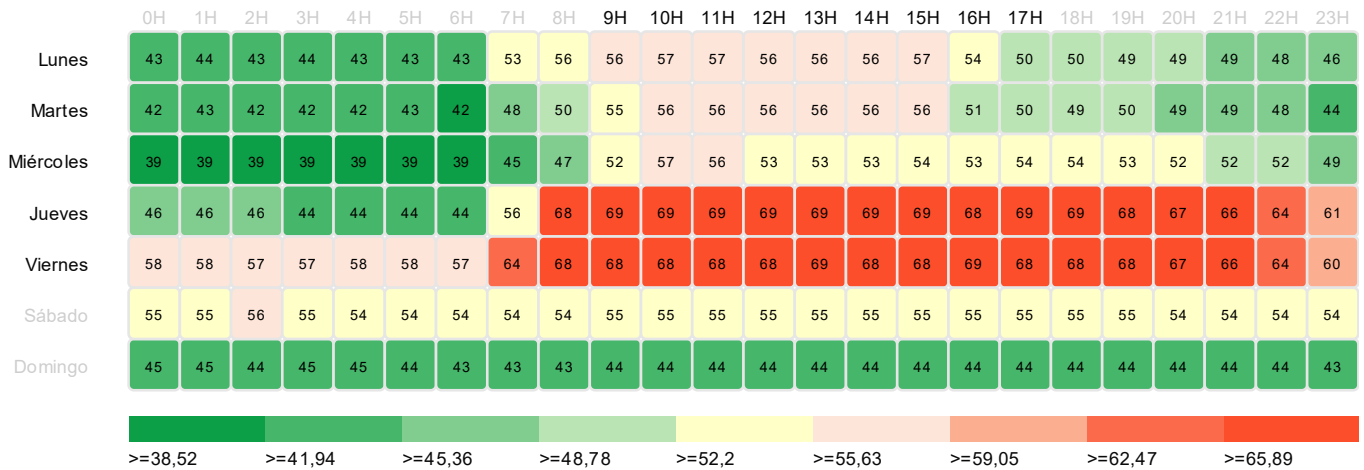

CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

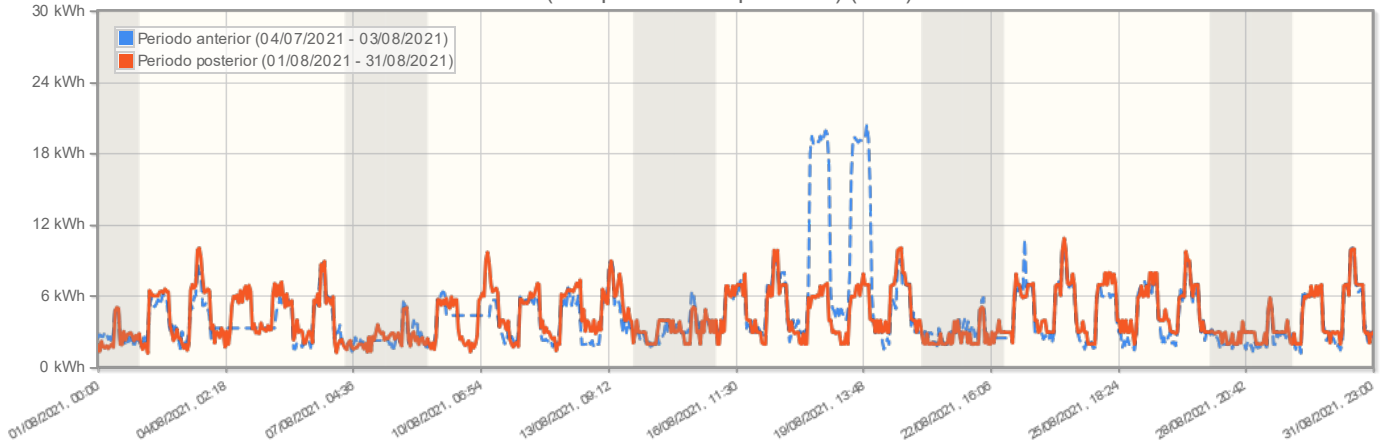

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -124,05 kWh (-3,77 %)	▼ -9,54 kWh (-46,7 %)	◆ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	2,87	2,39	2,04	2,62	2,31	2,2	6	6,56	6,07	6,16	6,08	6,16	6,12	6,09	6,63	6,39	6,43	6,83	3,62	3,28	2,98	2,76	2,83	3,1
Martes	2,96	2,46	2,54	2,35	2,1	2,54	6,38	6,76	6,6	6,26	9,72	9,94	9,59	6,99	6,72	6,82	7,04	6,75	3,61	3,32	3,2	3,02	3,17	3,1
Miércoles	2,94	2,29	1,88	2,51	2,04	2,22	5,7	5,96	6,07	6,16	5,94	6,57	6,21	6,82	6,76	6,58	7,23	6,92	3,67	3,92	2,98	3,37	2,95	3,44
Jueves	2,98	2,65	2,94	2,5	2,52	2,56	5,83	6,3	6,24	6,32	6,43	6,89	6,17	6,63	7,22	6,6	6,81	7	3,63	3,96	3,78	3,5	3,97	3,32
Viernes	3,29	3,06	2,92	3,28	3,16	2,82	6,27	6,2	6,21	6,15	9,14	9,07	9,02	6,61	6,5	6,68	6,81	6,75	3,85	3,1	3,47	3,33	3,37	3,21
Sábado	2,45	2,41	2,78	2,77	2,42	2,4	2,45	2,21	2,22	2,25	2	2,12	2,04	2,06	2,4	2,38	2,88	2,84	2,8	3,86	3,28	3,47	3	2,86
Domingo	2,7	2,55	2,81	2,53	2,51	2,25	2,05	2,18	2,22	1,92	4,91	5,23	5,03	2,49	2,56	2,59	2,85	2,81	3,1	2,99	3,02	3,17	2,95	2,49

>=1,88
 >=2,78
 >=3,67
 >=4,57
 >=5,46
 >=6,36
 >=7,25
 >=8,15
 >=9,04


CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

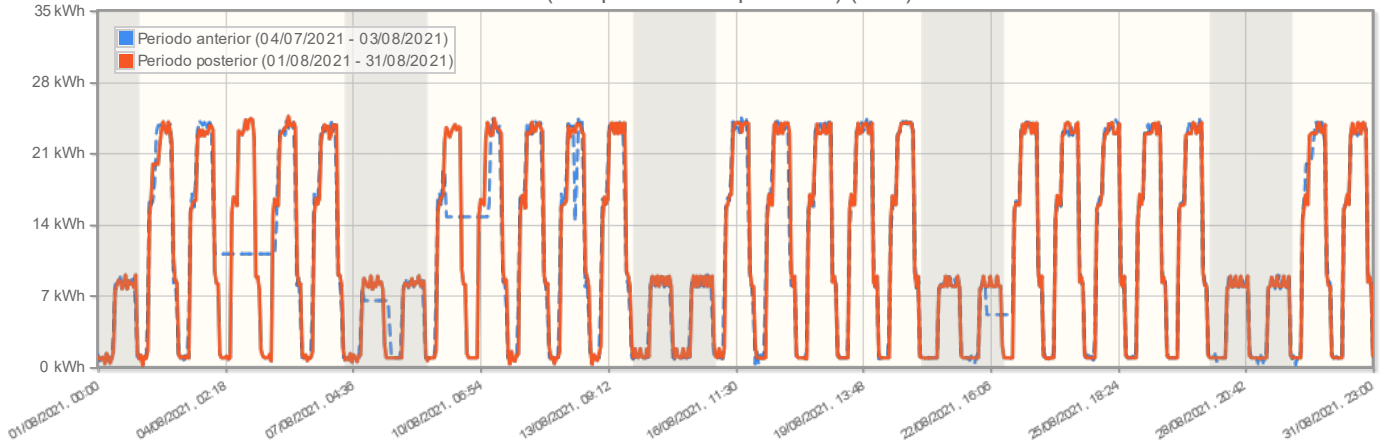


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -17,67 kWh (-0,21 %)	▲ +0,15 kWh (+0,62 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

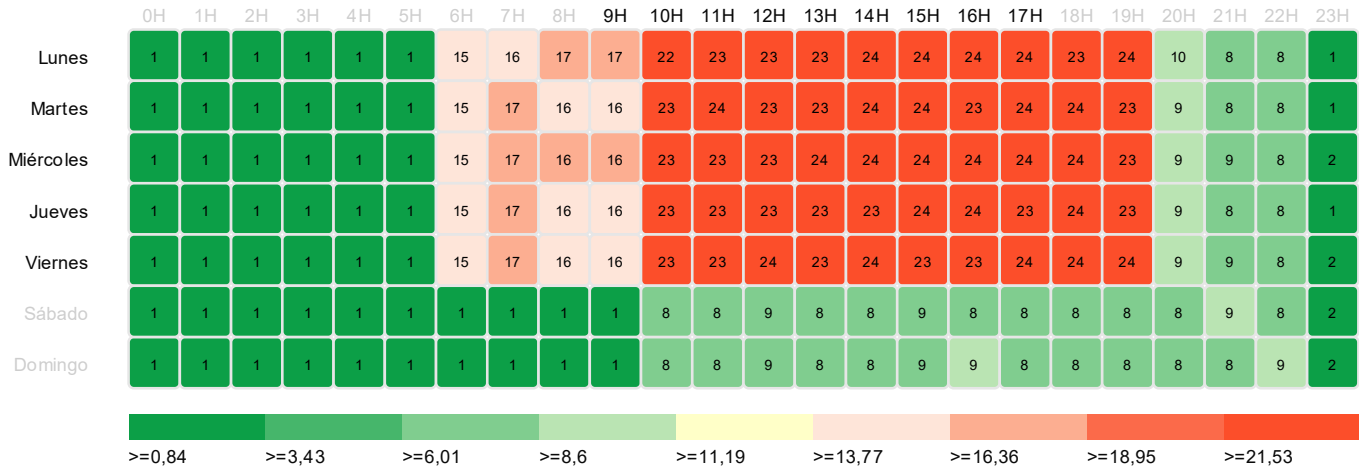


CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

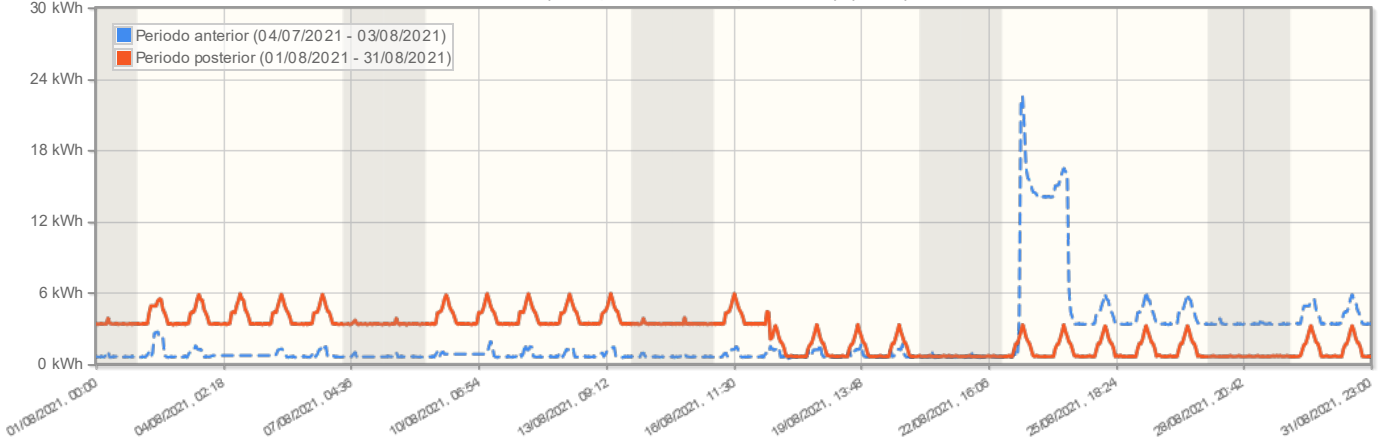


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +367,65 kWh (+23,22 %)	▼ -16,57 kWh (-73,45 %)	▲ +0,33 kWh (+93,22 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

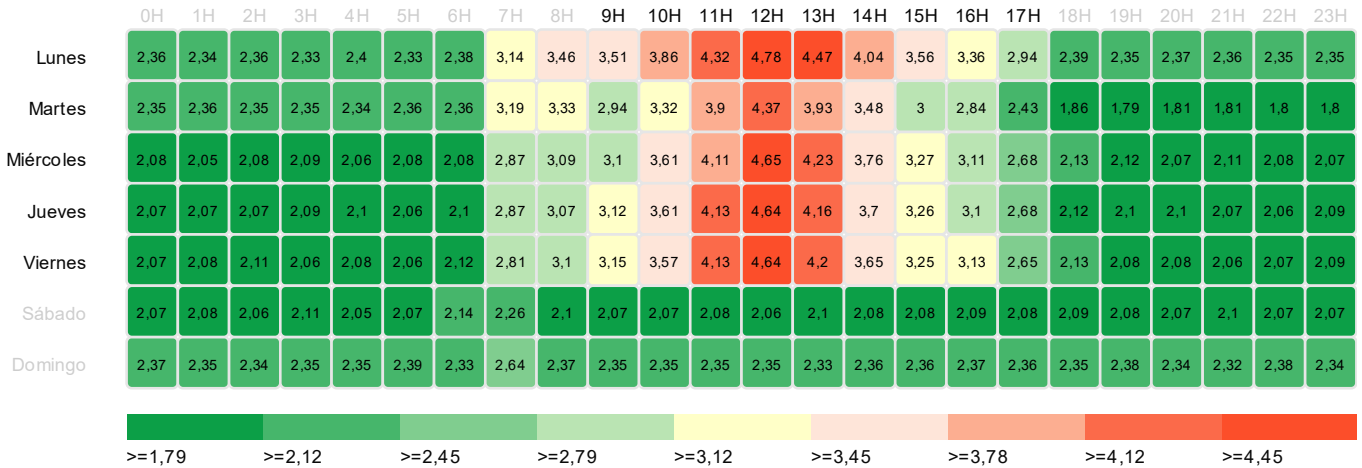


CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

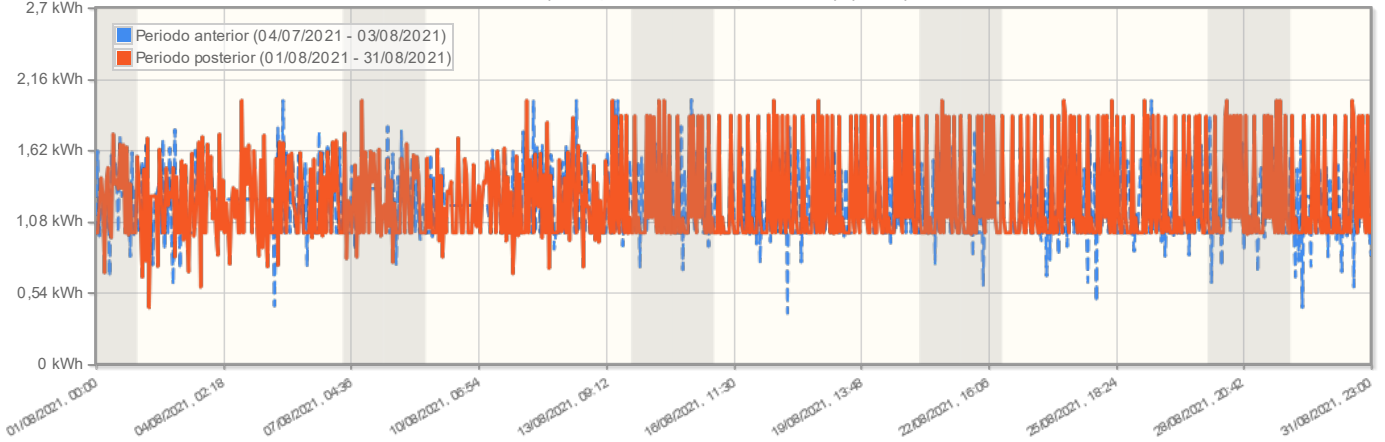


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +14,17 kWh (+1,54 %)	▼ -0,01 kWh (-0,37 %)	▲ +0,04 kWh (+10,84 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

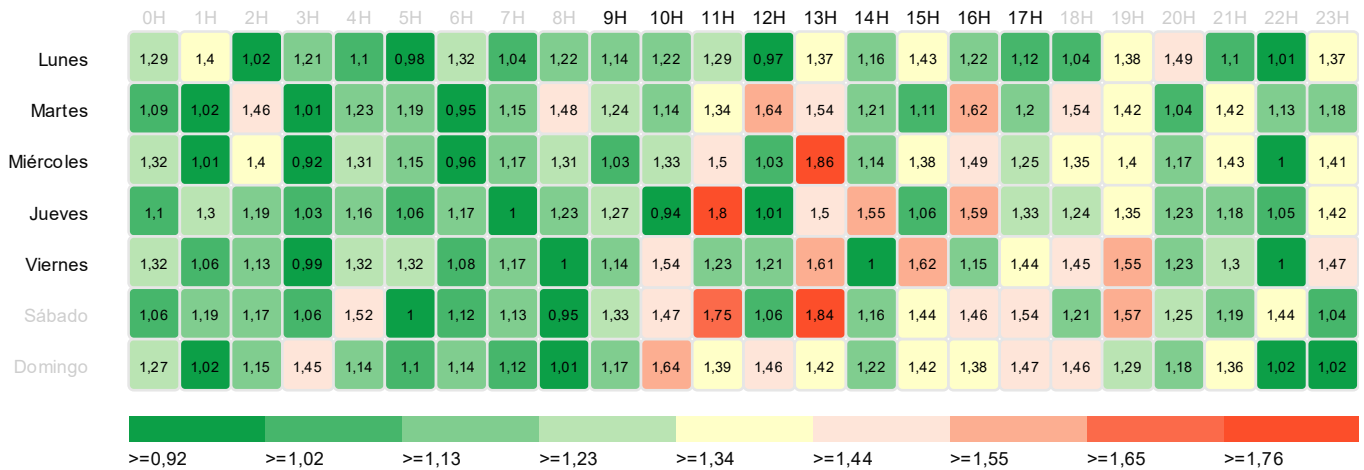

Cuadro Seguridad (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

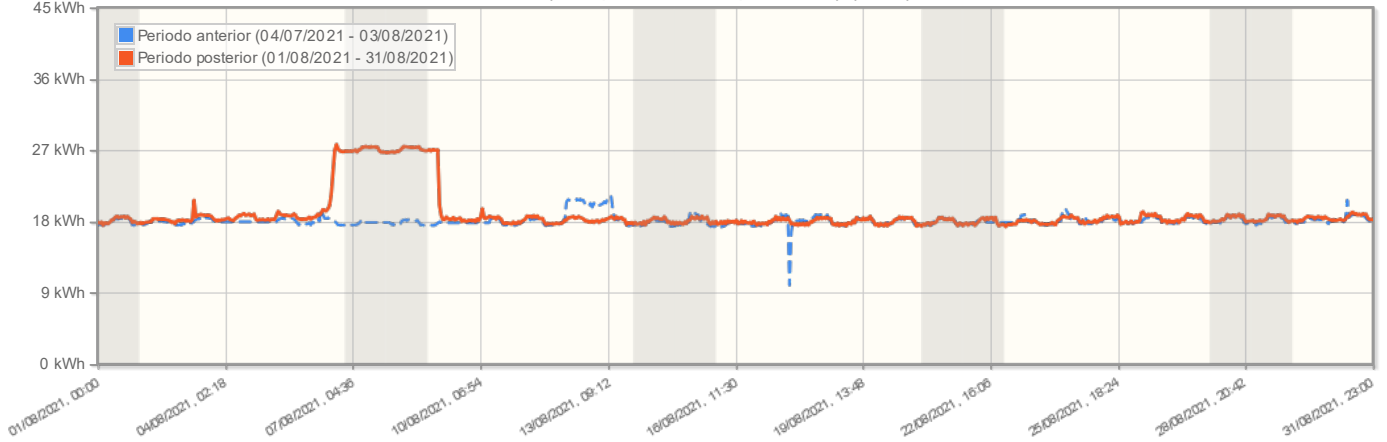

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +634,88 kWh (+4,69 %)	▲ +6,45 kWh (+30,23 %)	▲ +7,38 kWh (+73,43 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	19,78	19,67	19,69	19,76	19,76	19,81	19,78	18,52	18,41	18,35	18,35	18,39	18,36	18,26	18,28	18,4	18,2	18,31	18,23	18,22	18,1	18	18,11	18,02
Martes	18,02	18,08	18,02	18,06	18,07	18,1	17,96	18,32	19,07	18,54	18,66	18,84	18,72	18,78	18,63	18,79	18,63	18,66	18,68	18,55	18,08	18	18,06	18,01
Miércoles	17,92	17,98	18,01	18,02	17,99	18,12	17,92	18,09	18,28	18,36	18,64	18,63	18,74	18,7	18,68	18,69	18,73	18,61	18,66	18,67	17,97	17,9	17,91	18,01
Jueves	17,89	17,93	17,95	17,98	17,88	18,02	18	18,05	18,63	18,71	18,78	18,68	18,71	18,68	18,72	18,6	18,76	18,62	18,74	18,6	18,2	18,1	18,08	17,94
Viernes	18,15	18,02	18,05	18,16	18,01	18,19	18,18	18,25	18,53	18,48	18,72	19,01	18,8	18,82	18,89	18,95	19,38	20,02	20,74	20,78	20,37	20,09	20,12	20,14
Sábado	20,02	20,19	20,12	20,15	20,22	20,1	20,33	20,2	20,36	20,48	20,83	20,81	20,83	20,78	20,83	20,72	20,81	20,79	20,83	20,71	20,28	20,1	20,15	20,19
Domingo	19,64	19,72	19,69	19,63	19,71	19,69	19,76	19,7	19,93	20,05	20,43	20,43	20,35	20,39	20,35	20,36	20,42	20,41	20,26	20,4	19,85	19,71	19,75	19,69

>=17,88	>=18,21	>=18,54	>=18,86	>=19,19	>=19,52	>=19,85	>=20,17	>=20,5


CV1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

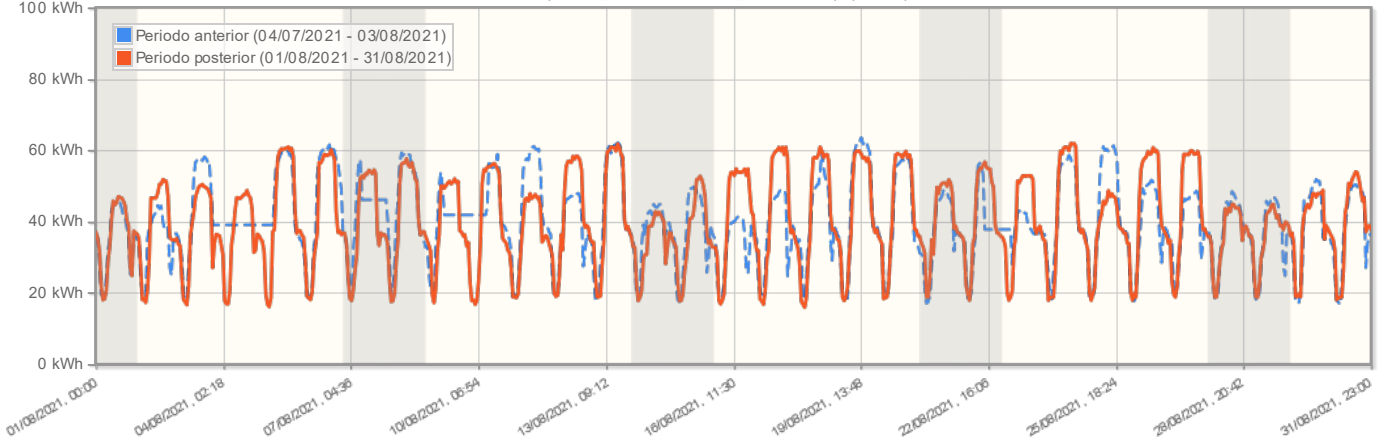


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +148,51 kWh (+0,5 %)	▼ -1,59 kWh (-2,5 %)	▼ -0,74 kWh (-4,37 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

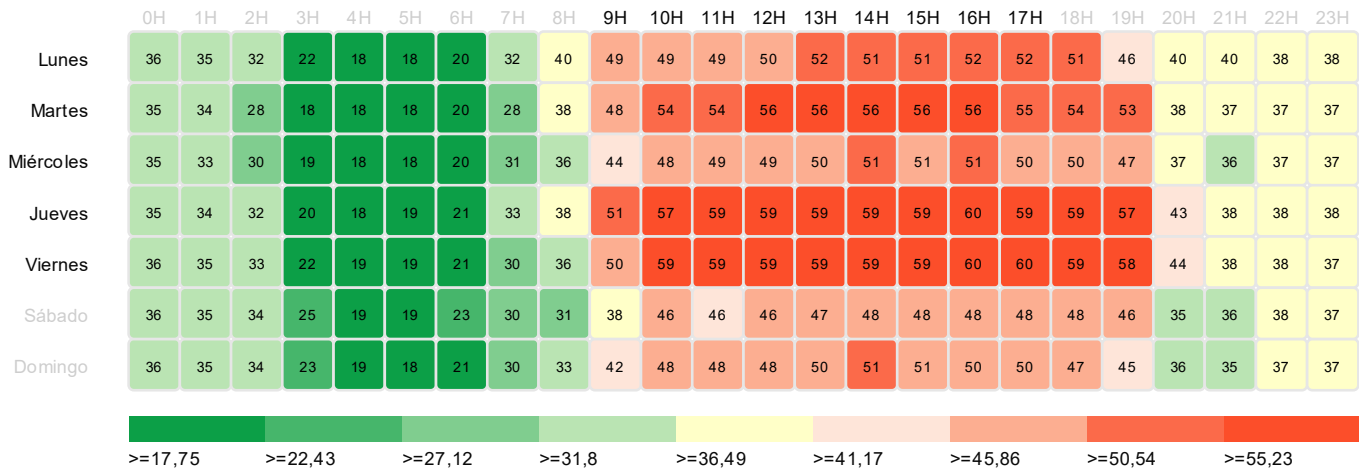


CV1 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

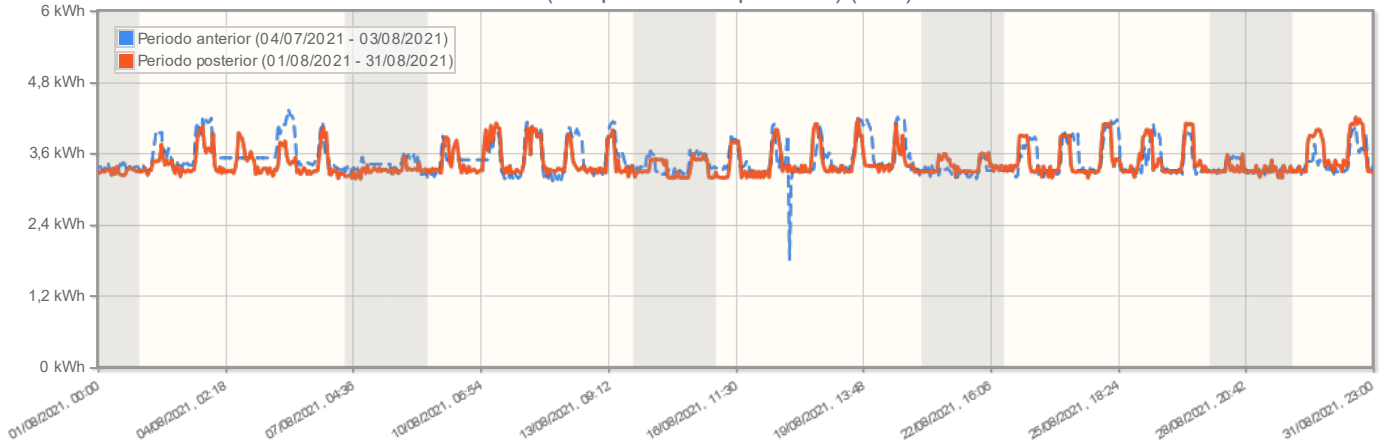


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -34,4 kWh (-1,32 %)	▼ -0,14 kWh (-3,19 %)	▲ +1,35 kWh (+74,34 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

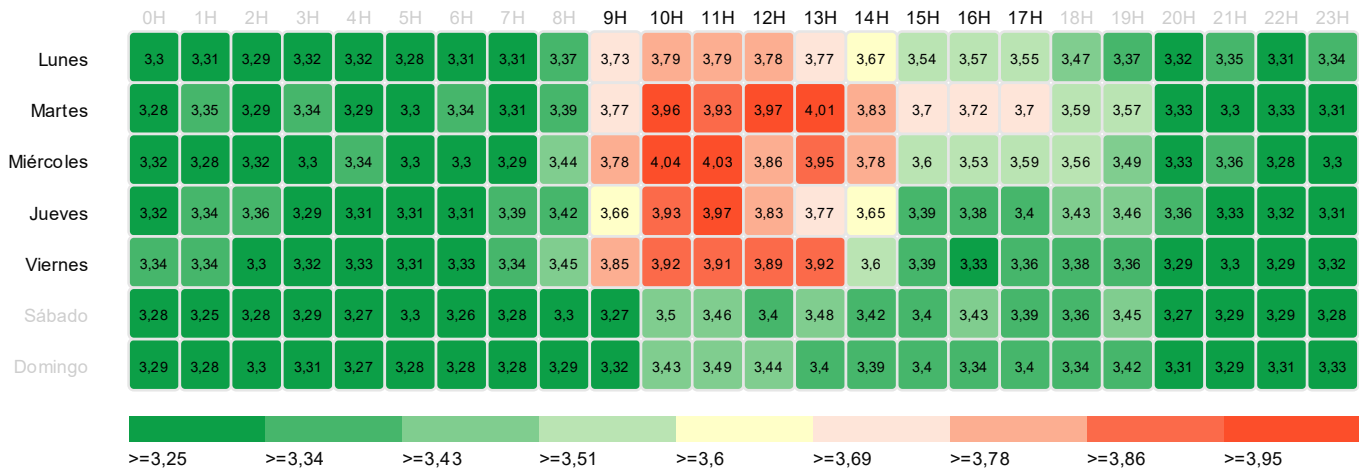


CV2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

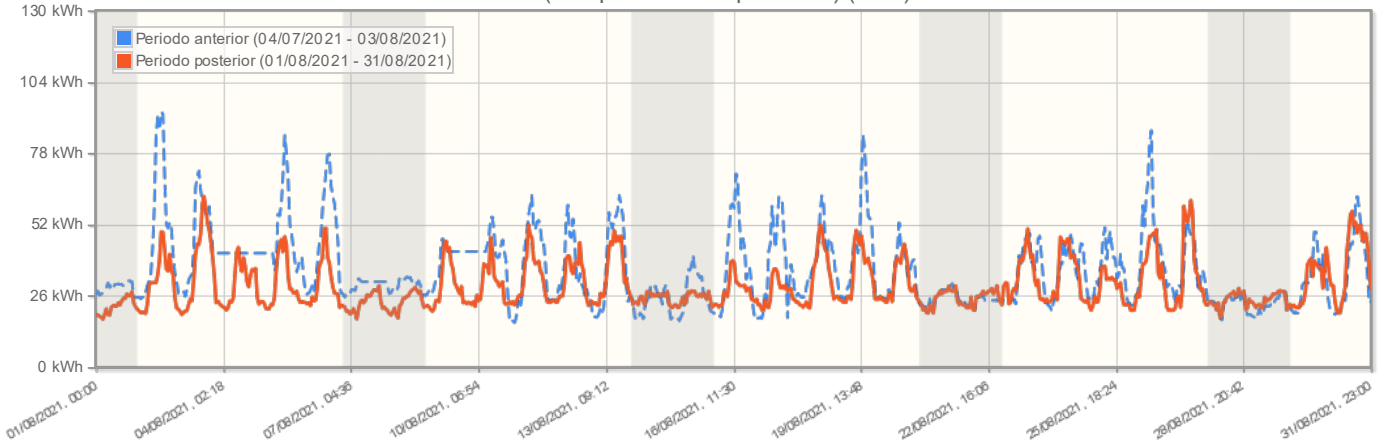


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -4.263,33 kWh (-16,11 %)	▼ -30,79 kWh (-33,03 %)	▲ +1,23 kWh (+7,45 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

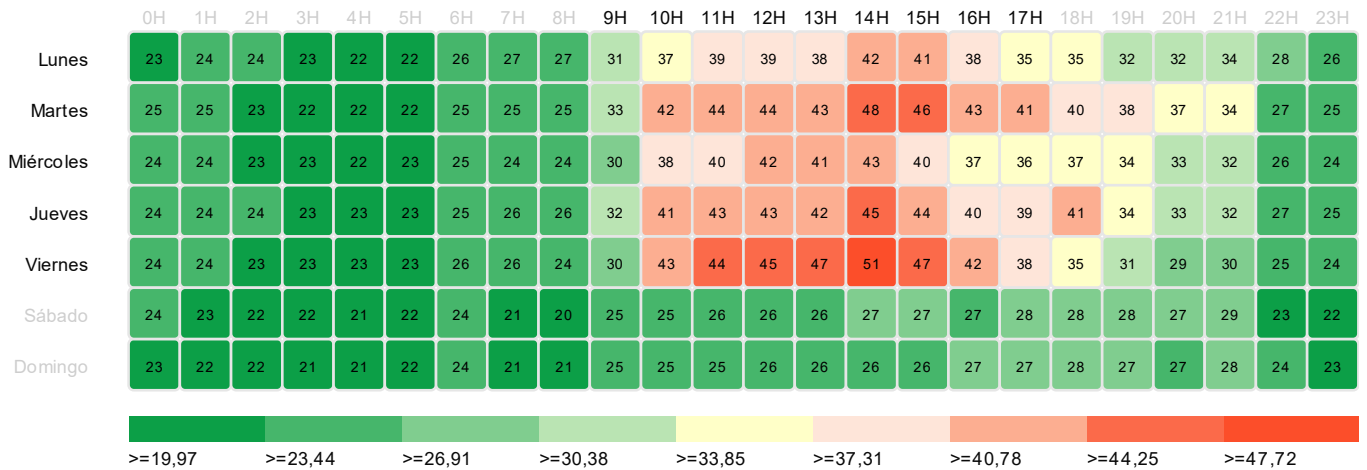


CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

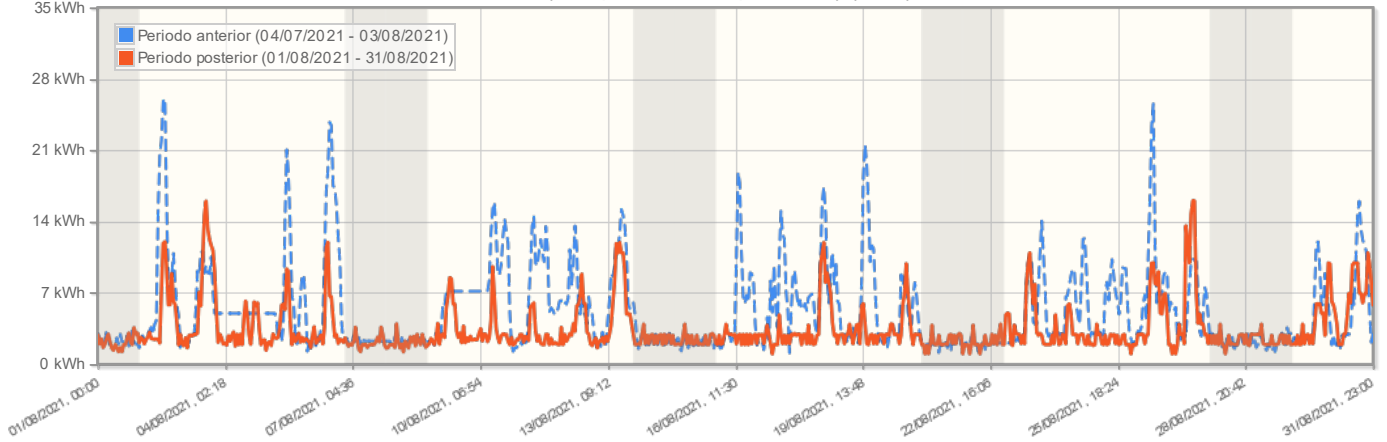


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.340,59 kWh (-33,78 %)	▼ -10,06 kWh (-38,47 %)	▼ -0,09 kWh (-7,86 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

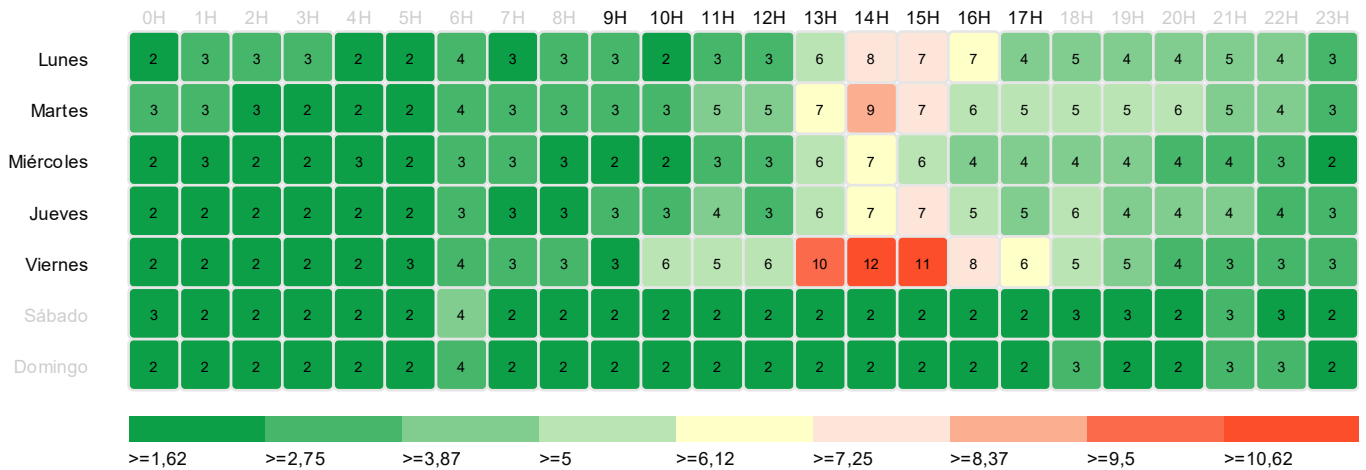

CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

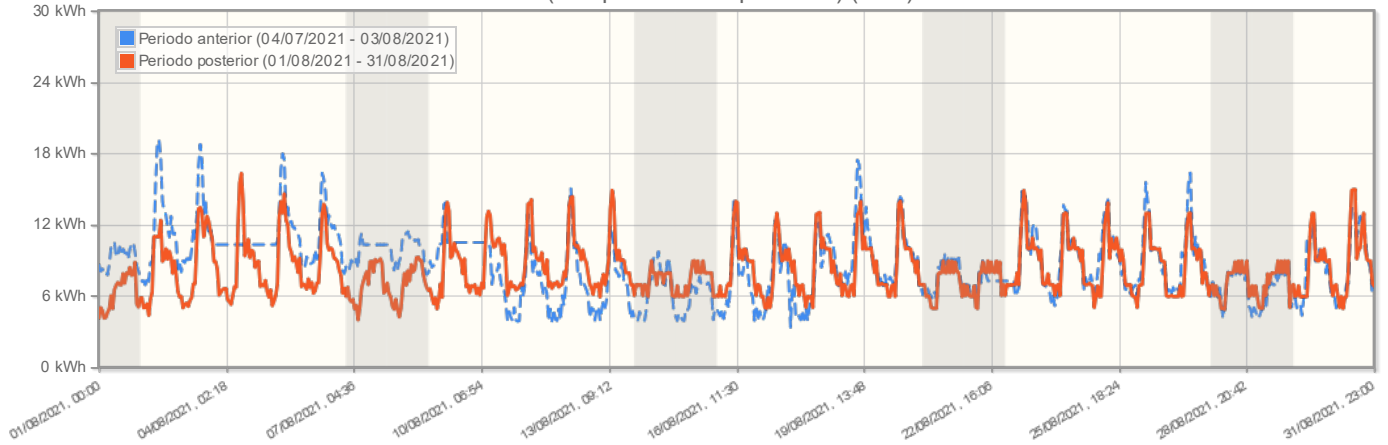

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -367,45 kWh (-5,66 %)	▼ -2,81 kWh (-14,69 %)	▲ +0,63 kWh (+18,36 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	6,32	6,31	6,19	6,08	6,07	5,68	6,28	6,9	7,38	10,13	12,39	13,36	13,3	9,33	9,5	9,73	9,97	9,71	9,55	8,99	8,77	9	6,88	6,42
Martes	6,67	6,76	6,24	6,11	5,9	5,69	6,15	6,45	6,76	9,9	13,16	13,53	13,19	10,22	10,21	10,45	11,16	10,88	10,27	9,3	9,08	9,09	6,68	6,77
Miércoles	6,74	6,88	6,89	6,3	5,6	6,06	6,51	6,45	6,49	10,12	13,56	14,04	13,78	9,63	10,43	10,07	9,58	9,97	9,88	8,43	8,93	8,79	6,98	7,02
Jueves	7,13	6,88	6,63	6,53	6,34	5,82	6,62	7,04	6,95	10,4	13,38	13,36	14,01	10,7	10,81	10,13	9,91	9,52	9,84	9	8,47	8,77	6,74	6,69
Viernes	6,56	6,69	6,83	6,72	6,29	6,39	7,04	6,78	6,76	9,16	12,99	13,92	13,26	10,38	9,77	9,99	9,52	9,58	9,26	8,26	8,06	8,2	6,82	6,69
Sábado	6,51	6,95	6,19	6,39	6,19	5,54	5,56	5,24	5,25	7,4	8,06	7,93	8,27	7,5	8,47	8,52	8,26	8,31	8,46	8,48	8,32	8,44	6,35	6,13
Domingo	6,25	6,08	6,12	5,51	5,26	5,49	5,73	5,69	5,6	7,43	7,79	7,99	7,85	7,85	8,32	8,04	8,43	8,45	8,35	8,57	8,18	8,53	5,96	6,35

>=5,24
 >=6,22
 >=7,2
 >=8,17
 >=9,15
 >=10,13
 >=11,11
 >=12,08
 >=13,06


CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

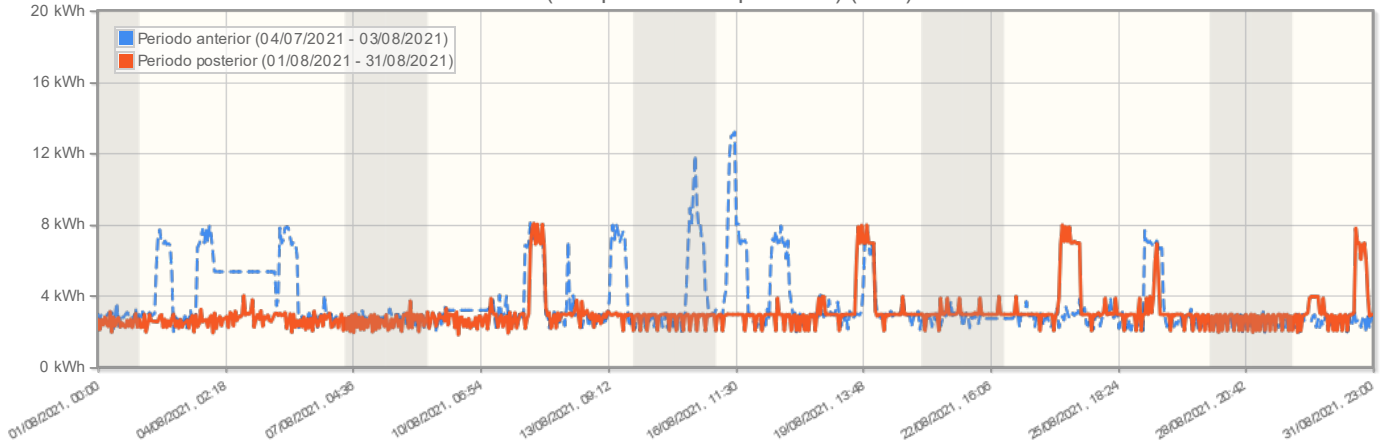


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -399,72 kWh (-14,92 %)	▼ -5,12 kWh (-38,76 %)	▼ -0,11 kWh (-5,34 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

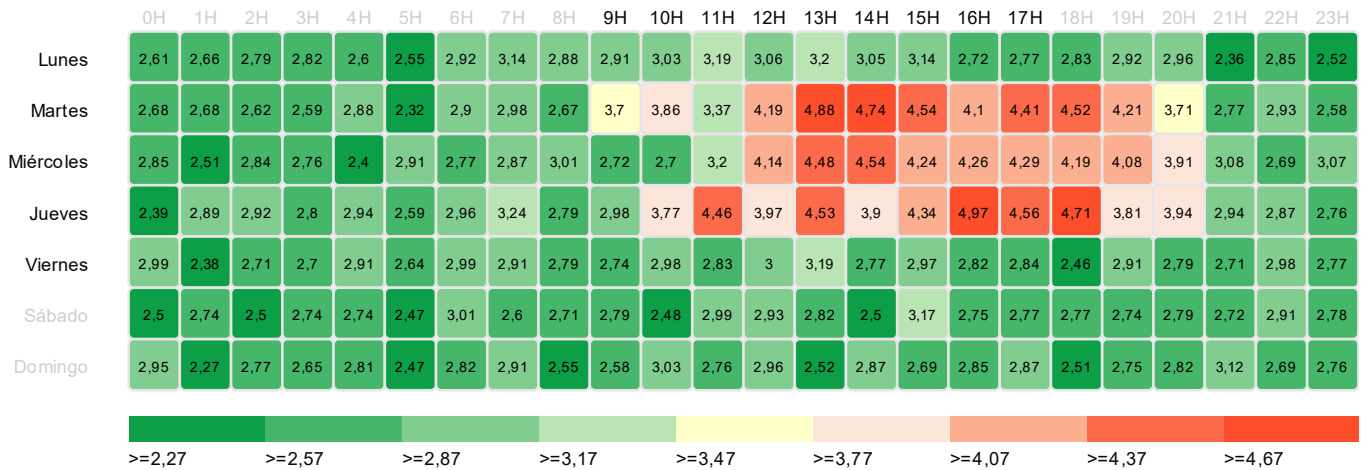


CV2 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

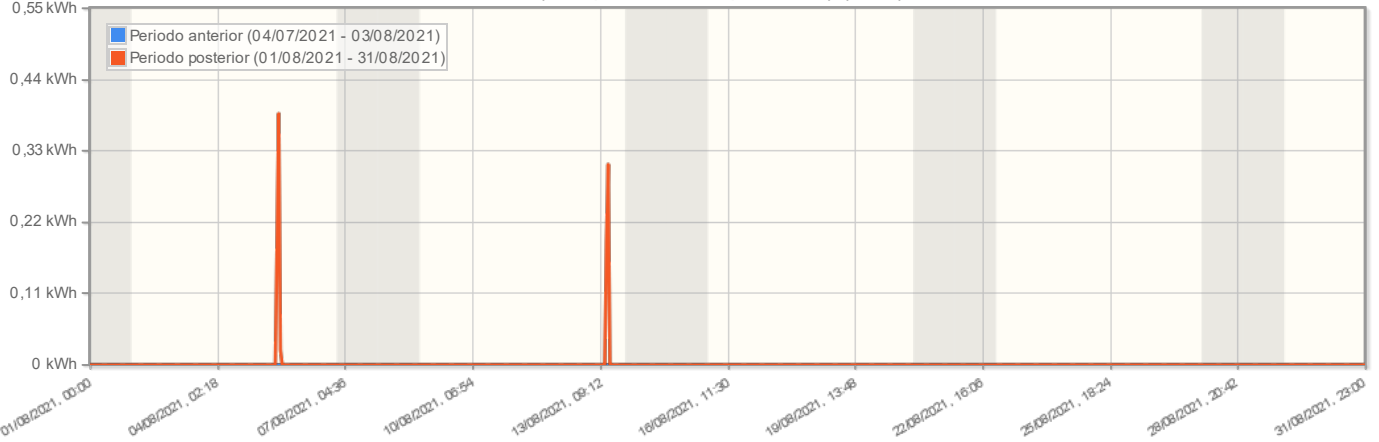


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1,1 kWh (+0 %)	▲ +0,39 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

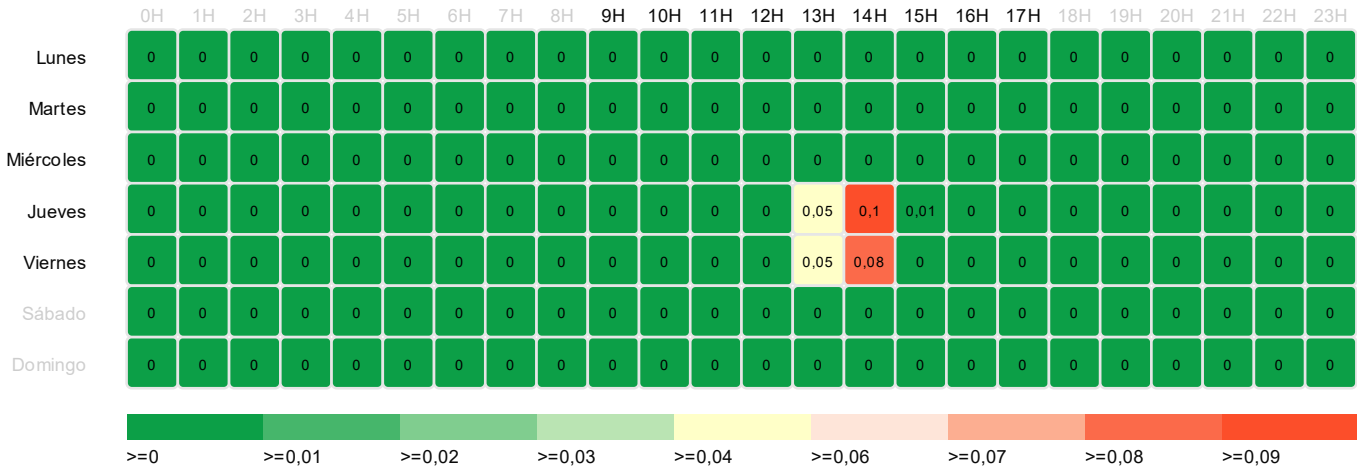


CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

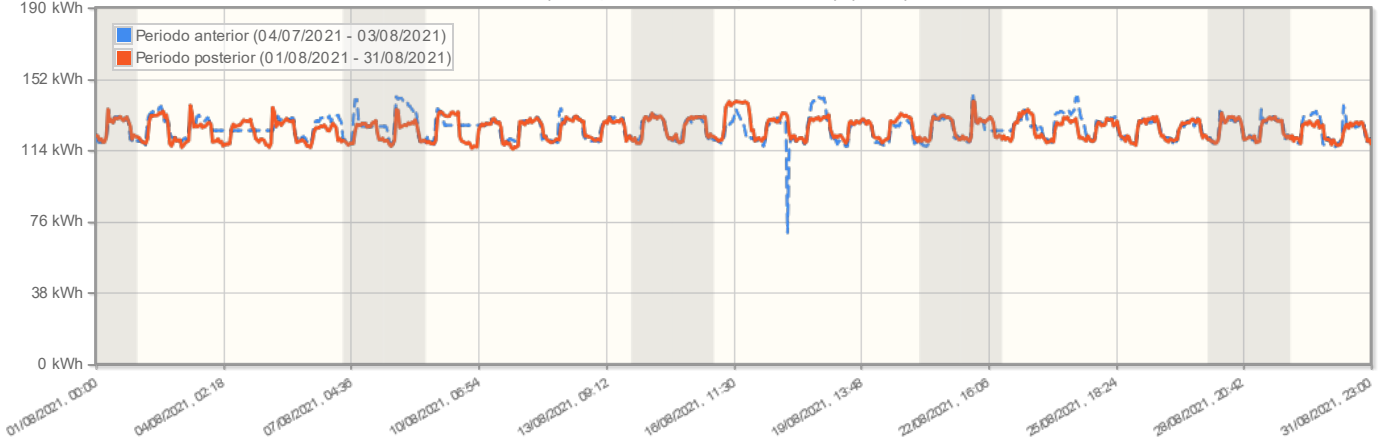


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -470,75 kWh (-0,5 %)	▼ -4,78 kWh (-3,3 %)	▲ +44,44 kWh (+63,11 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

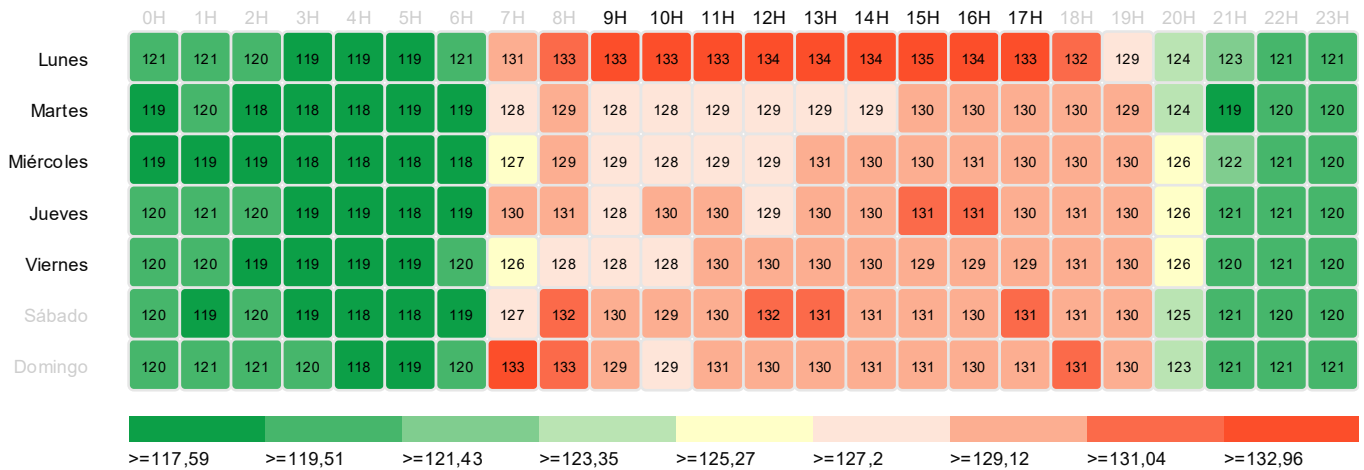


CV3 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

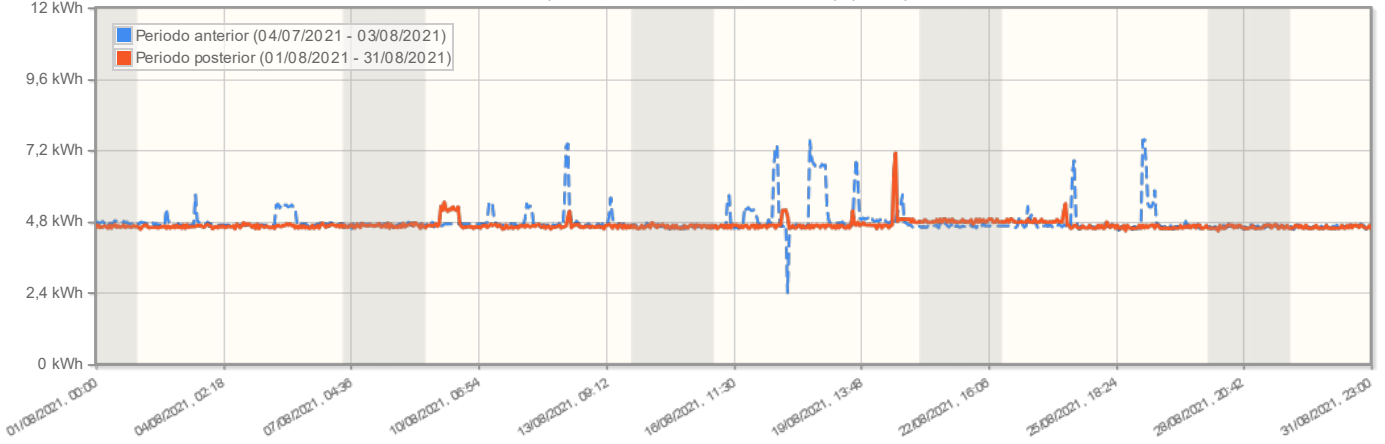


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -77,46 kWh (-2,17 %)	▼ -0,46 kWh (-6,01 %)	▲ +2,07 kWh (+85,29 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

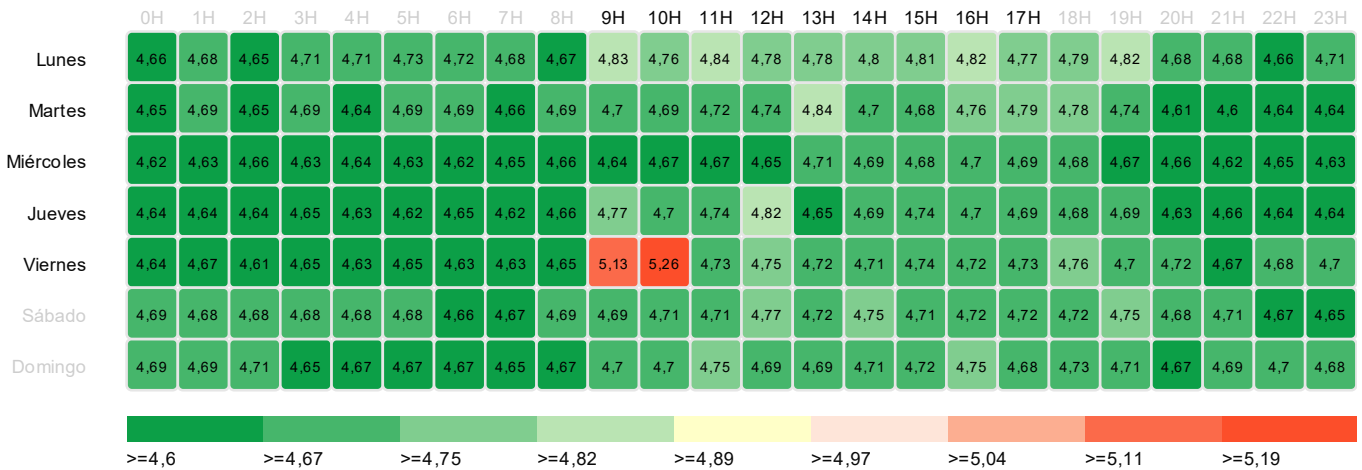


CV4 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

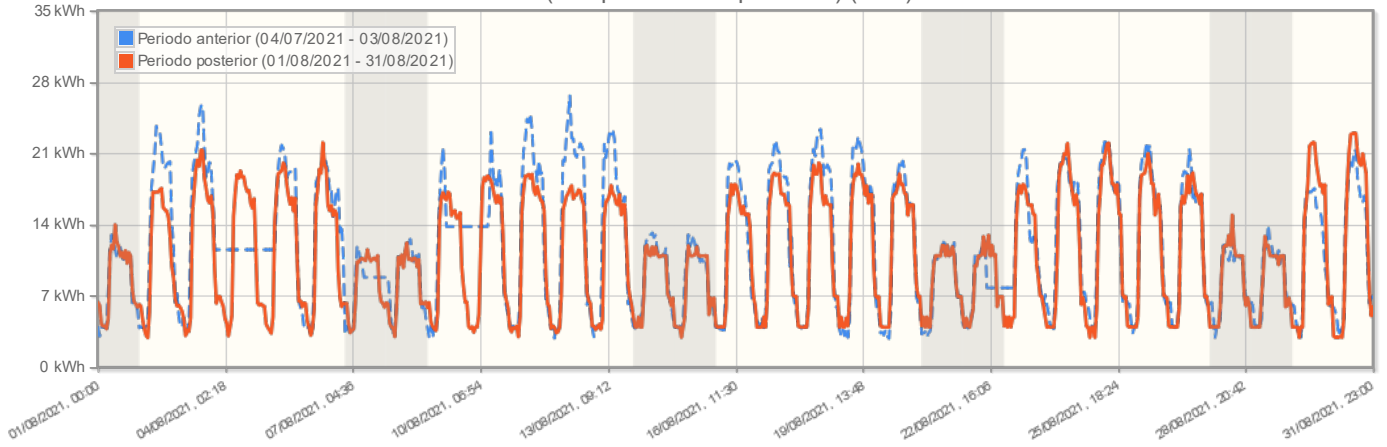


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -626,9 kWh (-7,11 %)	▼ -3,72 kWh (-13,92 %)	▲ +0,08 kWh (+2,79 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

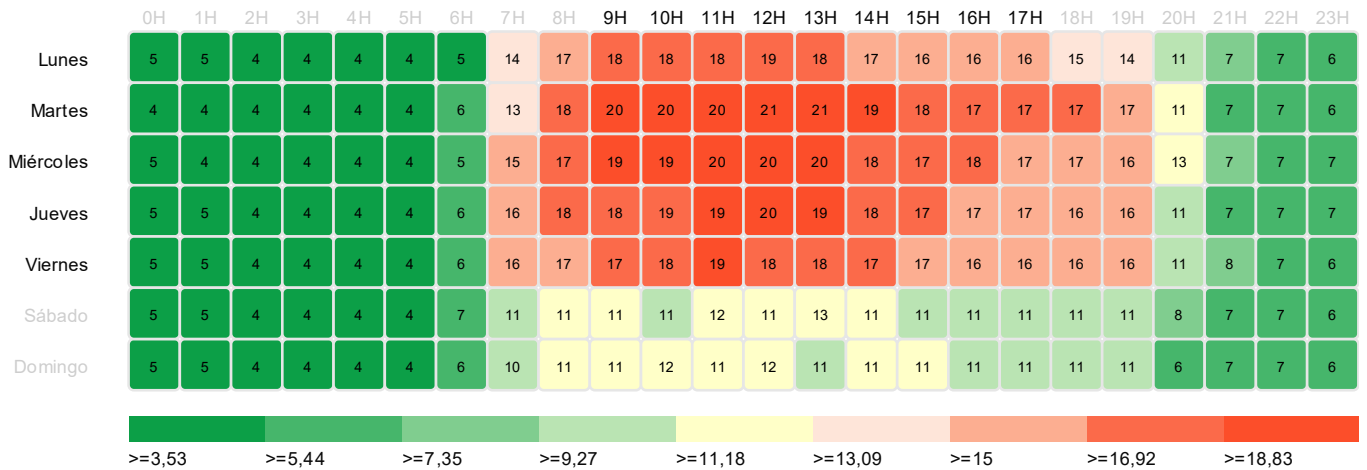


CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

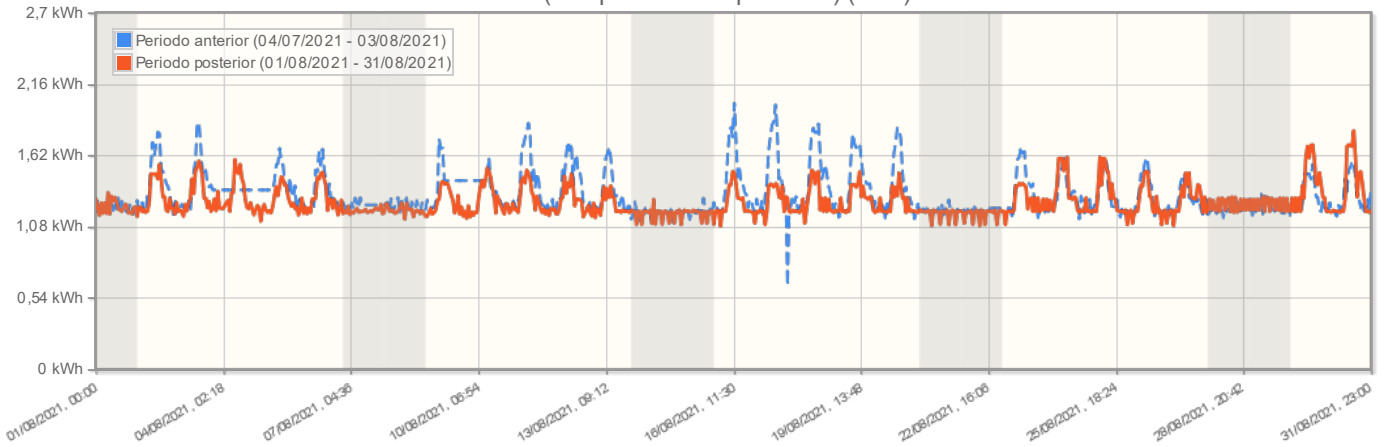


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -41,84 kWh (-4,24 %)	▼ -0,21 kWh (-10,31 %)	▲ +0,45 kWh (+71,21 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

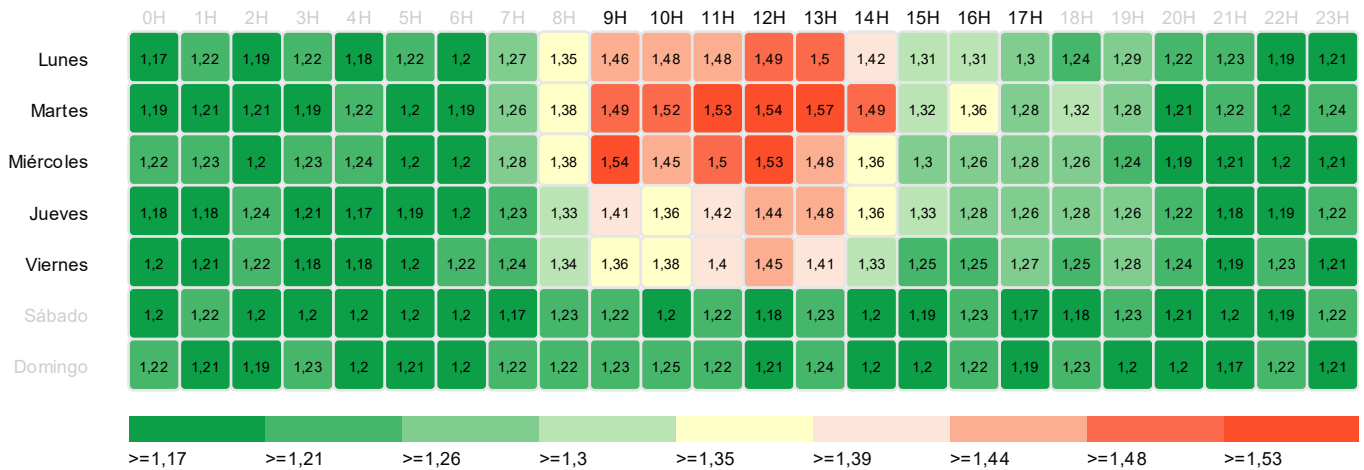


CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

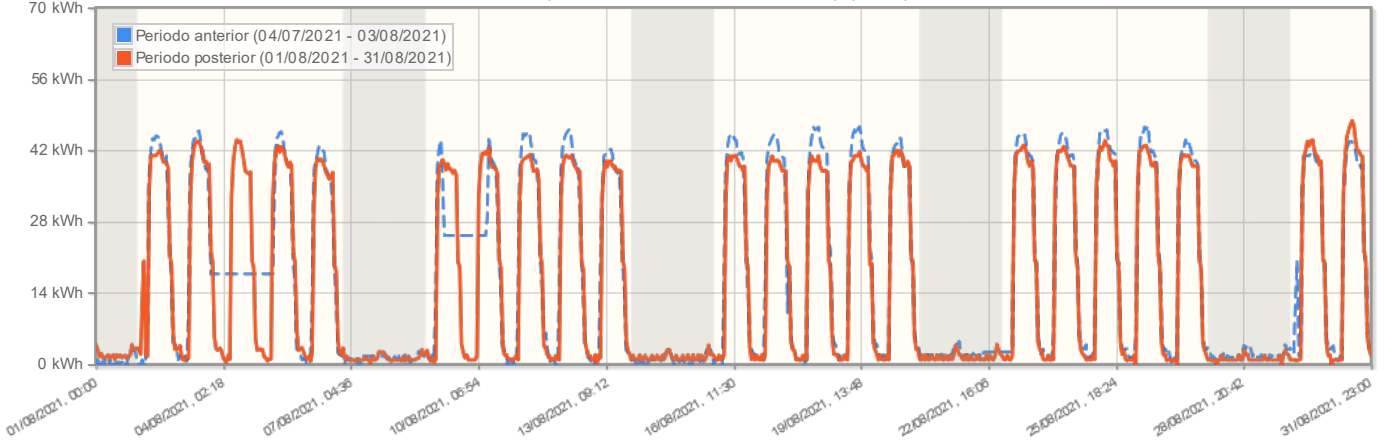


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -586,43 kWh (-4,59 %)	▲ +1,02 kWh (+2,17 %)	▲ +0,11 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

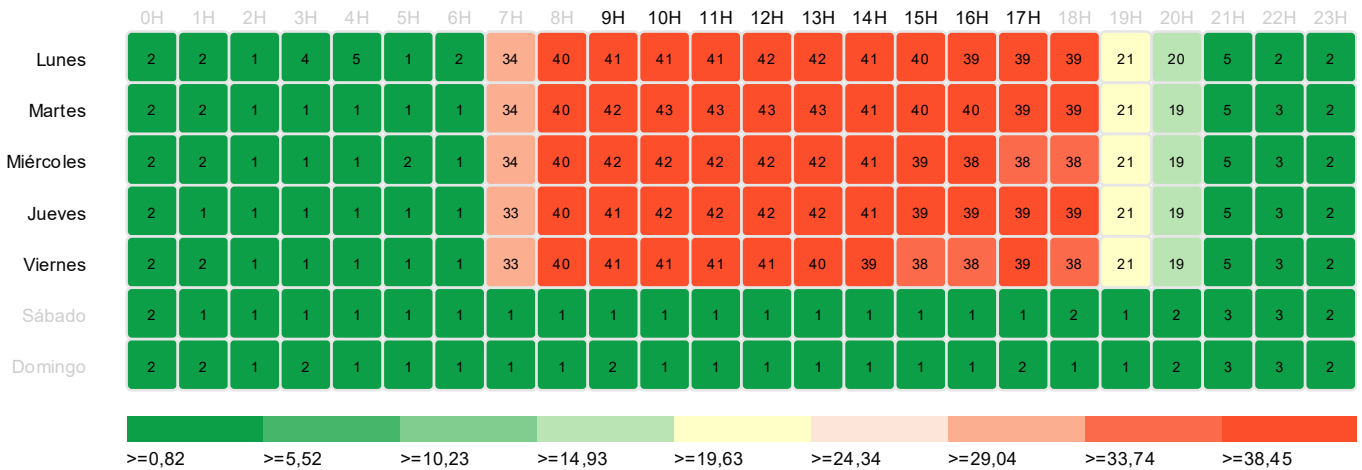


CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

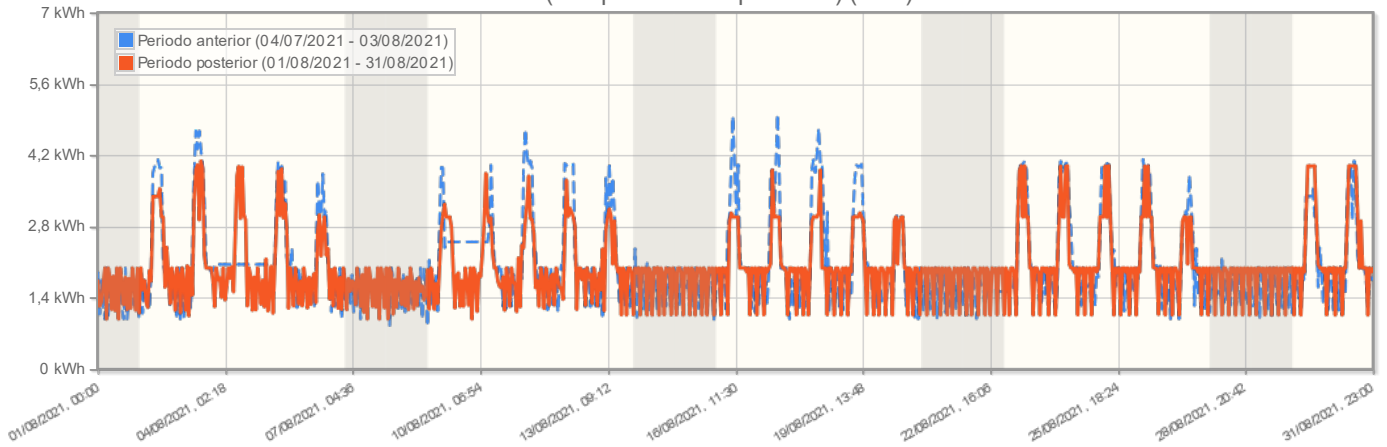


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -35,66 kWh (-2,34 %)	▼ -0,92 kWh (-18,33 %)	▲ +0,14 kWh (+16,52 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

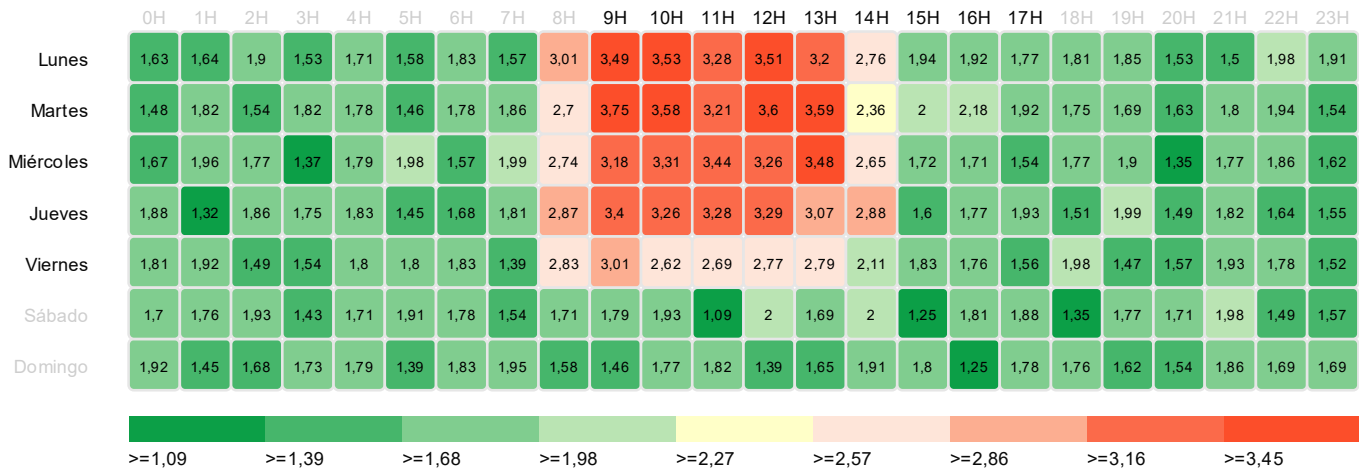


CV6 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

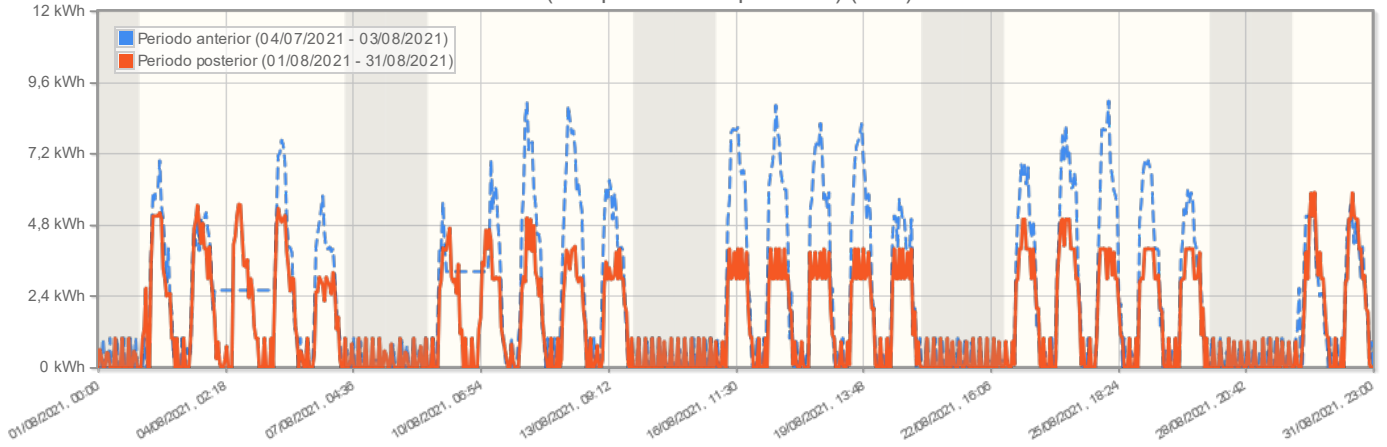


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -540 kWh (-32,05 %)	▼ -3,08 kWh (-34,27 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

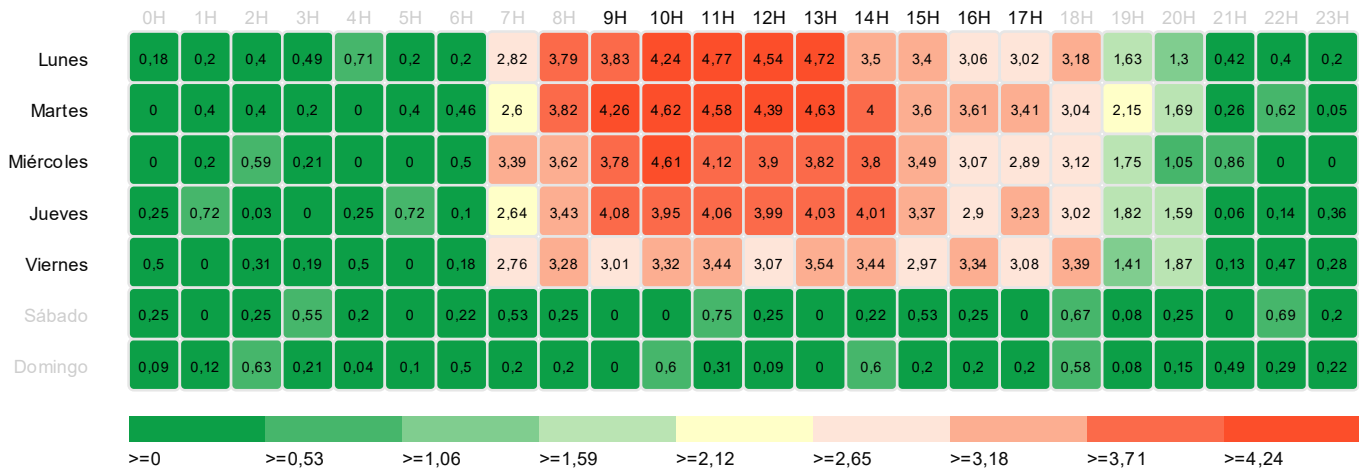


CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

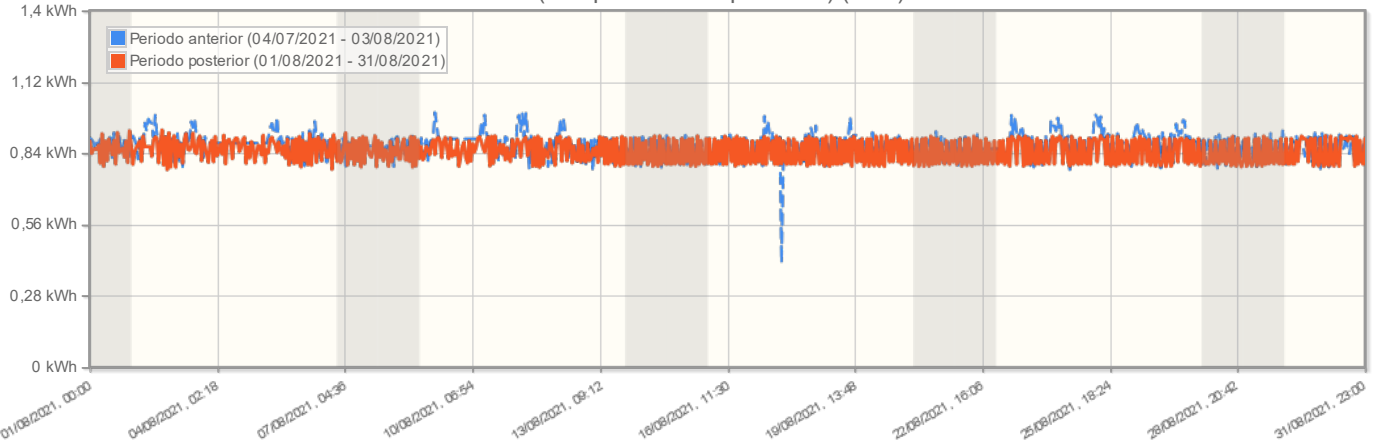


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -16,87 kWh (-2,6 %)	▼ -0,07 kWh (-6,89 %)	▲ +0,37 kWh (+88,84 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

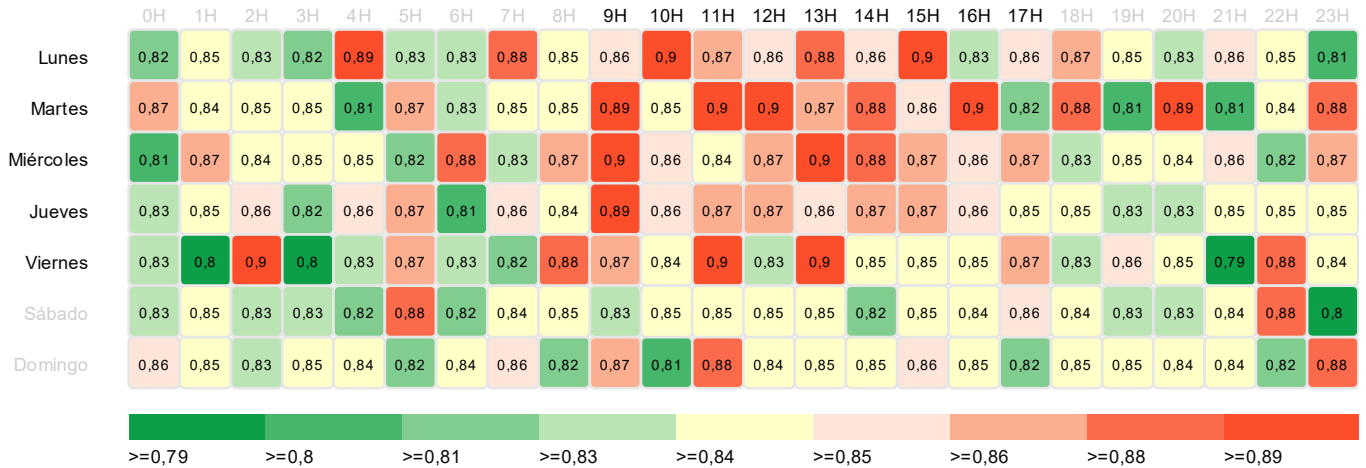


Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

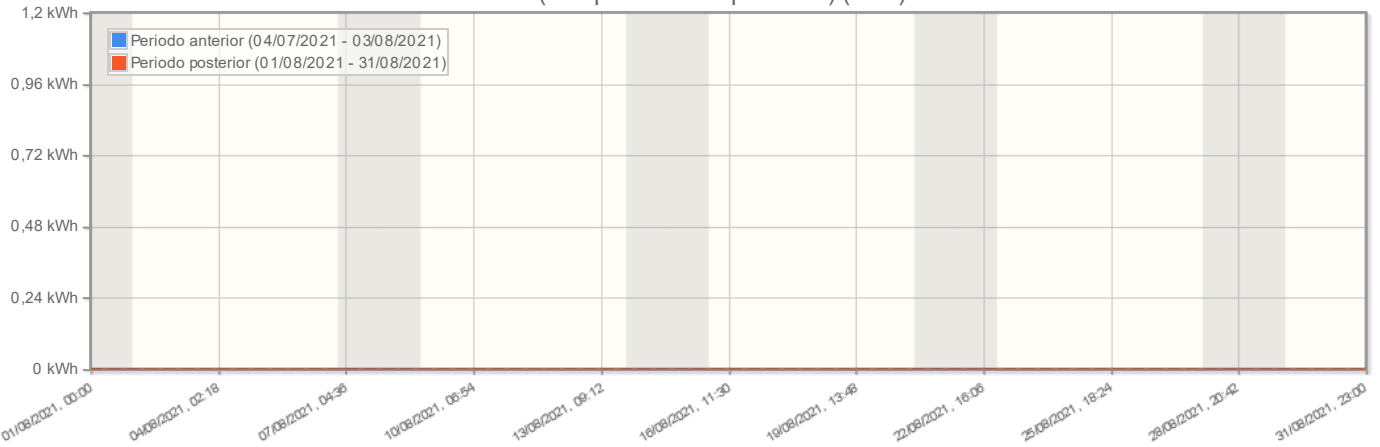

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

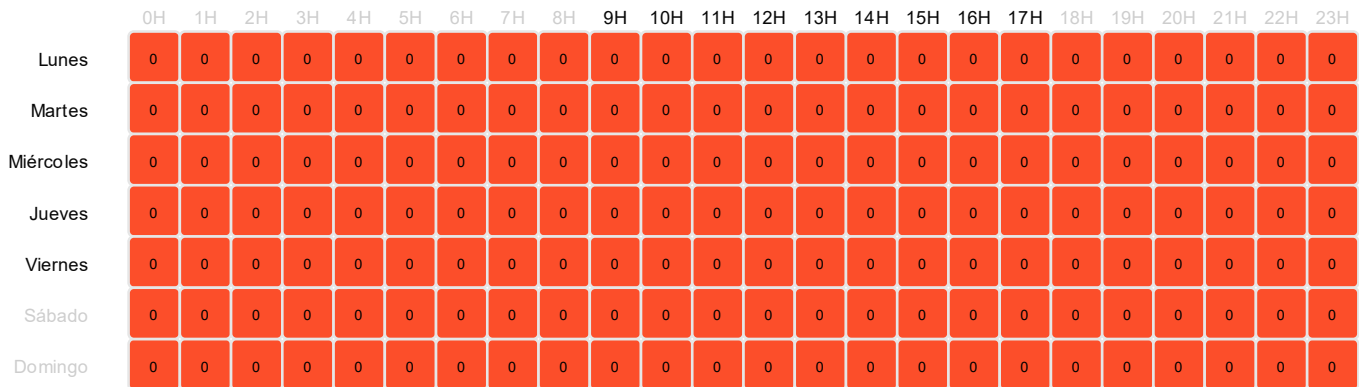

>=0


Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

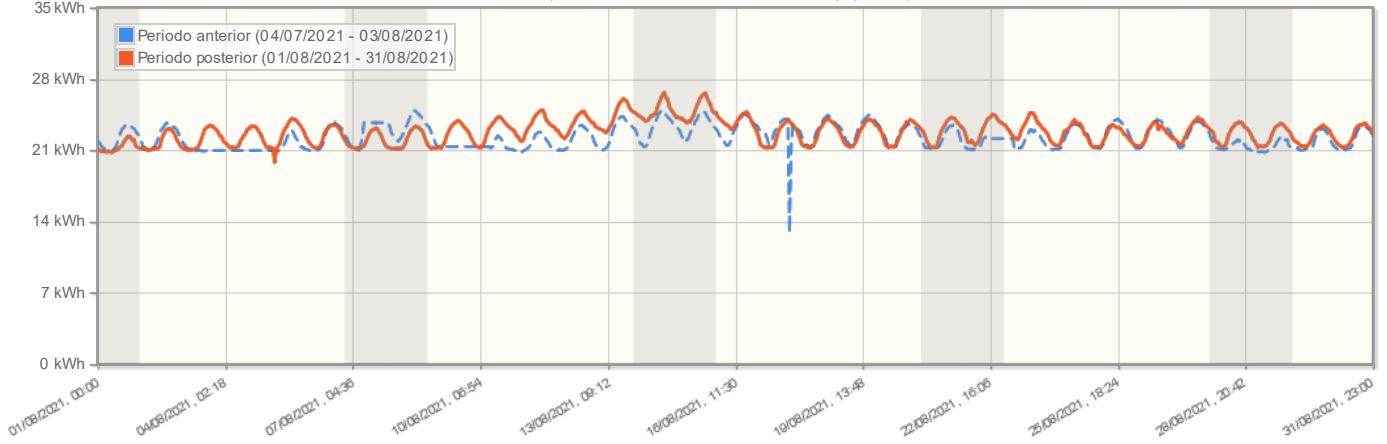


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +397,27 kWh (+2,39 %)	▲ +1,78 kWh (+7,12 %)	▲ +6,91 kWh (+53,29 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

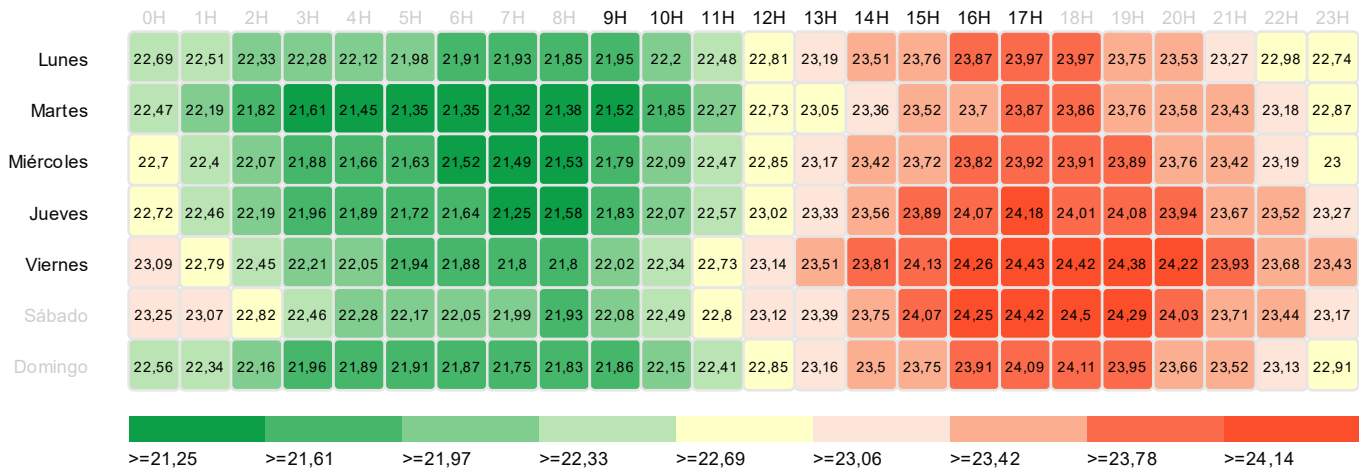


Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

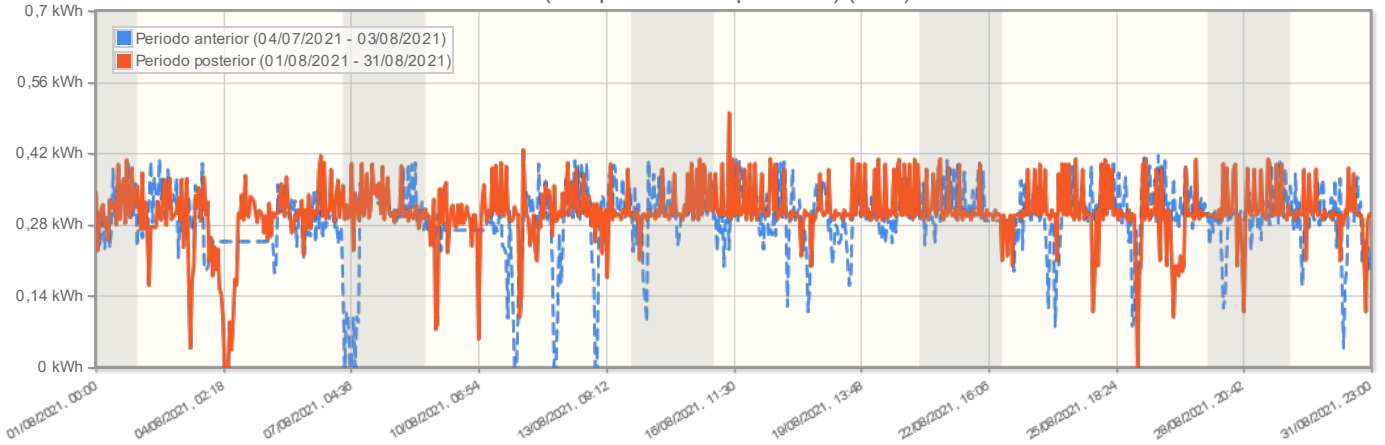


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +9,35 kWh (+4,3 %)	▲ +0,08 kWh (+20,1 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

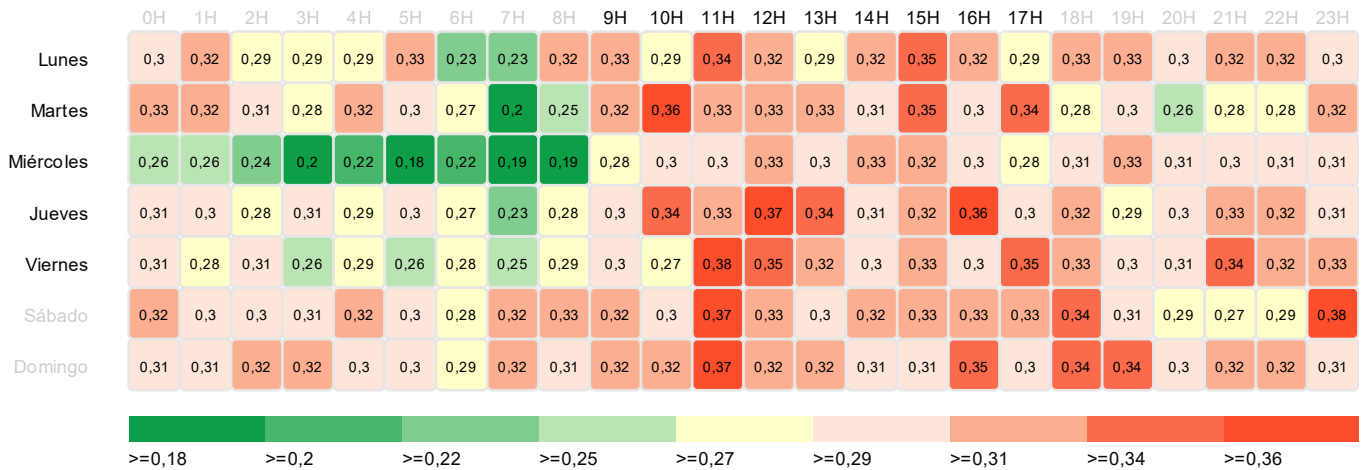

SAI 3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

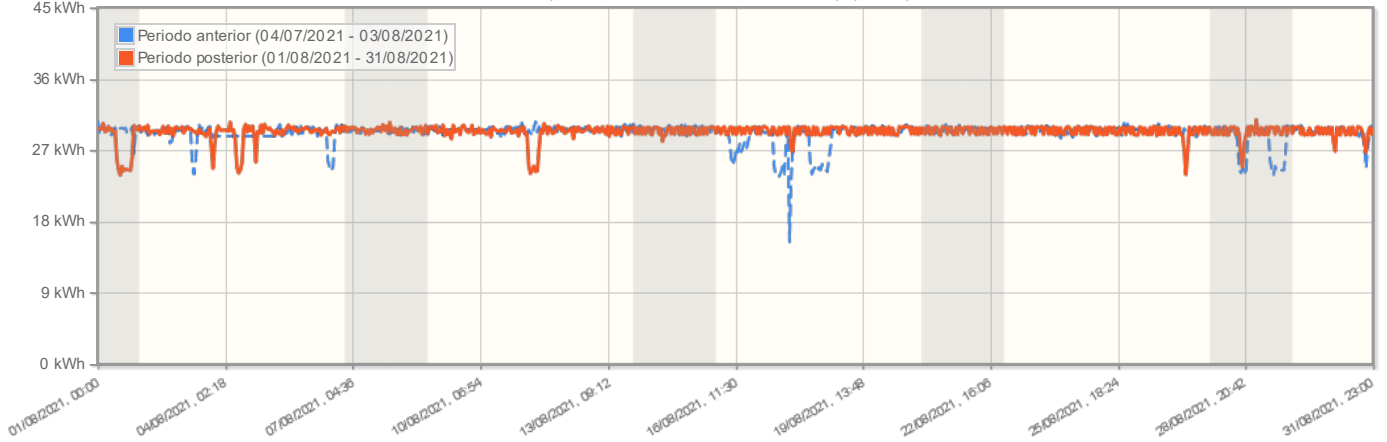

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +106,27 kWh (+0,49 %)	▲ +0,25 kWh (+0,8 %)	▲ +8,41 kWh (+54,24 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	29,54	29,87	29,69	29,83	29,81	29,73	29,46	29,17	29,59	29,57	29,47	29,41	29,06	29,56	29,67	29,7	29,33	29,75	29,41	29,72	29,43	29,97	29,74	29,65
Martes	29,27	29,27	29,52	29,54	29,53	29,81	29,68	29,35	29,28	29,69	29,24	29,41	29,36	29,39	29,62	29,52	29,56	29,47	28,83	28,25	28,69	28,97	29,67	29,5
Miércoles	29,89	29,25	29,72	29,75	29,77	29,39	29,79	29,33	29,34	28,26	27,85	27,38	26,96	28,31	28,58	28,21	28,41	28,91	29,46	29,55	28,78	29,78	29,56	29,81
Jueves	29,49	29,87	29,59	29,82	29,75	29,4	29,24	29,72	29,66	29,18	29,38	29,59	29,24	29,45	29,5	29,92	29,96	29,3	29,84	29,3	29,82	29,53	29,71	29,81
Viernes	29,36	29,56	29,68	29,65	29,41	29,48	29,65	29,51	29,16	28,98	27,69	29,06	29,78	29,5	29,29	29,72	29,6	29,37	29,63	29,9	29,55	29,54	29,53	29,86
Sábado	29,8	29,39	29,48	29,64	29,75	29,27	29,88	29,15	29,63	29,9	29,26	29,17	29,78	29,83	29,77	29,25	29,71	29,23	28,48	28,22	29,45	29,36	29,87	29,56
Domingo	29,65	29,76	29,86	30,05	29,41	29,47	29,75	29,2	29,54	29,44	29,32	29,09	28,33	28,45	28,53	28,45	28,86	28,53	28,51	28,59	29,06	29,67	29,86	29,74

>=26,96	>=27,3	>=27,65	>=27,99	>=28,33	>=28,68	>=29,02	>=29,36	>=29,71
---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

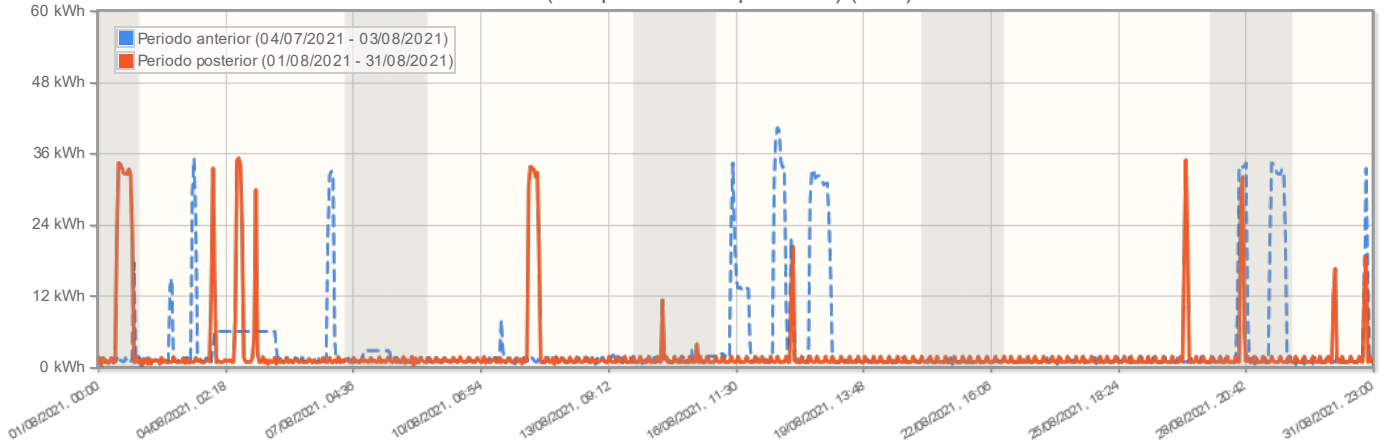


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -880 kWh (-32,2 %)	▼ -5,14 kWh (-12,73 %)	▲ +0,02 kWh (+3,6 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

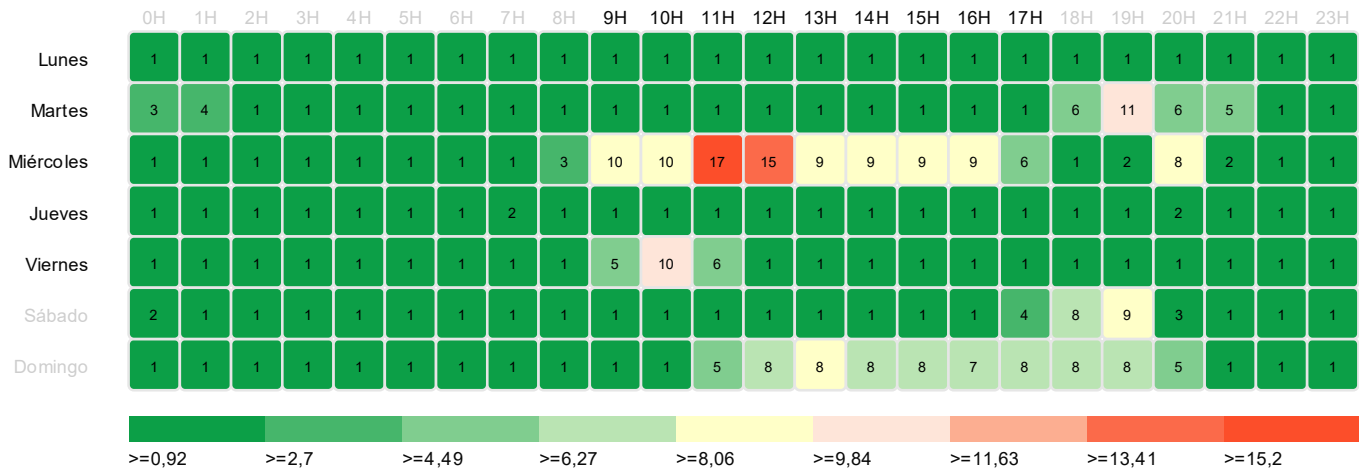


UPS1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

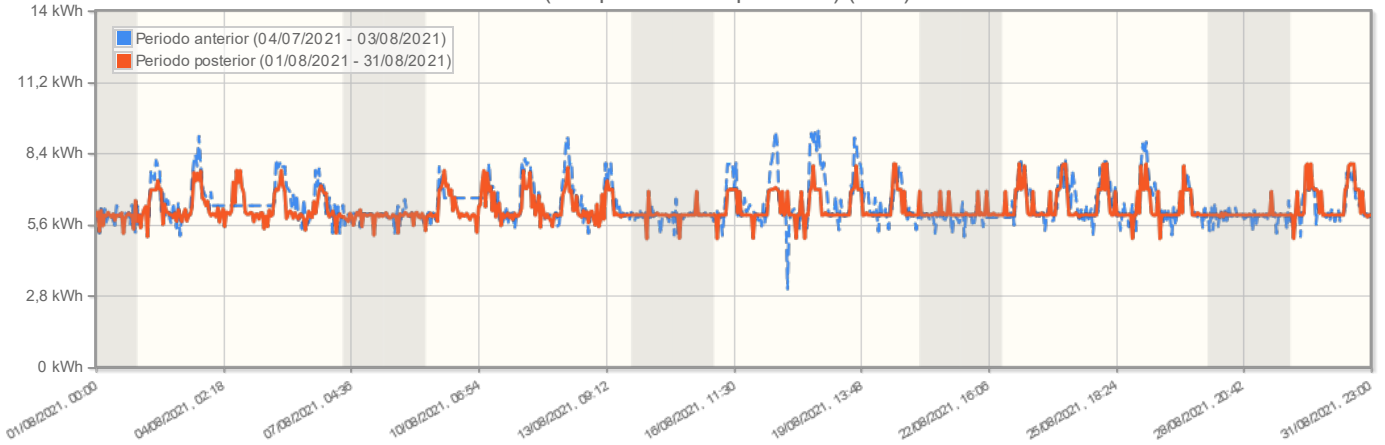


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -97,21 kWh (-2,05 %)	▼ -1,32 kWh (-14,18 %)	▲ +1,97 kWh (+63,82 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

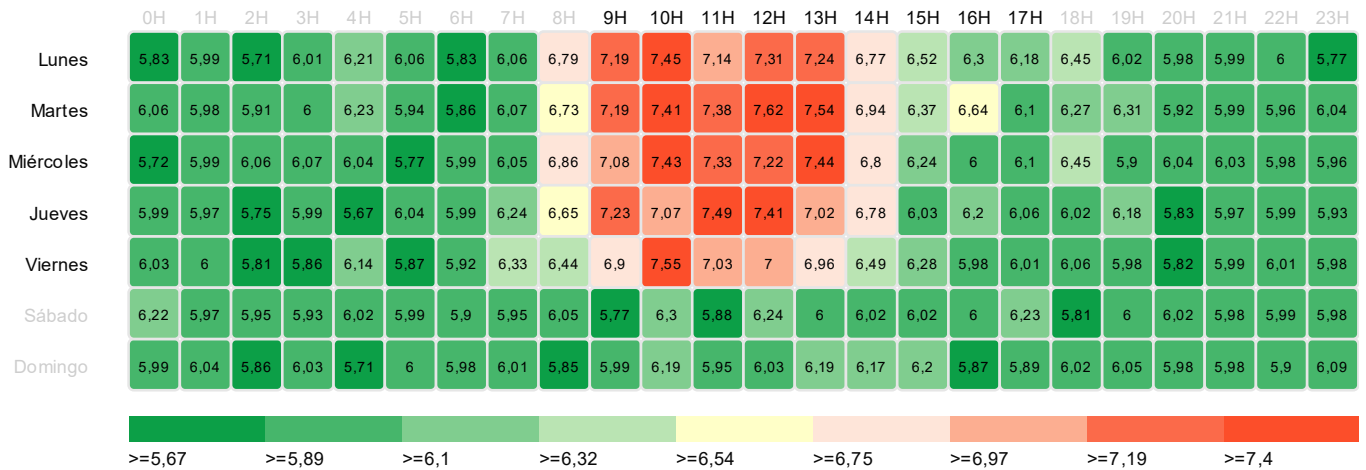

UPS2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

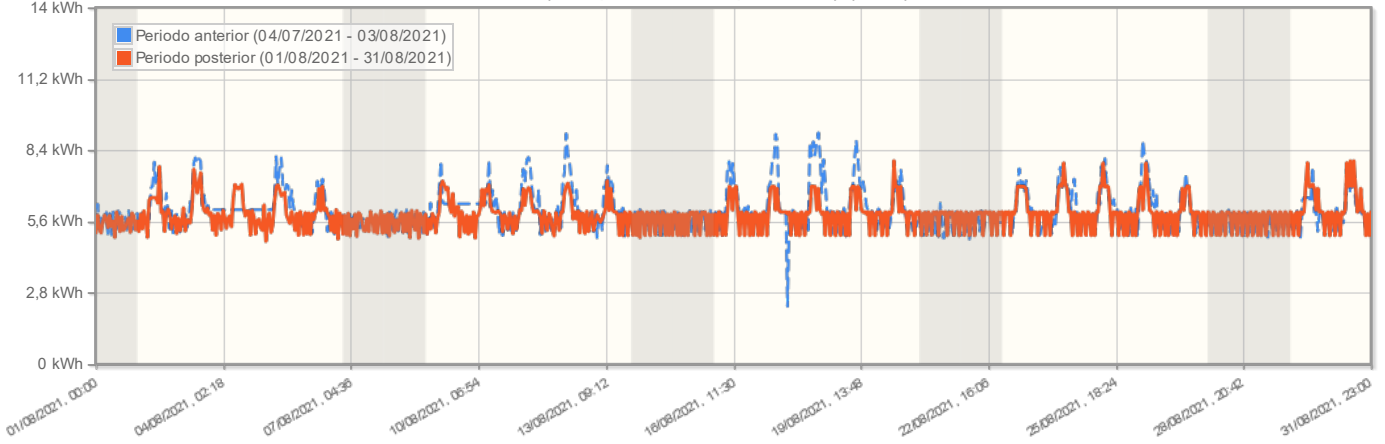

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -112,65 kWh (-2,5 %)	▼ -1,1 kWh (-12,11 %)	▲ +2,55 kWh (+110,93 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

