


Palacio Cibeles

Ayuntamiento de Madrid

01/02/2022 - 28/02/2022


Análisis de consumo del Contador General de Electricidad

Valores (comparación de periodos) (kWh)

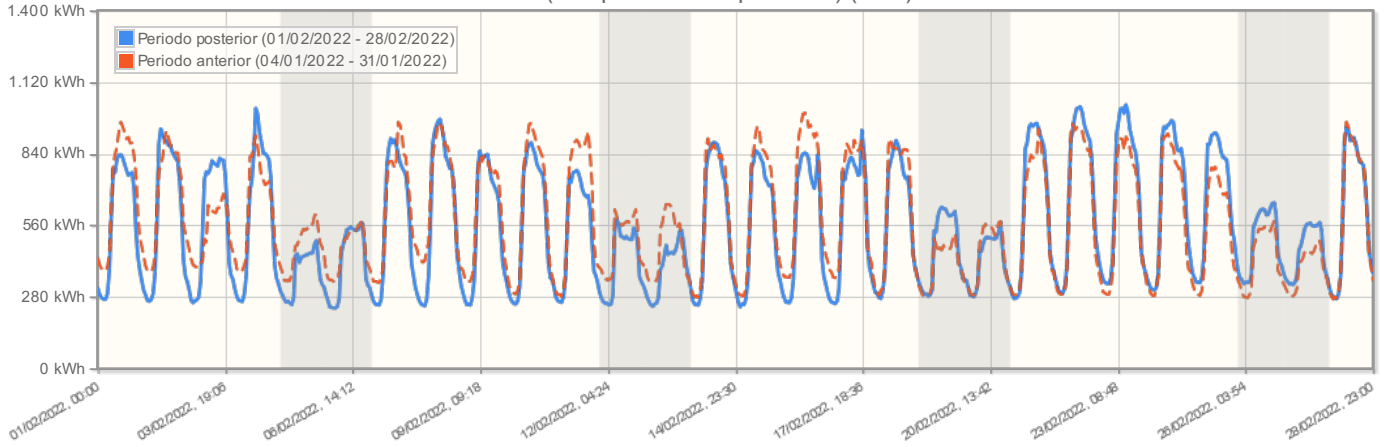


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -13.293 kWh (-3,44 %)	▲ +32 kWh (+3,2 %)	▼ -35 kWh (-12,82 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

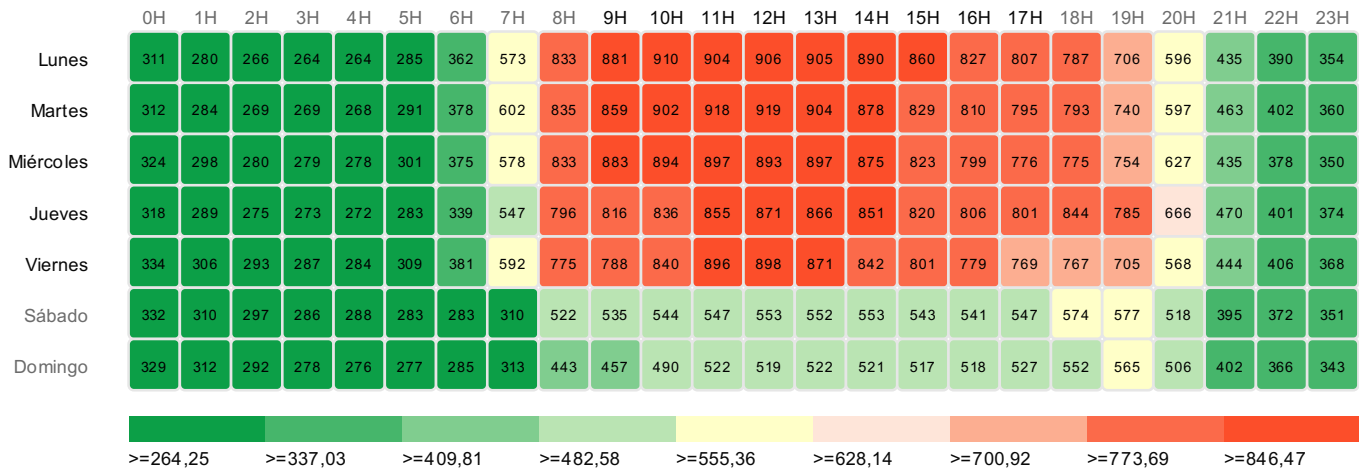

Análisis del consumo del Contador de Gas #2

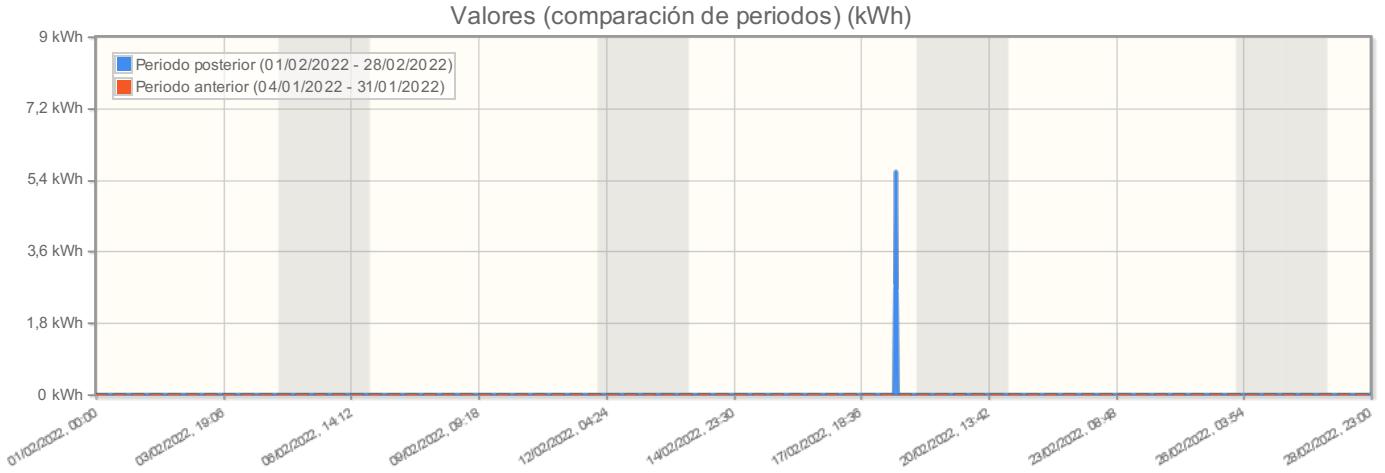

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5,62 kWh (+0 %)	▲ +5,62 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

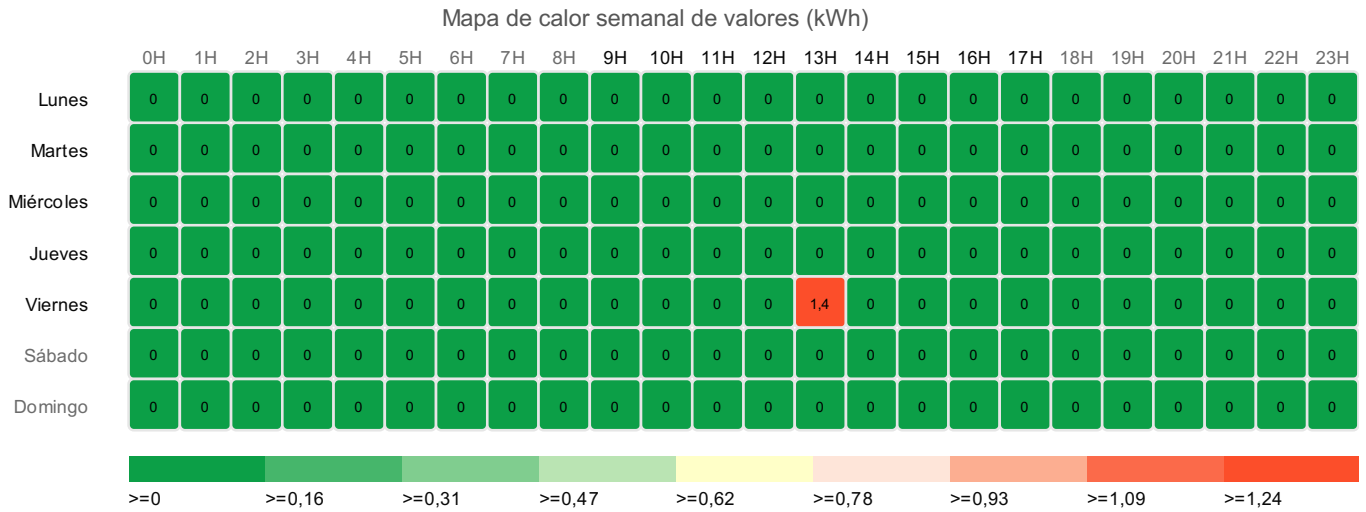


Análisis del consumo eléctrico del submetering
Pareto de consumo del submetering

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de la medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos tranformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

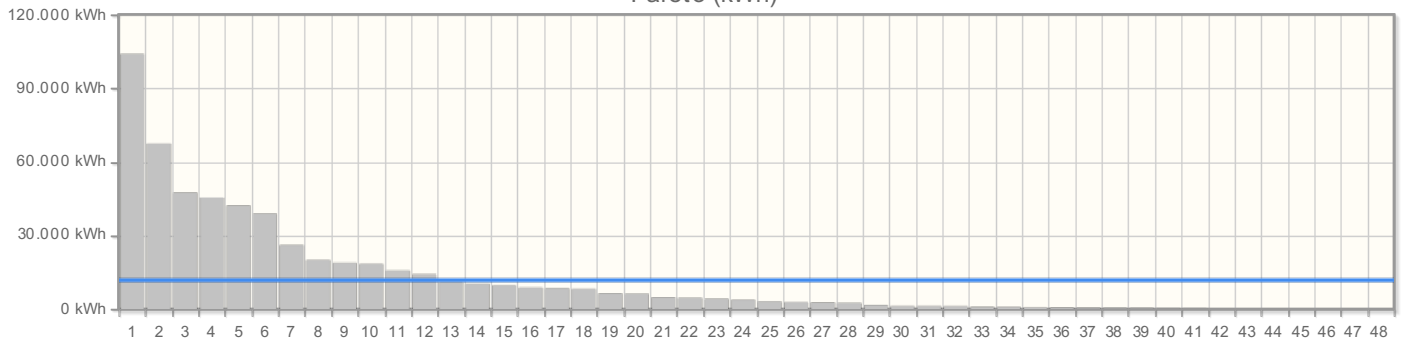


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	103.667,23 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	67.230,82 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	47.323,13 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	45.337,9 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	42.071,19 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	38.731,12 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	25.912 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	19.881 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	18.728,07 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	18.283,52 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	15.561,55 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	14.058 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	10.845,28 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	10.210,75 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	9.637,7 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.629 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.331,94 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	8.102,59 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	6.324,83 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	6.115,66 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	4.730,08 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	4.489,69 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	4.050,28 kWh

24	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	3.669,19 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (AI y Fz Patio)	2.951,85 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	2.752 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	2.648,92 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7ª)	2.352,71 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8ª)	1.585 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.178,92 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	1.178,17 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	1.155 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	787 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	719,6 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	553,5 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	459,4 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	330,7 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	275,1 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	241,5 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	95,7 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	84,7 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	1 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	0 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	0 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	0 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
48	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Consumo Resto	0 kWh
Sensores: 48		


Ascensores (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

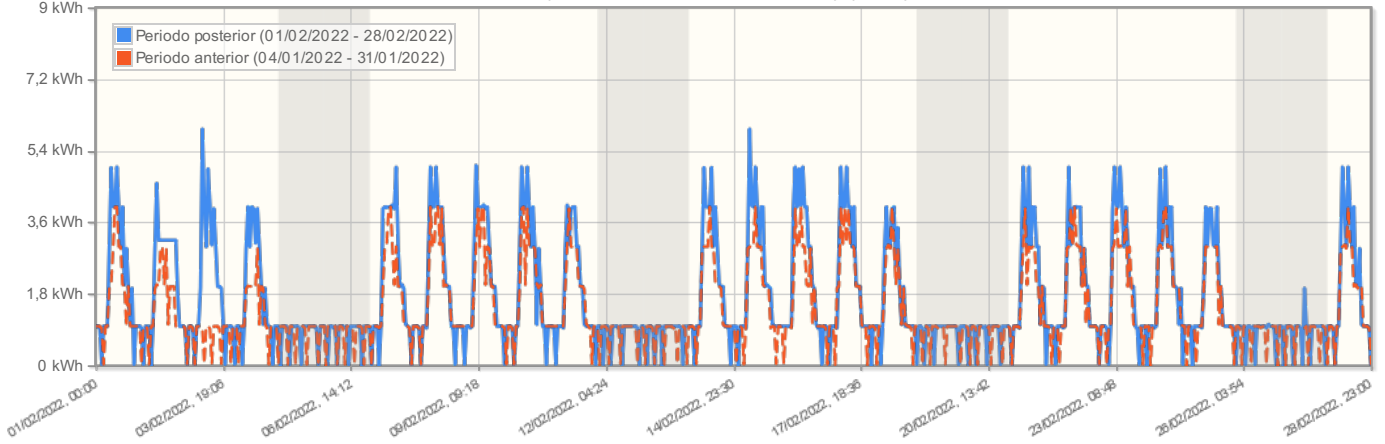


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +194 kWh (+20,19%)	▲ +1,95 kWh (+48,59%)	◆ 0 kWh (0%)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

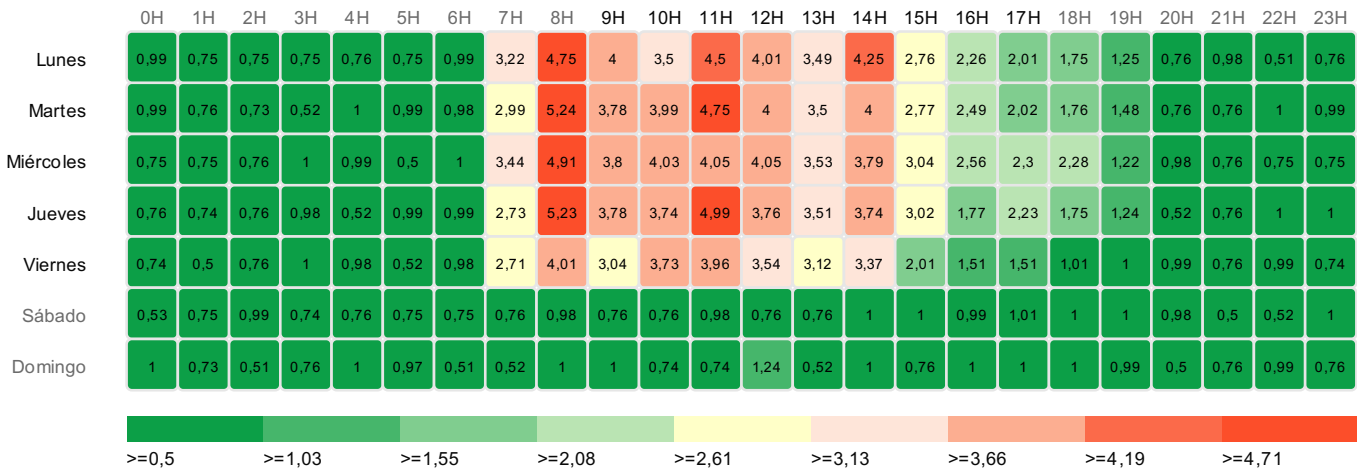


Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

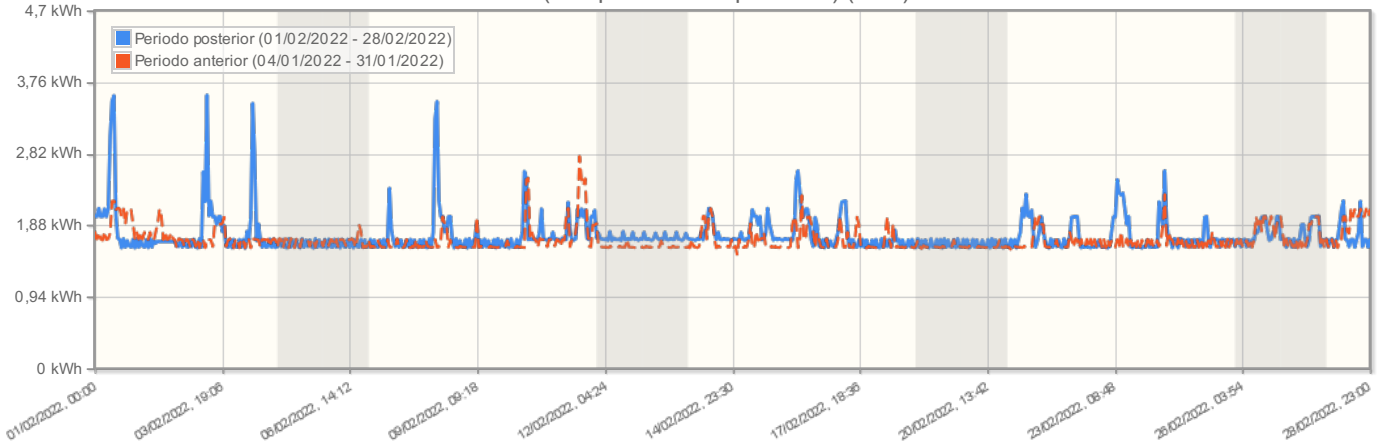


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +38,75 kWh (+3,4 %)	▲ +0,8 kWh (+28,74 %)	▲ +0,09 kWh (+5,89 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

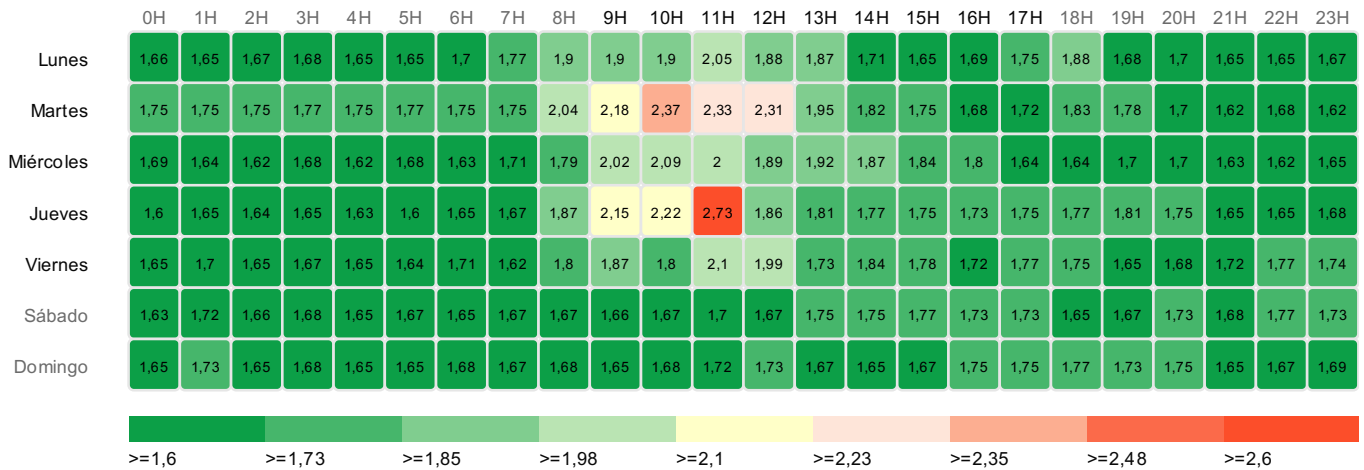


Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

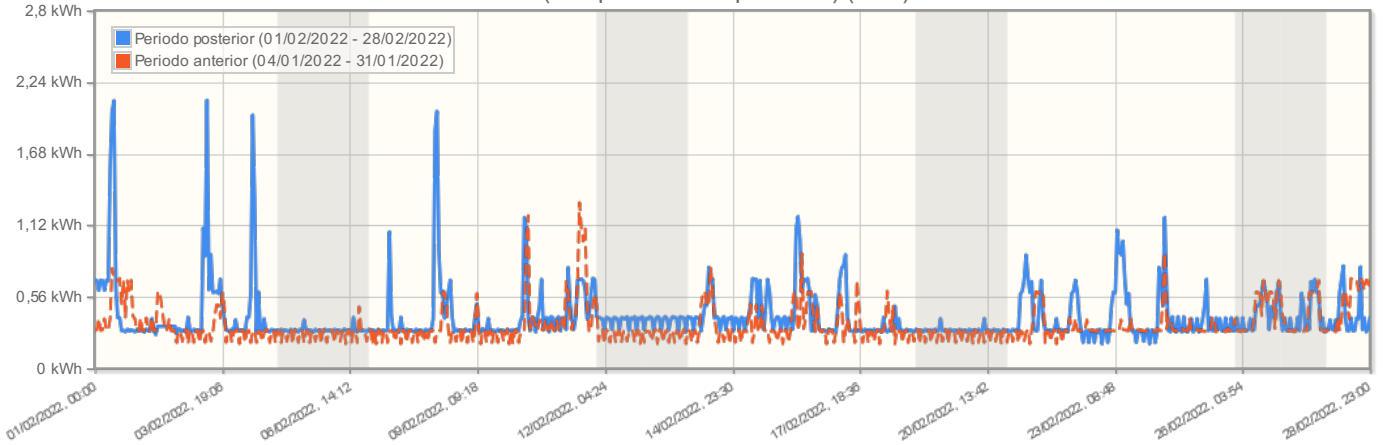


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +47,1 kWh (+20,66 %)	▲ +0,8 kWh (+61,65 %)	▲ +0,01 kWh (+3,04 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

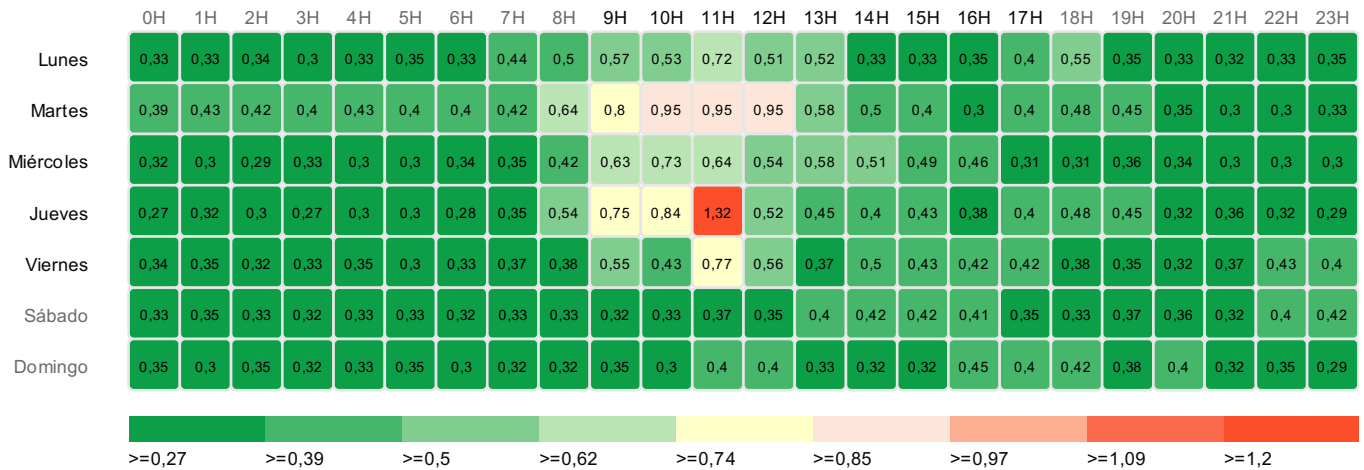

Bomba Calor (Fase 1)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

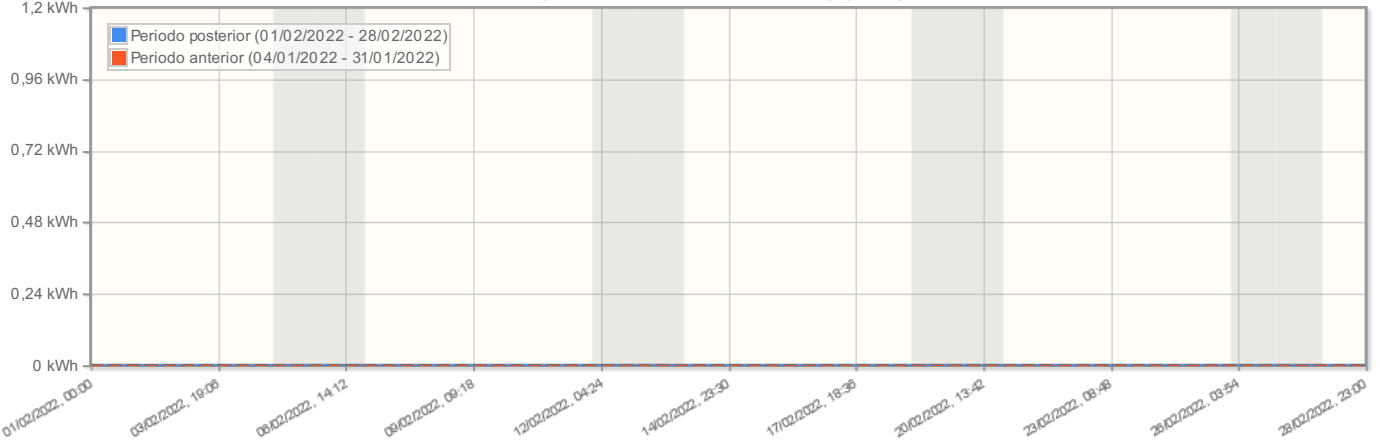

Evolución de valores

Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

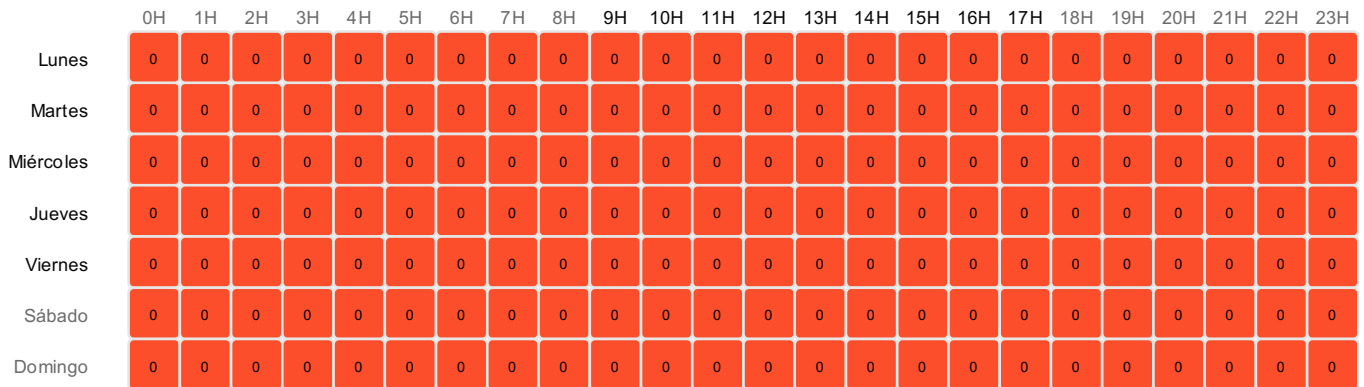

>=0


Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

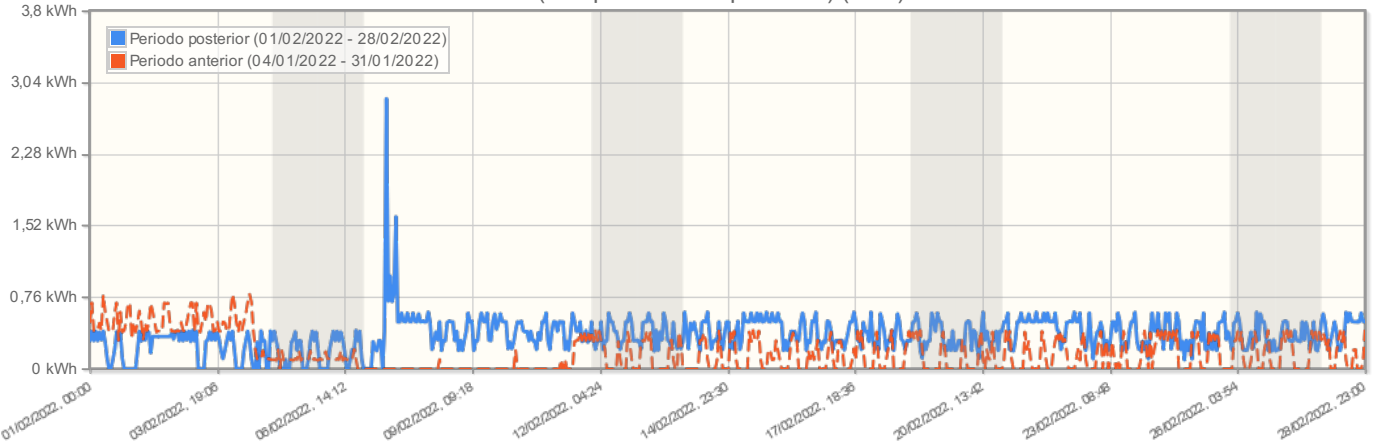


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +127,59 kWh (+112,01 %)	▲ +2,08 kWh (+261,49 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

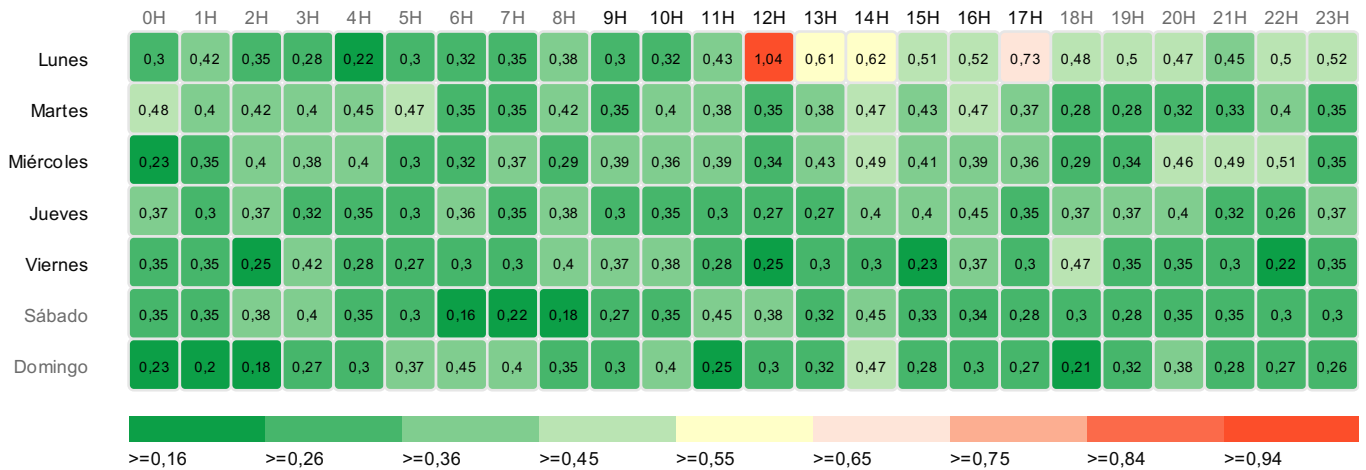


Consumo Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

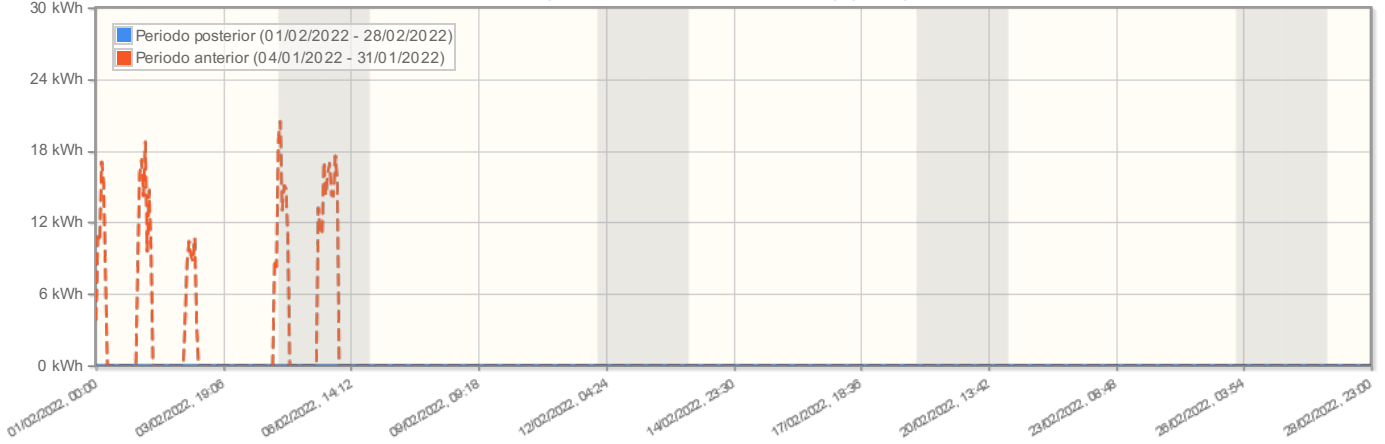

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -502,7 kWh (-100 %)	▼ -20,49 kWh (-100 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

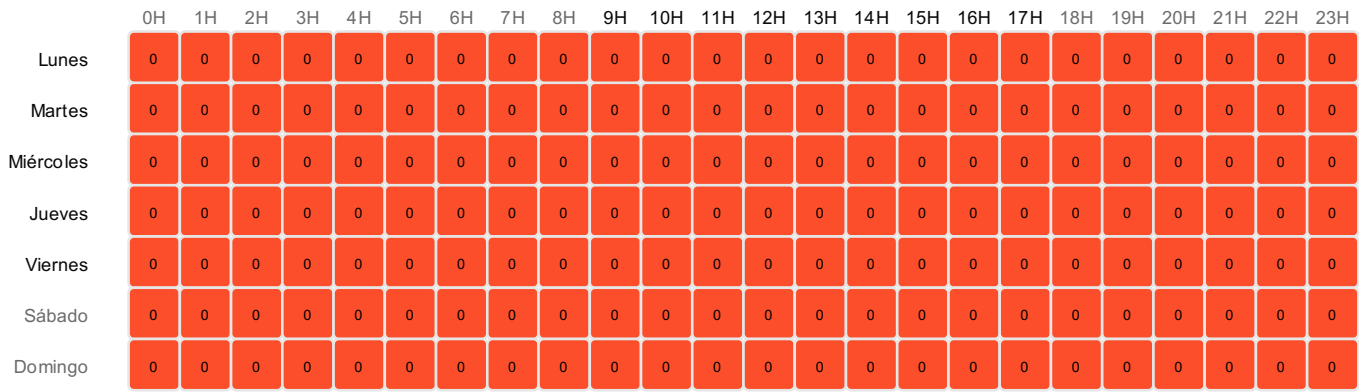


Legend: >=0

Este sensor es un cálculo donde a la suma de los dos transformadores del CGBT de la fase 1, se le resta todo el submetering de ese fase.


CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

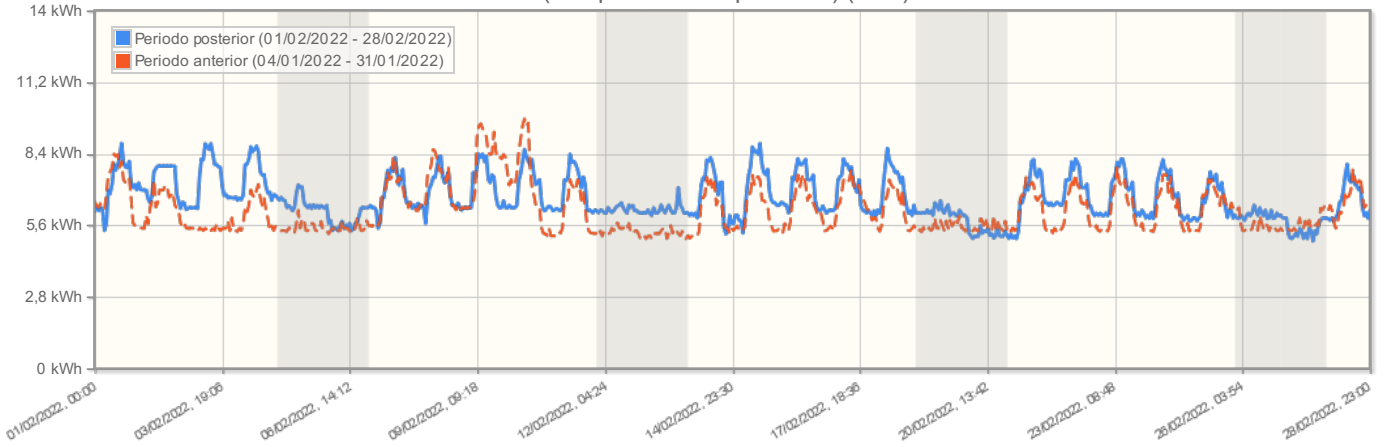


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +322 kWh (+7,73 %)	▼ -0,97 kWh (-9,91 %)	▼ -0,08 kWh (-1,65 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

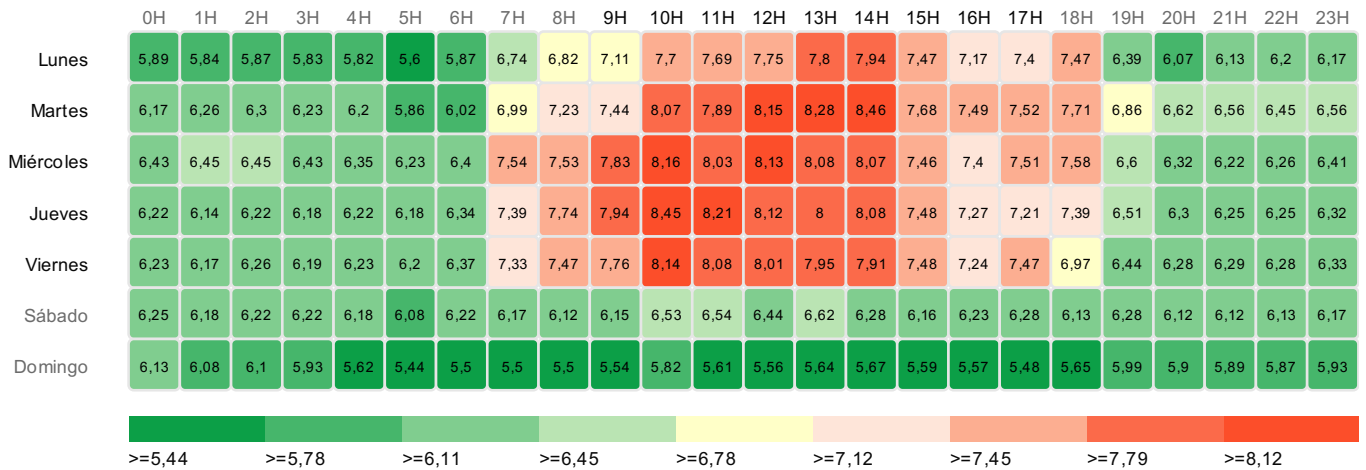


Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

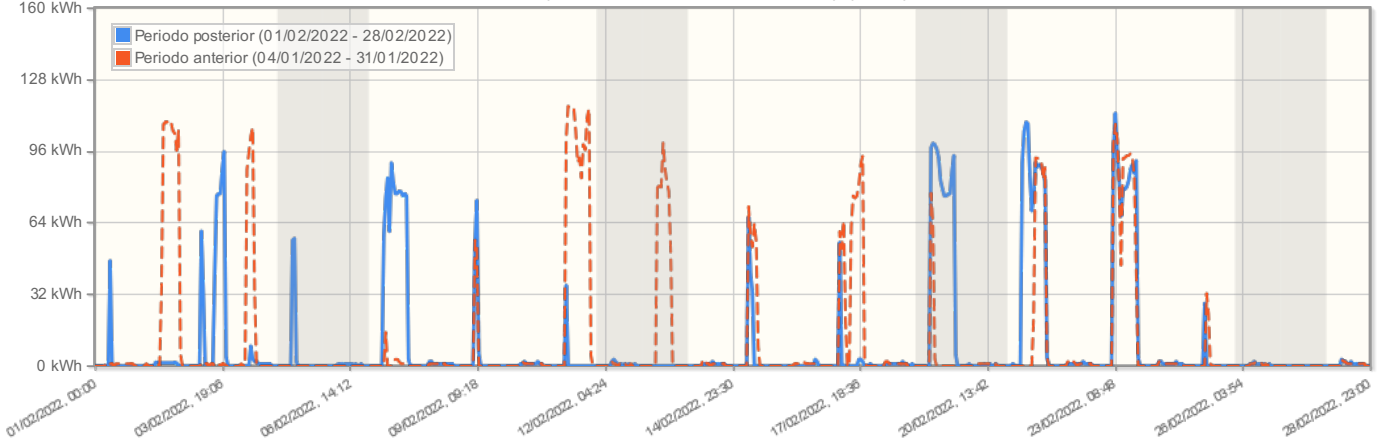


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -935 kWh (-13,99 %)	▼ -3,18 kWh (-2,74 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

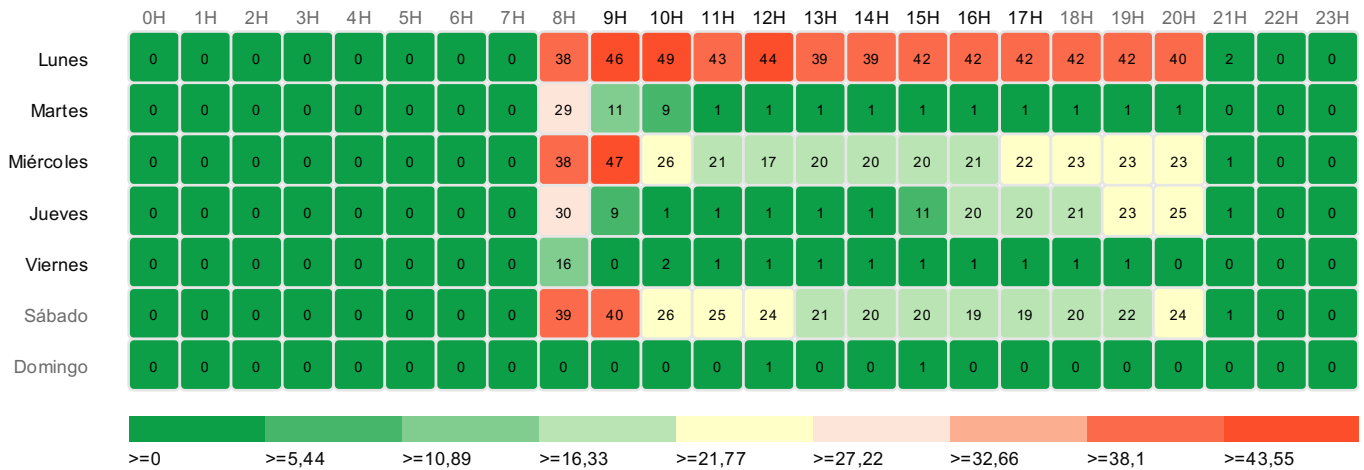


Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

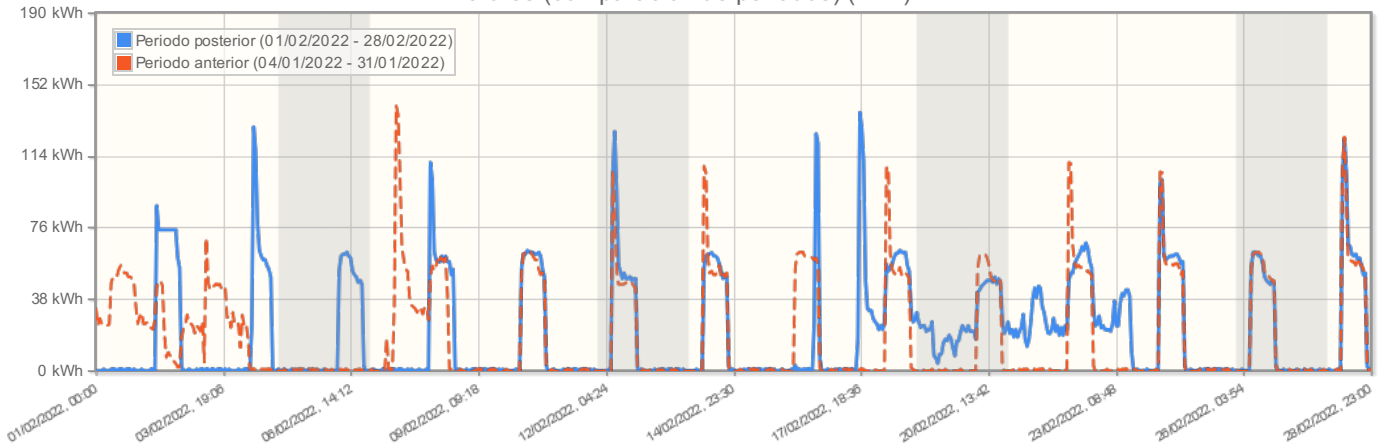


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.511,66 kWh (+12,49 %)	▼ -3,66 kWh (-2,6 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

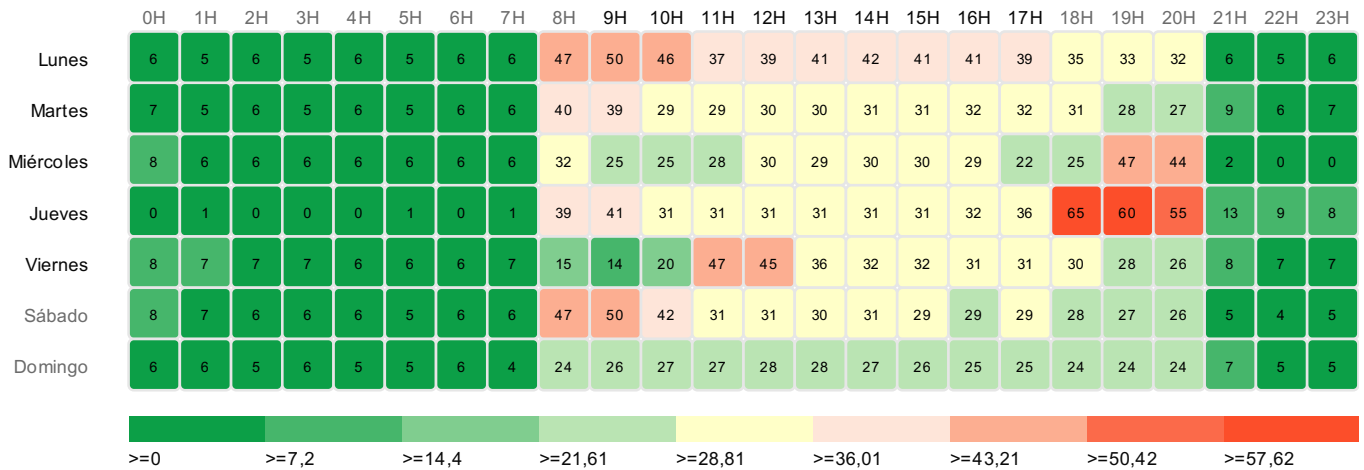


Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

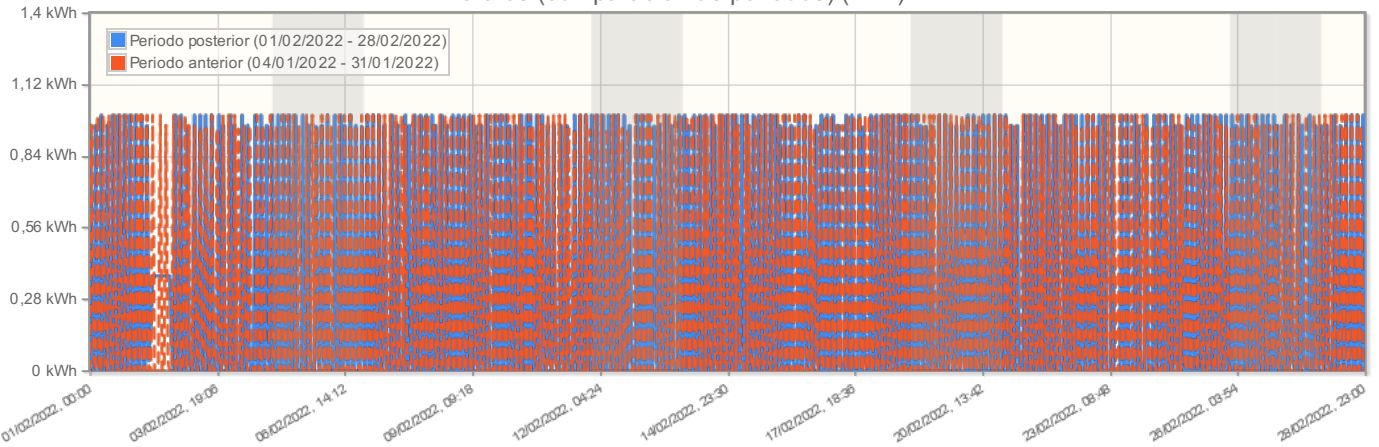


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -10 kWh (-4,33 %)	⬇ 0 kWh (0 %)	⬆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

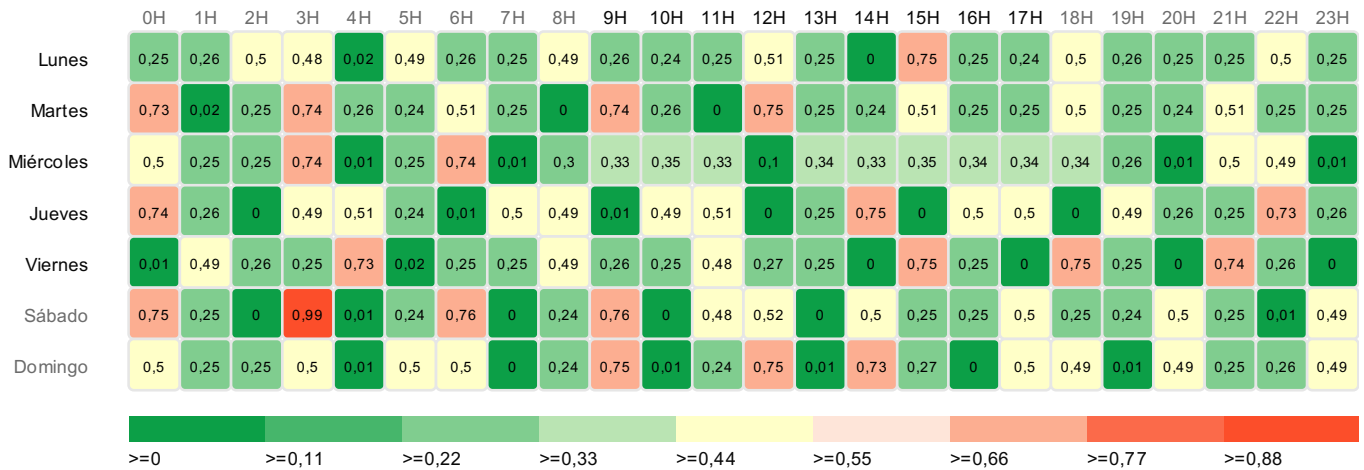


Enfriadora 4 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

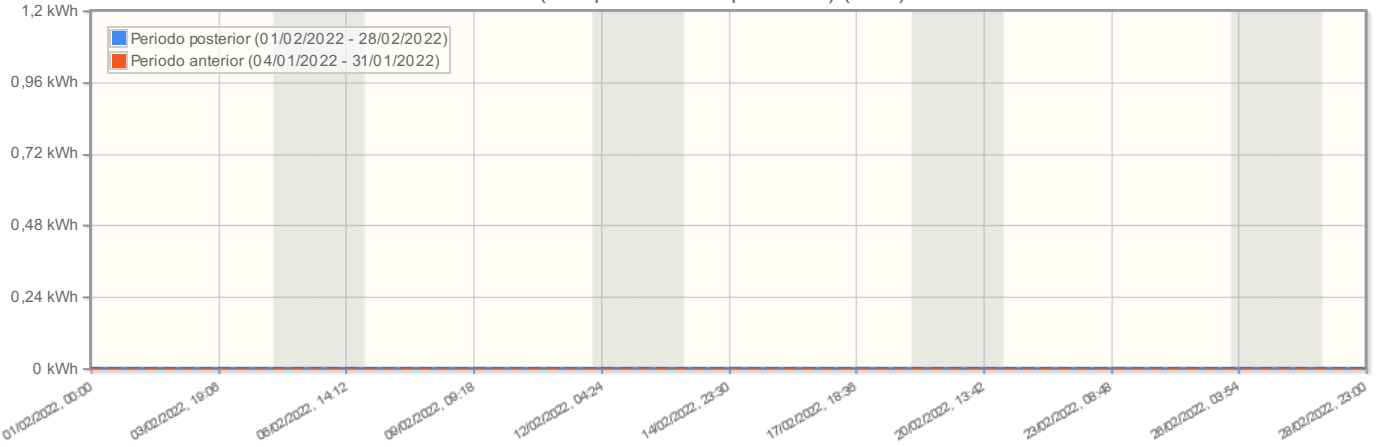

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

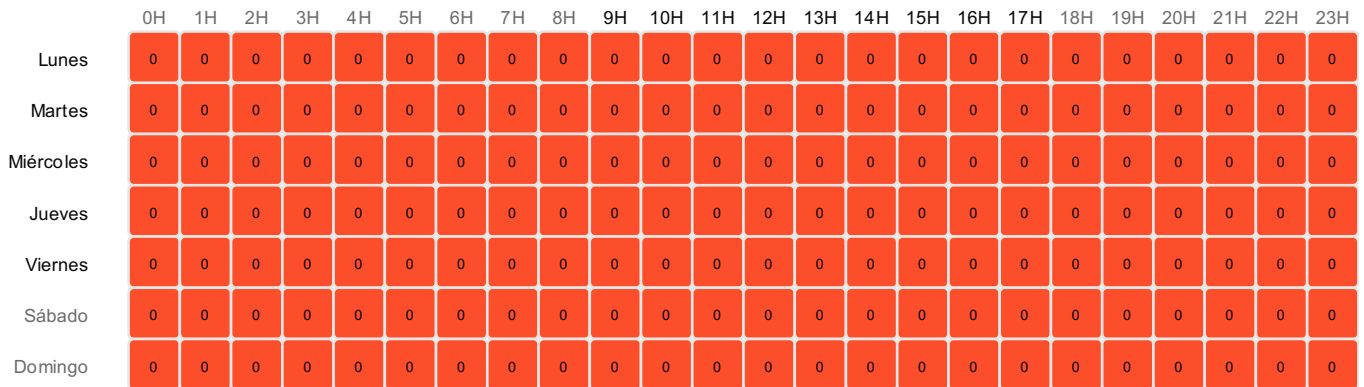

>=0


Enfriadora 5 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

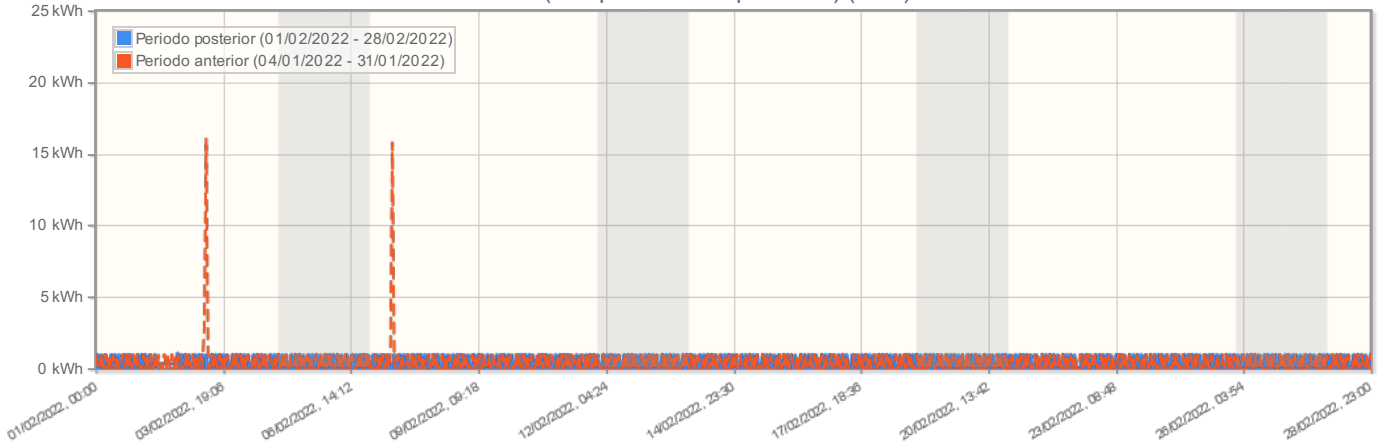


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -36 kWh (-10,78 %)	▼ -15,01 kWh (-93,18 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

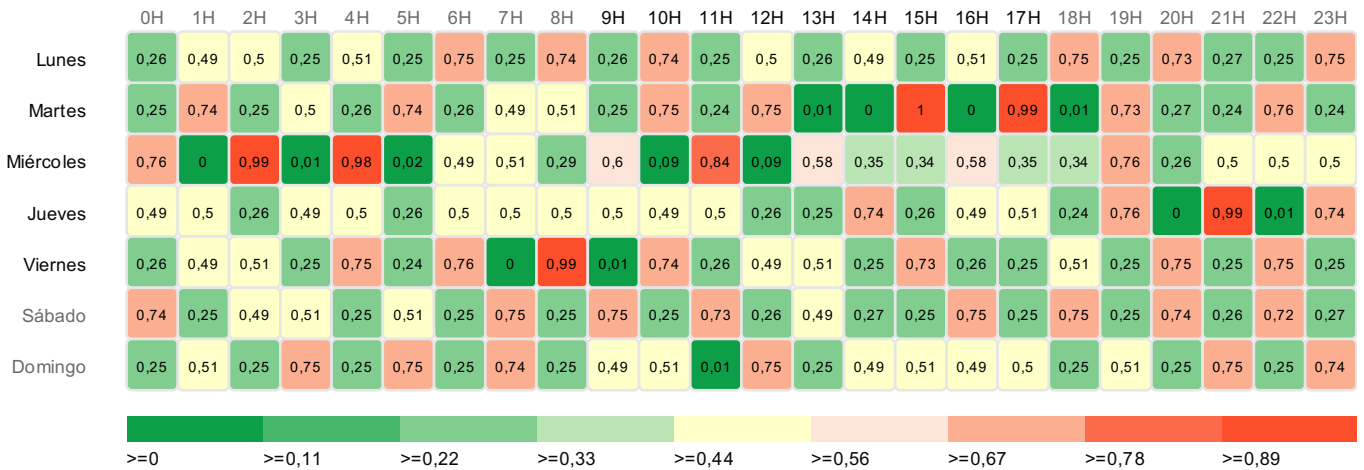


Enfriadora Equipo Técnico (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

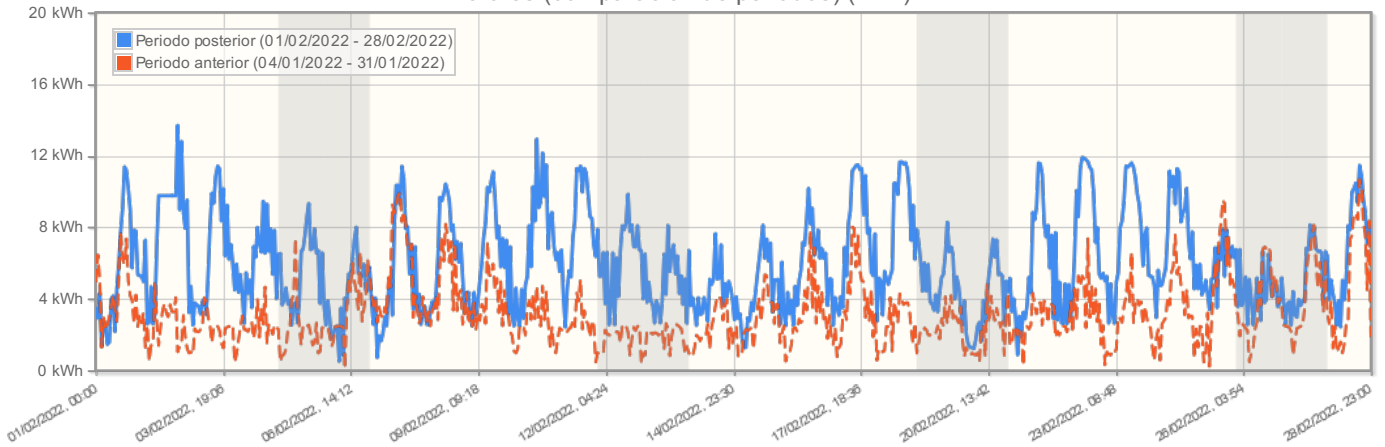


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.896,06 kWh (+88,02 %)	▲ +3,03 kWh (+28,4 %)	▲ +0,43 kWh (+370,95 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

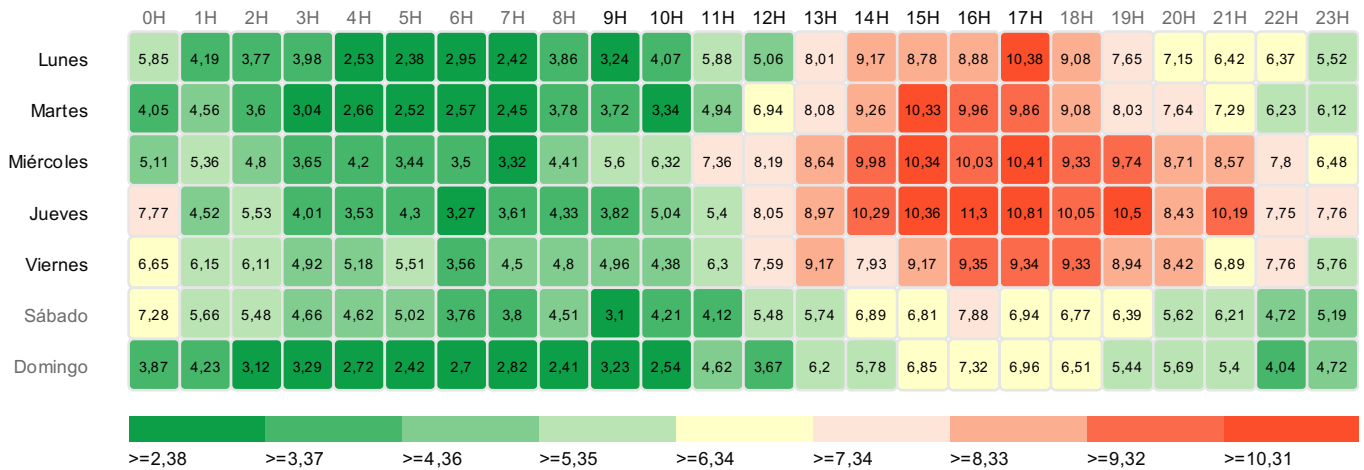


Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

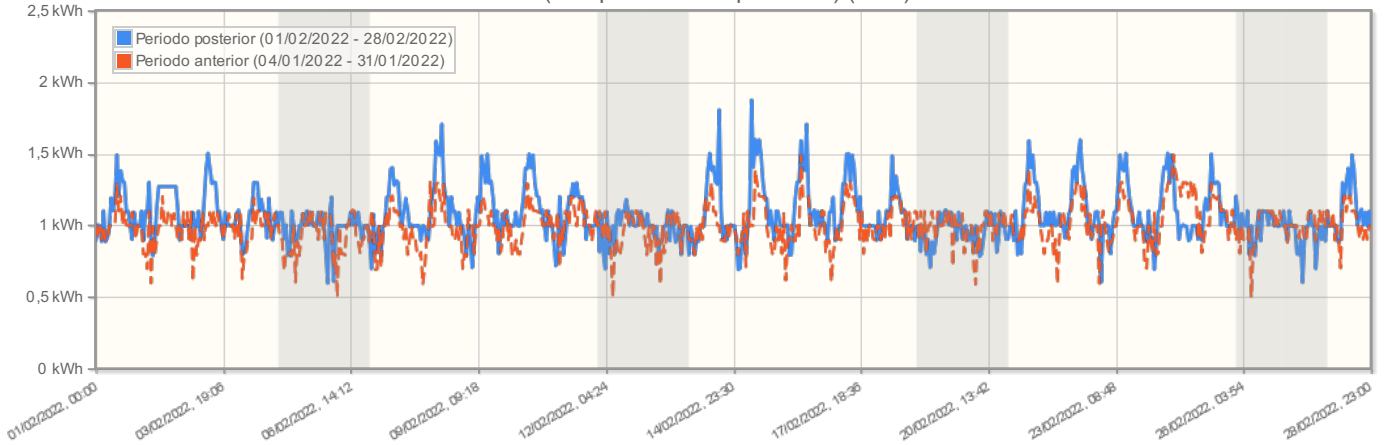


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +46,89 kWh (+6,97 %)	▲ +0,38 kWh (+25,69 %)	▲ +0,1 kWh (+20,05 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

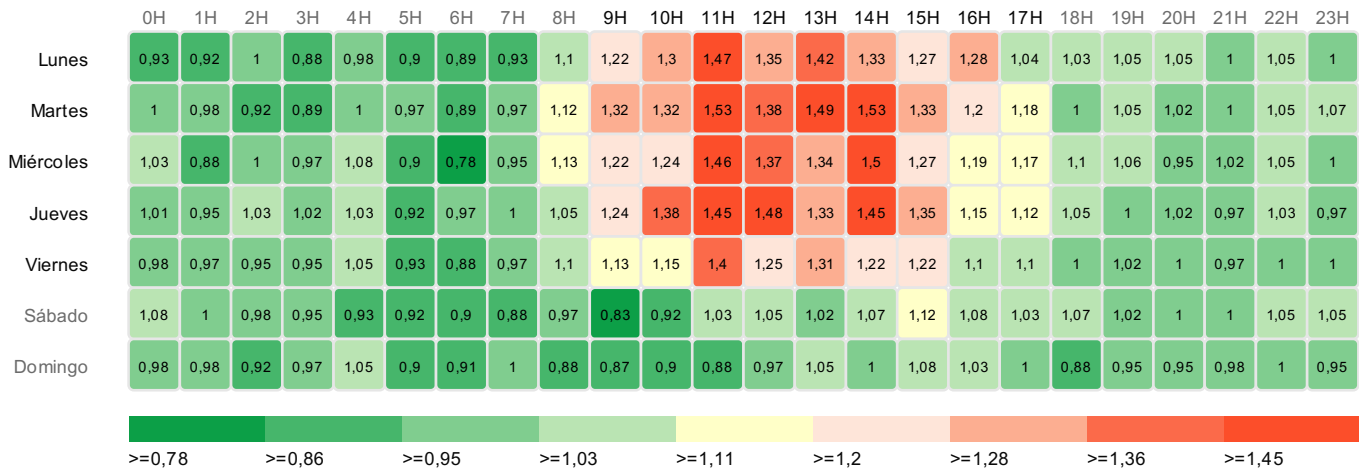


PL2 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

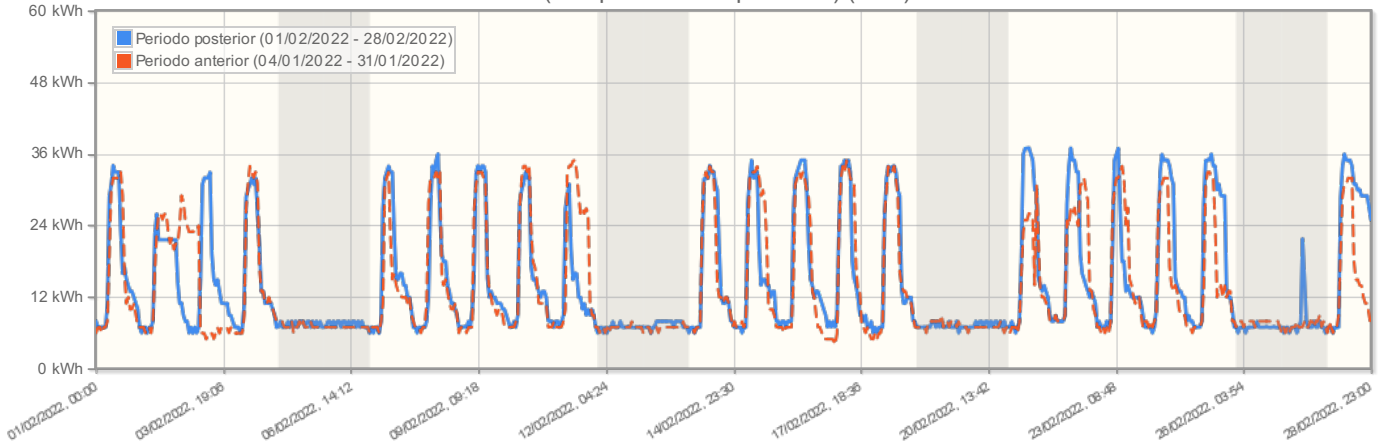


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +423,79 kWh (+4,64 %)	▲ +2,05 kWh (+5,85 %)	▲ +1,95 kWh (+48,07 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

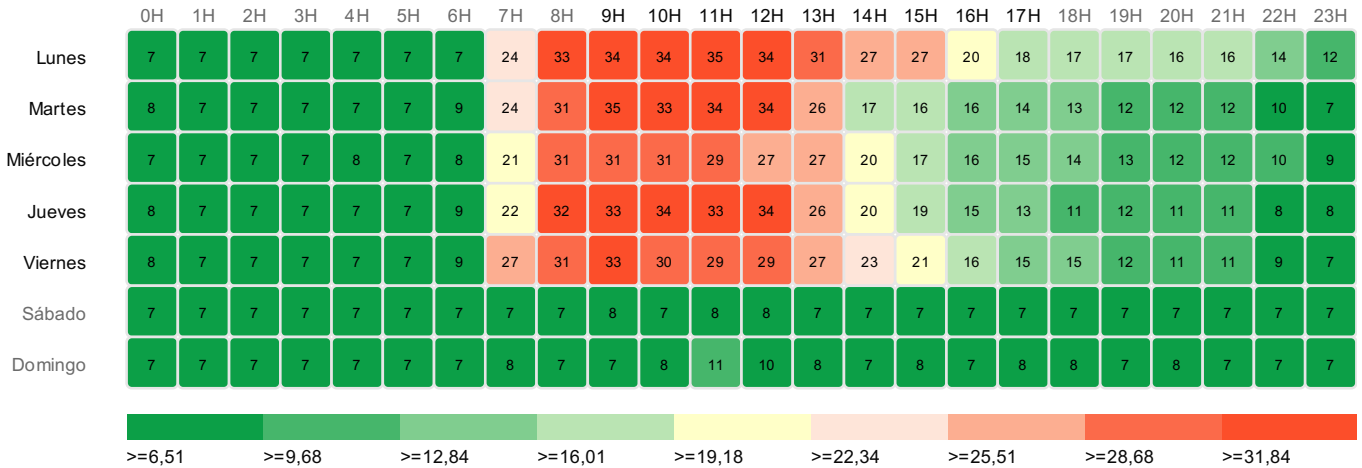

PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

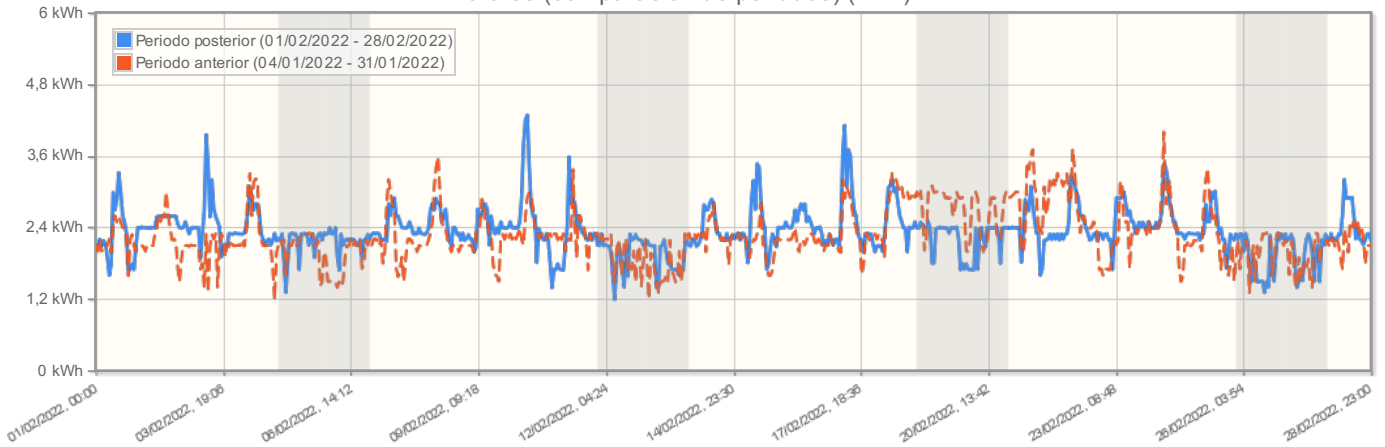

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +41,29 kWh (+2,7 %)	▲ +0,29 kWh (+7,15 %)	▲ +0 kWh (+0,21 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	2,23	2,24	2,31	2,27	2,25	2,25	2,27	2,15	2,47	2,74	2,78	2,75	2,91	2,86	2,55	2,35	2,37	2,11	2,12	2,22	2,28	2,3	2,3	2,25
Martes	2,23	2,22	2,3	2,2	2,27	2,23	2,18	2,03	2,29	2,99	2,95	2,9	3,15	3,03	2,64	2,55	2,48	2,05	2	2,04	2,15	2,25	2,27	2,32
Miércoles	2,33	2,35	2,3	2,35	2,35	2,3	2,3	2,15	2,41	2,68	2,7	2,72	2,75	2,8	2,65	2,48	2,6	2,48	2,42	2,39	2,38	2,45	2,38	2,37
Jueves	2,35	2,31	2,42	2,35	2,33	2,35	2,37	2,22	2,52	3,21	3,94	3,56	3,24	3,1	2,75	2,6	2,36	2,35	2,18	2,2	2,14	2,22	2,27	2,18
Viernes	2,07	2,11	2,07	2,12	2,1	2,07	2,08	2,27	2,62	3,06	2,81	2,95	2,88	2,82	2,66	2,4	2,36	2,25	2,25	2,03	2,2	2,27	2,31	2,29
Sábado	2,26	2,23	2,34	2,15	1,96	2,17	2,27	2,13	1,81	1,8	2,05	1,92	2,05	1,97	1,9	2,03	1,9	2,05	2,29	2,04	2,1	2,22	2,26	2,07
Domingo	2,13	2,08	2,14	2,11	2,07	2,1	2,1	1,88	1,55	2,04	2,08	2,03	2,07	2,15	2,17	2,13	2,07	1,93	2,05	2,05	1,73	2,12	2,21	2,29

>=1,55	>=1,82	>=2,08	>=2,35	>=2,61	>=2,88	>=3,14	>=3,41	>=3,67


PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

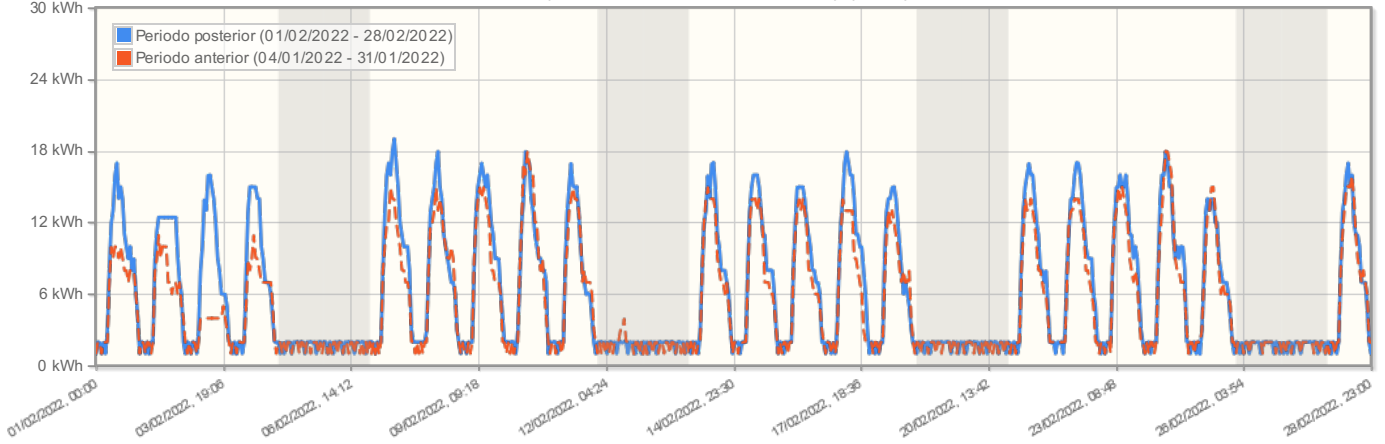


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +560,05 kWh (+15,78 %)	▲ +1,04 kWh (+5,77 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

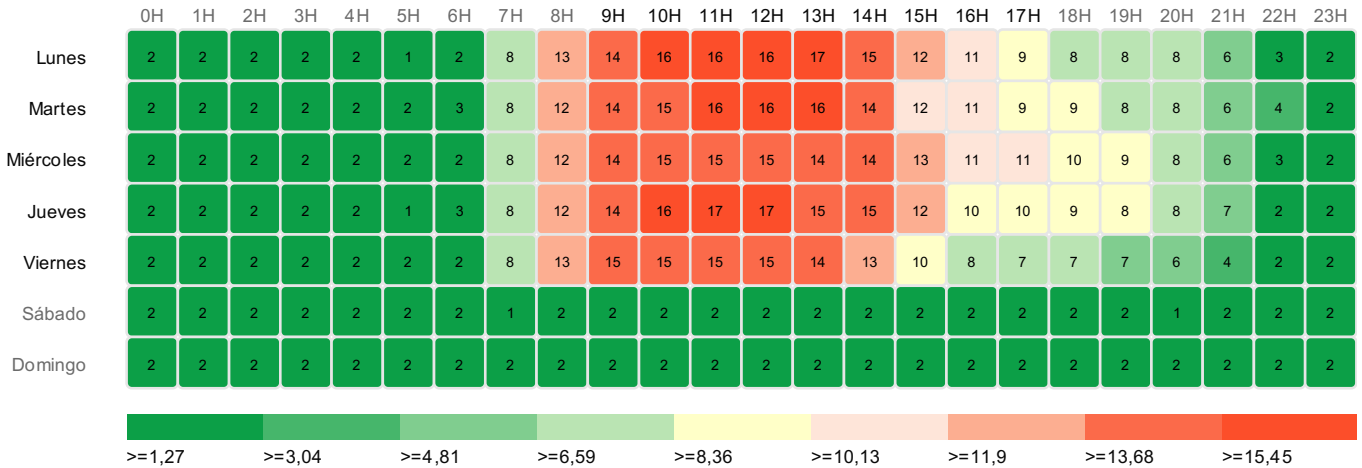


PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

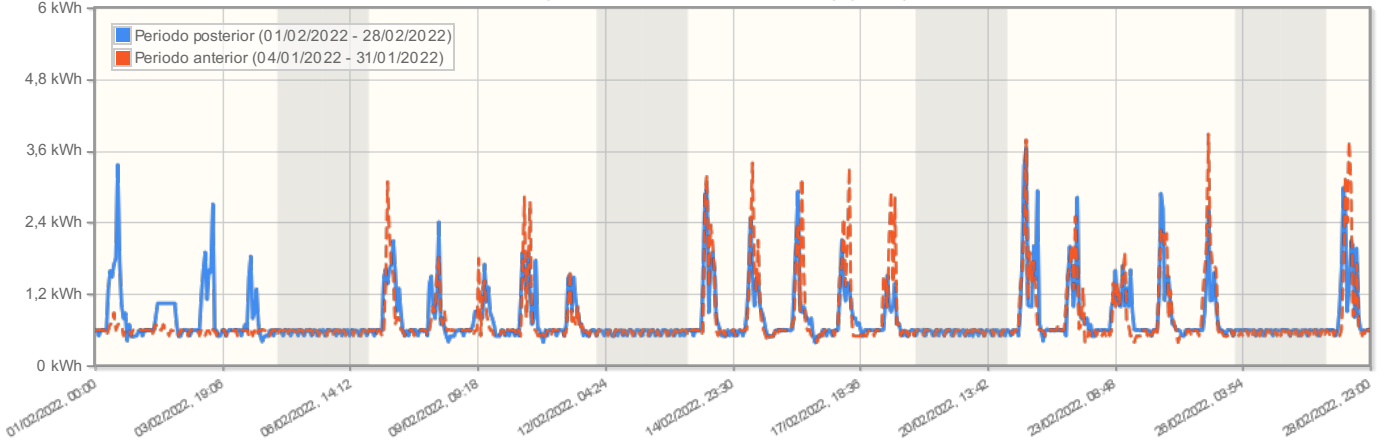


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +17,09 kWh (+3,34 %)	▼ -0,24 kWh (-6,17 %)	▼ -0 kWh (-0,02 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

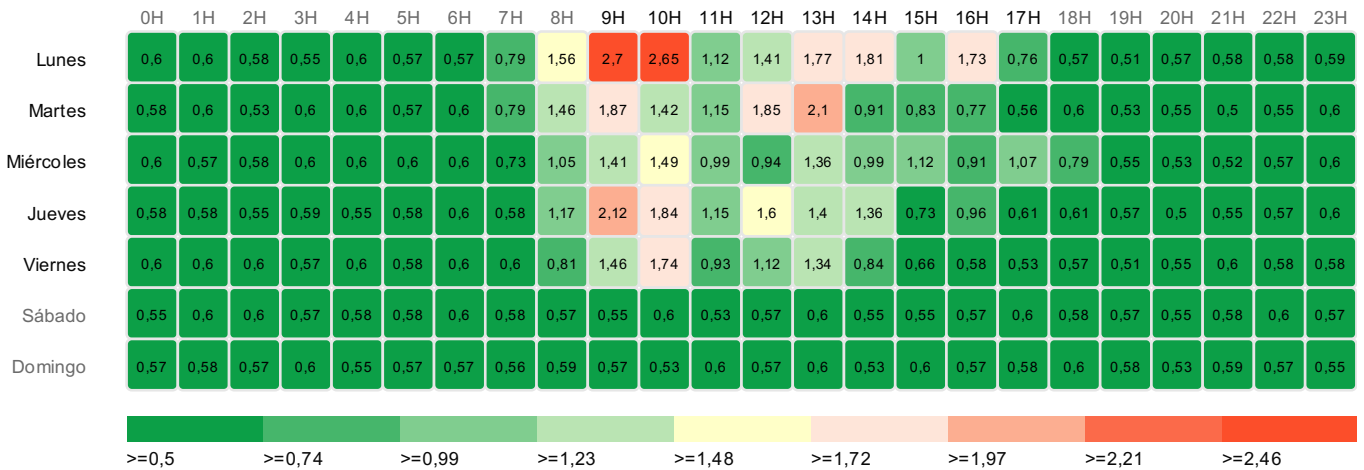


PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

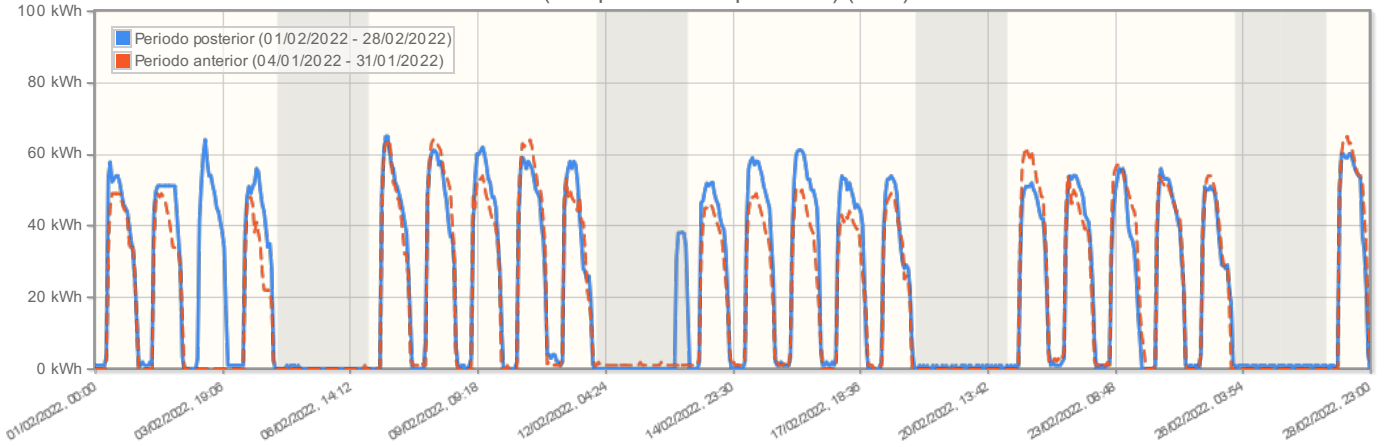


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.705 kWh (+13,26 %)	▲ +0,03 kWh (+0,05 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

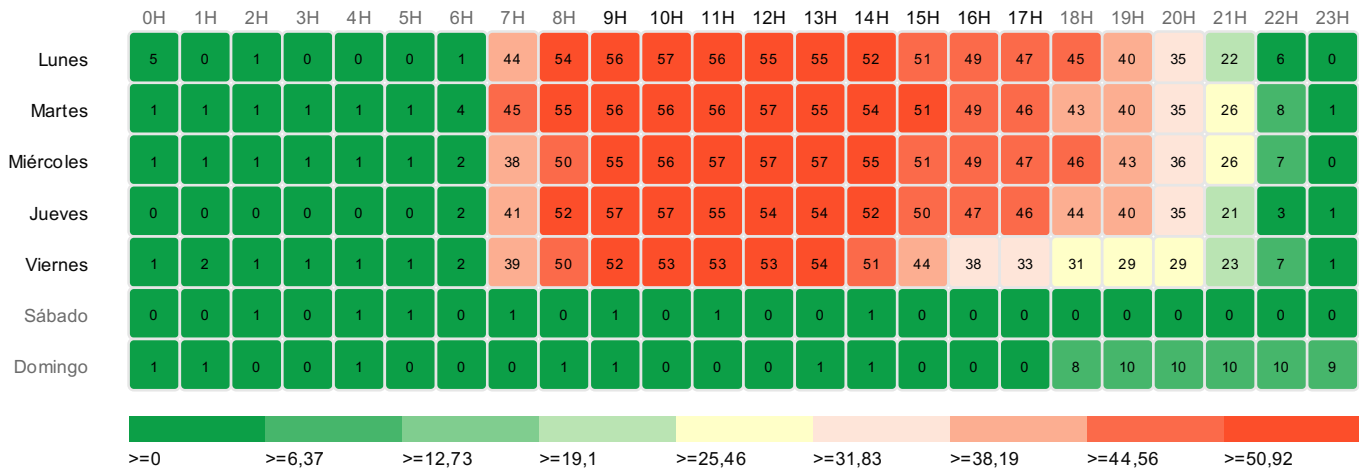


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

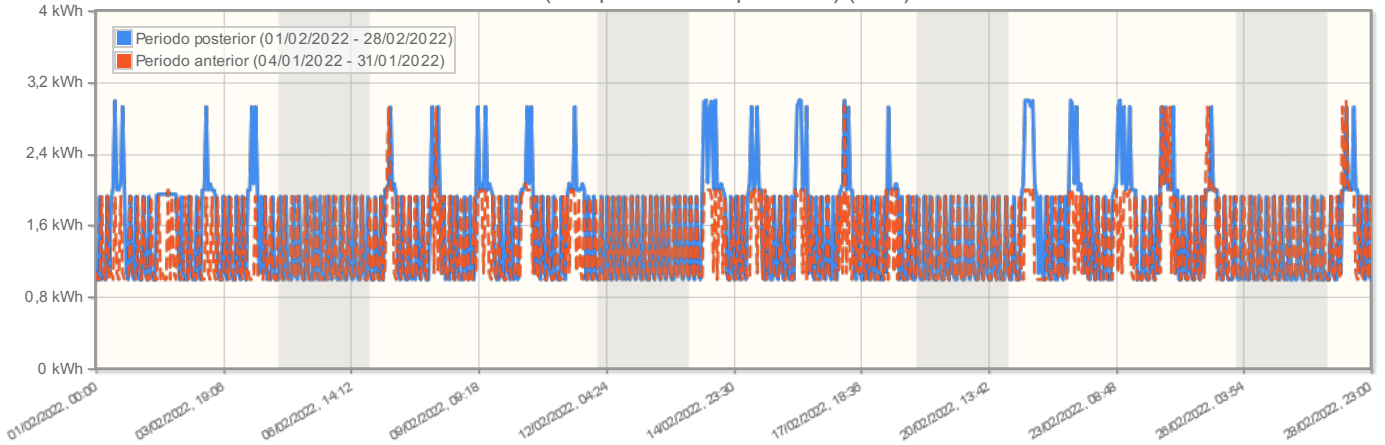


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +96,08 kWh (+10,35 %)	▲ +0 kWh (+0,14 %)	▼ -0 kWh (-0,41 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

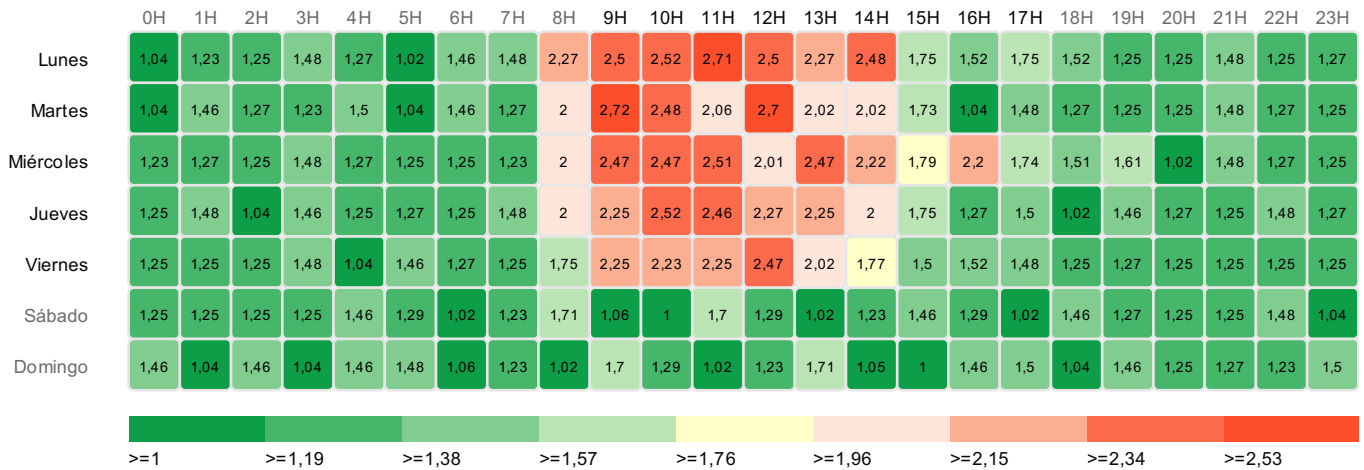


PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

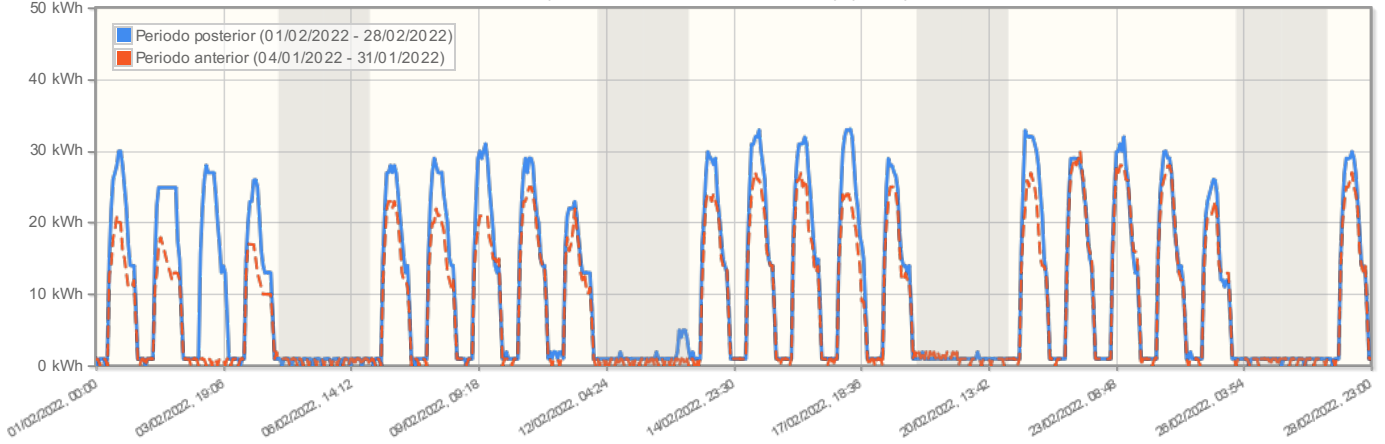


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.426,11 kWh (+26,5 %)	▲ +3,12 kWh (+10,41 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

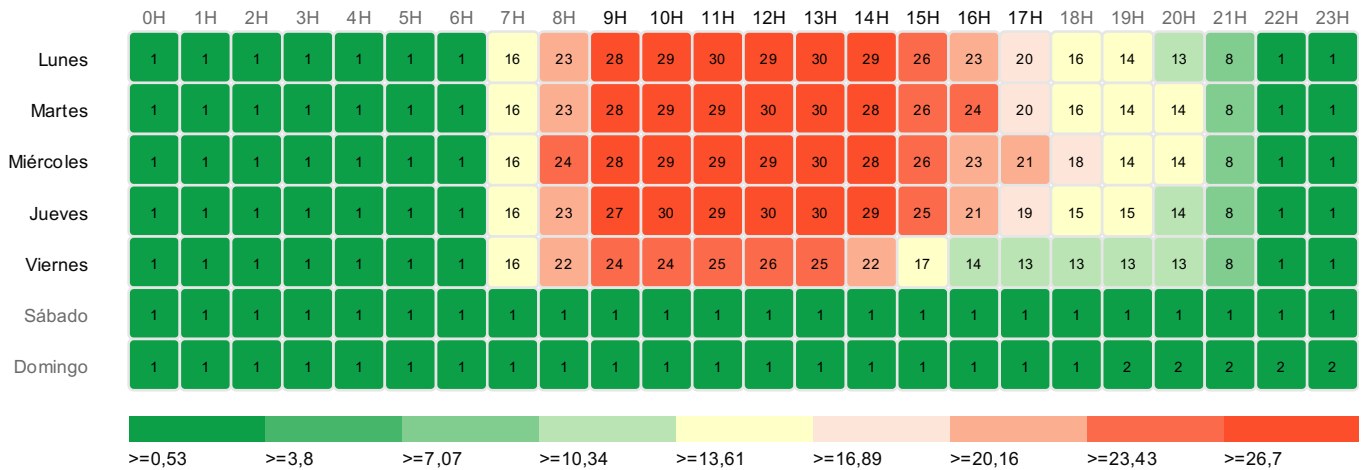


PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

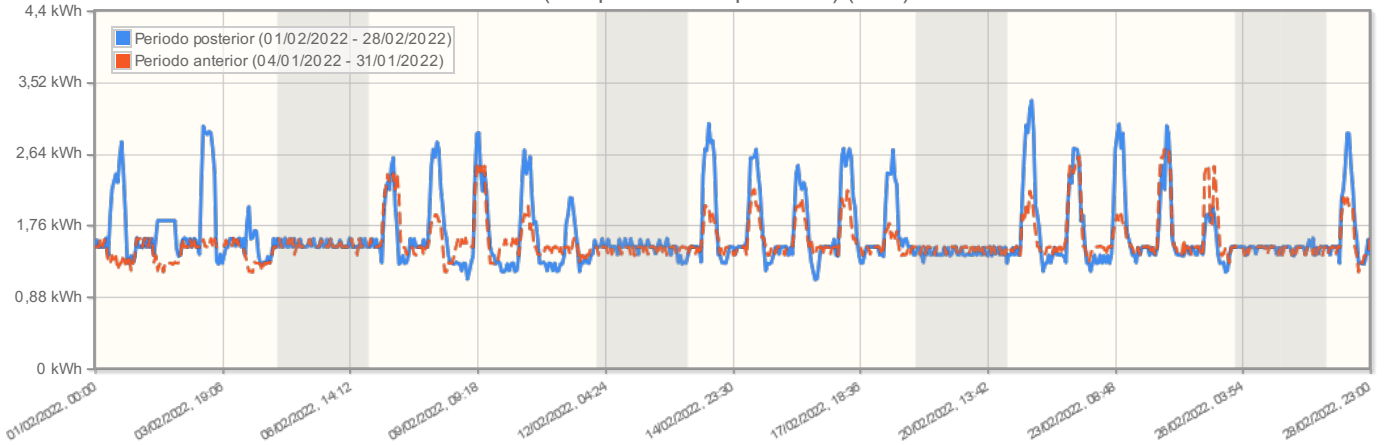


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +58,71 kWh (+5,59 %)	▲ +0,58 kWh (+21,42 %)	▼ -0,09 kWh (-7,61 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

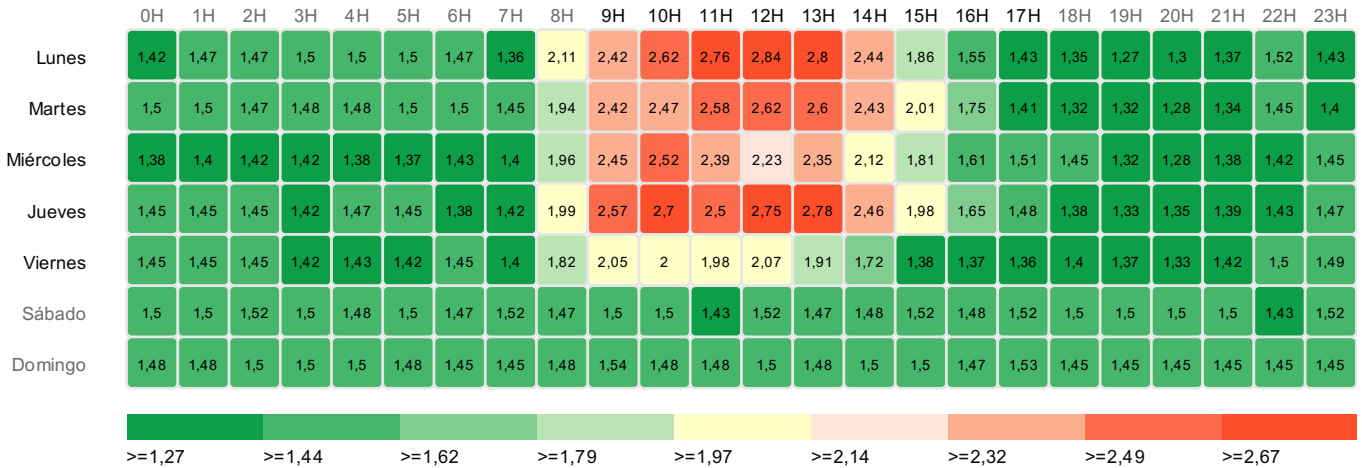


PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

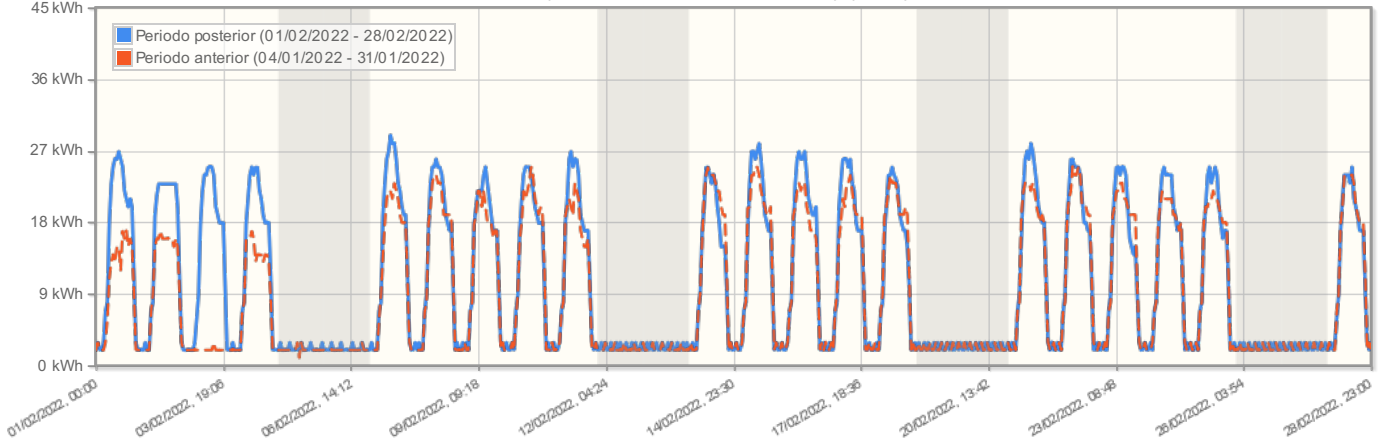


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +825,06 kWh (+13,46 %)	▲ +3,92 kWh (+15,63 %)	▲ +0,94 kWh (+89,46 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

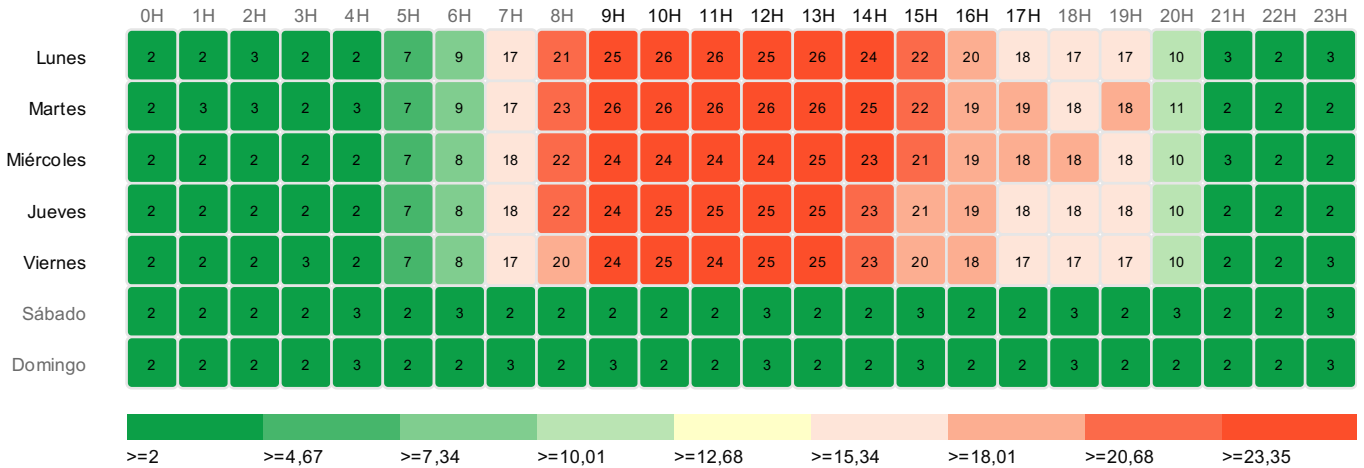


PL6 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

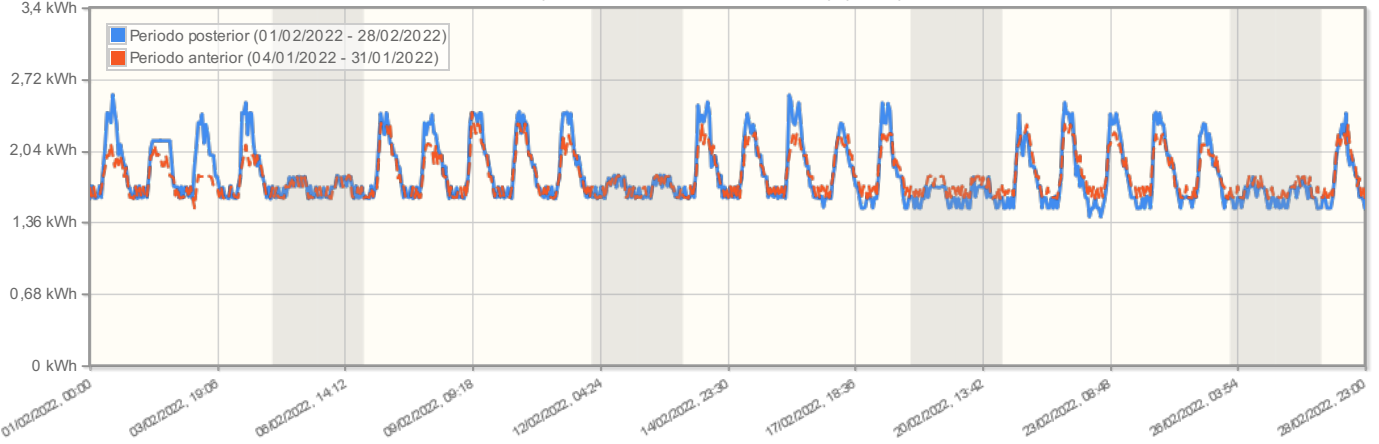


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +9,69 kWh (+0,8 %)	▲ +0,17 kWh (+6,91 %)	▼ -0,08 kWh (-5,55 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

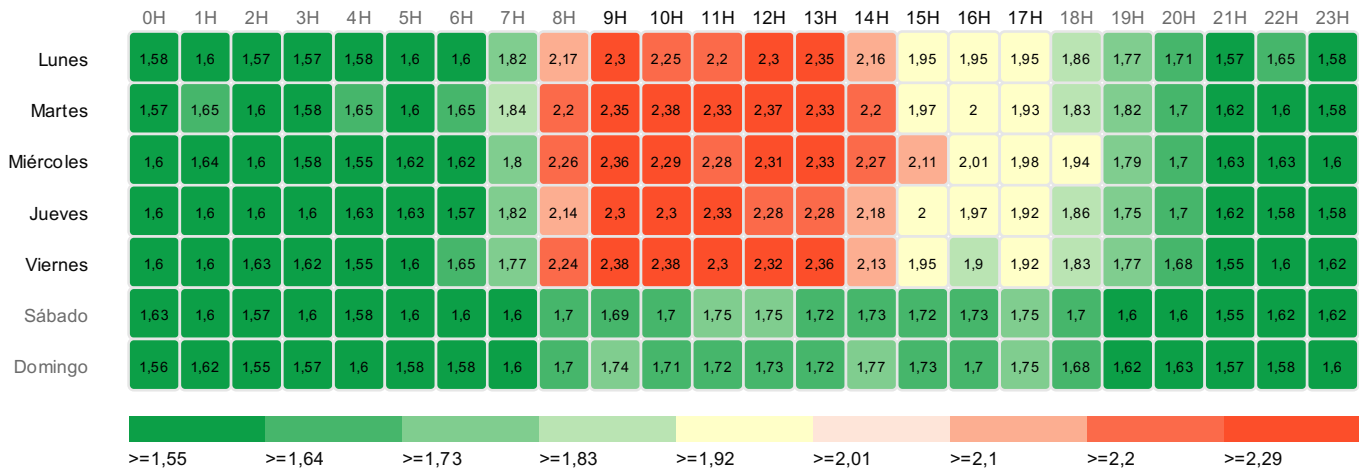


PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

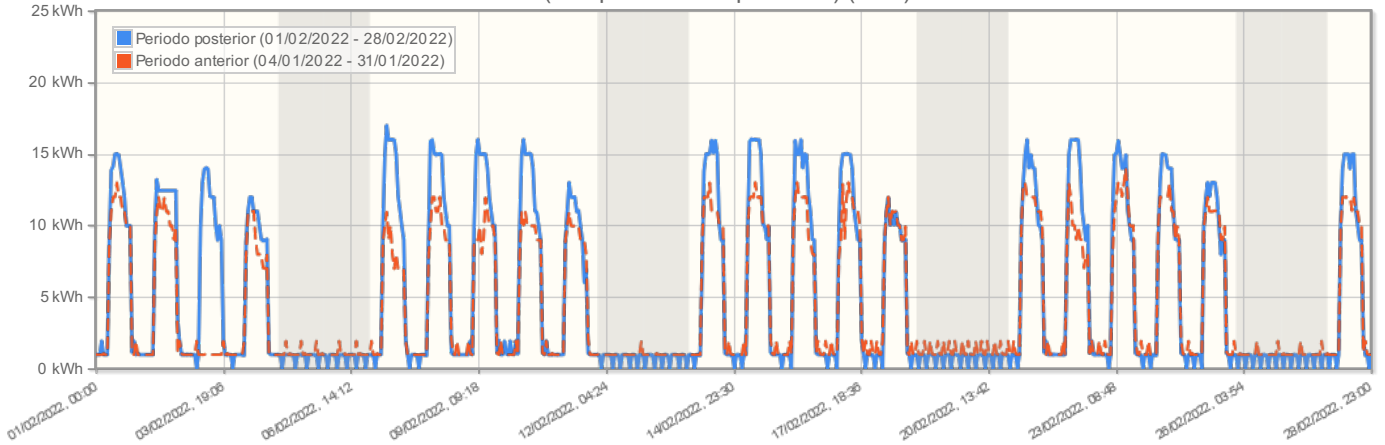


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +456,94 kWh (+15,84 %)	▲ +3 kWh (+21,4 %)	▼ -0,99 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

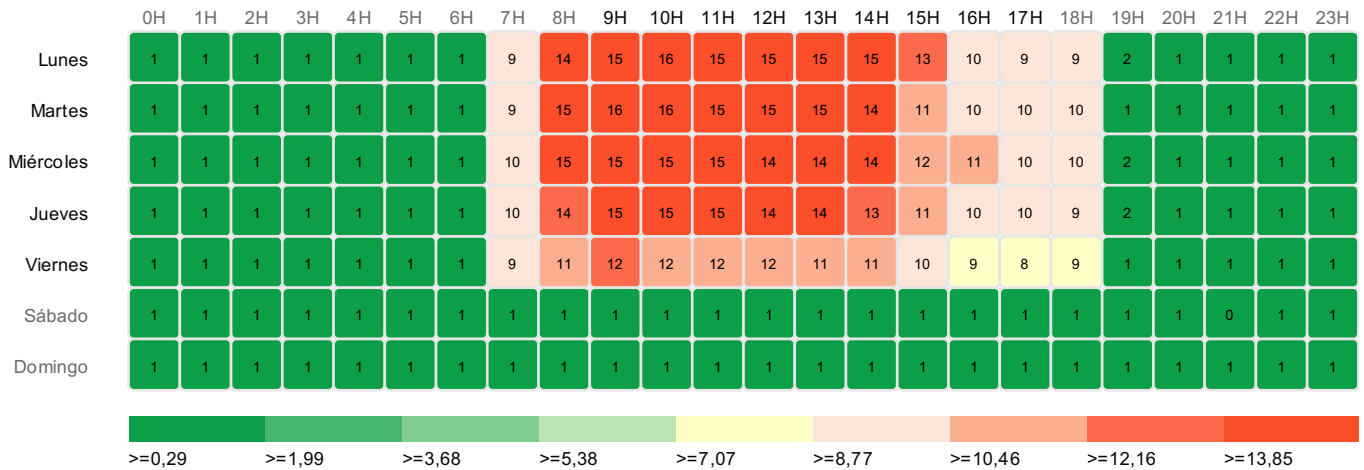


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

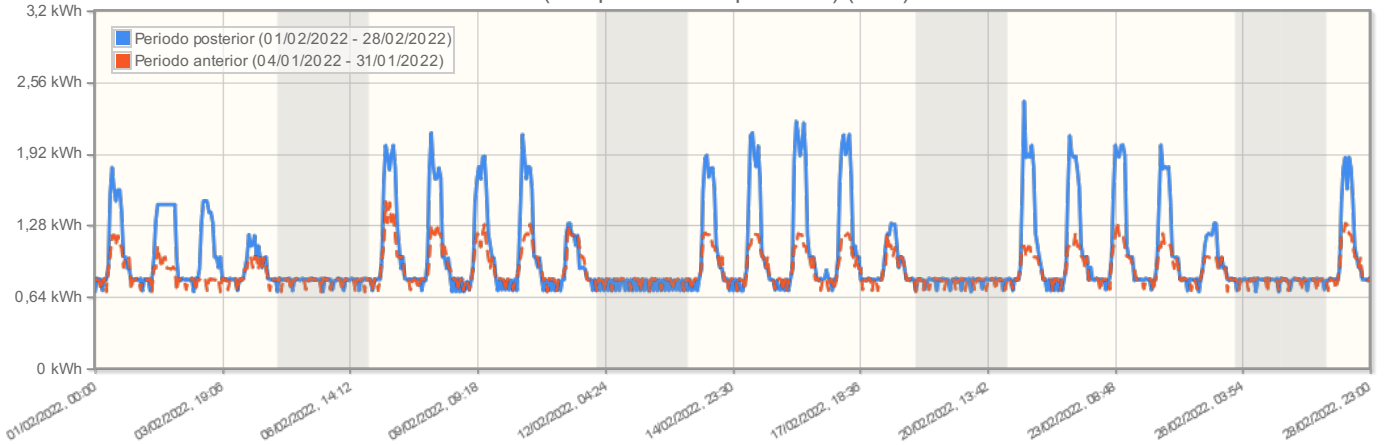


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +79,81 kWh (+13,57 %)	▲ +0,9 kWh (+60,01 %)	▲ +0 kWh (+0,06 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

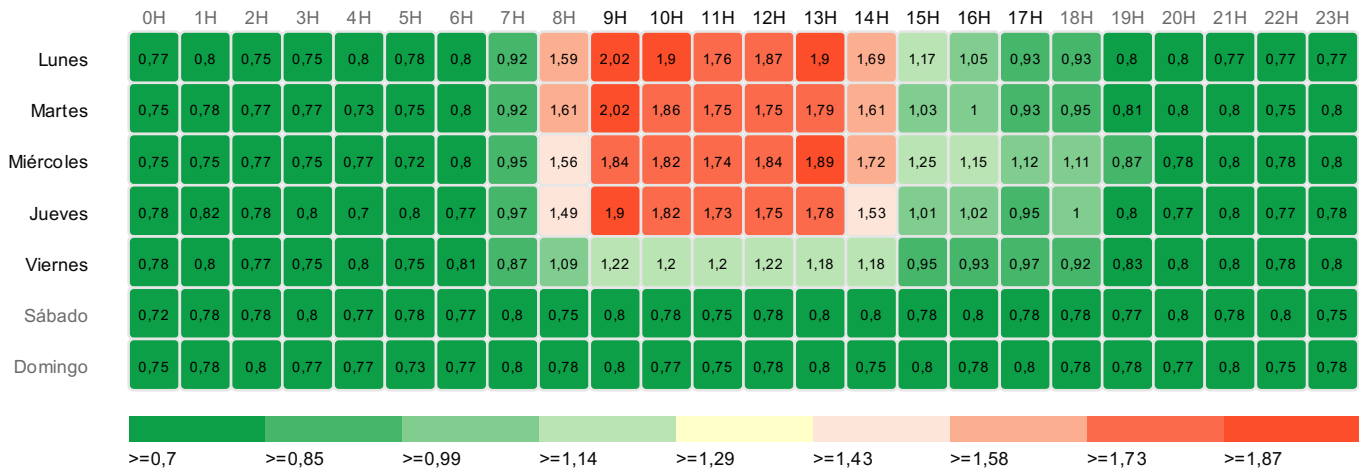


Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

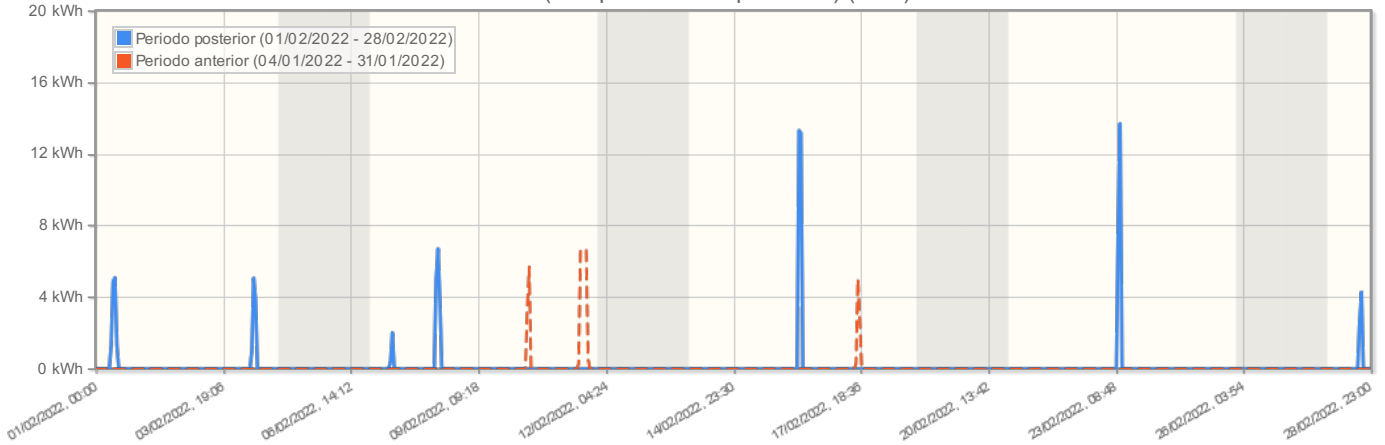


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +51 kWh (+114,09 %)	▲ +7,01 kWh (+104,66 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

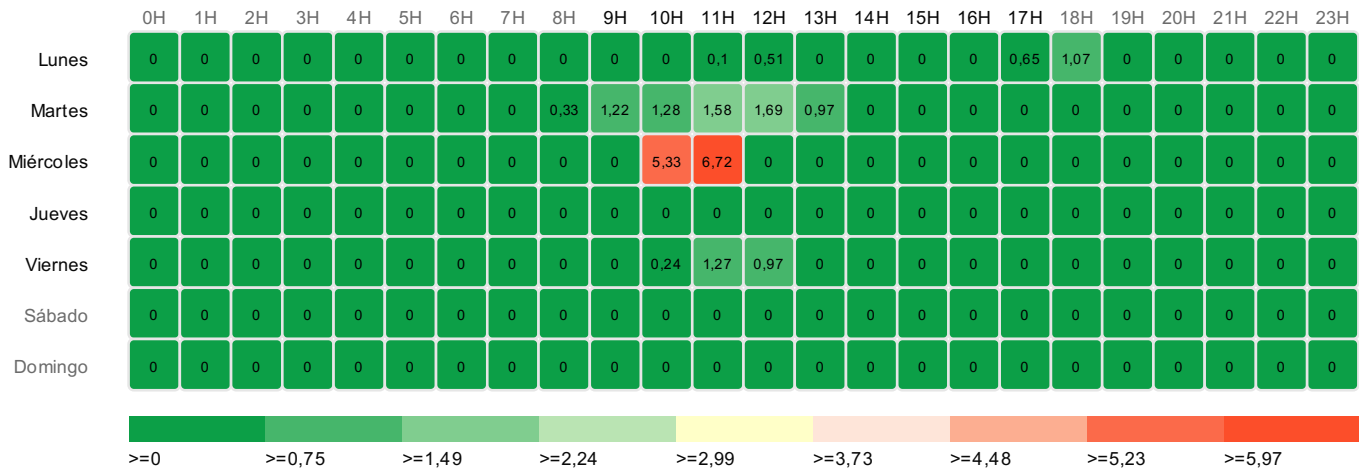


UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

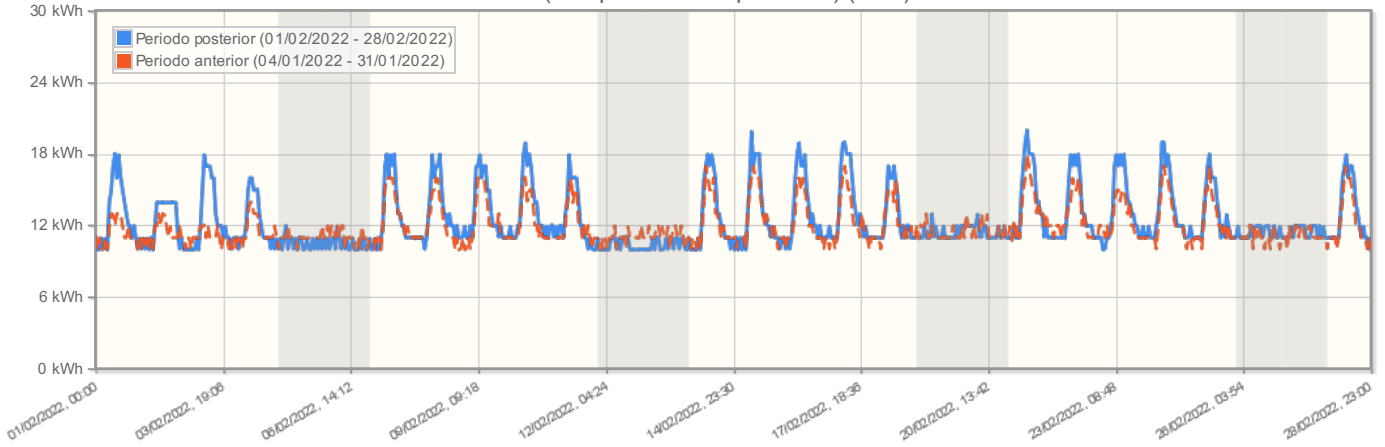


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +318,87 kWh (+3,98 %)	▲ +2,01 kWh (+11,2 %)	▲ +0 kWh (+0,02 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

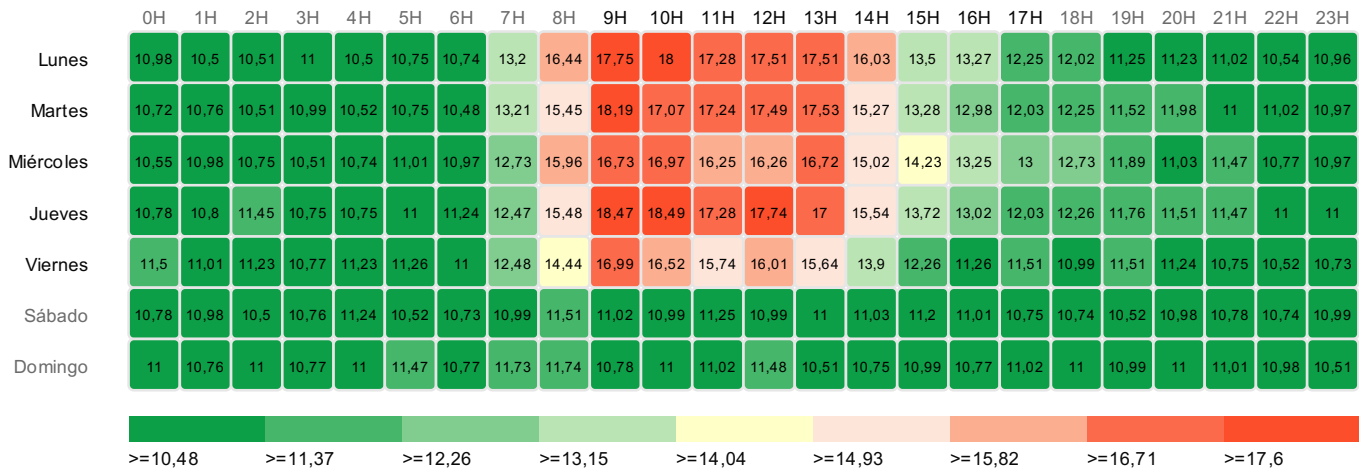


UPS 1/2 Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

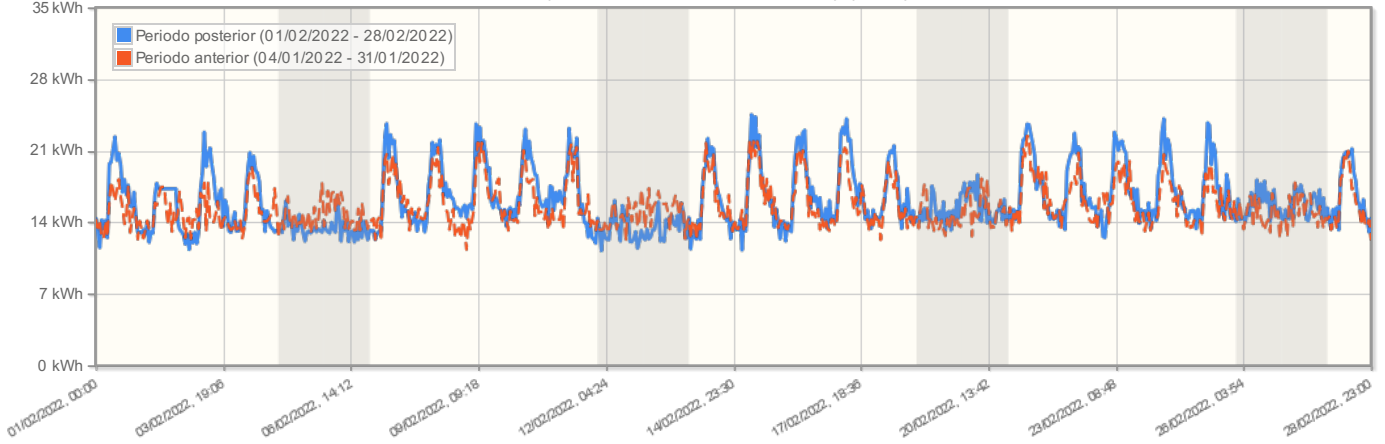

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +337,21 kWh (+3,21 %)	▲ +2,08 kWh (+9,24 %)	▼ -0,12 kWh (-1,04 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

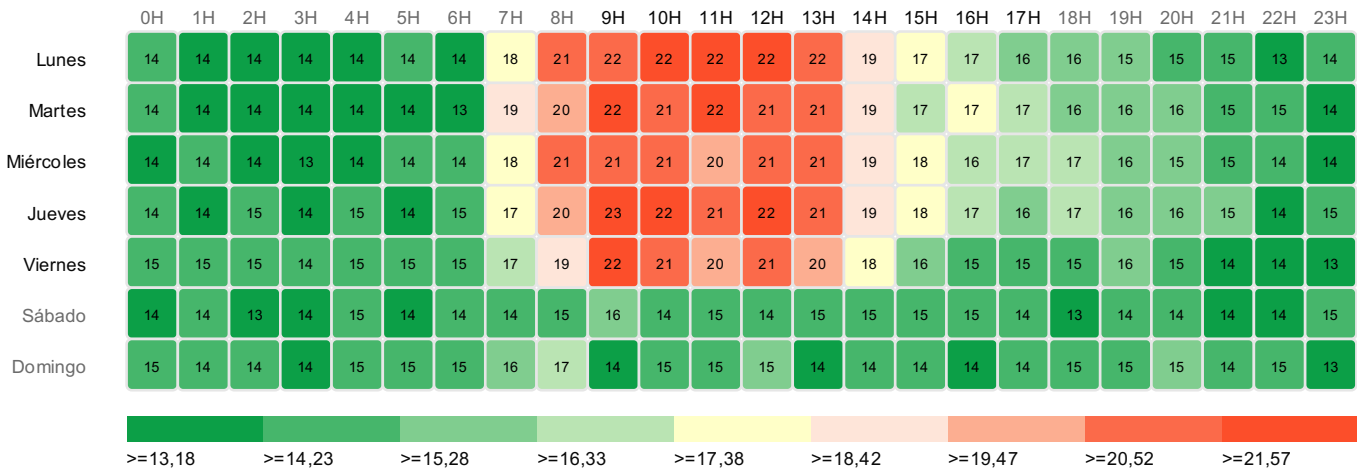

Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

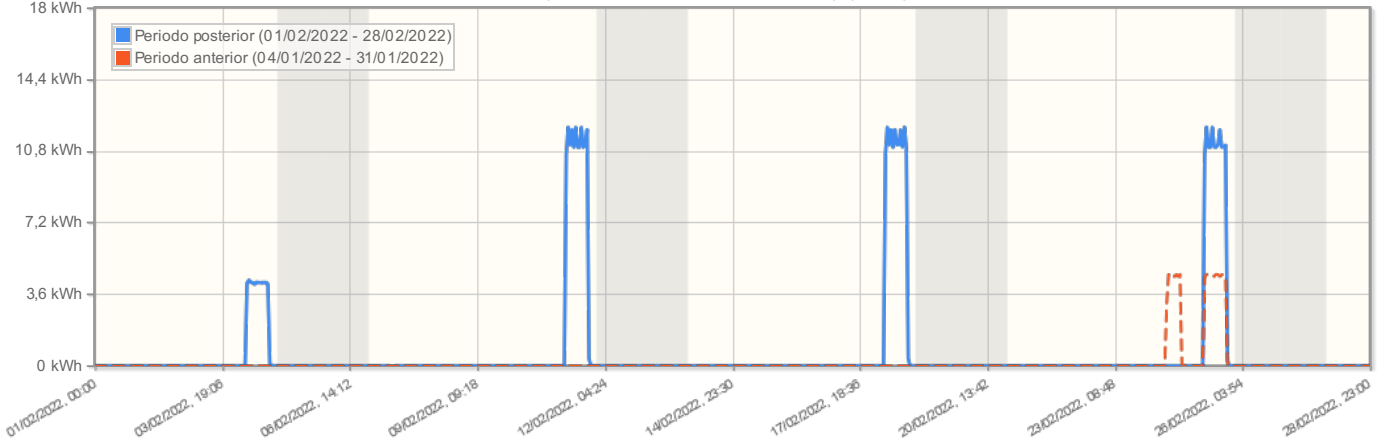


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +369,48 kWh (+410,89 %)	▲ +7,4 kWh (+160,53 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

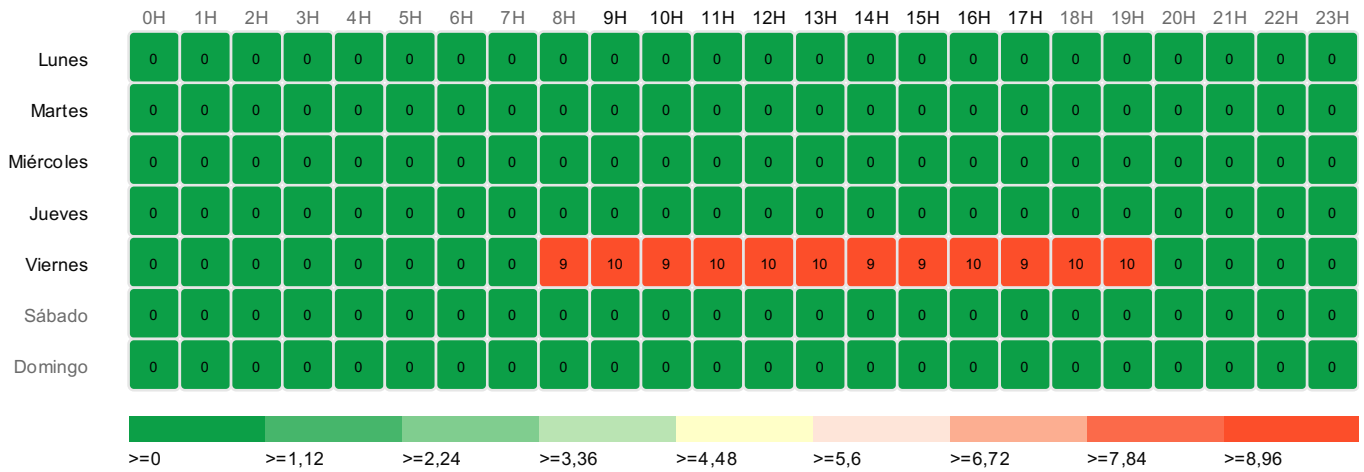


Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

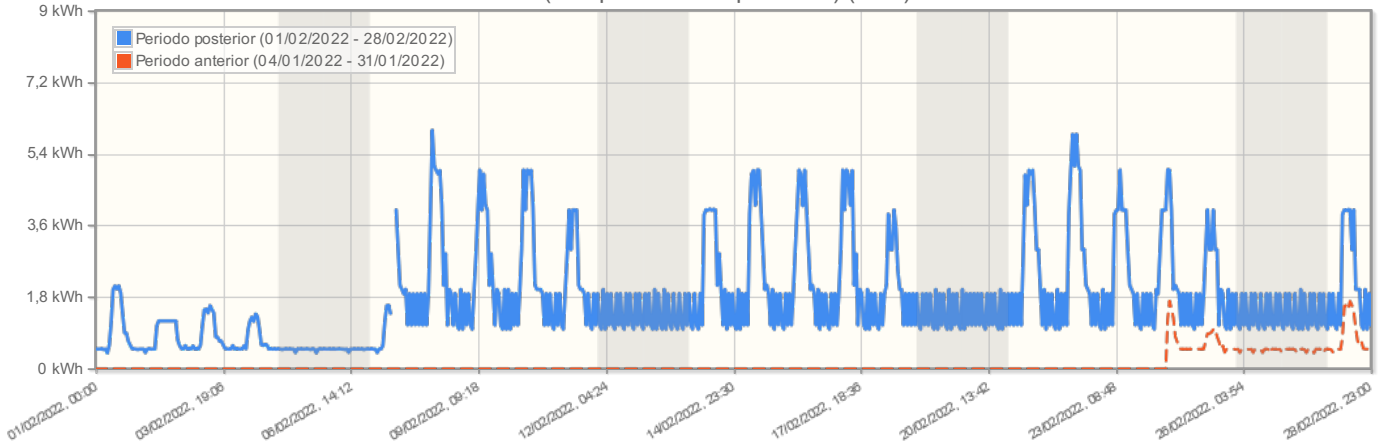


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.108,98 kWh (+1.602,83 %)	▲ +4,29 kWh (+251,22 %)	▲ +0,4 kWh (+17.316,67 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

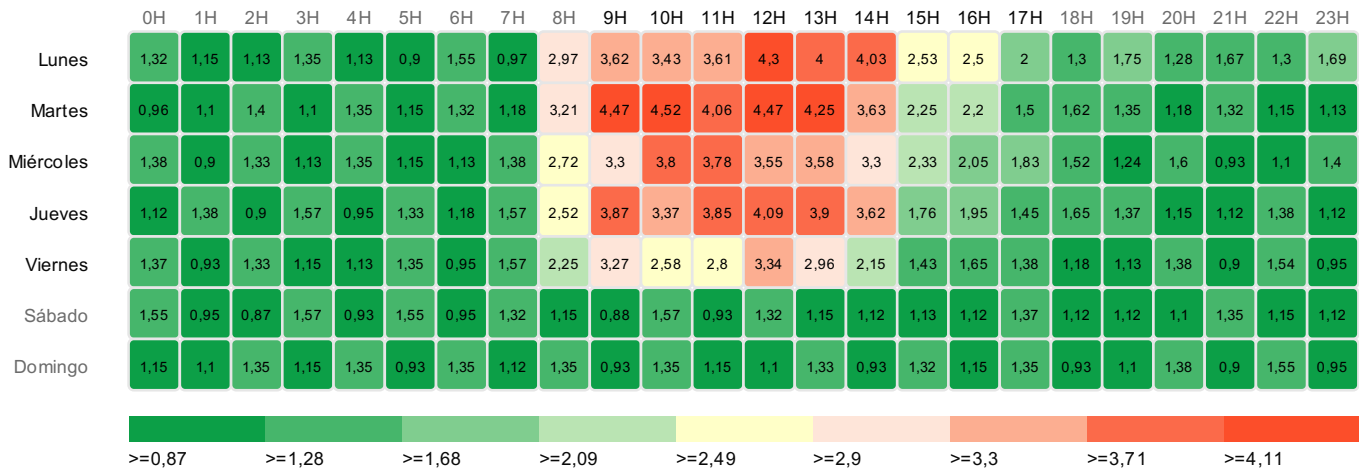


CL11 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

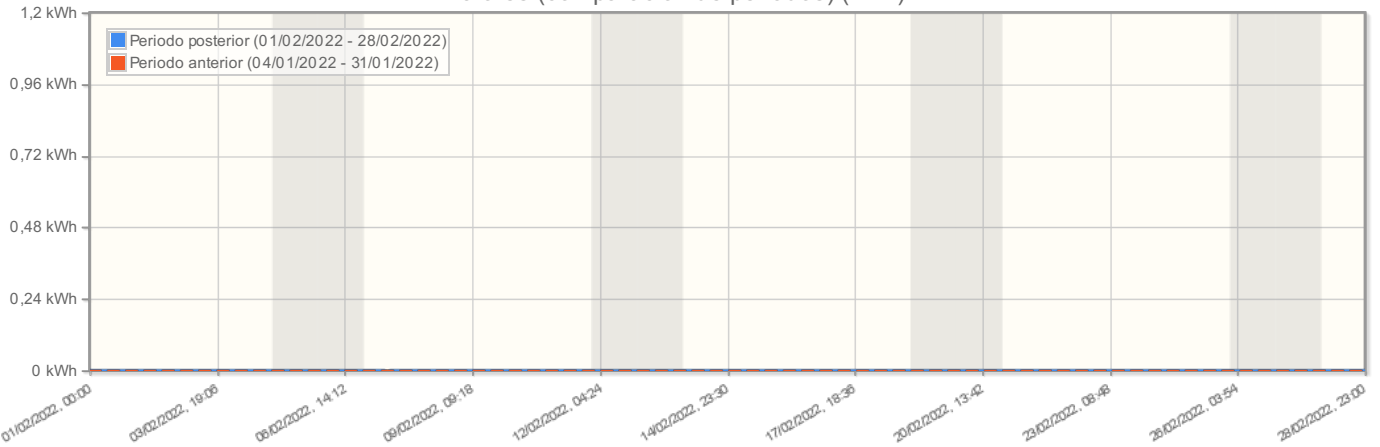

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

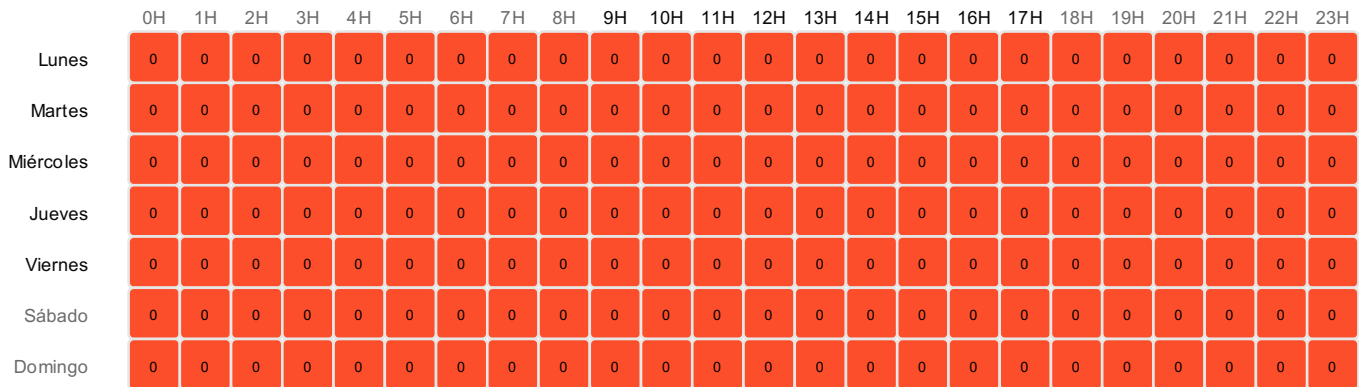

>=0

CL12 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

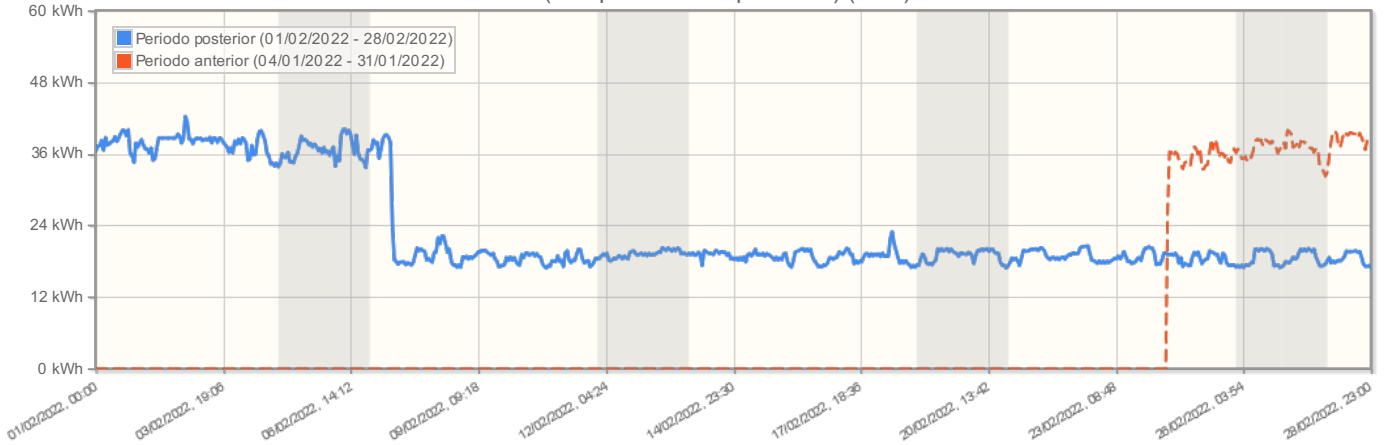

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +11.579,67 kWh (+290,81 %)	▲ +2,34 kWh (+5,86 %)	▲ +16,91 kWh (+97.007,58 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	22,85	23,13	23,55	23,3	23,35	22,78	22,9	23,13	24,3	24,38	24,43	24,21	20,84	19,28	19,42	19,31	19,18	19,4	19,14	18,64	18,26	18,21	17,89	18,05
Martes	23,18	23,66	23,53	23,85	23,35	24,02	23,03	23,55	23,66	23,54	24,3	24,29	24,78	24,78	25,43	25,5	24,87	24,88	23,99	23,03	22,22	22,93	22,74	22,83
Miércoles	23,05	23,07	23,21	23,21	22,65	22,74	22,17	22,61	23,58	24,11	24,25	24,28	24,41	24,49	24,31	23,95	23,97	23,65	23,28	23,29	22,98	22,79	22,76	24,16
Jueves	24,43	23,68	24,07	23,73	23,95	23,69	23,11	23,33	23,61	23,65	24,24	24,34	24,28	23,9	24,13	23,55	23,71	23,57	23,27	23,05	22,68	22,76	22,63	22,6
Viernes	22,75	23,48	23,61	23,9	23,67	23,58	23,18	23,56	23,05	22,69	24,22	24,2	23,68	24,27	24,47	23,98	23,39	23,28	22,85	22,36	21,58	21,59	21,65	21,88
Sábado	21,68	21,92	22,63	22,86	22,57	22,72	21,94	21,98	22,05	22,46	23,27	24,14	24,35	24,27	24,28	24,18	24,09	24,25	24,19	24,08	23,35	23,08	23,12	23
Domingo	23,16	23,07	23,16	23,15	23,24	23,43	22,39	23,15	23,21	24,48	25,15	24,98	24,86	25,03	24,84	24,37	23,96	24,64	23,66	23,2	22,38	22,22	21,96	22,57

>=17,89
>=18,74
>=19,58
>=20,43
>=21,27
>=22,12
>=22,96
>=23,81
>=24,65


CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

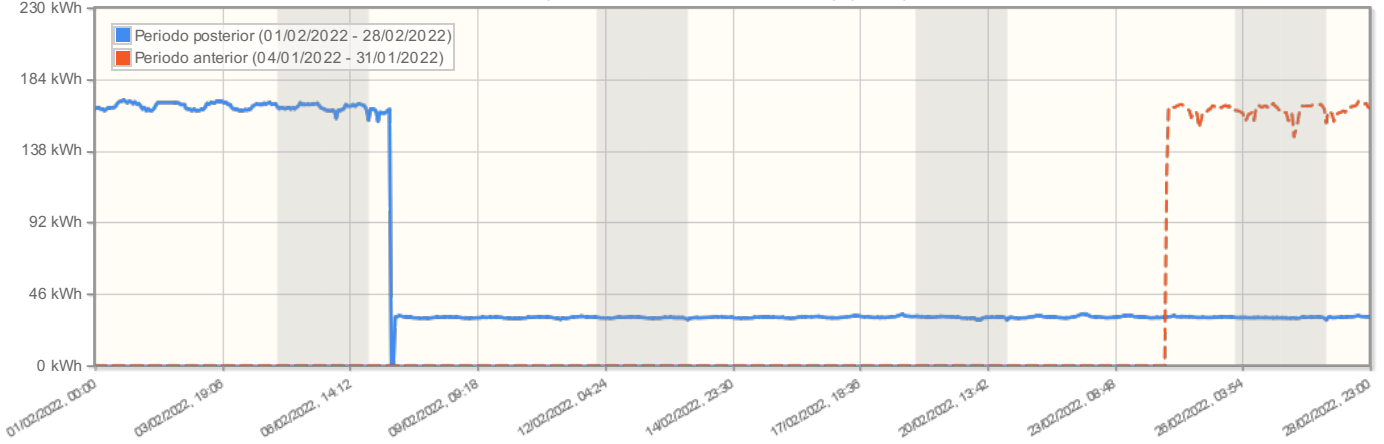


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +24.303,68 kWh (+136,79 %)	▲ +0,75 kWh (+0,44 %)	▼ -0,08 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

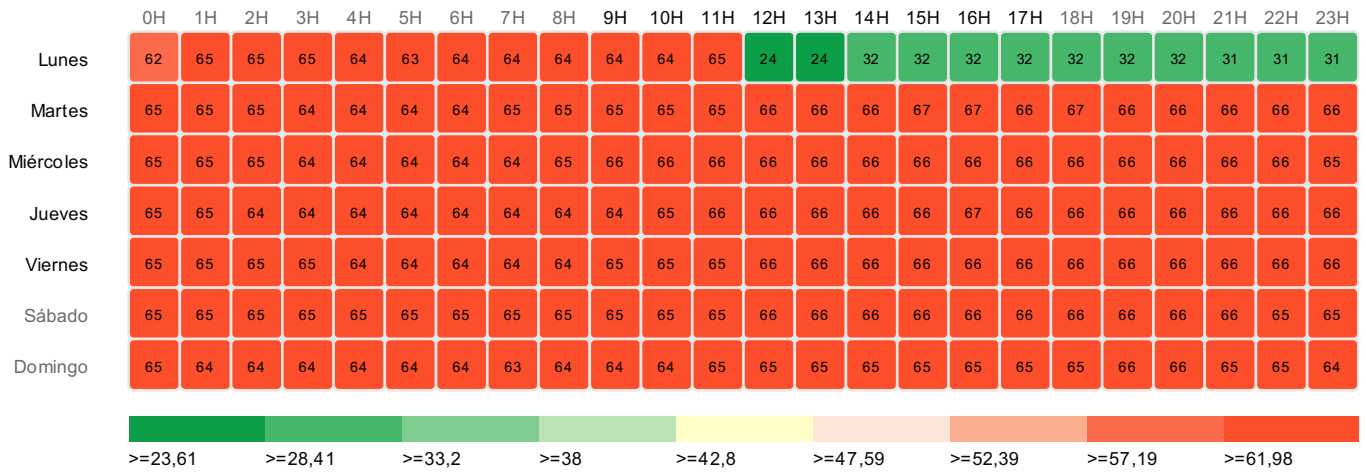

CL16 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

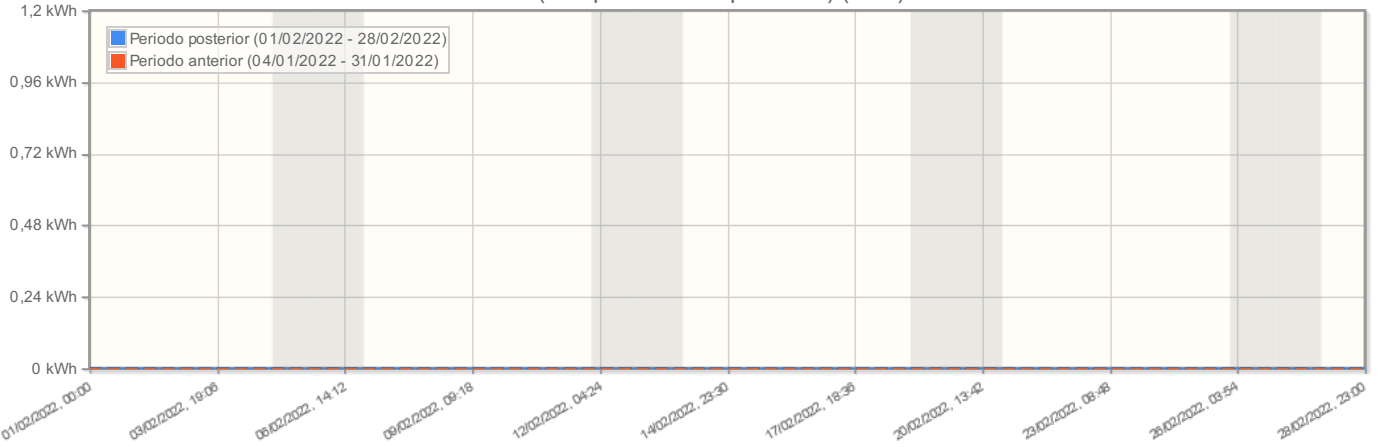

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Martes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jueves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viernes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sábado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



>=0


CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

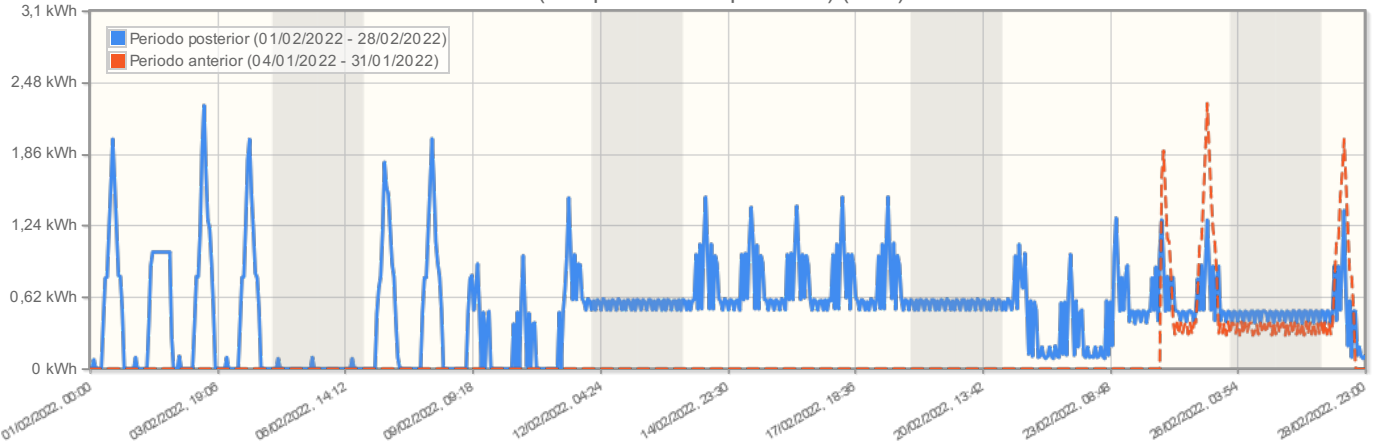


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +267,39 kWh (+422,39 %)	▼ -0,02 kWh (-0,82 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

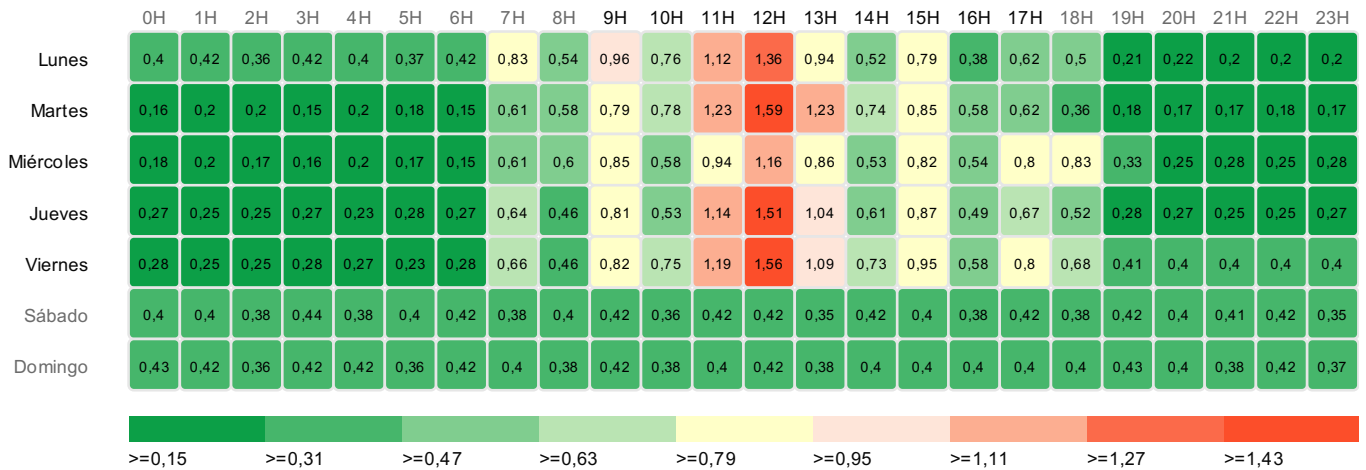


Consumo Resto (Fase 2)

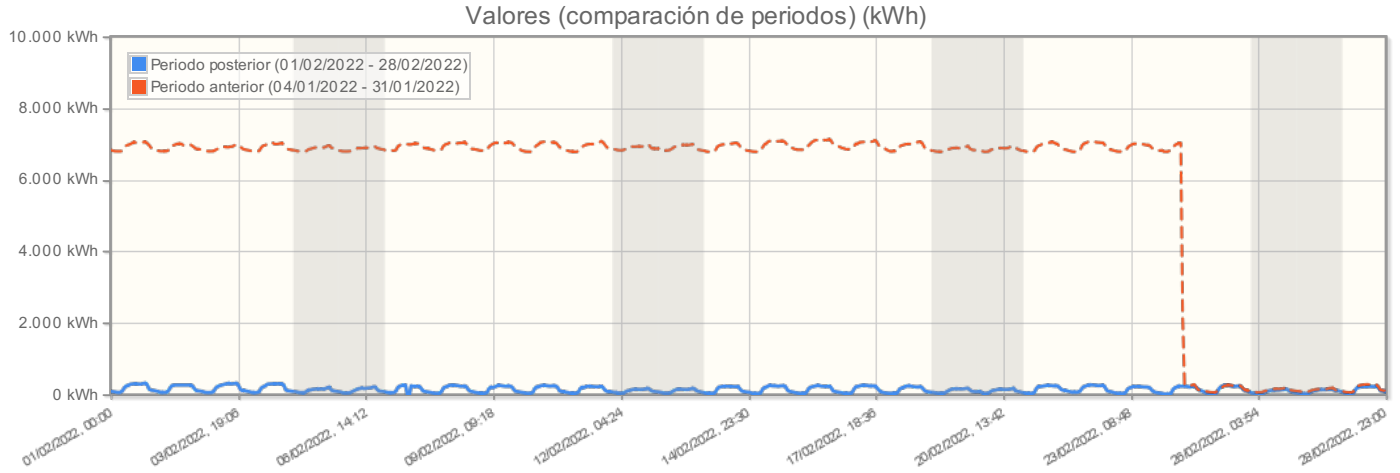

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3.821.548,98 kWh (-97,36 %)	▼ -6.811,95 kWh (-95,36 %)	▼ -70,78 kWh (-100 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

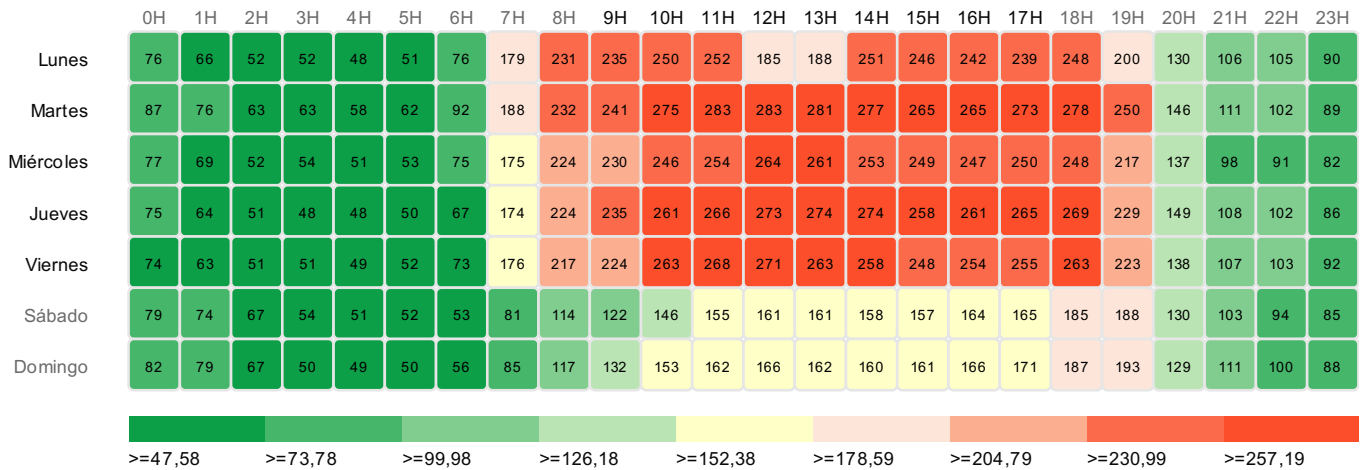

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

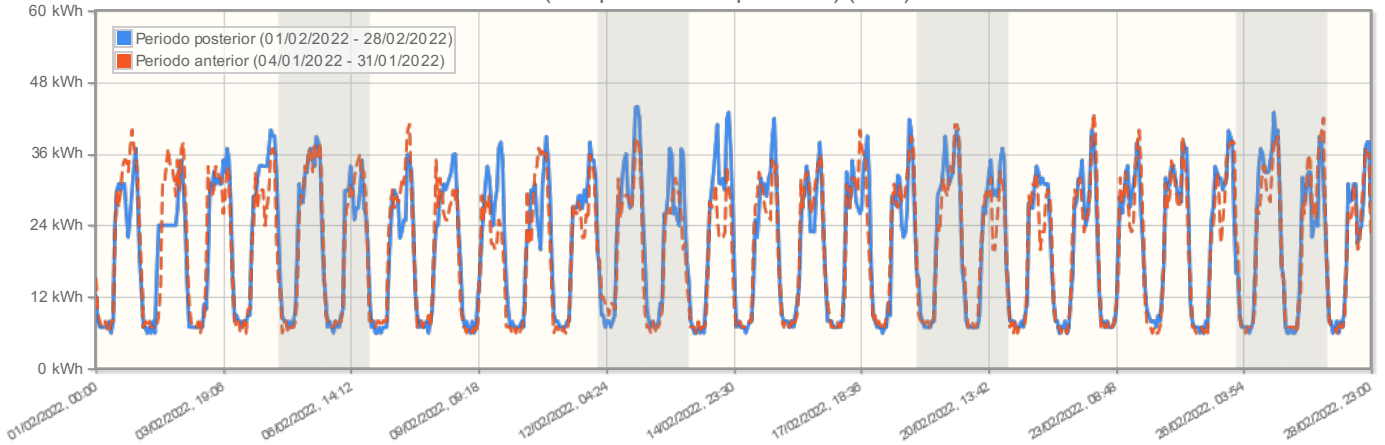


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +404,08 kWh (+2,96 %)	▲ +1,06 kWh (+2,47 %)	▲ +0,03 kWh (+0,58 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

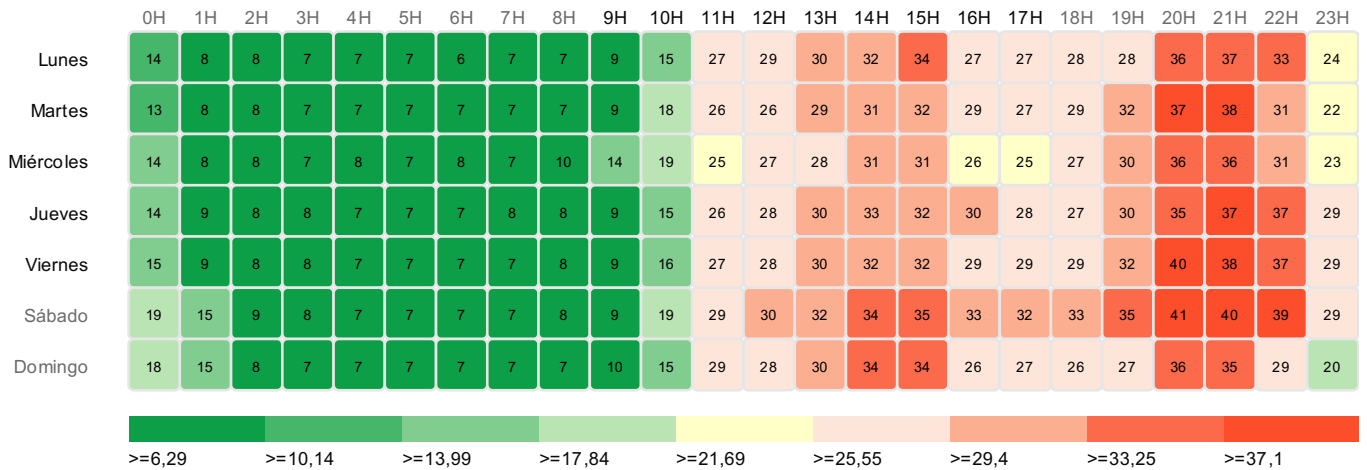


CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

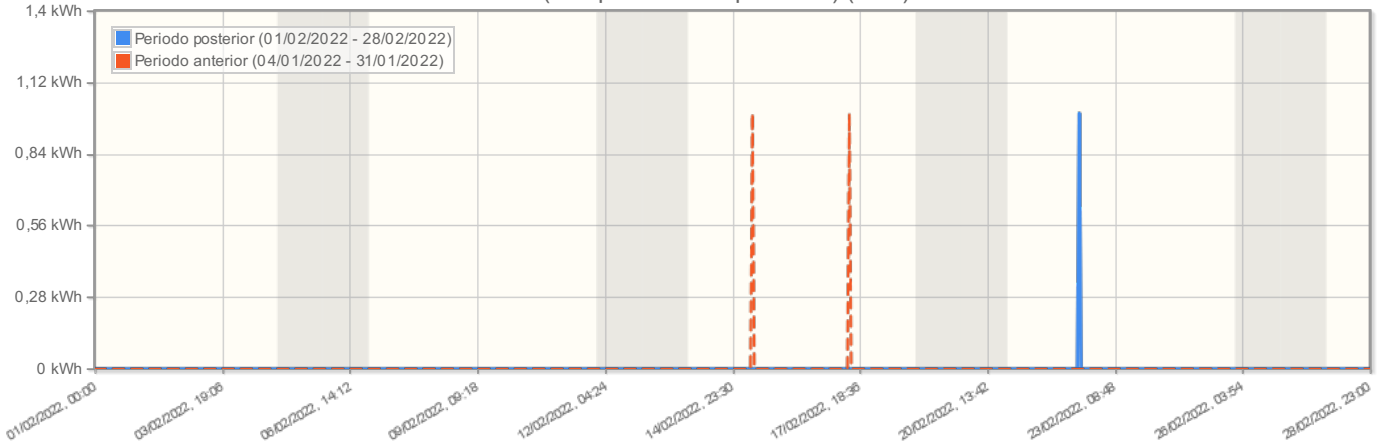


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1 kWh (-50 %)	⬇ 0 kWh (0 %)	⬇ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

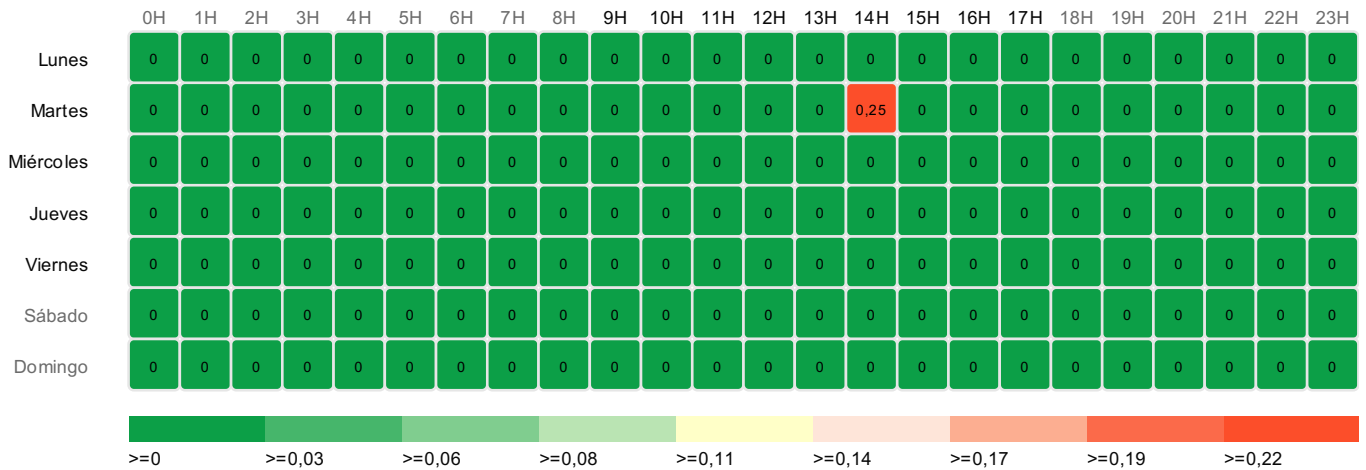


CS1 Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

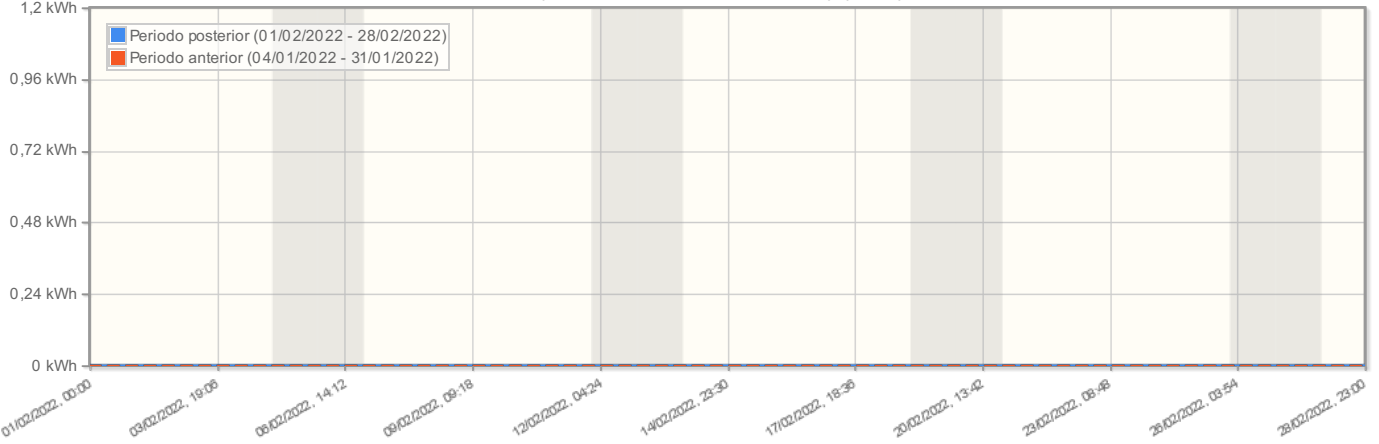

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

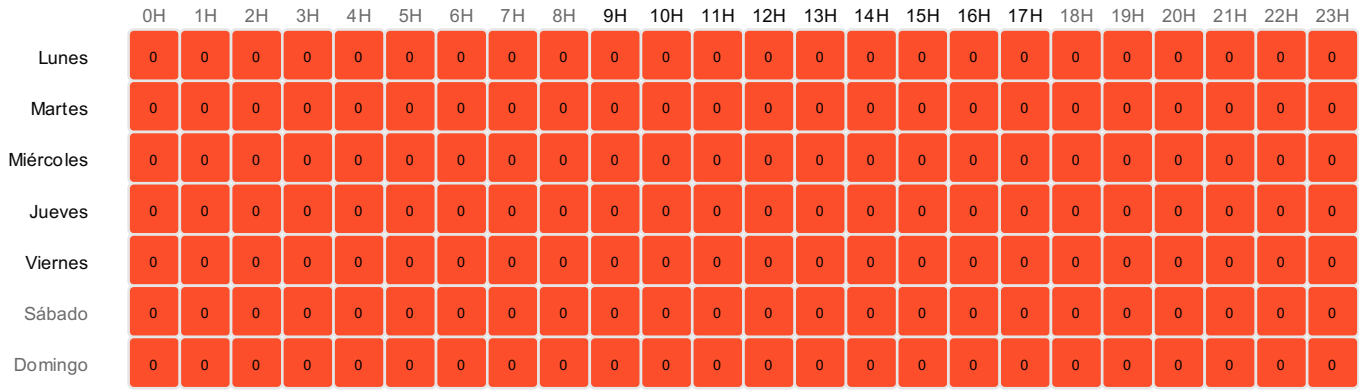


>=0

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17

F2 CS24 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

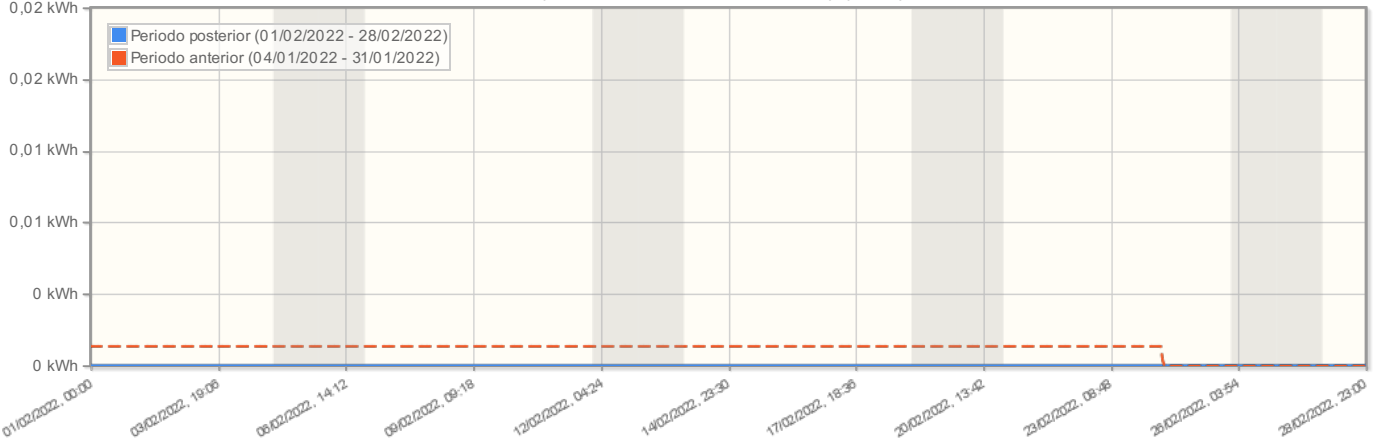

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -0,62 kWh (-100 %)	▼ -0 kWh (-100 %)	◆ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Martes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jueves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viernes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sábado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

>=0


CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

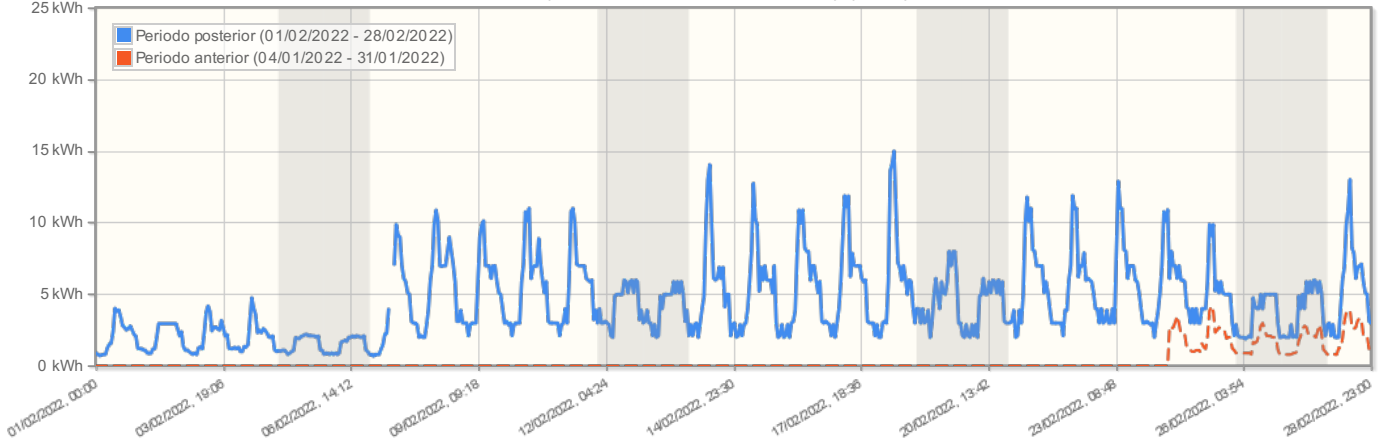


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.750,66 kWh (+1.367,24 %)	▲ +10,81 kWh (+257,86 %)	▲ +0,69 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

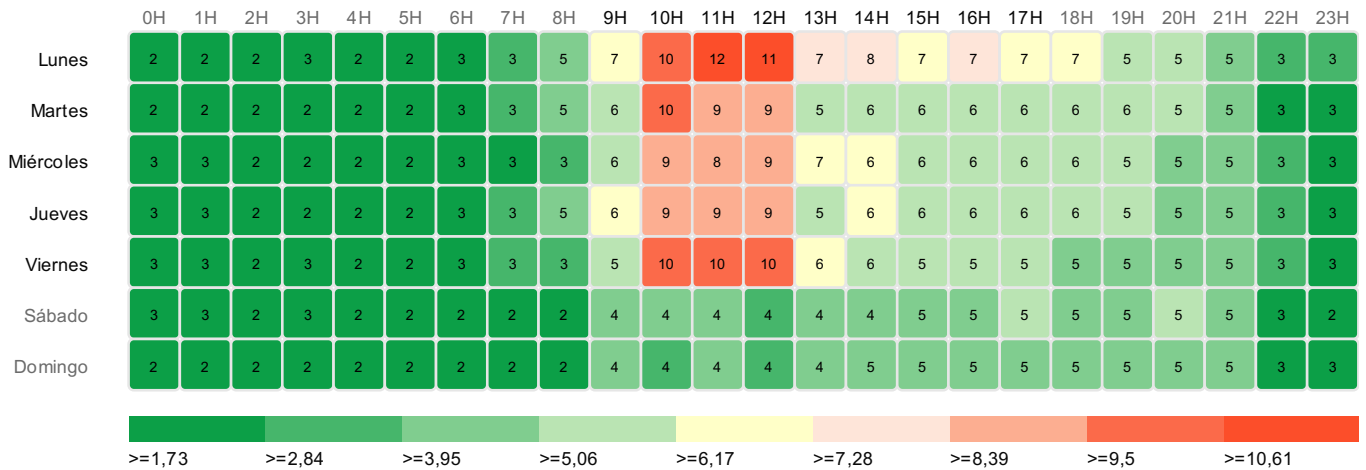

CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

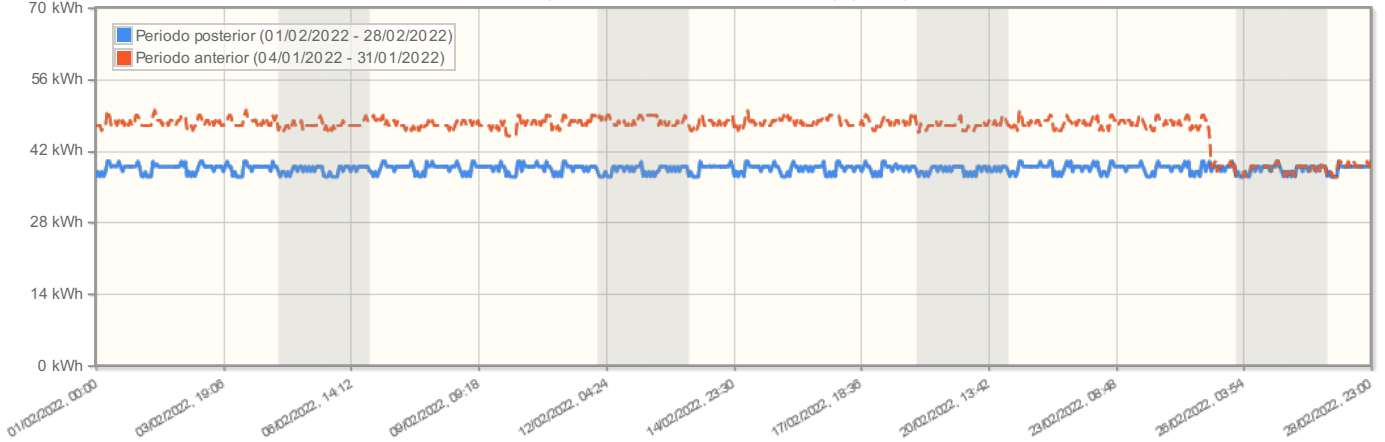

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -5.254,08 kWh (-16,86 %)	▼ -9,99 kWh (-19,98 %)	▼ -0,01 kWh (-0,03 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	37,57	37,73	37,26	37,5	37,02	37,49	39,73	39,51	39,22	39	38,99	39,03	38,98	38,78	39,01	39	39,01	39,23	39	38,99	39	39	39,75	39,44
Martes	37,09	37,98	37,02	37,73	37,5	37,5	39,73	39,75	38,98	39,53	38,76	39	39,26	38,99	38,51	38,76	38,99	38,99	38,76	38,5	39	39,49	39,5	39,19
Miércoles	37,81	37,03	37,73	37,24	37,51	37,27	39,72	39,75	39,11	38,99	38,75	38,98	38,75	38,99	38,74	38,75	38,97	38,51	38,97	38,99	38,76	39,48	39,26	39,44
Jueves	37,33	37,49	37,27	37,24	37,5	37,26	39,47	40	39,01	39,23	38,77	38,99	39,01	38,99	38,52	38,75	39,22	38,99	39,01	38,28	38,75	39,97	38,99	39,21
Viernes	37,58	37,49	37,49	37,27	37,71	37,04	39,96	40	38,75	39	39	38,28	39	39,09	38,88	39	38,75	38,5	38,75	38,73	38,51	39,24	39,25	38,97
Sábado	37,8	37,26	37,5	37,49	37,26	37,73	37,03	37,49	38,96	39,01	38,28	38,73	39,02	38,49	38,5	38,74	38,76	38,51	38,5	38,5	38,98	39	39,26	39,19
Domingo	37,82	37,26	37,5	37,49	37,51	37,25	37,5	37,25	38,73	39	38,51	38,74	39,01	38,5	38,49	38,51	38,74	38,51	38,5	38,74	38,74	39	39	38,96

>=37,02	>=37,35	>=37,68	>=38,01	>=38,34	>=38,68	>=39,01	>=39,34	>=39,67
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

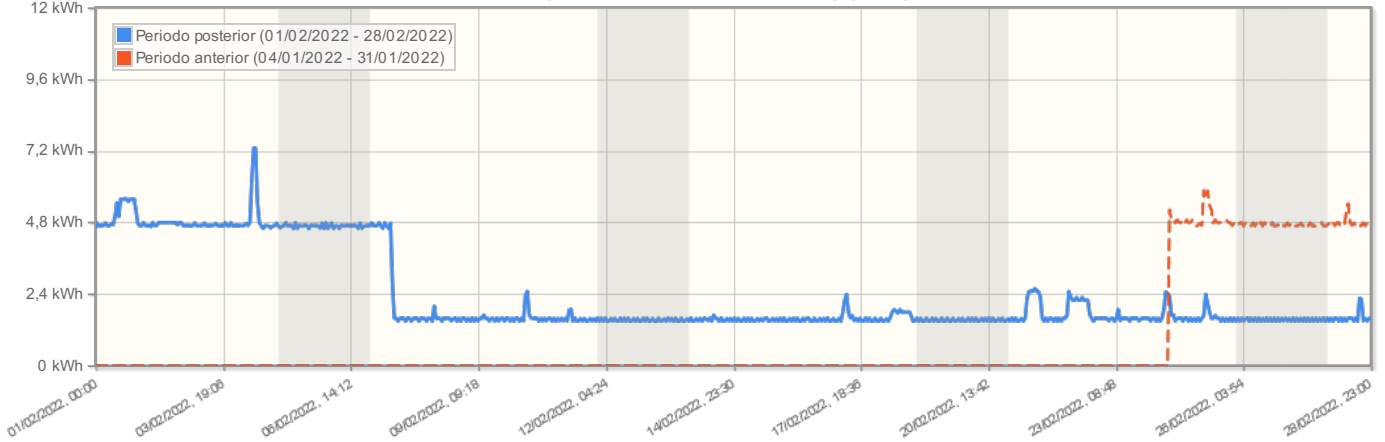

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.070,07 kWh (+207,81 %)	▲ +1,42 kWh (+24,1 %)	▲ +1,5 kWh (+0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	2,35	2,35	2,35	2,3	2,37	2,35	2,32	2,33	2,35	2,37	2,48	2,62	2,09	1,85	1,82	1,8	1,77	1,95	1,73	1,51	1,59	1,53	1,57	1,57
Martes	2,38	2,35	2,33	2,35	2,33	2,39	2,32	2,4	2,59	2,53	2,68	2,7	2,62	2,72	2,72	2,76	2,75	2,73	2,72	2,58	2,59	2,46	2,37	2,35
Miércoles	2,35	2,38	2,38	2,32	2,35	2,32	2,38	2,35	2,33	2,38	2,45	2,36	2,42	2,38	2,4	2,38	2,35	2,38	2,38	2,36	2,36	2,37	2,35	2,35
Jueves	2,35	2,38	2,32	2,33	2,37	2,35	2,33	2,35	2,33	2,42	2,78	3,02	2,66	2,56	2,43	2,4	2,35	2,32	2,37	2,33	2,35	2,36	2,34	2,37
Viernes	2,32	2,33	2,35	2,33	2,33	2,35	2,33	2,39	2,55	2,57	2,89	3,05	3,1	2,62	2,42	2,44	2,35	2,42	2,37	2,4	2,38	2,37	2,32	2,35
Sábado	2,35	2,31	2,35	2,32	2,35	2,34	2,33	2,32	2,33	2,35	2,33	2,3	2,35	2,32	2,35	2,3	2,35	2,3	2,33	2,34	2,32	2,32	2,33	2,32
Domingo	2,35	2,33	2,33	2,33	2,35	2,32	2,33	2,33	2,33	2,3	2,35	2,32	2,35	2,32	2,36	2,32	2,35	2,33	2,31	2,34	2,33	2,32	2,33	2,33

>=1,51	>=1,69	>=1,86	>=2,04	>=2,22	>=2,39	>=2,57	>=2,75	>=2,92
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

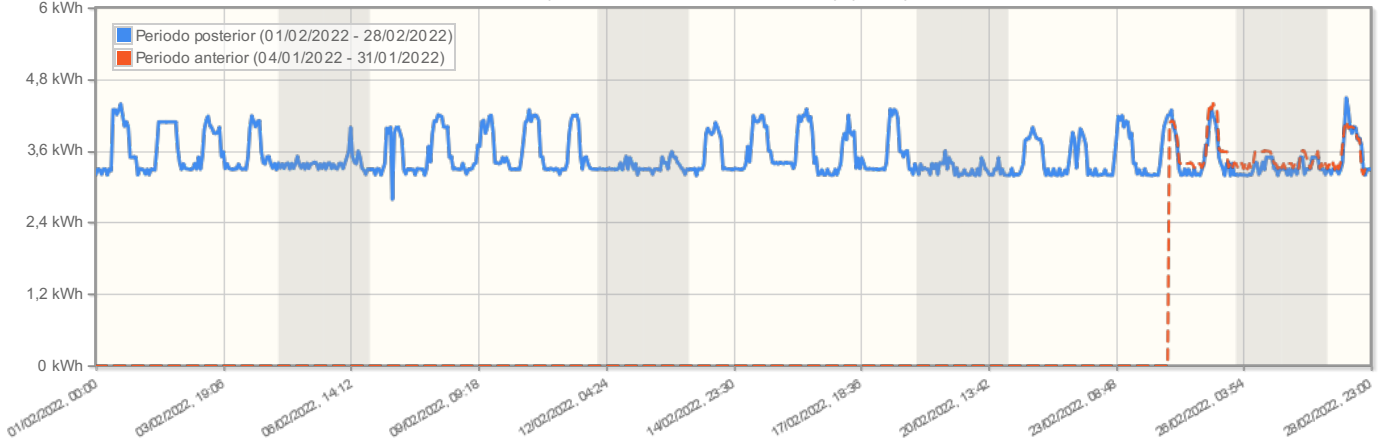


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.973,81 kWh (+520,93 %)	▲ +0,09 kWh (+2,04 %)	▲ +2,8 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

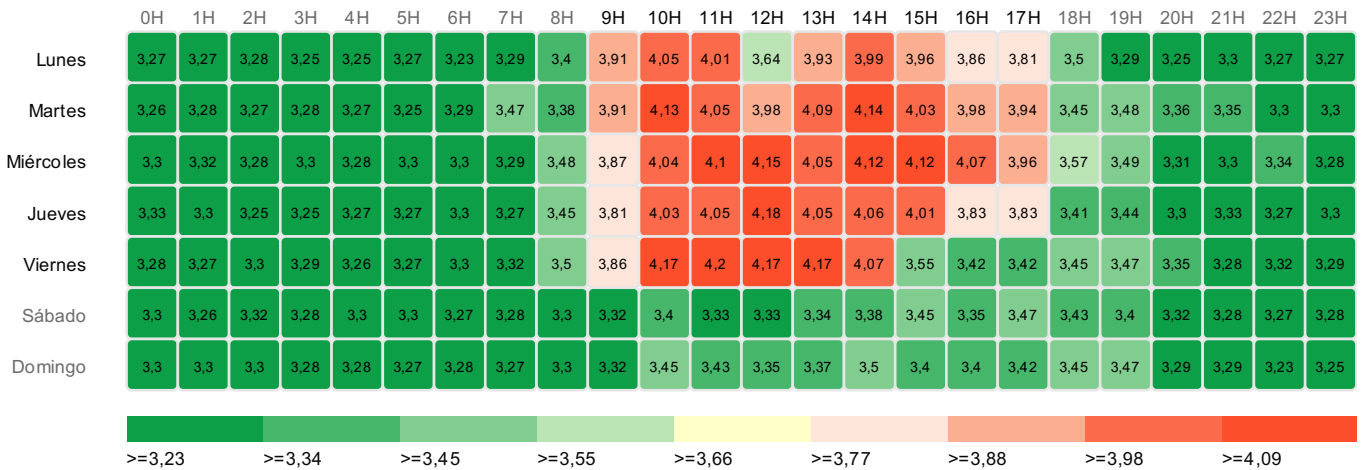


CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

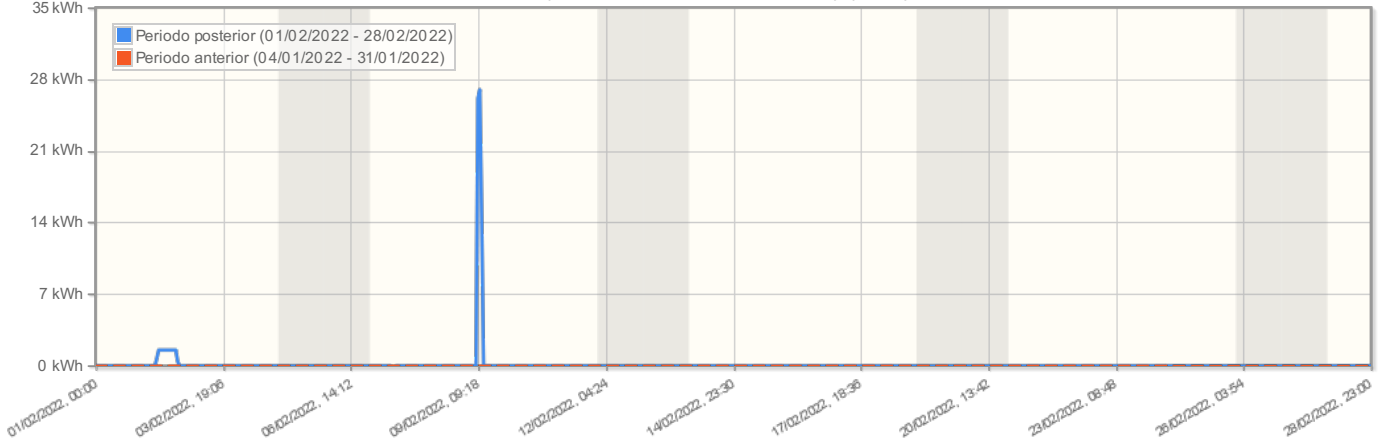


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +81,97 kWh (+3.007,81 %)	▲ +27 kWh (+558.937,12 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

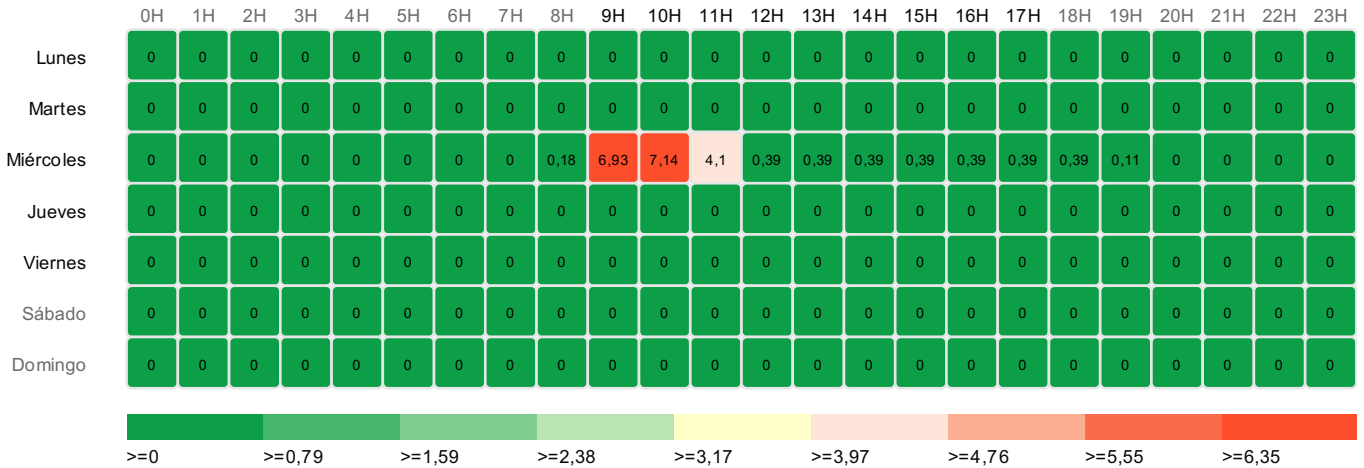


CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

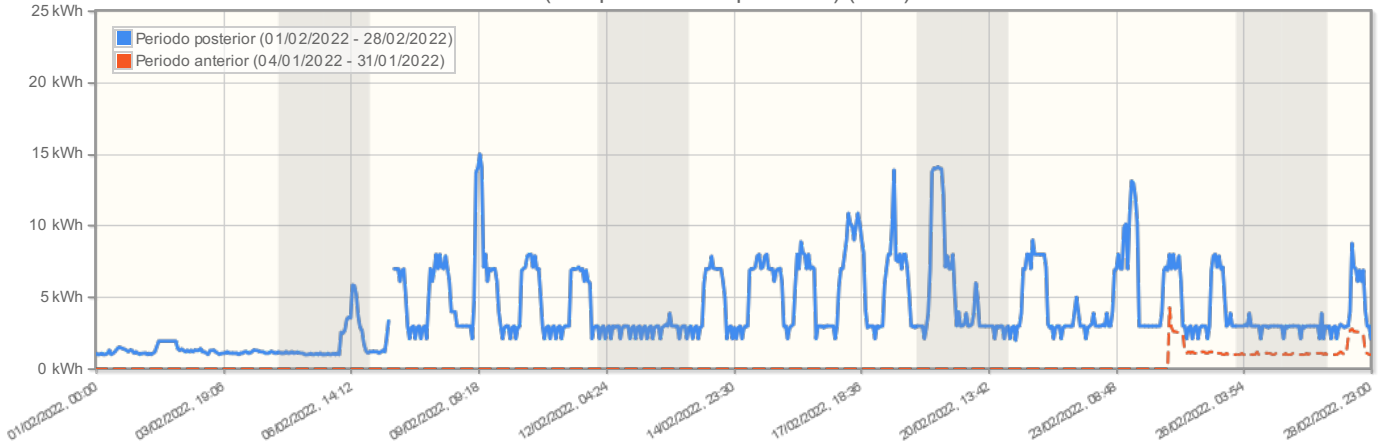


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.507,68 kWh (+1.775,51 %)	▲ +10,72 kWh (+250,52 %)	▲ +1 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

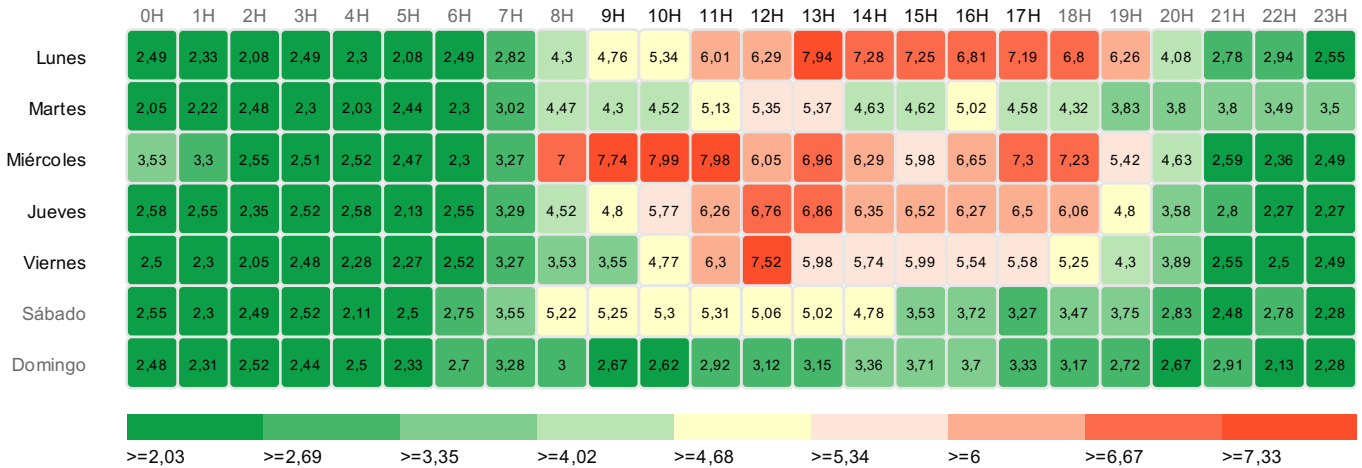

Cuadro Seguridad (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

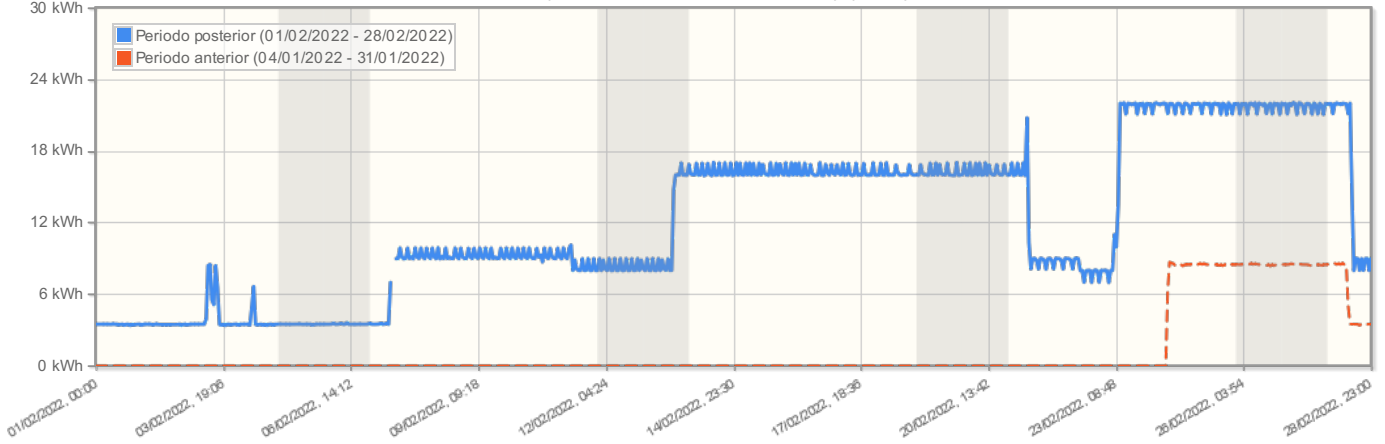

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +7.246,52 kWh (+846,49 %)	▲ +13,35 kWh (+153,37 %)	▲ +3,39 kWh (+50.564,42 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	14,6	14,4	14,63	14,16	14,62	14,63	14,4	14,59	14,62	14,39	15,81	13,64	15,37	13,47	10,5	10,72	11	10,53	10,74	10,73	10,74	10,75	10,78	10,7
Martes	9,39	9,66	9,37	9,84	9,38	9,15	9,85	9,41	9,62	9,57	9,43	9,38	9,58	9,61	9,16	9,32	9,12	9,12	9,12	9,38	8,86	9,34	9,4	9,11
Miércoles	9,31	9,18	9,12	9,38	9,34	8,9	9,36	9,34	10,15	9,62	10,97	12,65	12,61	13,1	12,43	12,62	13,05	12,62	12,63	12,62	12,41	13,07	12,62	12,62
Jueves	12,84	12,69	12,59	13,06	12,47	12,63	13,06	12,68	12,6	13,09	12,76	13,86	14,13	13,17	13,02	13,83	13,63	12,65	12,69	12,52	12,85	12,66	12,62	12,78
Viernes	12,45	12,88	12,61	12,8	12,66	12,85	12,63	12,65	12,88	12,79	13,27	12,94	12,59	12,6	12,39	12,37	12,37	12,38	12,33	12,39	12,6	12,35	12,4	12,37
Sábado	12,36	12,62	12,37	12,62	12,38	12,38	12,4	12,62	12,38	12,59	12,64	12,16	12,86	12,38	12,34	12,63	12,41	12,34	12,6	12,14	12,38	12,86	12,37	12,36
Domingo	12,42	12,59	12,62	12,16	12,63	12,6	12,4	12,63	12,4	12,65	12,6	12,37	12,45	12,62	12,59	12,38	13,84	14,39	14,56	14,18	14,63	14,34	14,37	14,4

>=8,86	>=9,63	>=10,4	>=11,18	>=11,95	>=12,72	>=13,49	>=14,27	>=15,04


CV1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

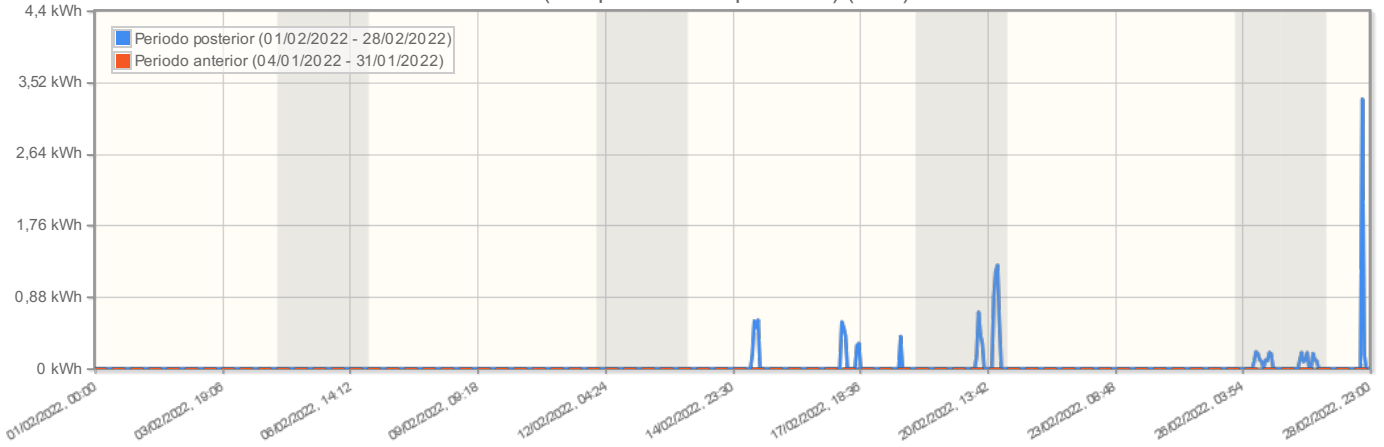


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +15,8 kWh (+0 %)	▲ +3,32 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

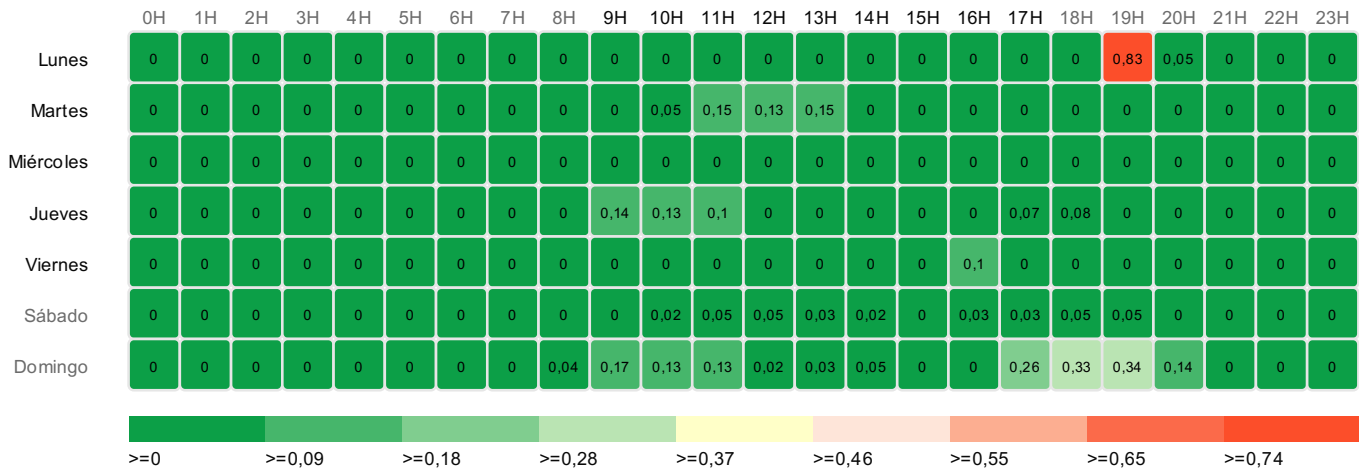


CV1 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

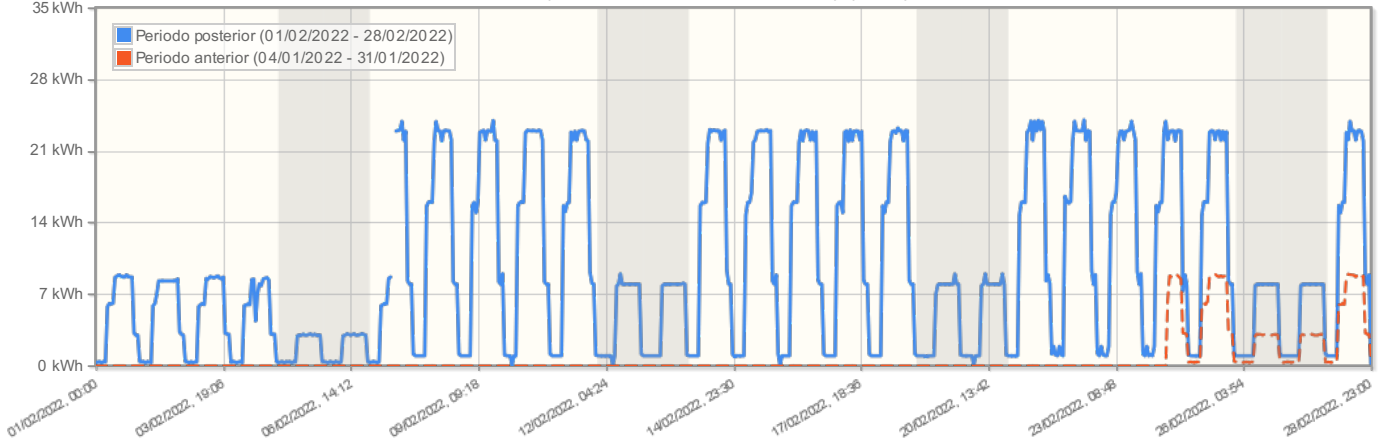


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.906 kWh (+1.419,68 %)	▲ +15,05 kWh (+167,37 %)	▲ +0,08 kWh (+1.825,53 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

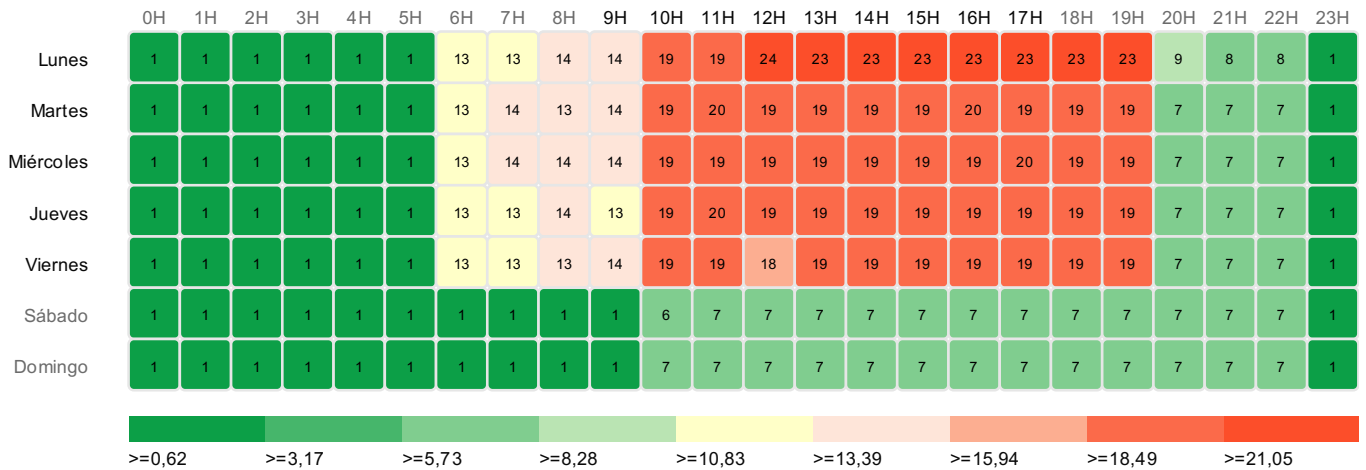


CV2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

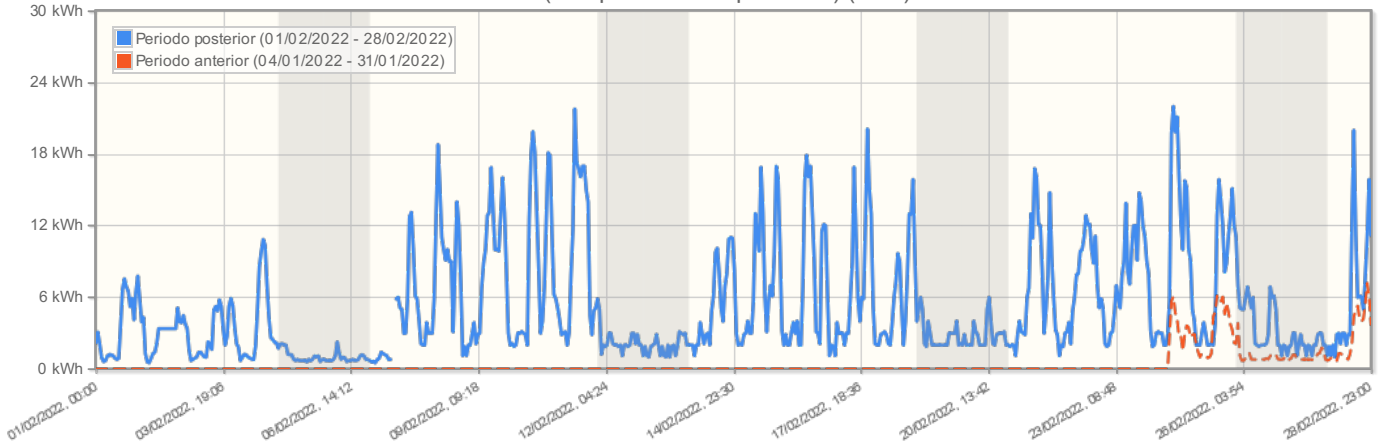


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.189,56 kWh (+1.383,84 %)	▲ +14,82 kWh (+206,1 %)	▲ +0,51 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

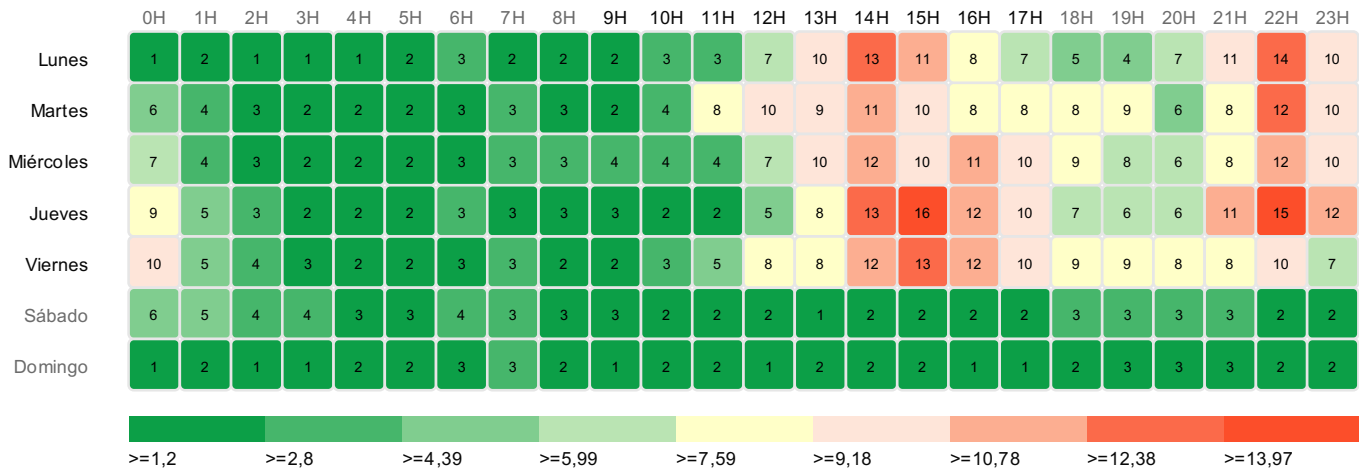


CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

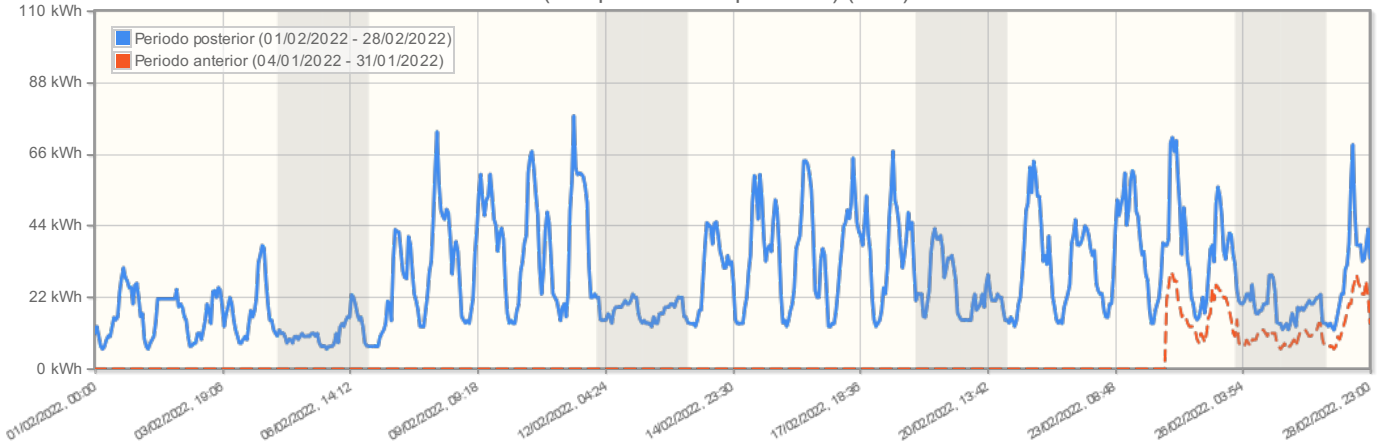


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +16.759,38 kWh (+1.099,59 %)	▲ +47,99 kWh (+161,29 %)	▲ +6,08 kWh (+46.126,77 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

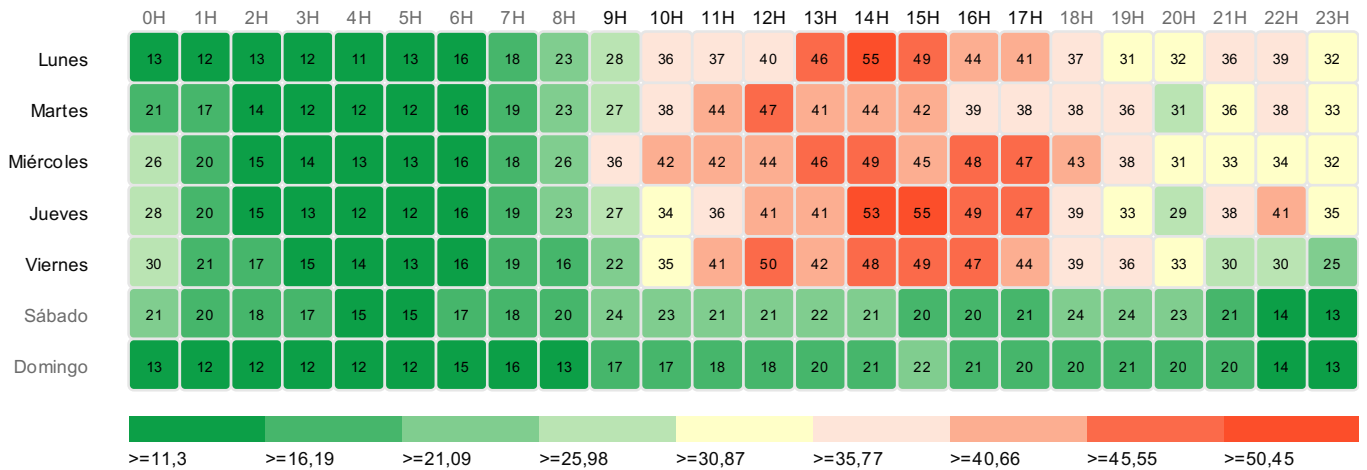


CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

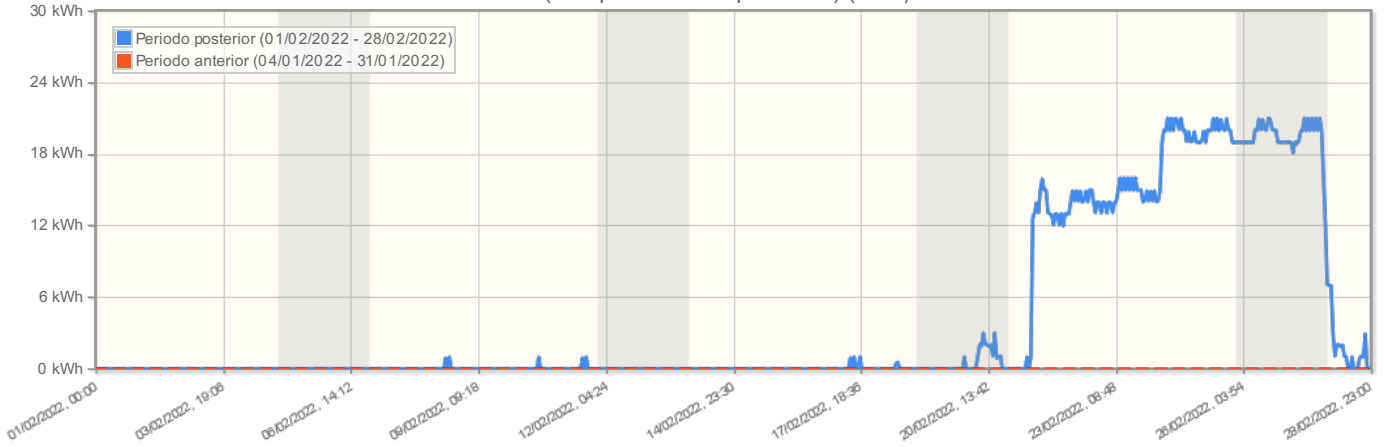


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.752 kWh (+0 %)	▲ +21,03 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

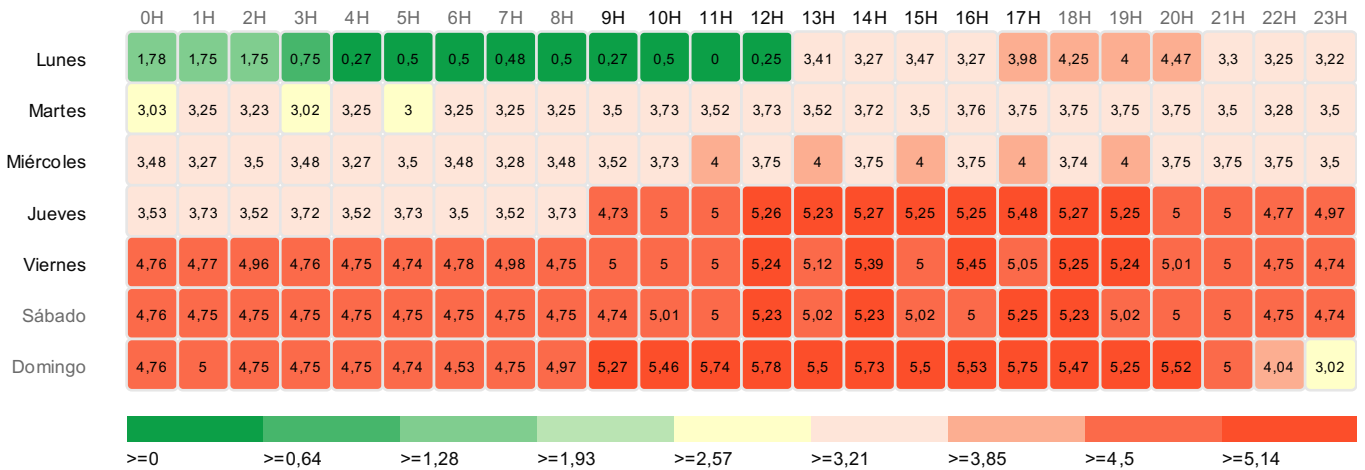


CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

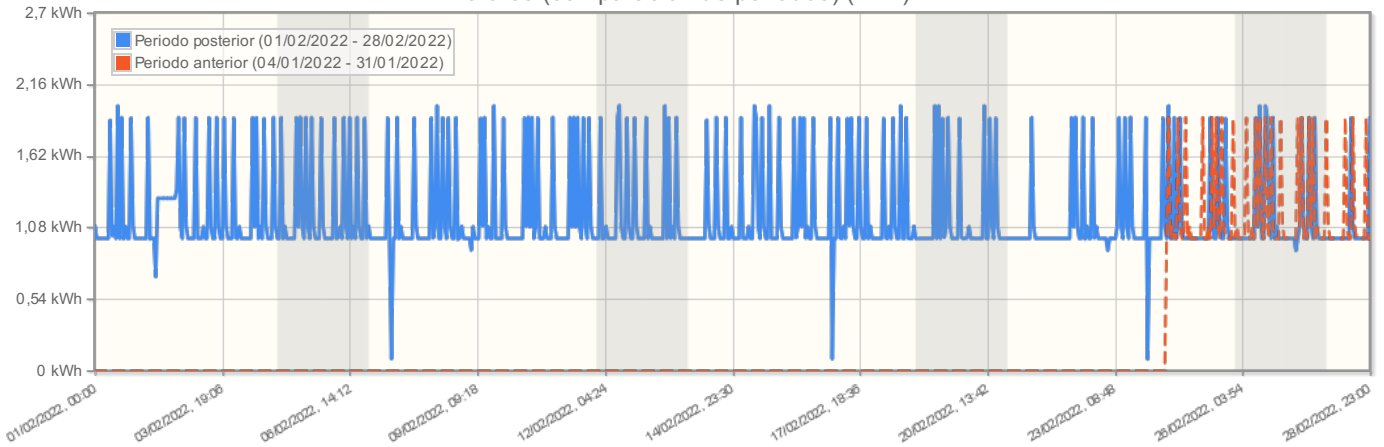


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +657,09 kWh (+505,82 %)	▲ +0,09 kWh (+4,69 %)	▲ +0,09 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

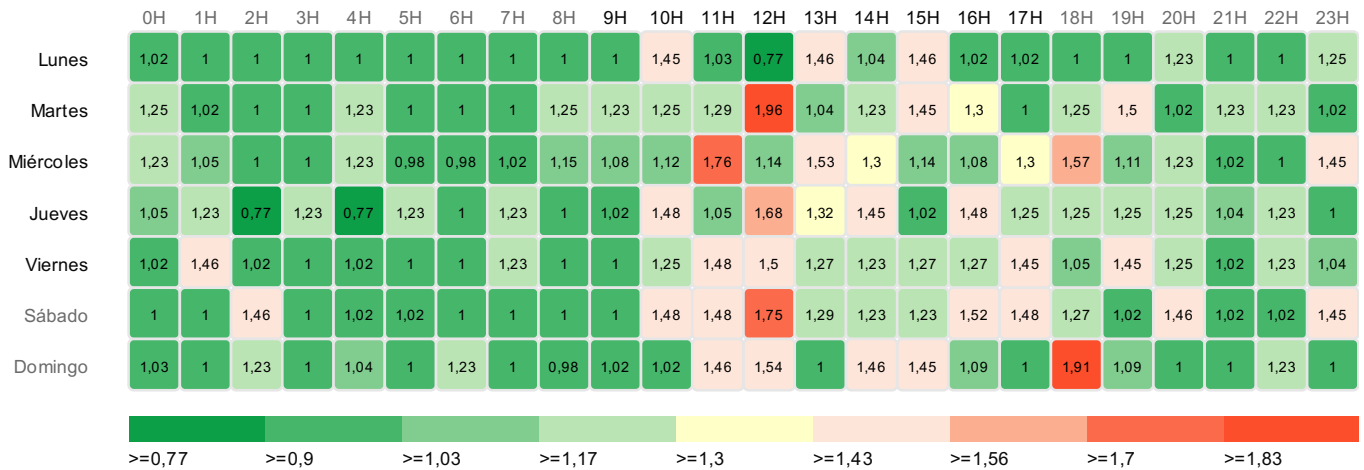


CV2 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

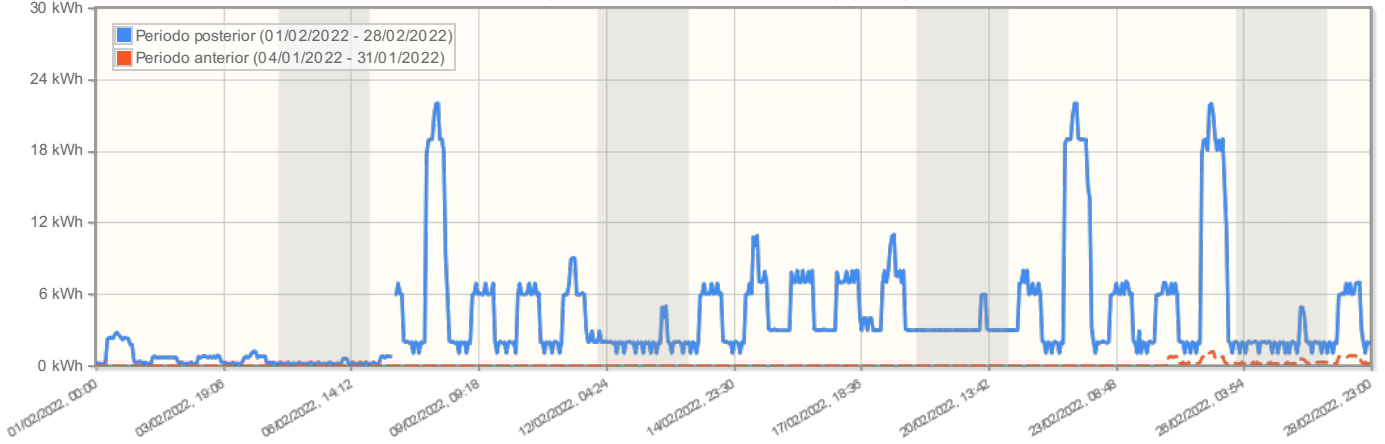


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.530,71 kWh (+5.664, 12 %)	▲ +20,83 kWh (+1.735,49 %)	▲ +0,19 kWh (+59.723,51 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

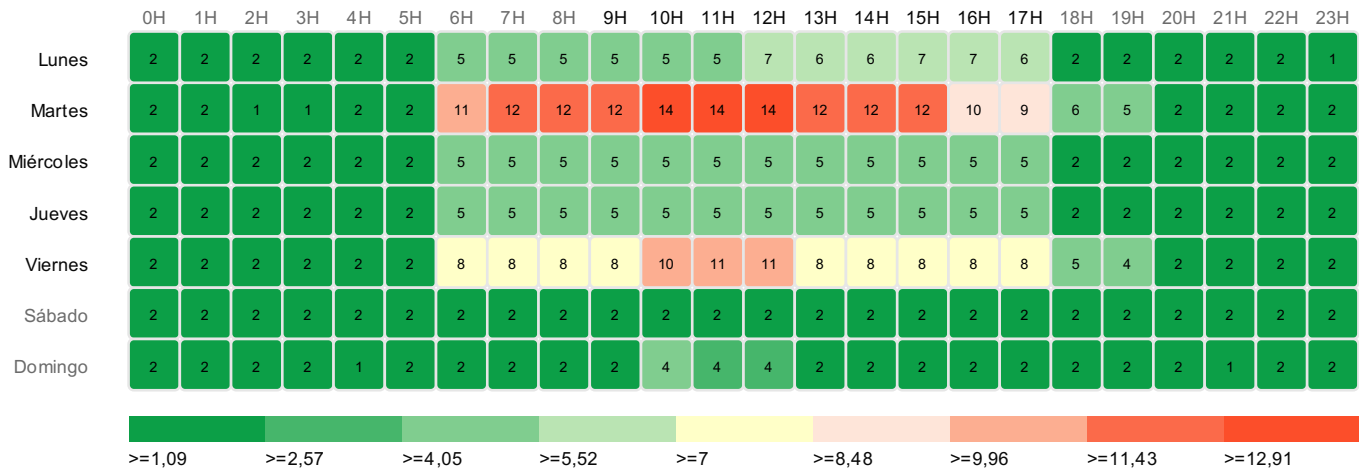


CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

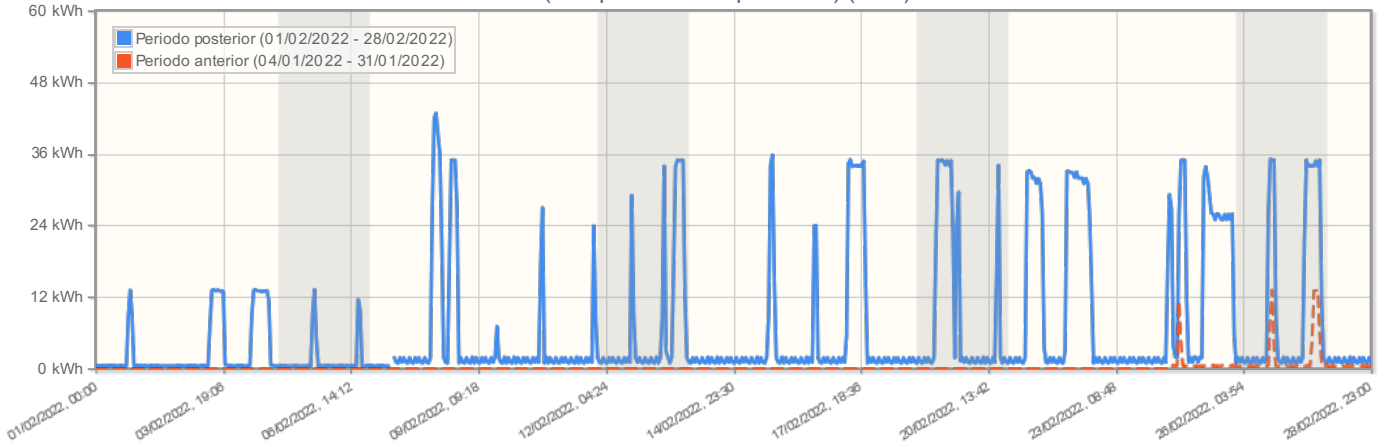


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +4.227,71 kWh (+2.994, 11 %)	▲ +29,58 kWh (+222,97 %)	▲ +0,5 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

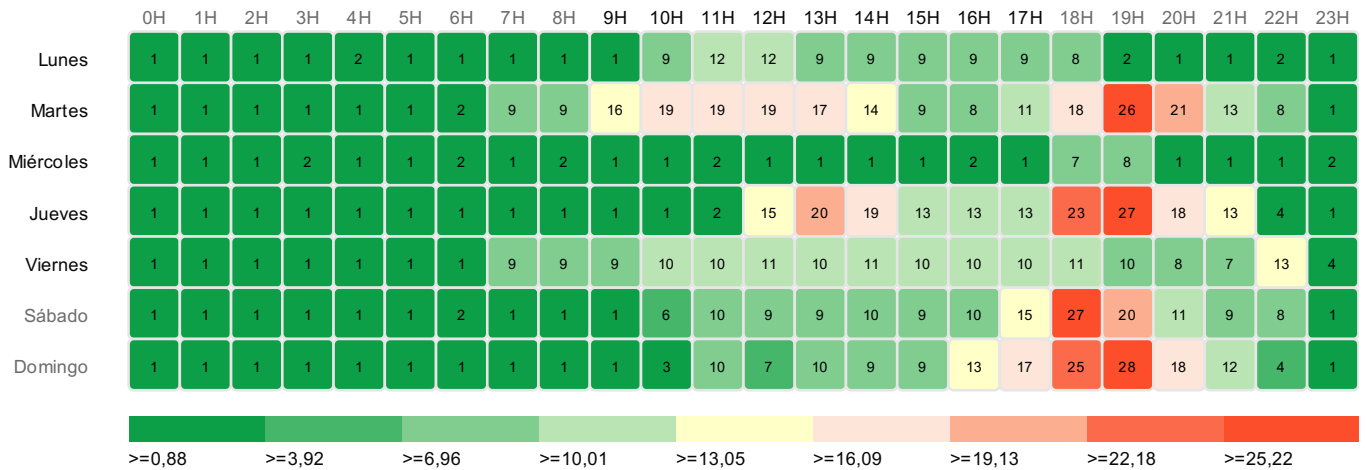


CV4 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

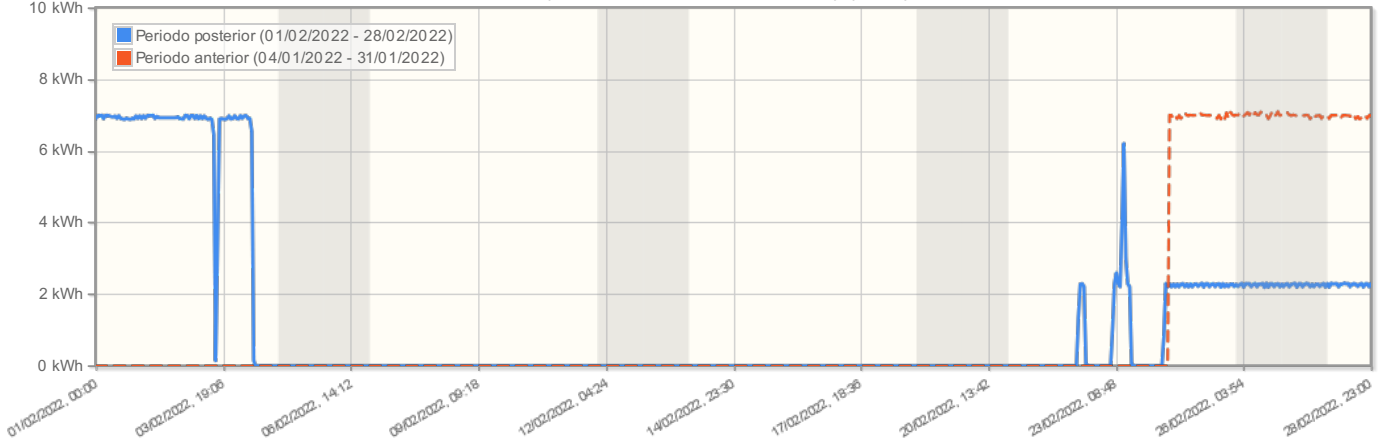


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +101,26 kWh (+13,53 %)	▼ -0,1 kWh (-1,46 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

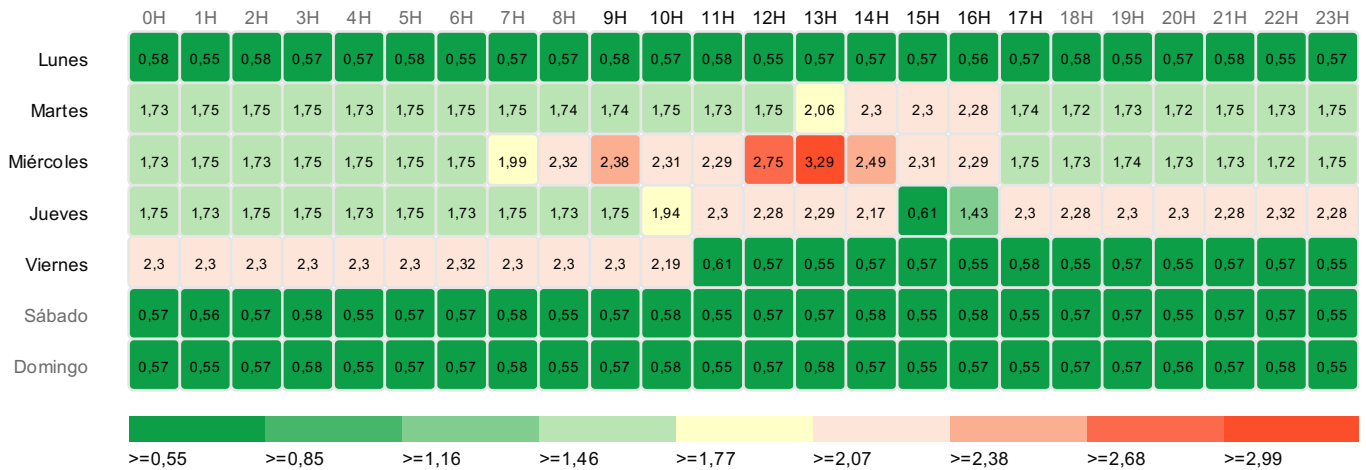


CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

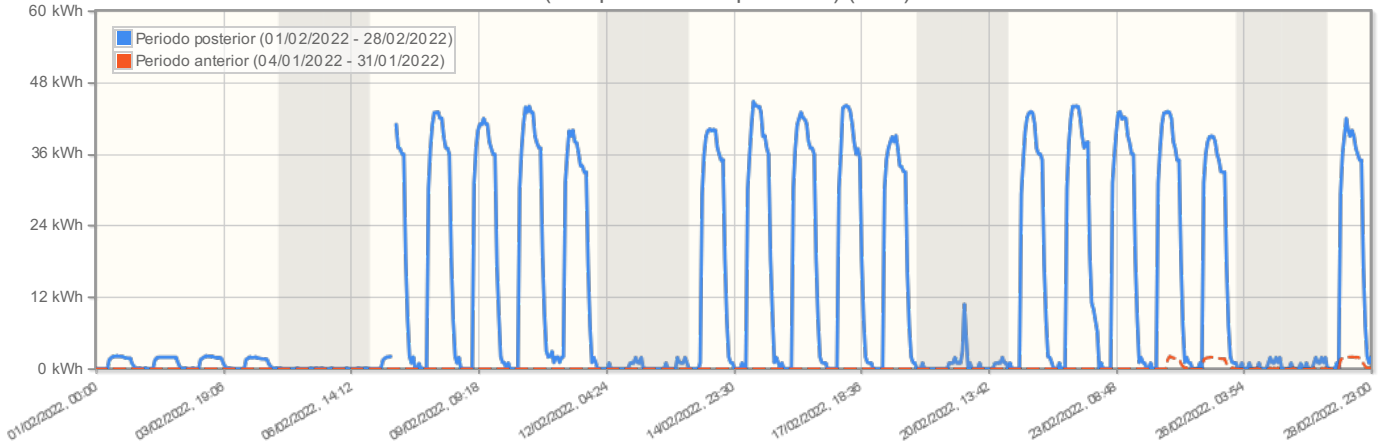


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +7.744 kWh (+12.004,24 %)	▲ +42,72 kWh (+2.033,41 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

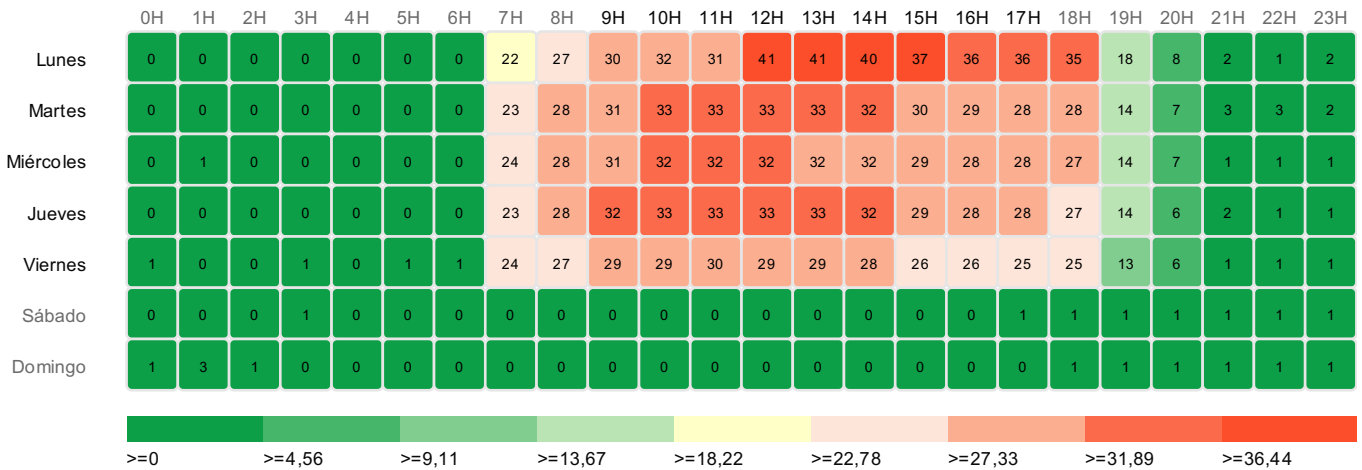


CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

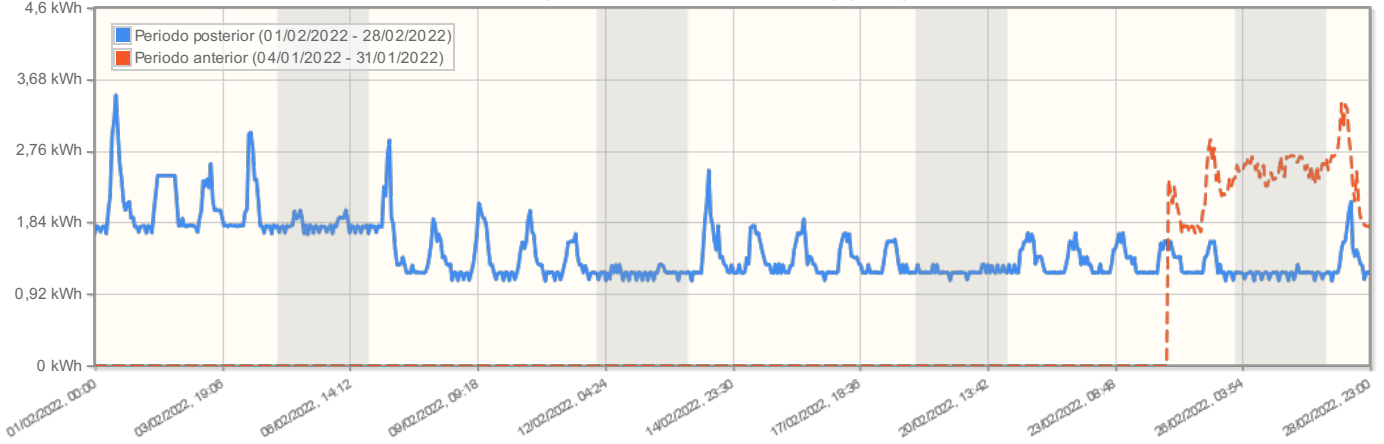


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +731,01 kWh (+283,99 %)	▲ +0,1 kWh (+3,1 %)	▲ +1,09 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

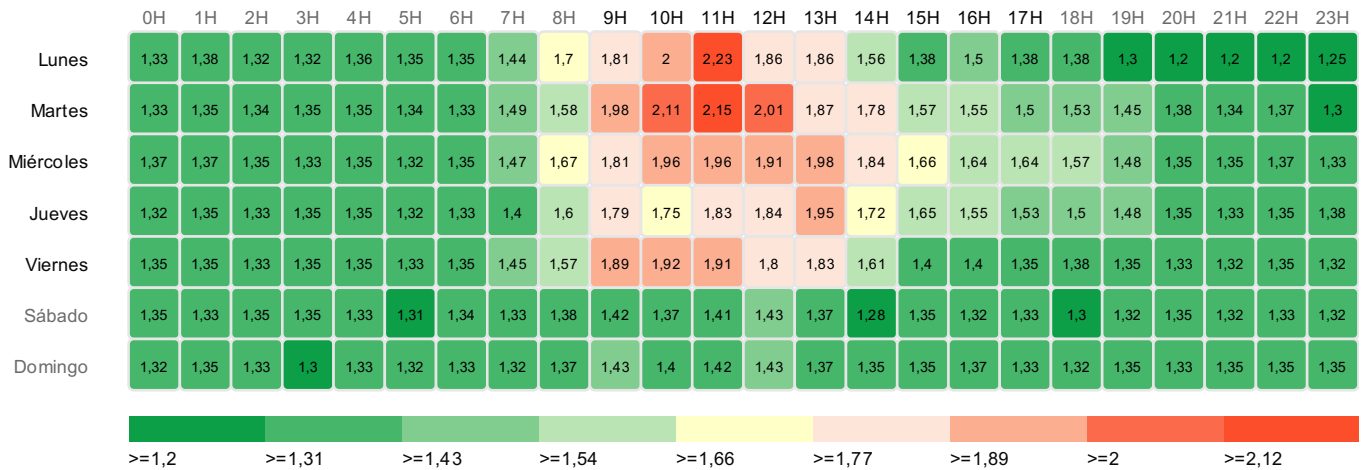

CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

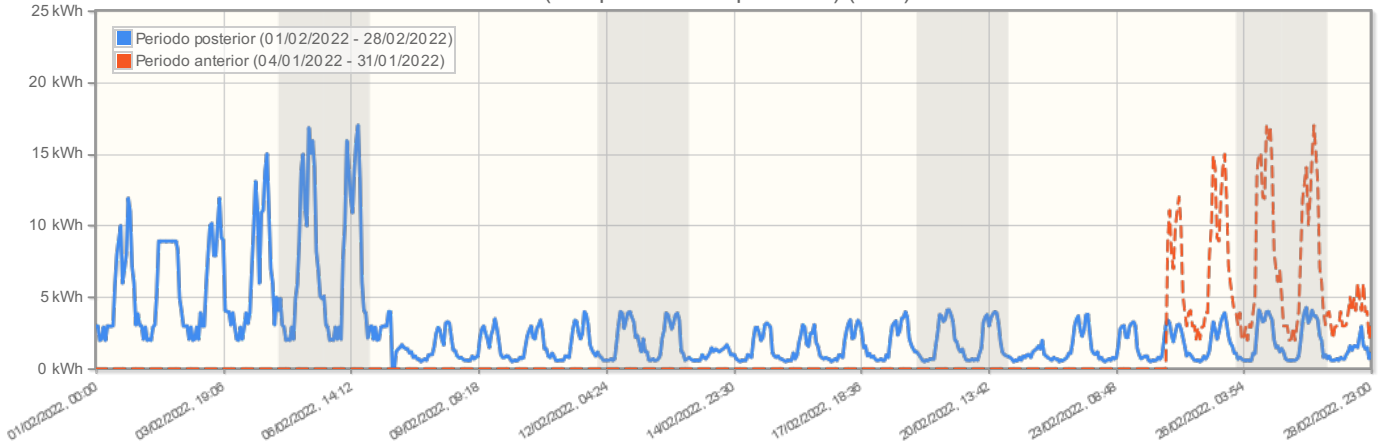

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.064,24 kWh (+144,94 %)	▲ +0,01 kWh (+0,05 %)	▼ -0,01 kWh (-100 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	1,33	1,35	1	1,15	0,95	0,99	1,23	1,35	1,35	1,3	1,72	1,82	0,97	0,93	1,37	1,43	1,45	1,67	1,96	1,4	1,35	1,2	0,9	0,87
Martes	1,42	1,27	1	0,9	1,18	0,97	1,22	1,45	1,49	1,48	2,86	4,09	4,57	4,74	3,2	3,29	4,25	5,55	5,28	3,71	2,45	1,59	1,65	1,49
Miércoles	1,3	1,07	1,18	0,9	0,97	0,97	1,25	1,42	1,88	2,9	3,61	4,22	4,49	4,35	3,74	3,55	4,2	4,35	4,7	4,02	2,49	1,76	1,33	1,32
Jueves	1,4	1,15	1,23	0,88	0,97	1,2	0,97	1,63	1,33	1,37	2,84	3,99	4,82	4,95	3,66	3,53	4,57	5,36	4,72	4,29	2,3	2,15	1,68	1,52
Viernes	1,71	1,4	1	0,95	1,18	0,97	1,18	1,57	1,44	1,61	3,02	4,49	5,74	5,12	3,24	4,57	5,09	6,27	6,68	5,28	3,28	2,71	1,8	2,05
Sábado	1,89	1,88	1,38	1,2	0,93	0,97	0,95	1,23	0,99	1,85	2,63	4,35	6,44	6,6	5,15	5,07	7,22	6,8	6,75	6,03	3,61	3,16	2,44	2,13
Domingo	2,5	1,6	1,36	0,96	0,96	1,01	1,18	1	1,23	1,27	3,34	4,81	6,86	6,49	5,38	5,19	6,28	6,87	7,13	5,78	2,9	2,09	1,58	1,19

>=0,87
 >=1,58
 >=2,28
 >=2,99
 >=3,69
 >=4,4
 >=5,1
 >=5,81
 >=6,51

CV6 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

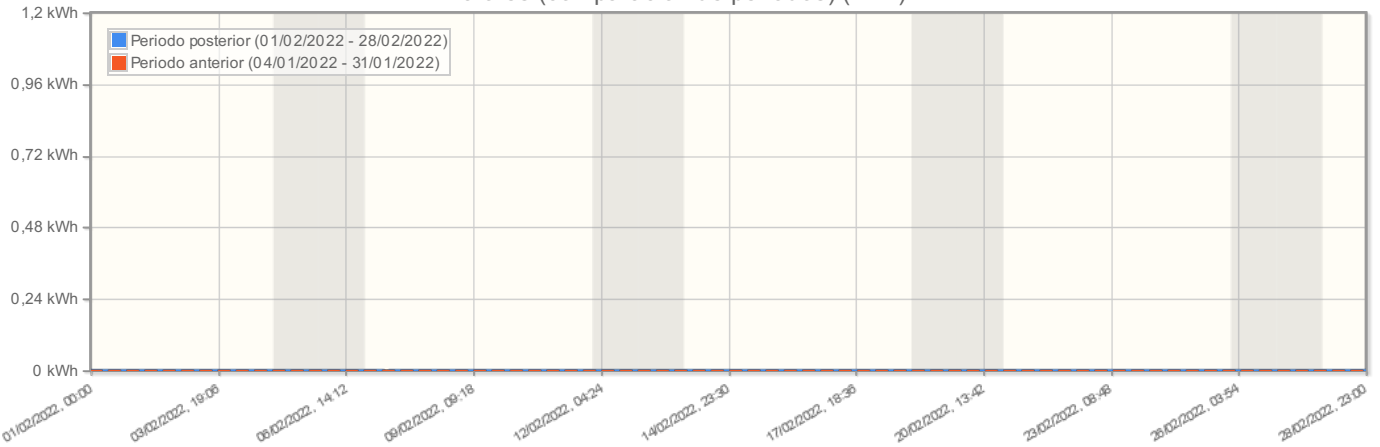

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Martes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jueves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viernes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sábado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

>=0


CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

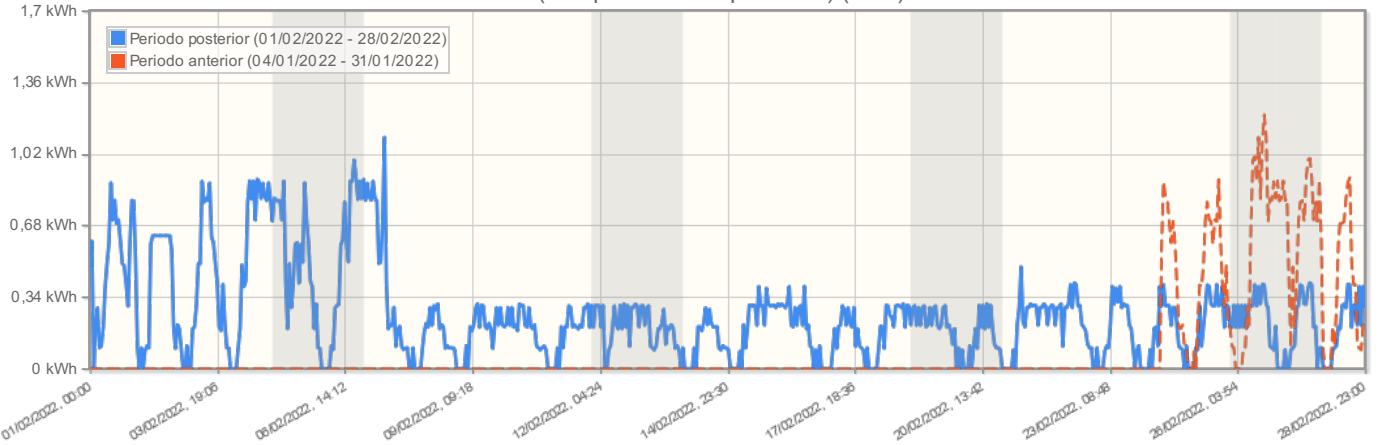


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +117,99 kWh (+211,78 %)	▼ -0,11 kWh (-8,93 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

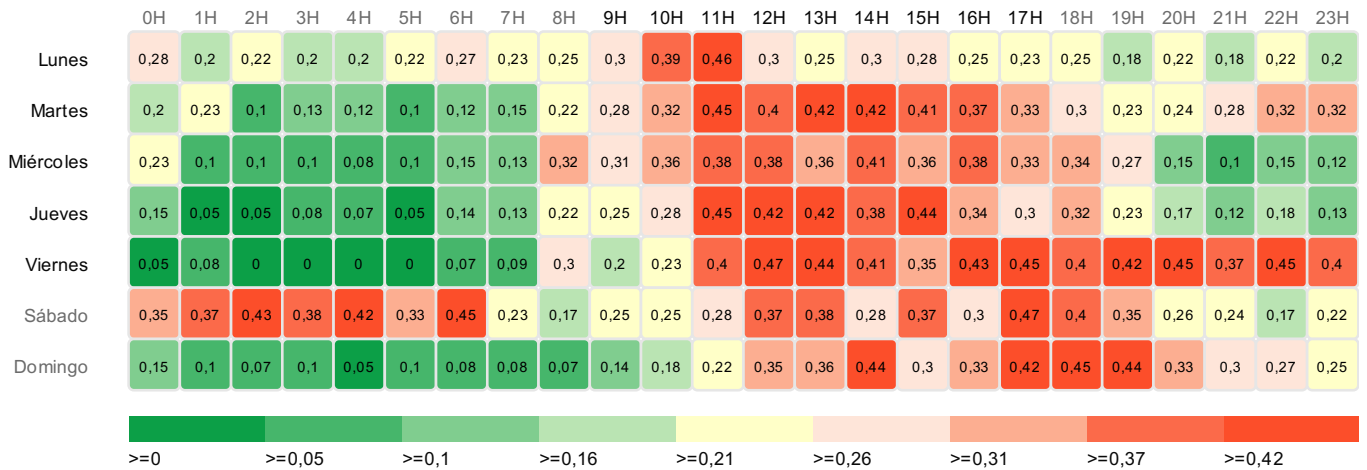


Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

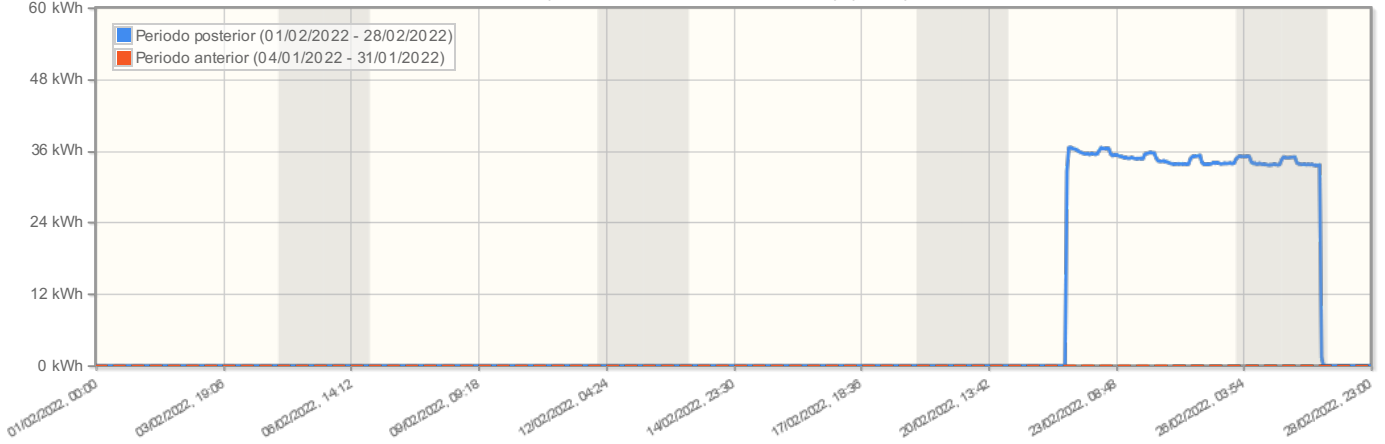


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +4.642,64 kWh (+174.308,89 %)	▲ +36,6 kWh (+775.462,78 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

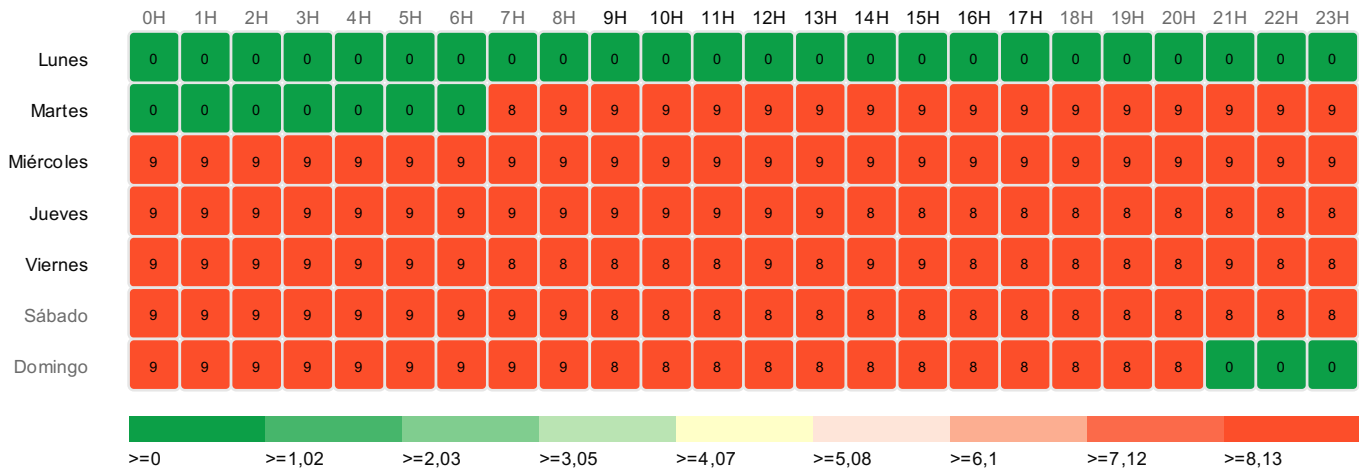


Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

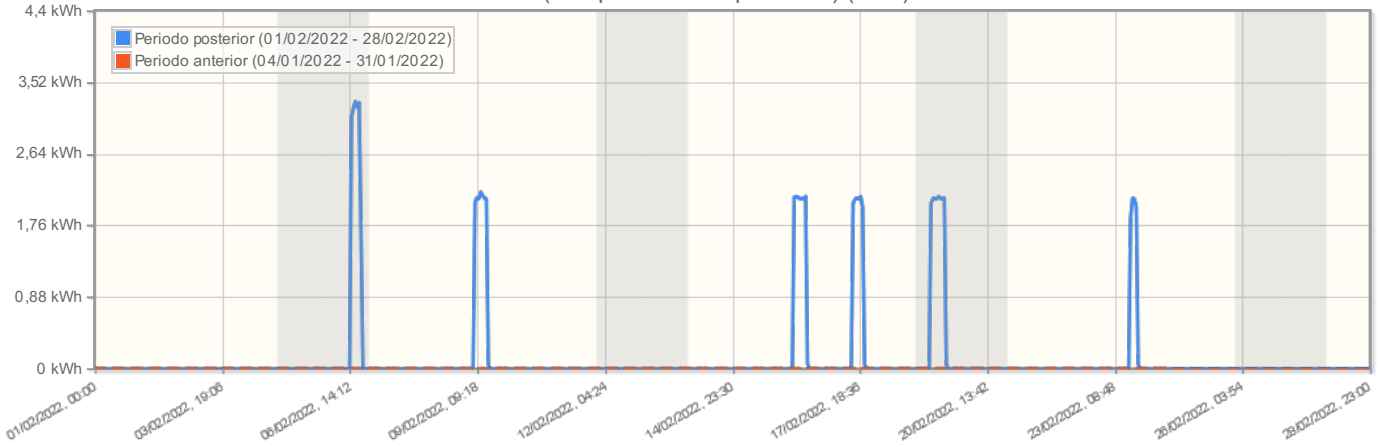


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +81,74 kWh (+2.687,63 %)	▲ +3,28 kWh (+60.880,72 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

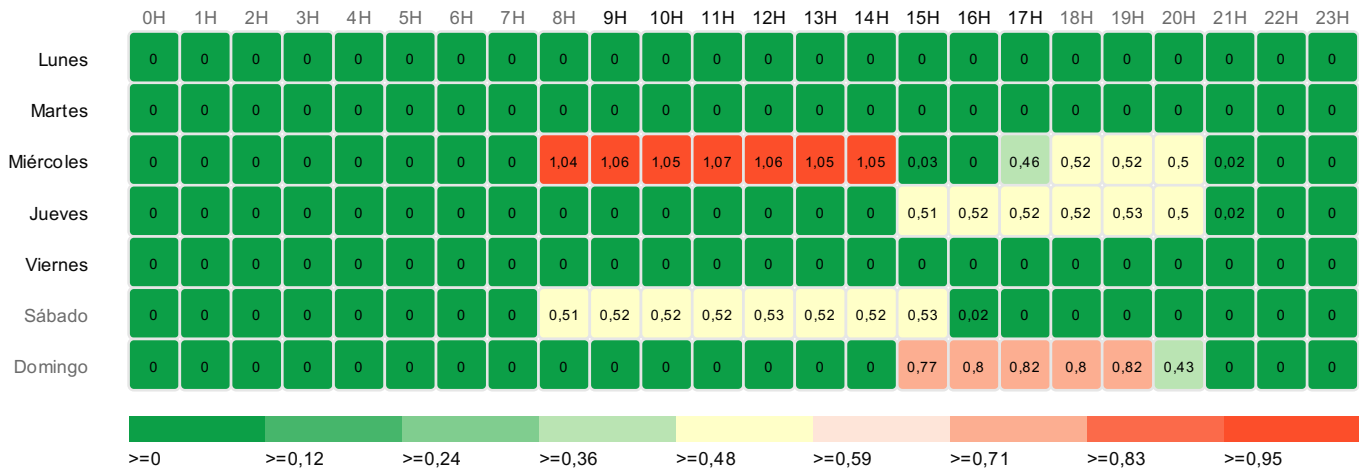


Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

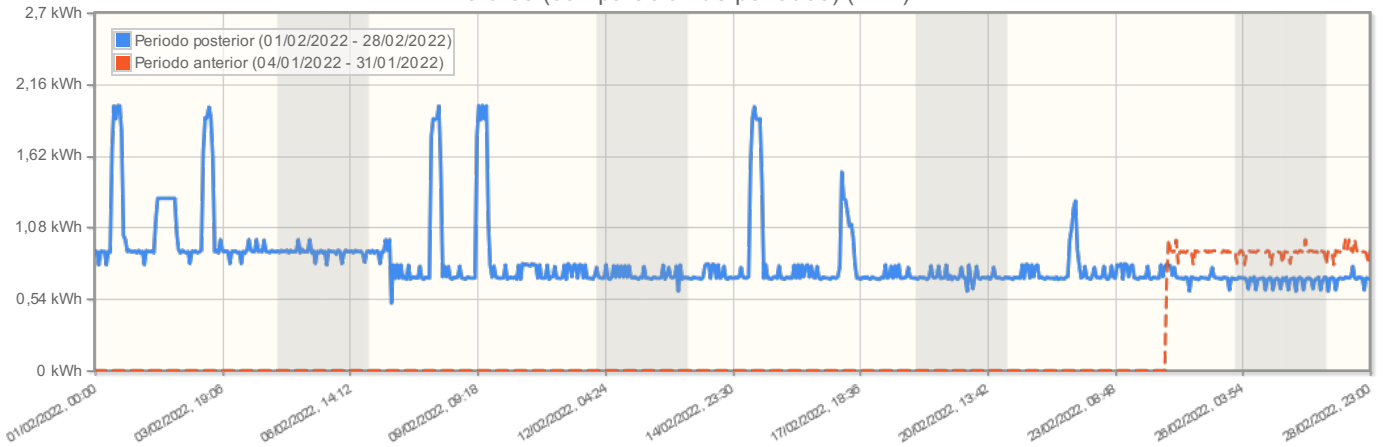


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +455,86 kWh (+466,89 %)	▲ +1,01 kWh (+102,12 %)	▲ +0,51 kWh (+27.161,62 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

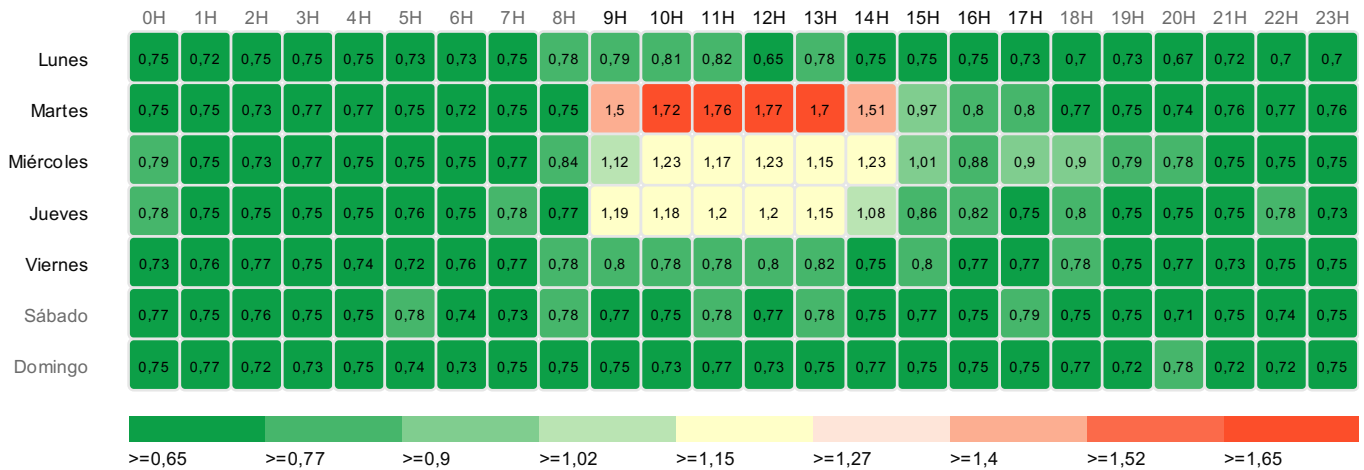


SAI 3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

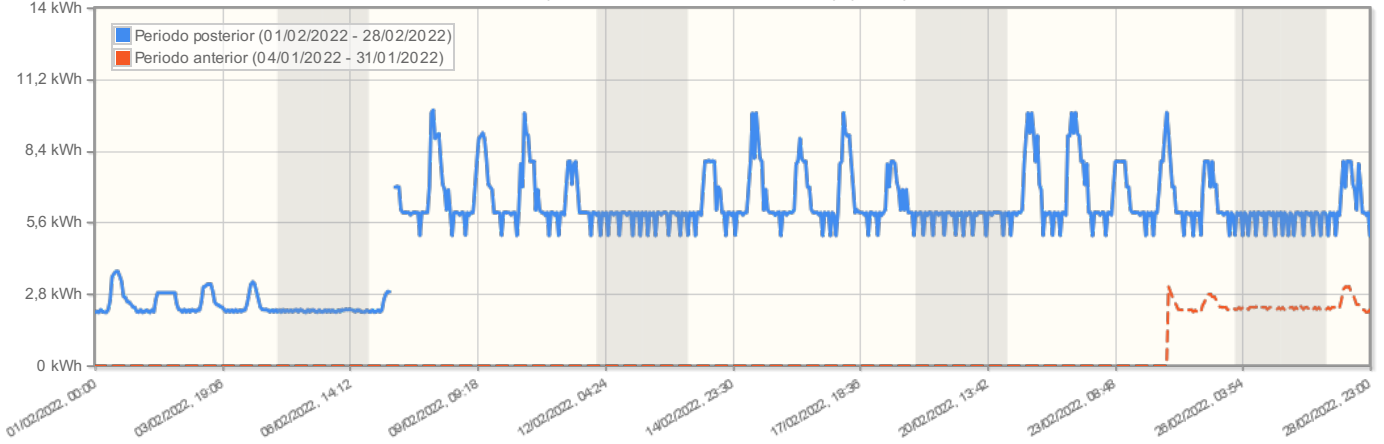


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.418,07 kWh (+1.361, 13 %)	▲ +6,9 kWh (+221,85 %)	▲ +2,09 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

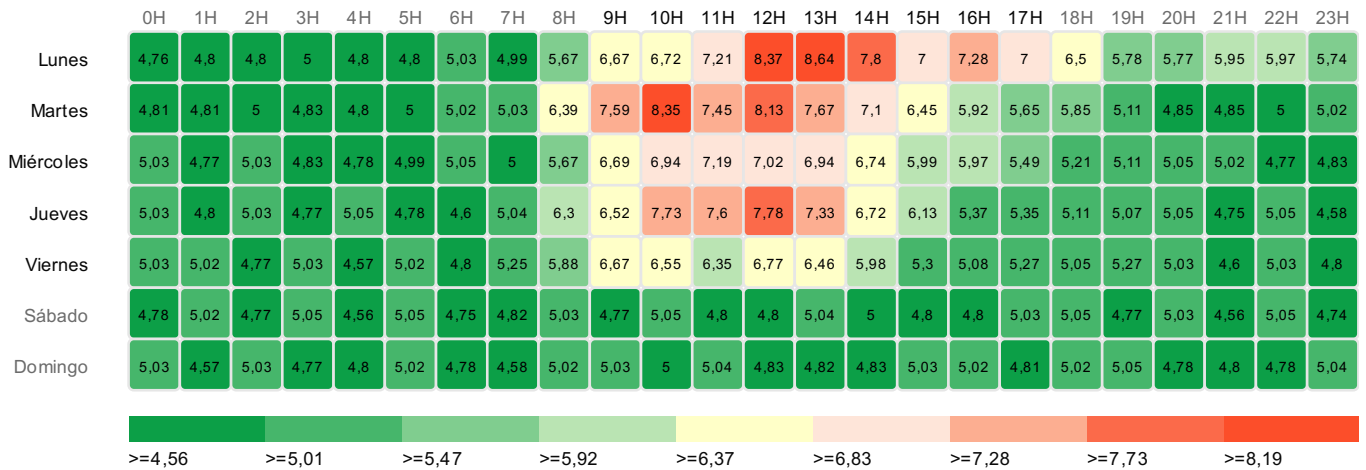


Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

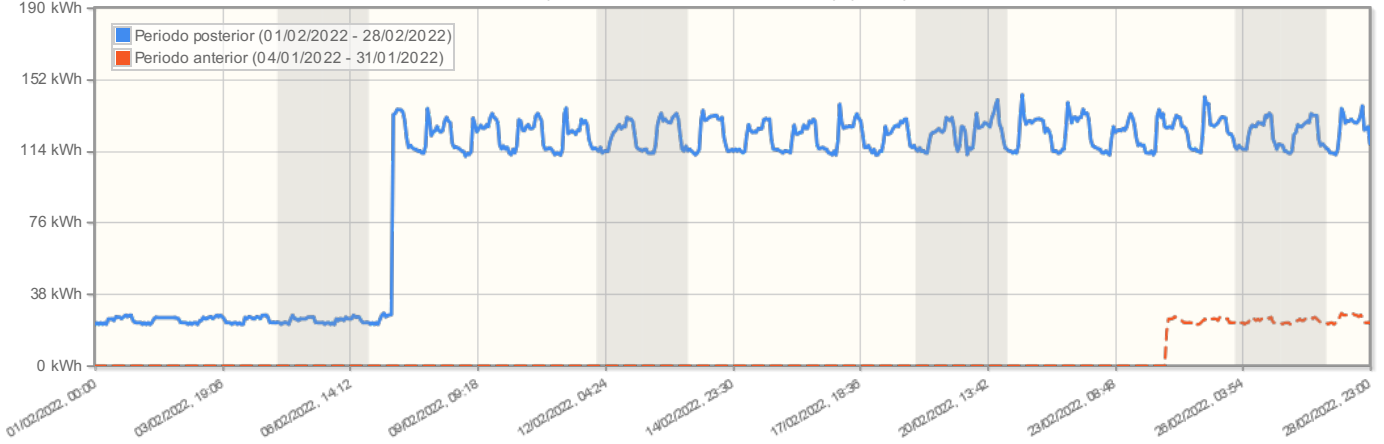


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +64.608,92 kWh (+2.464,21 %)	▲ +115,93 kWh (+413,96 %)	▲ +21,96 kWh (+166.708,22 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

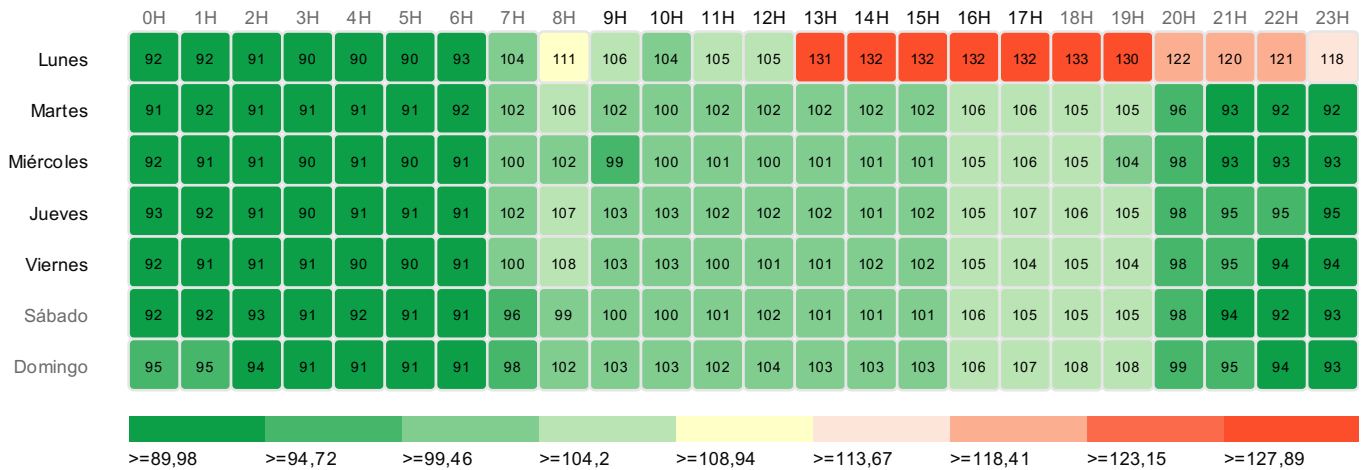

UPS1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

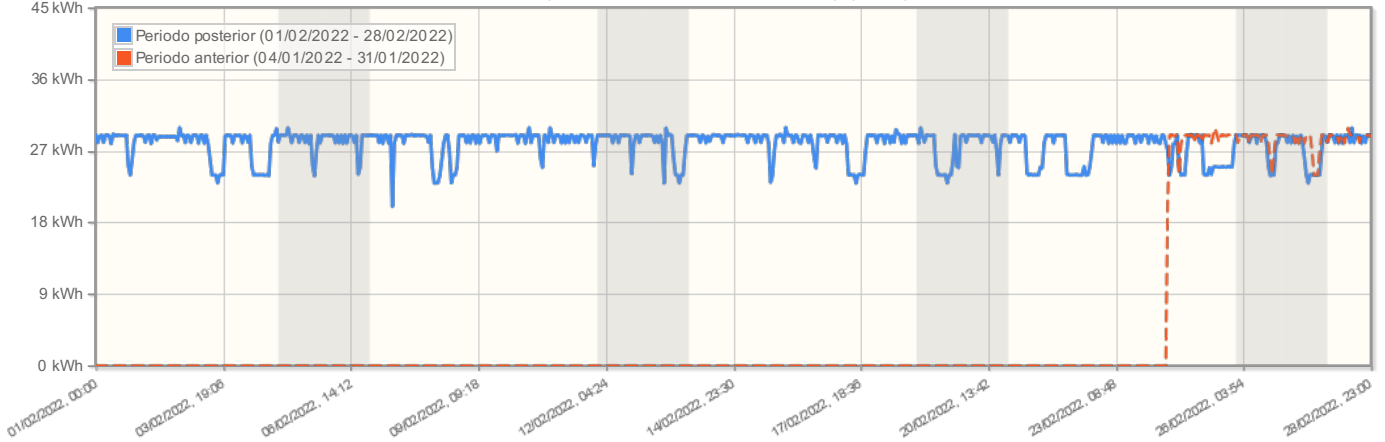

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +15.643,42 kWh (+507,14 %)	▲ +0,05 kWh (+0,15 %)	▲ +20,03 kWh (+121.631,81 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	28,76	28,77	29	28,97	28,77	28,74	28,3	28,73	28,74	28,72	27,49	27,56	25,27	27,74	27,51	27,76	27,75	27,98	27,24	28,75	28,74	28,98	29,02	28,99
Martes	28,74	28,79	28,99	29,01	28,77	29	28,95	27,29	27,49	26,81	26,23	26,02	26,26	26,47	26,73	27,48	28,01	26,79	25,78	24,23	25,73	27,22	27,98	28,95
Miércoles	29,02	28,97	28,31	29	29	28,23	29,02	28,52	28,59	28,7	28,47	28,45	28,96	28,71	28,67	28,5	28,96	28,7	28,21	27,07	29,22	28,99	28,74	28,76
Jueves	29,03	28,76	28,51	28,97	28,99	28,78	28,25	28,75	28,76	28,5	28,74	28,25	26,8	25,03	25,49	26,22	25,75	26,5	24,8	24,23	26,48	27,21	28,25	29,2
Viernes	28,79	28,74	29	28,77	28,96	28,27	29,01	27,24	27,52	27,51	26,77	26,47	26,3	26,9	26,57	26,77	26,49	26,72	26,28	26,72	27,74	27,98	27,06	28,65
Sábado	28,81	28,76	29,23	28,98	28,79	29,23	28,98	28,5	28,76	29,01	28,01	27,03	27,77	27,71	27,51	27,74	27,02	26,77	24,32	25,4	27,25	27,73	27,28	28,94
Domingo	29,04	28,99	28,76	28,77	28,98	28,71	28,54	28,73	28,5	28,76	28,29	27,24	28,26	27,72	27,51	27,71	26,57	26,5	24,79	23,98	26,23	27,22	28,47	28,96

>=23,98	>=24,56	>=25,15	>=25,73	>=26,31	>=26,9	>=27,48	>=28,06	>=28,65

