


Palacio Cibeles

Ayuntamiento de Madrid

01/07/2020 - 31/07/2020

Análisis del consumo del Contador de Gas #2

Valores (comparación de periodos) (kWh)

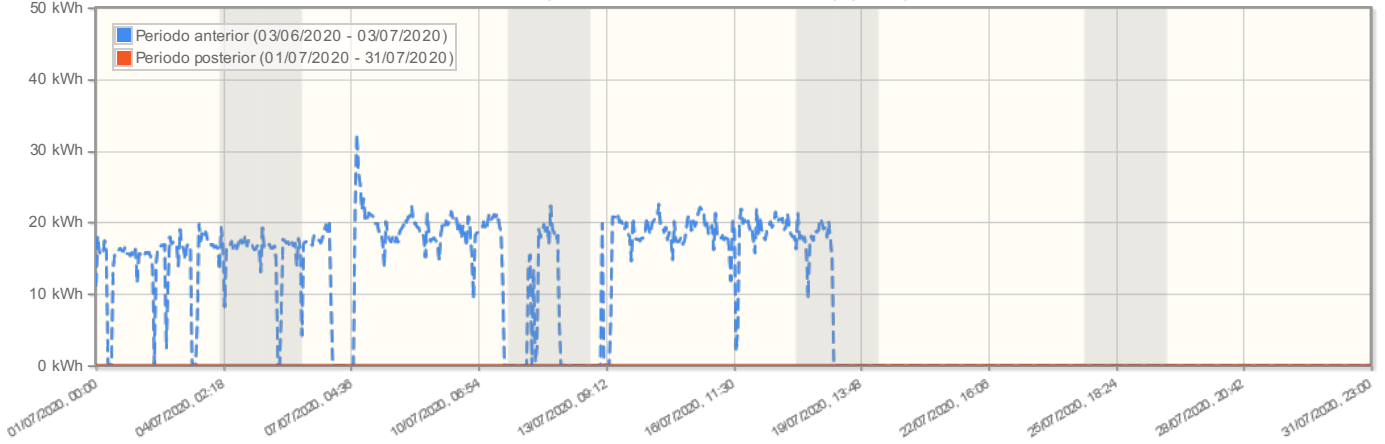

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -6.494,6 kWh (-100 %)	▼ -32,4 kWh (-100 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Martes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jueves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viernes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sábado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

>=0


Análisis del consumo eléctrico del submetering
Pareto de consumo del submetering

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de las medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos transformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

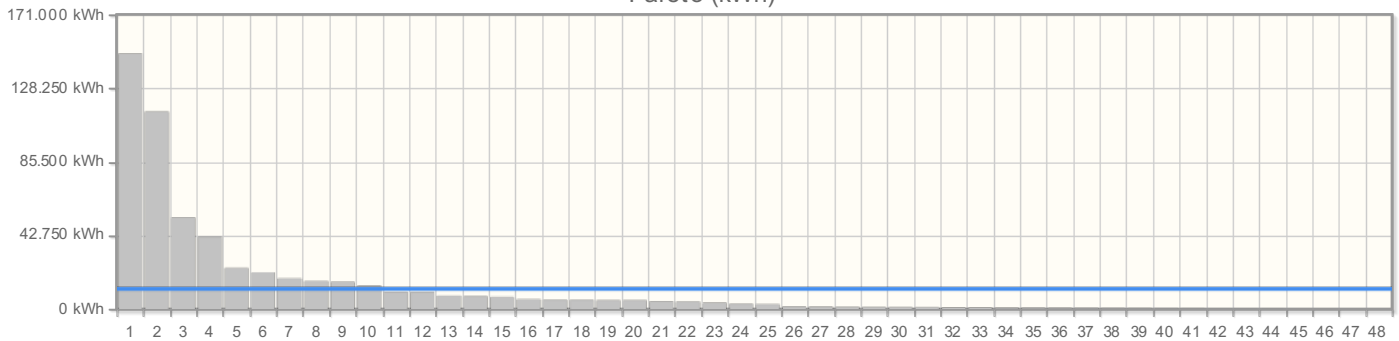


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	148.001,14 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	114.363,84 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	53.016 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	41.658,01 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	23.728,08 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	21.284,17 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	17.618,75 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	16.153,02 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	15.576,96 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	13.431,31 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	9.776,41 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	9.720,71 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	7.639,01 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	7.313,01 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7ª)	6.932,12 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	5.510,01 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	5.175,61 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	5.117,21 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	4.945 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	4.943,92 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8ª)	4.411,01 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	4.158,41 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	3.551,71 kWh

24	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	2.848,01 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	2.583,91 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.312,1 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	1.253 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	1.075 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	973 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	926,65 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	861 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	745,98 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	732,81 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	466,2 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	437,4 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	369,8 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	293,39 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	232,59 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	183 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	99,9 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	91 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	24 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (Al y Fz Patio)	13 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	13 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	0,1 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Consumo Resto	0 kWh
48	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	0 kWh
Sensores: 48		


Ascensores (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

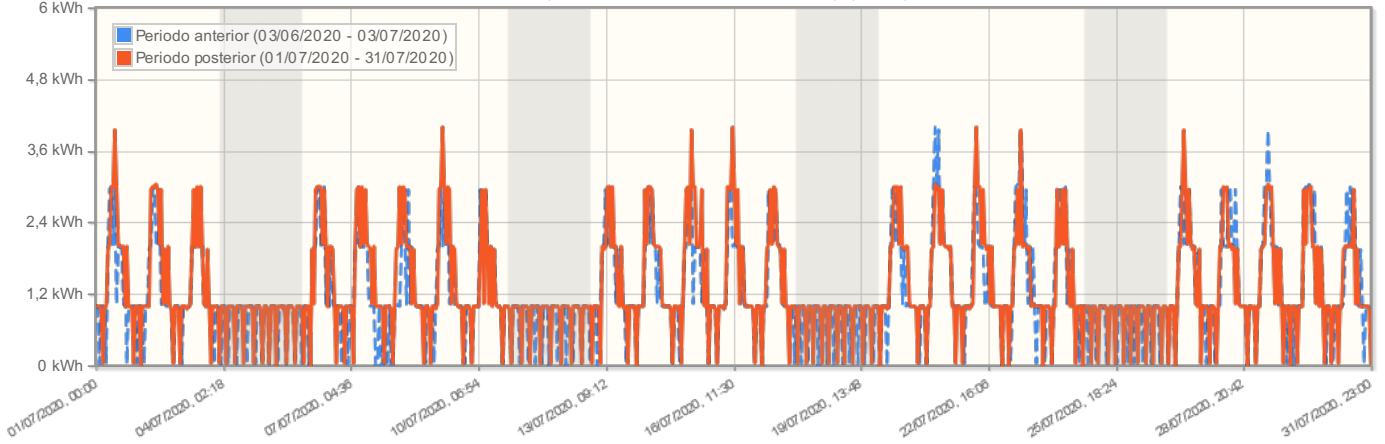


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +44,05 kWh (+4,74 %)	▲ +0 kWh (+0,02 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

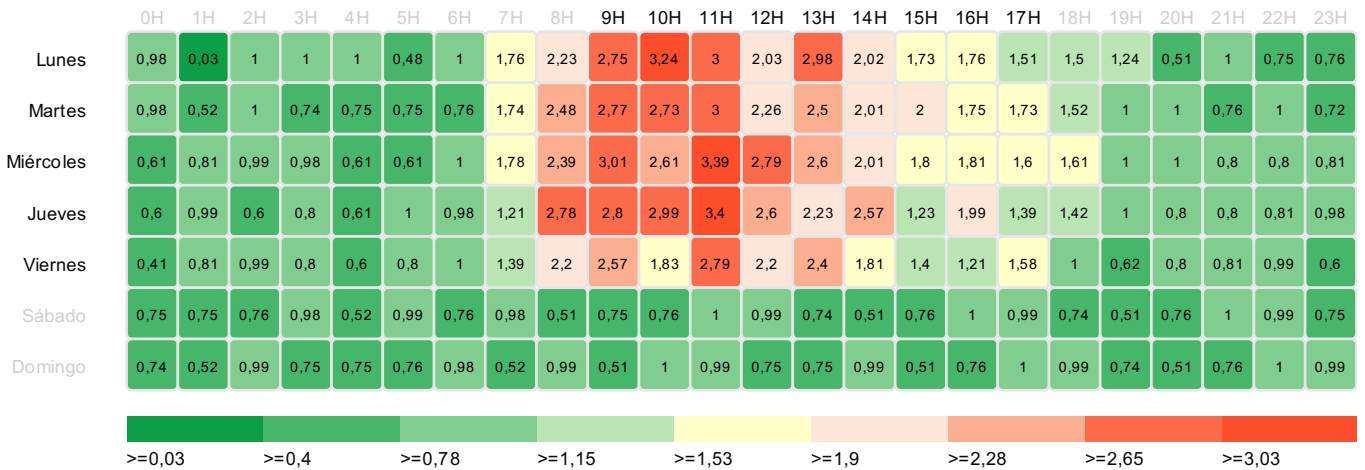


Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

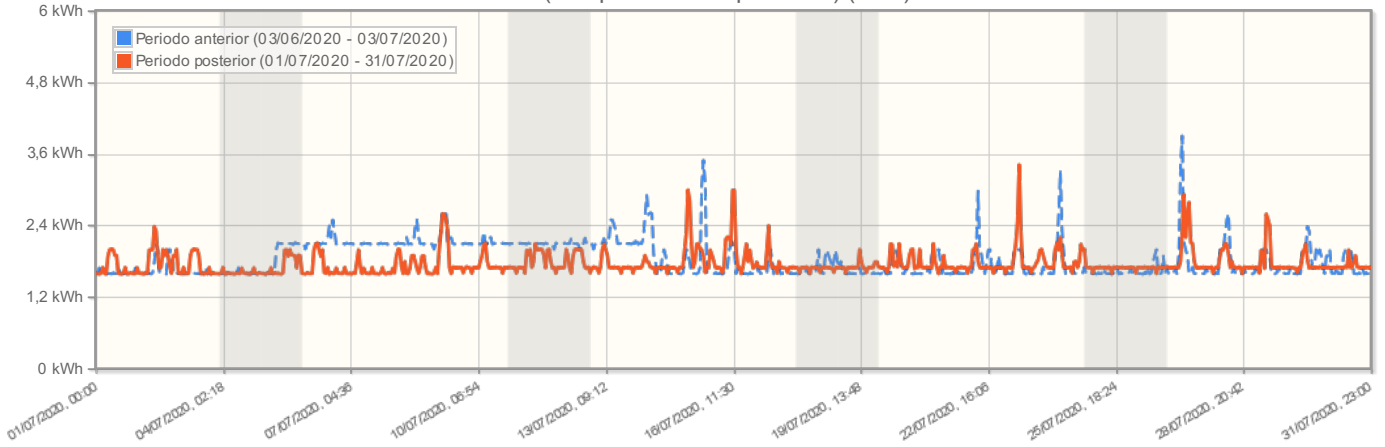


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -51,89 kWh (-3,8 %)	▼ -0,49 kWh (-12,46 %)	▼ -0 kWh (-0,01 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

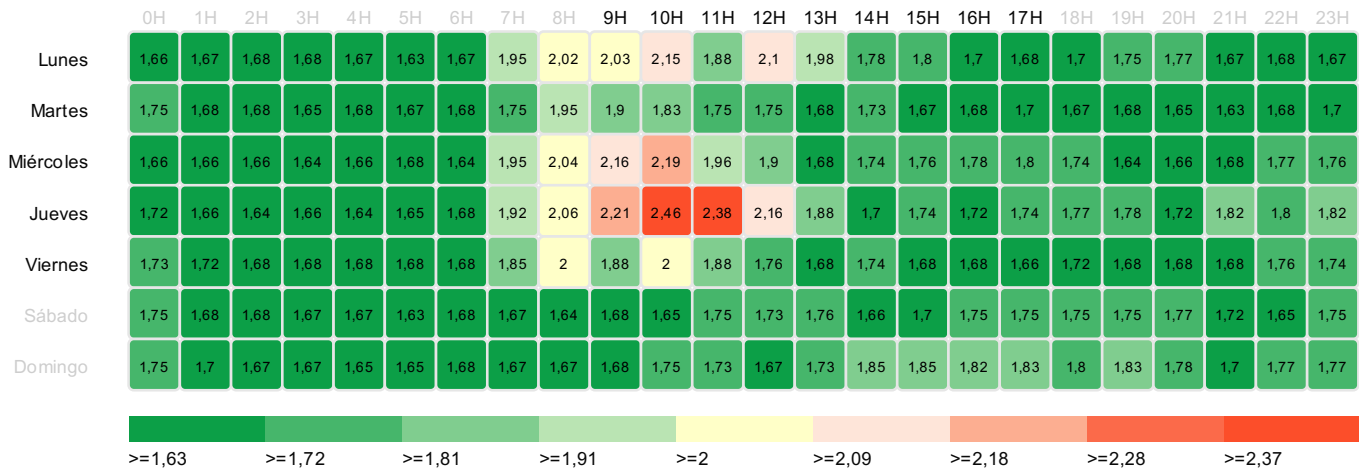


Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

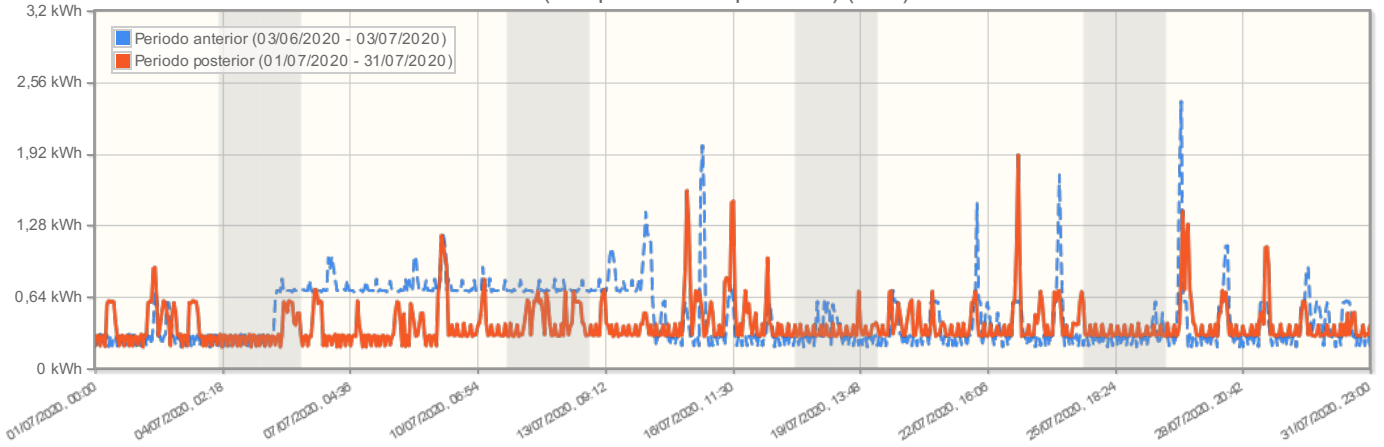


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -54,61 kWh (-15,69 %)	▼ -0,48 kWh (-20,07 %)	▲ +0,01 kWh (+3,04 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

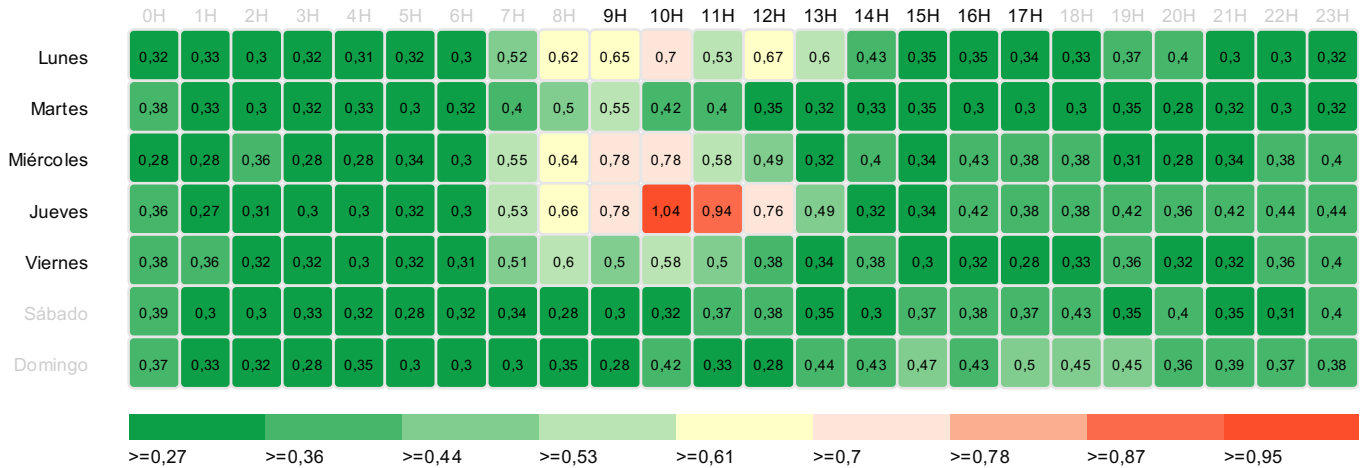


Bomba Calor (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

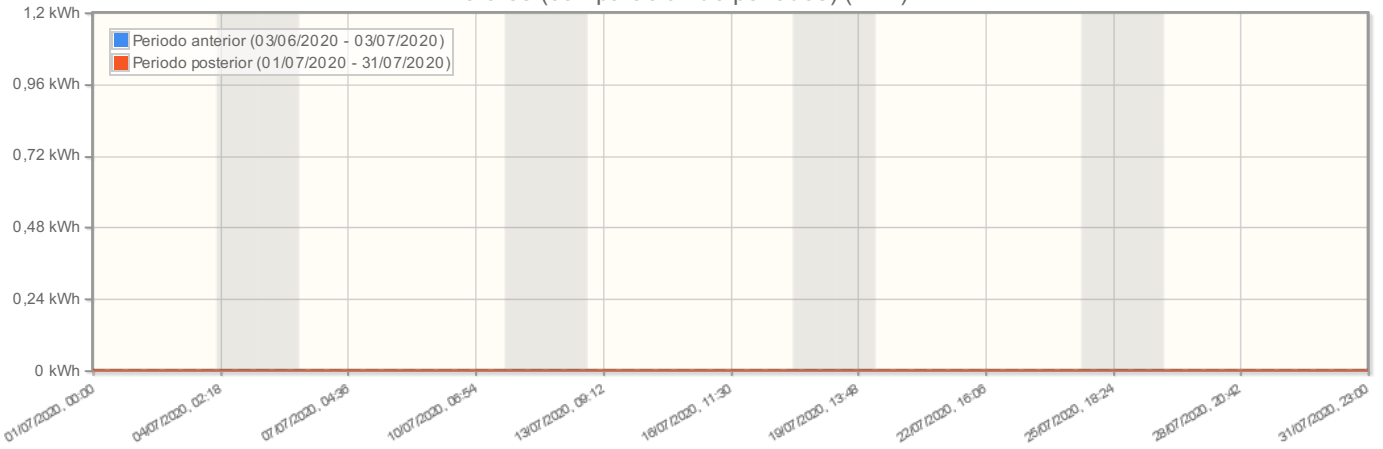

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

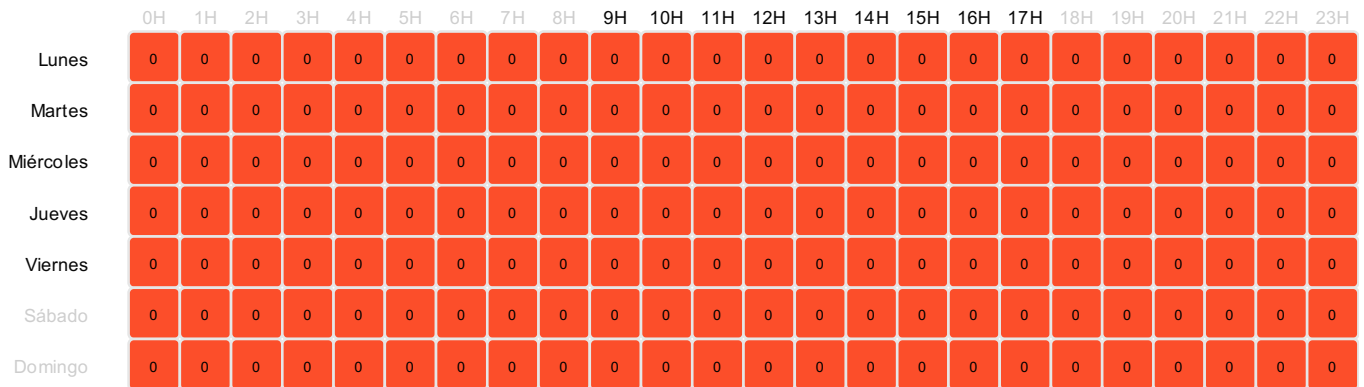

>=0


Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

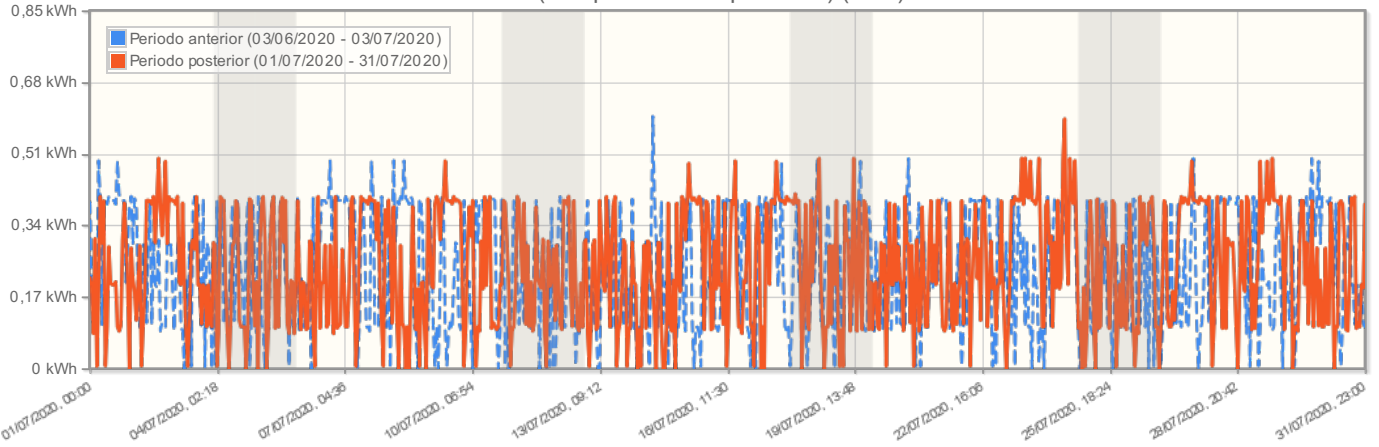


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +6,09 kWh (+3,45 %)	▼ -0,01 kWh (-1,05 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

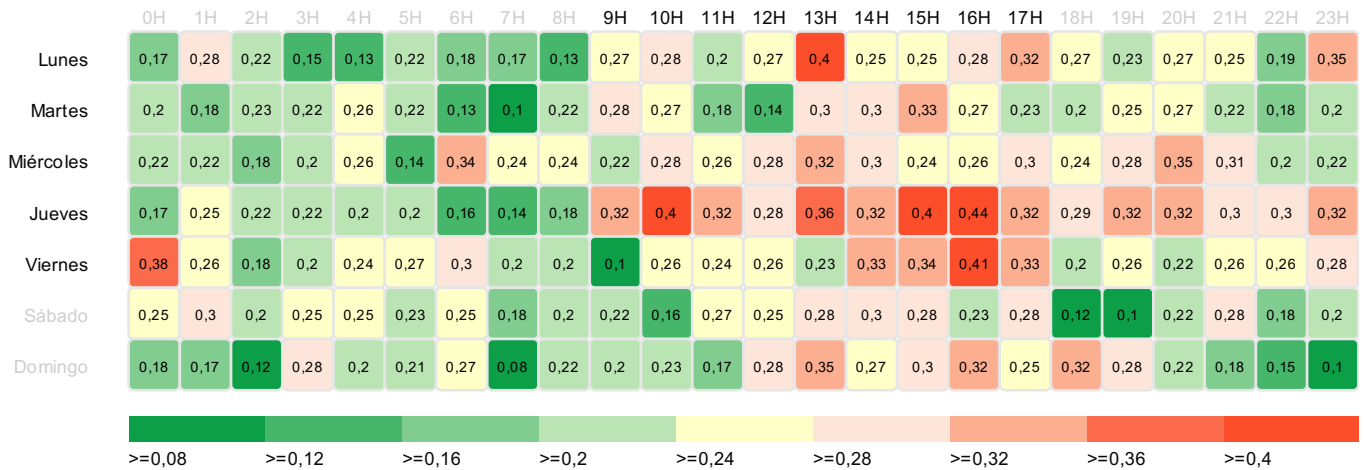


Consumo Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

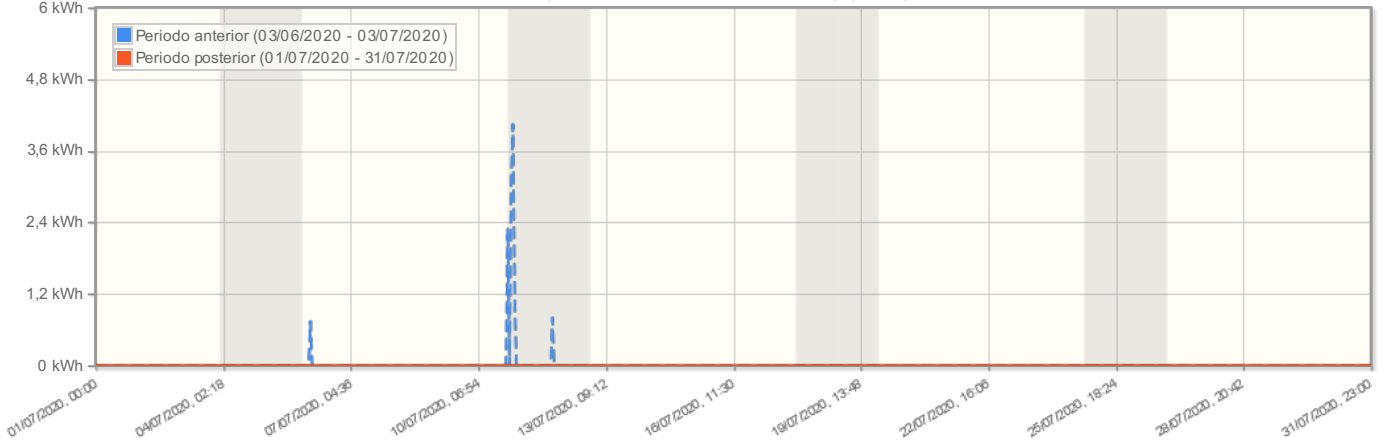

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -12,28 kWh (-100 %)	▼ -4,05 kWh (-100 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

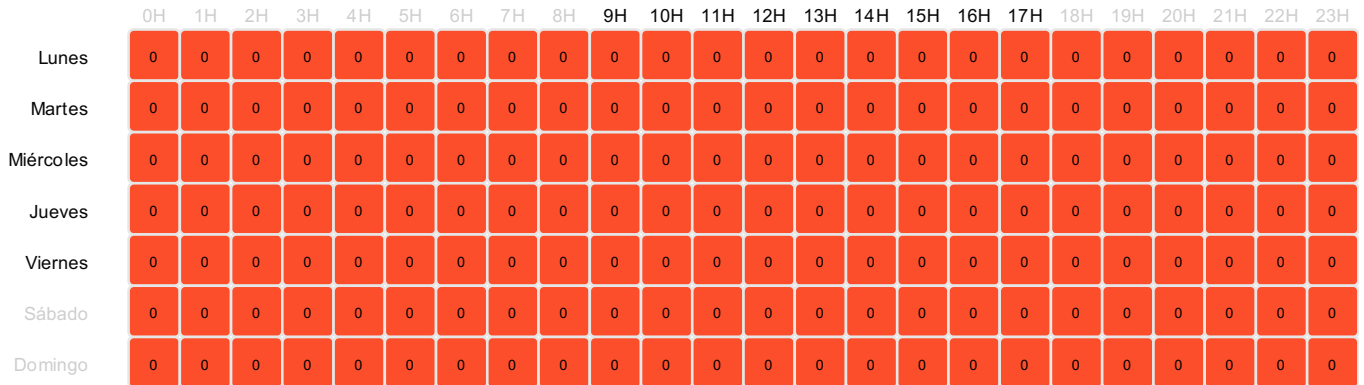


>=0

Este sensor es un cálculo donde a la suma de los dos transformadores del CGBT de la fase 1, se le resta todo el submetering de ese fase.


CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

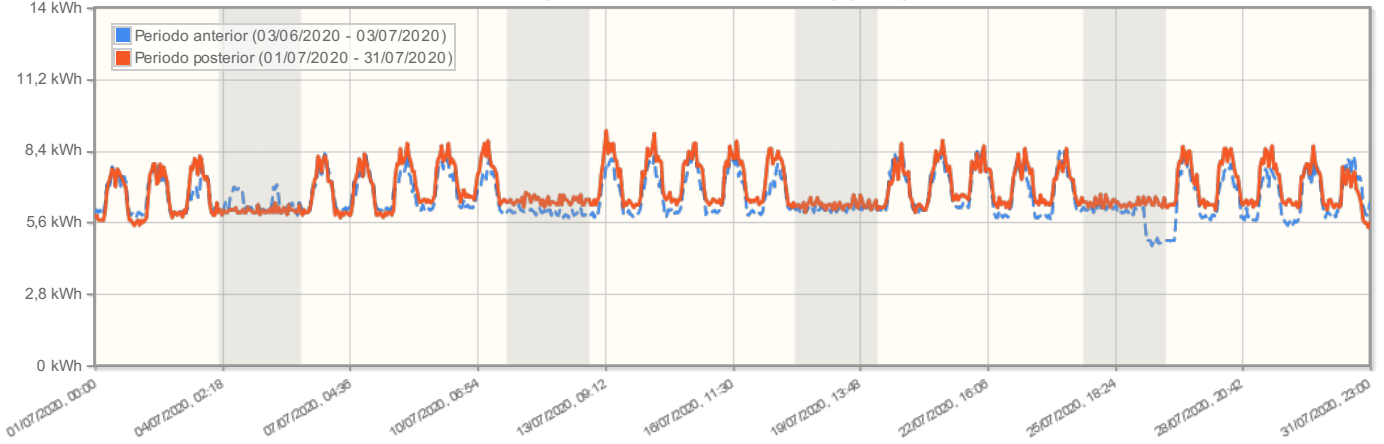


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +203,52 kWh (+4,14 %)	▲ +0,8 kWh (+9,46 %)	▲ +0,72 kWh (+15,33 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

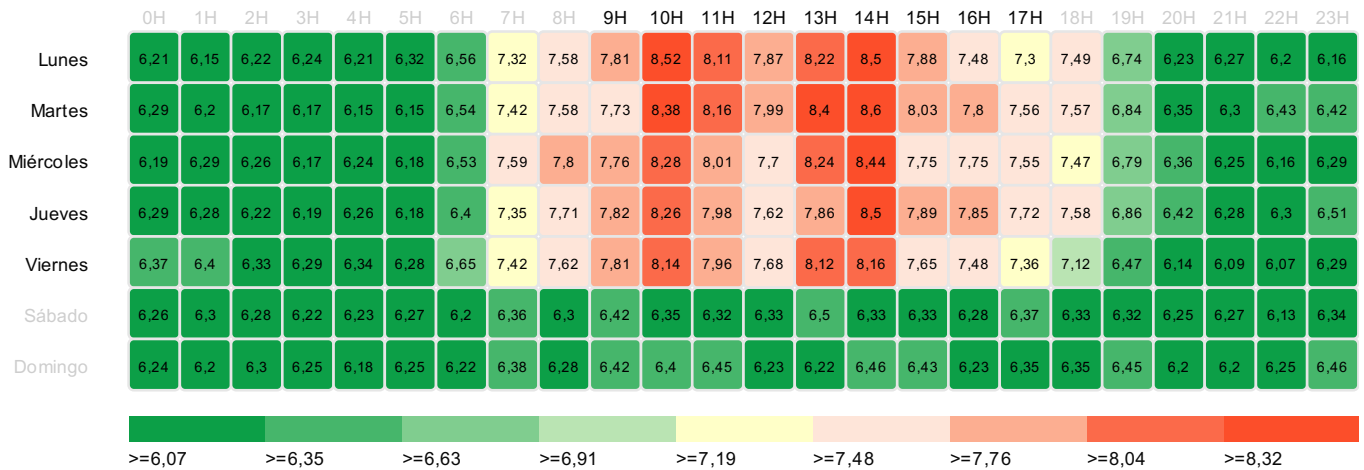


Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

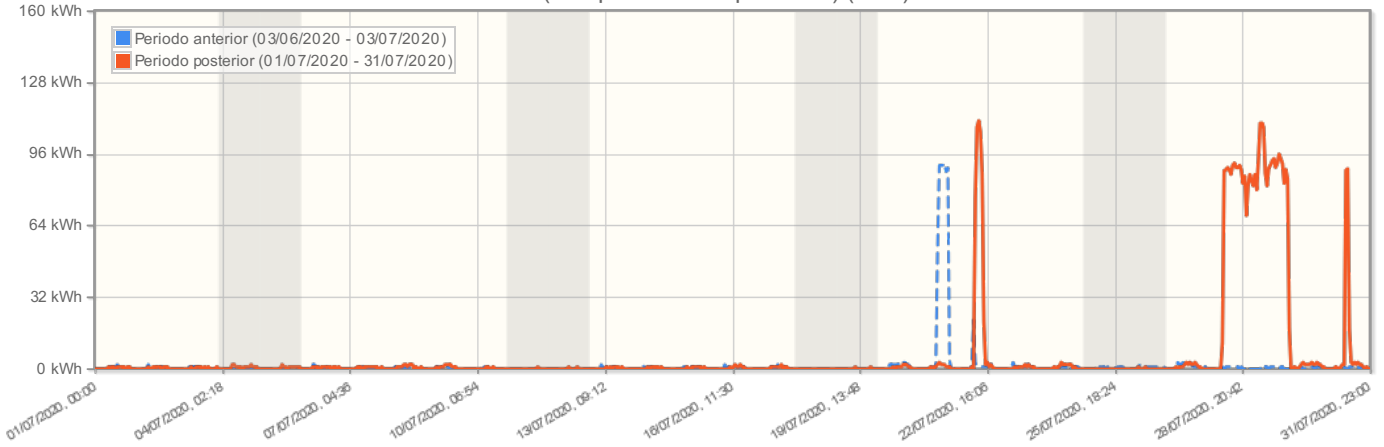


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.544 kWh (+387,32 %)	▲ +18,93 kWh (+20,57 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

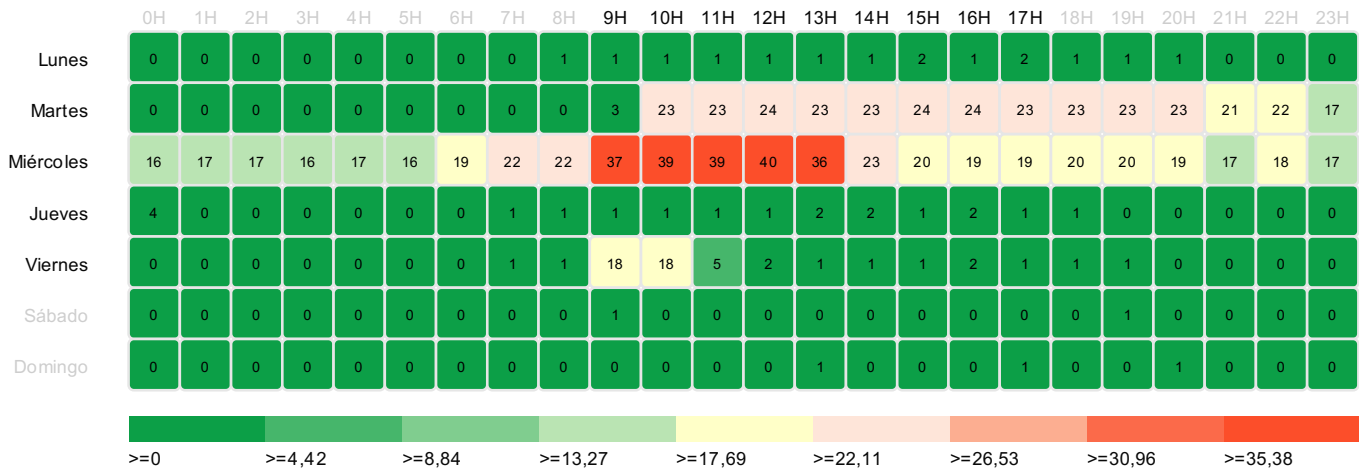


Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

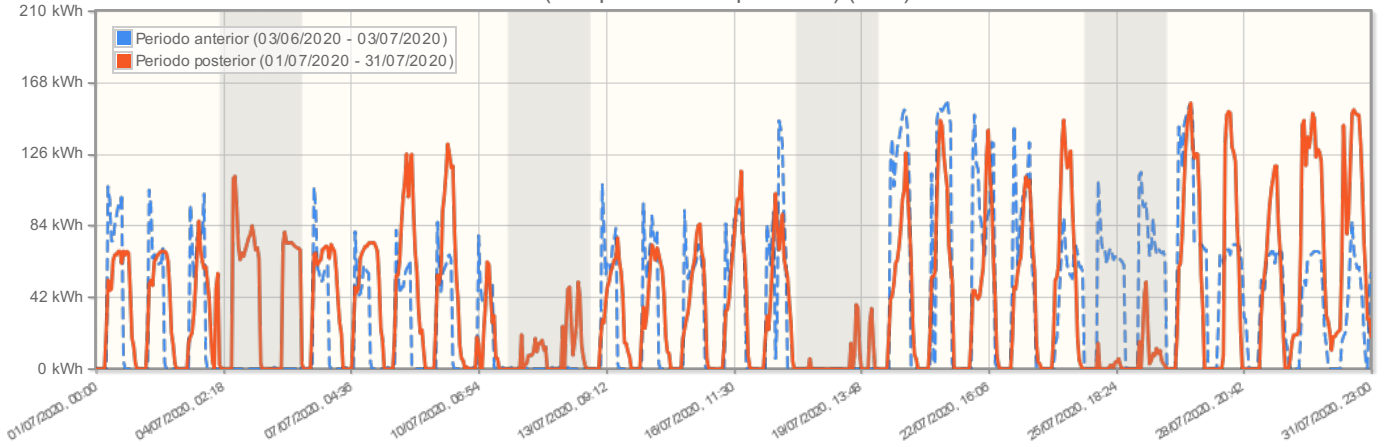


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +4.423,34 kWh (+18,78 %)	▼ -2 kWh (-1,27 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

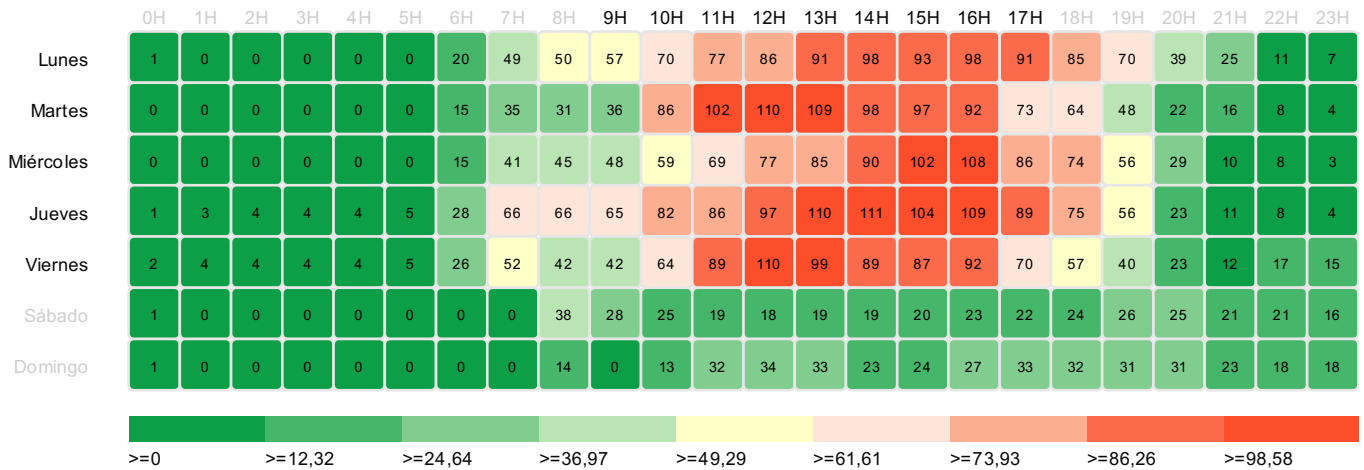


Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

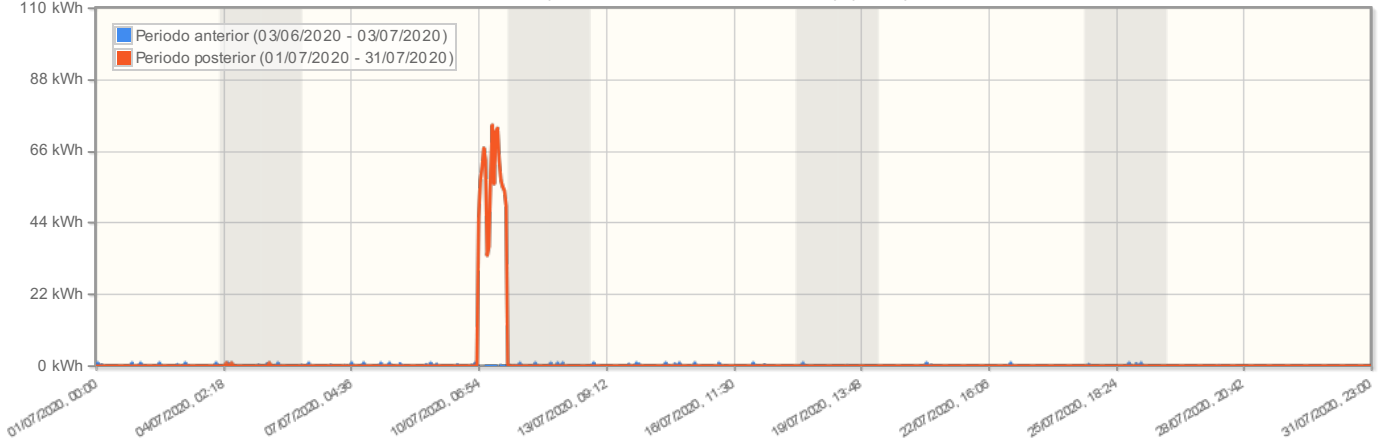


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +925 kWh (+1.681,82 %)	▲ +73 kWh (+7.300 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

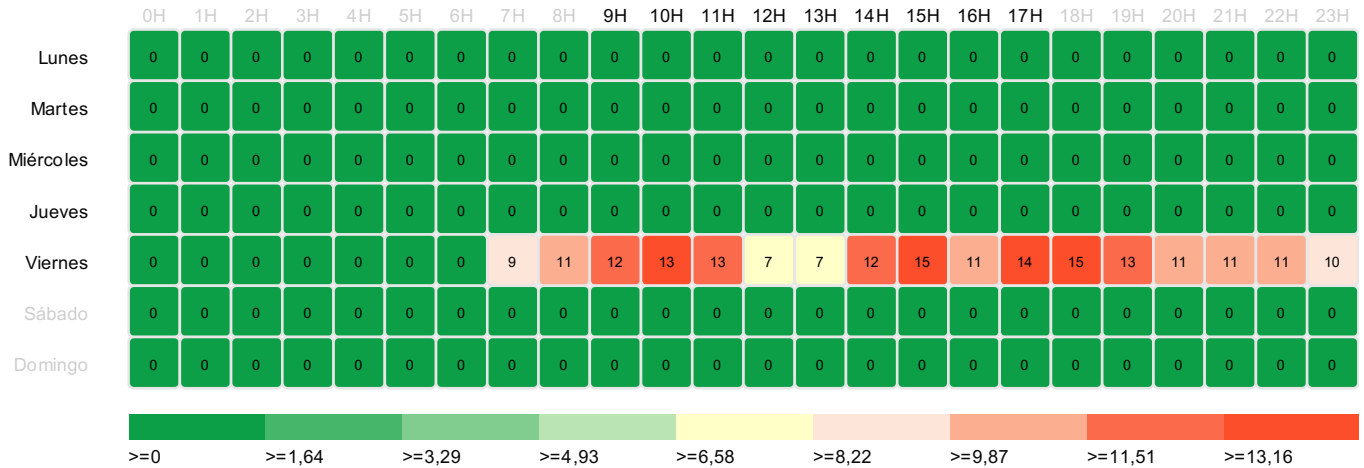

Enfriadora 4 (Fase 1)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

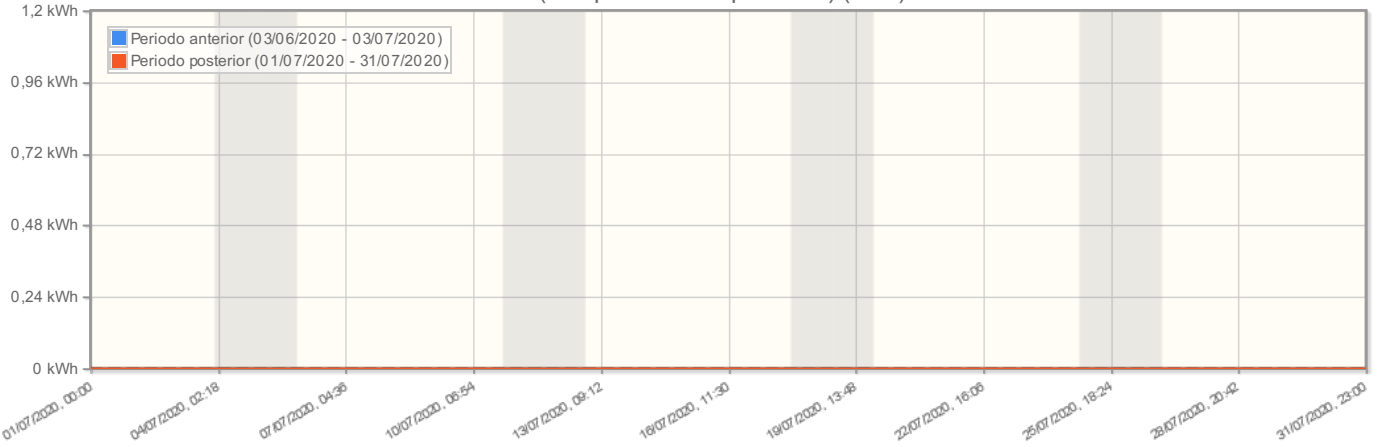

Evolución de valores

Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

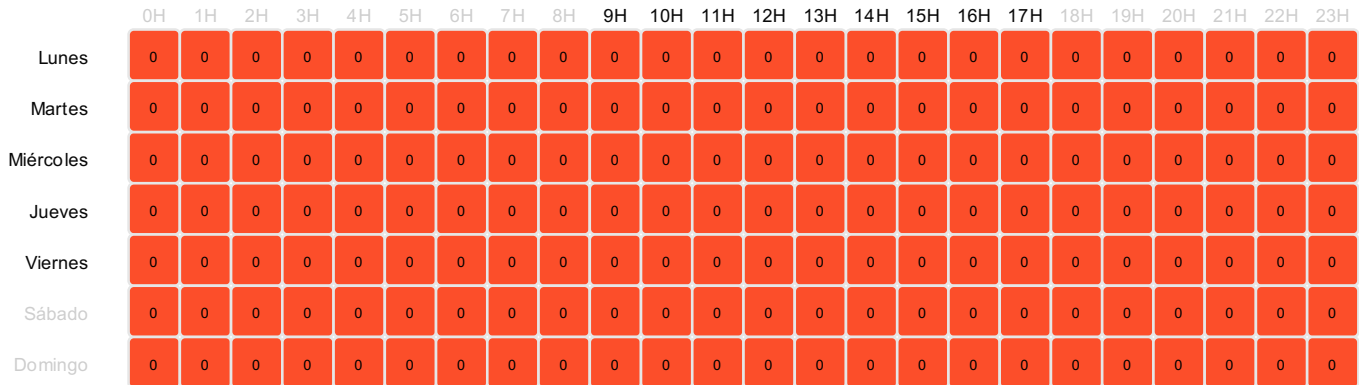

>=0


Enfriadora 5 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

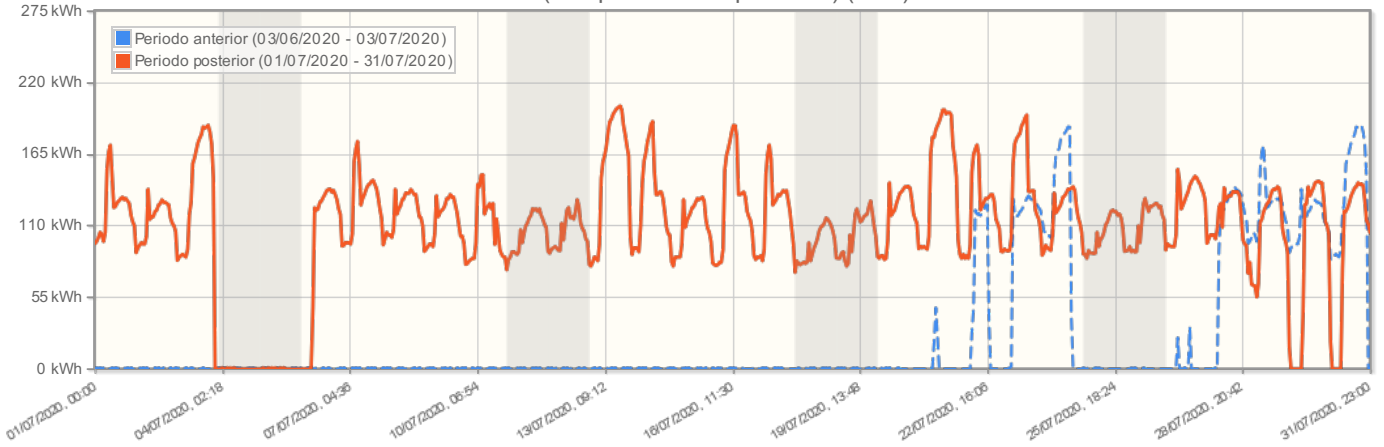


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +63.850,14 kWh (+373,57 %)	▲ +14,76 kWh (+7,88 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

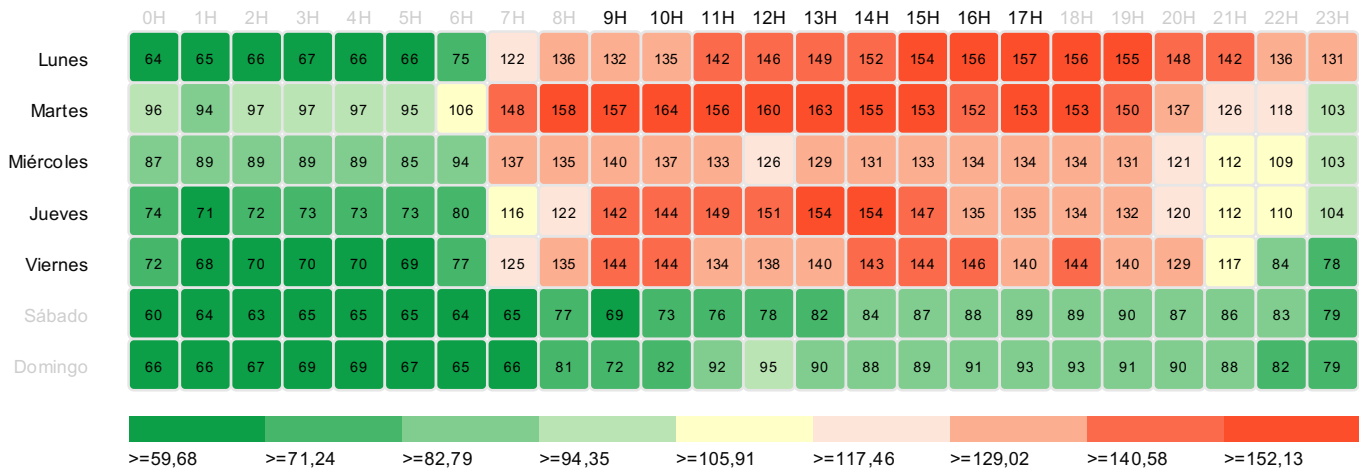


Enfriadora Equipo Técnico (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

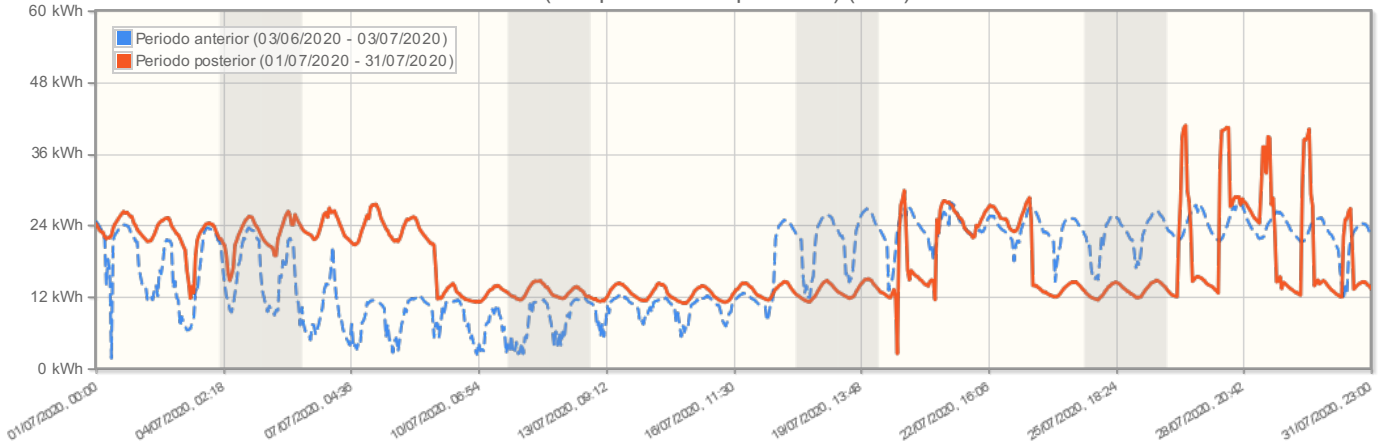


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +807,01 kWh (+6,39 %)	▲ +12,81 kWh (+45,76 %)	▲ +0,78 kWh (+43,13 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

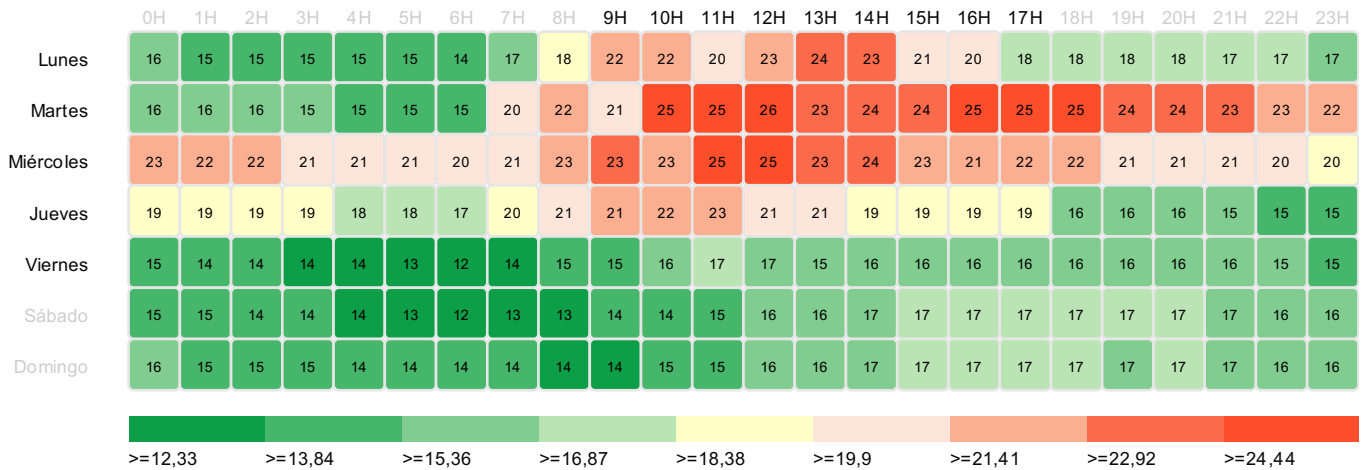


Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

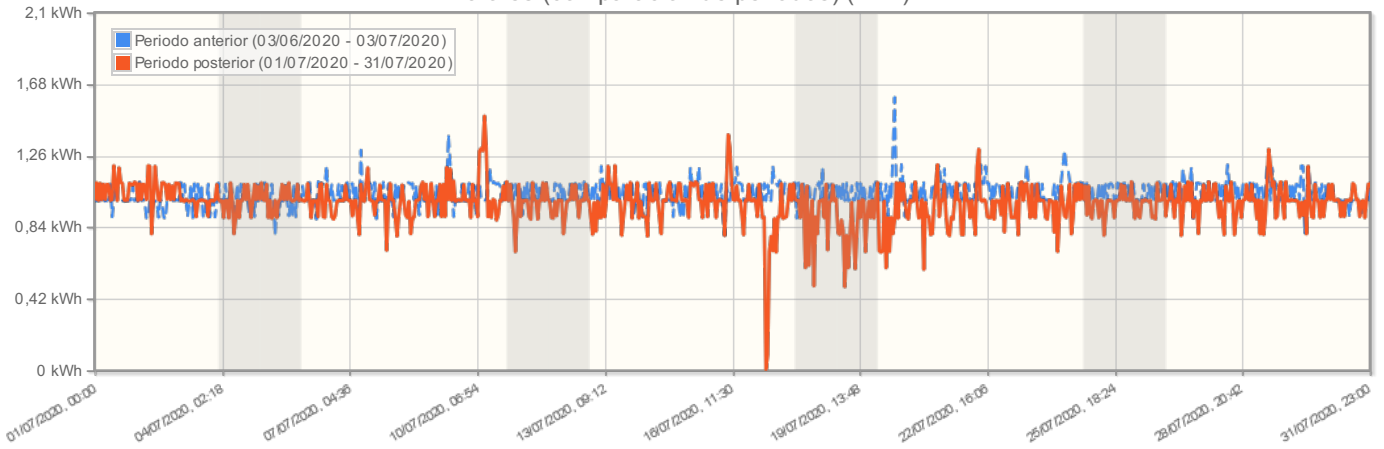


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -43,19 kWh (-5,57 %)	▼ -0,11 kWh (-6,87 %)	▼ -0,78 kWh (-98,68 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

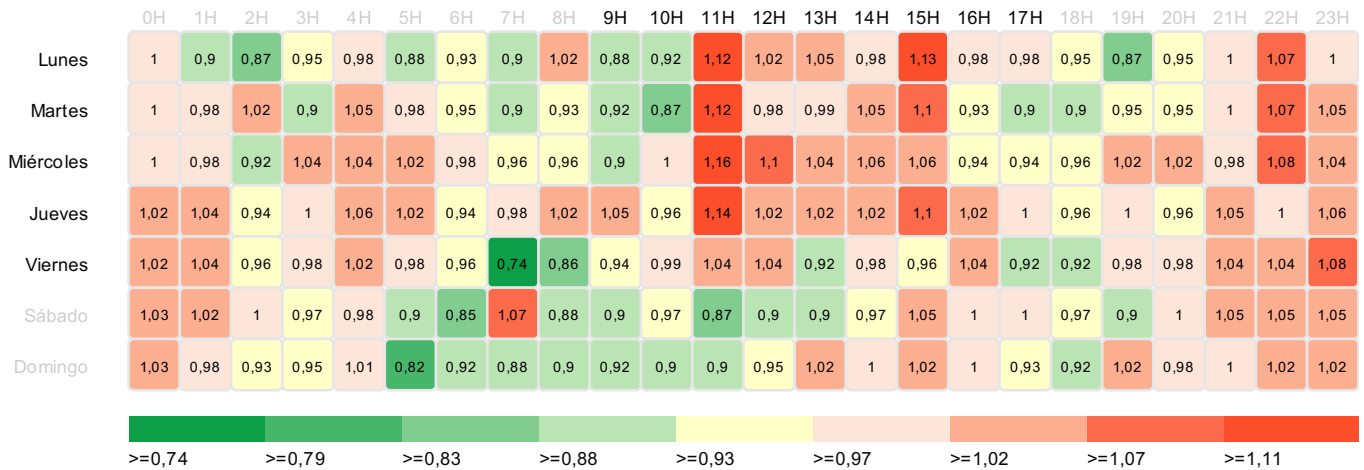


Máquina Cubierta A (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

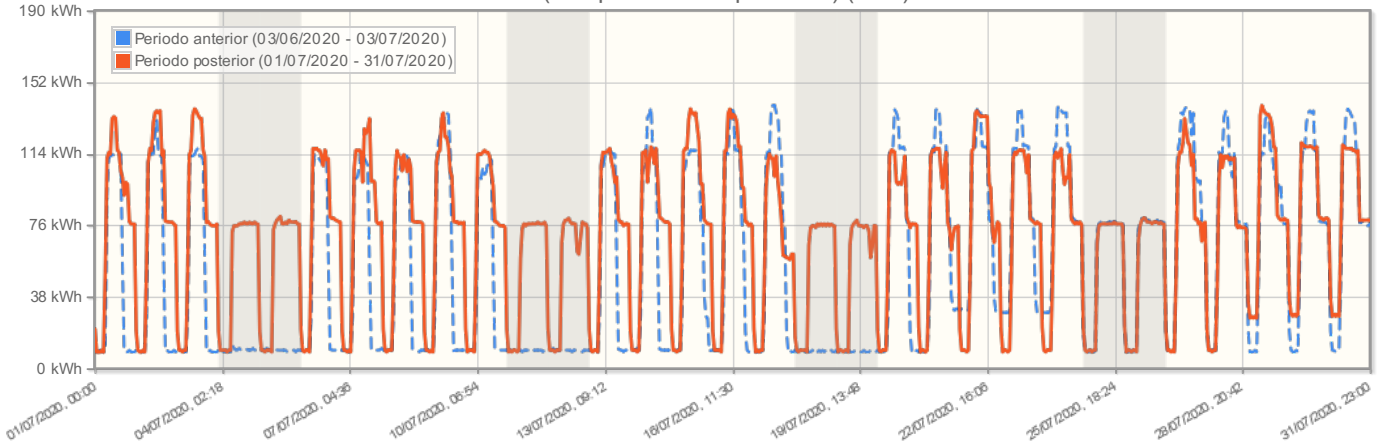


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +13.449,14 kWh (+33,99 %)	▼ -0,21 kWh (-0,15 %)	▲ +0,01 kWh (+0,12 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

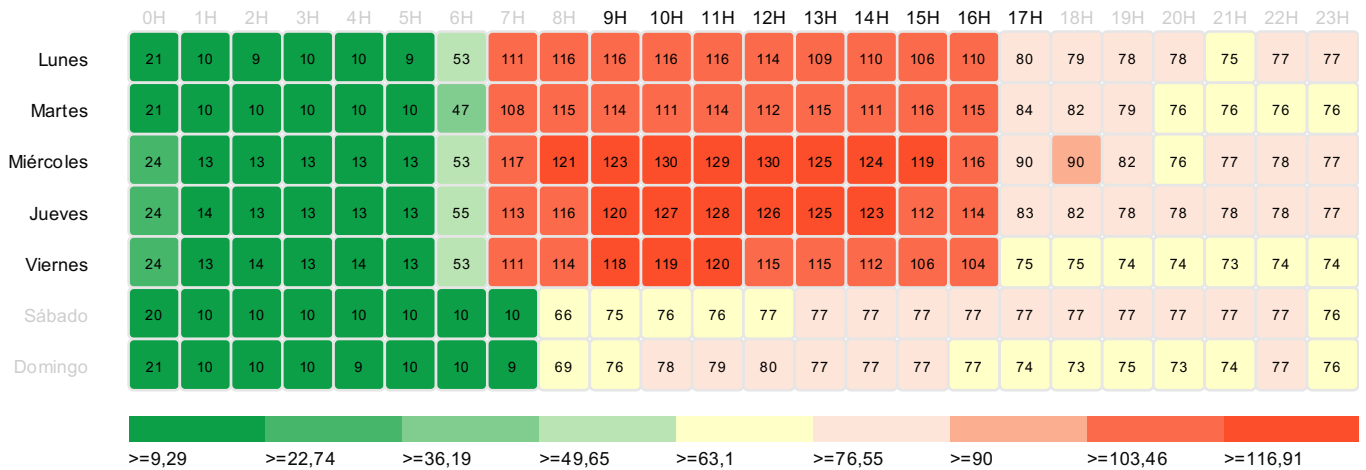


PL2 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

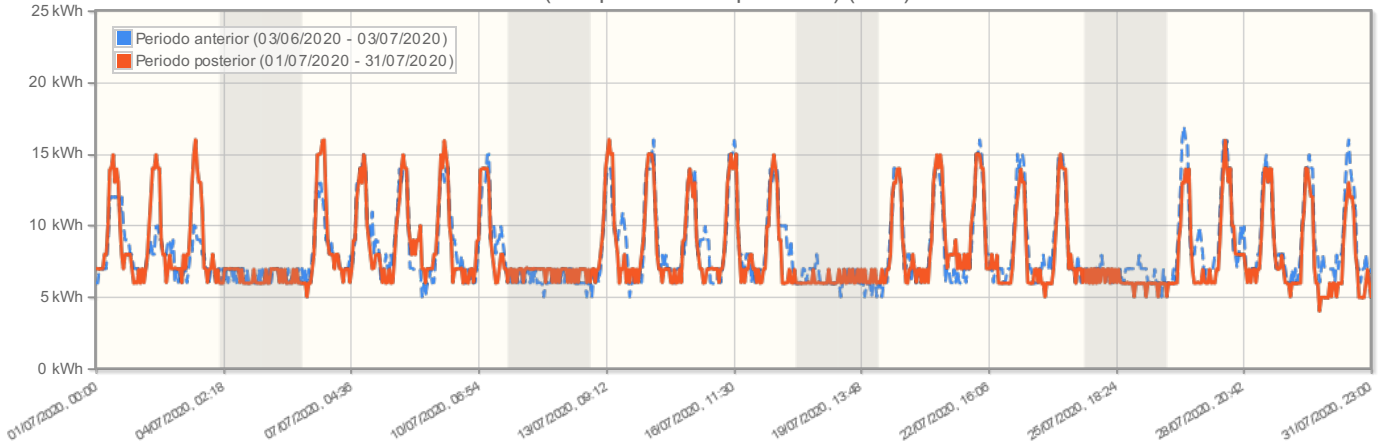


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -140,88 kWh (-2,27 %)	▼ -0,94 kWh (-5,52 %)	▼ -0,95 kWh (-18,94 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

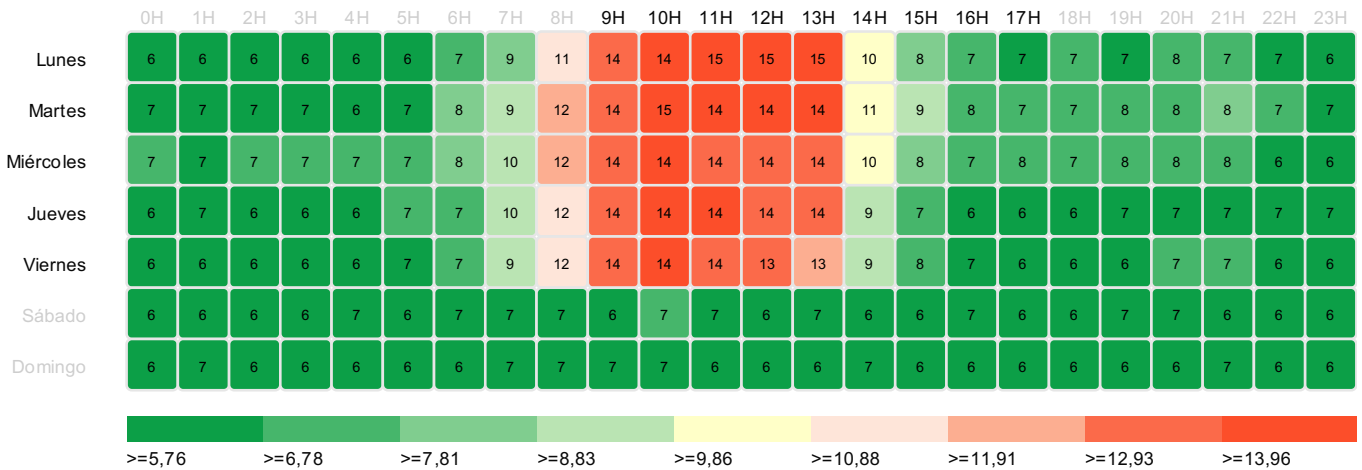


PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

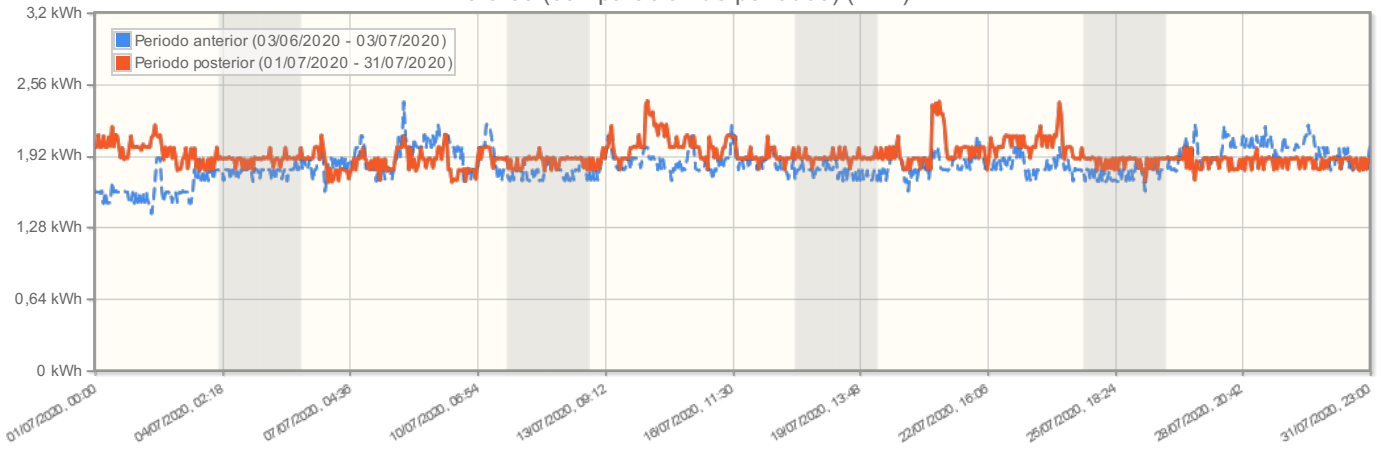


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +63,23 kWh (+4,62 %)	▲ +0,01 kWh (+0,39 %)	▲ +0,28 kWh (+19,98 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

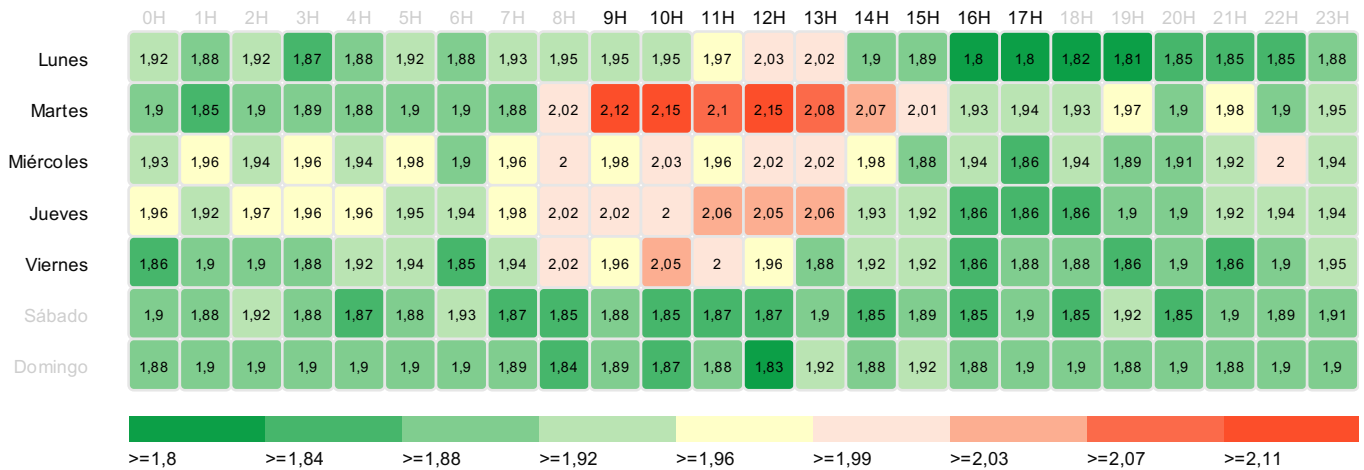


PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

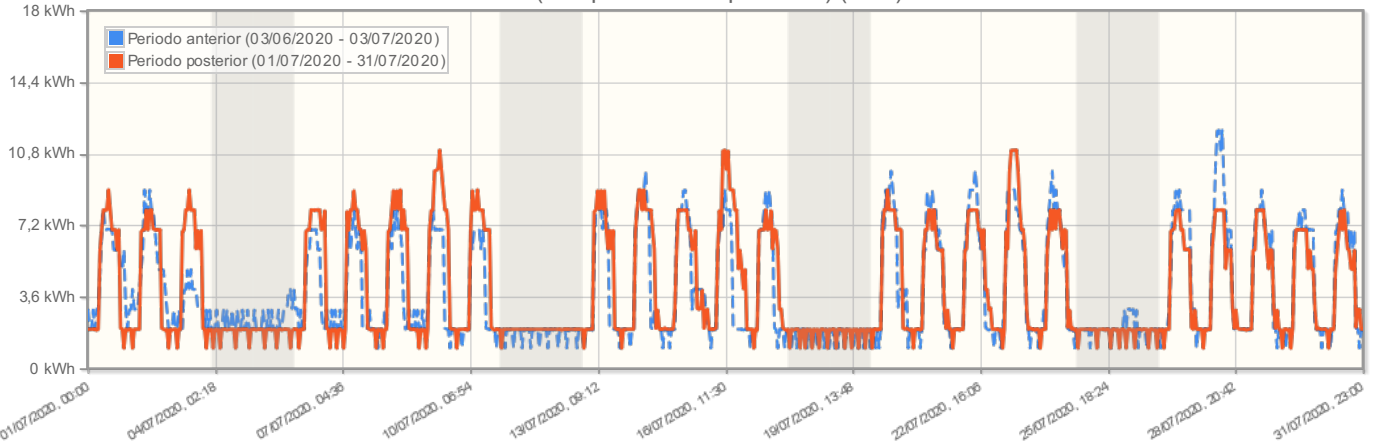


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +148,05 kWh (+5,23 %)	▼ -0,99 kWh (-8,28 %)	▲ +0,01 kWh (+0,87 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

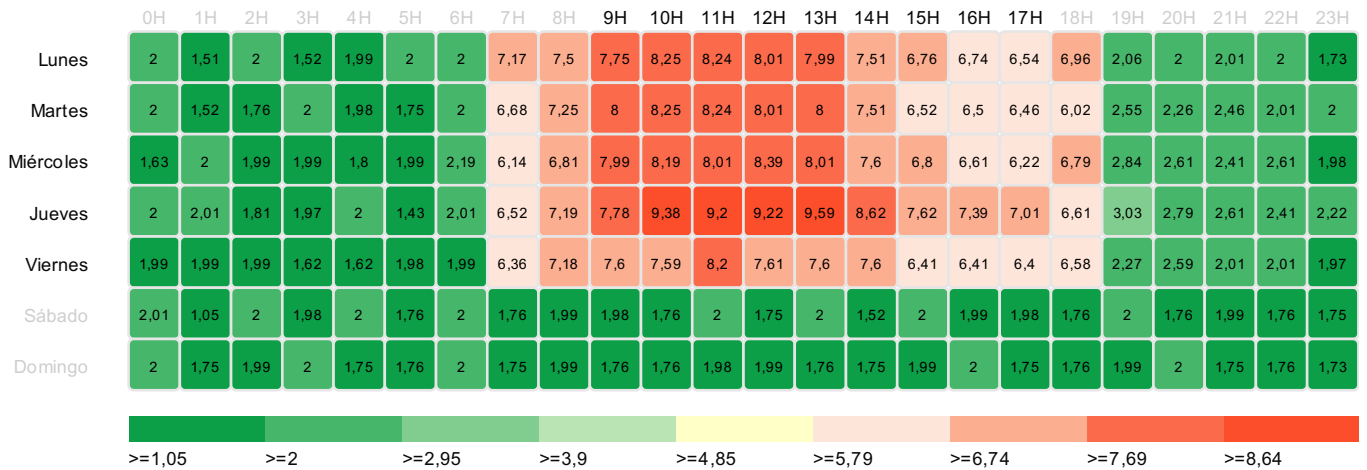


PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

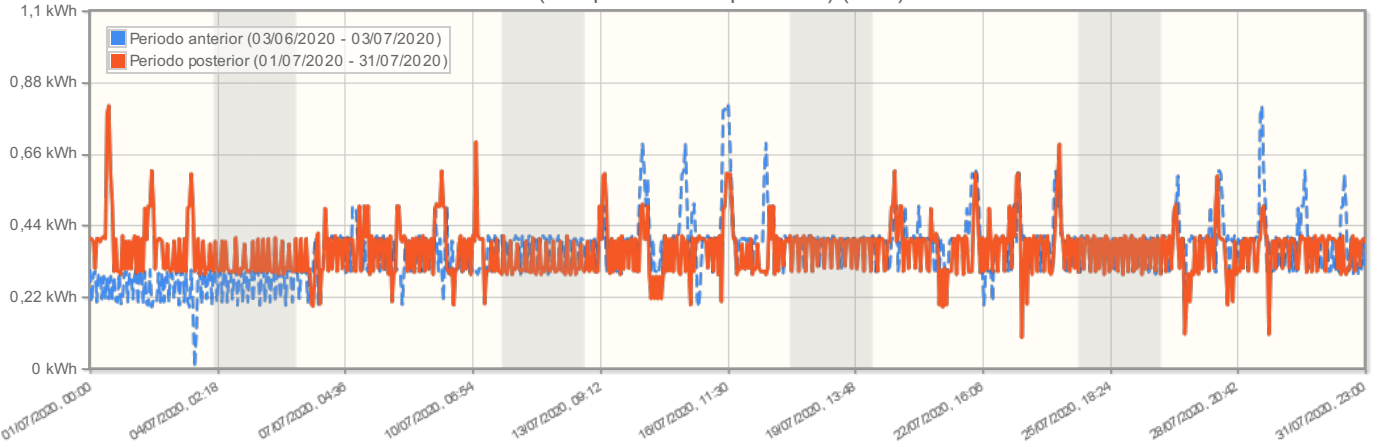


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2,01 kWh (-0,74 %)	▼ -0 kWh (-0,1 %)	▲ +0,09 kWh (+1.797,75 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

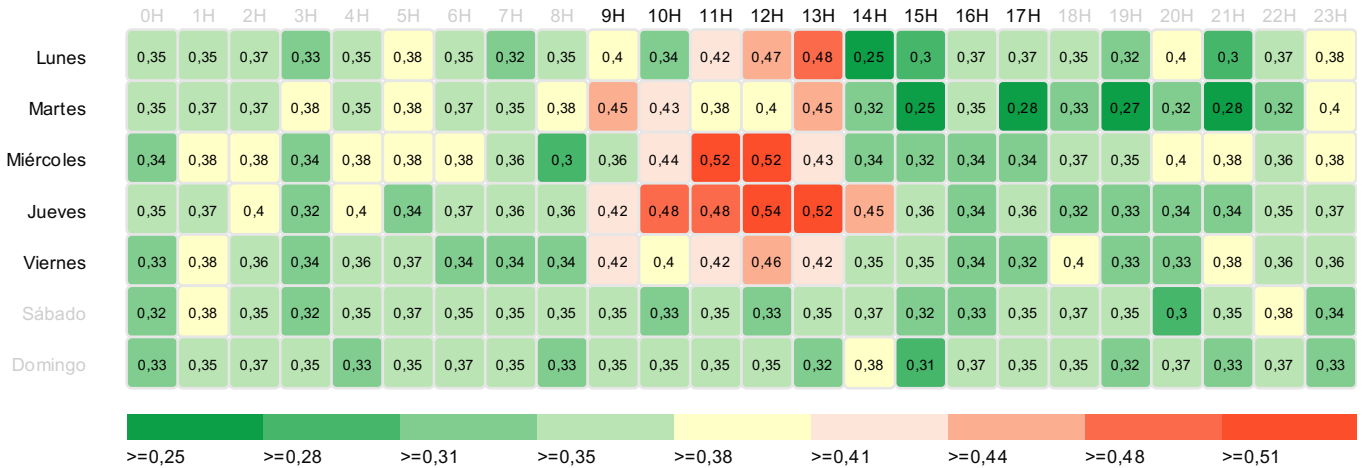


PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

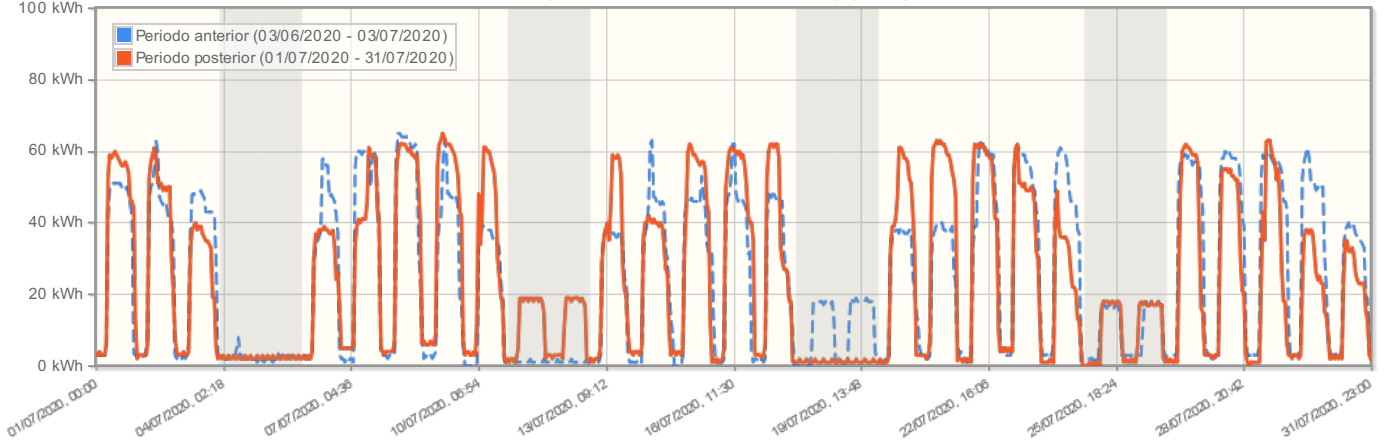


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -138,04 kWh (-0,77 %)	▼ -0,05 kWh (-0,08 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

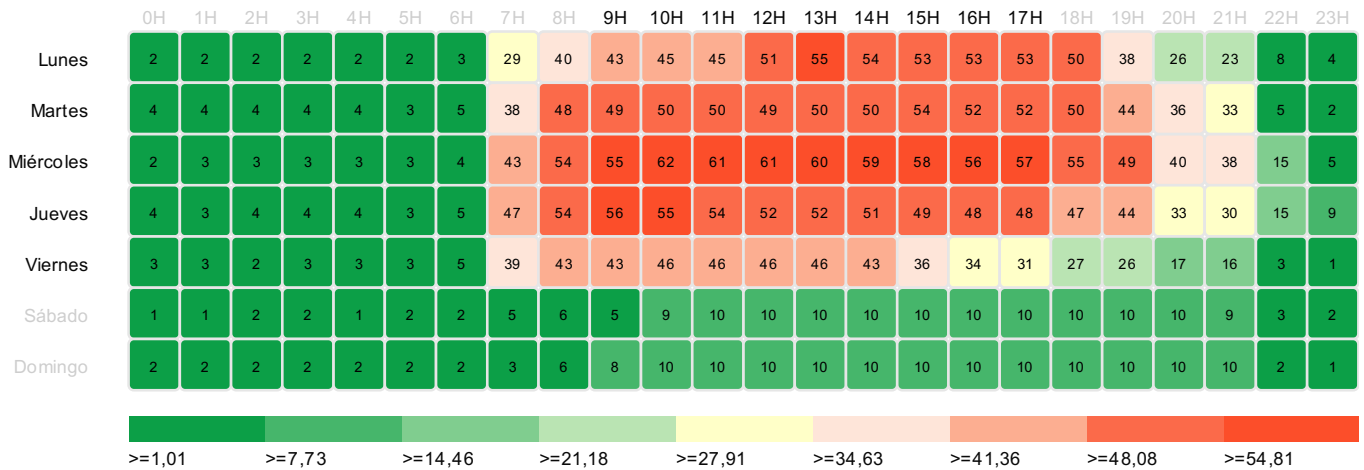


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

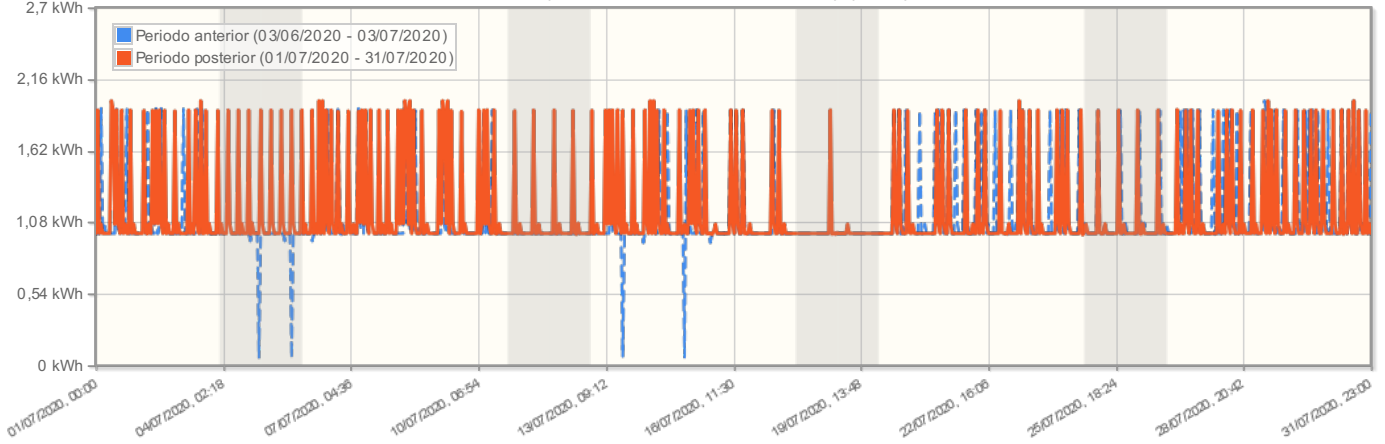


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +49,07 kWh (+5,96 %)	◆ 0 kWh (0 %)	▲ +0,93 kWh (+1.613,04 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

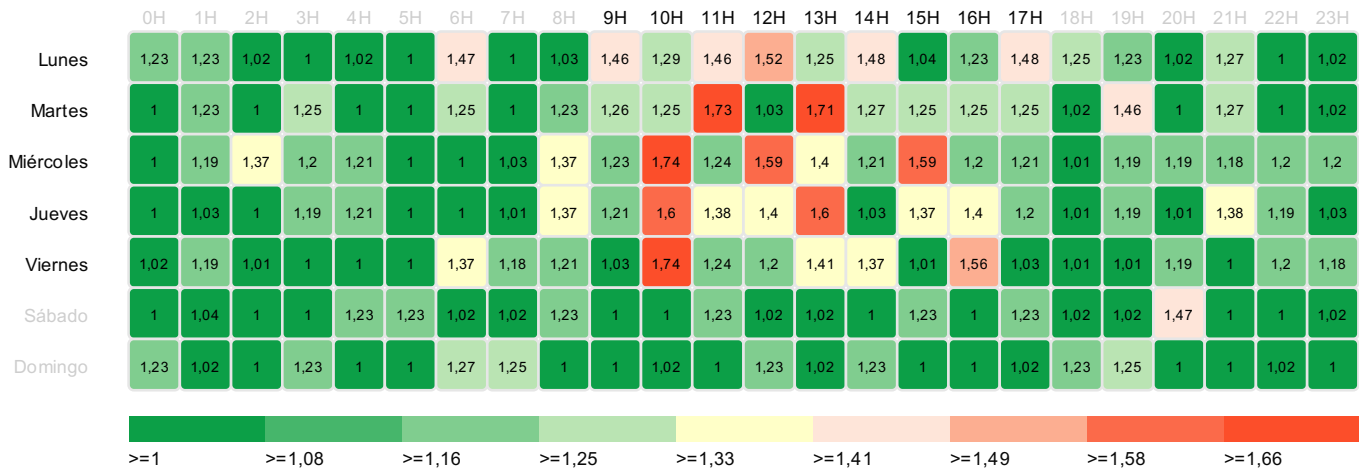


PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

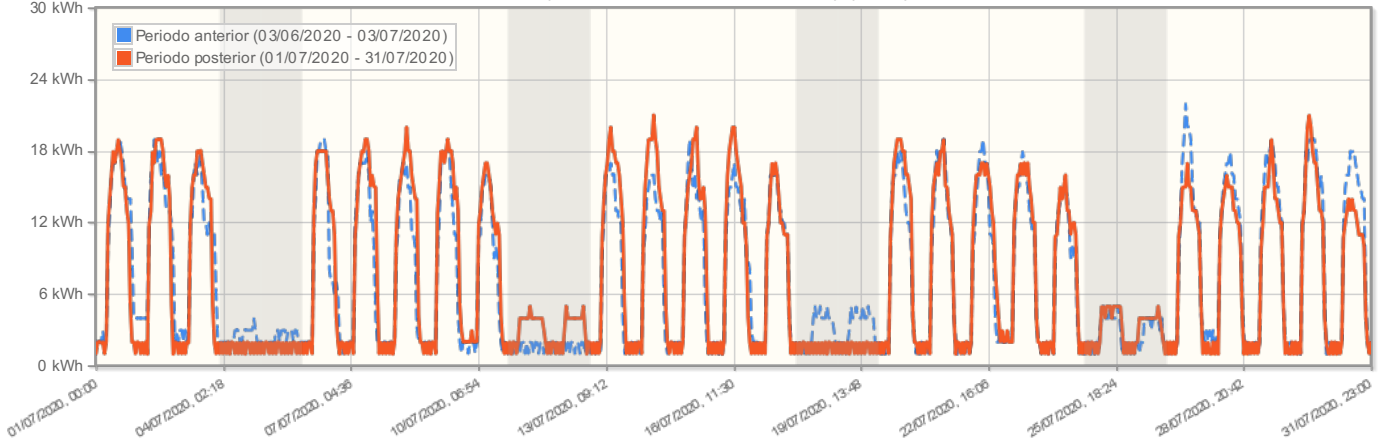


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +93,01 kWh (+1,74 %)	▼ -0,93 kWh (-4,26 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

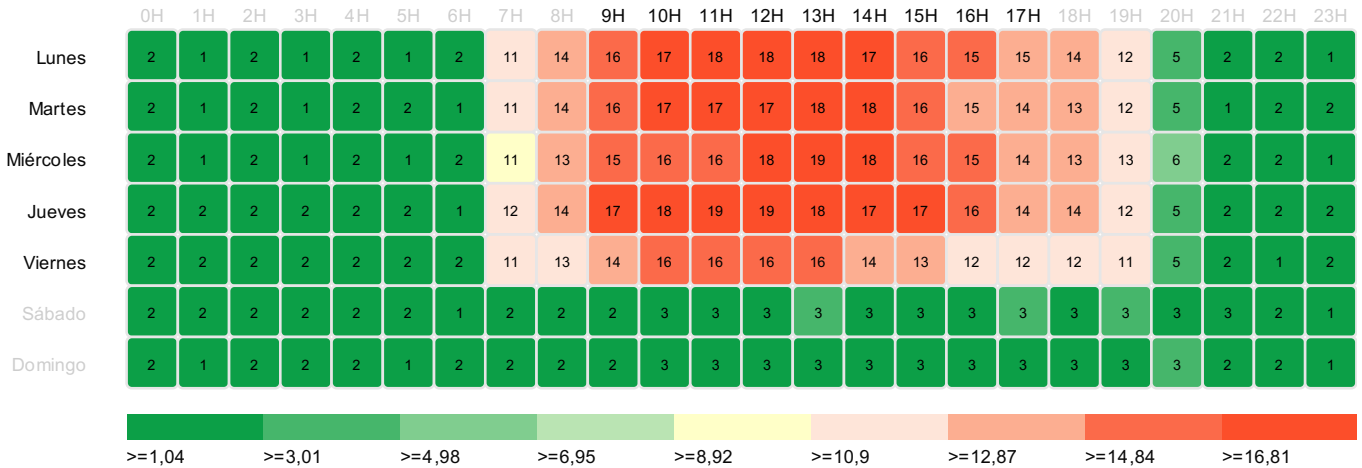


PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

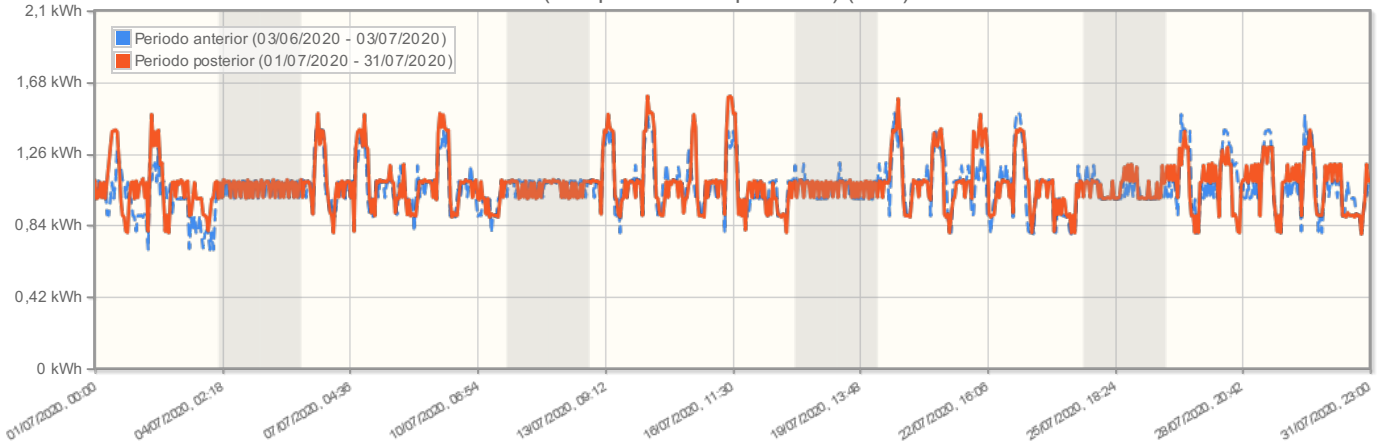


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +11,9 kWh (+1,5 %)	▲ +0,09 kWh (+6,17 %)	▲ +0,09 kWh (+13,37 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

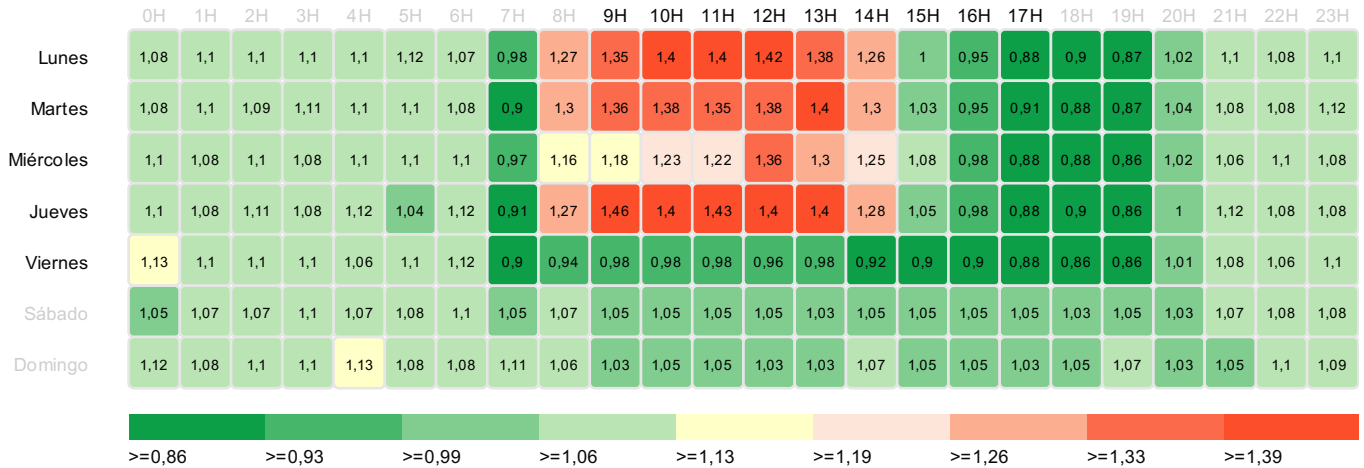


PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

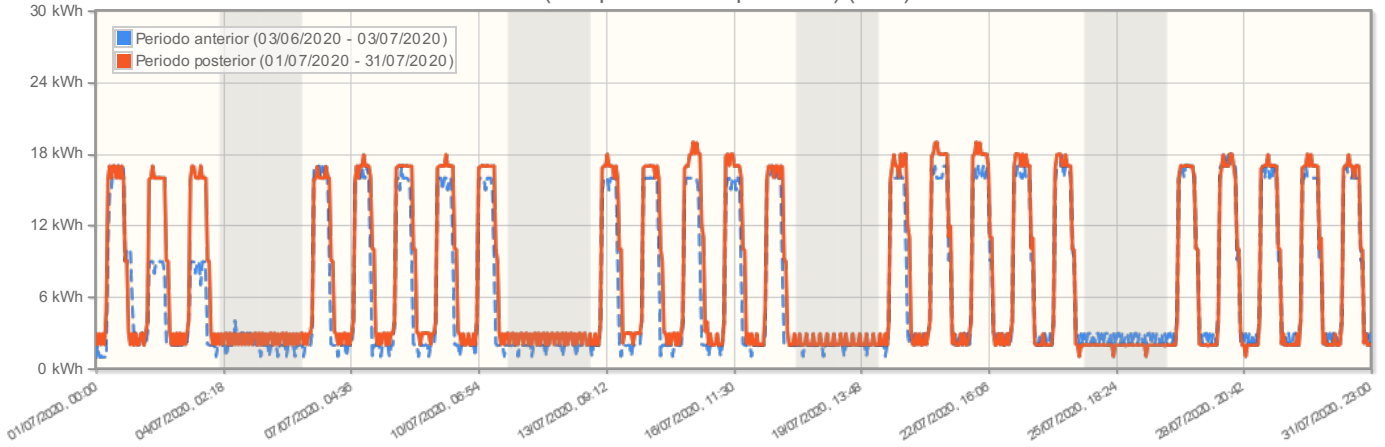


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +730,06 kWh (+15,2 %)	▲ +1,04 kWh (+5,79 %)	▲ +0,05 kWh (+5,22 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

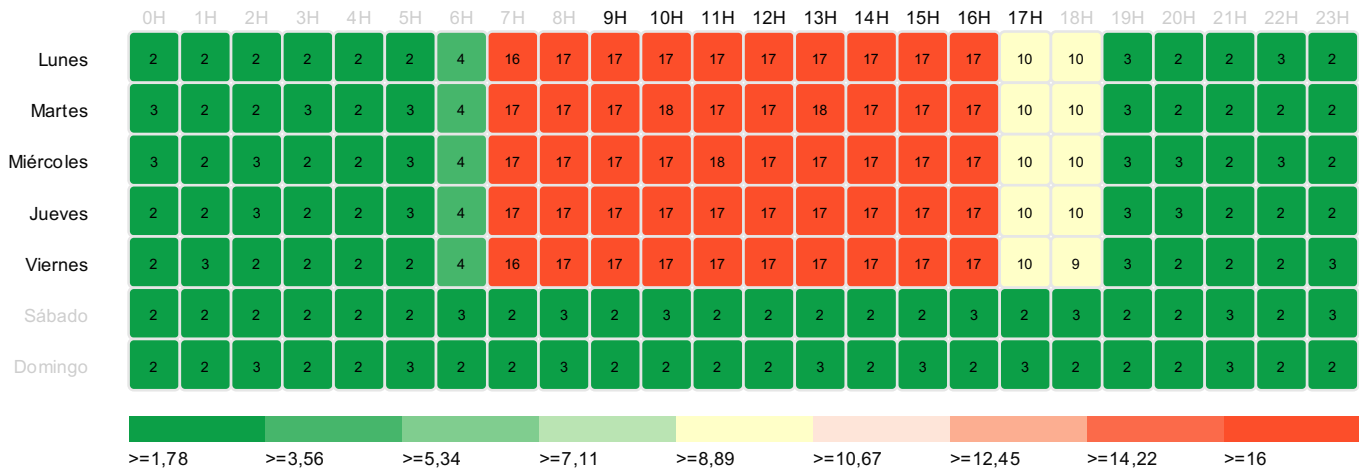


PL6 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

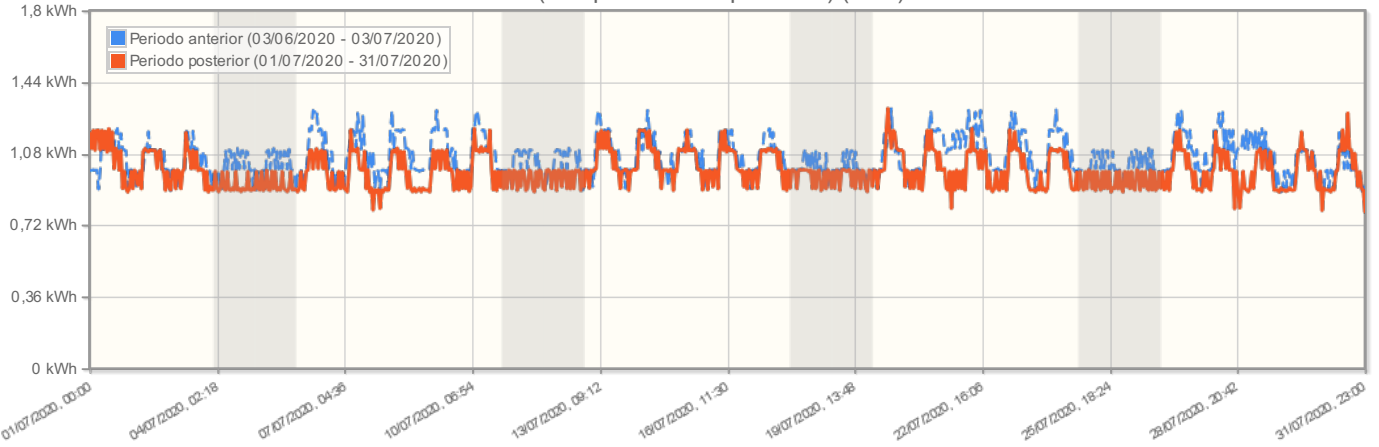


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -52,91 kWh (-6,66 %)	▲ +0 kWh (+0,06 %)	▼ -0,1 kWh (-11,16 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

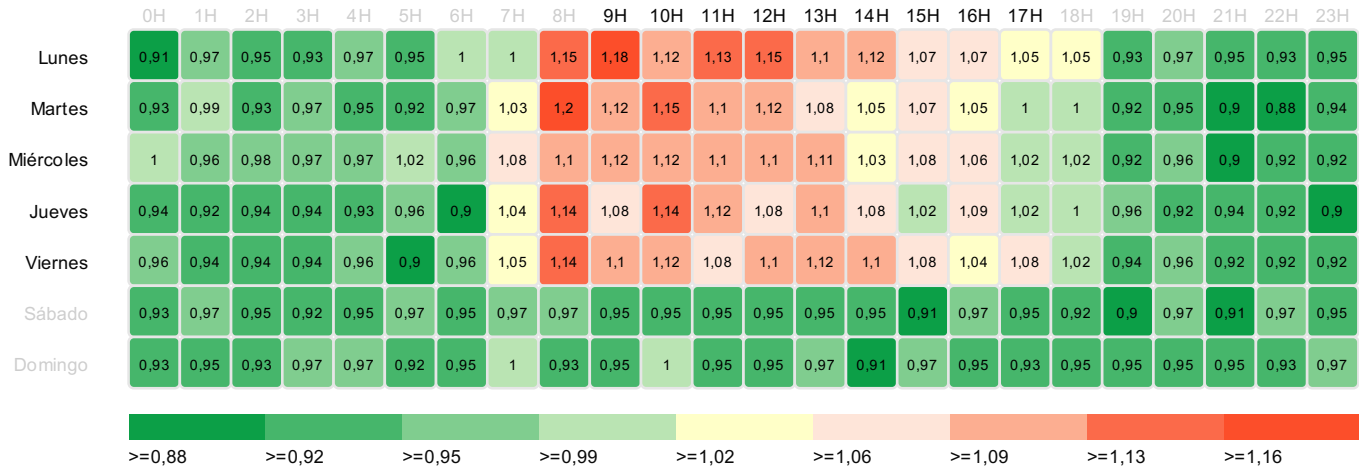


PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

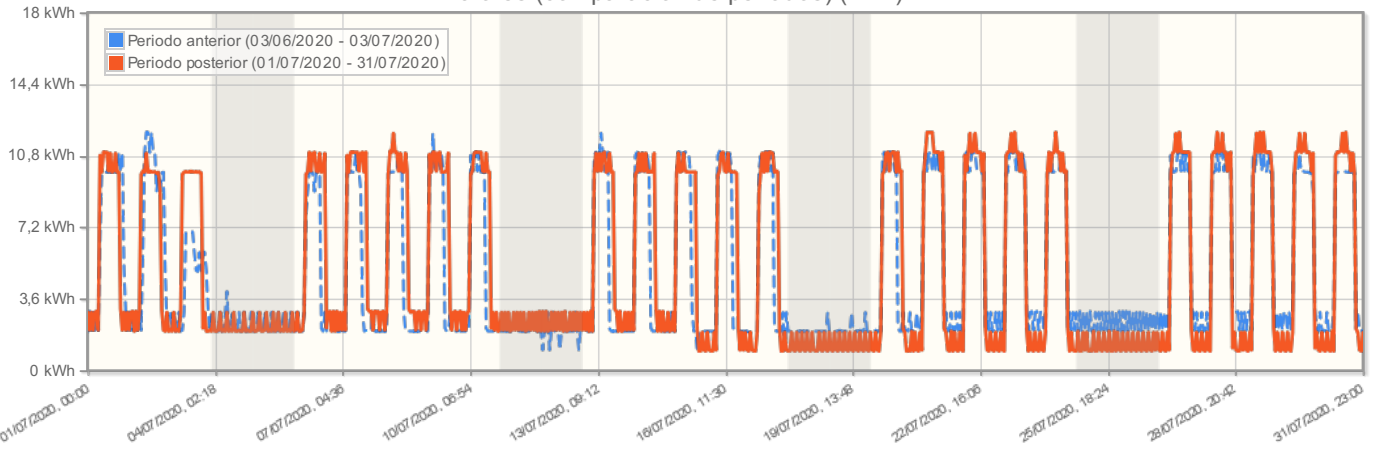


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +191,89 kWh (+5,3 %)	▼ -0,01 kWh (-0,05 %)	▼ -0,06 kWh (-5,46 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

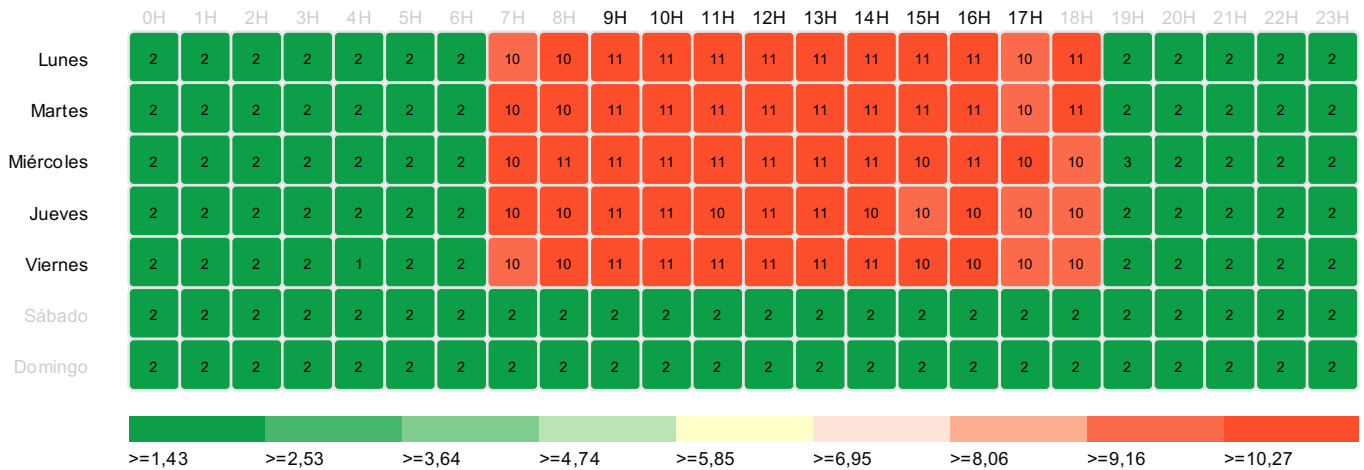


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

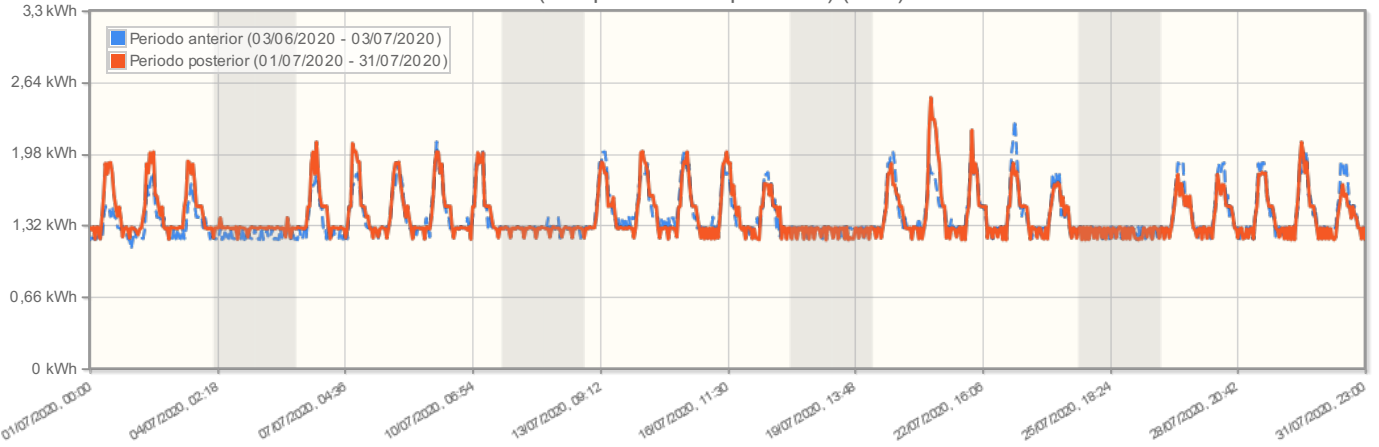


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +7,41 kWh (+0,71 %)	▲ +0,21 kWh (+9,08 %)	▲ +0,09 kWh (+7,92 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

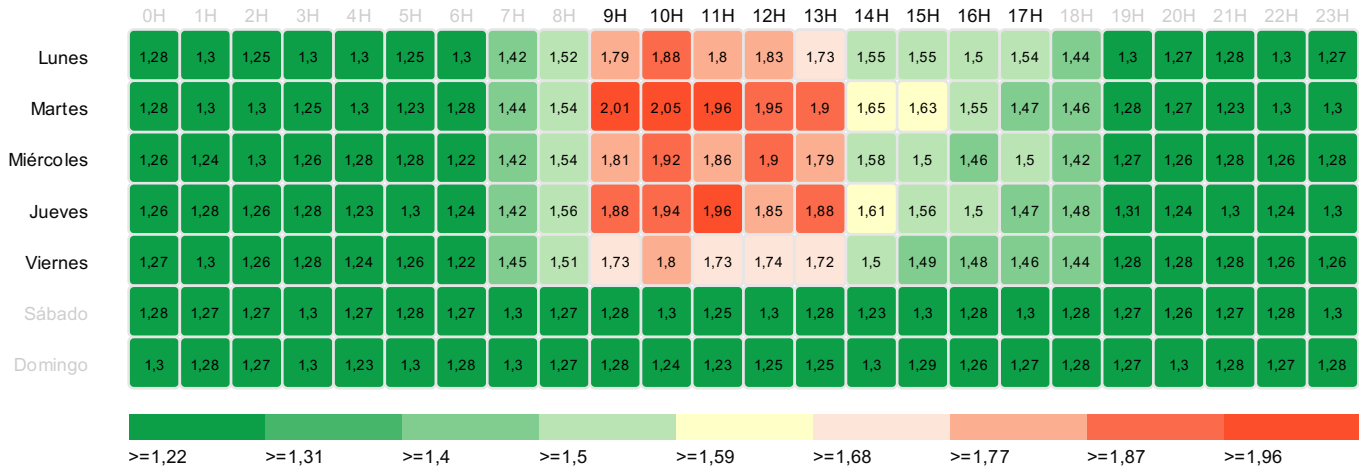


Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

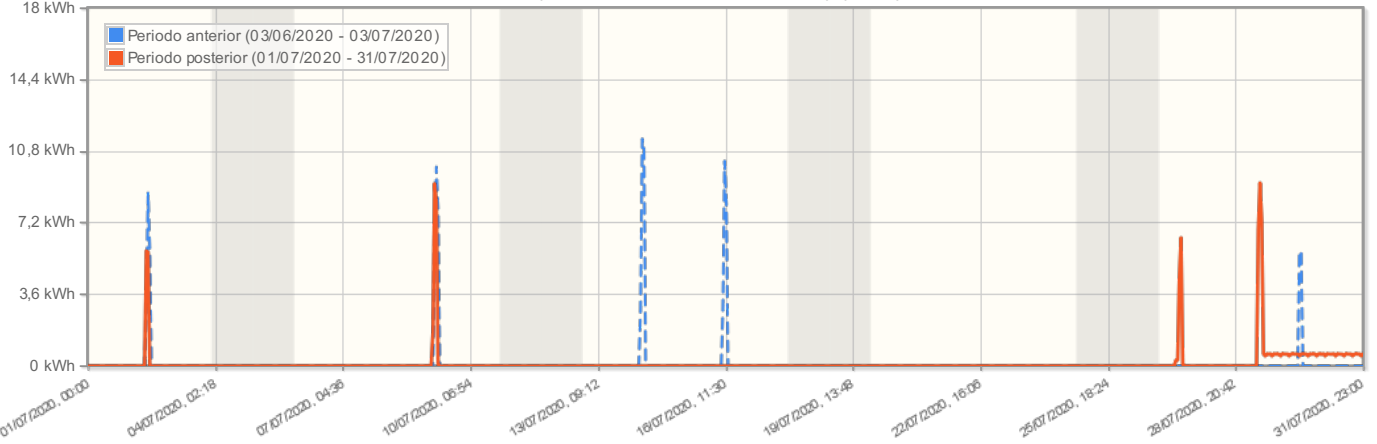


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +0,51 kWh (+0,52 %)	▼ -2,21 kWh (-19,4 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

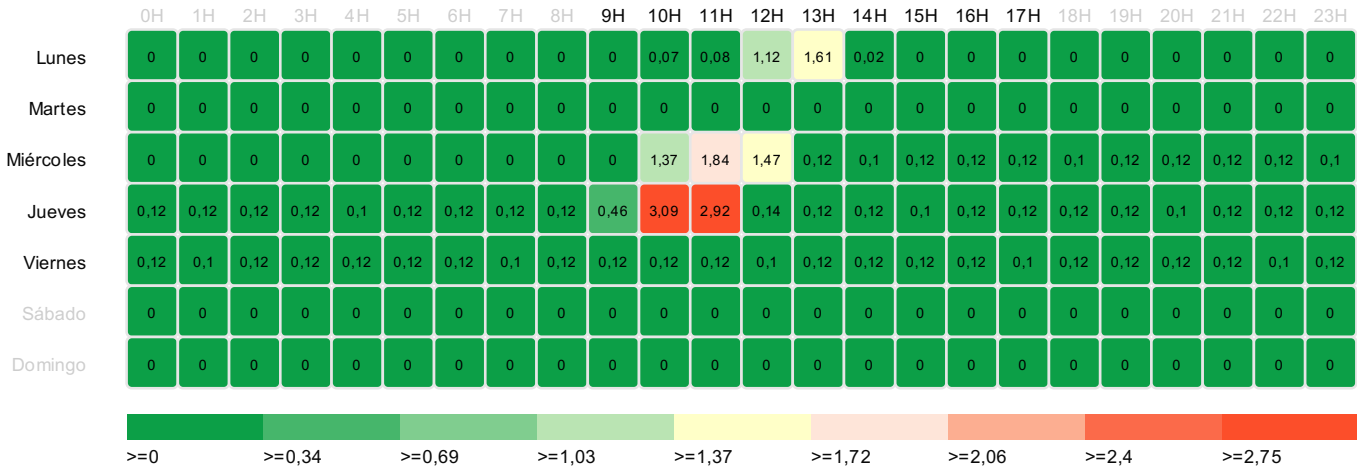


UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

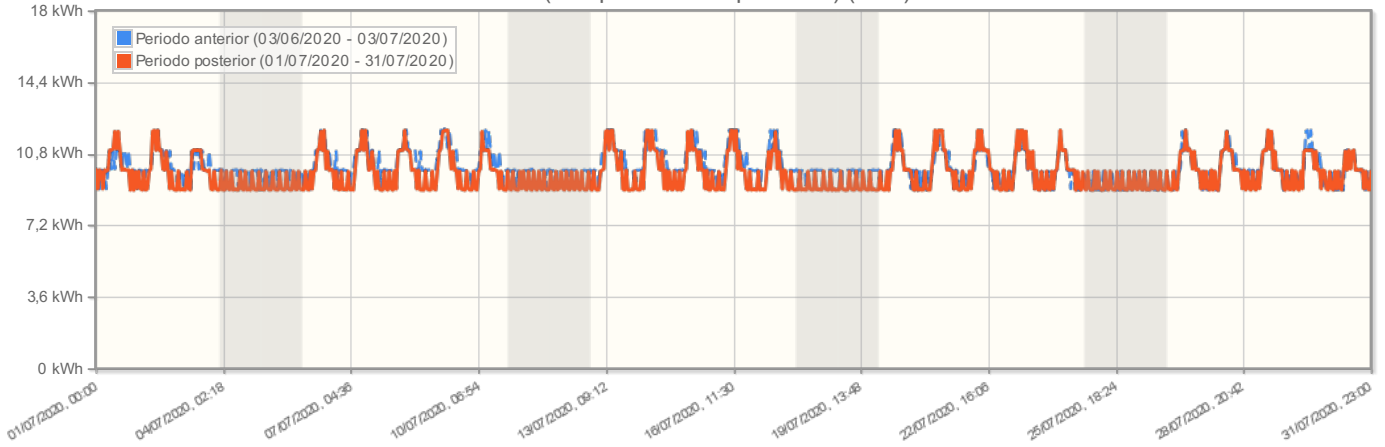


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -225,97 kWh (-3 %)	▼ -0,06 kWh (-0,52 %)	▼ -0 kWh (-0,02 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

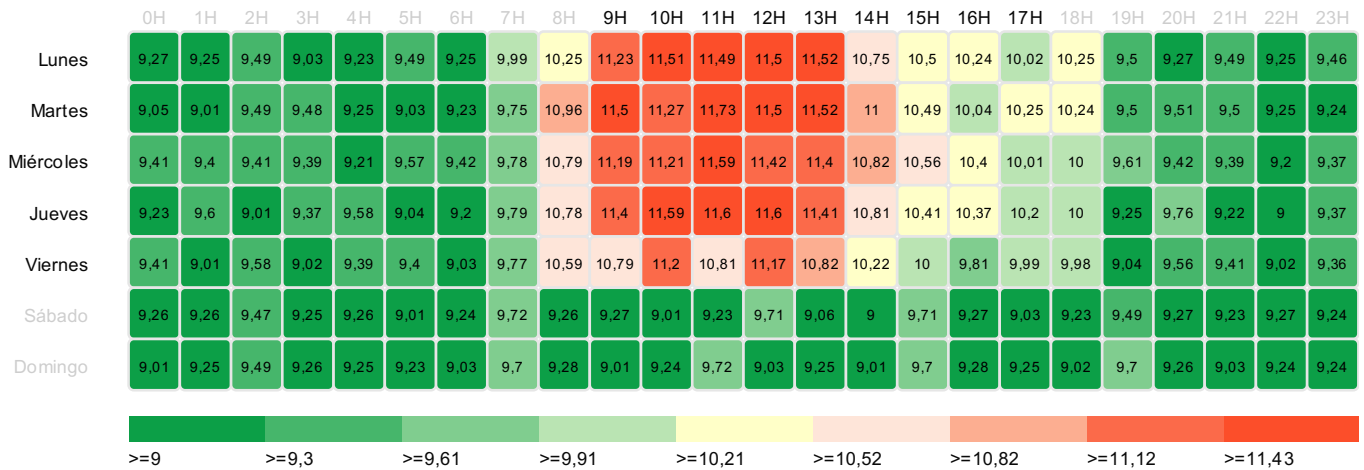


UPS2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

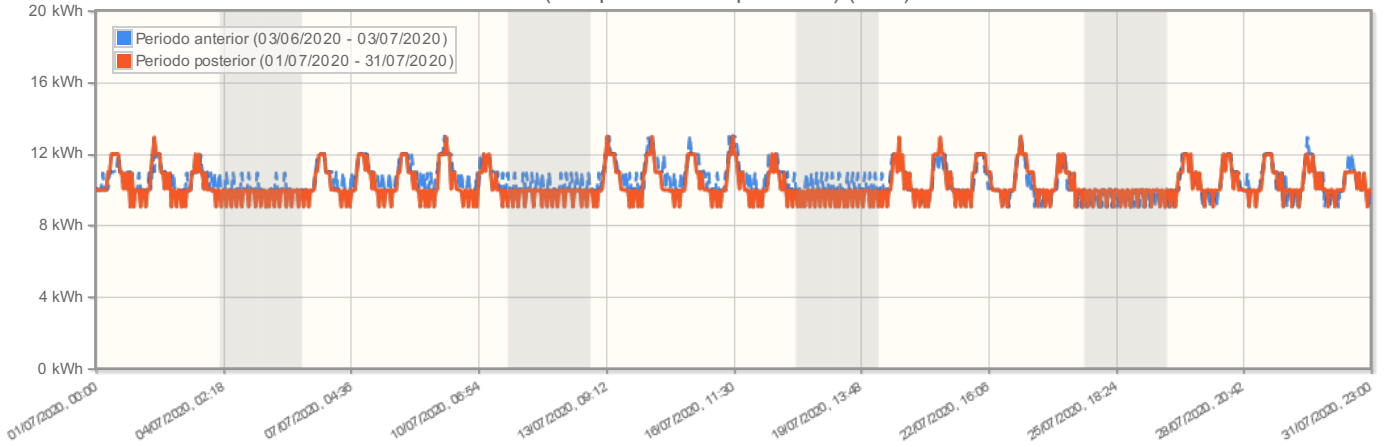


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -211,03 kWh (-2,69 %)	▼ -0,01 kWh (-0,08 %)	▼ -0,01 kWh (-0,13 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

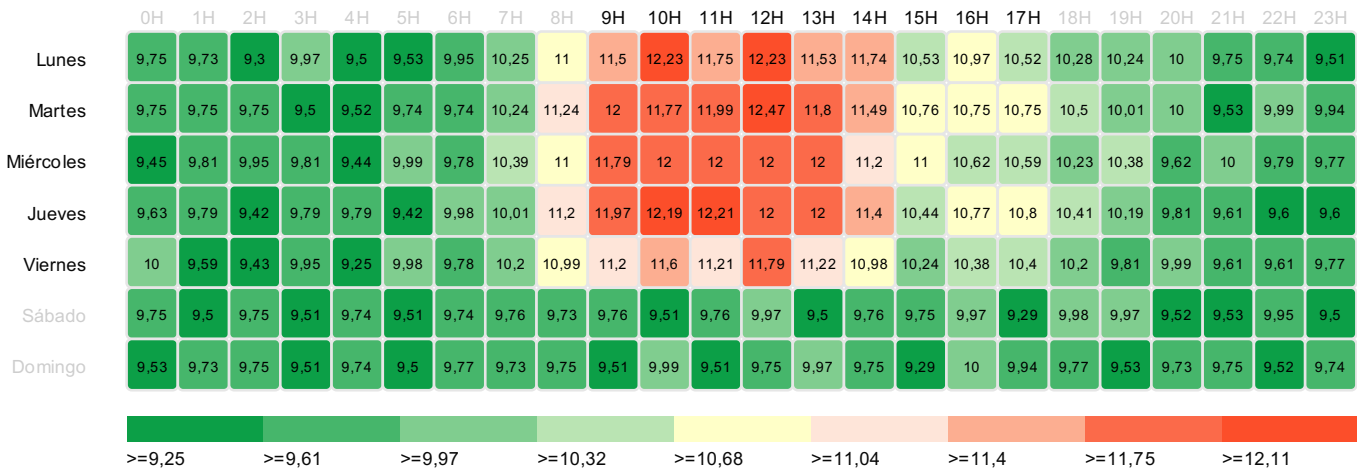


UPS 1/2 Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

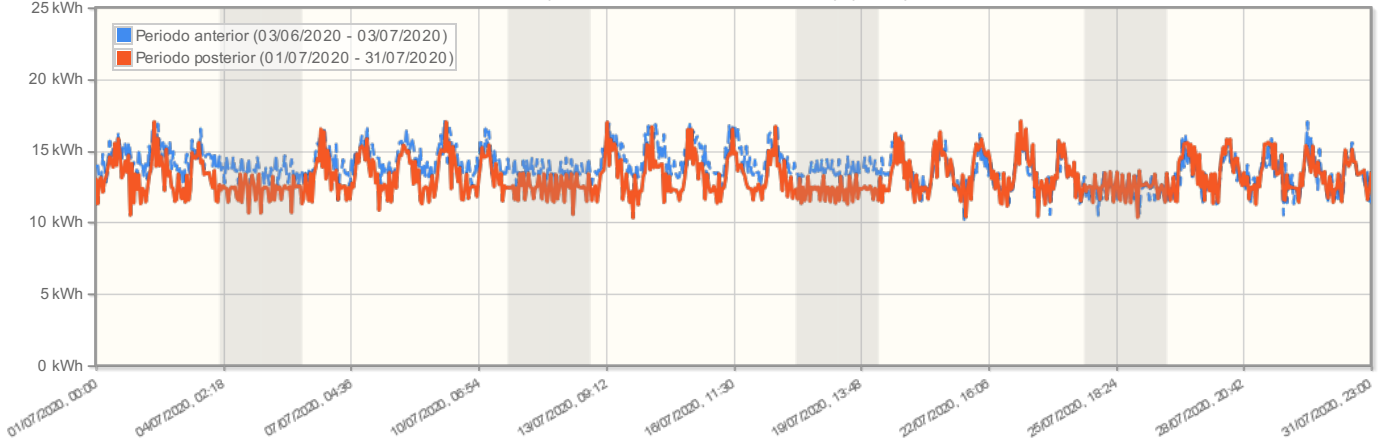

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -513,7 kWh (-4,99 %)	▼ -0,02 kWh (-0,1 %)	▲ +0,12 kWh (+1,16 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

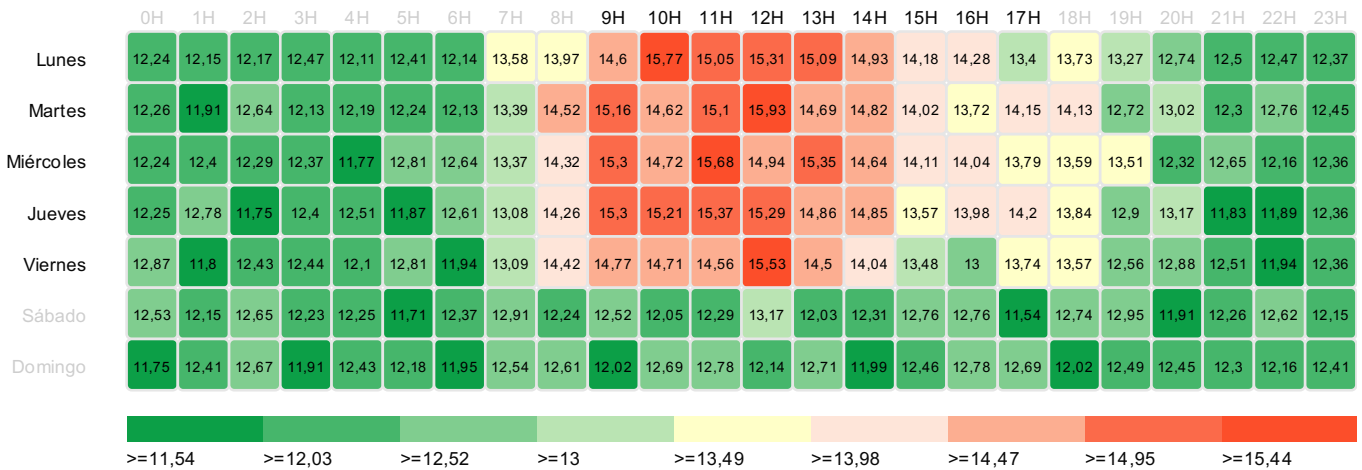

Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

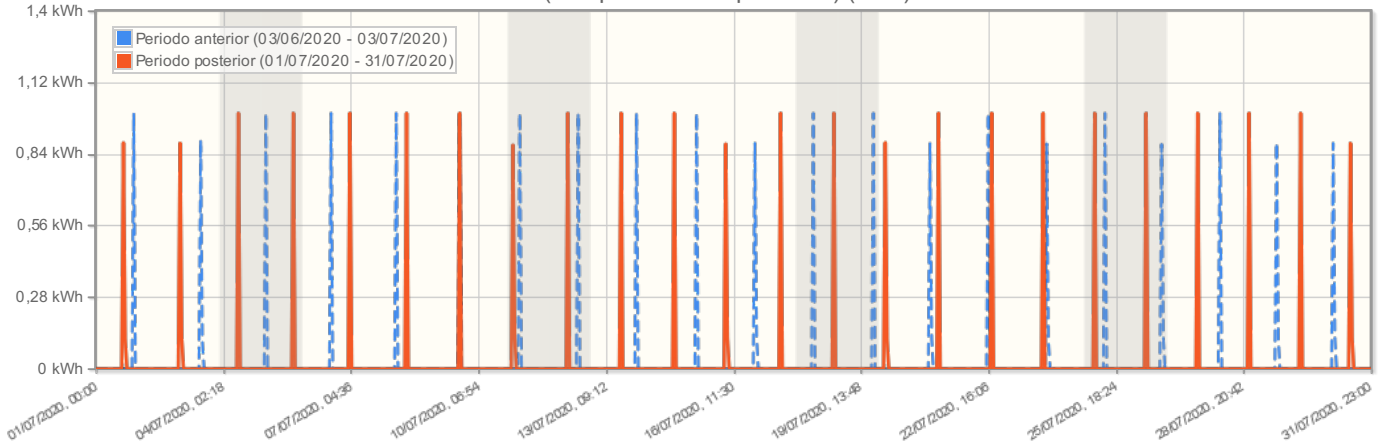


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3 kWh (+14,29 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

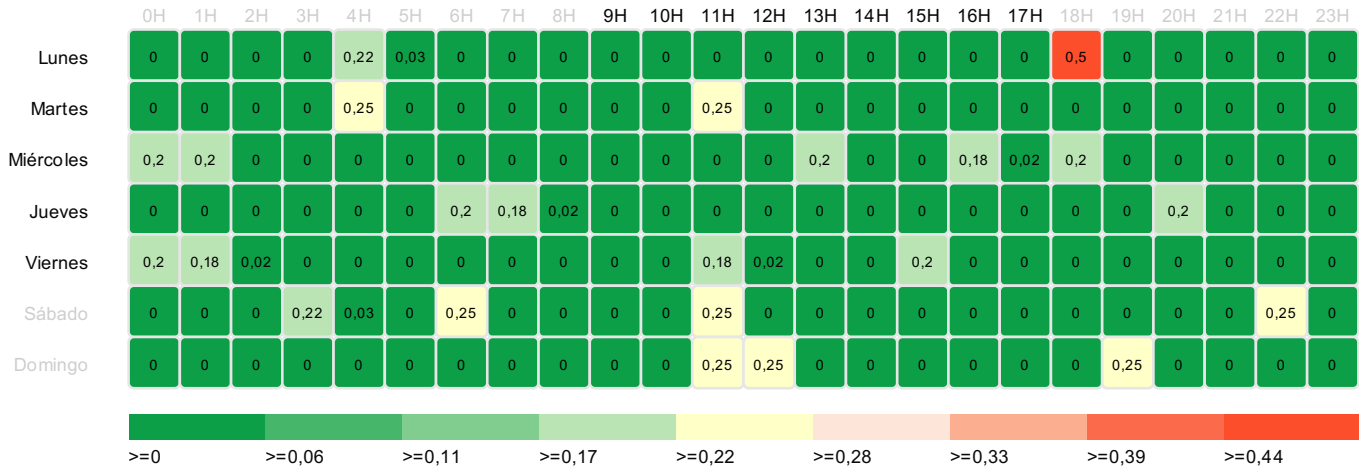


Alumbrado (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

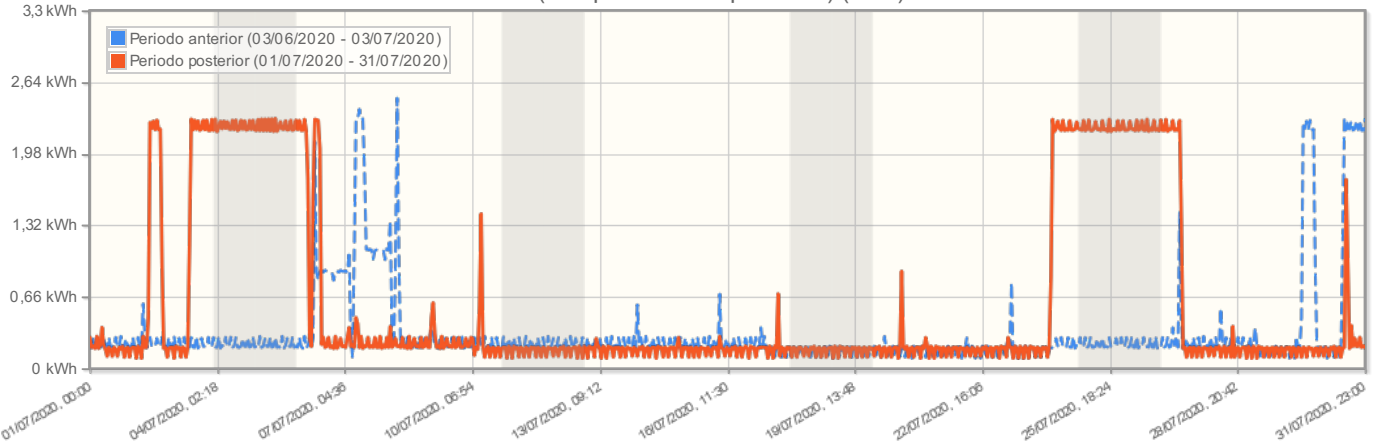


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +215,35 kWh (+85,85 %)	▼ -0,19 kWh (-7,51 %)	▲ +0 kWh (+0,82 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

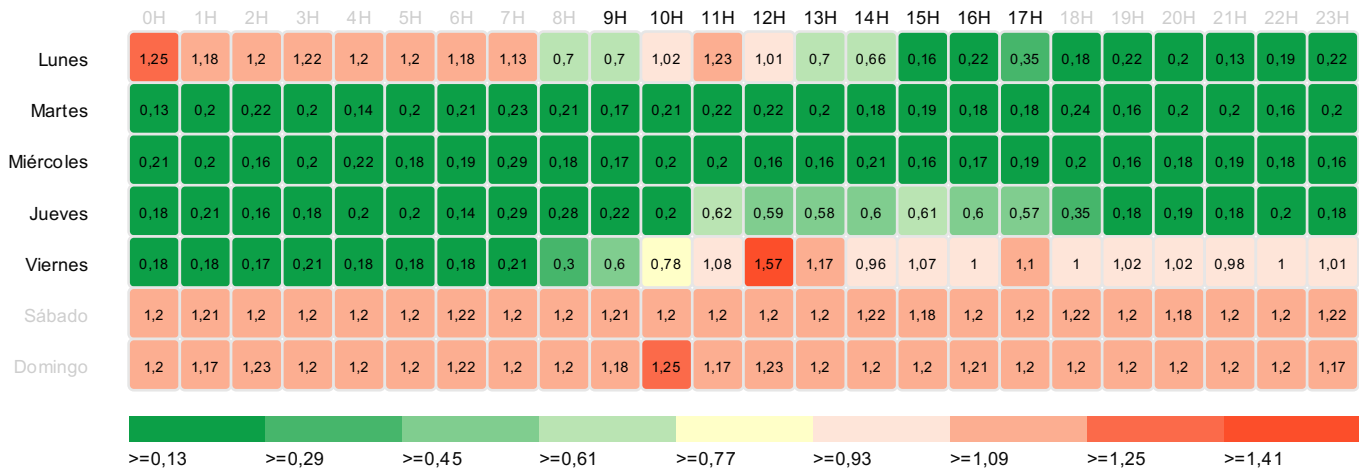


Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

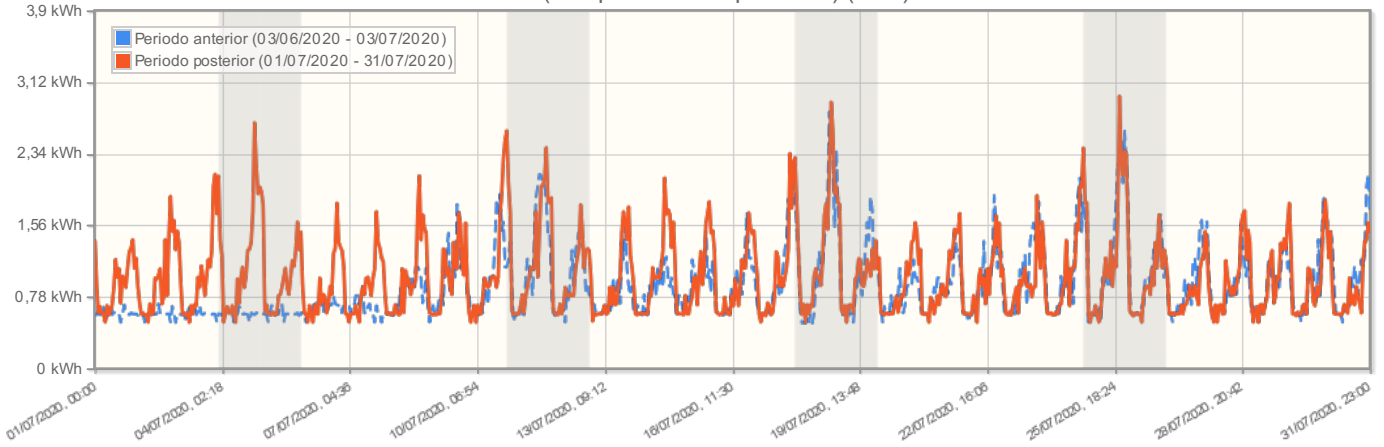


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +78,82 kWh (+11,81 %)	▲ +0,17 kWh (+6,17 %)	▲ +0,01 kWh (+1,98 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

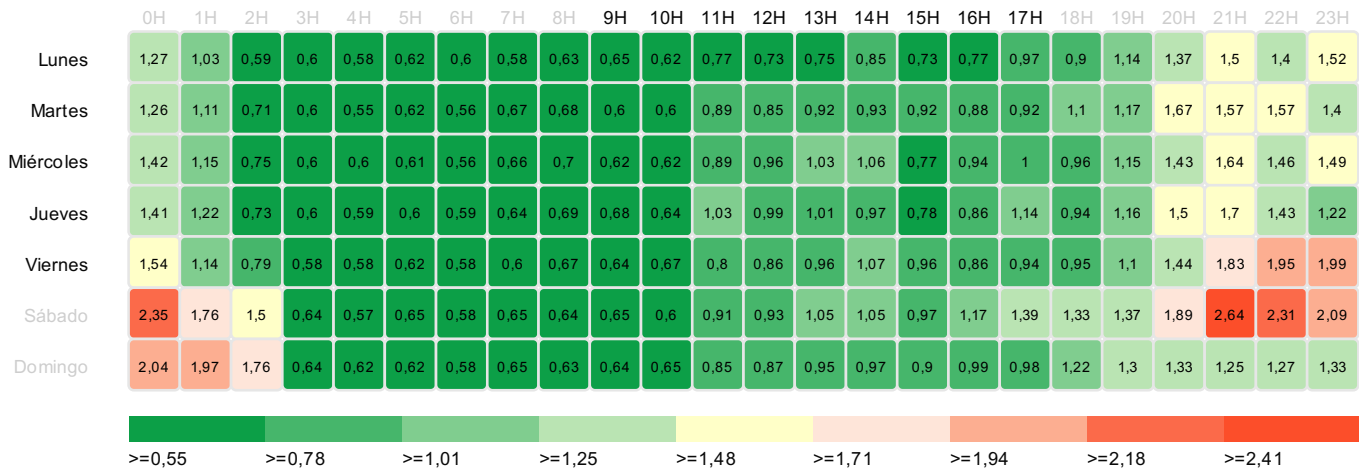


CL11 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

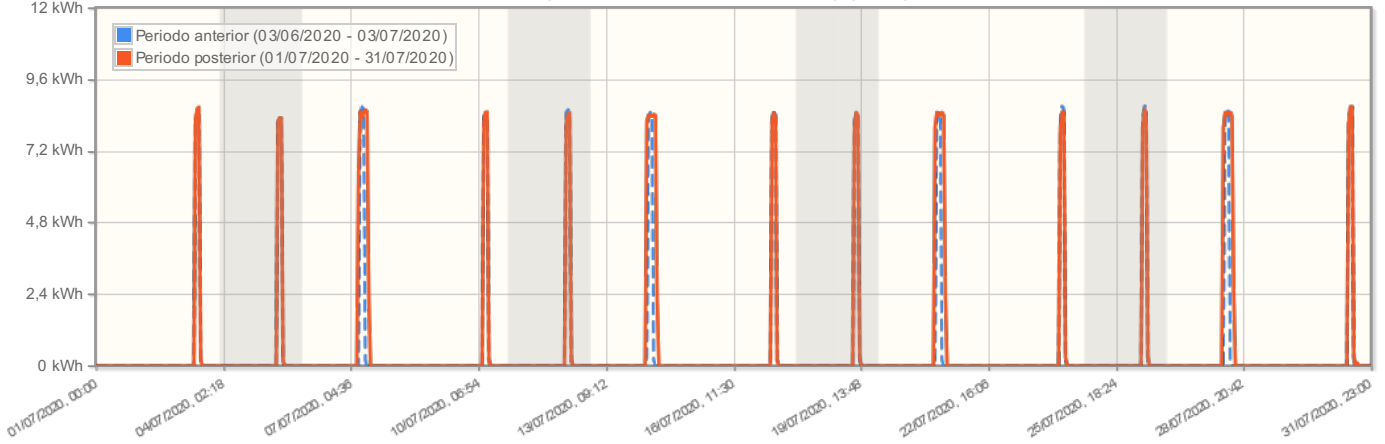


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +105,5 kWh (+31,79 %)	▼ -0,01 kWh (-0,15 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

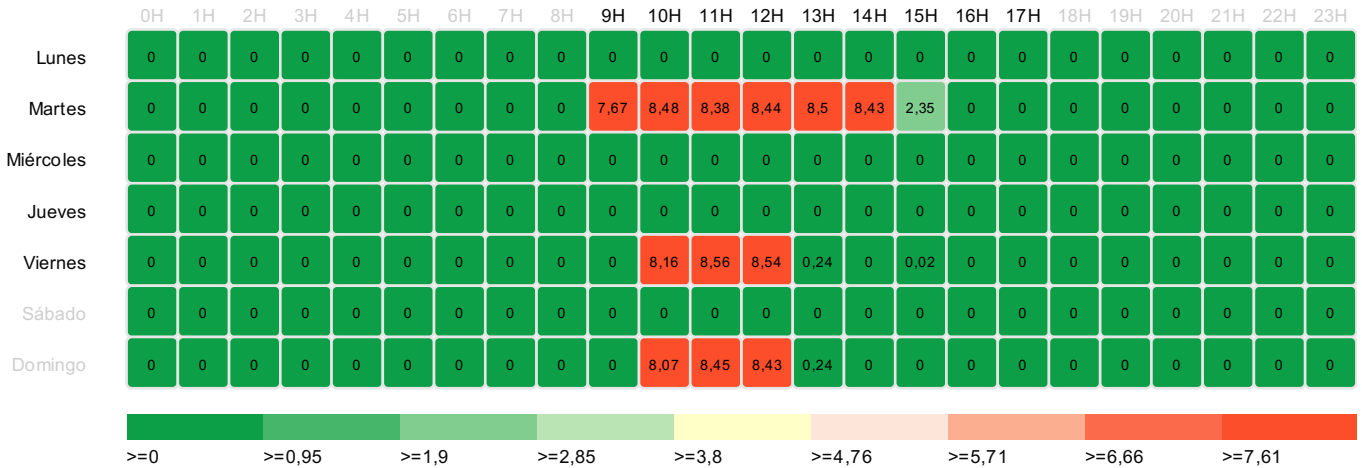


CL12 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

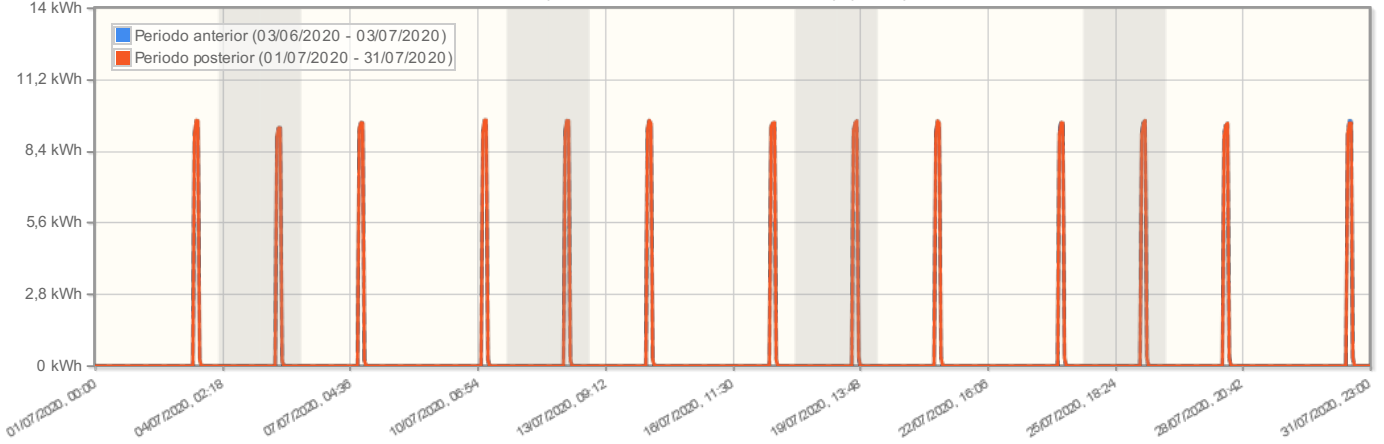


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2,4 kWh (+0,65 %)	▲ +0 kWh (+0,03 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

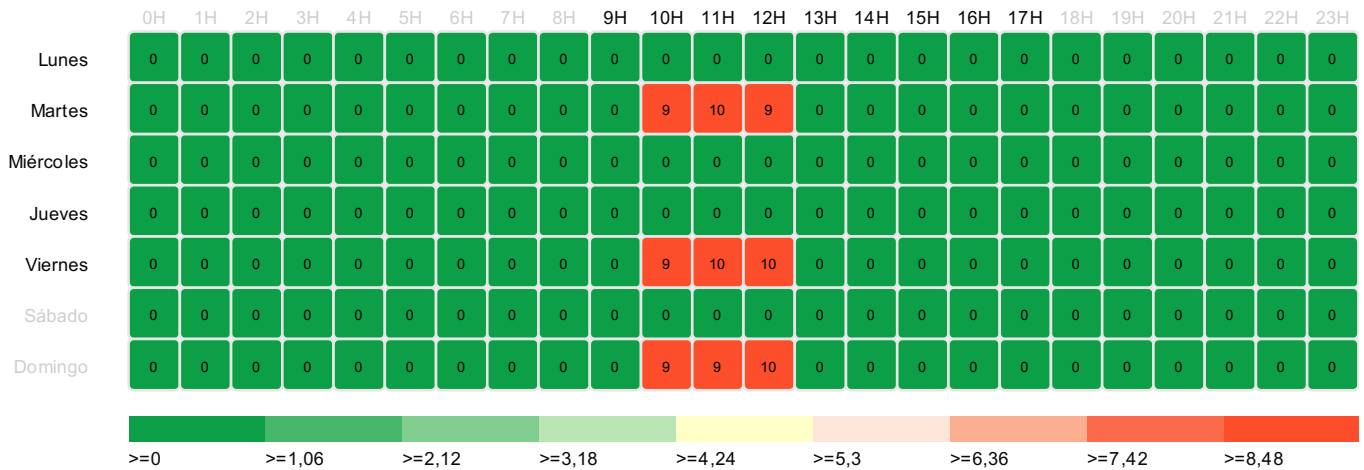


CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

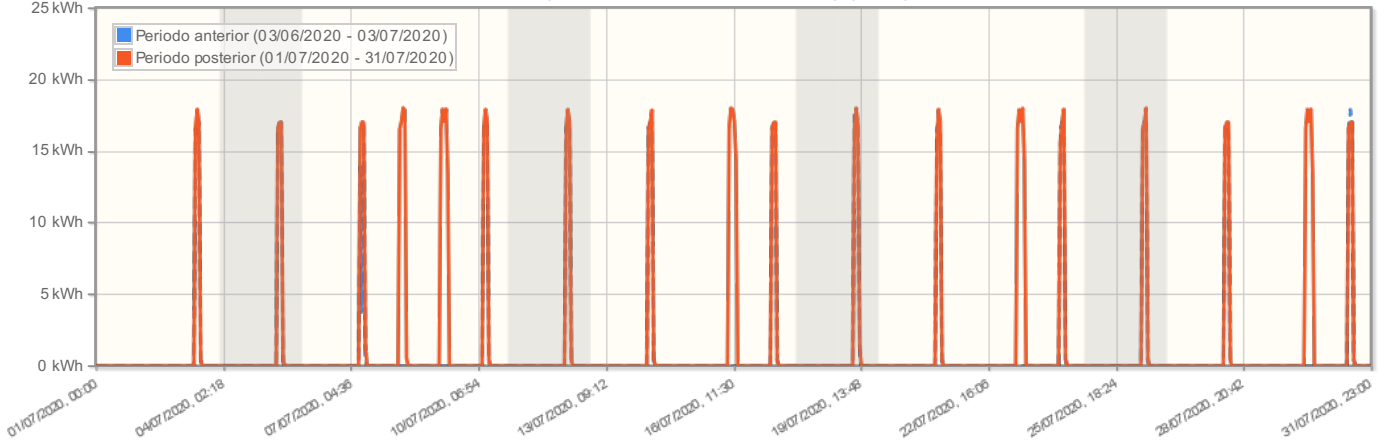


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +431 kWh (+66,93 %)	▲ +0,1 kWh (+0,57 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

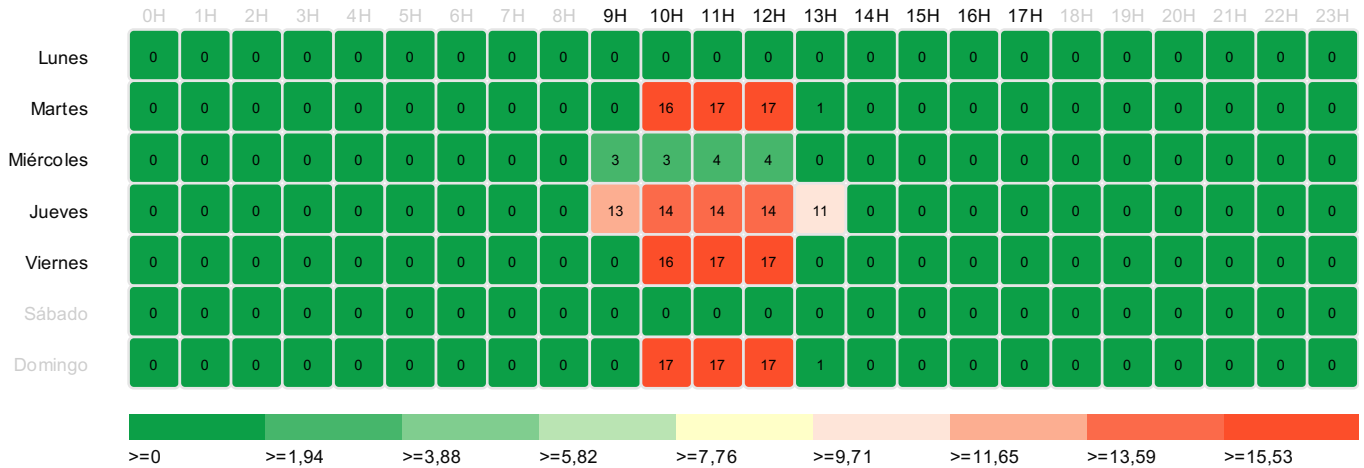


CL16 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

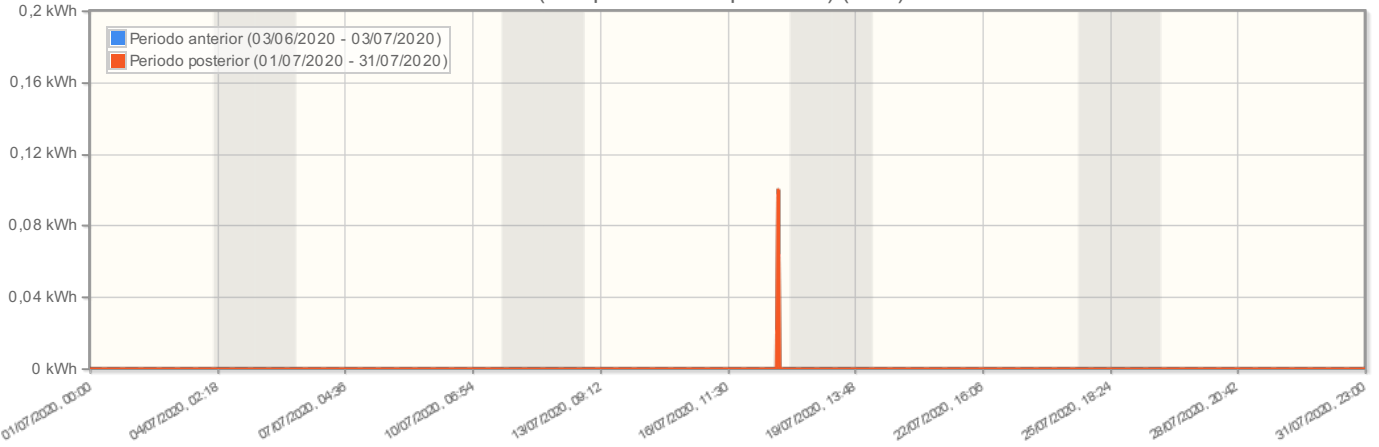


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +0,1 kWh (+0 %)	▲ +0,1 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

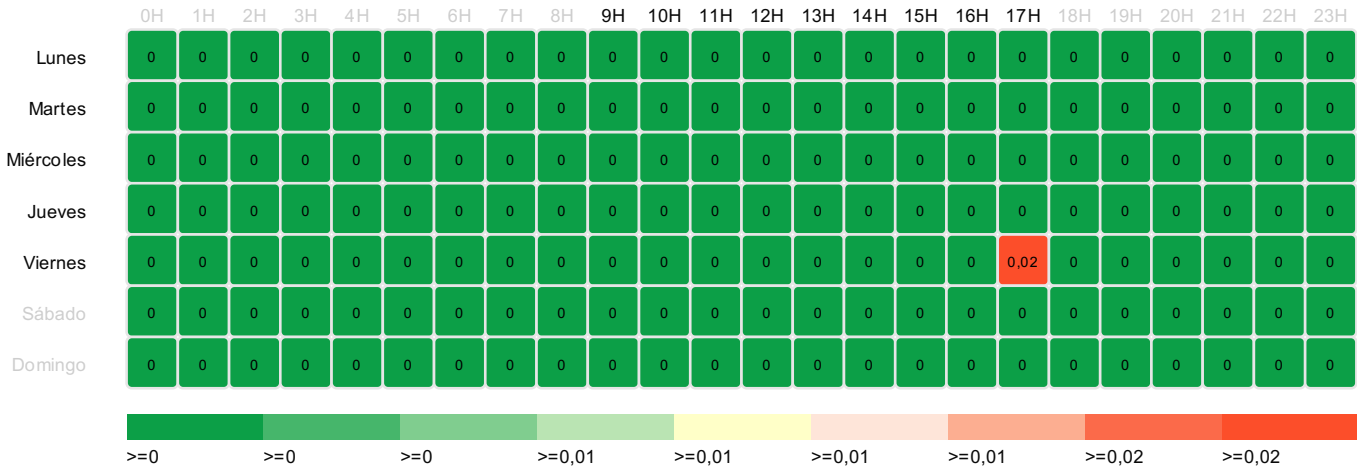


CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

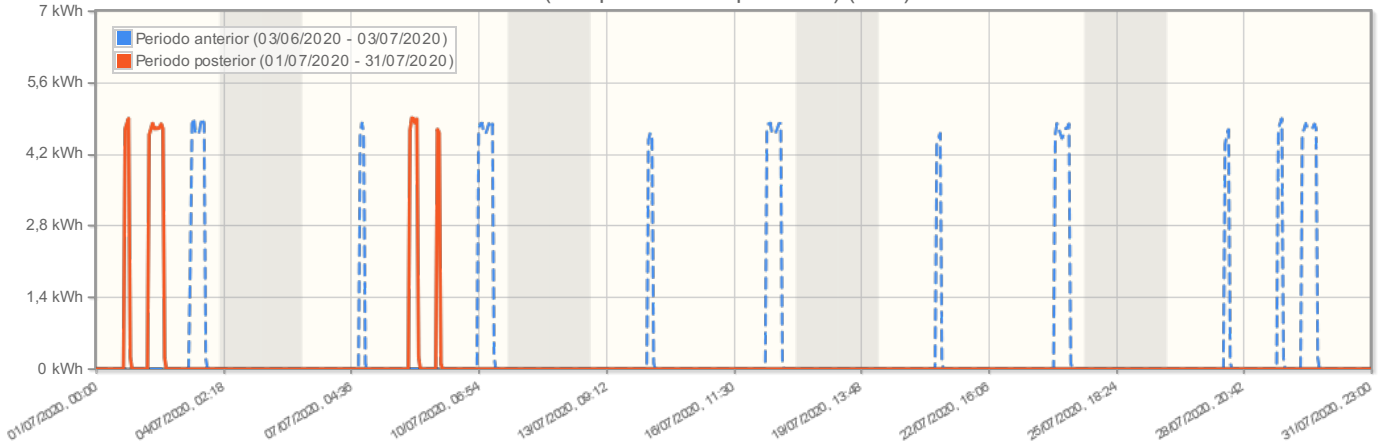


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -189,21 kWh (-67,52 %)	▼ -0,01 kWh (-0,11 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

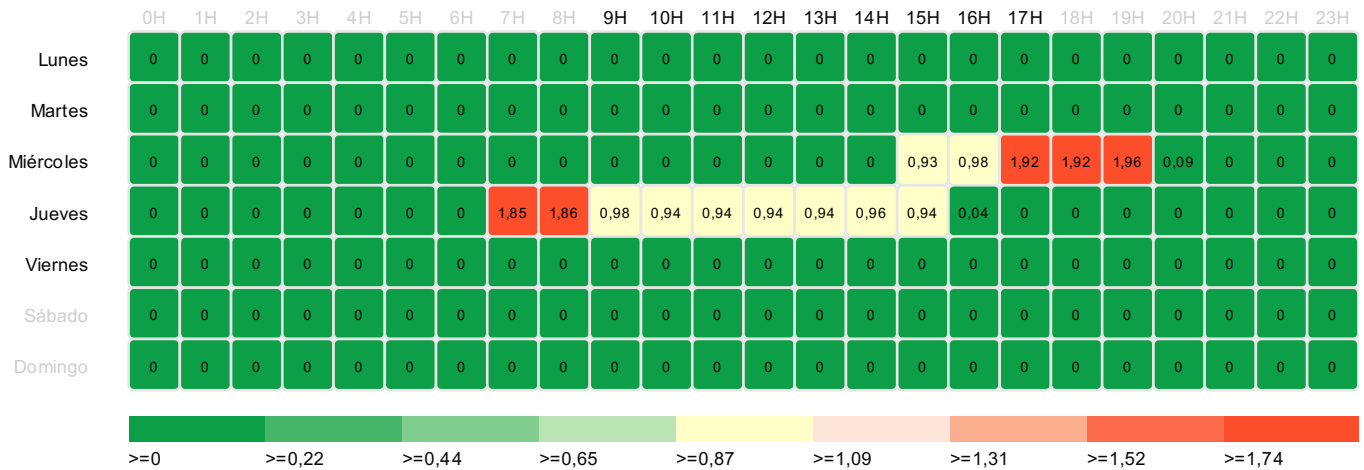


Consumo Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

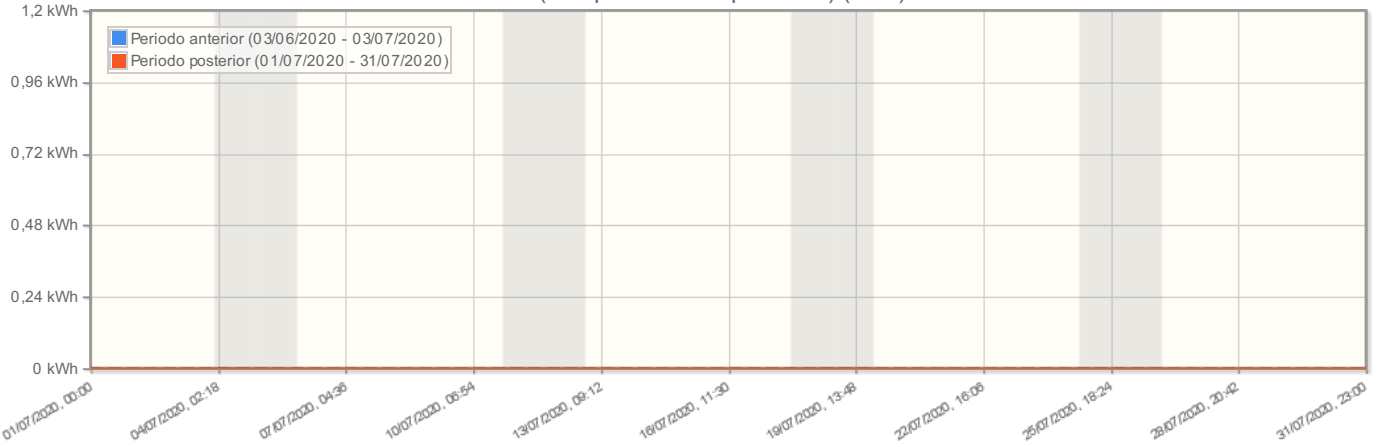

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

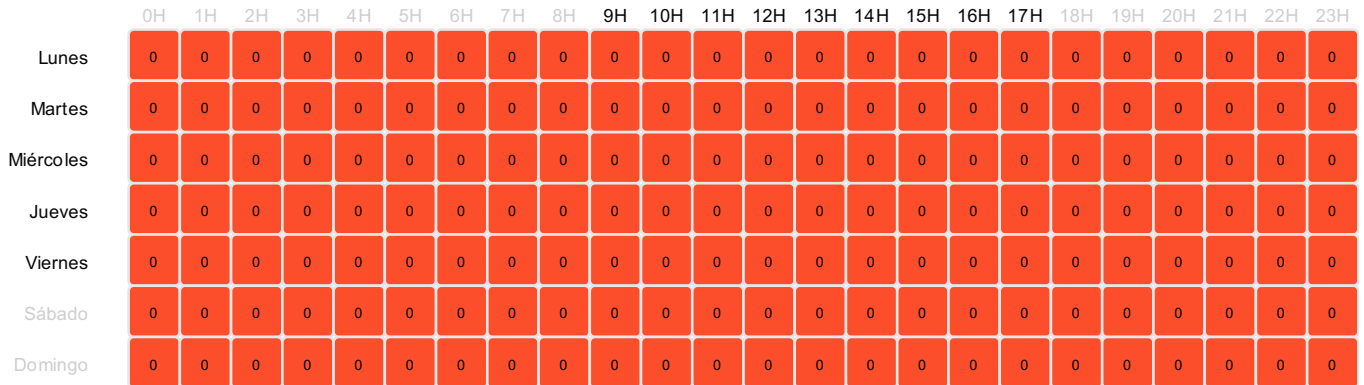

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

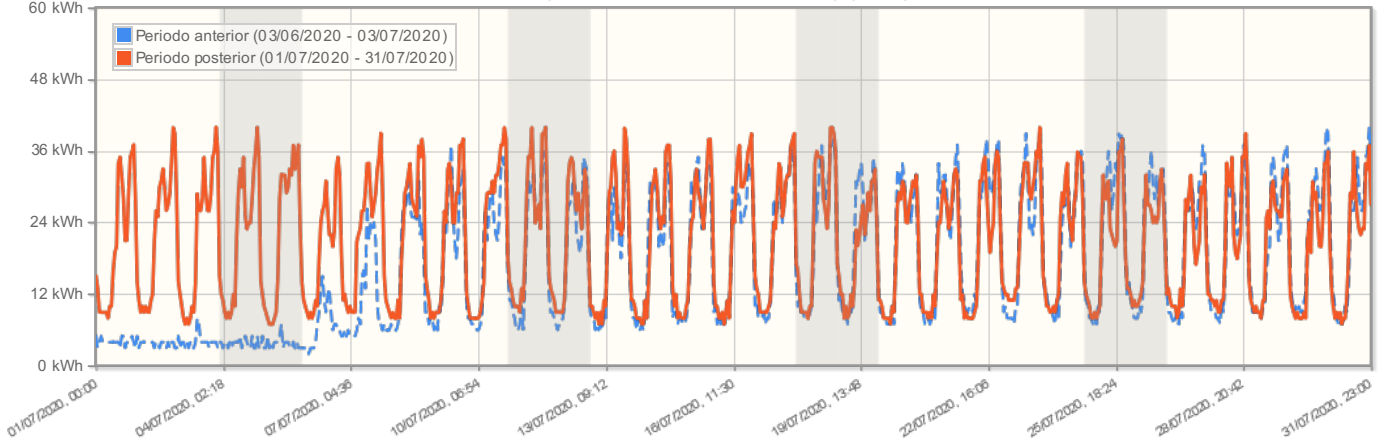


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.978,26 kWh (+23,64 %)	◆ 0 kWh (0 %)	▲ +4,97 kWh (+245,44 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

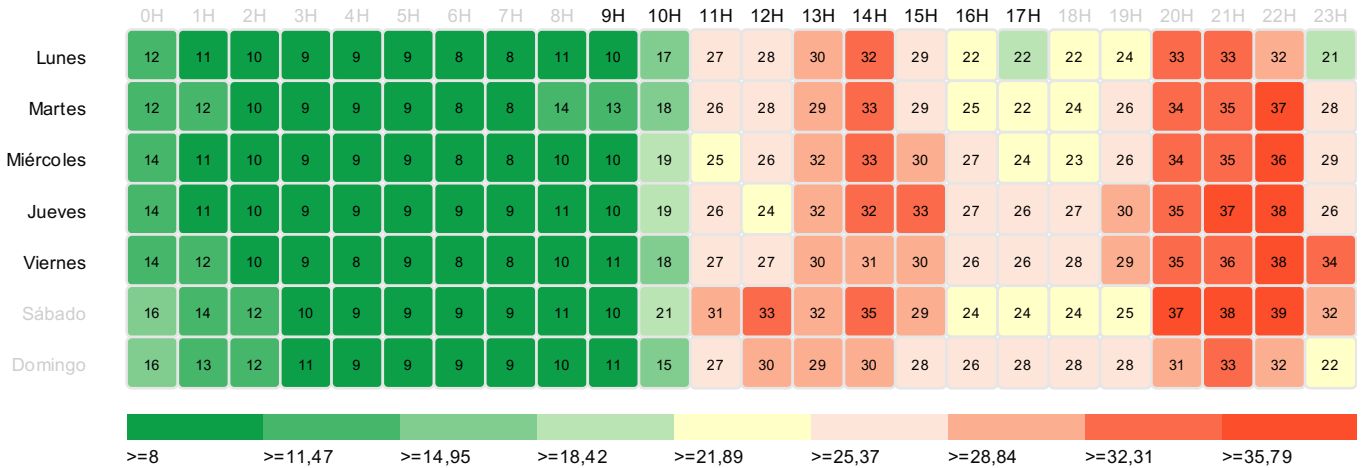


CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

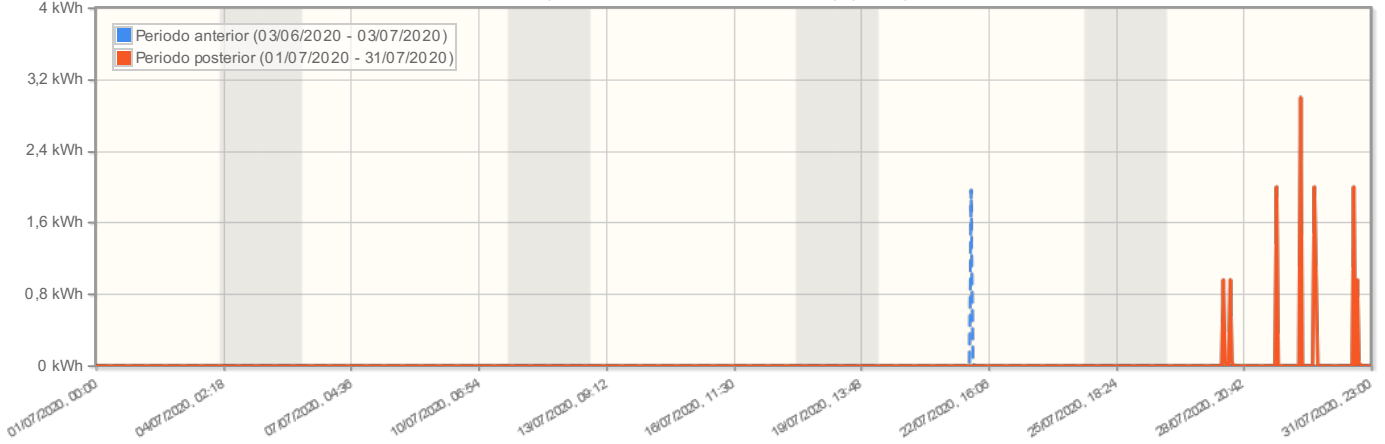


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +11 kWh (+550 %)	▲ +1,03 kWh (+52,64 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

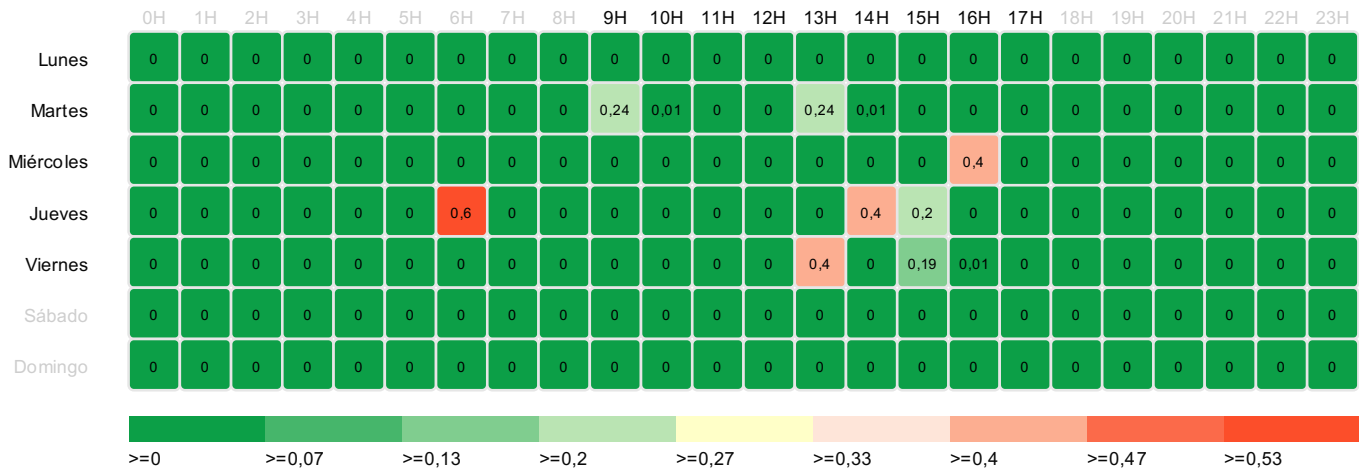

CS1 Resto (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

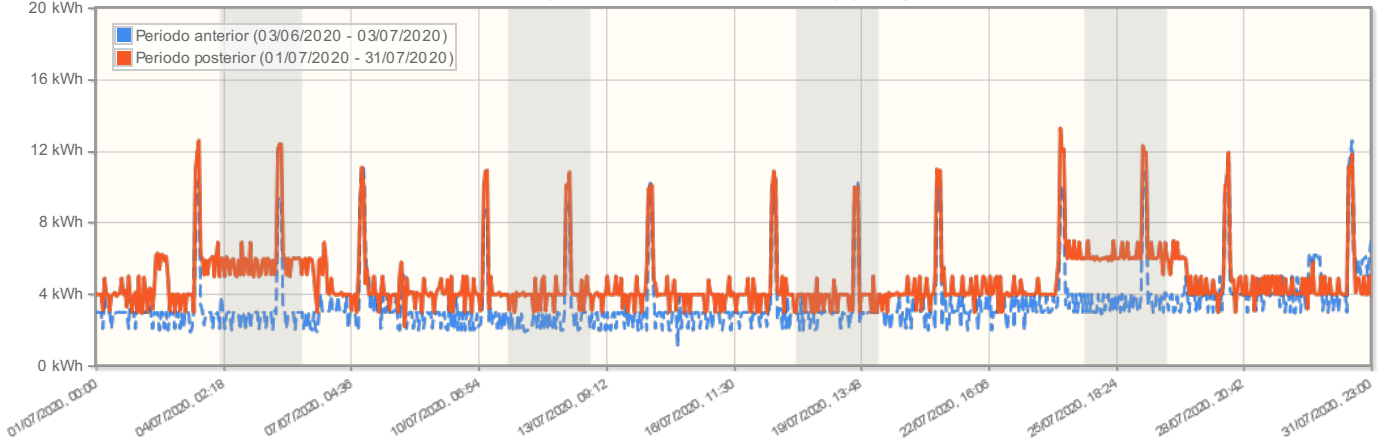

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +976,33 kWh (+37,91 %)	▲ +0,7 kWh (+5,52 %)	▲ +1,1 kWh (+99,52 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	4,81	4,72	4,52	4,75	5,28	4,72	5,23	4,5	4,5	4,27	5,22	5,03	4,5	4,72	4,76	4,27	4	4,72	4,25	3,8	4,25	4,19	3,53	4,25
Martes	4,25	3,78	3,77	4,42	4,25	3,78	3,25	4	3,78	5,07	9,96	10,34	10,76	4,94	5,04	4,16	3,75	4,03	4,48	4,5	4	4	4	4,25
Miércoles	4,02	4,36	4	3,66	3,98	4,18	4,18	4	3,44	4,59	4,16	4,22	3,62	4,58	4,4	4,22	4,22	4,27	3,9	4,04	3,97	4,34	3,62	4,4
Jueves	3,63	4,18	3,8	3,83	3,97	3,82	3,64	4,47	4,14	4,38	3,92	4,8	4,5	4,64	4,29	4,64	4,17	4,42	4,38	3,8	4,42	4	3,82	4,16
Viernes	4,23	3,62	3,98	3,6	4,16	4,04	4	3,8	4,02	4,16	11,02	11,29	11,54	5,51	5,02	5	5,18	4,44	5,16	5,02	4,8	4,78	5	4,77
Sábado	4,51	4,78	5,22	4,75	4,77	4,78	4,73	5	5	4,53	4,72	4,72	5	5,03	4,75	4,78	4,95	4,8	5,19	4,55	4,7	5,05	5,17	4,77
Domingo	4,56	5,2	5	4,53	5,25	4,99	4,78	4,97	4,75	4,77	11,12	10,84	11,28	4,91	5	5	5	4,75	4,75	5,23	4,75	5,25	4,78	4,97



Este sensor es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17


F2 CS24 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

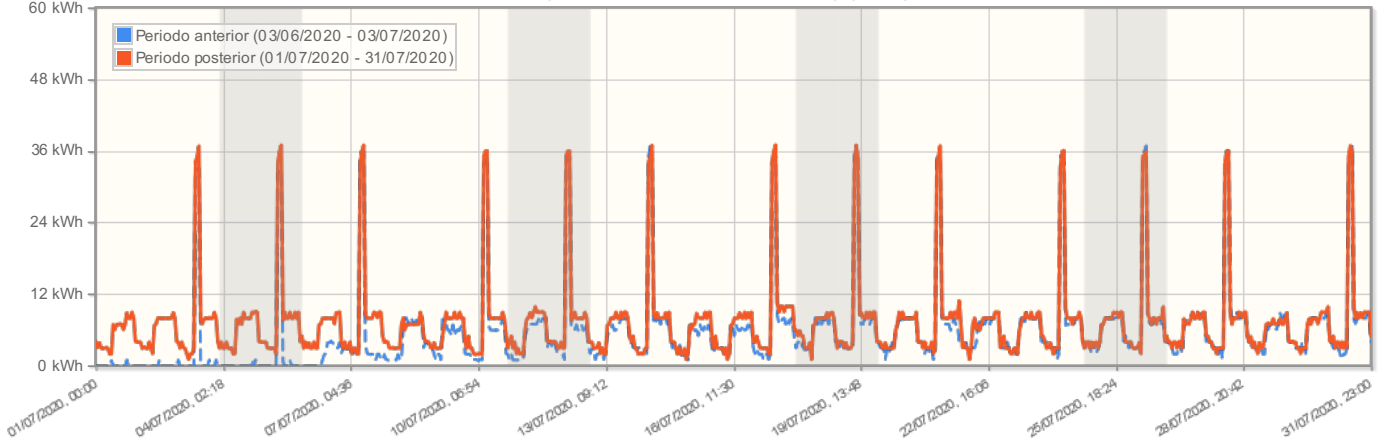


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.257,11 kWh (+29,56 %)	▼ -0,01 kWh (-0,03 %)	▲ +1,1 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

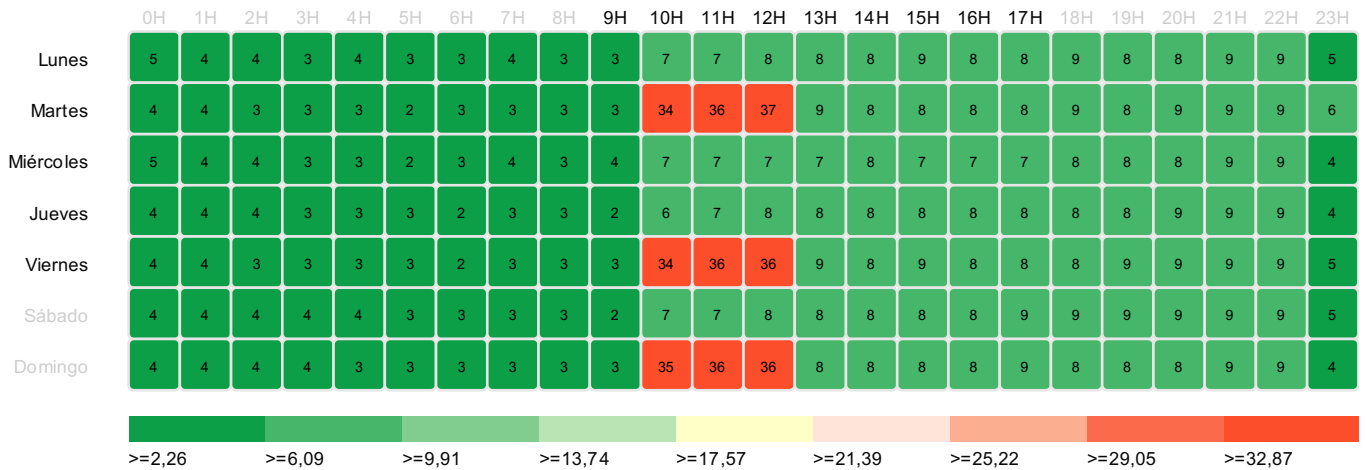


CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

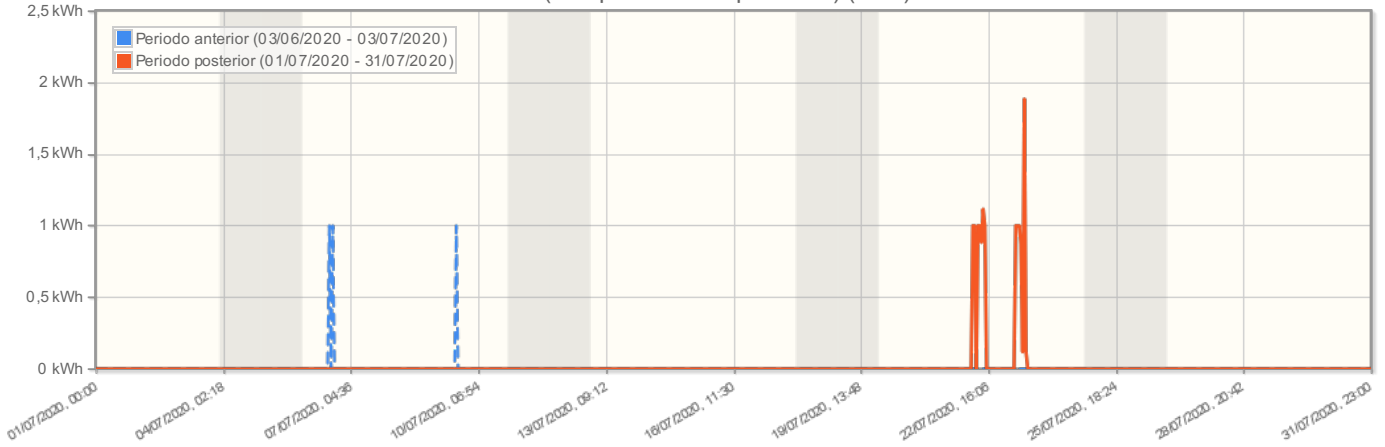


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +10 kWh (+333,33 %)	▲ +0,88 kWh (+88,38 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

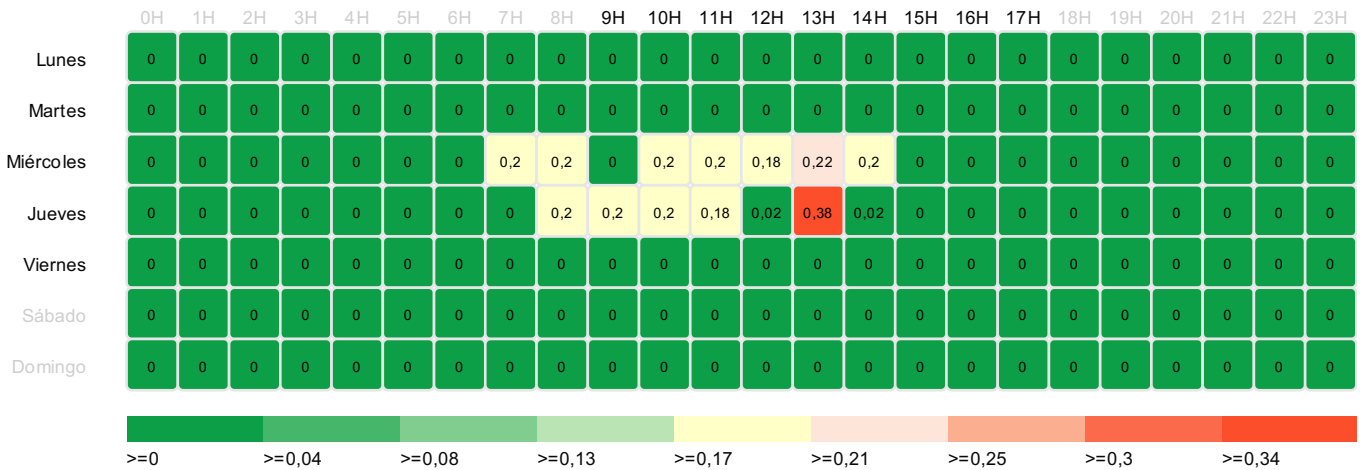


CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

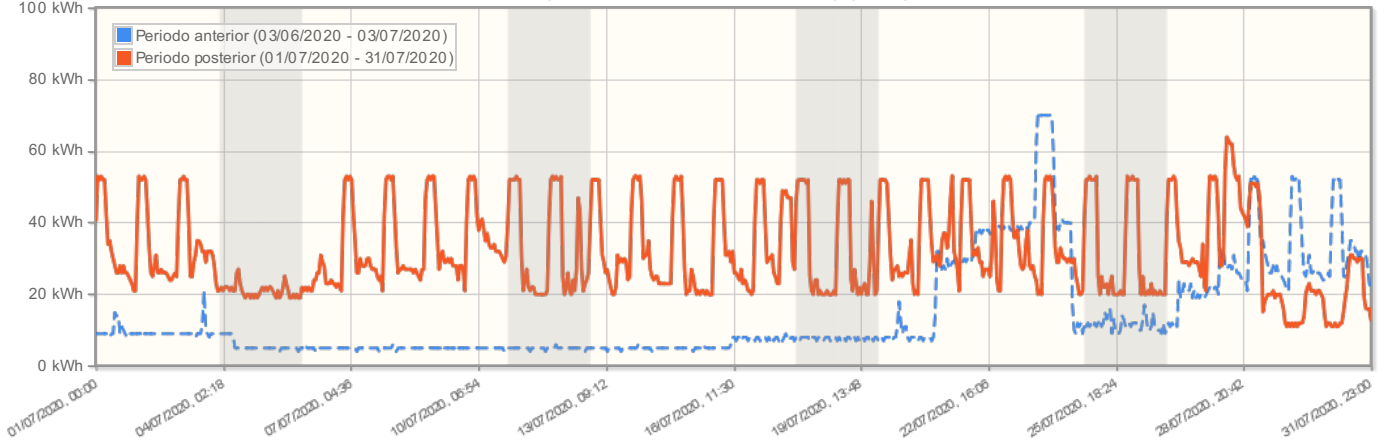


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +13.284,23 kWh (+127,2 %)	▼ -7,02 kWh (-9,89 %)	▲ +6,98 kWh (+173,62 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

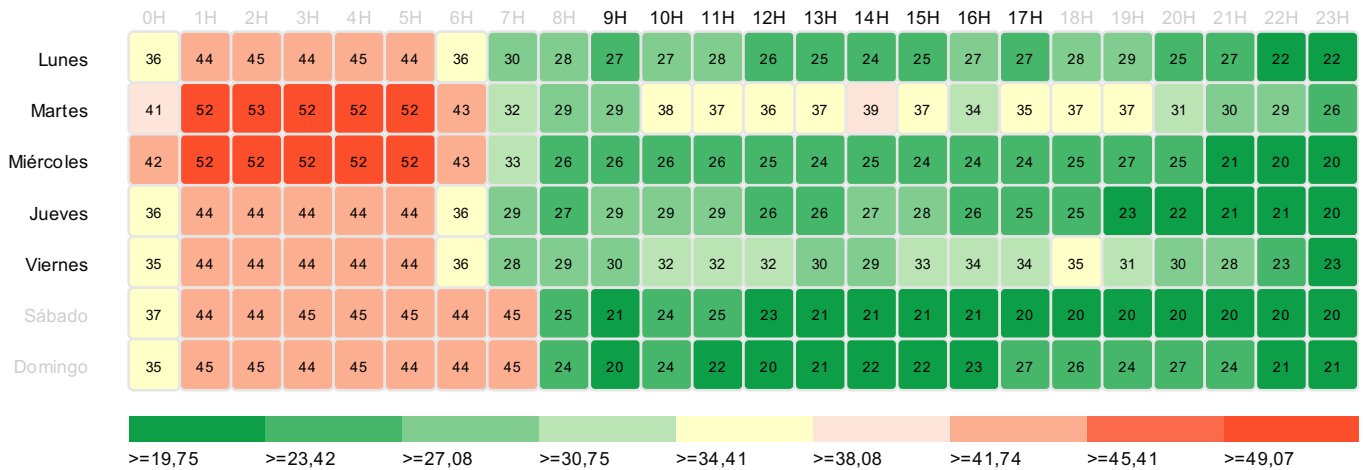


CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

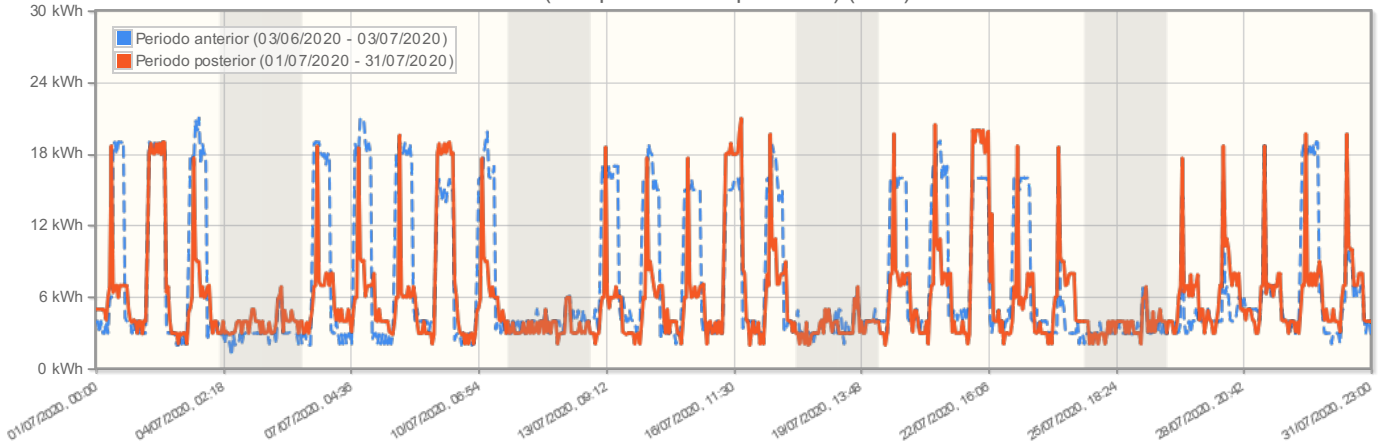


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -876,88 kWh (-16,58 %)	▼ -0,05 kWh (-0,23 %)	▲ +0,9 kWh (+82,43 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

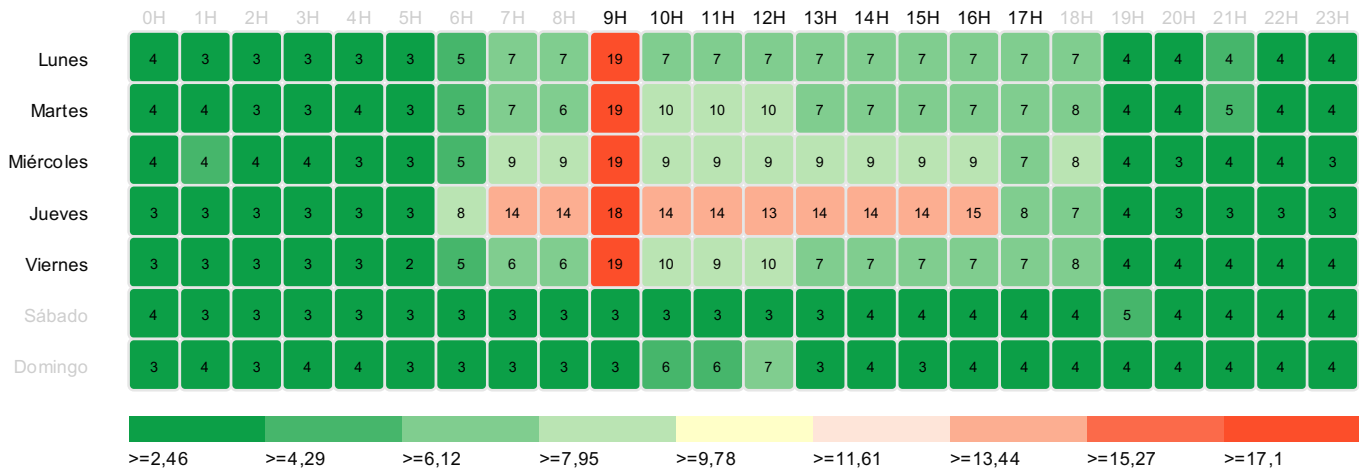


CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

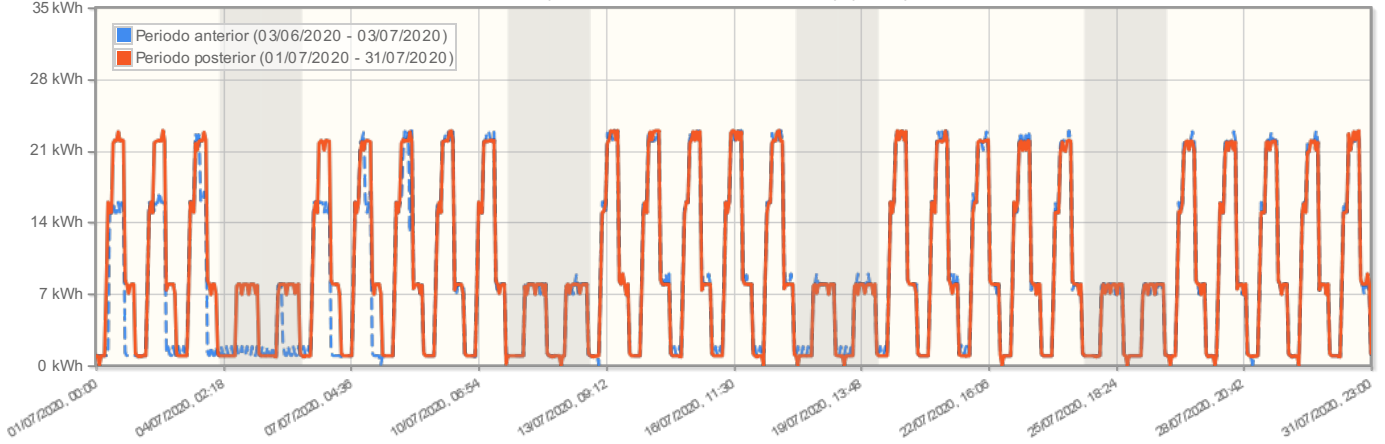


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +440,12 kWh (+6,78 %)	▼ -0 kWh (-0,02 %)	▲ +0 kWh (+3,44 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

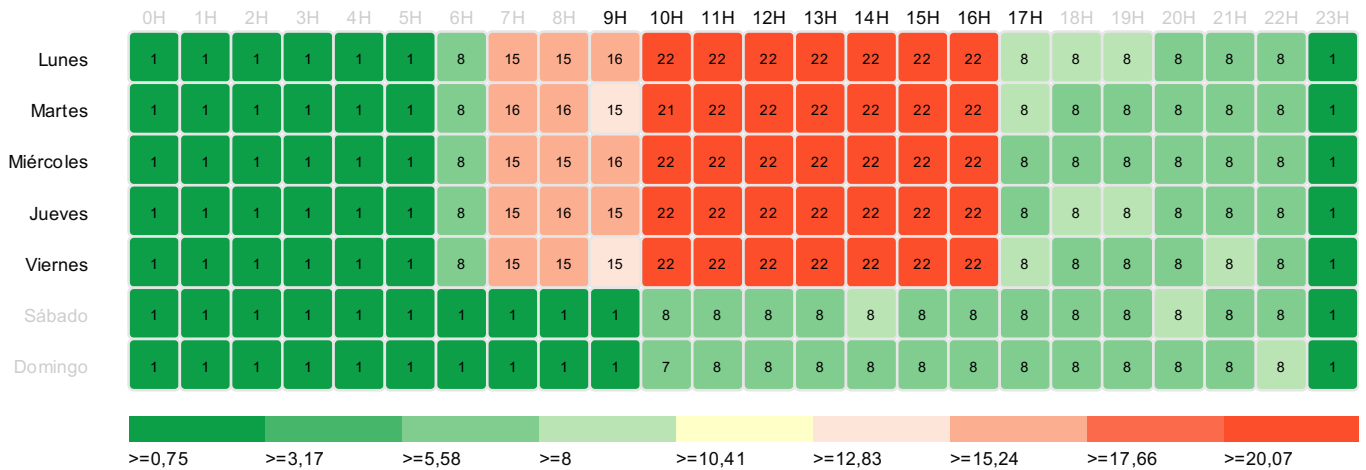


CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

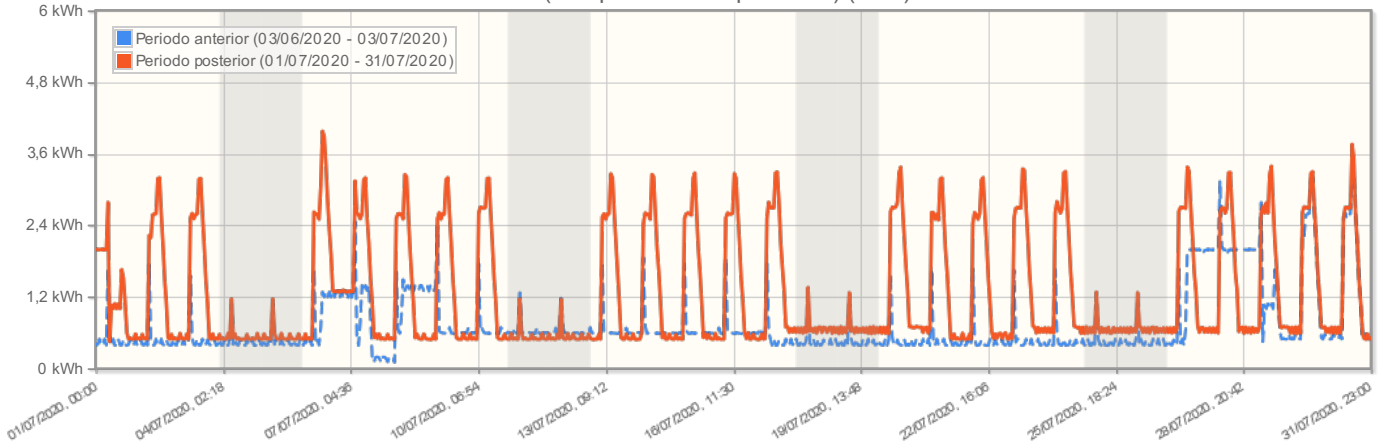


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +379,94 kWh (+69,5 %)	▲ +0,78 kWh (+24,36 %)	▲ +0,35 kWh (+312,98 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

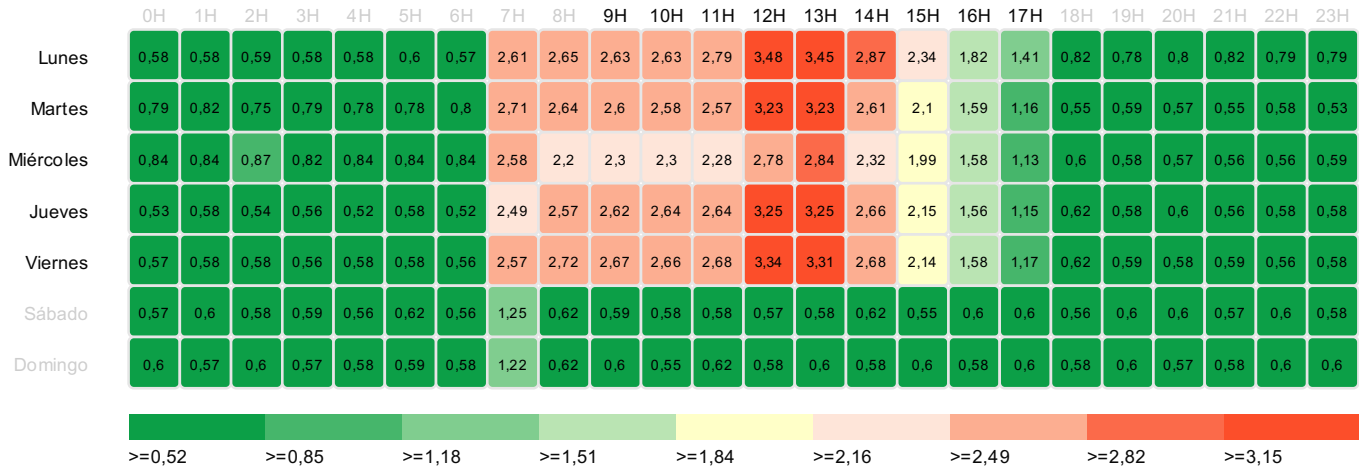


CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

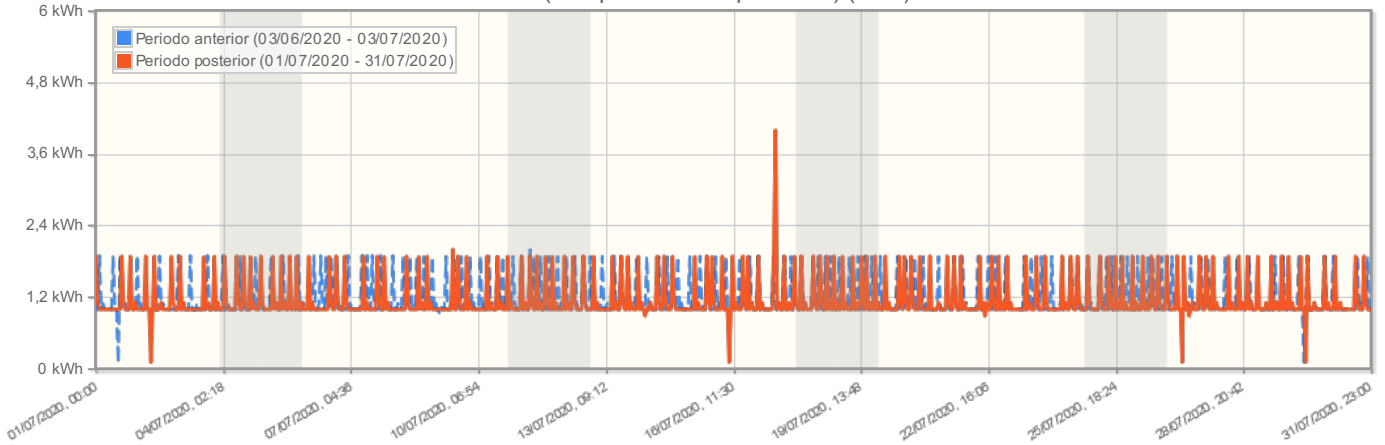


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3 kWh (-0,35 %)	▲ +2 kWh (+99,94 %)	▲ +0,01 kWh (+8,94 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

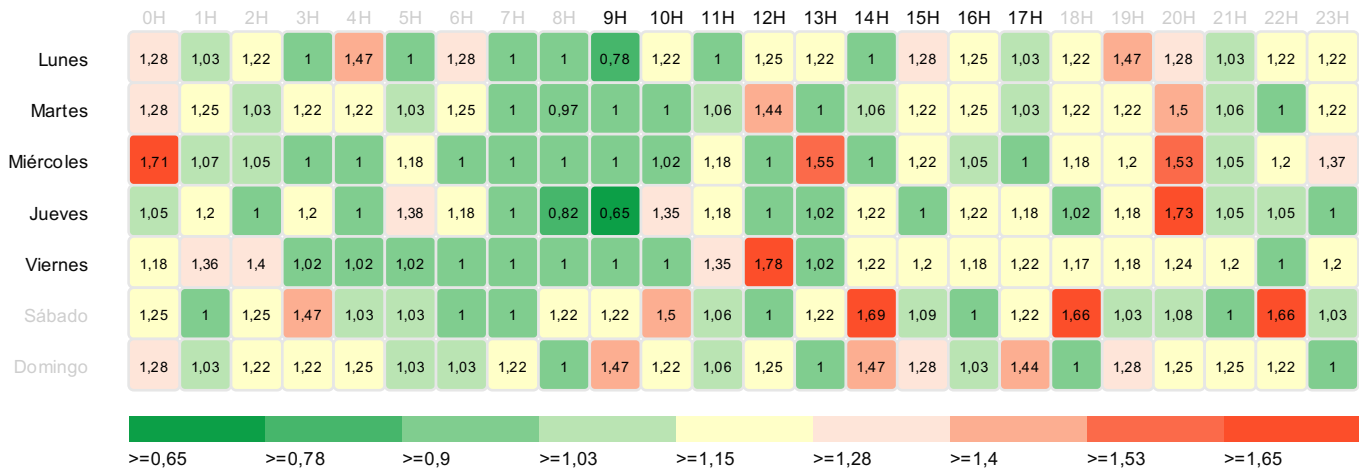


CV1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

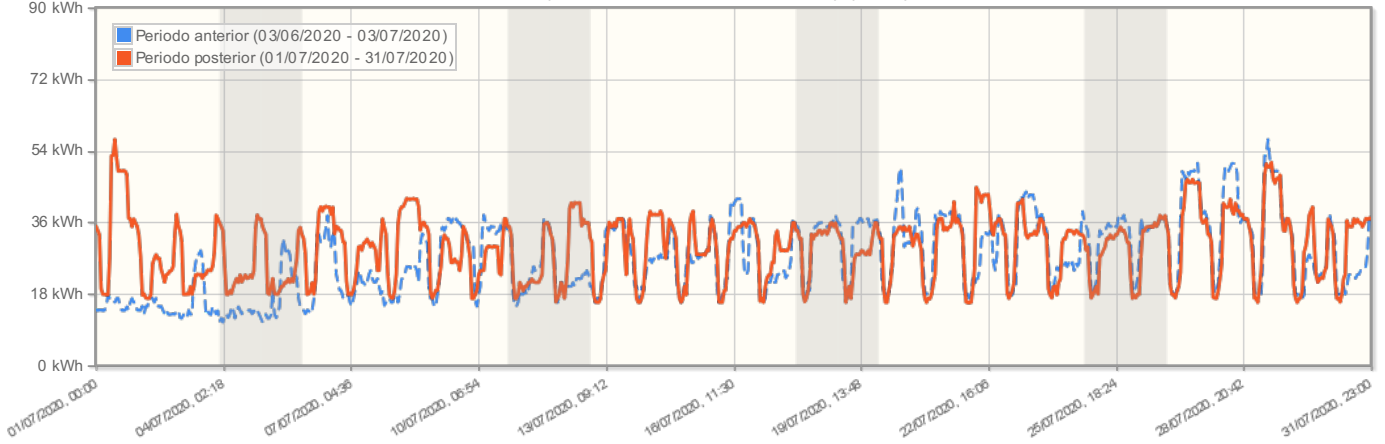


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.079,66 kWh (+10,4 %)	◆ 0 kWh (0 %)	▲ +4,87 kWh (+44,21 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

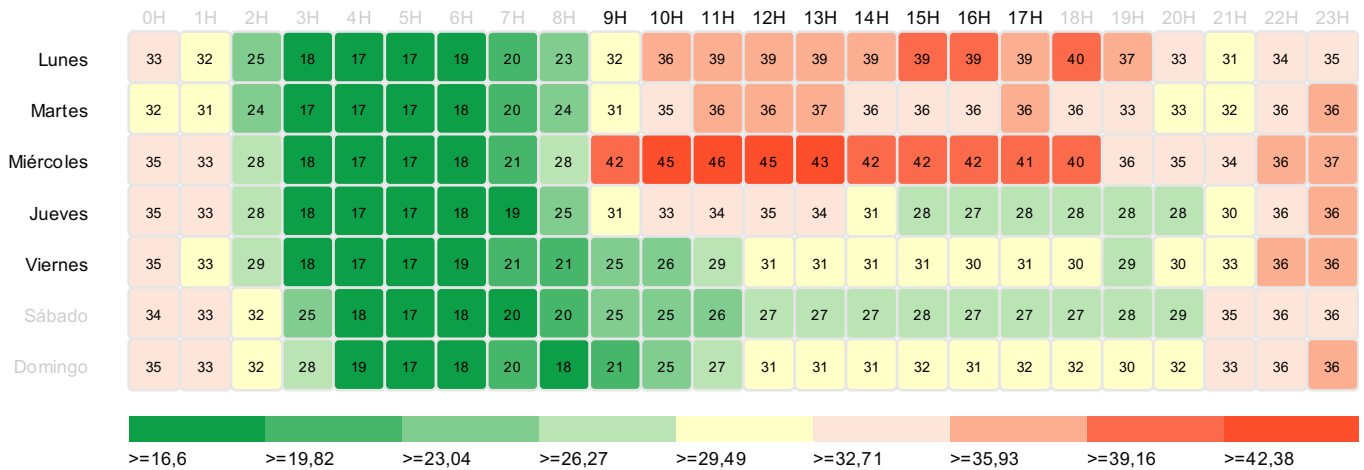


CV1 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

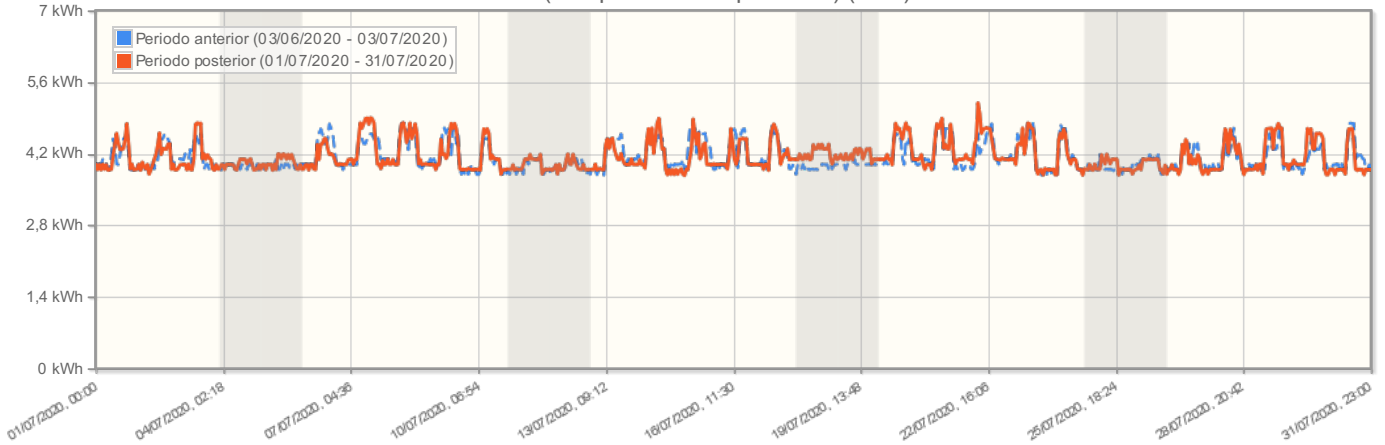


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +13,11 kWh (+0,43 %)	▲ +0,39 kWh (+8,15 %)	▼ -0,01 kWh (-0,2 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

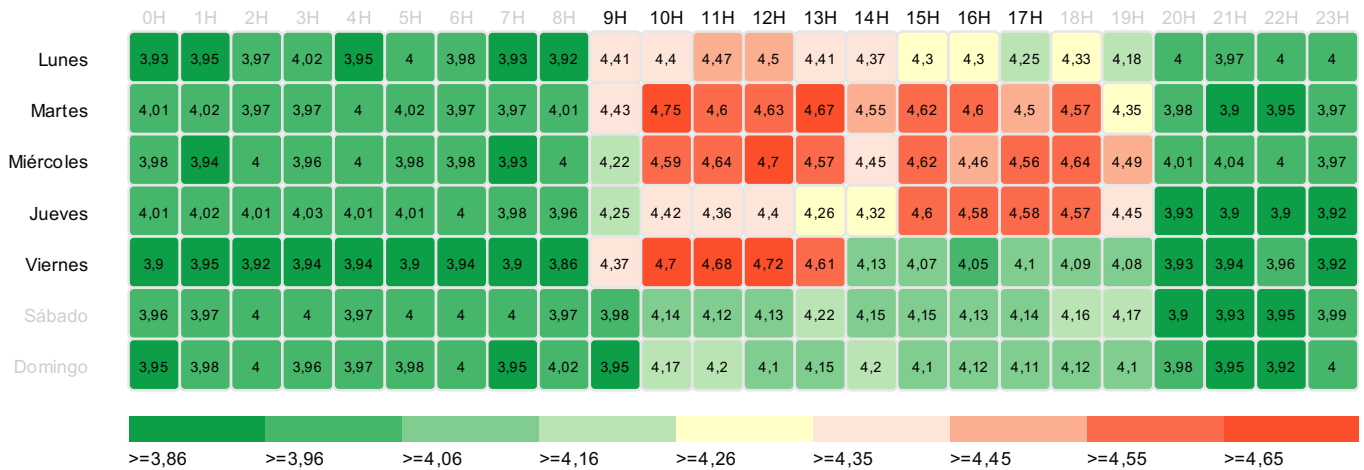


CV2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

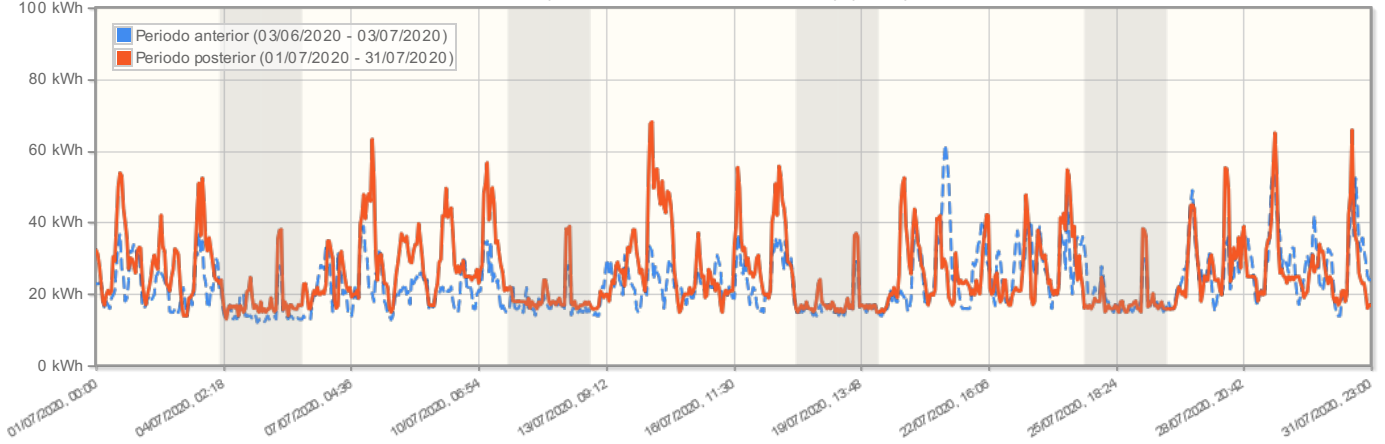


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.290,98 kWh (+13,45 %)	▲ +6,27 kWh (+10,13 %)	▲ +1,03 kWh (+8,47 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

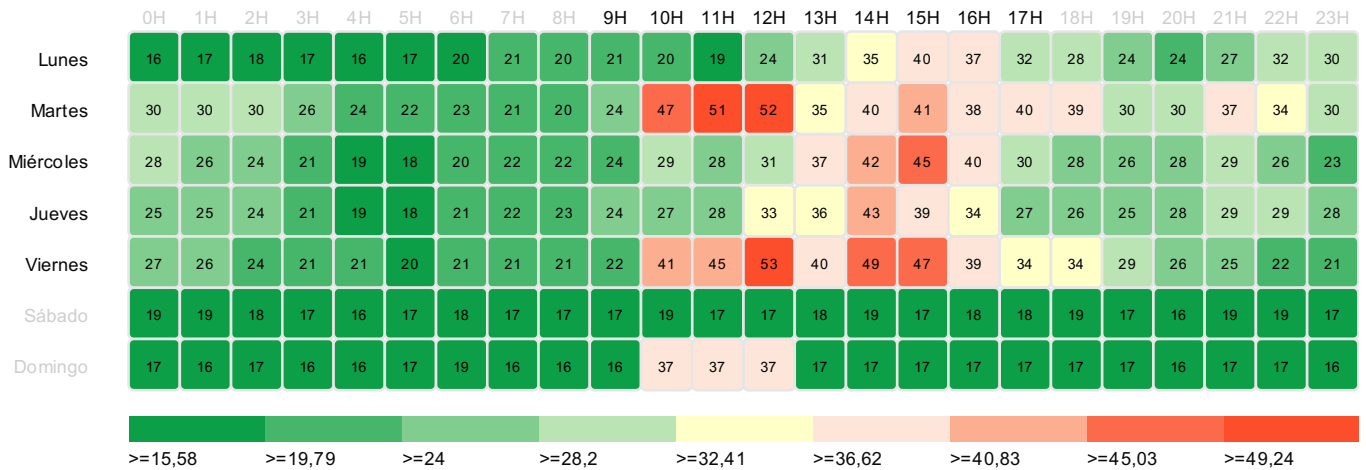


CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

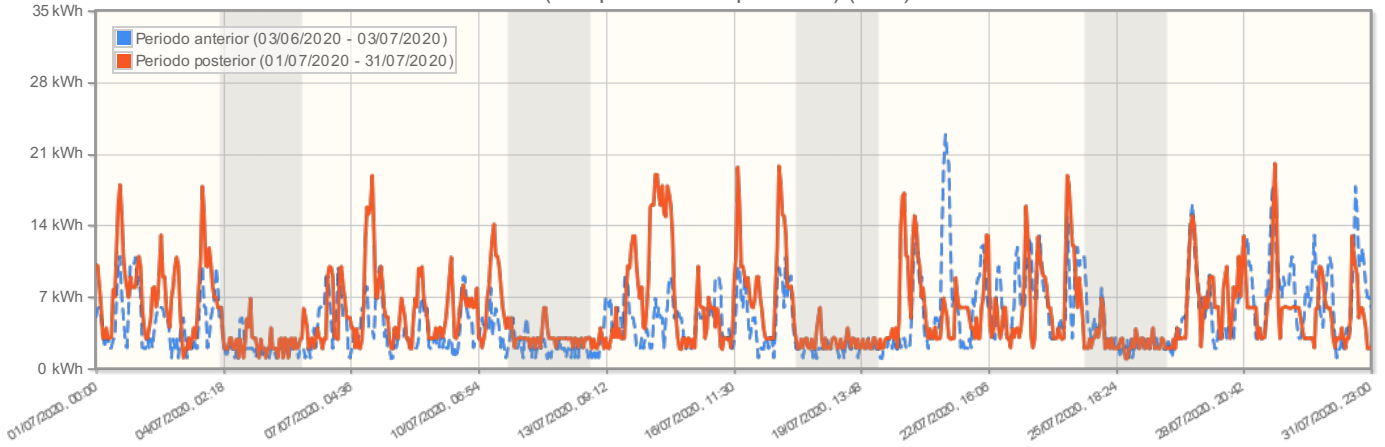


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +672,43 kWh (+19,29 %)	▼ -2,84 kWh (-12,38 %)	▲ +0 kWh (+0,03 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

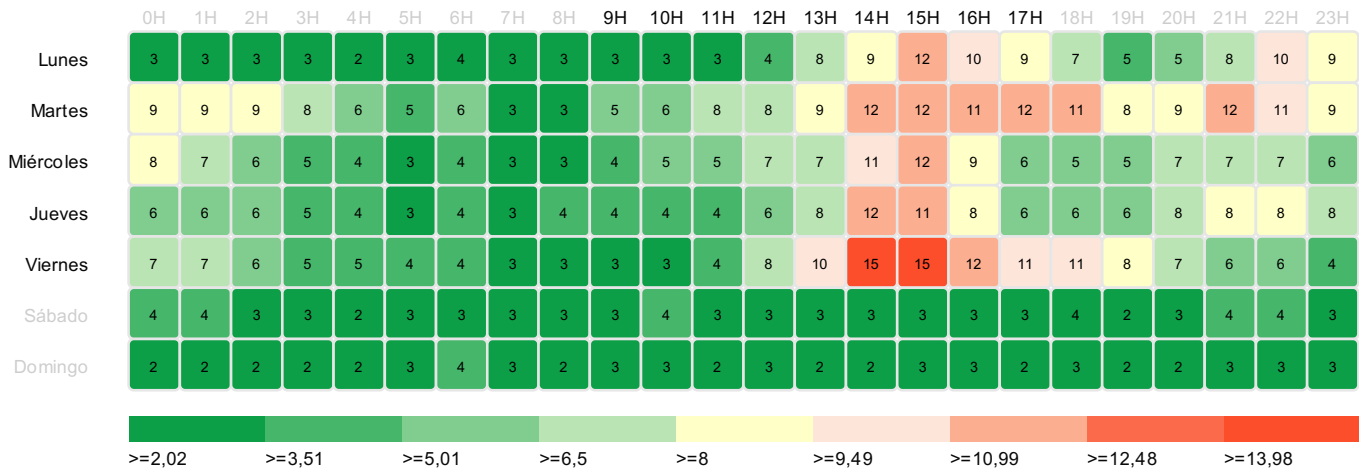


CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

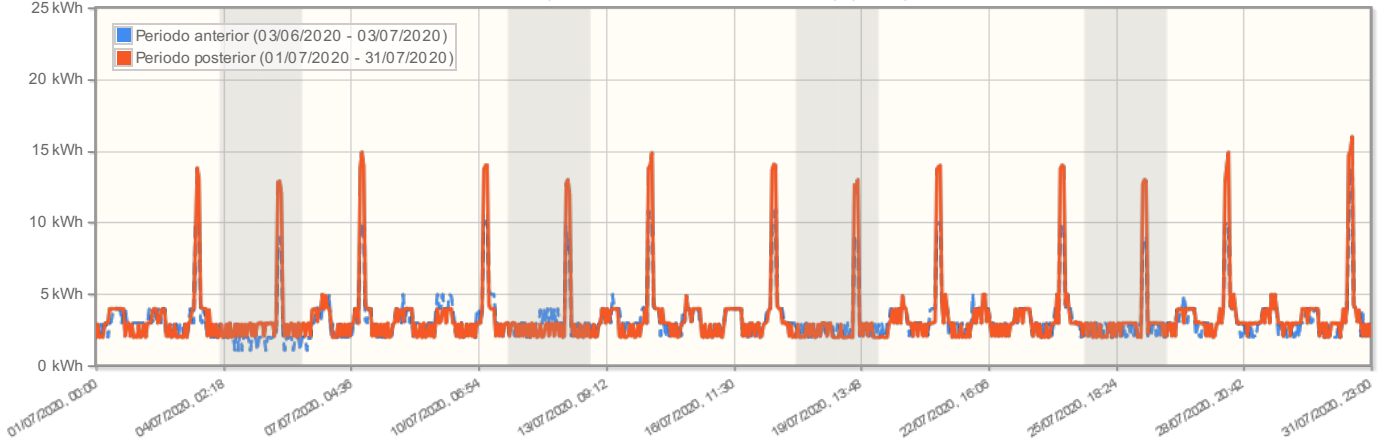


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +141,92 kWh (+5,81 %)	▲ +2,19 kWh (+15,81 %)	▲ +0,92 kWh (+86,24 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

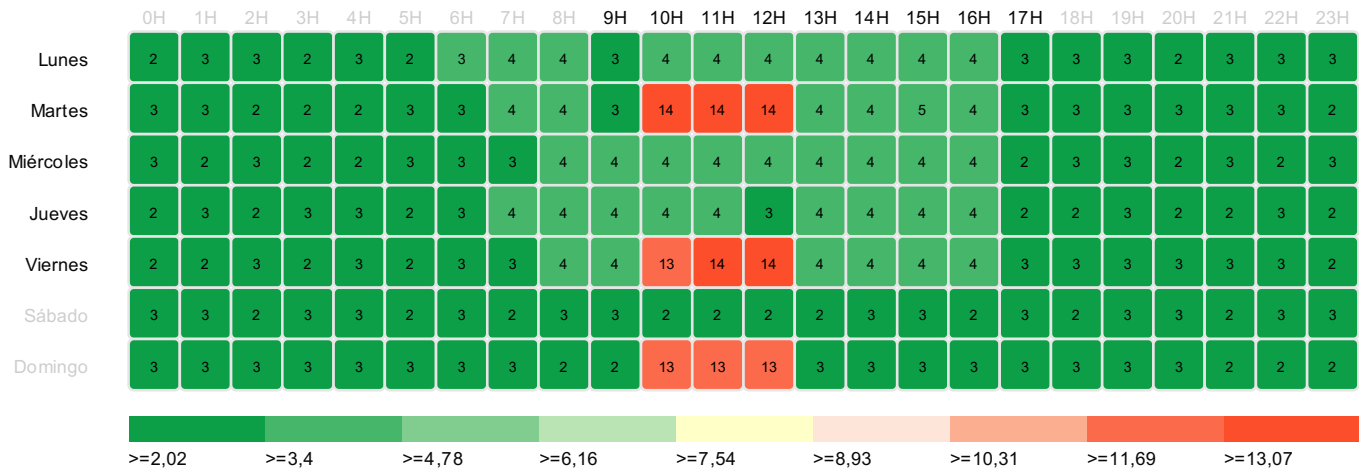


CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

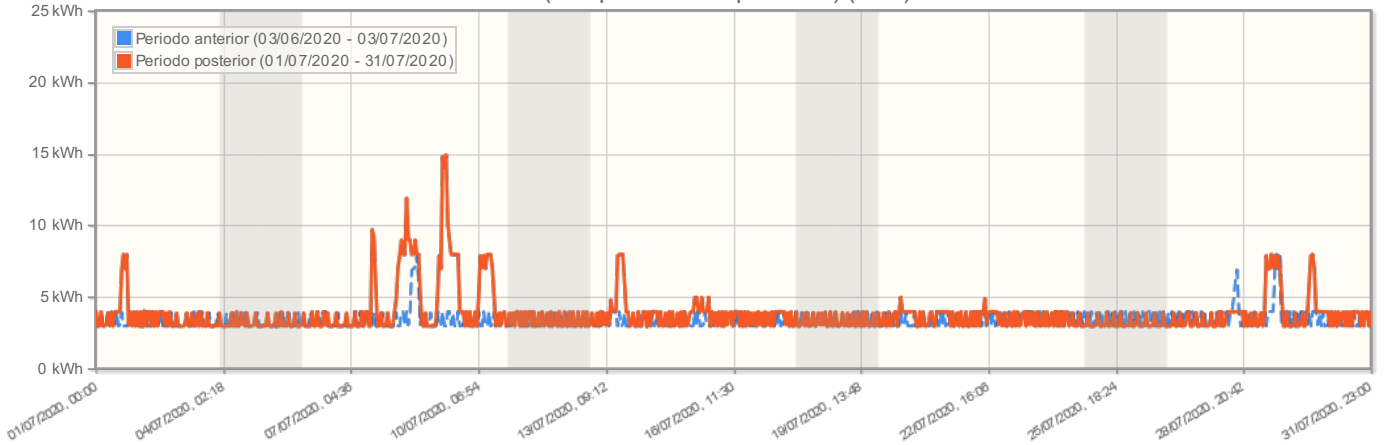


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +324,93 kWh (+12,88 %)	▲ +6,93 kWh (+86,58 %)	▲ +0,04 kWh (+1,35 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

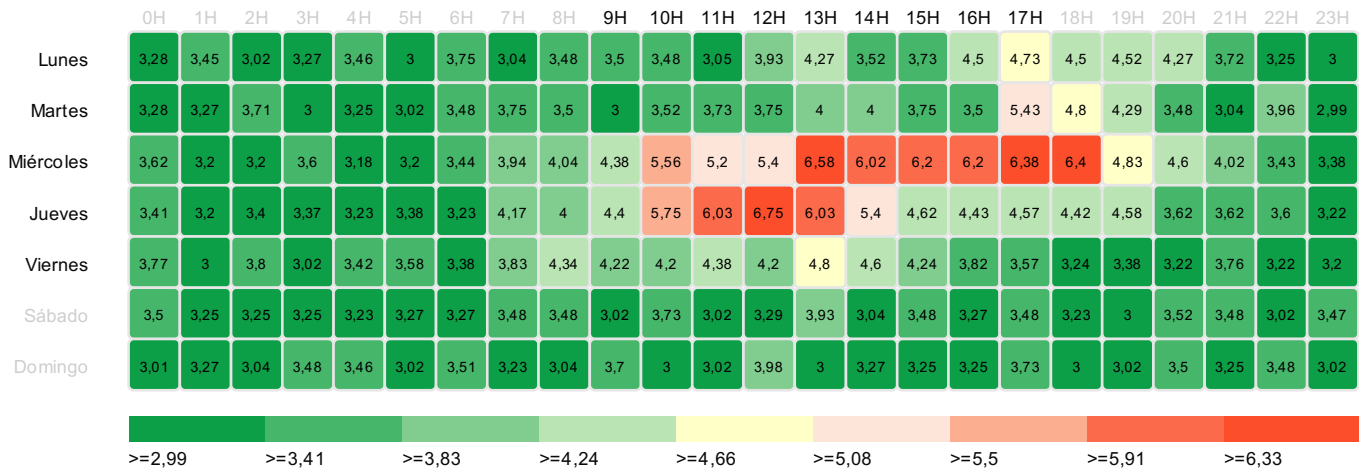


CV2 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

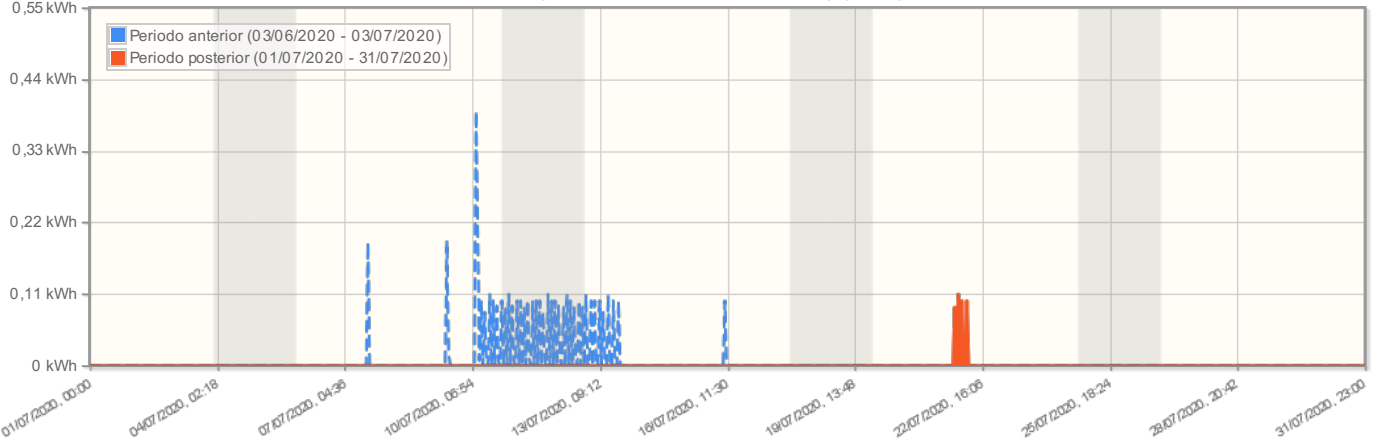


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -4,2 kWh (-91,3 %)	▼ -0,28 kWh (-71,88 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

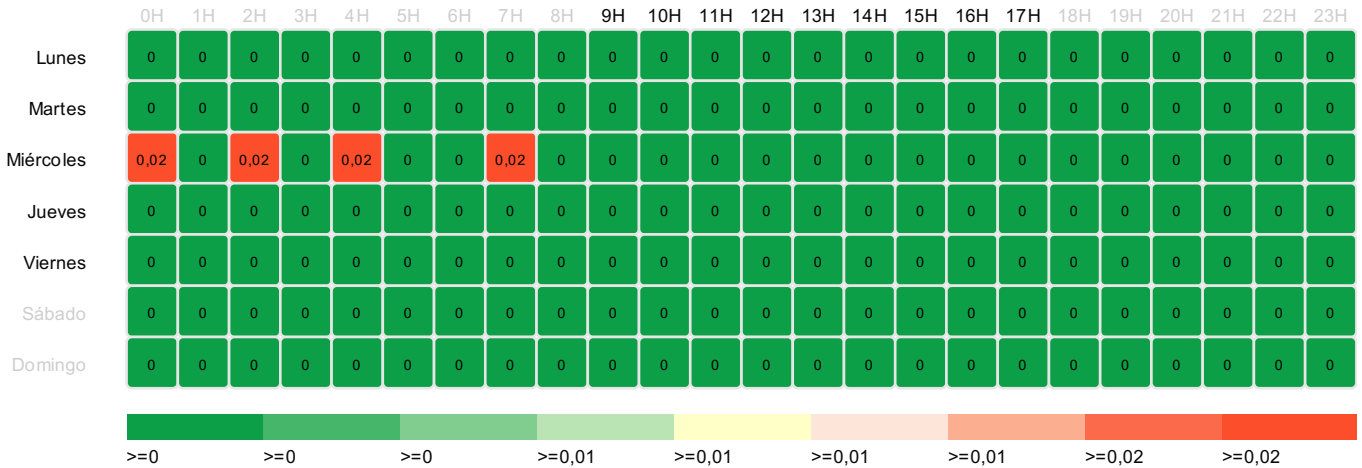


CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

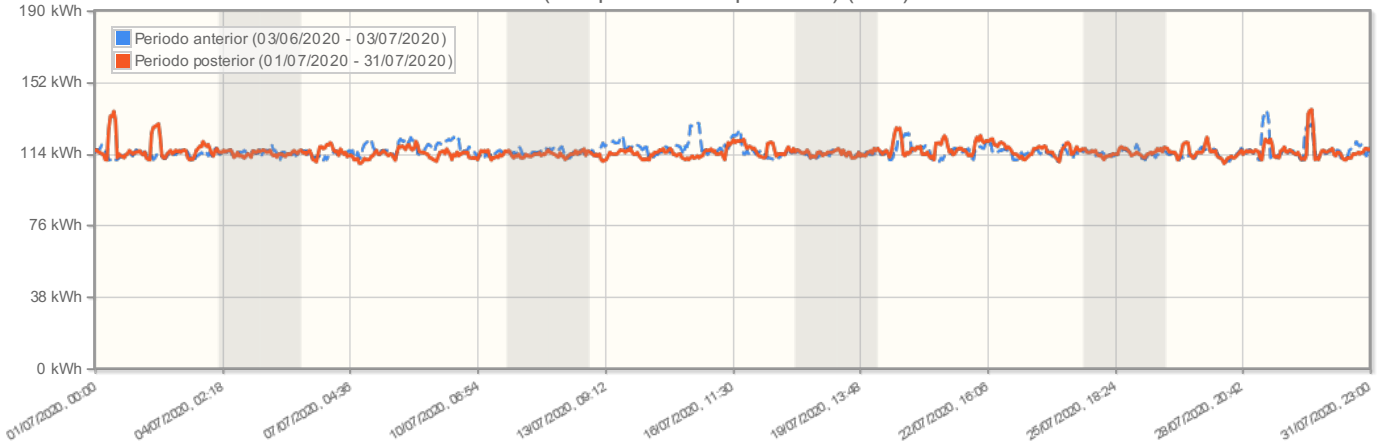


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -234,61 kWh (-0,27 %)	▲ +0,95 kWh (+0,69 %)	▼ -0,83 kWh (-0,76 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

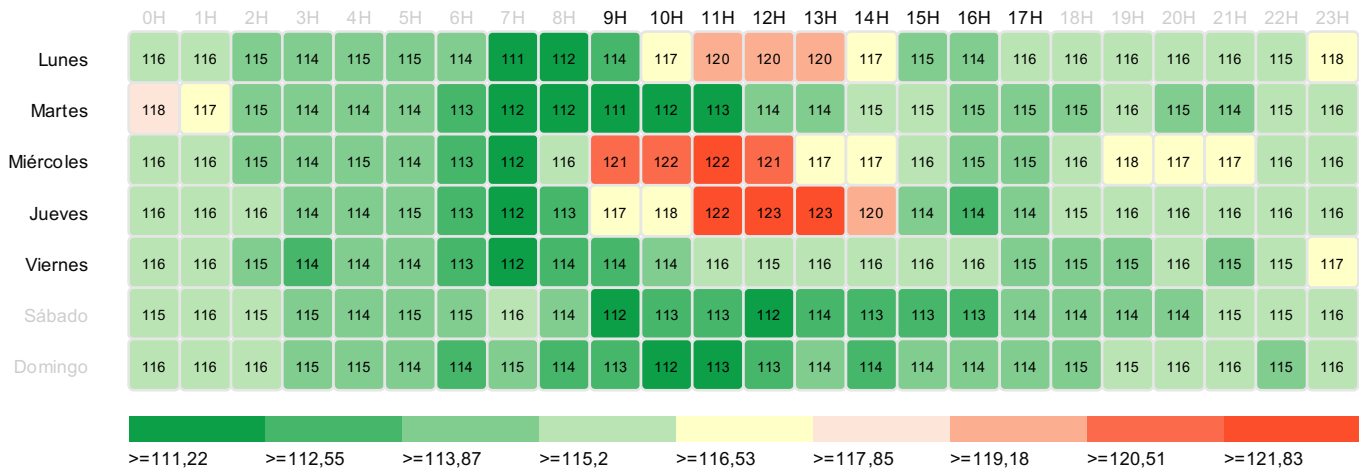


CV3 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

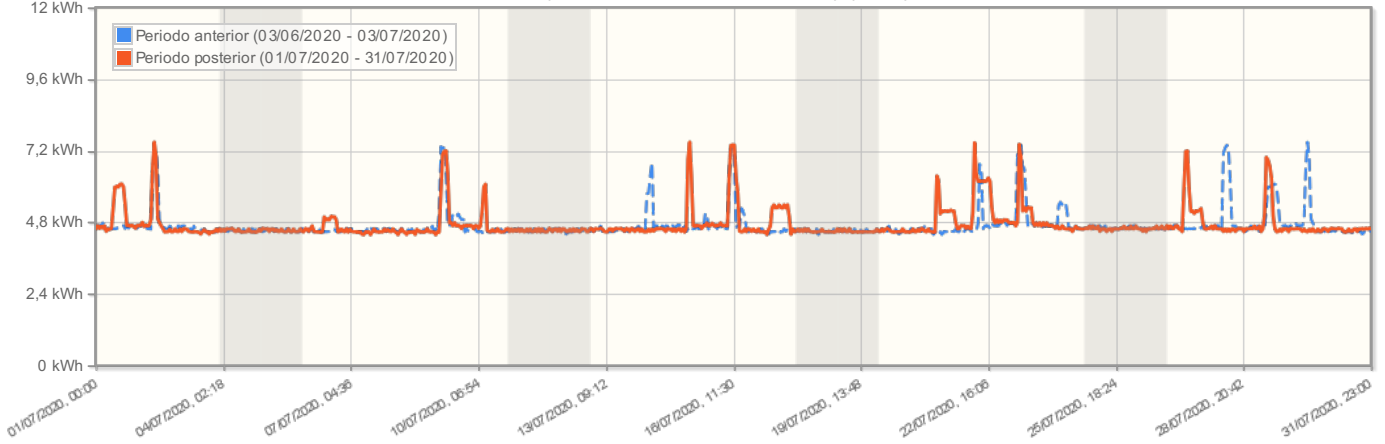


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +25,91 kWh (+0,74 %)	▲ +0 kWh (+0 %)	▼ -0 kWh (-0,11 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

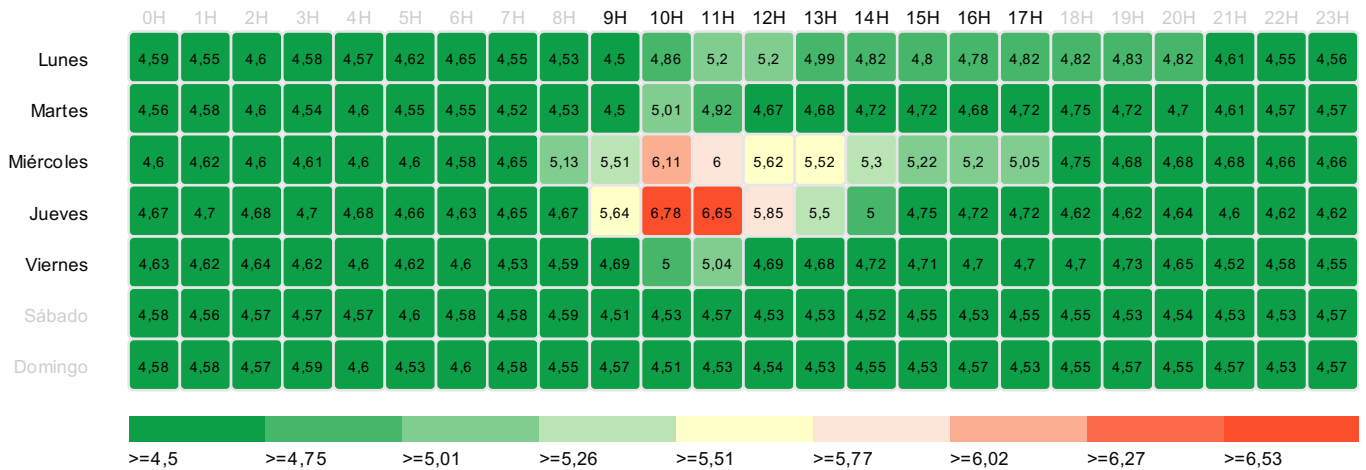


CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

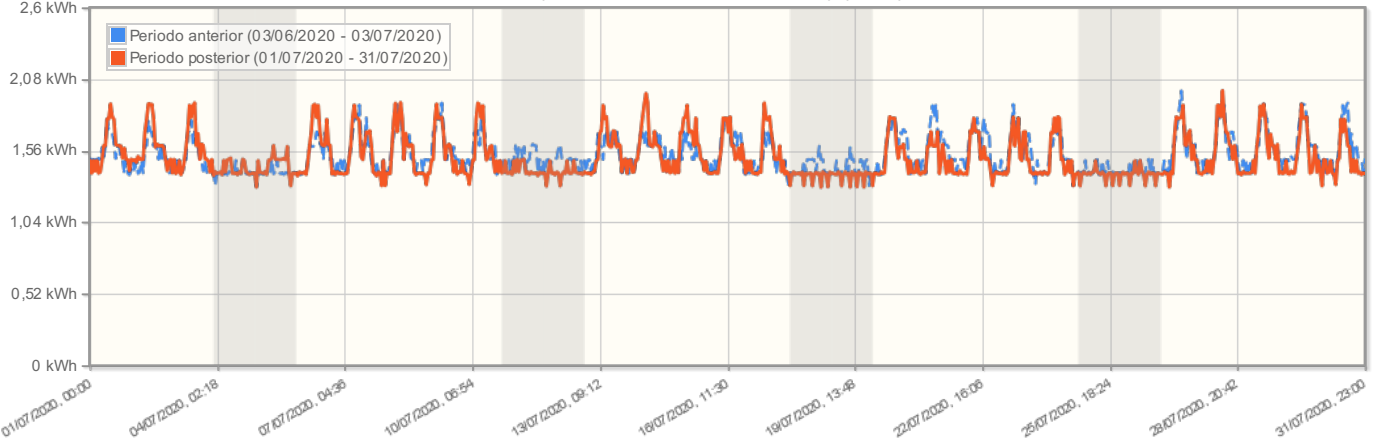


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -12,51 kWh (-1,1 %)	▲ +0 kWh (+0,09 %)	▼ -0,01 kWh (-0,68 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

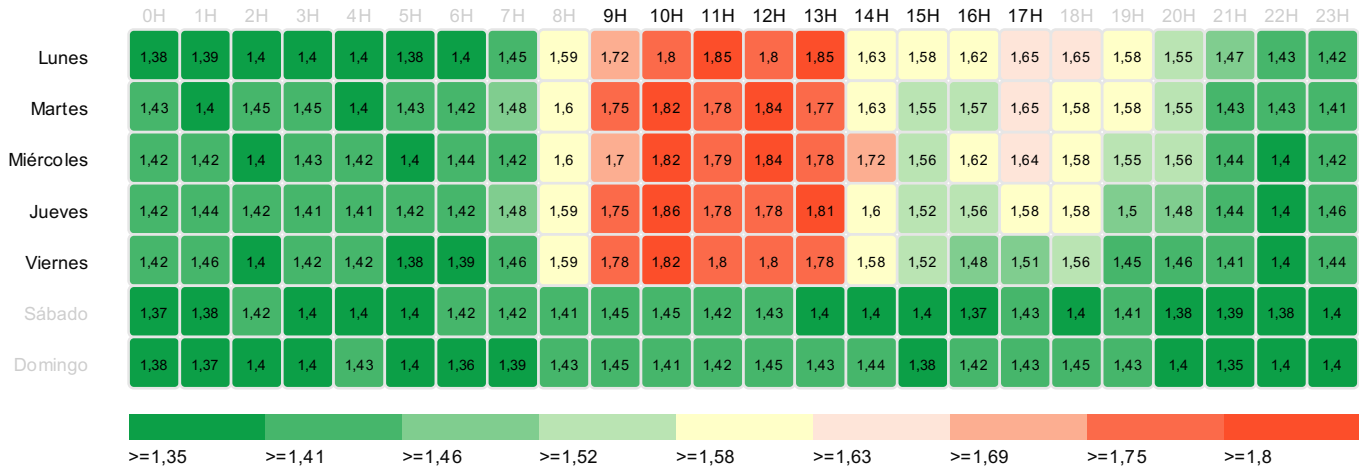


CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

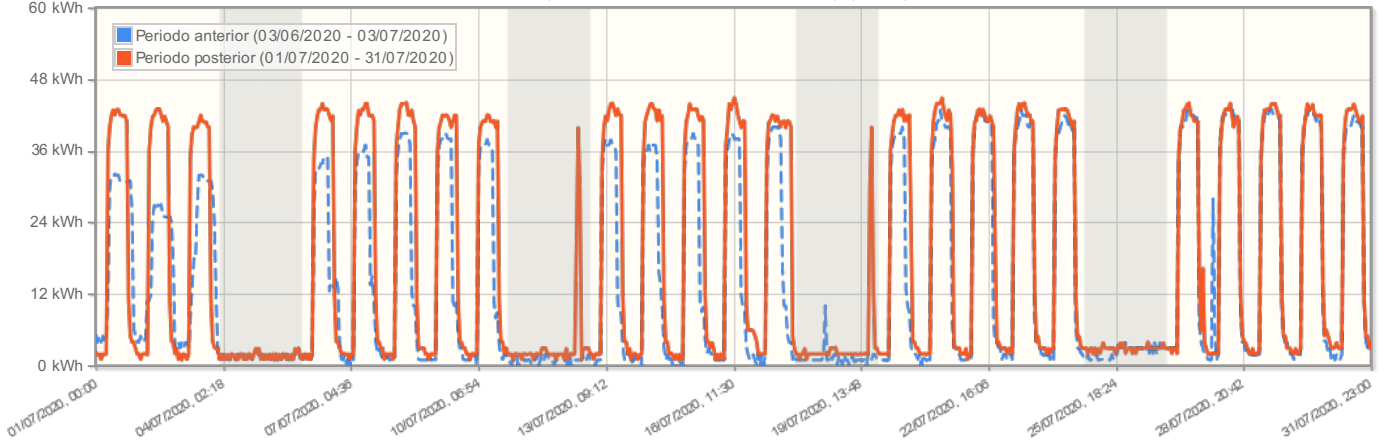


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.606,02 kWh (+24,65 %)	▲ +1,88 kWh (+4,38 %)	▲ +1 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

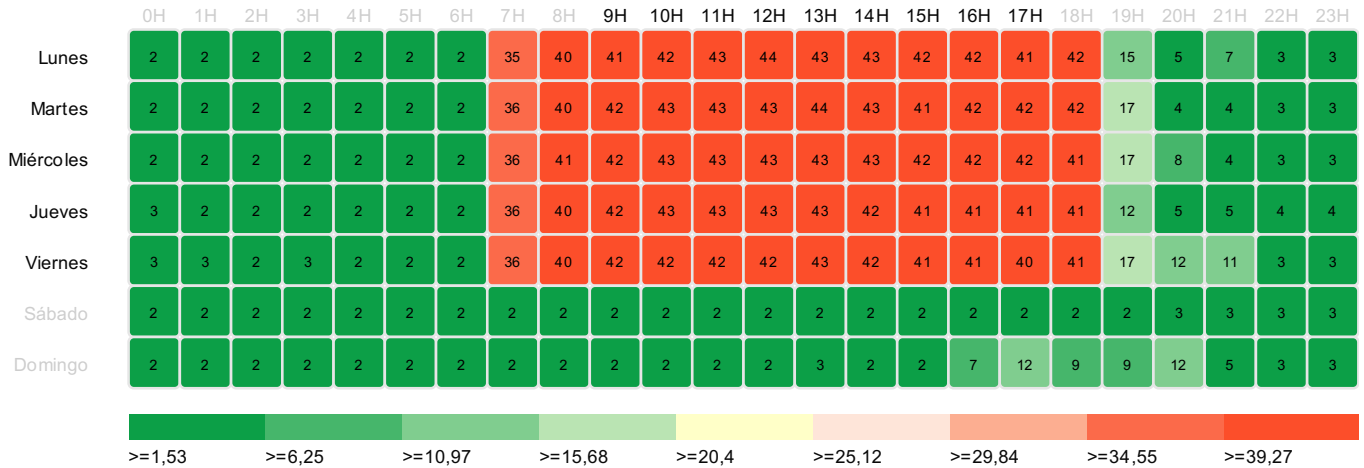


CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

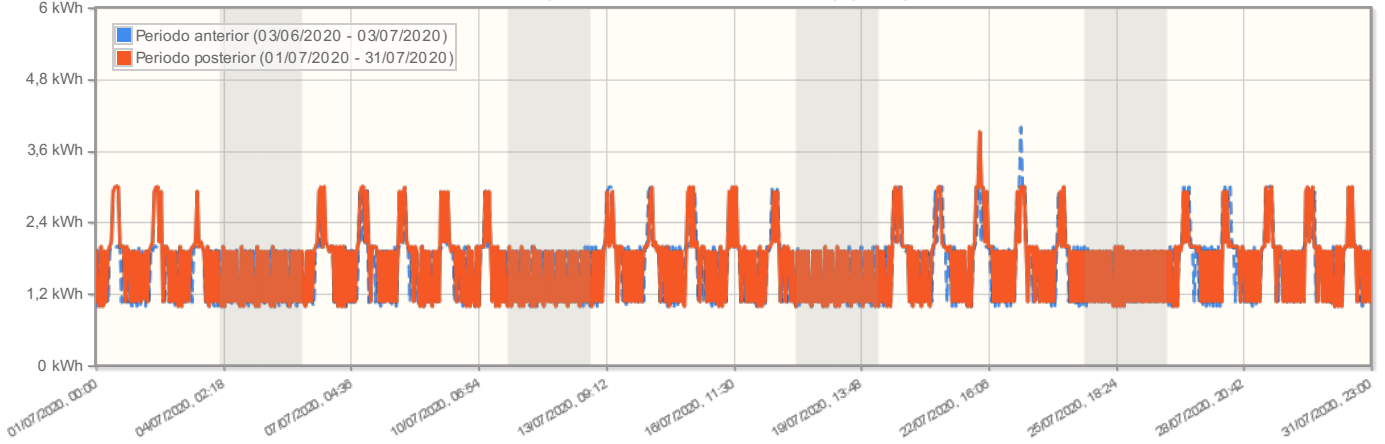


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +29 kWh (+2,33 %)	▼ -0,08 kWh (-1,92 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

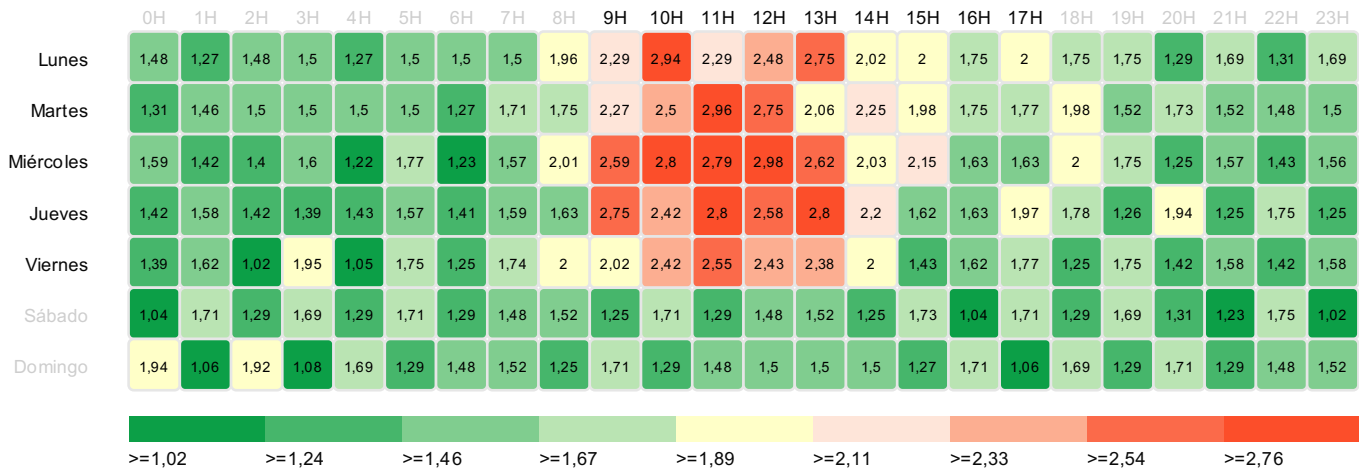


CV6 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

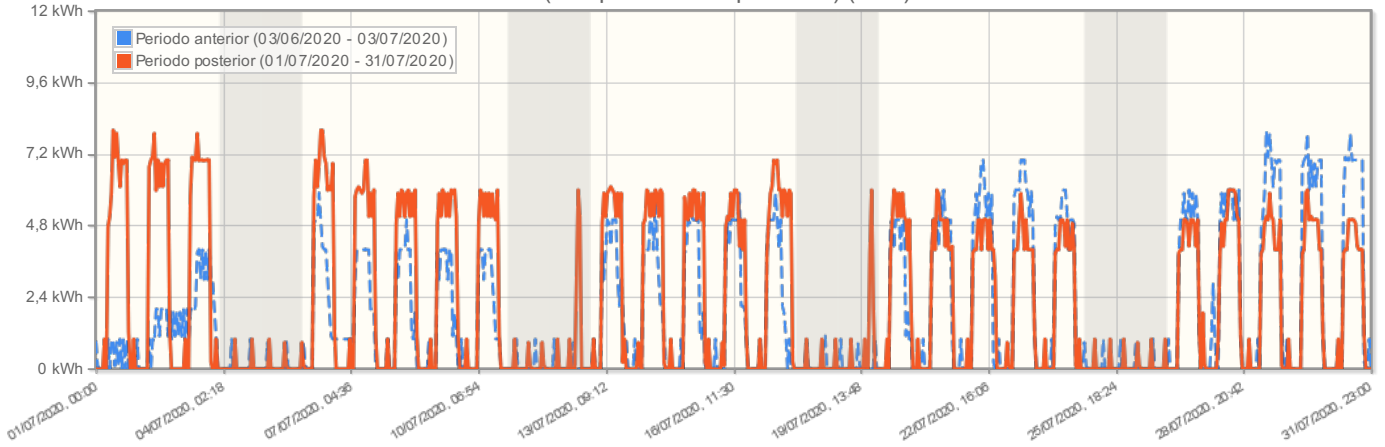


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +325 kWh (+25,21 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

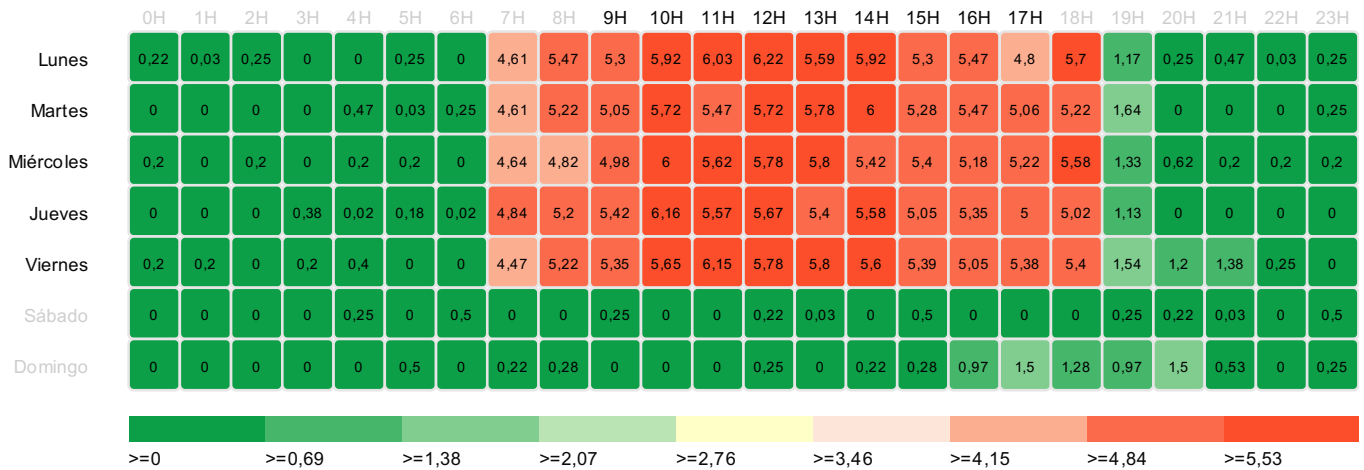


CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

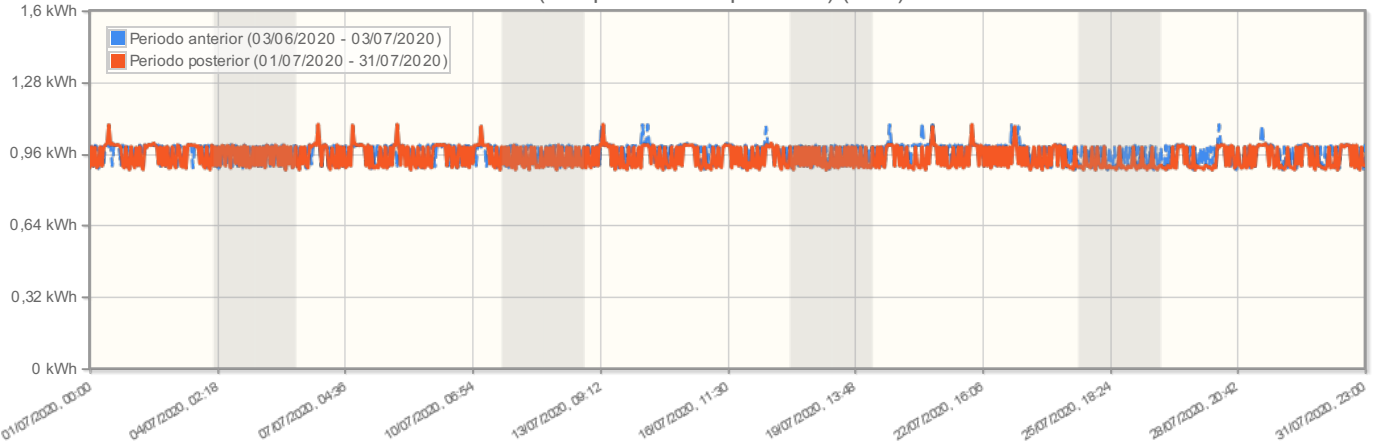


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -14,2 kWh (-1,97 %)	▼ -0,01 kWh (-0,7 %)	▼ -0 kWh (-0,13 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

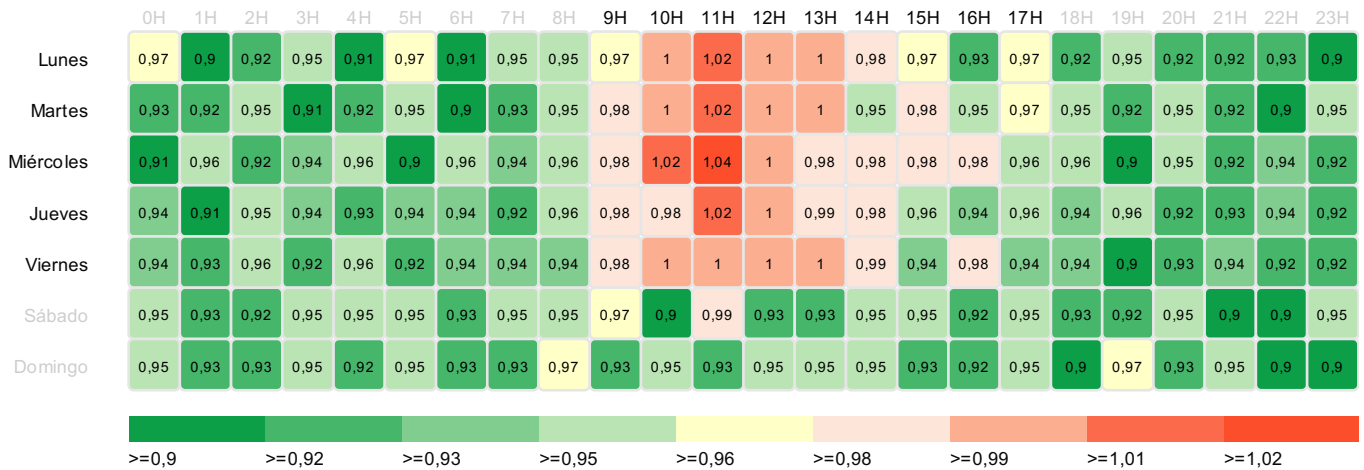


Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

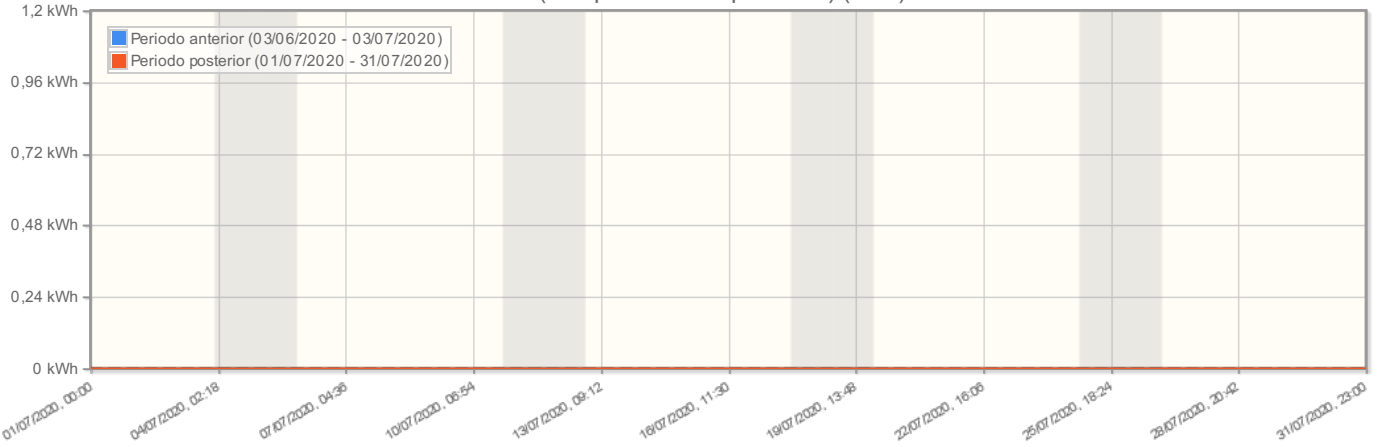

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

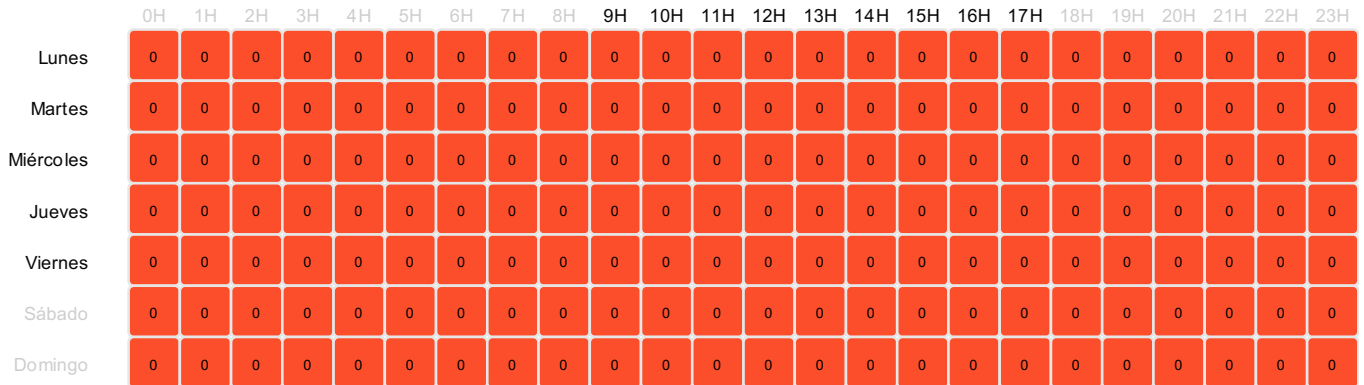

>=0


Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

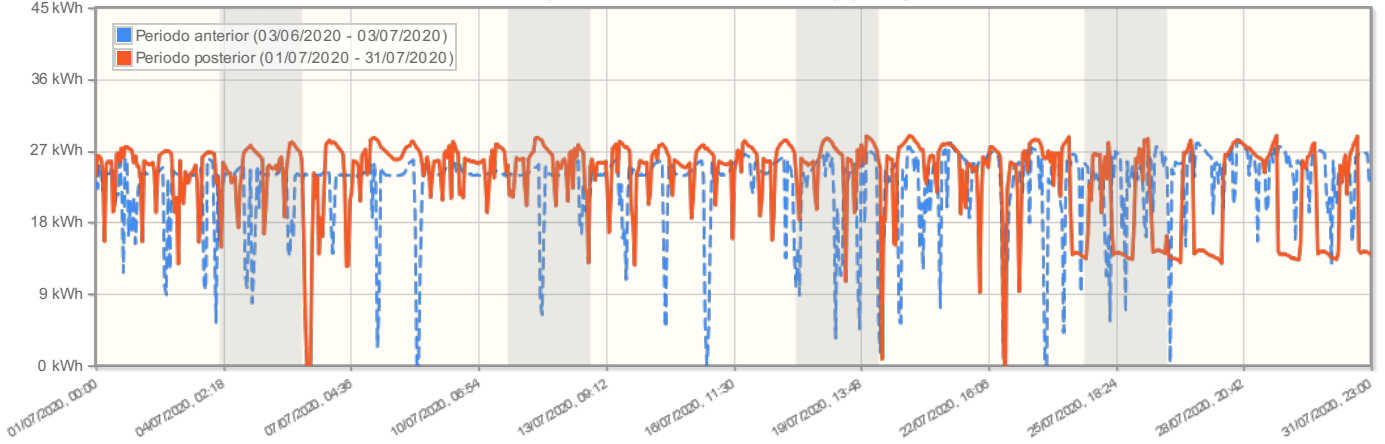


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +487,88 kWh (+2,85 %)	▲ +0,58 kWh (+2,04 %)	▼ -0,07 kWh (-85,65 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

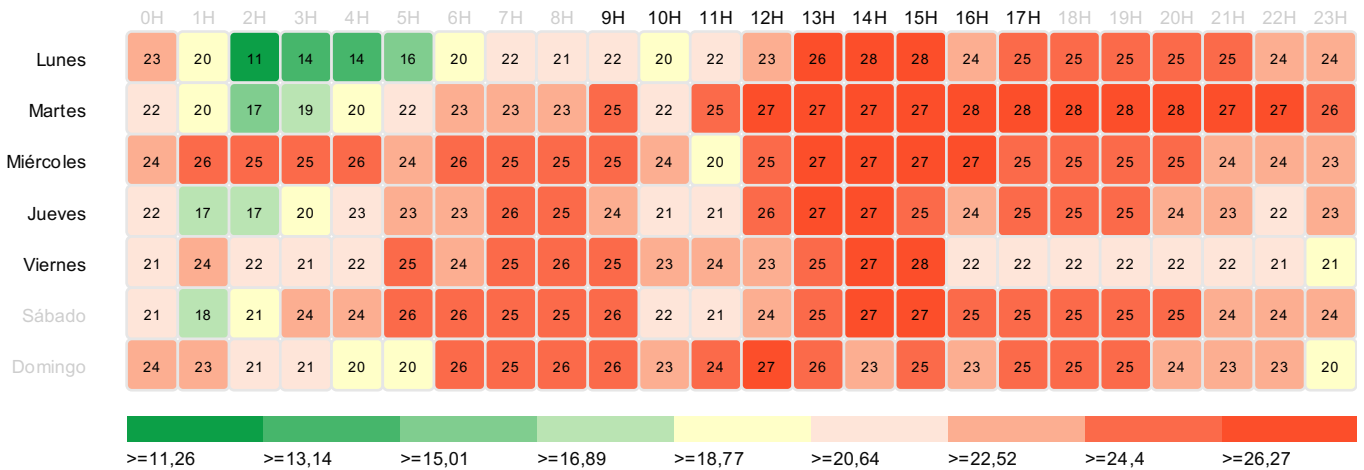


Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

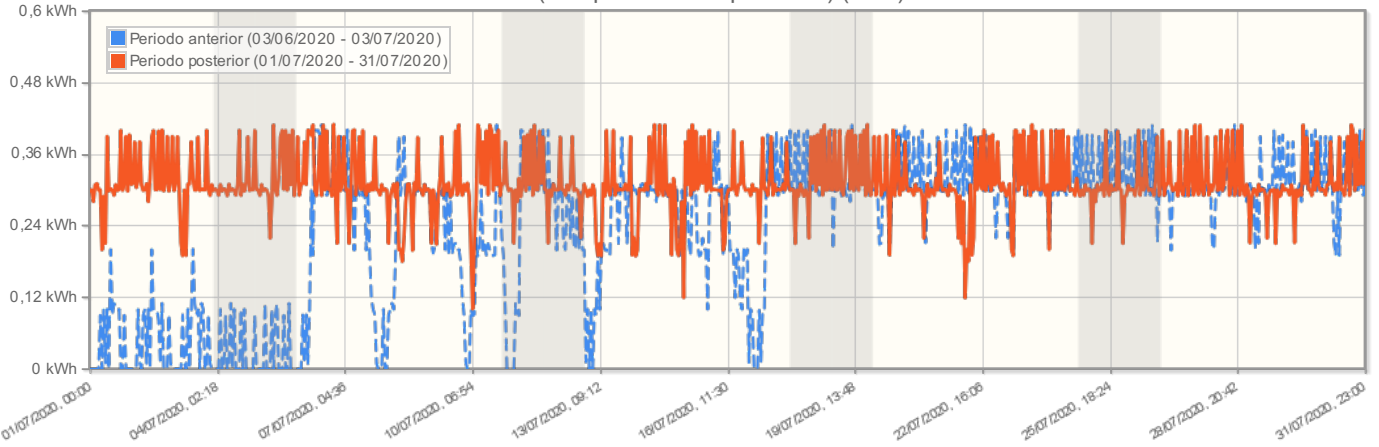


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +54,2 kWh (+30,38 %)	▲ +0 kWh (+0,08 %)	▲ +0,1 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

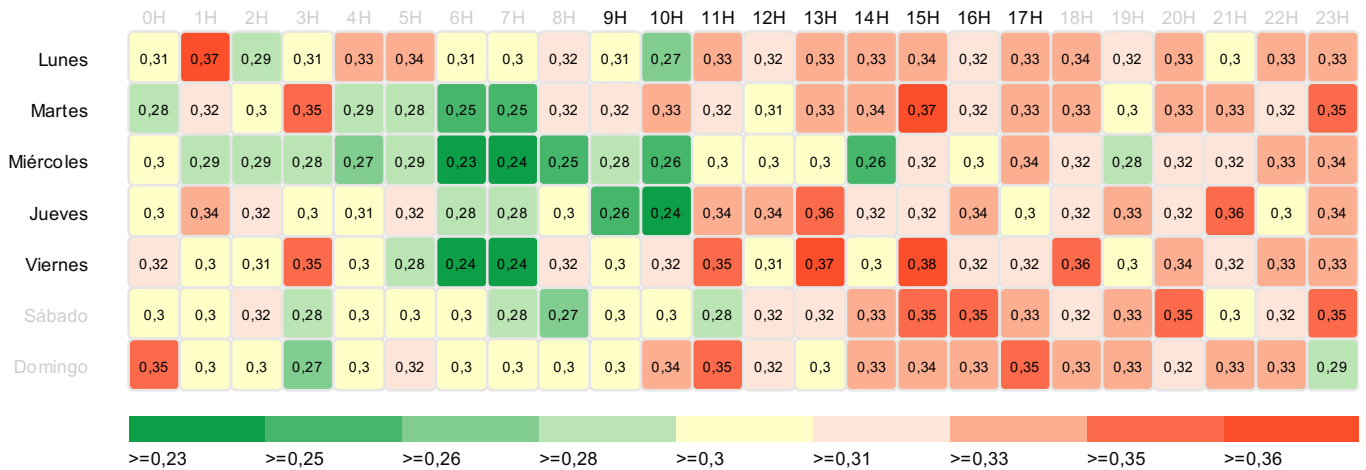

SAI 3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

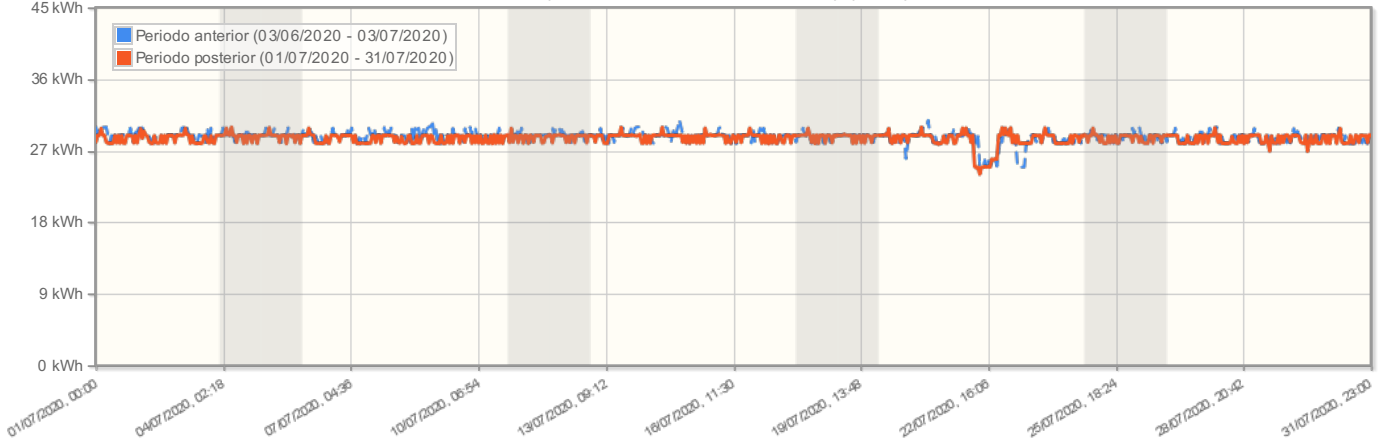

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -157,77 kWh (-0,74 %)	▼ -0,9 kWh (-2,92 %)	▼ -0,89 kWh (-3,56 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	29,03	28,99	28,98	28,78	29,25	29,02	29,23	28,53	27,99	28,22	28,03	28,5	28,71	28,28	28,75	28,52	28,46	28,77	29,01	29	29,01	28,67	28,82	28,98
Martes	28,78	29,26	28,99	28,95	29,24	29,01	28,3	28,73	28,29	27,98	28,28	27,98	28,24	28,26	28,69	28,3	28,26	28,75	29,21	28,54	28,75	28,5	28,73	28,74
Miércoles	28,85	29,16	29,03	29,34	28,99	29,01	28,3	28,56	27,44	27,59	27,77	27,63	27,22	27,99	27,62	28	27,41	27,8	27,8	28,54	28,02	28,17	28,84	28,95
Jueves	28,82	29,02	29,14	28,96	29,08	28,99	28,4	28,24	28,17	28,62	27,99	28,21	28,38	28,21	28,41	28,6	28,2	28,41	28,8	29	28,79	28,93	28,83	28,42
Viernes	29,01	29,2	29,02	28,59	28,96	29,01	28,63	28,2	28,38	28,21	28	28,6	28	28	28,6	28,54	28,62	28,23	28,8	28,78	28,78	28,03	28,98	28,96
Sábado	29,02	28,77	28,99	28,79	29,22	29,24	28,78	29,51	28,96	28,29	28,78	28,49	28,5	28,5	28,71	28,53	28,74	28,53	28,98	28,51	28,47	28,55	28,72	28,93
Domingo	29,05	28,99	28,73	29	28,81	29,22	29,03	28,97	28,78	28,68	28,55	28,25	28,5	28,75	28,75	28,5	28,51	29,01	28,96	28,96	28,51	28,78	28,77	28,72

>=27,22	>=27,47	>=27,73	>=27,98	>=28,24	>=28,49	>=28,75	>=29,26


Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

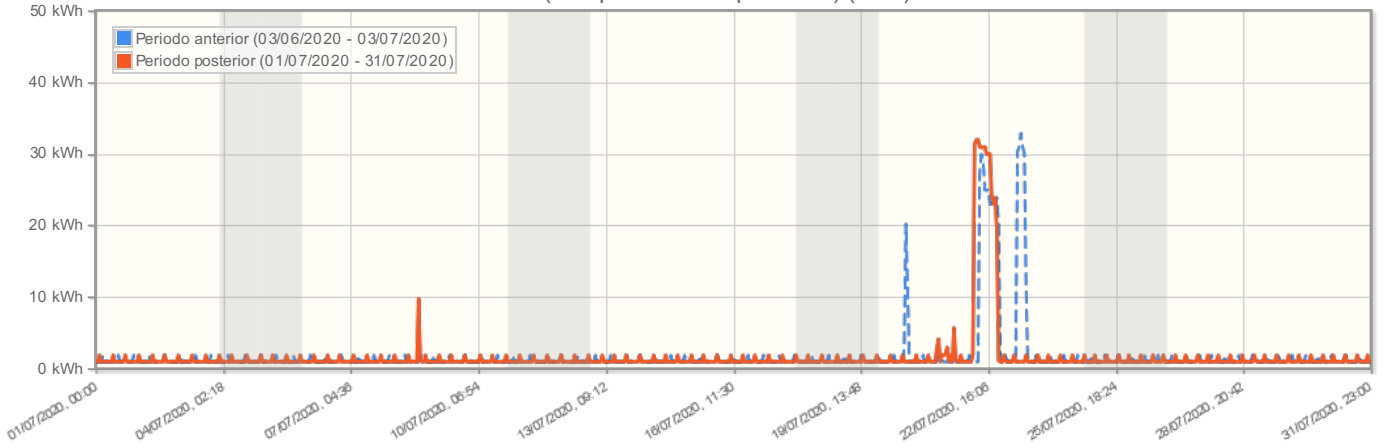


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -52 kWh (-3,98 %)	▼ -0,91 kWh (-2,77 %)	▼ -0 kWh (-0,09 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

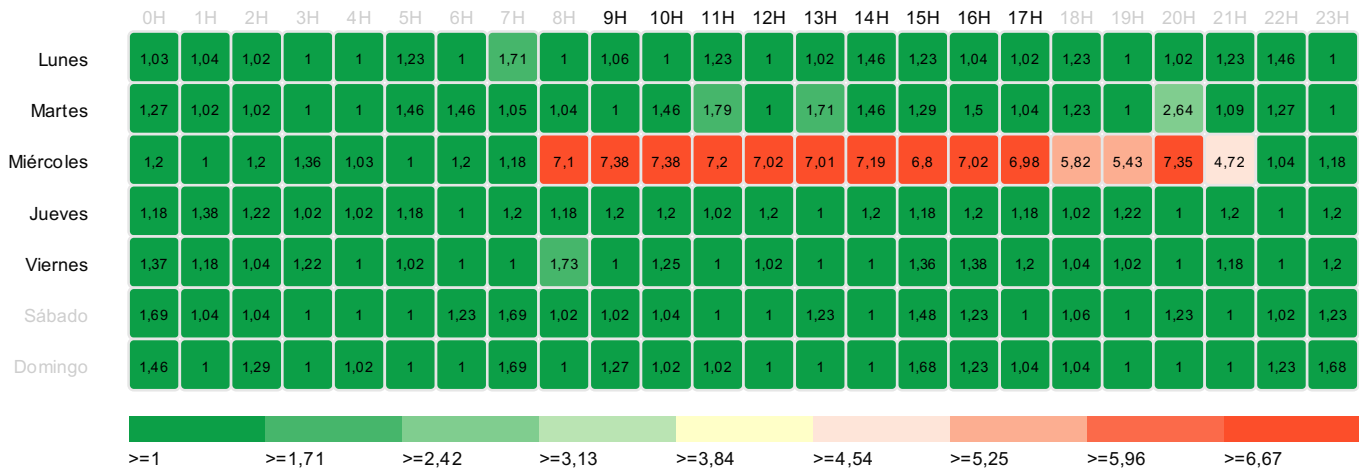


UPS1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

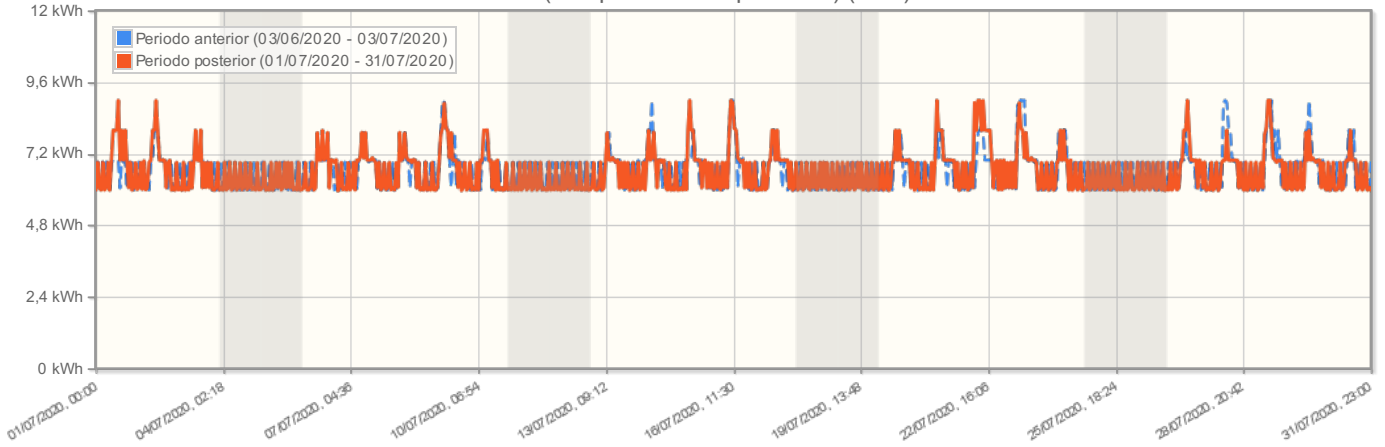


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +22,02 kWh (+0,45 %)	▲ +0 kWh (+0,01 %)	▼ -0,01 kWh (-0,19 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

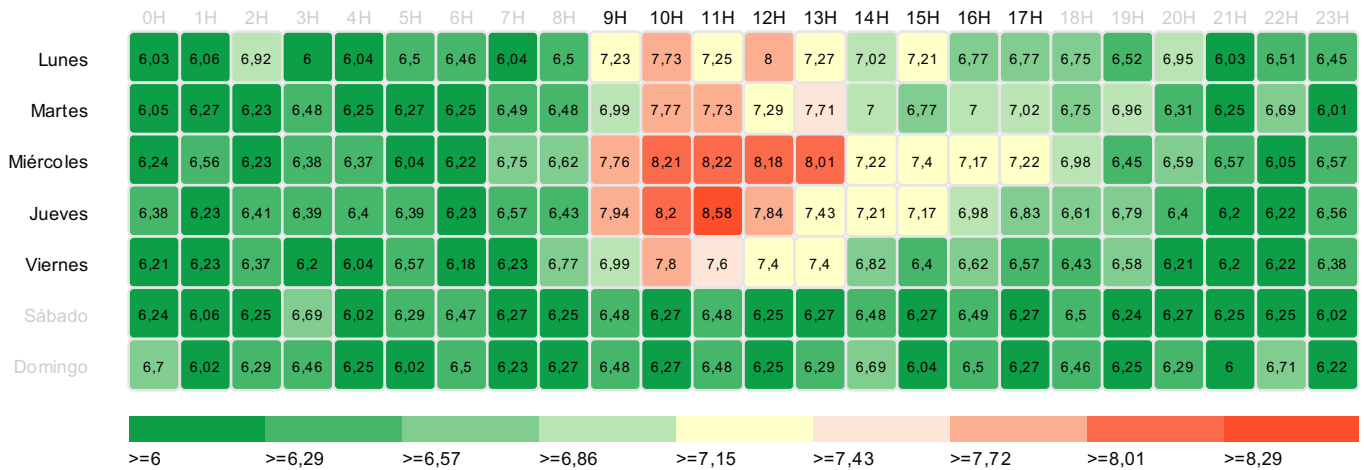

UPS2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

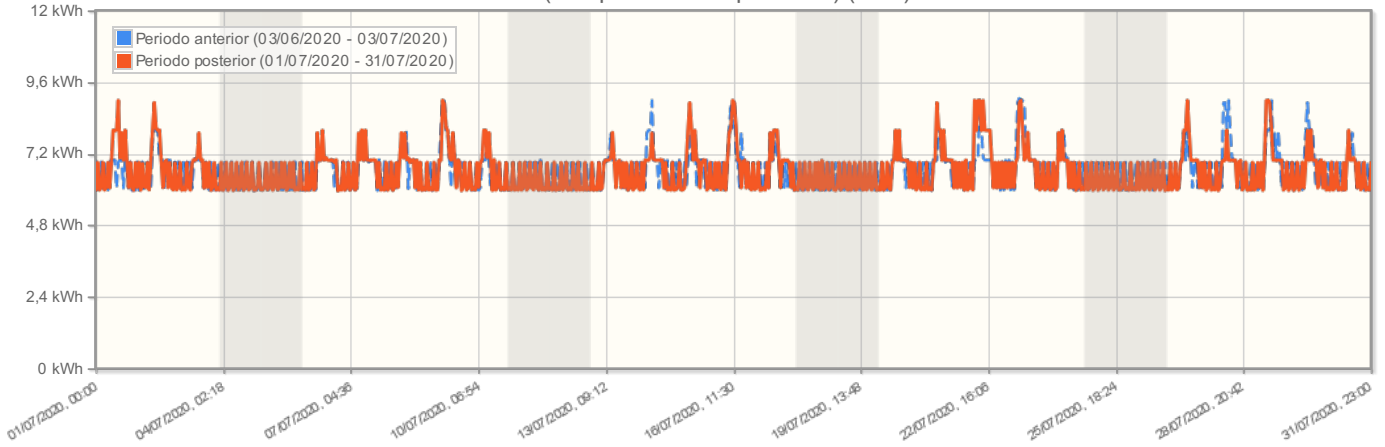

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +20,93 kWh (+0,43 %)	▼ -0,07 kWh (-0,75 %)	▼ -0,01 kWh (-0,12 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

