


Palacio Cibeles

Ayuntamiento de Madrid

01/03/2021 - 31/03/2021

Análisis de consumo del Contador General de Electricidad

Valores (comparación de periodos) (kWh)

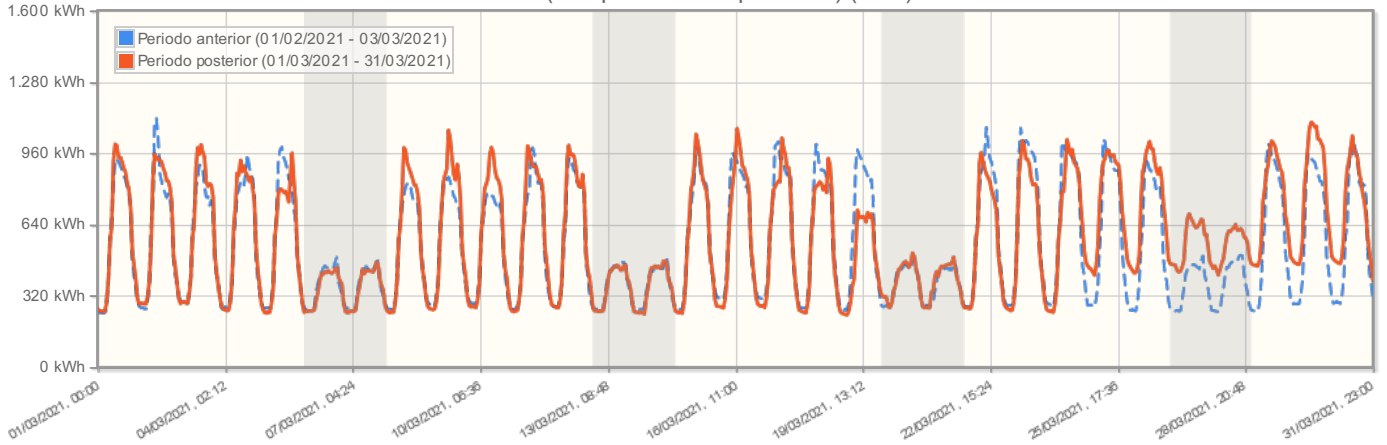

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +21.601 kWh (+5,31 %)	▼ -18 kWh (-1,61 %)	▼ -10 kWh (-4,03 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	303	299	297	297	295	331	426	604	672	863	939	957	964	947	923	887	854	827	802	735	548	490	428	346
Martes	320	315	312	309	309	345	422	628	805	903	952	977	1020	999	962	906	885	889	865	777	564	494	427	348
Miércoles	321	317	316	313	310	346	427	634	712	843	878	917	959	948	968	912	877	851	835	772	581	494	426	361
Jueves	314	306	302	298	295	336	420	638	729	855	903	926	906	898	883	884	855	887	868	792	577	493	423	348
Viernes	316	305	300	297	296	325	392	577	659	794	869	854	859	851	835	791	813	830	824	760	568	502	441	370
Sábado	329	324	324	322	305	303	310	352	383	450	492	500	503	504	503	496	487	496	521	519	463	448	413	341
Domingo	311	304	256	308	303	314	322	378	408	440	483	485	489	492	495	498	490	503	519	499	445	427	403	342

>=256	>=340,93	>=425,87	>=510,8	>=595,73	>=680,67	>=765,6	>=850,53	>=935,47
-------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------


Análisis del consumo del Contador de Gas #2

Valores (comparación de periodos) (kWh)

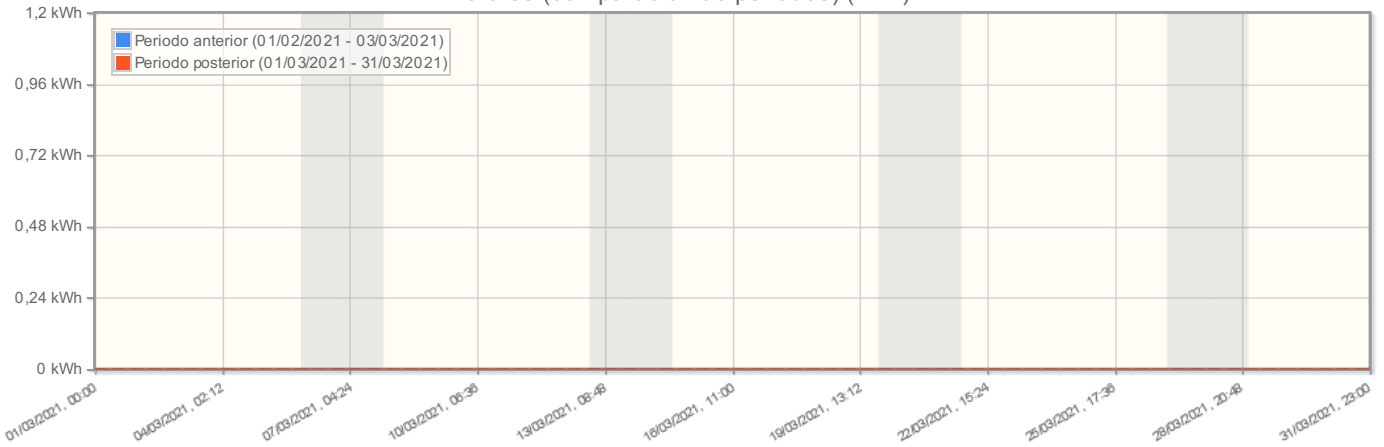

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

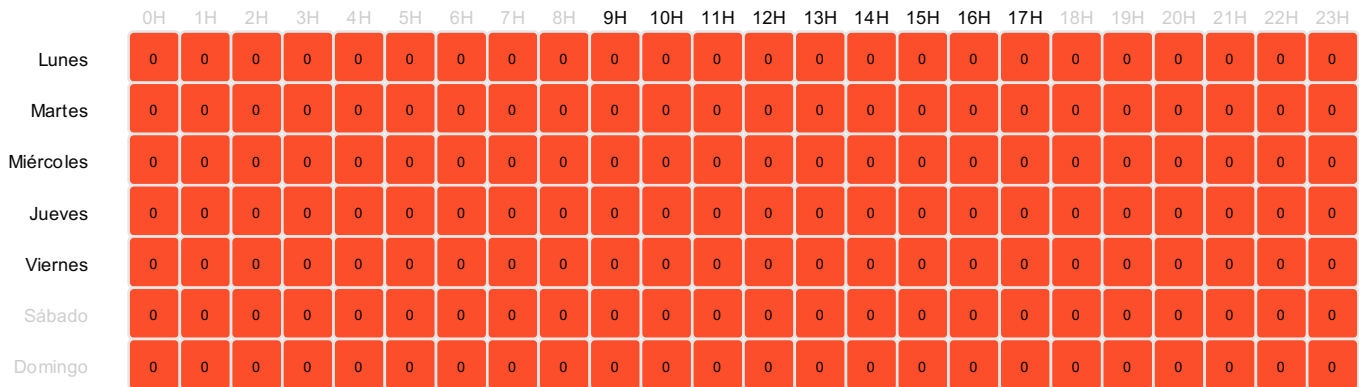

>=0


Análisis del consumo eléctrico del submetering
Pareto de consumo del submetering

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de las medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos transformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

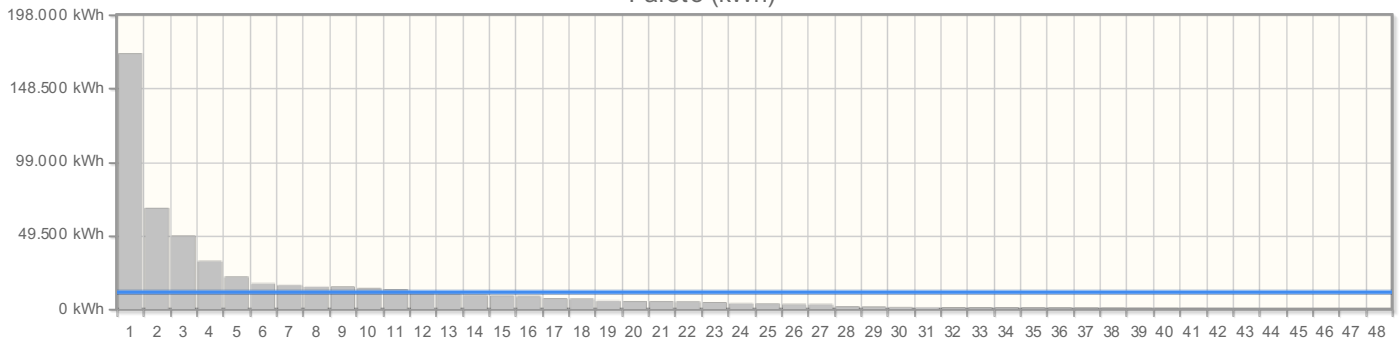


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	171.380 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	67.747,55 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	48.801,99 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	31.914 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	21.539 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	16.908,83 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	15.918,45 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	14.961,91 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	14.885,48 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	13.766,11 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	13.023,76 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	10.923,19 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	10.041,32 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	9.124,07 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.776,93 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7º)	8.418 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	6.977,81 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	6.611,75 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	5.366 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	5.126,3 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	5.094 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	4.847 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	4.393,8 kWh

24	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	3.610,9 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	3.408 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	2.966,13 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8º)	2.902,12 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	1.516,95 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.310,3 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	936,7 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	892,12 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	735,71 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	704,41 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	698,7 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	623 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	589,9 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	425,46 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	311,6 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	165,9 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	116 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	114,1 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	80,6 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	23 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (Al y Fz Patio)	10 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	1 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Consumo Resto	0 kWh
48	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	0 kWh
Sensores: 48		


Ascensores (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

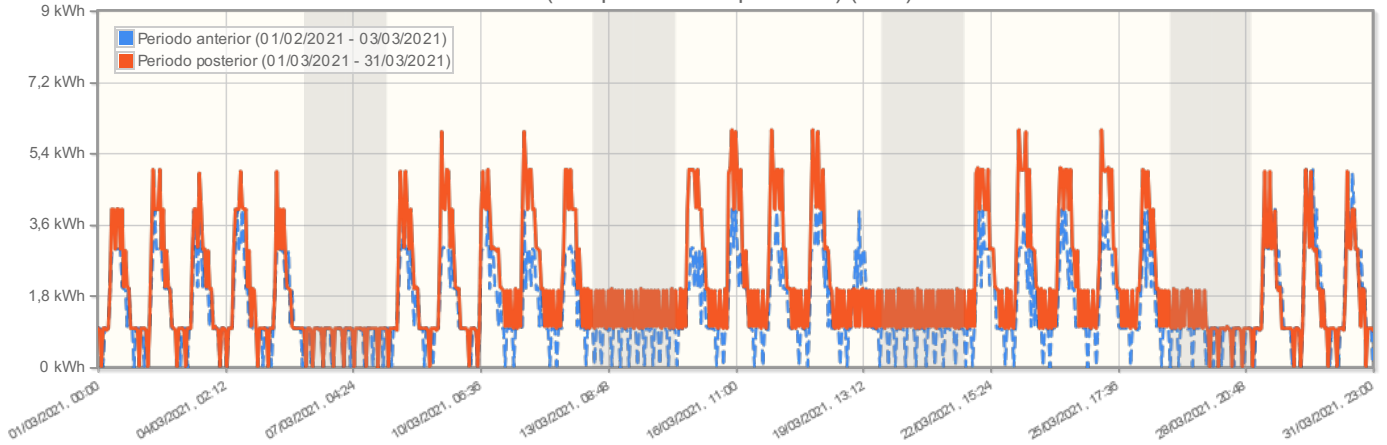


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +414,95 kWh (+37,65 %)	▲ +1 kWh (+20 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

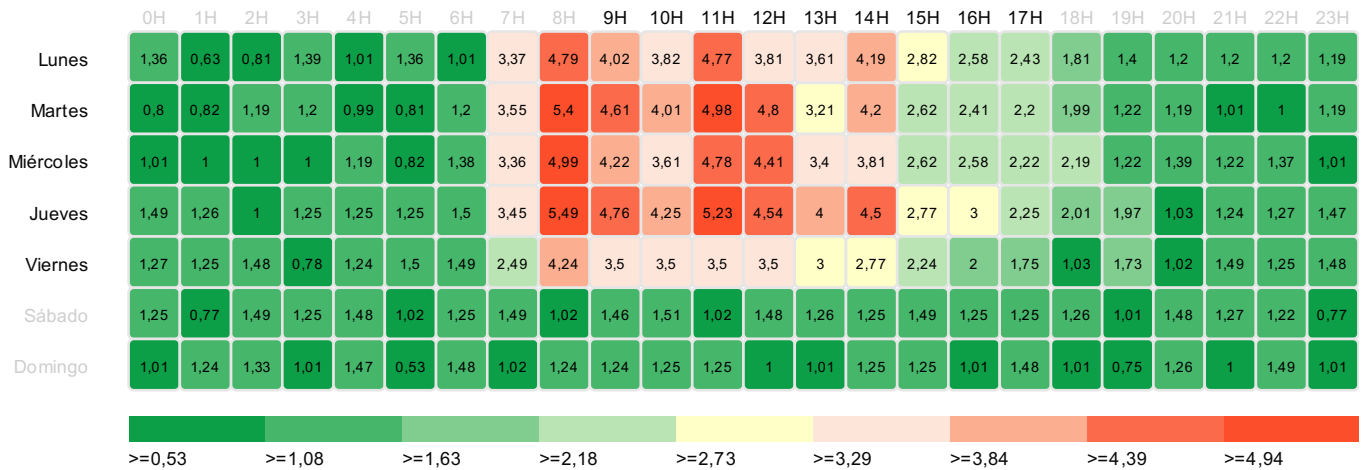


Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

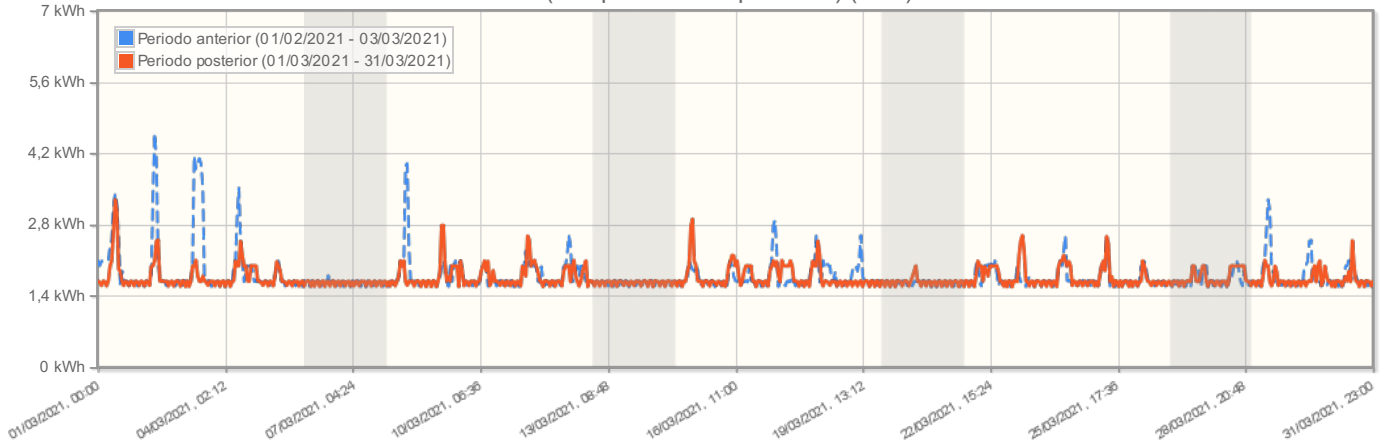


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -31,71 kWh (-2,36 %)	▼ -1,3 kWh (-28,26 %)	▲ +0,01 kWh (+0,52 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

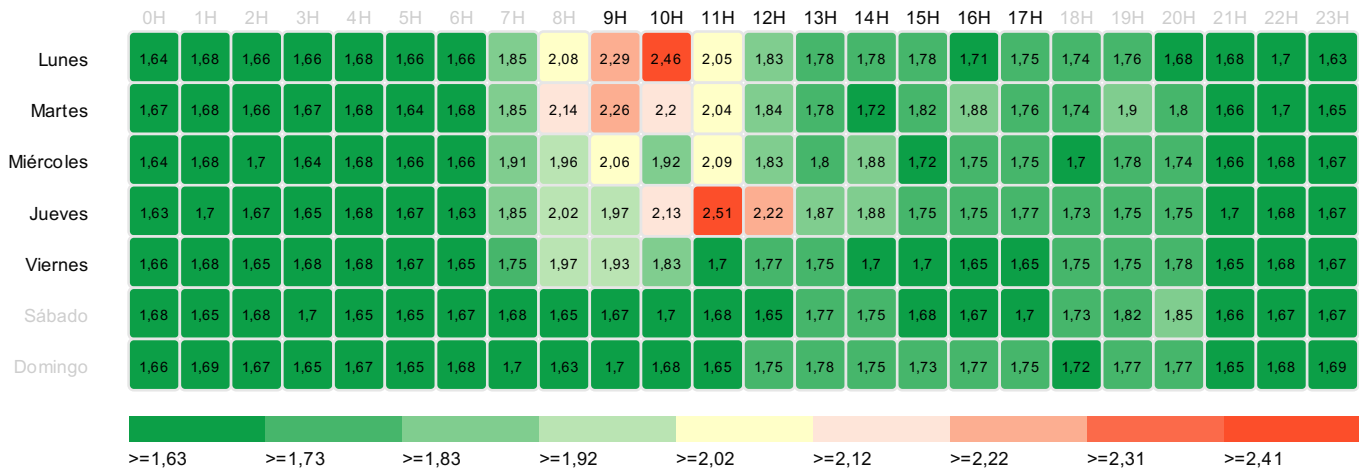


Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

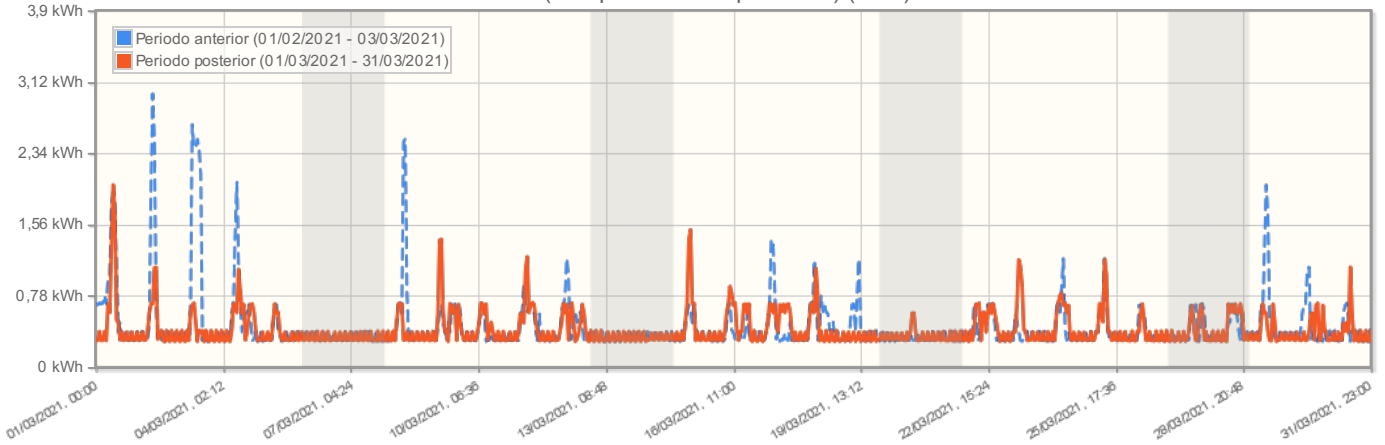


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -23,51 kWh (-7,01 %)	▼ -1 kWh (-33,23 %)	▲ +0 kWh (+0,38 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

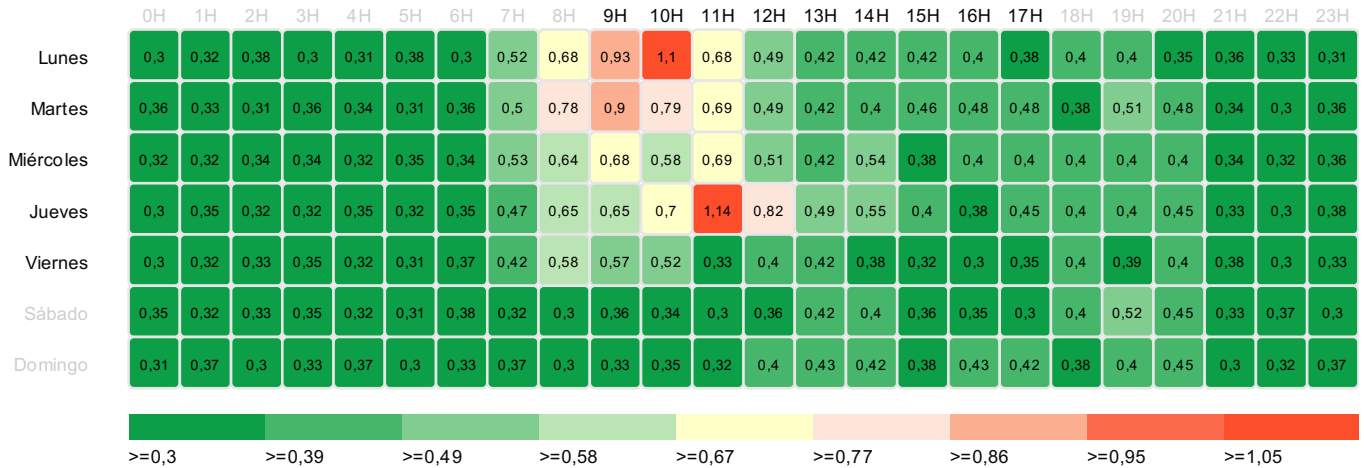


Bomba Calor (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

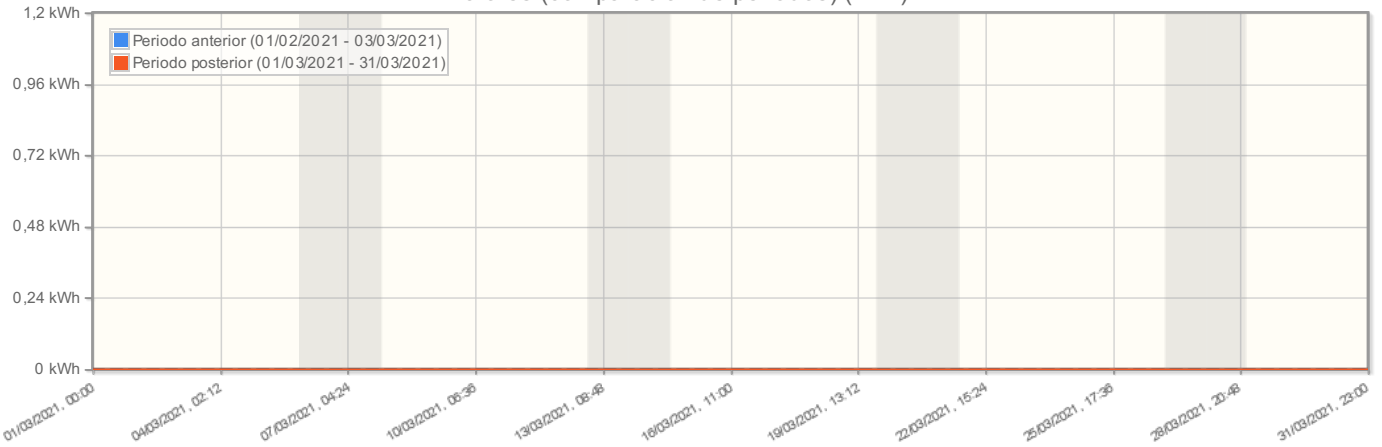

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

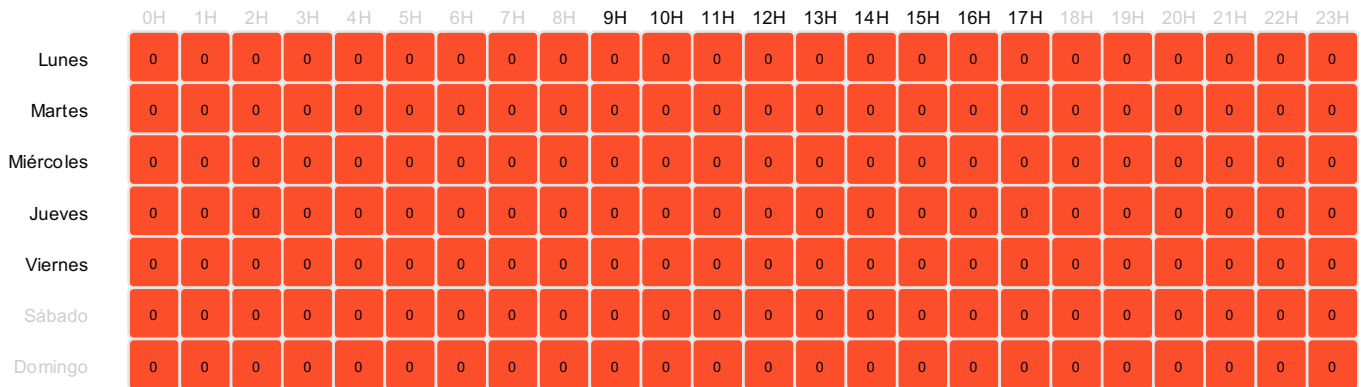

>=0


Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

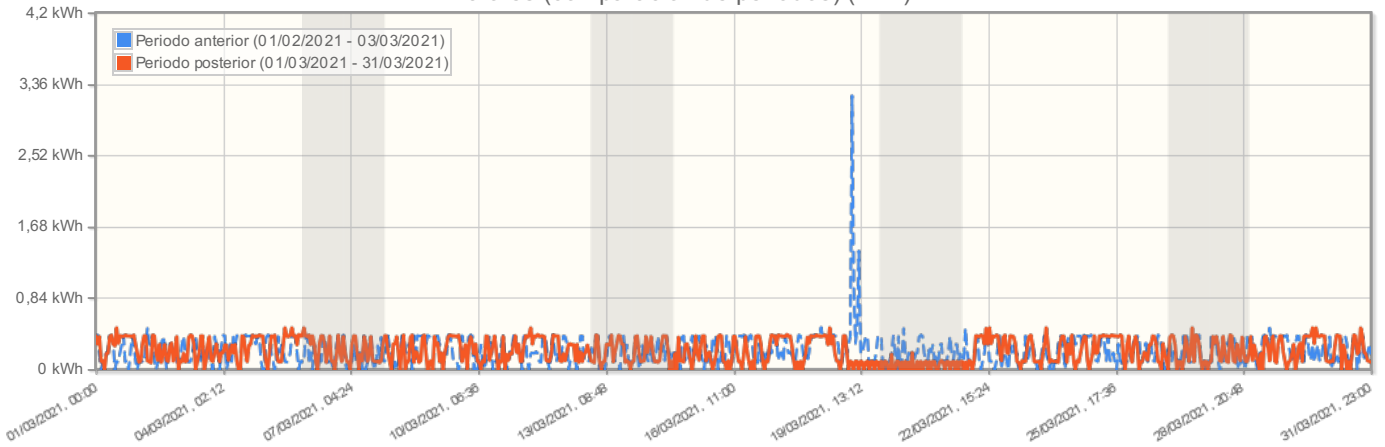


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -4,4 kWh (-2,58 %)	▼ -2,73 kWh (-84,68 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

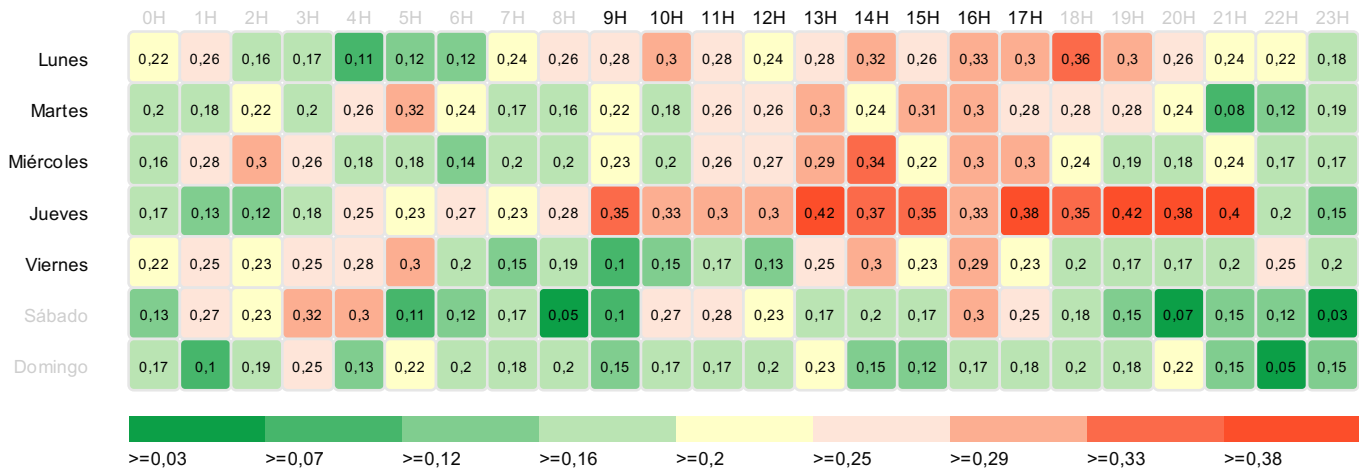


Consumo Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

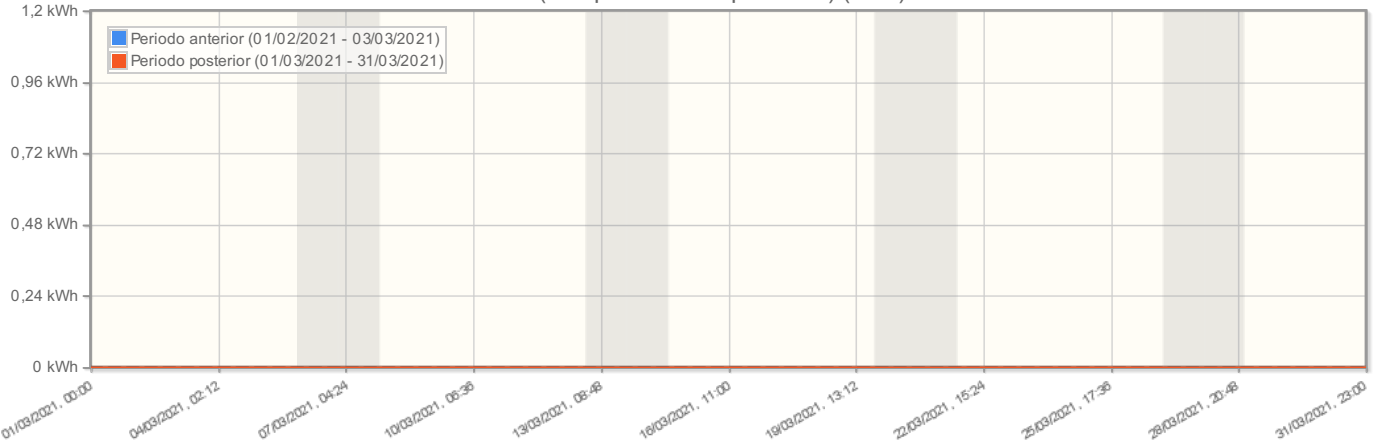

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

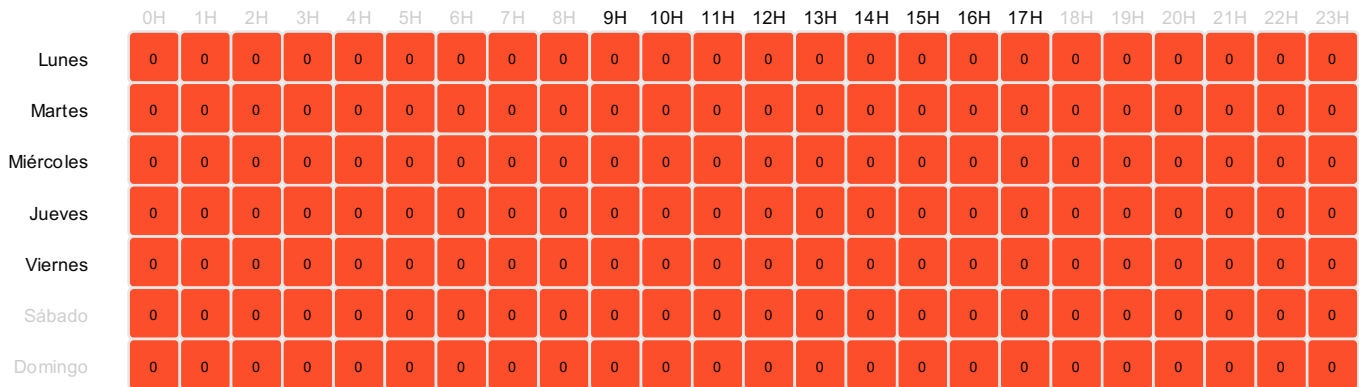

Este sensor es un cálculo donde a la suma de los dos transformadores del CGBT de la fase 1, se le resta todo el submetering de ese fase.


CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

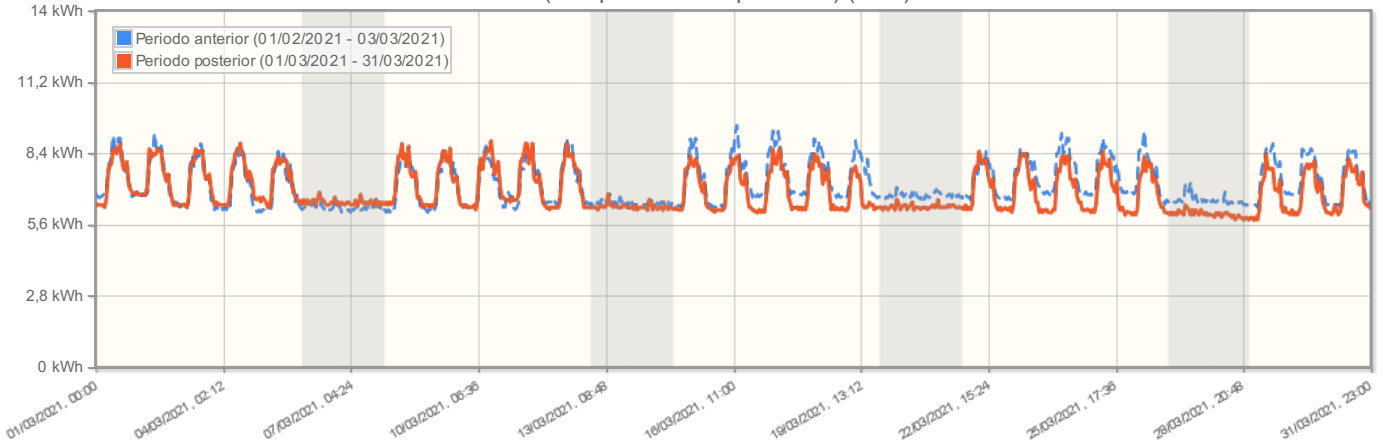


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -203,3 kWh (-3,81 %)	▼ -0,6 kWh (-6,36 %)	▼ -0,3 kWh (-4,9 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

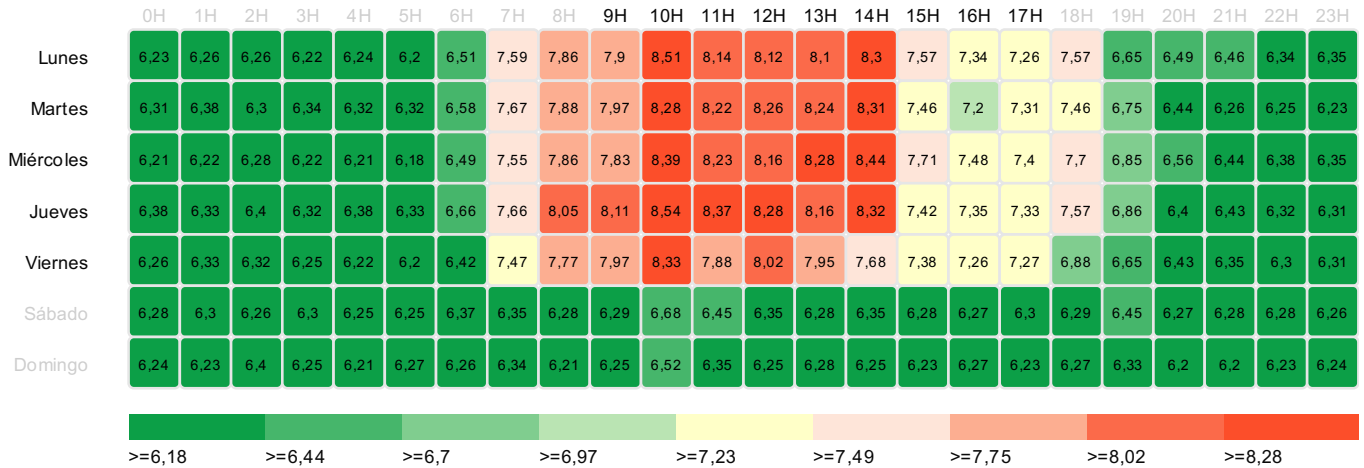


Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

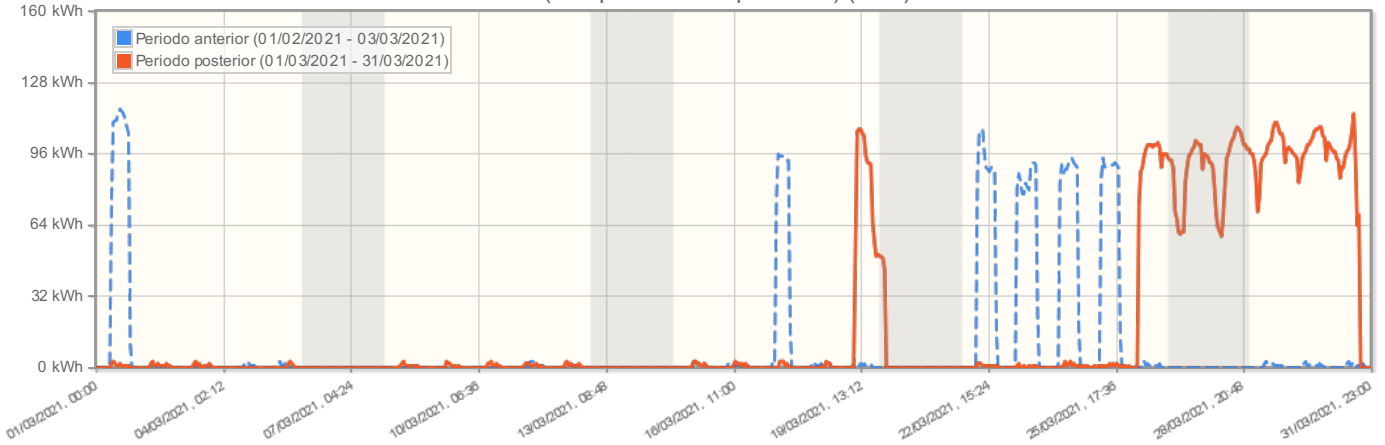


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +7.424 kWh (+118,46 %)	▼ -2,06 kWh (-1,77 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

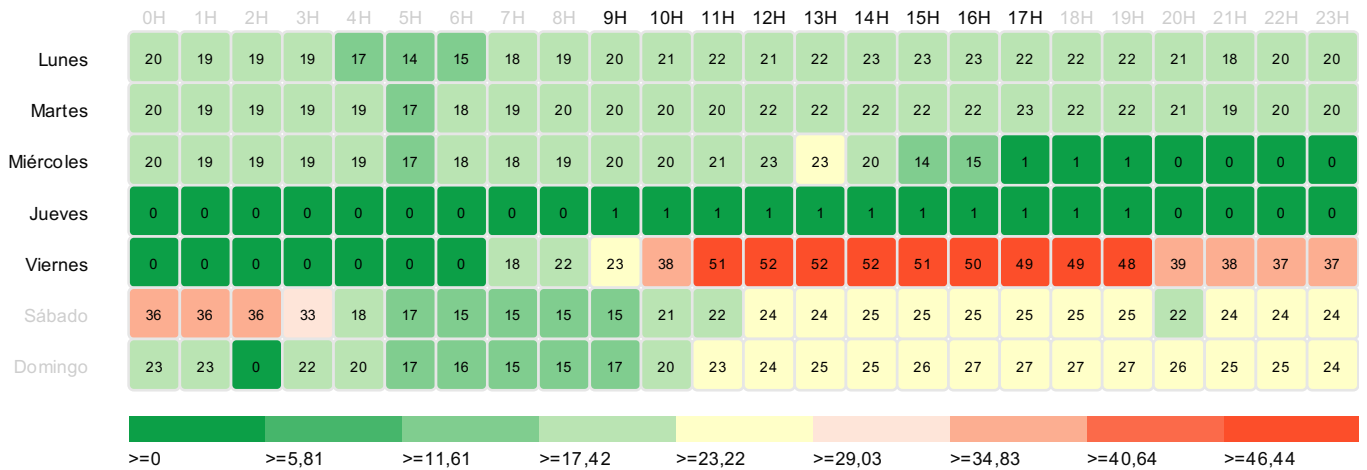


Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

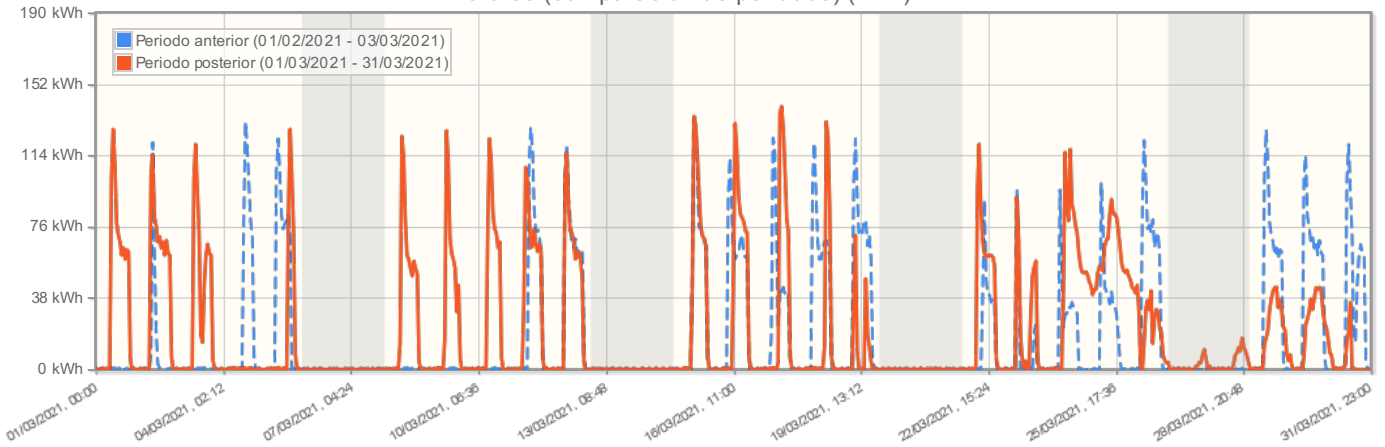


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.668 kWh (+21,74 %)	▲ +6,16 kWh (+4,6 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

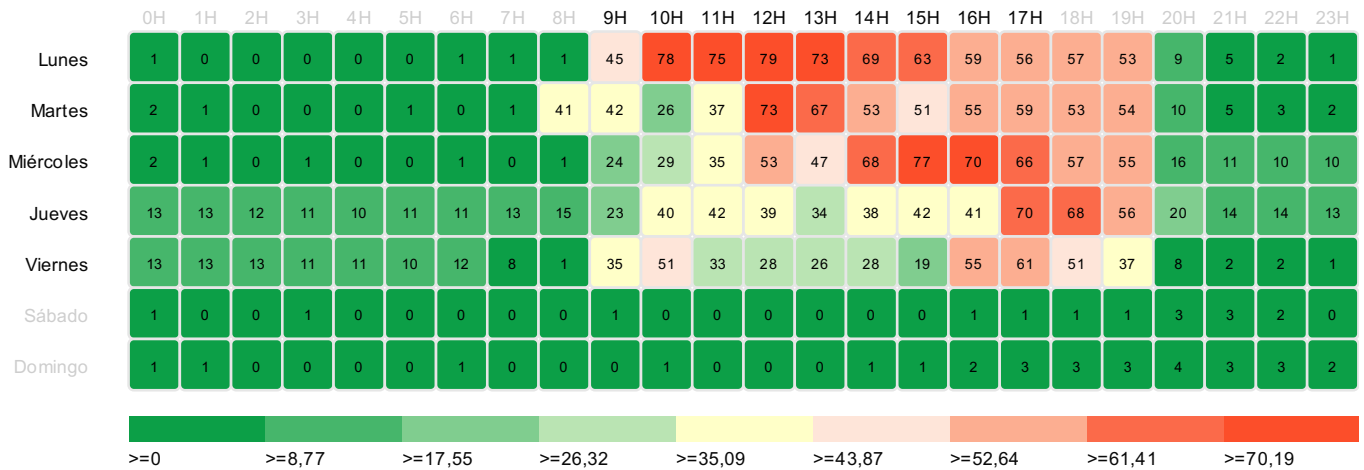


Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

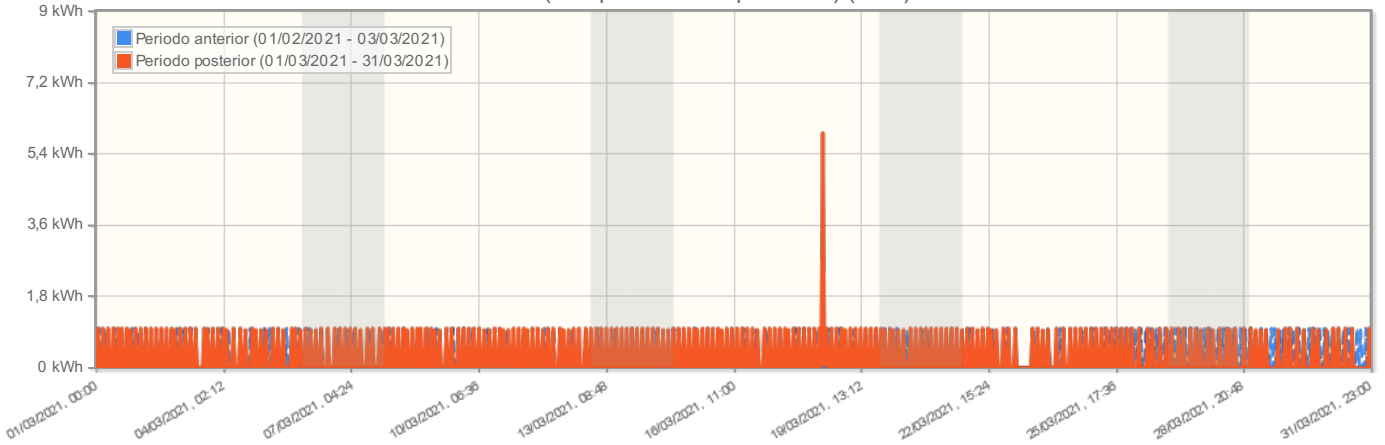


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +104 kWh (+77,04 %)	▲ +4,92 kWh (+492 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

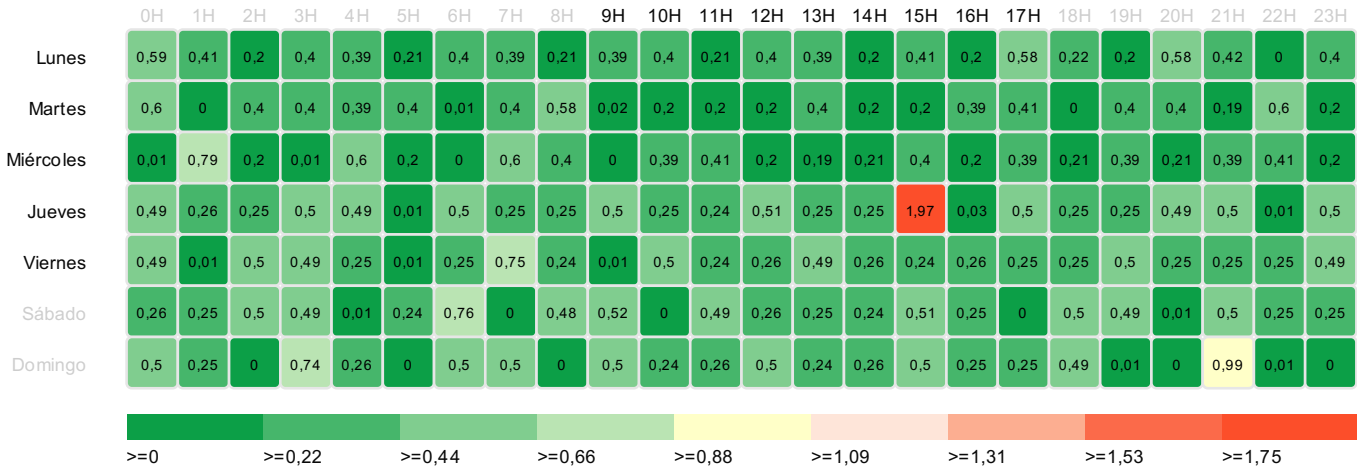


Enfriadora 4 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

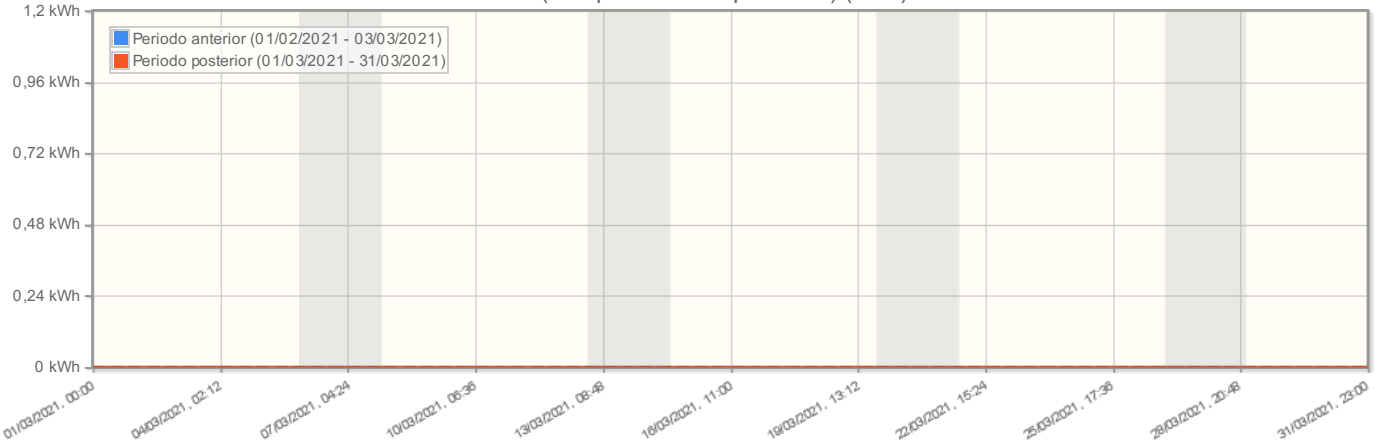

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

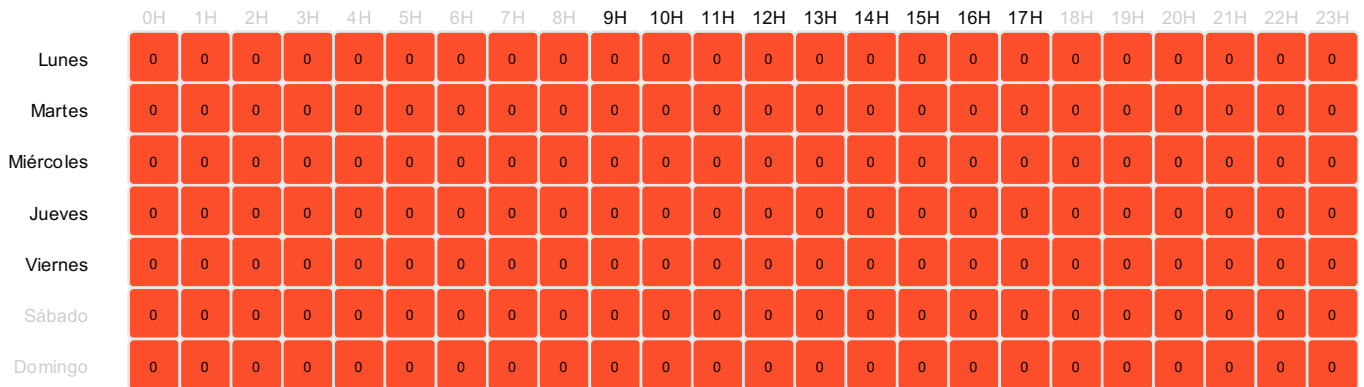

>=0


Enfriadora 5 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

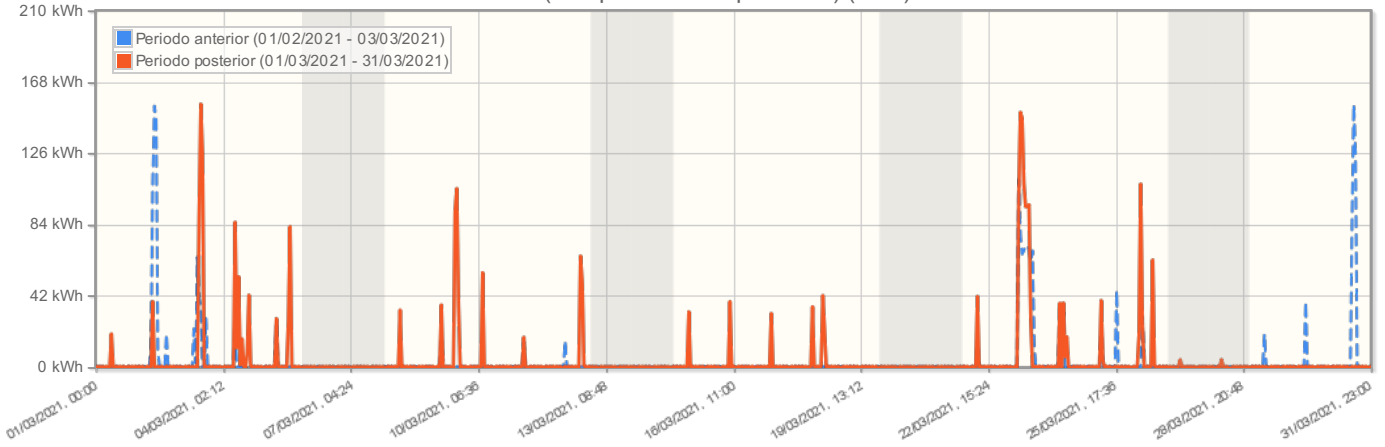


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +675 kWh (+28,53 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

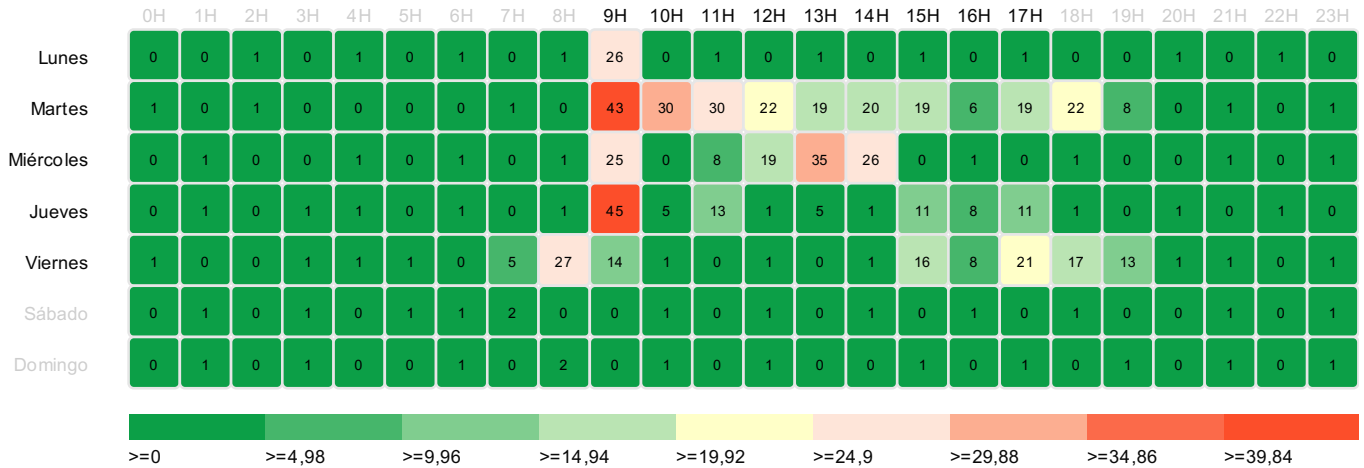

Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

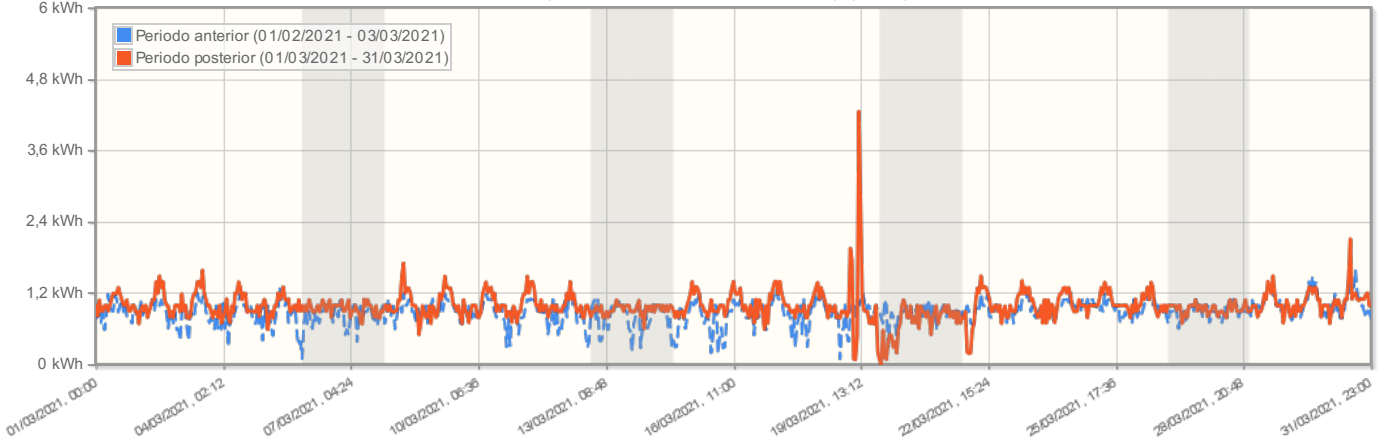

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +71,81 kWh (+10,82 %)	▲ +2,67 kWh (+167,87 %)	▼ -0,1 kWh (-94,54 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	0,92	0,87	0,96	0,78	0,78	0,76	0,84	0,86	1,03	1,15	1,24	1,44	1,24	1,28	1,32	1,18	1,02	0,98	0,98	0,94	0,78	0,88	1,04	0,88
Martes	0,86	0,86	0,92	0,86	1	0,94	0,84	0,92	1,08	1,12	1,2	1,4	1,24	1,3	1,26	1,3	1,06	1,03	0,94	0,92	0,86	0,86	1	0,8
Miércoles	1	0,82	1,08	0,94	1,01	0,88	0,82	0,84	1,08	1,16	1,29	1,52	1,29	1,24	1,36	1,16	1,1	0,98	1	0,96	1	1	0,96	0,88
Jueves	0,97	0,82	0,85	0,94	1	0,83	0,85	0,97	1,03	1,2	1,2	1,39	1,3	1,2	1,3	1,2	1	0,98	0,9	1	0,93	0,95	1	0,86
Viernes	0,92	0,92	0,95	0,95	0,85	0,9	0,9	1,16	1,19	0,82	0,9	0,97	2,04	1,54	1,19	1,08	0,97	0,9	0,86	0,85	0,9	0,87	1,03	0,73
Sábado	0,72	0,7	0,87	0,75	0,78	0,8	0,85	0,79	0,68	0,77	0,7	0,82	0,92	0,98	1	1,02	1	0,88	1	0,9	0,92	0,92	1	0,85
Domingo	0,92	0,9	0,93	0,97	0,95	0,85	0,78	0,82	0,93	0,92	0,8	0,8	1	0,97	1	0,97	1,03	0,88	0,9	0,9	0,9	0,85	0,98	0,87

>=0,68	>=0,83	>=0,98	>=1,13	>=1,28	>=1,44	>=1,59	>=1,74	>=1,89
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Máquina Cubierta A (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

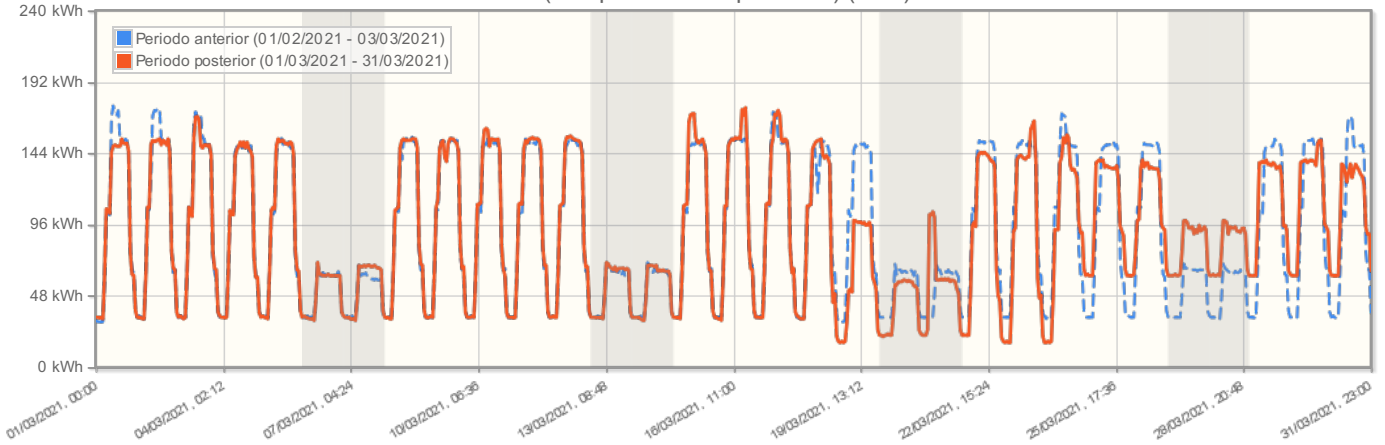


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +710,58 kWh (+1,06 %)	▼ -1,21 kWh (-0,68 %)	▼ -13,98 kWh (-45,12 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

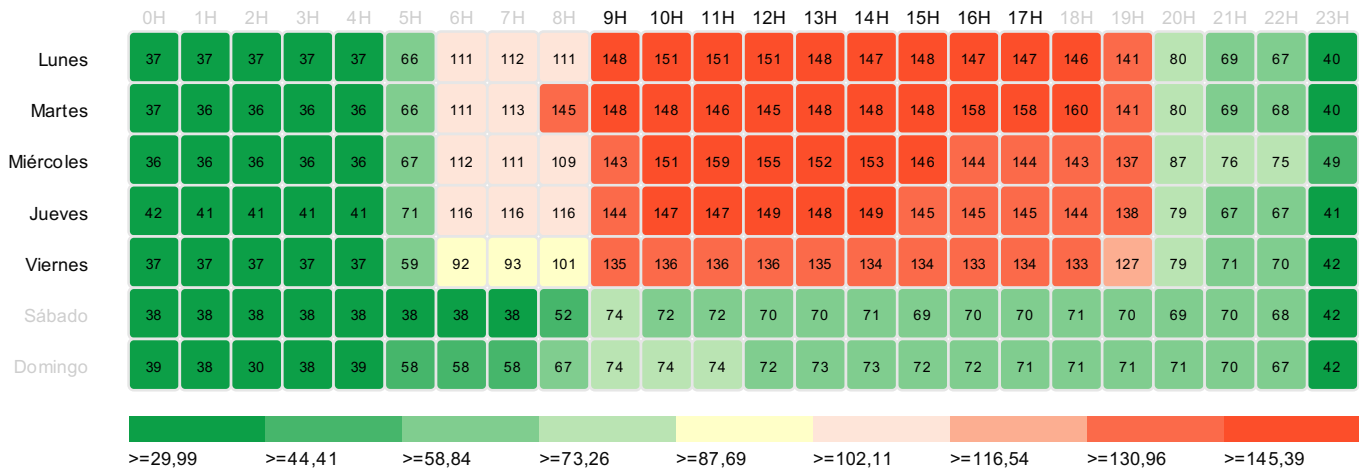


PL2 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

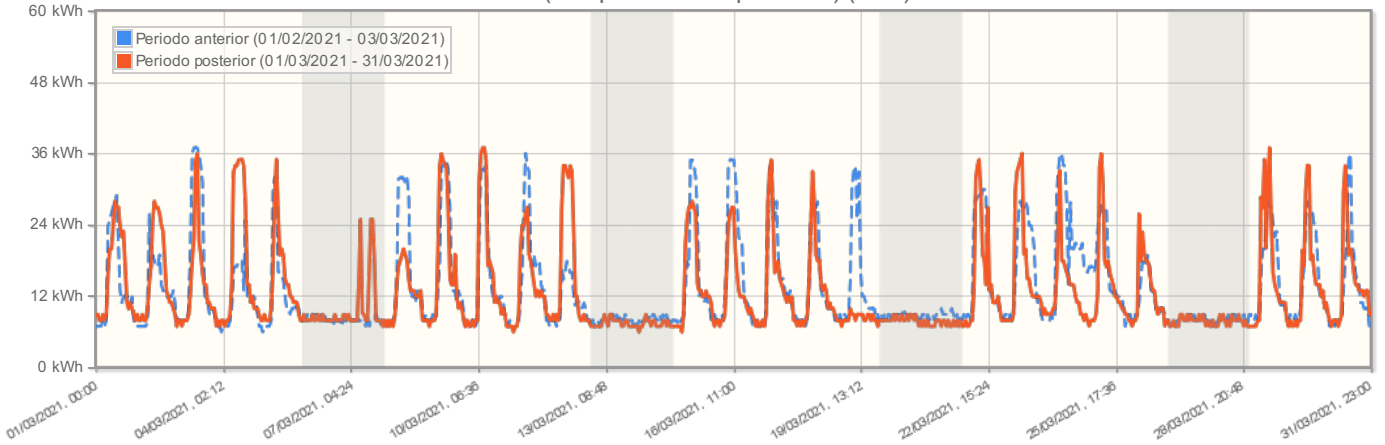


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -383,06 kWh (-3,87 %)	▼ -0,02 kWh (-0,06 %)	▼ -0 kWh (-0,07 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

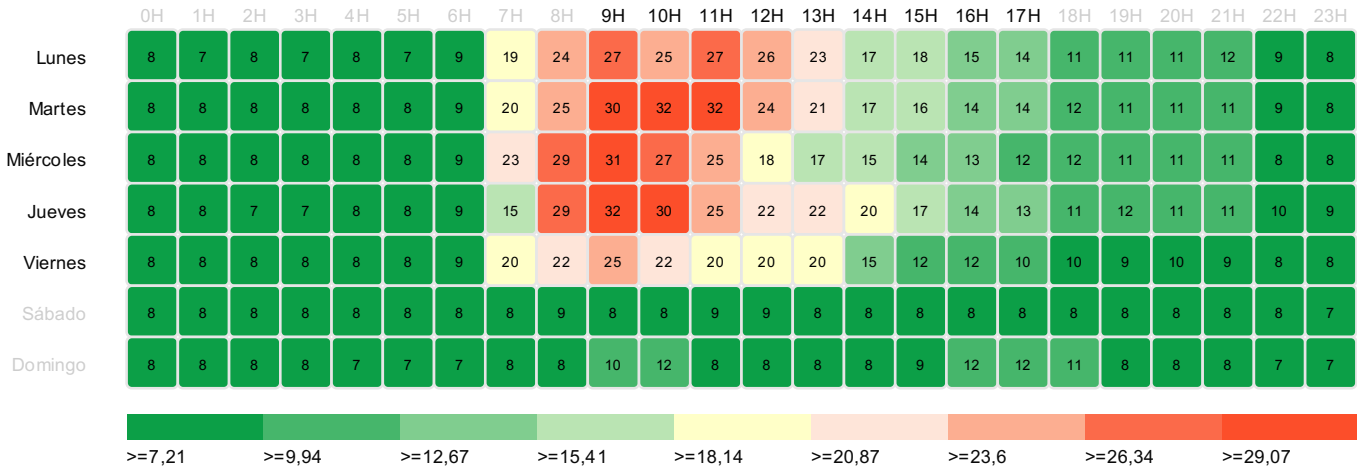


PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

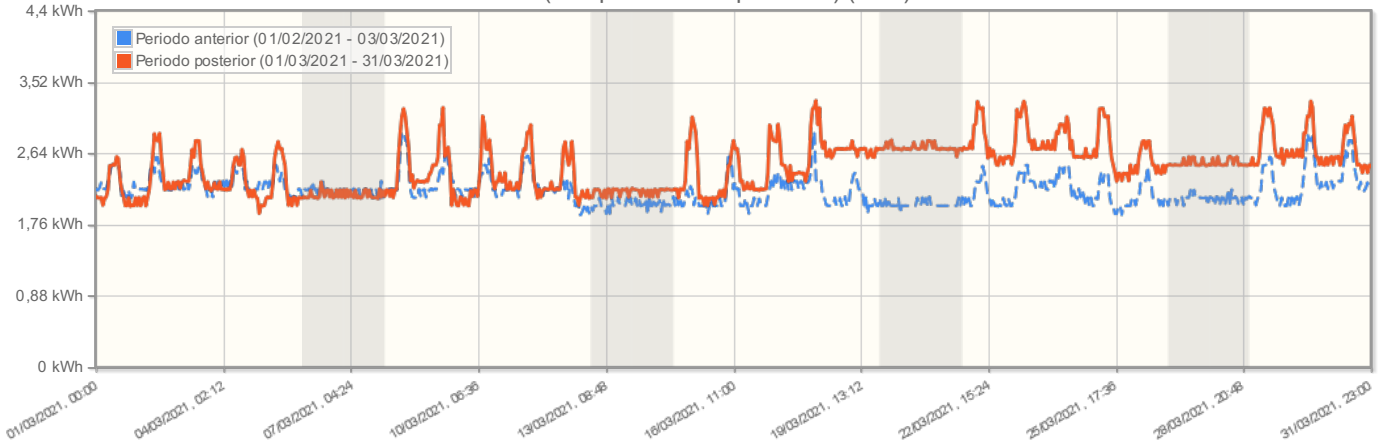


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +212,4 kWh (+13,05 %)	▲ +0,38 kWh (+13,2 %)	▲ +0,02 kWh (+1,15 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

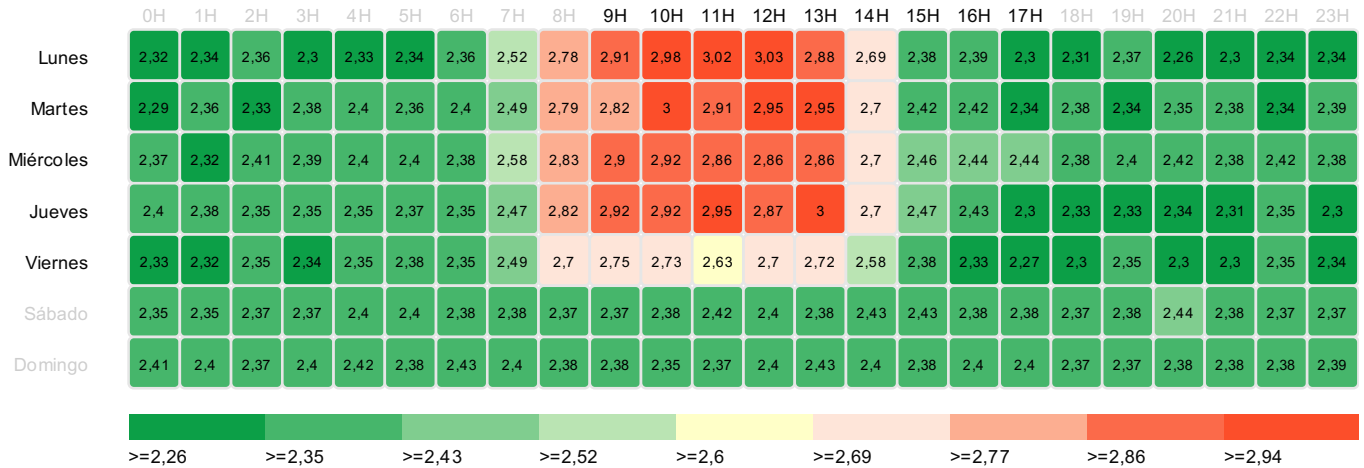


PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

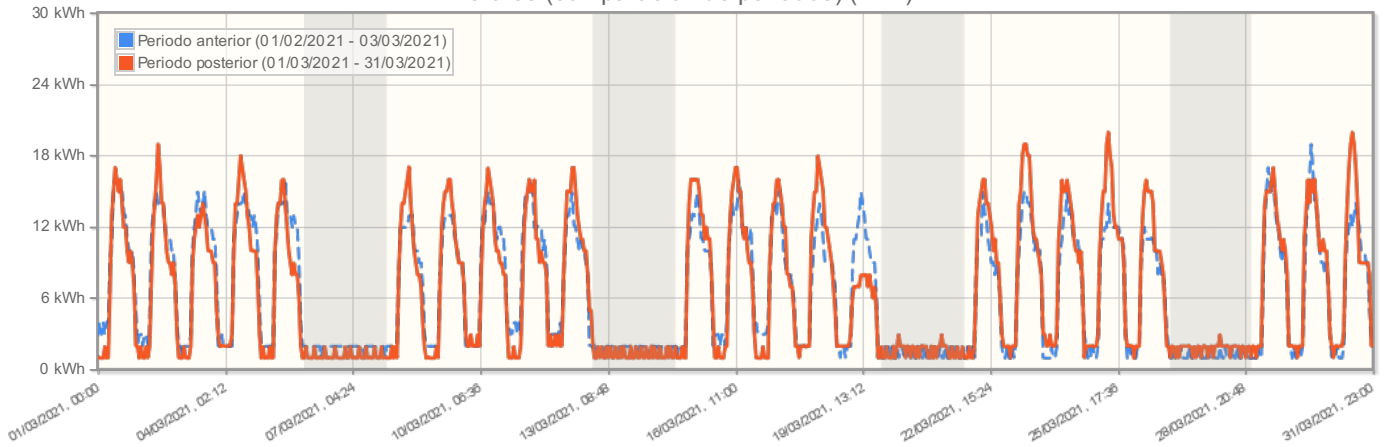


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +73,06 kWh (+1,55 %)	▲ +1,01 kWh (+5,34 %)	▼ -0 kWh (-0,29 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

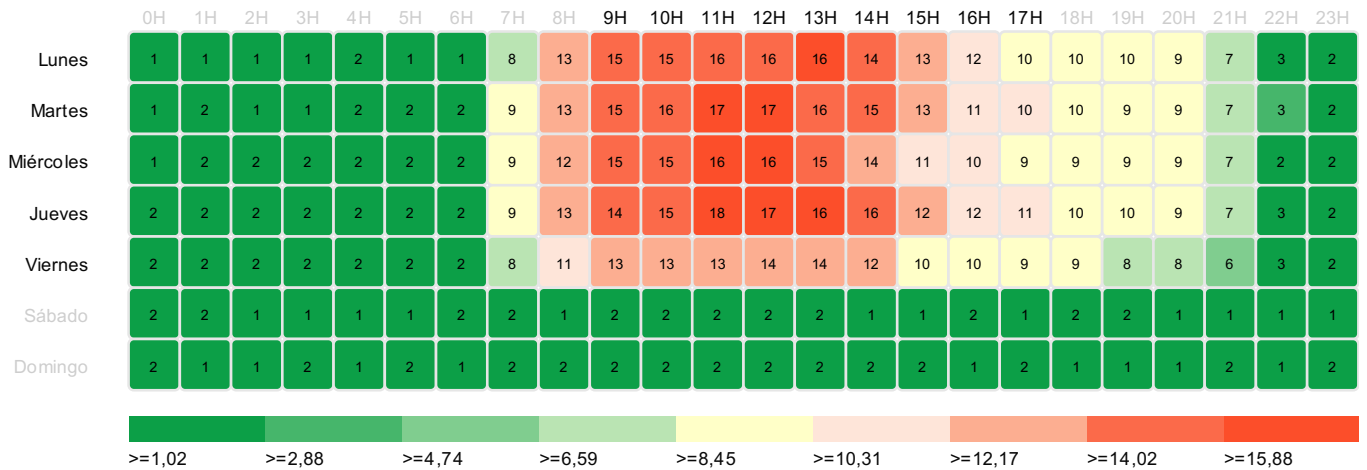


PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

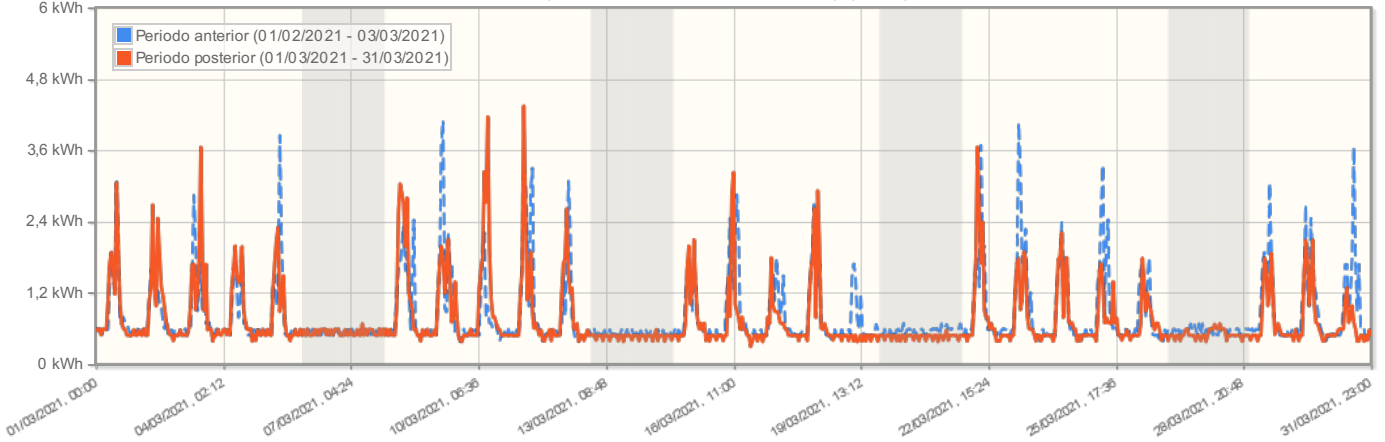


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -48,01 kWh (-7,84 %)	▲ +0,24 kWh (+5,88 %)	▼ -0,08 kWh (-20,81 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

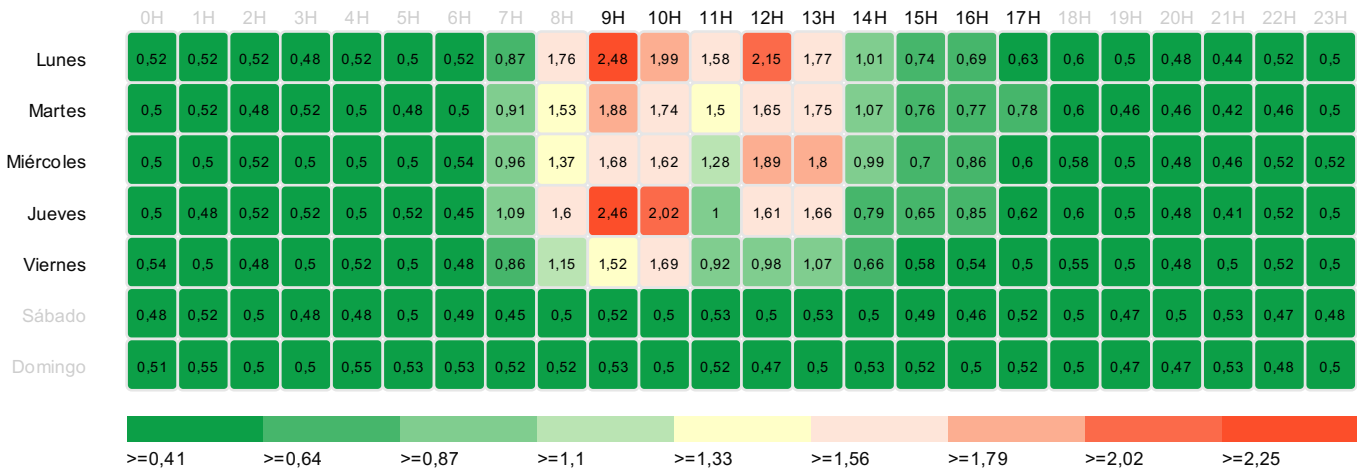


PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

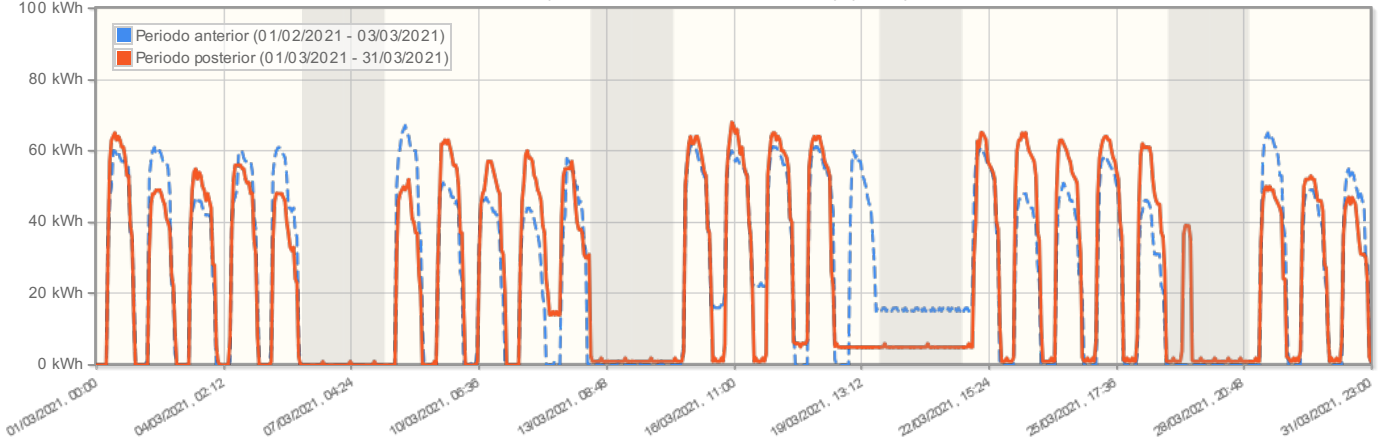

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -269 kWh (-1,49 %)	▲ +0,84 kWh (+1,25 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

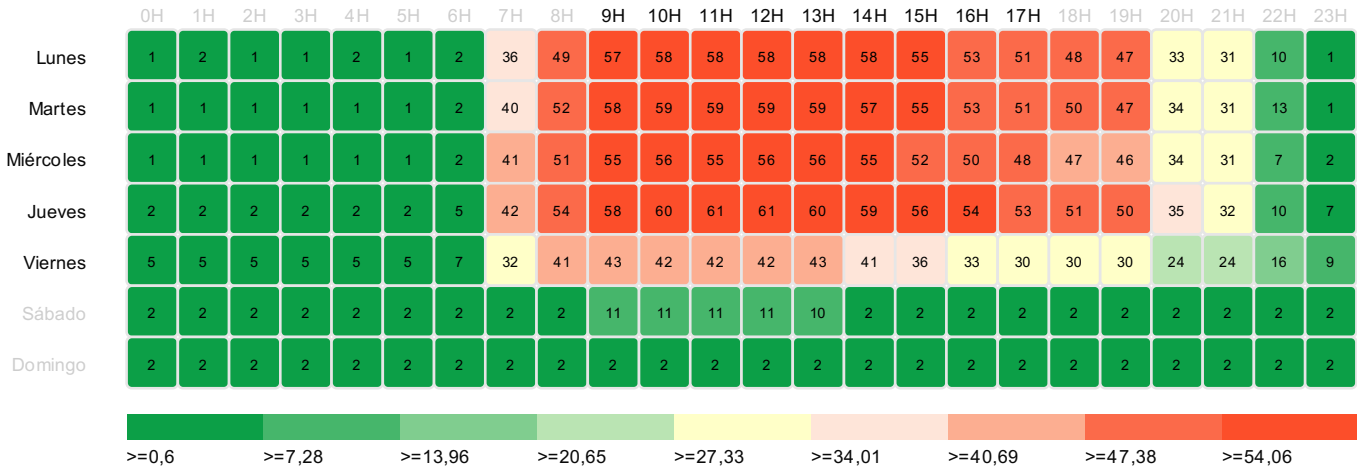


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)




Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +137 kWh (+12,36 %)	▲ +0,07 kWh (+2,54 %)	▲ +0 kWh (+0,1 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

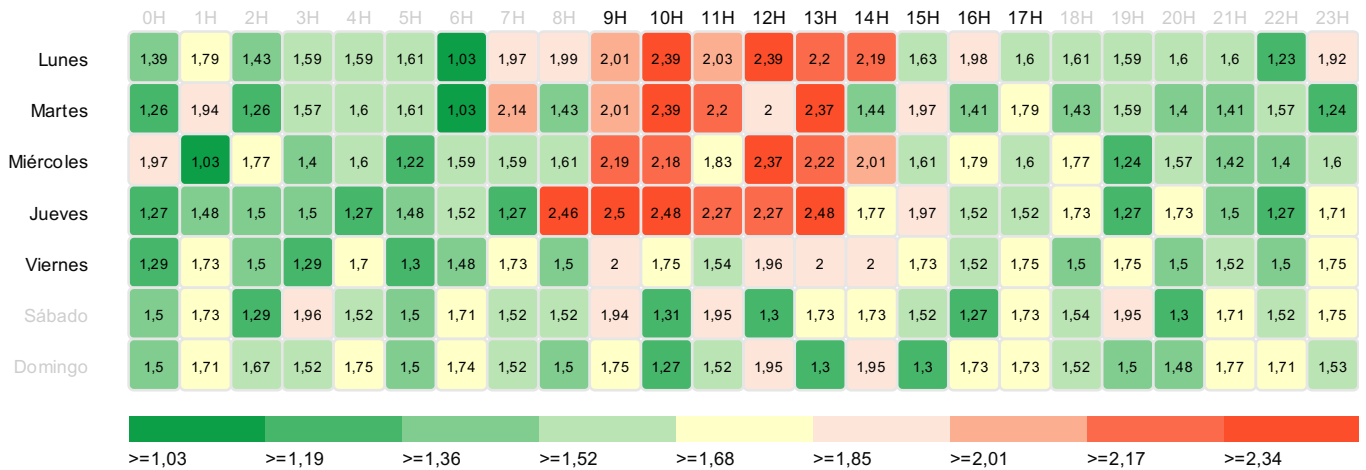


PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

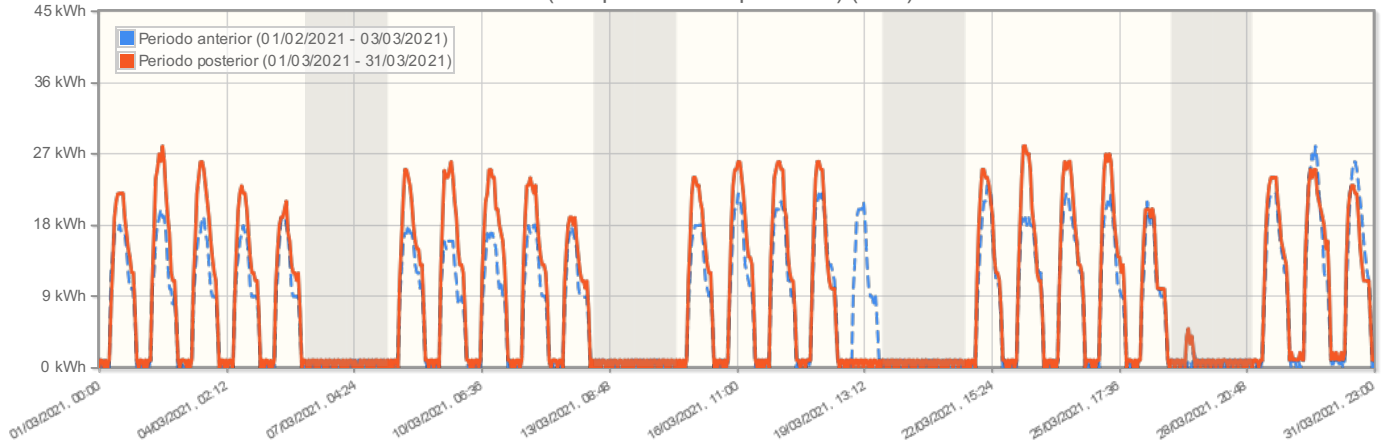


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +899 kWh (+17,45 %)	▲ +0,04 kWh (+0,16 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

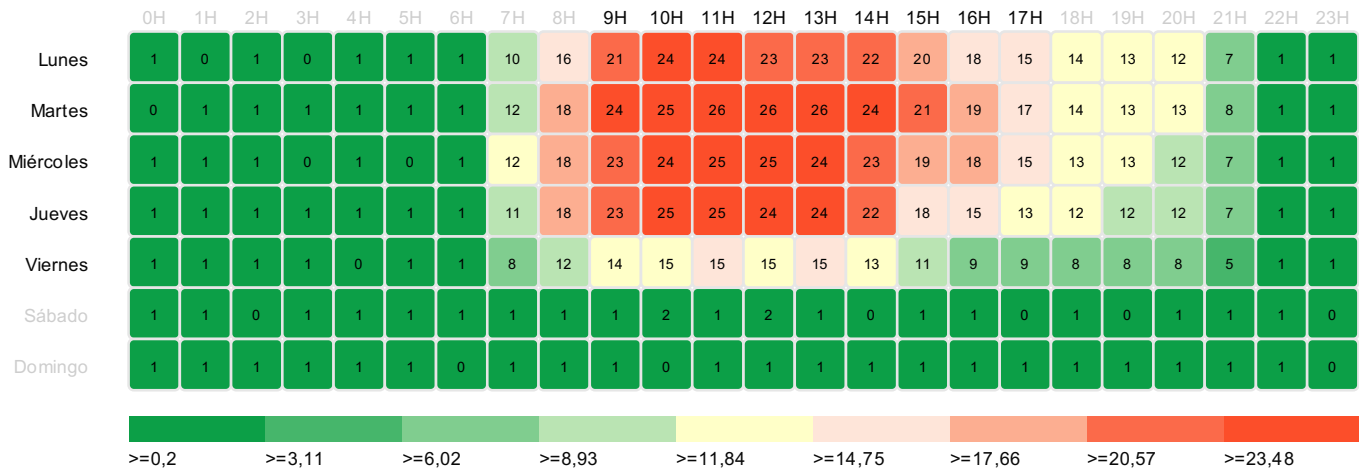


PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

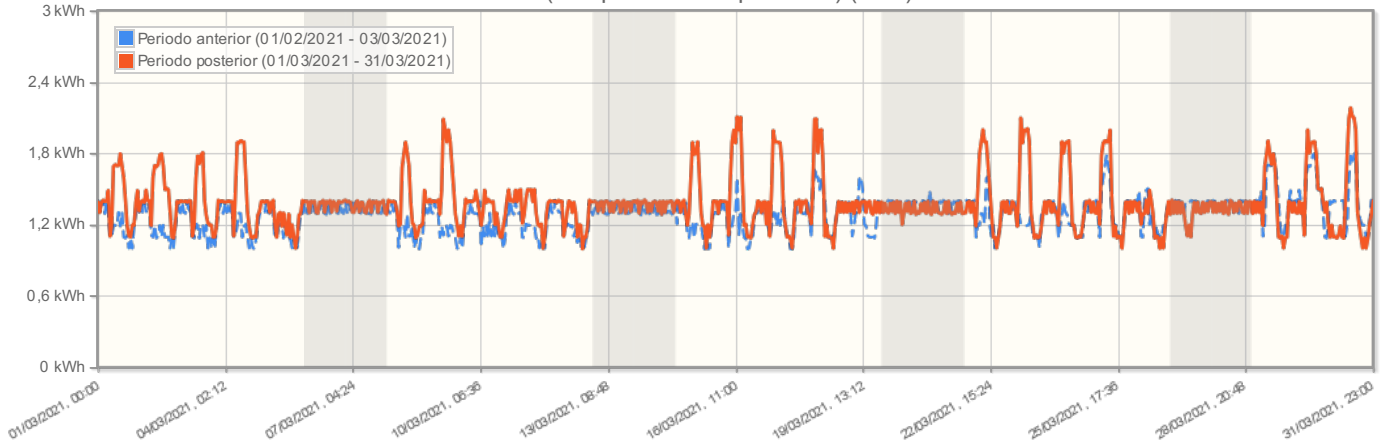


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +72,9 kWh (+7,61 %)	▲ +0,38 kWh (+20,79 %)	▲ +0 kWh (+0,16 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

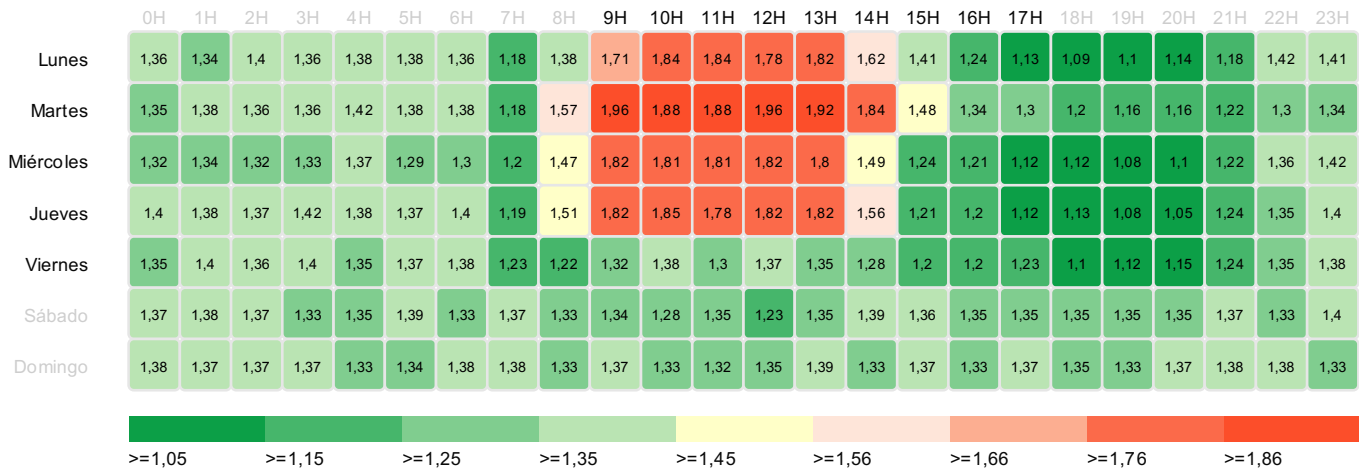


PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

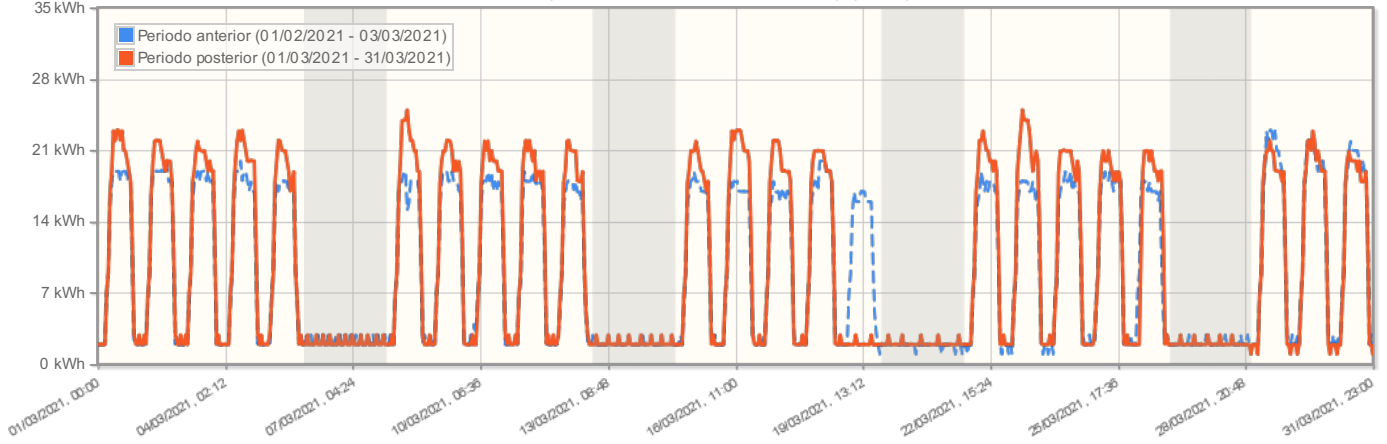


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +452,06 kWh (+6,73 %)	▲ +2 kWh (+8,71 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

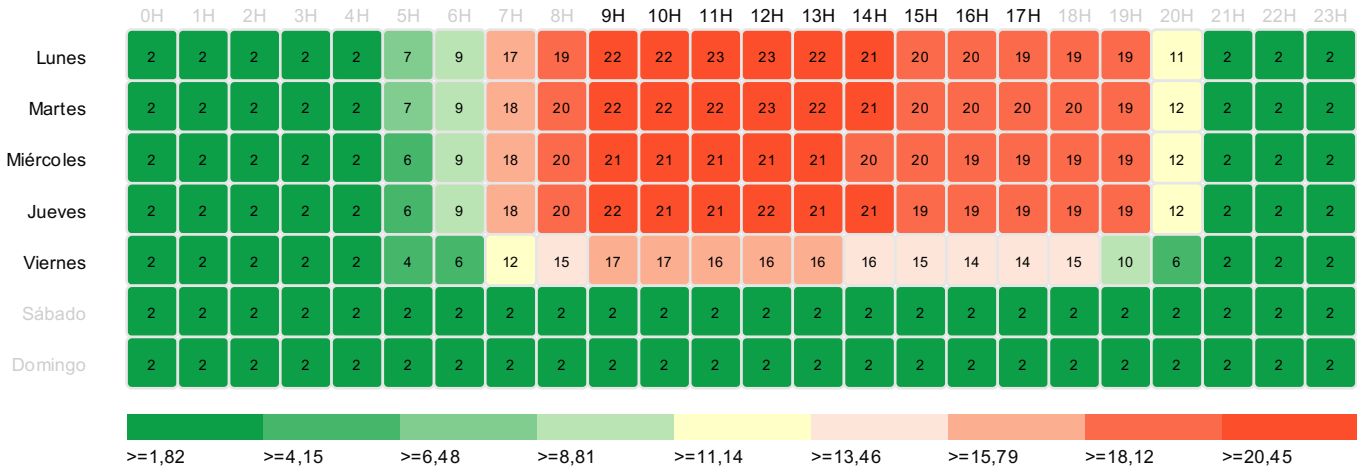


PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

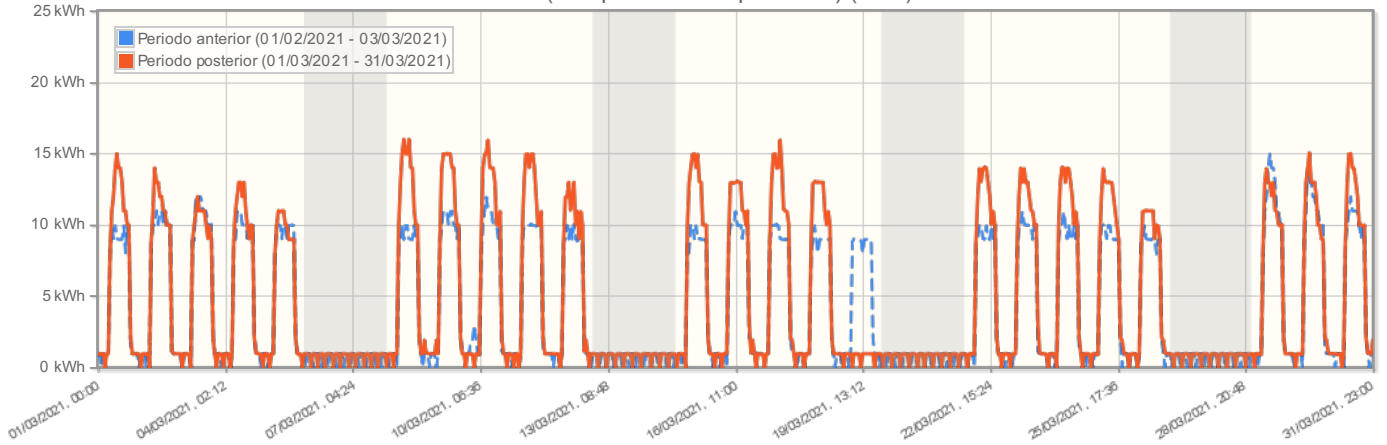


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +445,93 kWh (+14,35 %)	▲ +1,01 kWh (+6,73 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

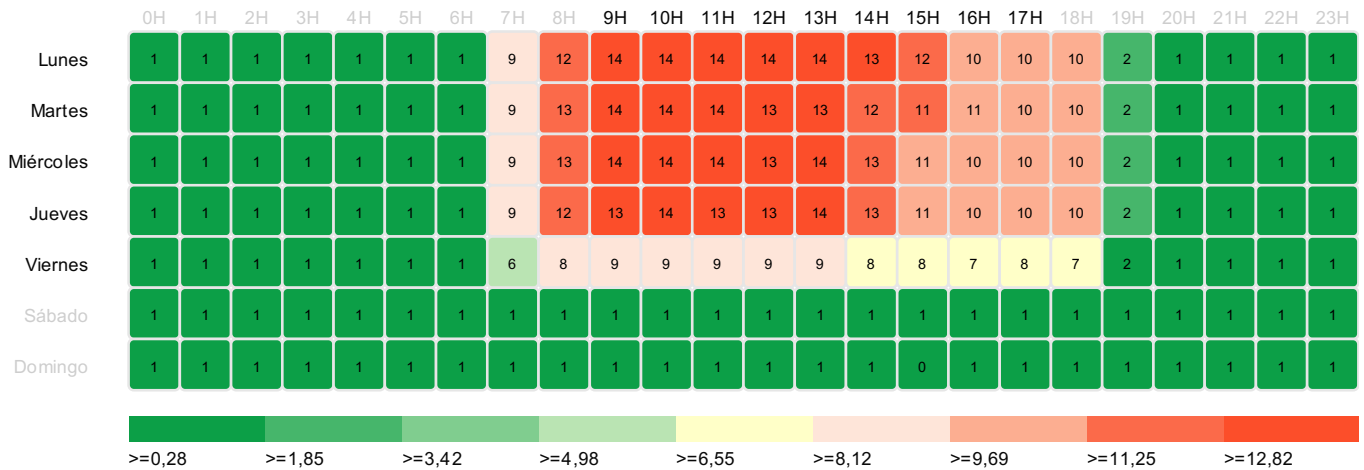


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

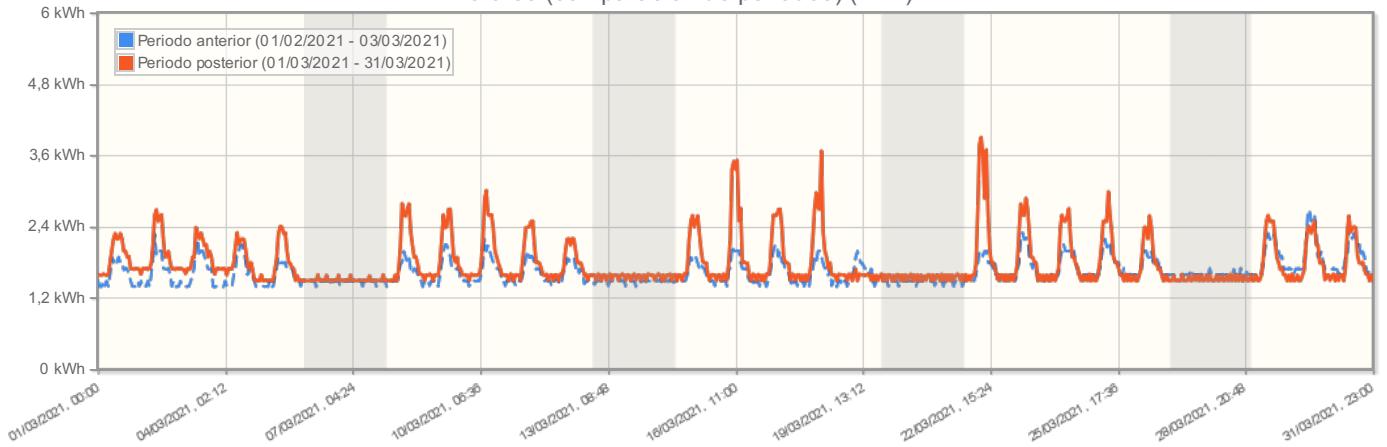


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +106,02 kWh (+8,66 %)	▲ +1,22 kWh (+45,25 %)	▲ +0,11 kWh (+7,69 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

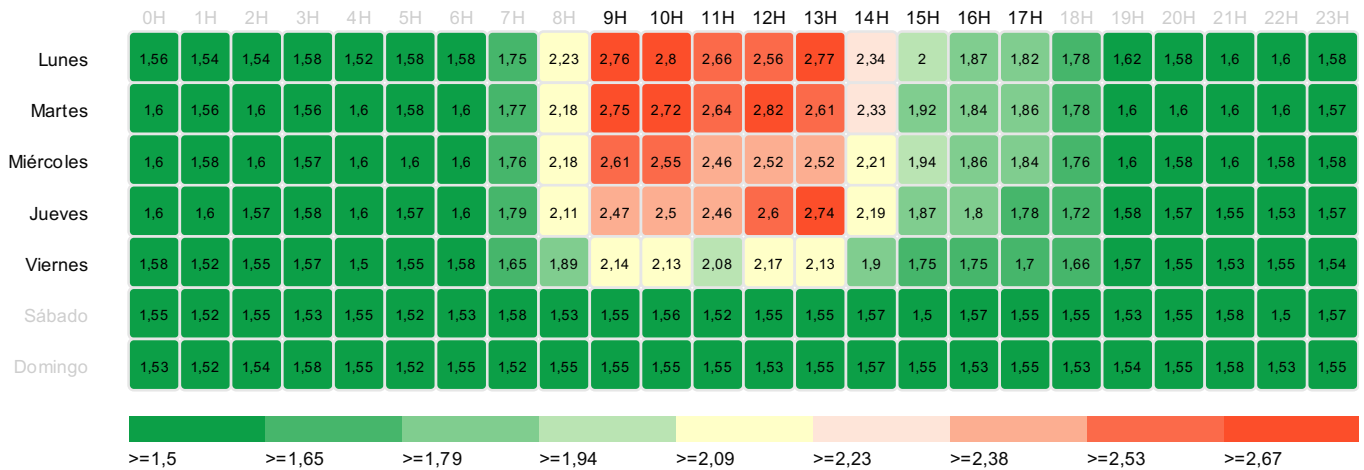


Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

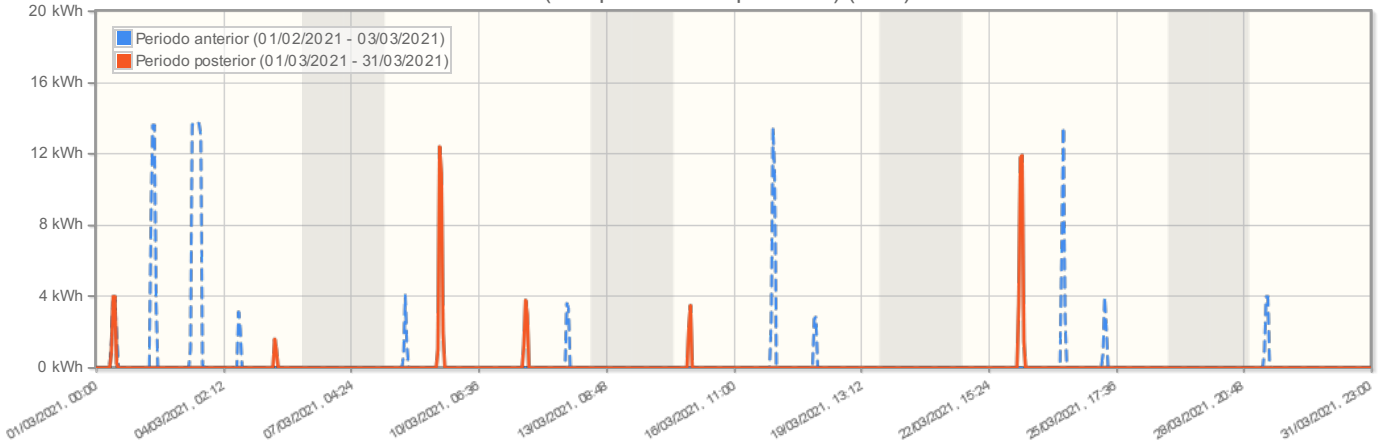


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -141,19 kWh (-63,66 %)	▼ -1,4 kWh (-10,16 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

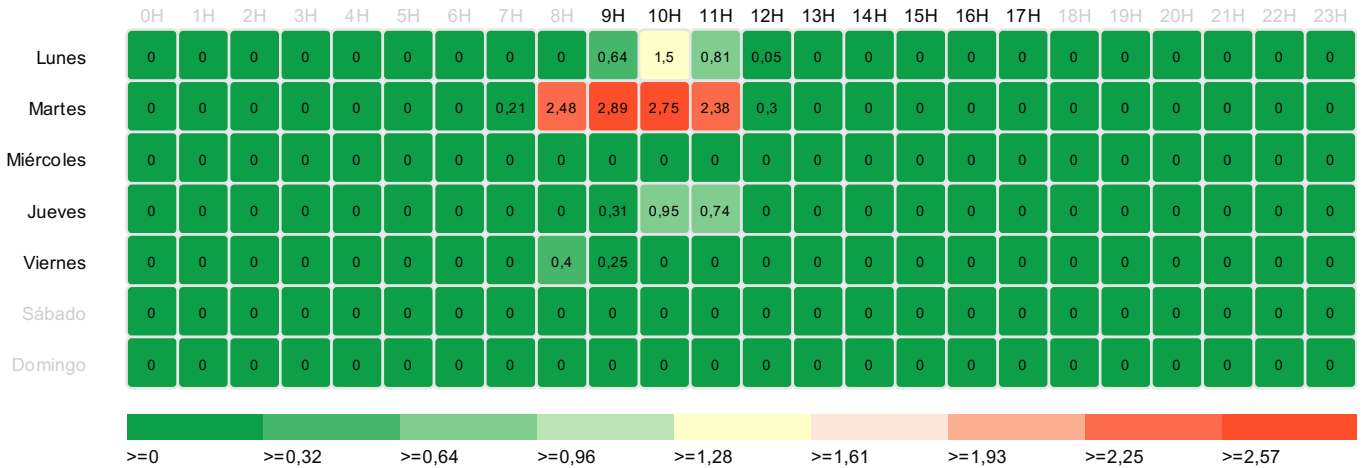


UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

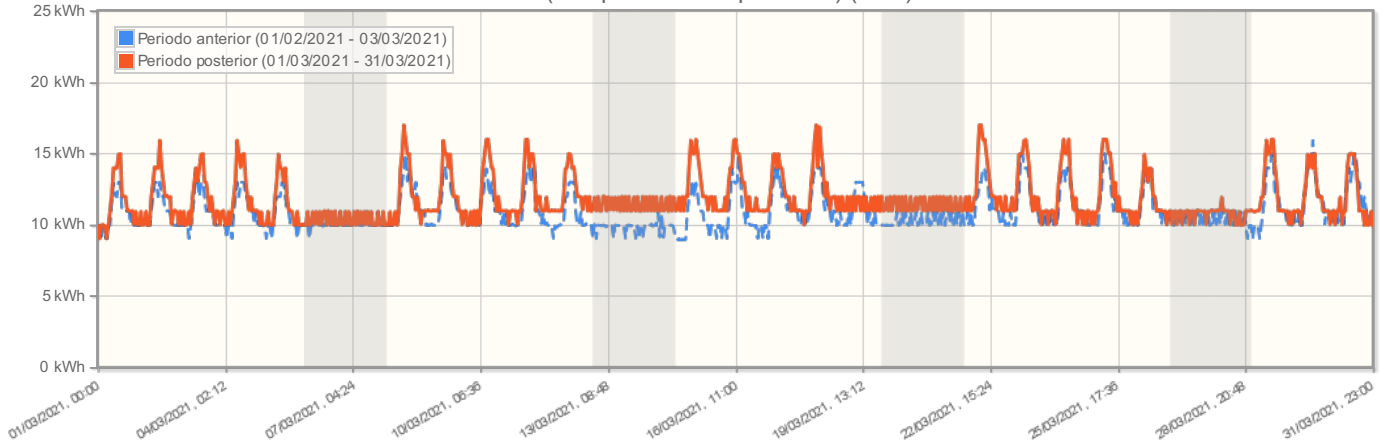


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +627,93 kWh (+7,71 %)	▲ +1,07 kWh (+6,7 %)	▲ +0,07 kWh (+0,83 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

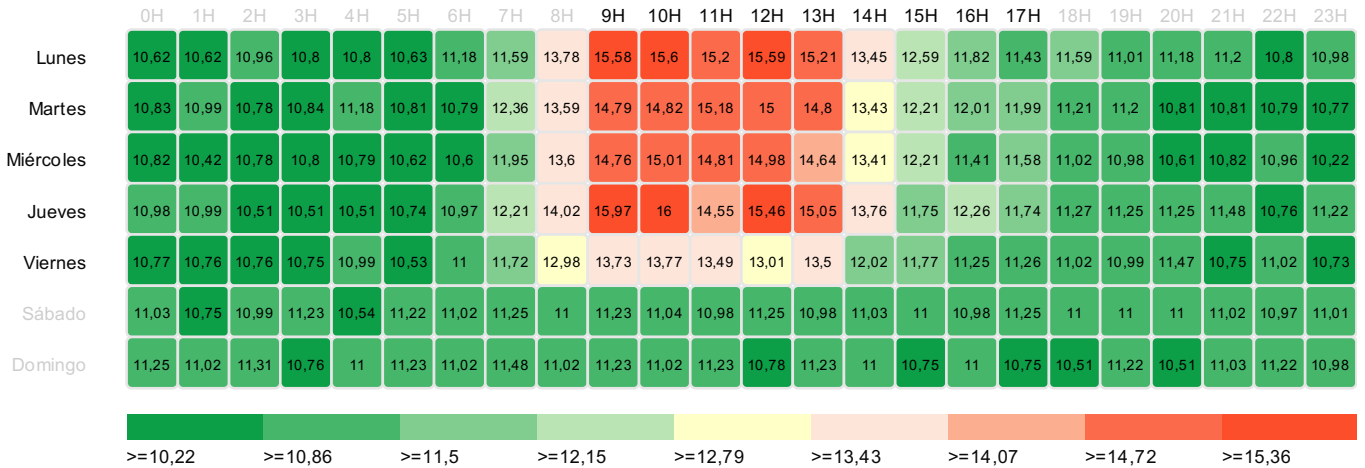


UPS2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

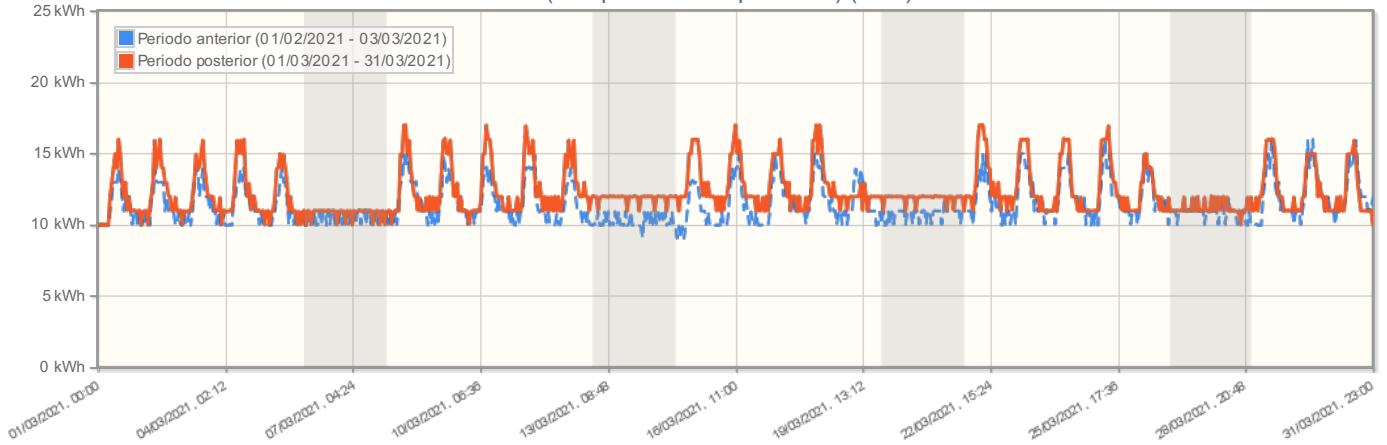


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +629,08 kWh (+7,41 %)	▲ +0,99 kWh (+6,19 %)	▲ +0,91 kWh (+10 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

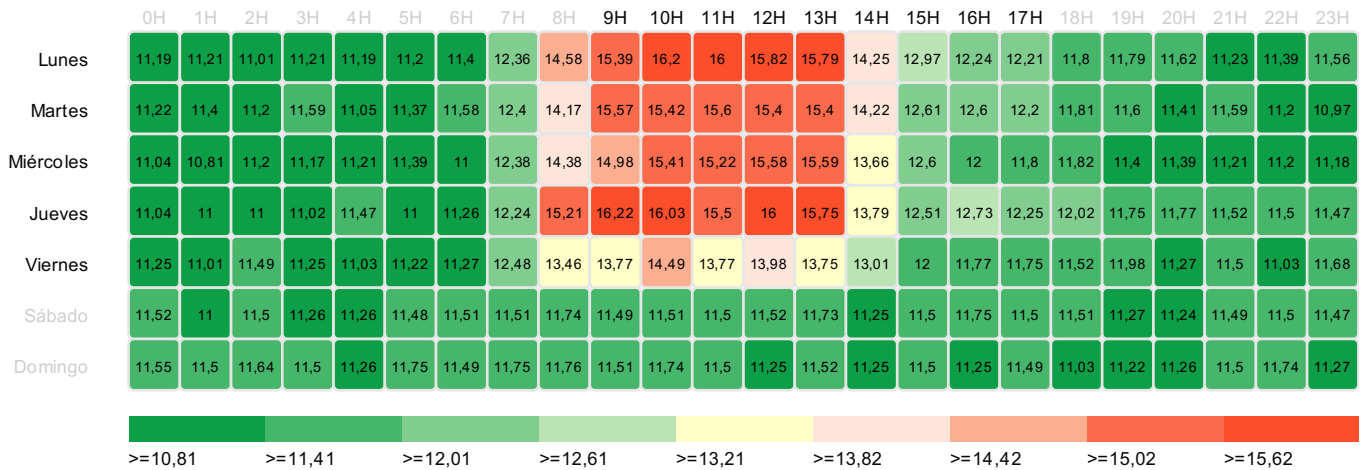

UPS 1/2 Resto (Fase 1)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

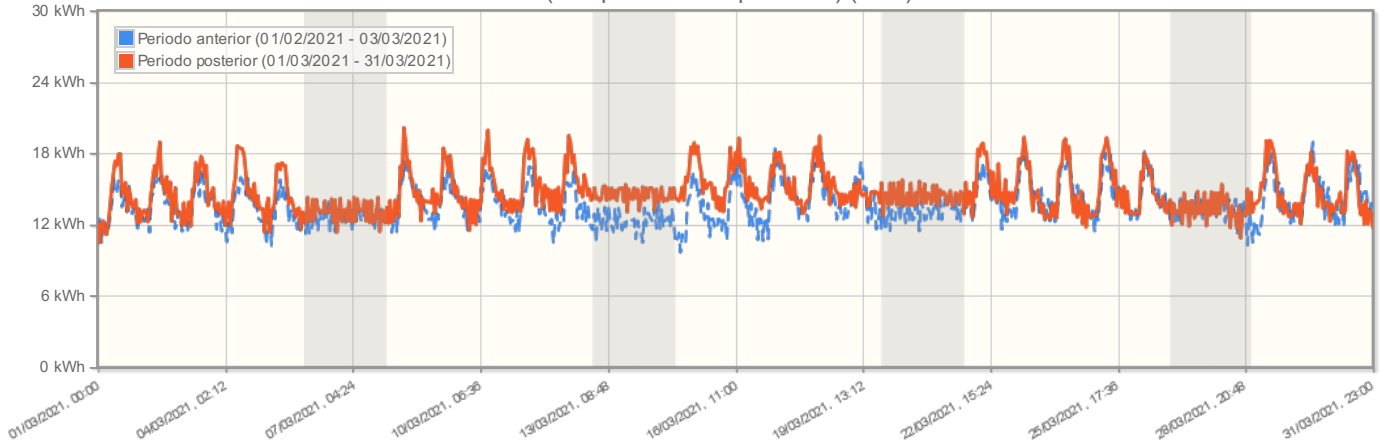

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +695,01 kWh (+6,8 %)	▲ +1,21 kWh (+6,39 %)	▲ +0,83 kWh (+8,52 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	13,52	13,11	13,54	13,52	13,51	13,24	14,53	14,31	16,7	17,57	18,29	18,6	17,96	18,09	16,4	15,98	14,51	14,79	14,65	14,31	14,5	14,14	13,94	13,58
Martes	13,87	13,44	13,77	13,87	13,52	13,59	14,28	14,91	16,7	17,37	16,93	18,16	17,47	17,06	16,79	14,86	15,44	14,73	14,28	14,31	13,98	14,19	13,53	13,5
Miércoles	12,93	13,27	13,18	13,62	13,34	13,85	12,99	14,87	16,95	17,05	17,79	18,28	17,58	17,46	16,23	15,46	13,88	14,43	13,85	14,26	13,6	13,74	13,72	12,69
Jueves	13,69	13,47	13	13,01	13,67	13,22	13,74	15,19	17,21	18,45	18,73	18,08	18,69	17,53	17,09	14,66	15,77	15,24	14,41	14,92	14,6	14,78	14,05	14,03
Viernes	13,73	13,12	13,8	13,71	13,39	13,46	13,83	14,89	16,56	16,27	17,14	17,34	16,35	16,53	15,18	14,76	14,27	14,19	14,05	14,42	14,55	13,96	13,6	13,71
Sábado	14,07	13,01	14,26	13,61	13,29	14,21	13,85	14,27	14,21	13,75	14,22	13,43	14,54	13,93	13,39	13,93	14,44	13,95	13,93	13,37	13,9	13,74	14,09	13,73
Domingo	14,28	13,76	14,29	13,74	13,48	14,51	13,69	14,69	14,23	13,95	14,49	14,16	13,05	14,33	13,18	13,87	13,49	13,38	12,99	13,97	13,33	13,73	14,32	13,72



Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

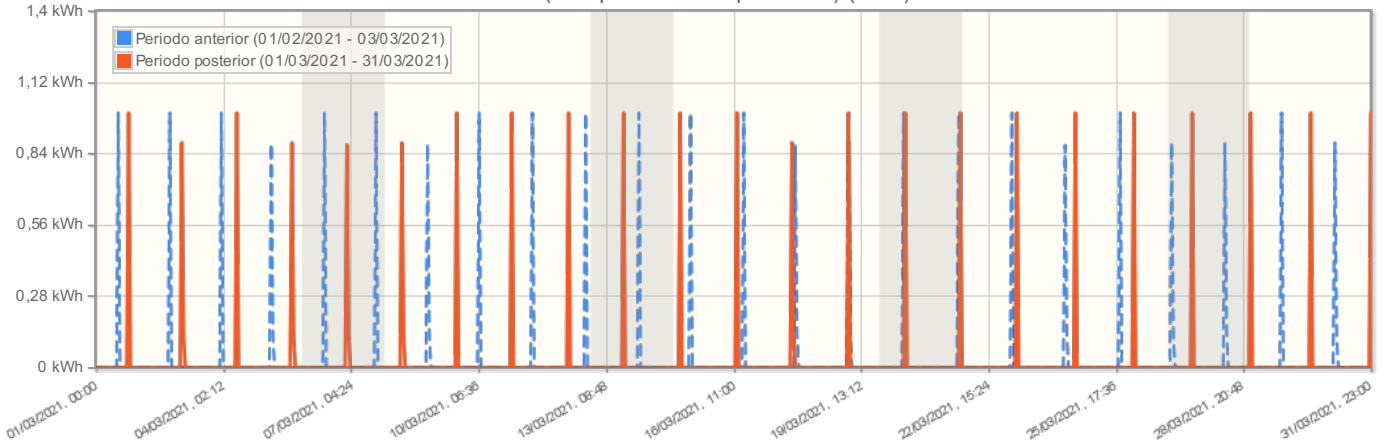


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1 kWh (-4,17 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

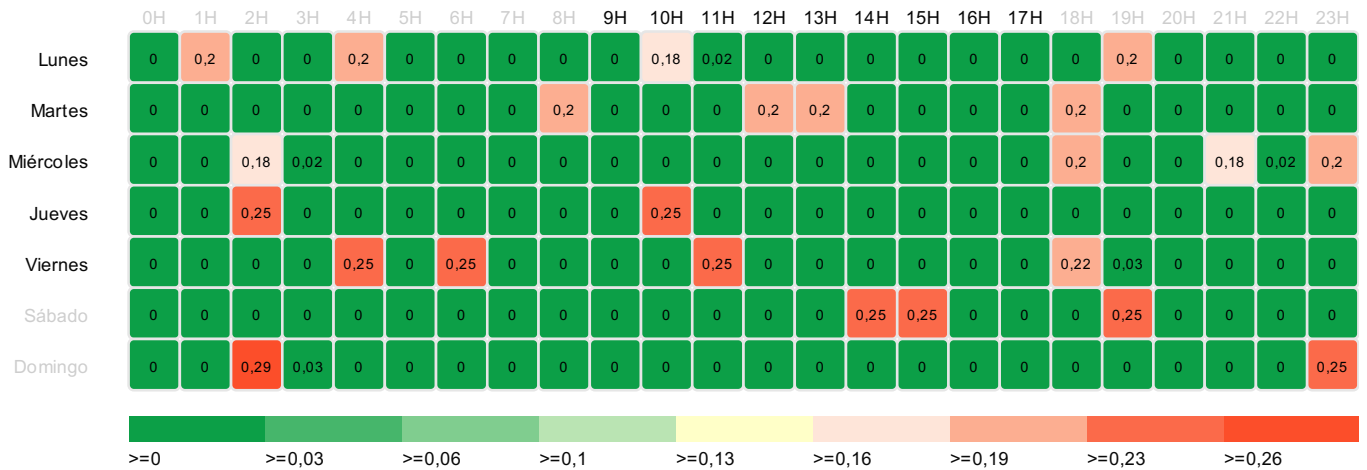


Alumbrado (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

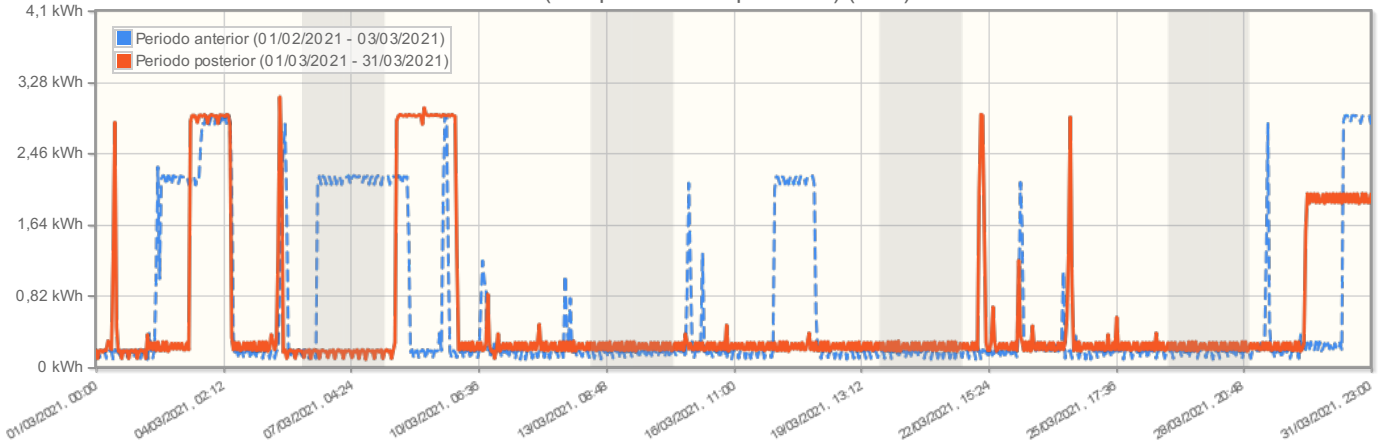


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -46,27 kWh (-9,81 %)	▲ +0,2 kWh (+7,04 %)	▲ +0 kWh (+0,31 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

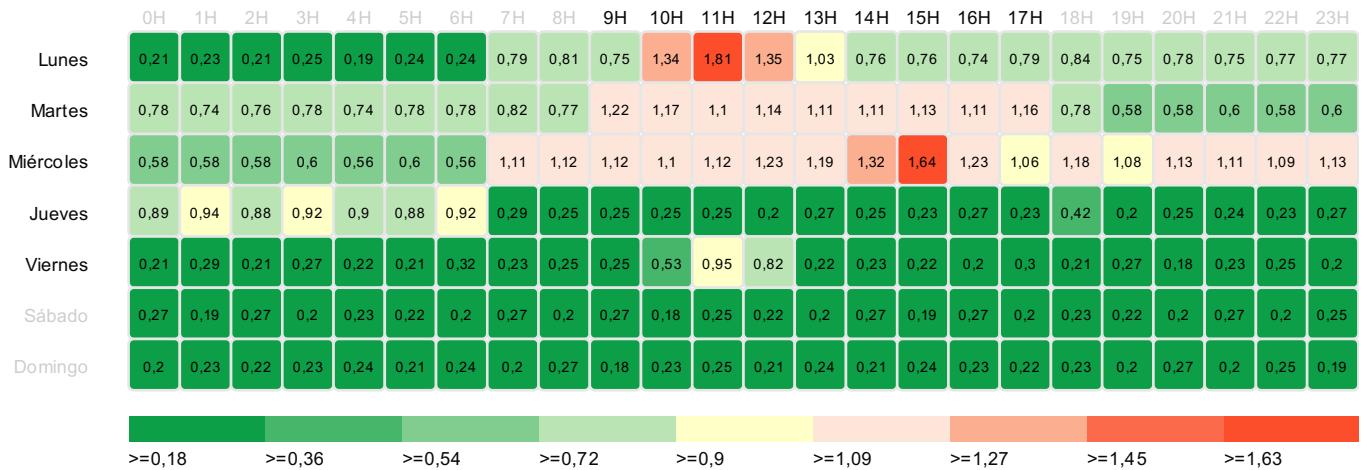

Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

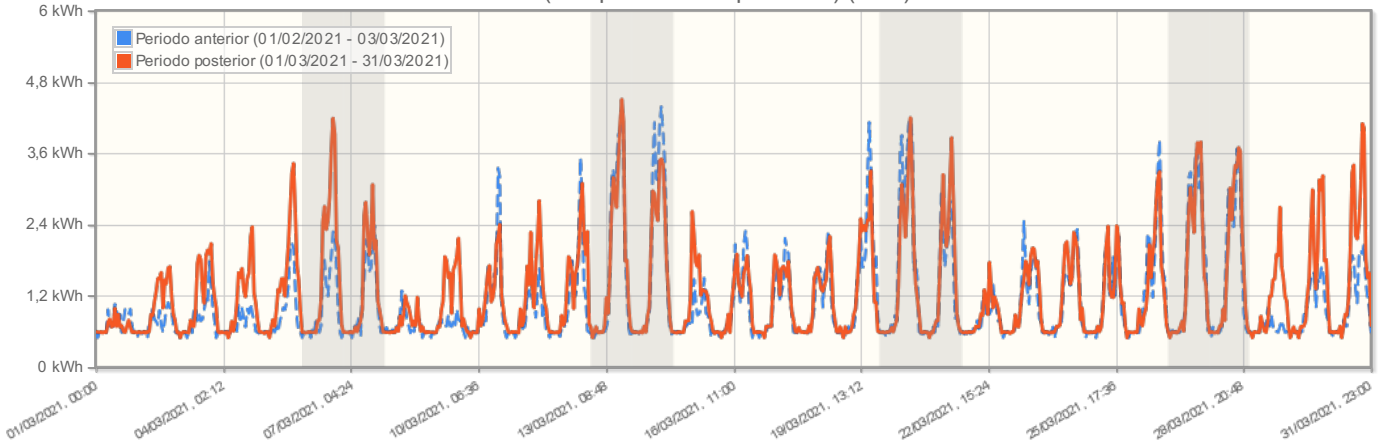

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +107,79 kWh (+13 %)	▲ +0,12 kWh (+2,76 %)	▲ +0 kWh (+0,06 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	0,6	0,6	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,74	0,73	0,73	0,78	1,24	1,25	1,26	1,22	1,18	1,24	1,18	1,28	1,24	1,06	0,86	0,81	0,62
Martes	0,58	0,61	0,62	0,6	0,58	0,58	0,62	0,72	0,78	0,79	1,11	1,46	1,77	1,94	1,65	1,19	1,64	1,98	2,05	2,14	1,58	1,22	0,86	0,62
Miércoles	0,6	0,58	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,78	0,74	0,76	1,13	1,7	2,12	2,13	1,54	1,5	1,79	2,21	2,39	2,47	1,46	1,09	1,04	0,65
Jueves	0,6	0,62	0,6	0,6	0,6	0,58	0,6	0,8	0,64	0,78	1,19	1,62	1,67	1,96	1,32	1,17	1,46	1,69	2,35	2,21	1,45	1,08	0,93	0,66
Viernes	0,58	0,62	0,6	0,58	0,62	0,58	0,63	0,82	0,72	0,84	1,13	1,38	1,62	1,92	1,51	1,89	2,07	2,49	2,91	3,29	2,12	1,56	1,51	0,76
Sábado	0,63	0,56	0,6	0,62	0,6	0,6	0,61	0,64	0,67	0,83	0,88	1,49	2,54	3,01	2,64	2,41	3,1	3,79	4,13	3,8	2,1	1,69	1,23	0,79
Domingo	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,58	0,6	0,67	0,65	0,84	0,85	1,54	2,53	3	2,46	2,38	2,84	3,29	3,25	2,86	1,73	1,22	0,84	0,63

>=0,56
 >=0,96
 >=1,35
 >=1,75
 >=2,15
 >=2,54
 >=2,94
 >=3,34
 >=3,73


CL11 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

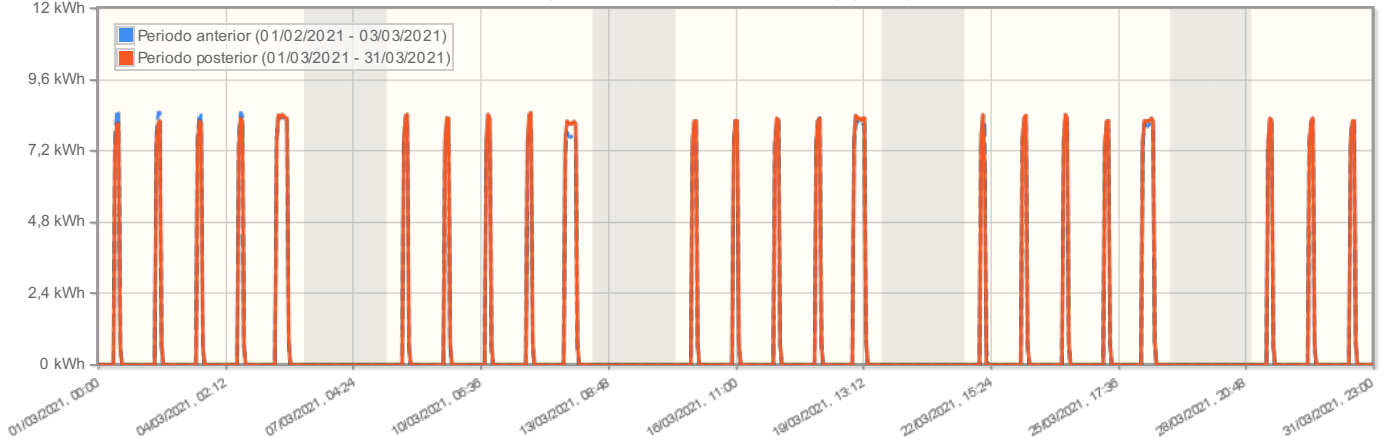


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +10,8 kWh (+1,57 %)	▼ -0,09 kWh (-1,08 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

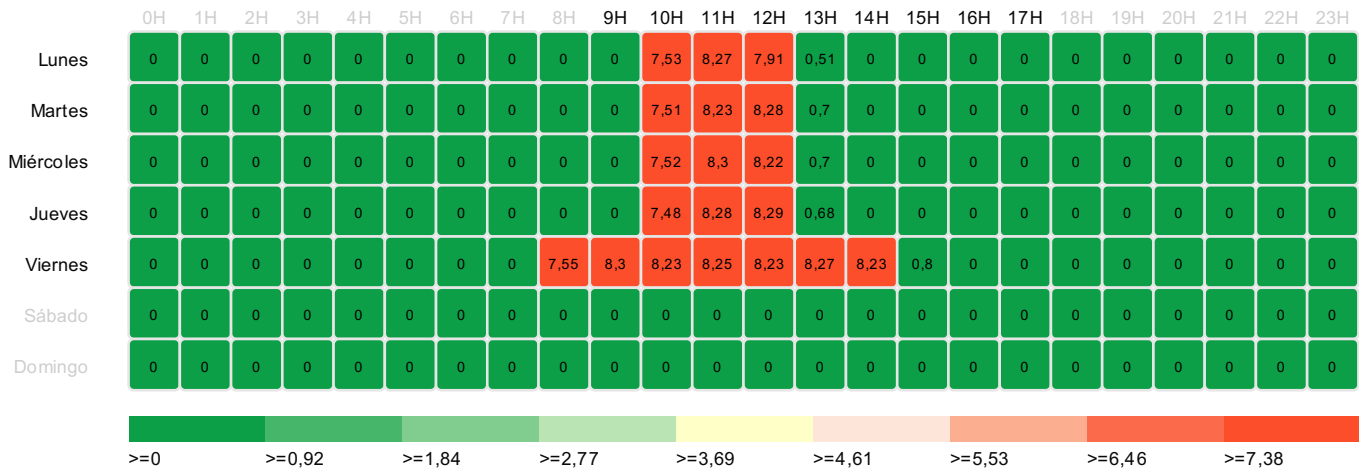


CL12 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

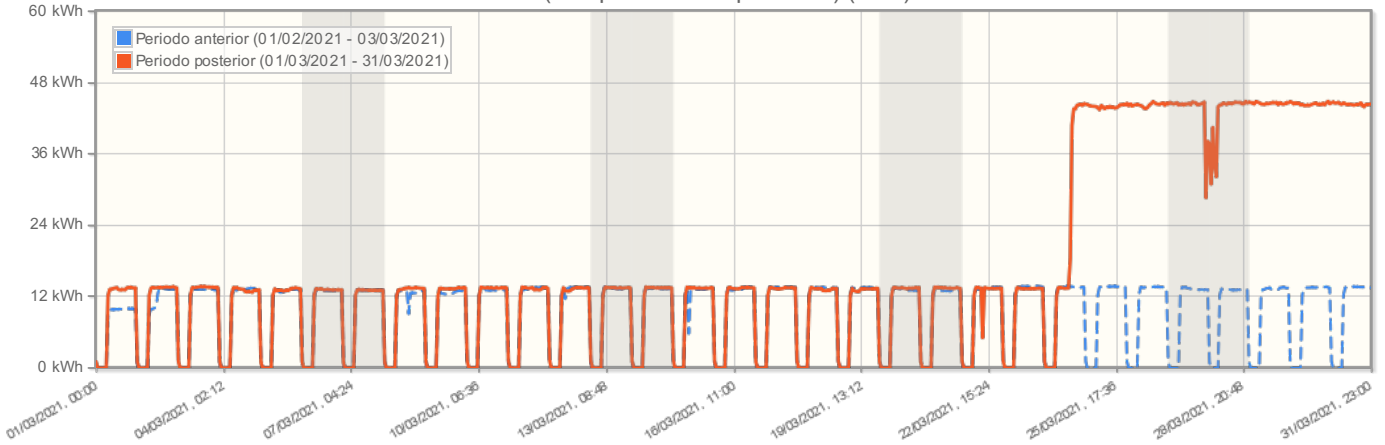


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +6.098,86 kWh (+88,07 %)	▲ +31 kWh (+224,49 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

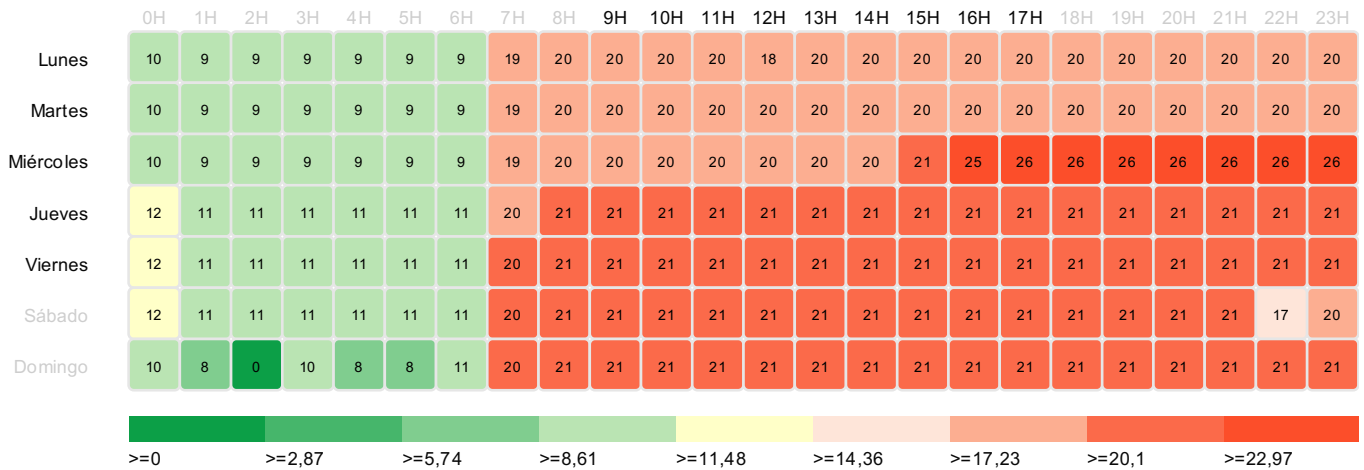


CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

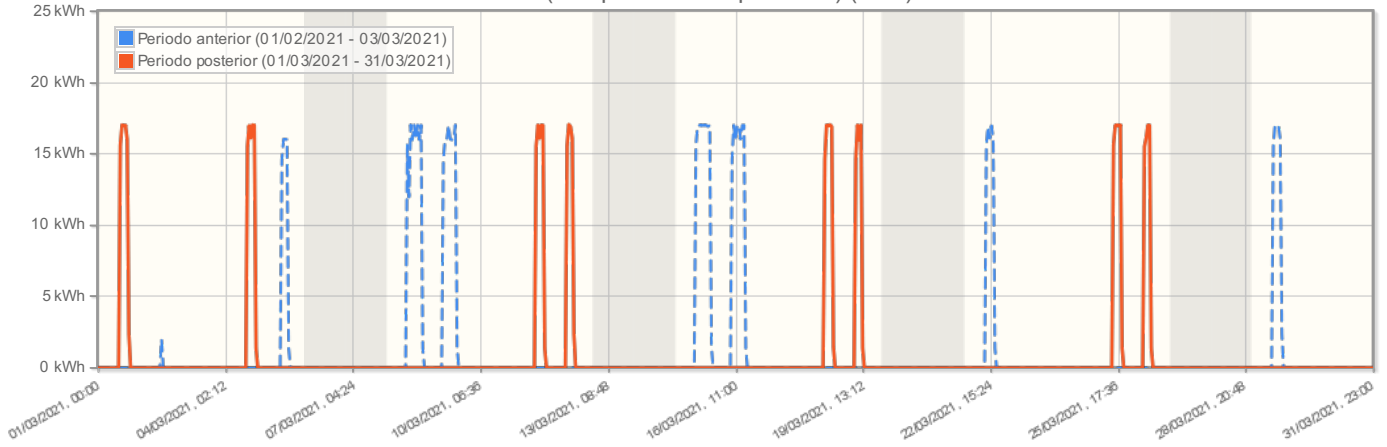


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -172 kWh (-21,64 %)	▲ +0,01 kWh (+0,07 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

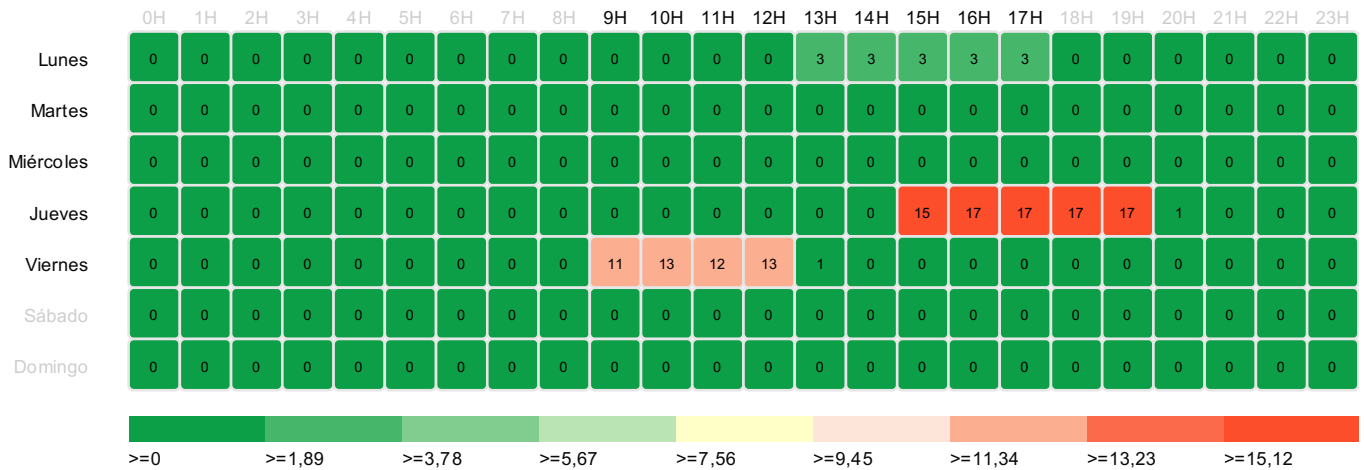


CL16 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

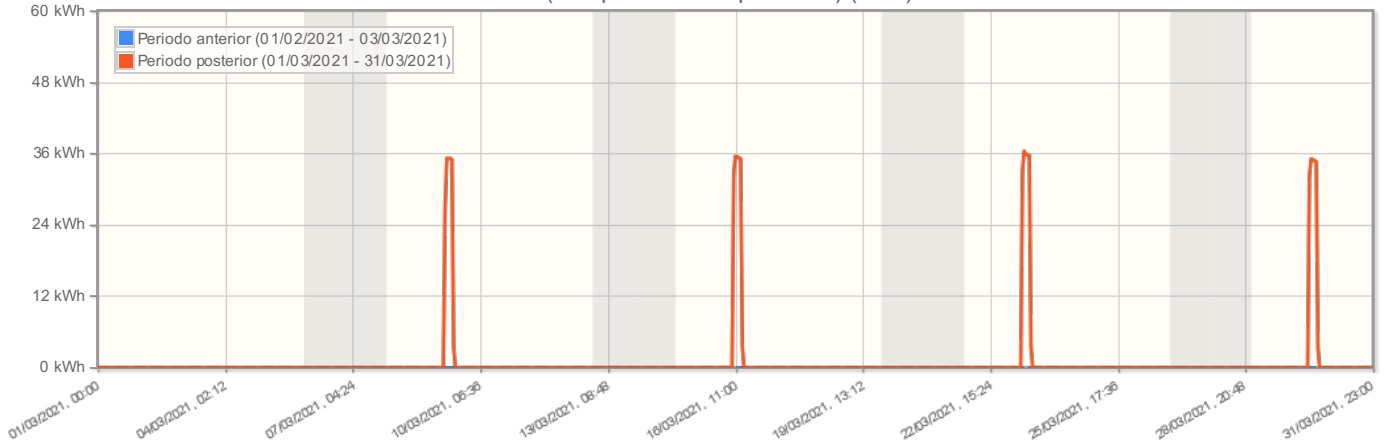


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +704,41 kWh (+0 %)	▲ +36,42 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

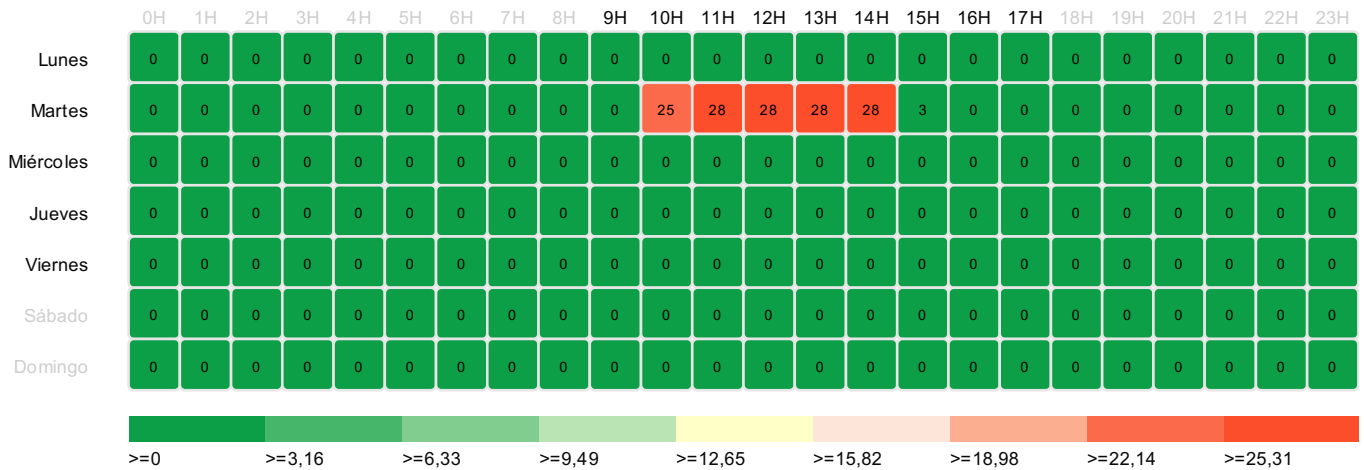


CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

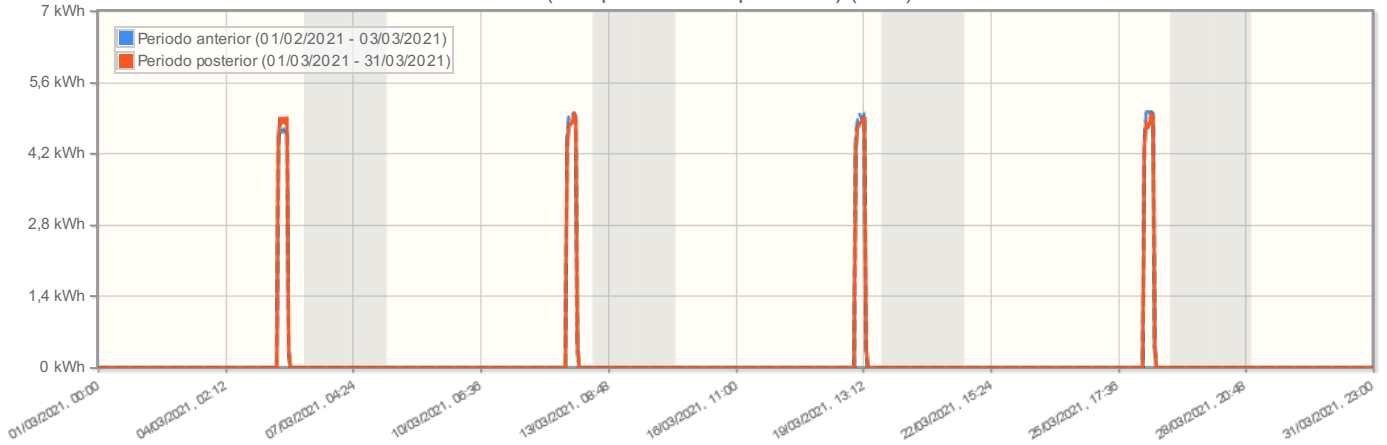


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1,6 kWh (-1,36 %)	▼ -0,11 kWh (-2,15 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

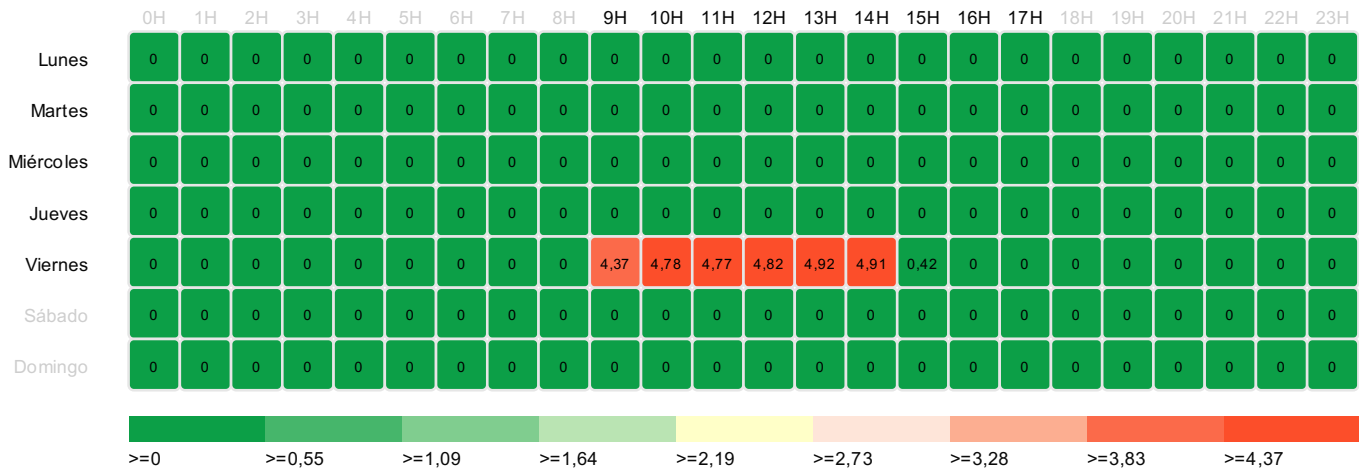


Consumo Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

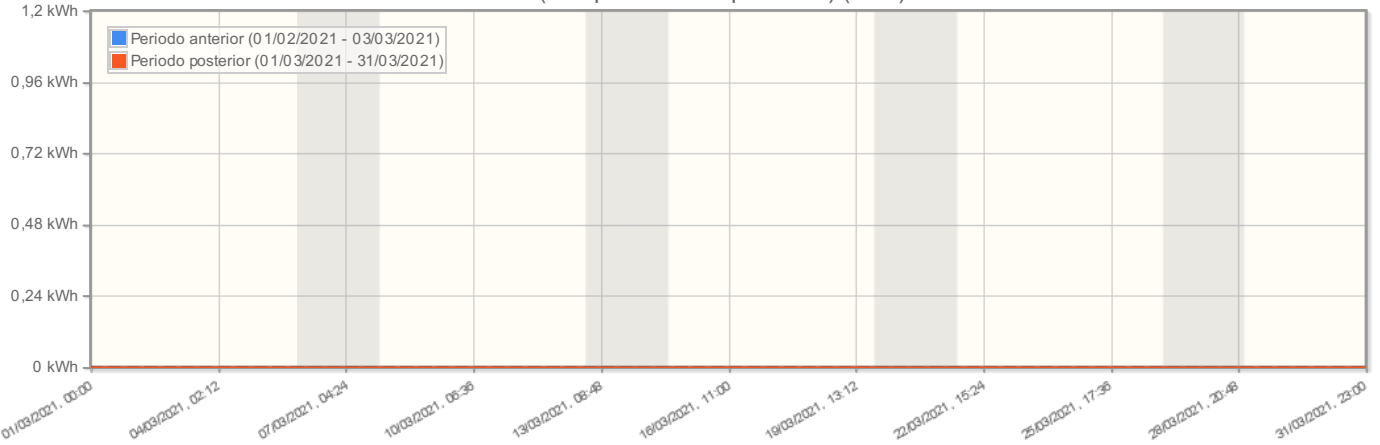

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

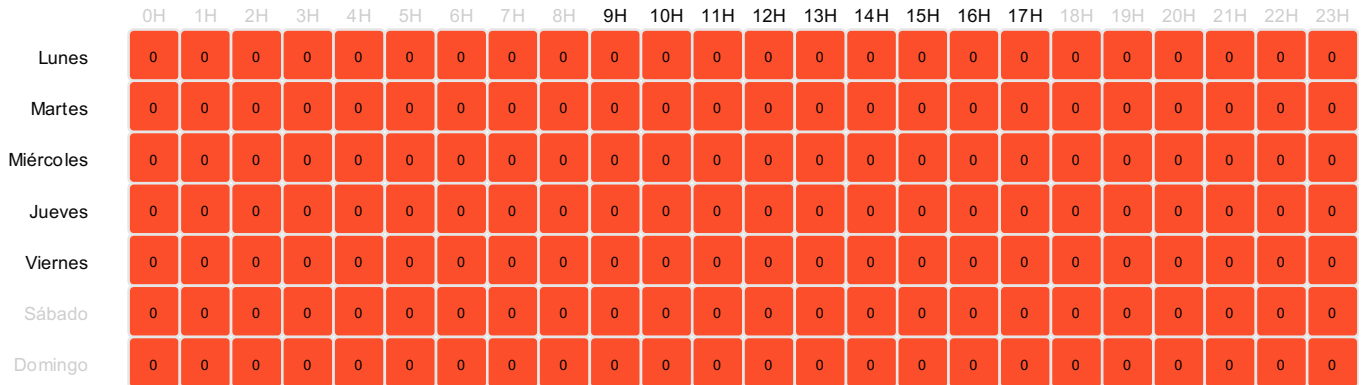


>=0

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

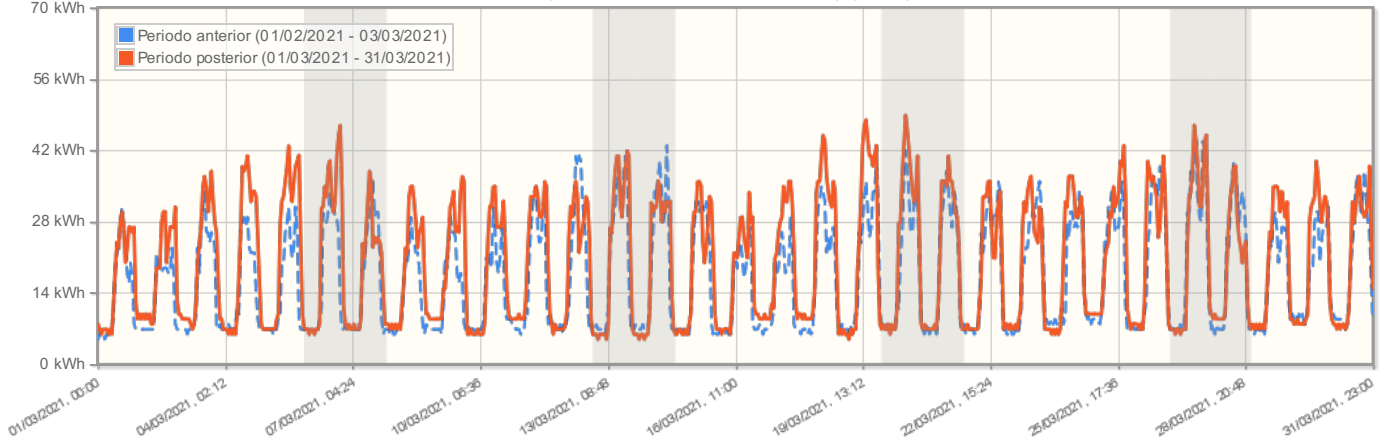


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.214,92 kWh (+17,38 %)	▲ +5 kWh (+11,37 %)	▼ -0 kWh (-0,02 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

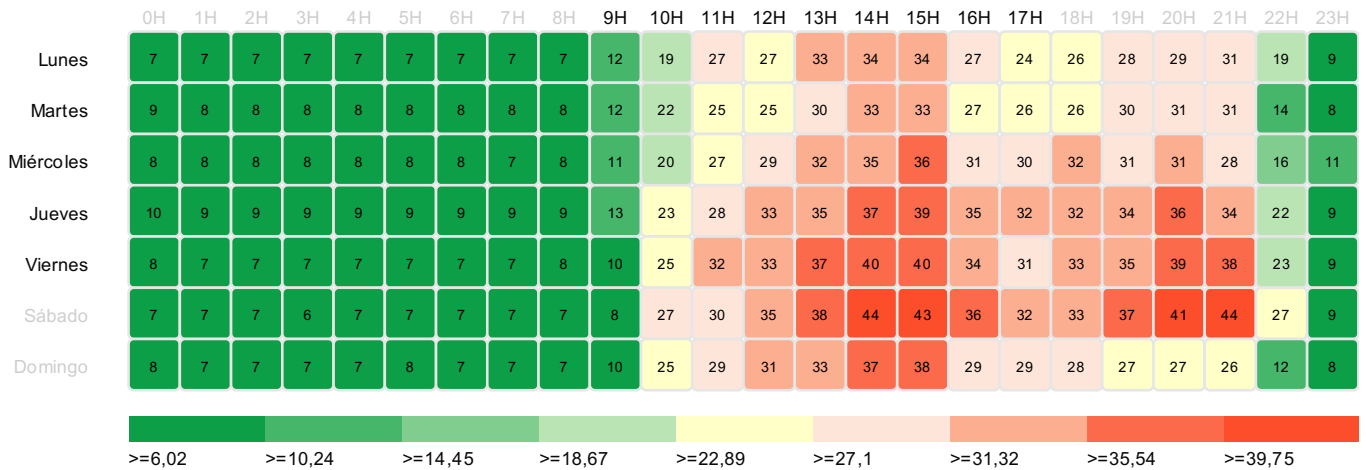


CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

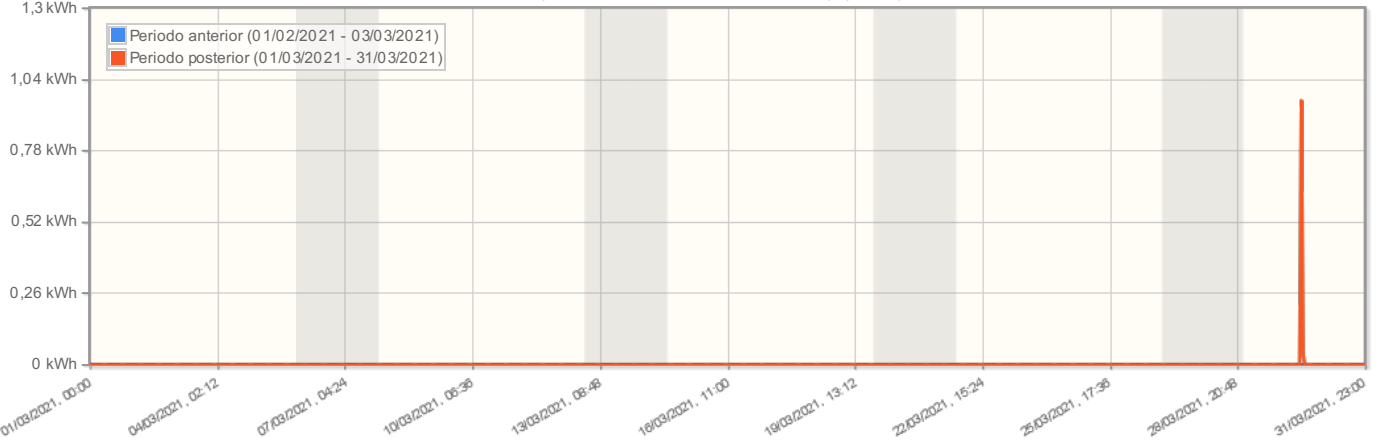


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1 kWh (+0 %)	▲ +0,96 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

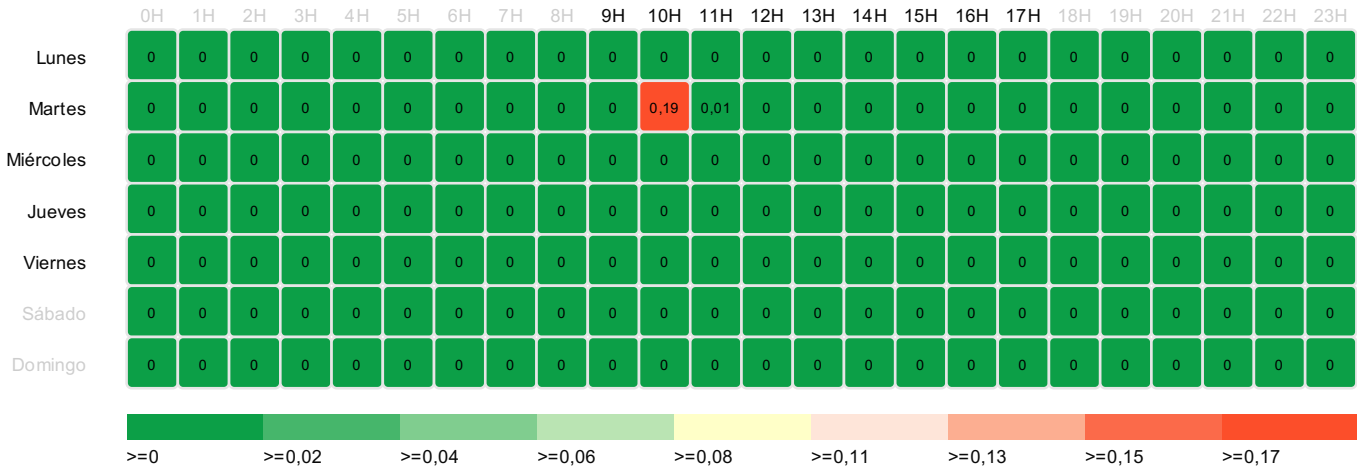



CS1 Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

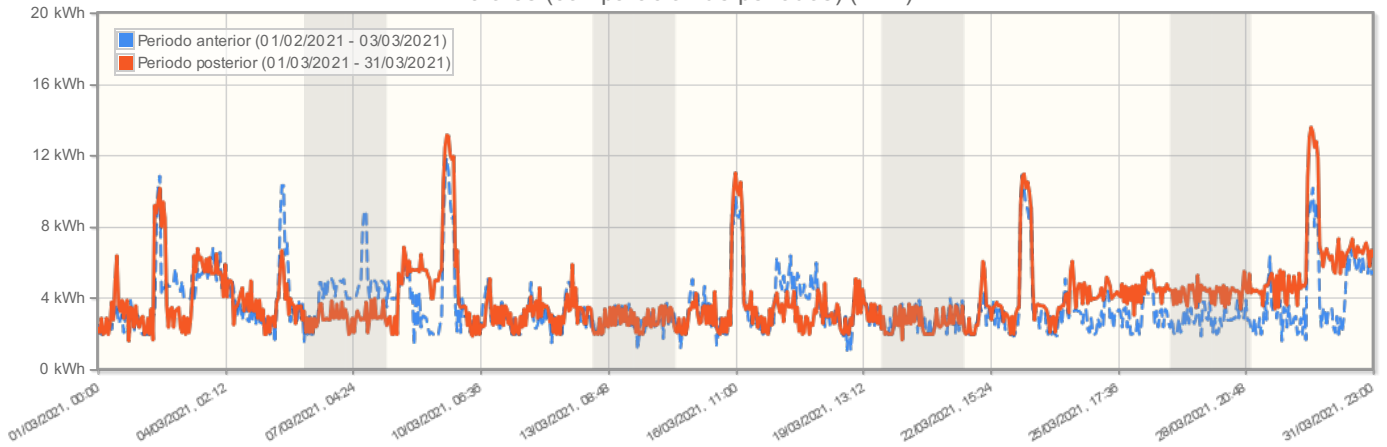

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +295,75 kWh (+11,08 %)	▲ +1,72 kWh (+14,53 %)	▲ +0,53 kWh (+47,97 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

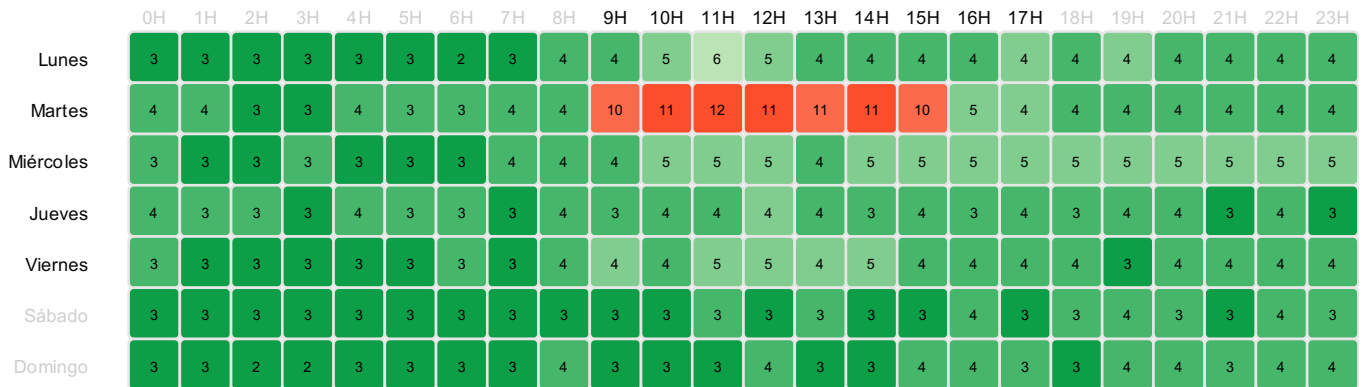

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17


F2 CS24 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

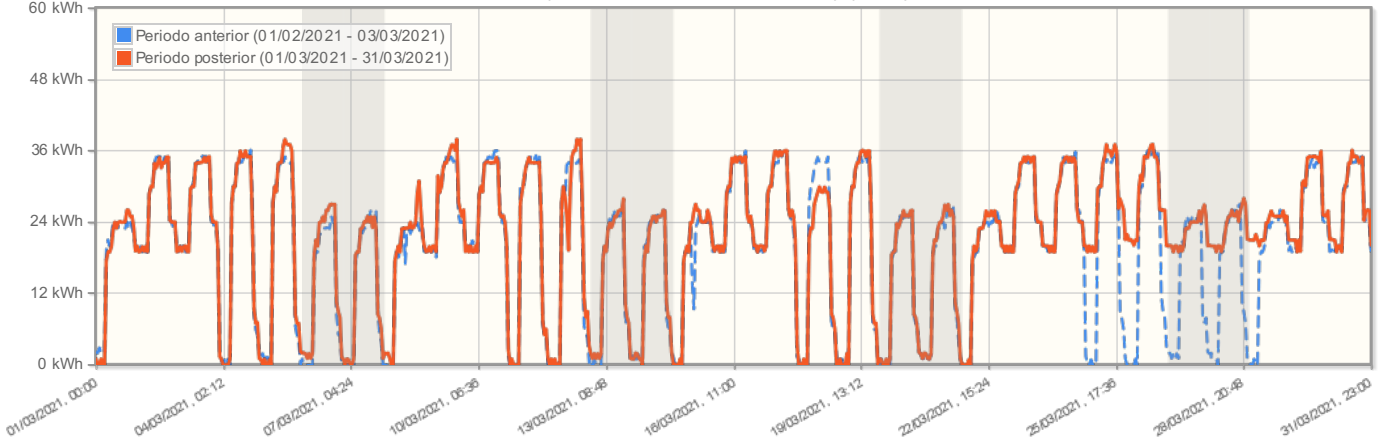


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.165,77 kWh (+7,9 %)	▲ +1,81 kWh (+5,02 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

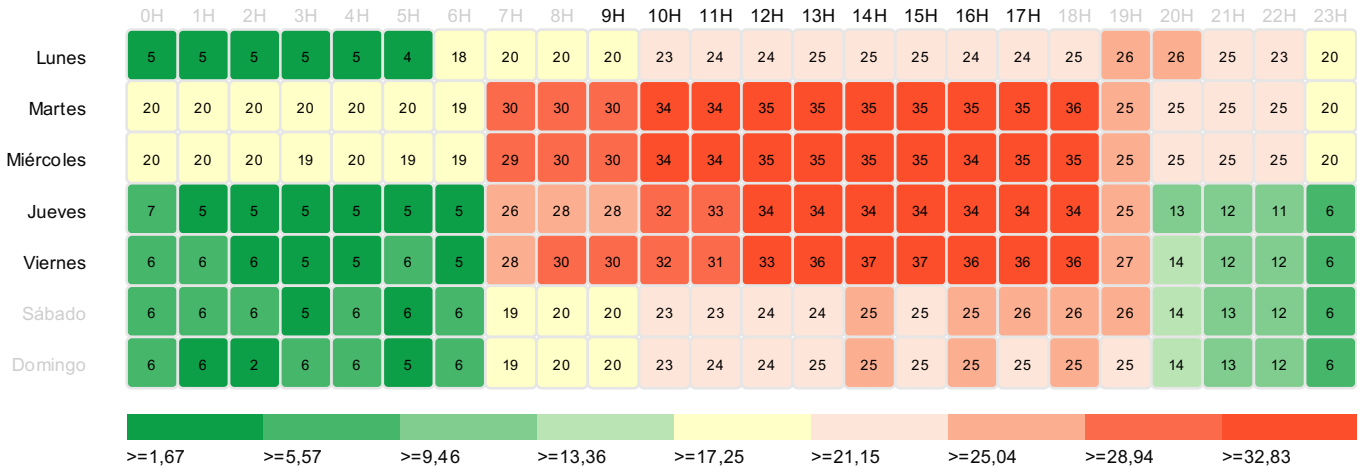


CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

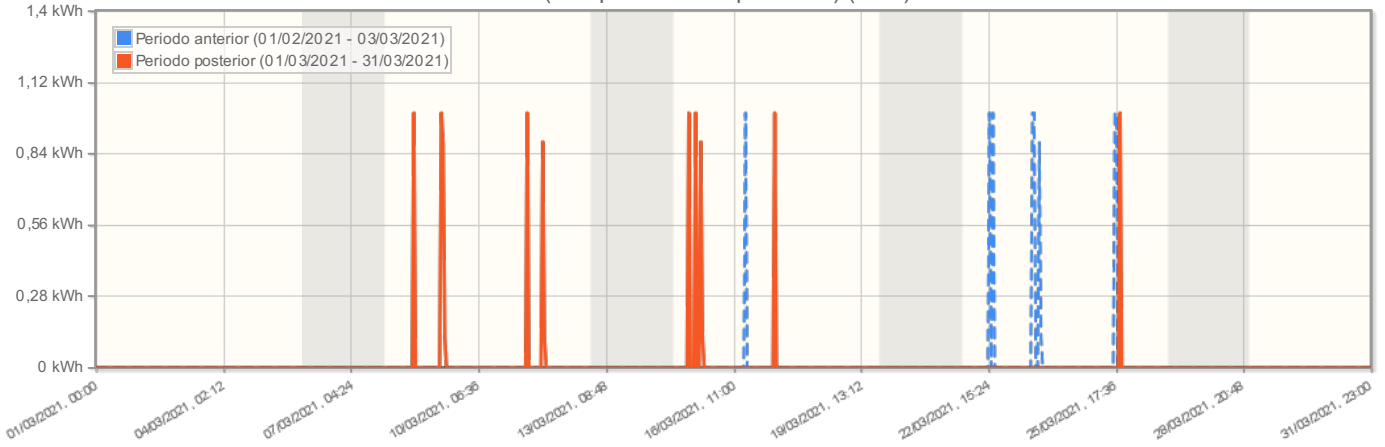


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2 kWh (+25 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

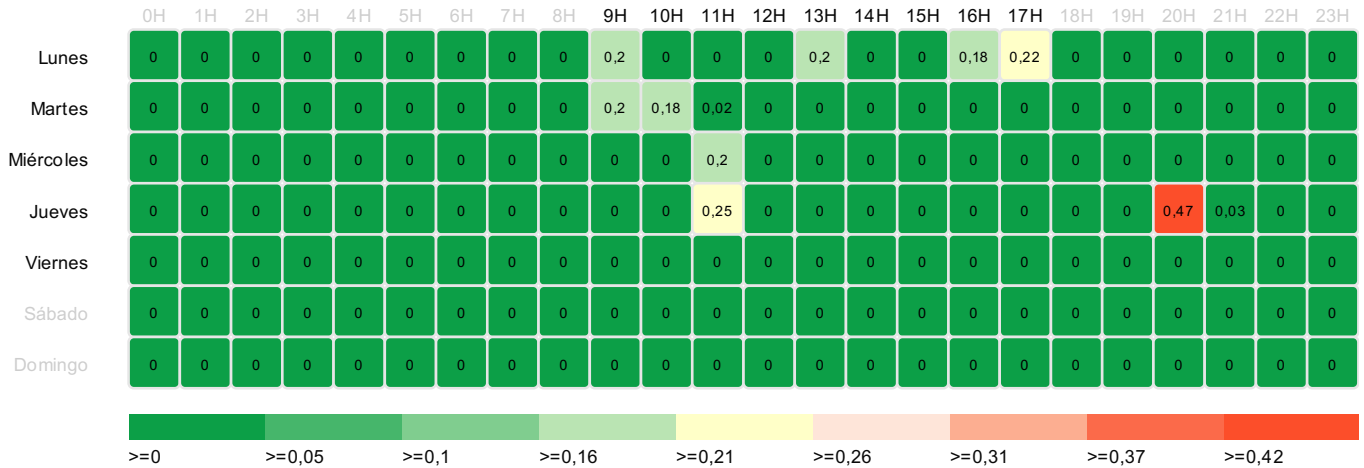


CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

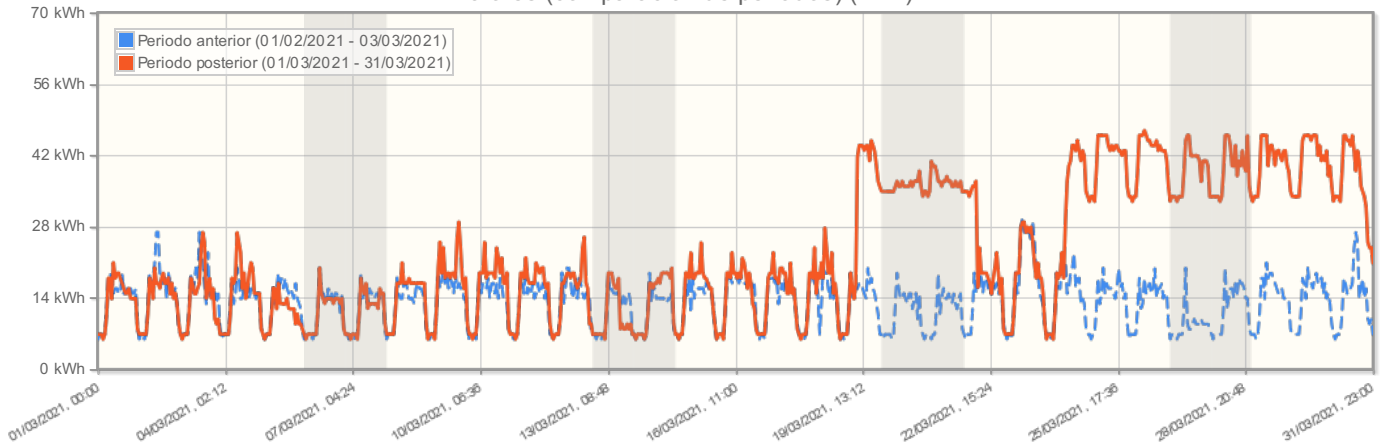


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +6.996,83 kWh (+70,59 %)	▲ +16,99 kWh (+56,69 %)	▲ +0,02 kWh (+0,32 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

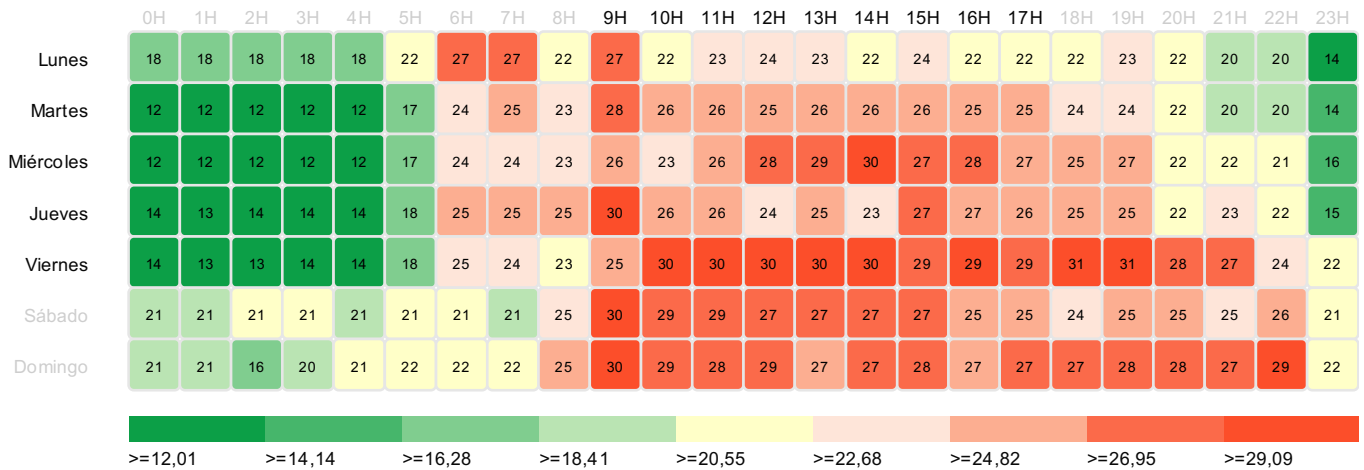


CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

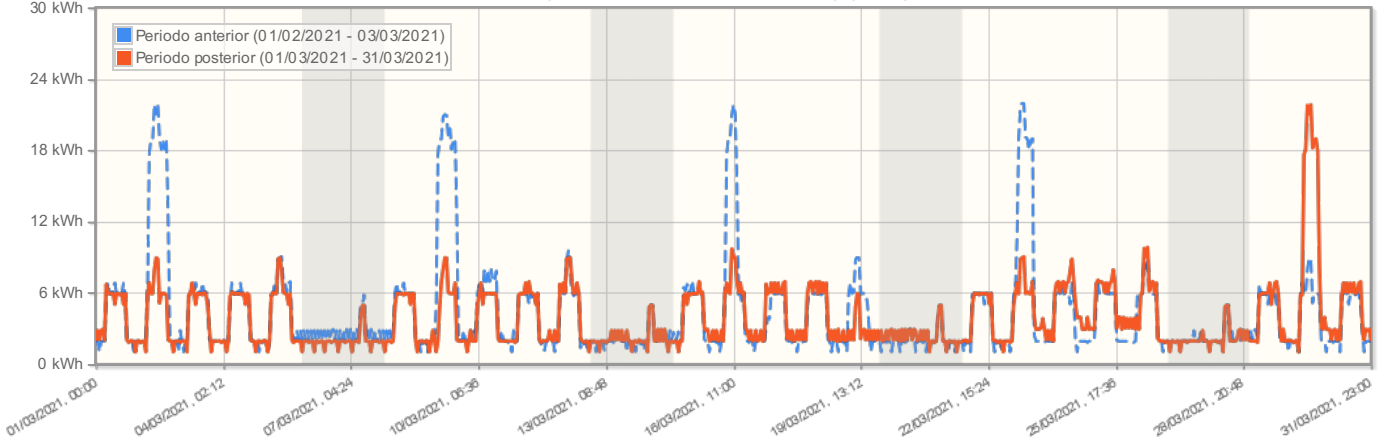


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -327,99 kWh (-10,15 %)	▼ -0,12 kWh (-0,56 %)	▲ +0 kWh (+0,05 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

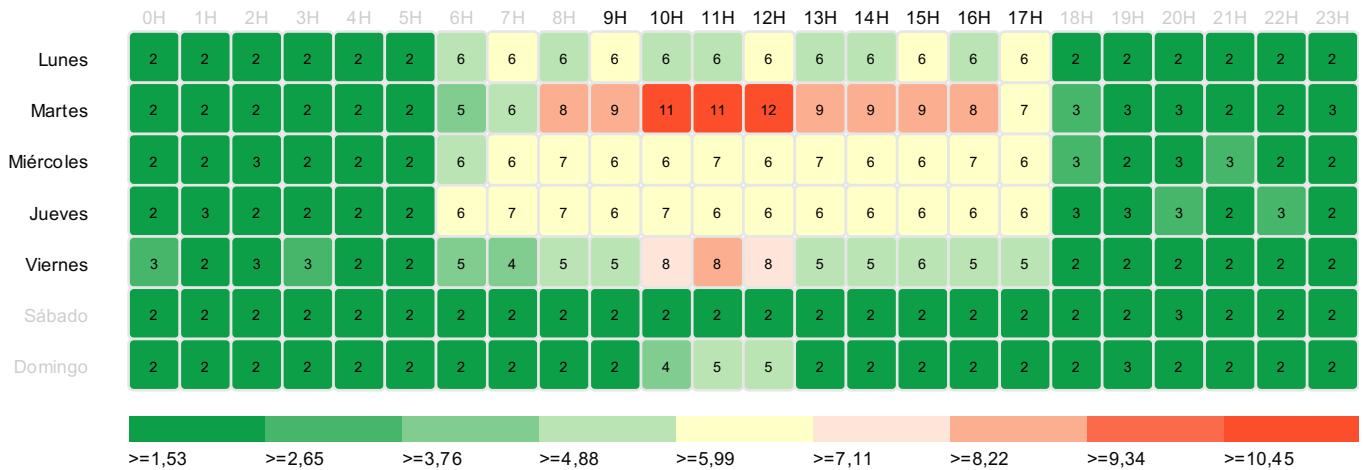


CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

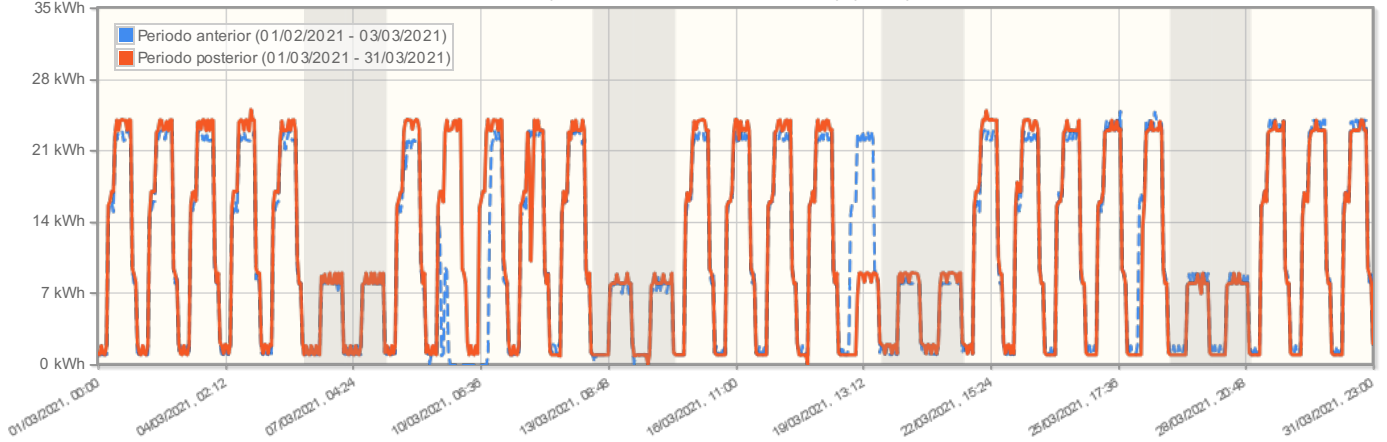


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +396 kWh (+4,94 %)	▲ +0,16 kWh (+0,66 %)	▲ +0,11 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

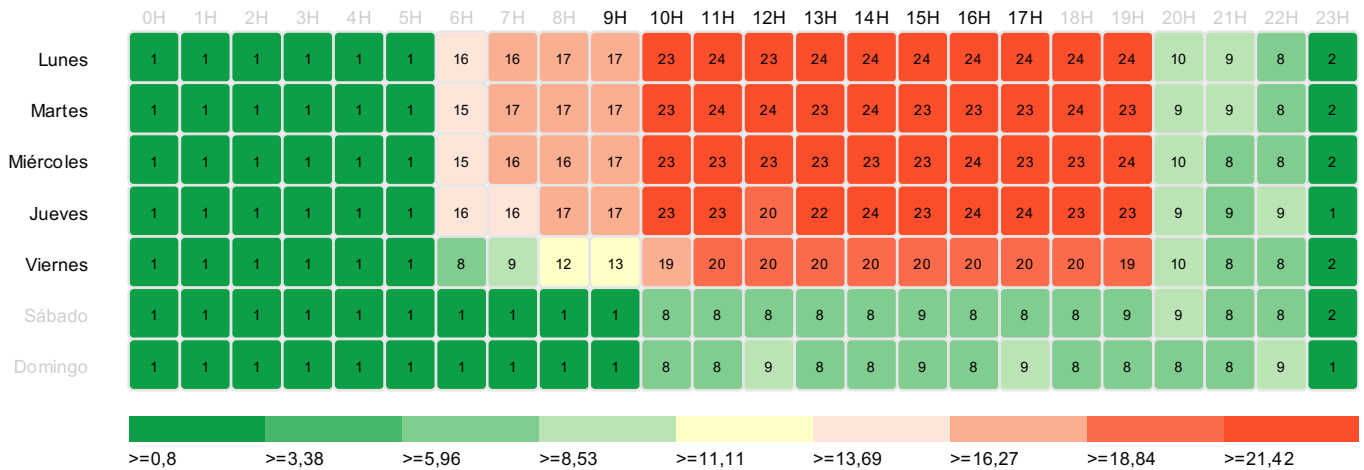


CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

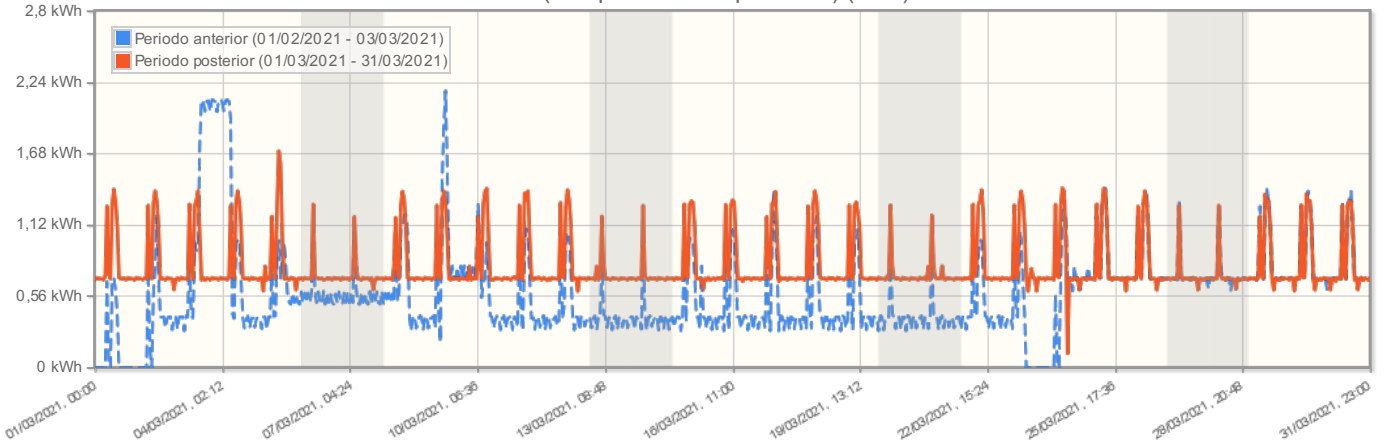


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +148,72 kWh (+33,71 %)	▼ -0,47 kWh (-21,73 %)	▲ +0,11 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

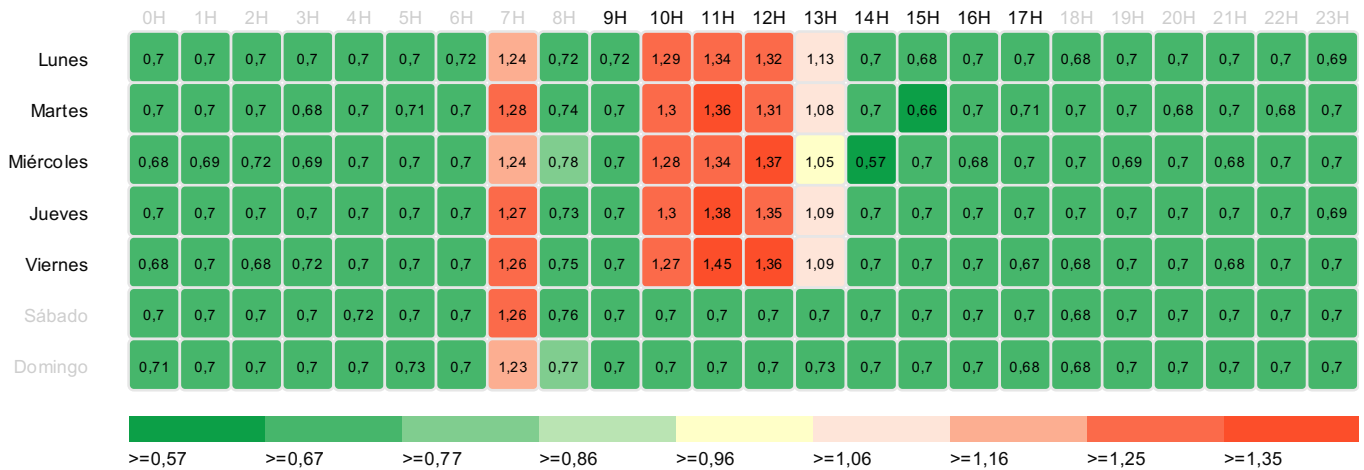


CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

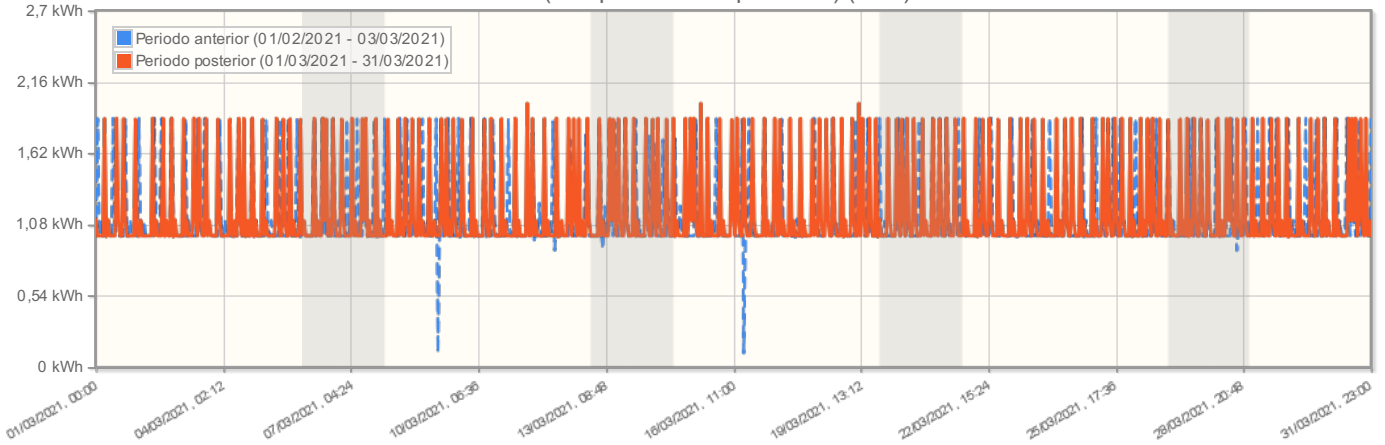


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +50,24 kWh (+5,97 %)	▲ +0,11 kWh (+5,84 %)	▲ +0,88 kWh (+779,57 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

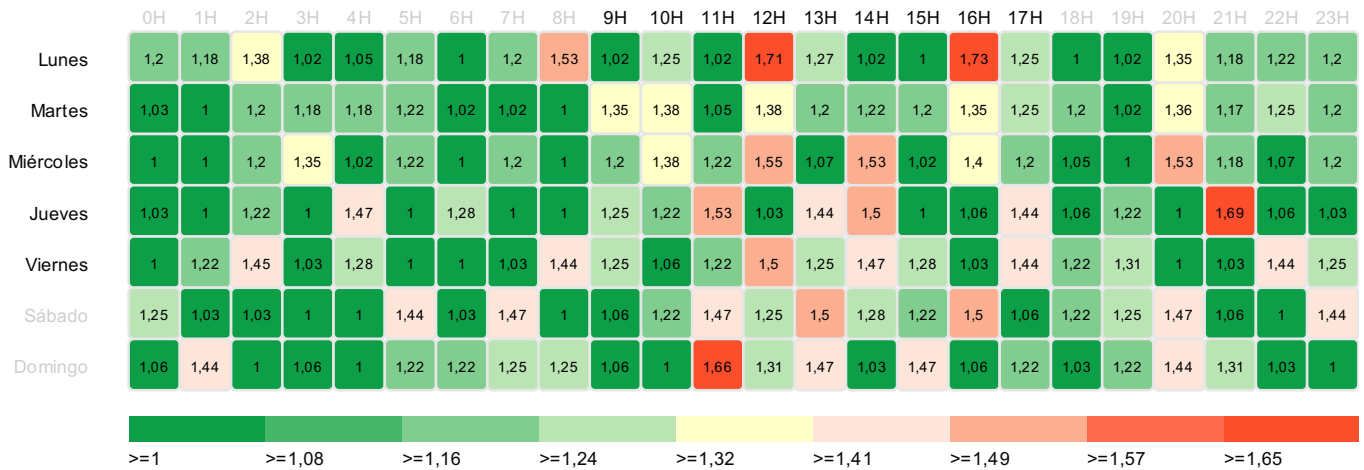

Cuadro Seguridad (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

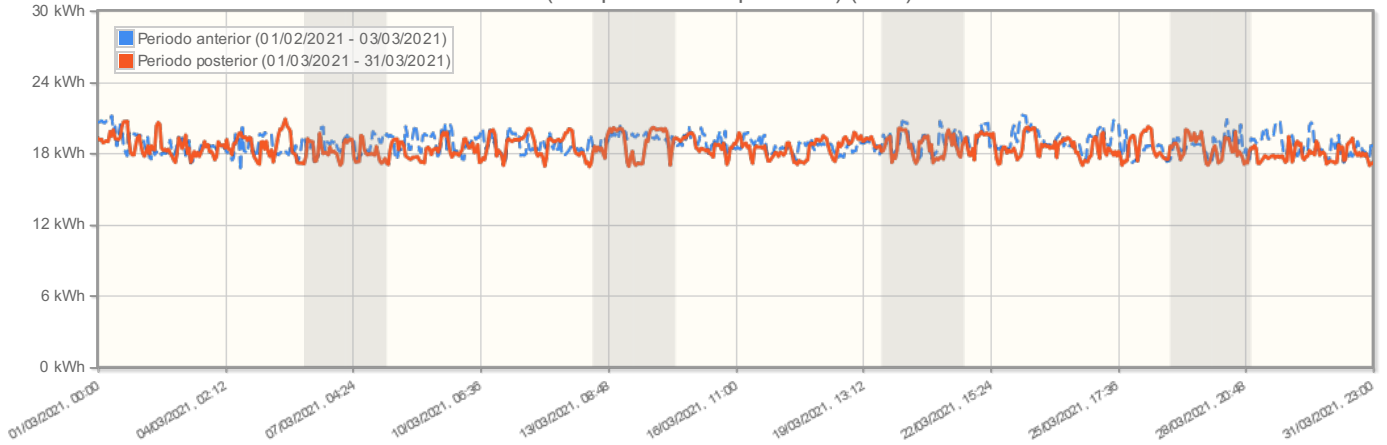

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -267,56 kWh (-1,91 %)	▼ -0,34 kWh (-1,58 %)	▲ +0,38 kWh (+2,31 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	18,68	18,67	18,78	18,65	18,49	18,67	18,49	18,98	19,08	19,23	19,03	18,78	18,56	18,6	18,66	18,66	18,79	18,85	18,32	17,82	17,52	17,55	18,28	18,76
Martes	18,53	18,36	18,37	18,34	18,47	18,5	17,8	17,93	18,38	18,45	19,08	19,44	19,36	18,9	18,91	18,78	18,61	18,72	18,35	18,09	17,68	17,97	18,32	18,57
Miércoles	18,39	18,29	18,43	18,7	18,35	18,56	17,41	17,74	18,24	18,21	18,54	18,64	18,73	18,77	18,82	18,56	18,28	18,31	18,24	18,02	17,47	17,35	18	17,94
Jueves	18,14	18,2	18,19	18,67	18,6	18,58	18,52	18,66	19,19	19,39	19,29	19,25	19,25	19,1	19,03	18,62	18,66	18,44	18,12	17,75	17,24	17,4	17,92	18,66
Viernes	18,94	18,89	19,21	19,05	18,66	18,39	18,47	18,99	19,54	19,75	19,84	19,9	20,04	19,65	19	18,87	18,7	18,36	18,41	18,19	17,68	17,65	17,55	17,66
Sábado	18,01	18,28	18,74	18,94	18,84	18,78	17,54	17,67	18,19	19,45	19,73	19,43	19,35	19,32	19,4	19,3	19,05	19,1	18,96	18,27	17,49	17,14	17,76	18,33
Domingo	18,37	18,46	18,56	18,65	18,17	17,72	17,53	17,86	18,13	19,05	19,11	18,92	18,61	18,58	18,97	19,49	18,87	18,67	19,1	18,58	17,98	17,38	17,62	18,46

>=17,14
>=17,46
>=17,78
>=18,11
>=18,43
>=18,75
>=19,07
>=19,4
>=19,72


CV1 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

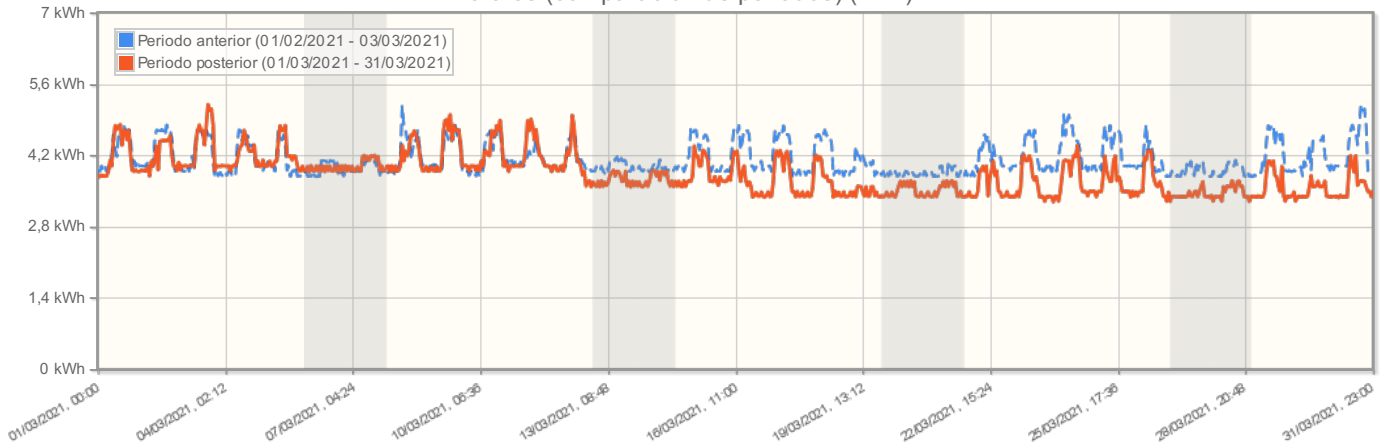


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -214,89 kWh (-7 %)	◆ 0 kWh (0 %)	▼ -0,49 kWh (-12,95 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

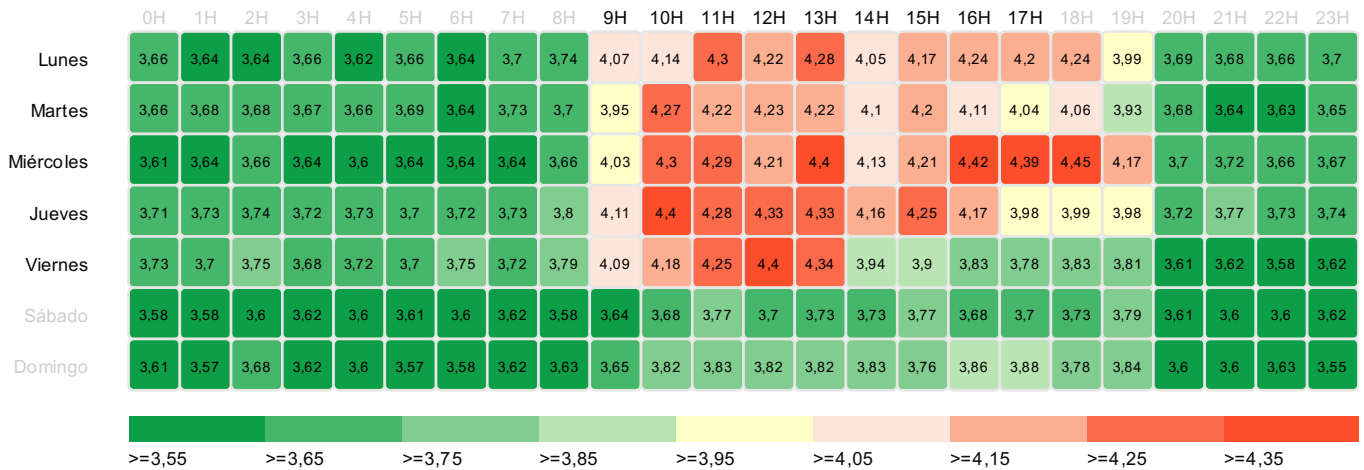


CV2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

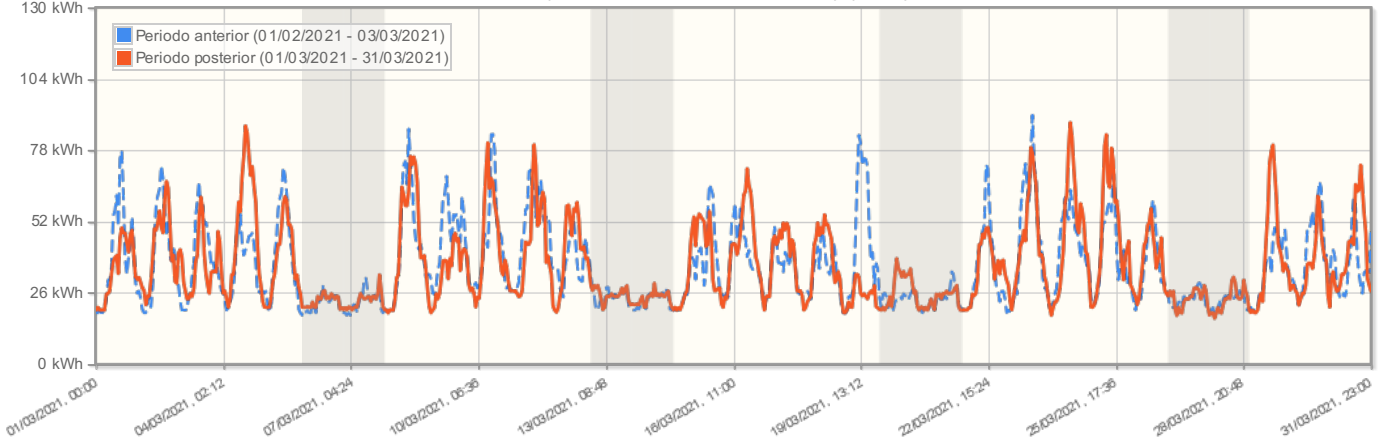


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +91,61 kWh (+0,35 %)	▼ -2,73 kWh (-3,01 %)	▼ -1,12 kWh (-6,18 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

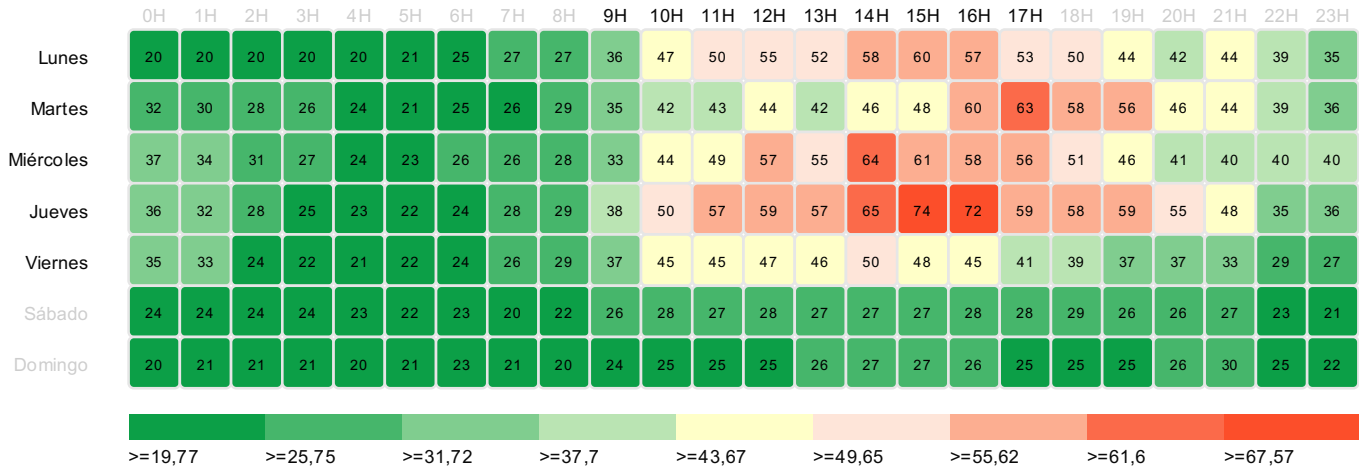


CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

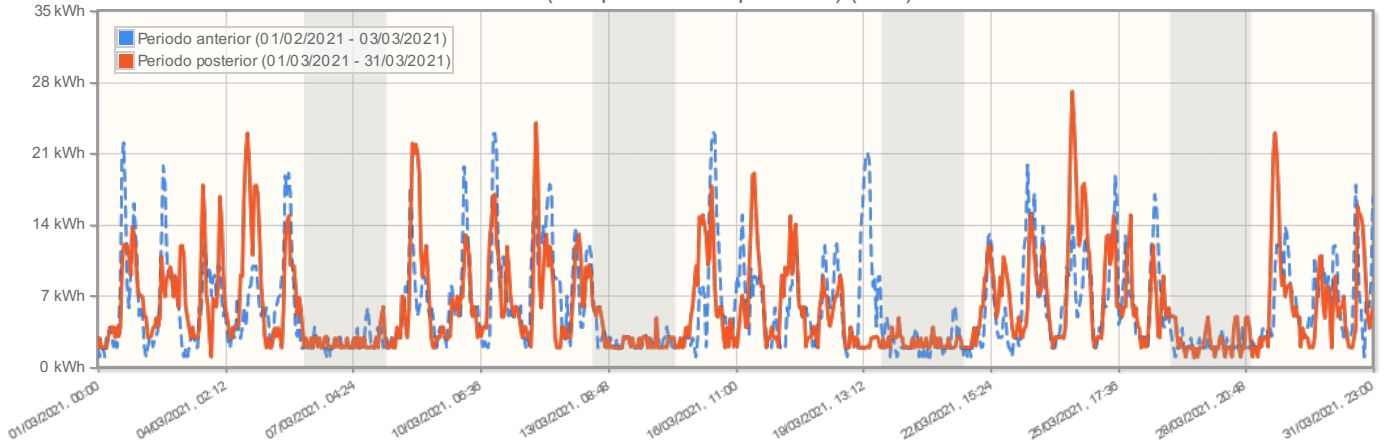


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +62,18 kWh (+1,44 %)	▲ +4 kWh (+17,33 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

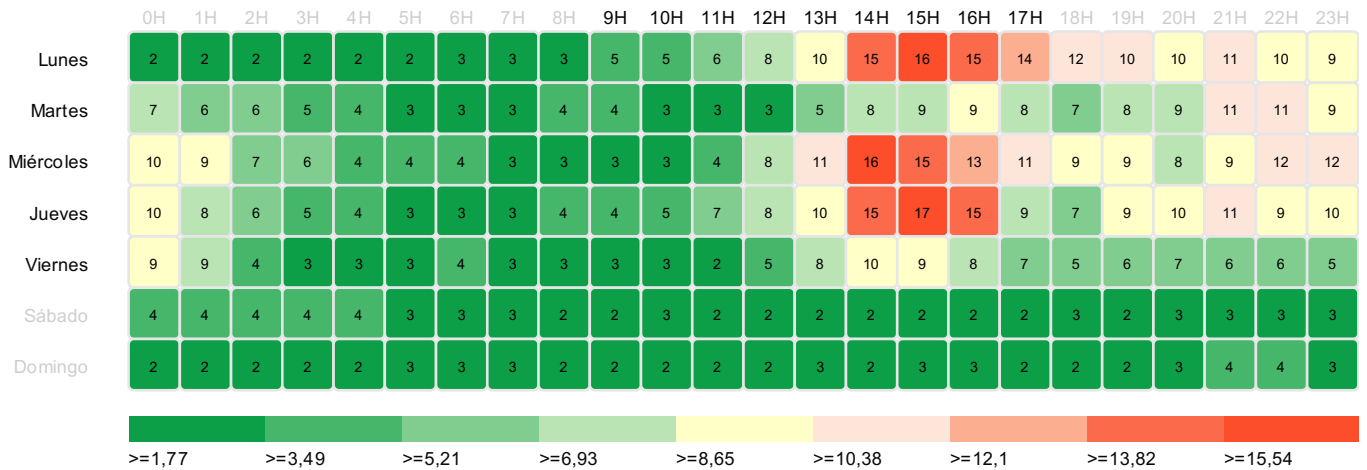


CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

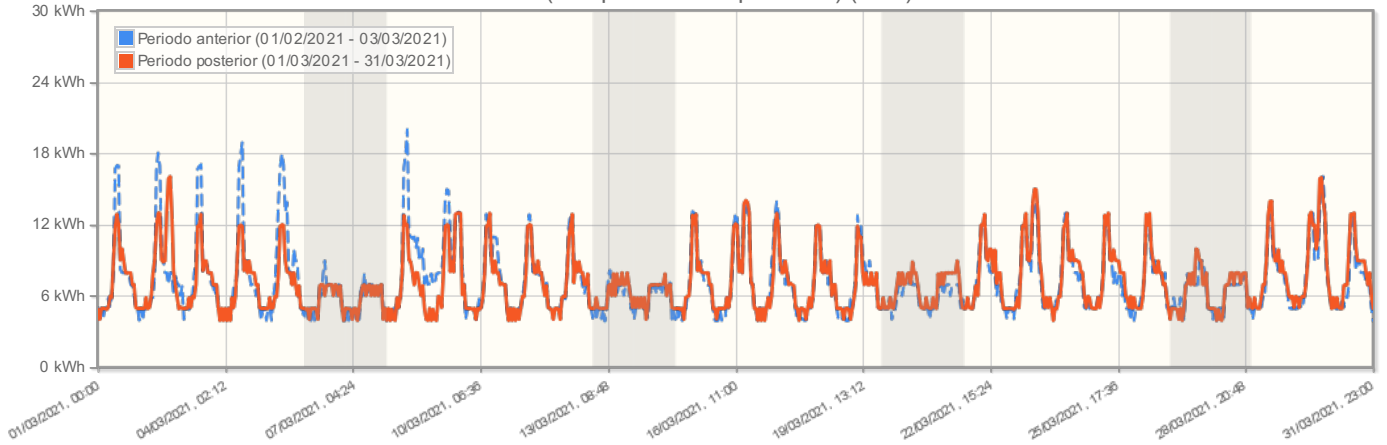


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -28 kWh (-0,52 %)	▼ -3,95 kWh (-19,74 %)	▲ +0,06 kWh (+1,58 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

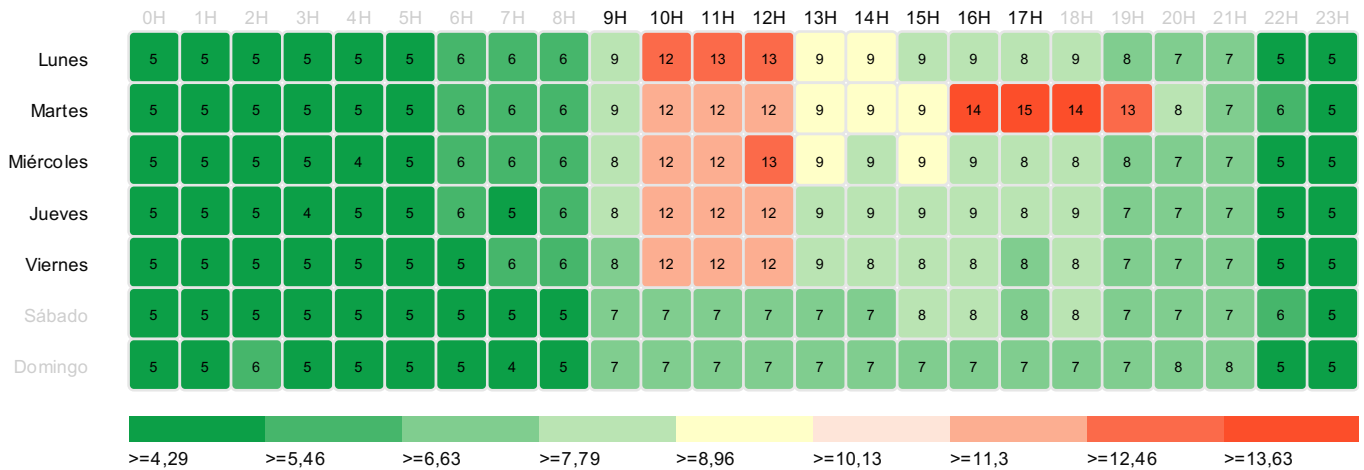


CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

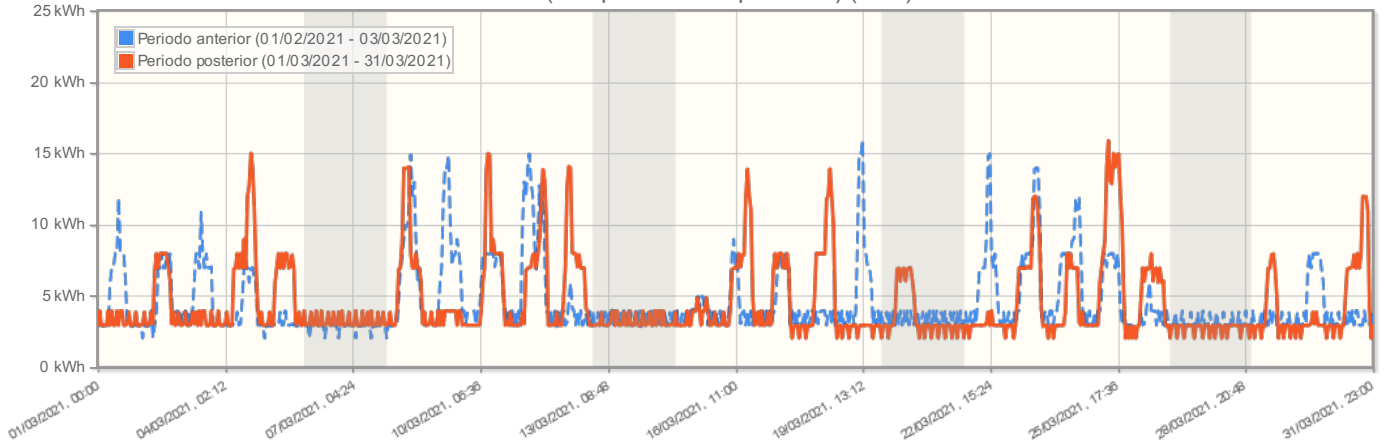


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +15 kWh (+0,44 %)	▼ -0,05 kWh (-0,31 %)	▲ +0 kWh (+0,01 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

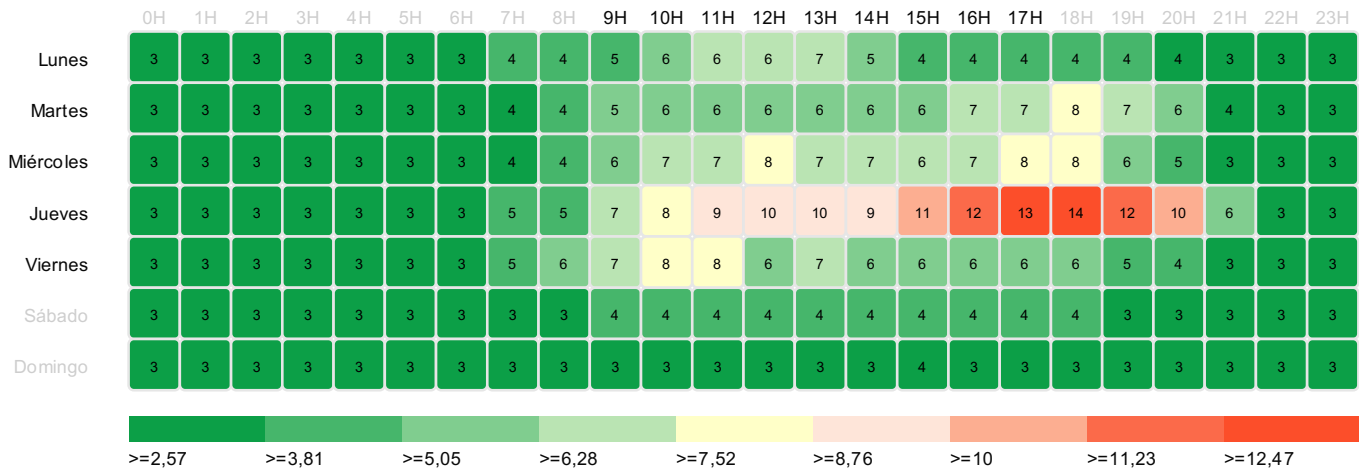


CV2 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

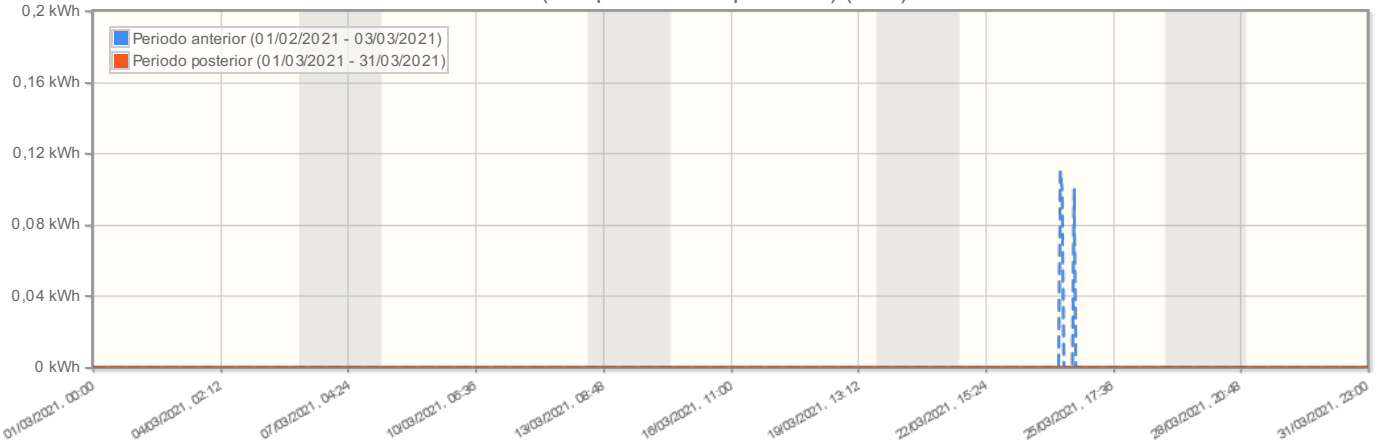

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -0,31 kWh (-100 %)	▼ -0,11 kWh (-100 %)	◆ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

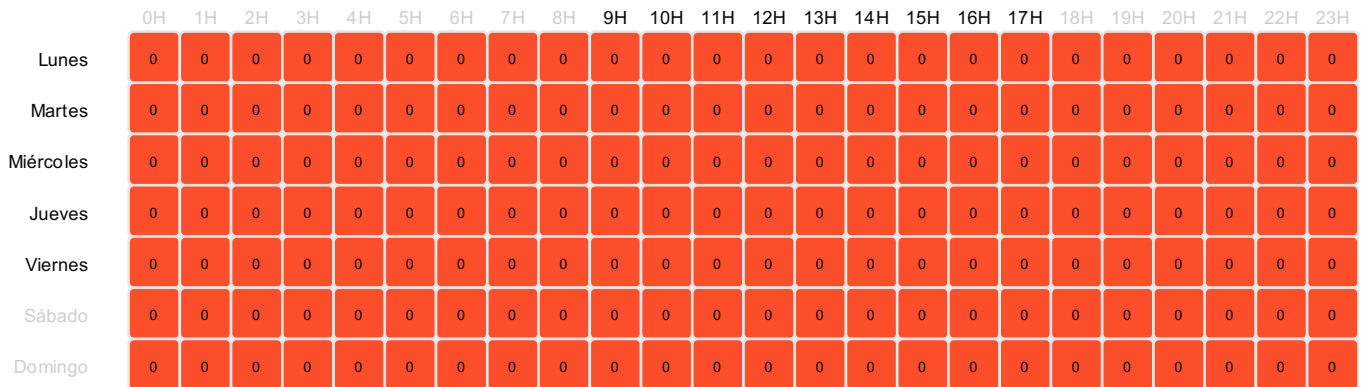

>=0


CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

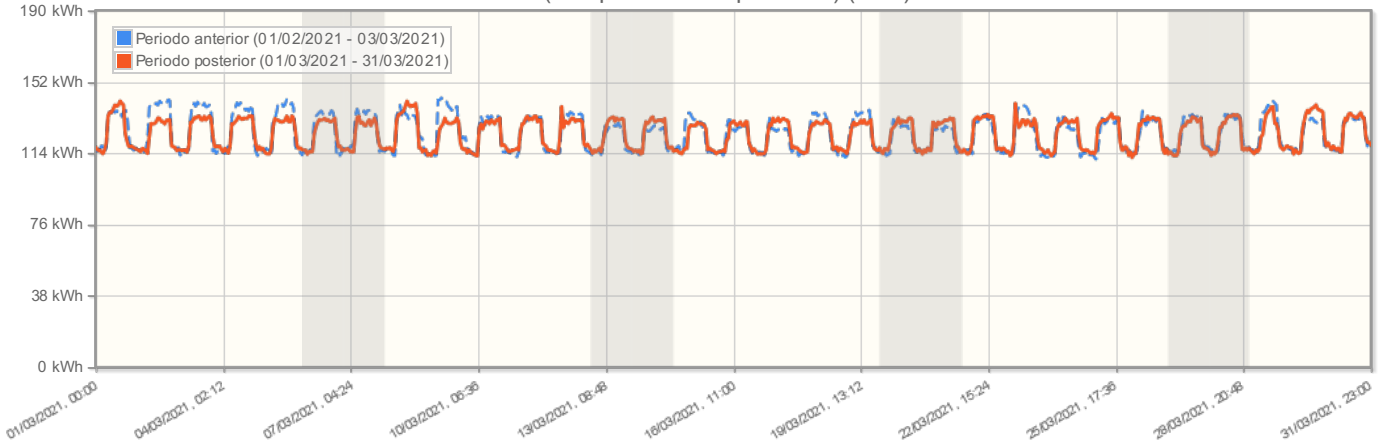


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -424,08 kWh (-0,46 %)	▼ -1,77 kWh (-1,23 %)	▲ +0,87 kWh (+0,78 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

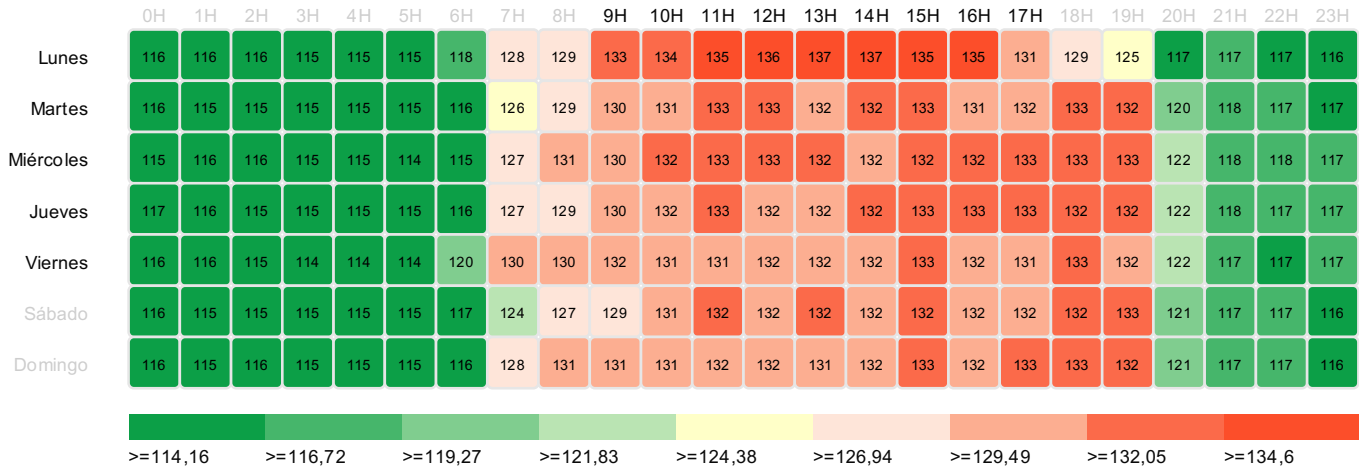


CV4 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

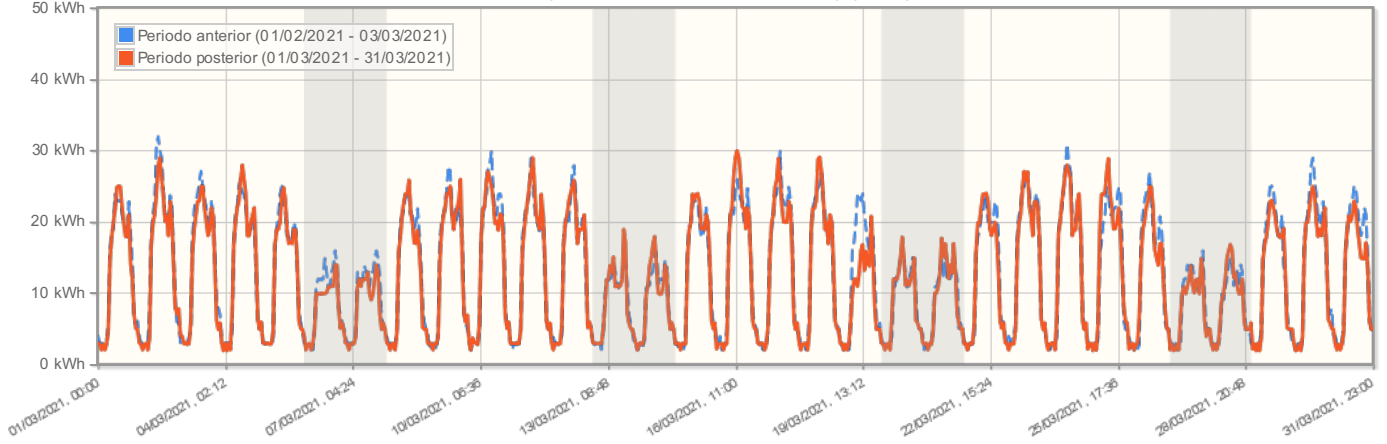


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -345,88 kWh (-3,65 %)	▼ -1,98 kWh (-6,19 %)	▼ -0 kWh (-0,24 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

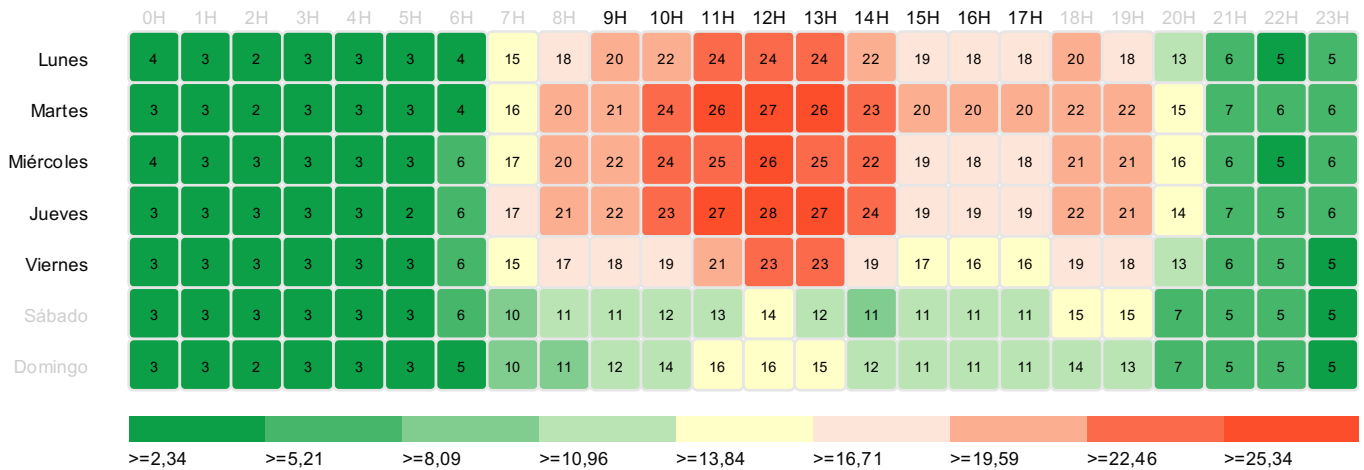


CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

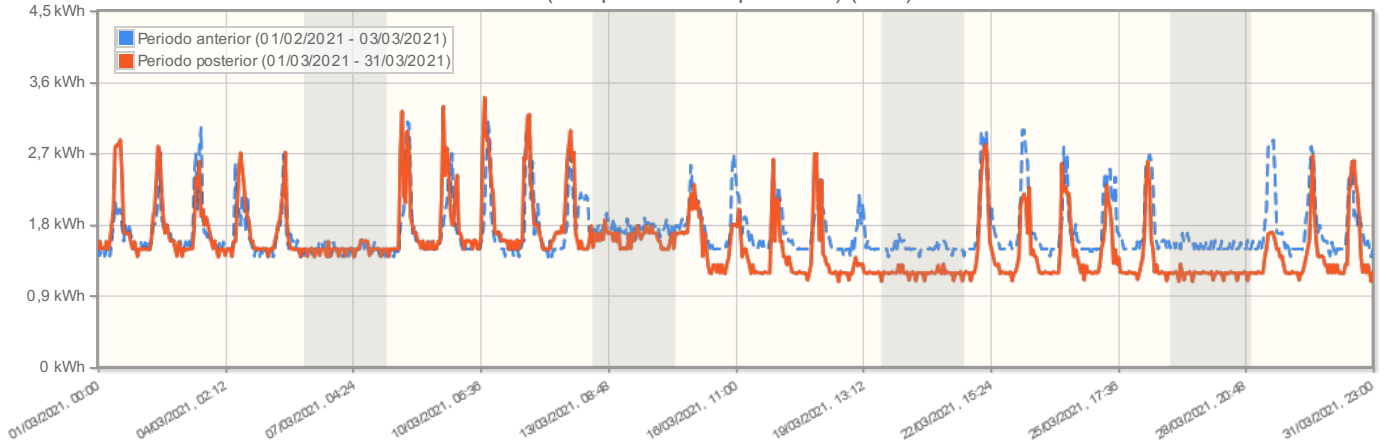


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -116,39 kWh (-9,14 %)	▲ +0,31 kWh (+9,95 %)	▼ -0,31 kWh (-22,13 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

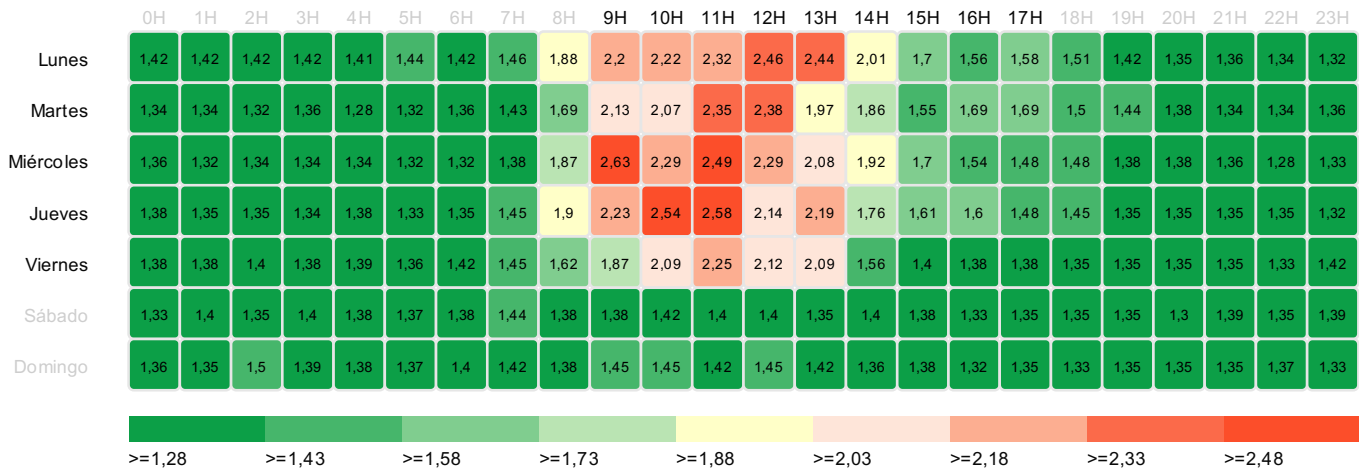


CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

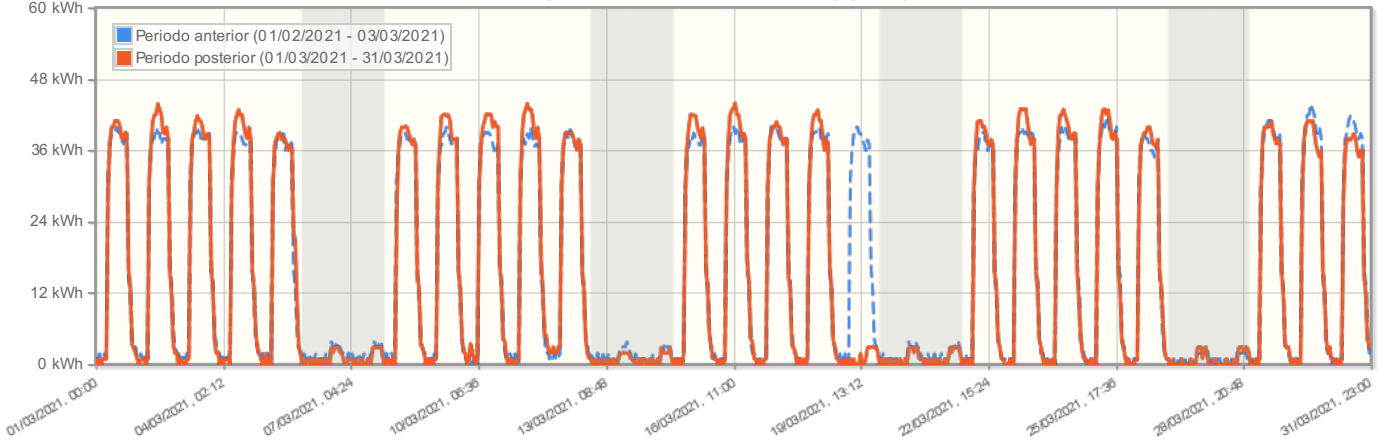


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -349,11 kWh (-2,98 %)	▲ +0,11 kWh (+0,26 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

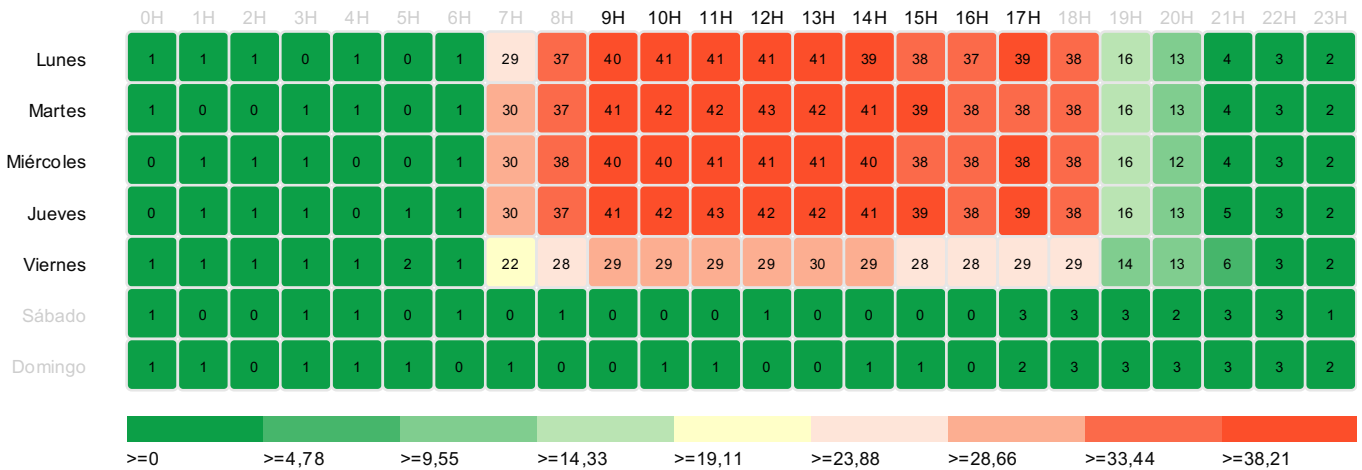


CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

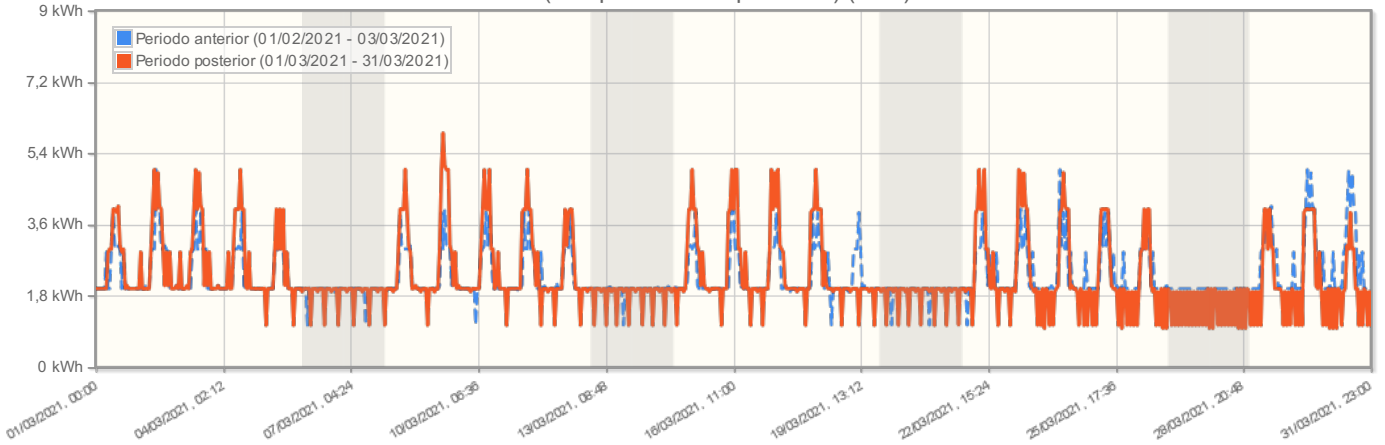


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -8 kWh (-0,47 %)	▲ +0,92 kWh (+18,4 %)	▼ -0,08 kWh (-7,22 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

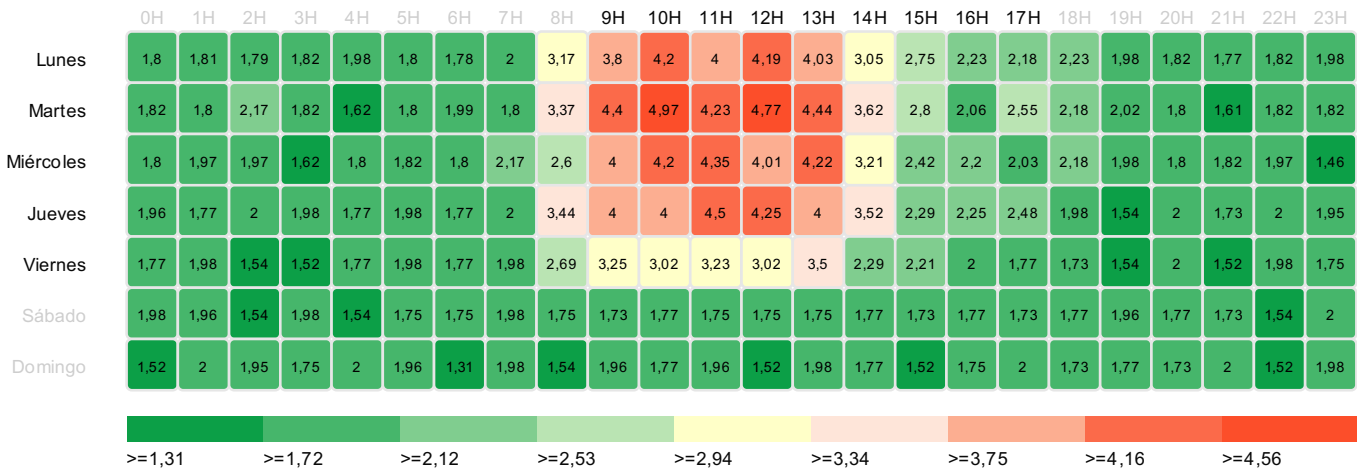


CV6 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

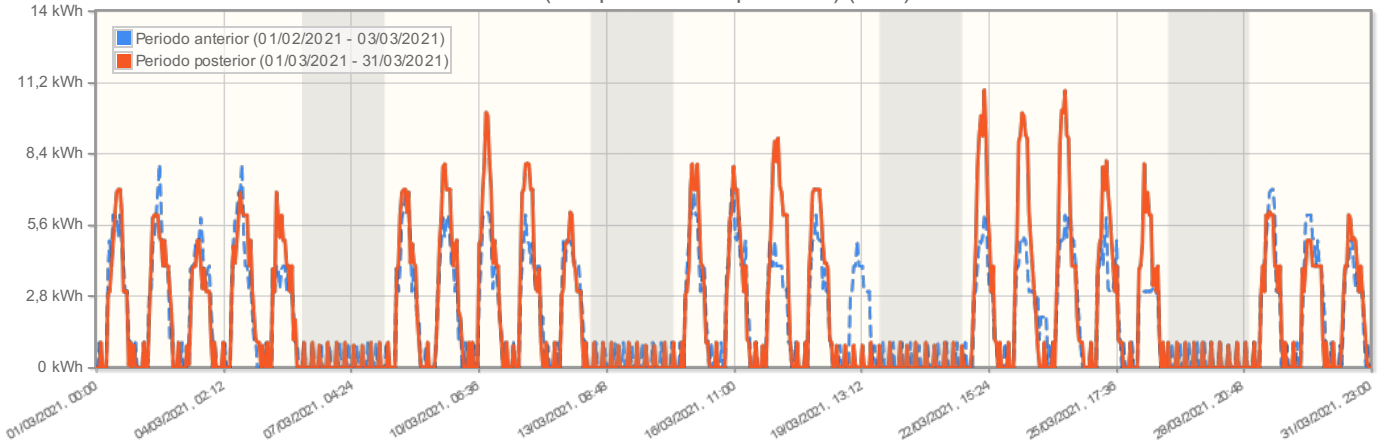


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +201 kWh (+14,81 %)	▲ +2,9 kWh (+36,25 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

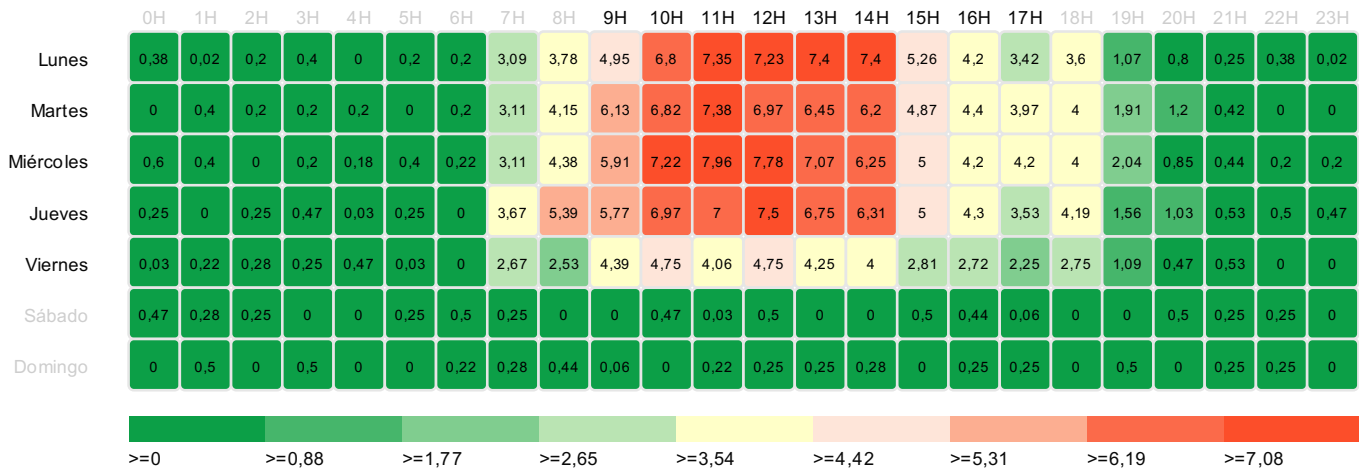


CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

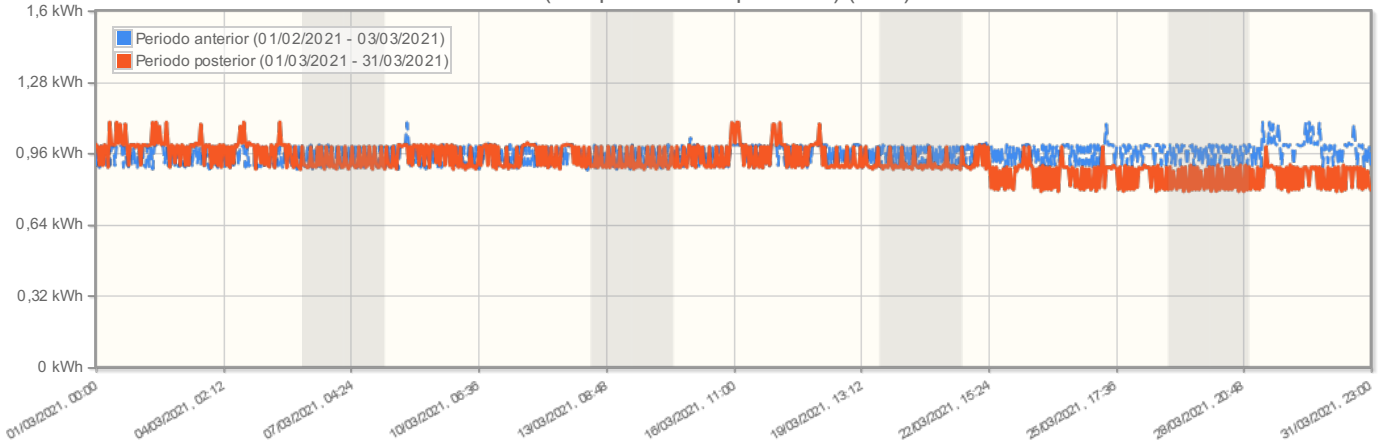


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -27,31 kWh (-3,83 %)	▲ +0 kWh (+0,05 %)	▼ -0,1 kWh (-10,89 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

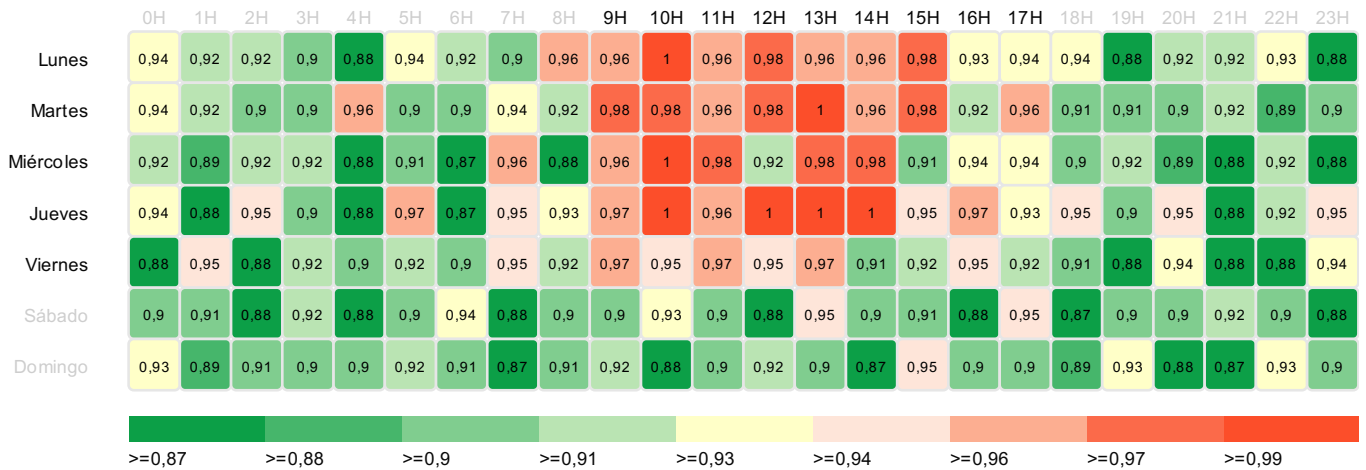


Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

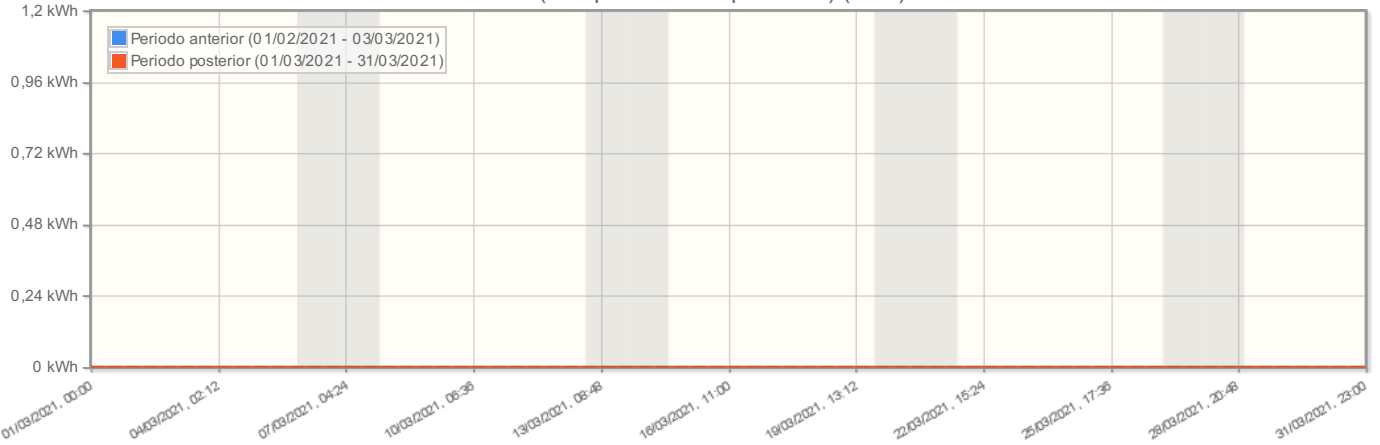

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

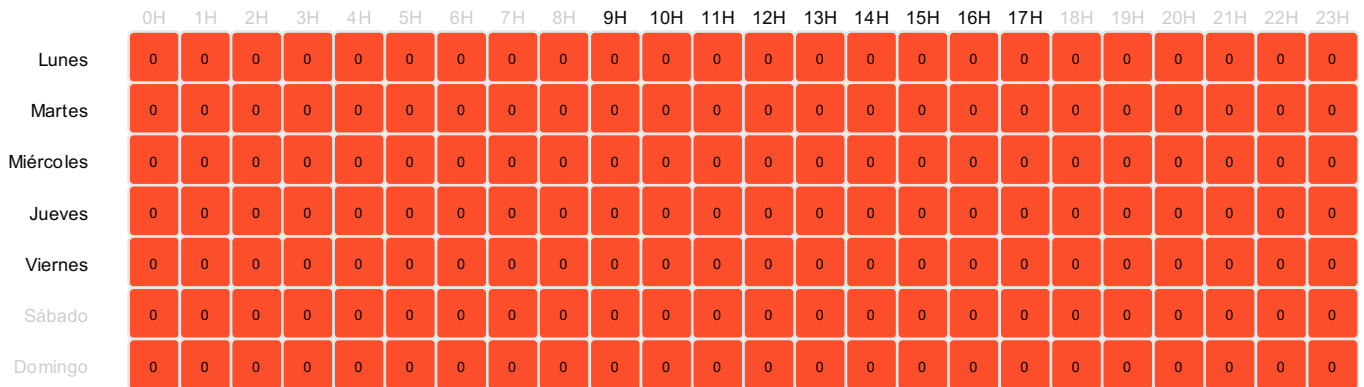

>=0


Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

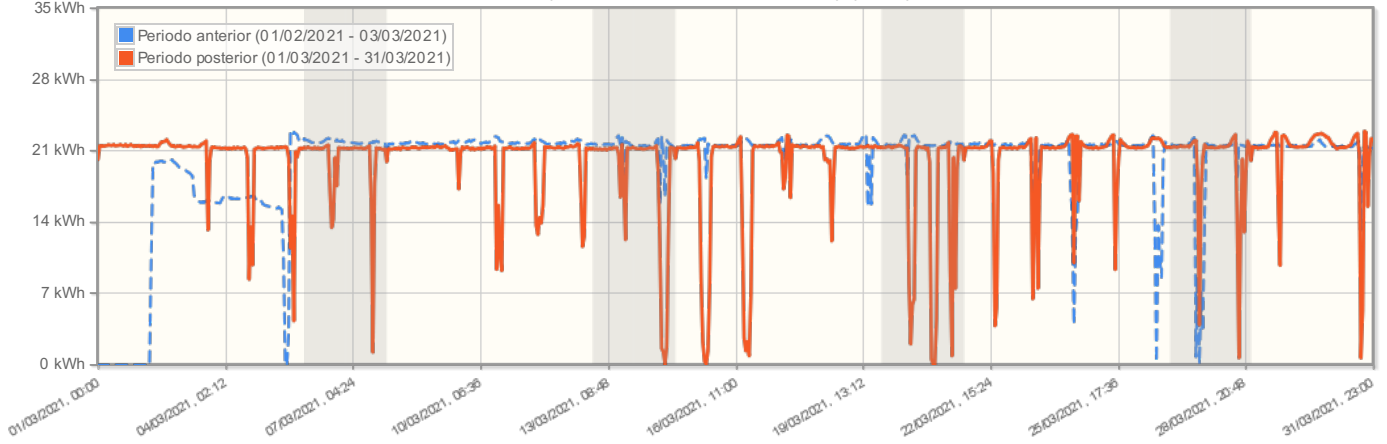


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +124,36 kWh (+0,84 %)	▲ +0,03 kWh (+0,15 %)	▲ +0,09 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

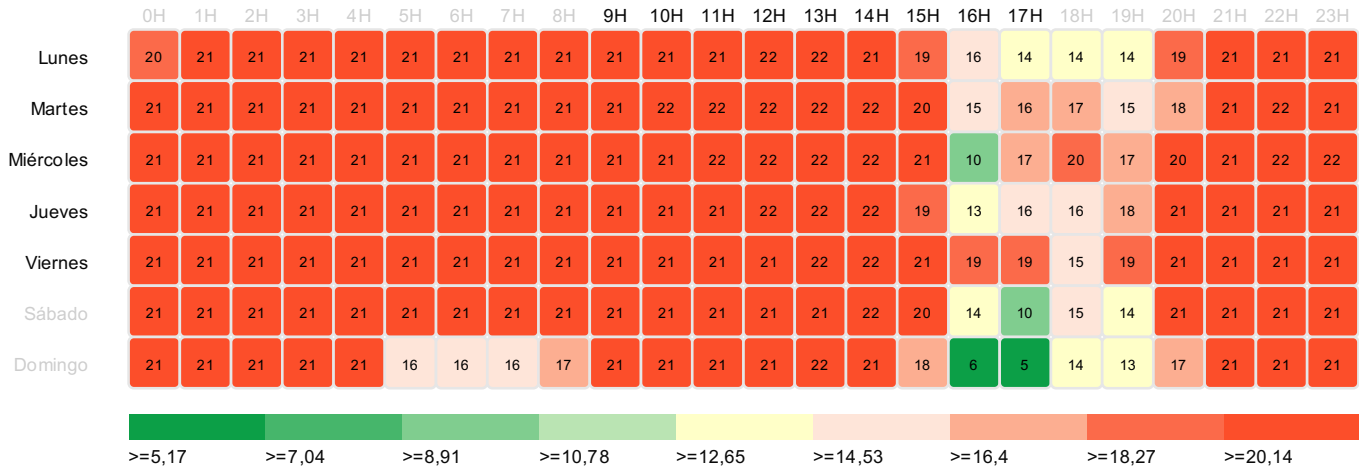


Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

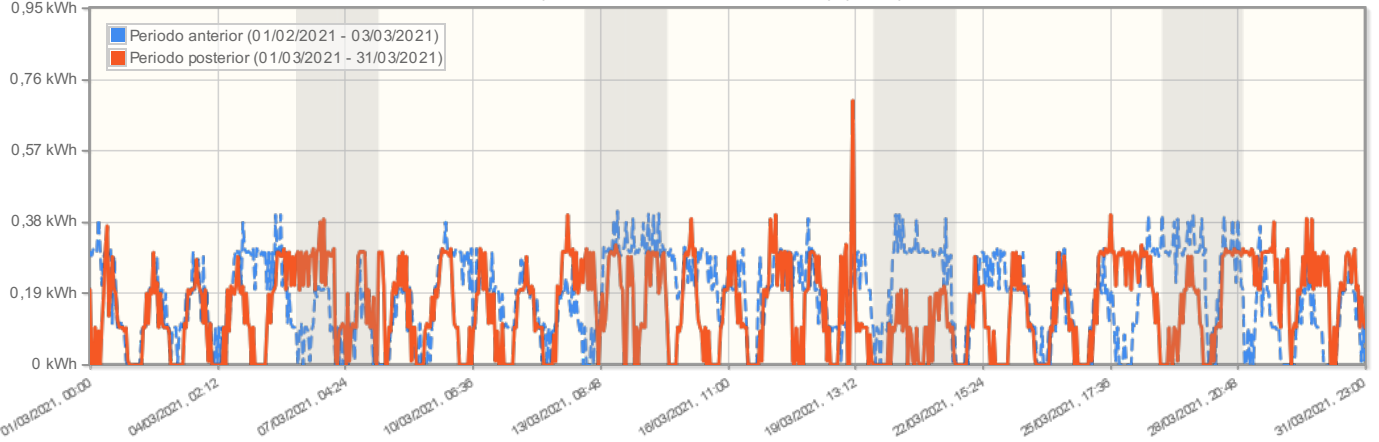


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -22,61 kWh (-16,54 %)	▲ +0,29 kWh (+71,84 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

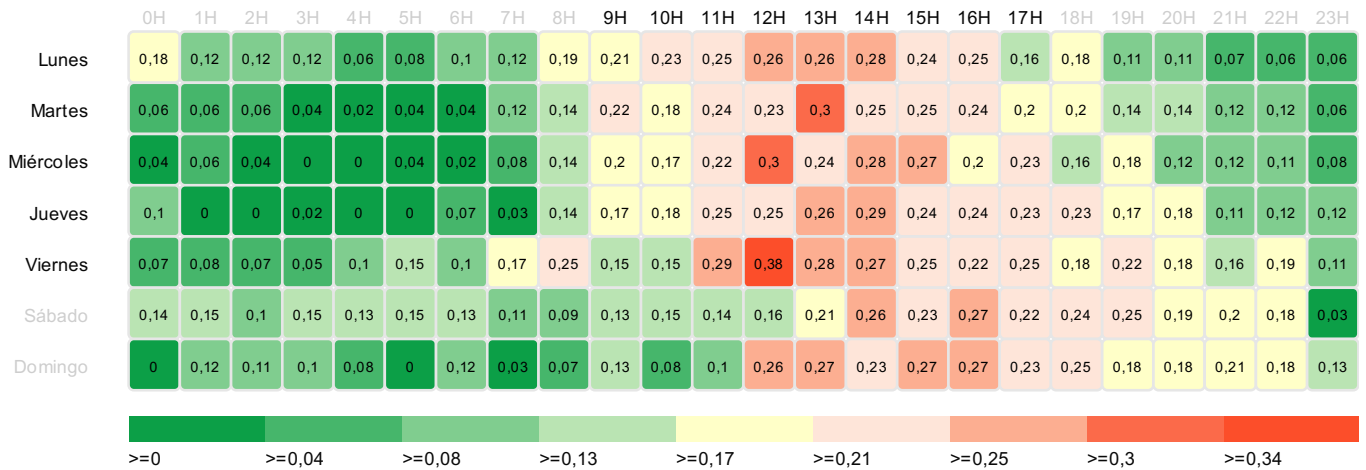

SAI 3 (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

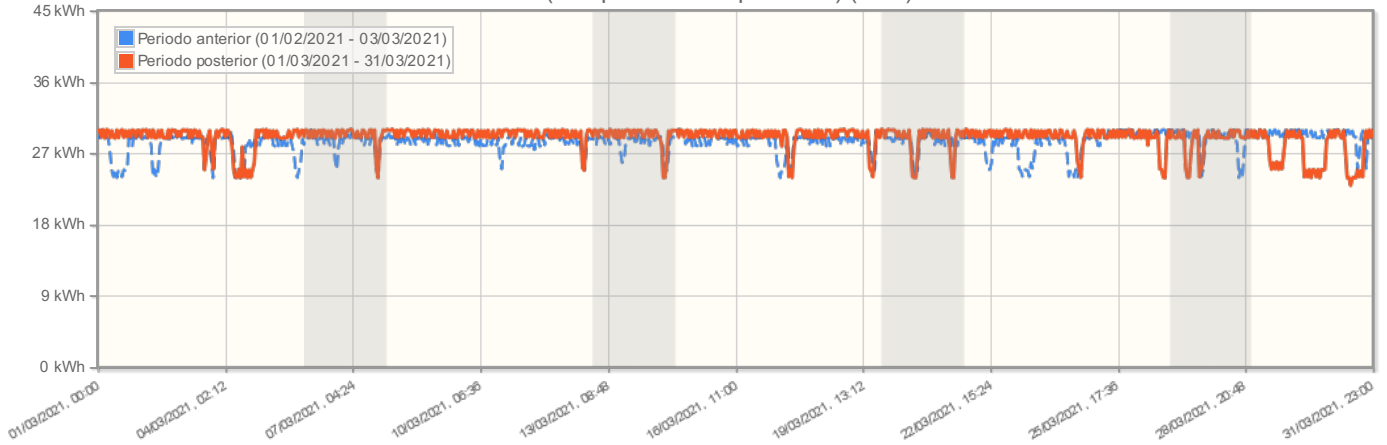

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +336,02 kWh (+1,58 %)	▲ +0,01 kWh (+0,03 %)	▼ -0,95 kWh (-3,98 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	29,79	29,83	29,61	29,64	29,56	29,64	29,77	29,41	29,6	29,55	29,07	28,83	28,78	28,79	28,96	28,83	28,61	28,8	28,78	29	29,43	29,77	29,42	29,73
Martes	29,66	29,58	29,45	29,57	29,61	29,42	29,74	28,08	28,93	28,08	28,39	28,73	28,44	28,42	28,03	28,76	28,02	28,58	28,61	28,78	29,36	29,78	29,44	29,72
Miércoles	29,3	29,77	29,8	29,4	29,39	29,41	29,59	28,85	28,6	28,56	28,03	28,39	28,38	28,08	27,36	27,79	28,57	28,43	27,45	26,81	27,18	29,12	29,25	29,89
Jueves	29,82	29,76	29,74	29,51	29,74	29,29	29,5	28,25	28,25	28,26	28,25	28,04	28,94	28,26	28,05	28,24	28,47	28,23	28,29	28,45	29,49	29,74	29,53	29,7
Viernes	30,01	29,29	30,03	29,21	29,52	29,27	29,97	29,53	29,69	29,32	29,46	28,78	29,46	29,23	29,25	29,29	29,49	28,29	26,3	25,96	27,5	28,26	29,68	29,7
Sábado	29,34	29,99	29,49	29,27	29,74	29,74	29,73	29,3	29,89	28,34	28,27	28,26	28,73	29,48	29,49	29,3	29,72	27,78	26,78	27,43	28,23	28,78	29,73	29,45
Domingo	29,58	29,47	29,98	29,73	29,74	29,51	29,02	29,7	29,34	29,26	29,48	29,23	29,75	29,46	29,32	29,75	28,53	26,99	25,55	26,94	29,41	29,28	29,77	29,69




Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

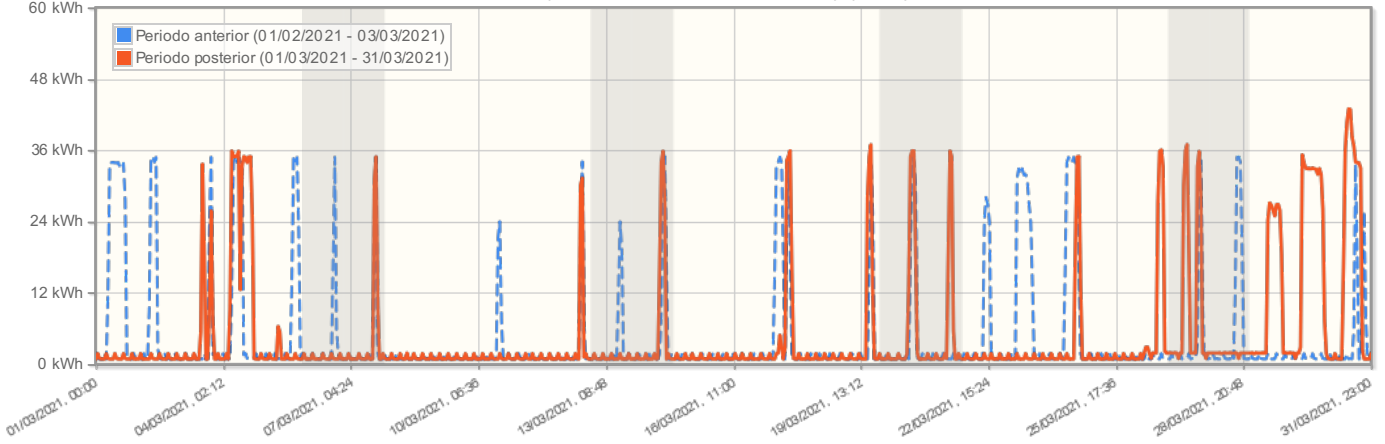


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +139 kWh (+4 %)	▲ +8,01 kWh (+22,85 %)	▲ +0 kWh (+0,35 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

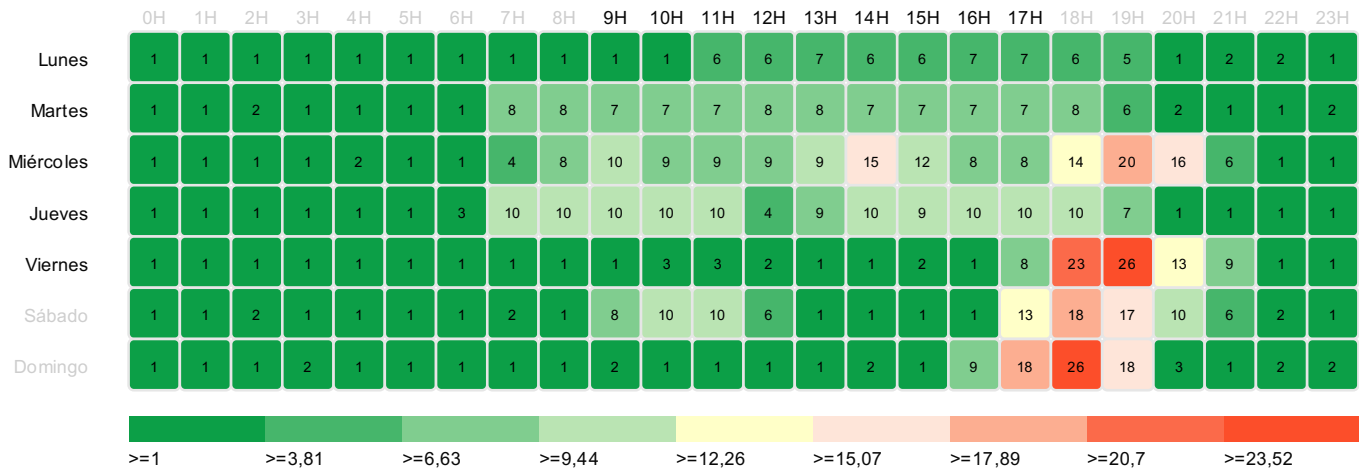

UPS2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

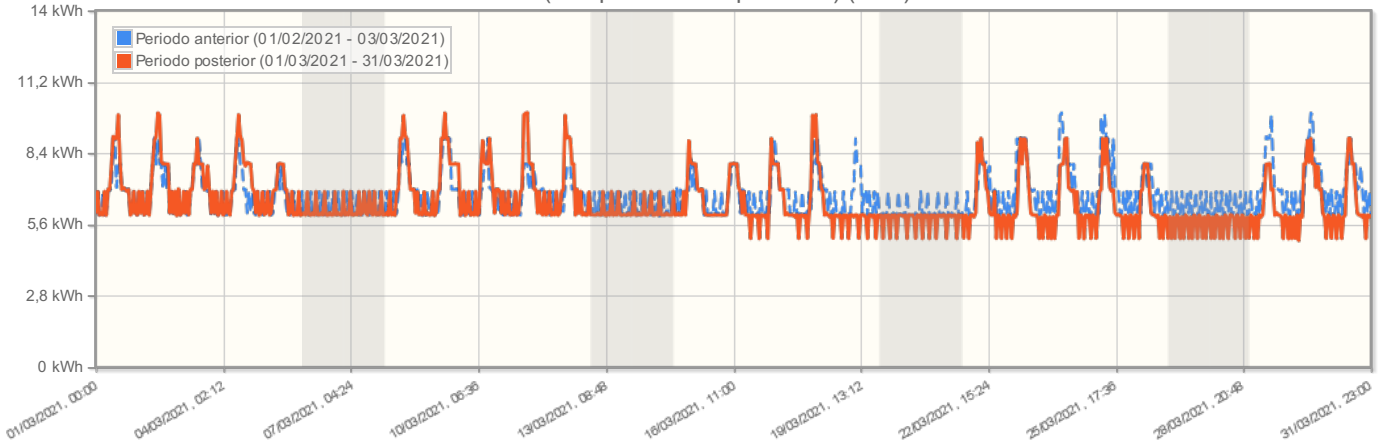

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -181 kWh (-3,6 %)	▲ +0 kWh (+0,03 %)	▼ -0,92 kWh (-15,51 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	6,02	6,02	5,99	6,02	5,8	6,02	6,18	6,35	6,62	8,33	8,45	8,78	8,42	8,38	7,45	6,77	6,65	6,6	6,22	6,55	5,63	6,03	6,15	5,82
Martes	5,99	6	5,81	6	6,17	5,63	6,2	6,15	7	8,18	8,77	8,63	9	8,77	7,85	7,4	7,21	7,18	7	6,43	6,15	5,48	6,35	5,79
Miércoles	6,03	6,17	5,63	6	5,83	6,32	5,63	6,02	6,77	8,37	8,21	8,4	8,2	8,4	7,41	6,82	6,62	6,78	6,42	6,38	5,83	6,2	6,16	5,8
Jueves	6,26	5,98	6,02	5,79	6,44	6	5,56	6,46	6,96	8,71	9,27	9,47	8,56	8,23	7,56	7,2	7,01	6,56	6,73	6,27	6,23	6	6	6,01
Viernes	6,22	5,99	5,8	6	6,21	6	5,79	6,23	6,73	7,46	7,75	7,77	7,52	7,24	6,77	6,25	6,24	5,79	6,46	5,77	6	5,77	6	6,2
Sábado	5,76	6	5,54	6,2	5,77	6	5,77	6	6,19	5,77	5,79	6	6	6,21	5,77	6	6	5,77	6	6,21	5,75	5,77	5,79	5,97
Domingo	6,22	5,77	6,03	5,96	6,02	5,77	5,98	6	5,98	5,77	6,02	6,23	5,98	6,02	6,02	5,98	6,02	6	6,19	5,77	6,04	5,75	6	5,95

>=5,48	>=5,92	>=6,37	>=6,81	>=7,25	>=7,7	>=8,14	>=8,58	>=9,03
--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------