


Palacio Cibeles

Ayuntamiento de Madrid

01/05/2021 - 31/05/2021

Análisis de consumo del Contador General de Electricidad

Valores (comparación de periodos) (kWh)

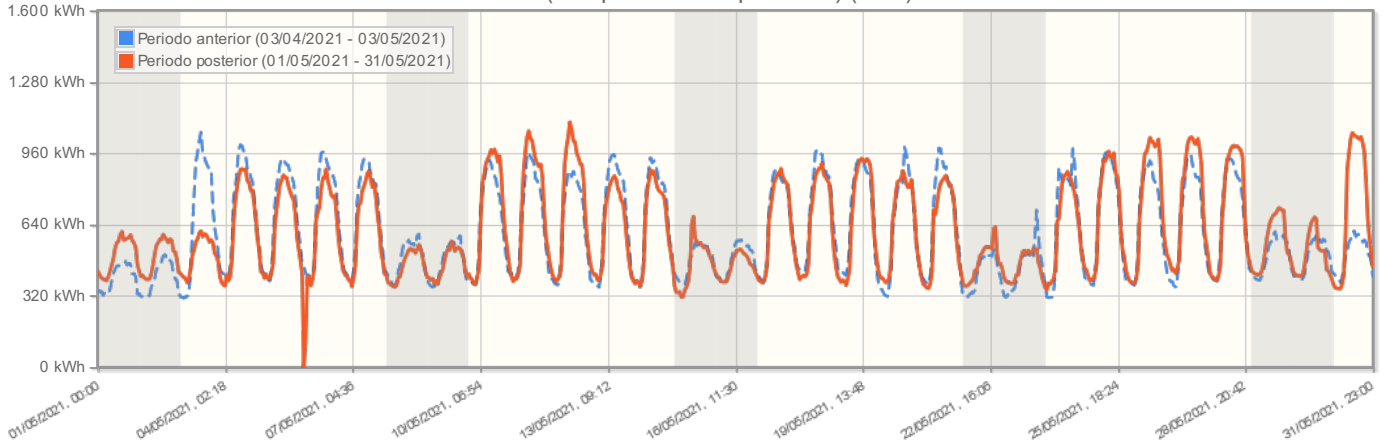

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.077 kWh (+1,14 %)	▲ +45 kWh (+4,26 %)	▼ -313 kWh (-100 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	399	384	386	379	379	400	445	618	726	786	837	861	869	871	870	862	848	823	811	736	632	558	507	455
Martes	422	398	389	408	399	418	469	689	790	857	919	939	940	943	932	897	892	853	850	790	654	555	504	443
Miércoles	421	398	399	390	387	408	454	671	781	866	923	956	965	961	952	928	916	903	900	827	658	567	507	454
Jueves	332	351	414	408	393	415	460	663	748	785	847	883	894	917	894	861	844	838	836	763	645	544	493	446
Viernes	409	394	390	383	371	397	450	678	744	796	852	866	885	889	888	867	853	854	821	764	645	544	490	446
Sábado	408	387	382	380	376	377	390	420	441	484	555	580	572	584	588	581	583	577	598	604	543	509	491	452
Domingo	424	407	402	398	390	393	392	419	447	490	528	550	566	563	578	544	531	533	535	531	484	472	440	410

>=331,75	>=402,08	>=472,42	>=542,75	>=613,08	>=683,42	>=753,75	>=824,08	>=894,42
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


Análisis del consumo del Contador de Gas #2

Valores (comparación de periodos) (kWh)

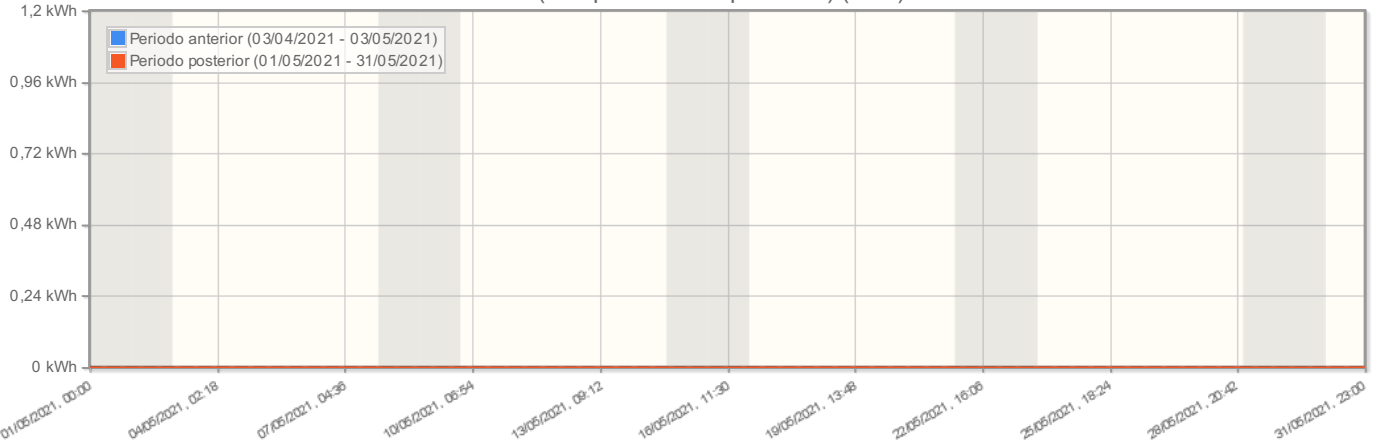

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

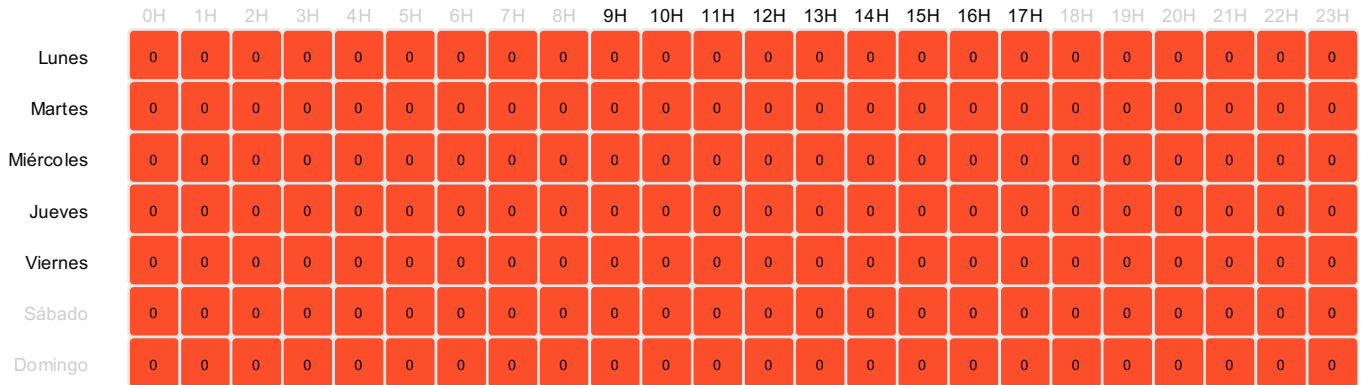

>=0


Análisis del consumo eléctrico del submetering
Pareto de consumo del submetering

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de las medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos transformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

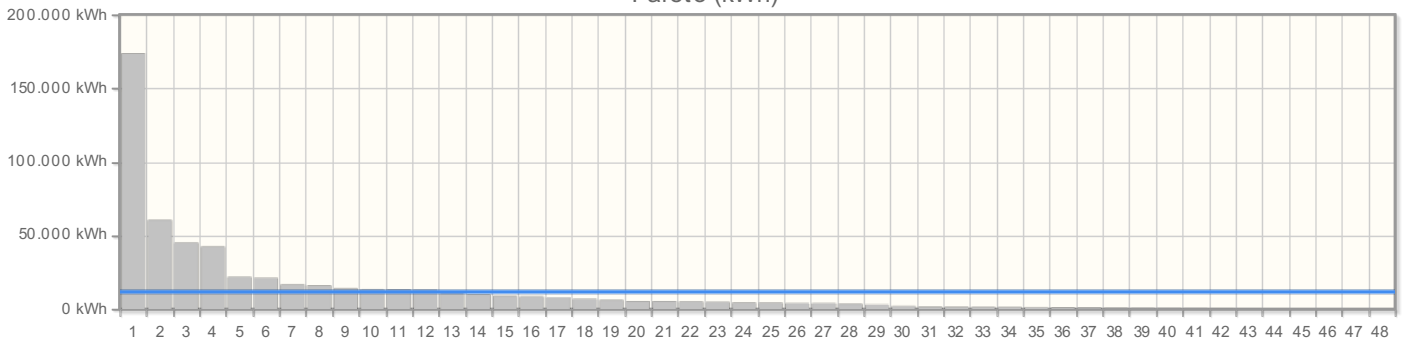


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	173.290,84 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	60.235,05 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	44.837,12 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	42.194,95 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	21.632,09 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	20.817,79 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	16.511,96 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	15.876,52 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	13.831,74 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	13.350,64 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	13.094,41 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	12.776,33 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	10.452,59 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	9.708,1 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.694 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.355 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7ª)	8.005 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	6.596,41 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	5.967 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (AI y Fz Patio)	5.250 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	5.248,27 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	4.941 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	4.688,08 kWh

24	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	4.147 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	4.035 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	3.744,86 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	3.741,7 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	3.265,91 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8ª)	2.813 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	1.920 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.314,8 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	1.238 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	1.153,5 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	1.098,6 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	938 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	774,2 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	600,23 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	314 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	224,87 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	179,8 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	151,5 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	62,81 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	19 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	1 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	0 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Consumo Resto	0 kWh
48	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	0 kWh
Sensores: 48		


Ascensores (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

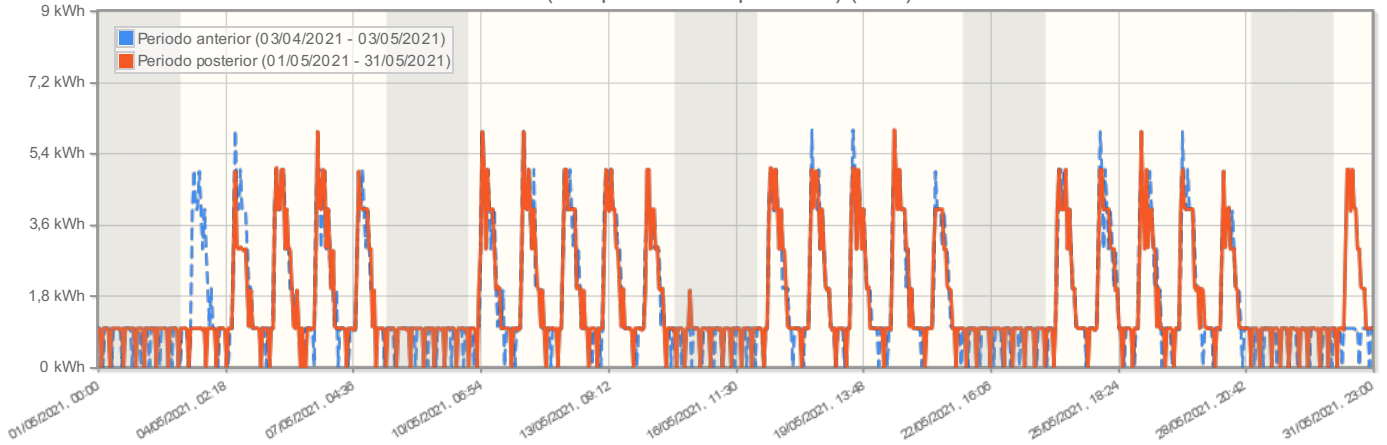


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -13 kWh (-1,04 %)	▼ -0 kWh (-0,02 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

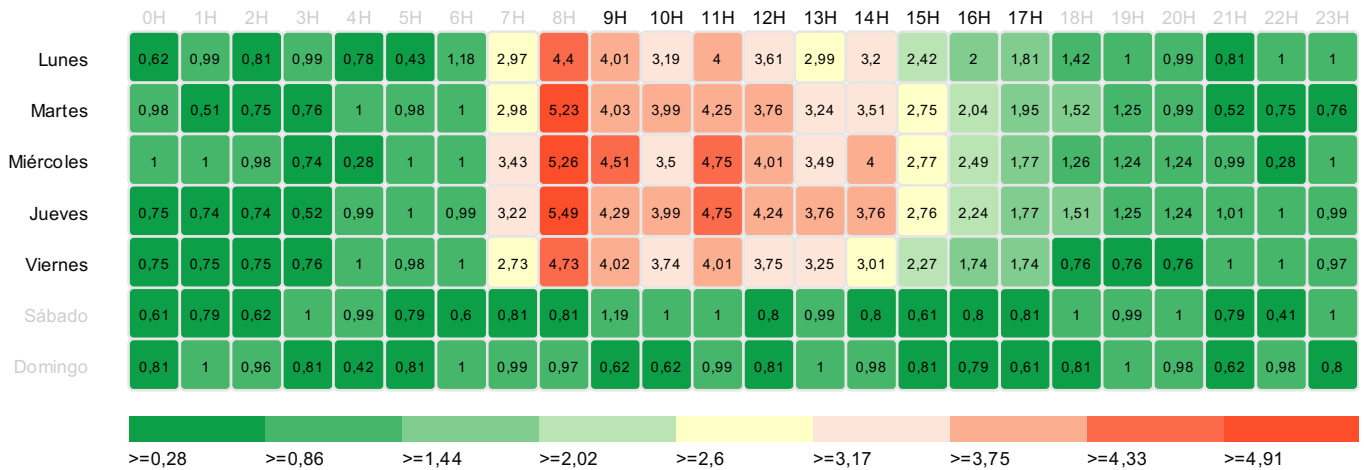


Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

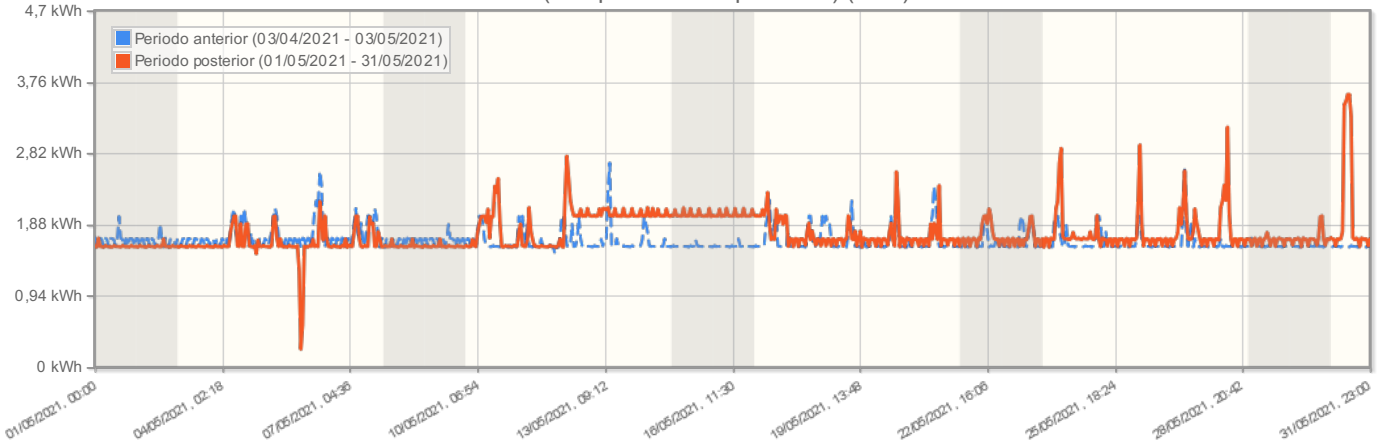


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +69,09 kWh (+5,55 %)	▲ +0,9 kWh (+33,37 %)	▼ -1,26 kWh (-83,48 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

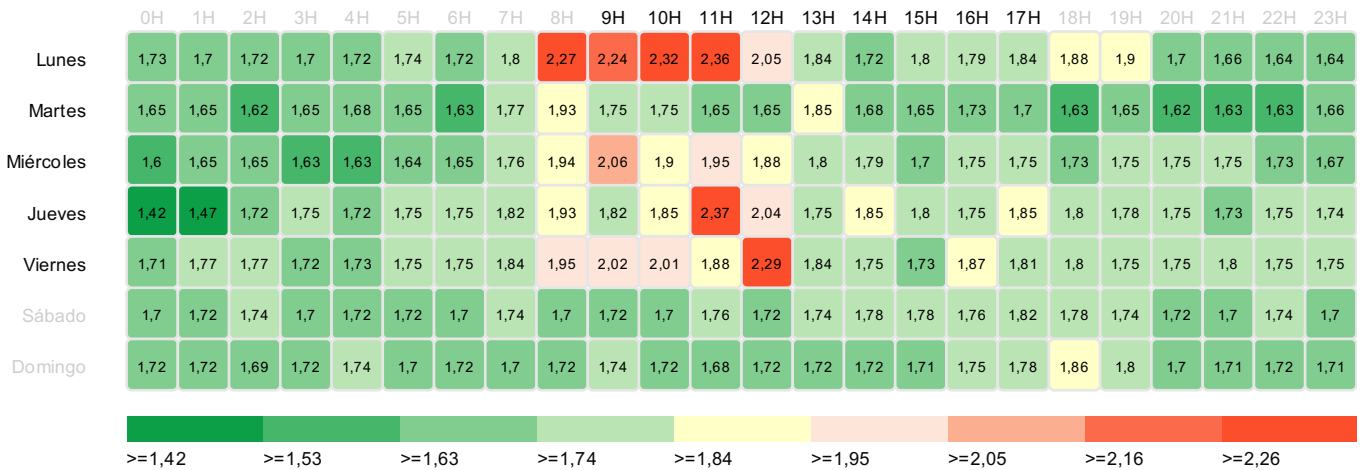


Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

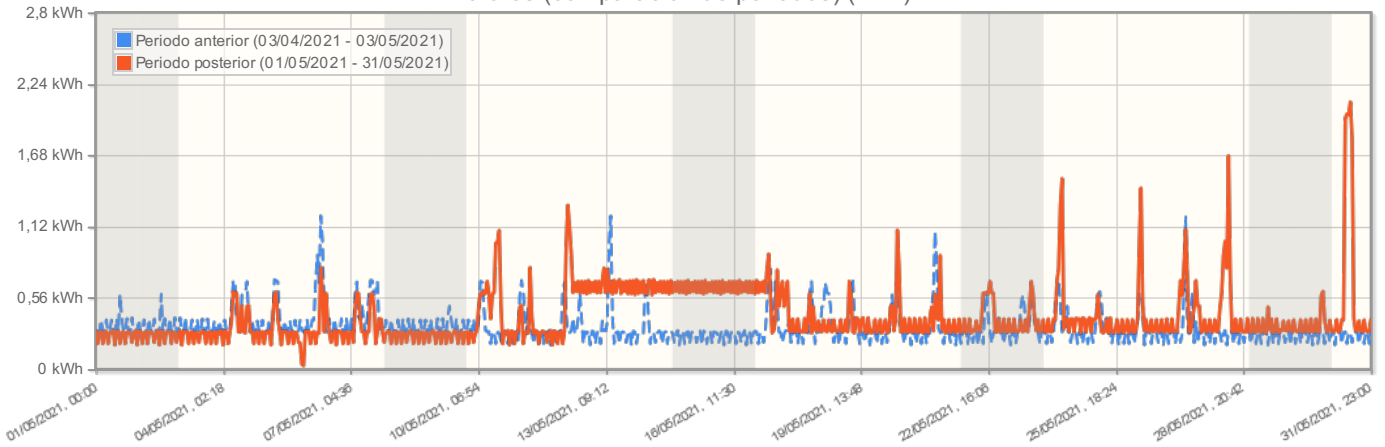


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +64,09 kWh (+25,65 %)	▲ +0,89 kWh (+73,65 %)	▼ -0,16 kWh (-82,36 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

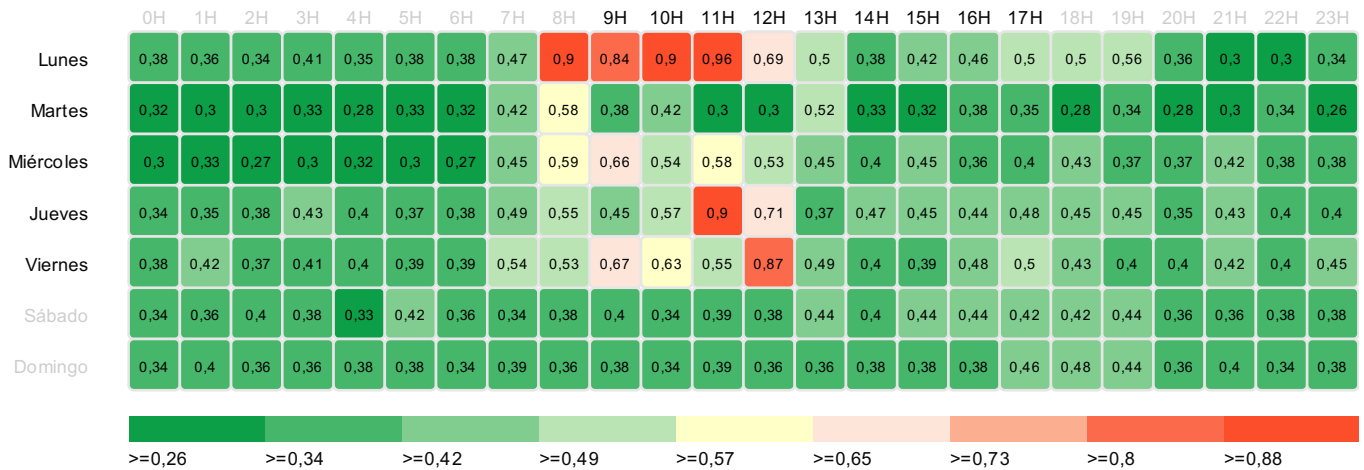


Bomba Calor (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

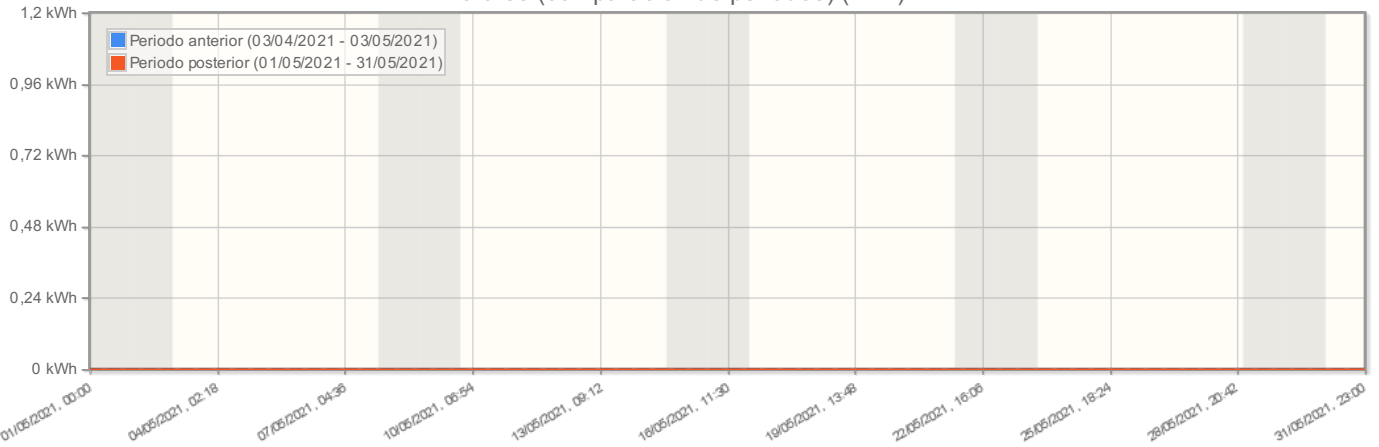

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

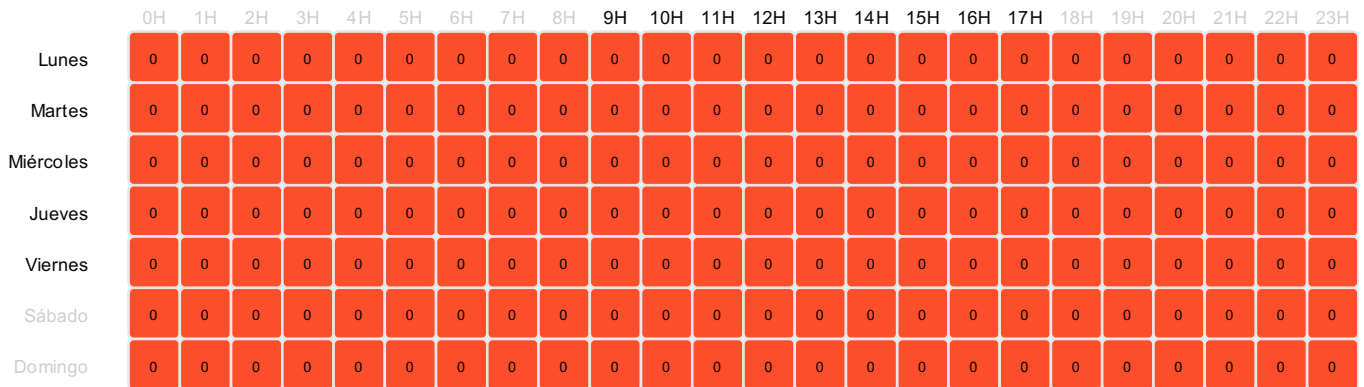

>=0


Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

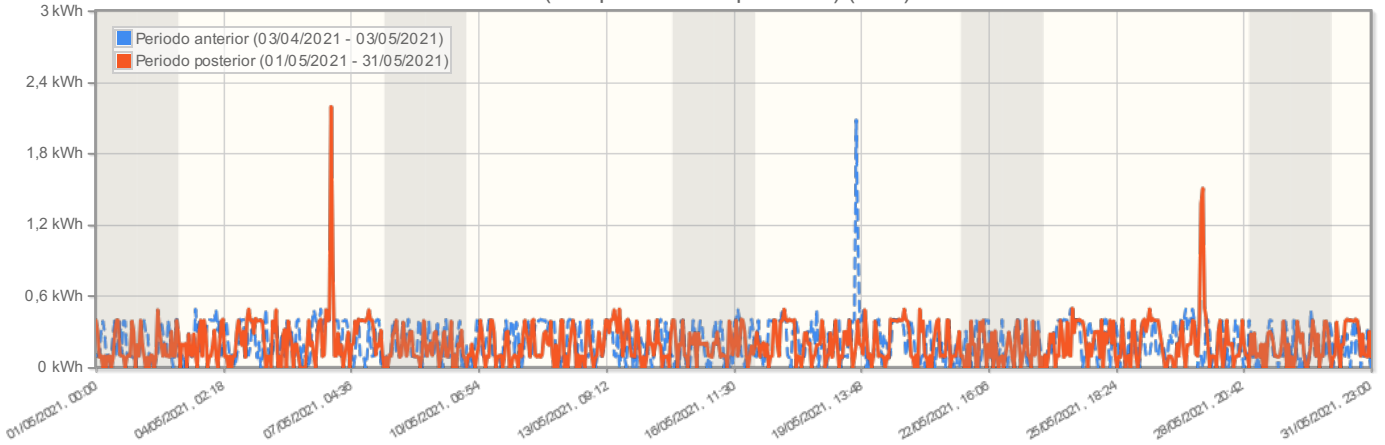


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -7,81 kWh (-4,9 %)	▲ +0,11 kWh (+5,39 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

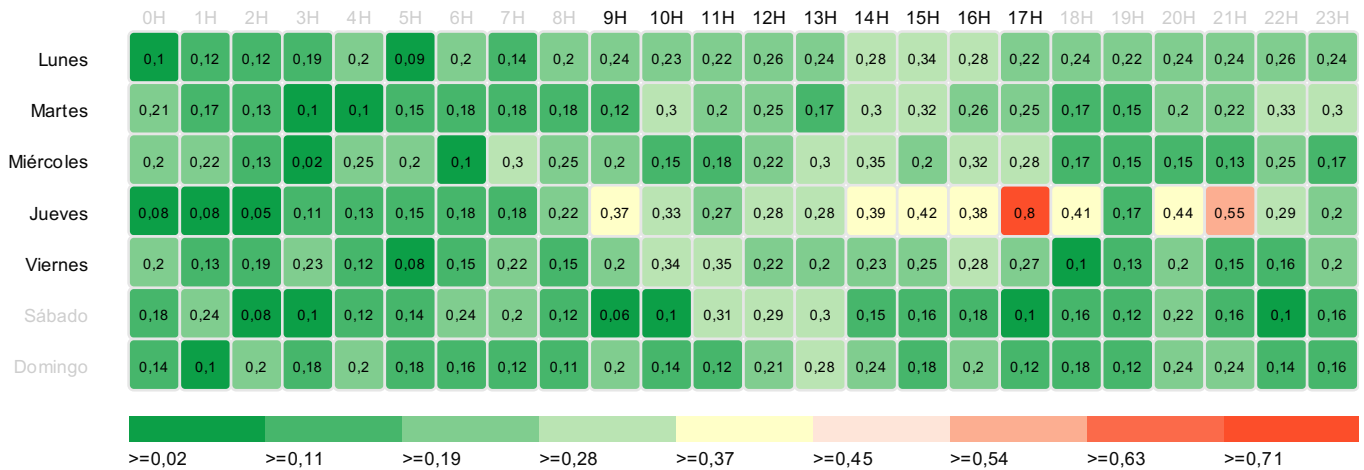


Consumo Resto (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

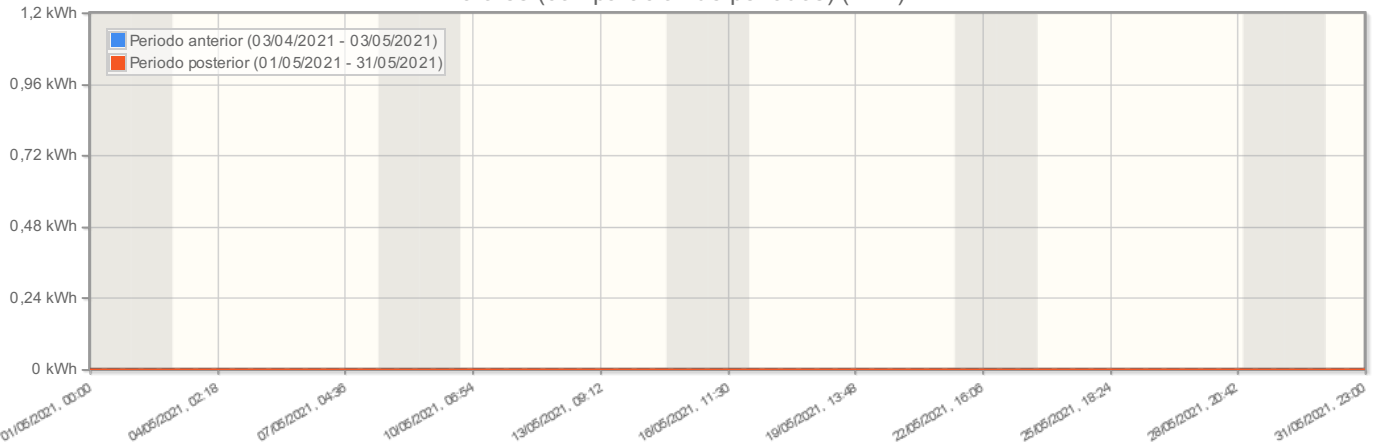

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

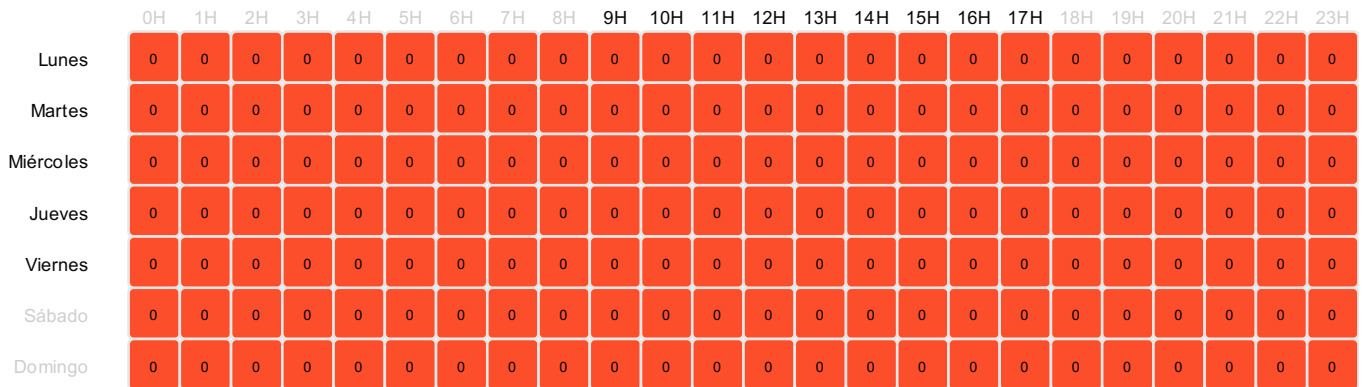


>=0

Este sensor es un cálculo donde a la suma de los dos transformadores del CGBT de la fase 1, se le resta todo el submetering de ese fase.

CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

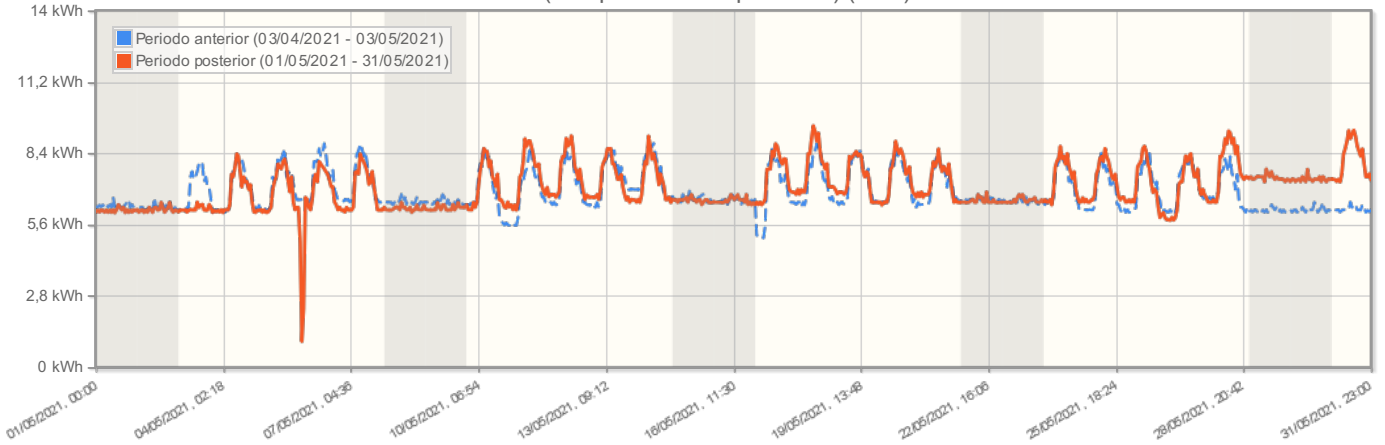

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +119,96 kWh (+2,34 %)	▲ +0,69 kWh (+7,79 %)	▼ -4,04 kWh (-79,42 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	6,57	6,58	6,54	6,54	6,62	6,52	6,75	7,49	7,7	7,84	8,26	8,1	8,21	8,06	8,09	7,69	7,55	7,45	7,69	7,09	6,78	6,72	6,69	6,68
Martes	6,48	6,53	6,45	6,48	6,52	6,47	6,76	7,77	7,82	8,3	8,79	8,6	8,53	8,37	8,18	7,87	7,68	7,53	7,7	7,03	6,76	6,68	6,7	6,74
Miércoles	6,57	6,58	6,62	6,58	6,55	6,6	6,82	7,82	7,95	8,05	8,5	8,45	8,35	8,4	8,23	7,68	7,35	7,25	7,45	6,79	6,38	6,35	6,42	6
Jueves	5,02	5,33	6,39	6,43	6,35	6,3	6,64	7,57	7,72	7,78	8,36	8,38	8,25	8,18	8,12	7,83	7,47	7,43	7,6	6,96	6,72	6,65	6,62	6,56
Viernes	6,51	6,53	6,52	6,52	6,53	6,5	6,74	7,79	8,05	8	8,64	8,57	8,39	8,31	8,13	7,93	7,62	8	7,5	7,09	6,7	6,7	6,72	6,66
Sábado	6,6	6,6	6,56	6,56	6,59	6,59	6,64	6,63	6,64	6,52	6,8	6,7	6,66	6,68	6,6	6,68	6,6	6,52	6,56	6,62	6,58	6,52	6,56	6,59
Domingo	6,55	6,54	6,56	6,54	6,54	6,56	6,52	6,7	6,58	6,58	6,82	6,7	6,64	6,6	6,68	6,6	6,62	6,62	6,6	6,8	6,56	6,54	6,56	6,59

>=5,02
>=5,44
>=5,86
>=6,28
>=6,7
>=7,11
>=7,53
>=7,95
>=8,37


Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

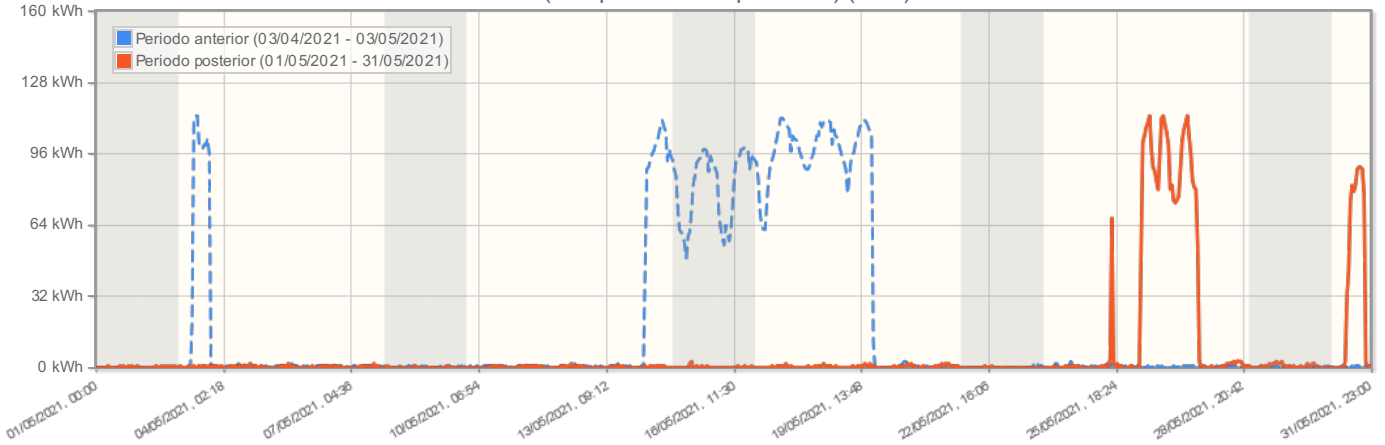


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -9.243,95 kWh (-68,12 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

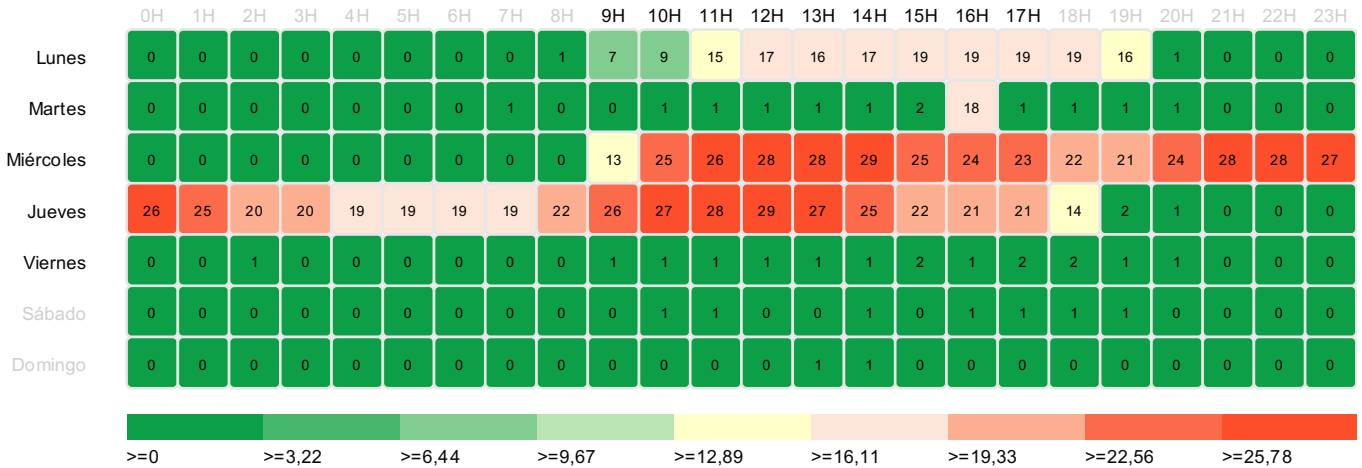


Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

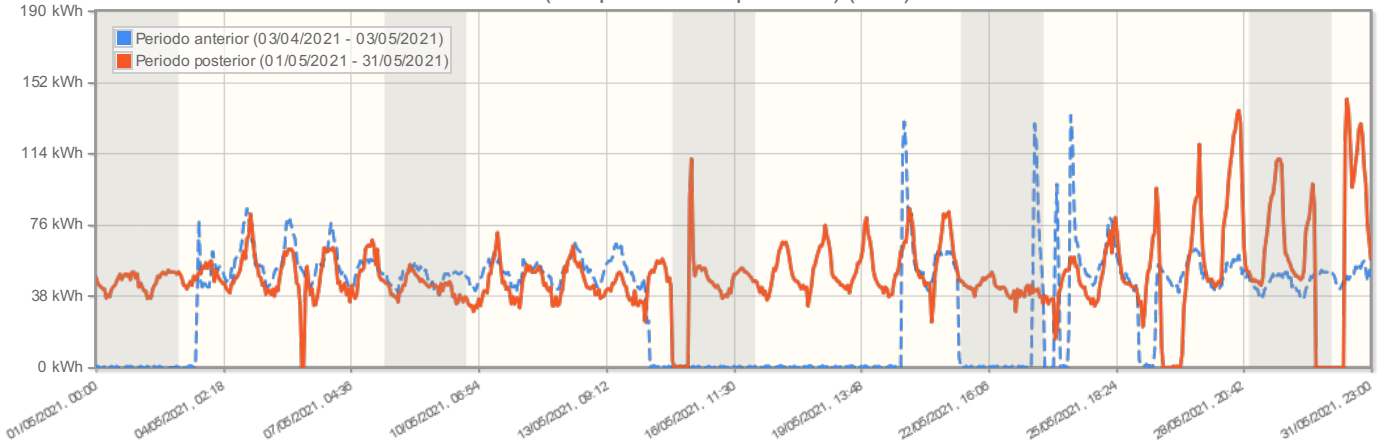


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +11.272,52 kWh (+44,45 %)	▲ +8,67 kWh (+6,45 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

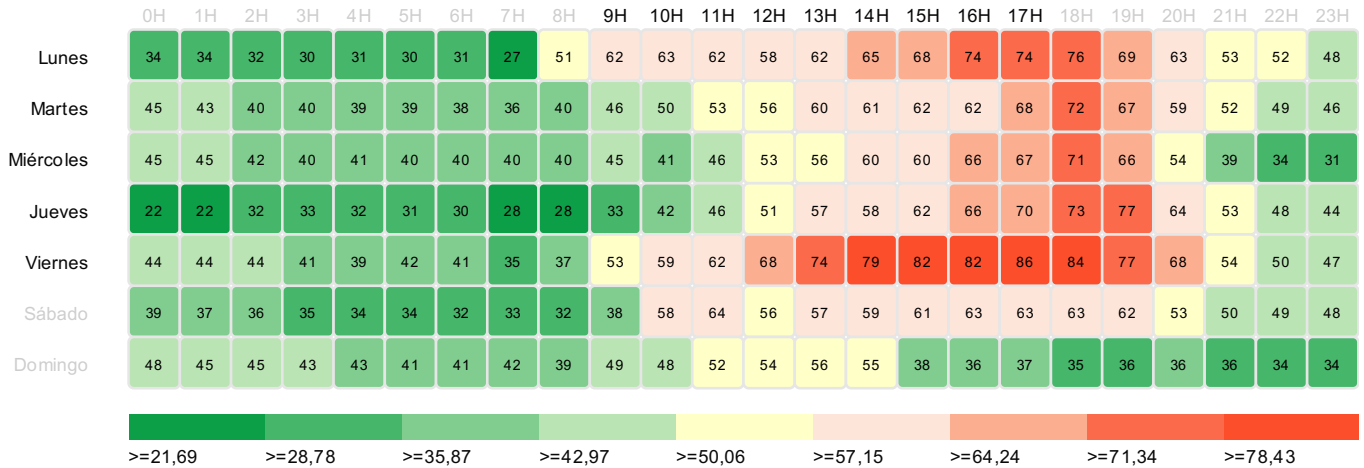


Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

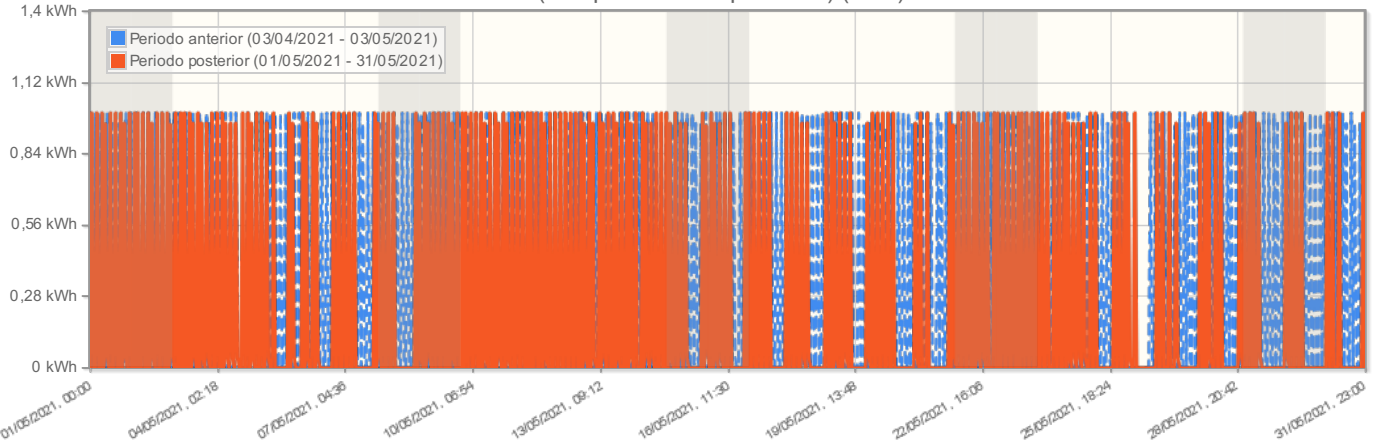


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -52 kWh (-20,39 %)	⬇ 0 kWh (0 %)	⬆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

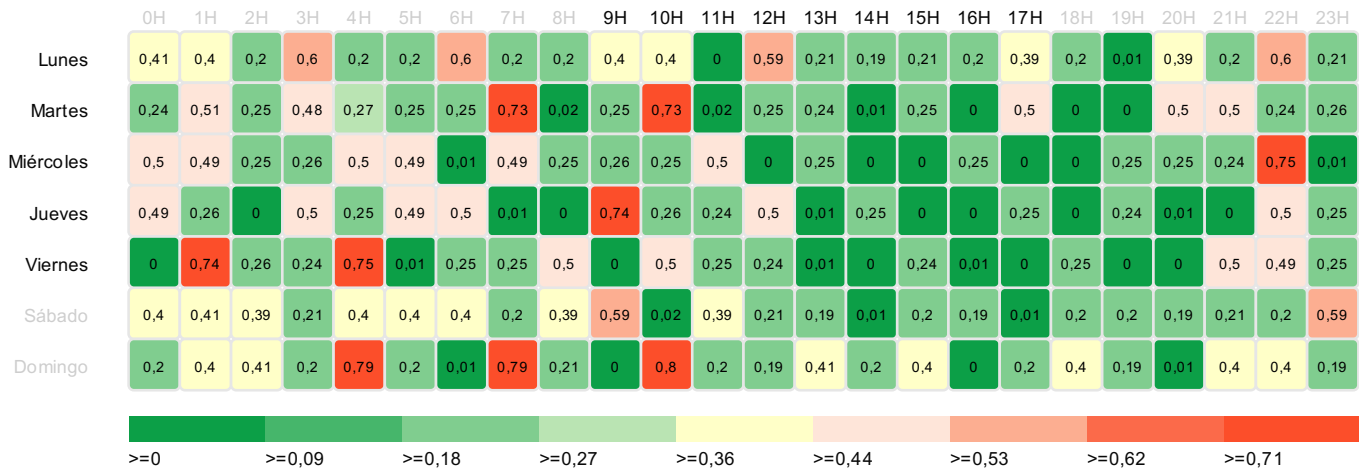


Enfriadora 4 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

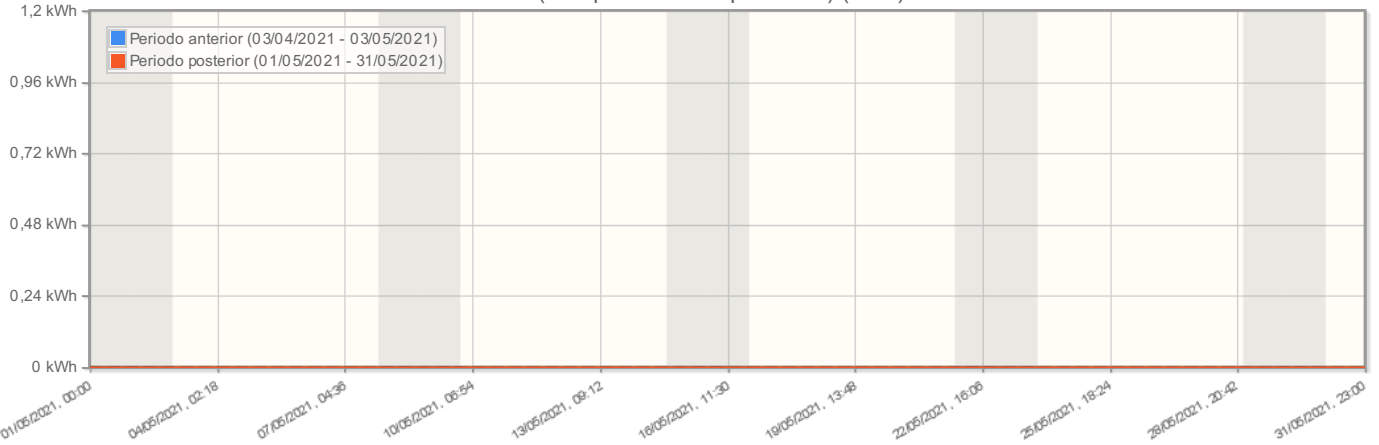

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
⇄ 0 kWh (0 %)	⇄ 0 kWh (0 %)	⇄ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

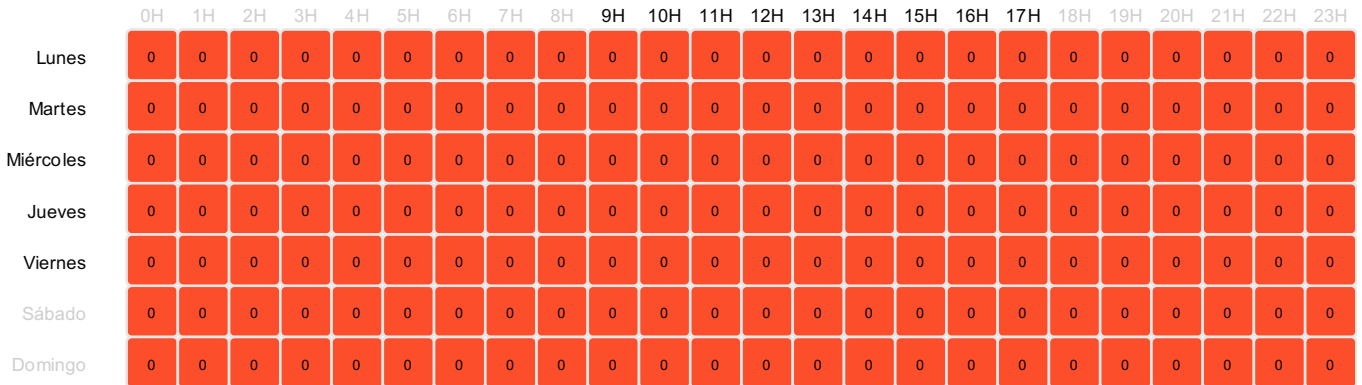

>=0


Enfriadora 5 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

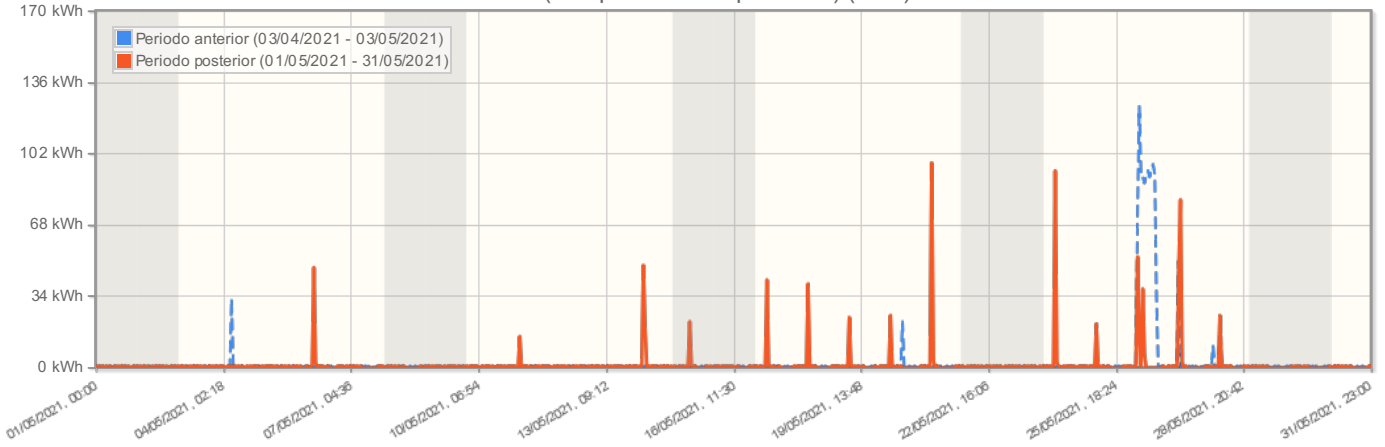


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -493 kWh (-32,33 %)	▼ -26,94 kWh (-21,63 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

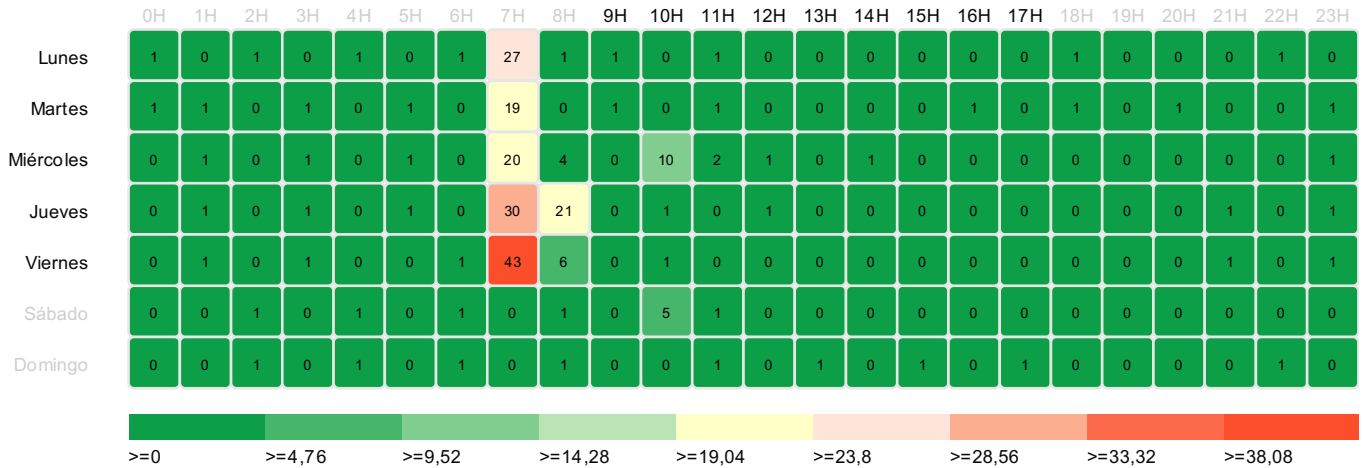


Enfriadora Equipo Técnico (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

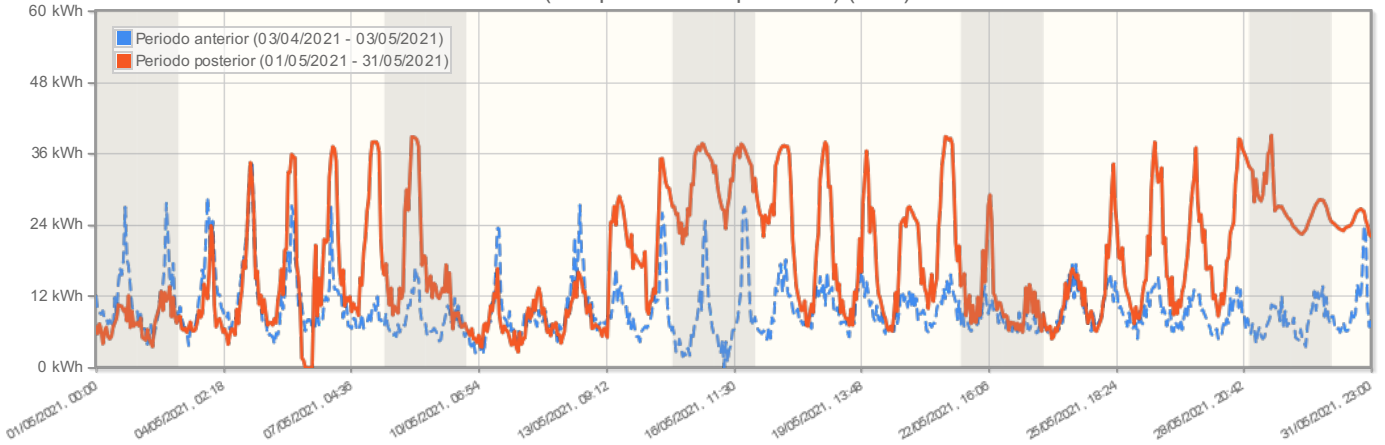


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.853,92 kWh (+80,85 %)	▲ +4,41 kWh (+12,71 %)	▼ -0,13 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

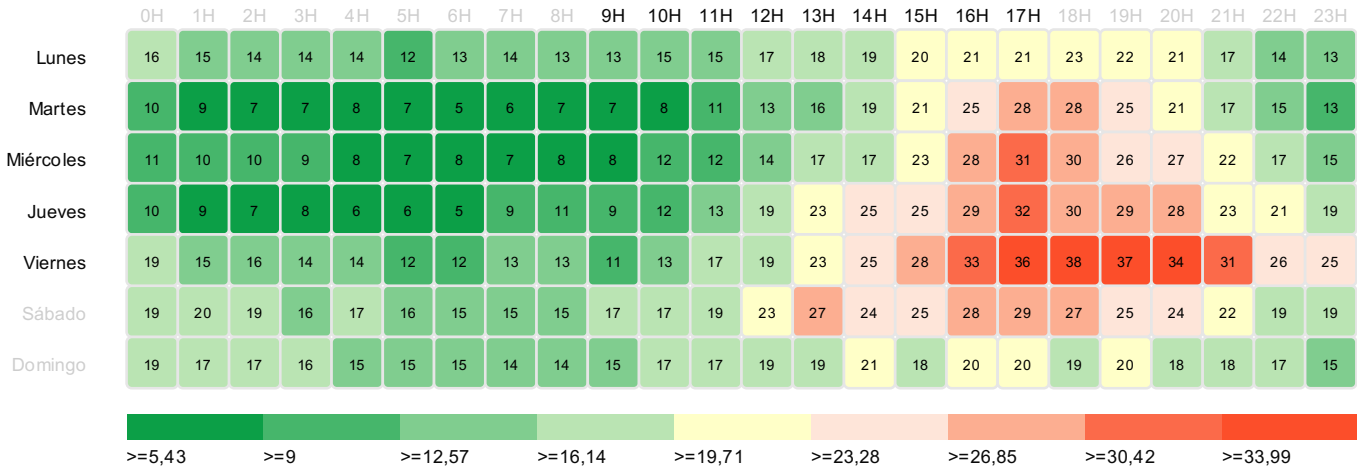


Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

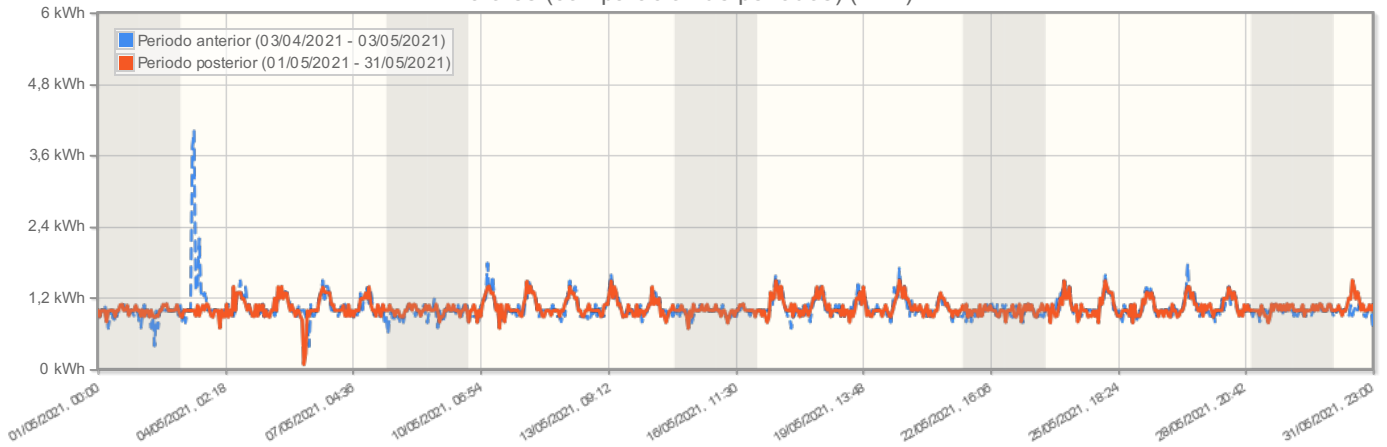


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +0,31 kWh (+0,04 %)	▼ -2,51 kWh (-62,46 %)	▼ -0,3 kWh (-75,94 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

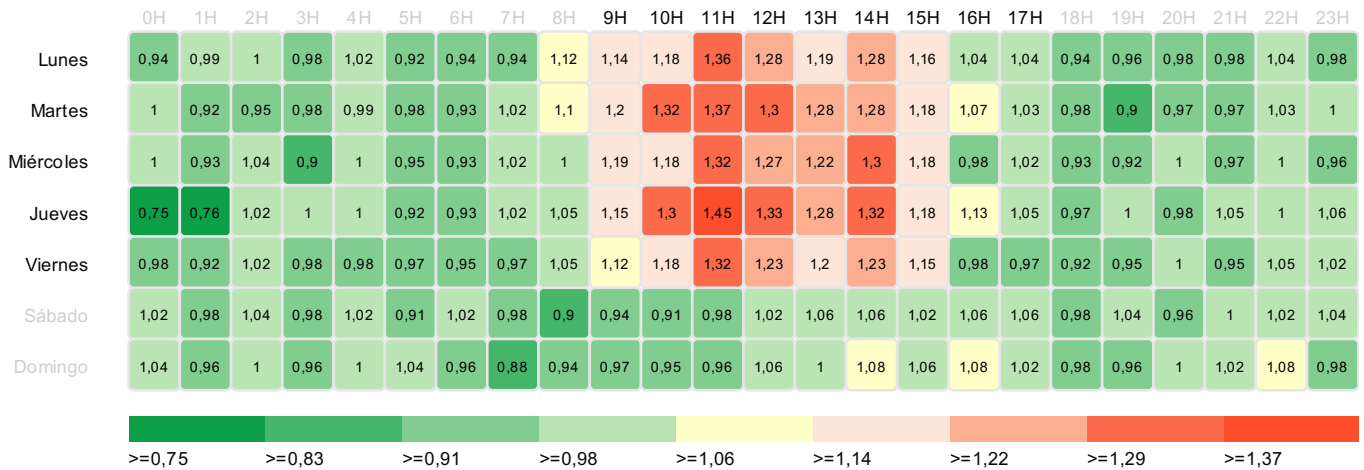


Máquina Cubierta A (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

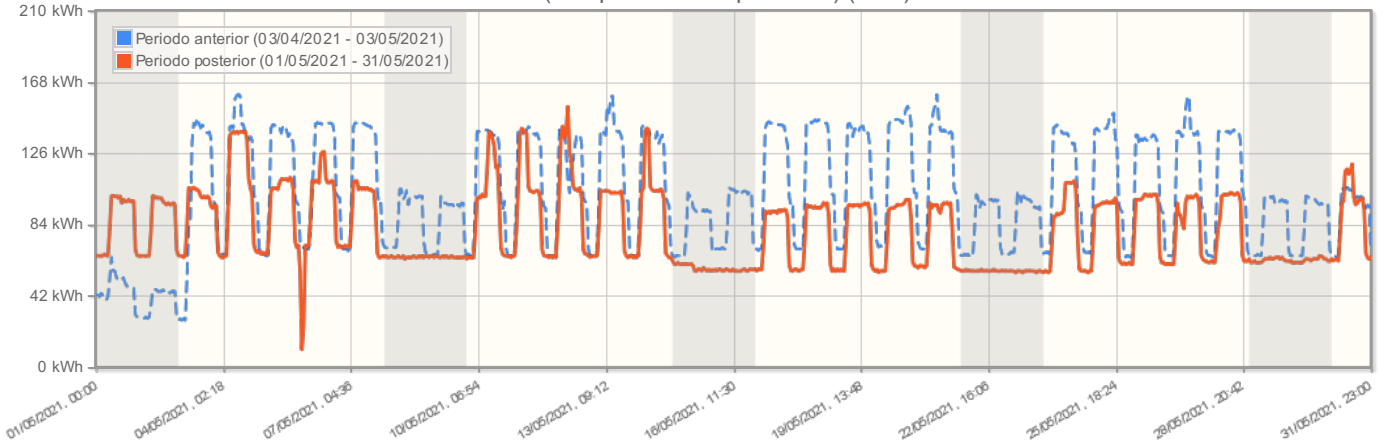


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -15.620,6 kWh (-20,59 %)	▼ -7,24 kWh (-4,5 %)	▼ -17,07 kWh (-60,89 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

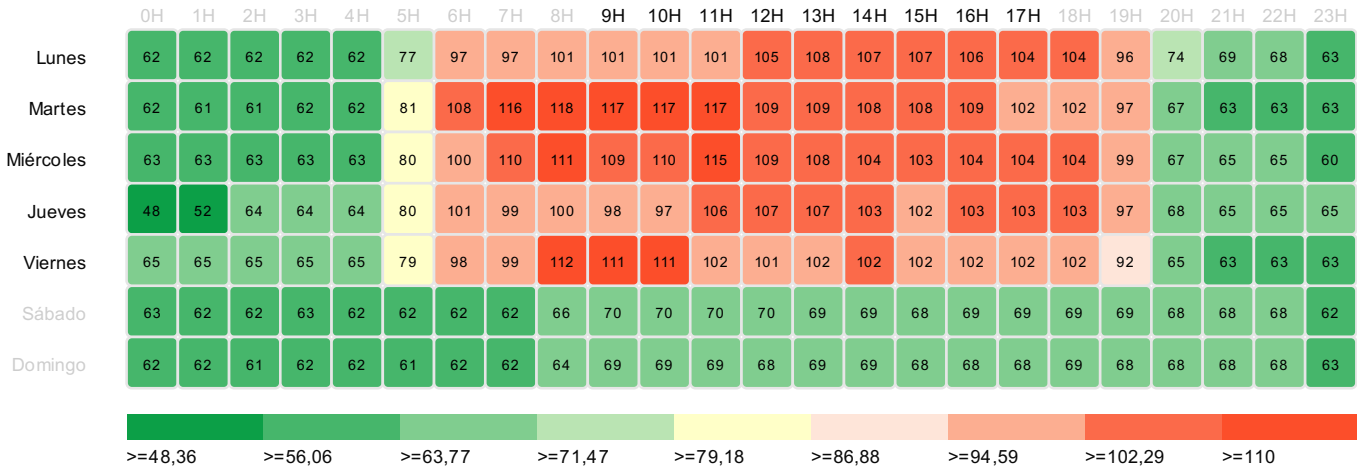


PL2 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

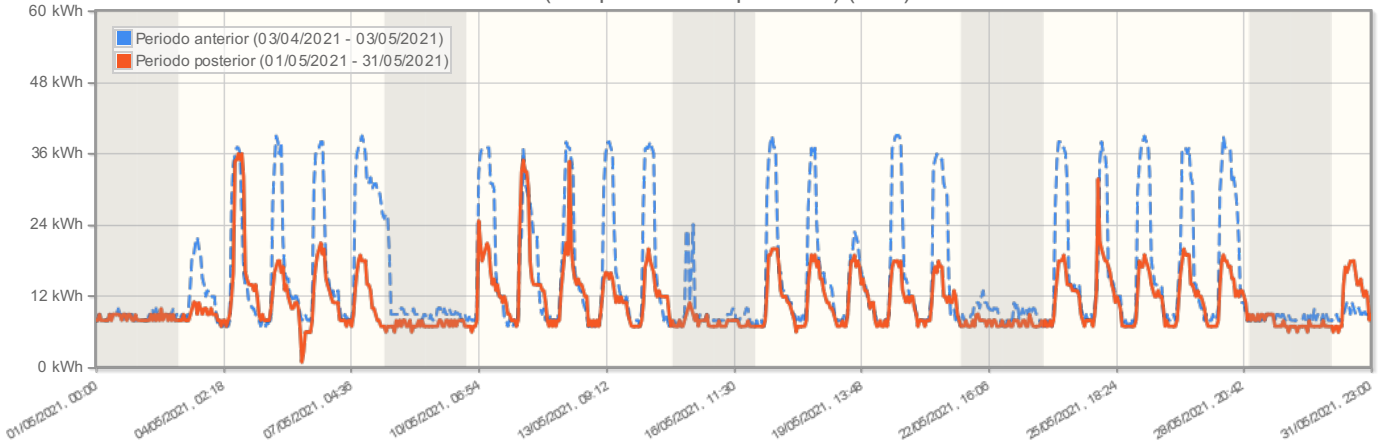


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2.864 kWh (-26,09 %)	▼ -3,11 kWh (-7,96 %)	▼ -5,99 kWh (-85,73 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

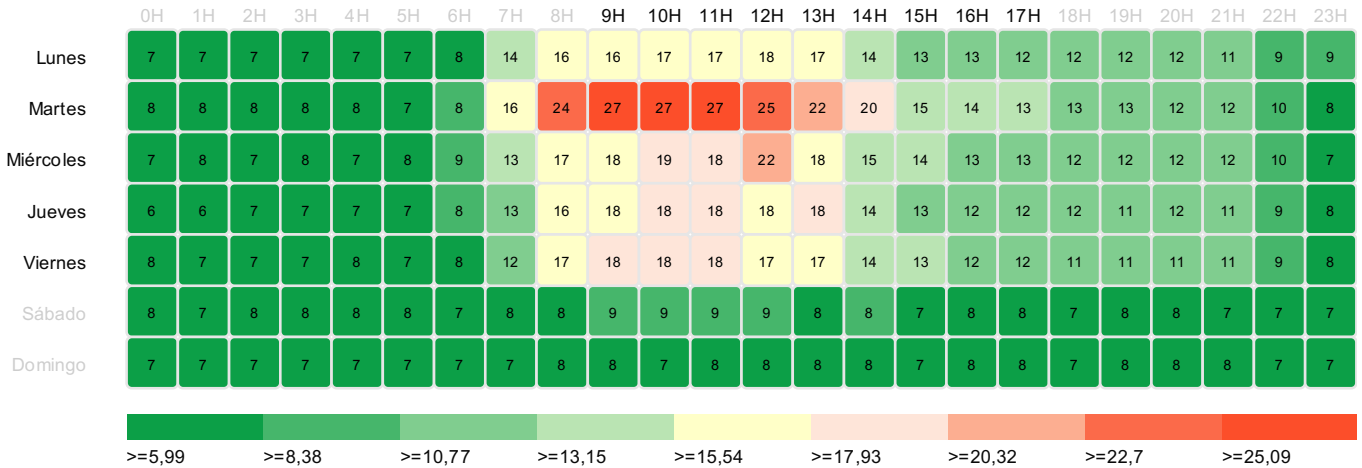

PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

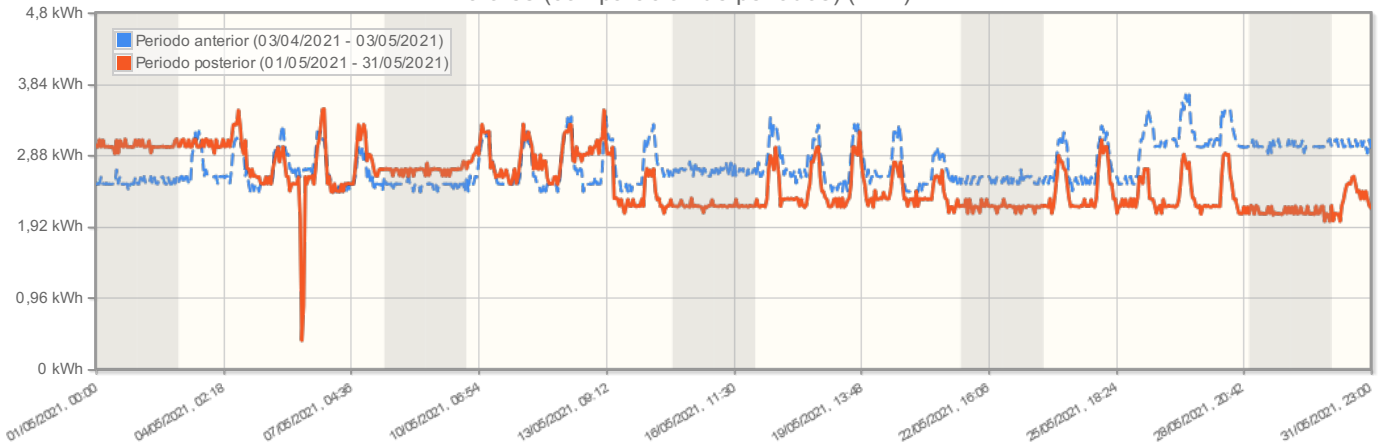

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -164,29 kWh (-8,05 %)	▼ -0,19 kWh (-5,12 %)	▼ -1,99 kWh (-83,3 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	2,46	2,46	2,48	2,48	2,5	2,44	2,54	2,57	2,76	2,93	2,89	2,84	2,9	2,86	2,68	2,54	2,54	2,5	2,5	2,5	2,52	2,46	2,49	2,47
Martes	2,55	2,5	2,5	2,52	2,55	2,5	2,5	2,65	2,87	3,08	3,07	3,1	3,12	3,03	2,83	2,67	2,62	2,51	2,47	2,47	2,42	2,46	2,5	2,42
Miércoles	2,38	2,38	2,35	2,45	2,37	2,4	2,39	2,53	2,72	2,92	2,93	2,9	2,95	3,05	2,68	2,58	2,6	2,45	2,43	2,44	2,48	2,42	2,55	2,36
Jueves	1,97	2,07	2,52	2,52	2,55	2,49	2,55	2,57	2,82	2,92	2,92	2,93	2,93	3,02	2,56	2,36	2,38	2,25	2,29	2,3	2,23	2,25	2,33	2,27
Viernes	2,28	2,32	2,29	2,3	2,3	2,3	2,32	2,35	2,67	2,87	2,81	2,84	2,83	2,8	2,53	2,45	2,45	2,33	2,3	2,25	2,25	2,32	2,33	2,34
Sábado	2,44	2,47	2,48	2,46	2,46	2,48	2,44	2,42	2,44	2,42	2,43	2,43	2,48	2,45	2,43	2,47	2,44	2,44	2,42	2,44	2,44	2,44	2,44	2,49
Domingo	2,43	2,51	2,43	2,48	2,44	2,44	2,46	2,46	2,4	2,44	2,44	2,42	2,42	2,46	2,42	2,46	2,44	2,44	2,46	2,44	2,42	2,44	2,47	2,46

>=1,97	>=2,1	>=2,23	>=2,35	>=2,48	>=2,61	>=2,74	>=2,86	>=2,99


PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

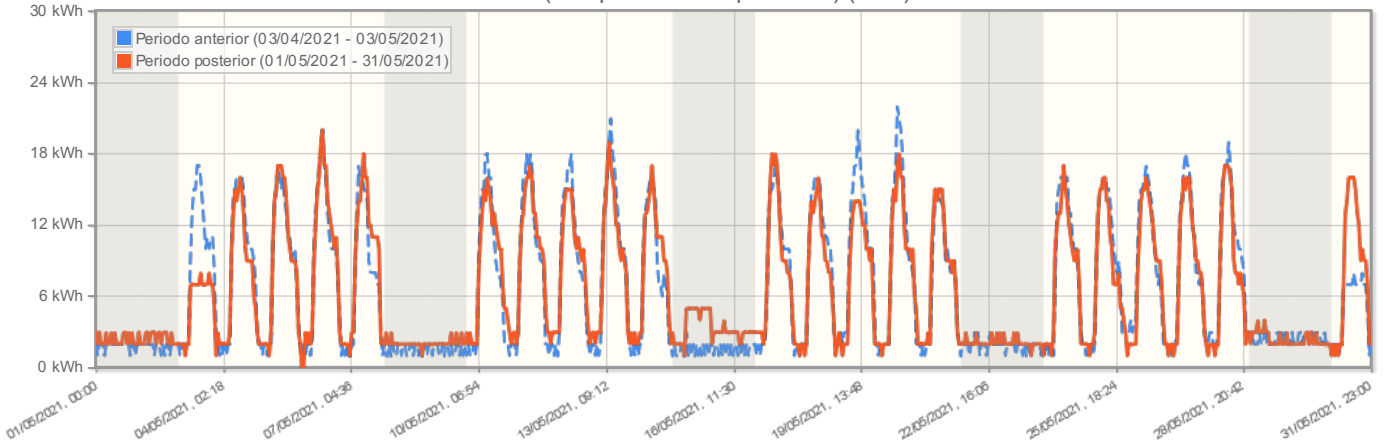


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +82,11 kWh (+1,77 %)	▼ -1,95 kWh (-8,88 %)	▼ -1 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

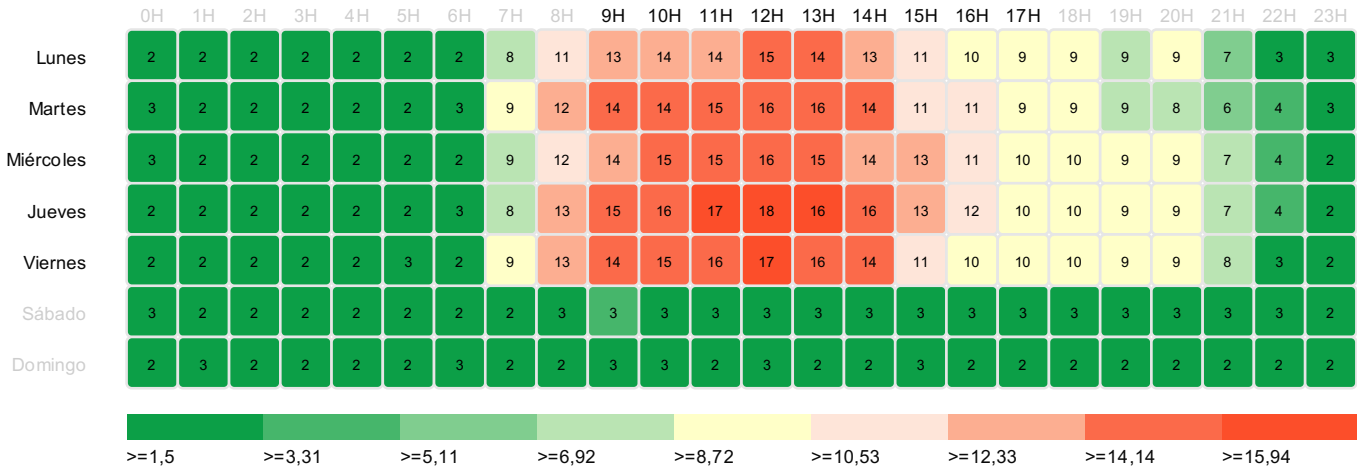


PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

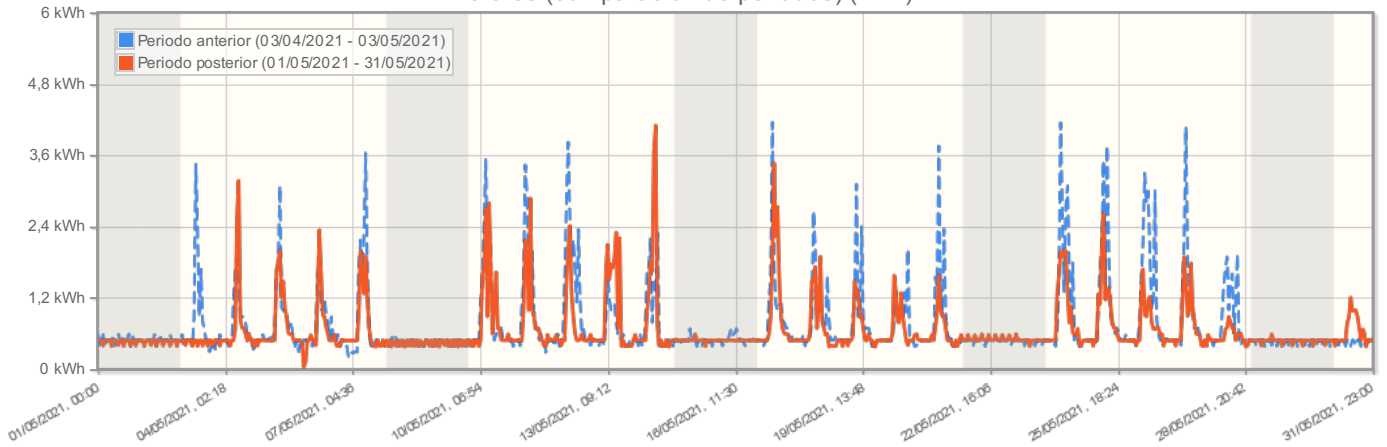


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -56,71 kWh (-10,24 %)	▼ -0,05 kWh (-1,25 %)	▼ -0,16 kWh (-75,92 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

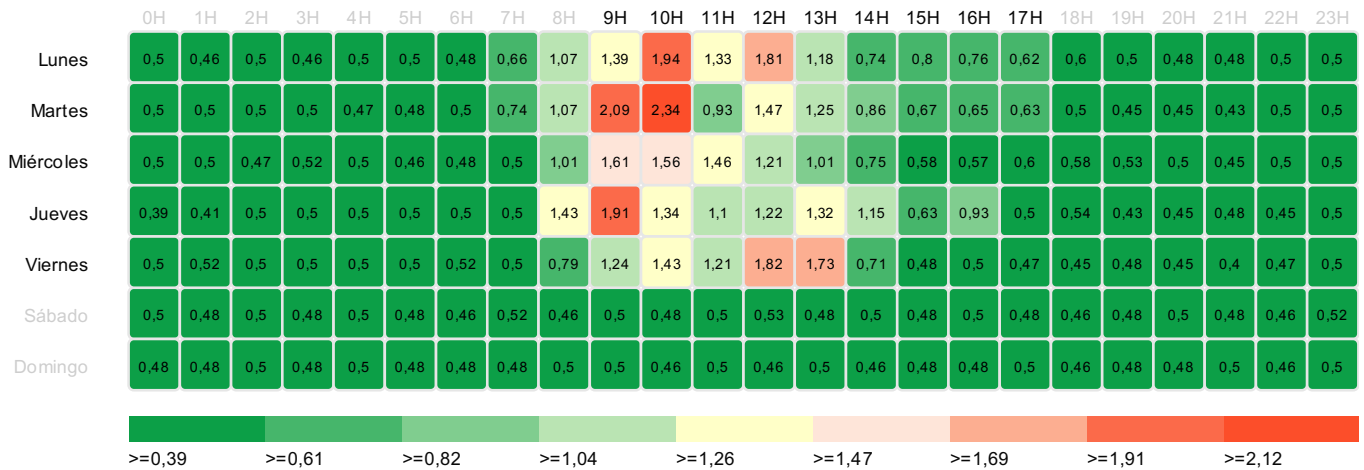


PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

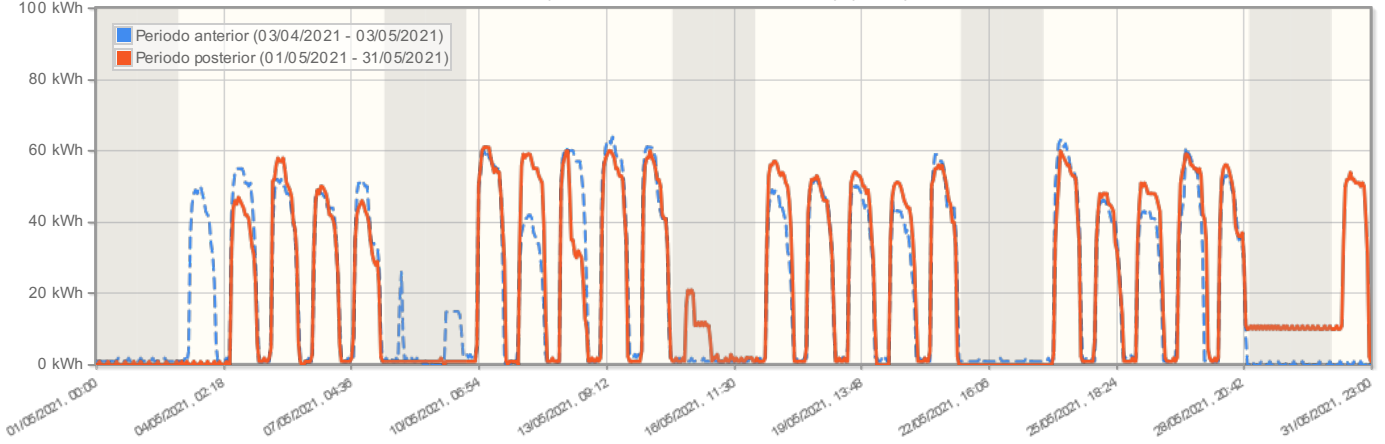


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +909 kWh (+6,22 %)	▼ -2,82 kWh (-4,41 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

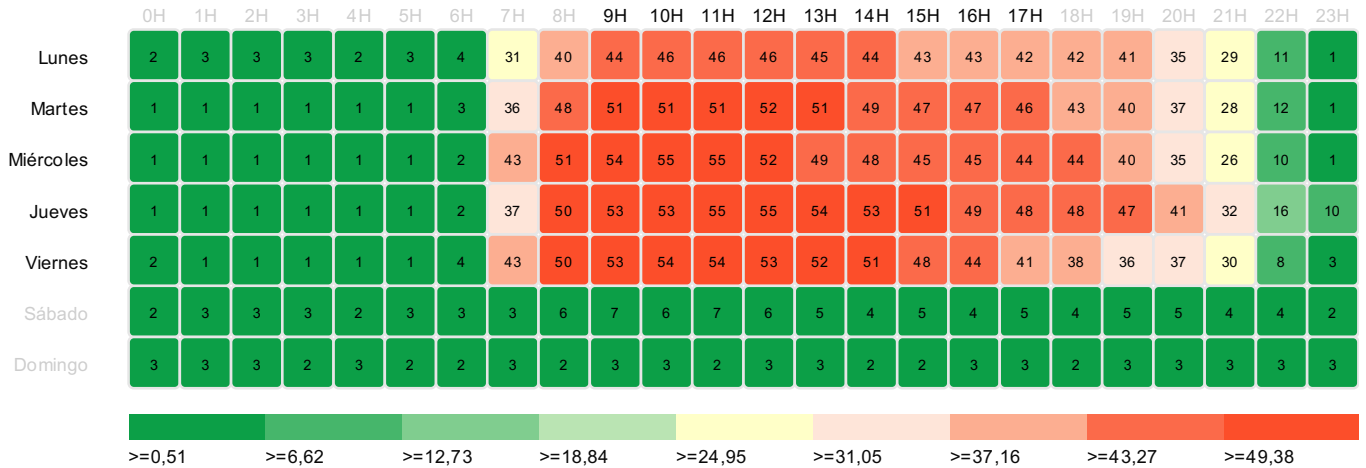


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

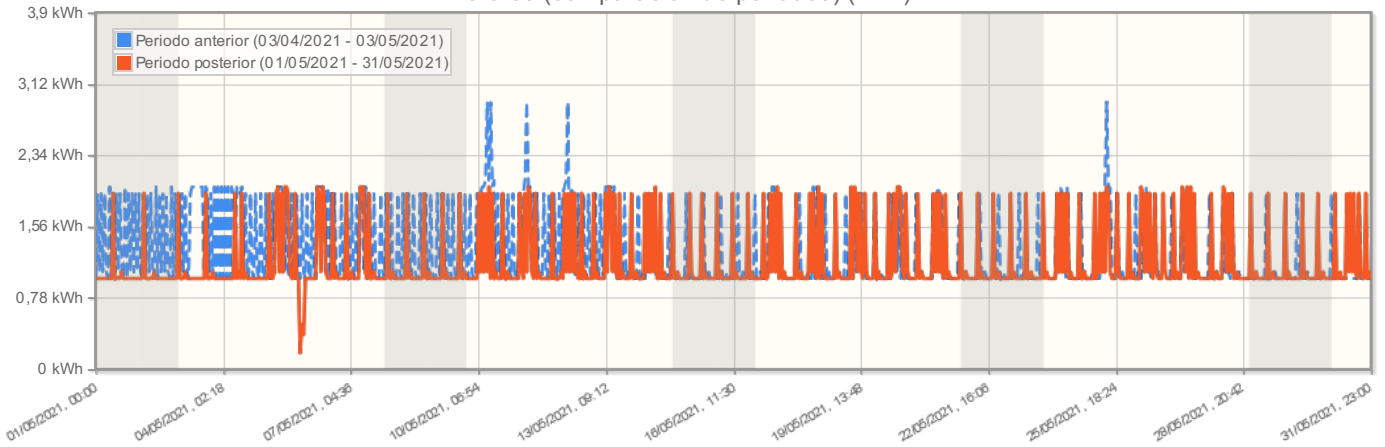


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -78 kWh (-8,14 %)	▼ -0,93 kWh (-31,74 %)	▼ -0,8 kWh (-81,08 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

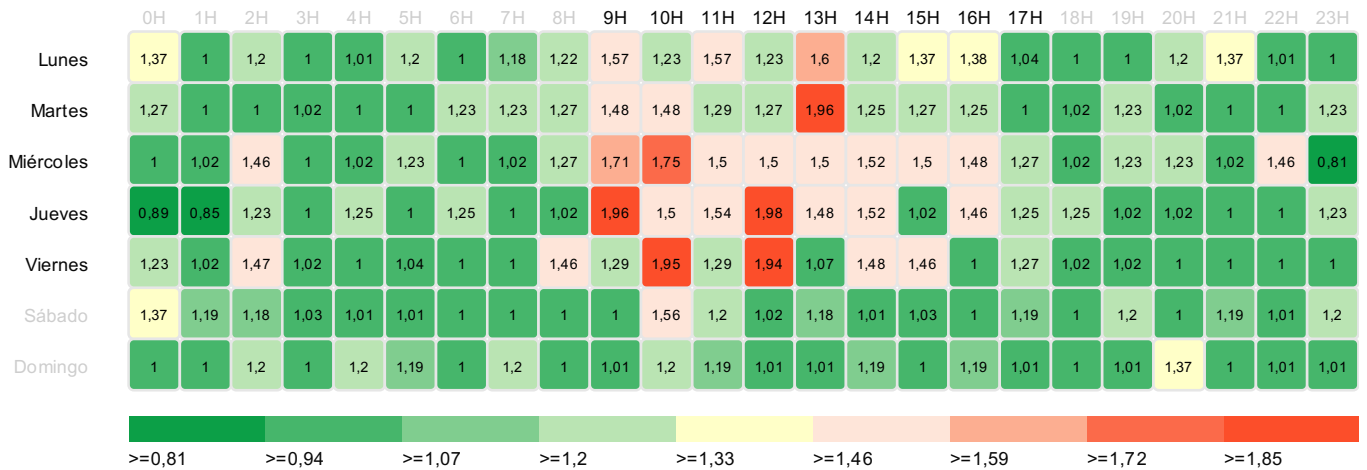


PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

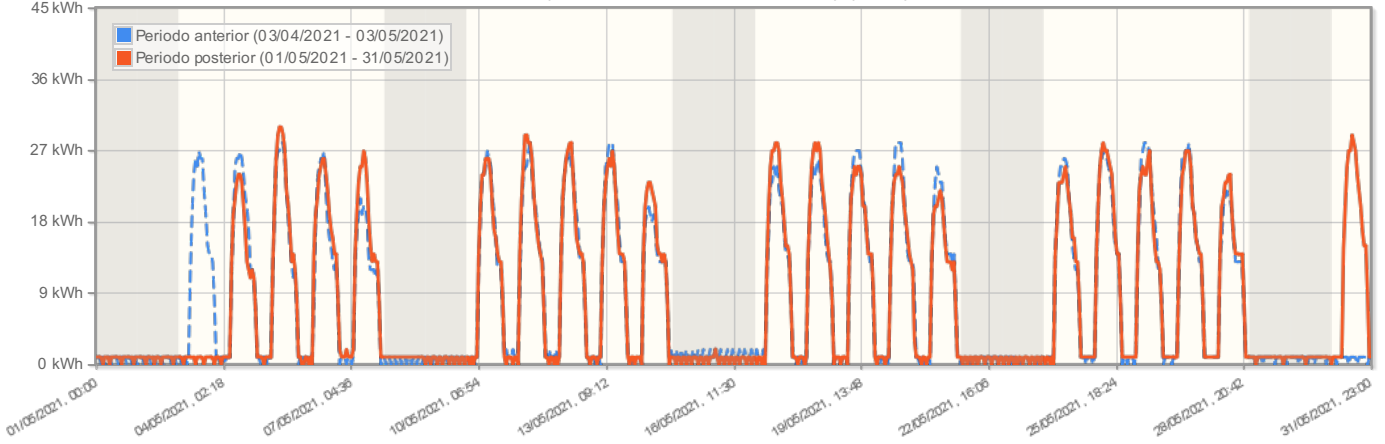


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +103 kWh (+1,72 %)	▲ +1,91 kWh (+6,81 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

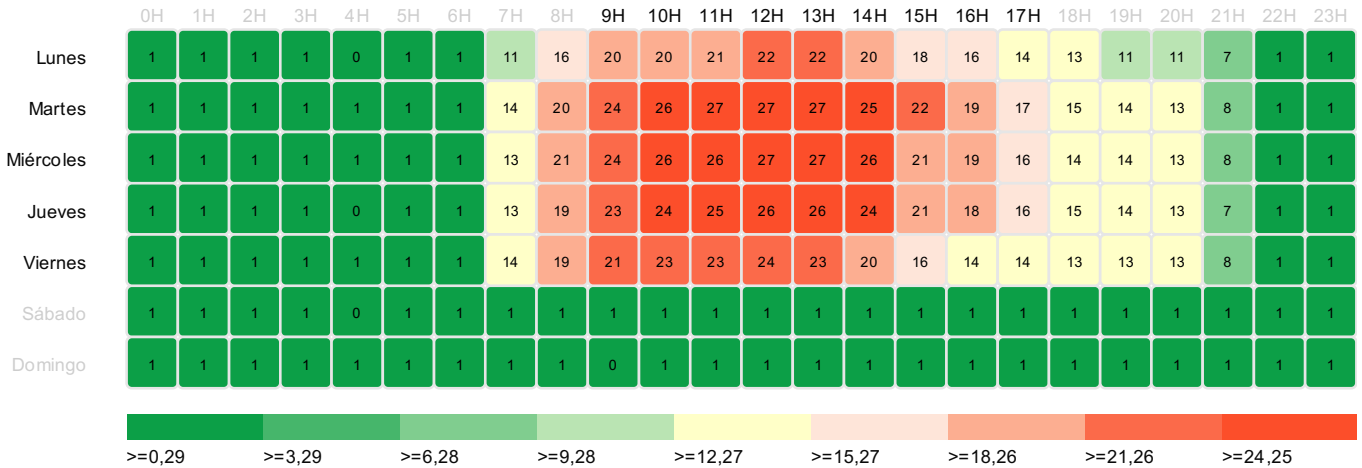

PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

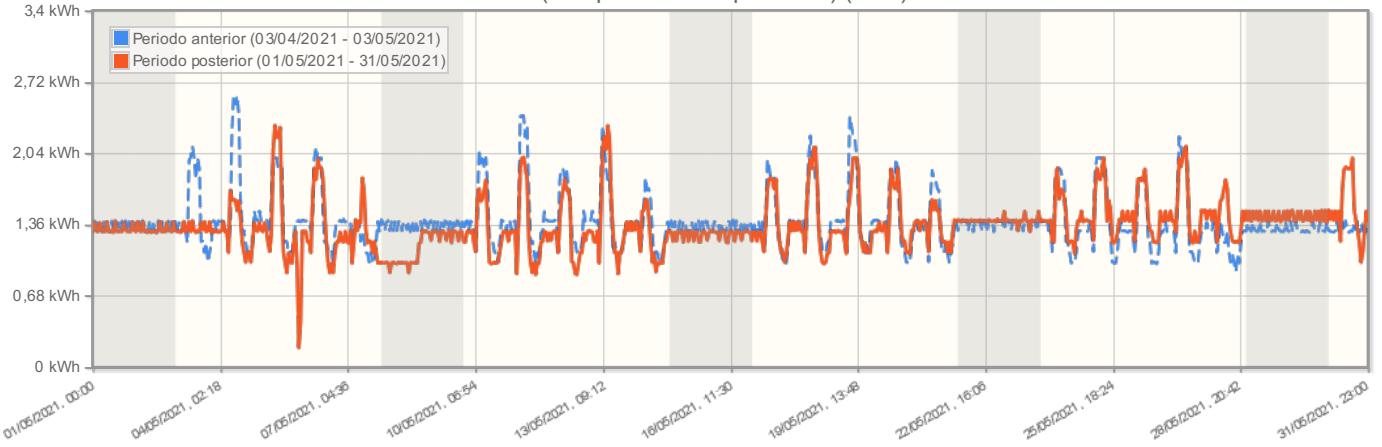

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -25,21 kWh (-2,43 %)	▼ -0,29 kWh (-11,07 %)	▼ -0,72 kWh (-78,8 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	1,32	1,33	1,36	1,32	1,36	1,36	1,32	1,19	1,45	1,68	1,72	1,65	1,68	1,68	1,62	1,36	1,22	1,2	1,16	1,1	1,13	1,24	1,36	1,34
Martes	1,37	1,32	1,32	1,33	1,37	1,32	1,33	1,08	1,58	1,81	1,85	1,82	1,85	1,87	1,56	1,22	1,18	1,13	1,04	1,07	1,08	1,19	1,33	1,33
Miércoles	1,35	1,32	1,33	1,33	1,34	1,33	1,3	1,13	1,42	1,77	1,9	1,94	1,93	1,97	1,71	1,21	1,13	1,05	1,09	1,08	1,1	1,15	1,34	1,22
Jueves	1,05	1,13	1,35	1,33	1,33	1,3	1,31	1,12	1,52	1,97	1,93	1,95	2	2,03	1,71	1,36	1,17	1,13	1,05	1,1	1,08	1,22	1,33	1,37
Viernes	1,38	1,35	1,33	1,39	1,33	1,37	1,35	1,1	1,39	1,53	1,51	1,57	1,52	1,56	1,35	1,22	1,13	1,15	1,12	1,13	1,12	1,22	1,28	1,28
Sábado	1,3	1,3	1,28	1,28	1,3	1,27	1,3	1,28	1,3	1,28	1,28	1,28	1,28	1,32	1,26	1,28	1,28	1,26	1,28	1,3	1,28	1,28	1,32	1,34
Domingo	1,37	1,34	1,38	1,38	1,33	1,33	1,35	1,35	1,36	1,32	1,3	1,34	1,34	1,35	1,31	1,38	1,36	1,32	1,32	1,36	1,36	1,32	1,36	1,37

>=1,04	>=1,15	>=1,26	>=1,37	>=1,48	>=1,59	>=1,7	>=1,81	>=1,92
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------


PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

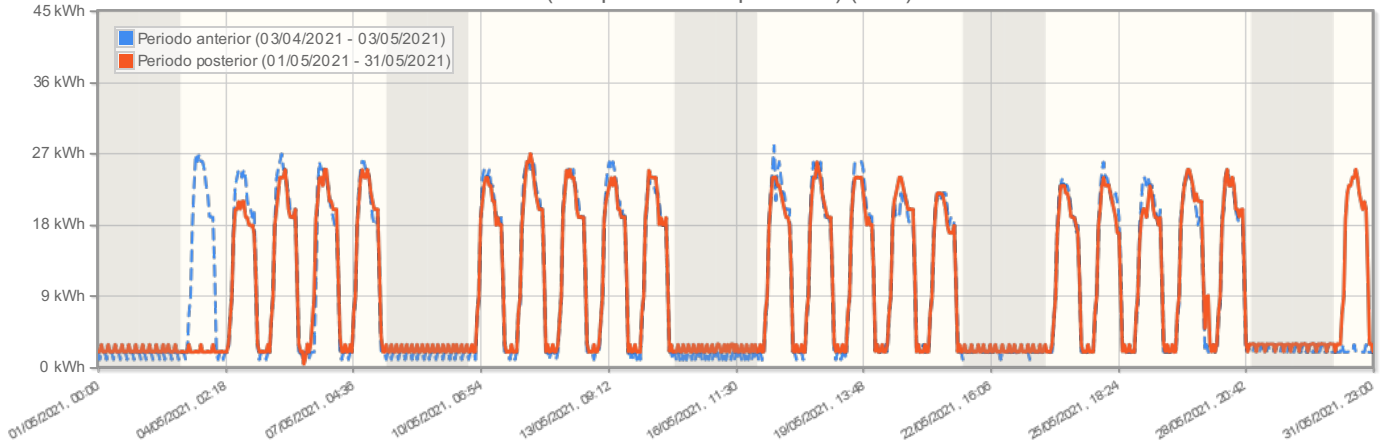


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +102,12 kWh (+1,46 %)	▼ -1,03 kWh (-3,67 %)	▼ -0,5 kWh (-50,16 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

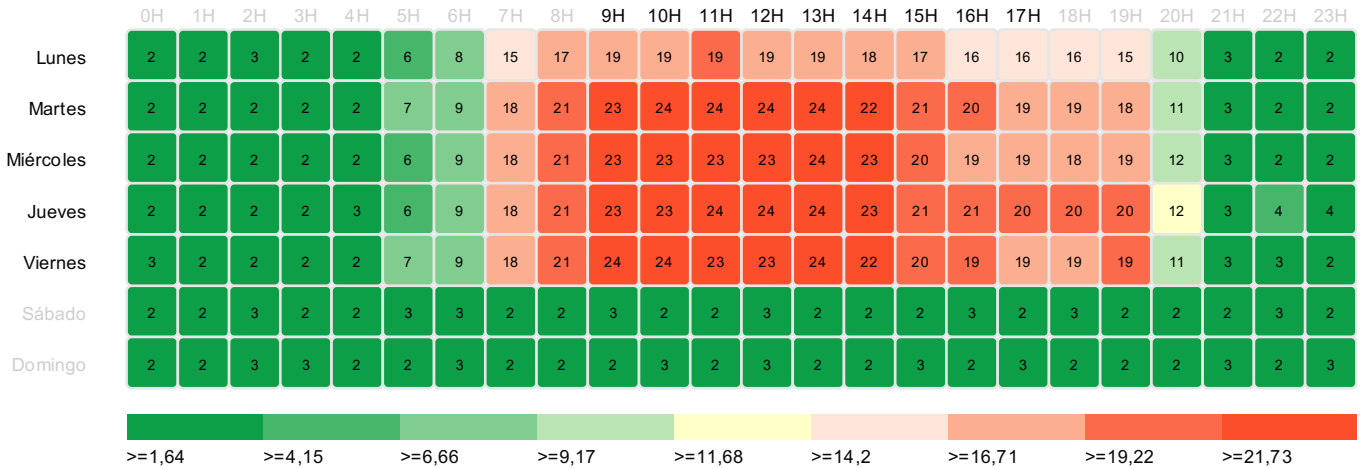


PL6 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

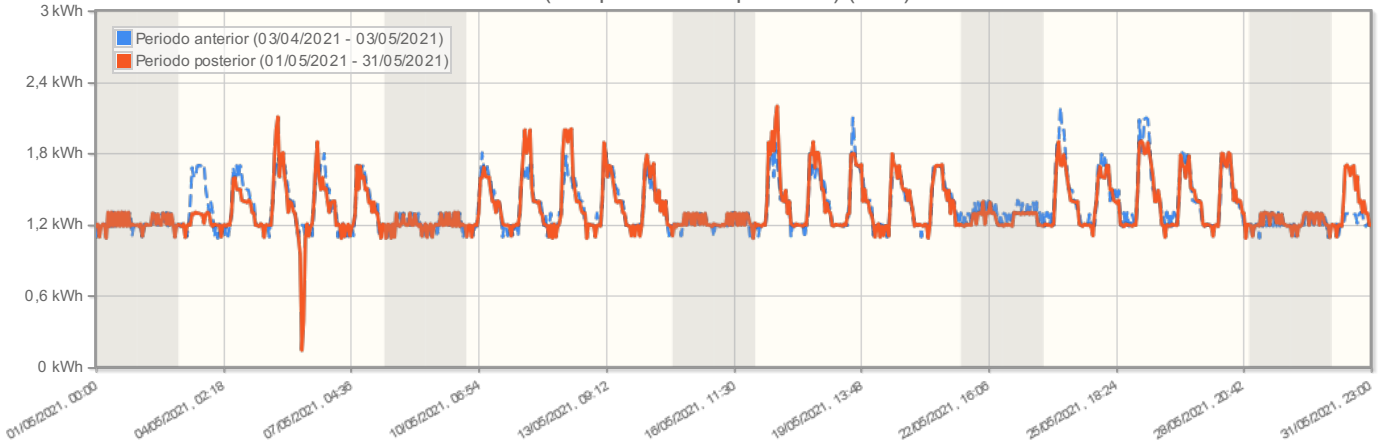


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -7,2 kWh (-0,72 %)	▲ +0,01 kWh (+0,34 %)	▼ -0,94 kWh (-86,26 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

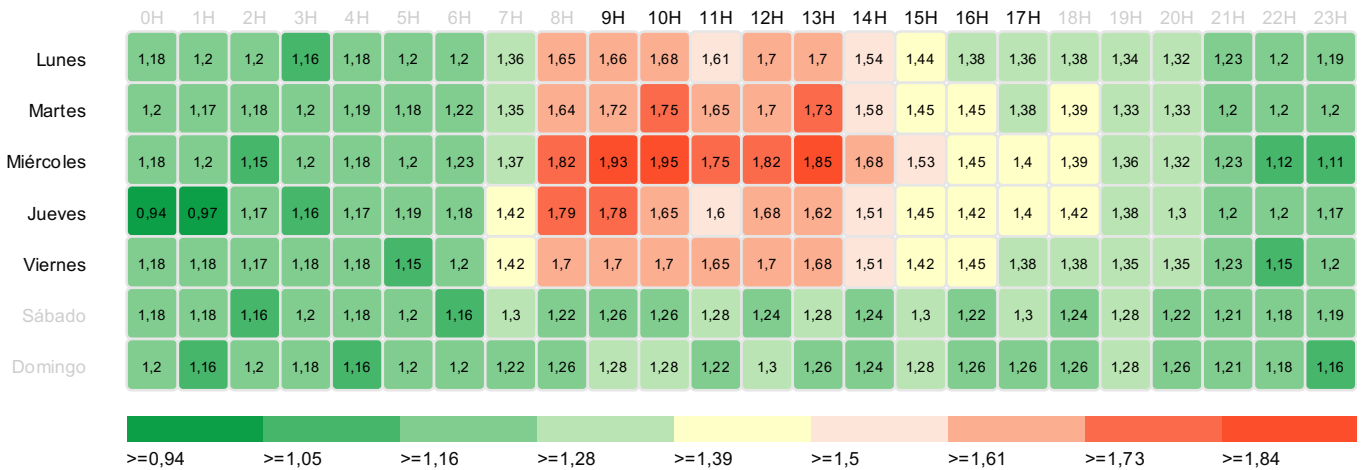


PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

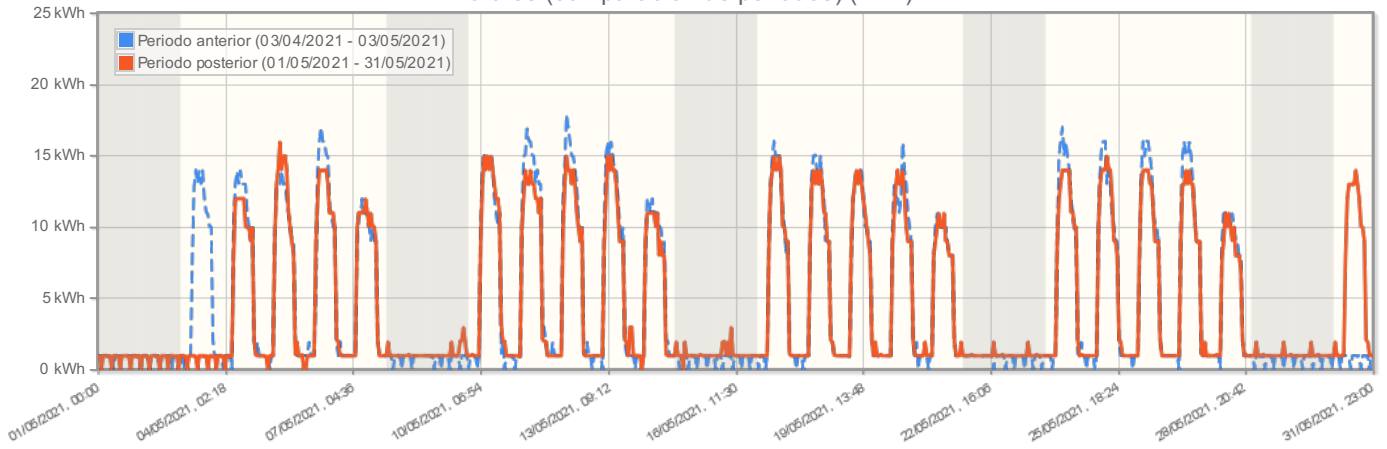


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -75 kWh (-2,22 %)	▼ -1,94 kWh (-10,86 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

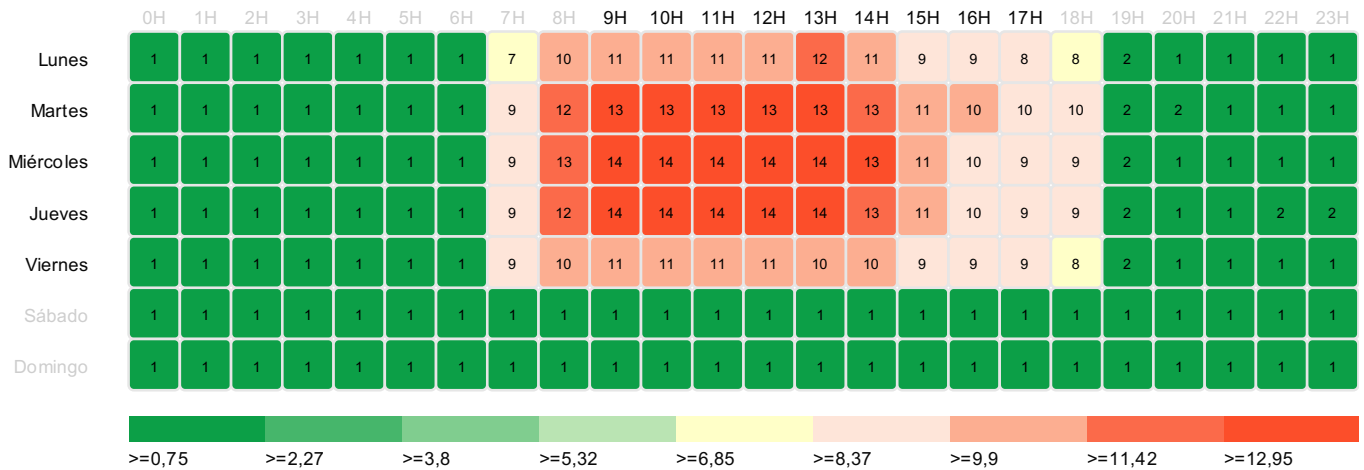


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

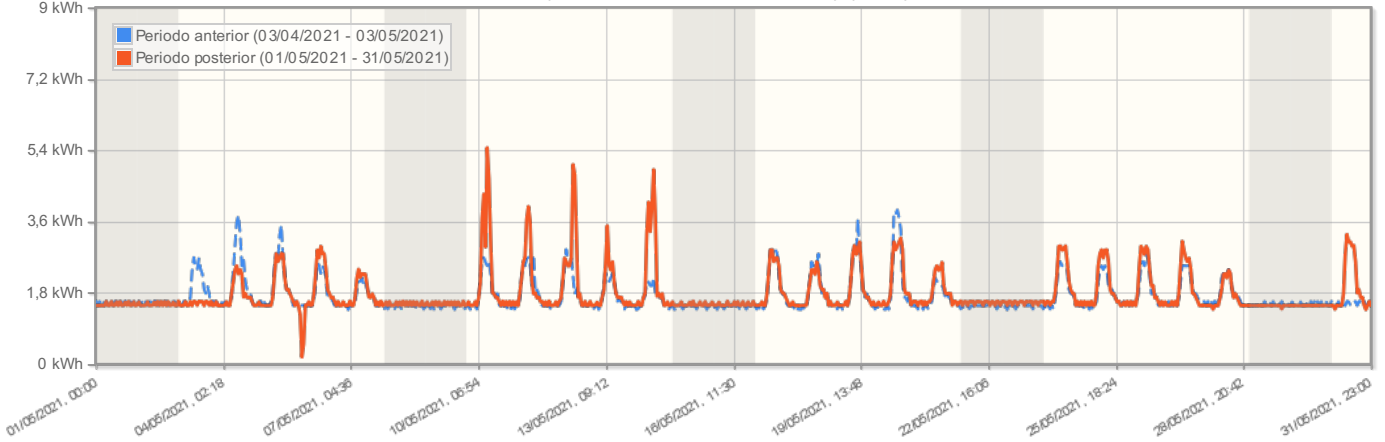


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +54,9 kWh (+4,28 %)	▲ +1,57 kWh (+40,09 %)	▼ -1,19 kWh (-85,3 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

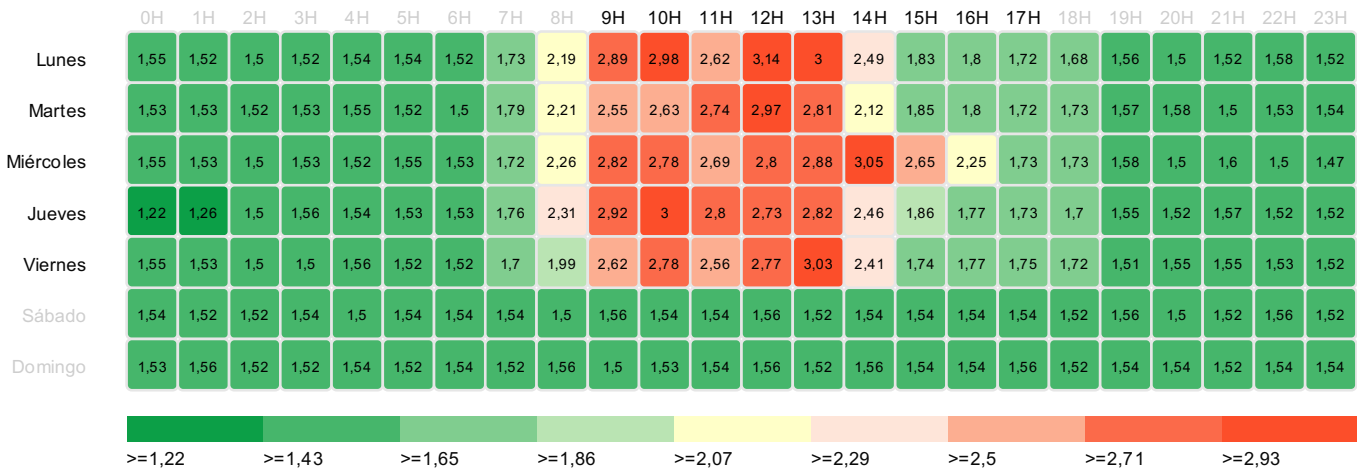


Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

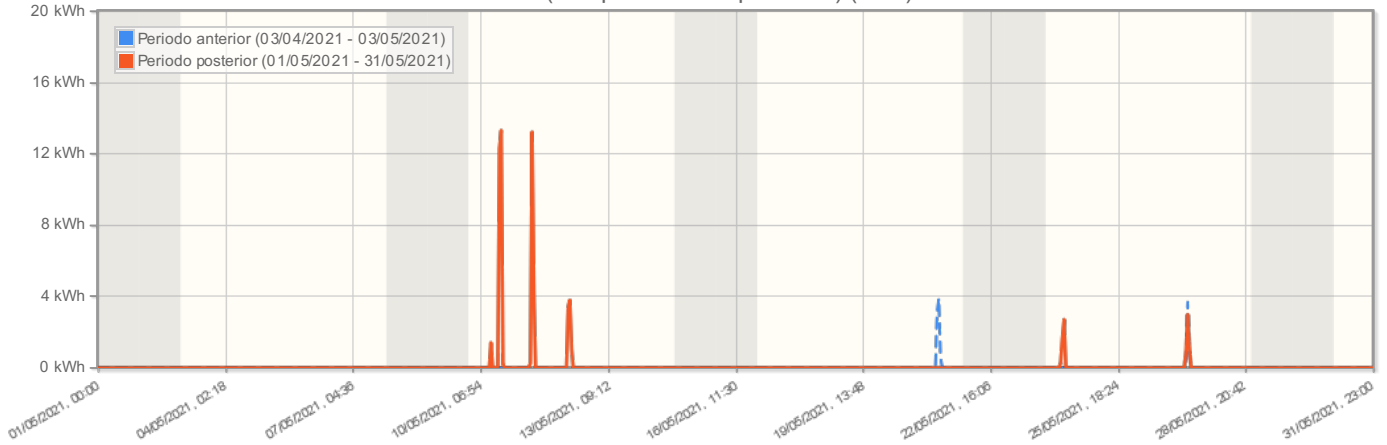


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +50,22 kWh (+398,89 %)	▲ +9,41 kWh (+241,93 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

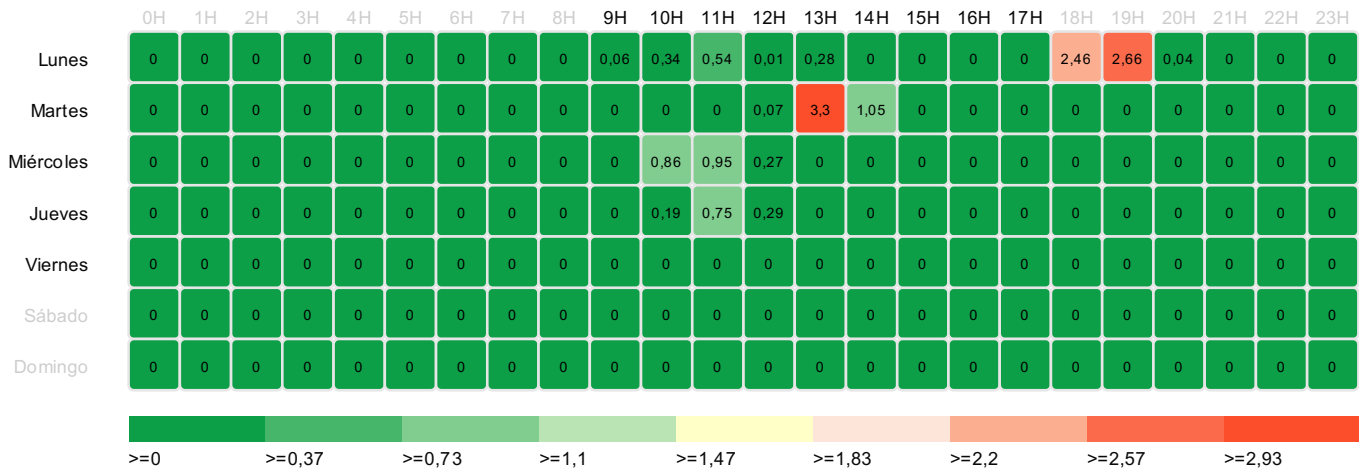


UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

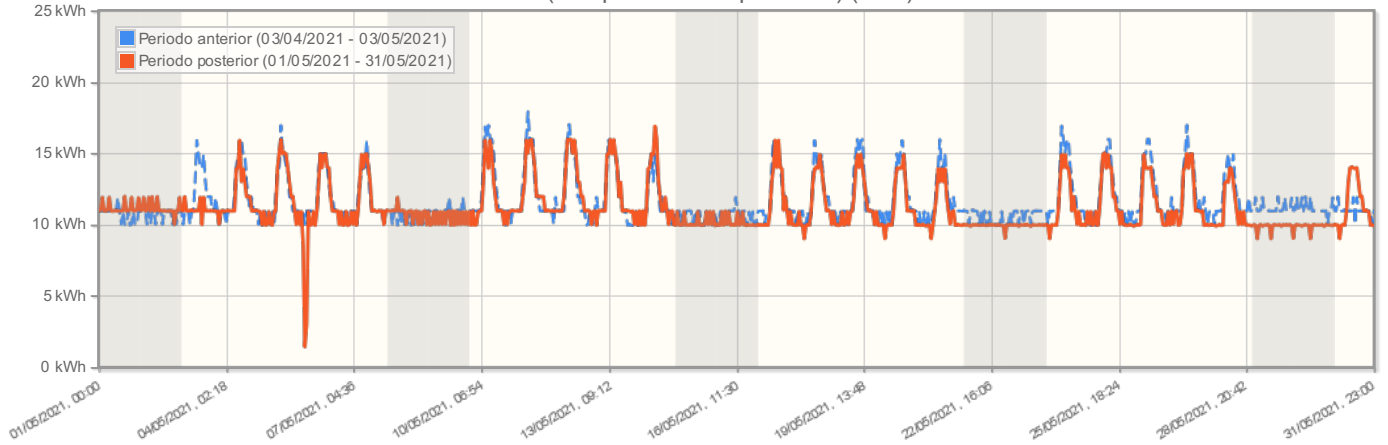


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -290,07 kWh (-3,36 %)	▼ -1,03 kWh (-5,71 %)	▼ -8,46 kWh (-84,99 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

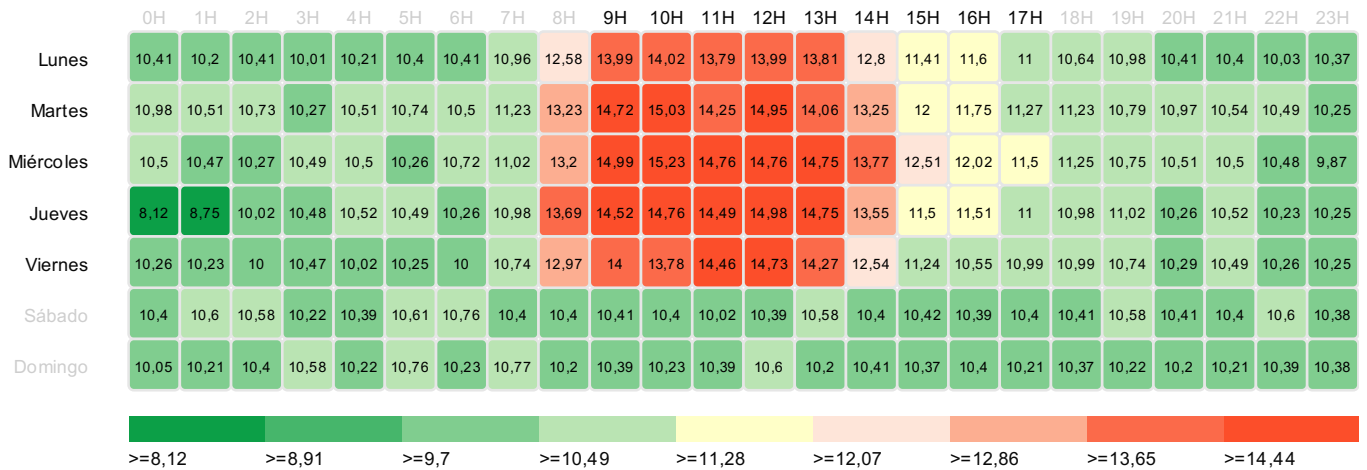

UPS2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

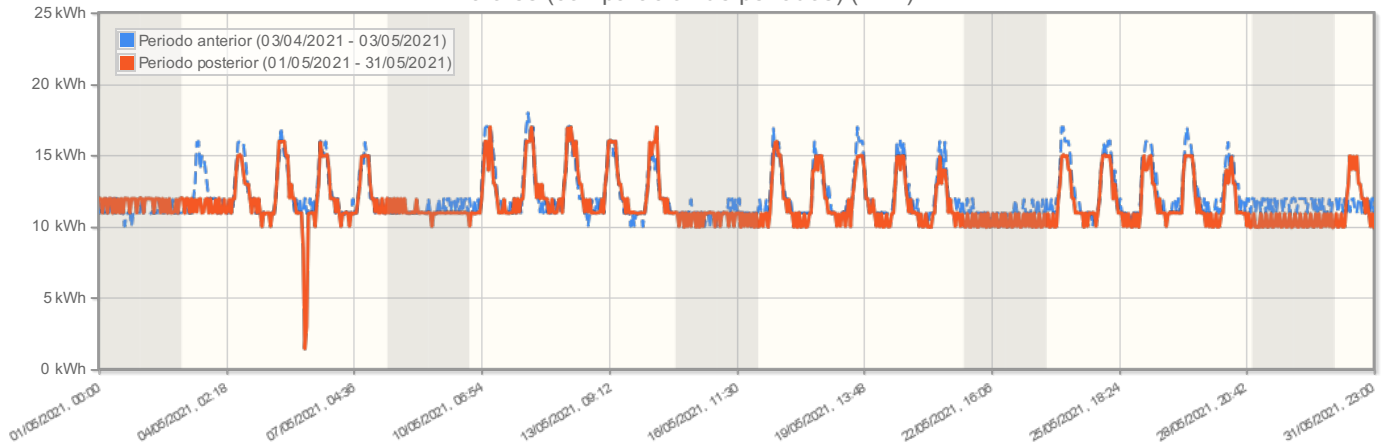

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -302,01 kWh (-3,36 %)	▼ -0,98 kWh (-5,46 %)	▼ -8,5 kWh (-85,05 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	10,46	10,99	10,59	10,63	11,16	10,6	10,62	11,59	12,96	14,4	14,6	14,37	14,41	14,02	13,2	12,4	11,81	11,41	11,2	11,21	11,37	10,61	10,99	10,58
Martes	10,79	10,99	11	11	11,23	10,55	11,45	11,75	13,94	15	15,28	14,97	15,25	14,77	13,76	12,28	12,5	11,5	11,76	11,48	11,25	11,26	10,75	10,51
Miércoles	11	10,74	10,75	10,77	10,76	11,46	10,5	11,97	13,7	15,5	15,25	15,51	15,48	15	14,53	12,76	12,52	11,75	11,76	11,25	11,23	10,78	10,98	10,12
Jueves	8,62	8,75	10,75	10,98	10,77	11	10,75	11,72	13,49	15,47	15,26	14,99	15,25	15,27	13,79	12,27	11,77	11,98	11,26	11,25	11,23	10,53	10,73	10,75
Viernes	10,75	10,51	10,5	10,73	10,5	10,52	10,97	11,5	12,97	14,48	14,51	14,51	14,97	14,77	13,28	11,51	11,73	11,29	11,24	11	11	11	10,75	10,71
Sábado	11,04	10,99	10,79	10,81	11	10,78	11,01	10,81	10,97	10,63	10,99	11	10,59	10,81	10,79	10,83	10,81	11,17	10,61	11,17	10,81	10,82	10,97	10,6
Domingo	11,01	10,99	10,25	10,98	10,97	10,82	10,99	10,81	10,78	10,81	10,81	10,99	10,61	11,18	10,44	11,16	10,42	11	10,6	10,62	10,8	10,79	10,6	10,97

>=8,62	>=9,39	>=10,15	>=10,92	>=11,68	>=12,45	>=13,21	>=13,98	>=14,74
--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

UPS 1/2 Resto (Fase 1)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

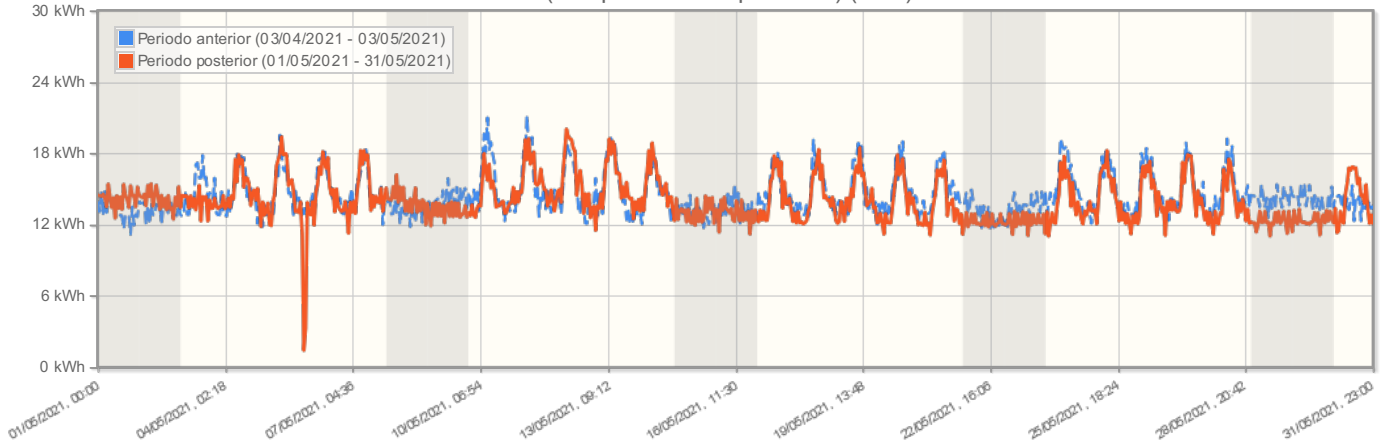

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -315,58 kWh (-2,93 %)	▼ -1,18 kWh (-5,56 %)	▼ -9,7 kWh (-86,64 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	12,48	13,22	12,77	12,69	13,28	12,77	12,98	13,86	15,19	16,27	16,19	16,55	15,96	15,81	15,72	14,46	14,32	13,97	13,52	14,19	13,62	12,71	12,88	12,93
Martes	13,34	13,47	13,71	13,17	13,61	13,28	13,67	14,15	16,53	17	17,19	17,69	17,82	16,18	16,81	15,13	15,31	14,4	14,84	14,14	14,35	14,03	13,2	12,54
Miércoles	13,53	13,27	12,76	13,23	13,33	13,56	13,31	14,72	16,41	17,72	17,61	18,03	18,03	17,5	16,9	15,24	15,06	14,75	14,77	13,79	13,6	13,42	12,98	12,52
Jueves	10,28	10,82	12,5	13,4	12,95	13,47	12,7	14,32	16,29	16,52	17,67	17,57	17,69	17,72	16,43	15,1	14,13	14,73	13,98	14,49	13,9	13,33	13,14	12,94
Viernes	12,9	12,82	12,25	13,31	12,65	12,89	13,04	14,17	15,94	17,24	16,12	17,85	17,11	17,18	15,82	13,98	13,98	13,93	14,23	14,01	13,57	13,77	13,26	13,13
Sábado	13,1	13,46	13,26	13,05	13,43	13,4	13,88	13,15	13,46	13,01	12,84	12,8	12,88	13,15	13,19	13,16	13,21	13,38	13,1	13,49	13,28	13,1	13,6	12,73
Domingo	13,05	13,15	12,42	13,53	13,02	13,43	13,19	13,35	12,9	13,15	12,82	13,16	13,12	13,28	12,68	13,39	12,55	13,11	12,96	12,71	12,57	13,02	12,96	13,31



Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

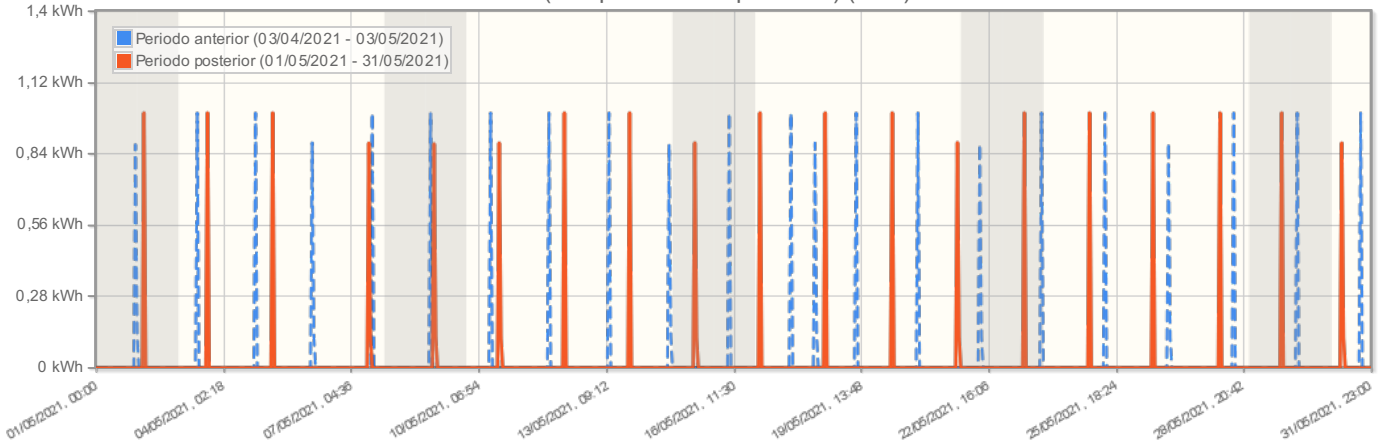


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3 kWh (-13,64 %)	⬇ 0 kWh (0 %)	⬇ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

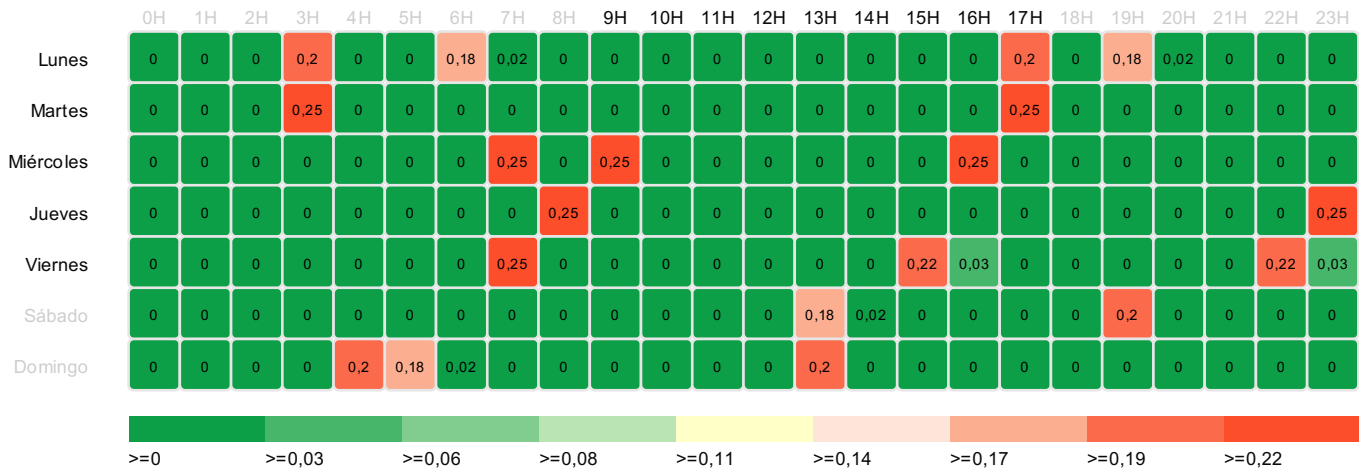


Alumbrado (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

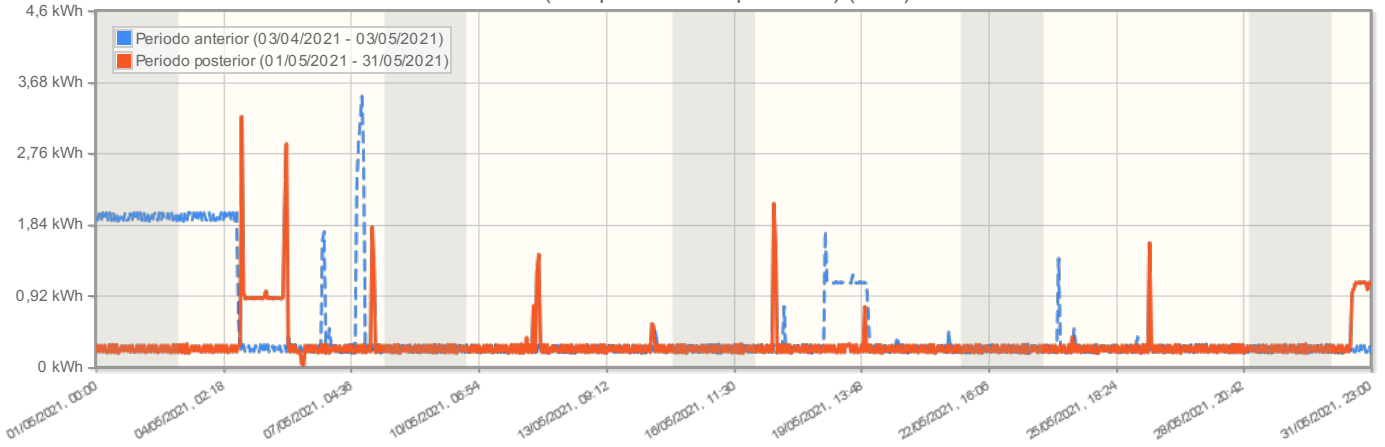


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -140,48 kWh (-38,45 %)	▼ -0,26 kWh (-7,55 %)	▼ -0,15 kWh (-79,59 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

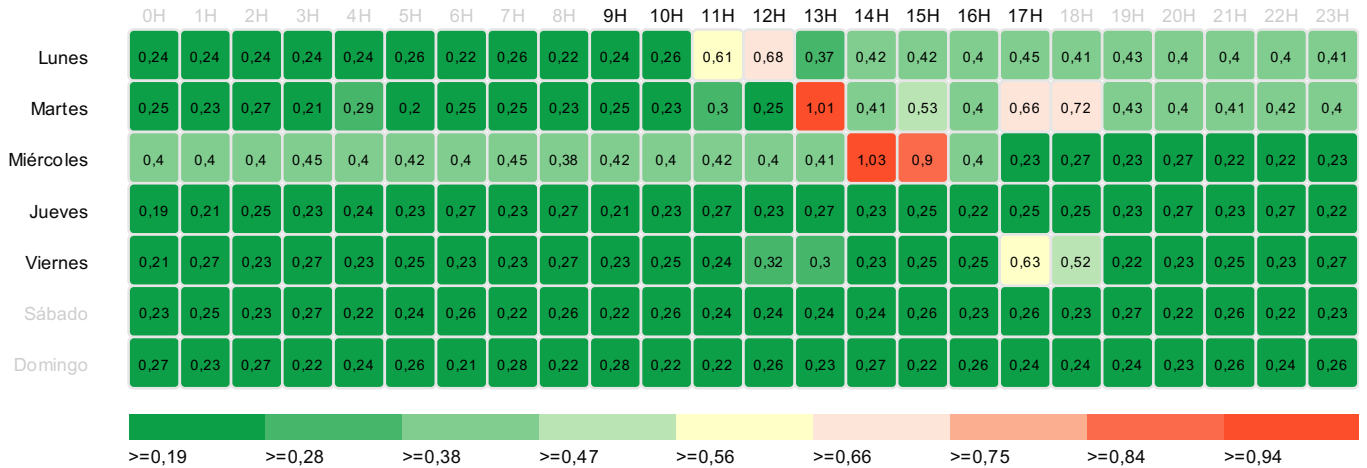


Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

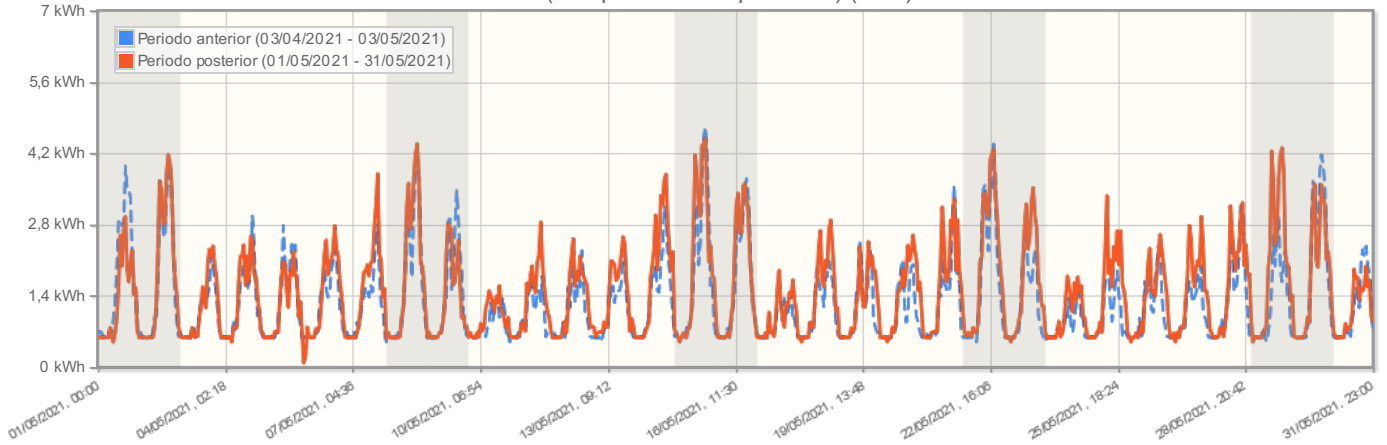


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +130,6 kWh (+13,49 %)	▼ -0,24 kWh (-5,09 %)	▼ -0,41 kWh (-80,4 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

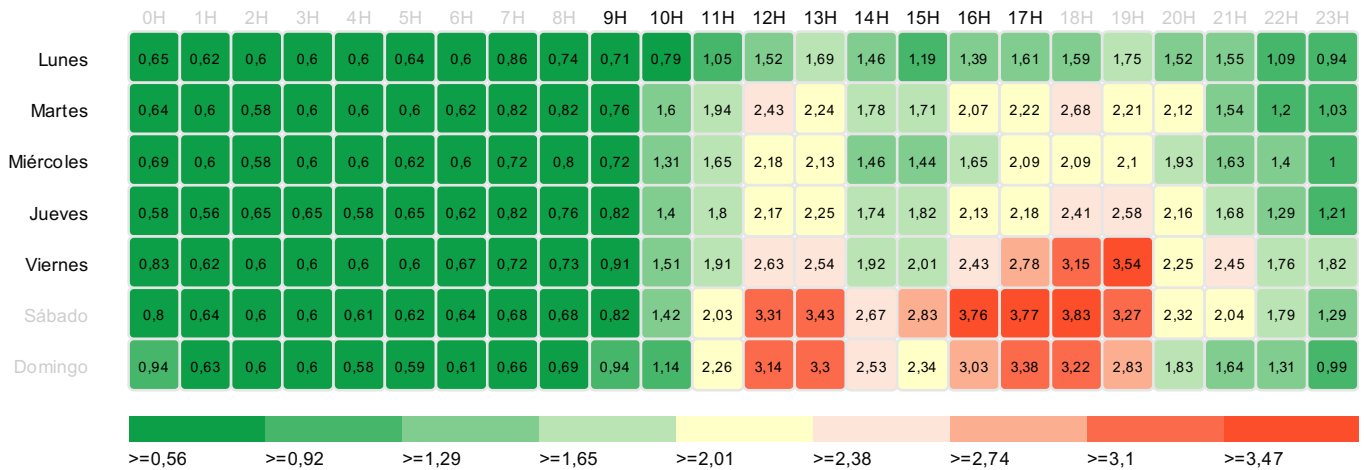


CL11 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

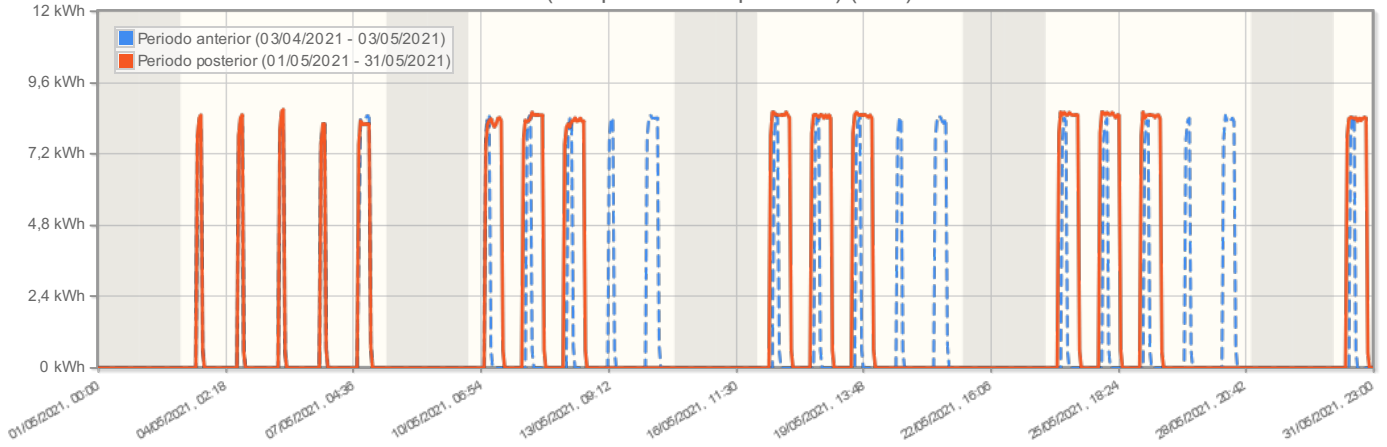


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +497,59 kWh (+75,86 %)	▲ +0,18 kWh (+2,13 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

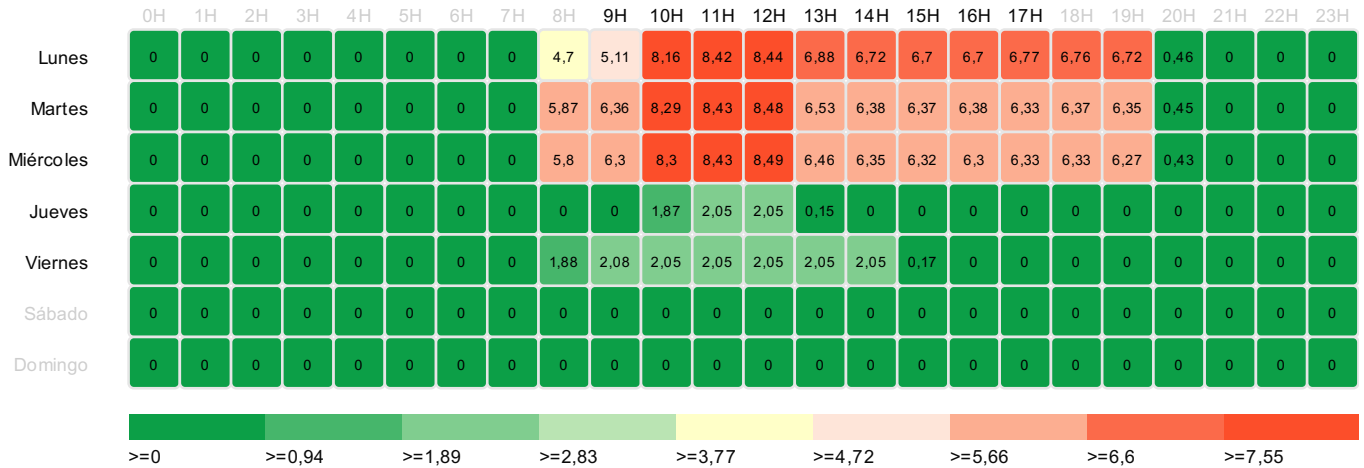


CL12 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

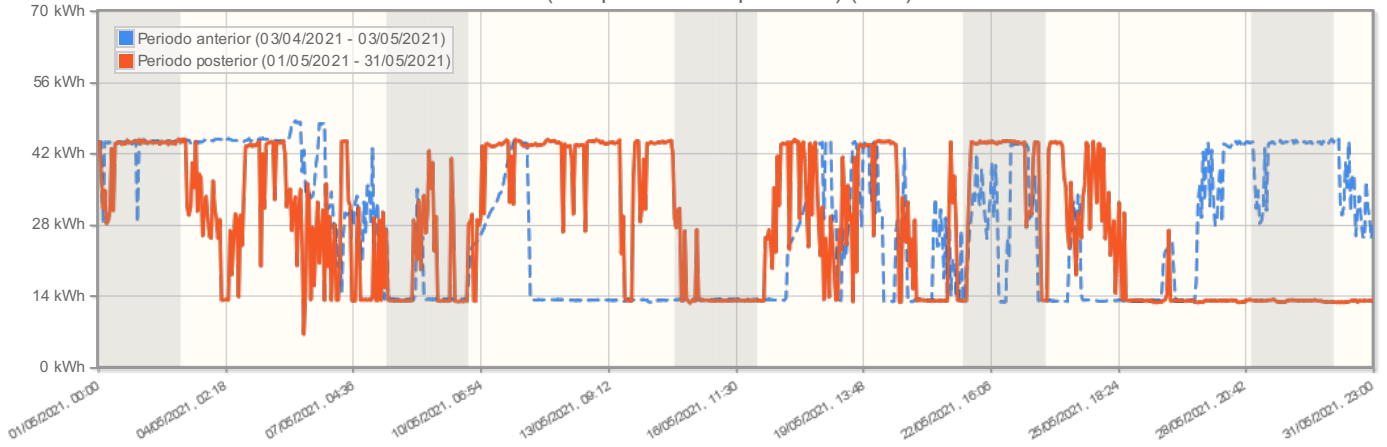


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +419,26 kWh (+2,06 %)	▼ -3,62 kWh (-7,47 %)	▼ -6,17 kWh (-48,21 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

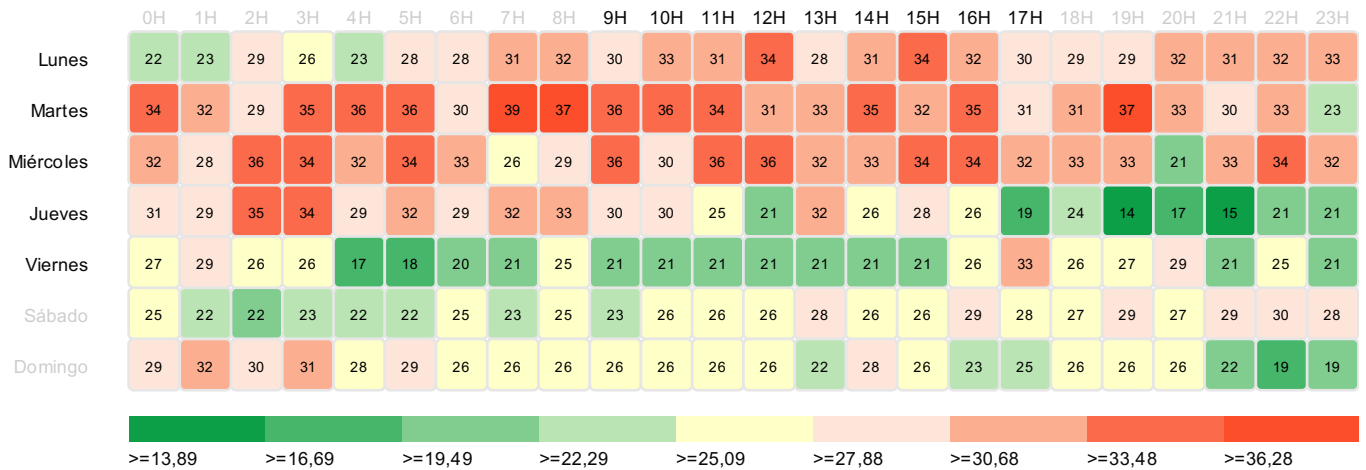


CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

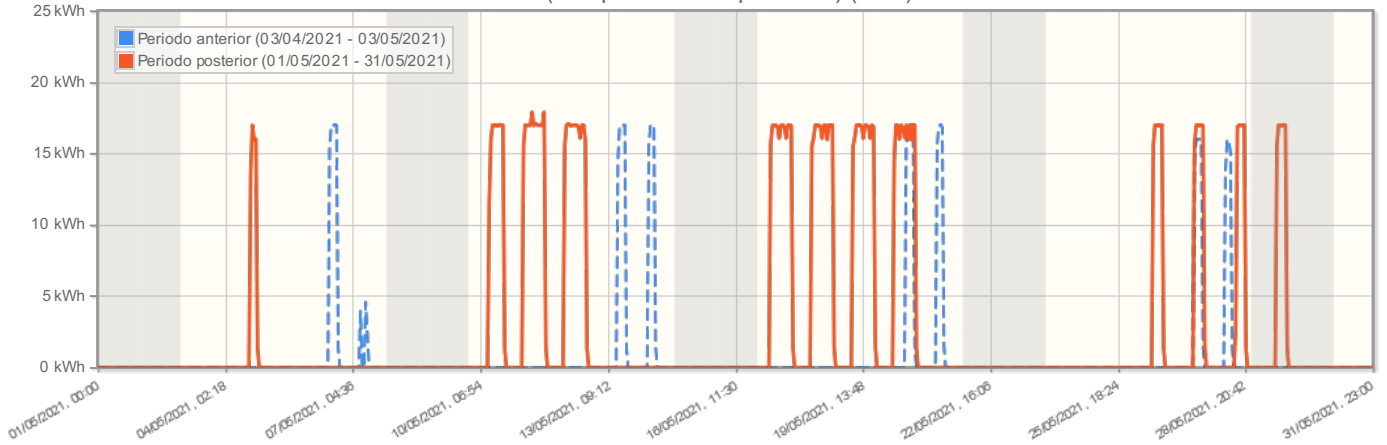


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.378 kWh (+254,24 %)	▲ +0,88 kWh (+5,18 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

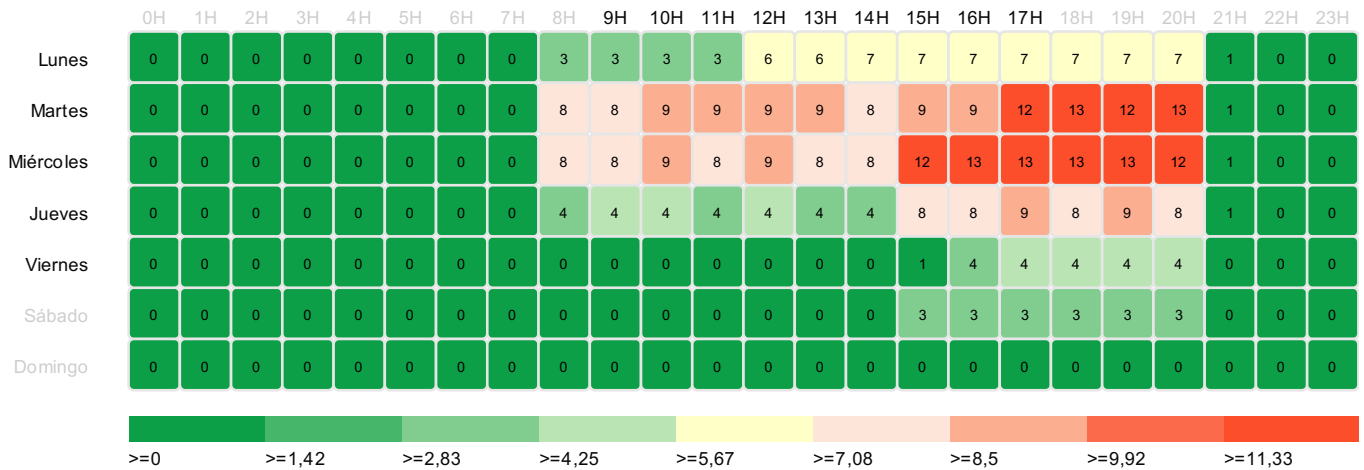


CL16 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

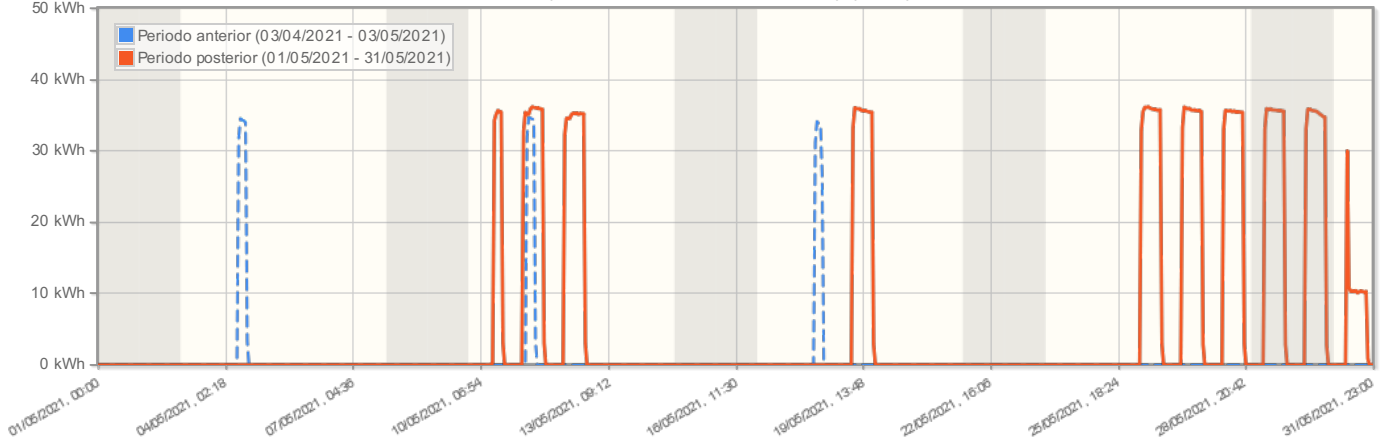


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.236,9 kWh (+641,22 %)	▲ +1,47 kWh (+4,25 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

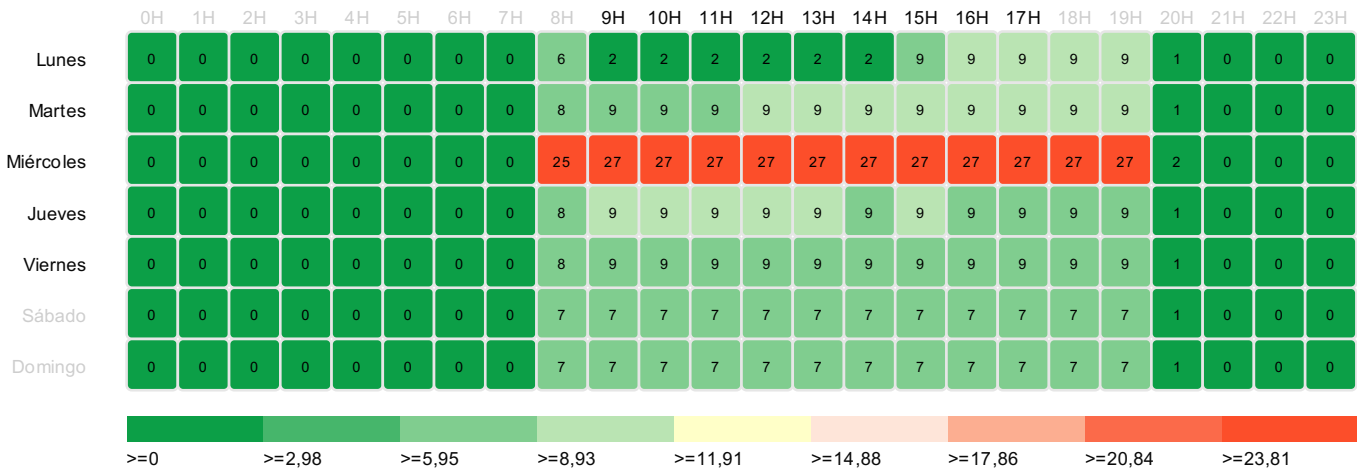


CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

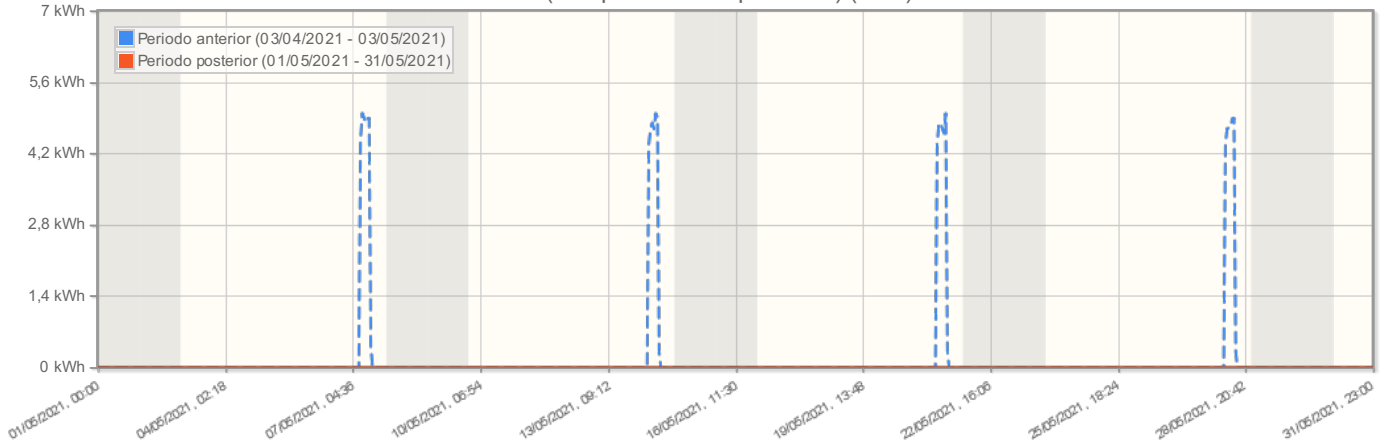

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -115,4 kWh (-100 %)	▼ -4,99 kWh (-100 %)	◆ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

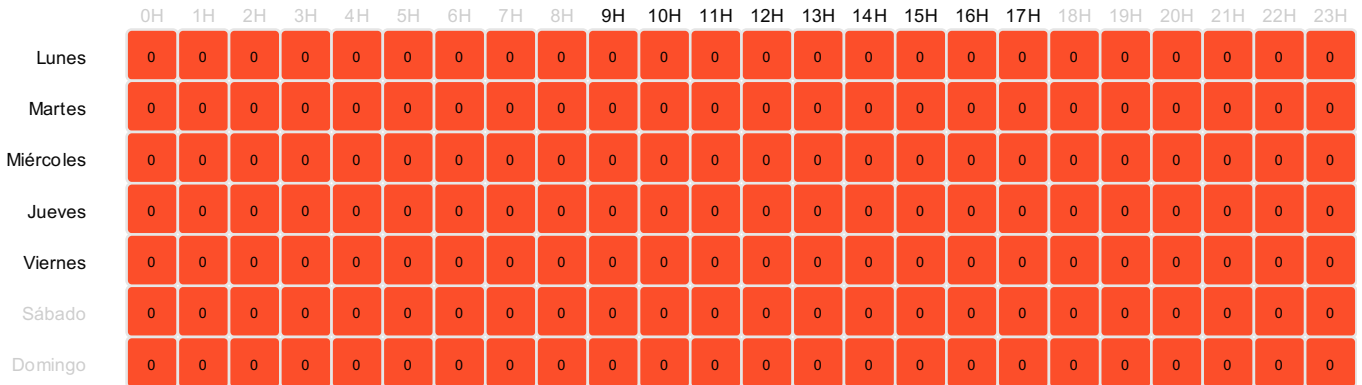

>=0


Consumo Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

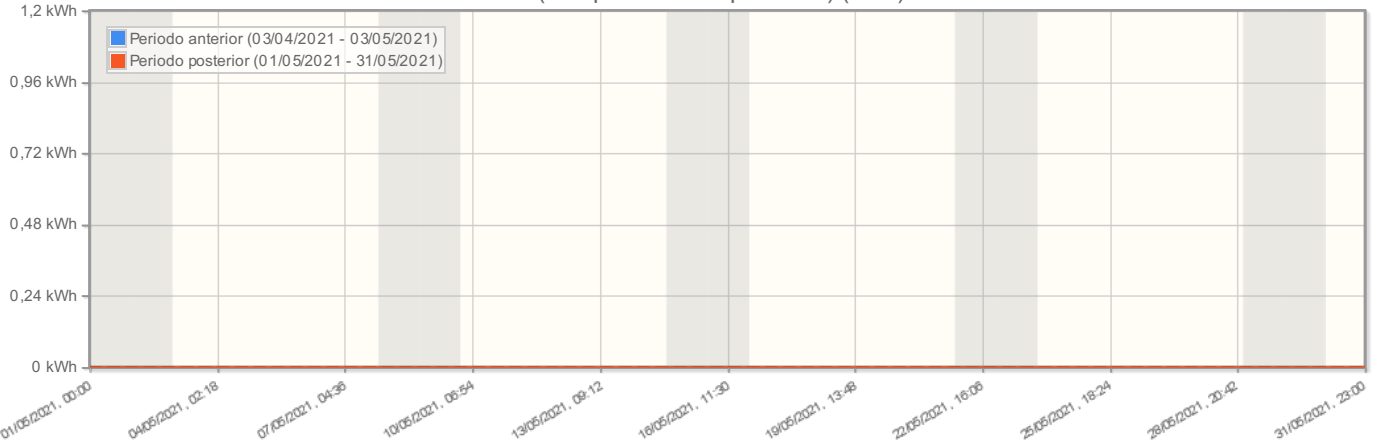

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

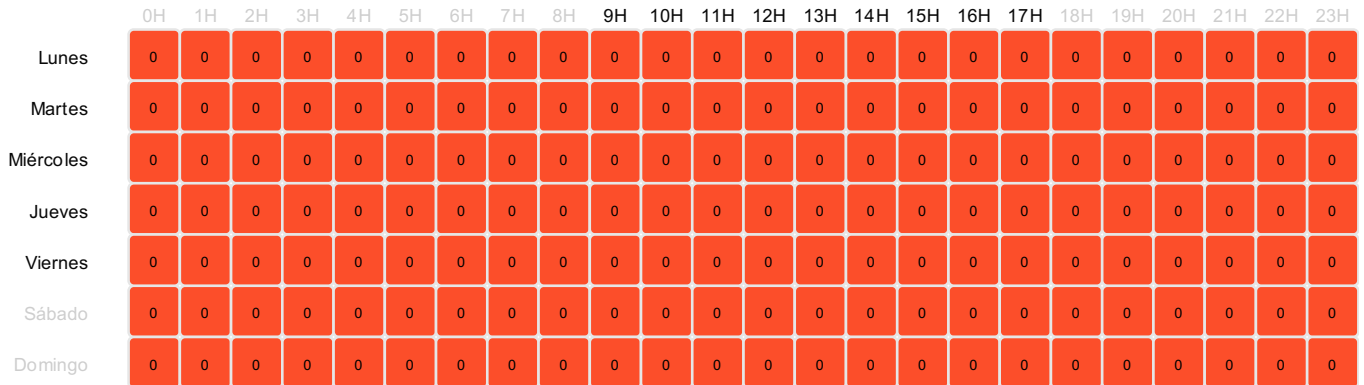


>=0

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

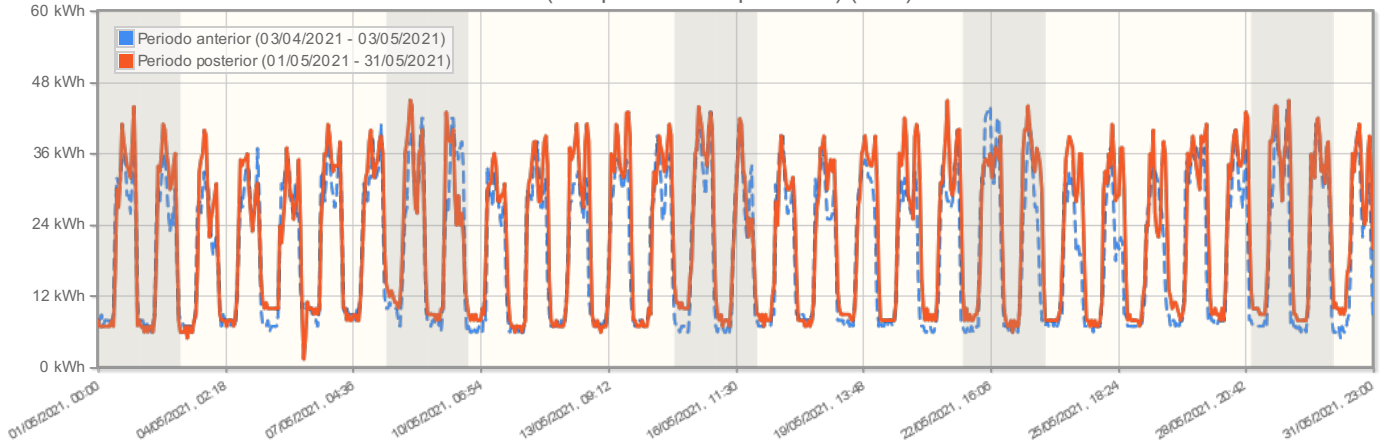


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.905,96 kWh (+13,05 %)	▲ +1,05 kWh (+2,39 %)	▼ -3,54 kWh (-70,26 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

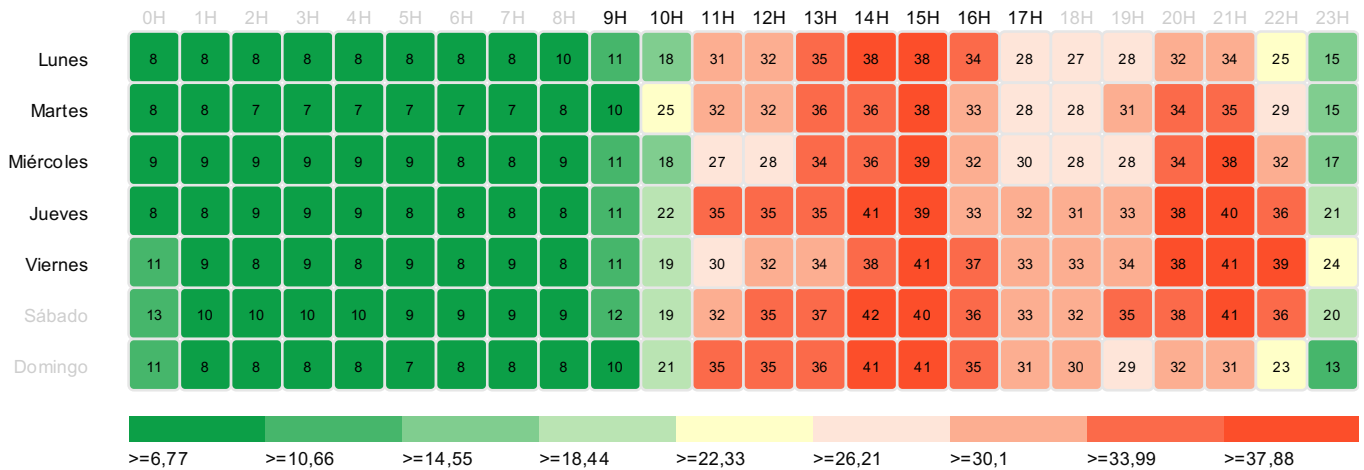


CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

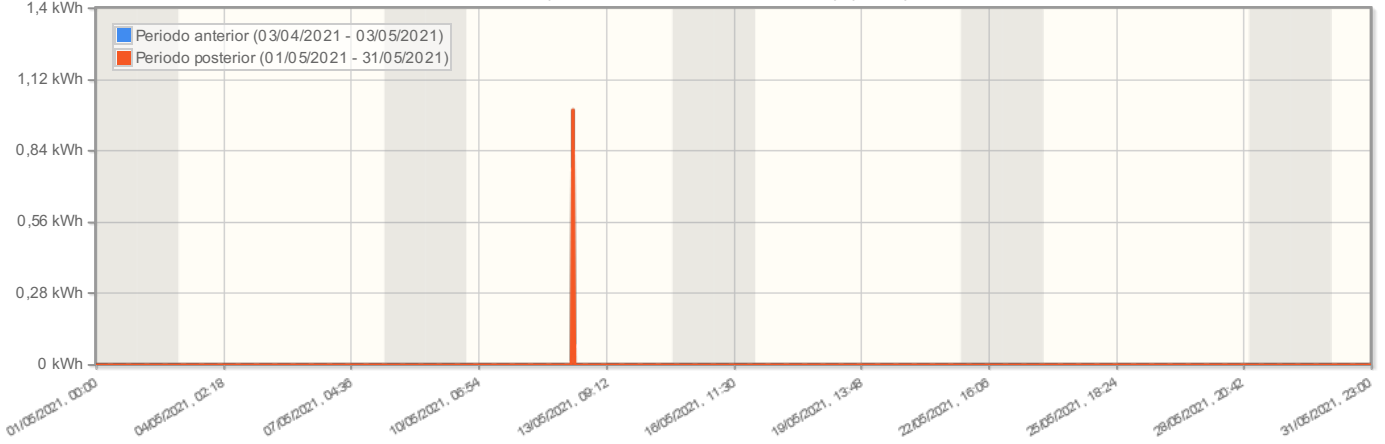


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1 kWh (+0 %)	▲ +1 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

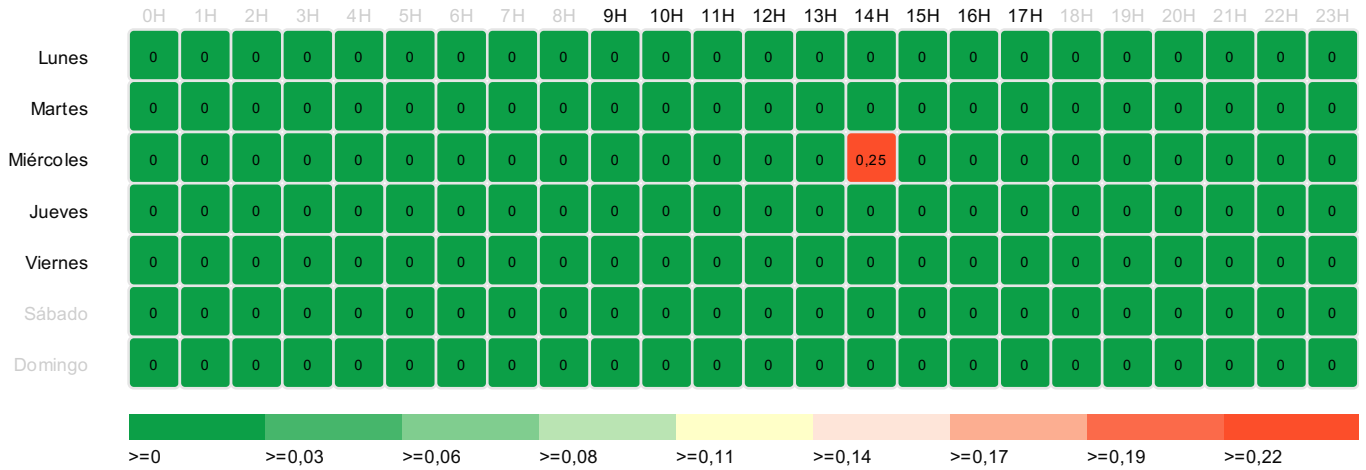

CS1 Resto (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

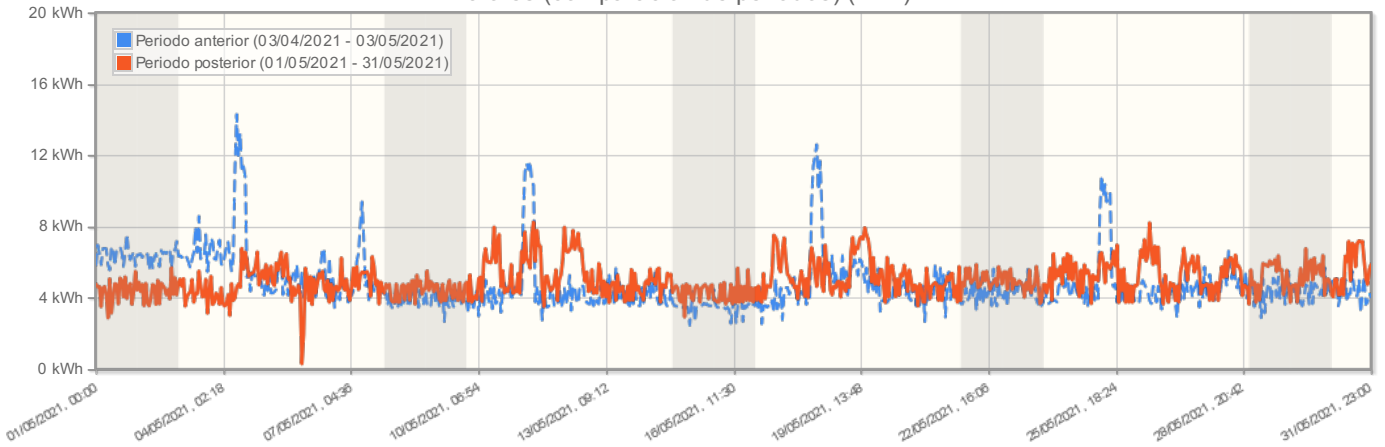

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +131,47 kWh (+3,64 %)	▼ -6,04 kWh (-42,18 %)	▼ -2,15 kWh (-85,89 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	4,69	4,35	4,83	4,54	4,26	4,35	4,77	4,7	5,38	4,73	5,8	5,69	6,47	6,09	5,62	5,63	6,68	5,76	6,19	6,07	4,67	4,63	4,98	4,7
Martes	4,66	4,69	5,02	4,68	4,22	4,51	4,66	4,61	5,35	5,84	6,32	5,62	5,06	6,2	6,33	6,33	5,64	6,67	5,91	6,32	4,6	4,8	5,24	5,07
Miércoles	4,67	4,95	4,39	5,08	4,72	4,64	5,17	4,91	5,86	7,03	6,27	6,73	6,56	6,47	7,39	6,85	6,52	6,82	5,96	6,22	4,92	5,07	4,68	4,81
Jueves	3,47	4,26	5,12	4,75	4,2	5,34	4,49	4,71	5,16	5,05	5,28	4,98	4,86	5,19	5,14	5,3	5	4,82	5,12	4,99	4,3	4,44	4,67	4,65
Viernes	4,99	4,23	4,77	4,09	4,75	4,67	4,45	4,56	5,31	4,9	5,27	5,07	5,31	5,19	5,3	5,25	5,38	5,25	5,45	5,12	4,47	4,64	4,68	5,06
Sábado	4,21	4,91	4,69	4,71	4,26	4,56	4,3	4,08	4,95	4,62	4,79	4,83	4,72	4,87	5,14	5,04	4,68	5,14	4,56	5,06	4,69	4,43	4,94	4,97
Domingo	4,32	4,92	4,57	4,57	4,52	4,72	4,73	4,38	4,33	4,82	4,86	4,43	4,88	4,27	5,35	4,55	4,93	4,61	4,65	4,59	5,24	4,46	4,48	4,3



Este sensor es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17


F2 CS24 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

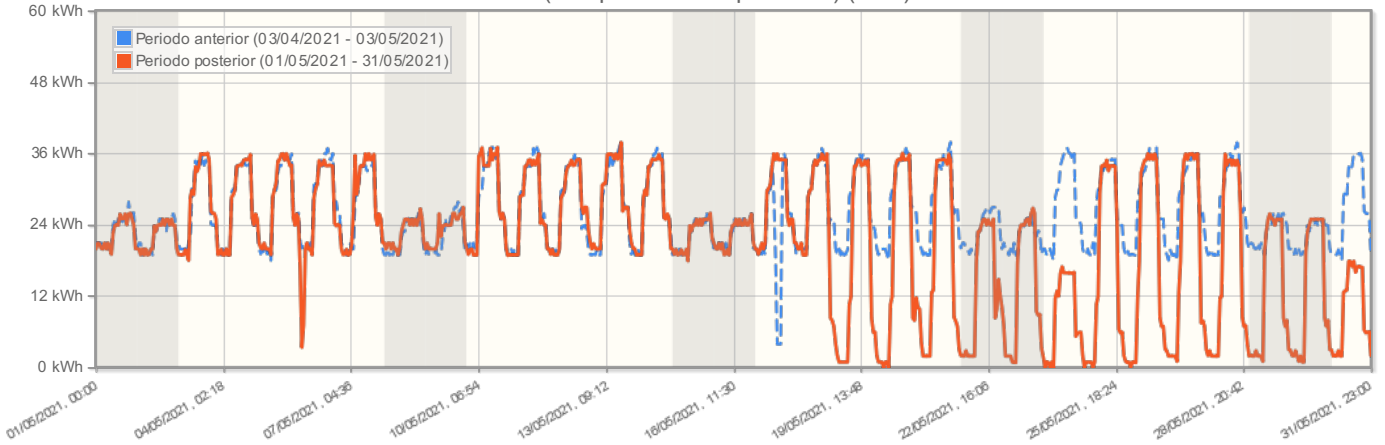


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3.315,49 kWh (-17,28 %)	▼ -0,1 kWh (-0,27 %)	▼ -4 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

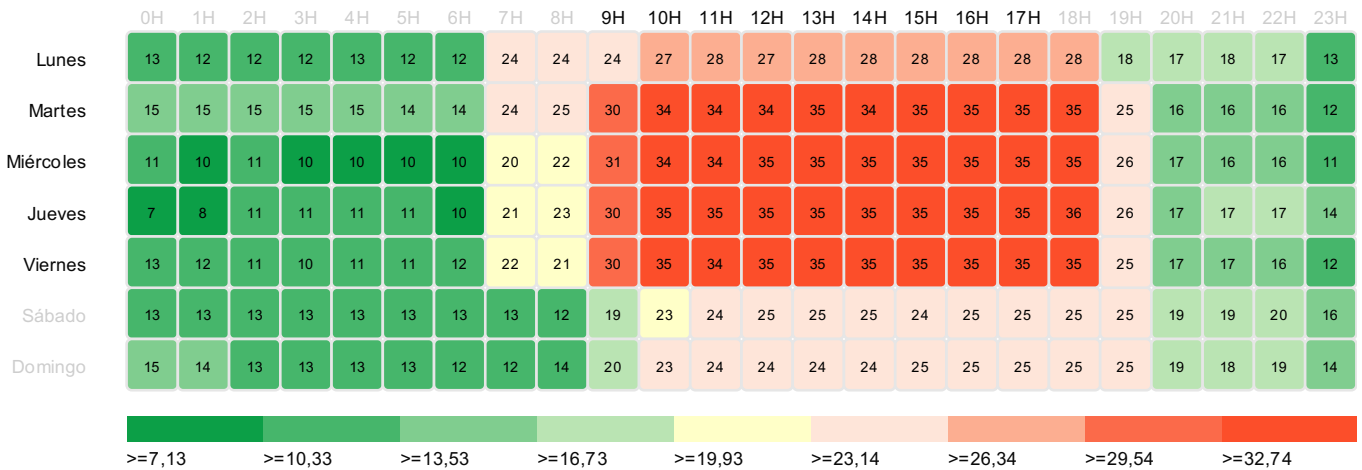


CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

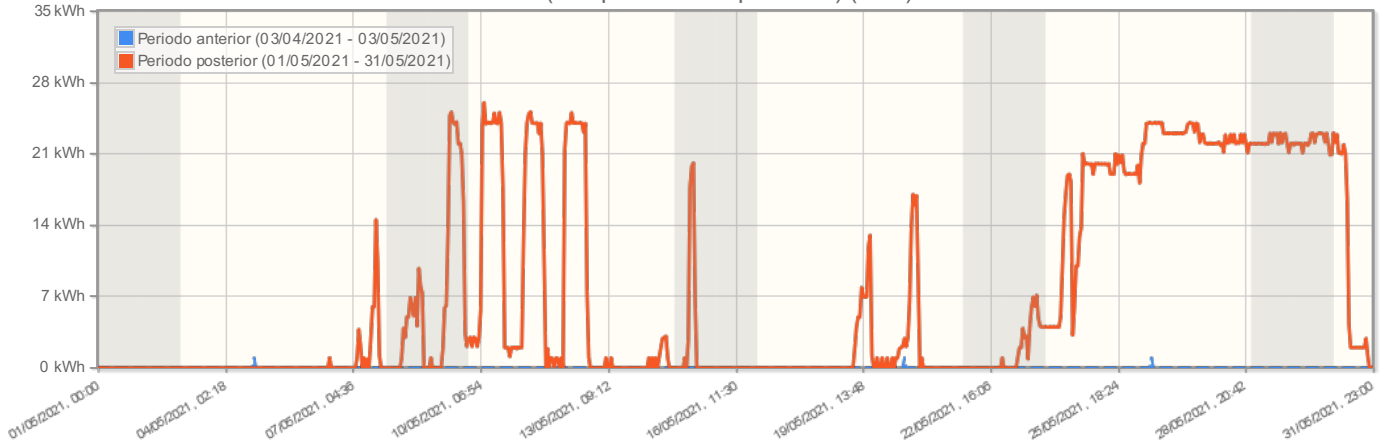


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.247 kWh (+174.900 %)	▲ +25,01 kWh (+2.501, 18 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

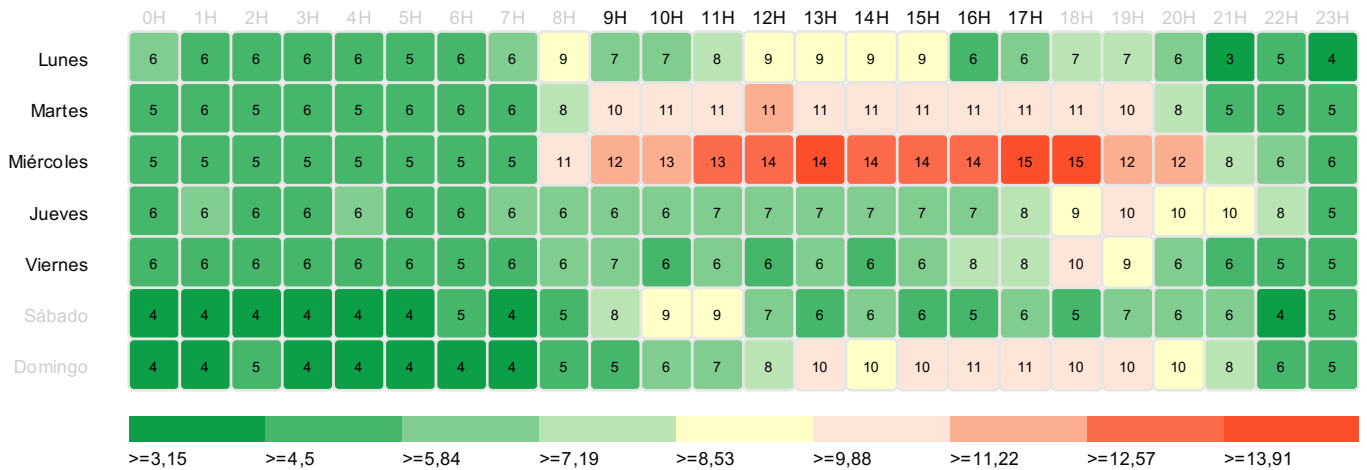


CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

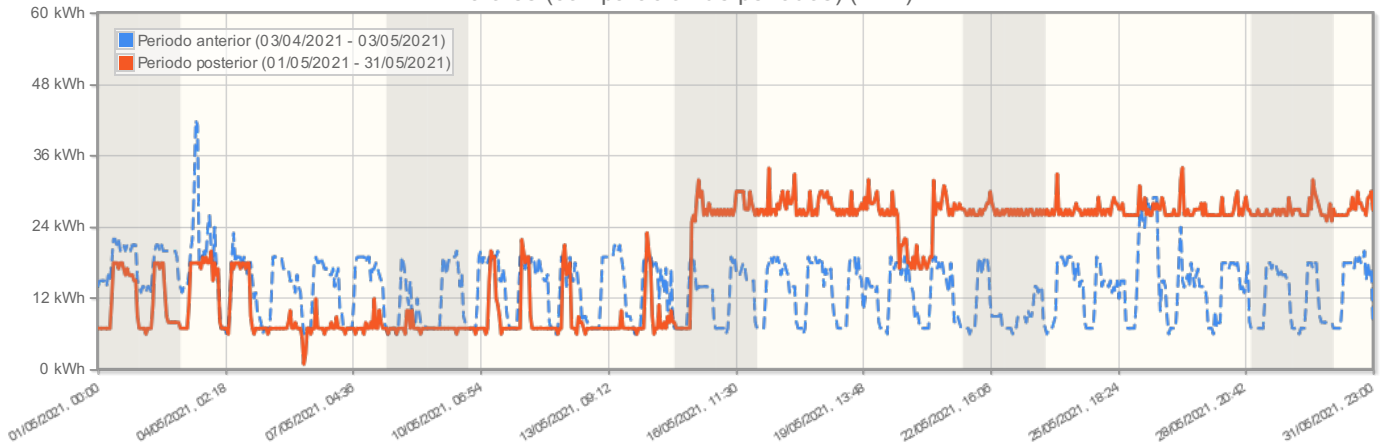


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.552,61 kWh (+34,56 %)	▼ -7,94 kWh (-18,93 %)	▼ -5,04 kWh (-83,47 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

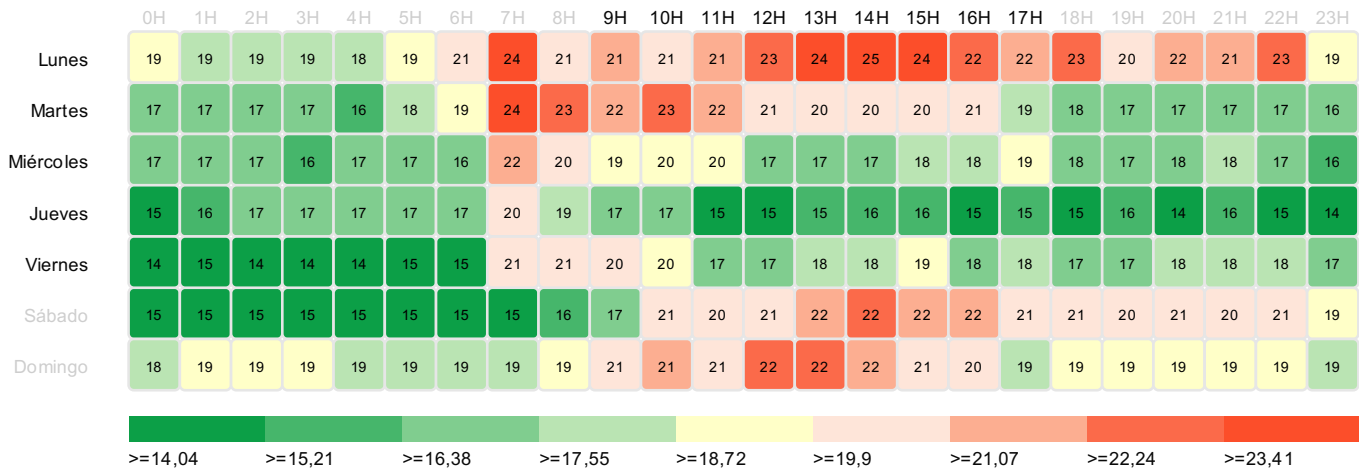


CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

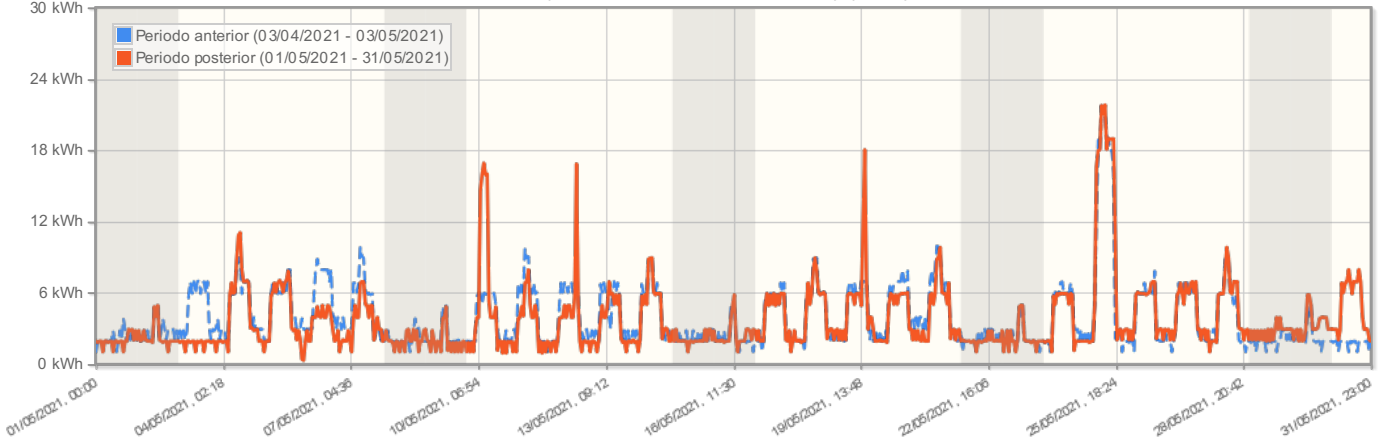


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -120,12 kWh (-4,1 %)	▲ +0,08 kWh (+0,37 %)	▼ -0,71 kWh (-64,68 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

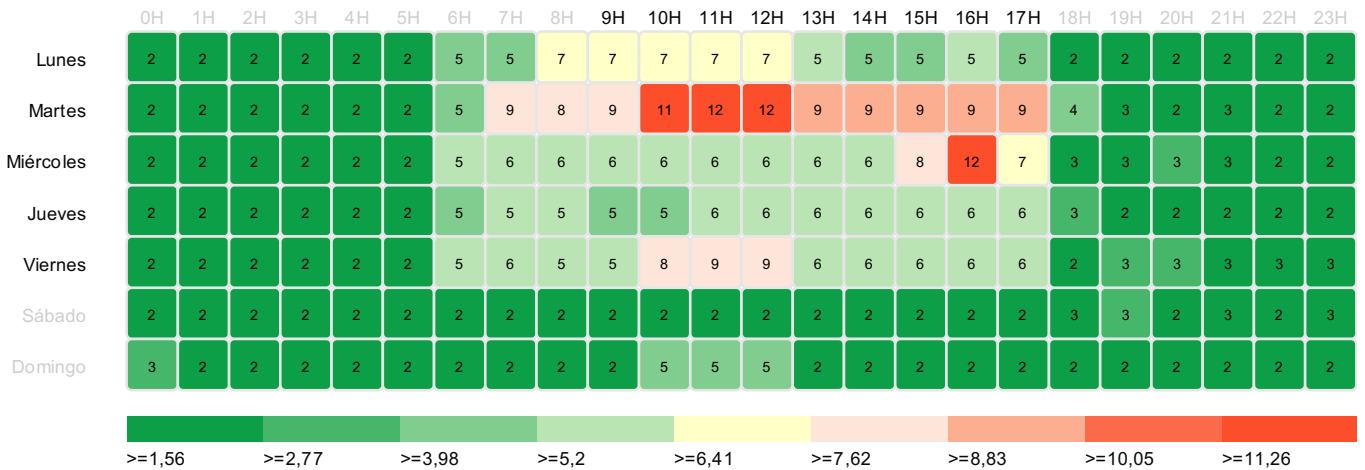


CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

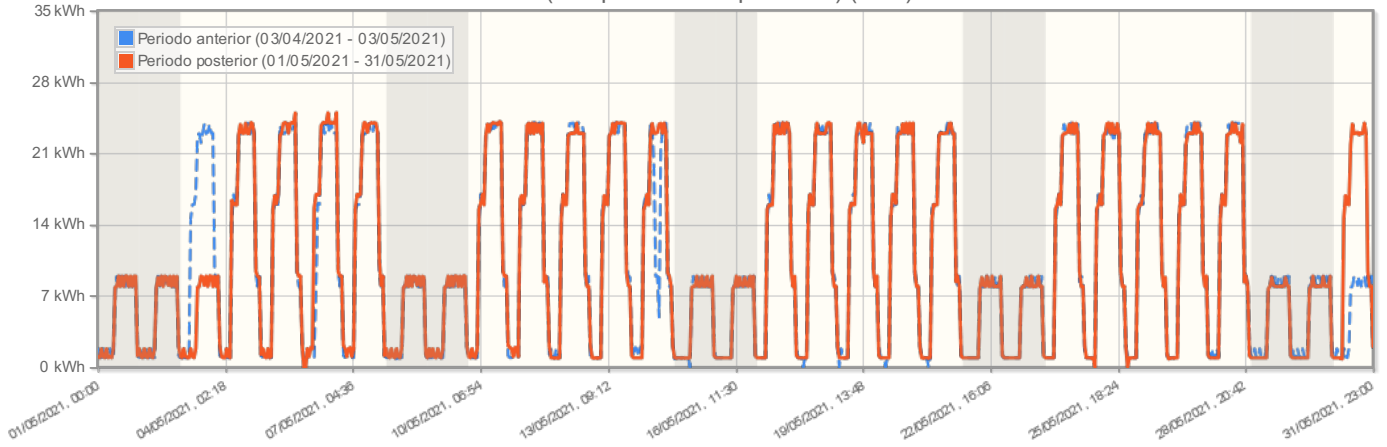


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +94,12 kWh (+1,19 %)	▲ +0,99 kWh (+4,11 %)	▼ -0,11 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

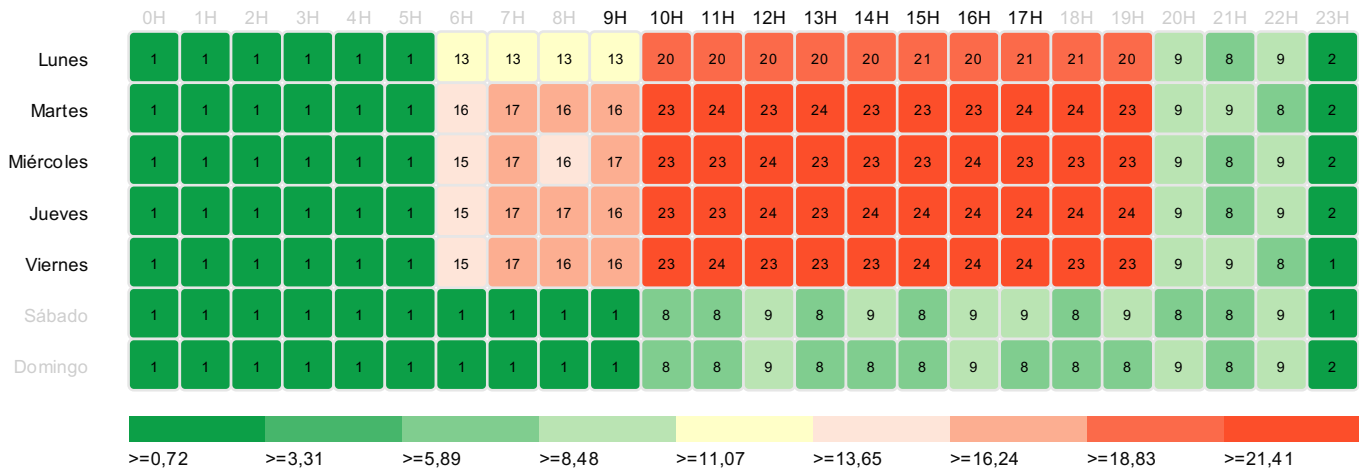


CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

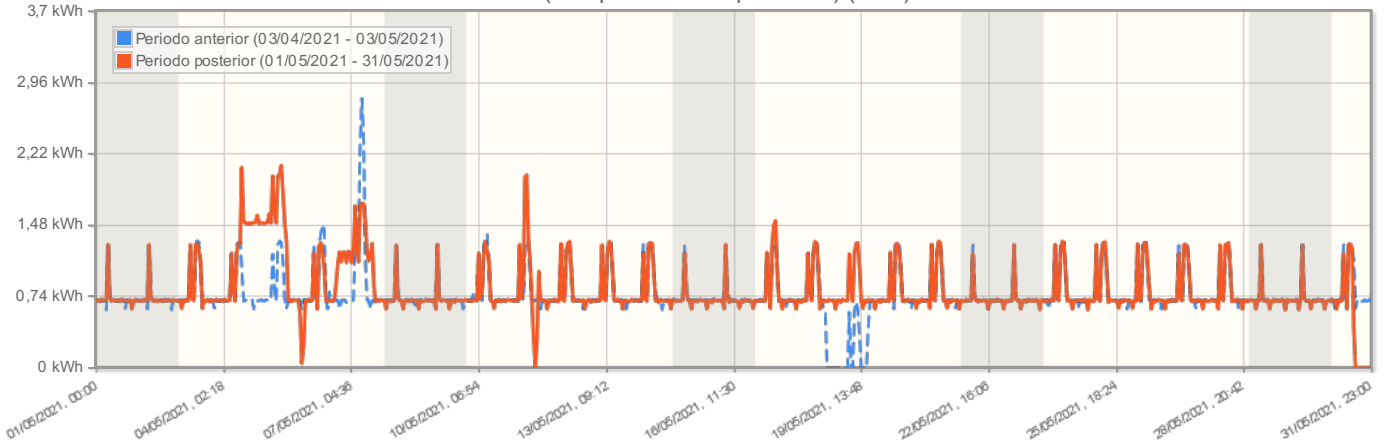


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +32,02 kWh (+5,64 %)	▼ -0,69 kWh (-24,85 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

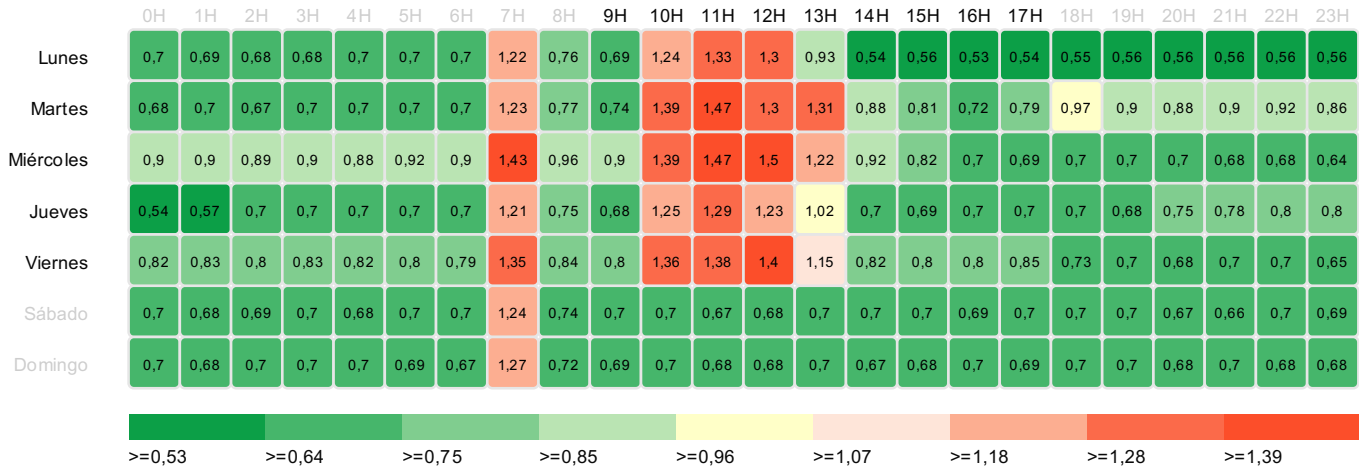


CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

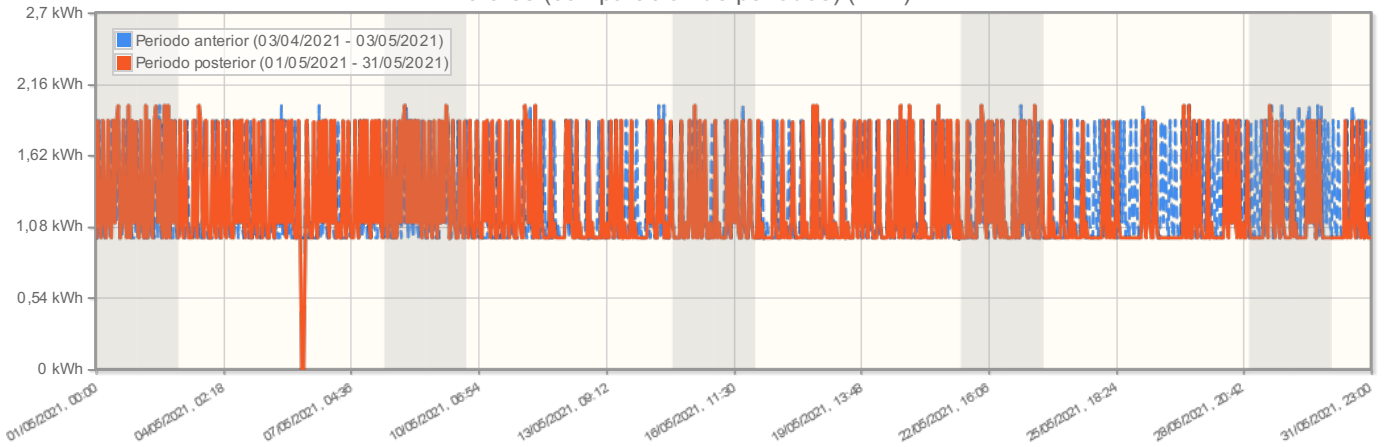


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5,12 kWh (+0,55 %)	▲ +0 kWh (+0,06 %)	▼ -0,99 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

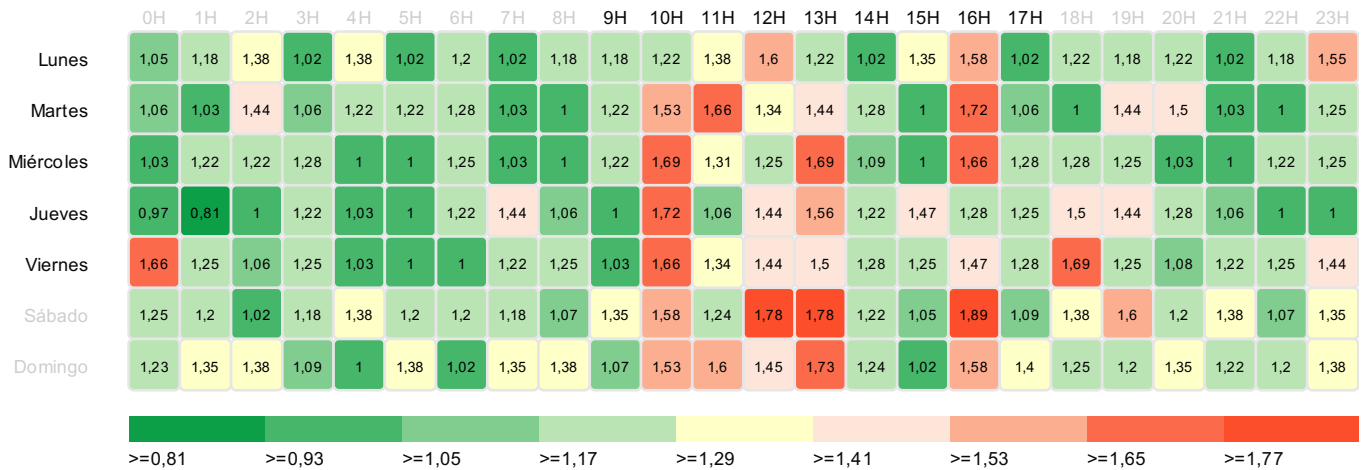

Cuadro Seguridad (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

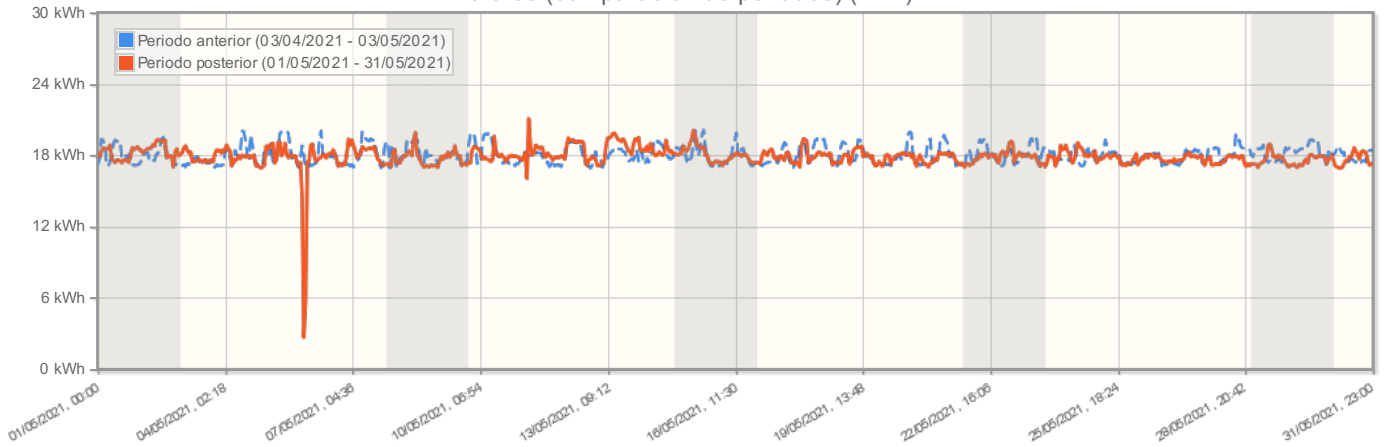

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -96,36 kWh (-0,72 %)	▲ +0,93 kWh (+4,62 %)	▼ -14,16 kWh (-83,78 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	17,53	17,51	17,92	18,09	18,09	18	17,87	17,9	17,8	18,13	17,93	18,01	18,08	17,93	17,93	18,08	17,77	17,99	18,11	18,19	17,96	17,91	17,79	17,81
Martes	17,93	17,87	18,34	18,57	18,47	18,49	17,45	17,66	17,73	17,88	17,45	18,77	18,31	18,08	17,97	18,27	18,25	18,14	18,19	18,21	17,43	17,43	17,51	17,4
Miércoles	17,44	17,38	17,95	18,05	18,15	18,26	17,9	17,6	17,87	18,53	18,85	18,52	18,54	18,79	18,33	18,26	18,31	18,33	18,24	18,21	17,54	17,26	17,44	16,8
Jueves	13,91	14,56	17,49	17,62	17,9	17,94	17,57	17,61	17,96	18,27	18,39	18,46	18,6	18,46	18,49	18,4	18,34	18,43	18,38	18,25	17,72	17,52	17,76	17,79
Viernes	17,97	18,05	18,31	18,24	18,03	17,98	17,89	17,85	18,03	17,95	18,5	18,39	18,19	18,15	18,23	18,29	18,16	18,2	18,15	18,22	17,81	17,54	17,55	17,48
Sábado	17,65	17,54	17,66	17,7	17,88	18,1	17,84	17,96	17,81	18,01	18,37	18,52	18,44	18,19	18,1	17,98	18,37	18,45	17,89	17,95	17,74	17,55	17,62	17,79
Domingo	17,75	17,65	17,65	17,8	17,87	17,92	17,54	17,85	18,1	18	18,28	18,25	18,39	18,22	18,27	18,3	18,13	18,01	18,02	17,86	17,28	17,58	17,68	17,61




CV1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

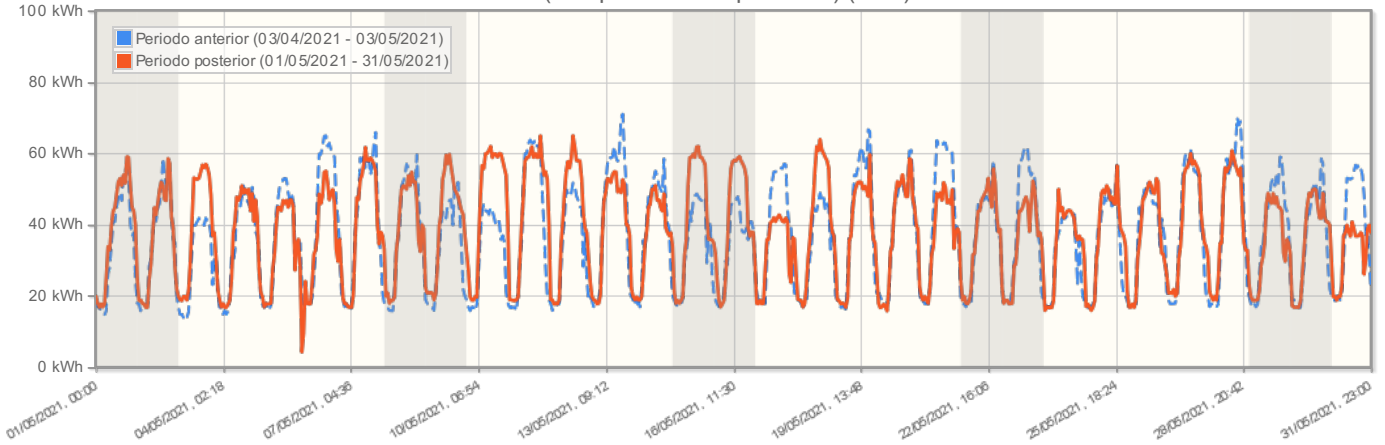


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +770,77 kWh (+2,78 %)	▼ -6,08 kWh (-8,55 %)	▼ -9,61 kWh (-68,16 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

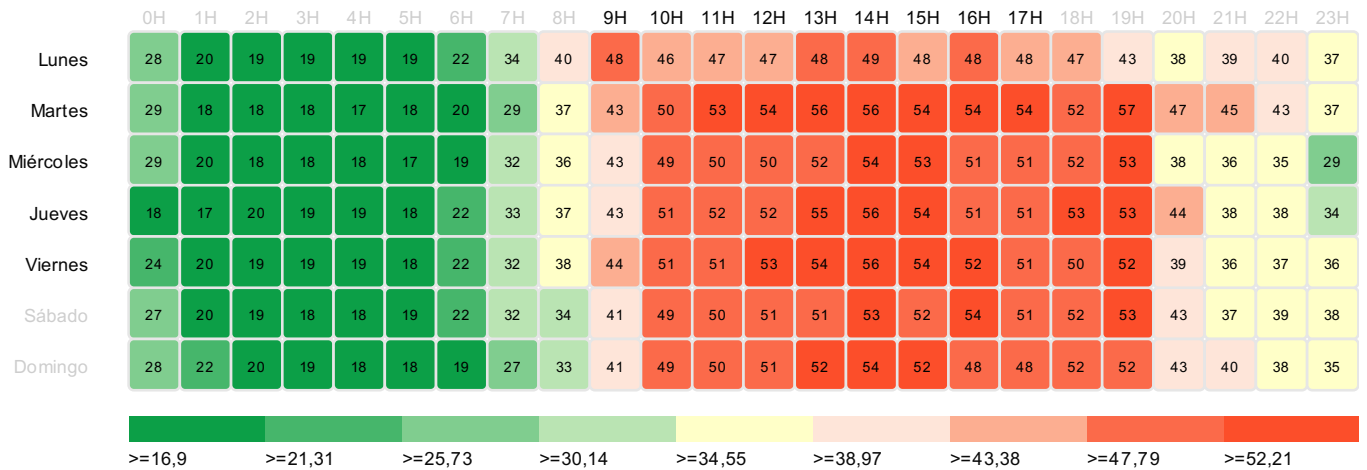


CV1 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

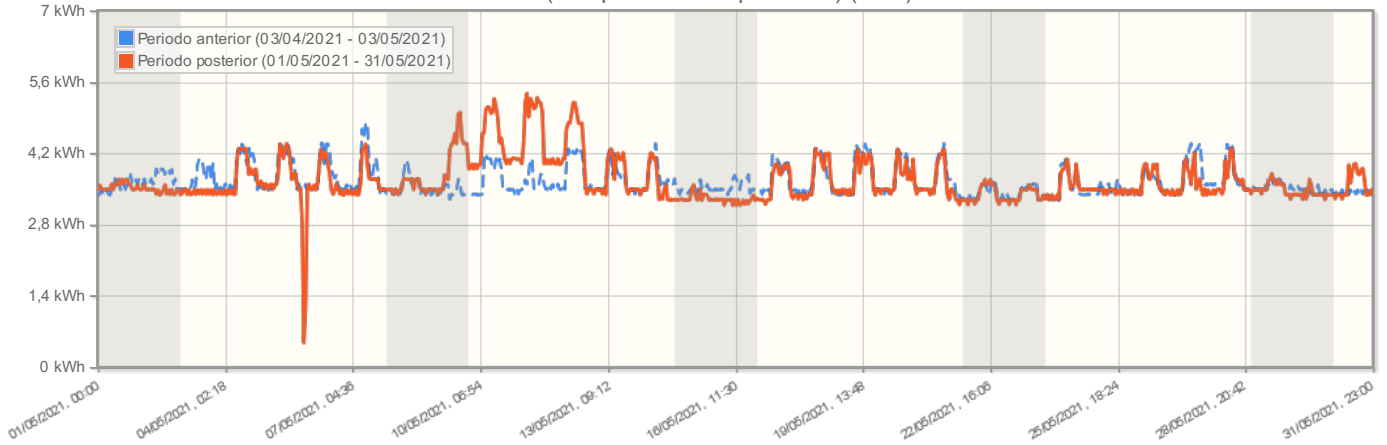


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +11,61 kWh (+0,43 %)	▲ +0,58 kWh (+12,14 %)	▼ -2,79 kWh (-84,85 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

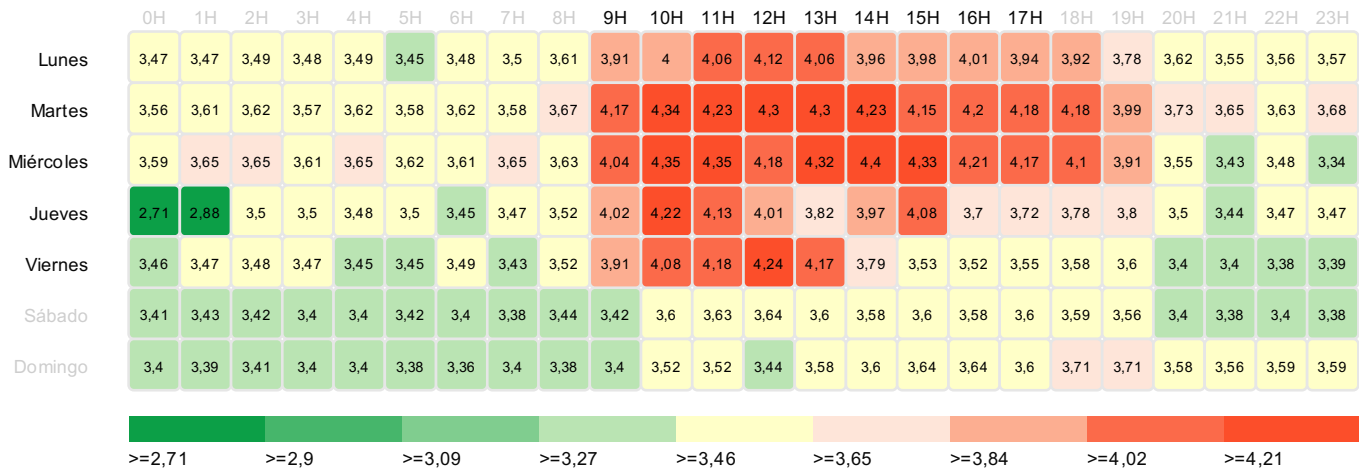


CV2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

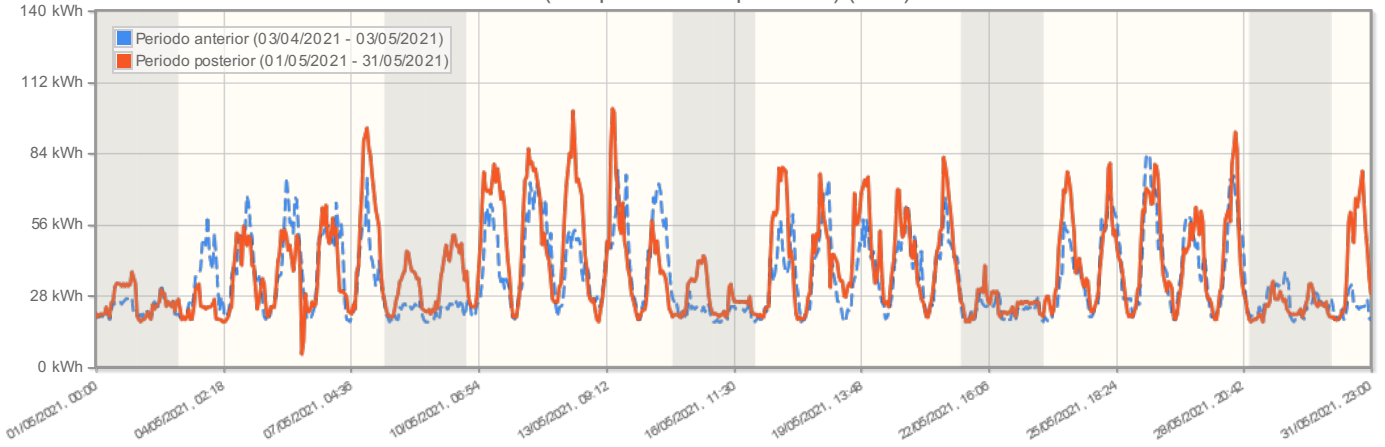


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.846,88 kWh (+11,1 %)	▲ +17,89 kWh (+21,35 %)	▼ -12,46 kWh (-69,45 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

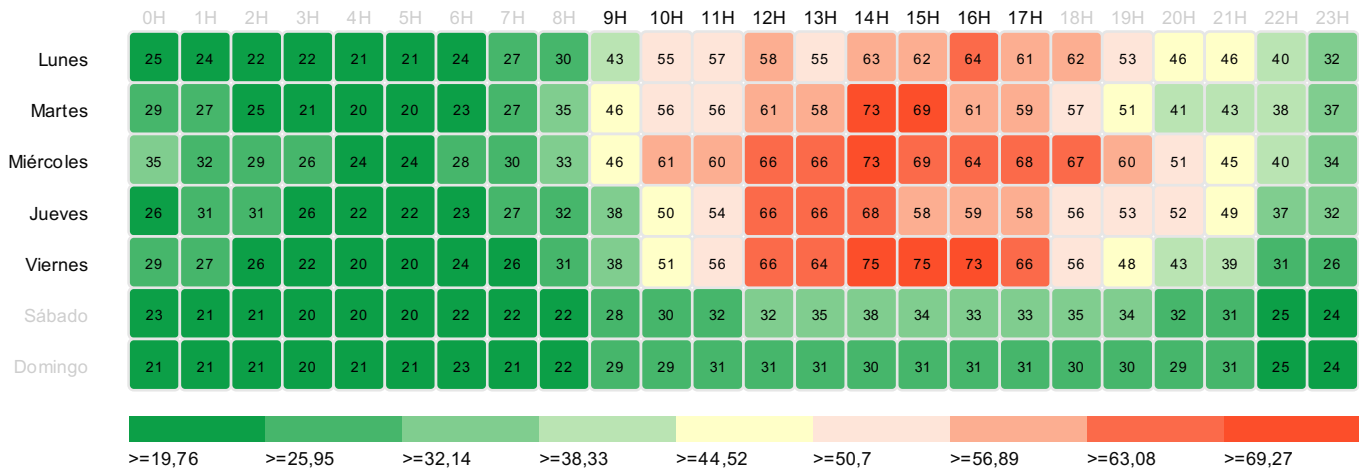


CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

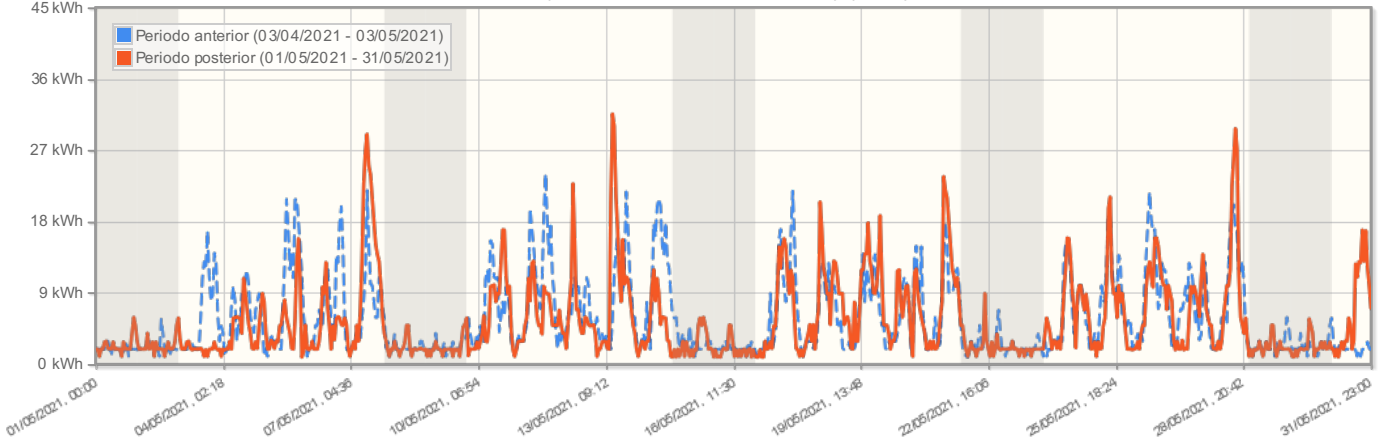


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -246,9 kWh (-5,77 %)	▲ +7,53 kWh (+31,24 %)	▼ -0 kWh (-0,33 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

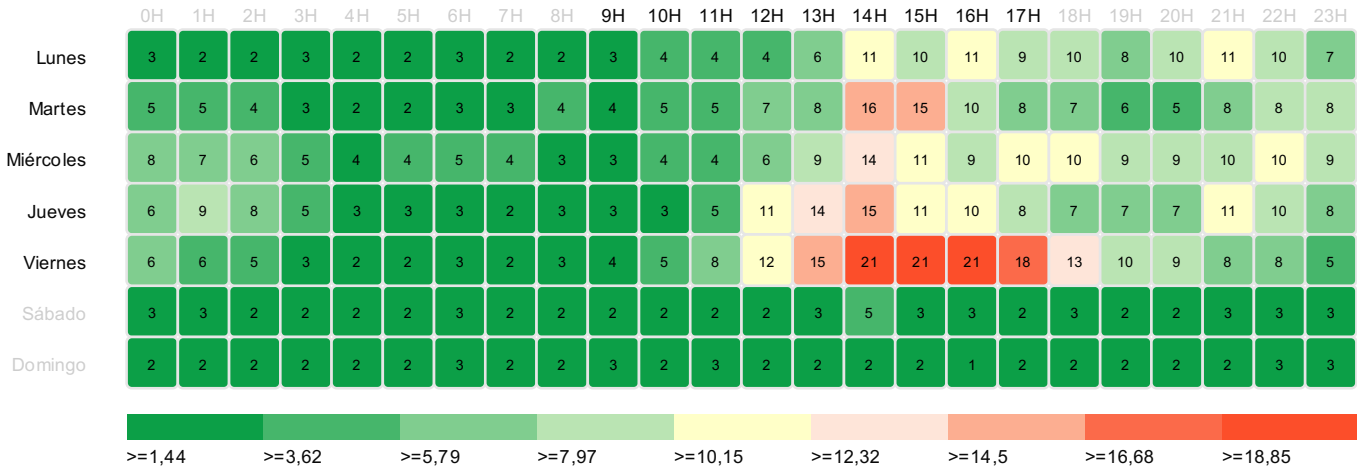


CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

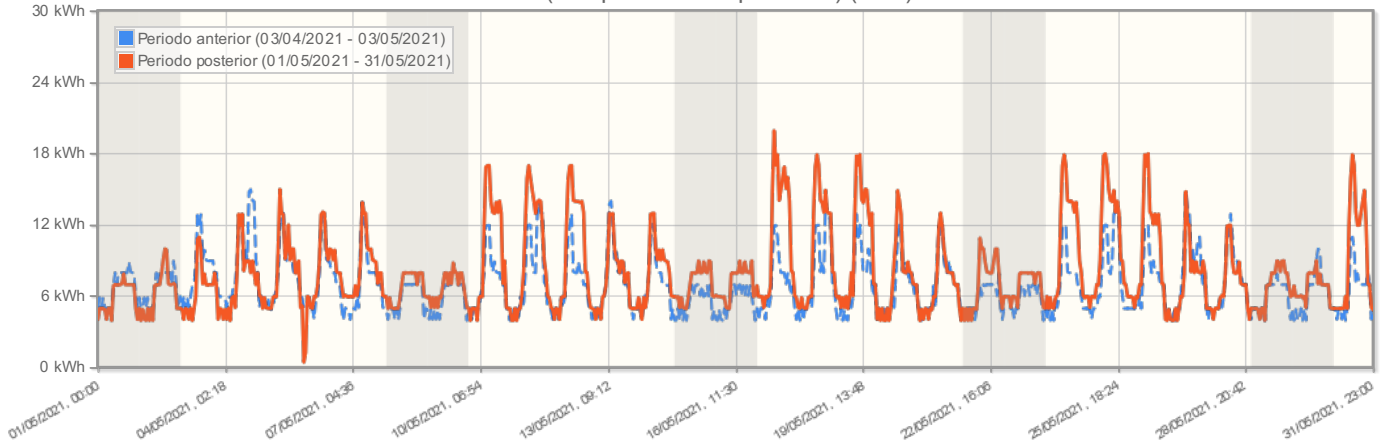


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +793,9 kWh (+15,35 %)	▲ +4,93 kWh (+32,87 %)	▼ -3,49 kWh (-87,5 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

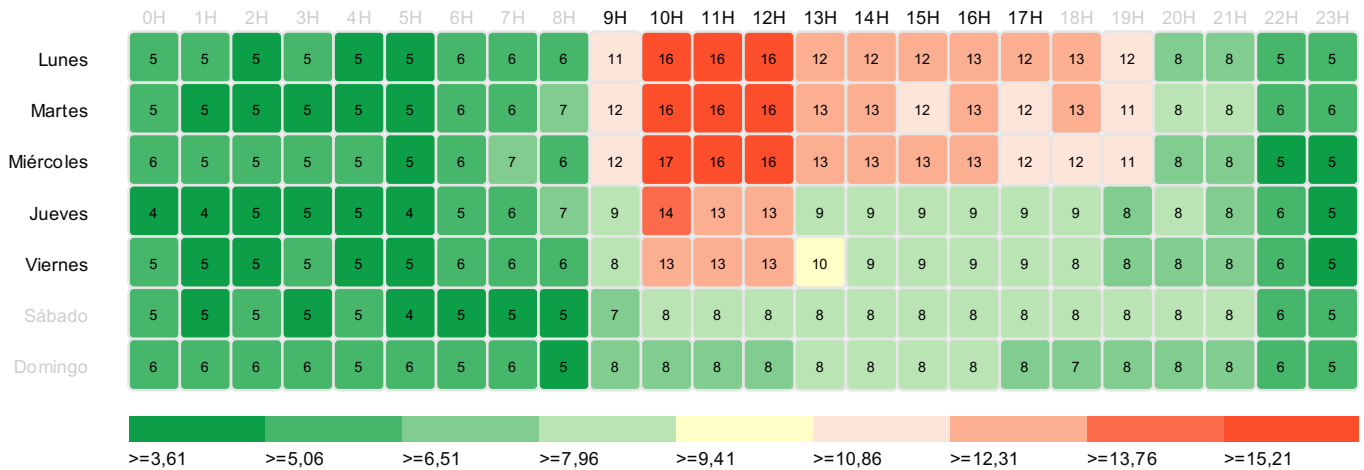


CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

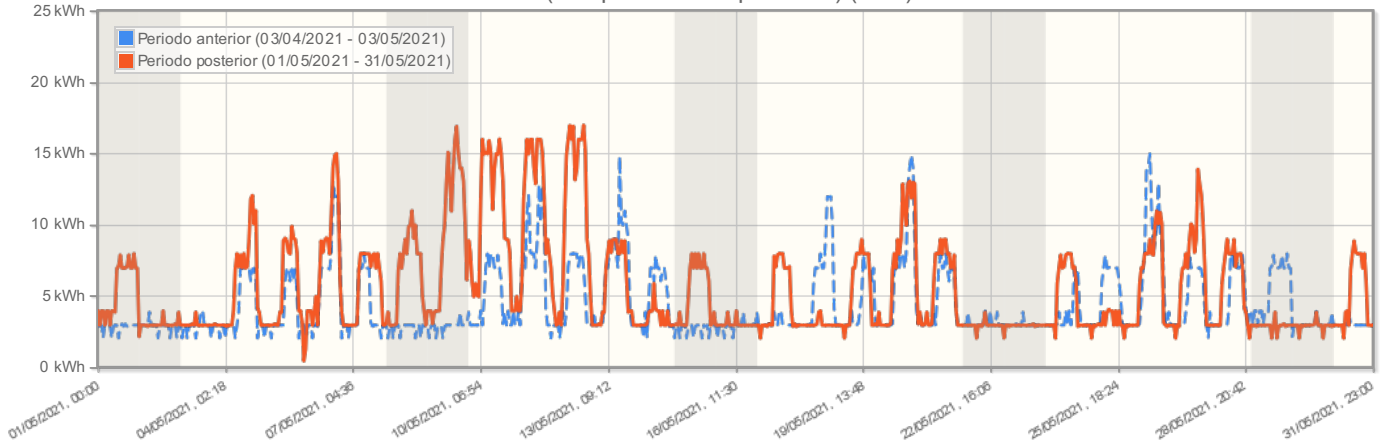


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +910 kWh (+28,11 %)	▲ +2 kWh (+13,36 %)	▼ -1,59 kWh (-76,13 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

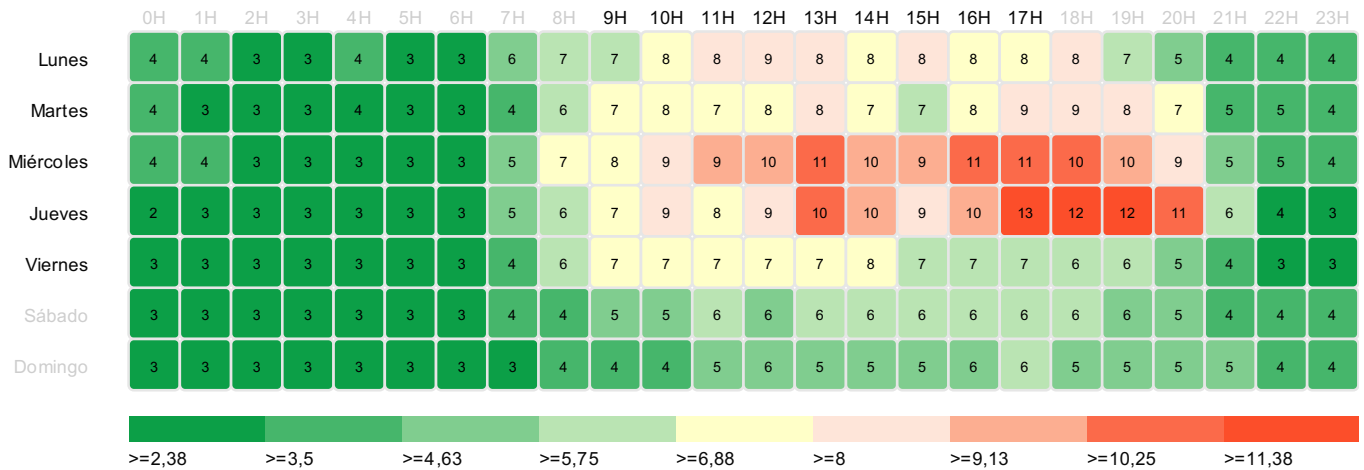


CV2 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

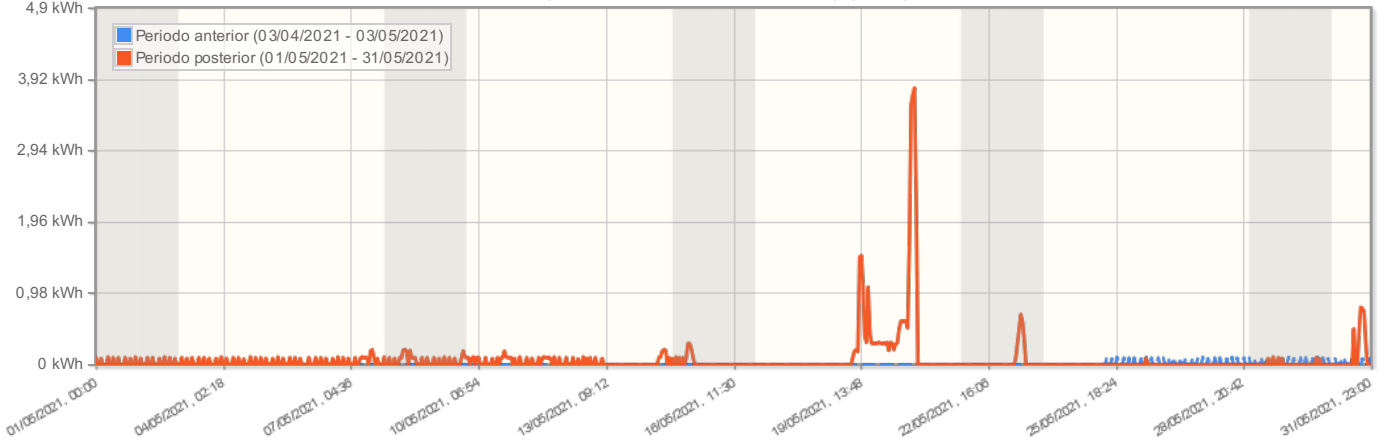


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +46,5 kWh (+991,47 %)	▲ +3,69 kWh (+3.356,75 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

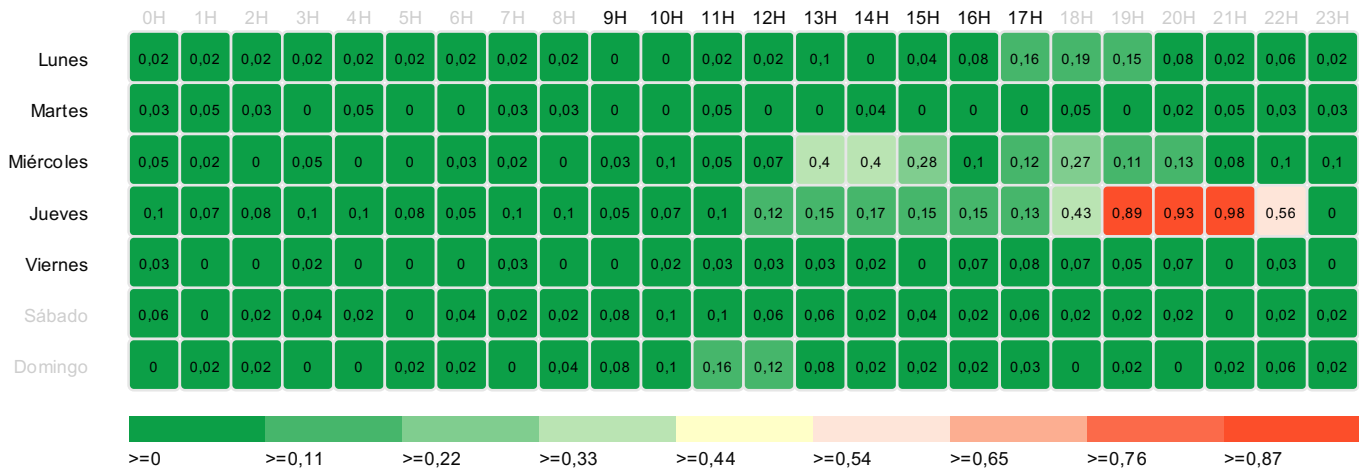


CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

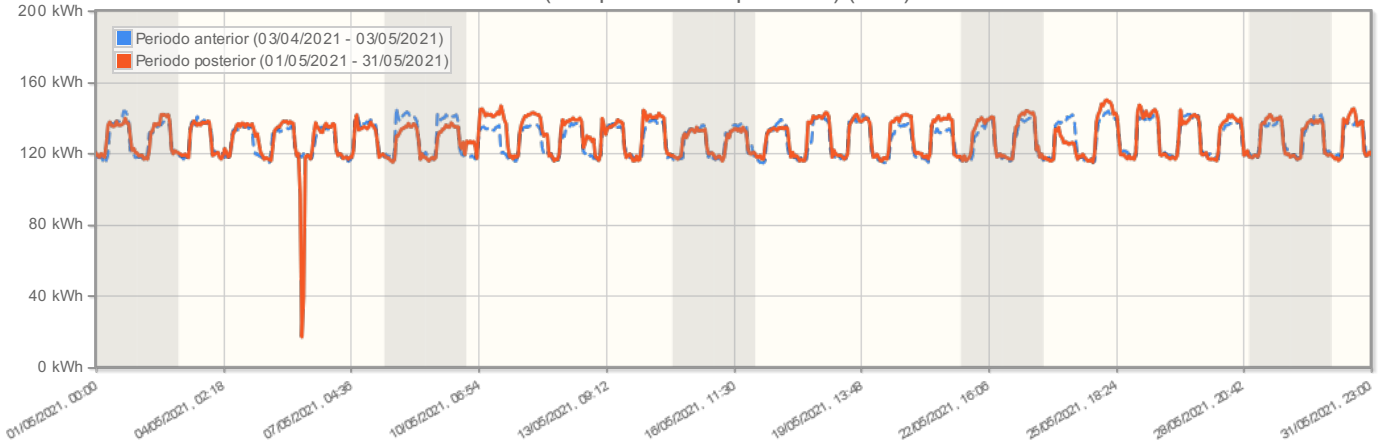


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +631,08 kWh (+0,66 %)	▲ +4,25 kWh (+2,91 %)	▼ -97,36 kWh (-84,8 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

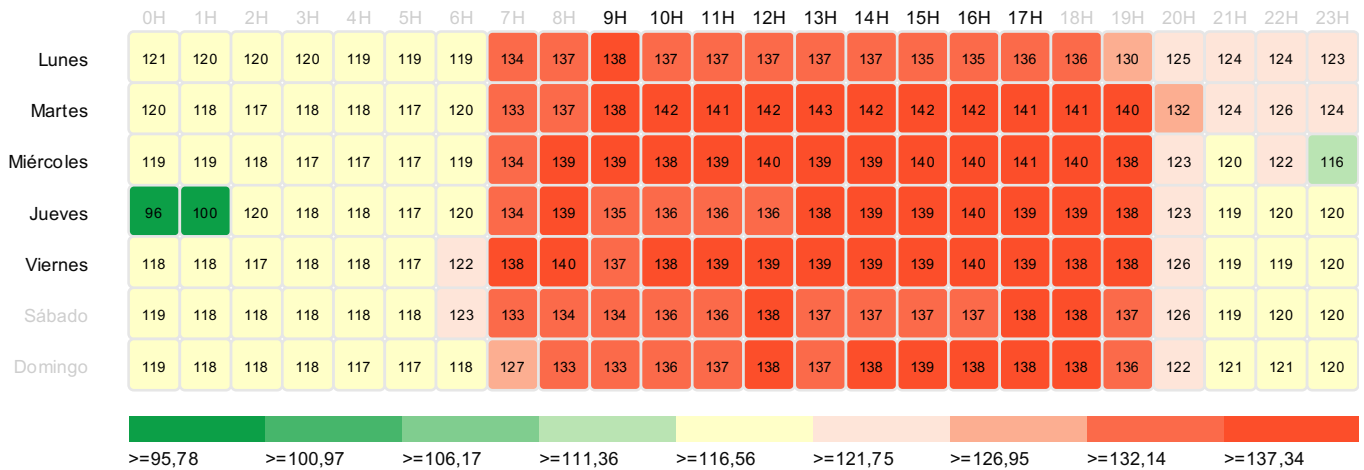

CV3 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

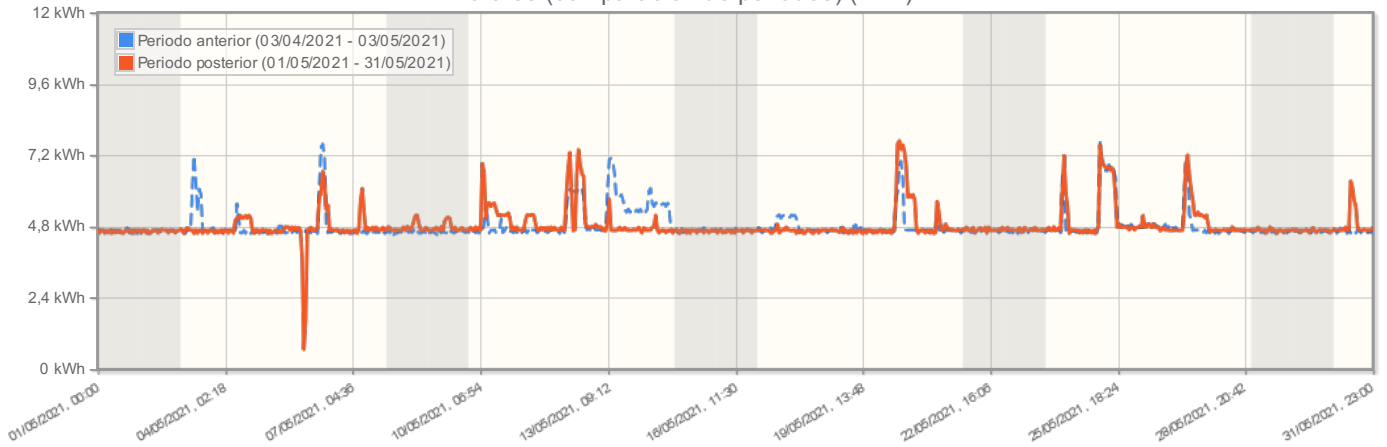

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +9,3 kWh (+0,26 %)	▲ +0,05 kWh (+0,7 %)	▼ -3,81 kWh (-84,52 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	4,71	4,72	4,7	4,7	4,73	4,73	4,72	4,72	5,12	5,07	5,36	5,67	5,37	5,15	4,87	4,88	4,82	4,82	4,8	4,8	4,76	4,79	4,77	4,8
Martes	4,81	4,63	4,72	4,65	4,67	4,67	4,7	4,7	5,46	5,43	5,47	5,47	5,42	5,46	5,45	5,37	5,3	5,06	4,75	4,73	4,75	4,72	4,73	4,72
Miércoles	4,74	4,7	4,77	4,68	4,7	4,67	4,73	4,72	4,7	5,12	5,22	5,35	5,07	4,75	4,73	5,23	5,38	5,3	5,2	5,17	4,74	4,77	4,71	4,48
Jueves	3,73	3,93	4,75	4,73	4,72	4,72	4,68	4,7	4,72	5,49	6,52	6,57	6,24	5,94	5,82	5,36	5,13	5,15	5,1	5,15	5,07	4,79	4,8	4,74
Viernes	4,66	4,7	4,65	4,72	4,68	4,65	4,72	4,65	4,68	5,18	5,21	4,91	4,73	4,87	4,75	4,7	4,73	4,7	4,72	4,68	4,7	4,7	4,73	4,67
Sábado	4,7	4,7	4,74	4,68	4,7	4,7	4,7	4,66	4,68	4,66	4,72	4,71	4,71	4,72	4,66	4,7	4,76	4,78	4,8	4,71	4,68	4,68	4,7	4,73
Domingo	4,71	4,66	4,72	4,7	4,66	4,7	4,66	4,68	4,72	4,69	4,73	4,74	4,81	4,78	4,7	4,7	4,71	4,68	4,72	4,7	4,71	4,67	4,68	4,69

>=3,73	>=4,05	>=4,36	>=4,68	>=4,99	>=5,31	>=5,62	>=5,94	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25	>=6,25


CV4 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

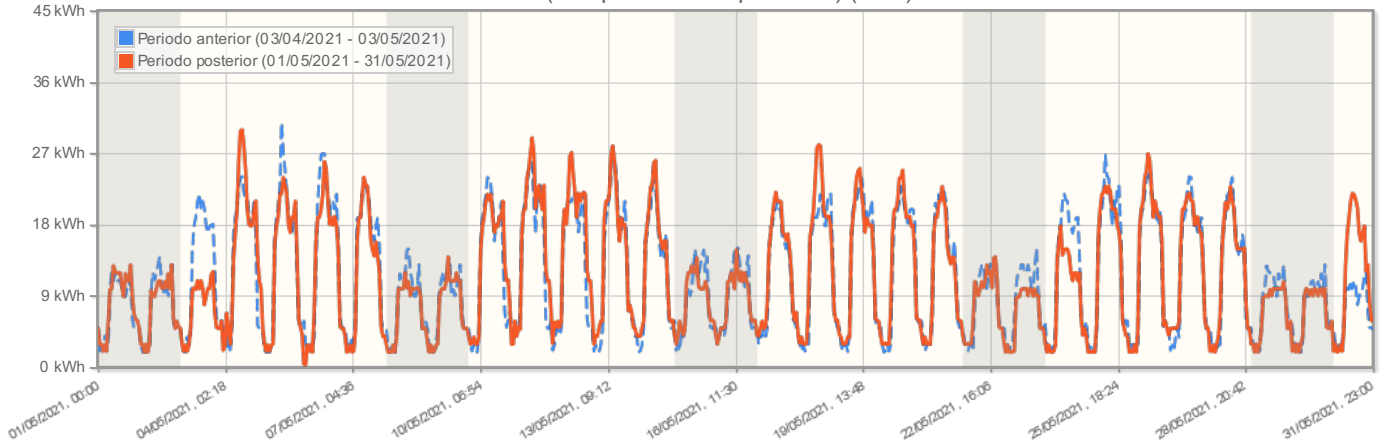


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -43 kWh (-0,51 %)	▼ -0,89 kWh (-2,87 %)	▼ -1,6 kWh (-80,37 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

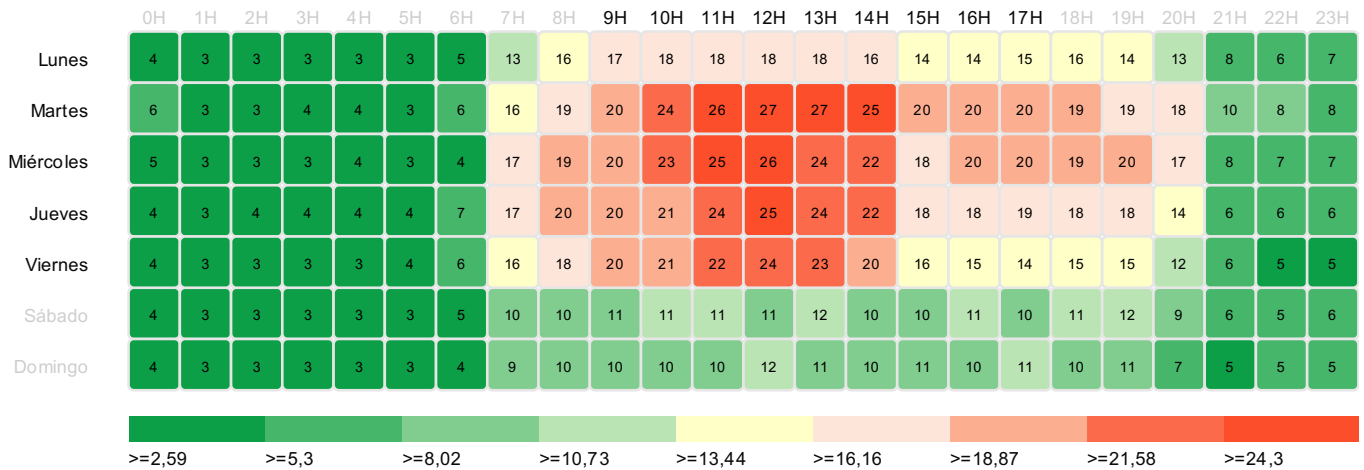


CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

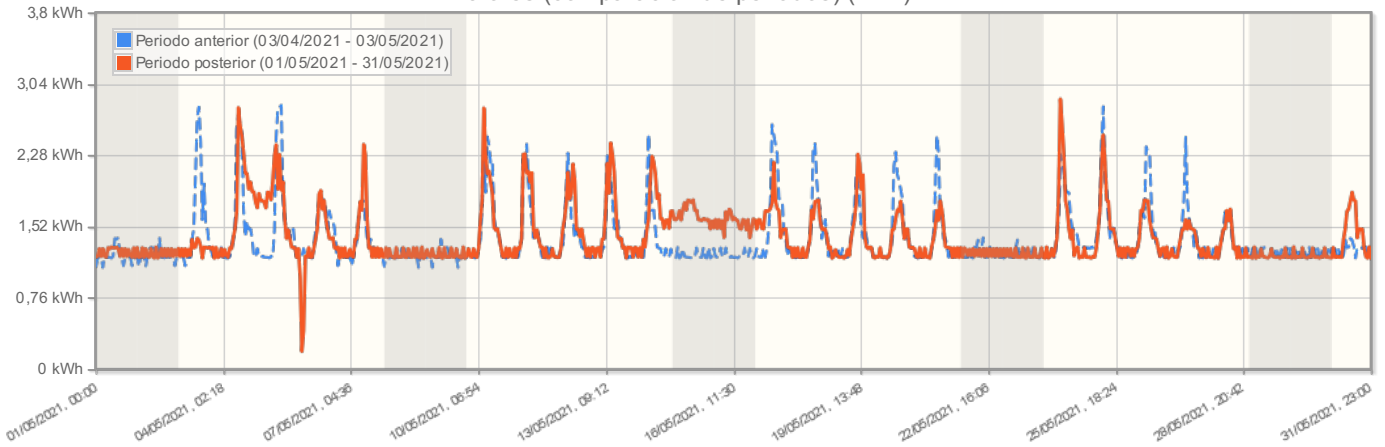


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +27,41 kWh (+2,67 %)	▲ +0,07 kWh (+2,33 %)	▼ -0,89 kWh (-81,73 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

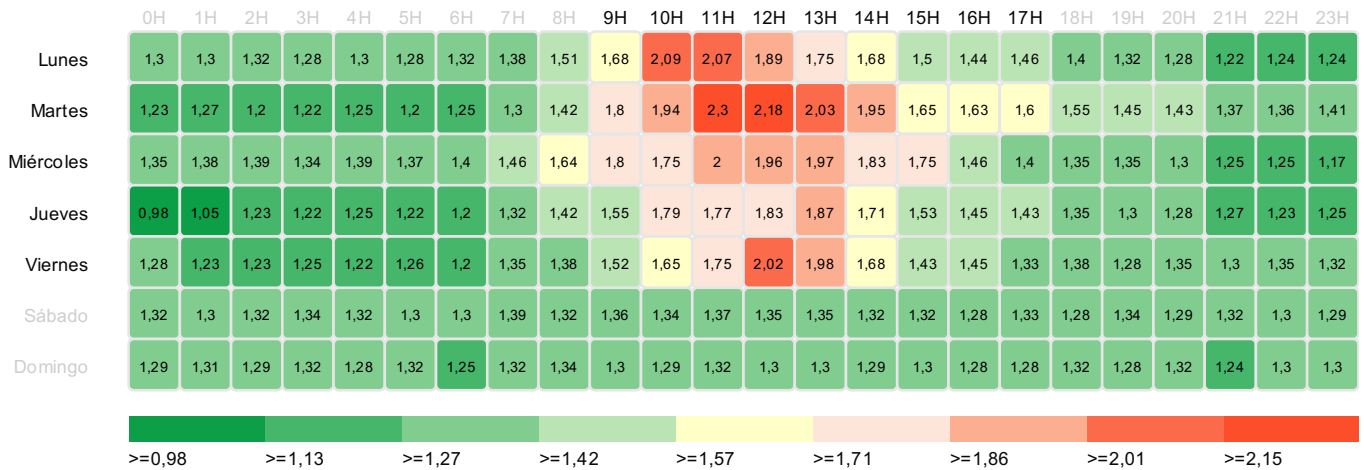


CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

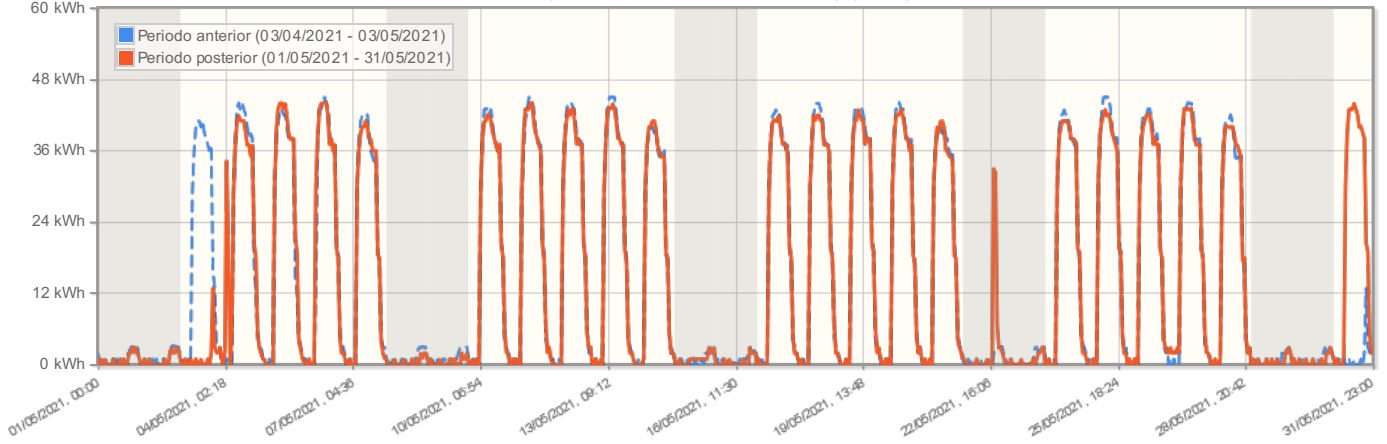


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -4,77 kWh (-0,04 %)	▼ -1,04 kWh (-2,31 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

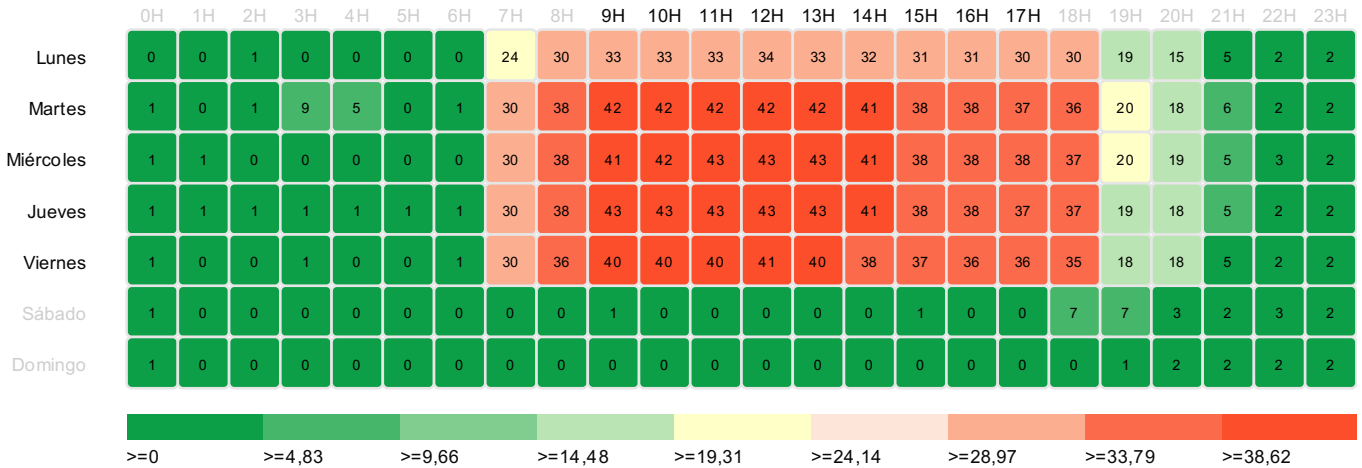


CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

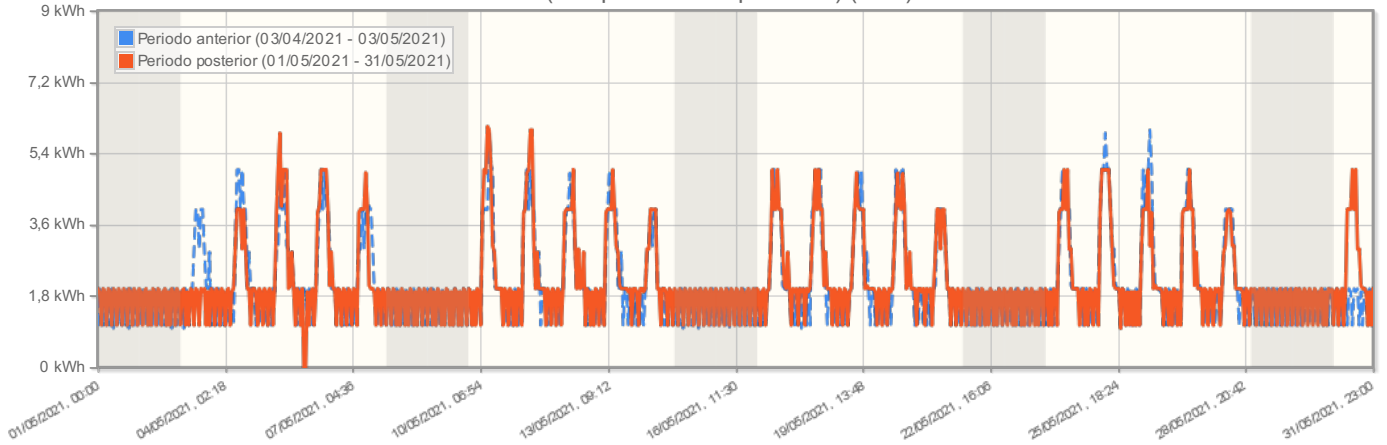


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +29,91 kWh (+1,89 %)	▲ +0,09 kWh (+1,44 %)	▼ -1 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

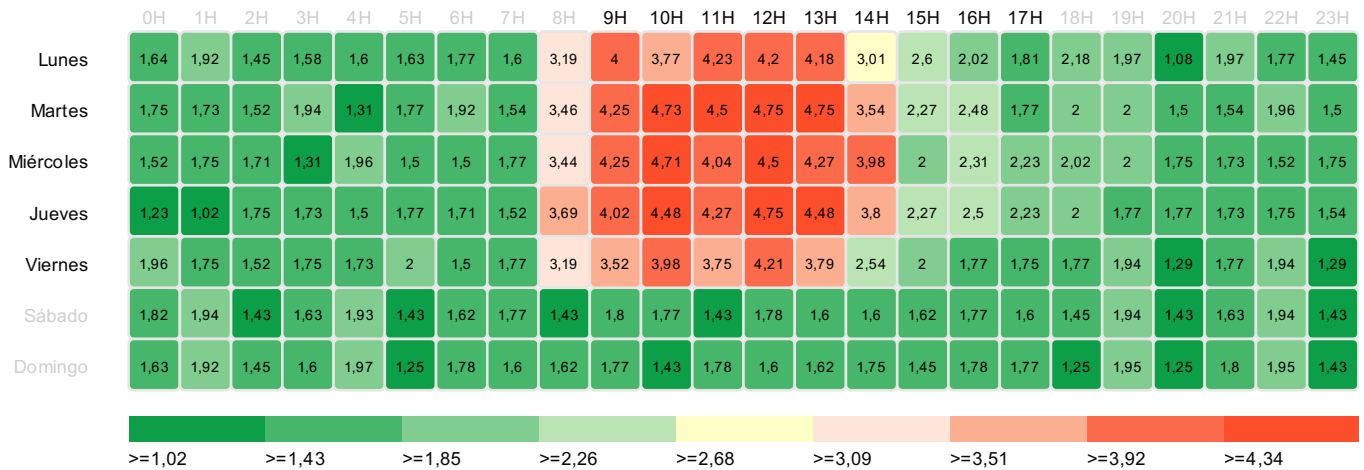


CV6 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

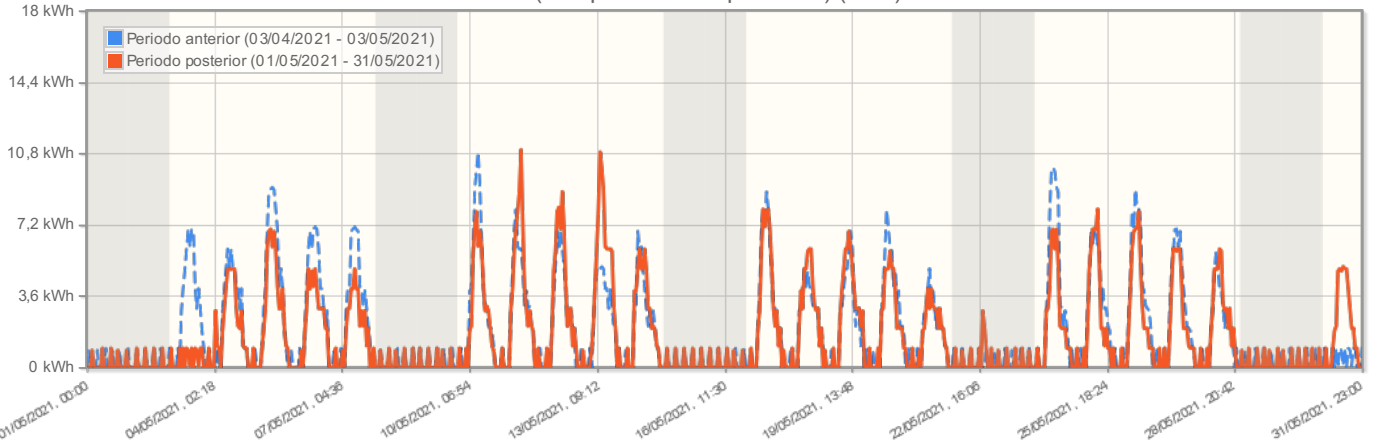


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -94 kWh (-7,12 %)	▲ +0,12 kWh (+1,15 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

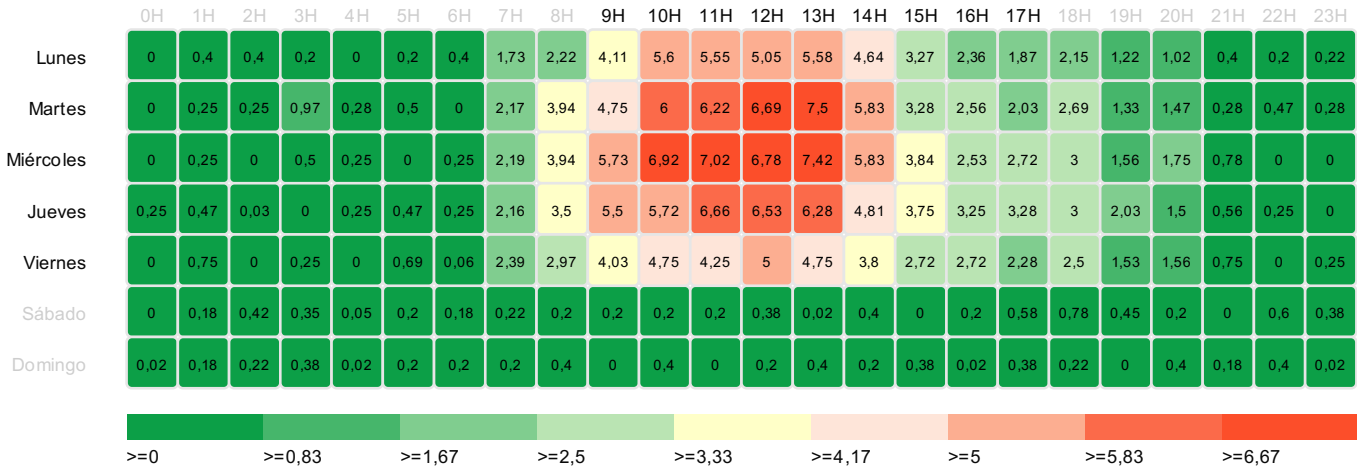

CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

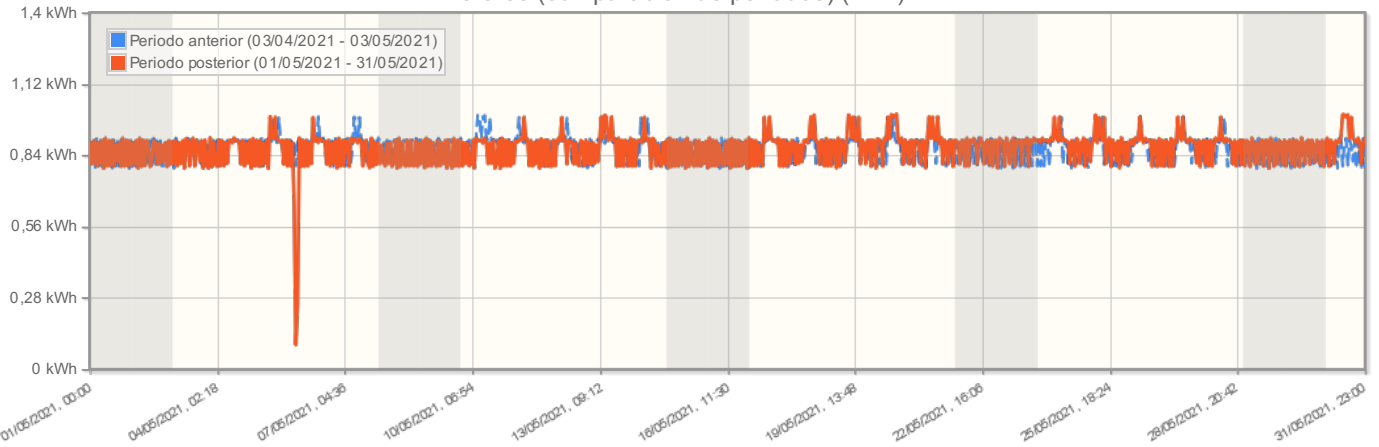


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1,59 kWh (-0,25 %)	▲ +0 kWh (+0,25 %)	▼ -0,69 kWh (-87,38 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)




Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

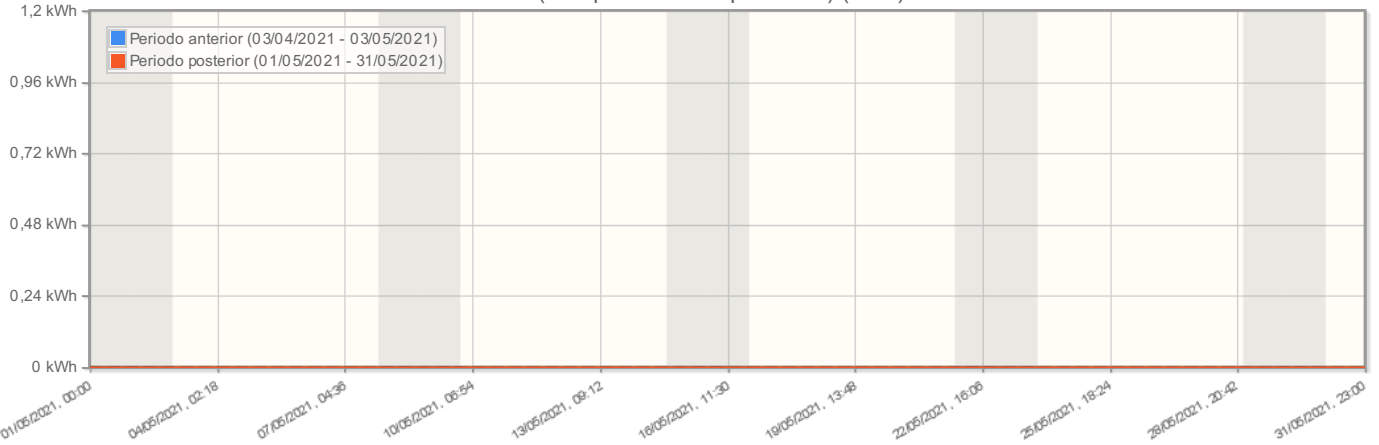

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

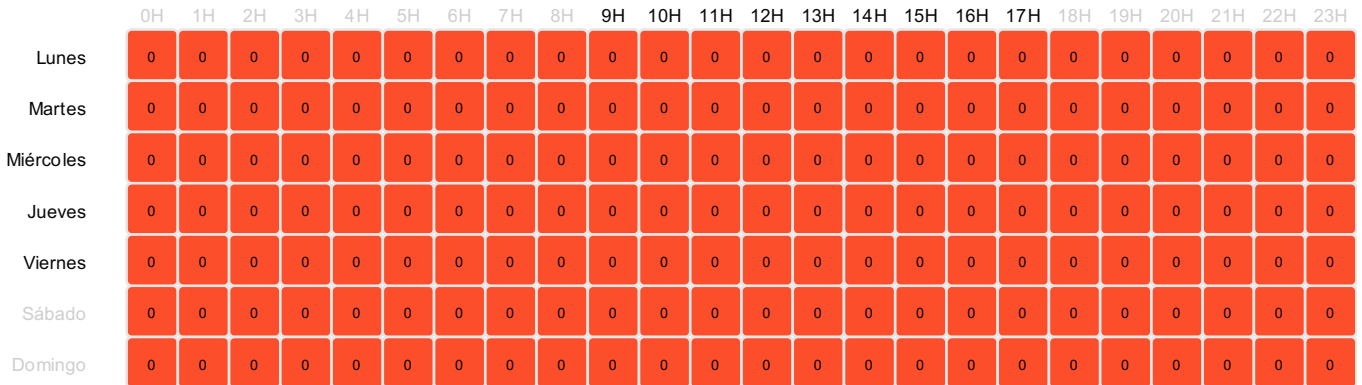

>=0


Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

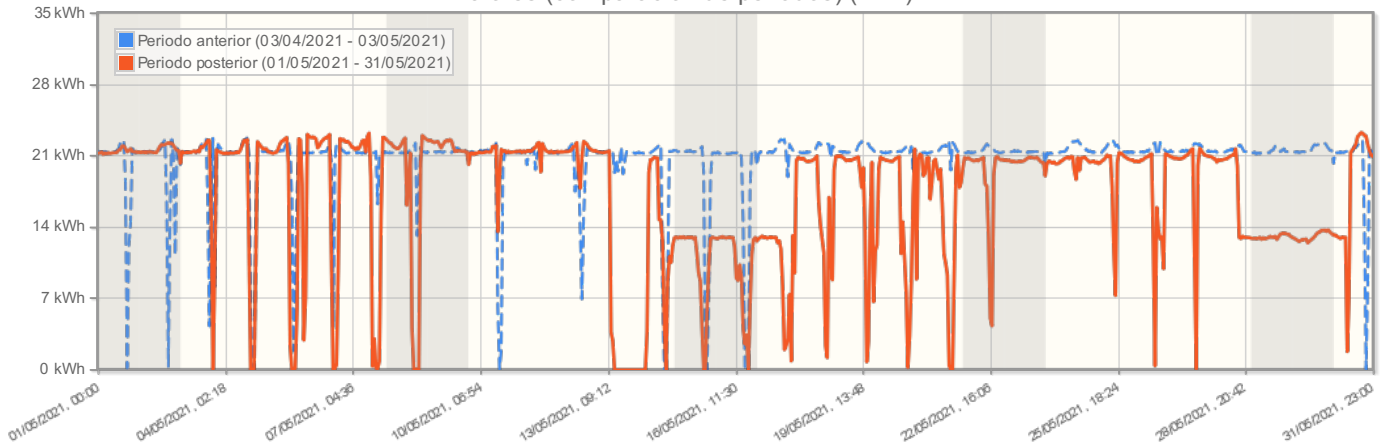


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2.613,28 kWh (-16,98 %)	▲ +0,45 kWh (+1,96 %)	▼ -0,09 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

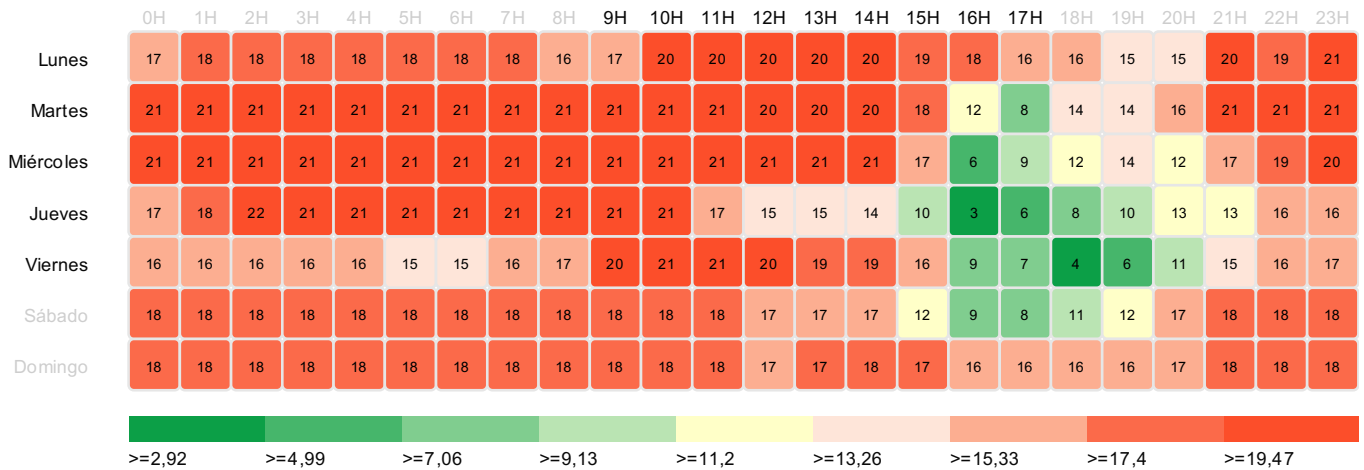


Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

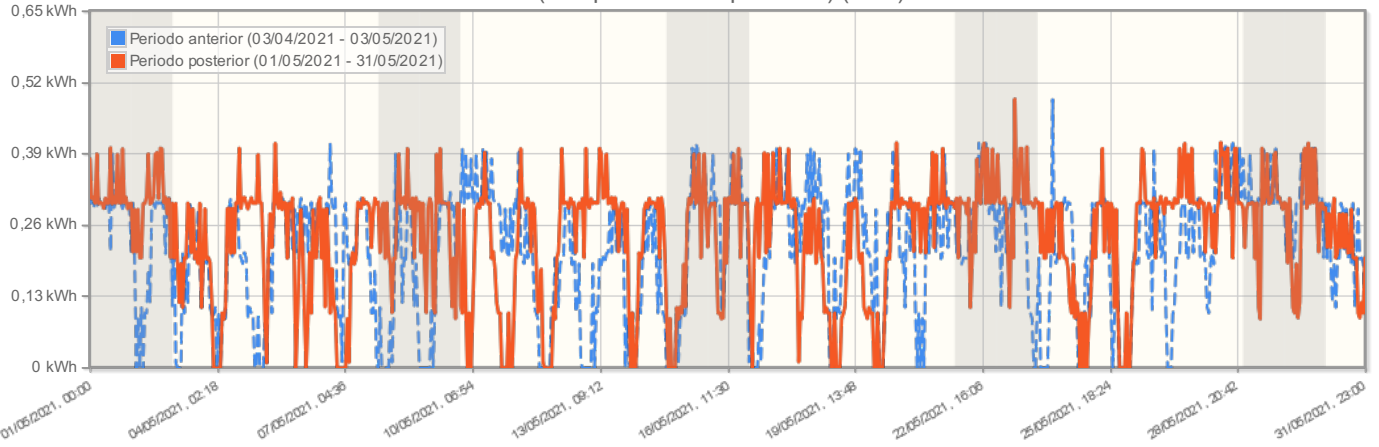


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +17,69 kWh (+10,91 %)	▲ +0 kWh (+0,2 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

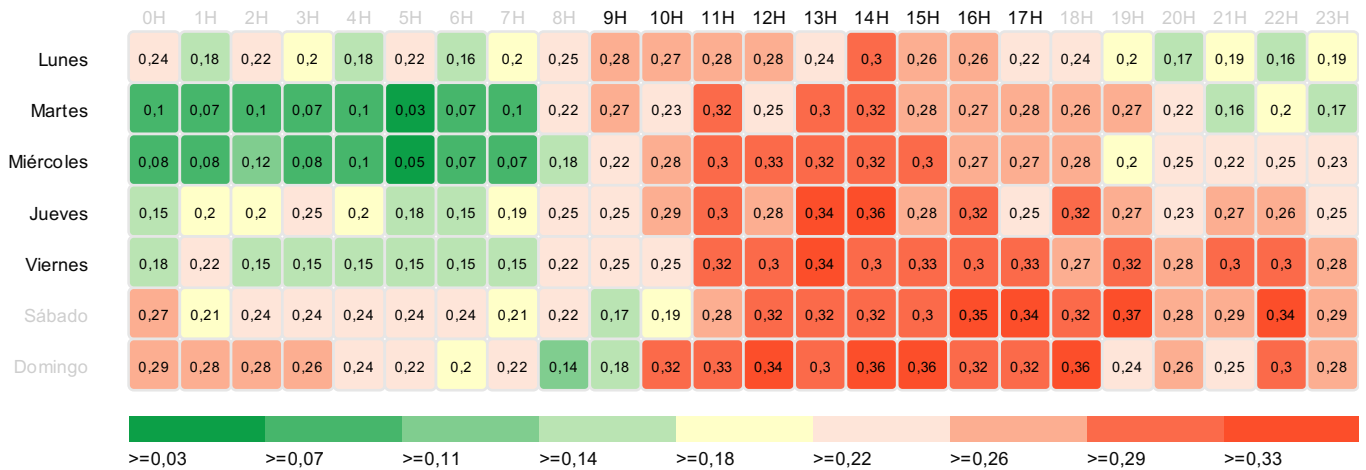

SAI 3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

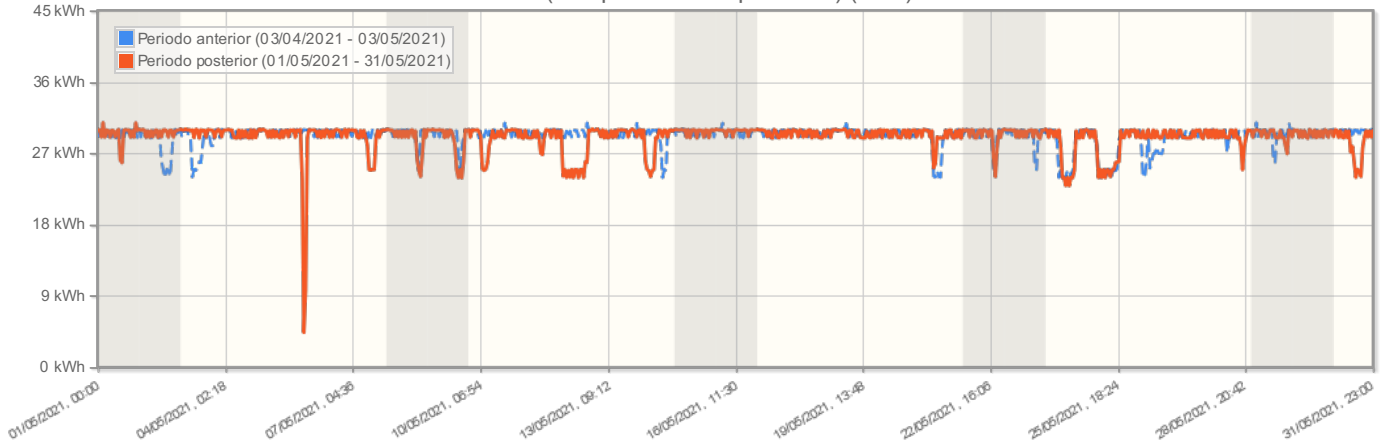

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -162,94 kWh (-0,75 %)	⬆️ 0 kWh (0 %)	▼ -19,48 kWh (-81,28 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	29,88	29,83	29,79	29,84	29,94	29,64	29,56	29,6	28,47	28,38	27,27	27,33	27,25	27,18	27,54	27,22	27,43	28,33	29,62	29,75	29,07	29,76	29,63	29,94
Martes	29,55	29,98	29,73	29,75	29,75	29,54	29,54	28,04	27,99	28,2	28,31	27,97	28,24	28,01	28,22	28,26	28,26	28,75	27,98	27,99	29,5	29,74	29,79	29,93
Miércoles	29,75	29,77	29,97	29,53	29,93	29,07	29,93	28,09	28,24	28,02	28,2	28,23	28,3	28,01	28,24	28,28	28,22	28,48	28,28	27,98	28,52	28,9	29,78	28,18
Jueves	23,43	24,66	29,5	30	29,72	29,31	29,98	29,47	29,53	29,47	29,05	29,45	29,06	29,71	29,73	29,33	29,97	29,5	29,96	29,78	29,71	29,53	29,72	29,71
Viernes	29,79	29,53	29,8	29,72	29,99	29,26	29,93	27,38	27,43	28,24	27,8	28,2	28,27	29,01	28,25	28,5	28,45	28,29	29,03	28,44	29,01	29,5	30	29,68
Sábado	30,03	29,82	29,8	30,18	29,62	29,81	29,79	29,25	29,77	29,38	29,62	29,6	29,98	28,85	28,95	29,62	29,61	29,76	28,27	27,42	27,79	28,56	30	29,75
Domingo	29,87	30	29,99	30	29,64	29,91	29,46	29,78	29,62	29,56	29,62	29,59	29,61	29,64	29,75	29,78	29,43	28,62	28,59	28,8	28,42	28,77	29,96	29,94

>=23,43	>=24,18	>=24,93	>=25,68	>=26,43	>=27,18	>=27,93	>=28,68	>=29,43
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

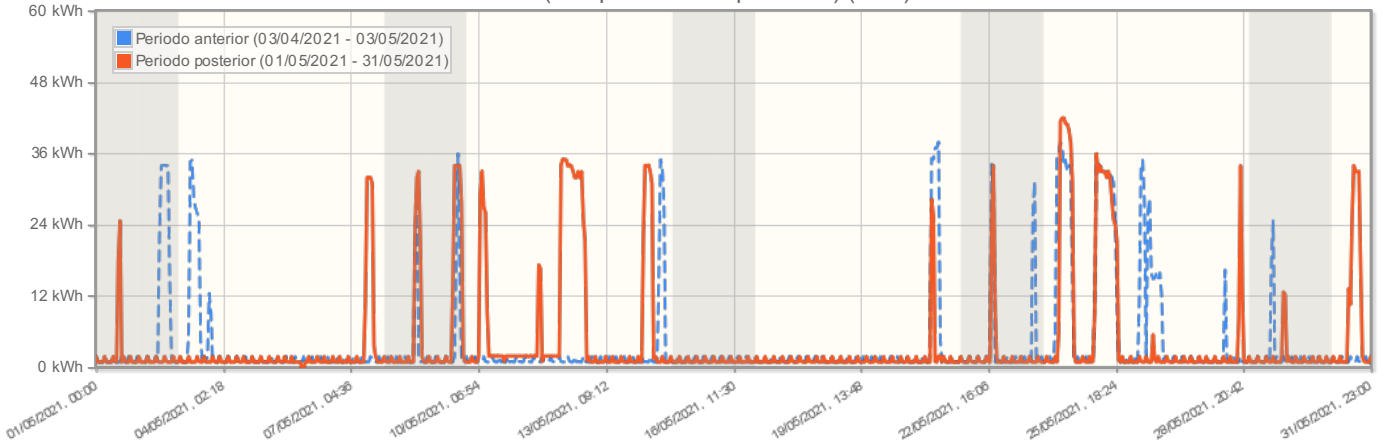


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +432,91 kWh (+15,28 %)	▲ +4,05 kWh (+10,66 %)	▼ -0,99 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

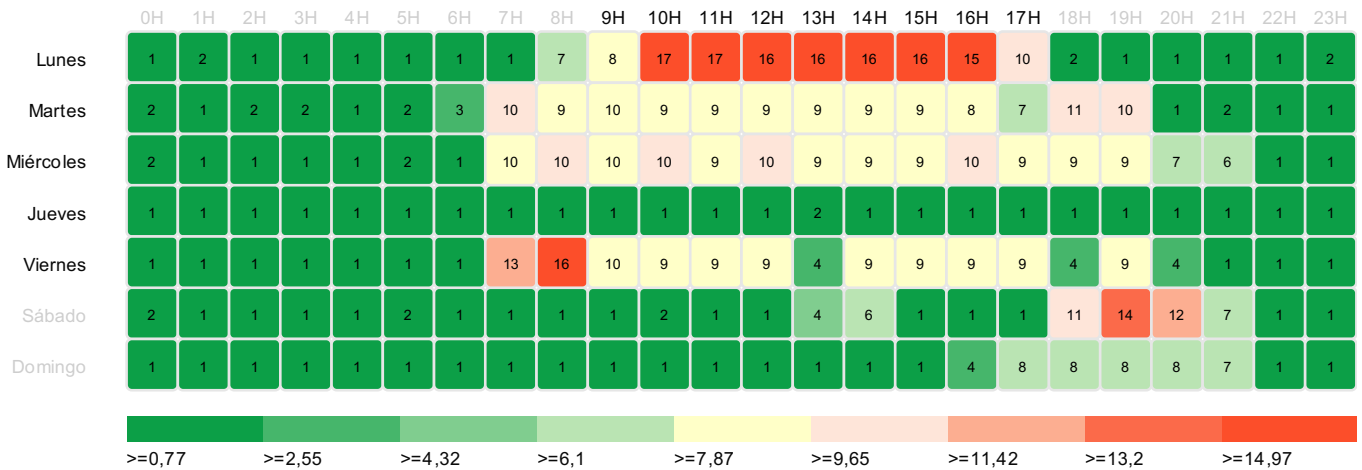

UPS1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

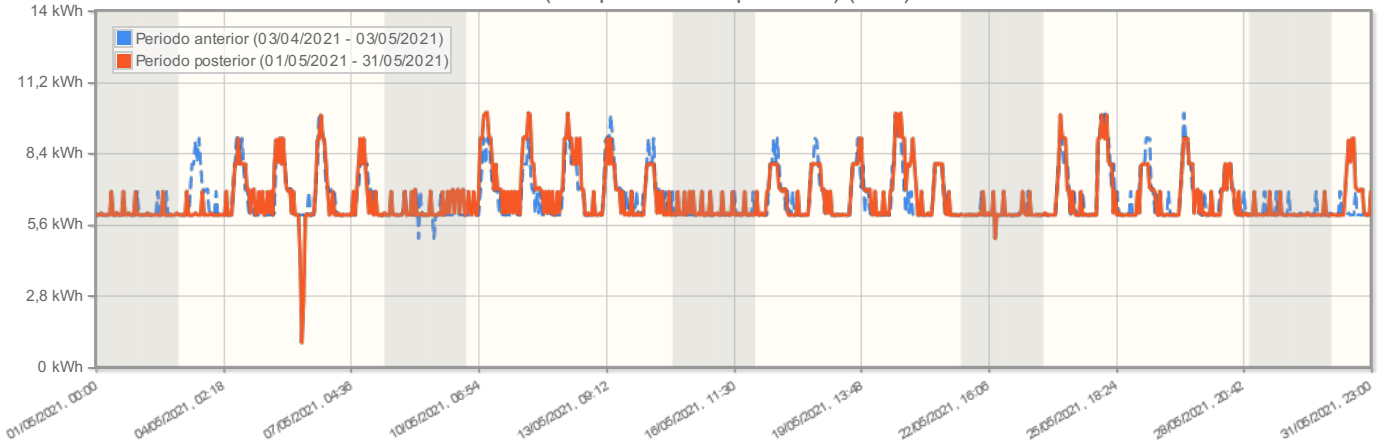

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +62,92 kWh (+1,29 %)	▲ +0,02 kWh (+0,16 %)	▼ -4,08 kWh (-80,36 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	6,03	6,38	6,01	6	6,2	6,2	6	6,37	7,2	7,78	8,57	8,23	8,4	8,21	7,41	7	6,58	6,98	6,62	6,25	6,2	6,02	6,37	6,19
Martes	6,23	6,26	6,23	6,02	6,46	6,02	6,23	6	7,72	8,51	8,75	8,77	8,75	8,96	8,04	7,75	7,25	6,54	6,75	6,5	6,73	6,02	6,25	6,24
Miércoles	6,26	6,25	6,23	6,02	6,25	6,25	6,25	6,46	7,02	8,47	8,27	8,75	8,25	8,75	8,02	7,29	7,48	7,21	7,04	6,73	6,5	6	6,23	5,61
Jueves	4,78	5,15	6,23	6,23	6	6,02	6,02	6,25	6,98	8,24	9,25	9,21	9,04	8,73	8,27	7,75	6,52	7	6,98	6,77	6,97	6,55	6,29	5,99
Viernes	6,24	6,23	6,23	6	6,02	6,02	6,23	6	6,98	7,73	8,25	7,75	8,25	8,01	7,02	6,29	6,48	6,27	6,46	6,23	6,02	6	6,25	5,99
Sábado	6,03	6,02	6	6,38	6,18	6,02	6	6,18	6	6,2	6,2	6,04	6,57	6,18	6,03	6,02	6,39	6,19	6,38	6,2	5,83	6	6,2	6,17
Domingo	6,01	6,18	6,02	6,18	6	6,18	6,02	6	6,03	6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,03	6,37	6,39	6,02	6,37	6,2	6,2	6,18	6,22	6

>=4,78	>=5,28	>=5,77	>=6,27	>=6,77	>=7,26	>=7,76	>=8,26	>=8,75
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

UPS2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

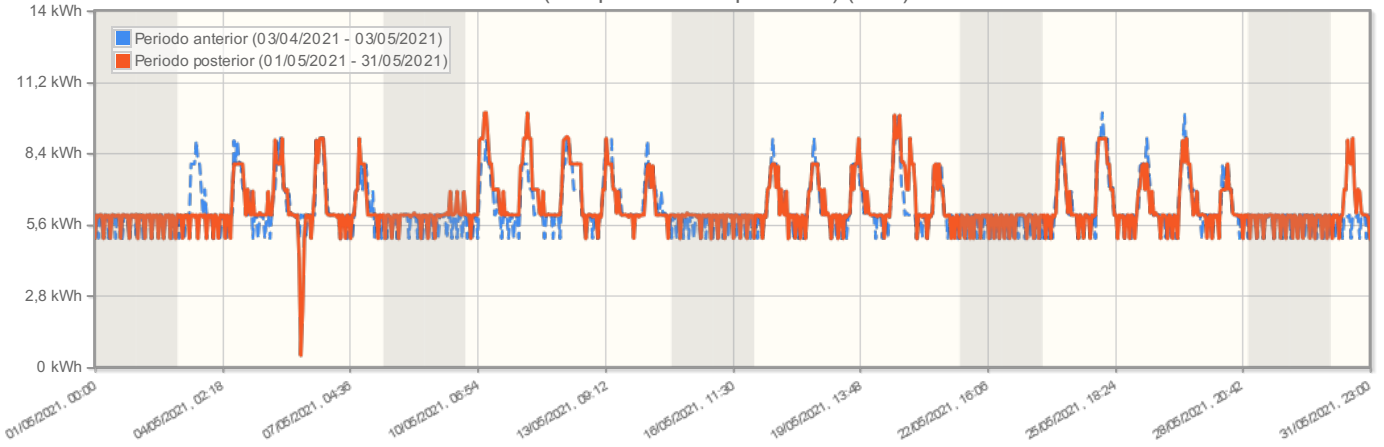

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +50,17 kWh (+1,08 %)	▲ +0 kWh (+0,01 %)	▼ -4,56 kWh (-90,15 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

