


Palacio Cibeles

Ayuntamiento de Madrid

01/11/2020 - 30/11/2020


Análisis del consumo del Contador de Gas #2

Valores (comparación de periodos) (kWh)

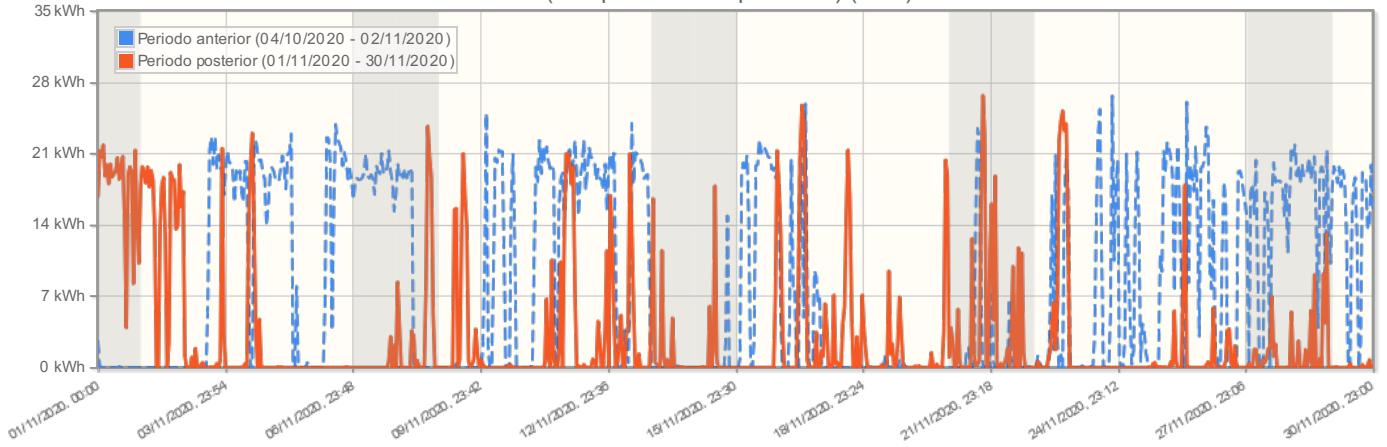

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3.596,49 kWh (-61,34 %)	▲ +0,04 kWh (+0,13 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

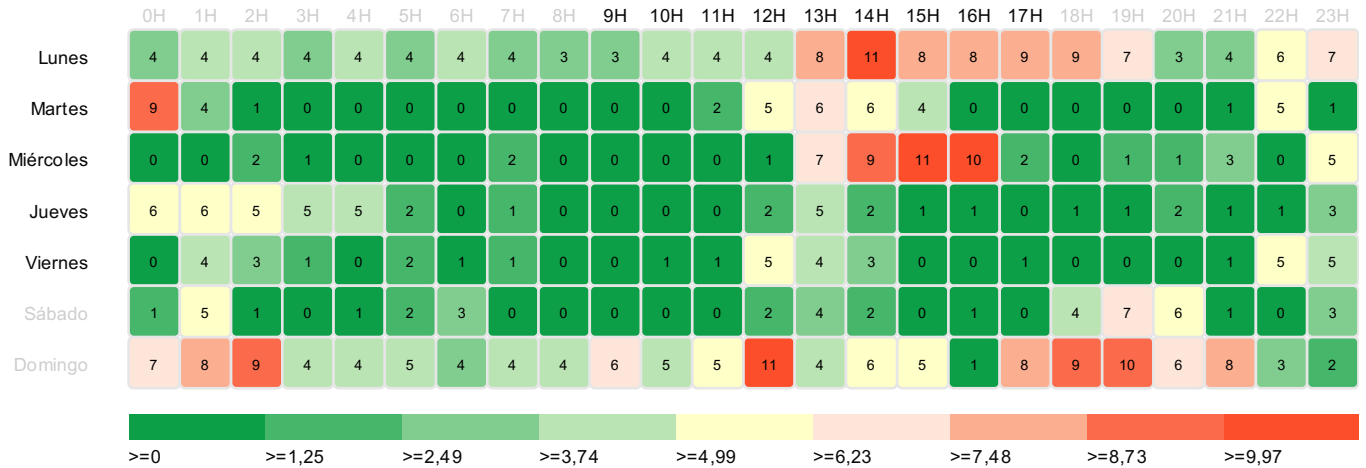


Análisis del consumo eléctrico del submetering
Pareto de consumo del submetering

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de la medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos tranformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

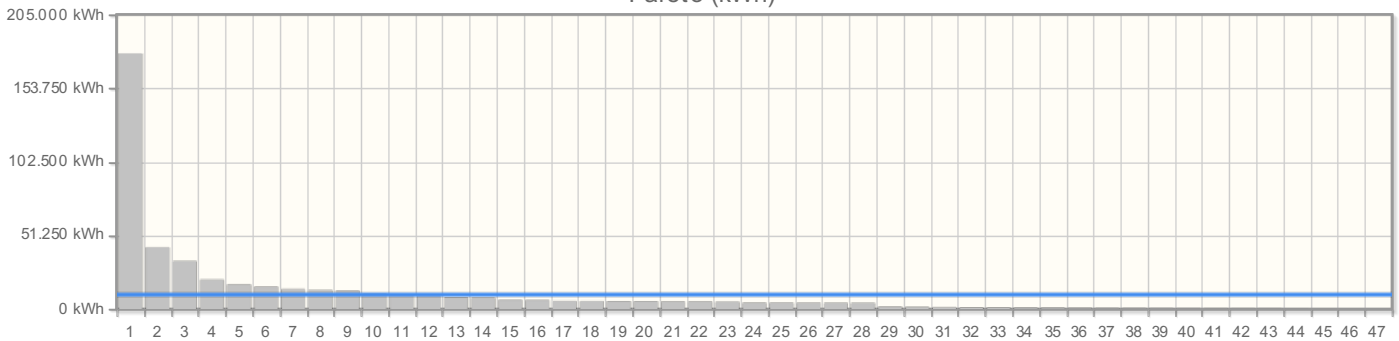


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	177.667,59 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	42.870,8 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	33.134 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	20.320,01 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	16.959,41 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	15.442,04 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	13.829 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	13.029,11 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	12.561 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	10.322,2 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	9.852,61 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	9.056,1 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.111 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	7.807 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7ª)	6.230 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	6.065,39 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	5.538,07 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	5.523,48 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	5.368,61 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	5.350 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	5.145 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	5.126 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	4.908 kWh

24	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	4.203,92 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8º)	4.179,88 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	4.142 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	4.089,9 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	4.064,78 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	1.509,2 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.314,19 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	1.018,94 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	905,21 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	871,13 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	690,51 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	616,4 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (Al y Fz Patio)	433 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	337,19 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	285,71 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	238,9 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	157,99 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	141,51 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	136,2 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	115,11 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	26 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	1 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	0 kWh

Sensores: 47


Ascensores (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

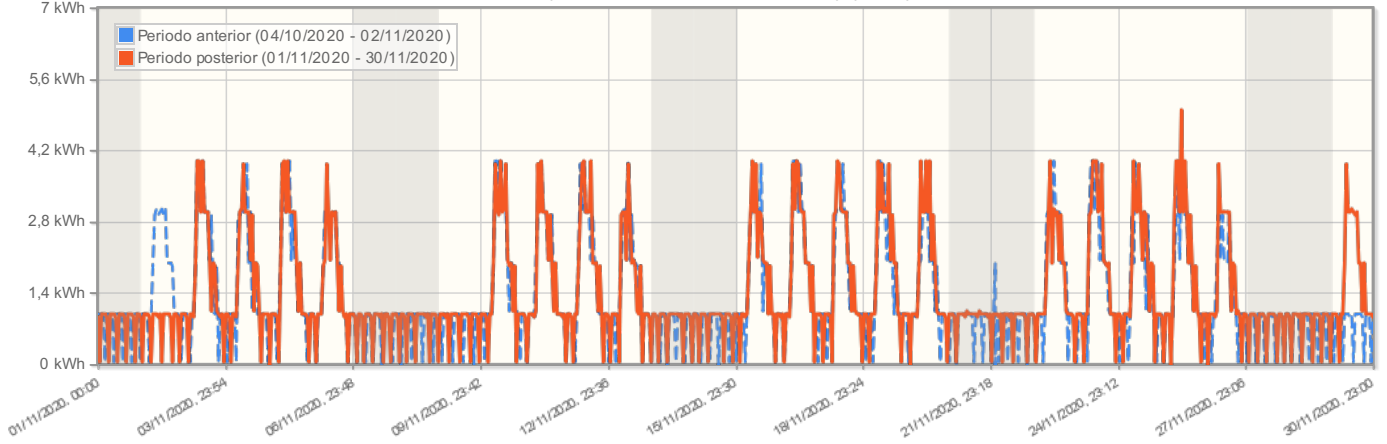


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +30,94 kWh (+3,13 %)	▲ +0,94 kWh (+23,25 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

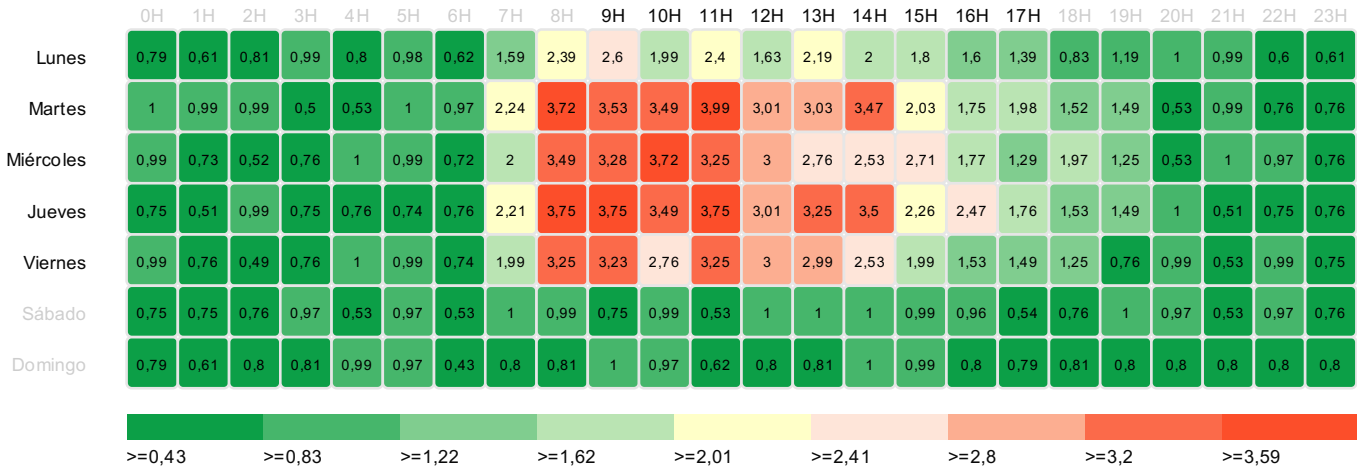


Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

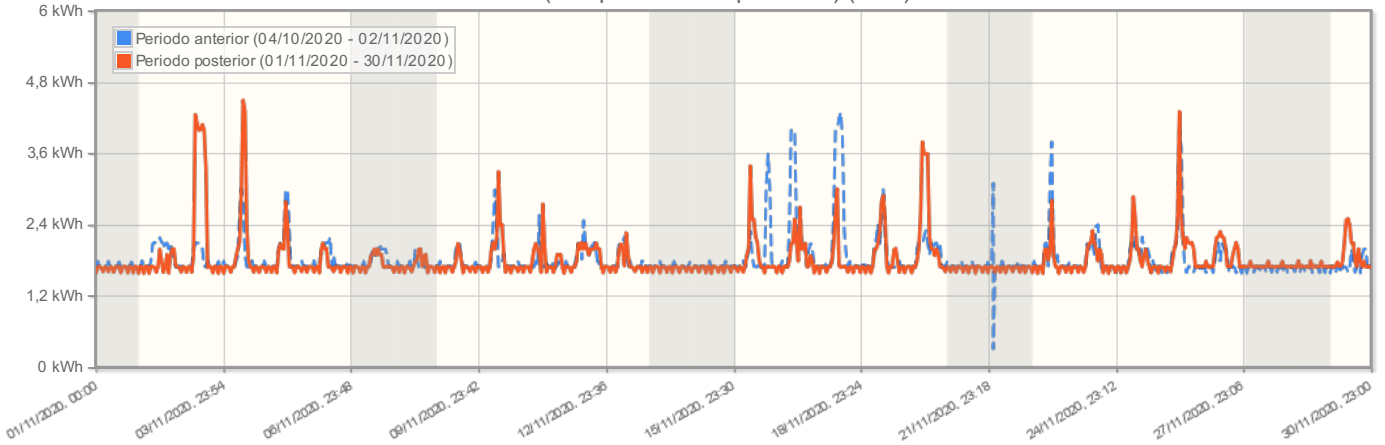


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -8,4 kWh (-0,64 %)	▲ +0,2 kWh (+4,66 %)	▲ +1,27 kWh (+397,19 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

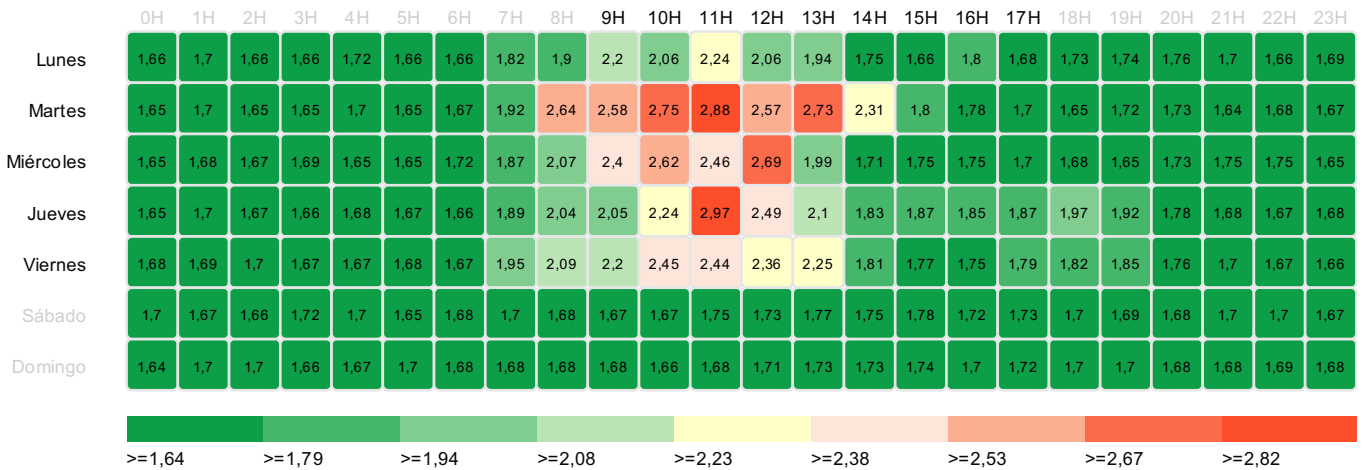


Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

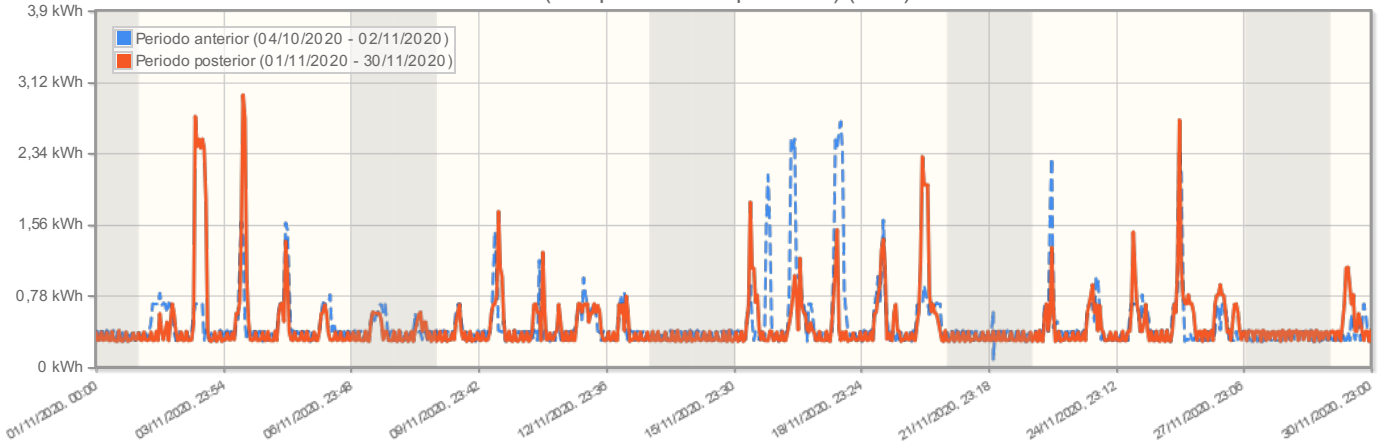


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -6,92 kWh (-2,01 %)	▲ +0,29 kWh (+10,86 %)	▲ +0,21 kWh (+262,64 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

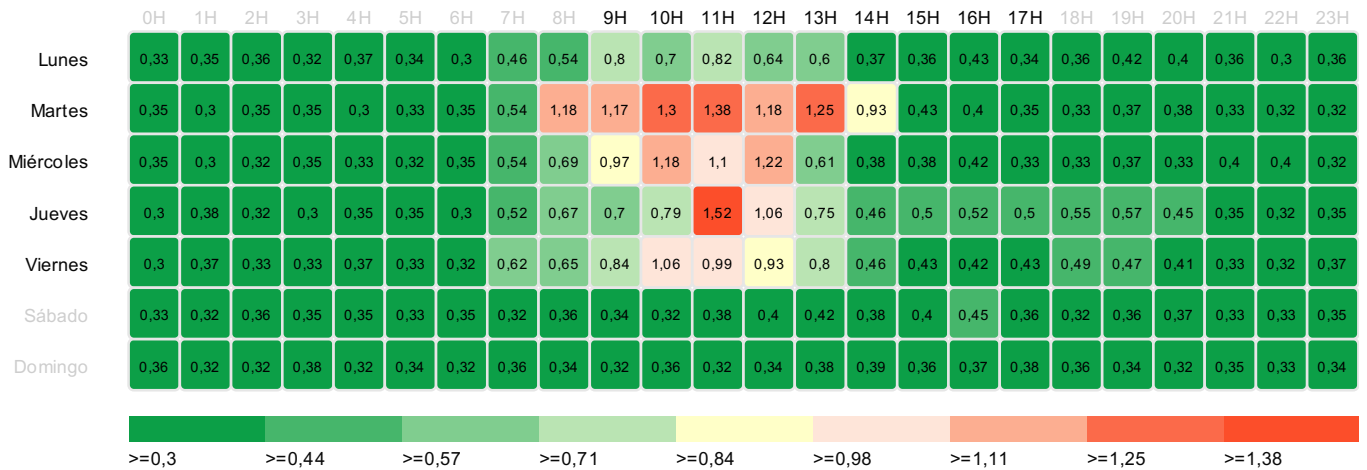


Bomba Calor (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

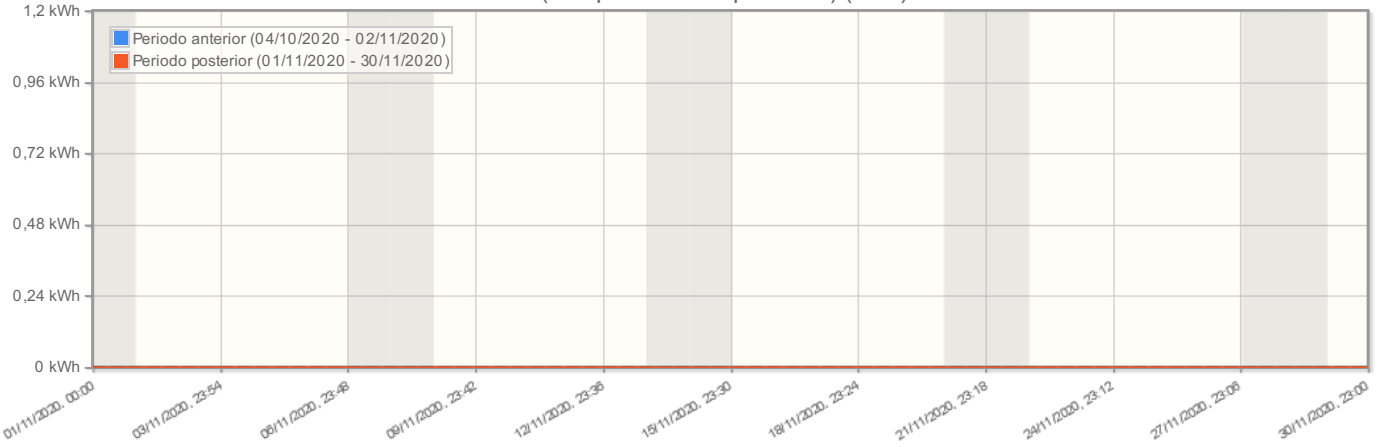

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

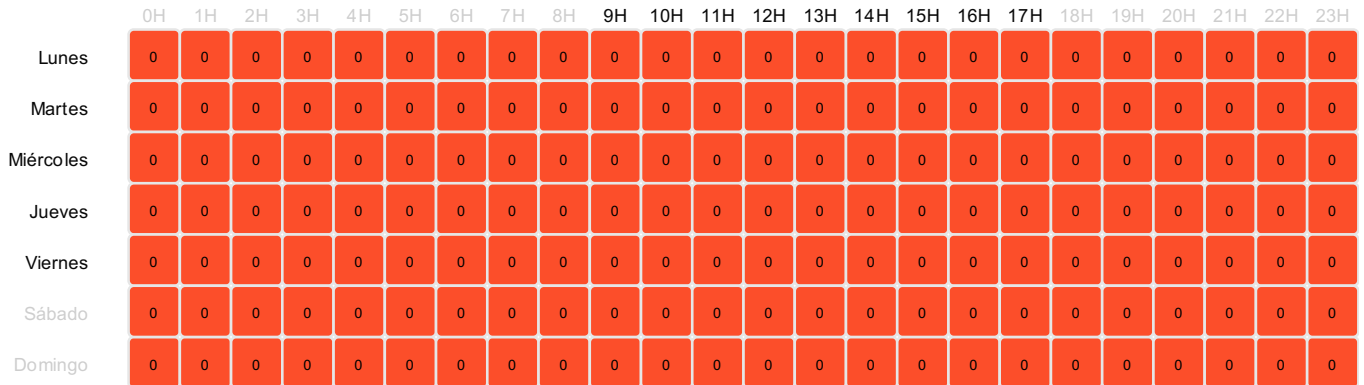

>=0


Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

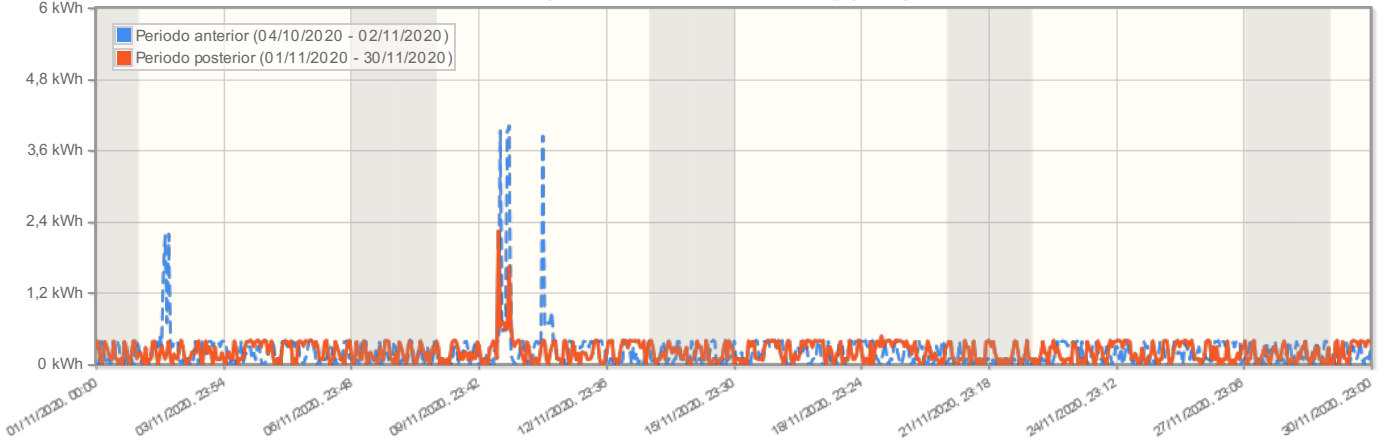


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +0,8 kWh (+0,51 %)	▼ -1,77 kWh (-44,07 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

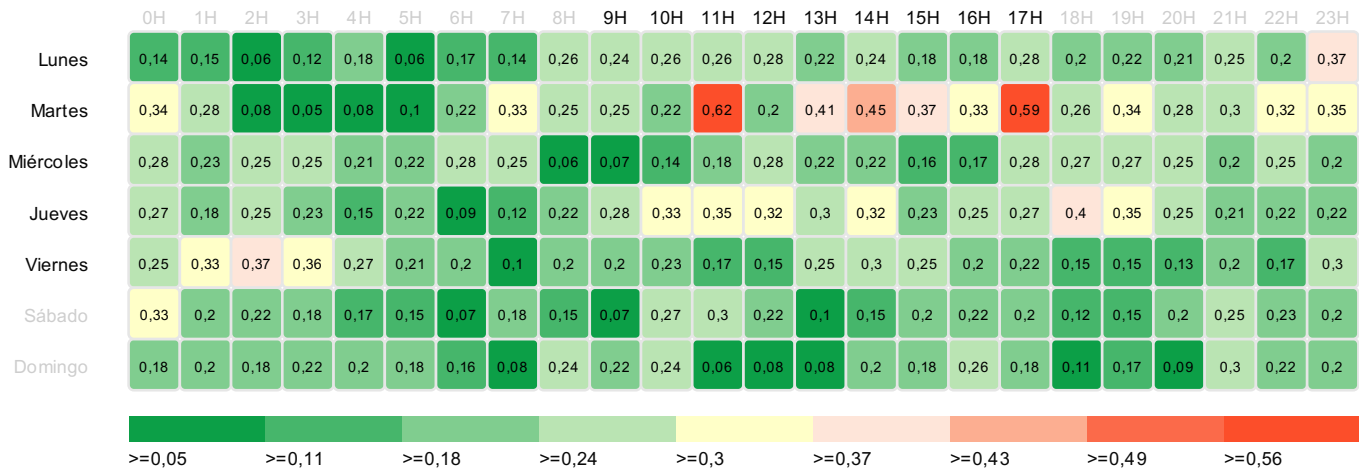


CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

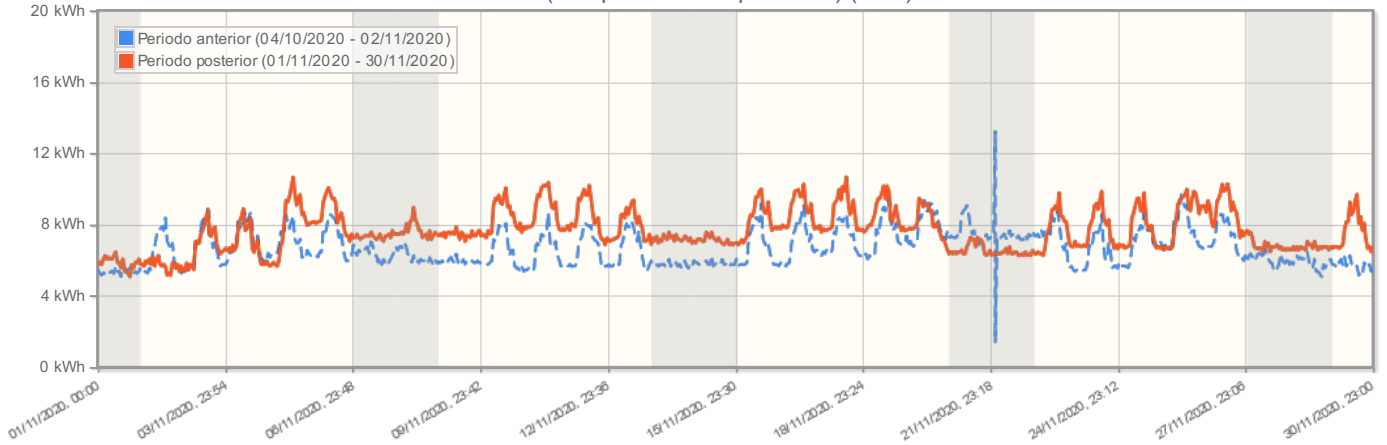


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +688,28 kWh (+14,23 %)	▼ -2,55 kWh (-19,25 %)	▲ +3,67 kWh (+254,82 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

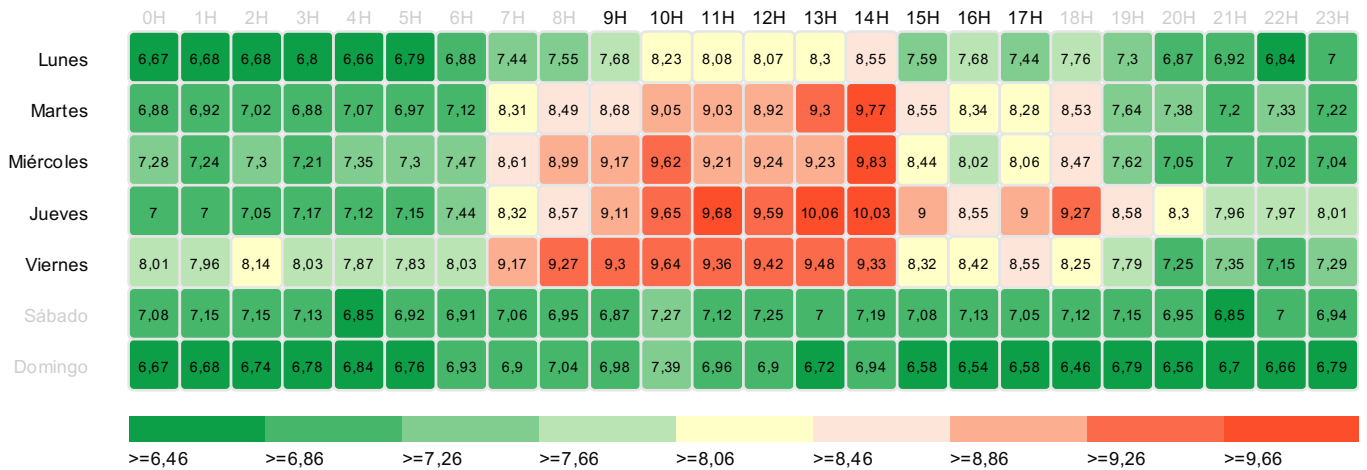


Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

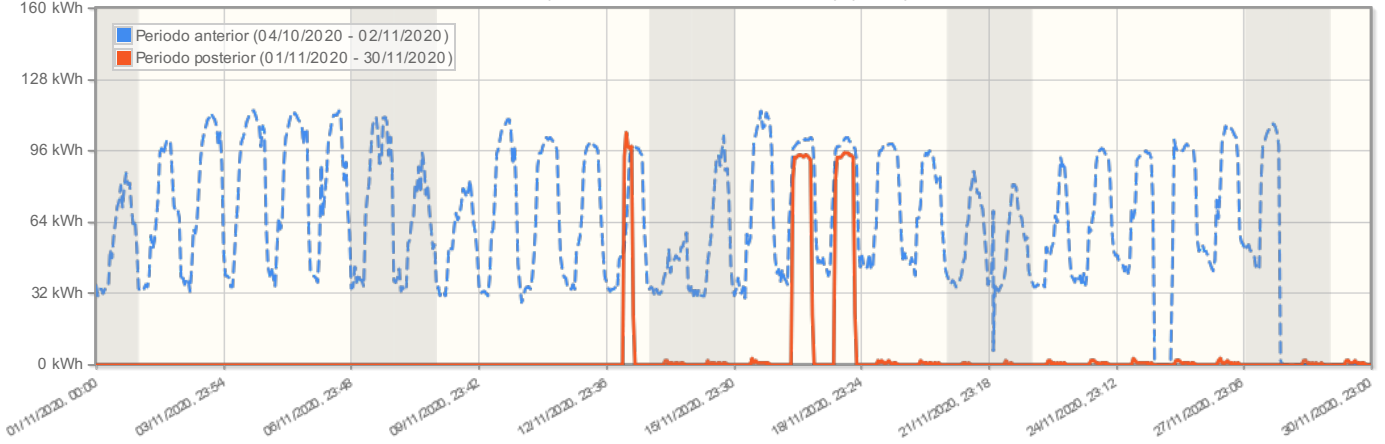


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -42.262,9 kWh (-93,91 %)	▼ -9,9 kWh (-8,68 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

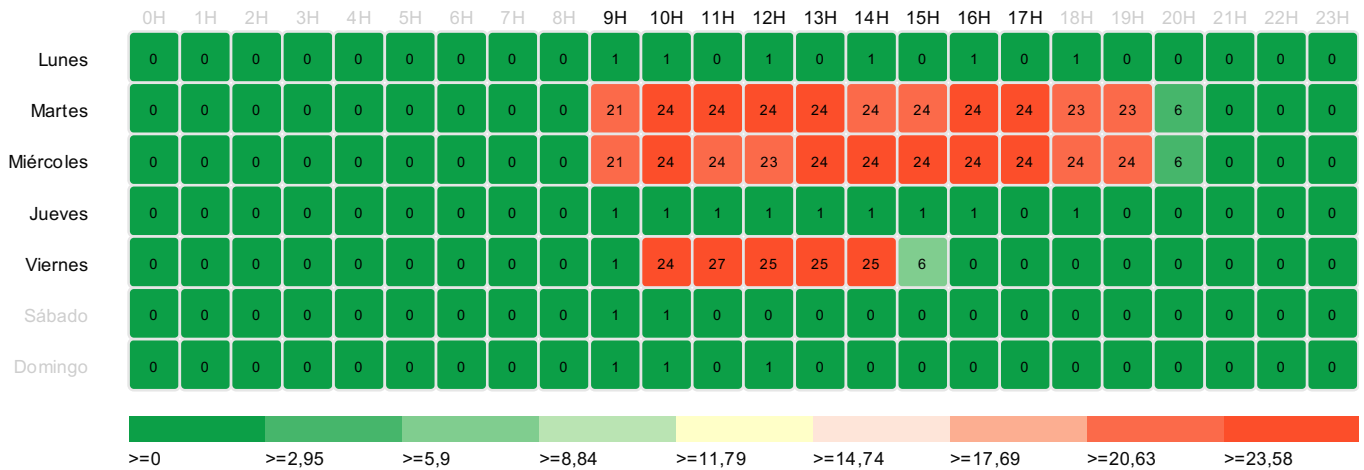


Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

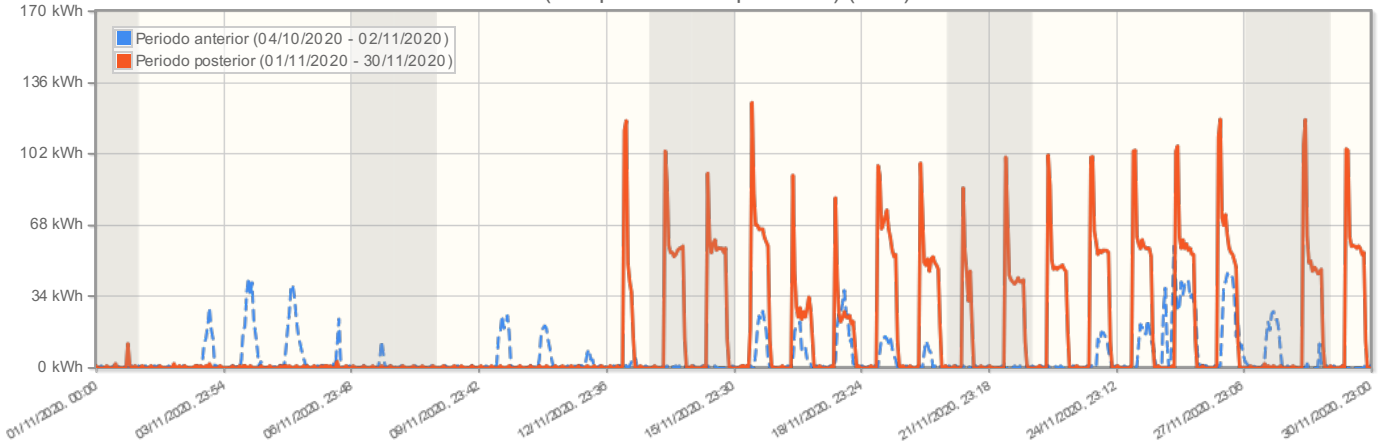


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +7.538 kWh (+238,39 %)	▲ +68,39 kWh (+117,94 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

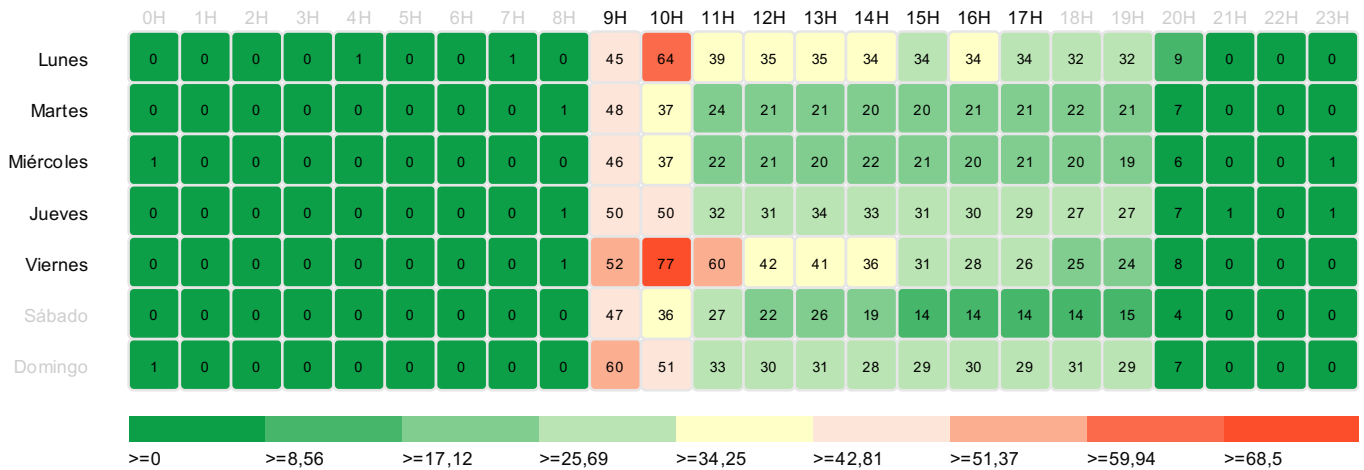


Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

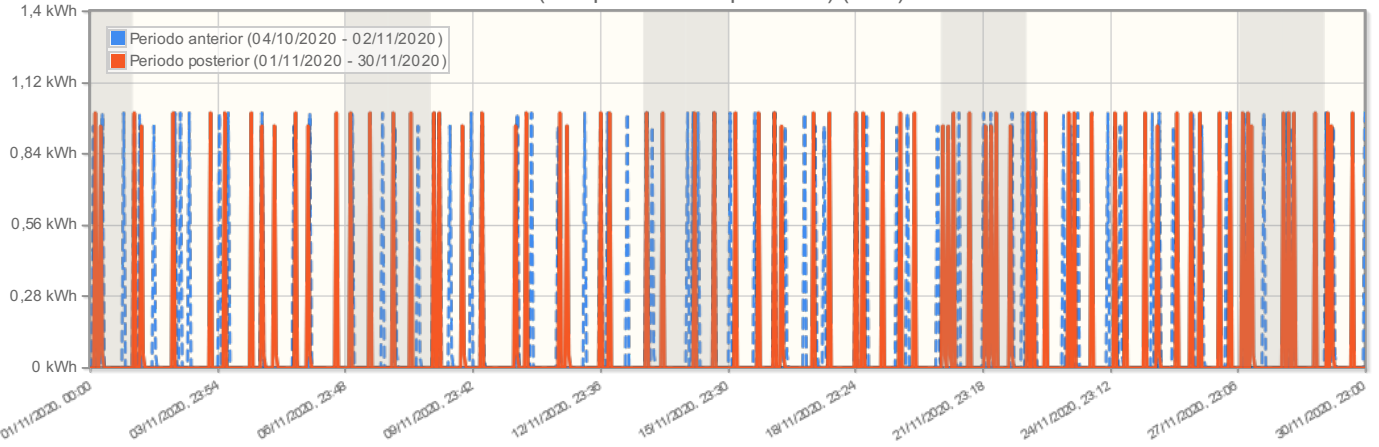


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1 kWh (+1,35 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

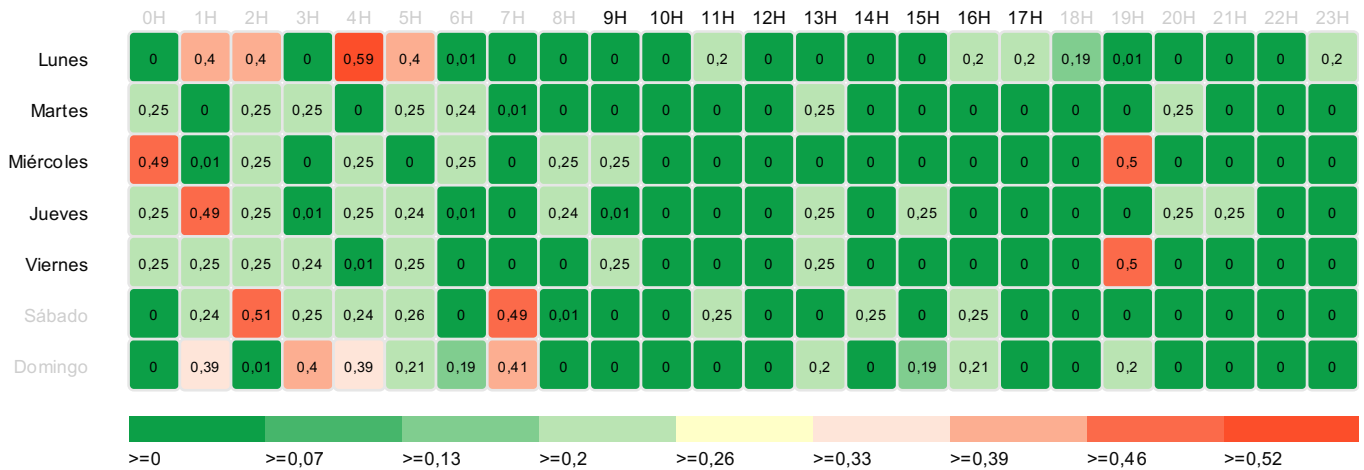


Enfriadora 4 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

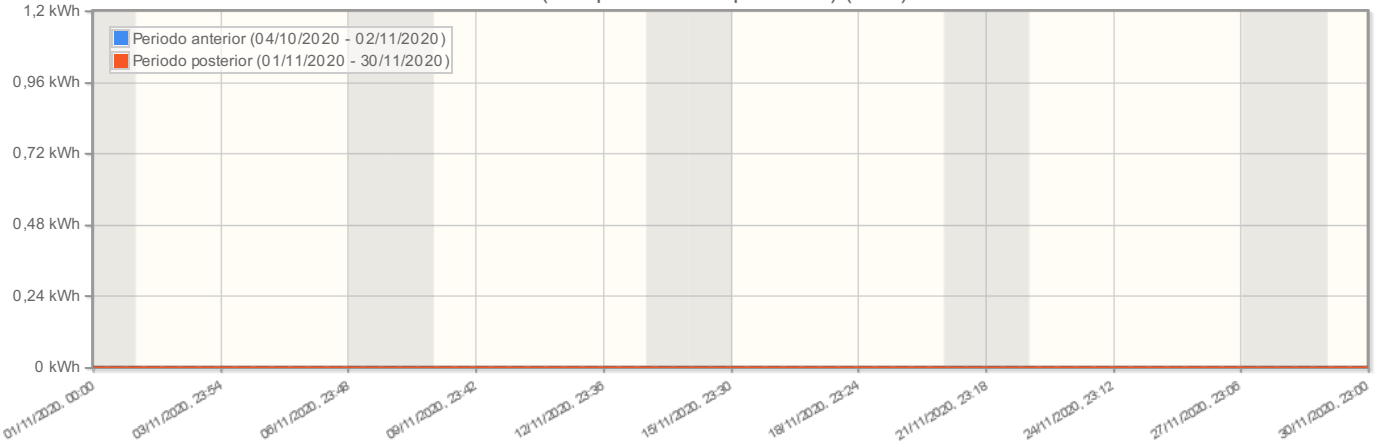

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

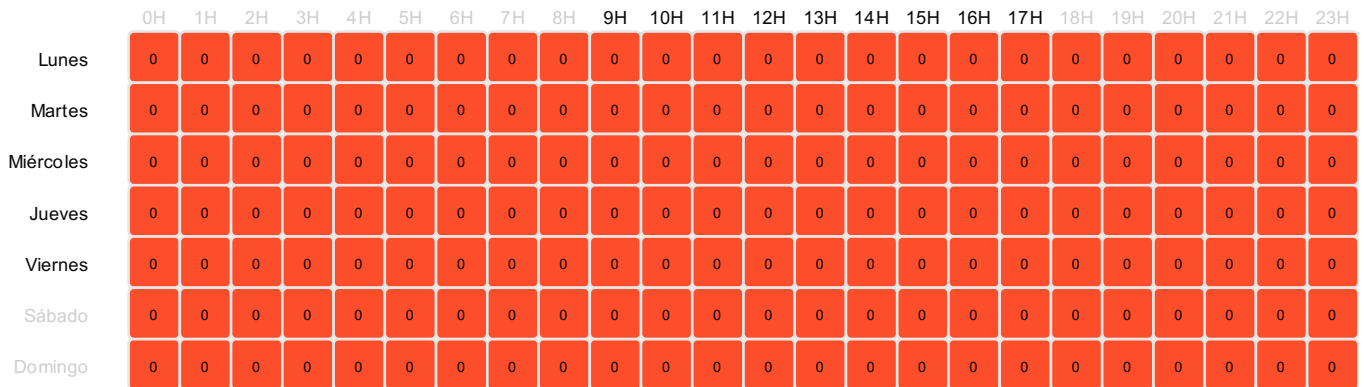

>=0


Enfriadora 5 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

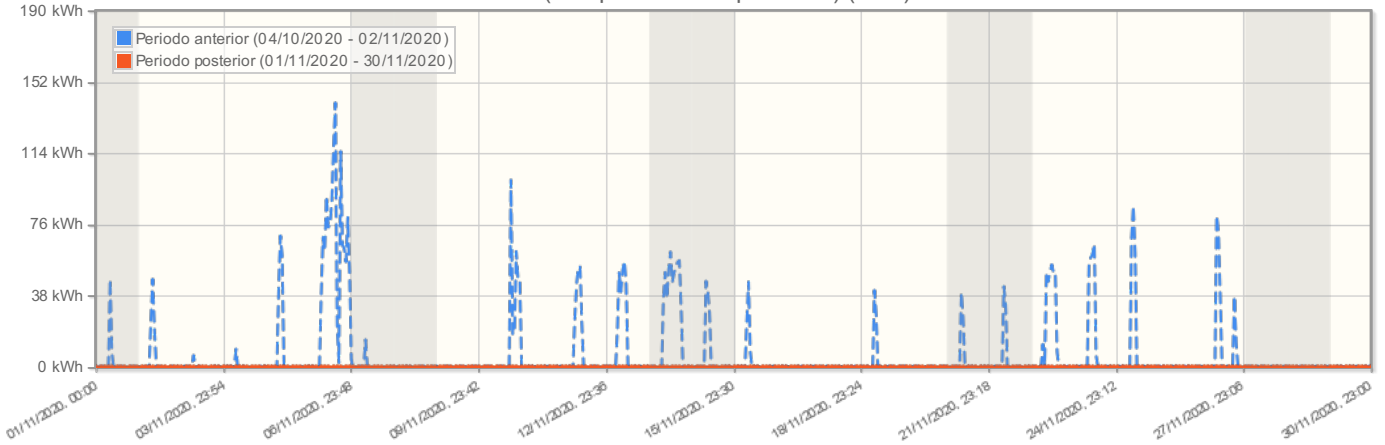


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -4.266 kWh (-93,16 %)	▼ -140,11 kWh (-99,29 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

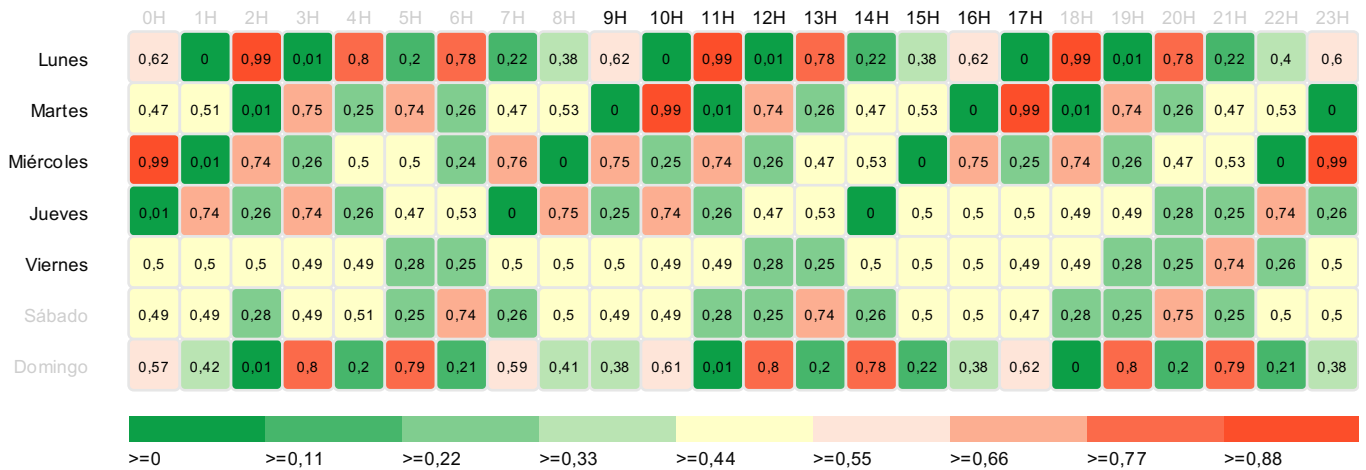


Enfriadora Equipo Técnico (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

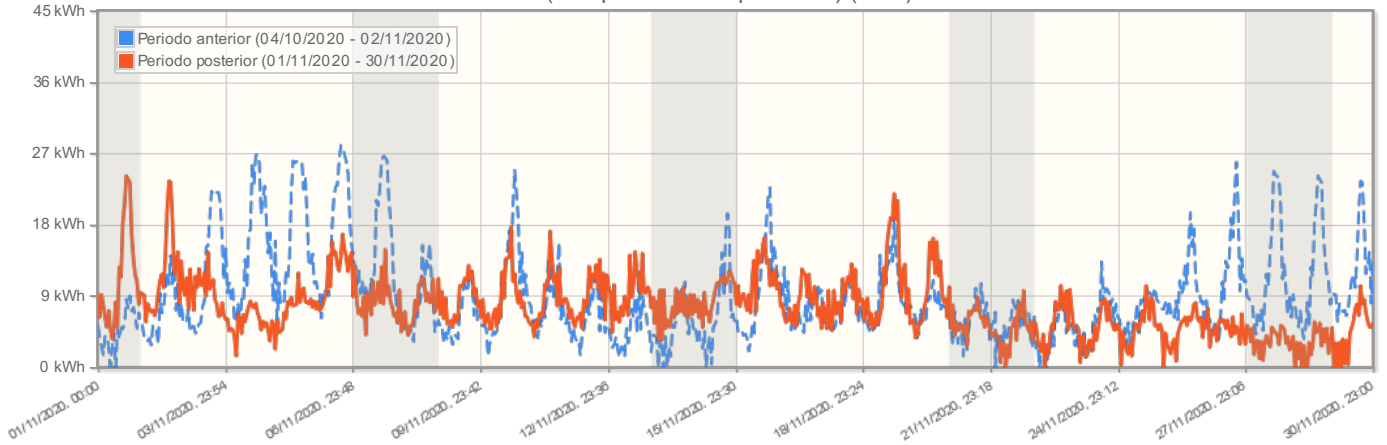


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -986,74 kWh (-15,12 %)	▼ -3,86 kWh (-13,75 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

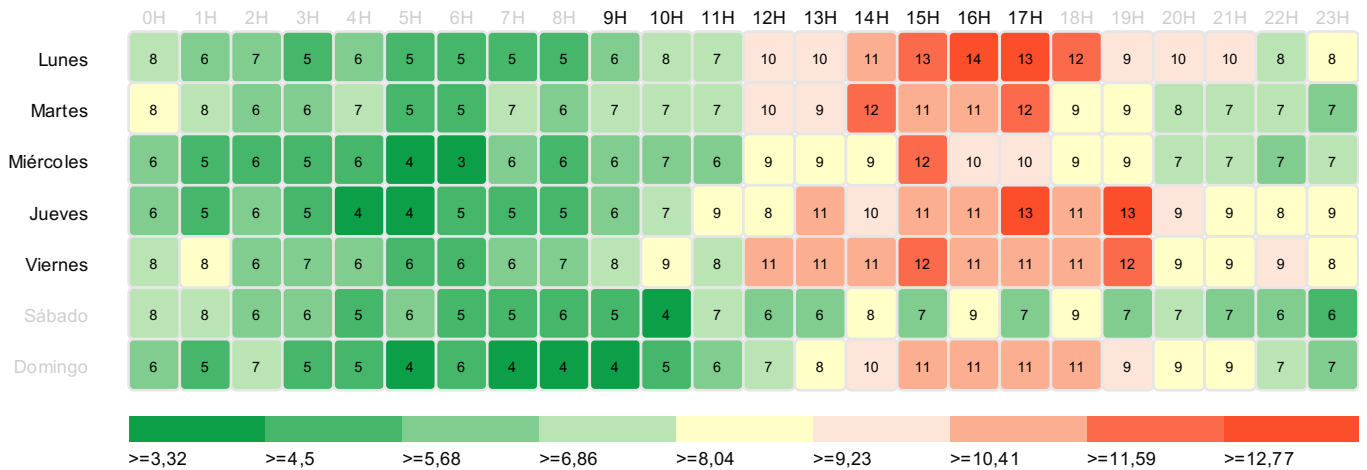


Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

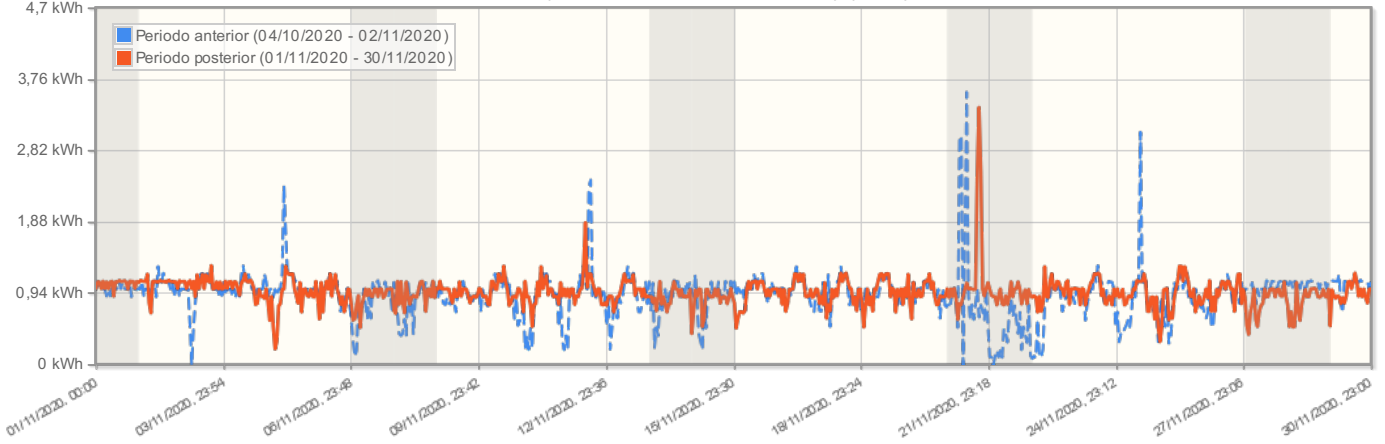


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +23,71 kWh (+3,56 %)	▼ -0,2 kWh (-5,59 %)	▲ +0,21 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

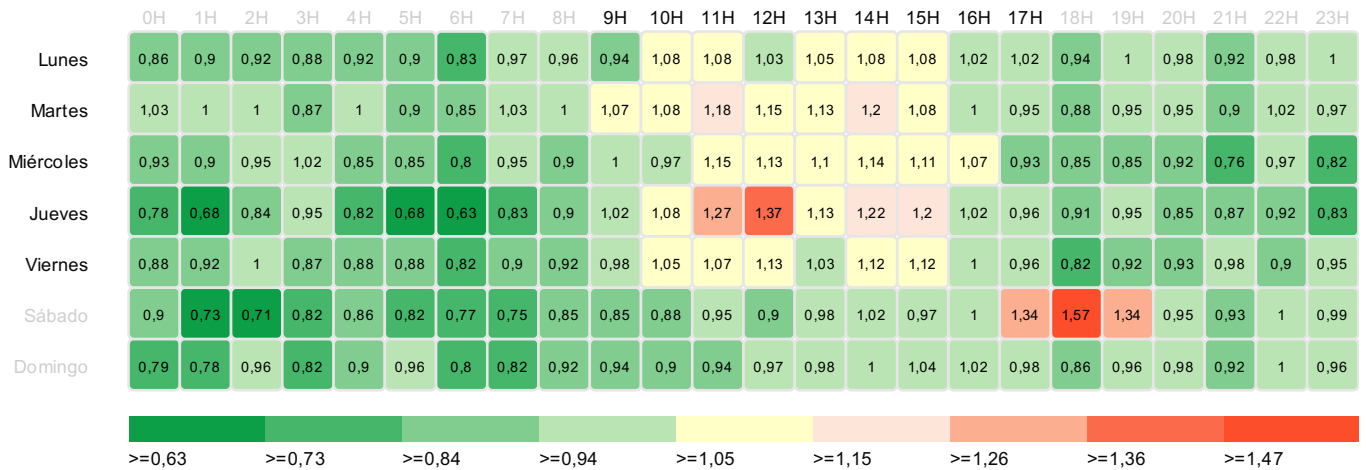


Máquina Cubierta A (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

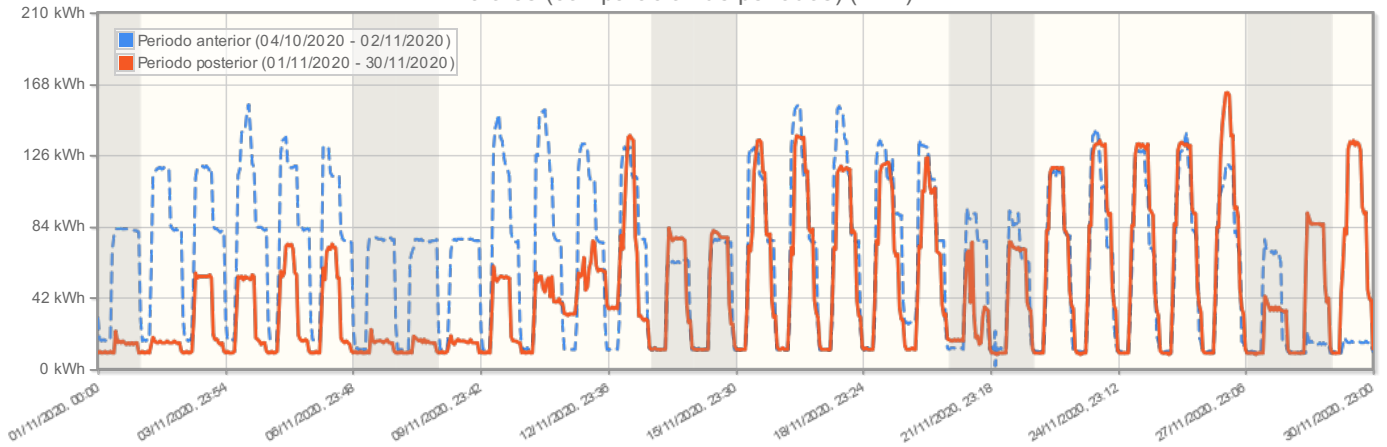


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -12.760,39 kWh (-27,8 %)	▲ +6,96 kWh (+4,46 %)	▲ +6,67 kWh (+278,17 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

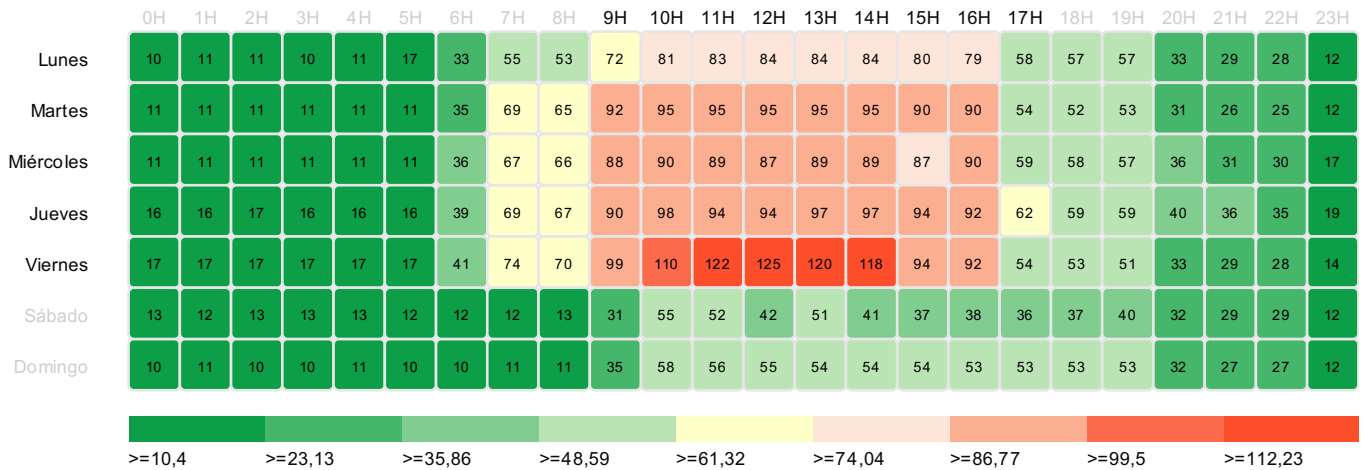


PL2 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

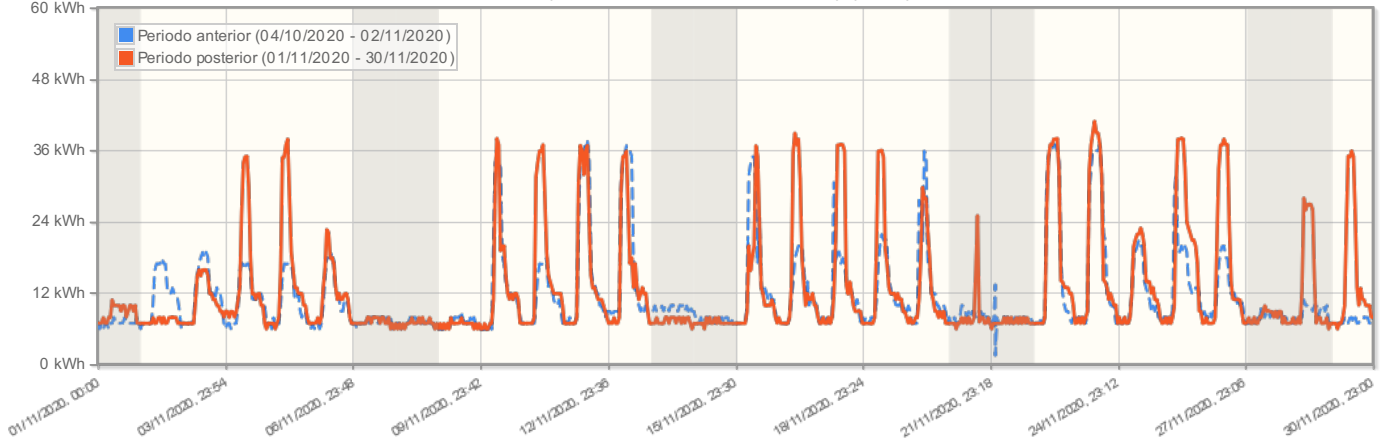


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +808,94 kWh (+9,86 %)	▲ +2,99 kWh (+7,88 %)	▲ +4,4 kWh (+275 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

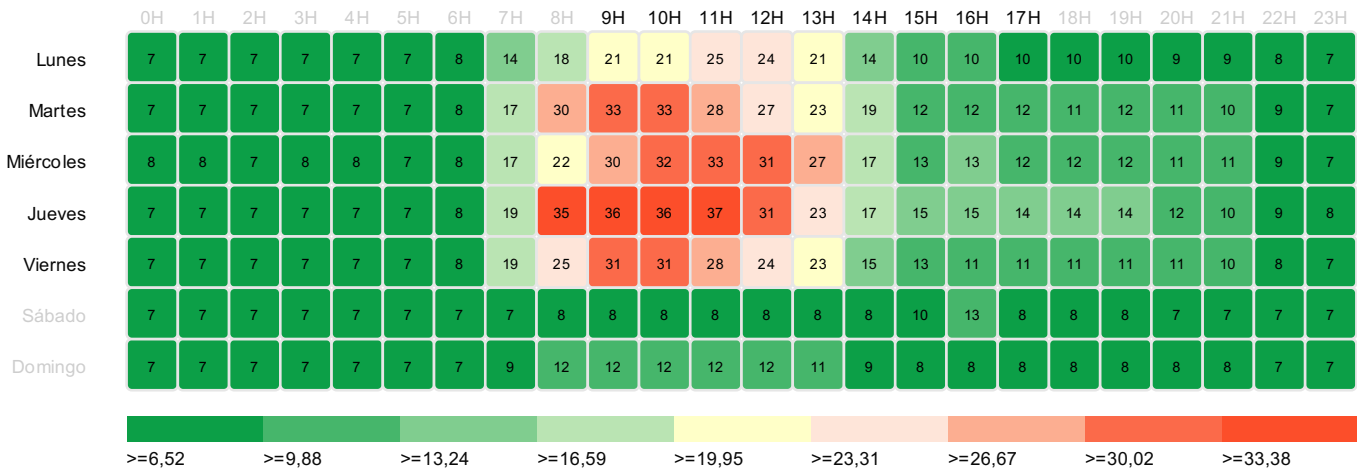


PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

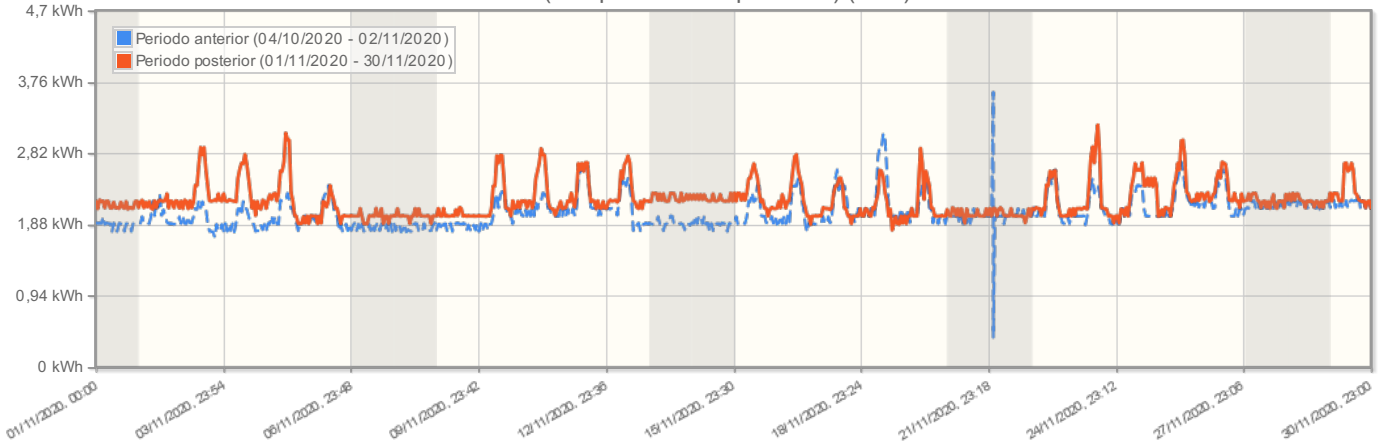


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +113,49 kWh (+7,7 %)	▼ -0,43 kWh (-11,92 %)	▲ +1,42 kWh (+354,09 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

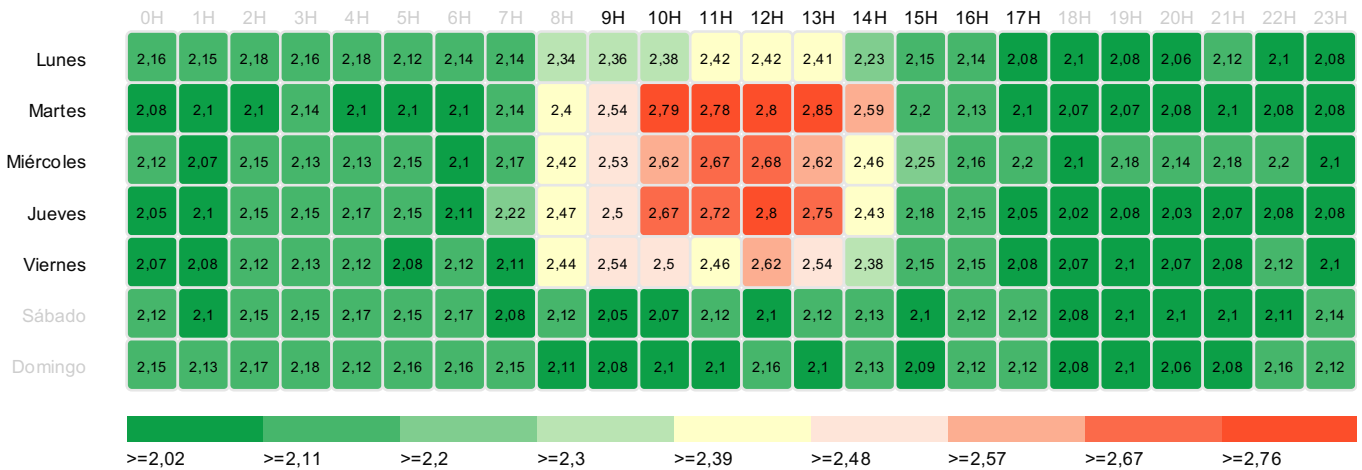


PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

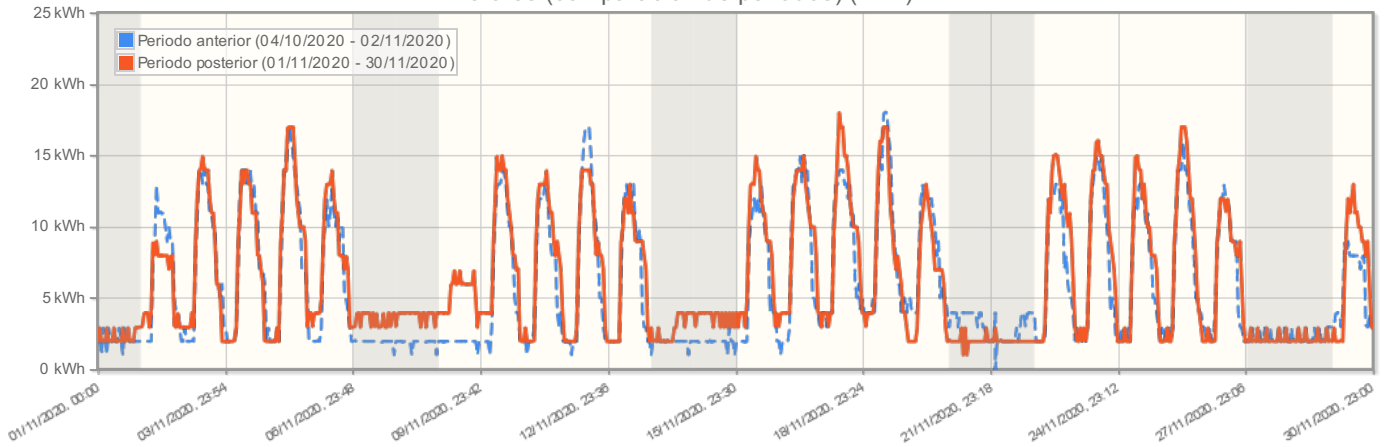


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +467,94 kWh (+11,53 %)	▼ -0,06 kWh (-0,35 %)	▲ +1,06 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

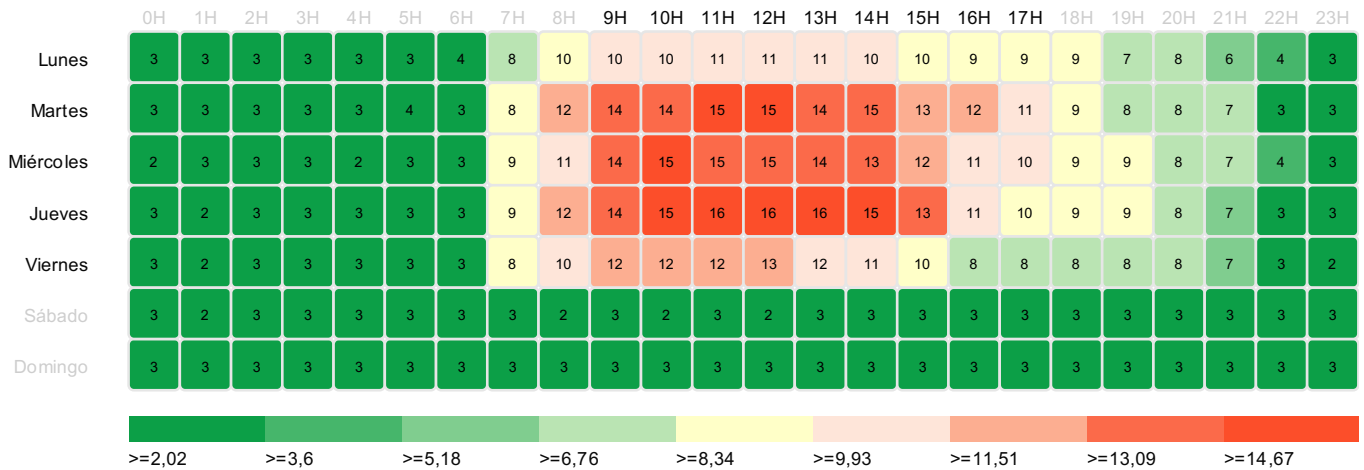


PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

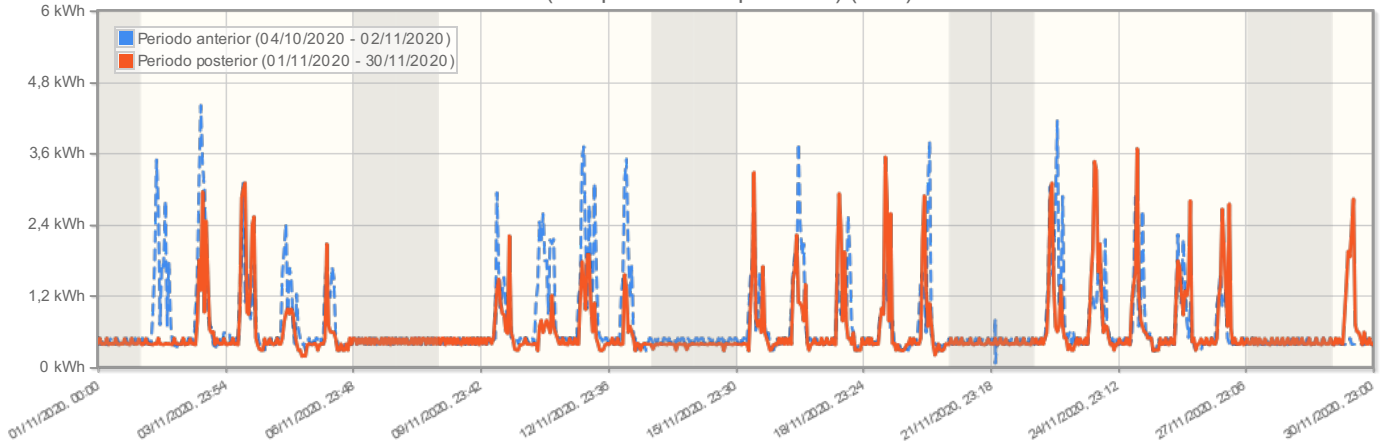


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -67,2 kWh (-13,04 %)	▼ -0,73 kWh (-16,53 %)	▲ +0,12 kWh (+147,64 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

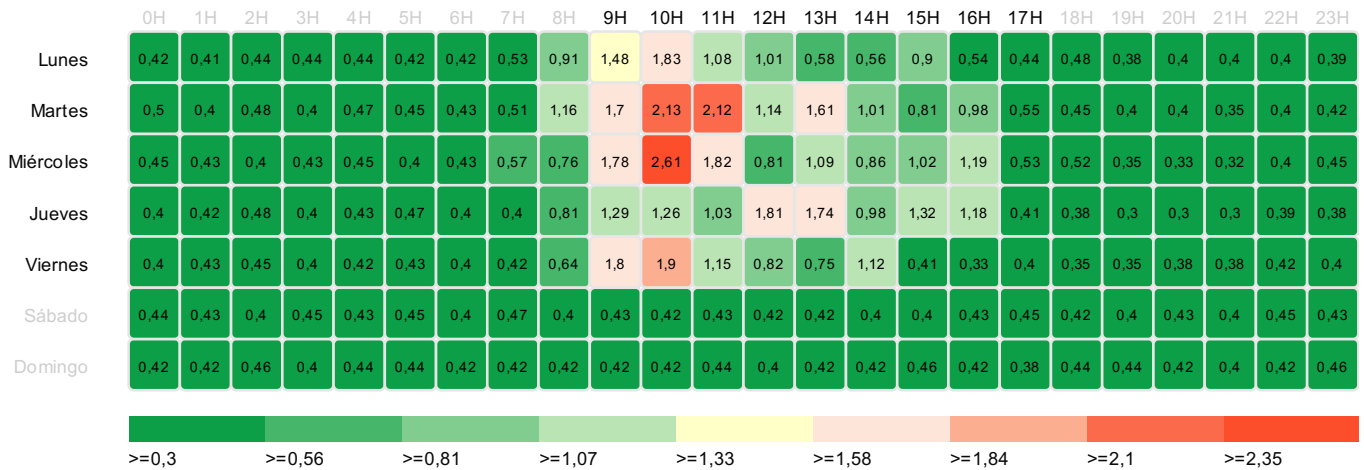


PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

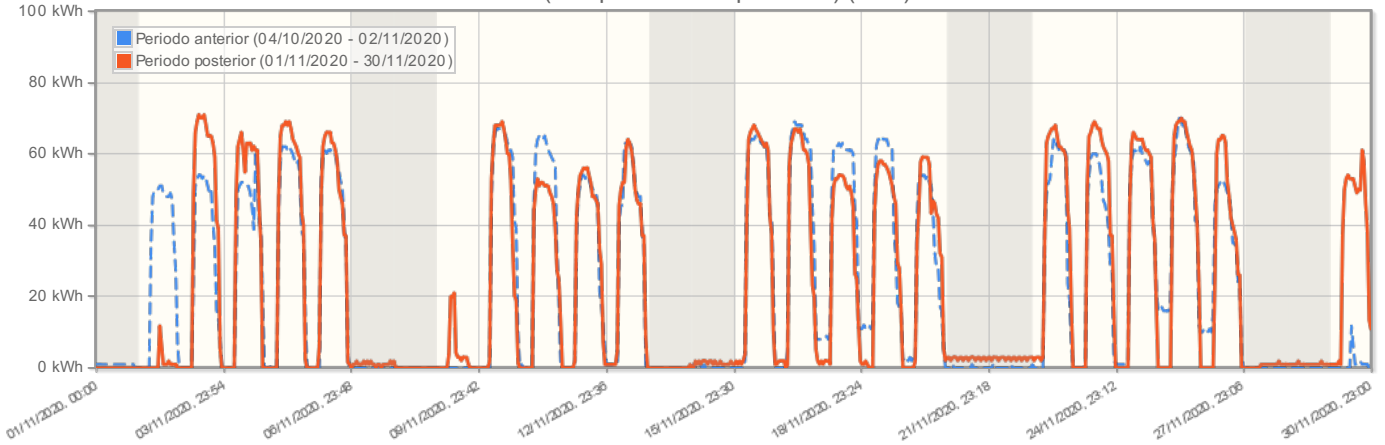


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +571,73 kWh (+3,66 %)	▲ +0,93 kWh (+1,33 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

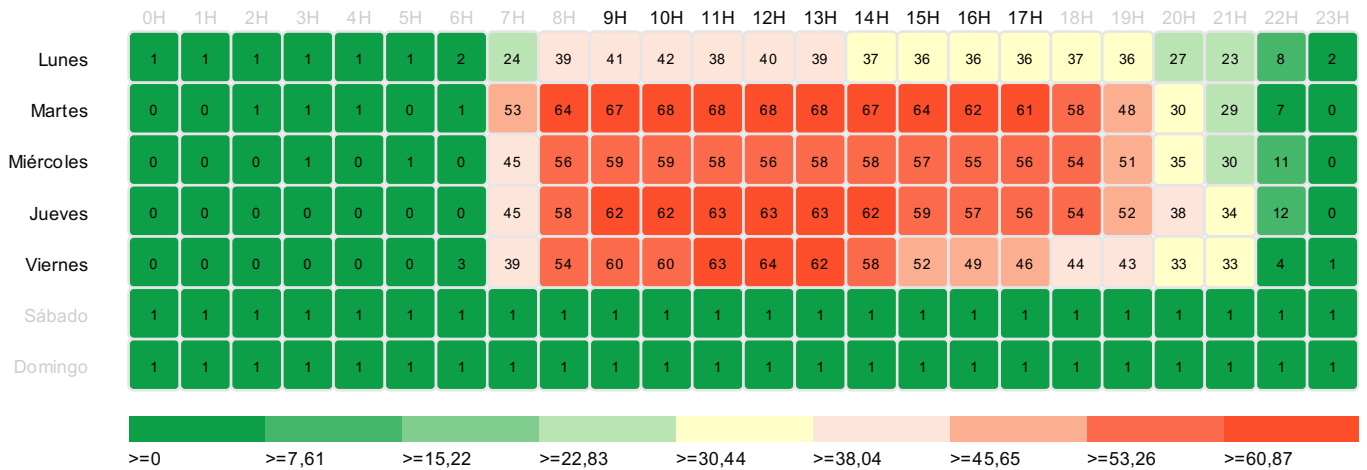


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

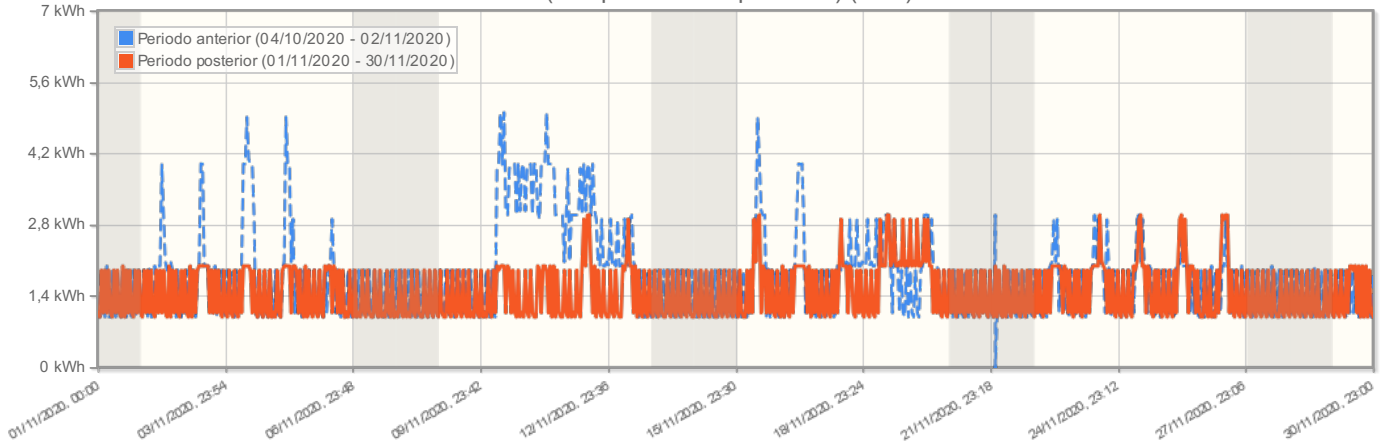


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -193,91 kWh (-15,17 %)	▼ -2 kWh (-39,99 %)	▲ +1 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

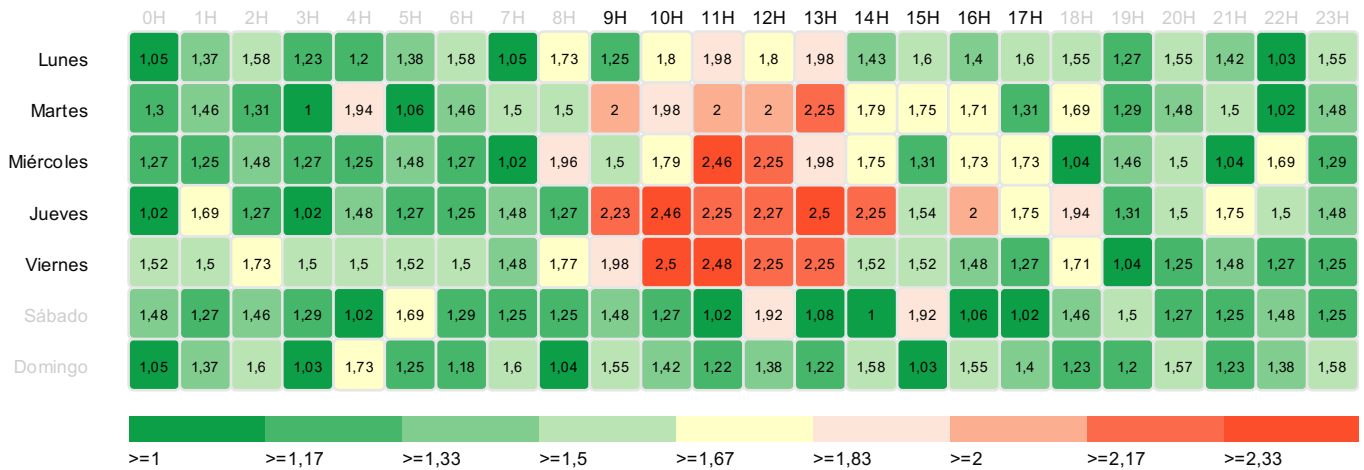


PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

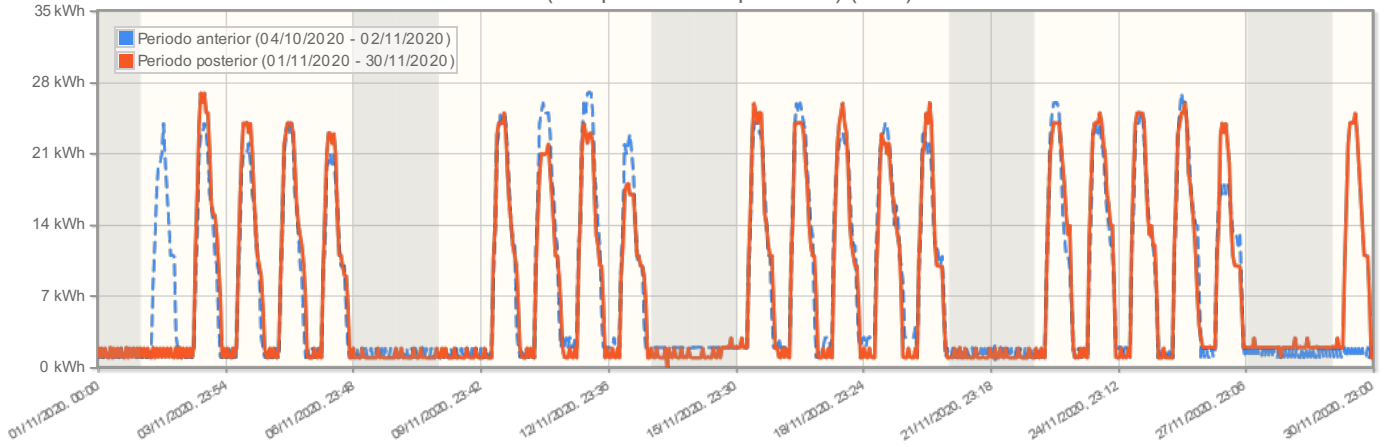


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +76 kWh (+1,42 %)	▼ -0,06 kWh (-0,22 %)	▼ -0,74 kWh (-92,05 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

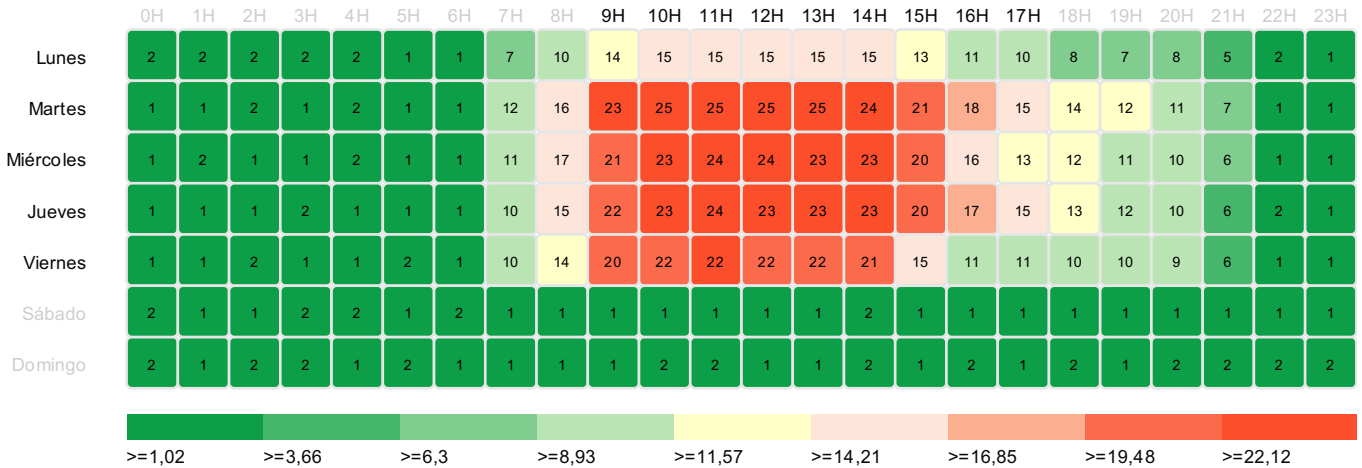


PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

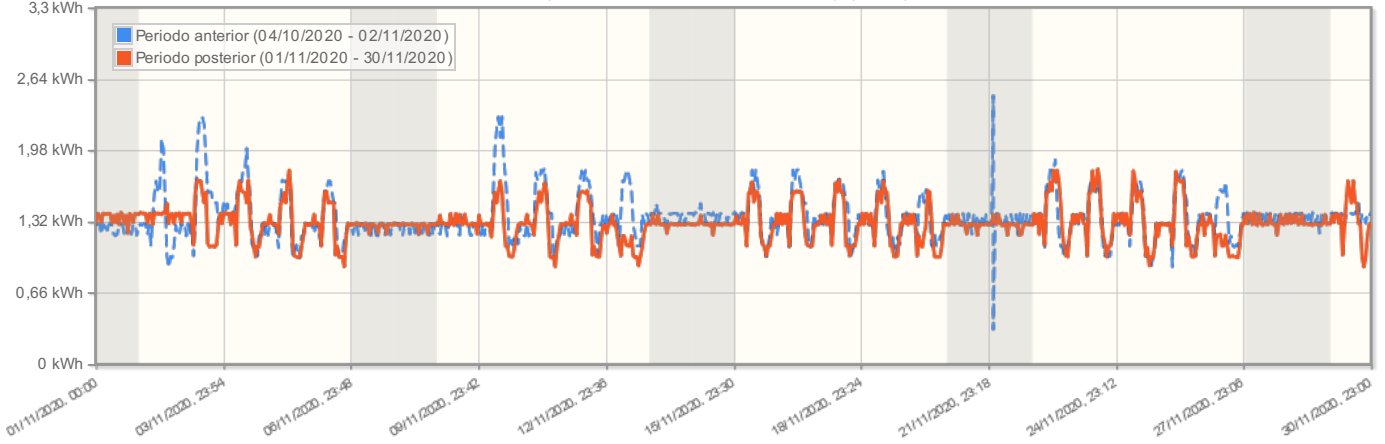


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -37,89 kWh (-3,85 %)	▼ -0,68 kWh (-27,33 %)	▲ +0,58 kWh (+176,78 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

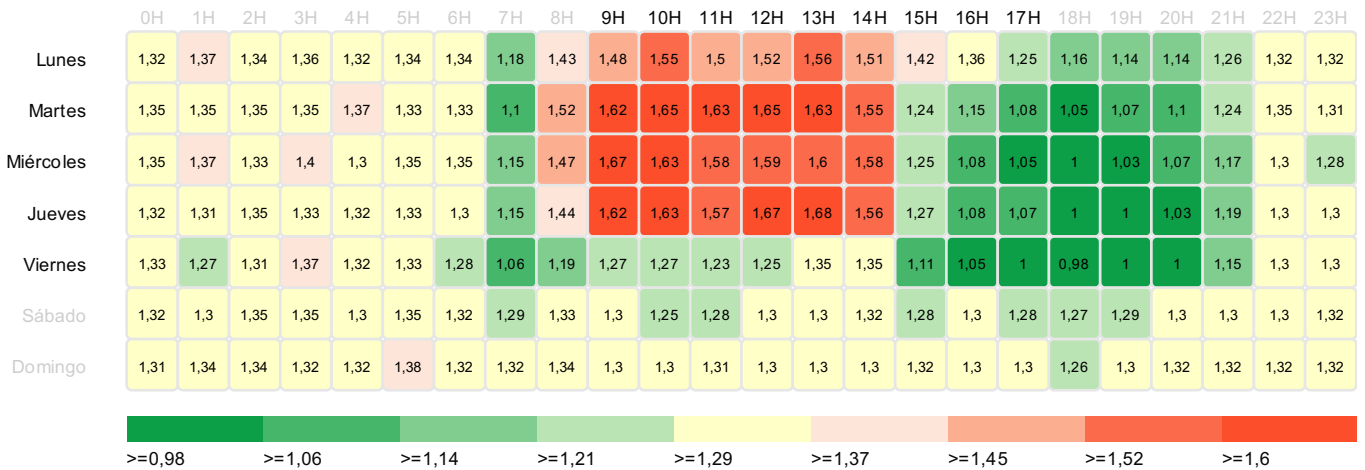


PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

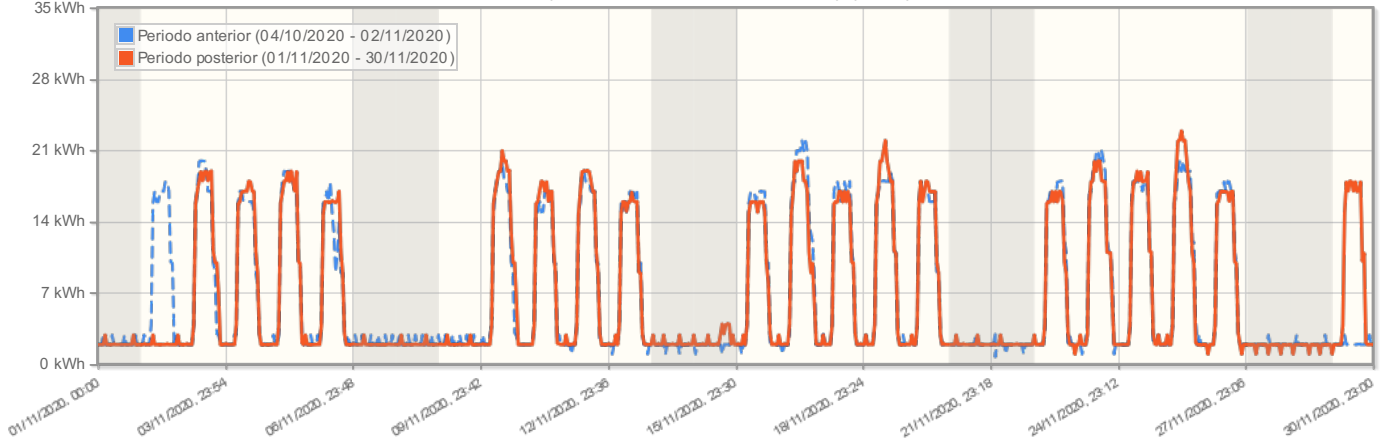


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +36 kWh (+0,75 %)	▲ +0,92 kWh (+4,2 %)	▲ +0,26 kWh (+33,06 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

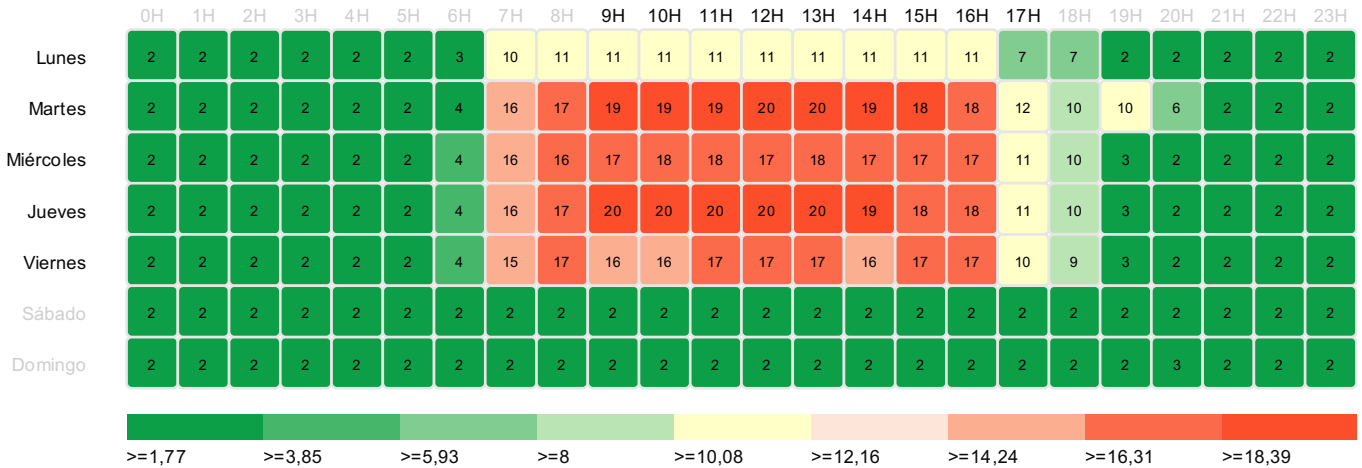


PL6 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

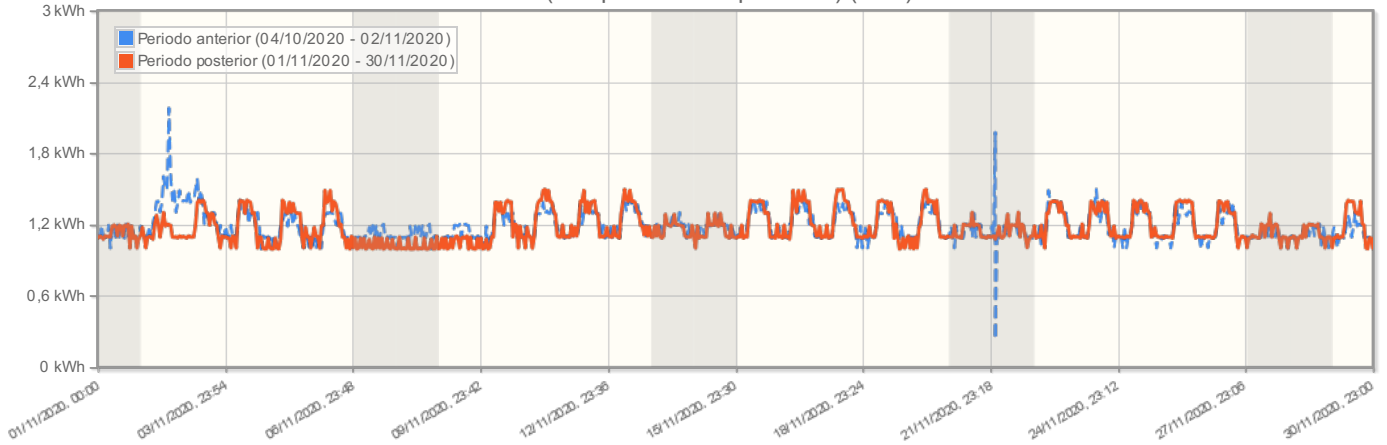


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -8,01 kWh (-0,93 %)	▼ -0,68 kWh (-31,26 %)	▲ +0,76 kWh (+315,97 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

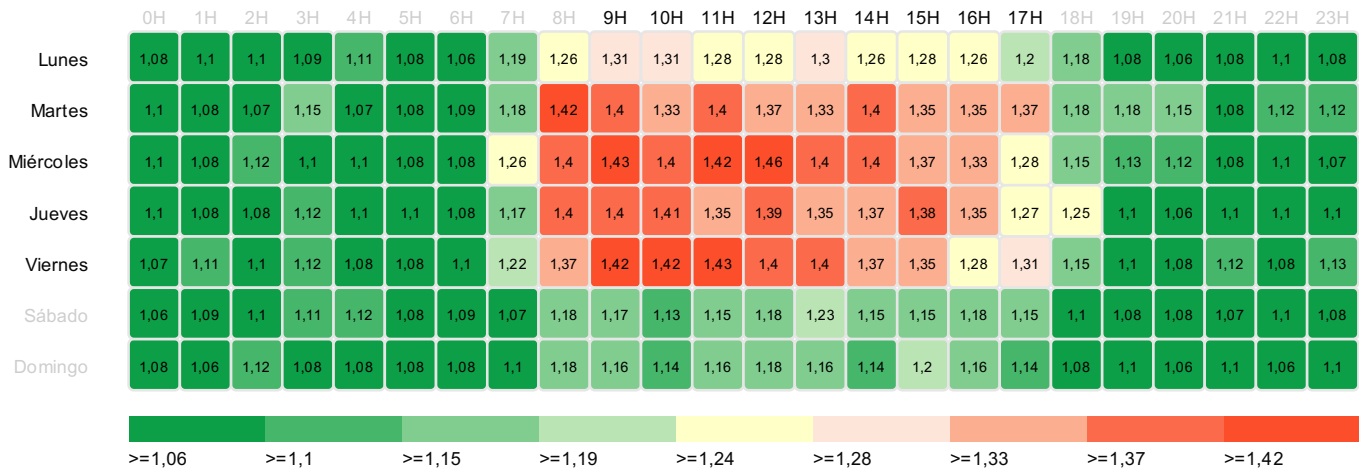


PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

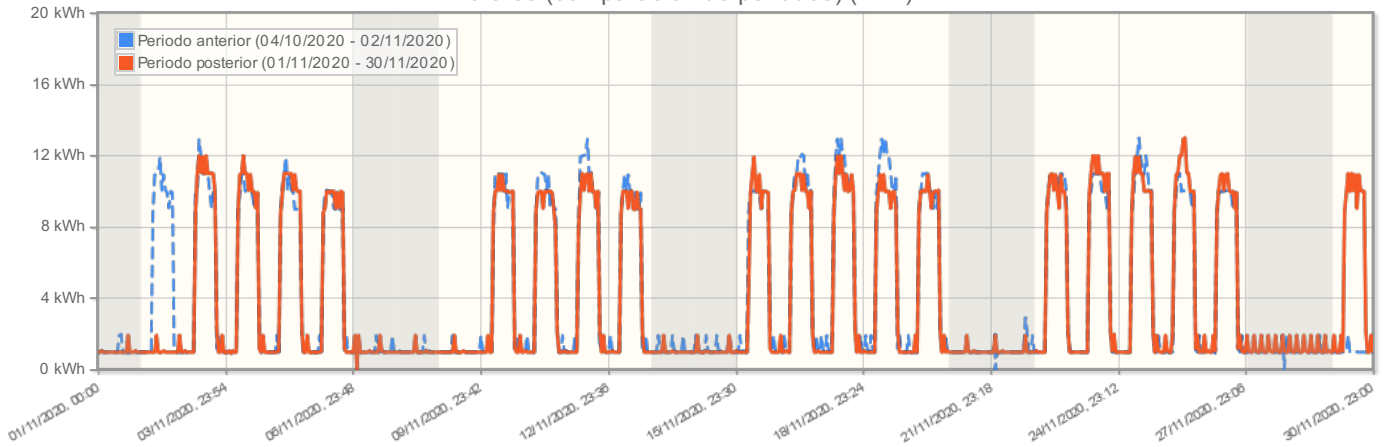


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -19,93 kWh (-0,69 %)	▼ -0 kWh (-0,02 %)	▲ +0,07 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

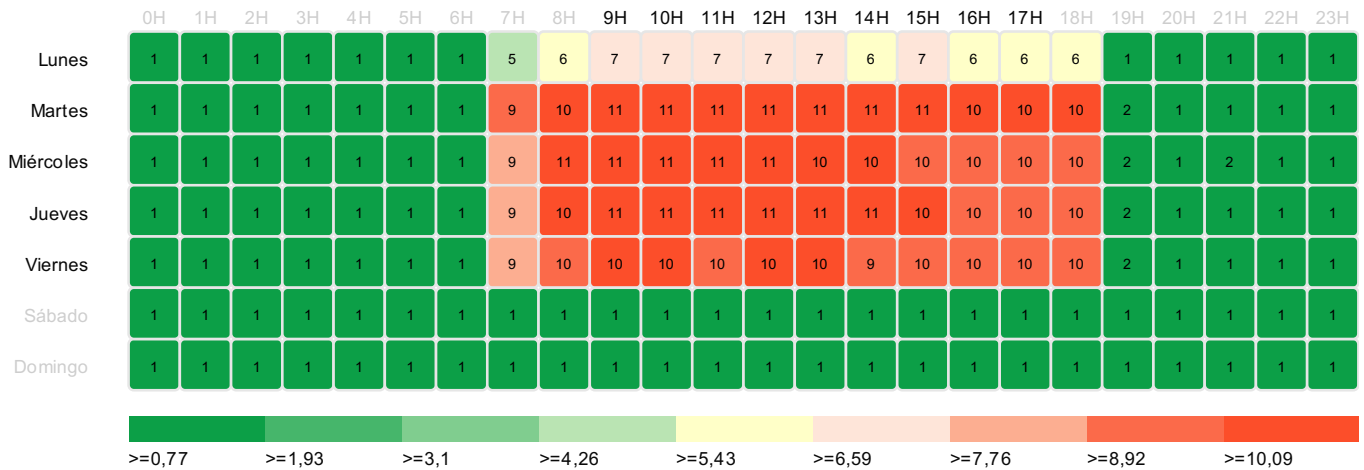


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

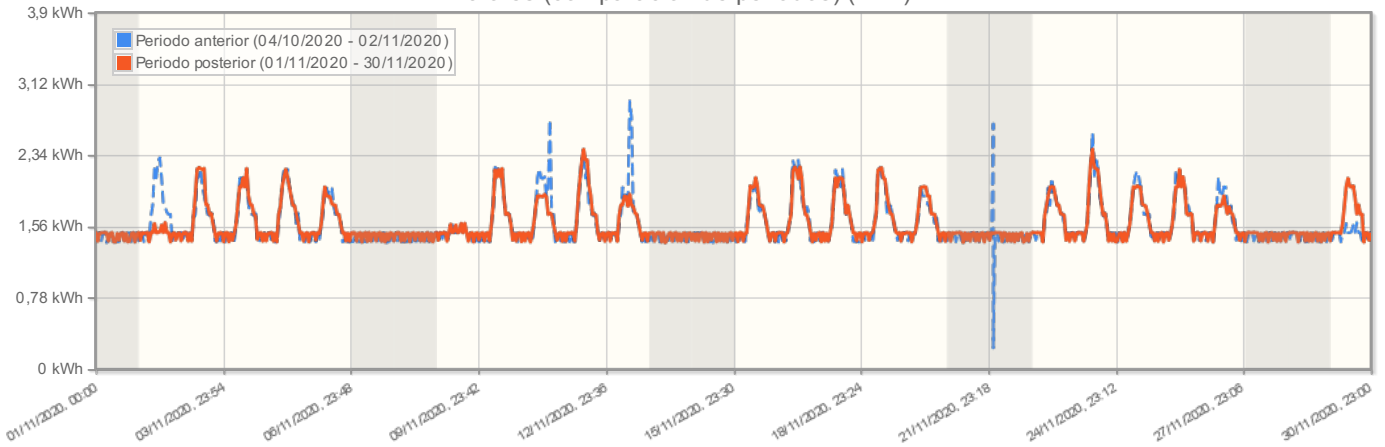


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +0,4 kWh (+0,03 %)	▼ -0,53 kWh (-17,94 %)	▲ +1,15 kWh (+479,45 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

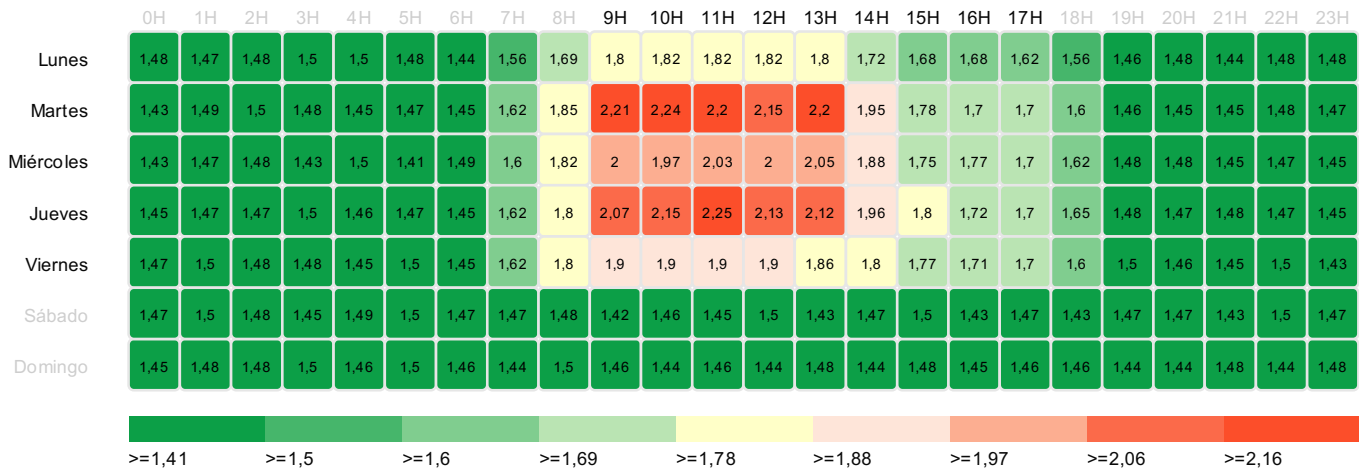


Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

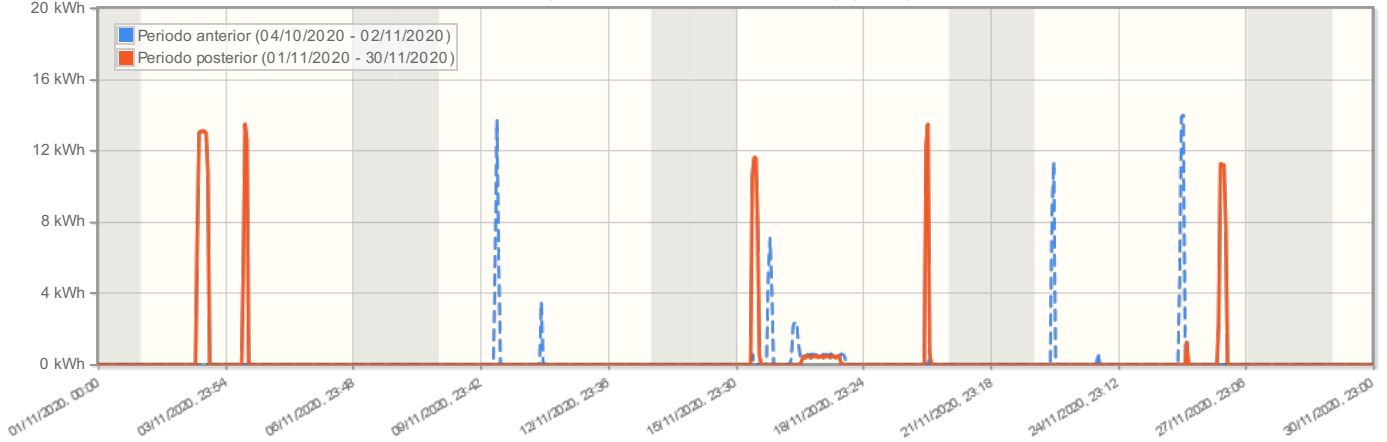


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +113,7 kWh (+90,81 %)	▼ -0,51 kWh (-3,61 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

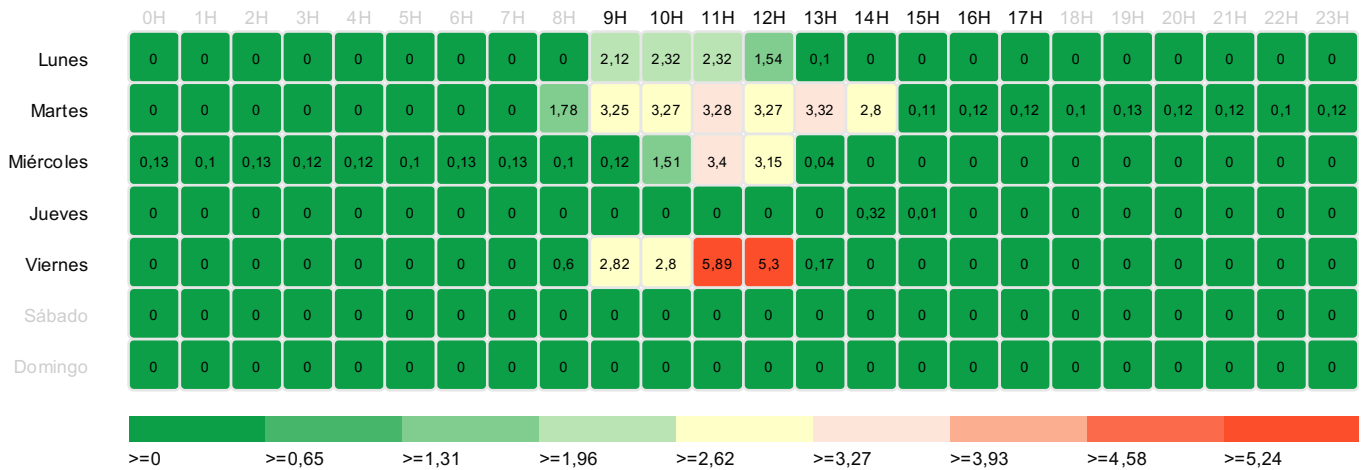


UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

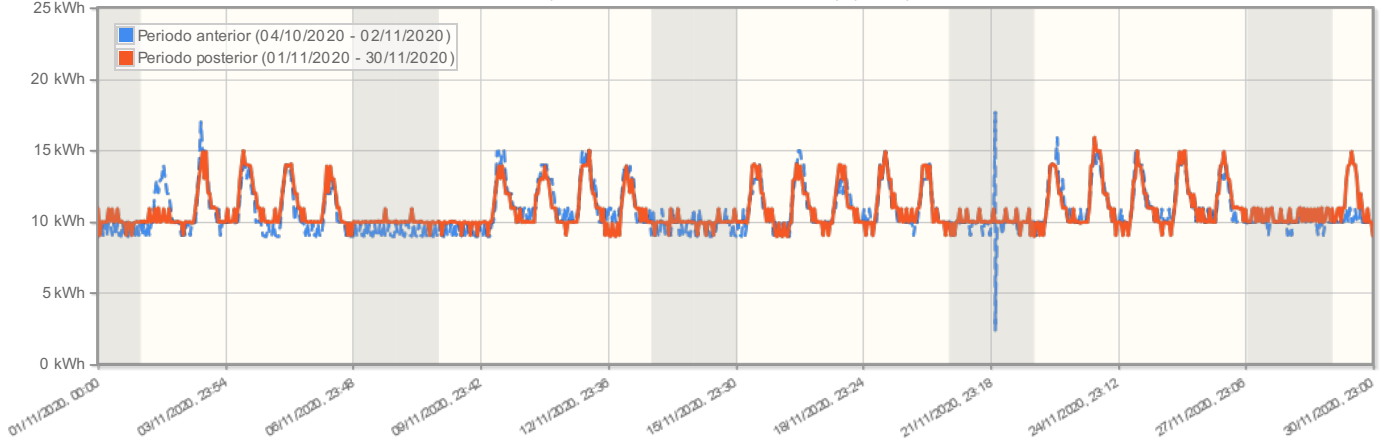


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +117,08 kWh (+1,52 %)	▼ -1,76 kWh (-9,97 %)	▲ +6,59 kWh (+274,63 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

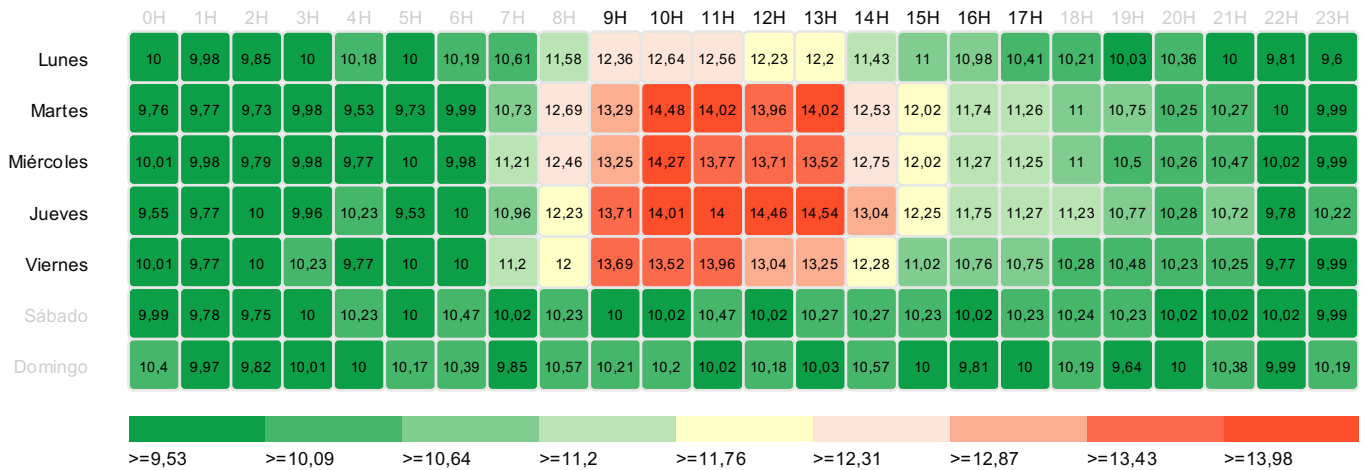


UPS2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

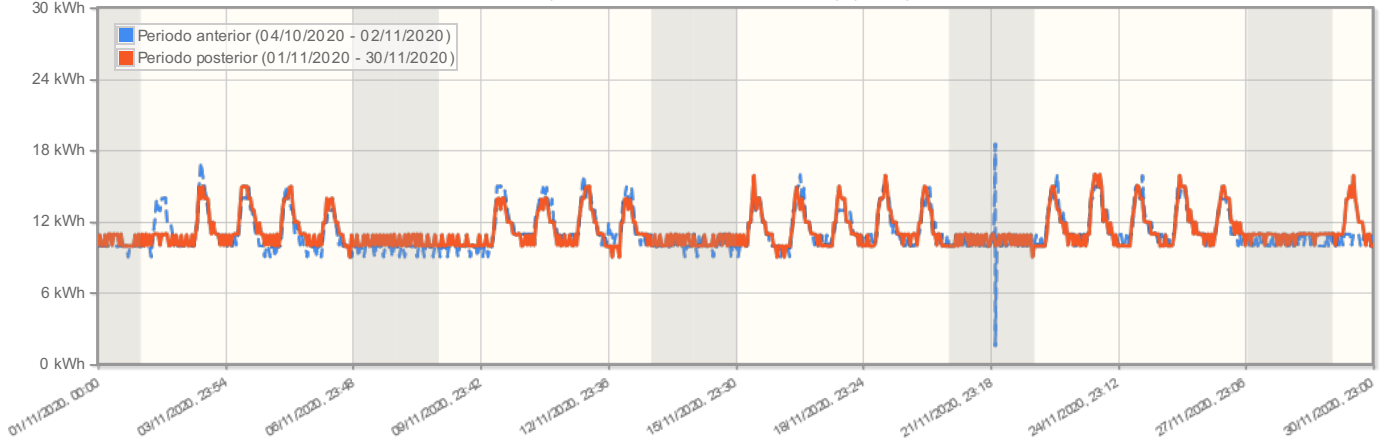


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +107,08 kWh (+1,34 %)	▼ -2,58 kWh (-13,88 %)	▲ +7,47 kWh (+466,63 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

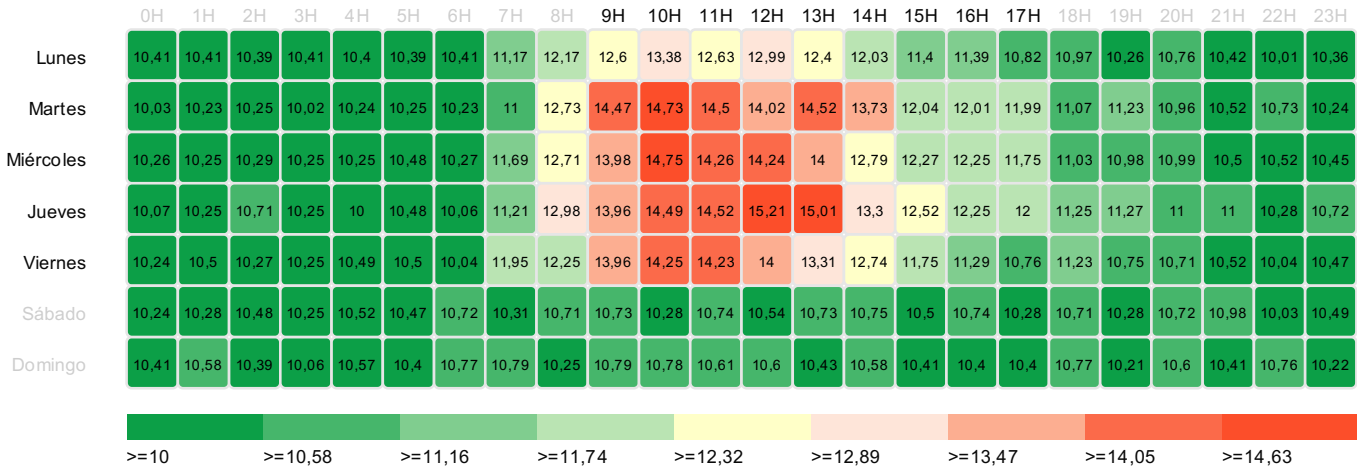

UPS 1/2 Resto (Fase 1)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

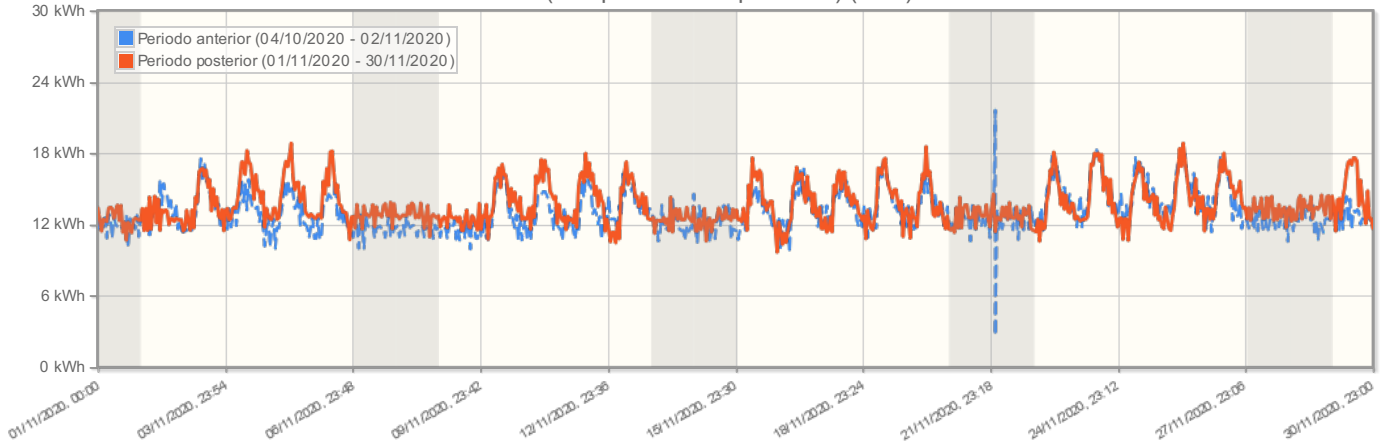

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +417,28 kWh (+4,42 %)	▼ -2,79 kWh (-12,88 %)	▲ +7,03 kWh (+259,24 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	12,89	12,52	12,1	12,63	12,83	12,56	12,61	14,13	14,38	15,27	15,34	15,1	15,37	14,97	14,74	13,38	13,97	13,04	13,16	12,88	13,42	12,71	12,4	12,05
Martes	12,04	12,13	12,17	12,47	11,37	12,49	12,36	13,67	15,58	16,28	17,1	16,4	16,87	16,66	15,98	14,93	14,72	15,14	14,04	14,51	13,55	13,07	13,29	12,35
Miércoles	12,55	12,56	12,12	12,49	12,29	12,62	12,54	15,13	15,34	16,34	17	16,06	17,16	16,77	15,62	15,32	14,25	14,52	14,6	13,86	13,62	13,73	12,37	12,8
Jueves	12,27	11,96	12,92	12,7	12,28	12,22	12,47	14,14	16,01	16,57	16,92	17,34	17,59	17,4	15,79	15,28	14,51	15,01	14,24	14,77	13,9	13,83	12,22	13,16
Viernes	12,39	12,39	12,08	12,48	12,36	12,56	12,19	15,24	15,03	16,74	16,27	17,55	16,8	16,4	15,48	14,46	14,06	13,76	13,66	14,14	13,72	13,12	12,12	12,85
Sábado	12,34	12,37	12,31	12,44	13,22	12,25	13,45	12,69	13,18	12,88	12,7	13,76	12,14	13,42	13,55	12,37	13,24	13,02	13,19	12,67	13,08	13,46	12,12	12,79
Domingo	13,36	12,75	12,06	12,56	12,4	12,78	13,53	12,61	13,25	13,02	13,17	12,93	12,92	12,79	13,13	12,84	12,21	12,6	13,4	12,27	12,73	13,19	12,97	12,35



Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

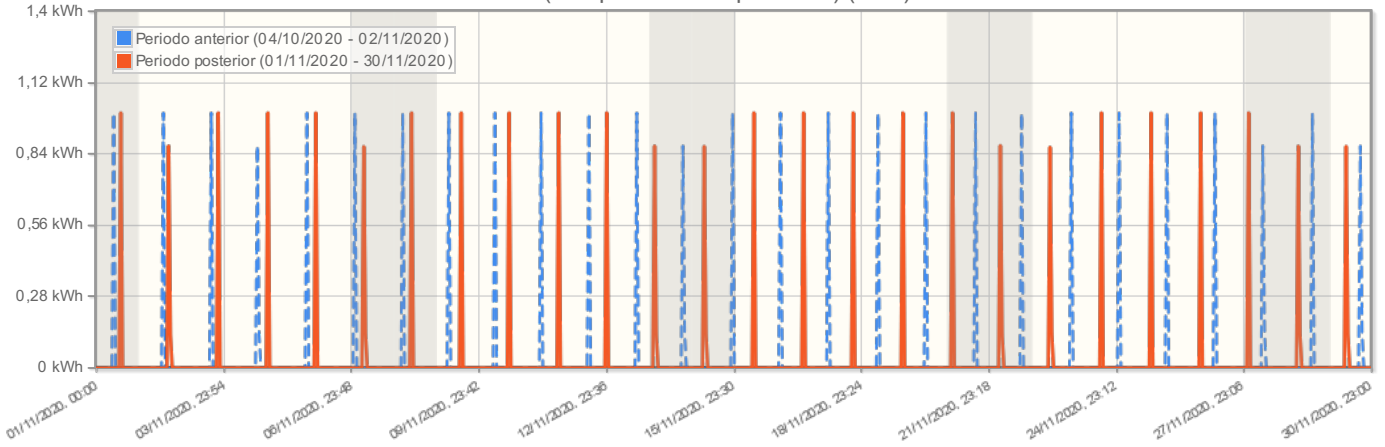


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1 kWh (-3,7 %)	◆ 0 kWh (0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

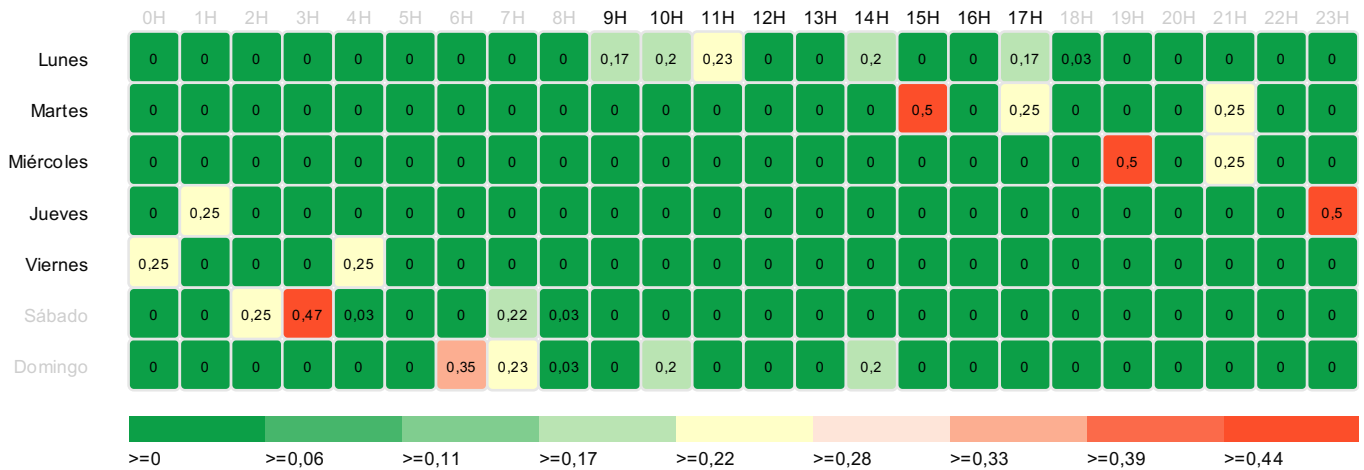


Alumbrado (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

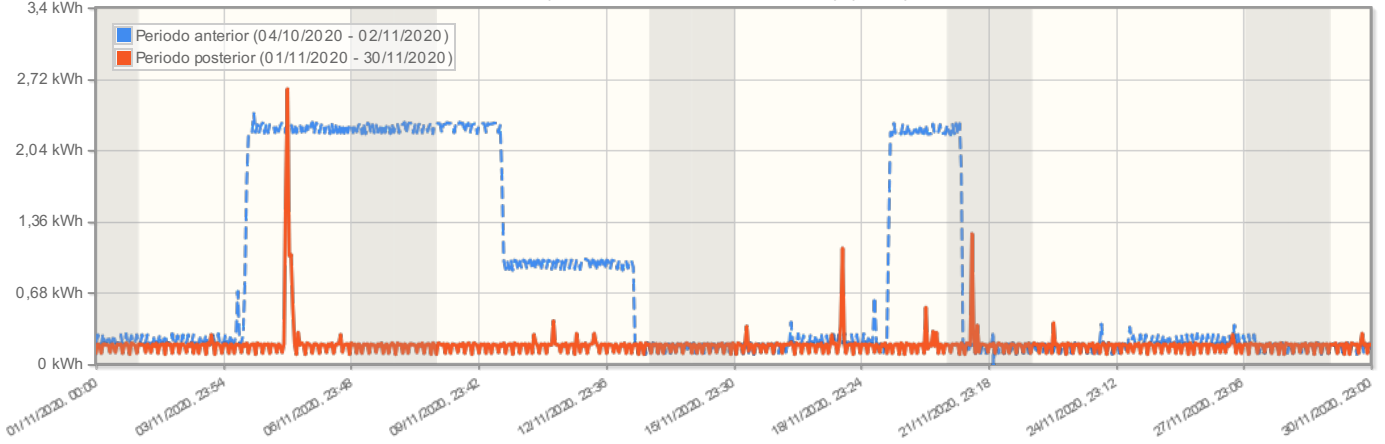


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -448,61 kWh (-76,71 %)	▲ +0,23 kWh (+9,7 %)	▲ +0,1 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

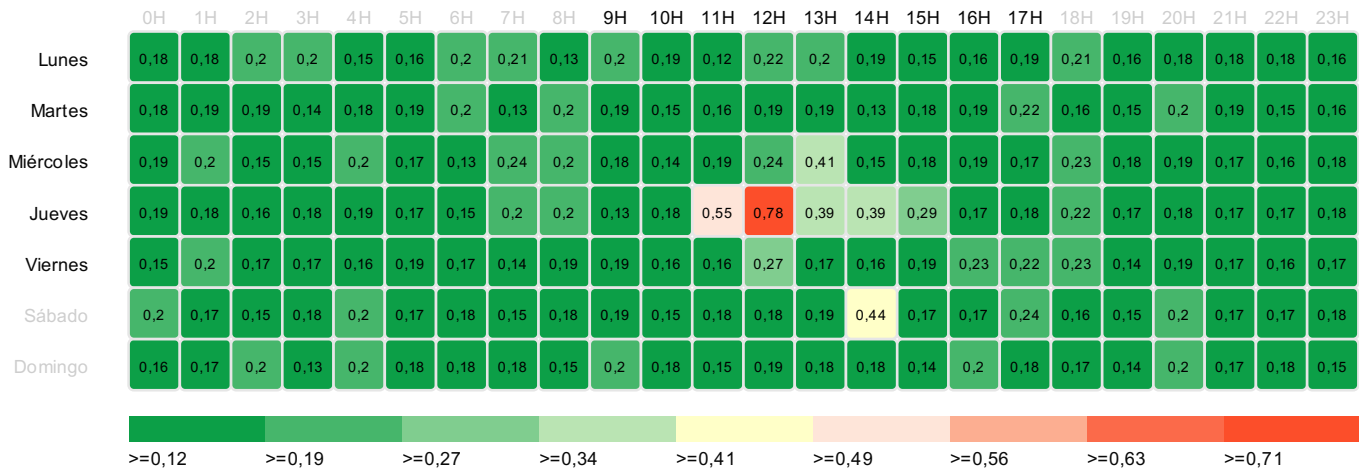


Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

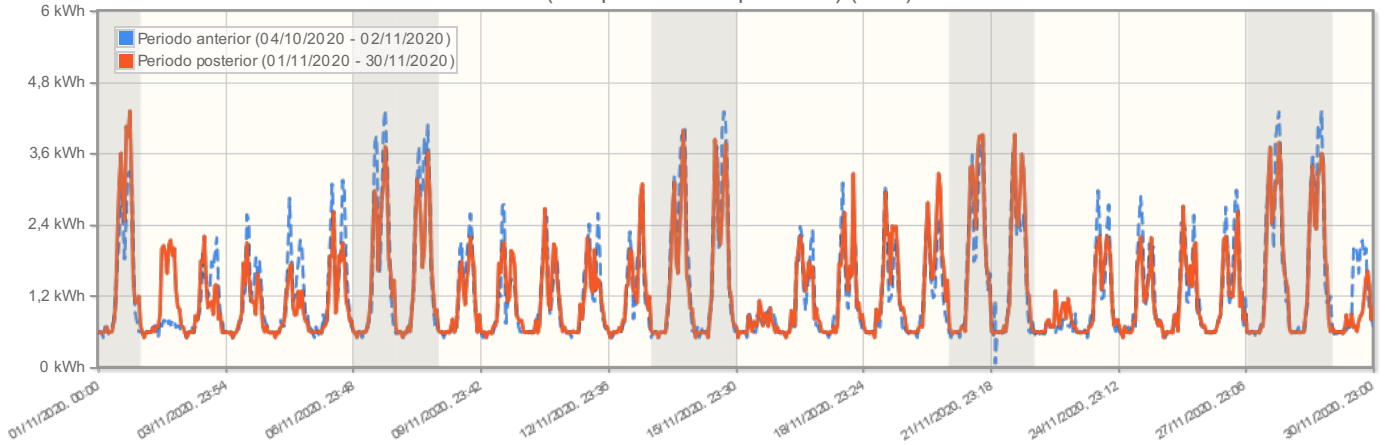


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -12,4 kWh (-1,35 %)	▼ -0,02 kWh (-0,48 %)	▲ +0,43 kWh (+538,1 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

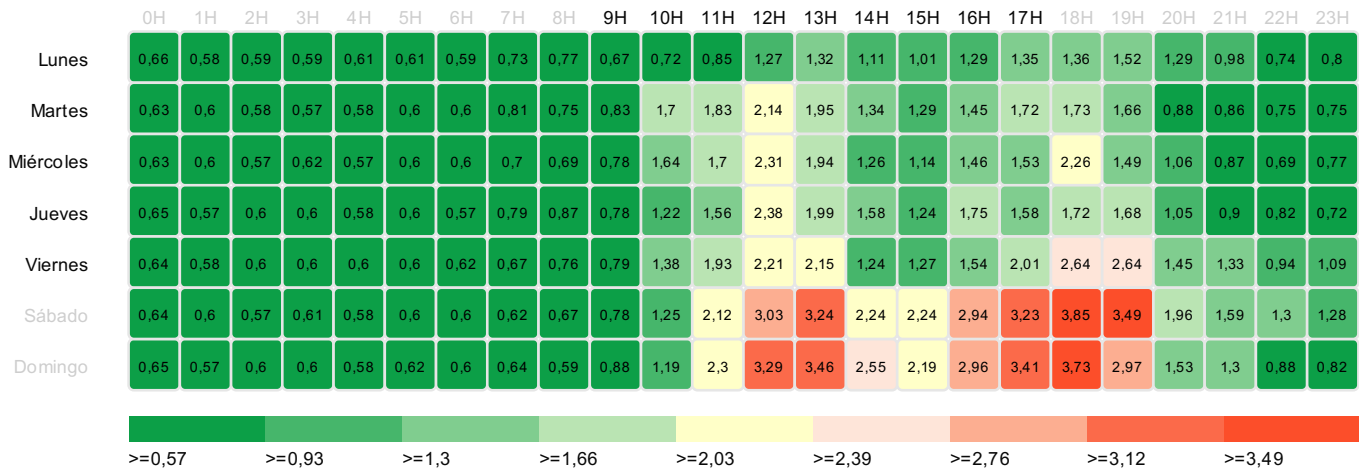


CL11 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

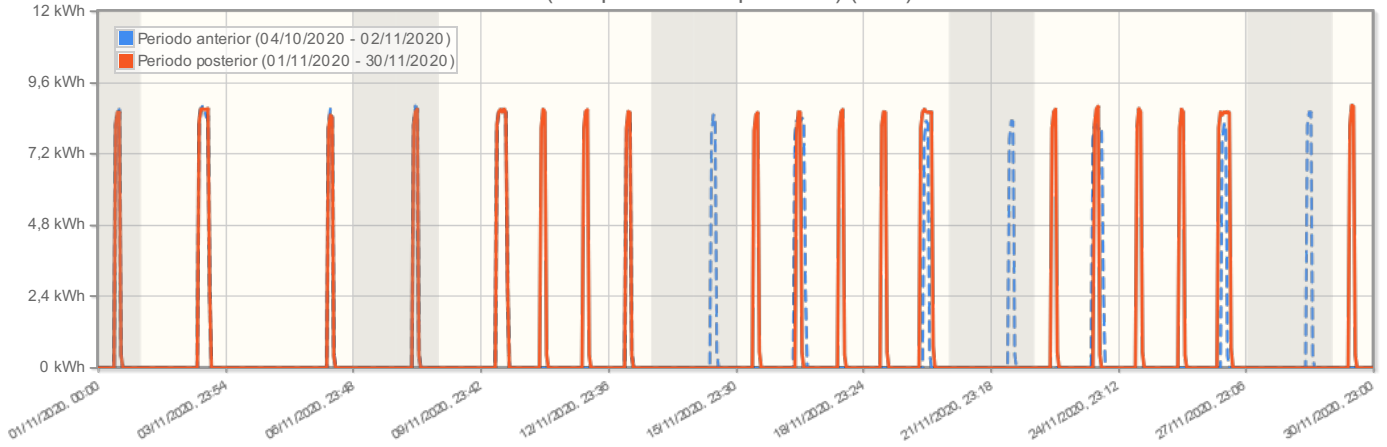


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +178,1 kWh (+40,63 %)	▲ +0,01 kWh (+0,14 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

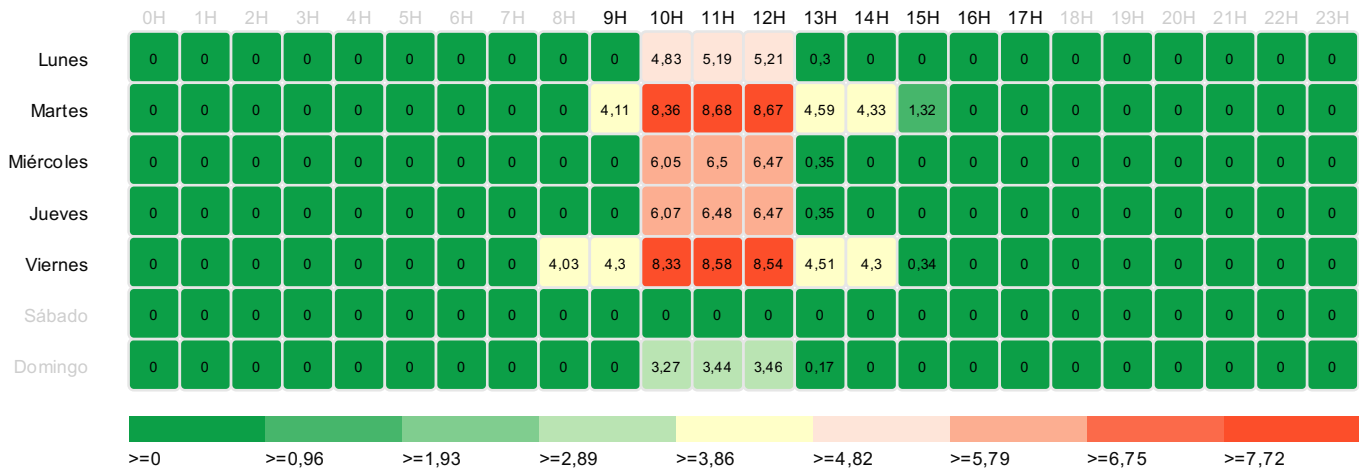


CL12 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

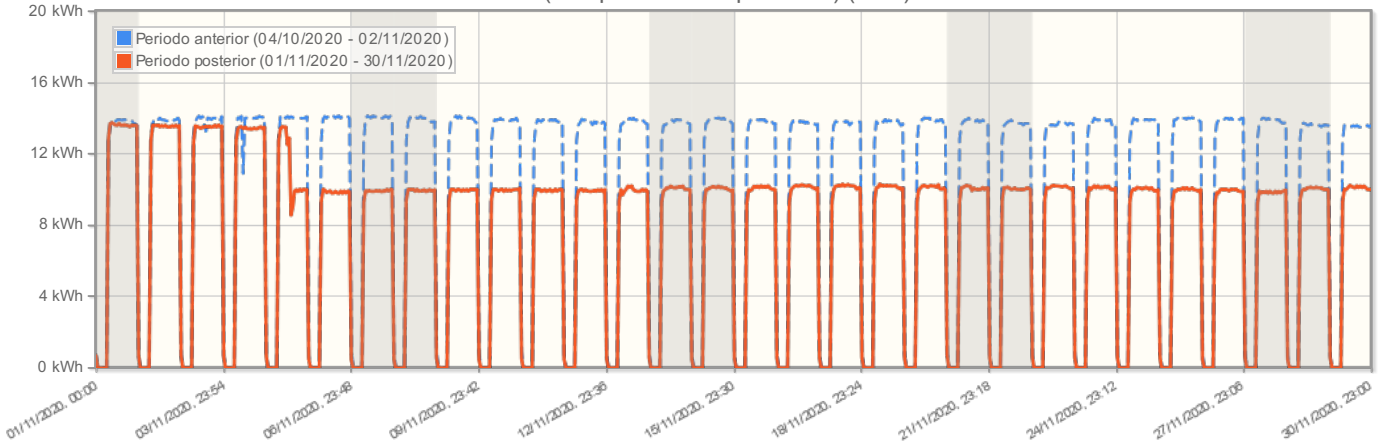


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.684,69 kWh (-23,89 %)	▼ -0,49 kWh (-3,45 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

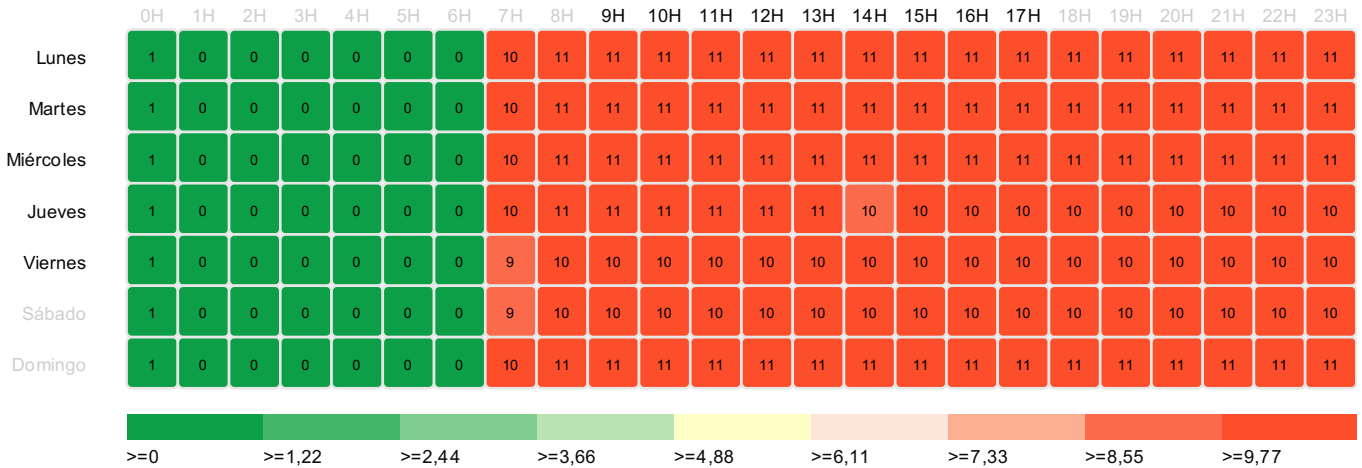


CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

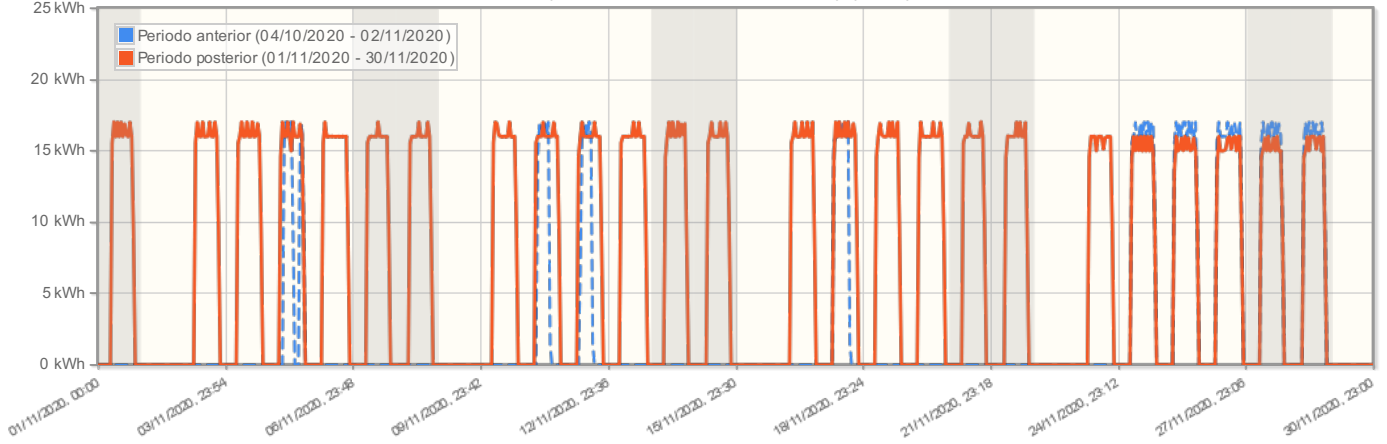


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.747 kWh (+233,75 %)	▲ +0 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

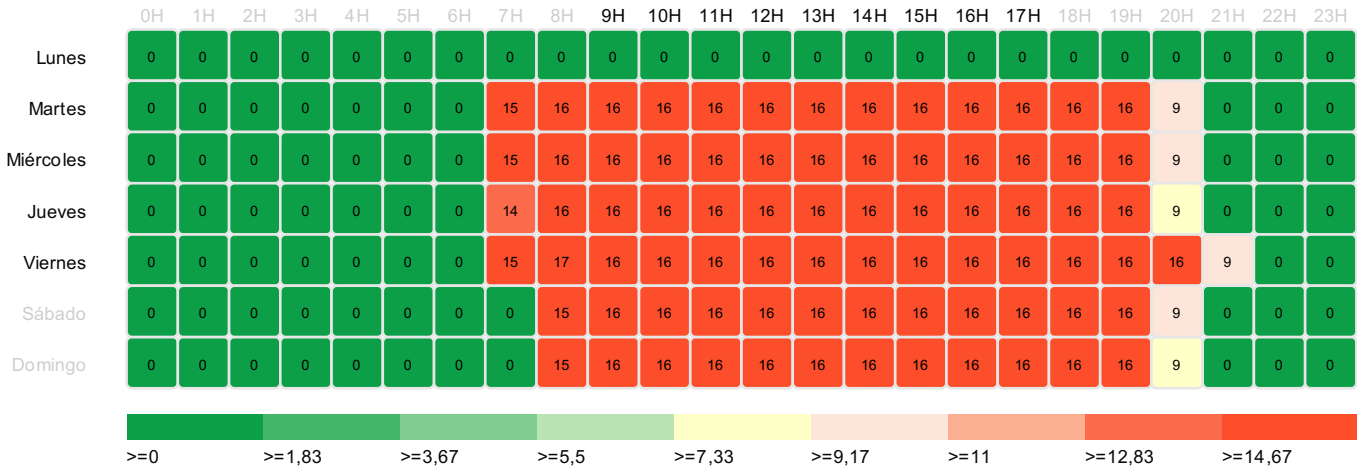


CL16 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

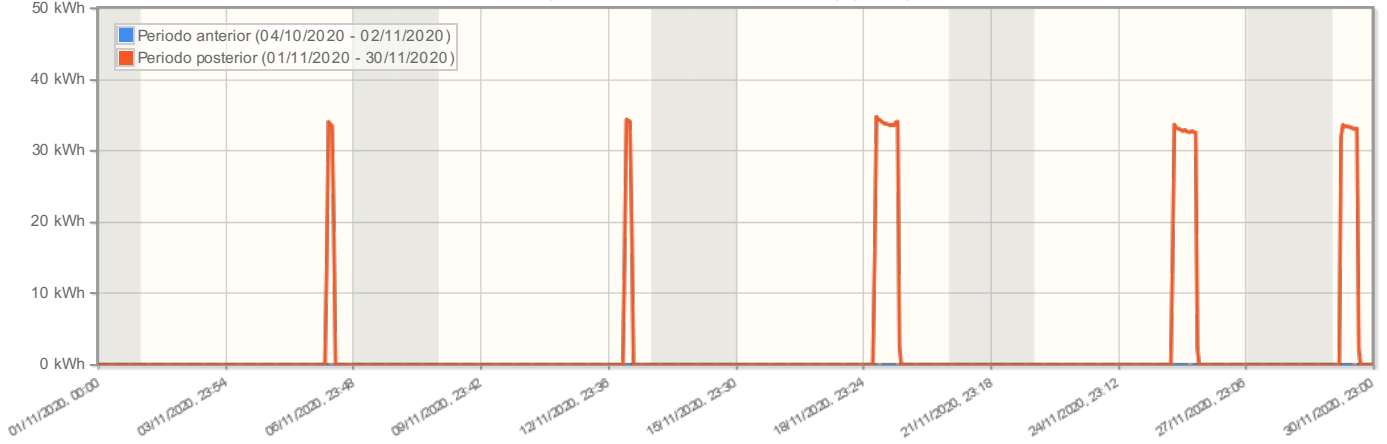


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.509,2 kWh (+0 %)	▲ +34,76 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

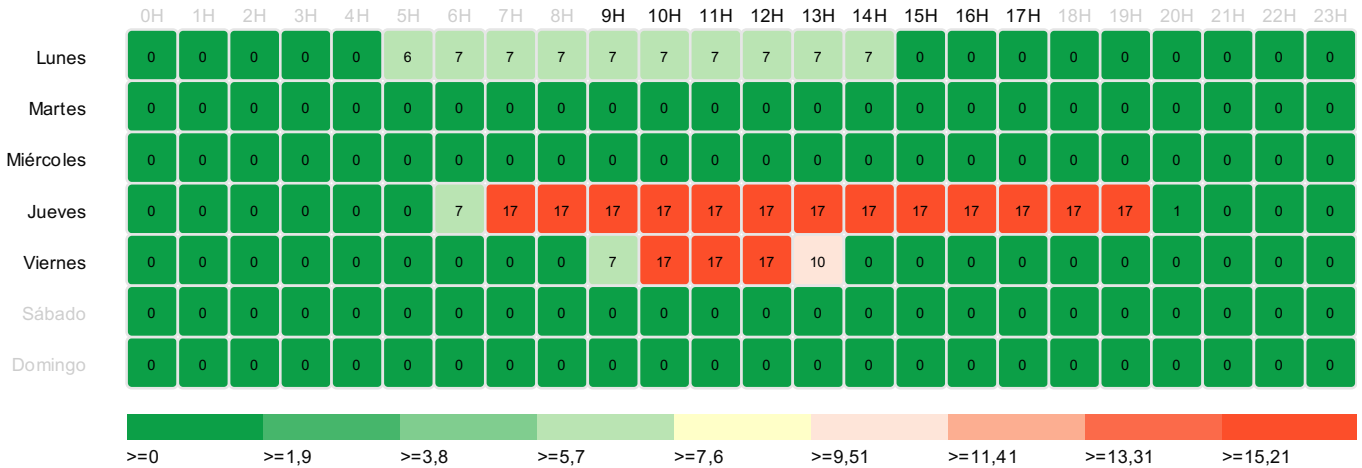


CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

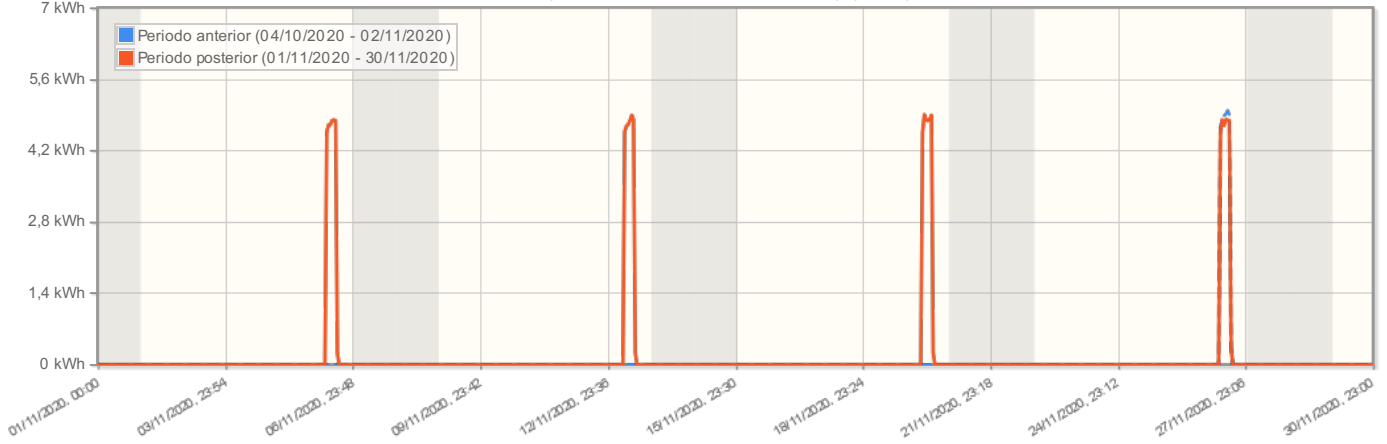


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +85,61 kWh (+290,2 %)	▼ -0,08 kWh (-1,63 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

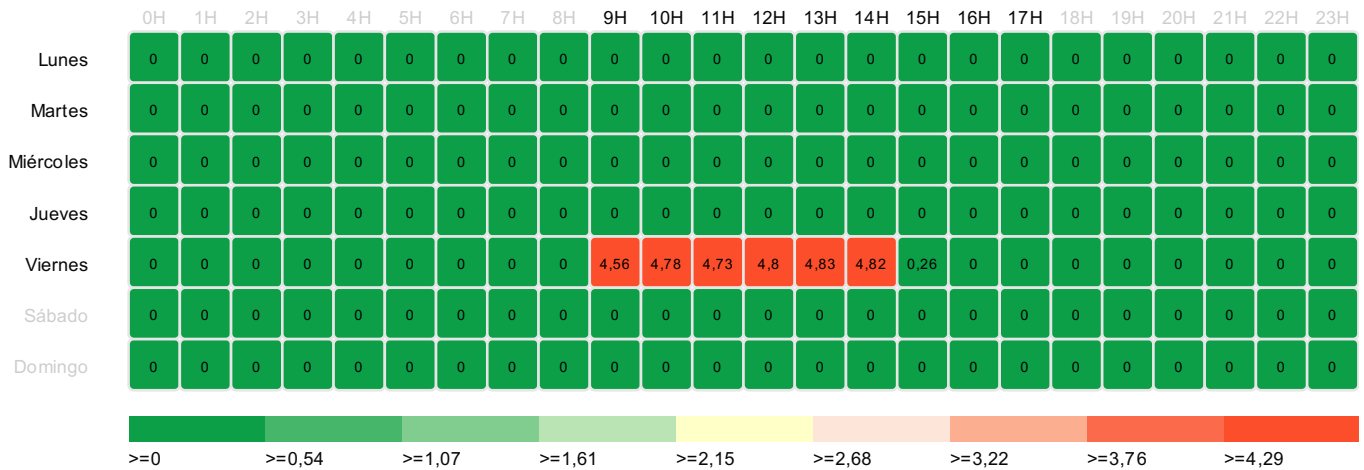


Consumo Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

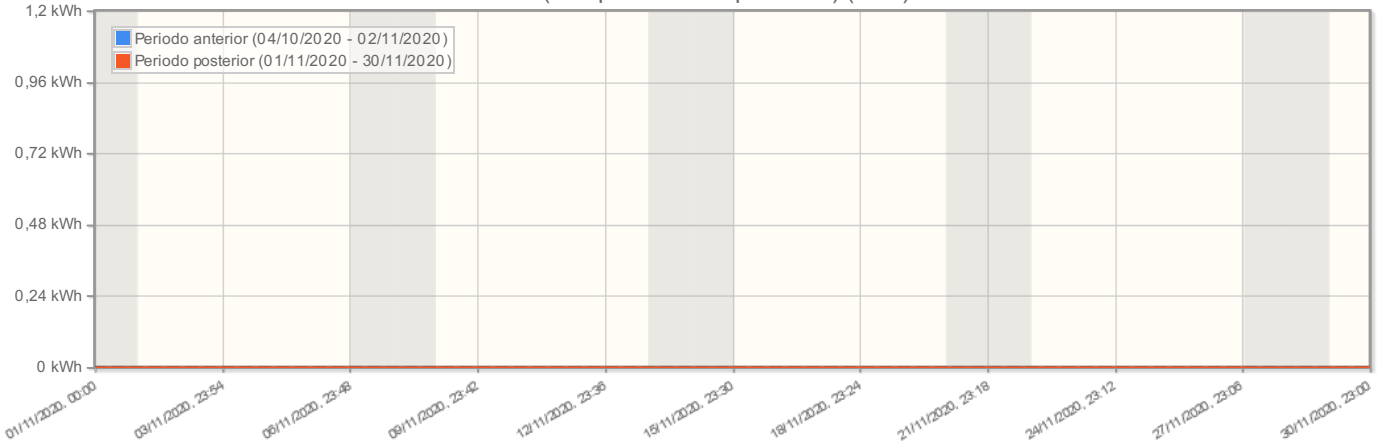

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

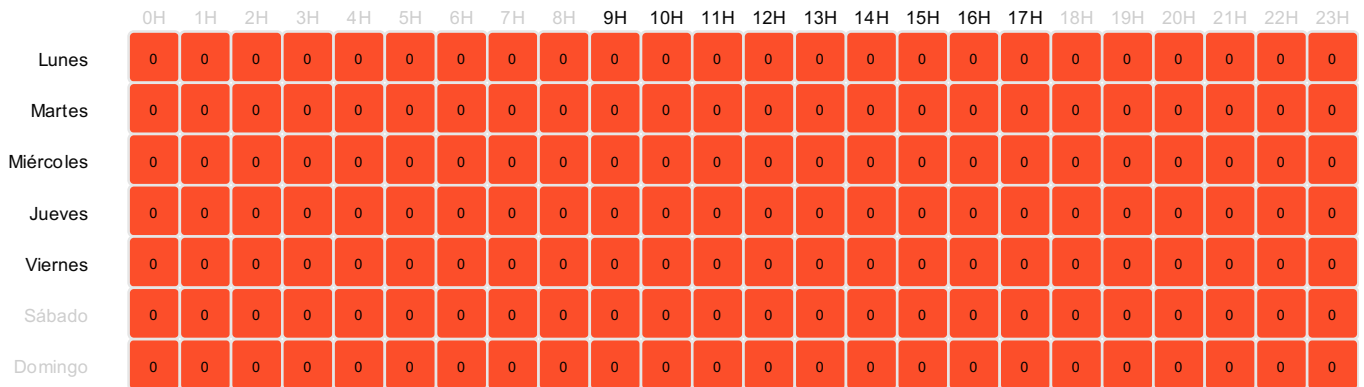


>=0

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

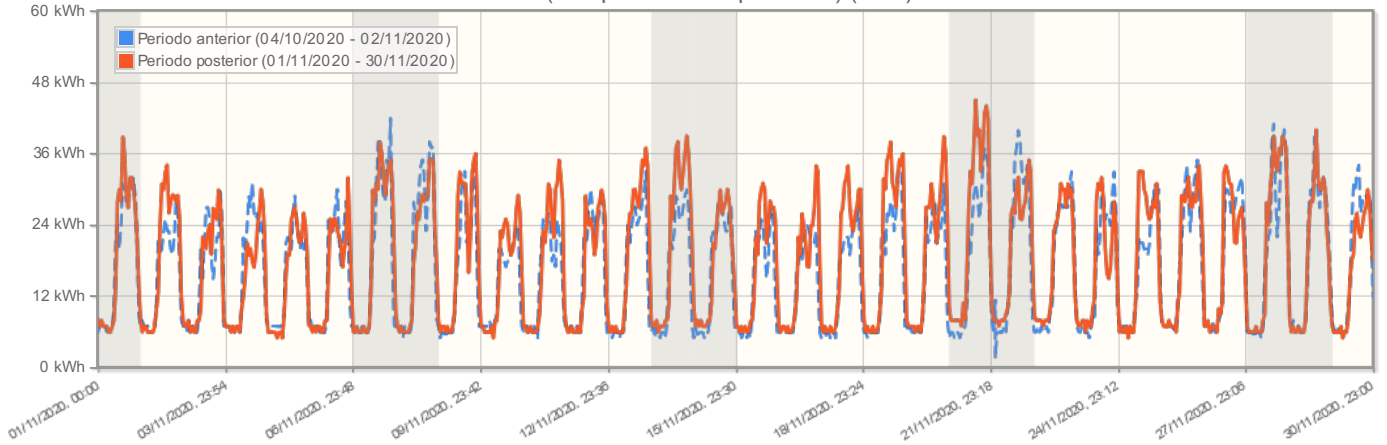


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +993,11 kWh (+8,25 %)	▲ +3,08 kWh (+7,35 %)	▲ +3,45 kWh (+215,56 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

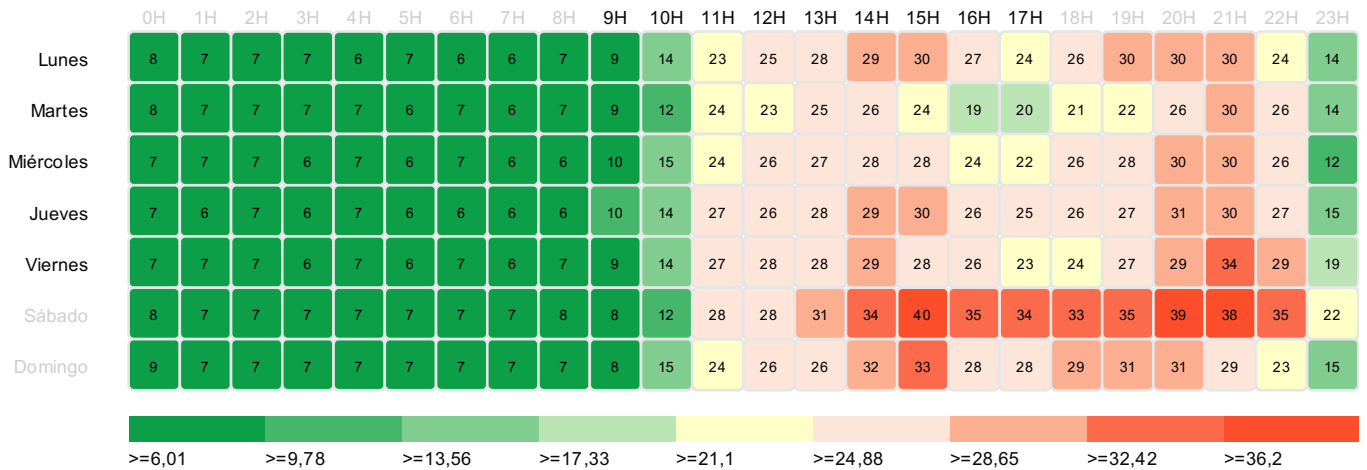


CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

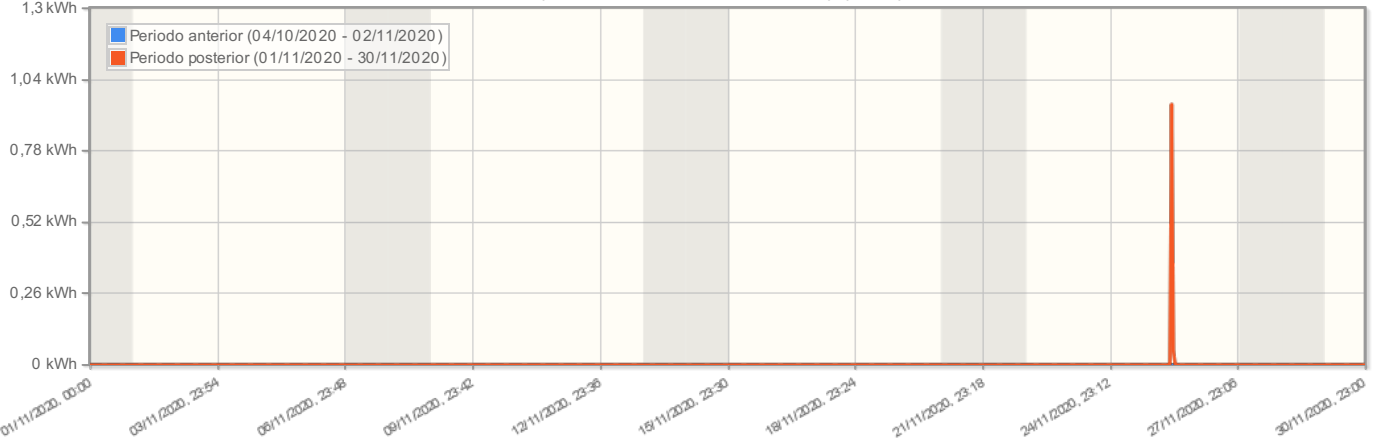


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1 kWh (+0 %)	▲ +0,95 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

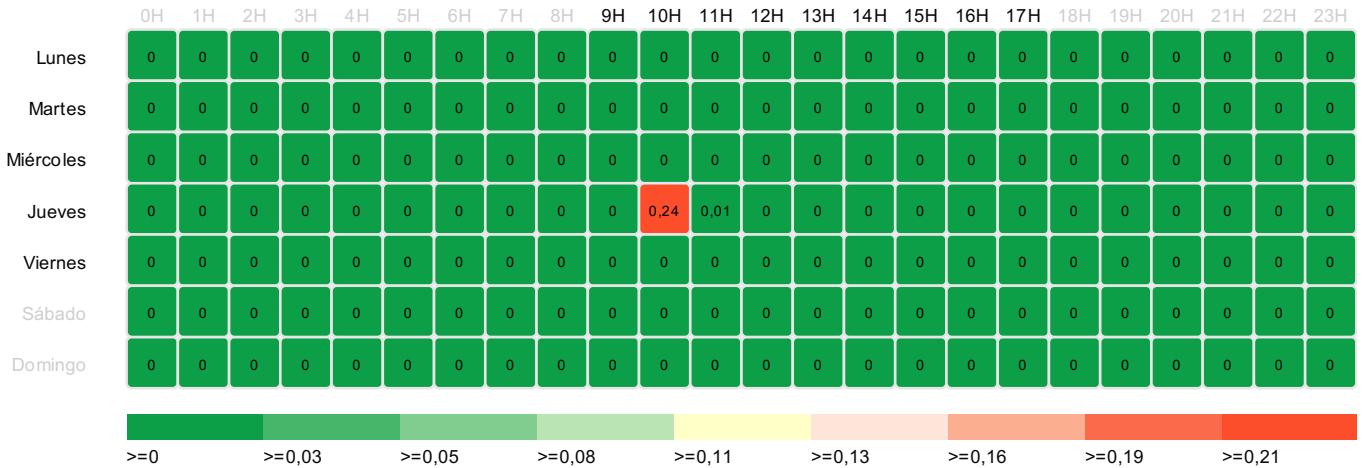


CS1 Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

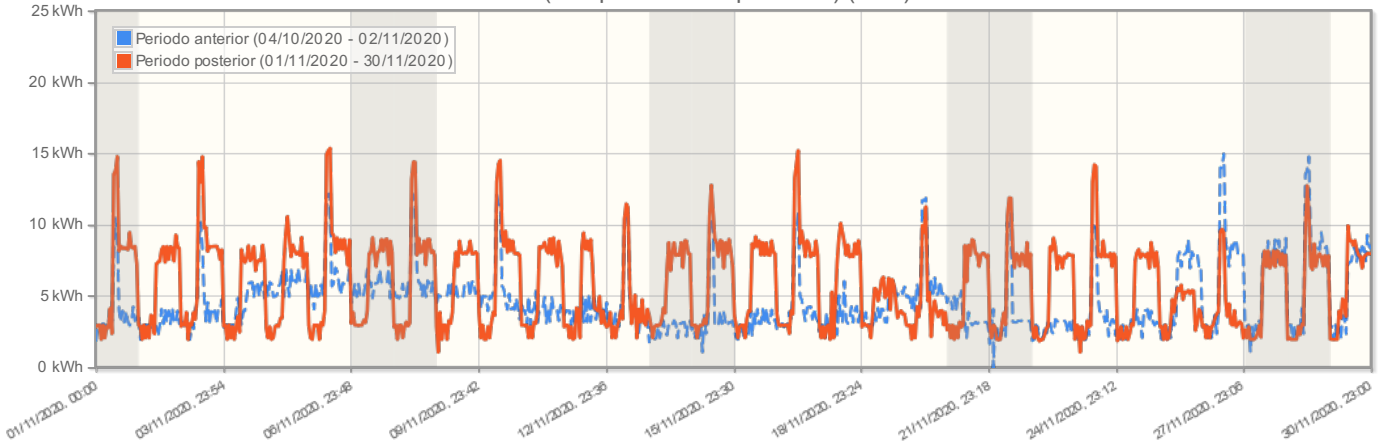

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +839,14 kWh (+24,94 %)	▲ +0,39 kWh (+2,57 %)	▲ +1,11 kWh (+0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

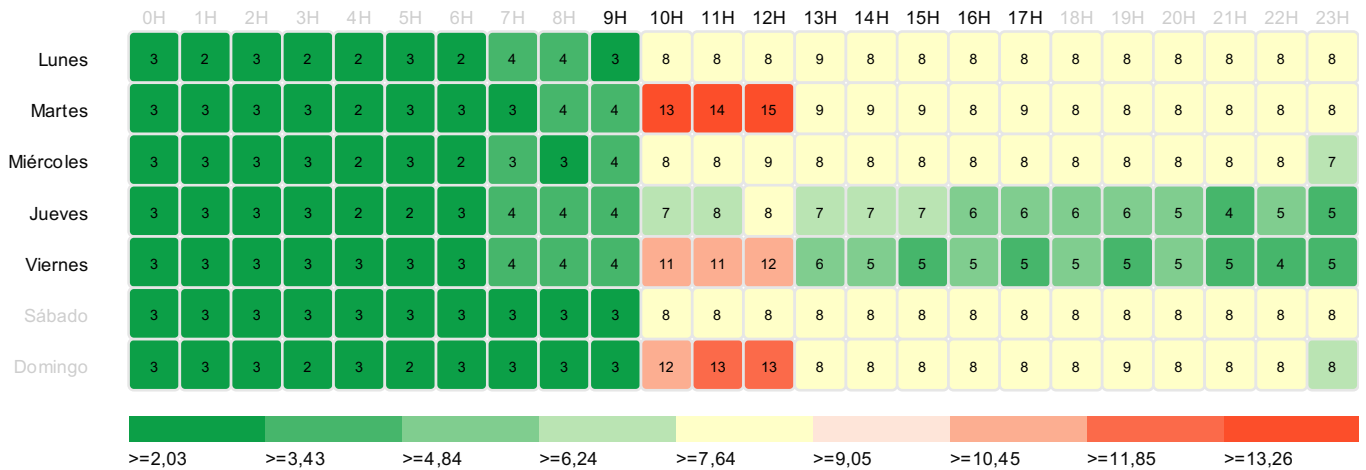

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17


F2 CS24 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

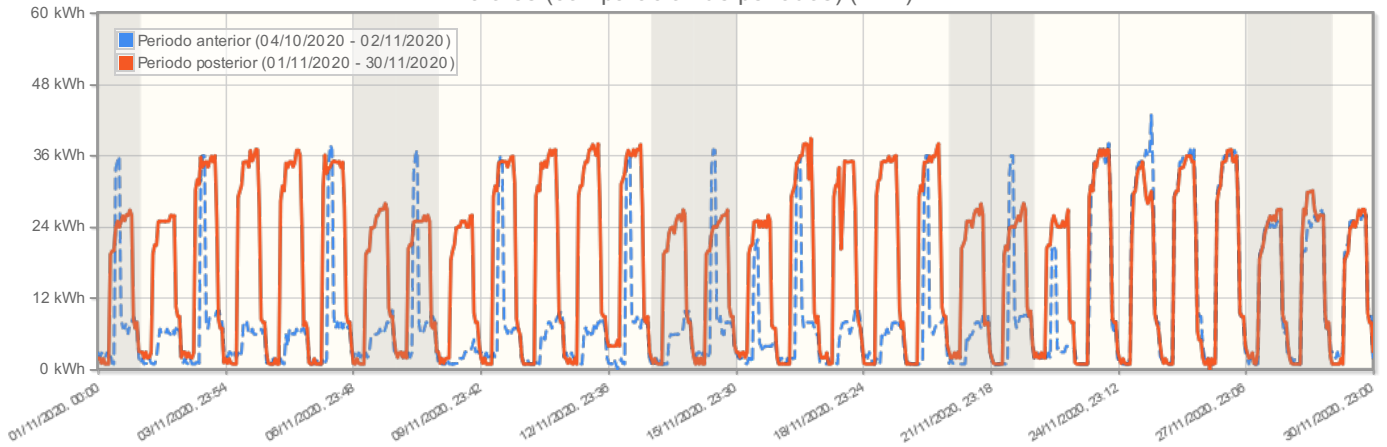


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +6.165,12 kWh (+96,39 %)	▼ -3,91 kWh (-9,13 %)	▲ +0 kWh (+0,23 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

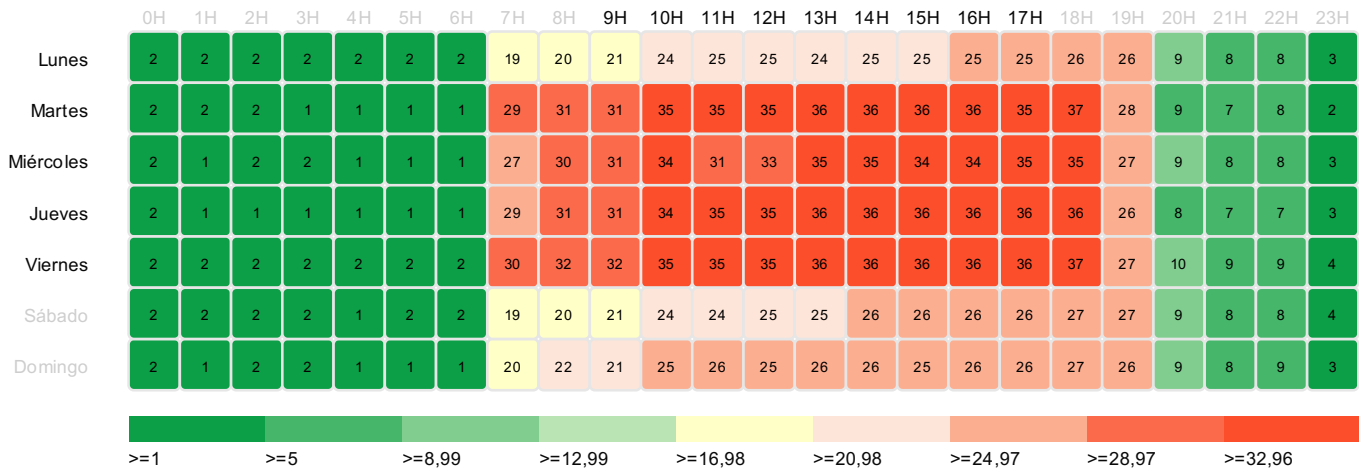


CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

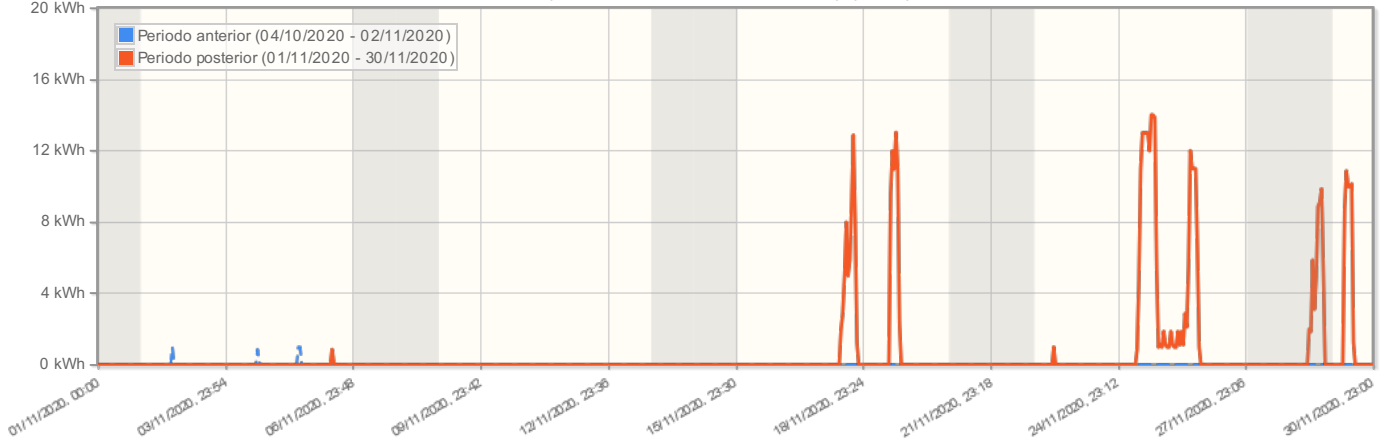


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +429 kWh (+10.725 %)	▲ +13 kWh (+1.300, 17 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

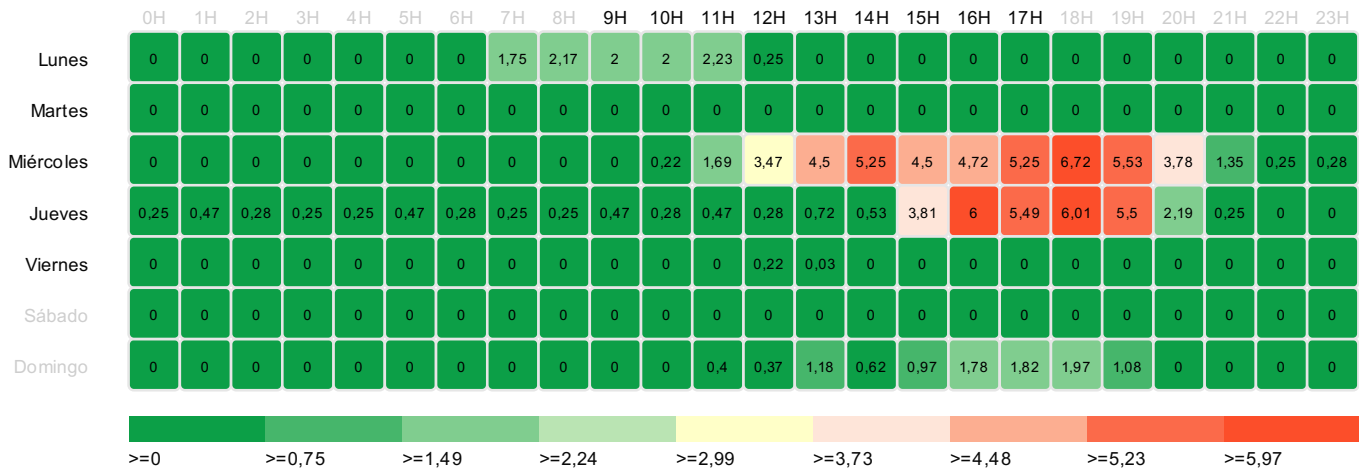


CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

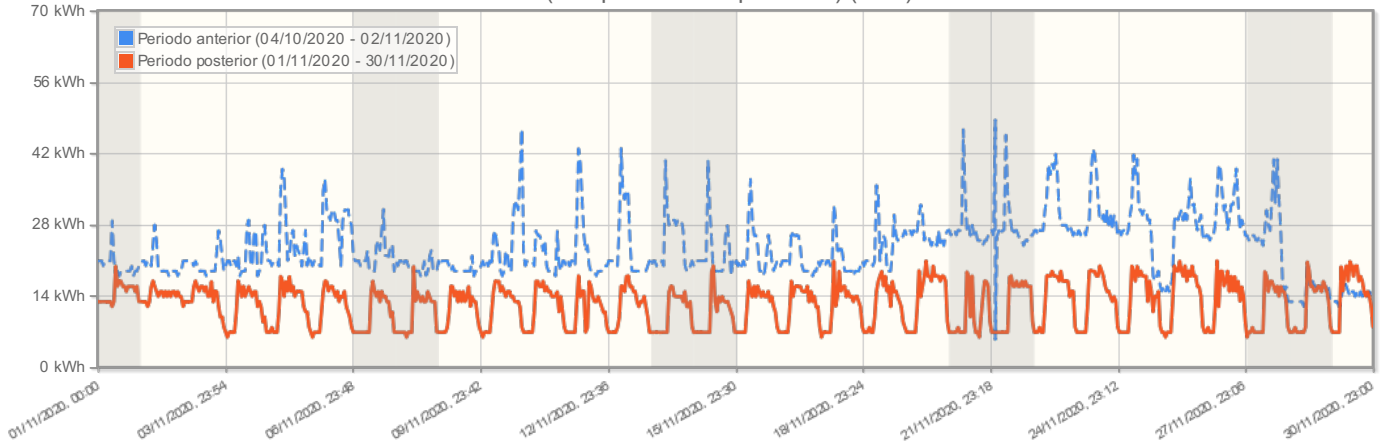


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -7.943,95 kWh (-46,73 %)	▼ -27,62 kWh (-56,81 %)	▲ +0,45 kWh (+8 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

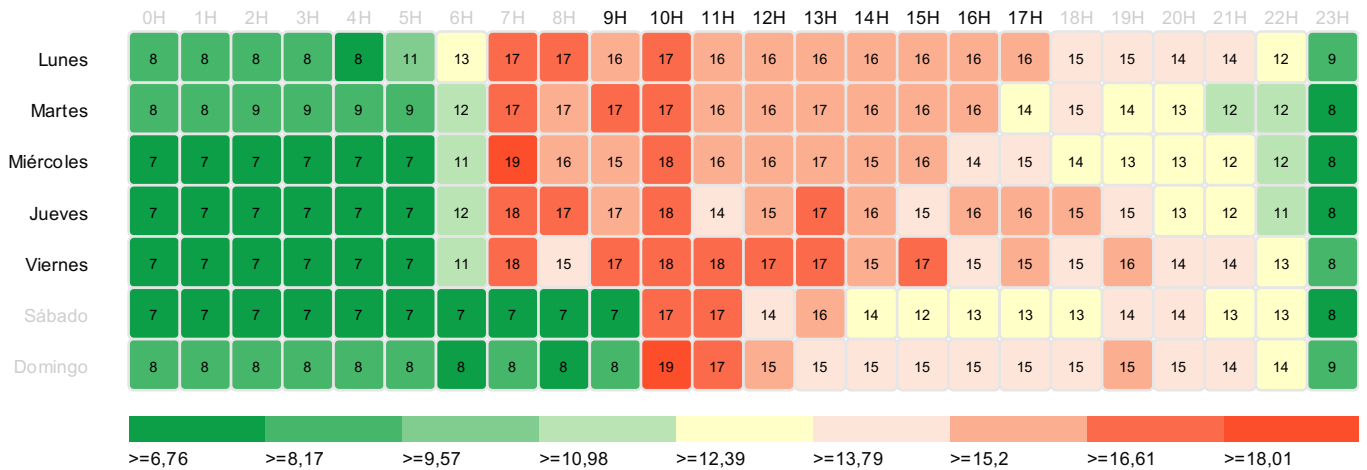


CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

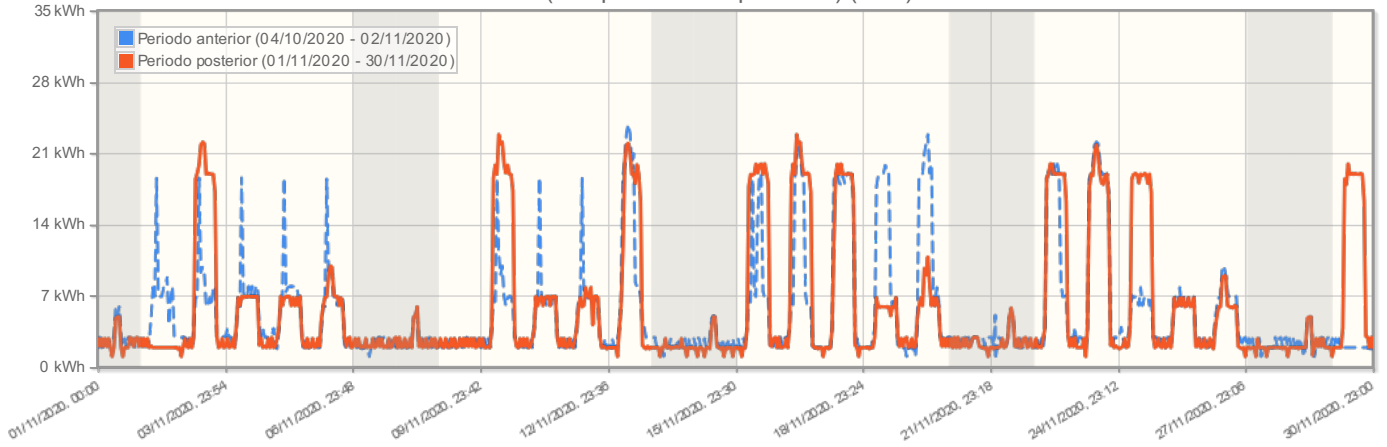


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +373,75 kWh (+9,82 %)	▼ -1 kWh (-4,19 %)	▲ +0,32 kWh (+39,58 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

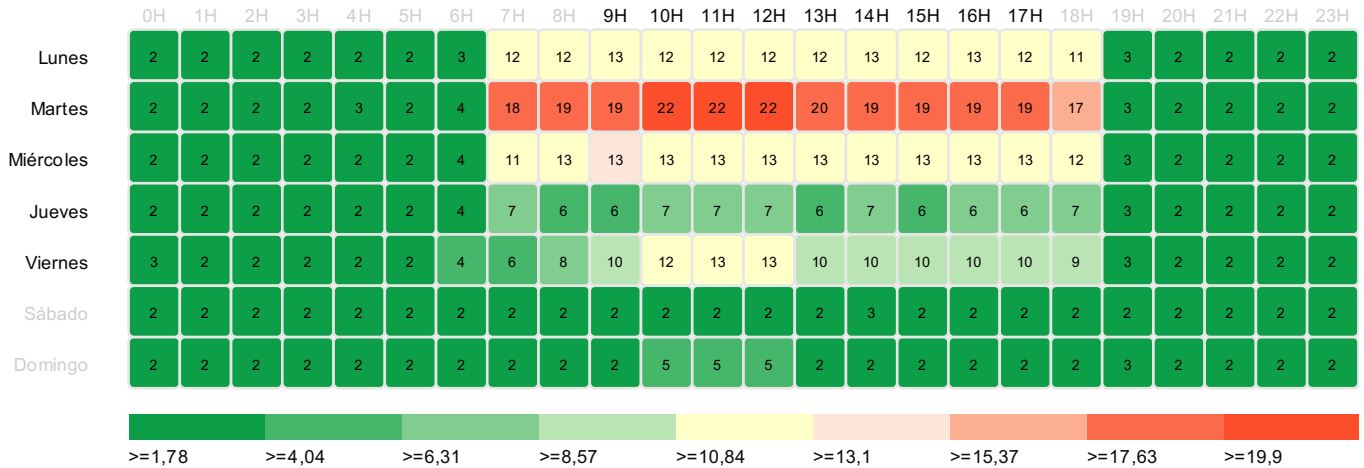


CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

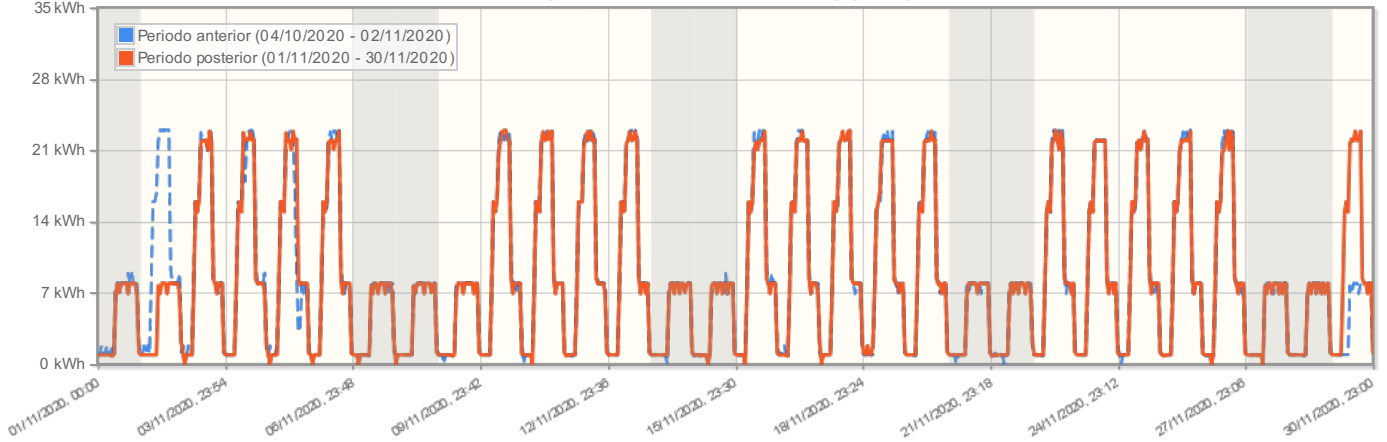


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -69 kWh (-1,1 %)	▼ -0,08 kWh (-0,33 %)	▼ -0 kWh (-0,5 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

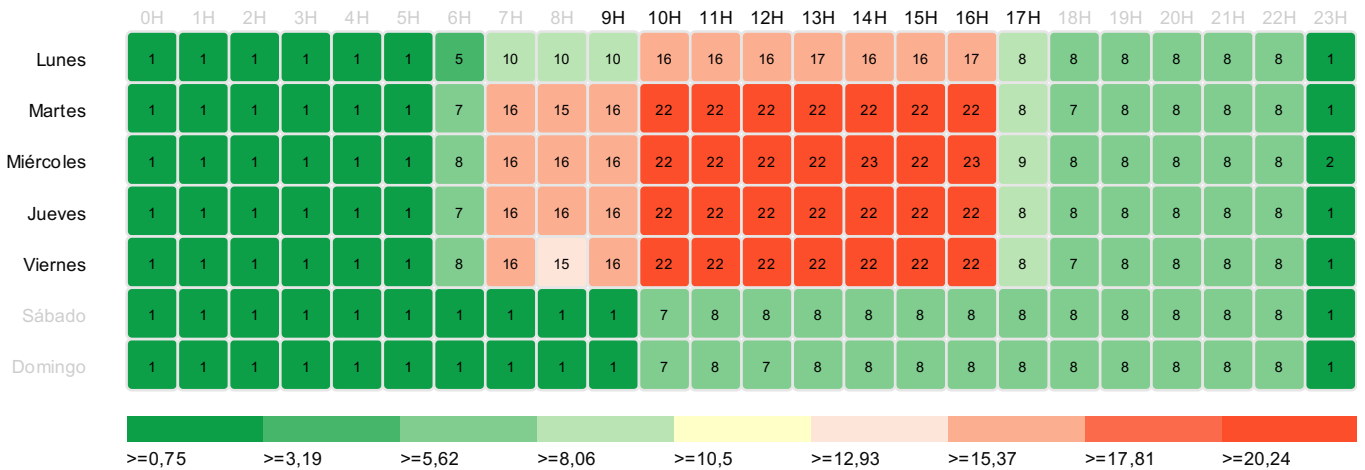


CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

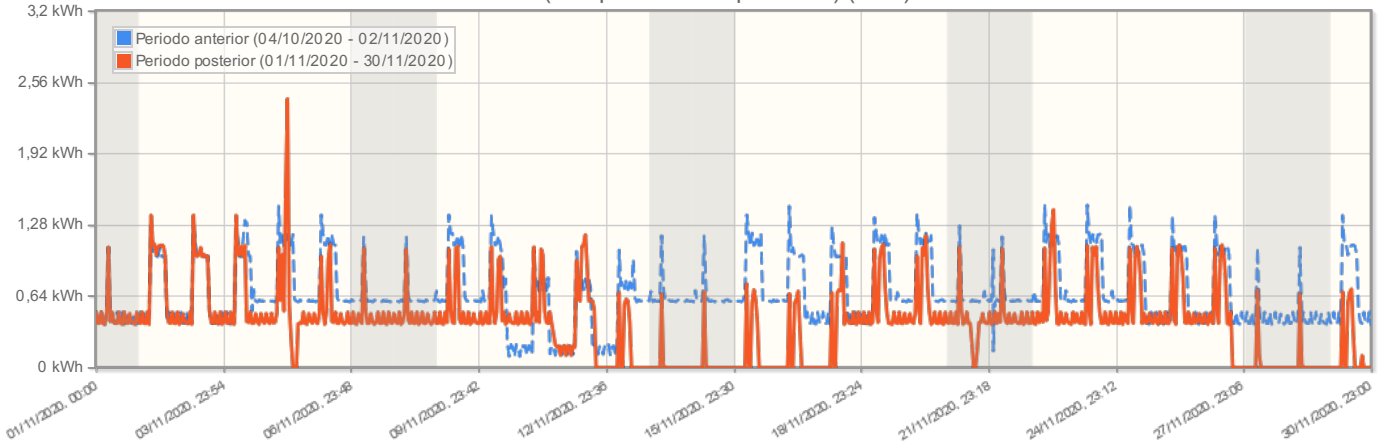


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -192,88 kWh (-40,3 %)	▲ +0,95 kWh (+65,05 %)	▼ -0,1 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

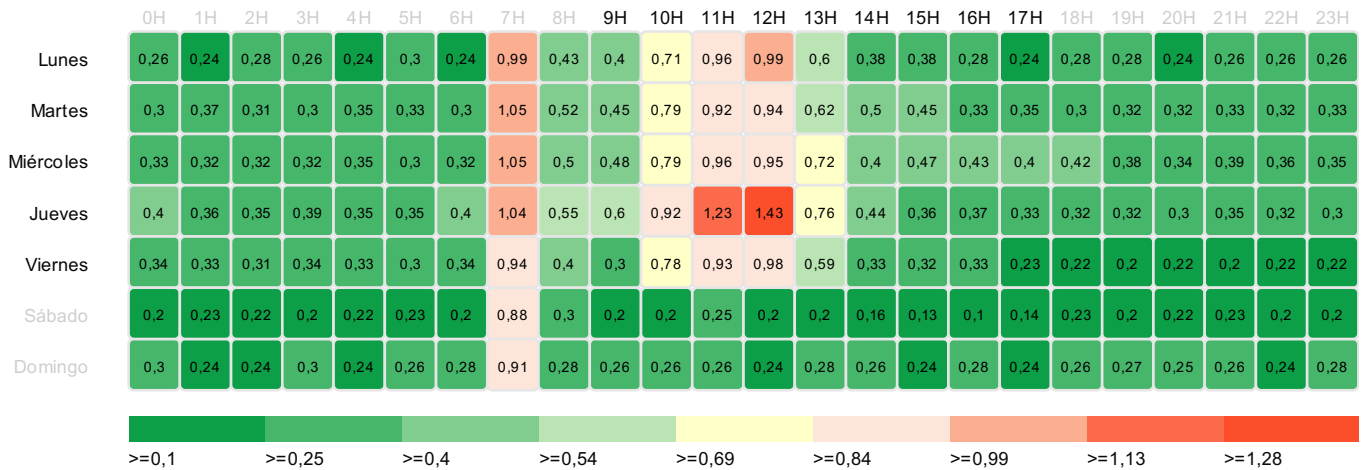


CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

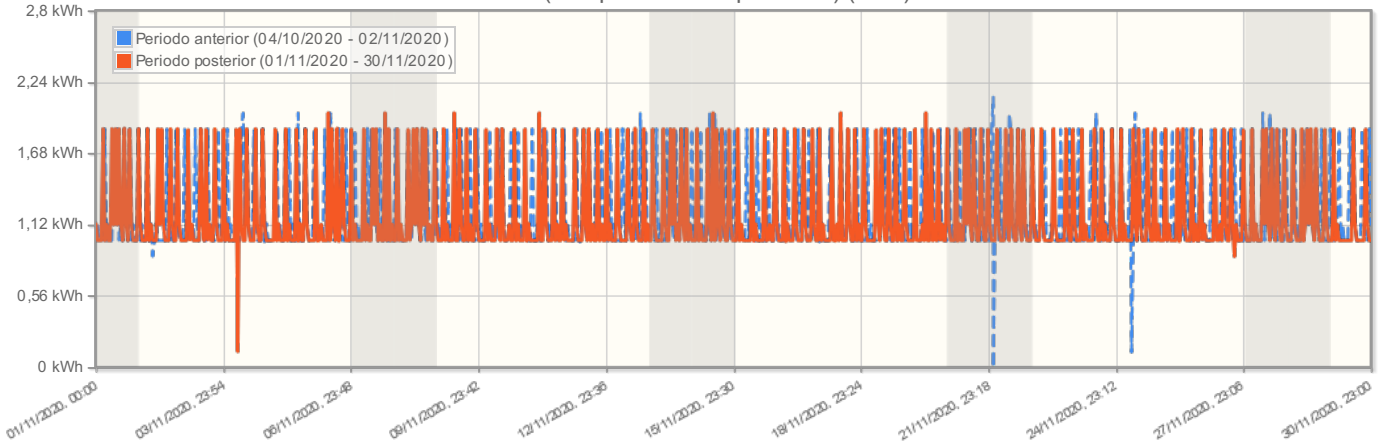


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -12 kWh (-1,36 %)	▼ -0,13 kWh (-5,88 %)	▲ +0,13 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

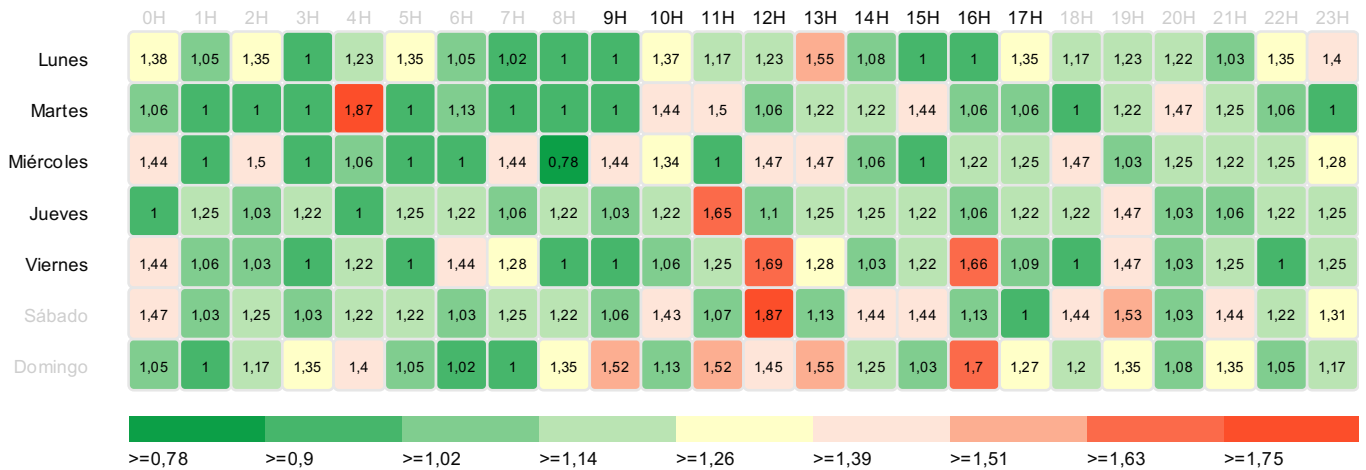

Cuadro Seguridad (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

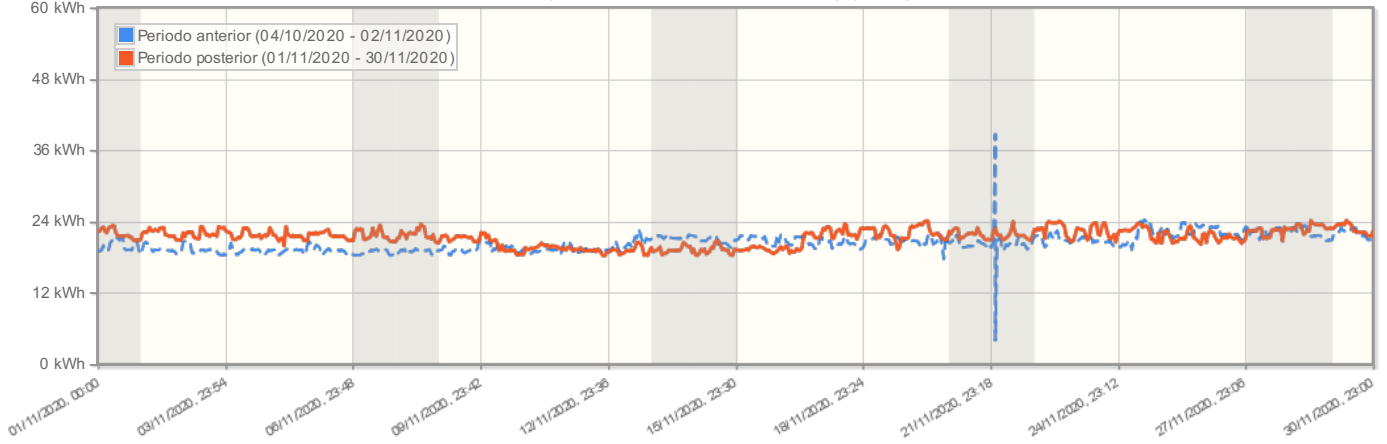

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +649,89 kWh (+4,39 %)	▼ -14,5 kWh (-37,38 %)	▲ +14,2 kWh (+342,01 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	21,3	21,59	21,92	21,9	22,03	22,12	21,56	21,98	22,4	22,34	22,36	22,36	22,15	22,18	21,99	21,91	21,72	21,61	21,3	21,12	20,64	20,56	20,64	21,02
Martes	21,74	21,62	21,66	21,51	21,69	21,25	20,5	20,68	21,18	21,09	21,5	21,41	21	20,64	21,5	21,74	21,8	21,44	21,24	21,04	21,2	21,24	20,89	21,3
Miércoles	21,45	21,89	21,75	21,86	21,65	21,55	21,13	21,31	21,63	21,89	22,52	22,34	22,21	22,42	22,17	21,62	21,71	21,48	21,14	21,22	20,64	20,9	21,58	21,2
Jueves	21,17	22,09	21,9	21,68	21,48	21,26	20,87	20,6	20,86	20,42	21,47	21,37	21,43	21,29	21,45	21,44	21,53	21,24	20,77	20,33	20,08	20,31	20,18	21,08
Viernes	21,08	20,81	21,62	21,9	21,69	21,77	21,4	21,38	21,38	21,49	21,88	21,64	21,59	21,2	21,24	21,21	21,36	21,38	21,37	21,06	20,43	20,22	20,26	20,56
Sábado	21,42	21,57	21,78	21,83	21,95	22,01	20,89	21,04	21,14	20,79	21,1	21,42	21,21	21,14	21,67	21,82	21,93	21,54	21,59	21,62	20,75	21,2	21,14	20,88
Domingo	21,3	21,54	21,72	21,83	21,87	21,73	21,69	21,55	21,56	21,68	21,72	21,72	22,74	22,27	22,3	22,11	21,95	21,59	21,52	21,44	21	21,02	20,82	21,18

>=20,08	>=20,38	>=20,67	>=20,97	>=21,26	>=21,56	>=21,85	>=22,15	>=22,44
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


CV1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

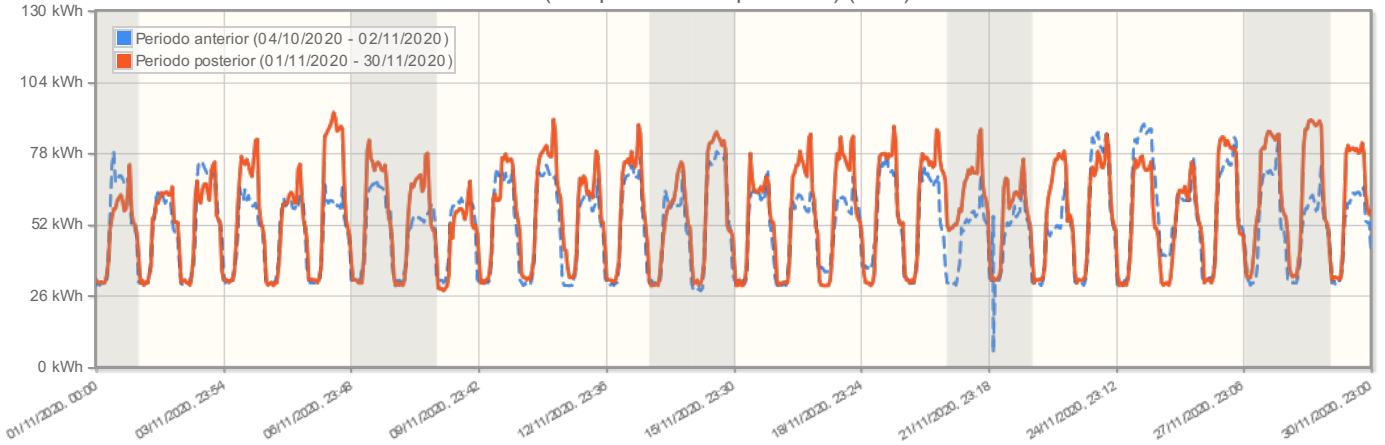


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3.313,37 kWh (+8,87 %)	▲ +4,19 kWh (+4,72 %)	▲ +22,54 kWh (+402,49 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

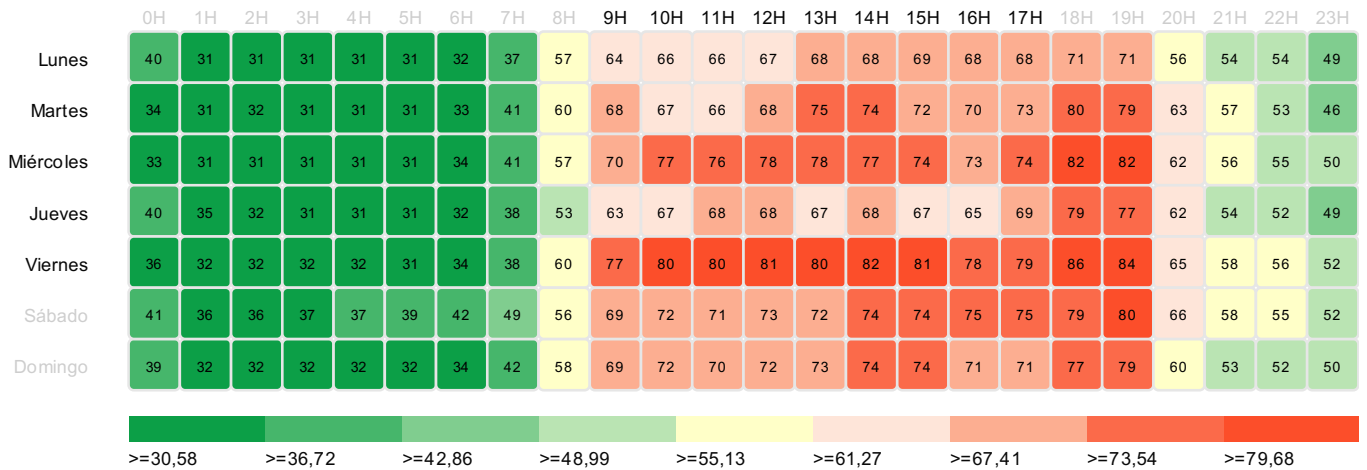


CV1 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

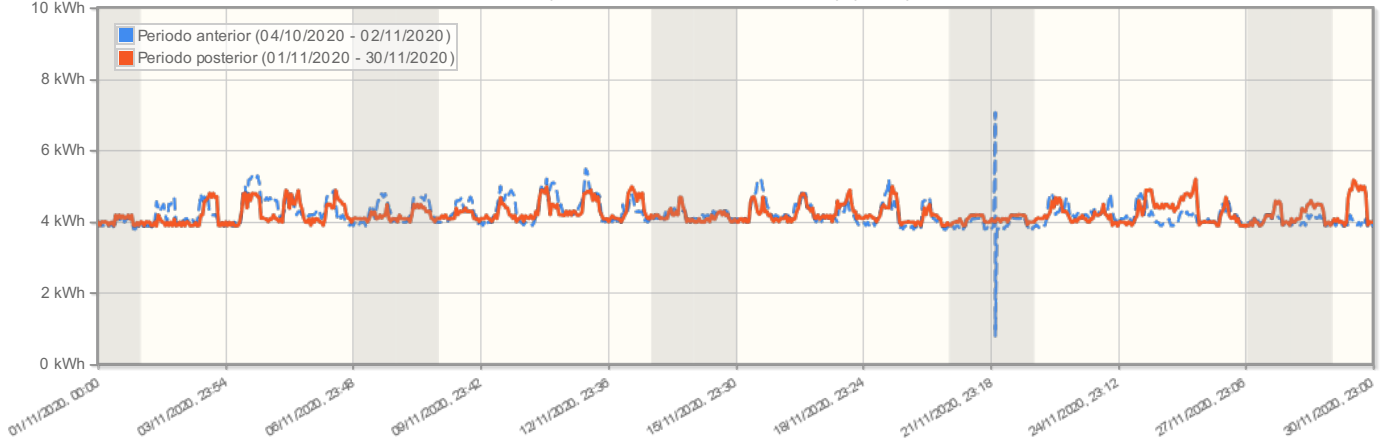


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +3,11 kWh (+0,1 %)	▼ -1,87 kWh (-26,43 %)	▲ +3,08 kWh (+384,74 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

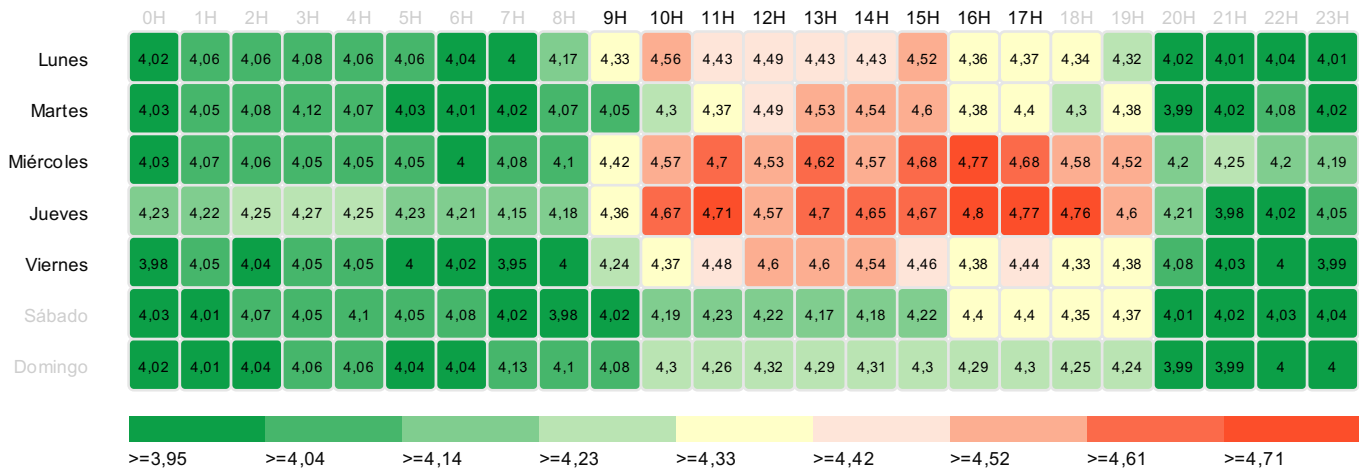


CV2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

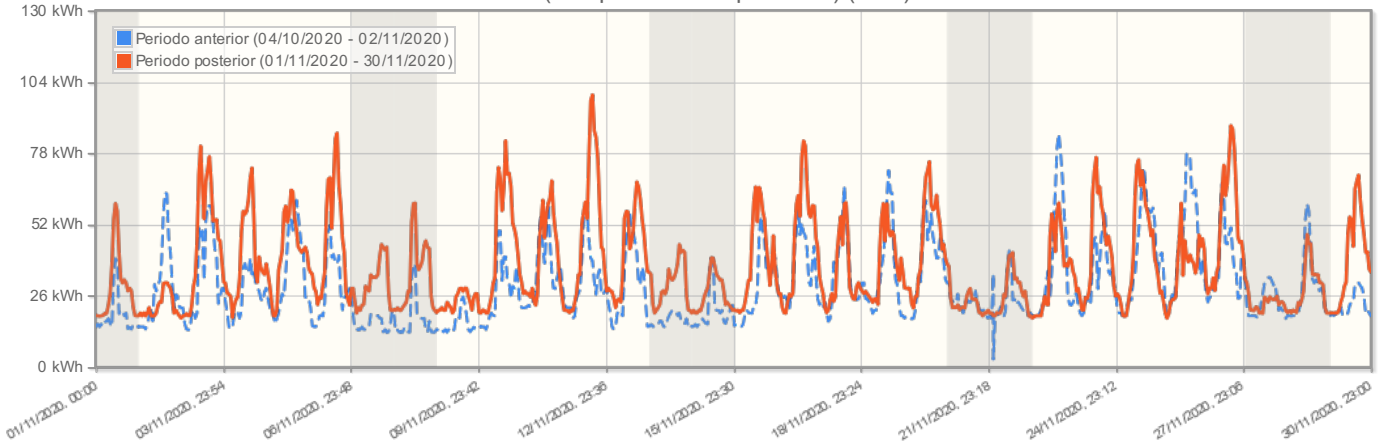


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.386,61 kWh (+25,63 %)	▲ +14,11 kWh (+16,53 %)	▲ +14,93 kWh (+466,63 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

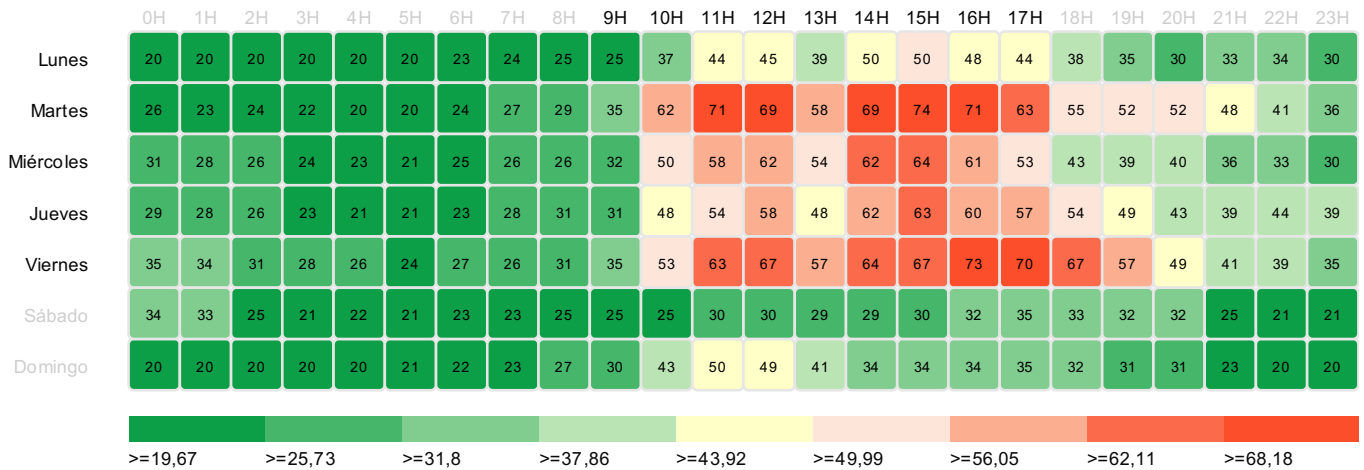


CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

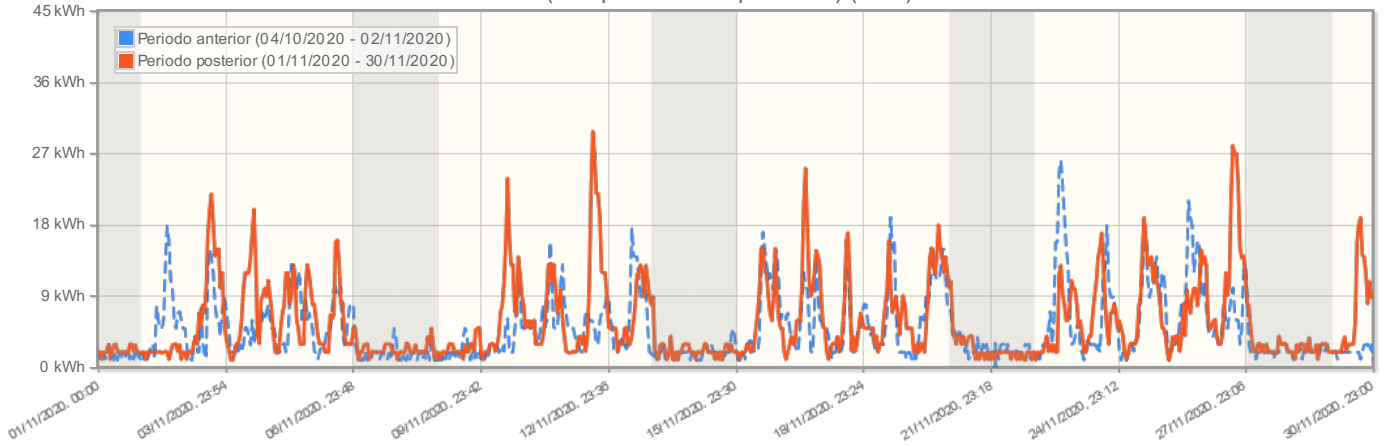


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +634,67 kWh (+18,5 %)	▲ +3,65 kWh (+13,98 %)	▲ +1 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

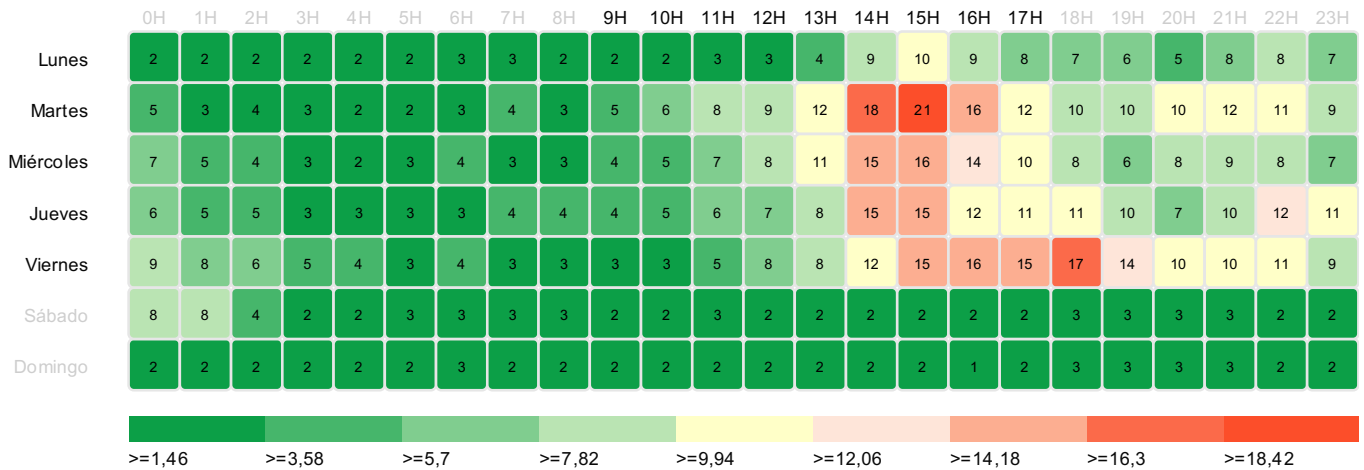


CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

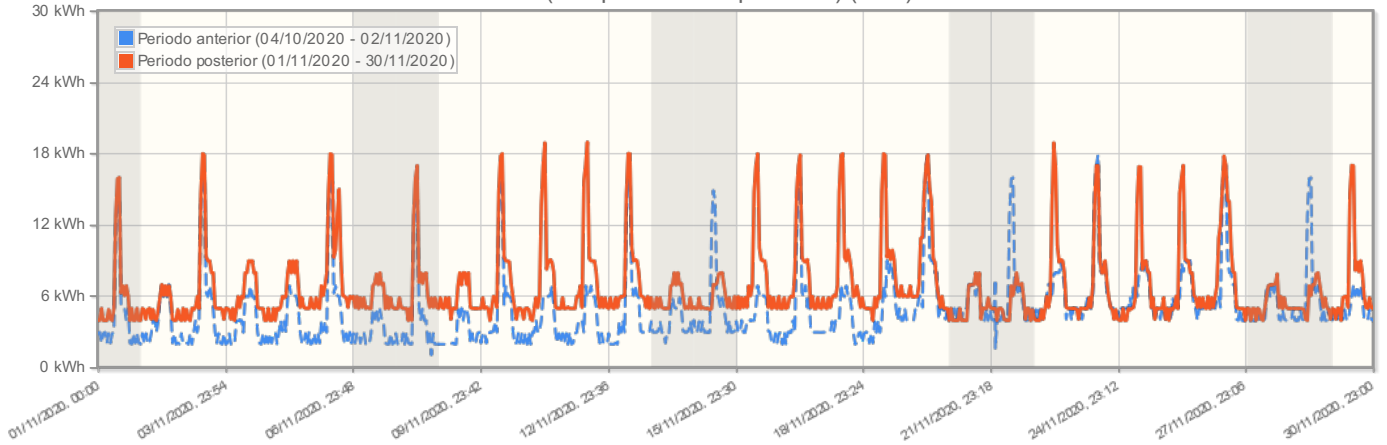


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.407,11 kWh (+40,19 %)	▲ +1,06 kWh (+5,93 %)	▲ +2,89 kWh (+262,37 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

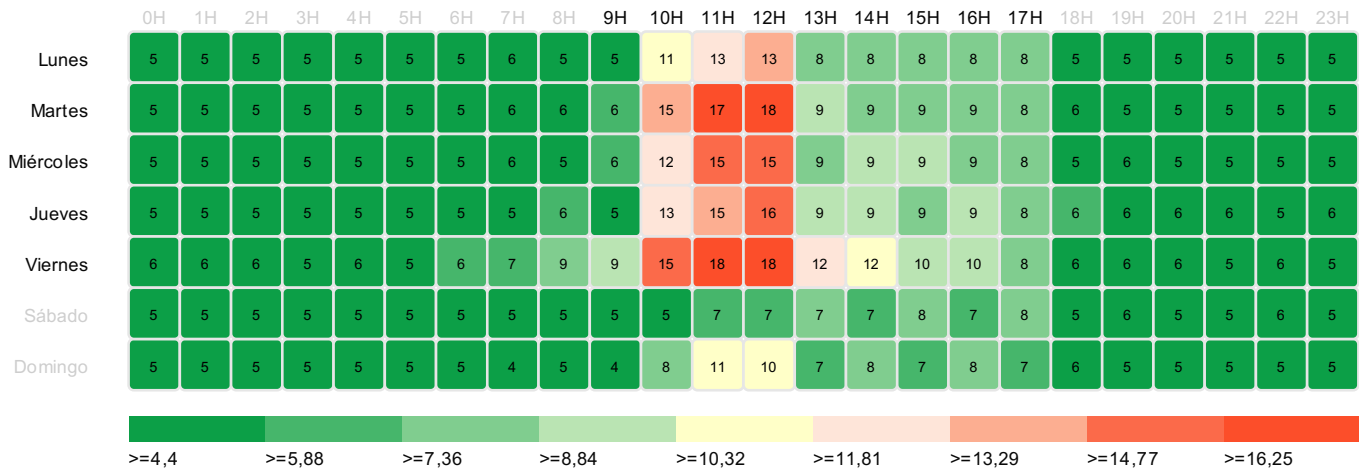


CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

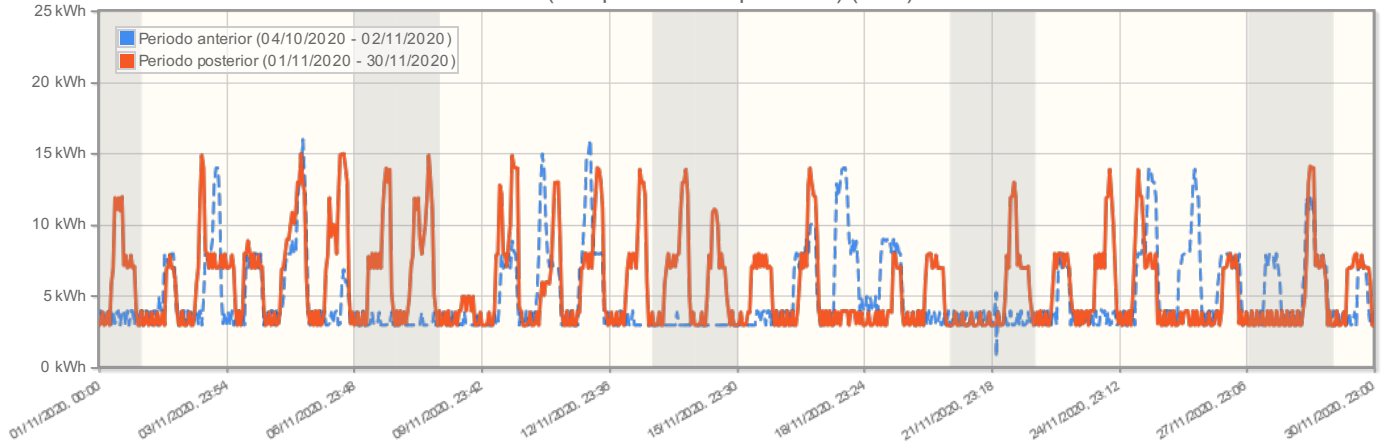


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +644,11 kWh (+18,41 %)	▼ -1 kWh (-6,25 %)	▲ +2,19 kWh (+273,88 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

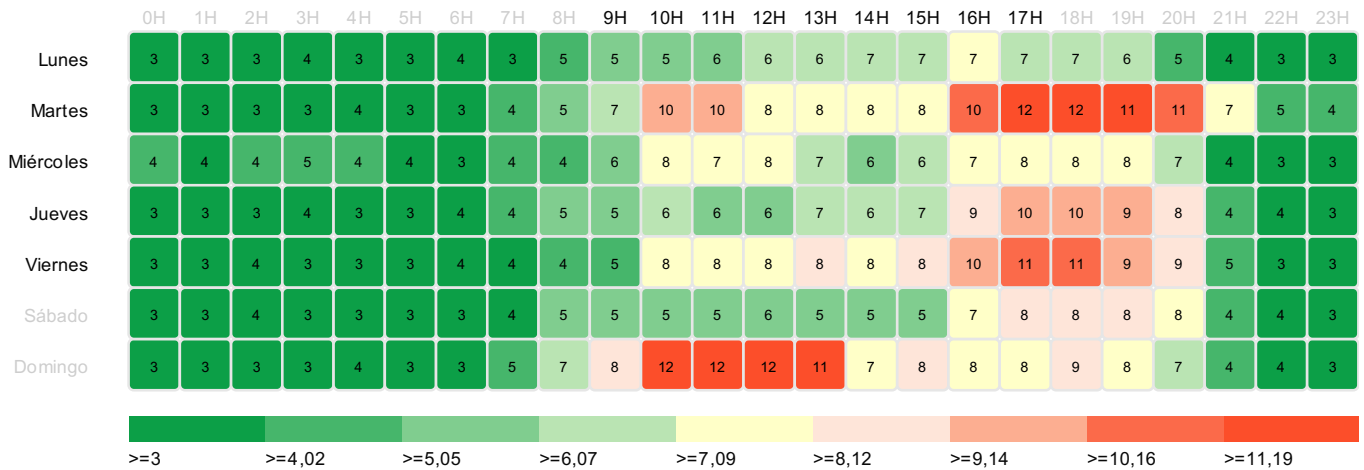


CV2 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

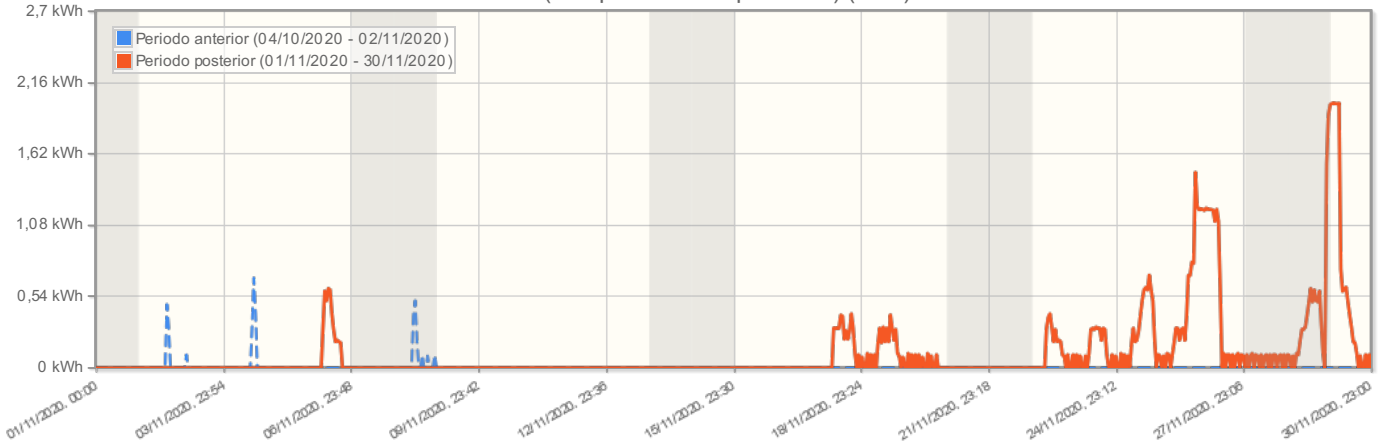


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +72,8 kWh (+1.967,57 %)	▲ +1,32 kWh (+193,86 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

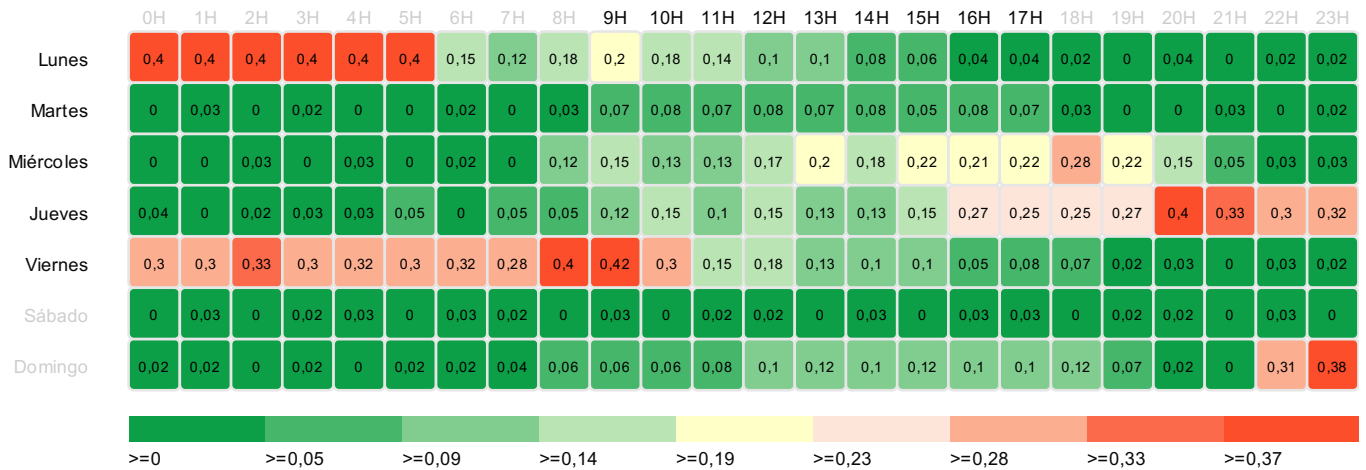


CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

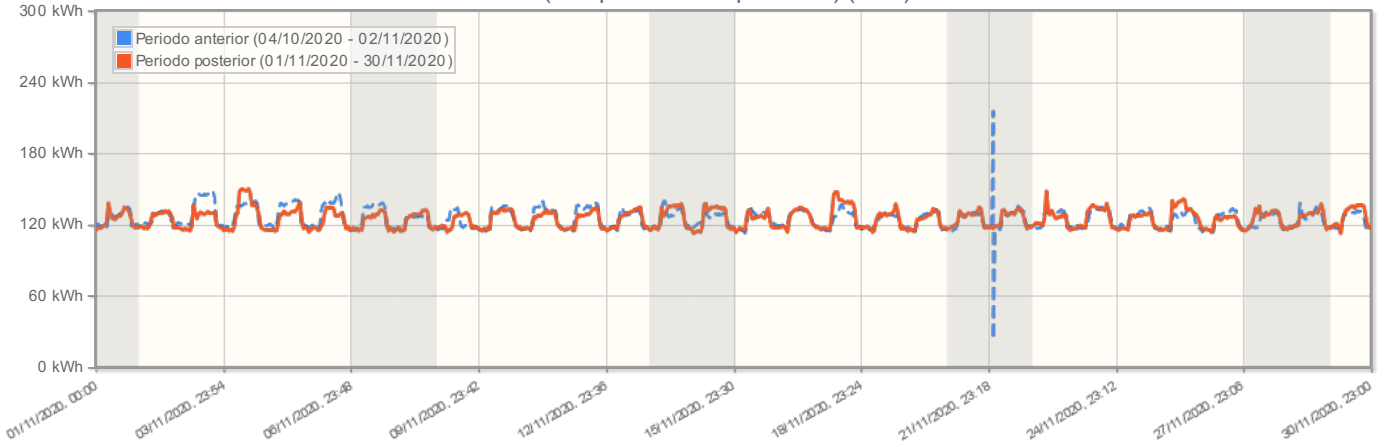


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -396,26 kWh (-0,44 %)	▼ -65,19 kWh (-30,2 %)	▲ +88,98 kWh (+370,76 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

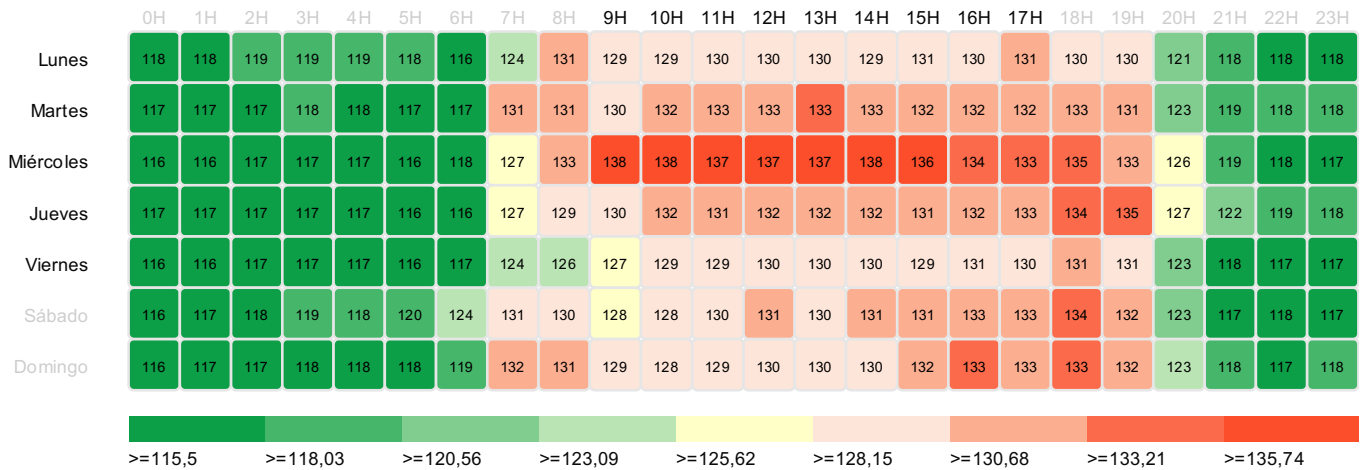


CV3 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

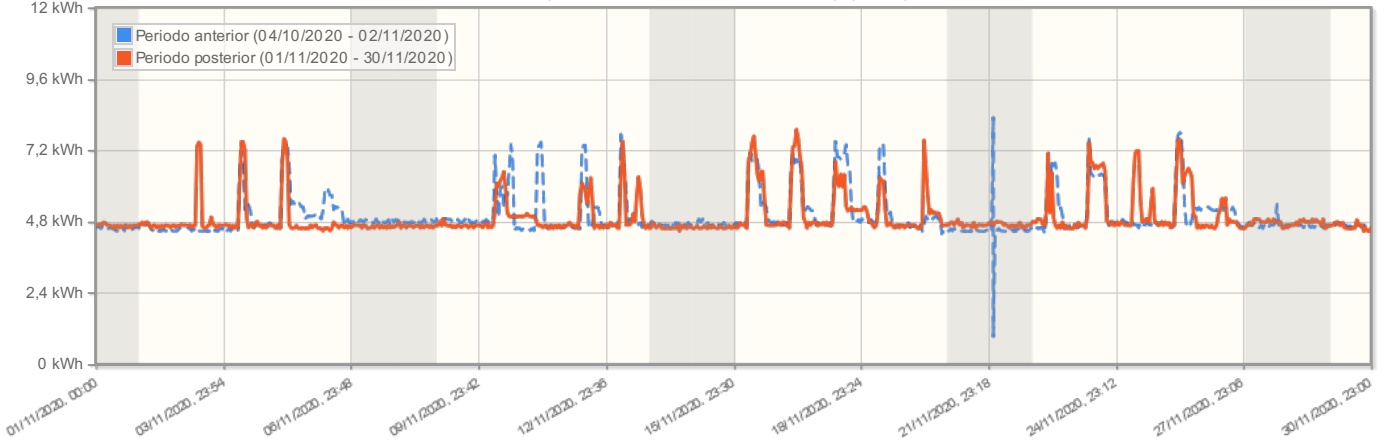


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -24,7 kWh (-0,69 %)	▼ -0,4 kWh (-4,84 %)	▲ +3,54 kWh (+371,95 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

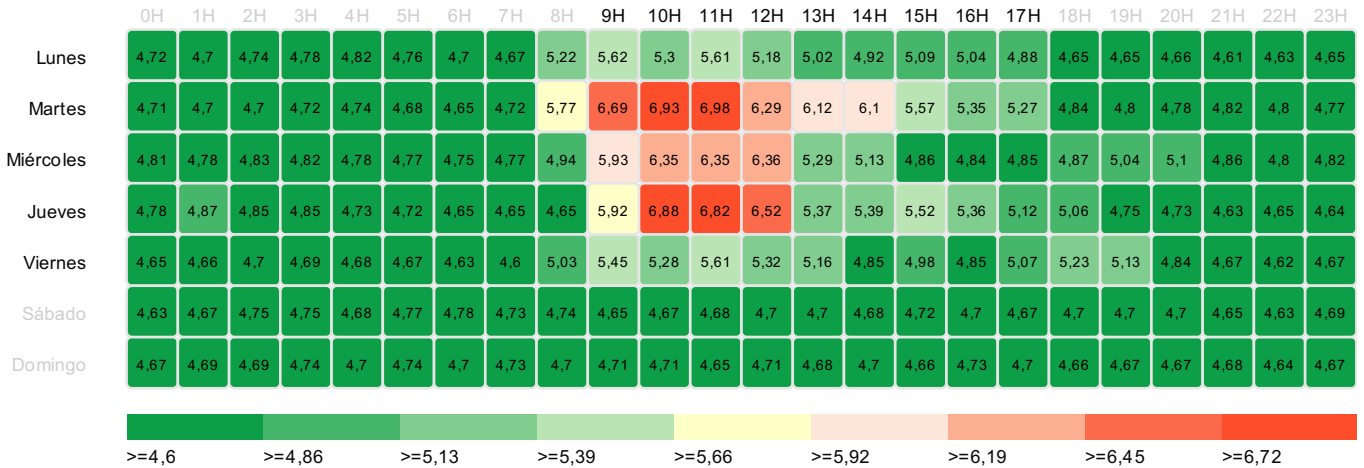


CV4 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

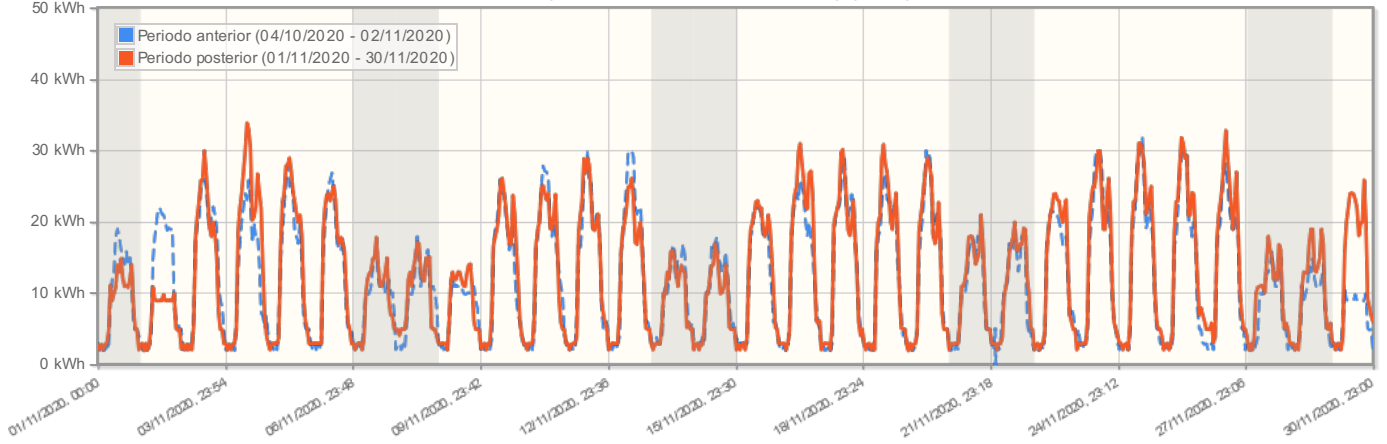


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +471,73 kWh (+5,55 %)	▲ +2,03 kWh (+6,36 %)	▲ +2 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

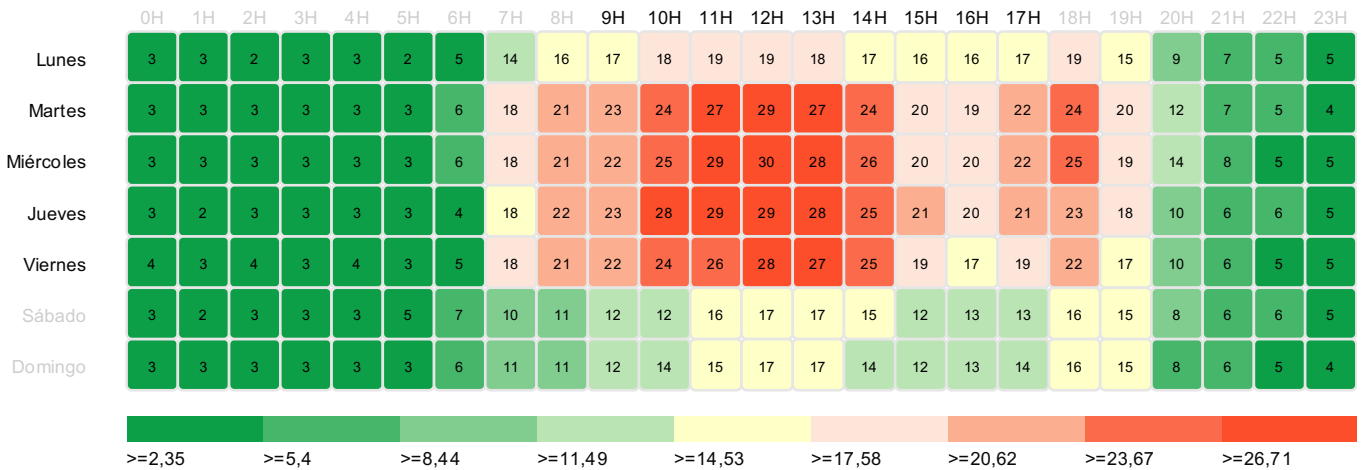


CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

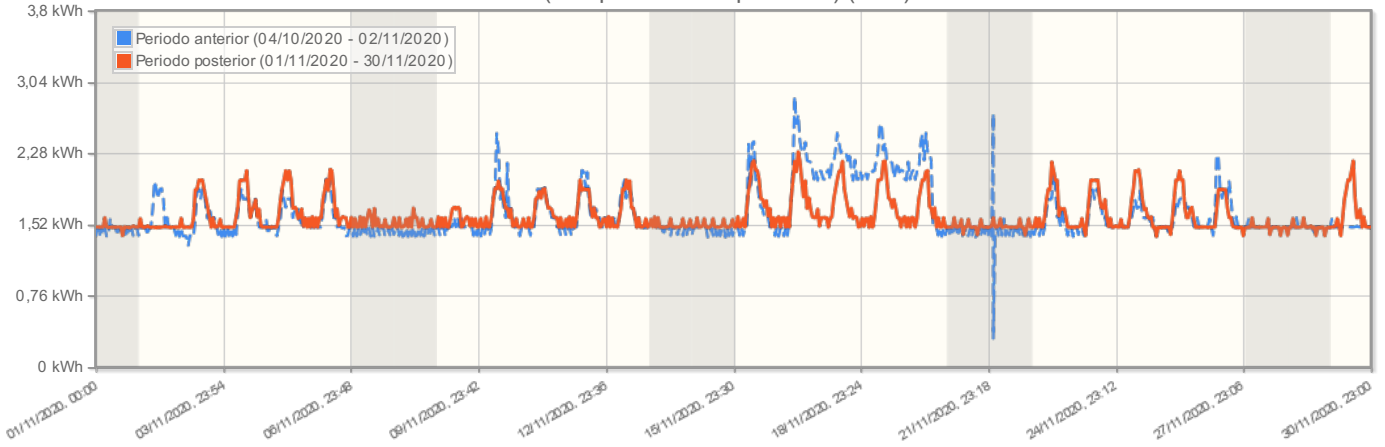


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -5,71 kWh (-0,49 %)	▼ -0,59 kWh (-20,39 %)	▲ +1,09 kWh (+348,89 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

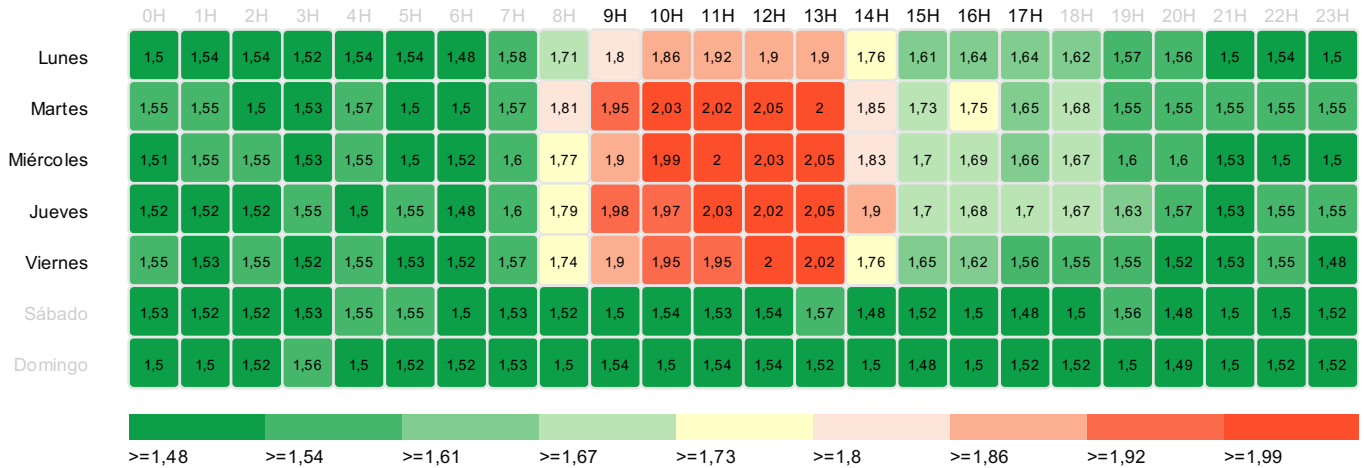


CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

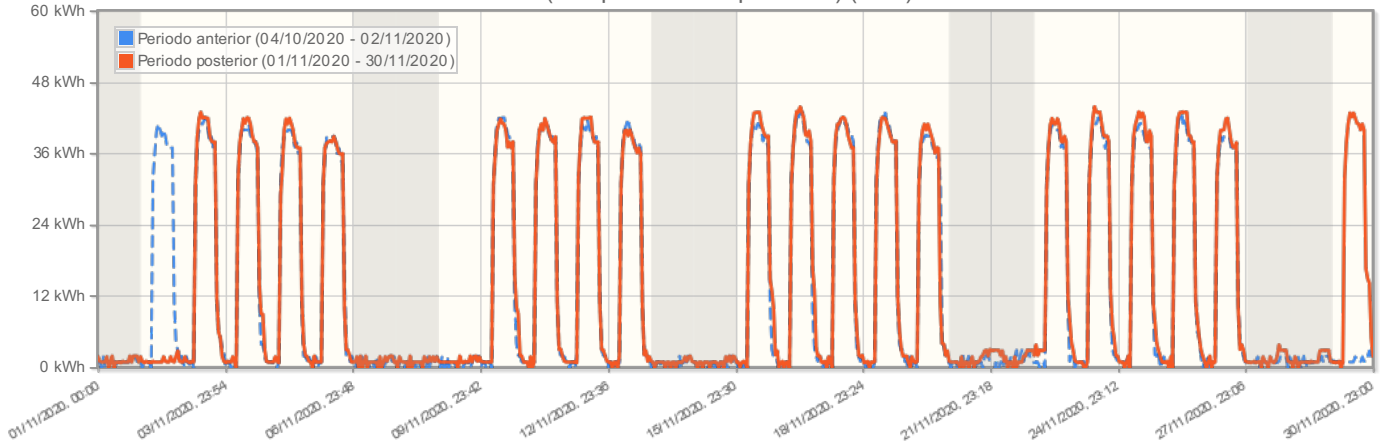


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +374,75 kWh (+3,93 %)	▲ +0,89 kWh (+2,06 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

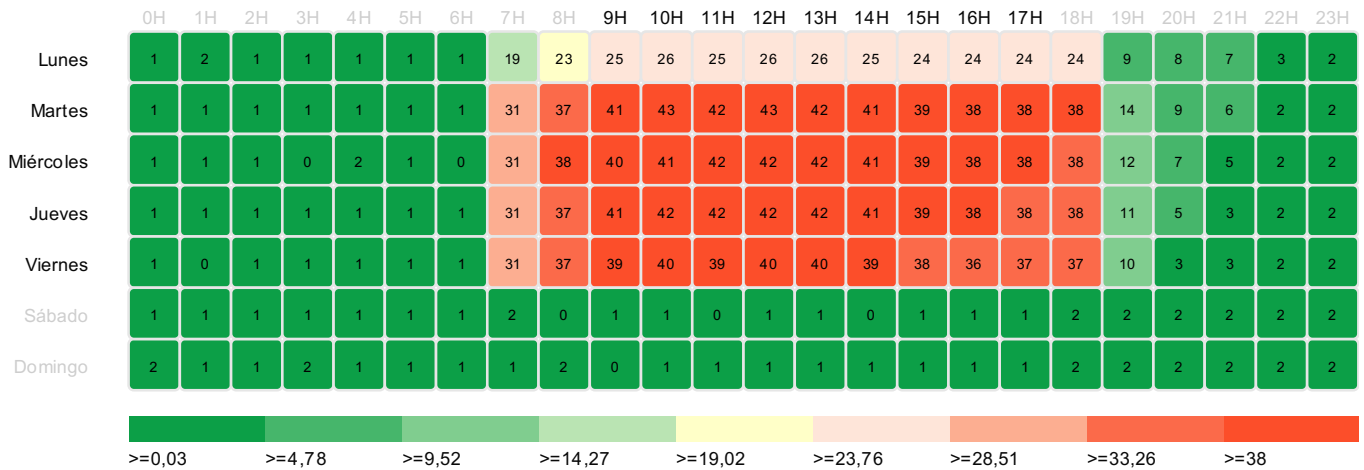


CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

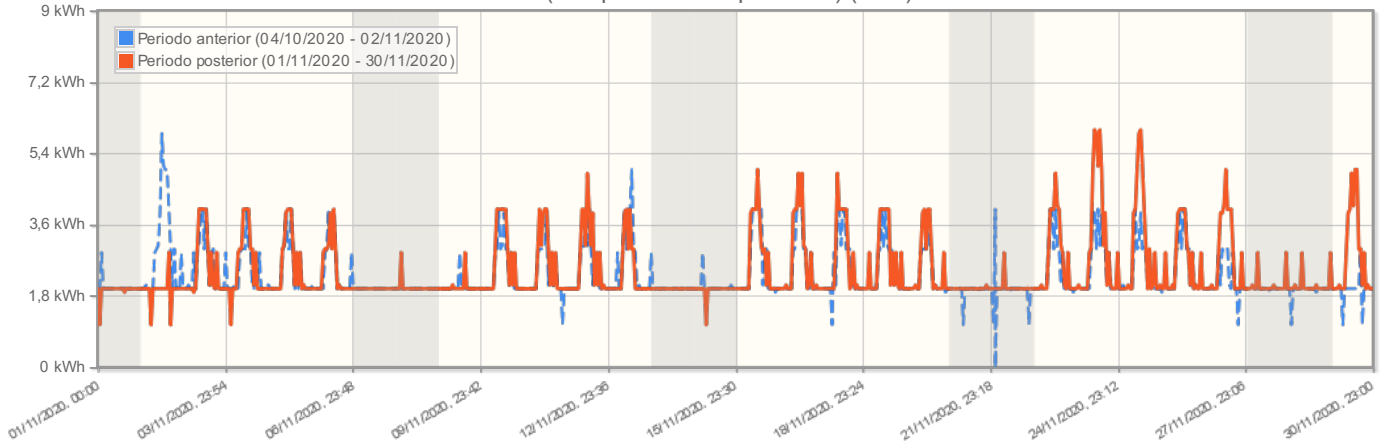


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +85,1 kWh (+5,11 %)	▲ +0,09 kWh (+1,58 %)	▲ +1,09 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

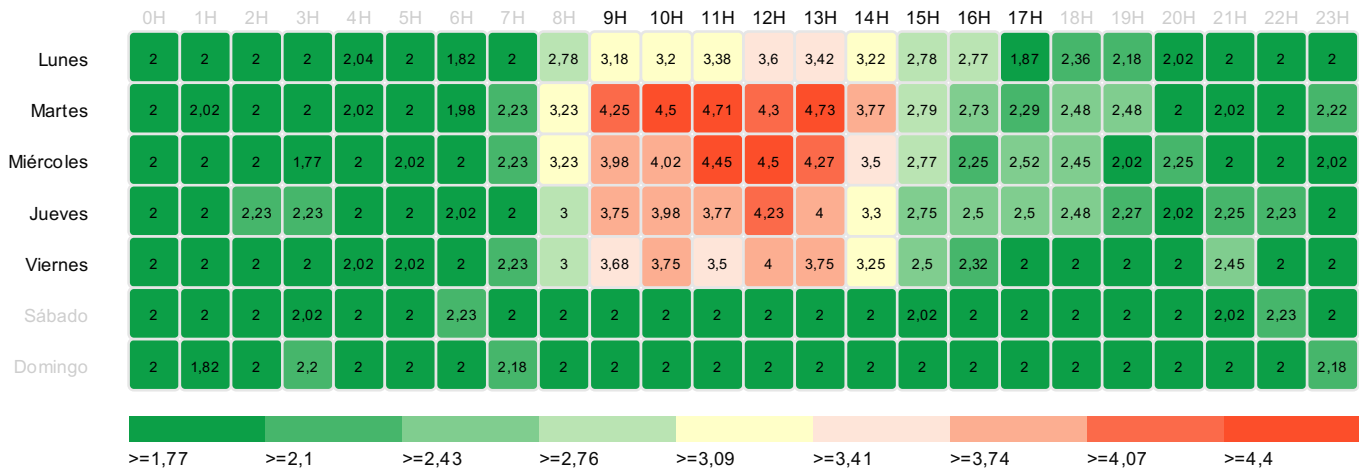


CV6 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

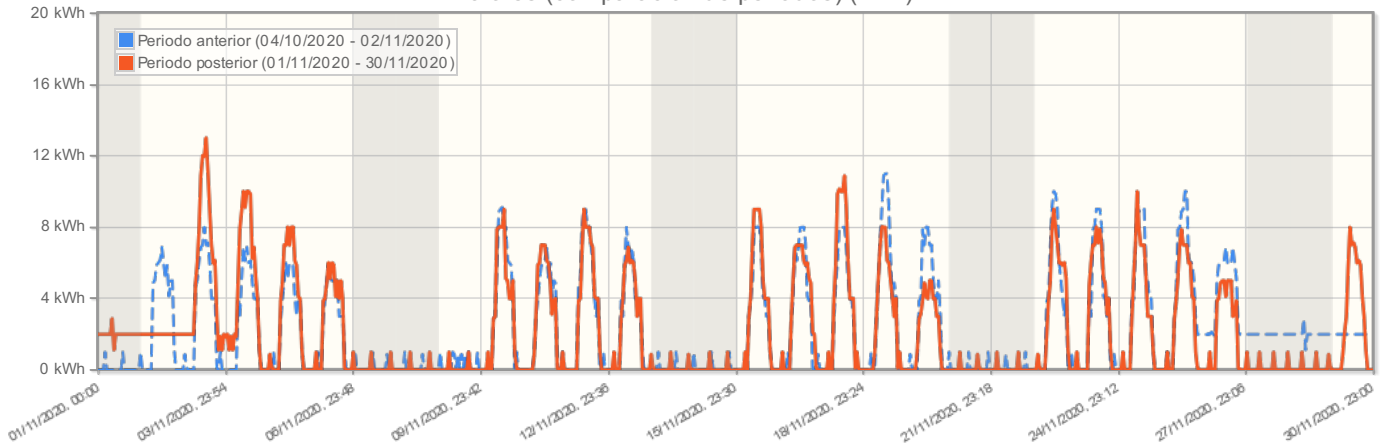


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -23 kWh (-1,48 %)	▲ +1,99 kWh (+18,08 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

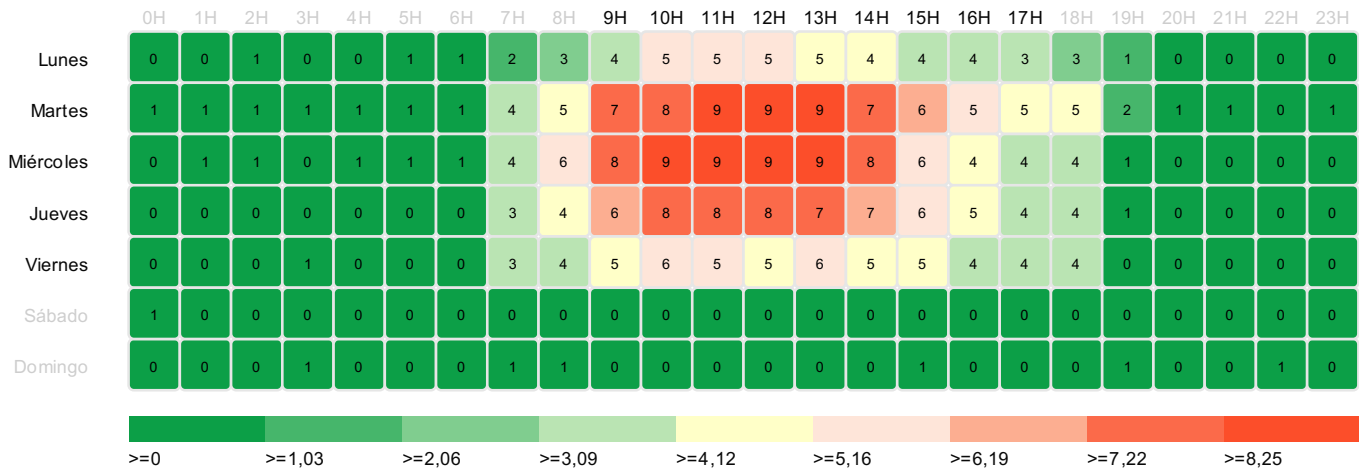


CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

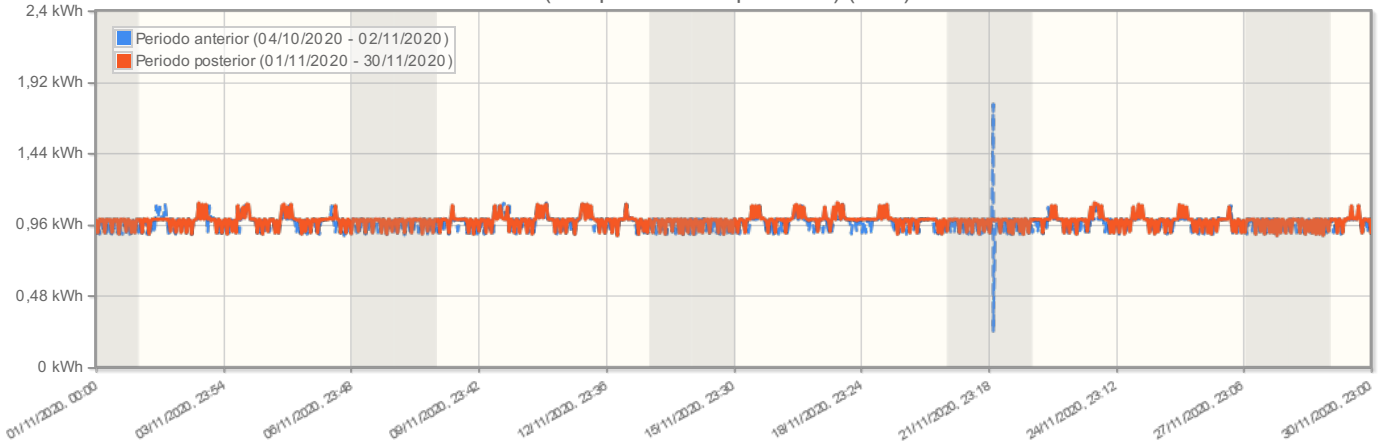


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +7,7 kWh (+1,1 %)	▼ -0,66 kWh (-37,42 %)	▲ +0,65 kWh (+270,89 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

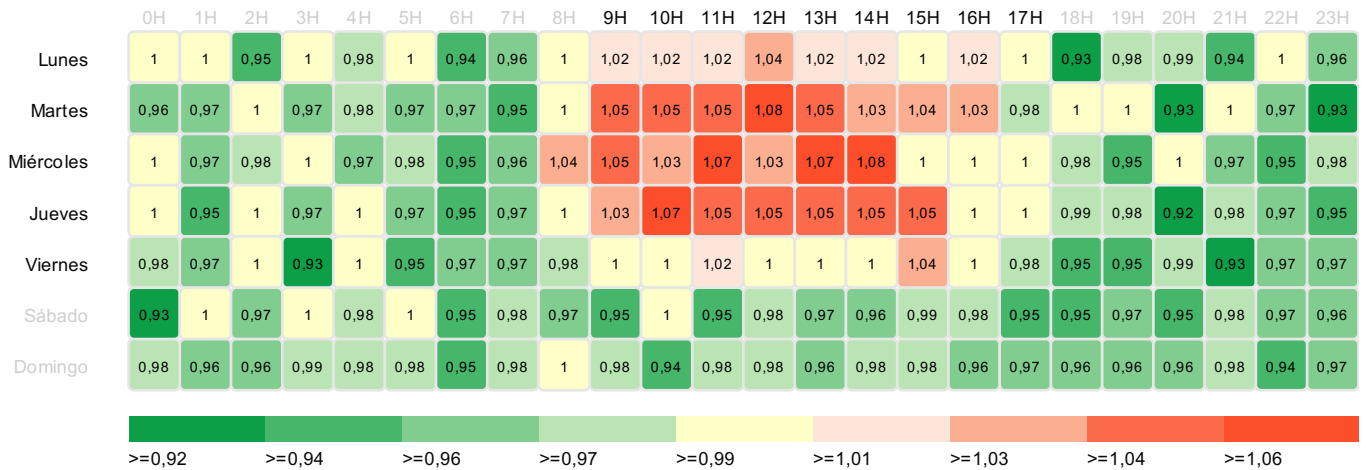


Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

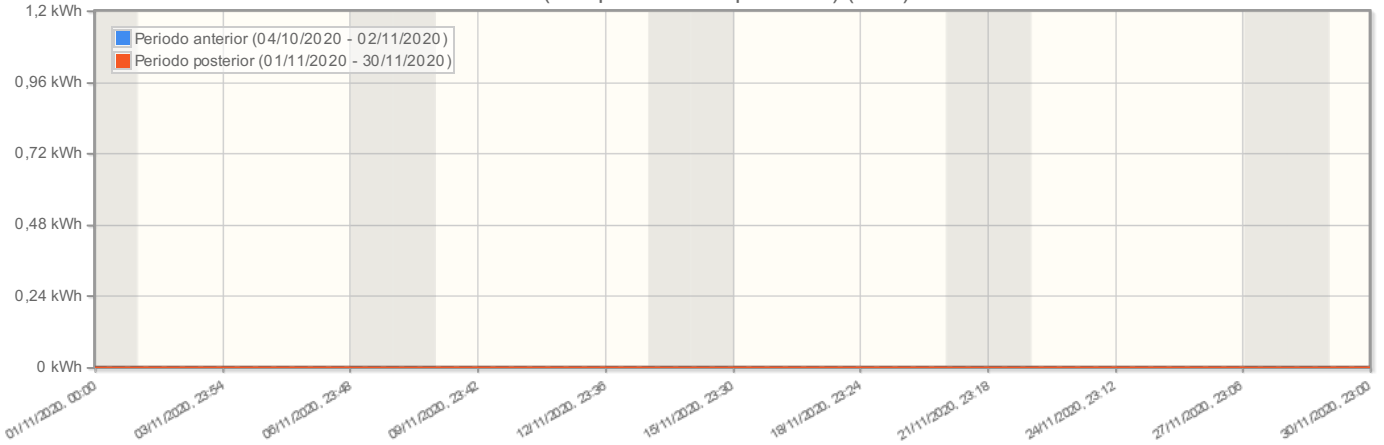

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

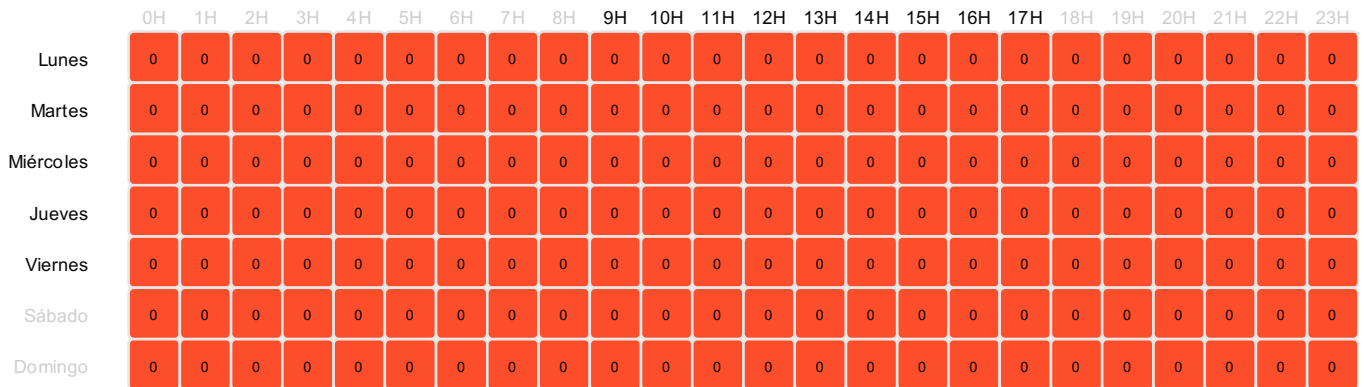

>=0


Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

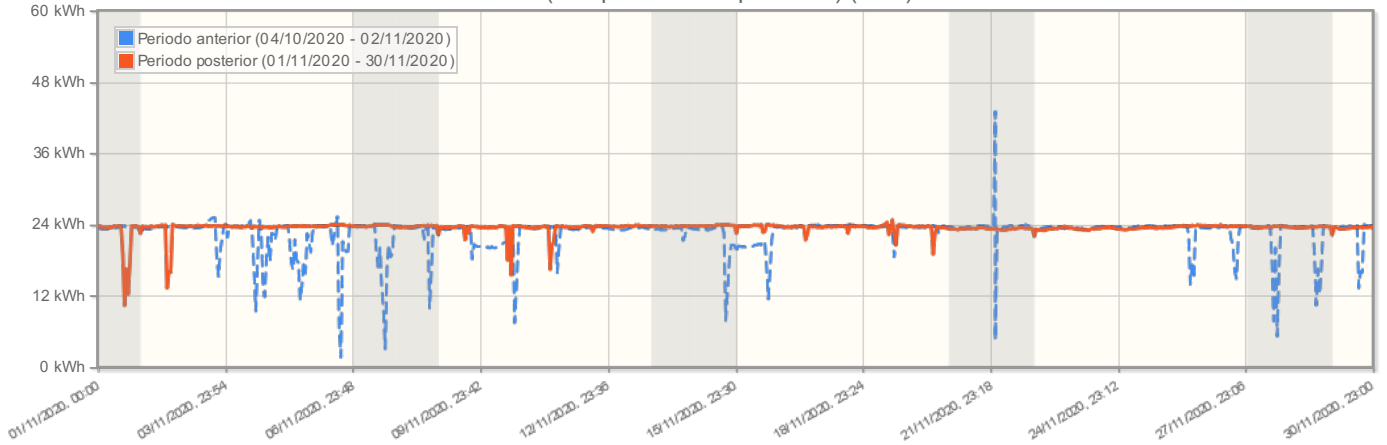


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +622,83 kWh (+3,81 %)	▼ -18,22 kWh (-42,26 %)	▲ +8,7 kWh (+482,01 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

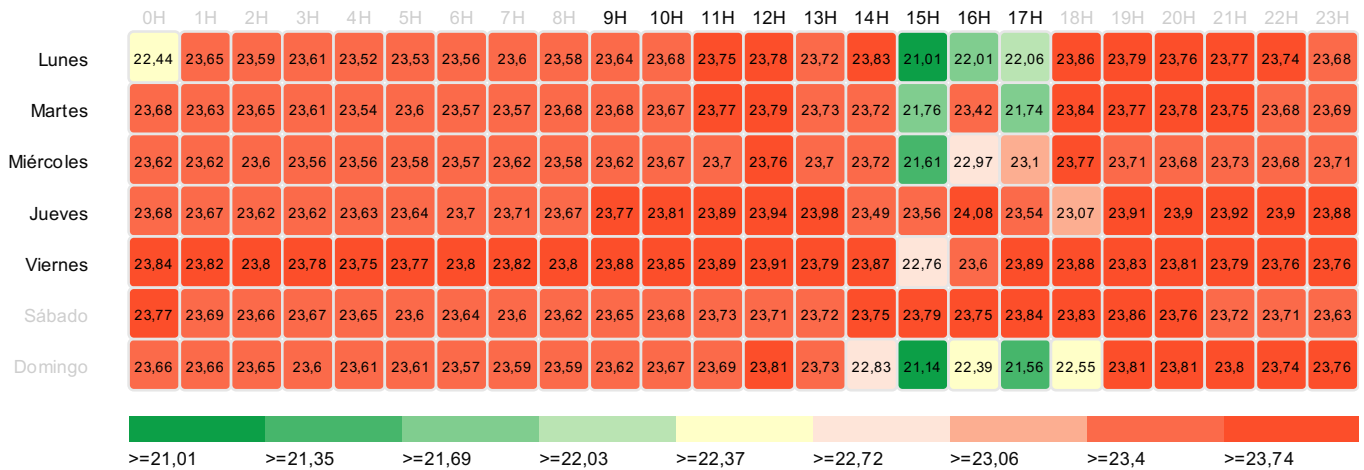


Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

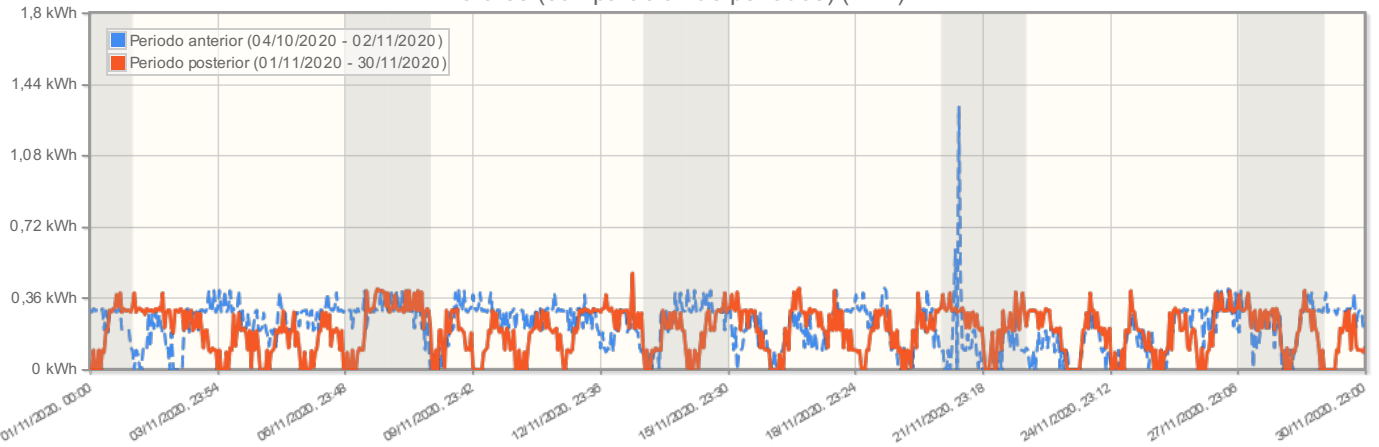


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -17,19 kWh (-10,83 %)	▼ -0,84 kWh (-63,29 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

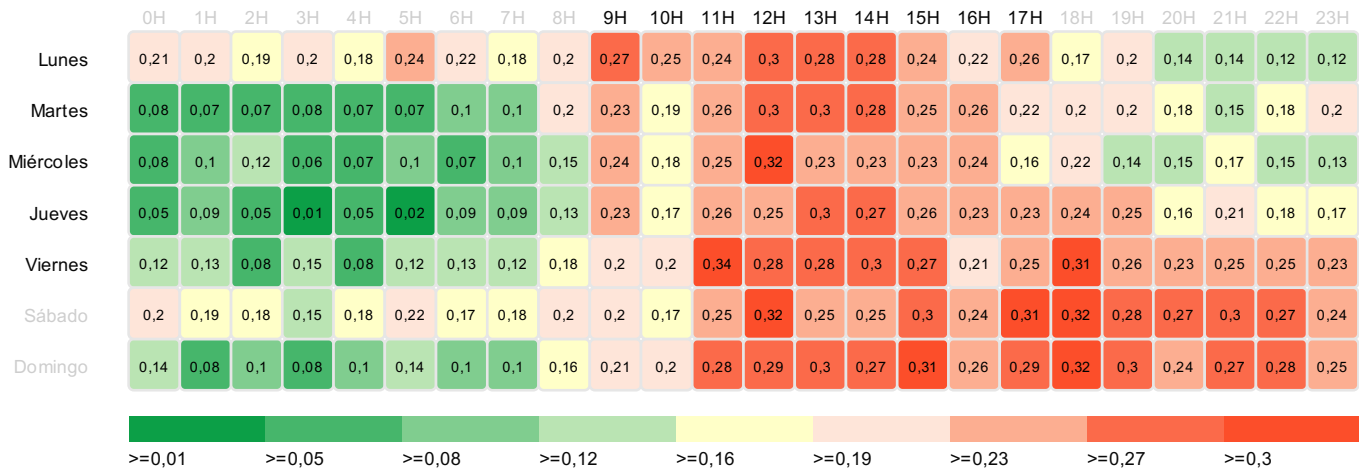

SAI 3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

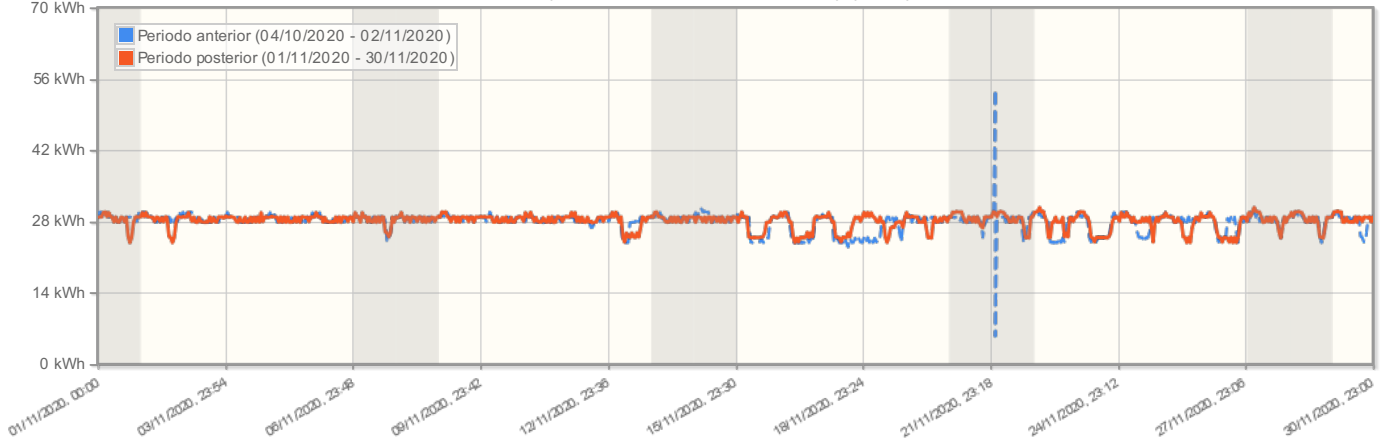

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +39,01 kWh (+0,19 %)	▼ -23,15 kWh (-42,85 %)	▲ +18,38 kWh (+328,18 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	29,21	29,37	29,66	30,15	29,62	29,46	28,78	27,63	27,19	27,22	27,54	27,64	27,77	27,82	27,81	27,97	27,61	26,87	27,17	27,22	28,53	28,99	28,64	28,96
Martes	29,06	29,43	29,3	29,7	29,46	28,85	28,76	28	26,54	26,7	26,28	26,29	26,71	26,53	26,73	26,77	26,77	26,92	26,79	26,74	28,67	28,99	29,01	28,89
Miércoles	28,64	29,44	29,08	28,99	29,69	28,99	28,33	28,23	27,78	27,28	27,22	27,5	27,29	27,47	27,77	27,7	27,81	27,97	28	27,54	28,89	28,73	28,35	28,97
Jueves	29,23	29,02	29,46	29,29	29,24	29,24	28,51	28,54	28	28,97	28,04	28,25	26,8	26,26	26,28	27,19	26,78	27,71	28,19	28,75	28,7	28,32	28,69	28,76
Viernes	29,24	29,03	29,23	29,48	29,31	29,02	28,5	27,79	26,72	26,27	26,74	26,32	25,75	25,94	25,77	26,5	26,99	26,52	26,98	27,95	28,46	28,56	28,96	28,73
Sábado	28,57	29,42	29,55	29,72	29,51	29,74	29,49	29,5	28,54	28,26	28	28,73	28,51	28,51	28,51	28,5	28,74	28,25	27,09	26,66	27,28	28,24	28,73	28,73
Domingo	29,02	29,15	29,23	29,58	29,55	29,09	29,58	29,14	28,82	28,65	28,38	28,59	28,4	28,64	28,56	28,42	28,8	27,04	26,61	26,39	27,57	27,97	28,81	28,97

>=25,75	>=26,24	>=26,73	>=27,22	>=27,71	>=28,19	>=28,68	>=29,17	>=29,66
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

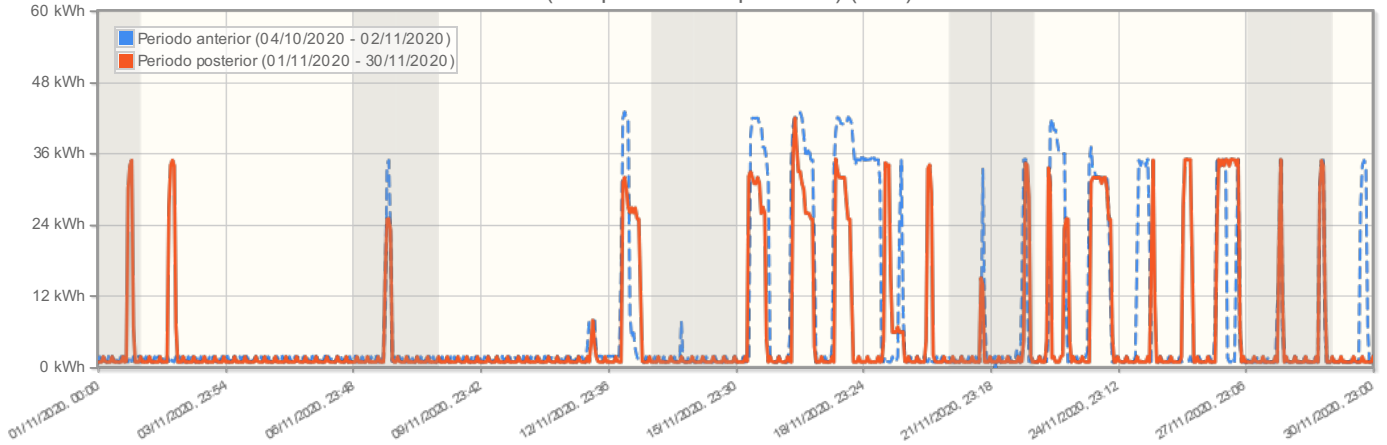


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -803,1 kWh (-16,41 %)	▼ -1,03 kWh (-2,4 %)	▲ +0,99 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

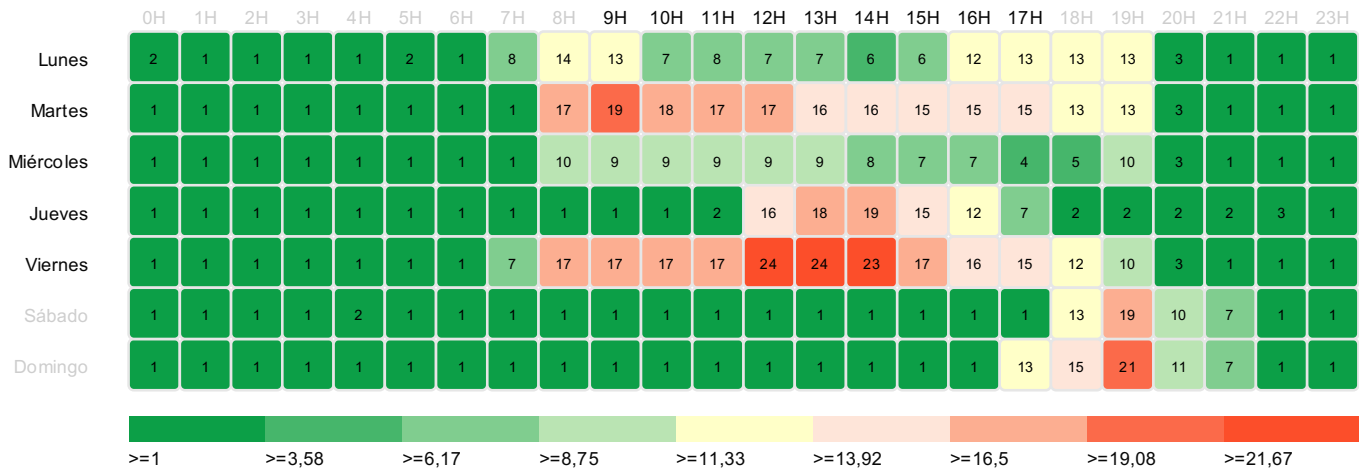


UPS1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

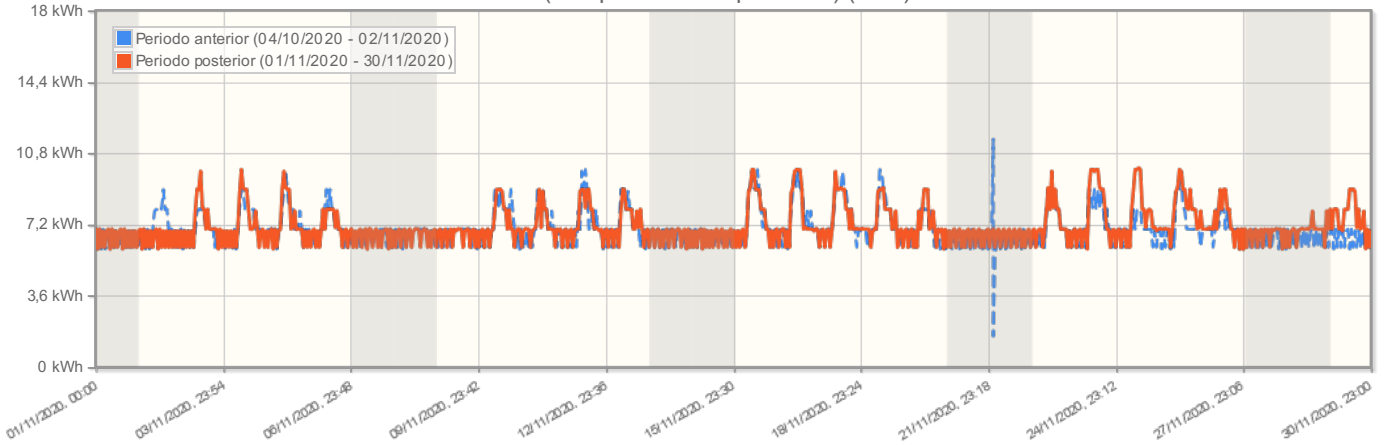


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +72,9 kWh (+1,44 %)	▼ -1,45 kWh (-12,6 %)	▲ +4,39 kWh (+274,29 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

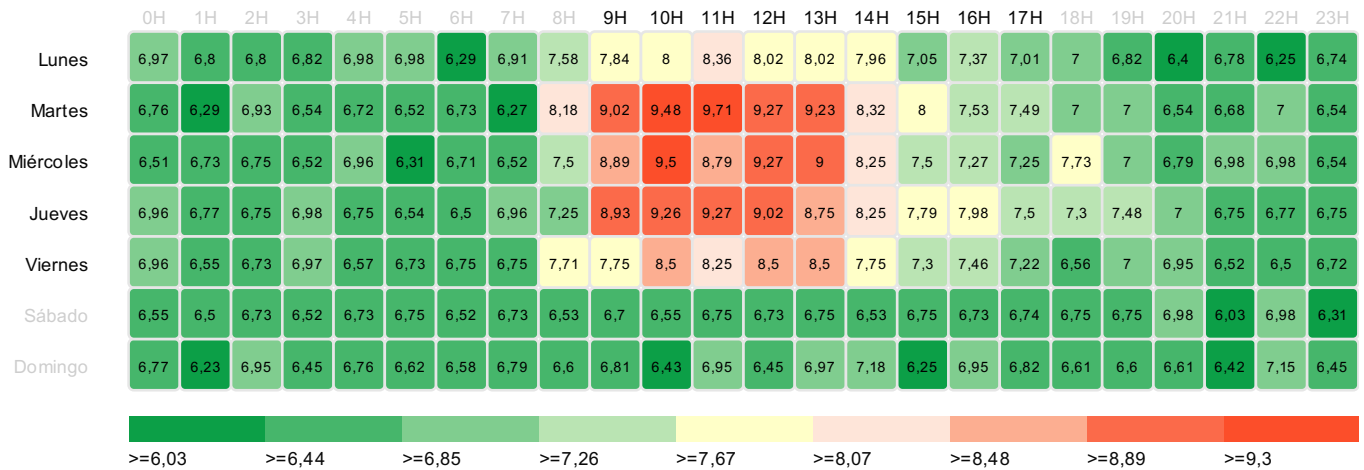

UPS2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

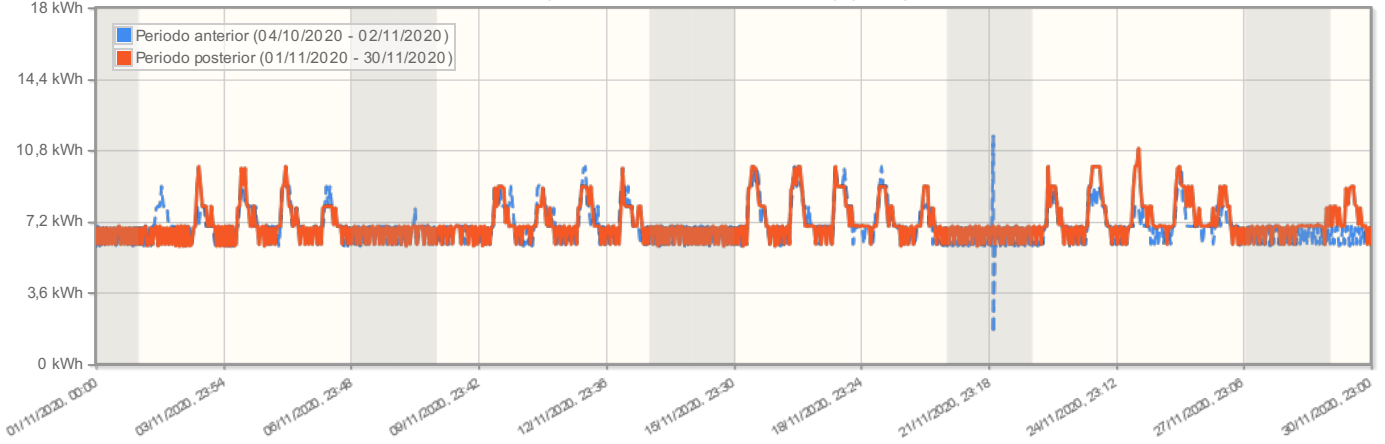

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +70 kWh (+1,38 %)	▼ -0,63 kWh (-5,47 %)	▲ +4,38 kWh (+274 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

