


Palacio Cibeles

Ayuntamiento de Madrid

01/04/2022 - 30/04/2022

Análisis de consumo del Contador General de Electricidad

Valores (comparación de periodos) (kWh)

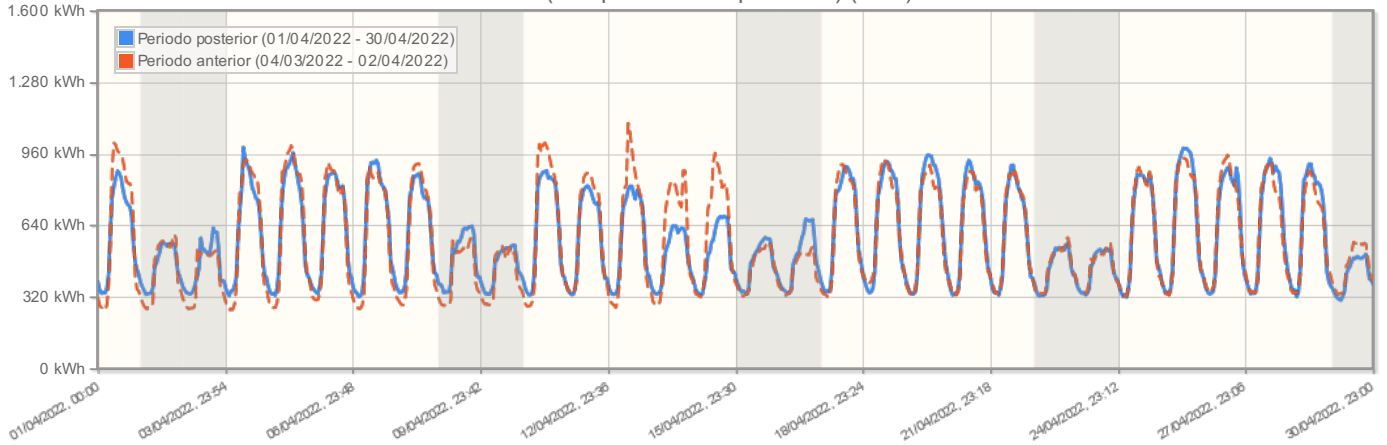

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +479 kWh (+0,12 %)	▼ -108 kWh (-9,84 %)	▲ +46 kWh (+17,56 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	377	351	335	340	337	358	425	613	764	813	882	880	882	889	868	849	839	831	817	749	630	493	448	422
Martes	384	360	341	338	335	360	433	635	786	834	873	894	912	914	916	886	869	839	813	739	592	470	427	415
Miércoles	380	356	342	336	337	354	421	601	755	811	846	872	883	887	873	841	837	823	833	779	669	515	445	417
Jueves	377	352	336	333	334	348	406	573	723	777	819	841	849	849	834	791	797	790	778	731	636	515	460	422
Viernes	387	354	343	343	334	354	420	584	732	761	807	829	838	824	808	774	763	753	741	698	591	463	423	410
Sábado	383	363	348	332	333	332	336	362	469	476	501	521	541	547	559	558	561	560	567	571	517	440	417	405
Domingo	381	362	347	340	340	337	347	369	457	475	529	525	537	543	549	563	575	594	589	592	524	435	421	405

>=332	>=396,89	>=461,78	>=526,67	>=591,56	>=656,44	>=721,33	>=786,22	>=851,11
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


Análisis del consumo del Contador de Gas #2

Valores (comparación de periodos) (kWh)

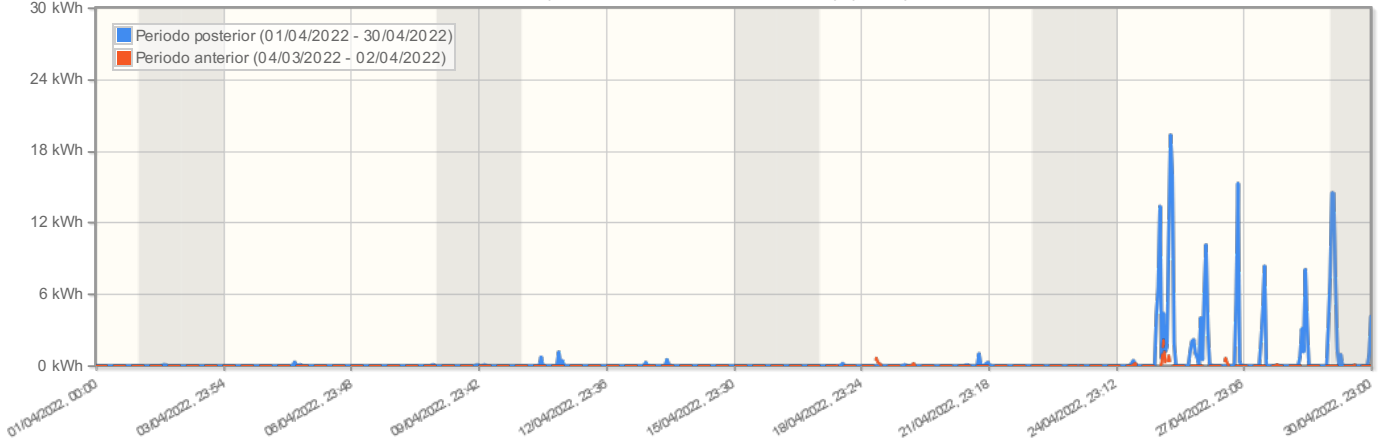

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +219,51 kWh (+3.340 %)	▲ +17,18 kWh (+795,34 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

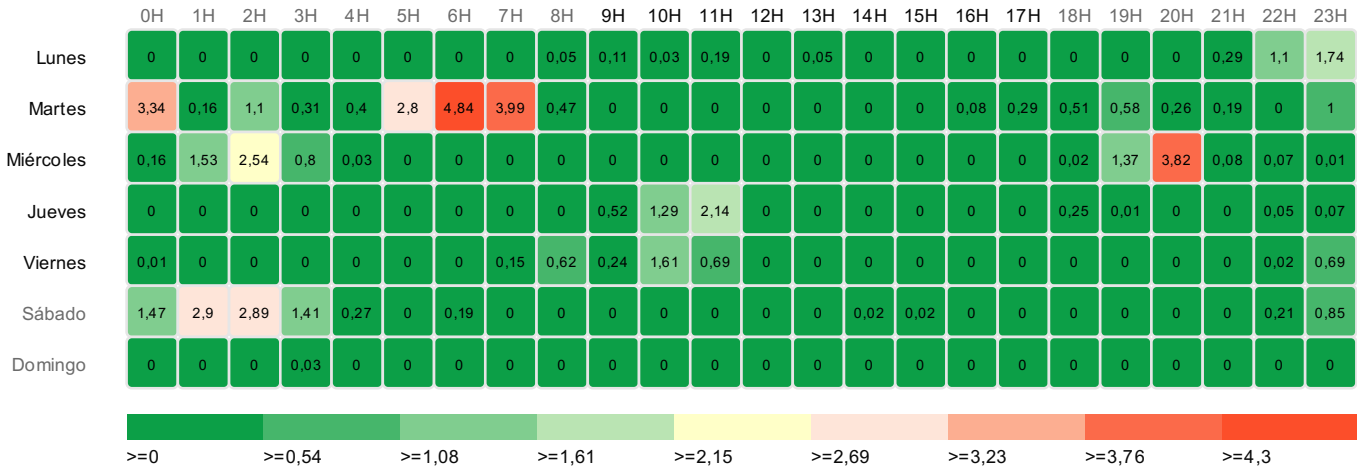

Análisis del consumo eléctrico del submetering


Pareto de consumo del submetering

En este apartado aparece los consumos mensuales del submetering ordenados de mayor a menor. En primer lugar aparece la gráfica y después la tabla con los valores que en ella se representan.

En el pareto hay una serie de medidas que son cálculos:

- F1 Enfriadoras: suma de las cinco enfriadoras de la fase 1, excepto la enfriadora de Equipo Técnico que es una medida independiente.
- F1 Plantas Red: de cada planta de la fase 1 se recogen dos medidas, la de Red y la de SAI. Este sensor es la suma de la medidas de Red de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Plantas SAI: suma de las medidas de SAI de todas las plantas de la fase 1.
- F1 Consumo Resto: a la suma de los dos tranformadores de la fase 1 se le resta el submetering de esa misma fase.
- F1 UPS 1/2 Resto: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta el sensor F1 Plantas SAI (mencionado anteriormente).
- F2 Consumo Resto: es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.
- F2 CS1 Resto: es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17.
- F2 Enfriadoras: suma de las dos enfriadoras de la fase 2.
- F2 Verticales Red: como en la fase 1, en la fase 2 se recogen las medidas de Red y SAI de cada planta. Este sensor mide la suma de las medidas de red de cada planta de la fase 2, excepto los sensores F2 CV2 CS Aparcamientos, F2 CV2 CS8 y F2 CV2 Gral Circuitos que son medidas independientes.
- F2 Verticales SAI: suma de las medidas de SAI de cada planta de la fase 2.

Pareto (kWh)

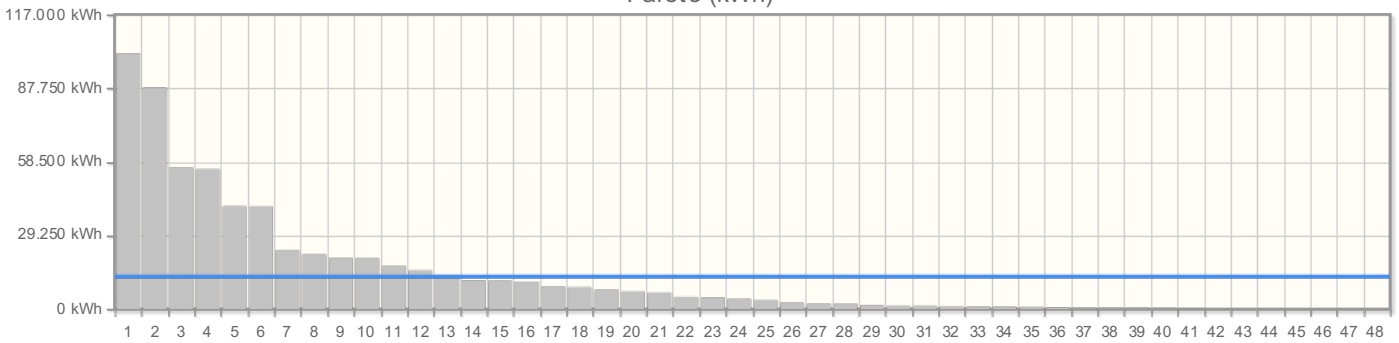


Valores de Pareto		
Posición	Sensor	Valor
1	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Consumo Resto	101.287,14 kWh
2	[Palacio Cibeles][1131] F2 Salón Plenos	87.801,04 kWh
3	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales SAI	55.980,43 kWh
4	[Palacio Cibeles][1131] F1 Maq Cubierta A	55.321,4 kWh
5	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadoras	40.702,14 kWh
6	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas Red	40.612 kWh
7	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS42 (Clima Cubierta)	23.159,16 kWh
8	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS Aparcamientos	21.597,22 kWh
9	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS1 (1ªPL Vicealcaldía)	20.179,03 kWh
10	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL15	20.087,13 kWh
11	[Palacio Cibeles][1131] F2 UPS2 (2ªPL Vicealcaldía)	16.948,01 kWh
12	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS Cocina Rte 6a	15.205,87 kWh
13	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL12 (Sala Exposición)	13.146,92 kWh
14	[Palacio Cibeles][1131] F2 Cuadro Seguridad	11.398,19 kWh
15	[Palacio Cibeles][1131] F2 Verticales red	11.227,03 kWh
16	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS 1/2 Resto	10.927,62 kWh
17	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS2 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.809 kWh
18	[Palacio Cibeles][1131] F1 UPS1 (CS-14-17-19-40-25-26-69)	8.477 kWh
19	[Palacio Cibeles][1131] F2 Alumbrado	7.583 kWh
20	[Palacio Cibeles][1131] F1 Enfriadora EqTec	6.854,46 kWh
21	[Palacio Cibeles][1131] F1 Plantas SAI	6.358,38 kWh
22	[Palacio Cibeles][1131] F1 CS 1a IBERCOM CPD	4.731,41 kWh
23	[Palacio Cibeles][1131] F2 SAI 3 (Ascensor 1 2 3 y 4)	4.526,11 kWh
24	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS28 (Al y Fz Patio)	3.898,89 kWh
25	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS66 (Exutorios)	3.356 kWh
26	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS59 (Clima casetón 7ª)	2.416,9 kWh
27	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Enfriadoras	2.056,9 kWh
28	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL17 (Sala Partidos Políticos)	1.957,34 kWh
29	[Palacio Cibeles][1131] F2 Ascensores	1.466,11 kWh
30	[Palacio Cibeles][1131] F1 Ascensores	1.174 kWh
31	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 entrada	1.171,61 kWh
32	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS43 (Clima casetón 8ª)	1.062,12 kWh
33	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 Gral Circuitos	857 kWh
34	[Palacio Cibeles][1131] F1 Grupo Presión	793,79 kWh
35	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Agua Nebulizada	640,6 kWh
36	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 Grupo Presión	511,21 kWh
37	[Palacio Cibeles][1131] F2 CV2 CS8 (Auditorio)	310 kWh
38	[Palacio Cibeles][1131] F1 Cocina Alcaldesa	301,7 kWh
39	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS64 (Extractores Garaje)	265 kWh
40	[Palacio Cibeles][1131] F1 Audiovisuales UPS3 salida	203,89 kWh
41	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Salón Actos (CS-14-17-19-40-25-26-69)	73,82 kWh
42	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL11 (Hall Auditorio)	0 kWh
43	[Palacio Cibeles][1131] F2 CL16	0 kWh
44	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS1 Resto	0 kWh
45	[Palacio Cibeles][1131] F2 CS24 (Cocina)	0 kWh
46	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Bomba Calor	0 kWh
47	[Palacio Cibeles][1131] [B] F1 Consumo Resto	0 kWh
48	[Palacio Cibeles][1131] [B] F2 CS Humectadores	0 kWh

Sensores: 48


Ascensores (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

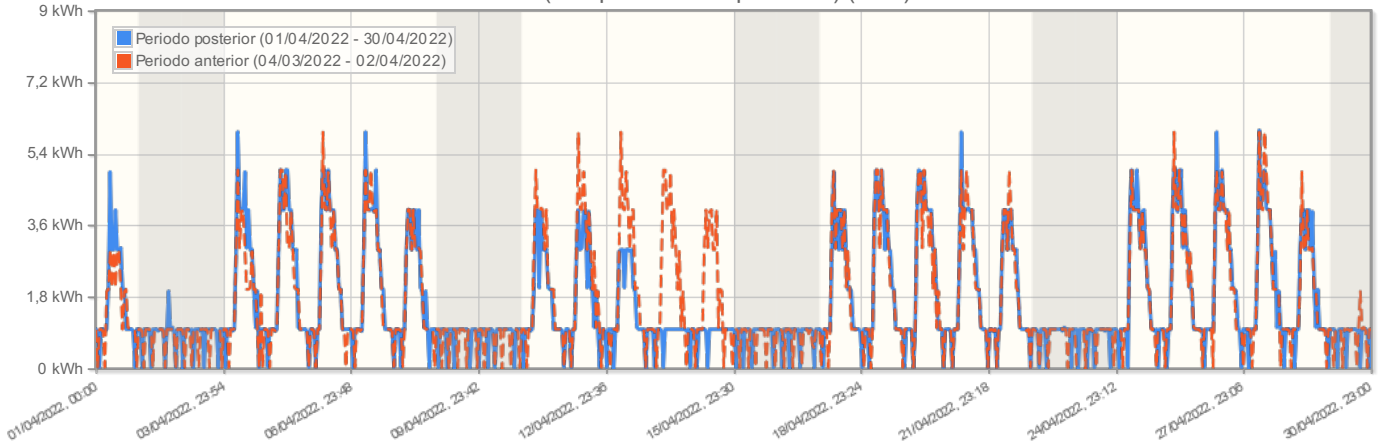


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -41 kWh (-3,37 %)	▲ +0,04 kWh (+0,7 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

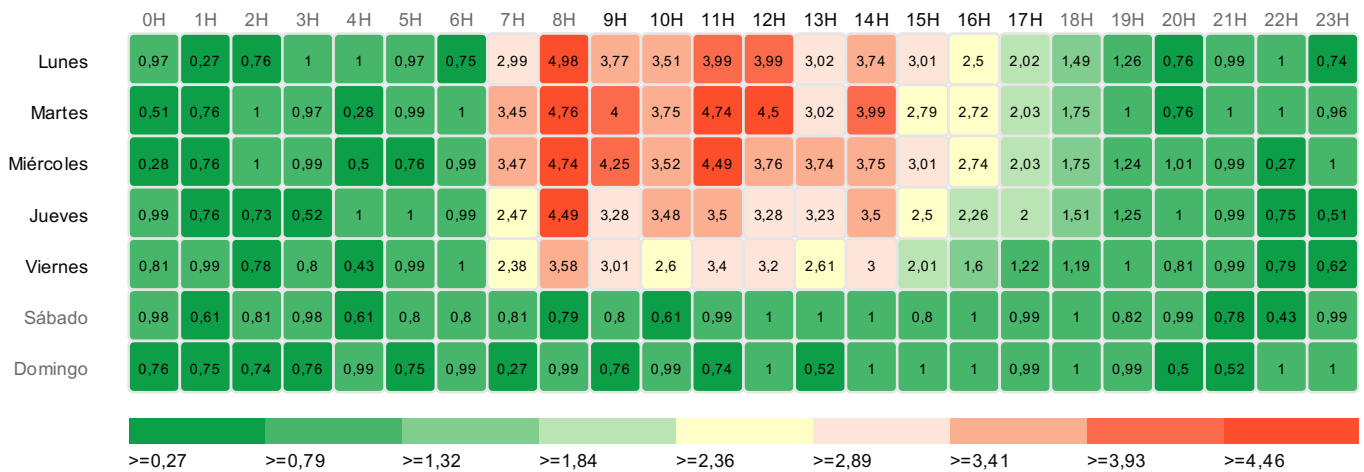


Audiovisuales UPS3 entrada (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

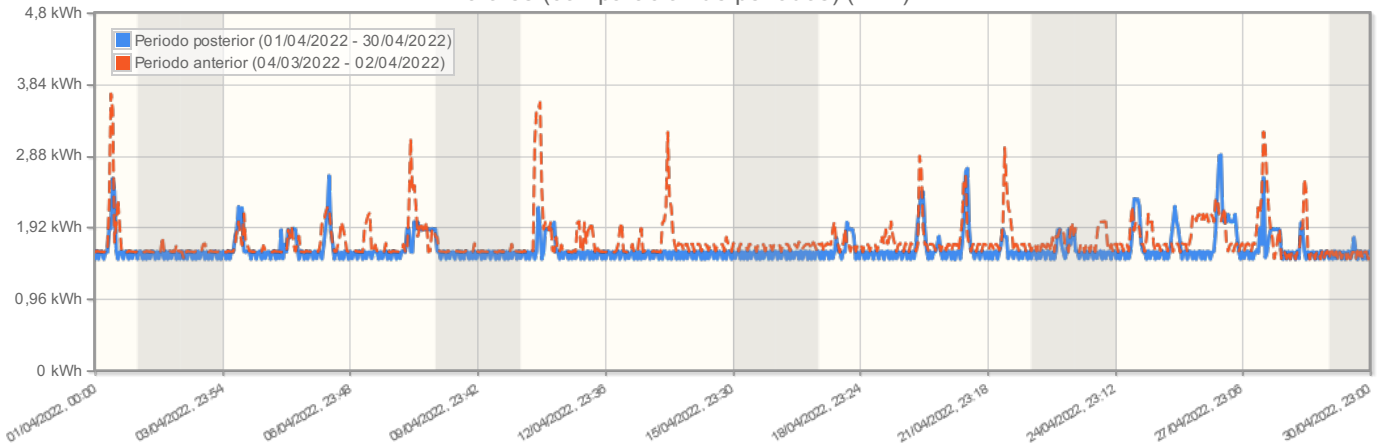


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -77,98 kWh (-6,24 %)	▼ -0,82 kWh (-22,06 %)	▼ -0 kWh (-0,33 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

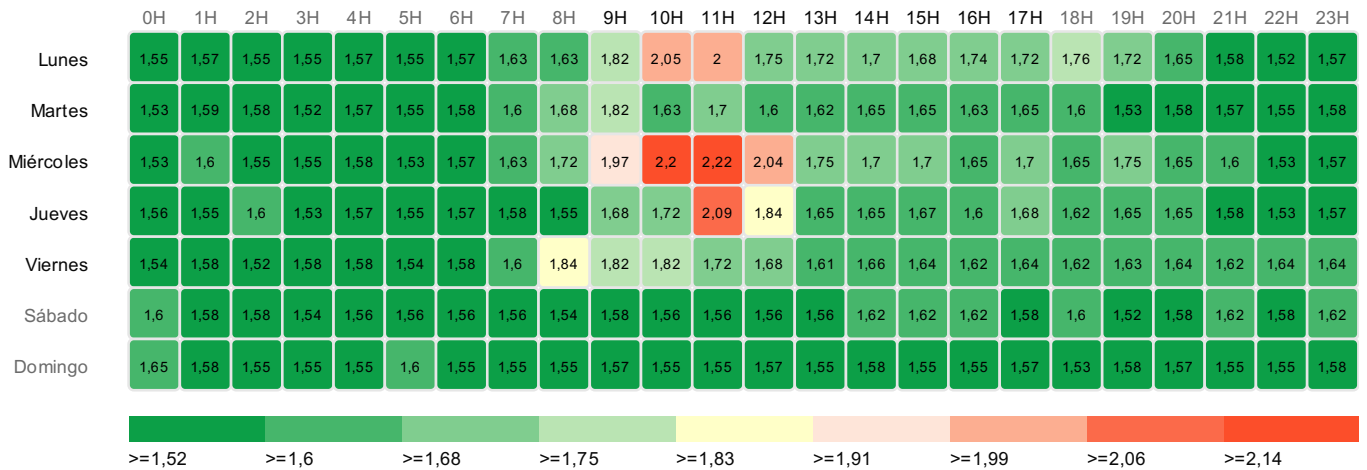


Audiovisuales UPS3 salida (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

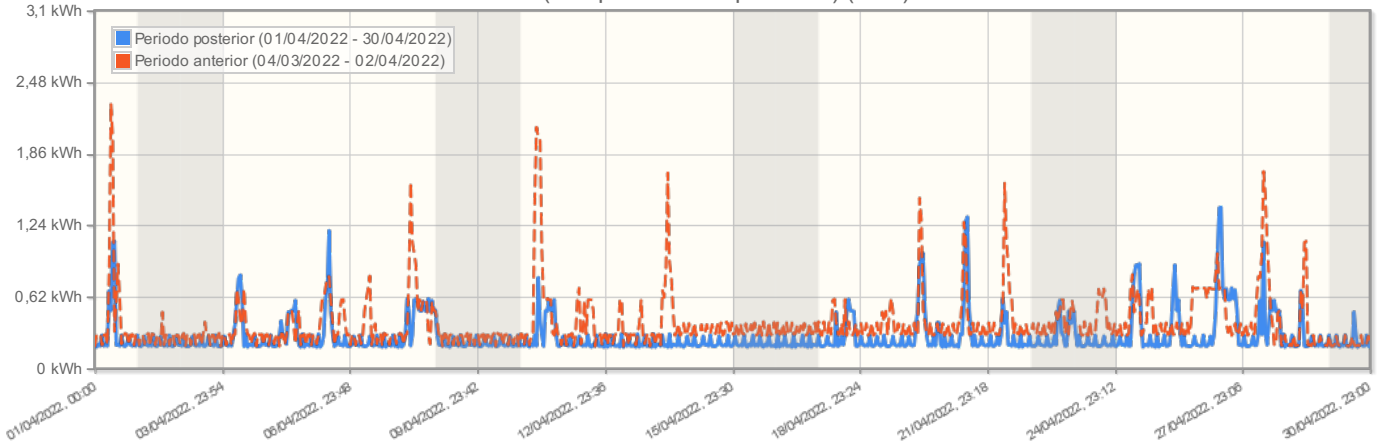


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -78,51 kWh (-27,8 %)	▼ -0,9 kWh (-39,13 %)	▼ -0 kWh (-0,56 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

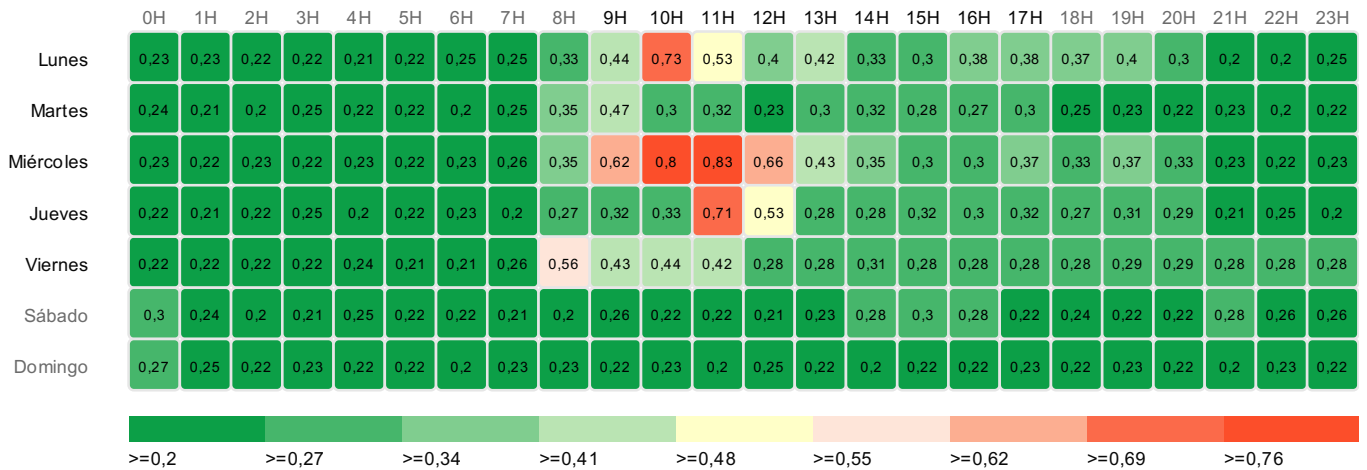


Bomba Calor (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

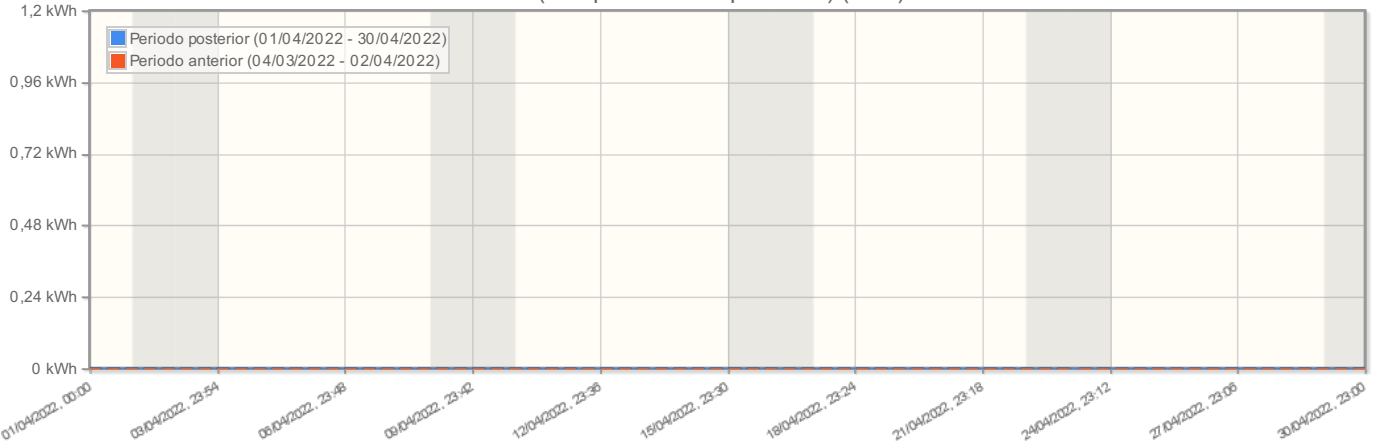

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

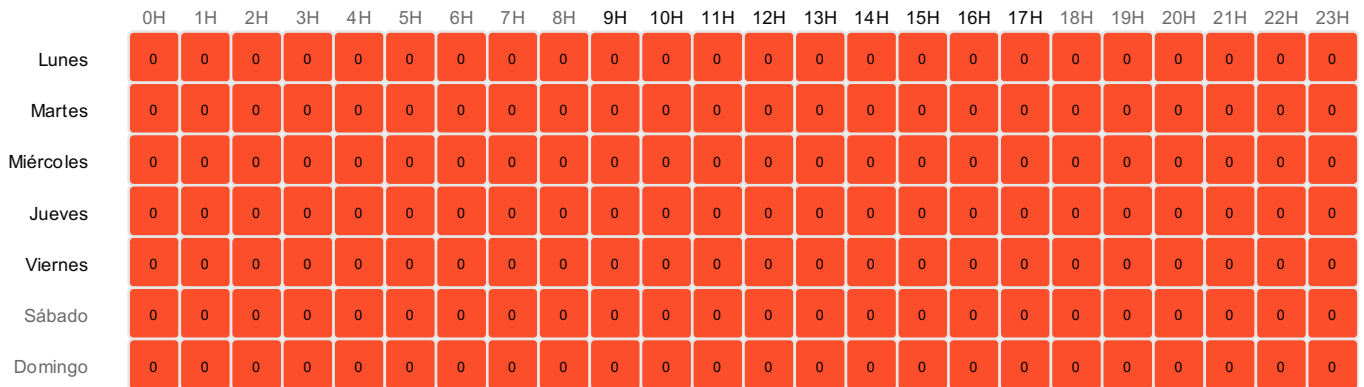

>=0


Cocina Alcaldesa (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

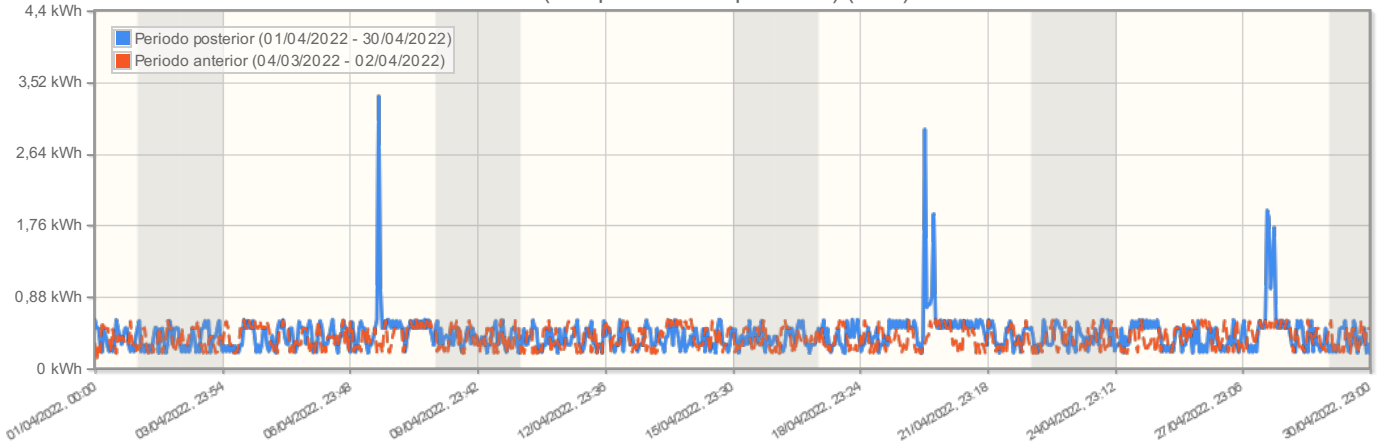


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +26,4 kWh (+9,59 %)	▲ +2,74 kWh (+450,3 %)	▲ +0,09 kWh (+81,52 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

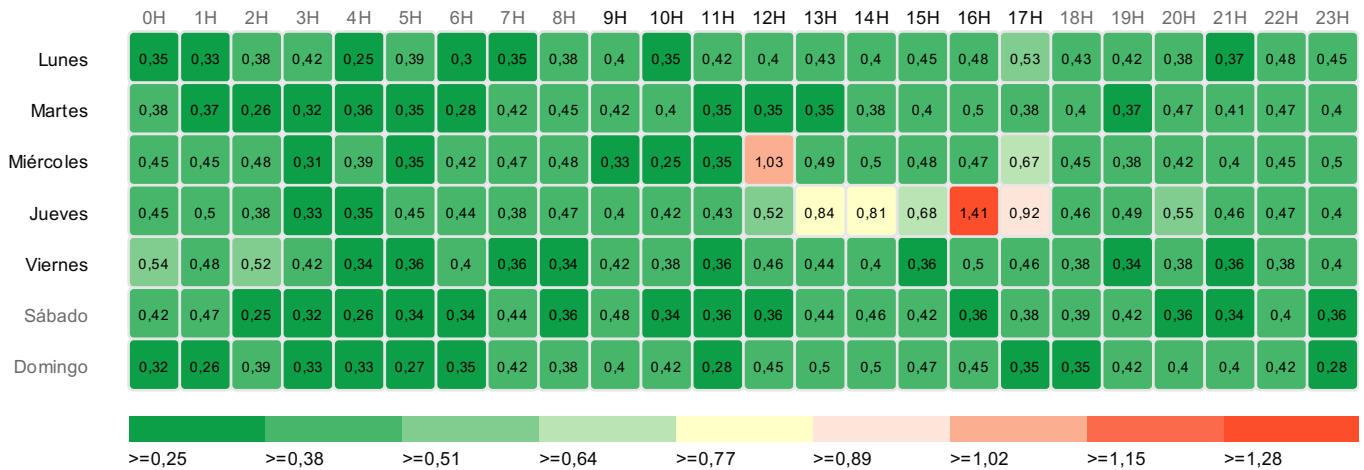

Consumo Resto (Fase 1)

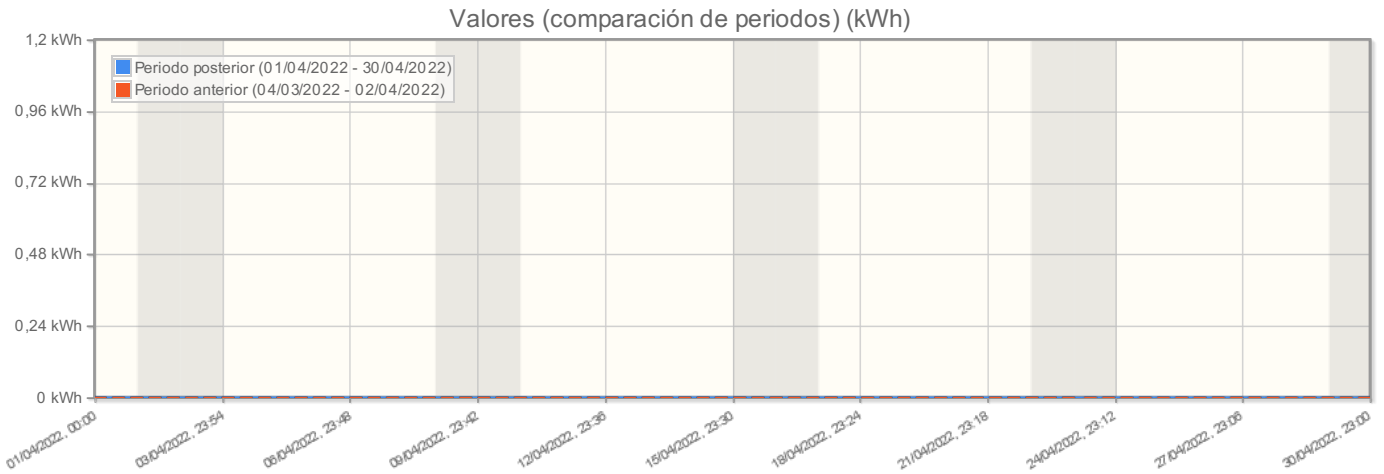

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)




>=0

Este sensor es un cálculo donde a la suma de los dos transformadores del CGBT de la fase 1, se le resta todo el submetering de ese fase.


CS 1a (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

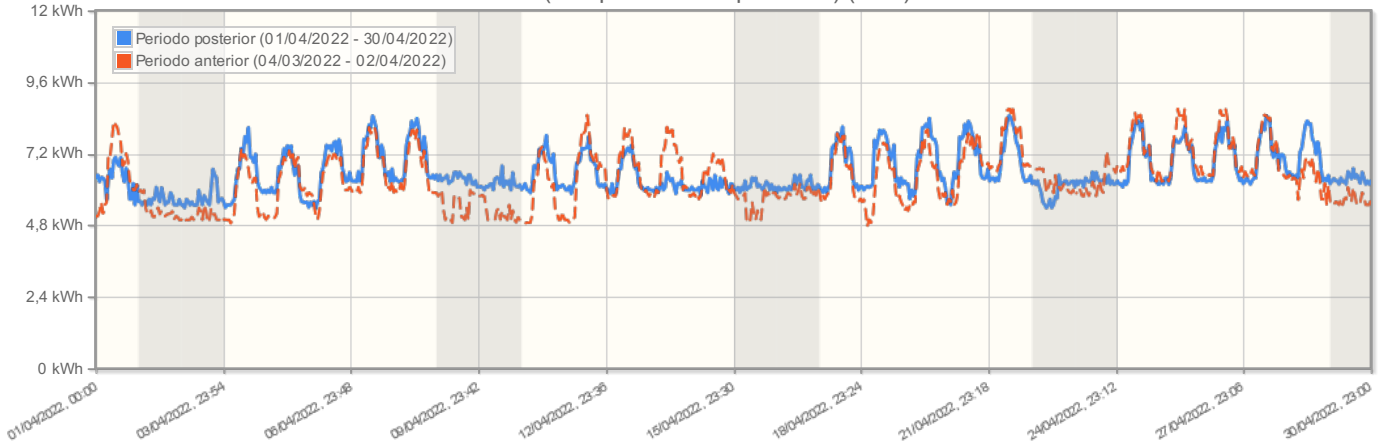


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +165,41 kWh (+3,62 %)	▼ -0,33 kWh (-3,71 %)	▲ +0,61 kWh (+12,76 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

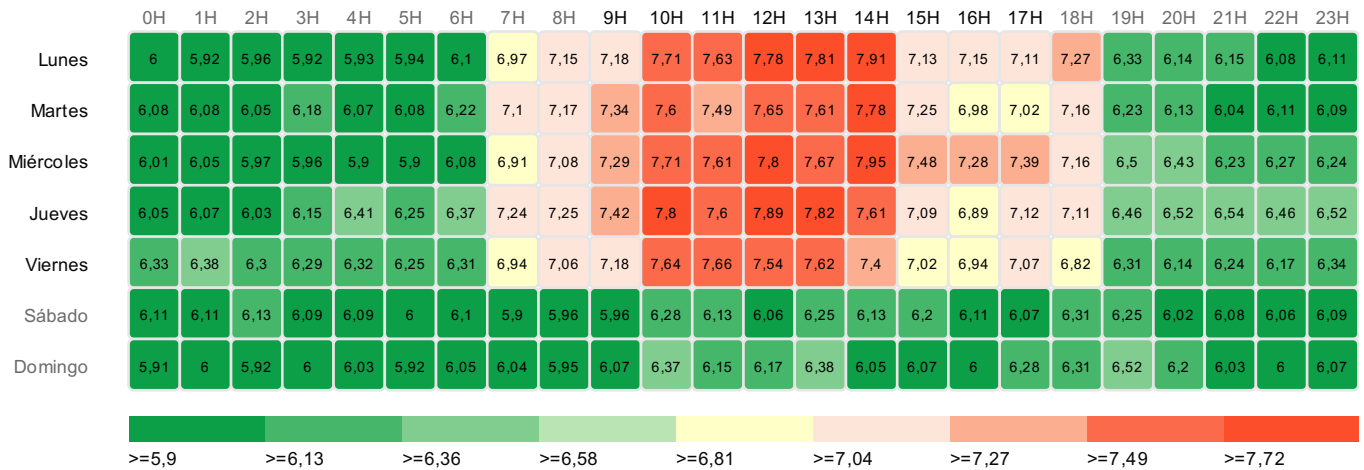


Enfriadora 1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

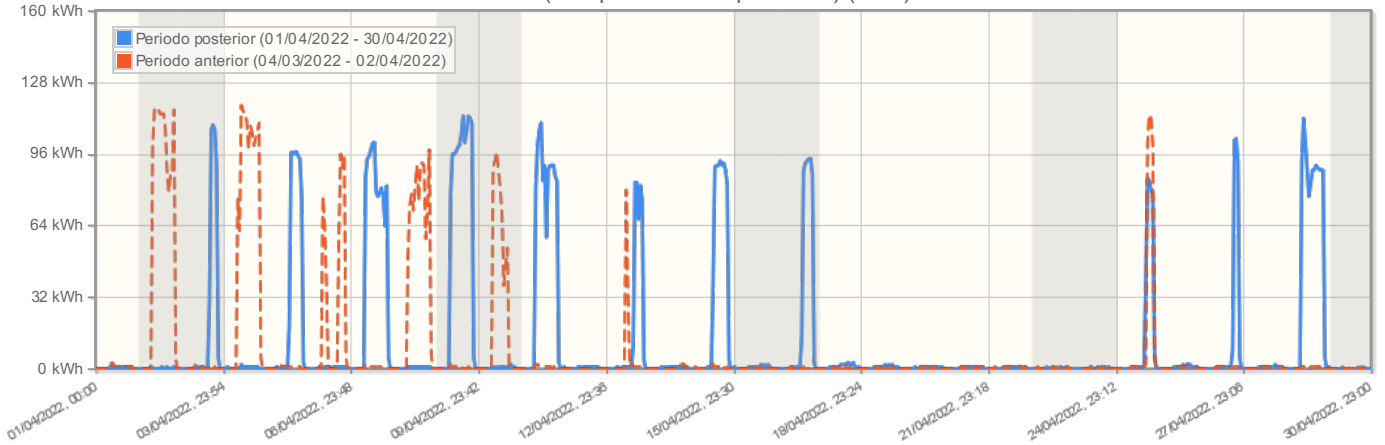


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.935 kWh (+51,77 %)	▼ -4,74 kWh (-4,03 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

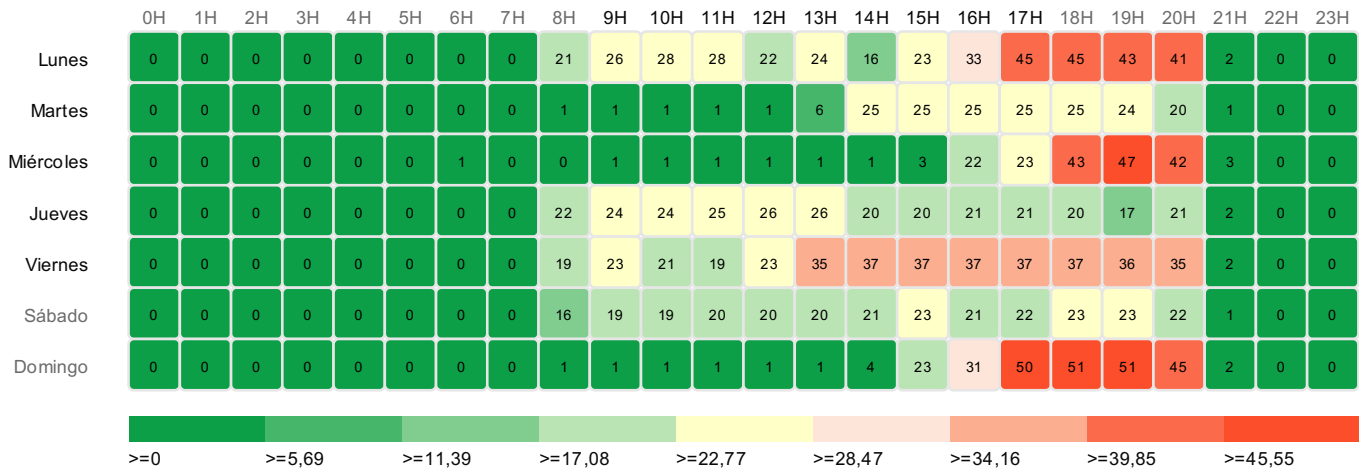


Enfriadora 2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

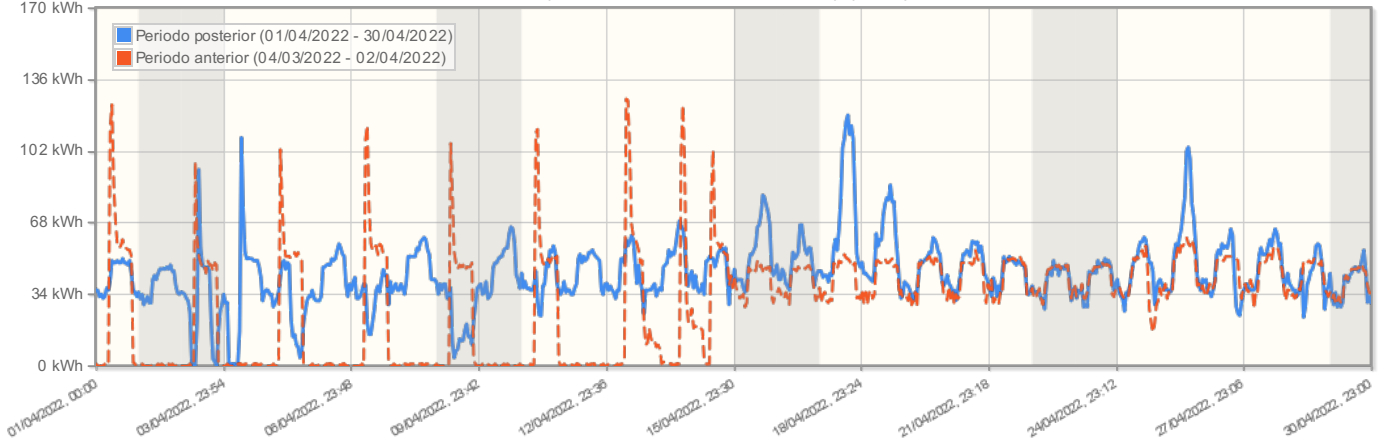


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +9.486,44 kWh (+42,99 %)	▼ -7,72 kWh (-6,09 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

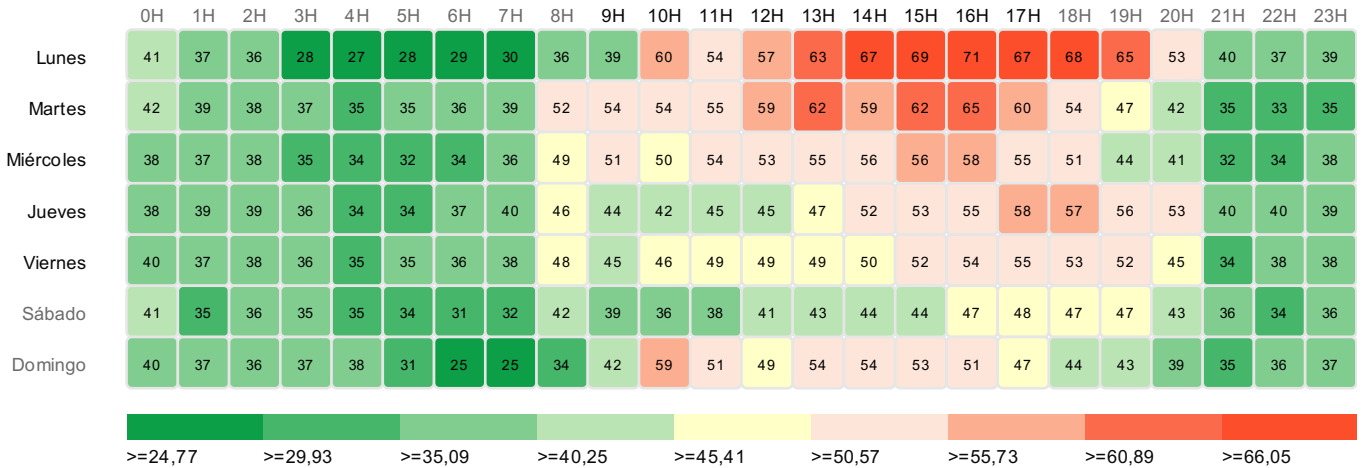


Enfriadora 3 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

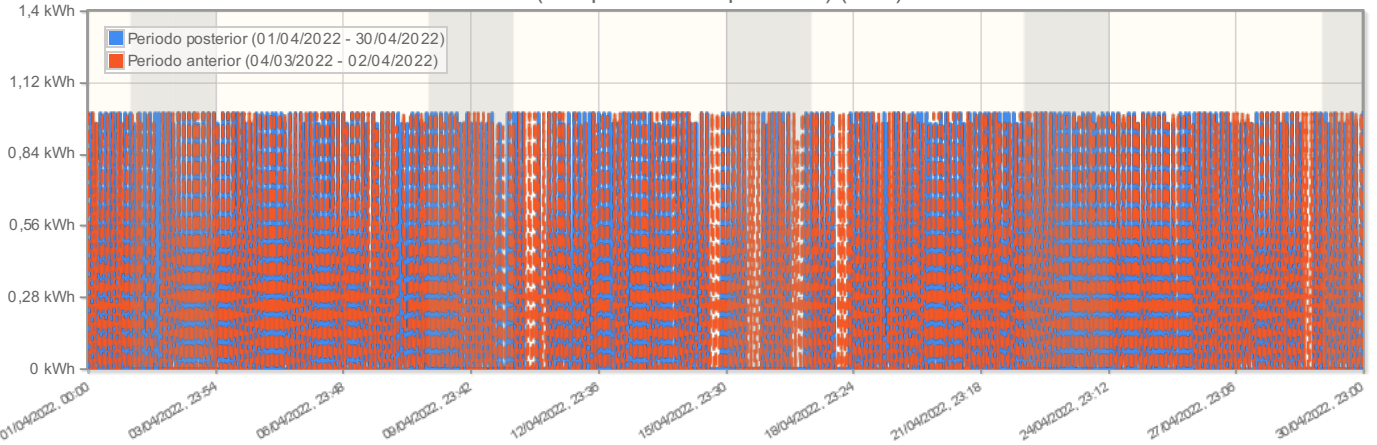


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -11 kWh (-4,38 %)	⬇ 0 kWh (0 %)	⬆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

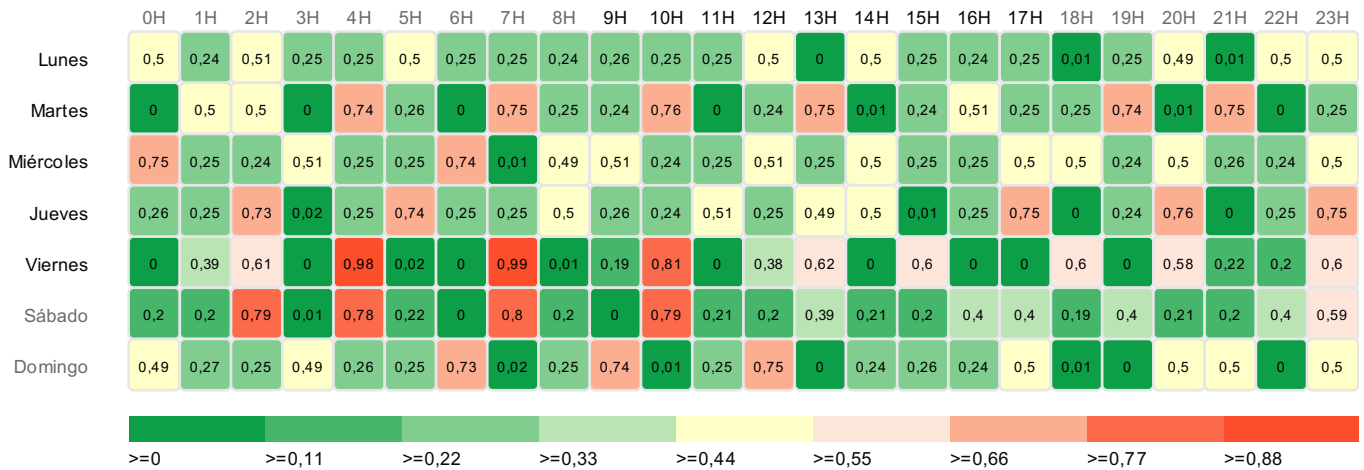

Enfriadora 4 (Fase 1)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

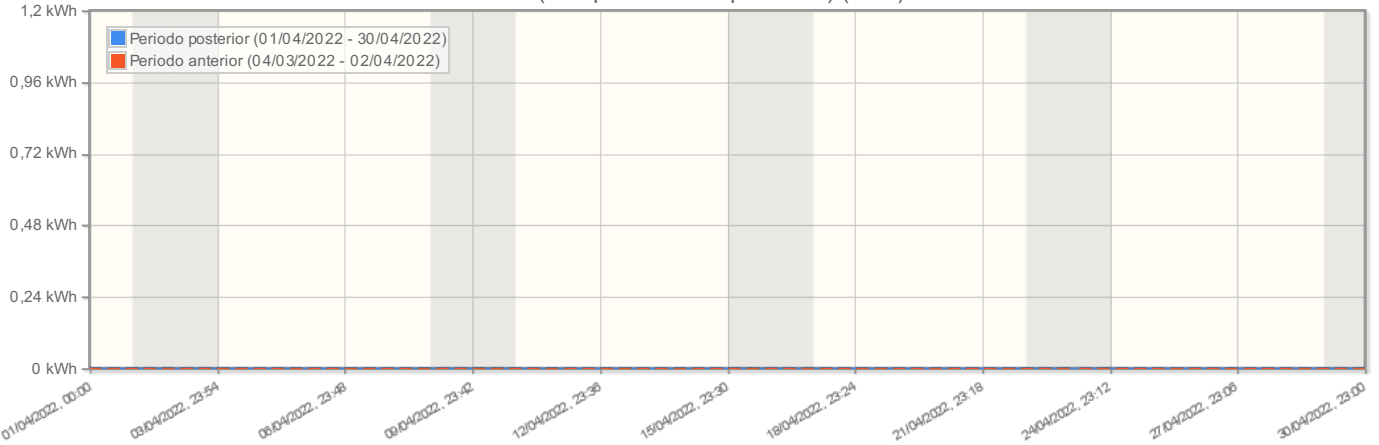

Evolución de valores

Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

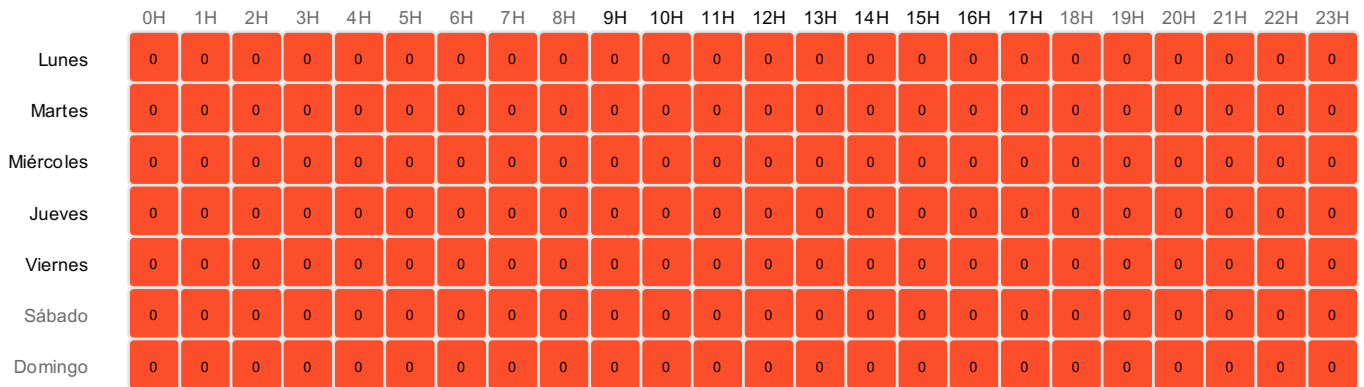

>=0


Enfriadora 5 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

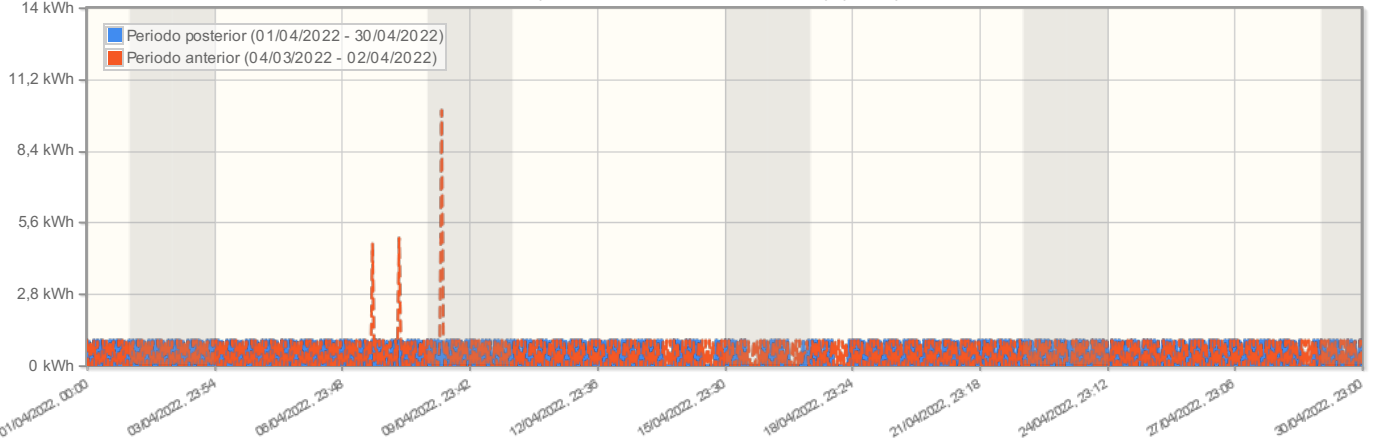


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -39,95 kWh (-11,61 %)	▼ -9 kWh (-90 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

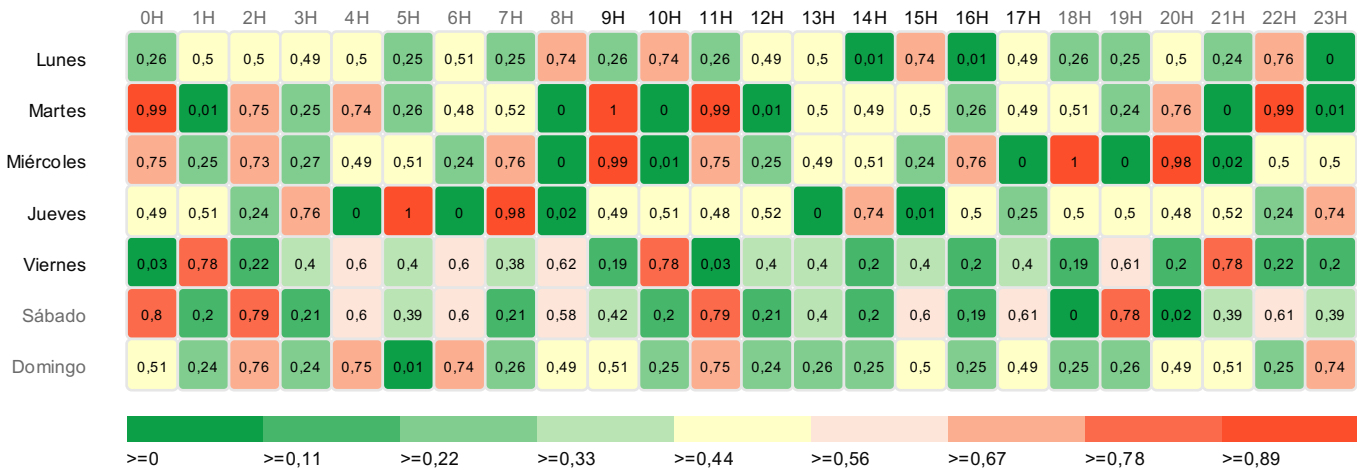


Enfriadora Equipo Técnico (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

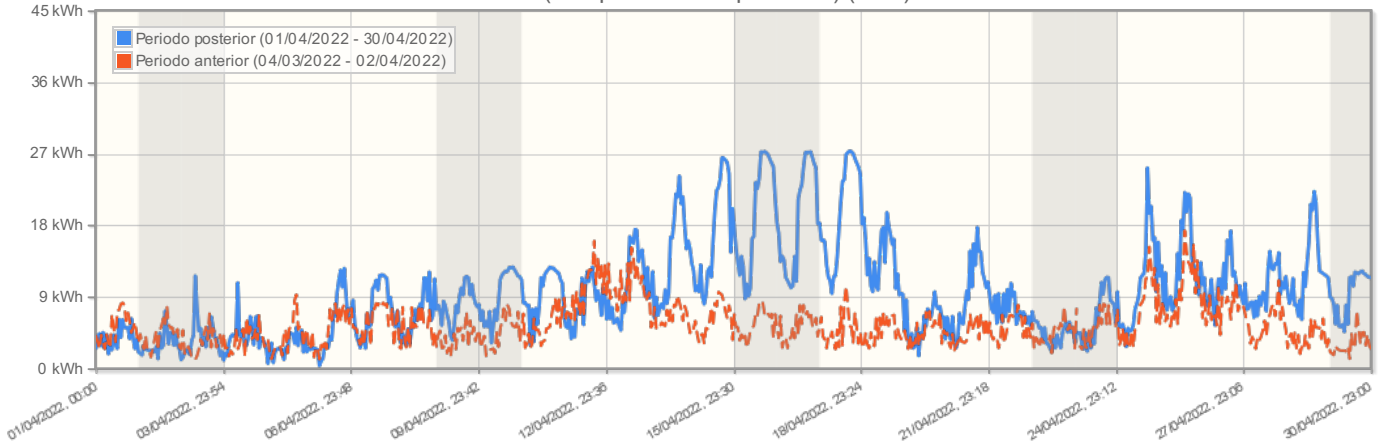


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +2.869,34 kWh (+72 %)	▲ +10 kWh (+57,55 %)	▼ -0,77 kWh (-65,25 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

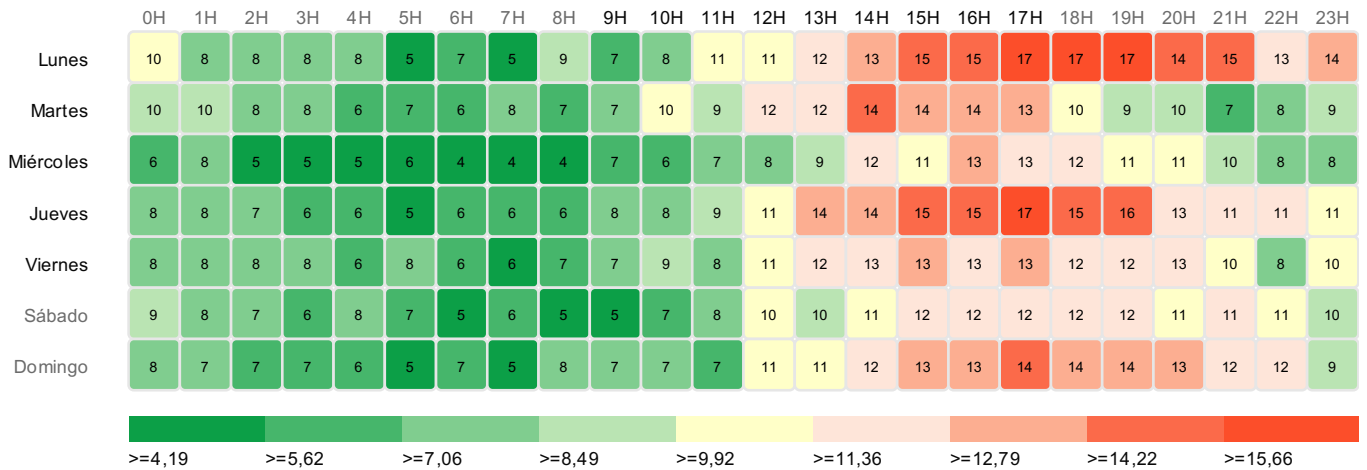


Grupo Presión (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

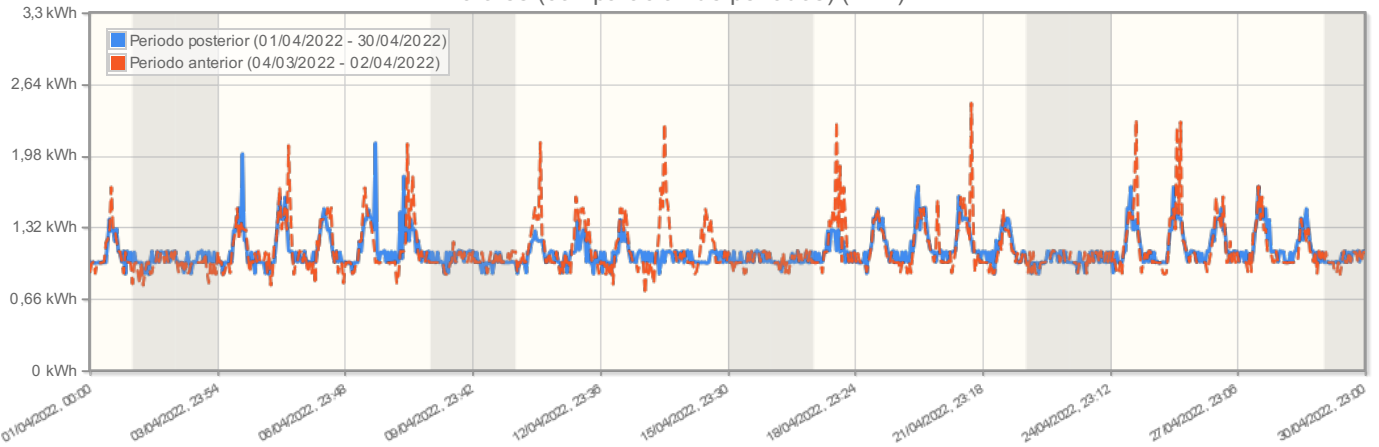


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -3,01 kWh (-0,38 %)	▼ -0,37 kWh (-14,89 %)	▲ +0,18 kWh (+26,11 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

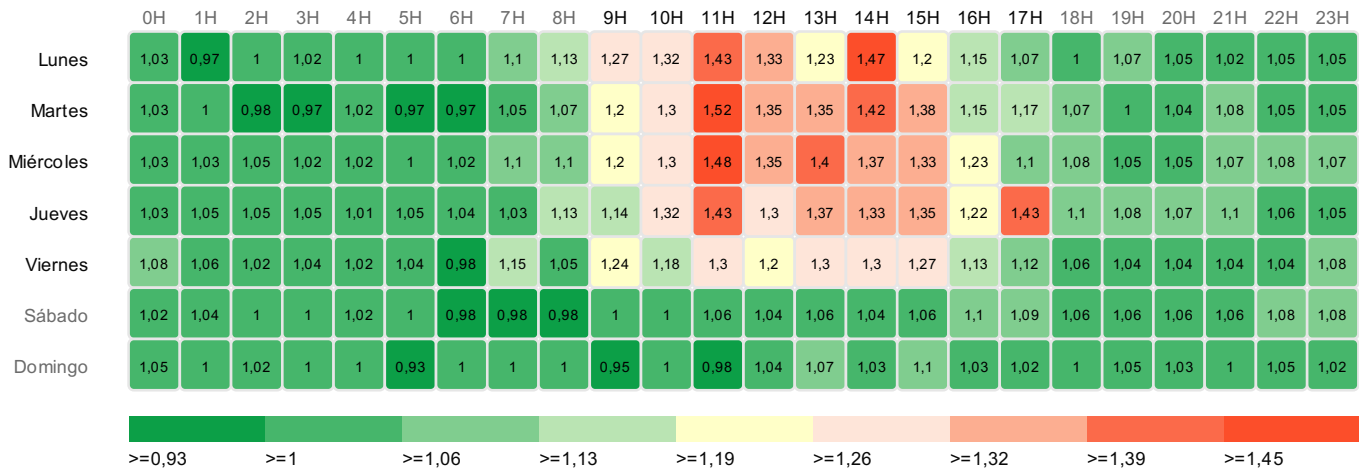


Máquina Cubierta A (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

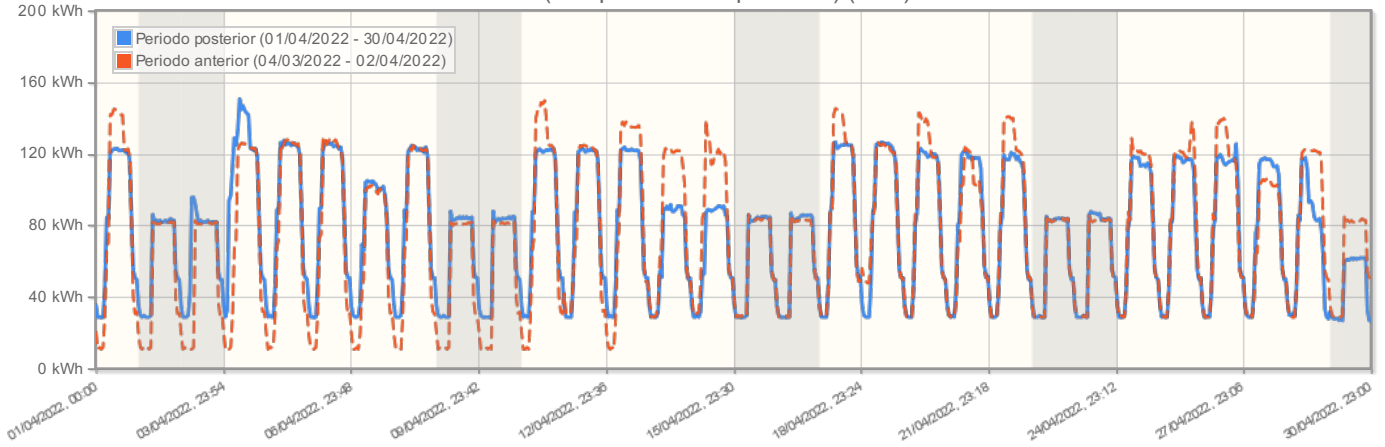


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +389,78 kWh (+0,71 %)	▲ +0,96 kWh (+0,64 %)	▲ +15,98 kWh (+145,47 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

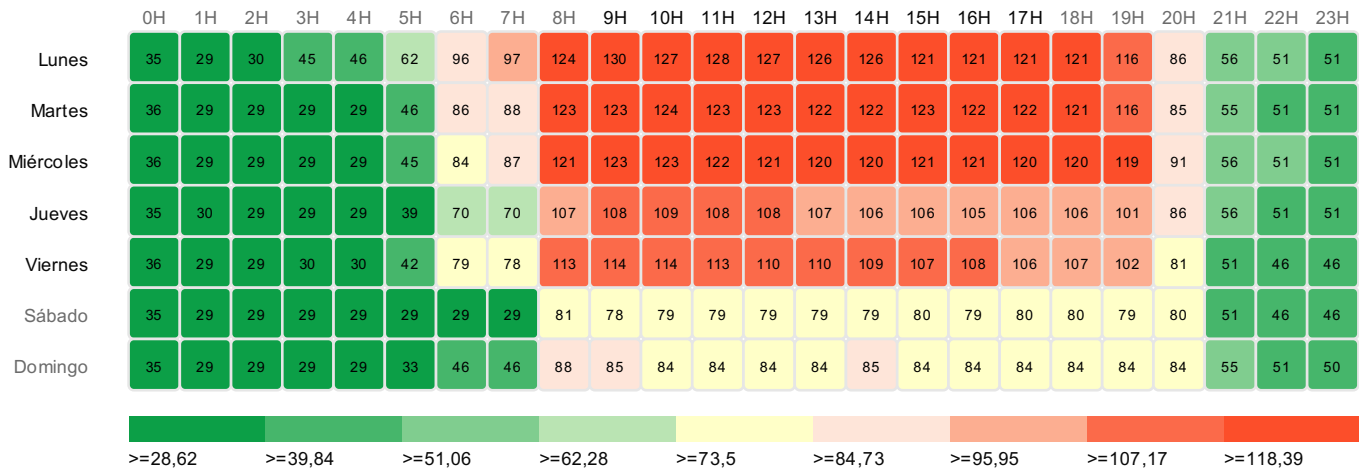


PL2 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

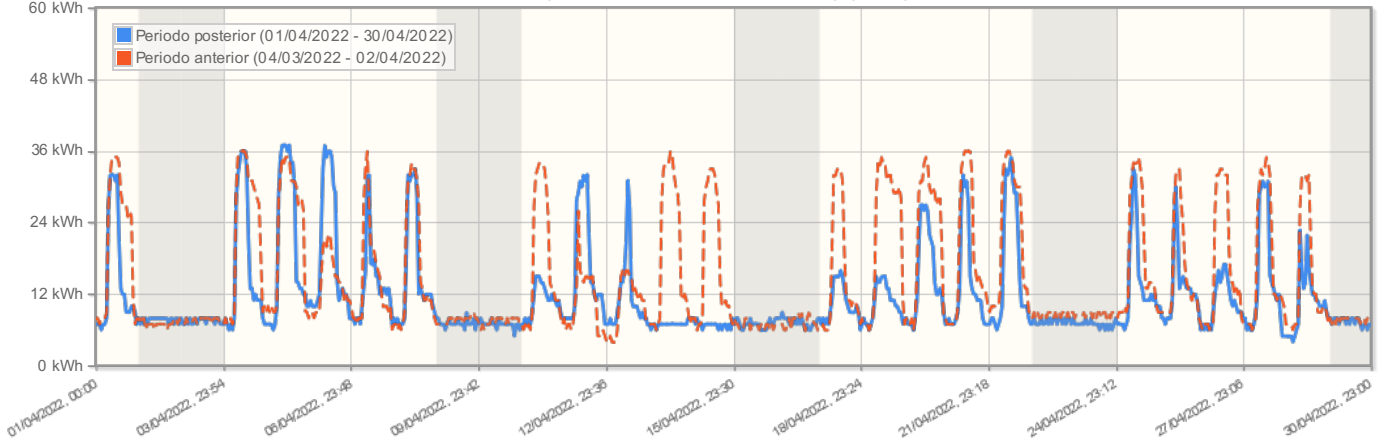


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2.160 kWh (-20,62 %)	▲ +0,97 kWh (+2,69 %)	▲ +0,06 kWh (+1,51 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

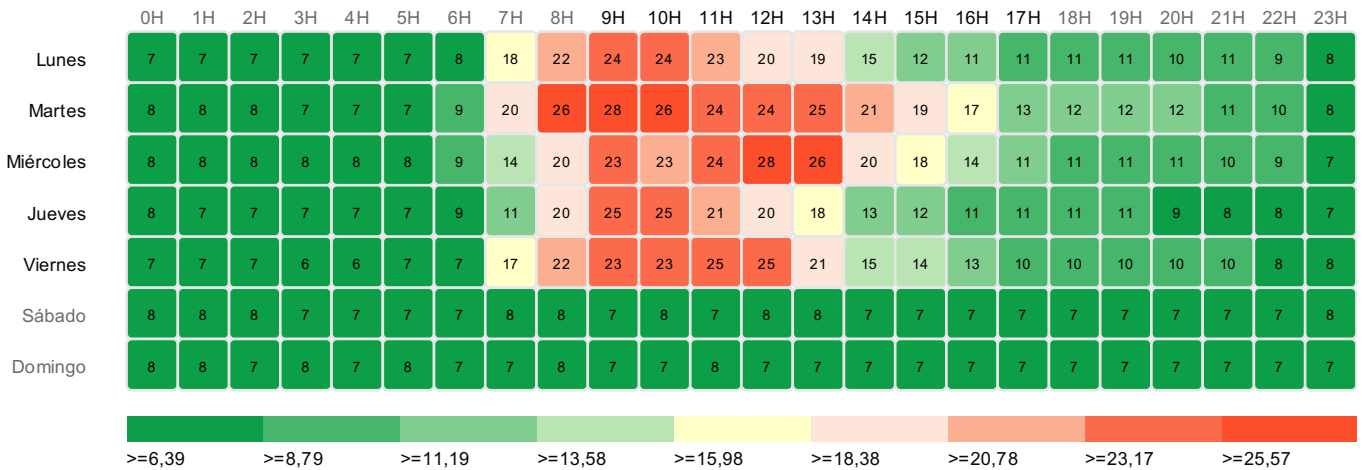

PL2 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

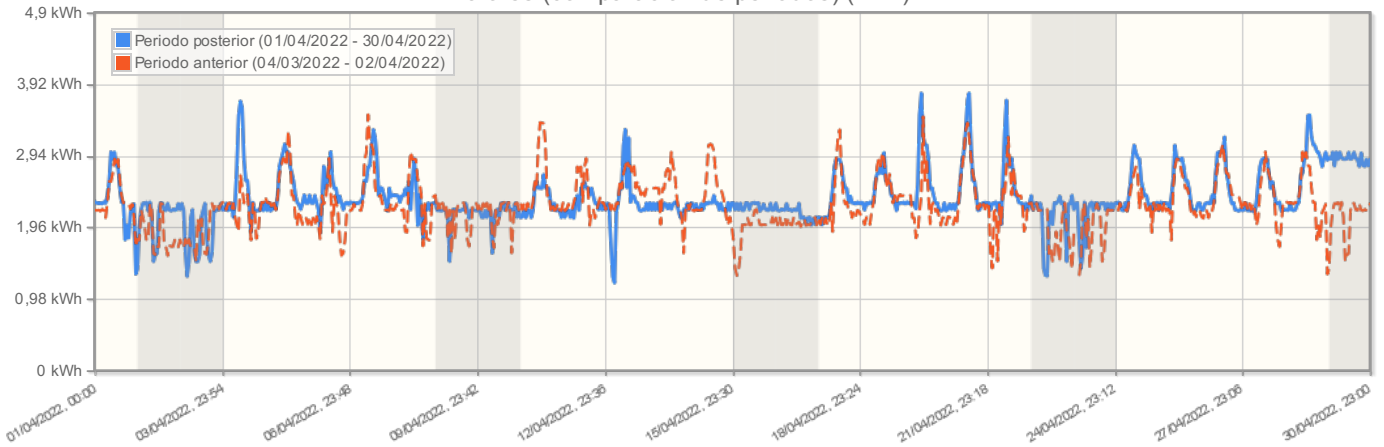

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +79,51 kWh (+4,89 %)	▲ +0,29 kWh (+8,38 %)	▼ -0,09 kWh (-7,16 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	2,17	2,18	2,2	2,15	2,17	2,23	2,13	2,29	2,59	2,95	3,05	3	2,8	2,75	2,58	2,45	2,32	2,33	2,27	2,25	2,25	2,22	2,28	2,23
Martes	2,25	2,23	2,25	2,25	2,23	2,27	2,21	2,35	2,6	2,72	2,77	2,82	2,8	2,85	2,68	2,58	2,58	2,43	2,33	2,27	2,2	2,27	2,3	2,3
Miércoles	2,25	2,3	2,28	2,15	2,07	2,03	2,27	2,18	2,52	2,95	3,1	3,02	2,85	3,12	2,64	2,5	2,45	2,33	2,32	2,25	2,2	2,22	2,23	2,27
Jueves	2,23	2,28	2,25	2,25	2,24	2,26	2,24	2,33	2,5	2,65	2,74	2,81	2,99	3,05	2,83	2,58	2,47	2,38	2,27	2,25	2,28	2,22	2,33	2,27
Viernes	2,31	2,28	2,3	2,3	2,26	2,26	2,31	2,28	2,52	2,77	2,8	2,74	2,86	2,84	2,52	2,51	2,44	2,24	2,34	2,29	2,33	2,38	2,39	2,22
Sábado	2,27	2,3	2,4	2,36	2,4	2,38	2,36	2,21	2,02	1,98	2,22	2,26	2,32	2,4	2,41	2,37	2,38	2,39	2,38	2,28	2,18	2,38	2,34	2,4
Domingo	2,23	2,25	2,2	1,93	1,78	1,84	2,22	2,07	1,91	2,02	2,05	2,05	2,18	2,27	2,22	2,11	2,07	2,03	2,03	2,2	2,15	2,22	2,13	2,22

>=1,78	>=1,93	>=2,08	>=2,23	>=2,38	>=2,52	>=2,67	>=2,82	>=2,97
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


PL3 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

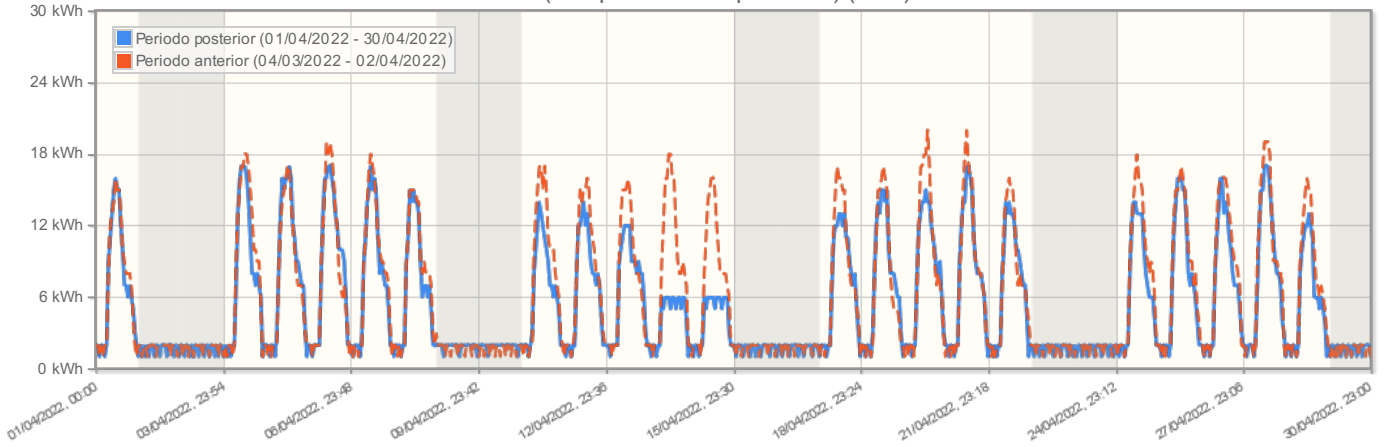


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -464 kWh (-10,63 %)	▼ -2,97 kWh (-14,83 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

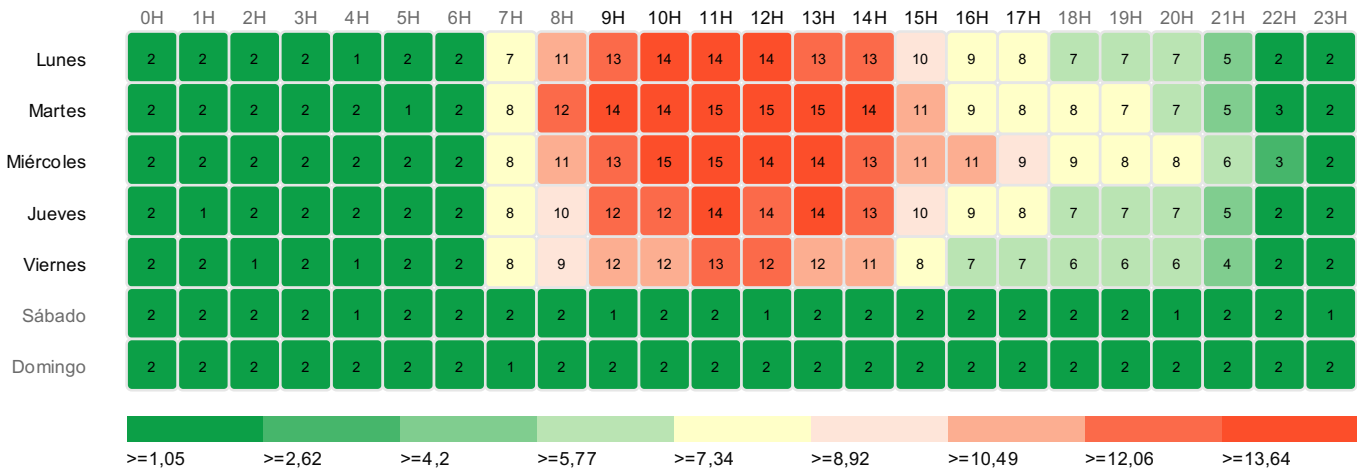


PL3 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

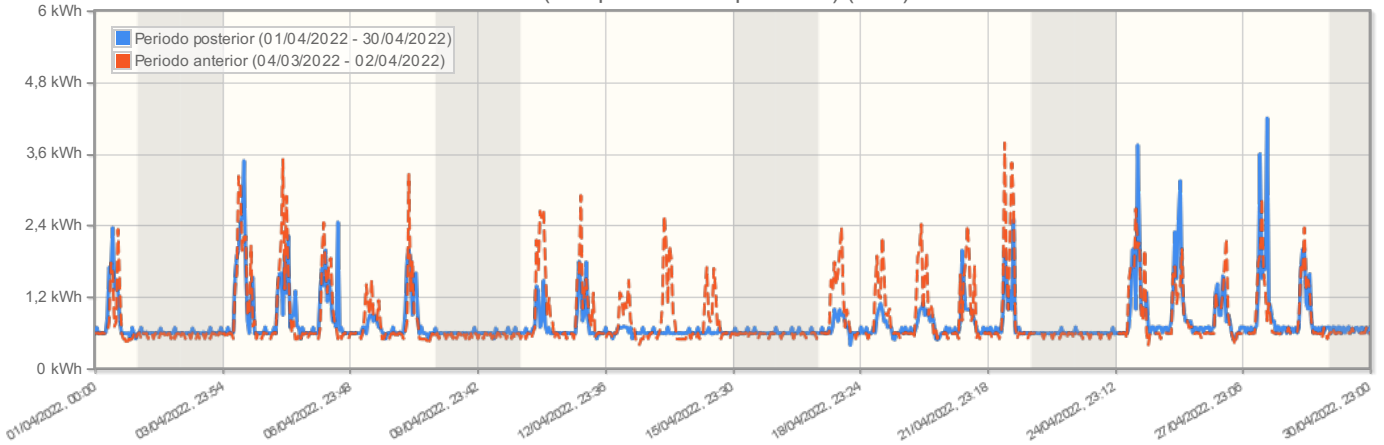


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -29,2 kWh (-4,99 %)	▲ +0,41 kWh (+10,91 %)	▼ -0 kWh (-0,53 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

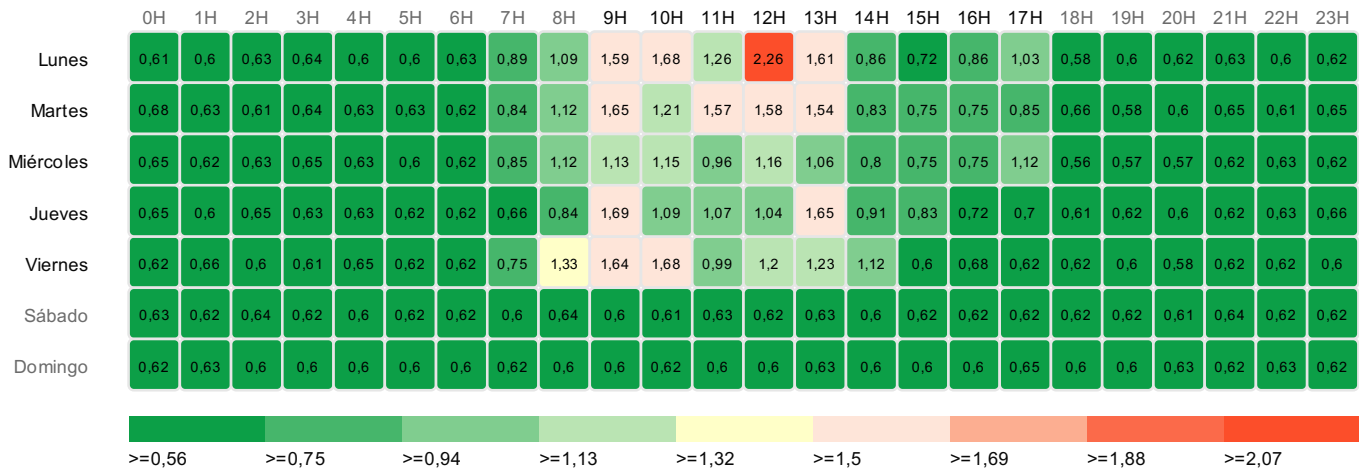


PL4 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

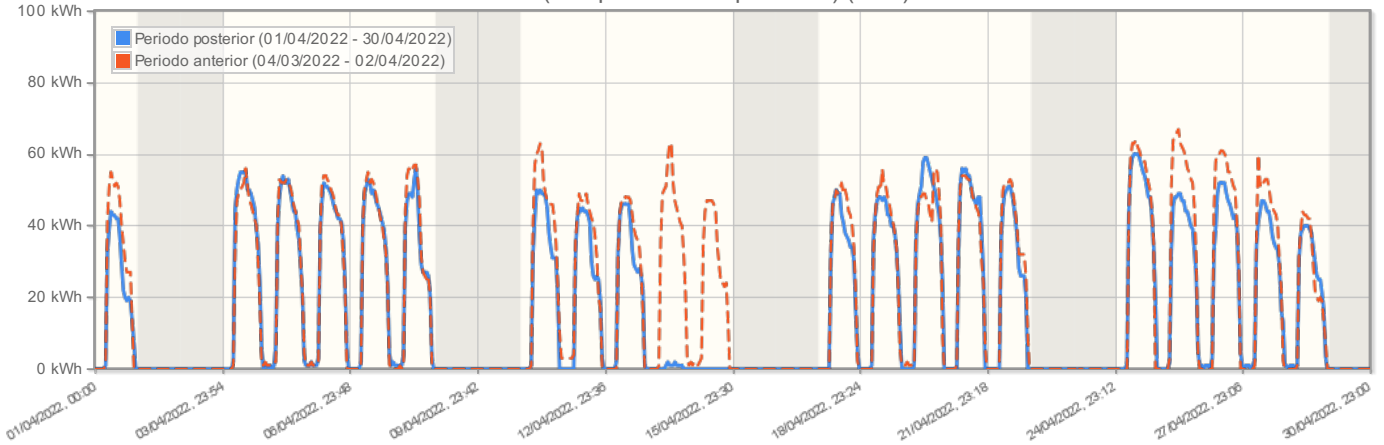


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2.167 kWh (-15,29 %)	▼ -6,86 kWh (-10,26 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

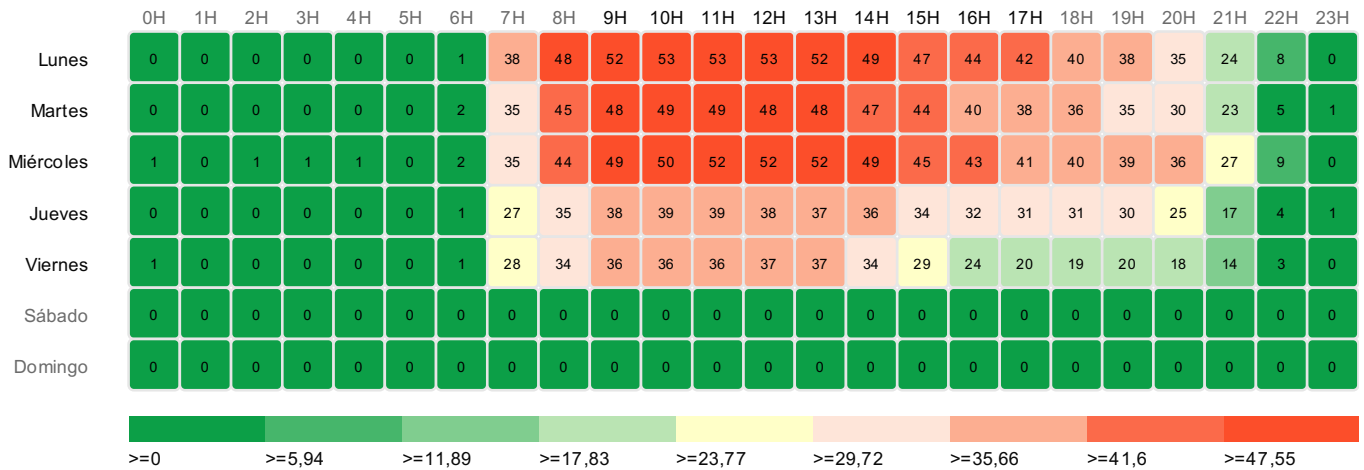


PL4 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

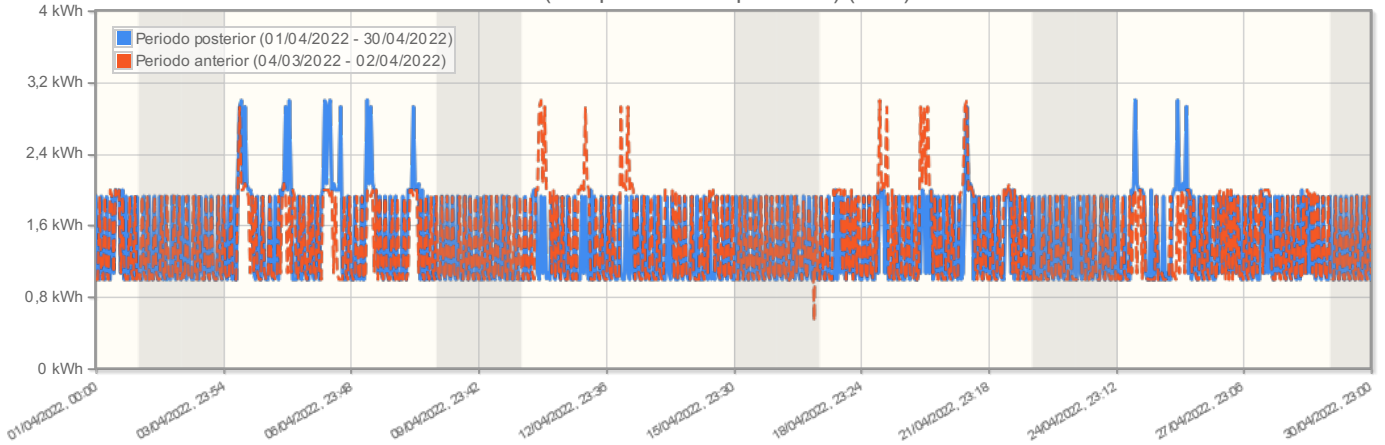


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -10 kWh (-0,98 %)	▲ +0 kWh (+0,14 %)	▲ +0,46 kWh (+86,42 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

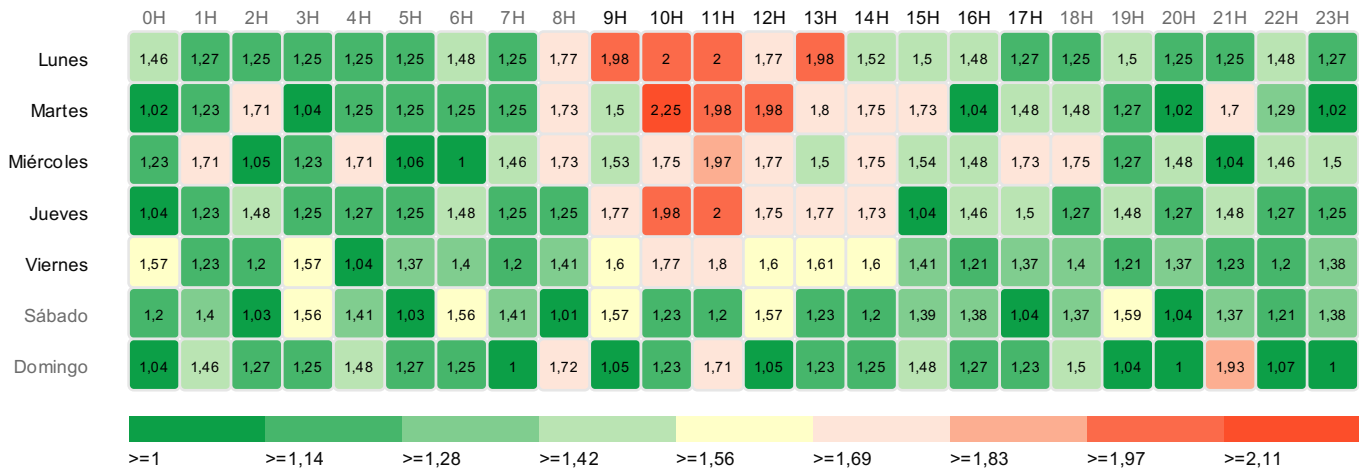


PL5 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

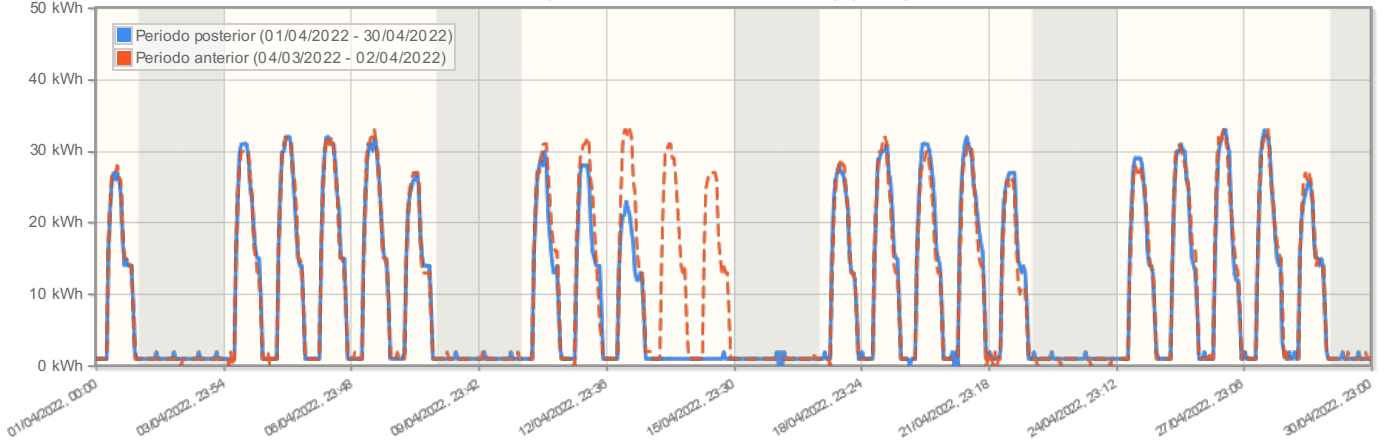


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -676,89 kWh (-9,34 %)	▼ -0,02 kWh (-0,07 %)	▲ +0 kWh (+0,11 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

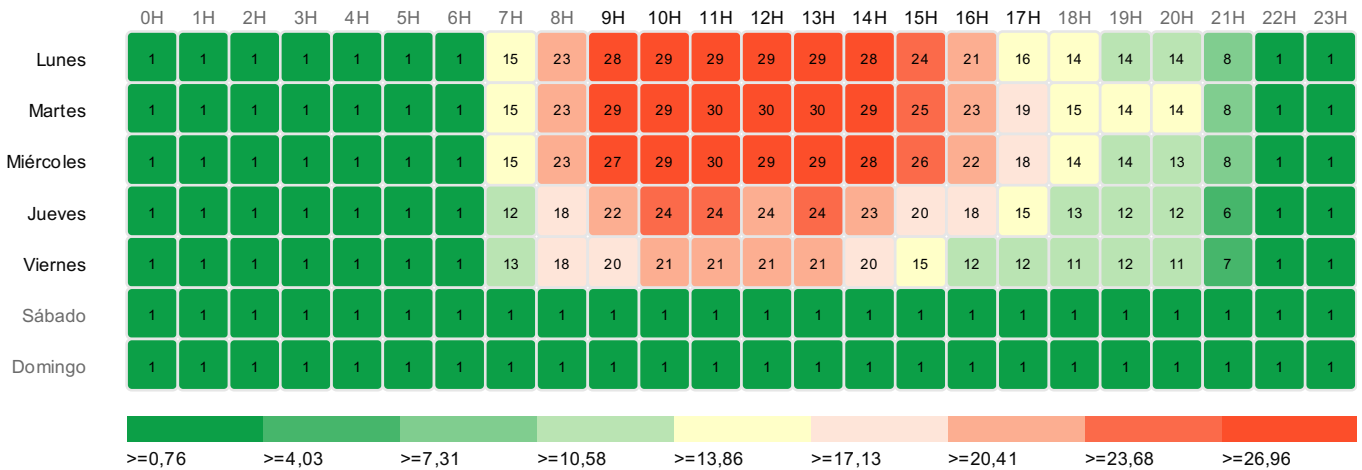


PL5 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

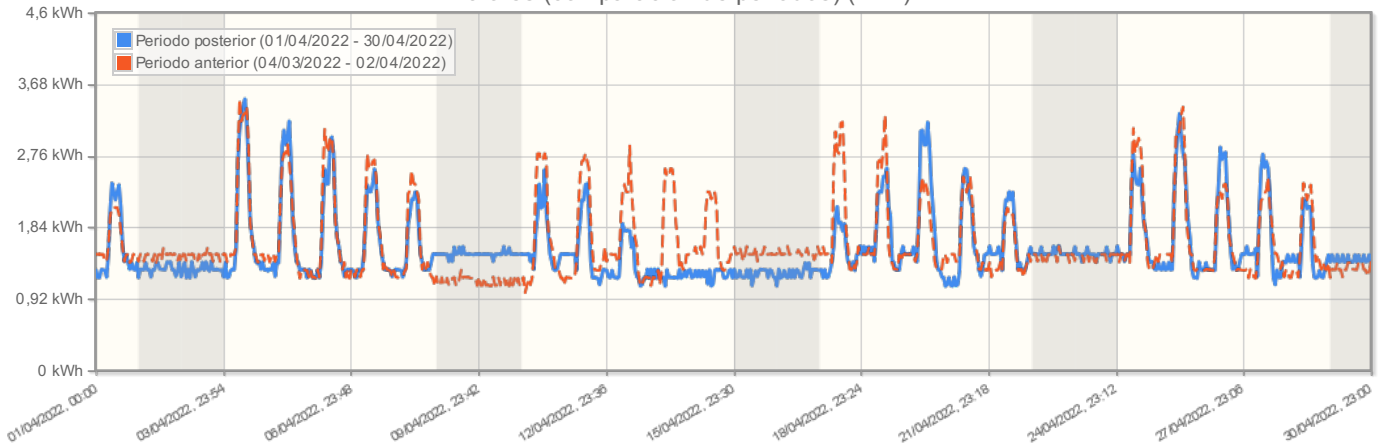


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -44,03 kWh (-3,76 %)	▼ -0 kWh (-0,11 %)	▲ +0,08 kWh (+8,09 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

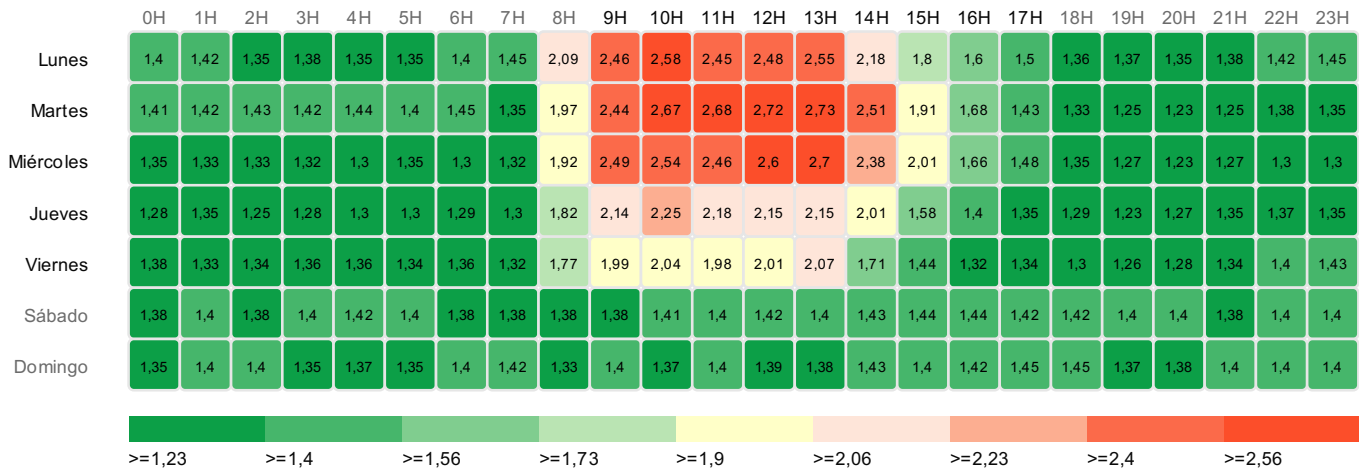


PL6 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

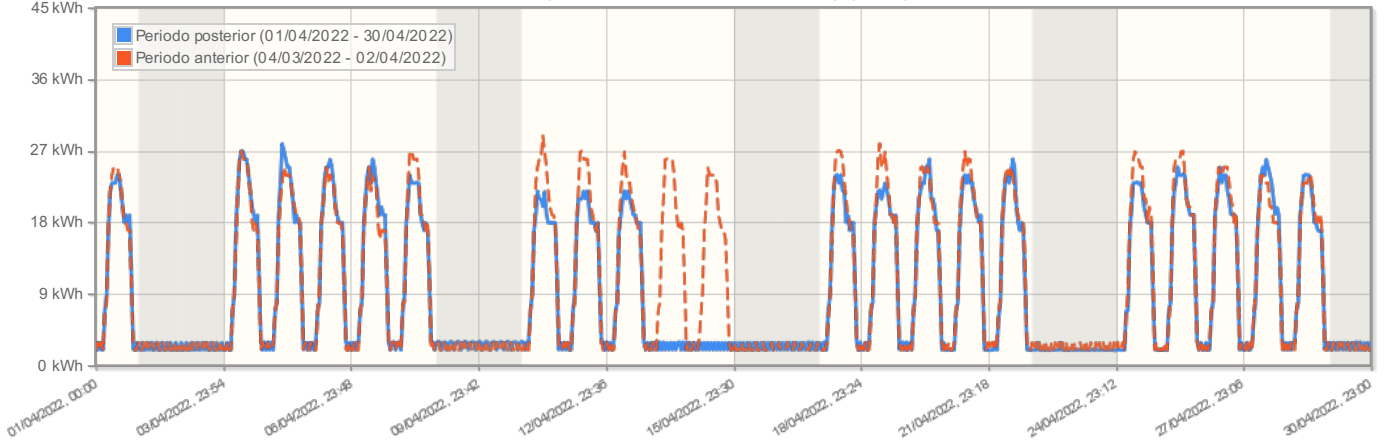


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -669,12 kWh (-9,09 %)	▼ -1,02 kWh (-3,52 %)	▲ +0 kWh (+0,12 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

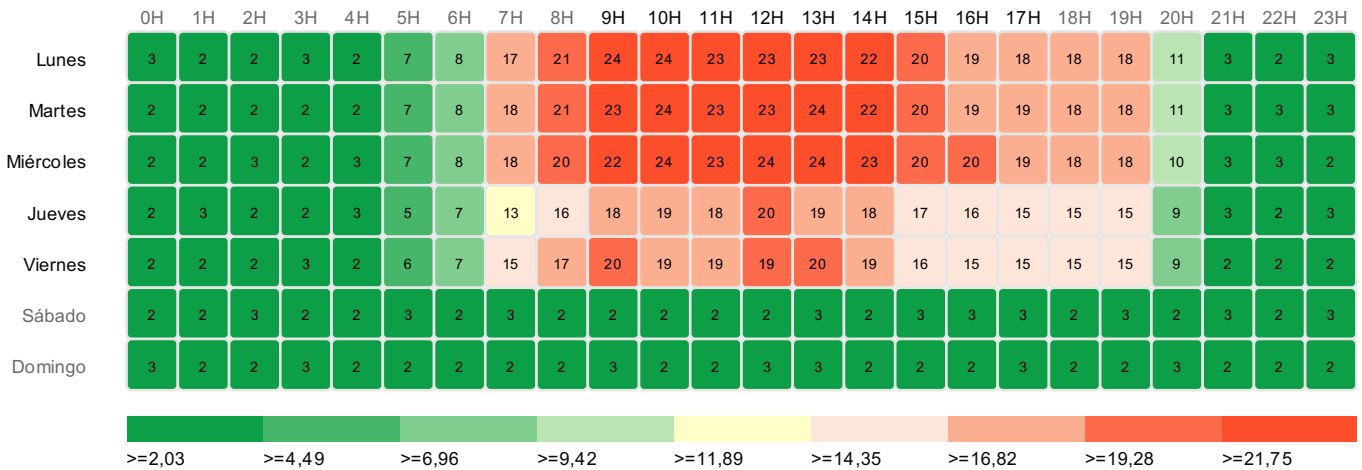


PL6 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

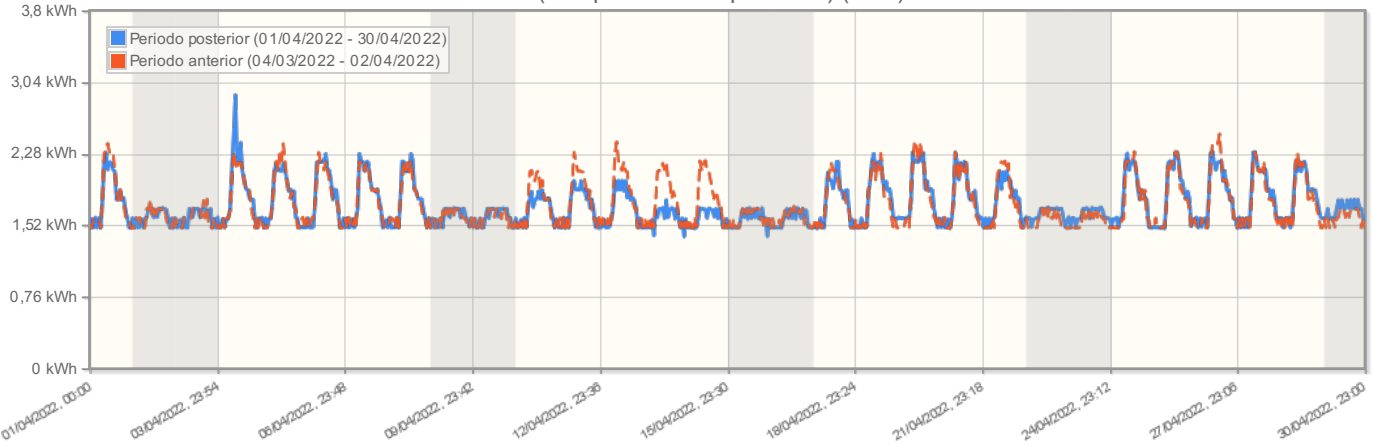


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2,61 kWh (-0,21 %)	▲ +0,41 kWh (+16,58 %)	▼ -0,09 kWh (-5,72 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

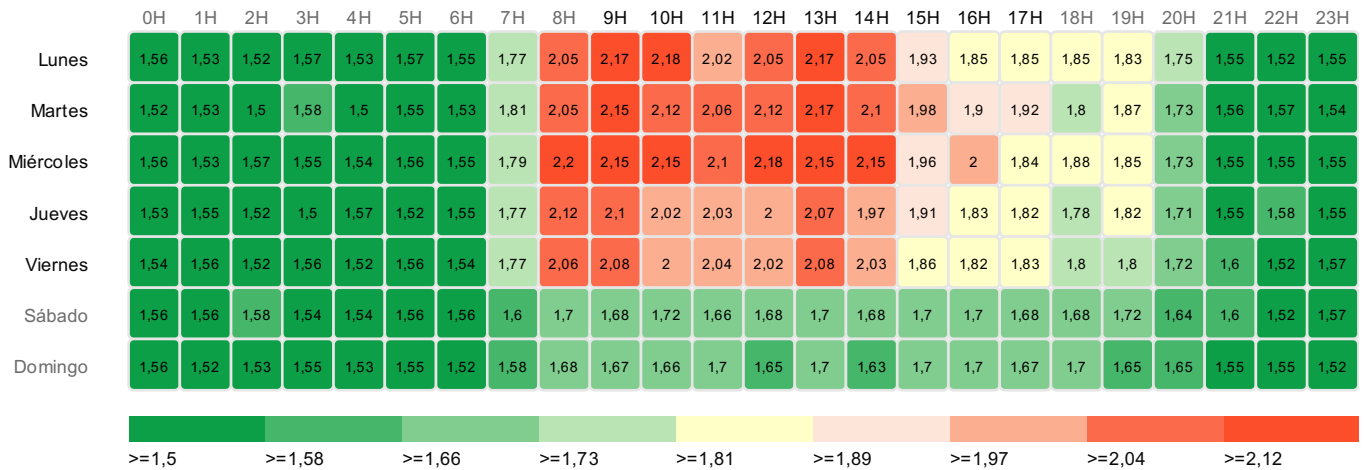


PL7 red (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

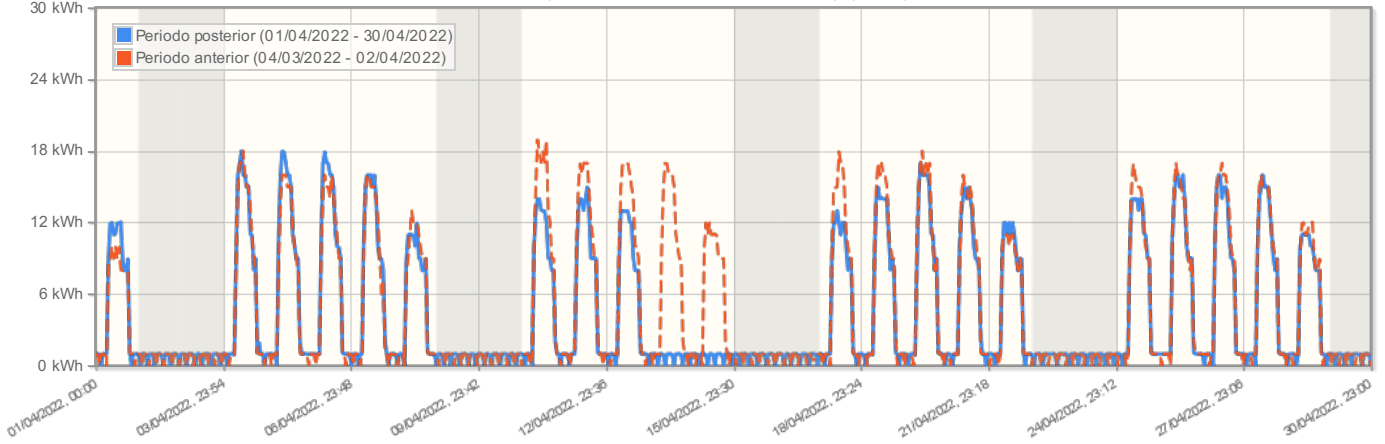


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -407 kWh (-11,51 %)	▼ -0,95 kWh (-5,01 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

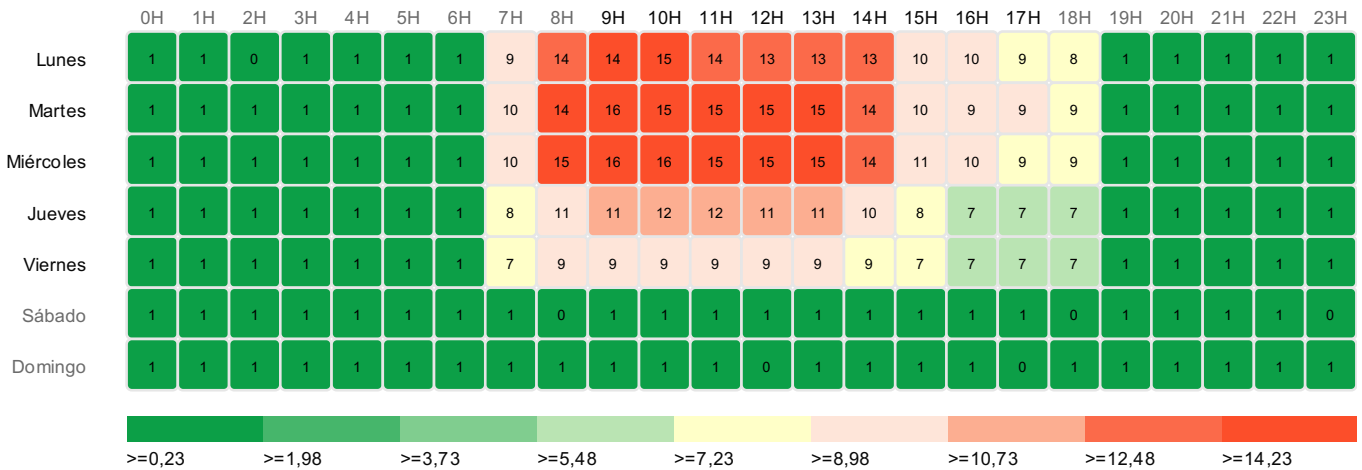


PL7 SAI (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

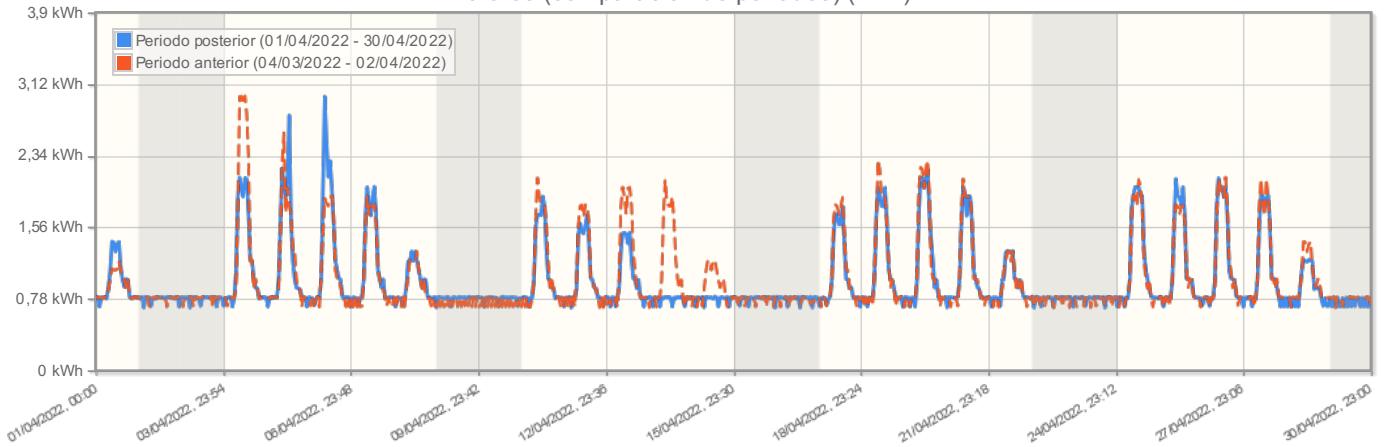


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -14,9 kWh (-2,07 %)	▼ -0 kWh (-0,17 %)	▲ +0 kWh (+0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

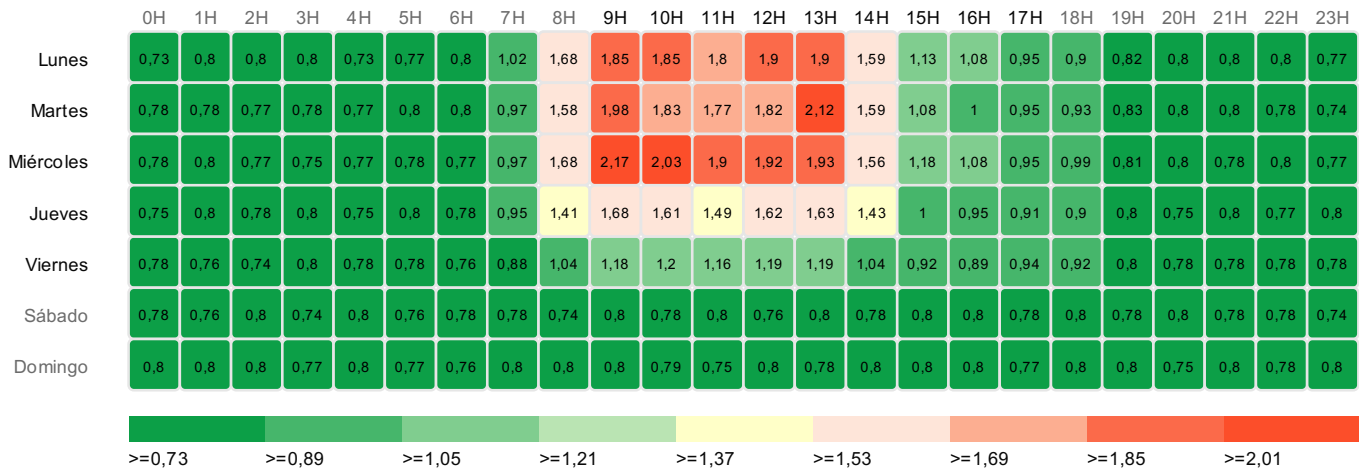


Salón de Actos (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

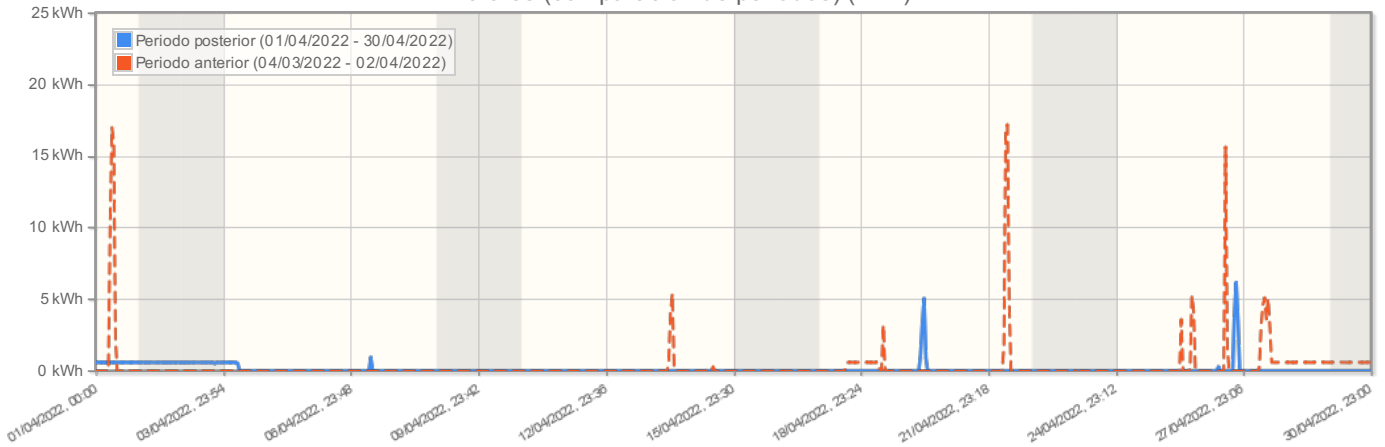


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -127,37 kWh (-63,31 %)	▼ -11,02 kWh (-64,03 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

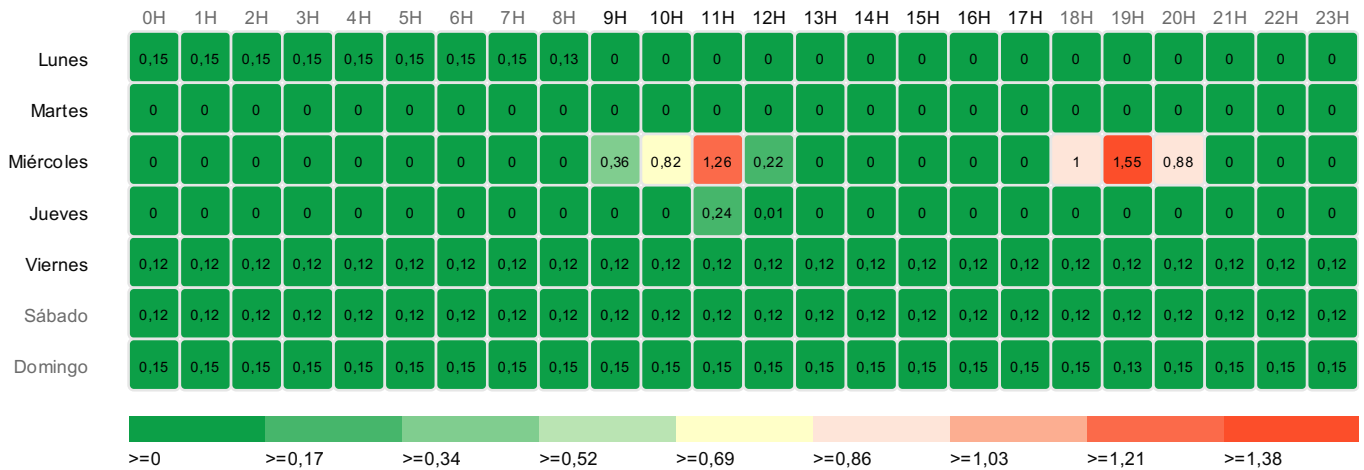

UPS1 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

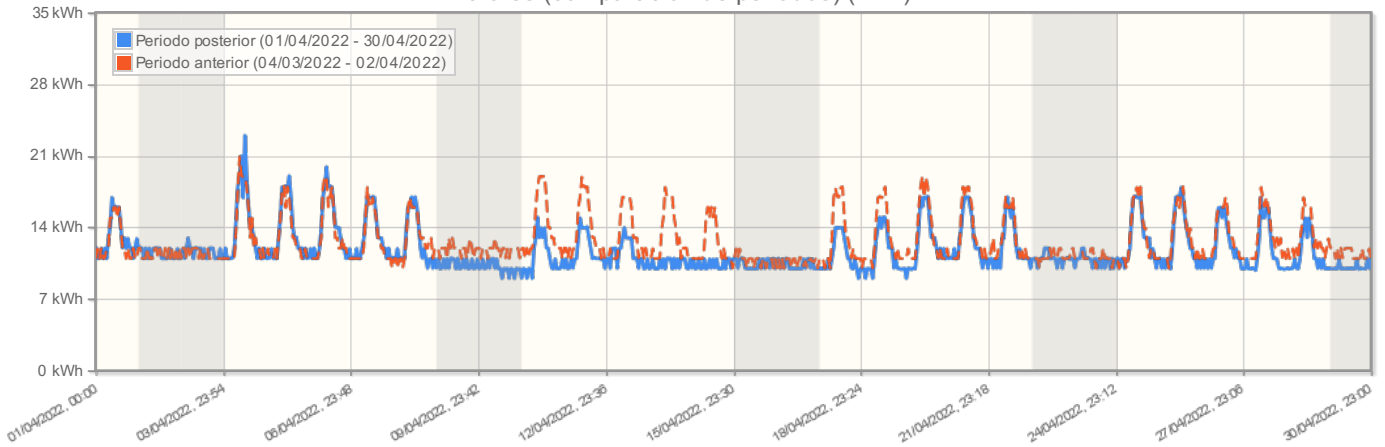

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -577 kWh (-6,37 %)	▲ +2,07 kWh (+9,9 %)	▼ -1 kWh (-9,91 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	10,28	10,53	10,47	10,27	10,26	10,72	10,5	12,45	14,48	16,22	16,28	15,47	16,75	16,04	14,02	12,77	12,24	11,77	11,27	10,75	11,22	10,5	10,04	10,96
Martes	10,51	10,5	10,27	10,51	10,7	10,52	10,25	11,73	13,97	15,98	15,99	15,76	16,22	16,3	14,74	13,03	12,26	12,03	11,26	11,24	11,02	10,5	10,97	10,27
Miércoles	10,74	10,52	10,5	11	10,97	10,8	10,74	12,19	14,26	15,97	16,49	15,75	16	15,77	14,51	12,78	12,5	12,5	11,53	11,47	11,5	10,76	10,77	10,97
Jueves	10,51	10,75	10,76	10,74	10,75	10,5	10,95	11,77	13,23	14,99	14,99	14,99	15,25	14,75	13,8	12,03	11,73	11,51	11,48	11,01	10,53	10,76	10,48	10,49
Viernes	10,82	10,79	10,61	10,8	10,79	10,8	10,43	12,33	13,2	14,6	15,17	14,22	14,77	14,43	13,21	11,42	11,23	11,19	11,37	10,63	11,17	10,8	10,62	10,97
Sábado	10,83	10,99	10,61	10,41	10,98	10,8	10,8	10,62	10,99	11	10,8	10,6	10,8	10,4	10,41	10,78	10,59	10,43	10,76	10,61	10,61	10,79	10,81	10,77
Domingo	10,54	10,99	10,75	10,99	11,28	11,48	11	10,75	11,01	10,76	10,74	10,74	10,52	10,27	10,49	10,49	10,75	10,51	10,98	10,5	10,25	10,52	10,49	10,47

>=10,04	>=10,79	>=11,53	>=12,28	>=13,02	>=13,77	>=14,51	>=15,26	>=16


UPS2 (Fase 1)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

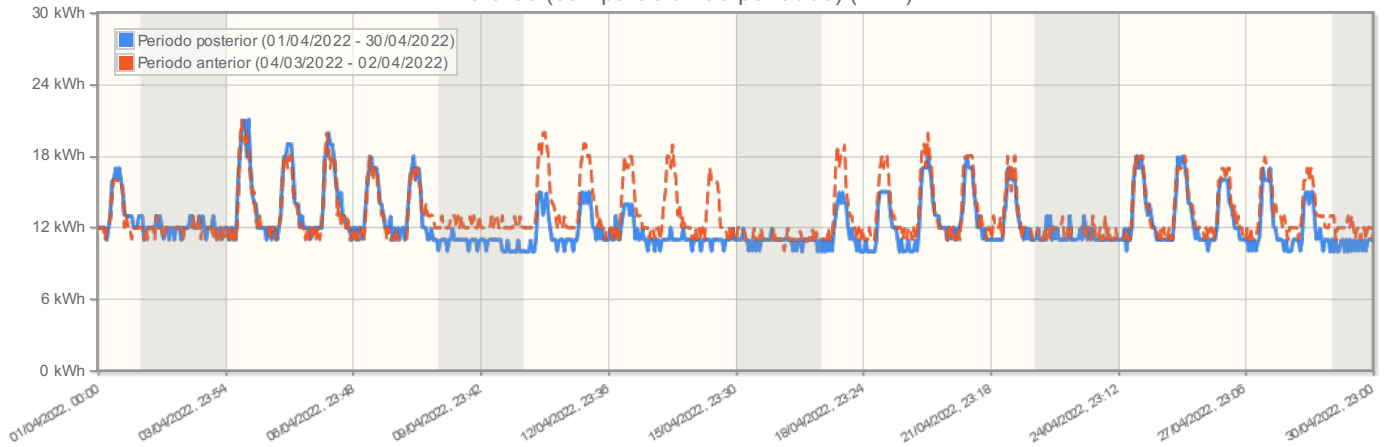


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -571 kWh (-6,09 %)	▲ +0,05 kWh (+0,26 %)	▼ -0,09 kWh (-0,86 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

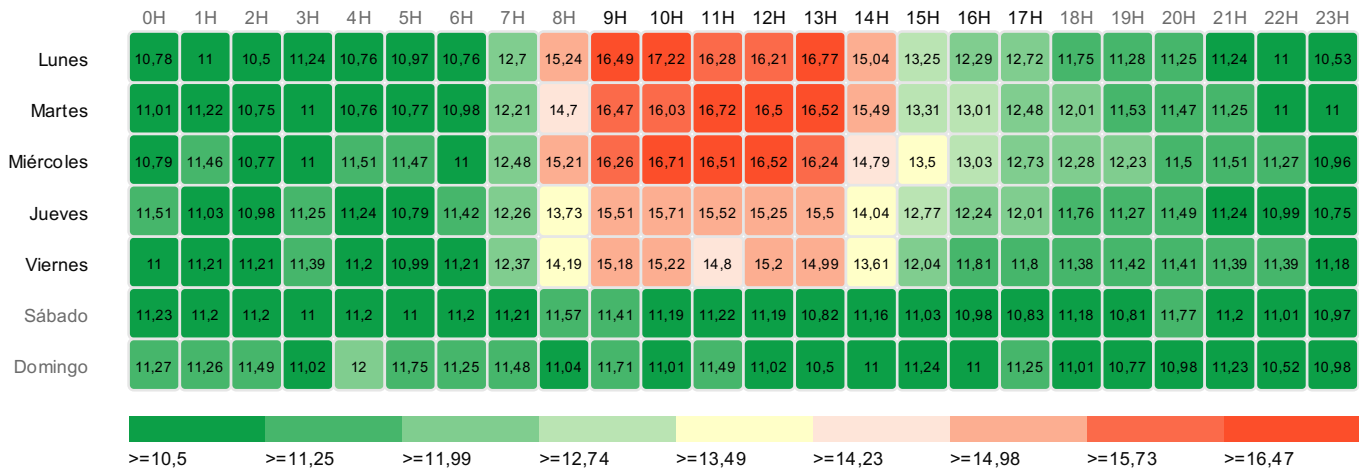

UPS 1/2 Resto (Fase 1)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

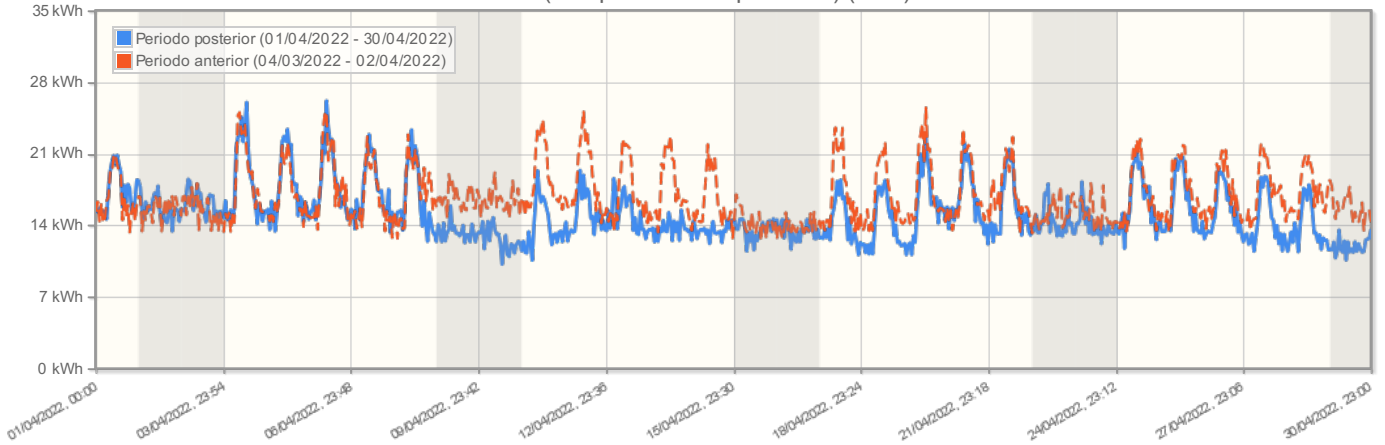

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.126,77 kWh (-9,35 %)	▲ +0,59 kWh (+2,31 %)	▼ -2,31 kWh (-18,39 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	13,13	13,73	13,23	13,71	13,39	13,91	13,28	16,49	18,45	19,71	20,16	19,22	19,69	19,85	18,28	16,48	15,33	15,56	14,81	13,65	14,45	13,9	12,94	13,61
Martes	13,86	13,91	12,75	13,81	13,64	13,38	13,38	15,38	17,62	20,01	19,16	19,59	19,71	19,6	18,76	16,31	16,34	15,45	14,76	14,71	14,9	13,53	14,05	13,68
Miércoles	13,71	13,68	13,63	14,34	14,44	14,91	14,22	16,1	18,3	19,81	20,49	19,85	20,04	19,55	18,03	16,34	16,12	15,77	14,95	15,69	14,99	14,79	14,07	13,92
Jueves	14,55	13,97	13,81	14,28	14,23	13,54	14,41	15,78	17,02	18,46	19,03	18,93	18,94	17,92	16,95	15,87	15,14	14,86	15,11	14,07	14,15	13,99	13,51	13,35
Viernes	13,62	14,19	14,12	13,99	14,38	13,85	13,64	16,5	17,26	18,53	18,89	18,32	19,09	18,4	16,79	14,72	14,69	14,64	14,38	14,09	14,52	14,23	14,09	14,16
Sábado	14,23	14,15	13,98	13,19	14,01	14,05	13,74	13,86	15,07	14,39	14,01	13,88	13,62	13,06	13,46	13,5	13,25	13,31	13,67	13,04	14,71	13,85	13,94	13,63
Domingo	14,21	14,18	14,44	14,56	15,72	15,84	14,5	14,74	14	14,94	14,03	14	13,87	12,78	13,56	13,63	13,89	13,97	13,91	13,61	13,68	13,23	13,45	13,89



Este sensor es un cálculo: a la suma de los dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS en inglés) del cuadro de la fase 1, se le resta la suma de las medidas de SAI de cada planta de esa misma fase.


Agua Nebulizada (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

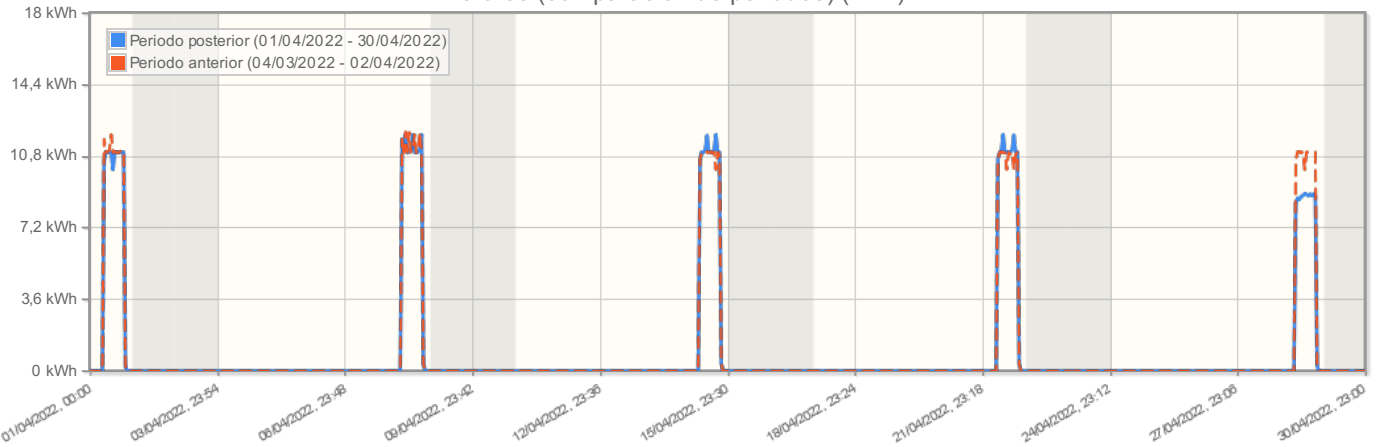


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -22,4 kWh (-3,38 %)	▼ -0,12 kWh (-1,03 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

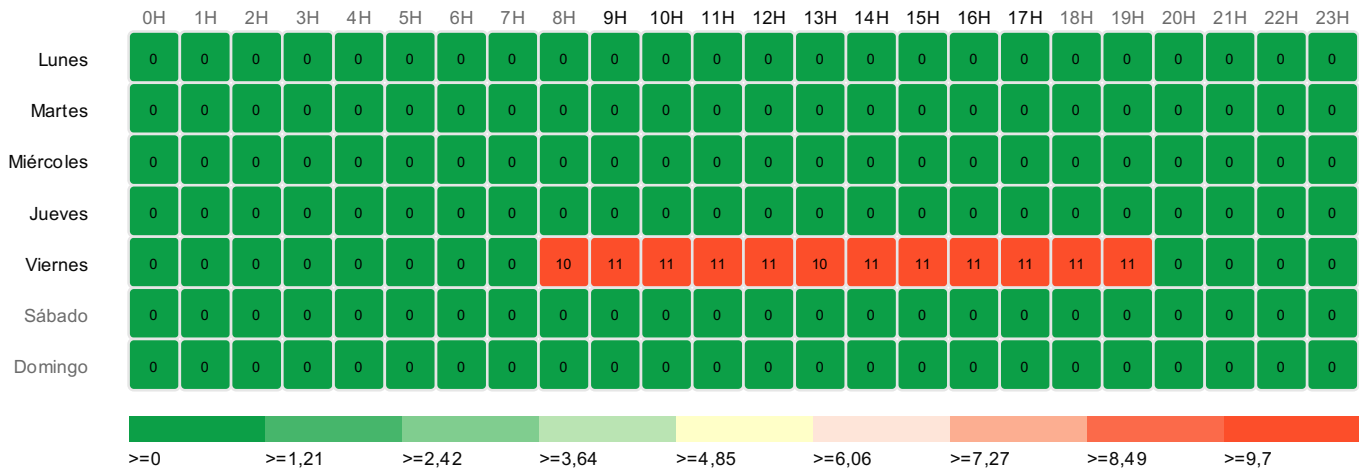


Alumbrado (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

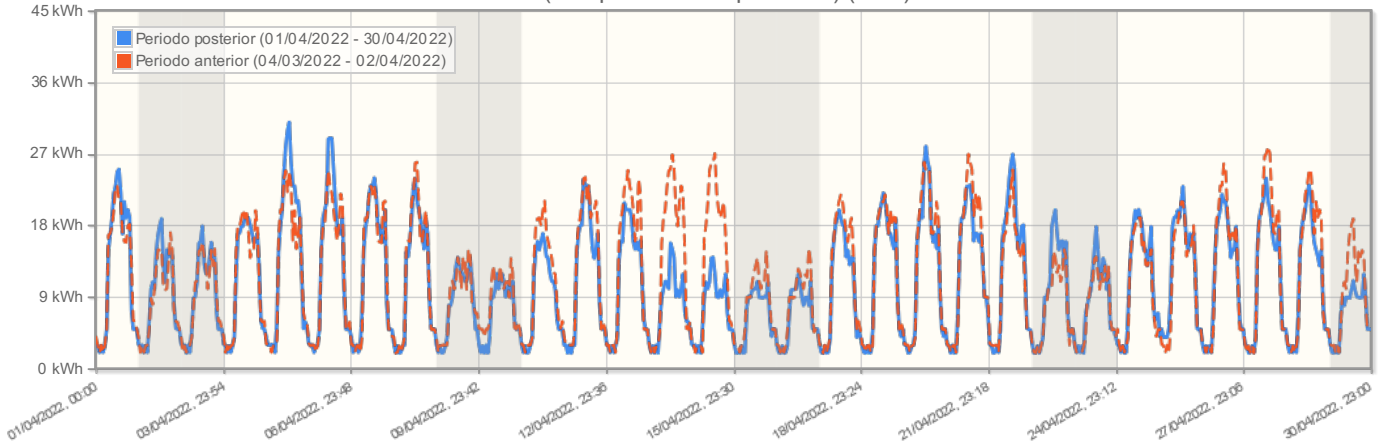


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -544,99 kWh (-6,71 %)	▲ +3,04 kWh (+10,85 %)	▼ -0,01 kWh (-0,29 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

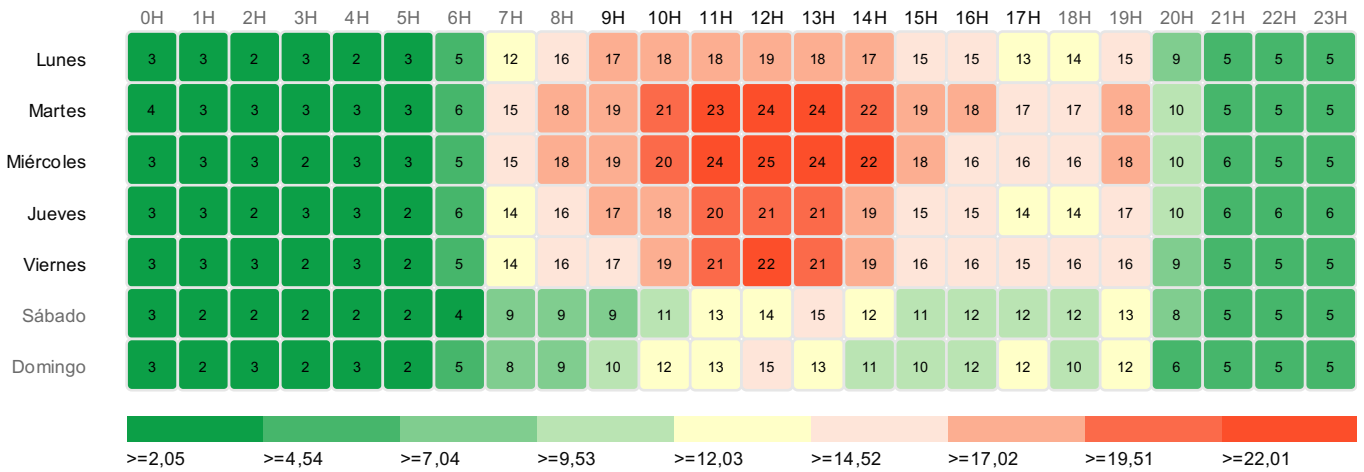


Ascensores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

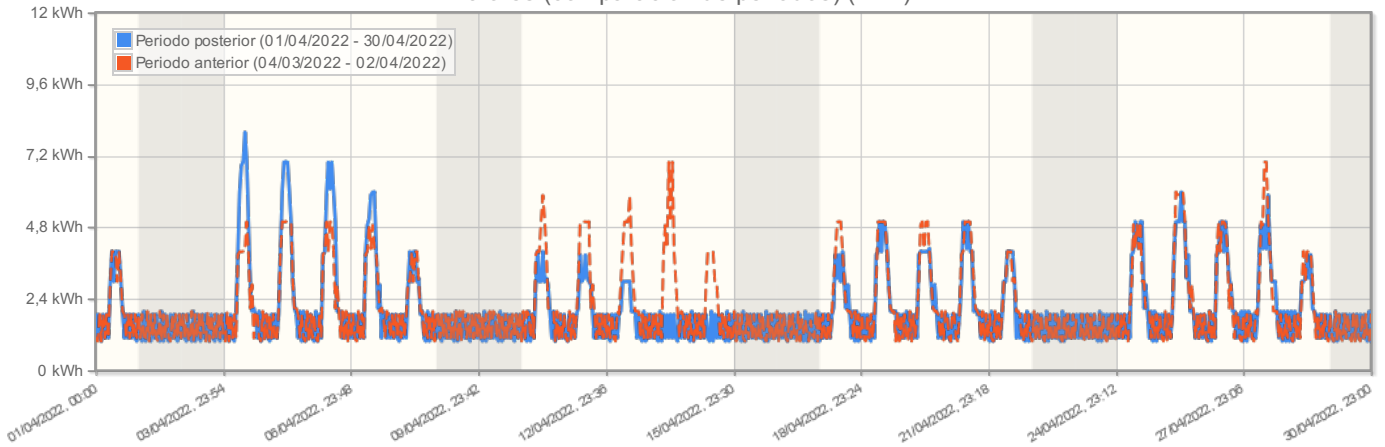


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -56,89 kWh (-3,74 %)	▲ +1 kWh (+14,24 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

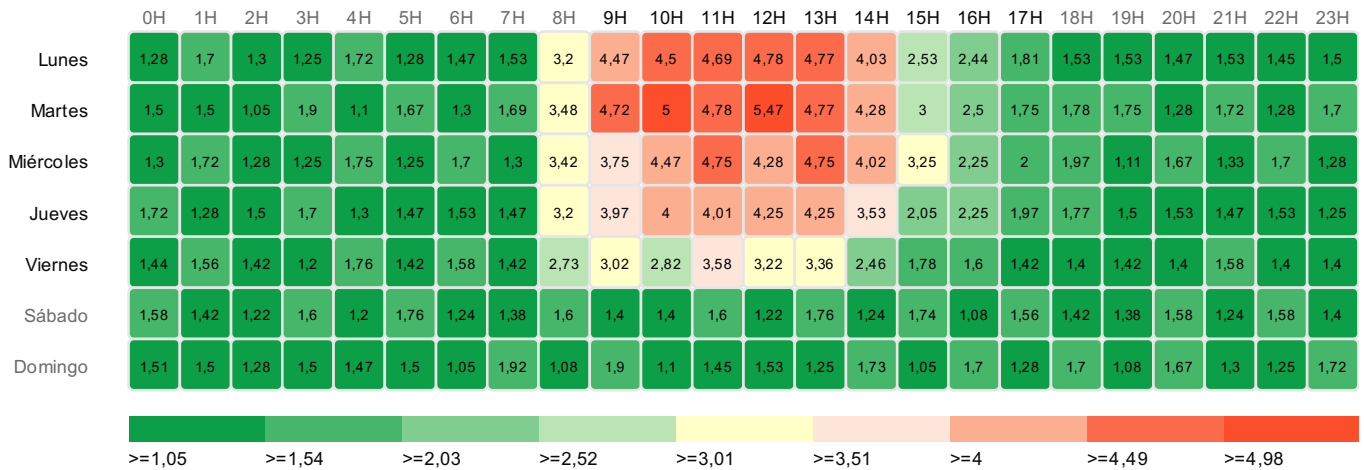

CL11 (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

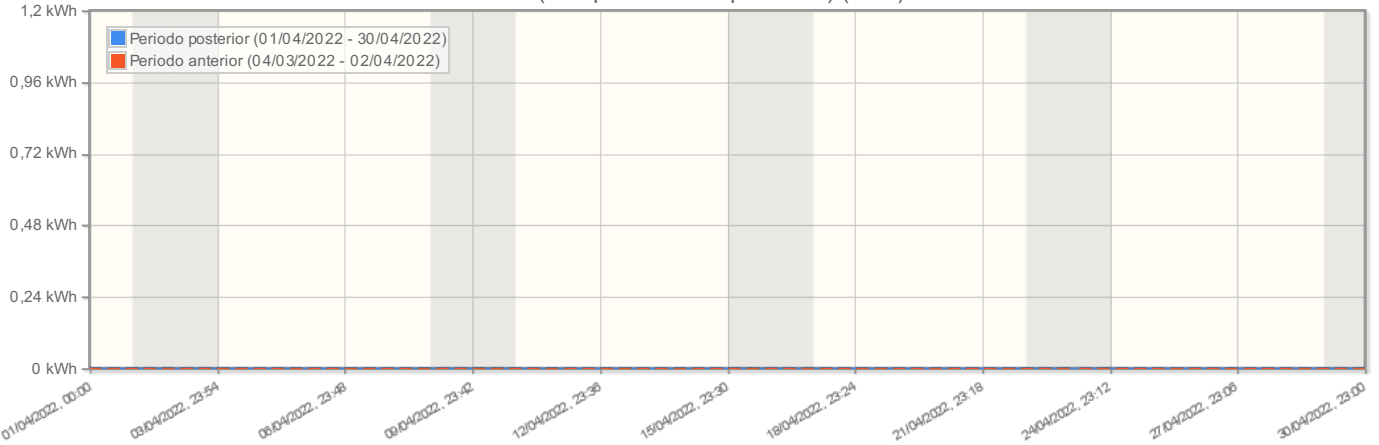

Evolución de valores

Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

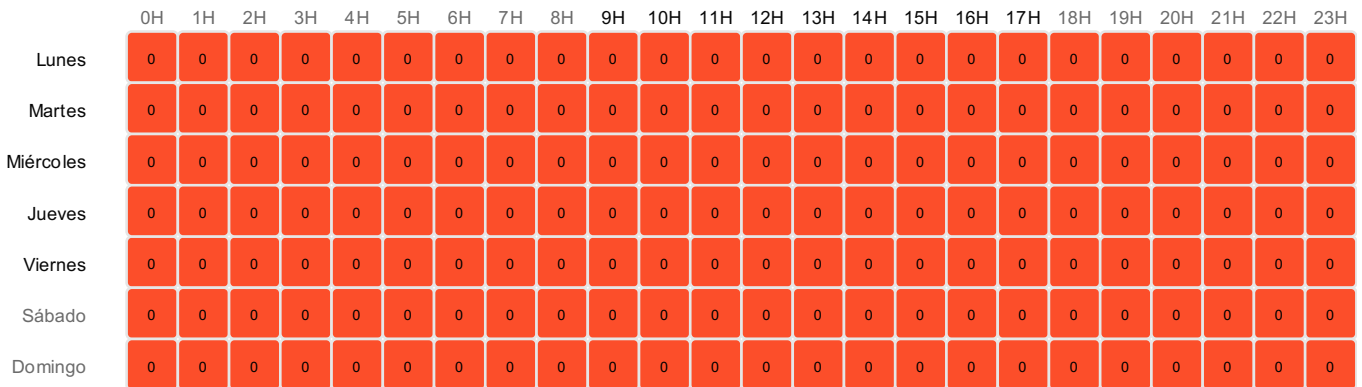

>=0

CL12 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

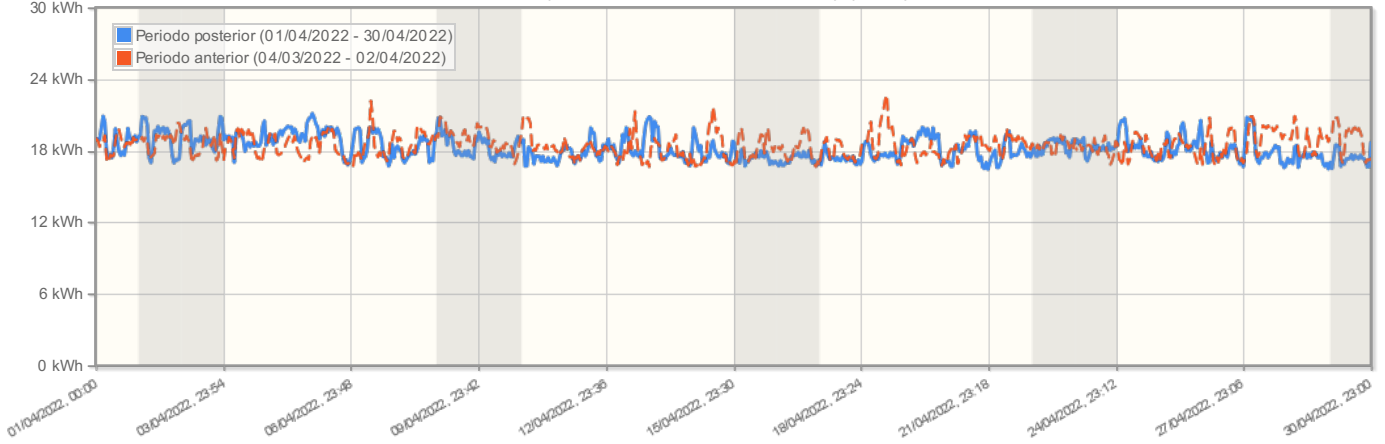

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -161,43 kWh (-1,21 %)	▼ -1,56 kWh (-6,86 %)	▼ -0,2 kWh (-1,19 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	18,38	18,78	18,51	18,83	19,03	18,69	17,55	18,11	18,26	18,23	18,18	17,98	17,76	18,06	17,9	17,65	17,81	17,59	17,74	17,77	17,38	17,49	18,16	18,2
Martes	17,86	18,37	18,33	18,64	18,7	18,29	17,73	17,91	18,21	17,92	18,38	18,58	18,84	19,06	18,94	18,74	18,91	18,68	18,17	18,18	18,09	17,99	18,78	19,6
Miércoles	19,26	19,19	18,96	18,72	18,75	18,71	18,19	18,21	18,64	18,87	19,17	19,24	19,17	18,94	18,55	18,54	19,11	18,62	18,6	18,31	17,4	17,53	17,85	17,92
Jueves	18,66	19,35	19,02	19,43	19,7	19,62	17,69	17,48	17,49	17,8	18,28	18,54	18,53	18,71	18,57	18,72	18,75	18,21	17,63	17,84	17,03	16,84	17	17,15
Viernes	17,75	18,35	18,39	18,36	18,4	18,27	17,15	17,42	17,68	17,99	18,16	18,71	18,15	17,86	17,91	18,02	17,92	18,29	18,5	18,38	17,62	17,49	17,8	18,17
Sábado	18,46	18,45	18,8	18,63	19,05	18,81	17,43	17,85	18,03	18,49	18,28	18,34	18,44	18,29	18,37	18,27	18,38	18,21	18,34	17,59	17,3	17,2	17,71	18,22
Domingo	18,66	18,77	18,68	18,74	18,68	18,93	17,47	17,42	17,88	17,98	18,11	18,3	18,2	18,19	17,98	18,19	18,05	18,11	17,96	17,91	17,93	18,54	18,8	18,73

>=16,84	>=17,16	>=17,48	>=17,79	>=18,11	>=18,43	>=18,75	>=19,06	>=19,38
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


CL15 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

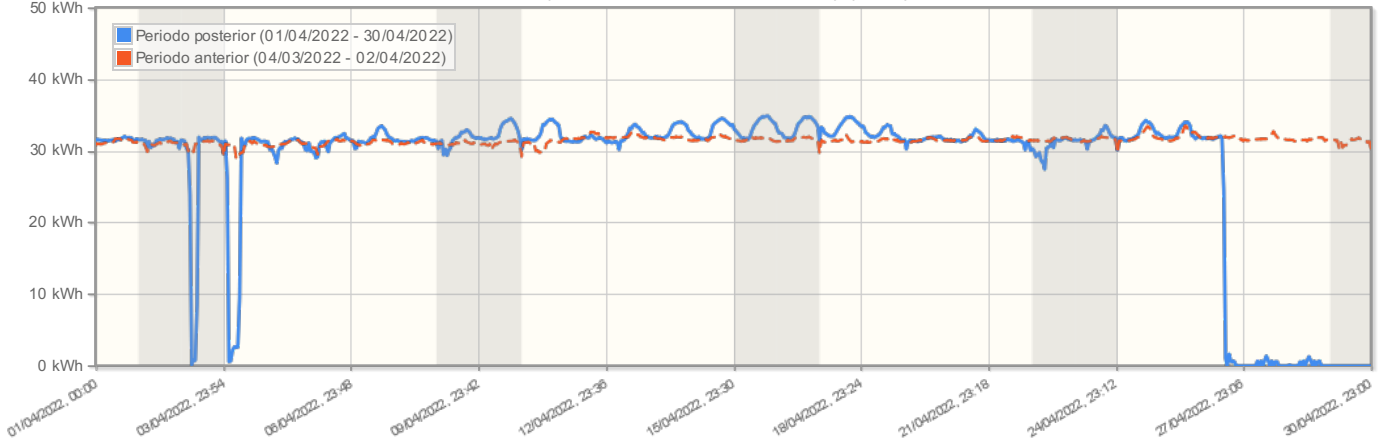


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2.542,85 kWh (-11,24 %)	▲ +1,42 kWh (+4,23 %)	▼ -28,9 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

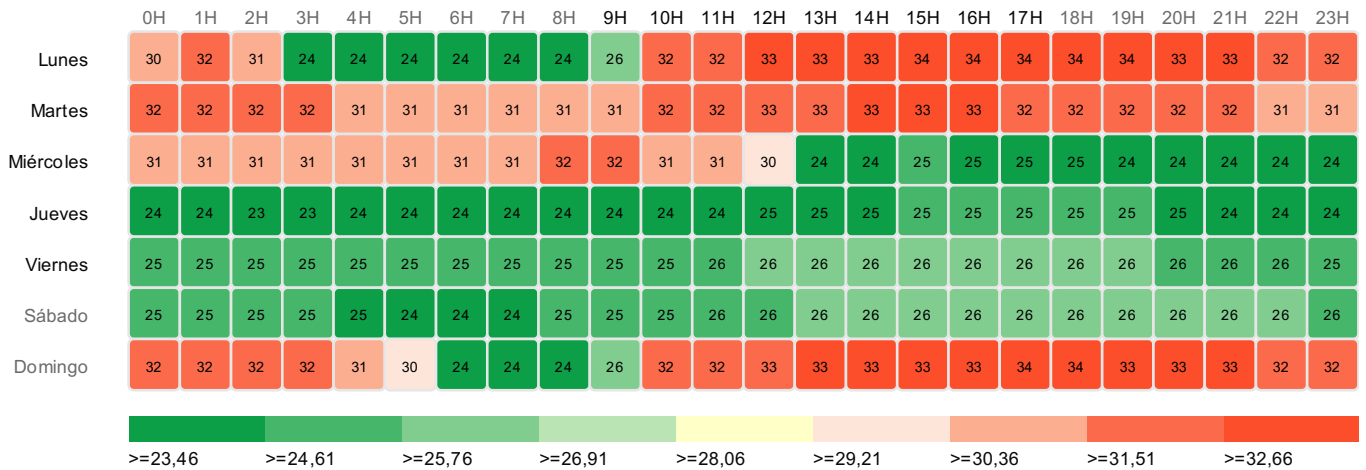


CL16 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

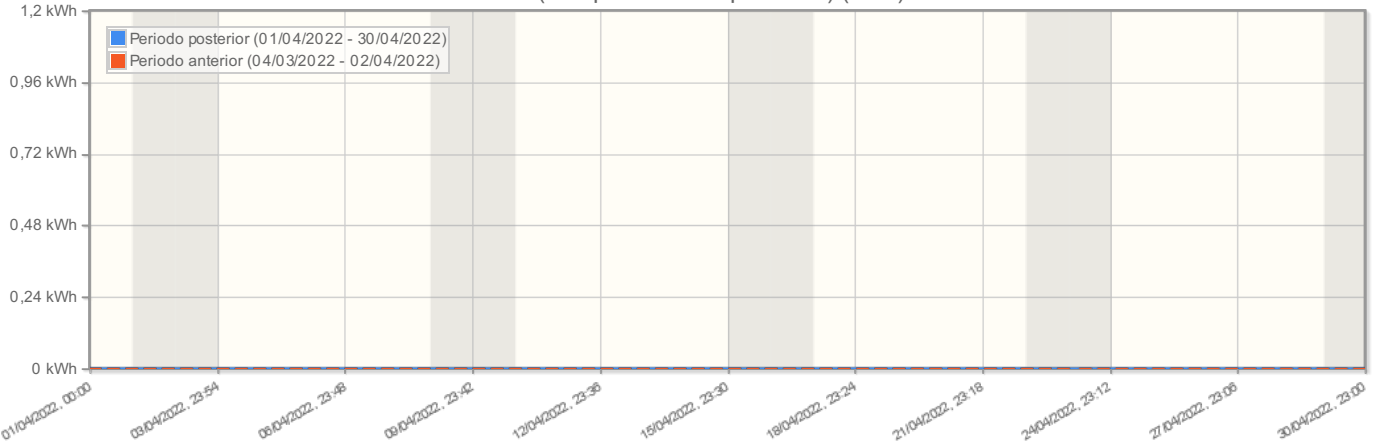

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

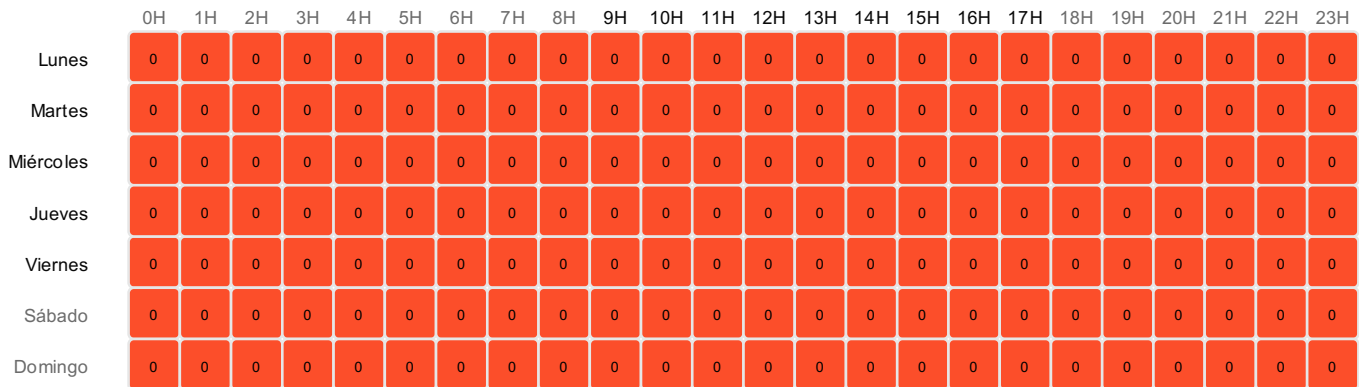

>=0


CL17 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

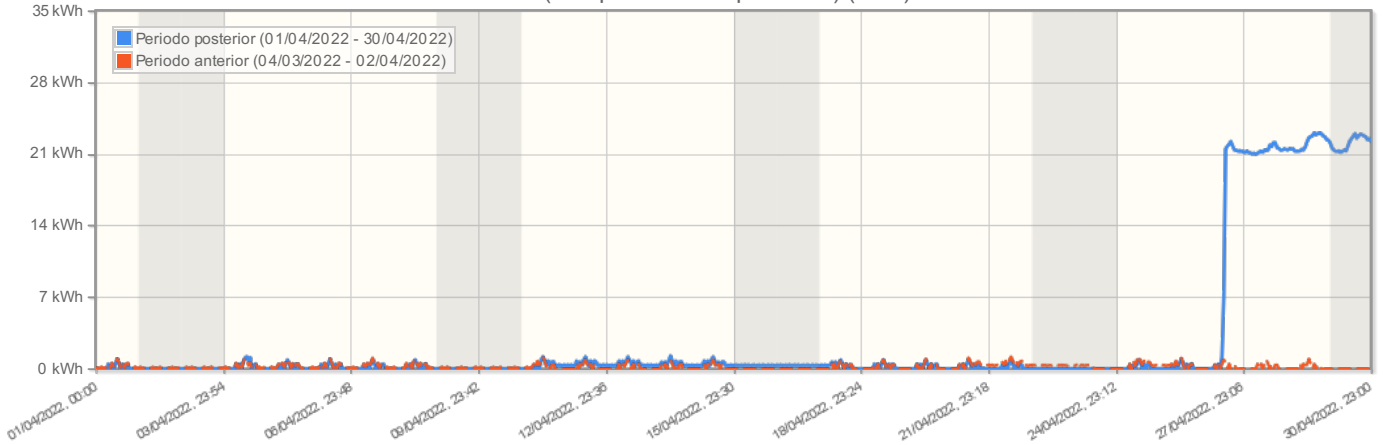


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.801,64 kWh (+1.157, 12 %)	▲ +21,8 kWh (+1.693,24 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

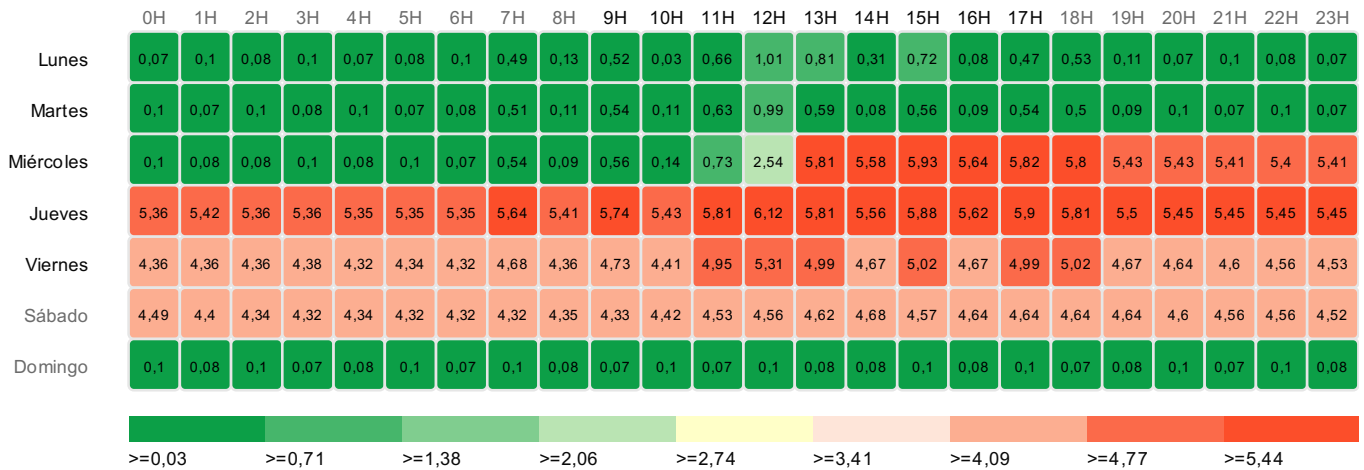


Consumo Resto (Fase 2)

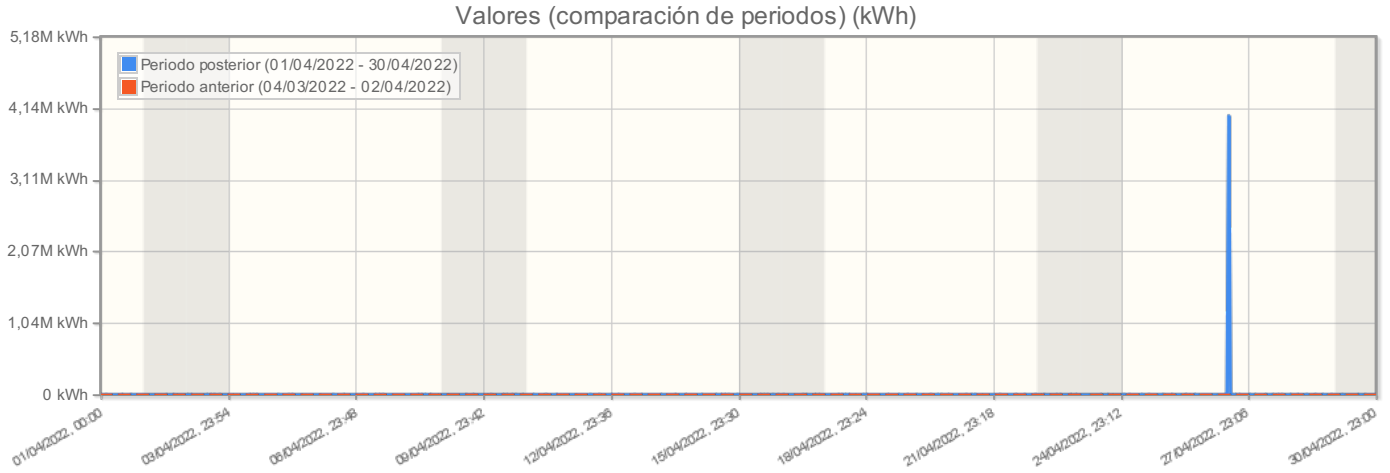

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +4.028.438,37 kWh (+3.695,07 %)	▲ +4.035.883,53 kWh (+1.392.707,66 %)	▲ +15,95 kWh (+86,08 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	80	71	57	51	52	53	74	168	207	217	238	242	243	236	235	233	231	232	226	184	124	93	95	89
Martes	82	71	57	57	59	57	75	181	218	231	260	264	269	265	257	250	244	247	243	198	127	90	86	83
Miércoles	76	66	60	56	57	56	71	164	201	215	231	236	1M	239	234	222	228	226	223	192	127	97	94	88
Jueves	81	70	55	56	57	56	71	138	173	182	191	201	206	214	207	216	219	217	217	190	132	101	94	96
Viernes	89	73	60	62	56	56	66	152	174	182	208	217	220	219	212	207	209	209	204	177	122	94	93	91
Sábado	83	78	70	57	57	56	65	90	116	128	145	153	157	161	159	156	161	165	167	167	115	101	96	90
Domingo	78	76	67	57	56	56	59	82	110	122	149	157	160	158	156	151	161	161	164	166	106	100	96	91



Este sensor es la diferencia entre la medida F2 General S2 (el consumo general de la fase 2) y todo el submetering de esa misma fase.


CS Cocina Rte 6a (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

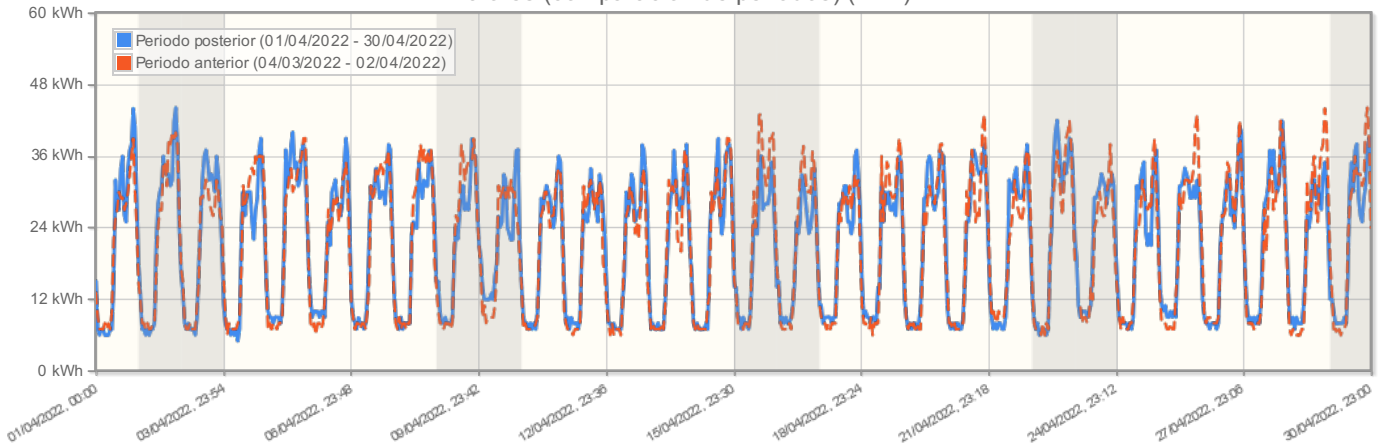


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +88,92 kWh (+0,59 %)	◆ 0 kWh (0 %)	▼ -0,96 kWh (-15,98 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

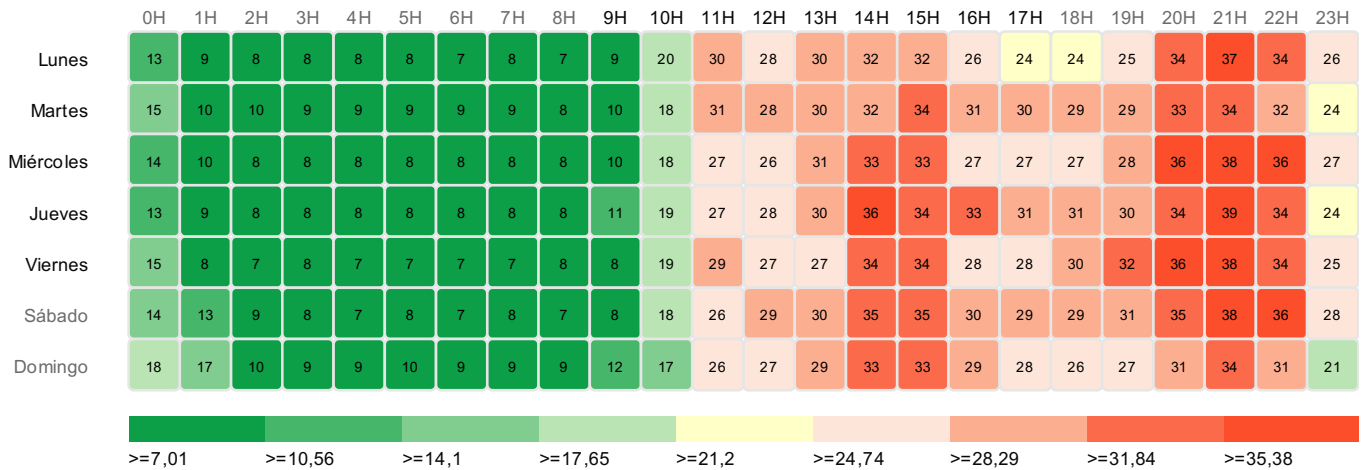


CS Humectadores (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

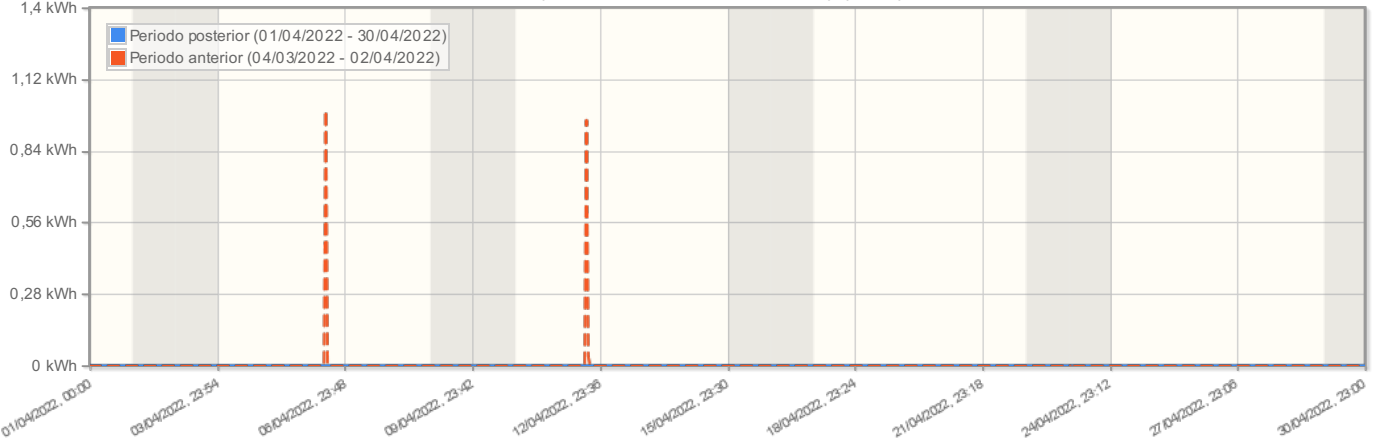

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2 kWh (-100 %)	▼ -1 kWh (-100 %)	◊ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

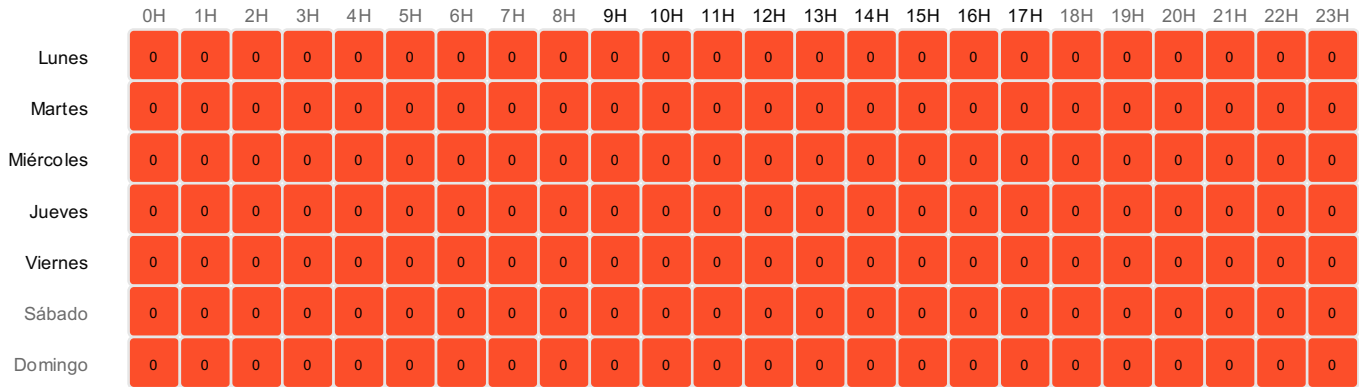

>=0


CS1 Resto (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

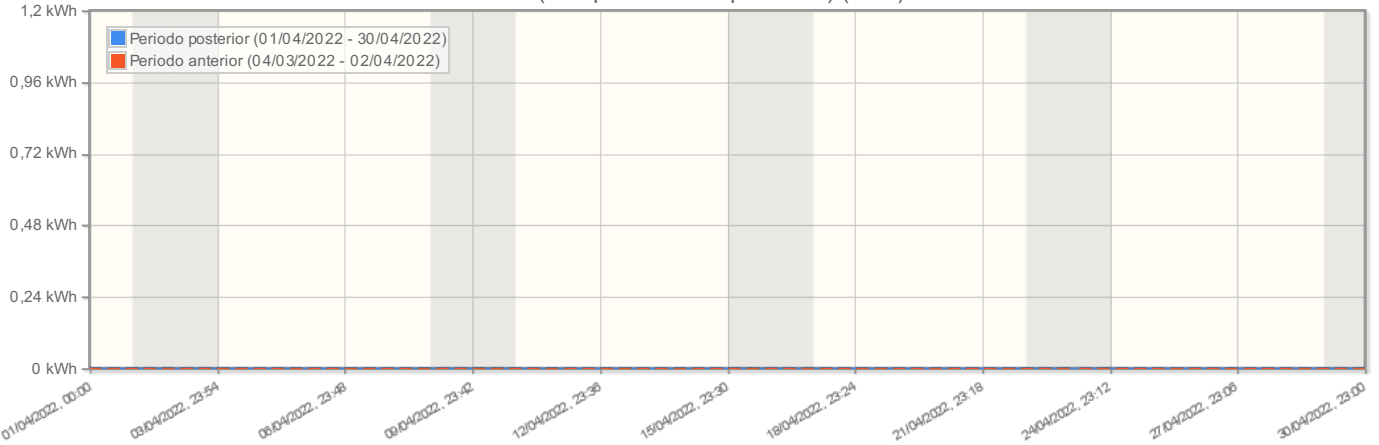

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

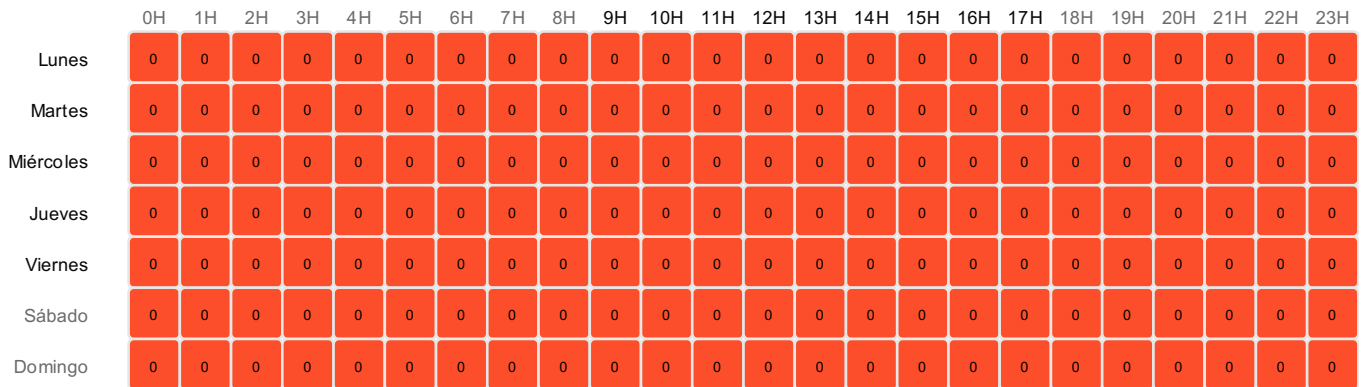


>=0

Este sensor es la diferencia entre la medida F2 CS1 y la suma de las medidas: F2 CL11, F2 CL12, F2 CL15, F2 CL16 y F2 CL17


F2 CS24 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

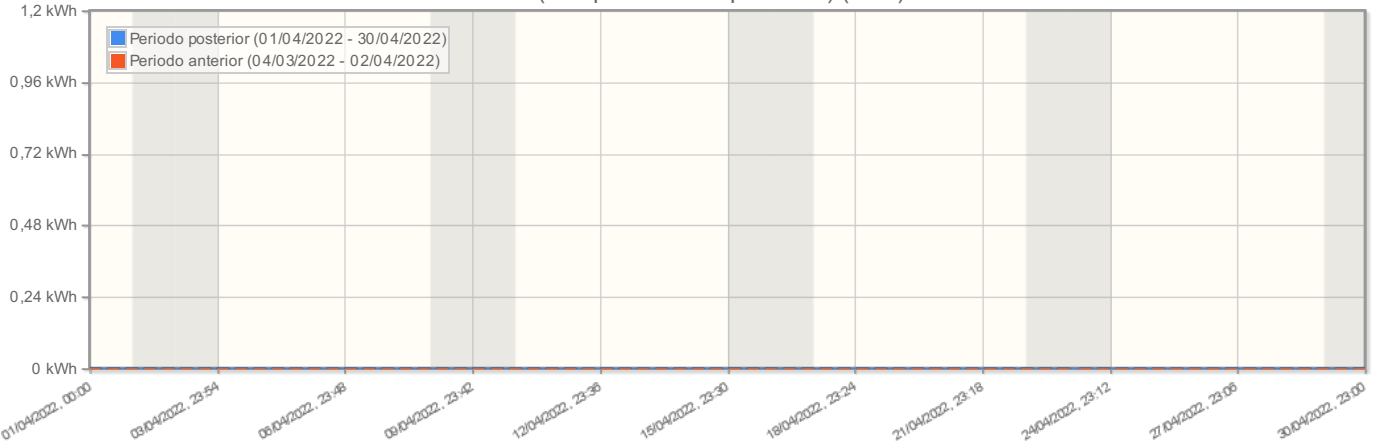

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

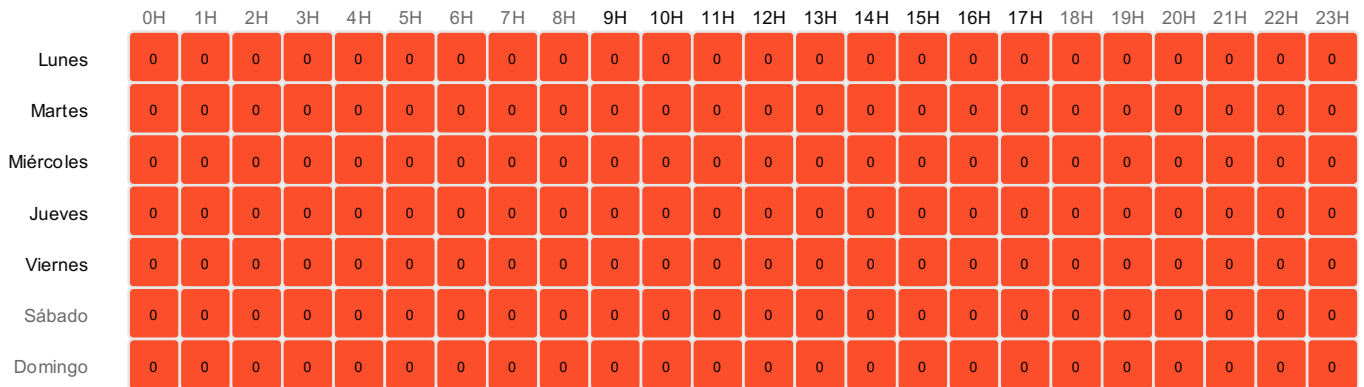

>=0


CS28 (Alumbrado y Fuerza del Patio) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

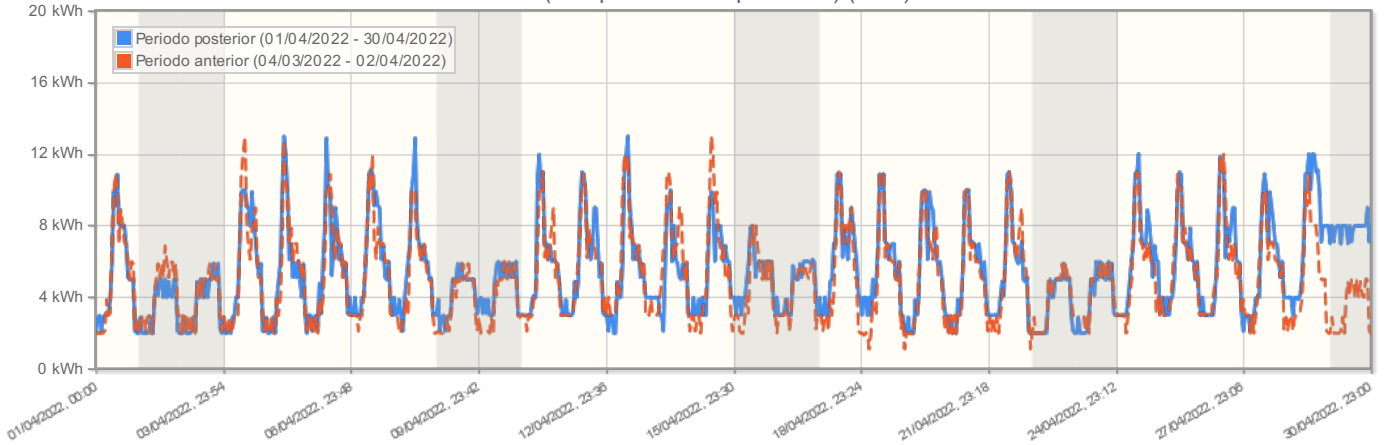


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +286,77 kWh (+7,94 %)	▲ +0,01 kWh (+0,11 %)	▲ +0,88 kWh (+78,94 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

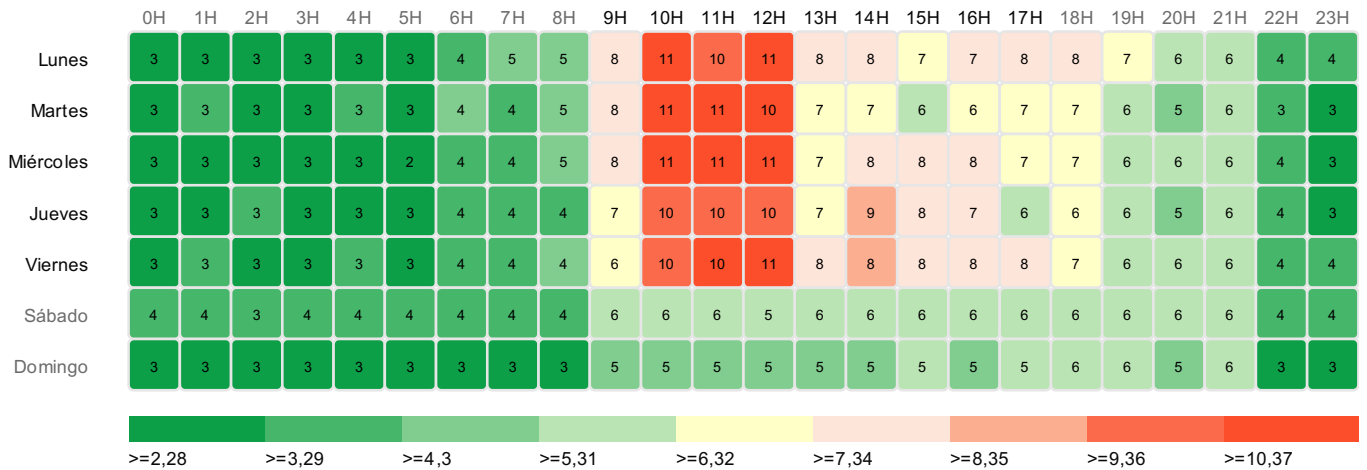

CS42 (Clima Cubierta) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

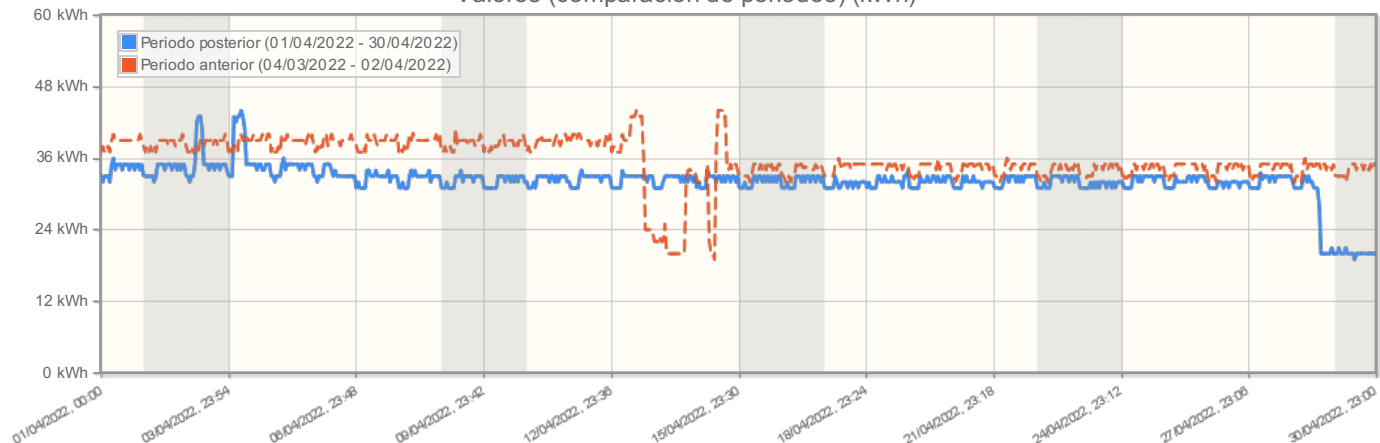

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -2.542,88 kWh (-9,89 %)	▼ -0,06 kWh (-0,13 %)	◆ 0 kWh (0 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	32,06	31,49	31,5	33,99	33,99	34	35,49	35,49	35,01	34,28	33,23	33	33,25	32,73	33,27	33,26	32,48	33,25	32,76	32,76	33	33,24	33,24	32,96
Martes	31,81	31,74	31,25	31,5	31,5	31,51	33,48	33,75	32,77	32,98	33,26	32,98	33,02	33,24	33,49	33,03	32,99	33,24	32,76	33,01	32,99	33,49	33,5	33,44
Miércoles	31,82	31,5	31,26	31,5	31,5	31,49	33,48	33,02	33,01	32,75	33	32,51	32,5	32,74	32,73	32,52	32,73	32,52	32,26	32,72	32,27	32,75	32,75	32,71
Jueves	31,29	31,26	30,99	31	31	31,24	33,35	32,89	33,01	32,75	32,74	32,75	33,01	32,75	32,5	32,52	32,74	32,25	32,98	32,27	32,74	32,75	32,5	32,71
Viernes	31,66	31,39	31,59	31,41	31,39	31,41	33,57	33,82	32,81	33,59	33,19	33,01	32,61	33,01	32,59	32,43	30,2	30,99	30,6	30,41	30,79	30,79	30,61	30,76
Sábado	29,25	29,21	29,39	29,58	29,39	29,2	29,2	29,21	30,79	30,8	30,61	30,79	30,41	30,59	30,61	30,61	30,6	30,59	30,4	30,41	30,78	30,21	30,8	30,75
Domingo	31,57	31,49	31,27	31,74	31,5	31,98	34	33,99	35,26	34,52	33,23	32,75	33	32,76	33,24	32,76	32,75	32,99	33	32,51	33	33,23	33,01	32,71

>=29,2	>=29,9	>=30,6	>=31,3	>=32	>=32,69	>=33,39	>=34,09


CS43 (Clima casetón 8) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

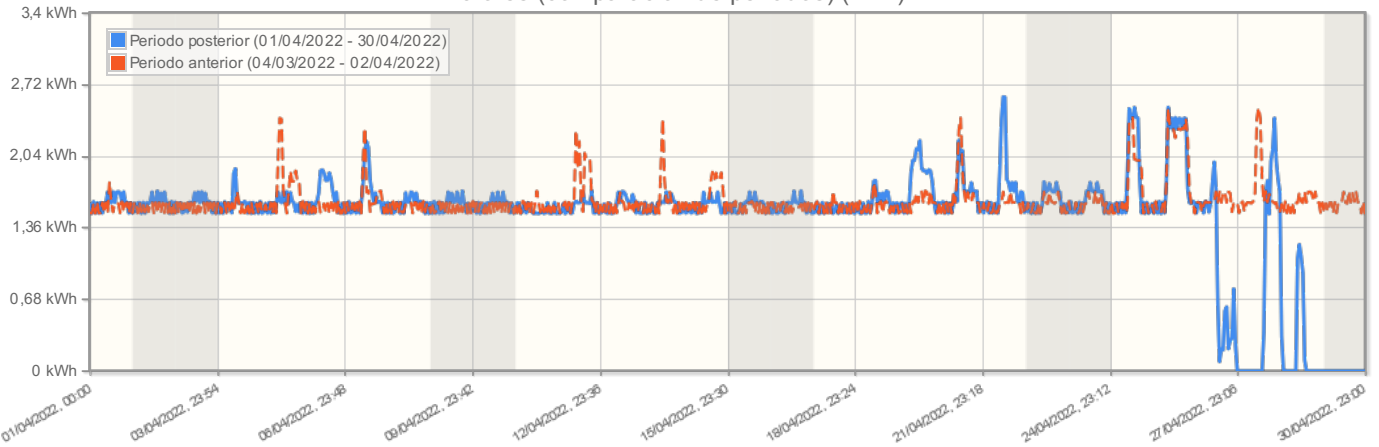


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -96,58 kWh (-8,33 %)	▲ +0,1 kWh (+4,09 %)	▼ -1,48 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

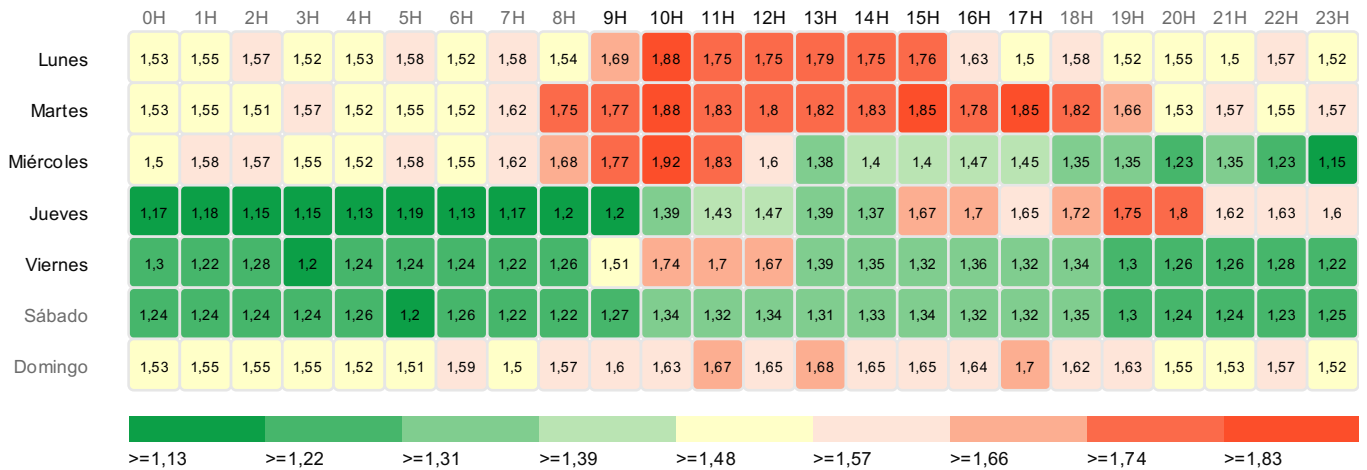


CS59 (Clima casetón 7) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

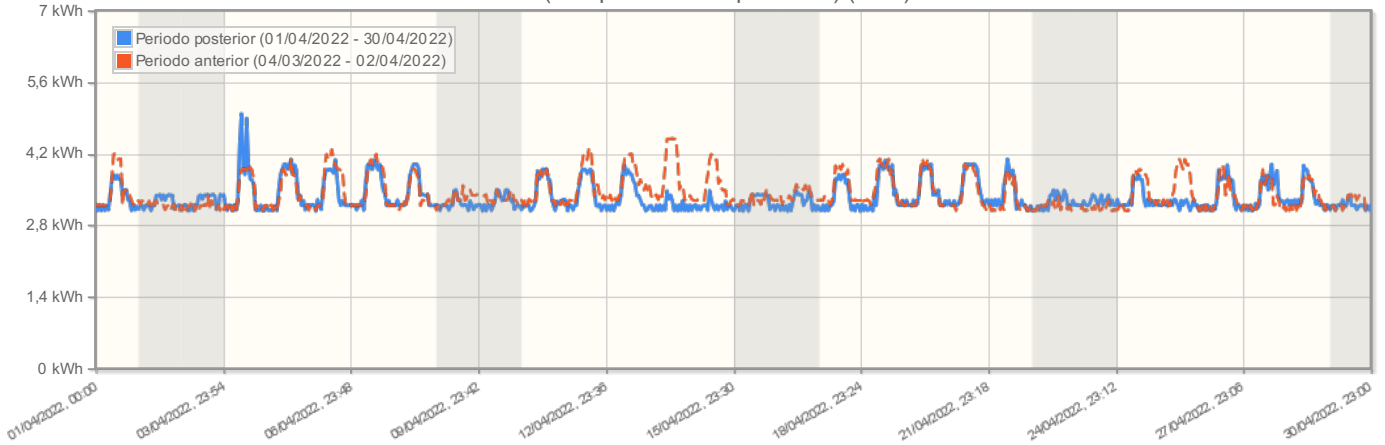


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -42,5 kWh (-1,73 %)	▲ +0,49 kWh (+10,77 %)	▼ -0 kWh (-0,06 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

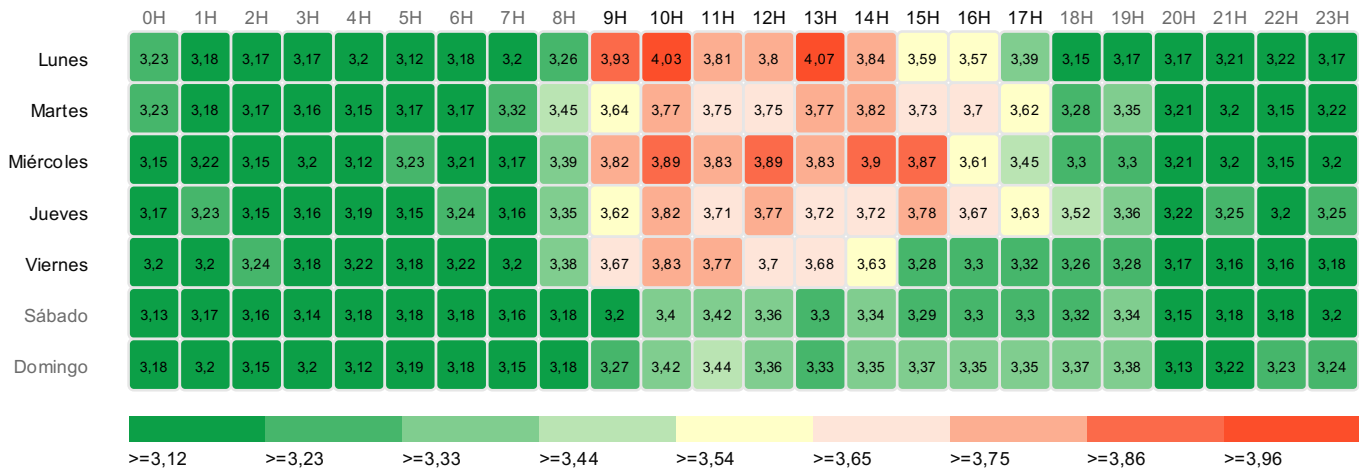


CS64 (Extractores Garaje) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

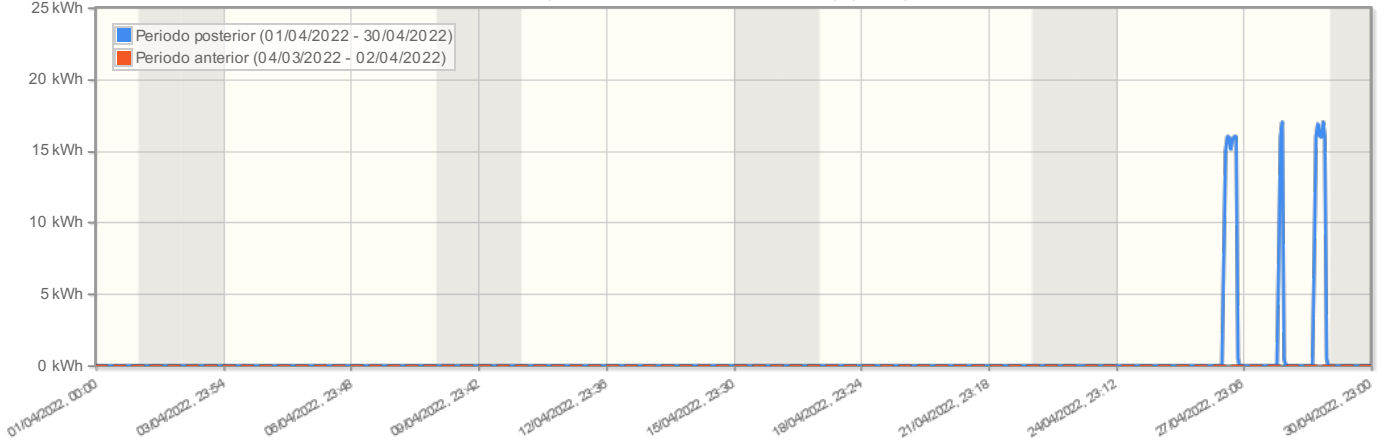


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +265 kWh (+0 %)	▲ +17,03 kWh (+0 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

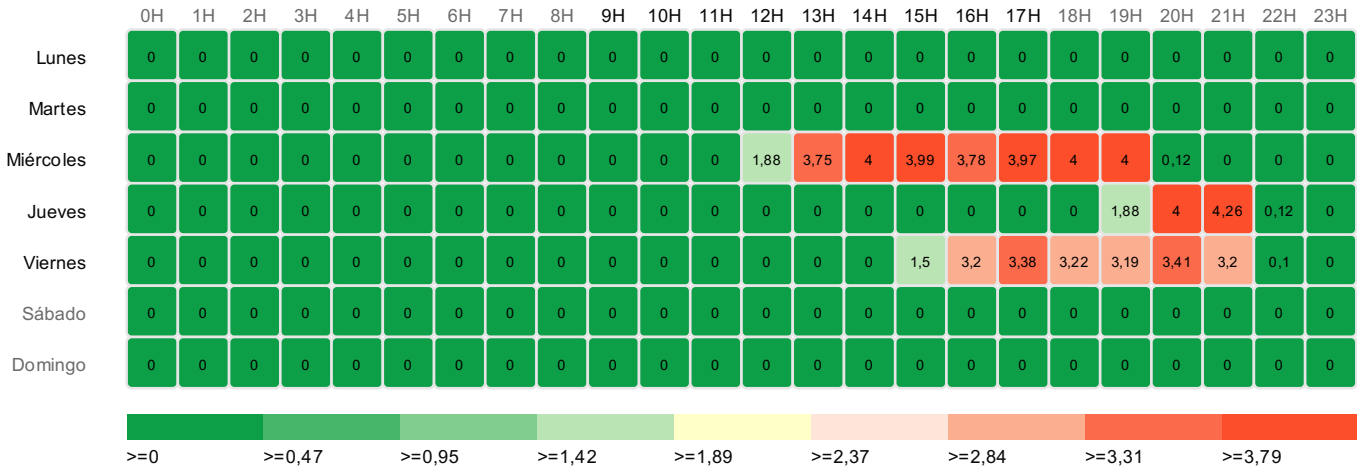


CS66 (Exutorios) (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

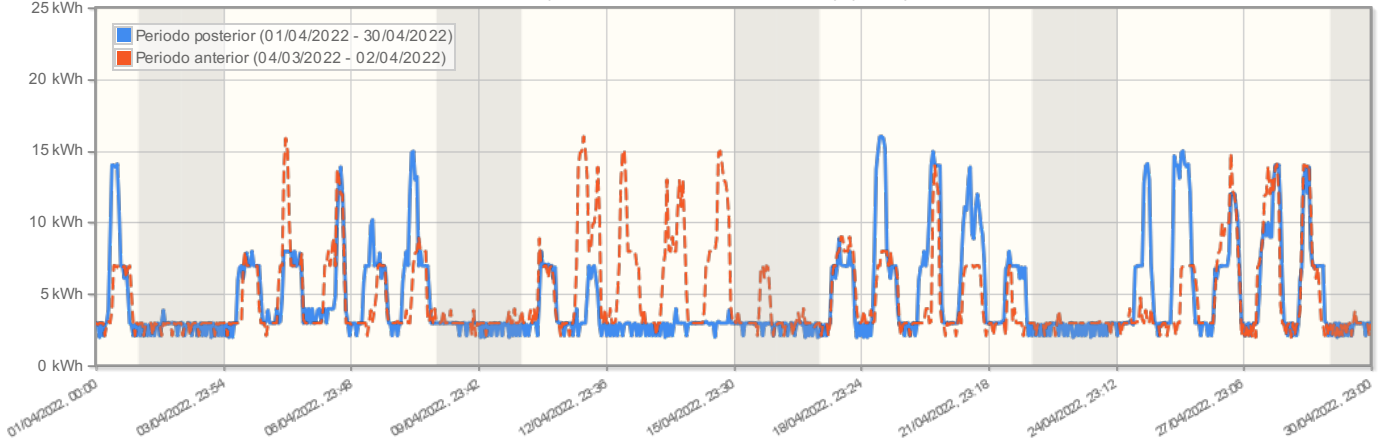


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -77,88 kWh (-2,27 %)	▼ -0,01 kWh (-0,06 %)	▼ -0,01 kWh (-0,36 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

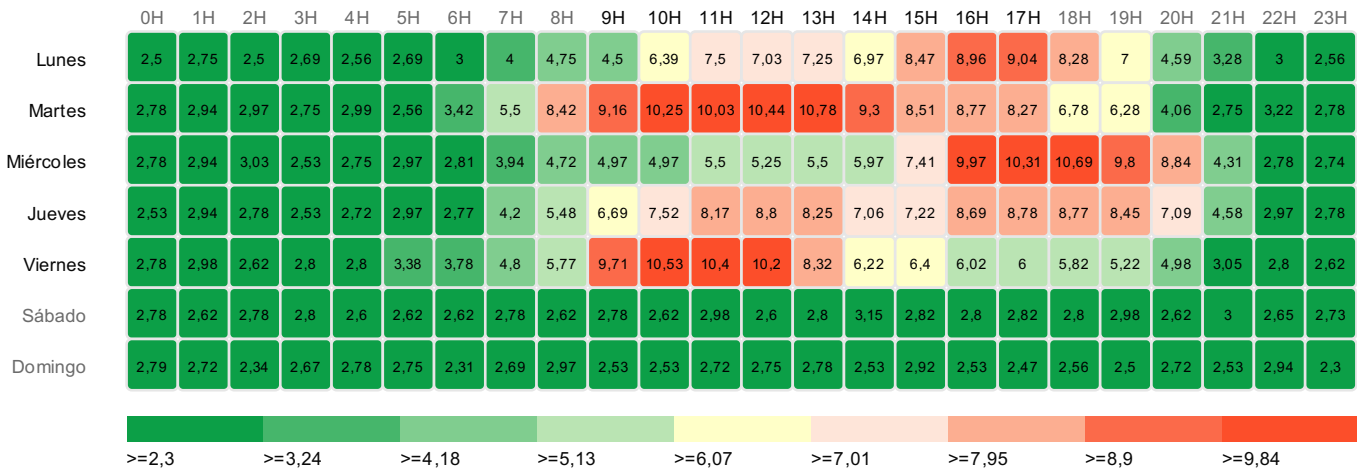


Cuadro Seguridad (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

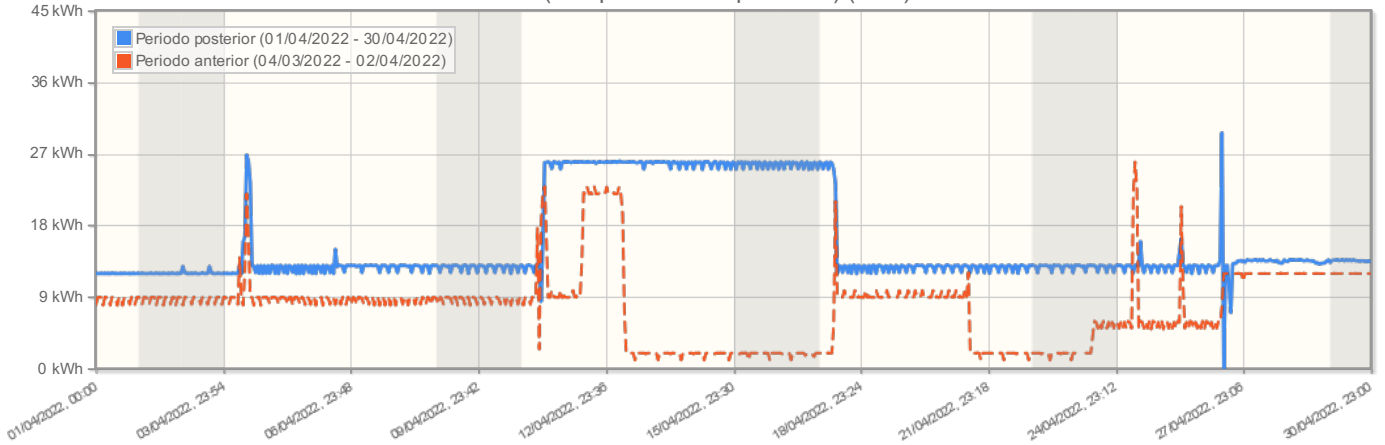


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5.823,2 kWh (+104,45 %)	▲ +3,66 kWh (+14,08 %)	▼ -1,12 kWh (-100 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

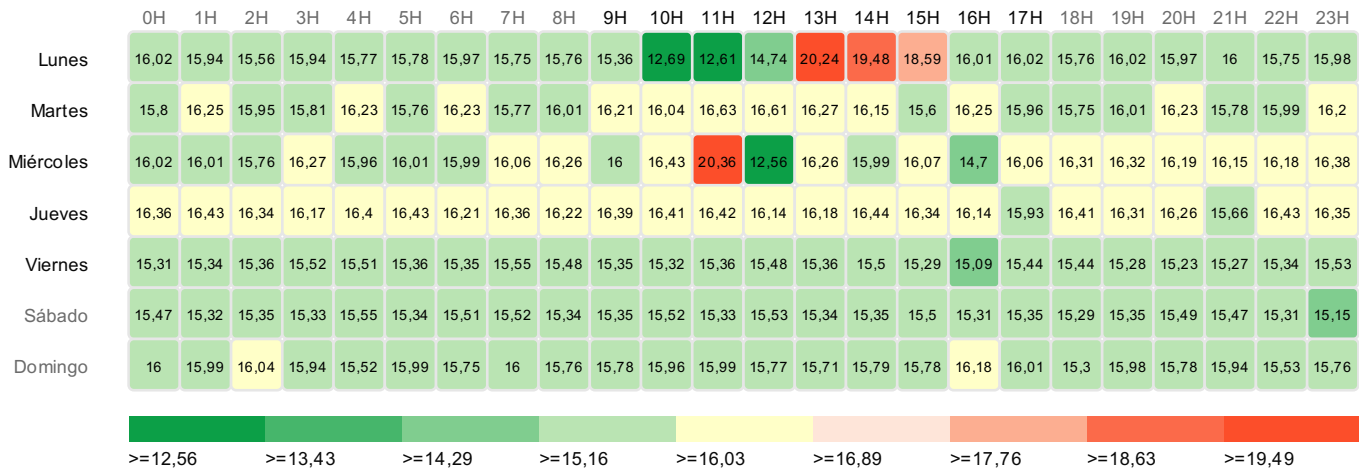


CV1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

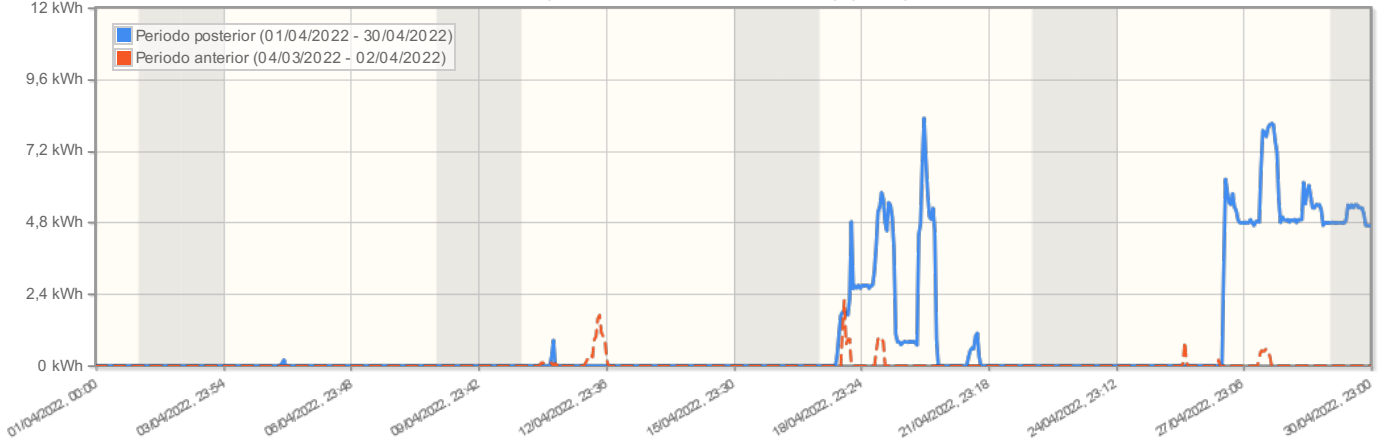


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +608,27 kWh (+2.423,37 %)	▲ +6,1 kWh (+277,25 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

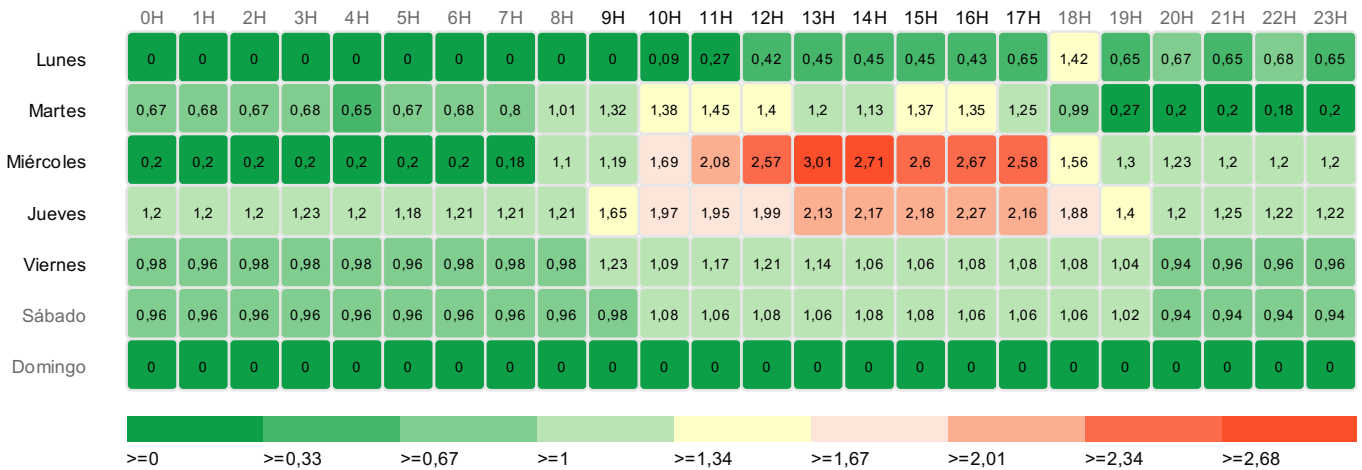

CV1 SAI (Fase 2)


Valores (comparación de periodos) (kWh)

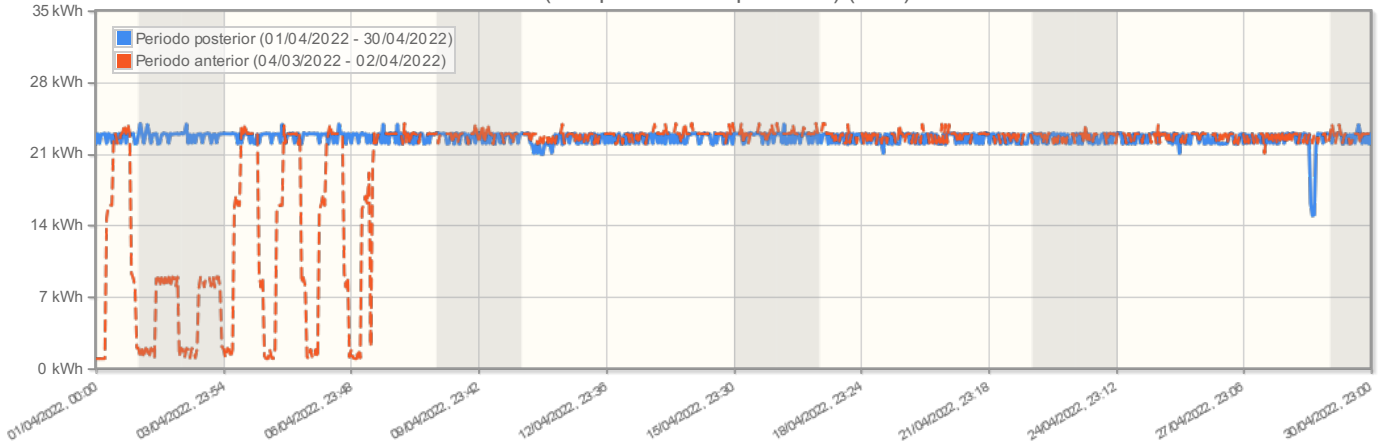

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +1.756,48 kWh (+12,1 %)	▼ -0,08 kWh (-0,33 %)	▲ +14 kWh (+1.405,43 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	23,01	22,77	22,99	22,76	22,97	22,3	22,48	22,27	22,22	22,28	22,25	22,24	22,49	22,52	22,5	22,26	22,43	22,08	22,25	22,95	22,29	22,95	22,98	22,49
Martes	22,55	22,96	23,01	22,31	22,95	22,52	22,96	22,5	22,32	22,71	22,73	22,02	22,25	22,76	22,72	22,52	22,49	22,46	22,78	22,5	22,28	22,74	22,77	22,71
Miércoles	22,98	22,53	22,74	22,53	22,71	22,54	22,48	22,76	22,47	22,28	22,7	22,01	22,75	22,28	22,52	22,96	22,54	22,98	22,5	22,5	22,52	22,25	22,96	22,26
Jueves	22,76	22,78	22,71	22,76	22,75	22,28	22,9	22,35	22,95	22,06	22,93	22,31	22,49	22,5	22,28	22,95	22,3	22,69	22,51	22,52	22,46	22,52	22,8	22,93
Viernes	22,63	22,79	22,99	22,61	22,79	22,45	22,57	22,65	22,94	22,44	22,76	22,22	22,57	21,47	21	21,19	22,57	22,42	22,59	22,8	22,23	22,77	22,77	22,59
Sábado	23,02	22,84	22,98	22,6	23	22,97	22,45	22,39	22,59	22,82	22,59	22,75	22,65	22,56	22,82	22,82	22,98	22,62	22,8	22,4	22,77	22,79	22,26	22,92
Domingo	23,02	22,99	22,55	22,99	22,51	22,7	22,32	22,95	22,32	22,68	22,5	22,75	22,53	22,49	22,52	22,98	22,98	22,52	22,51	22,73	22,52	22,73	22,78	22,69




CV2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

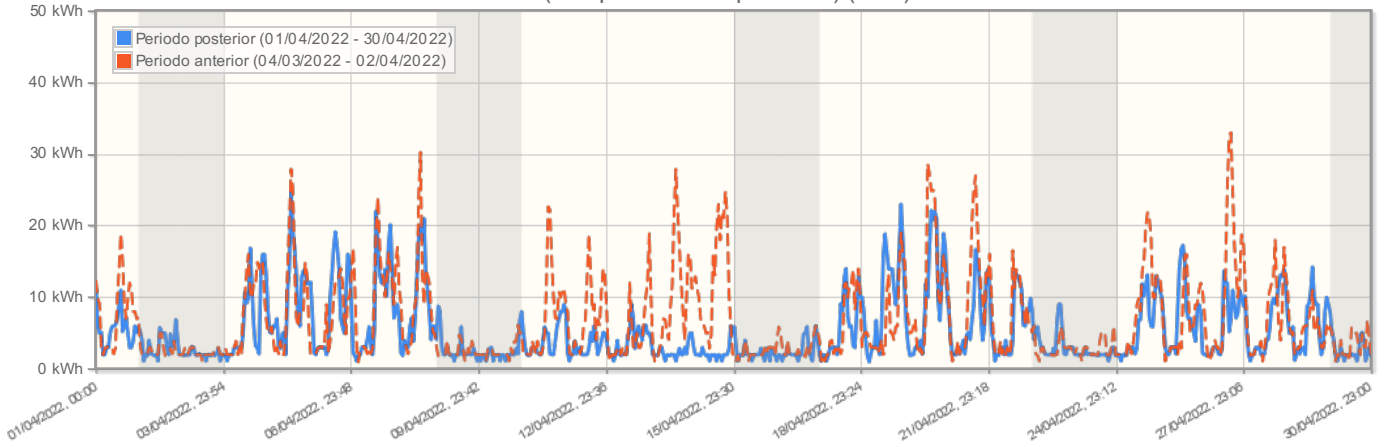


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -968,23 kWh (-20,45 %)	▼ -8,27 kWh (-25,06 %)	▲ +0 kWh (+0,28 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

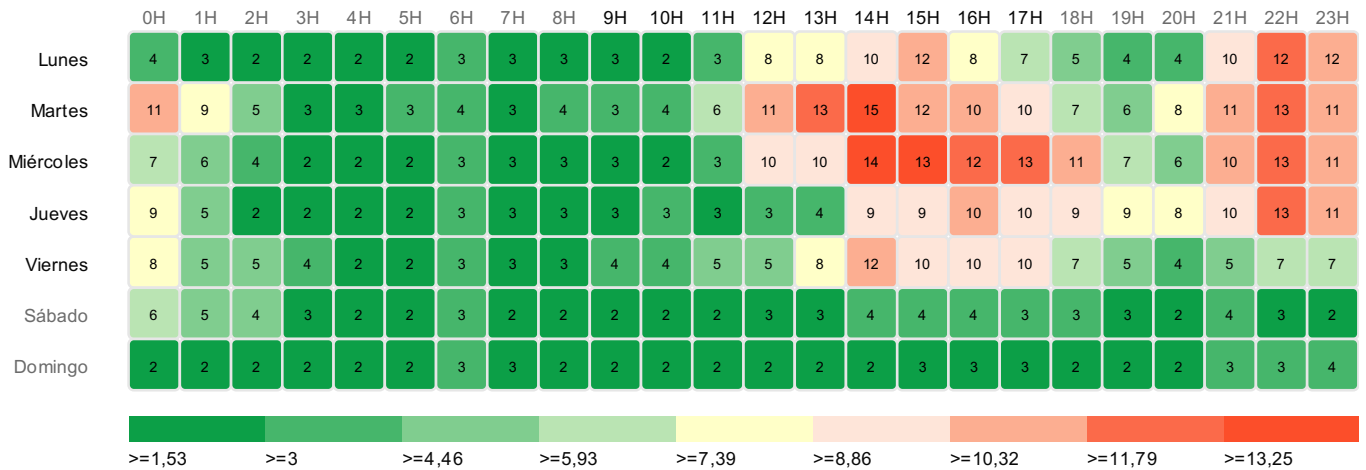


CV2 CS Aparcamientos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

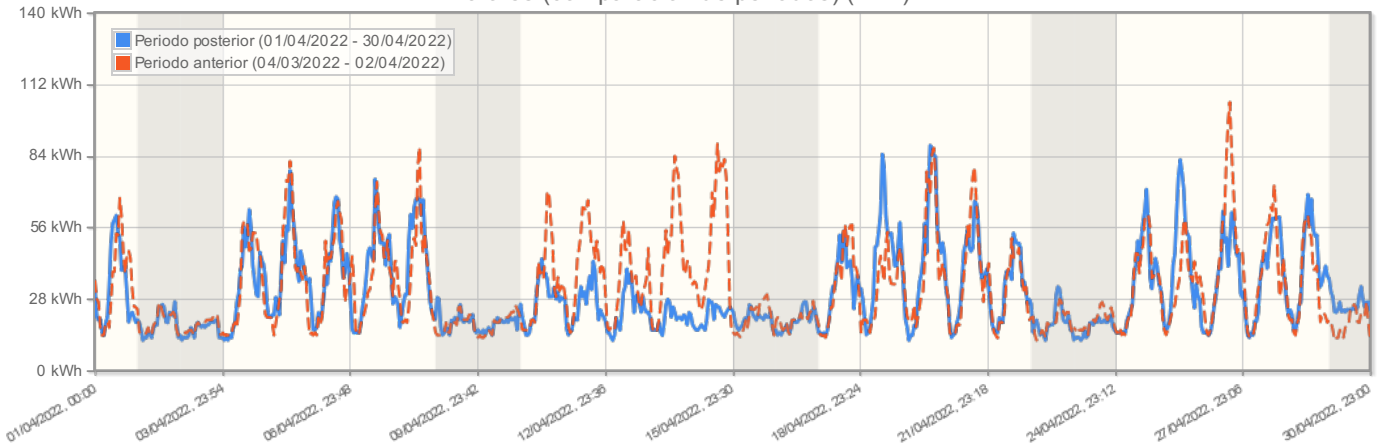


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.503,35 kWh (-6,51 %)	▼ -16,93 kWh (-16,11 %)	▼ -0,01 kWh (-0,1 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

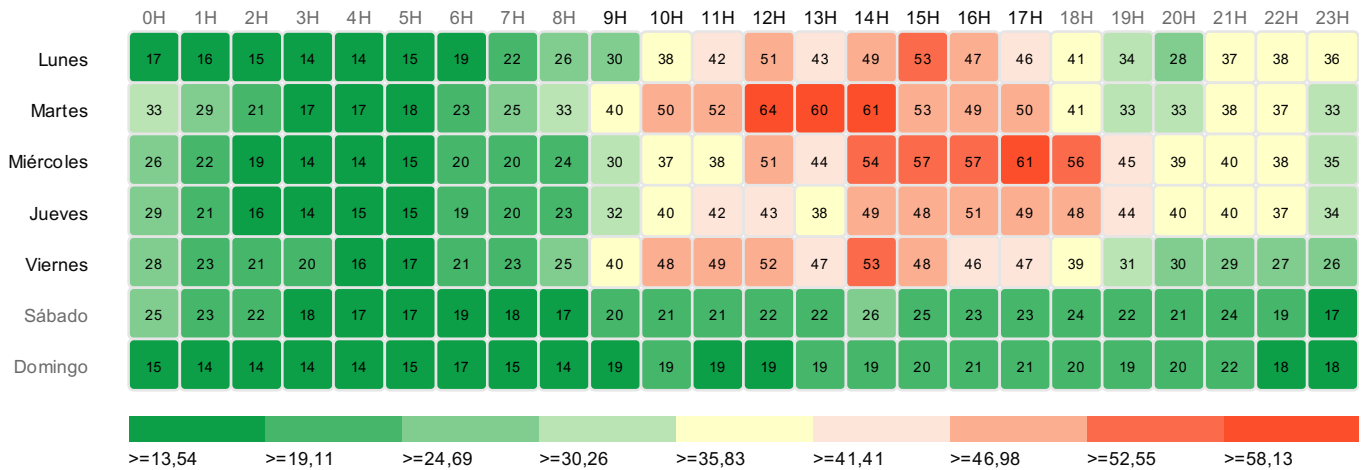


CV2 CS8 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

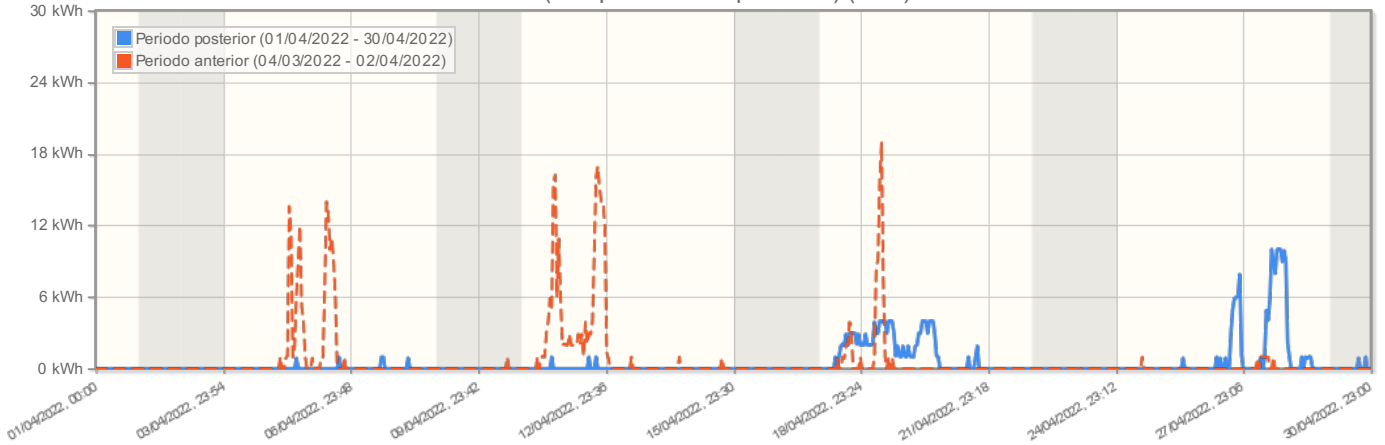


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -144 kWh (-31,72 %)	▼ -8,97 kWh (-47,22 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

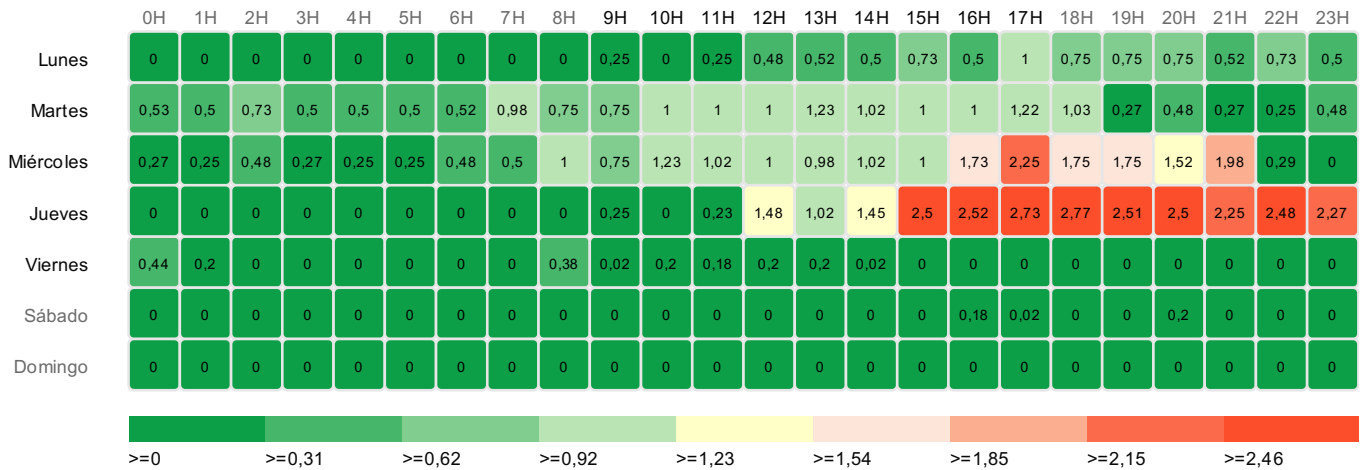


CV2 Gral Circuitos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

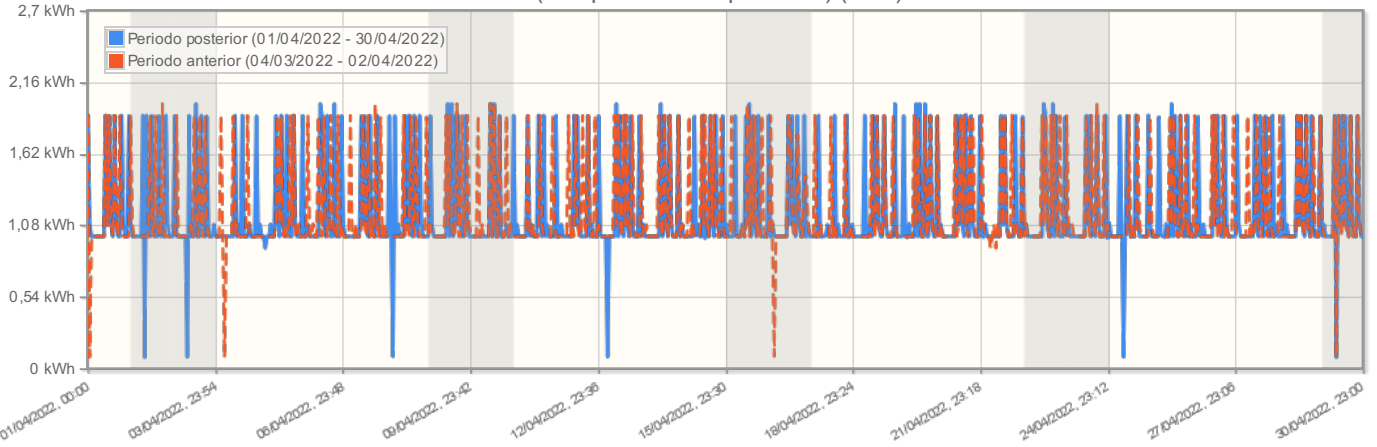


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +5 kWh (+0,59 %)	◆ 0 kWh (0 %)	▼ -0 kWh (-0,11 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

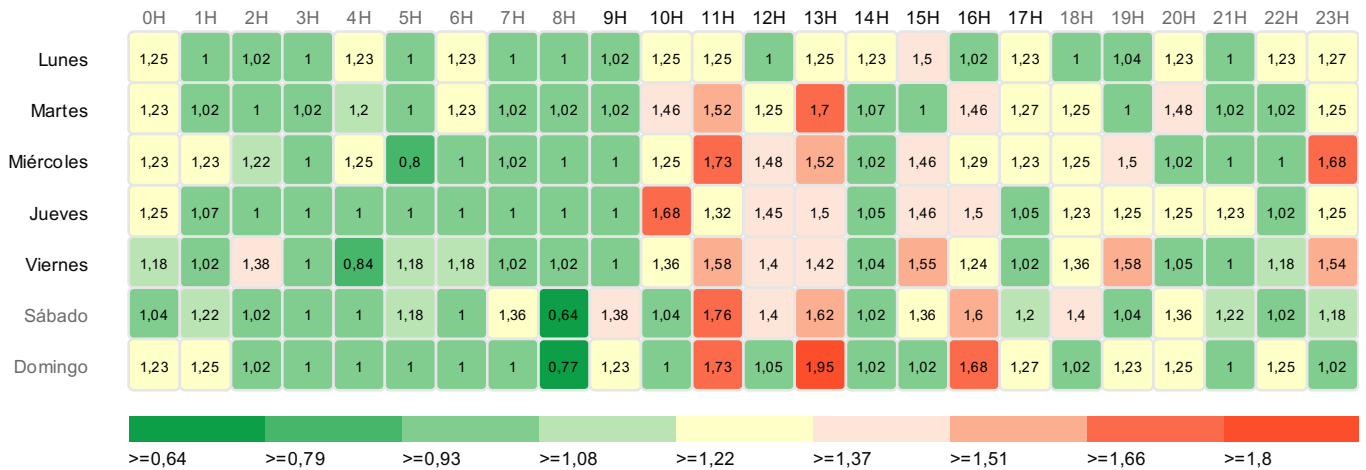


CV2 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

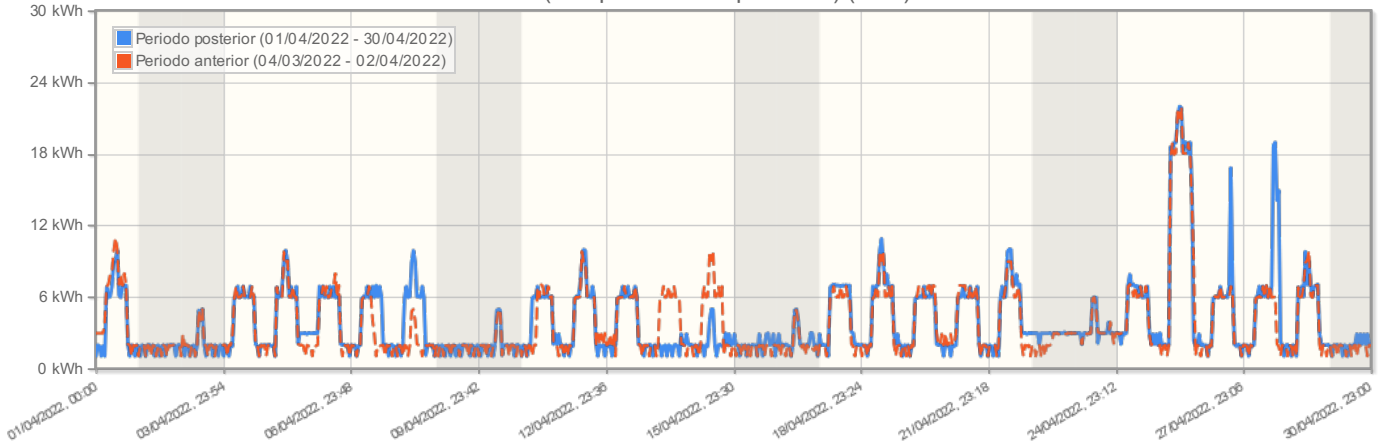


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +114 kWh (+4,24 %)	▲ +0,05 kWh (+0,22 %)	▲ +0 kWh (+0,1 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

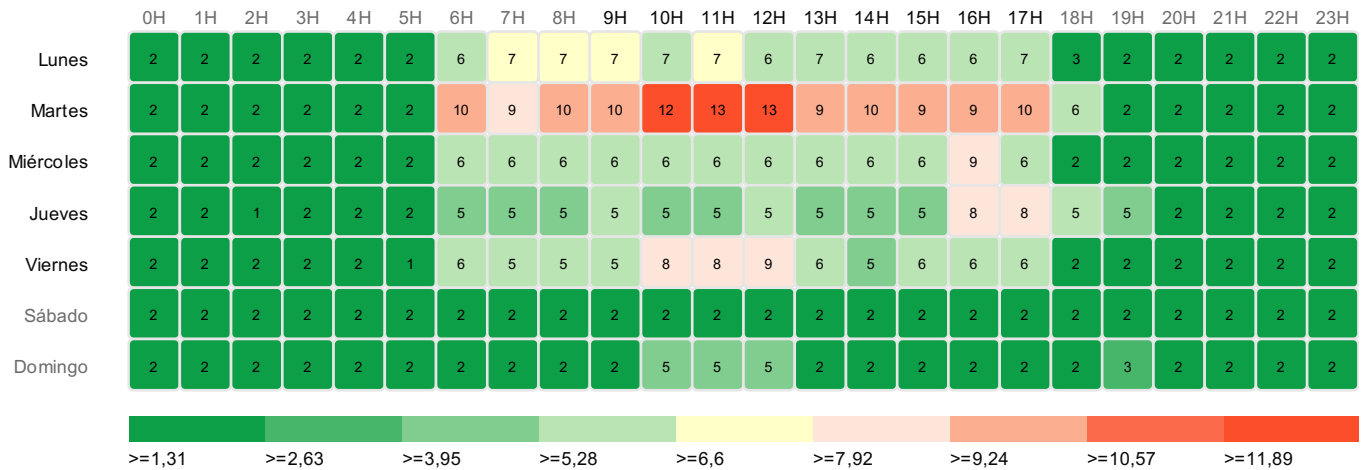


CV3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

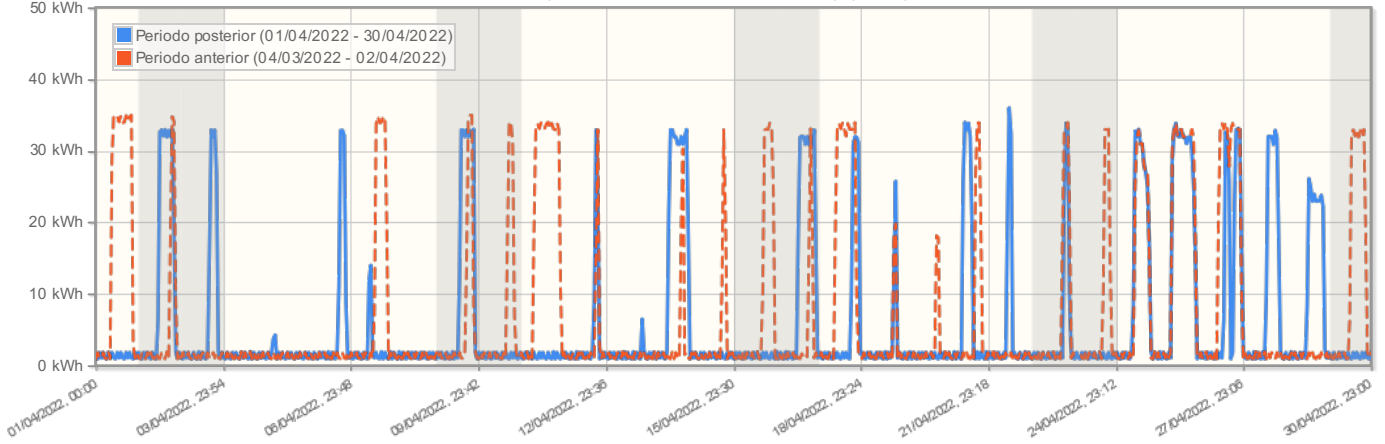


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -627,88 kWh (-12,66 %)	▲ +0,94 kWh (+2,69 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

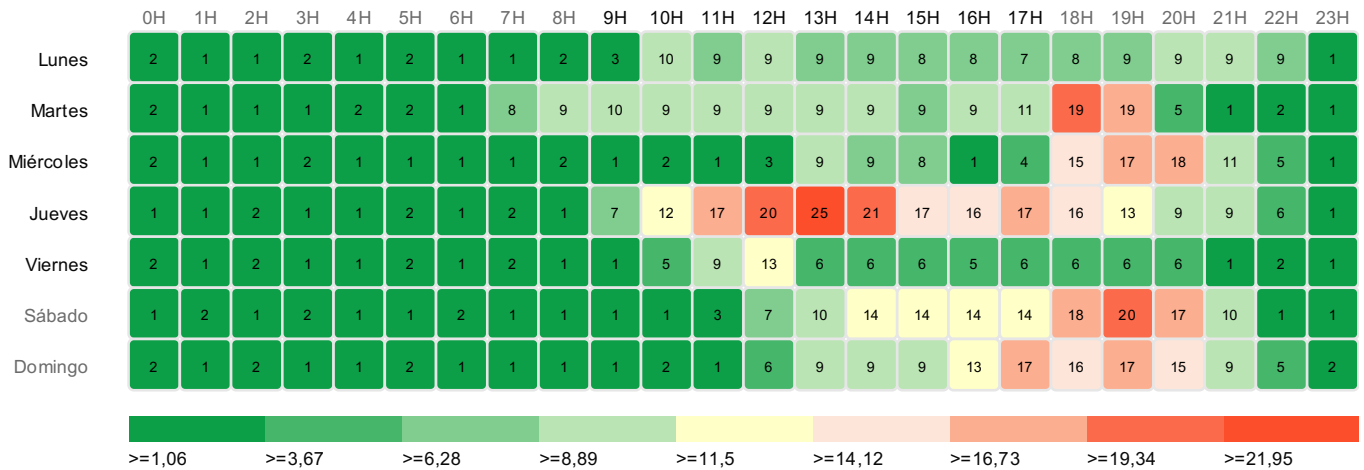


CV3 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

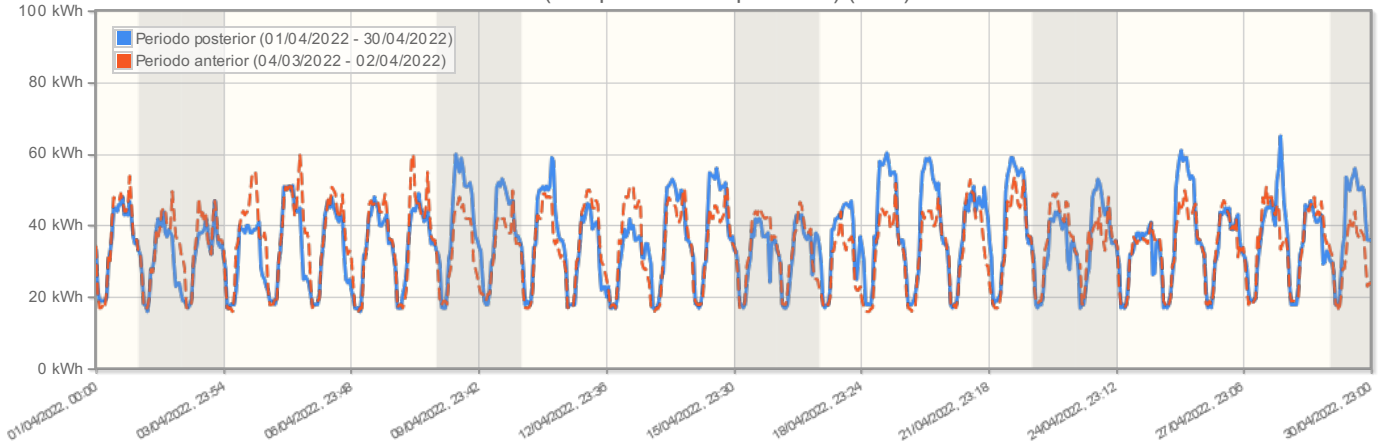


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +797,89 kWh (+3,2 %)	▲ +5,04 kWh (+8,4 %)	▲ +0,01 kWh (+0,09 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

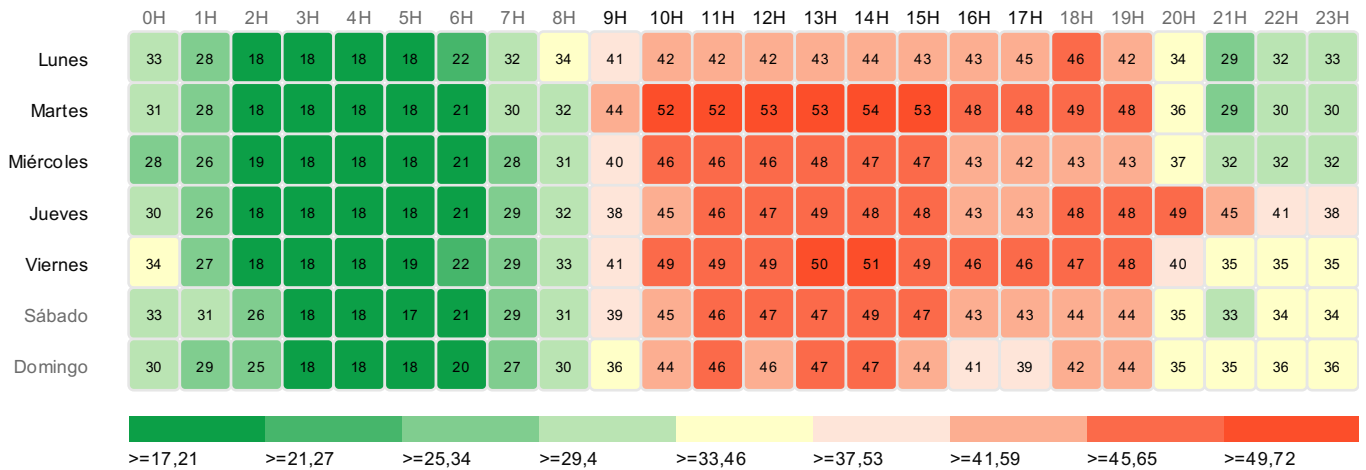


CV4 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

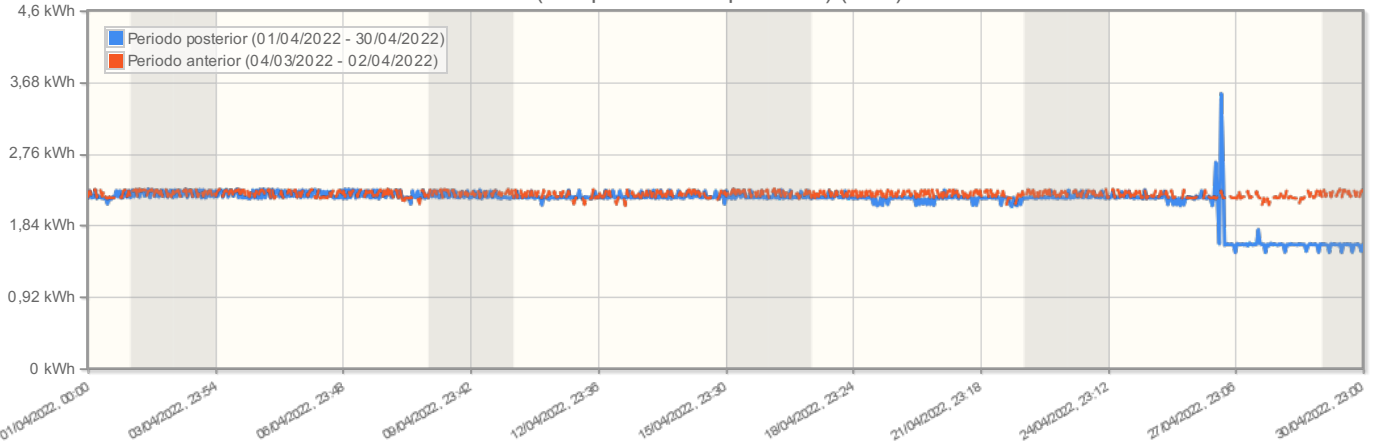


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -63,69 kWh (-3,95 %)	▲ +1,22 kWh (+52,64 %)	▼ -0,6 kWh (-28,62 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

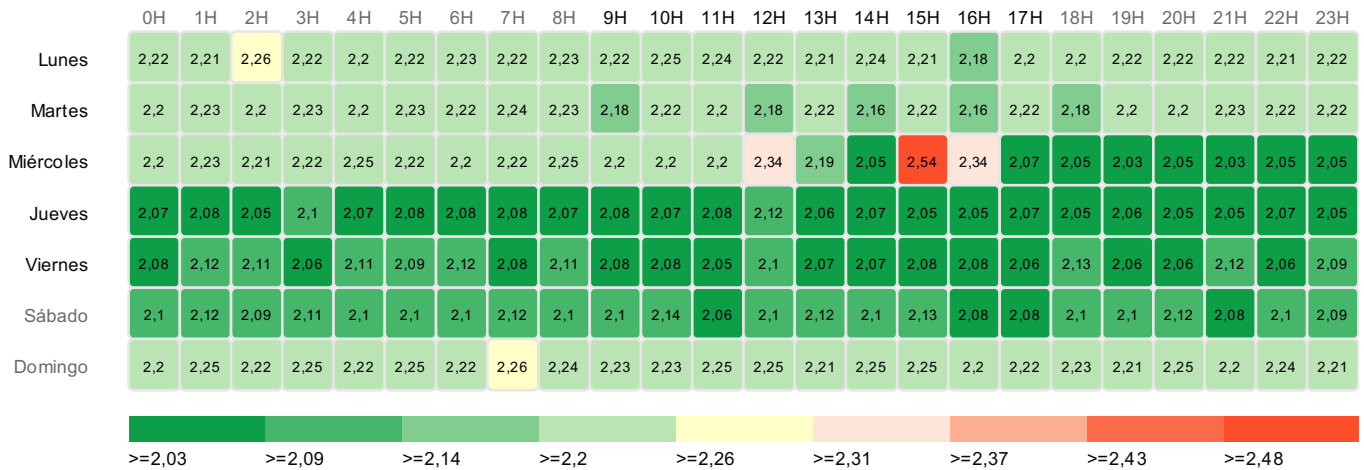


CV4 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

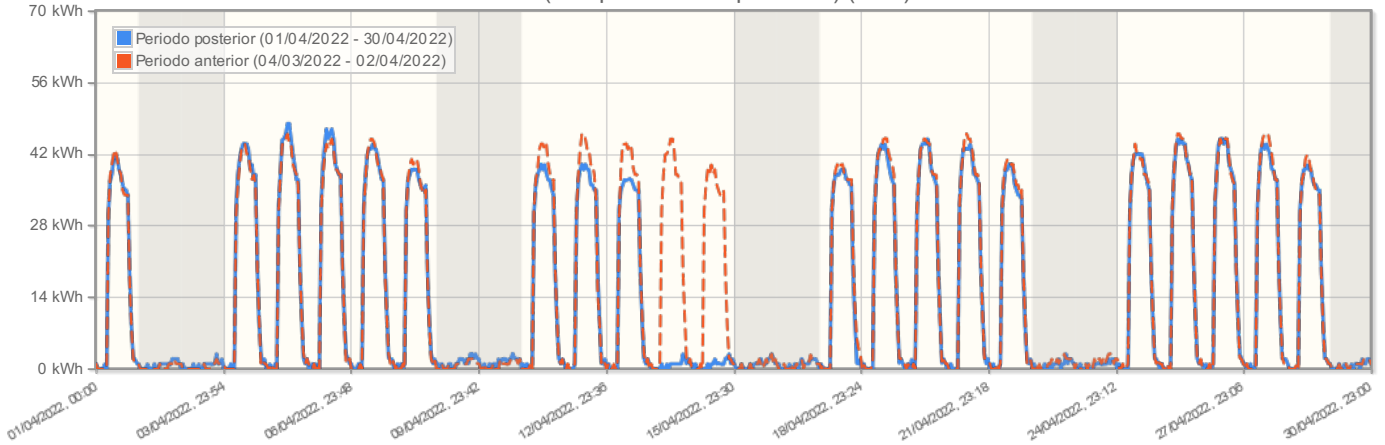


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.106,91 kWh (-10,16 %)	▲ +1,97 kWh (+4,27 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

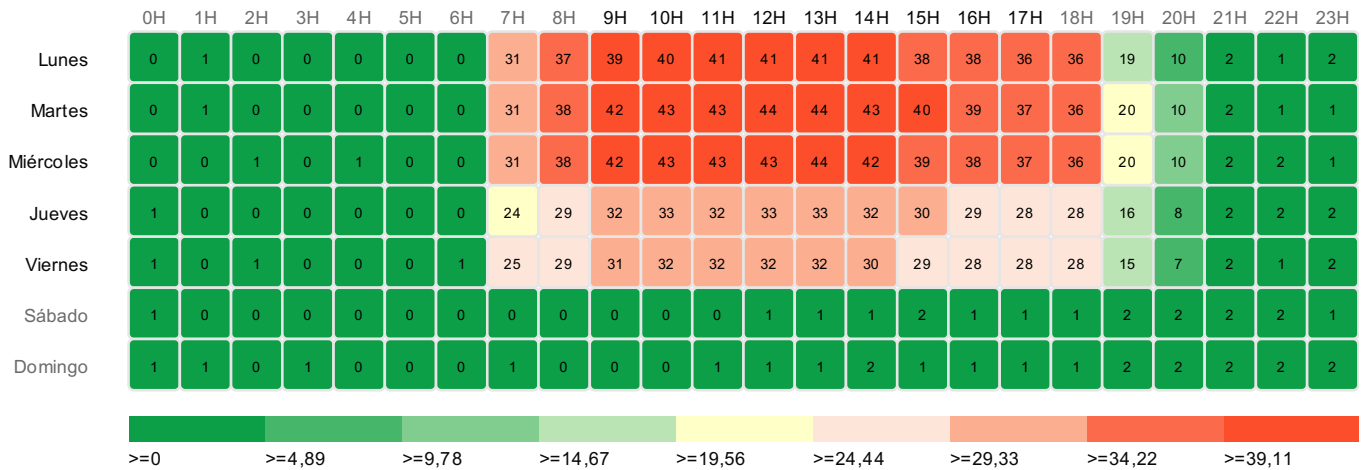


CV5 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

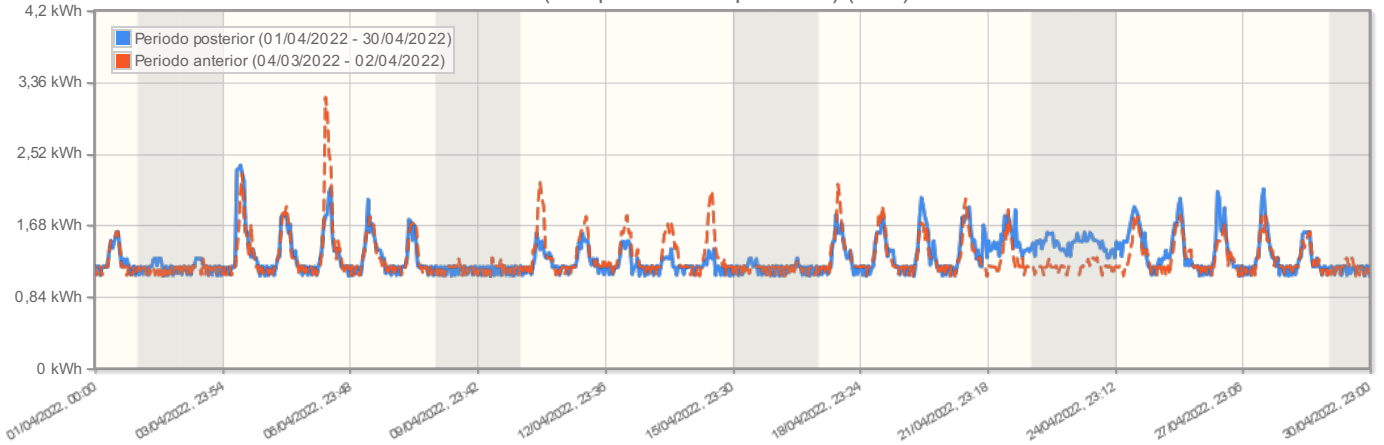


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +14,79 kWh (+1,59 %)	▼ -0,8 kWh (-25,01 %)	▲ +0 kWh (+0,05 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

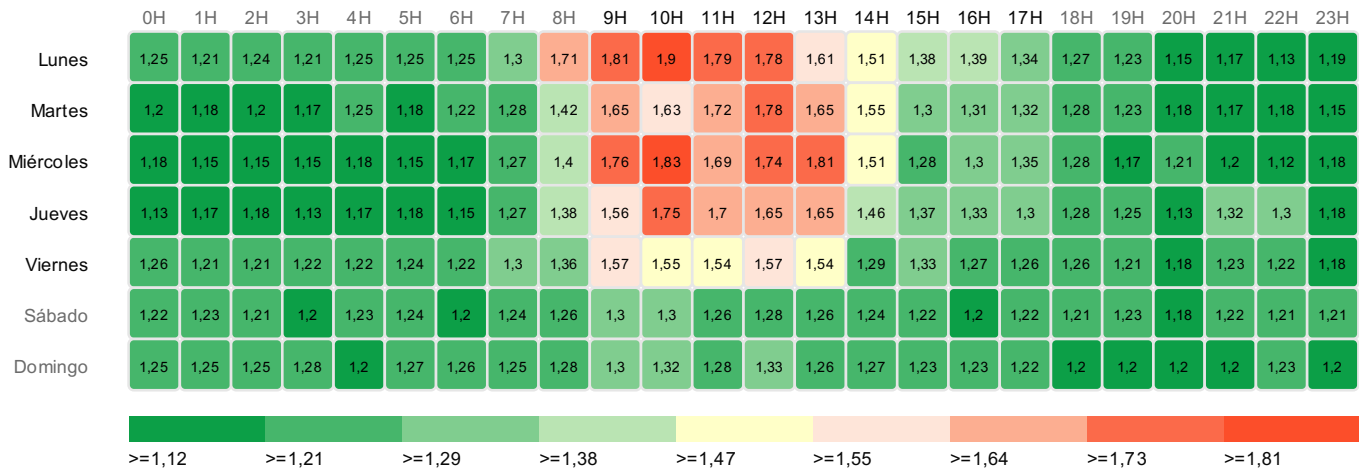


CV5 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

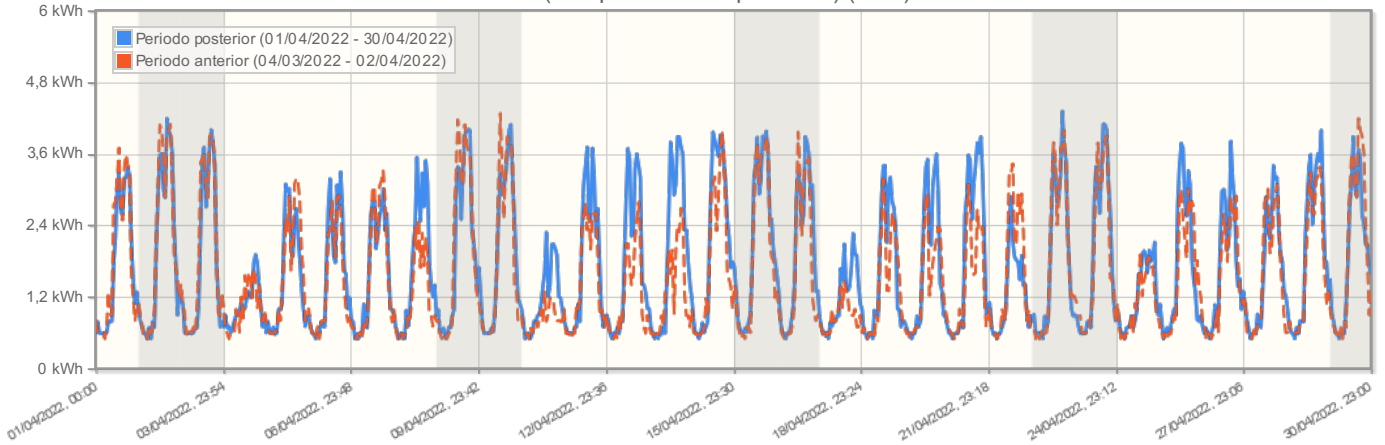


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +101,71 kWh (+9,07 %)	▲ +0,04 kWh (+0,83 %)	▲ +0,01 kWh (+1,24 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

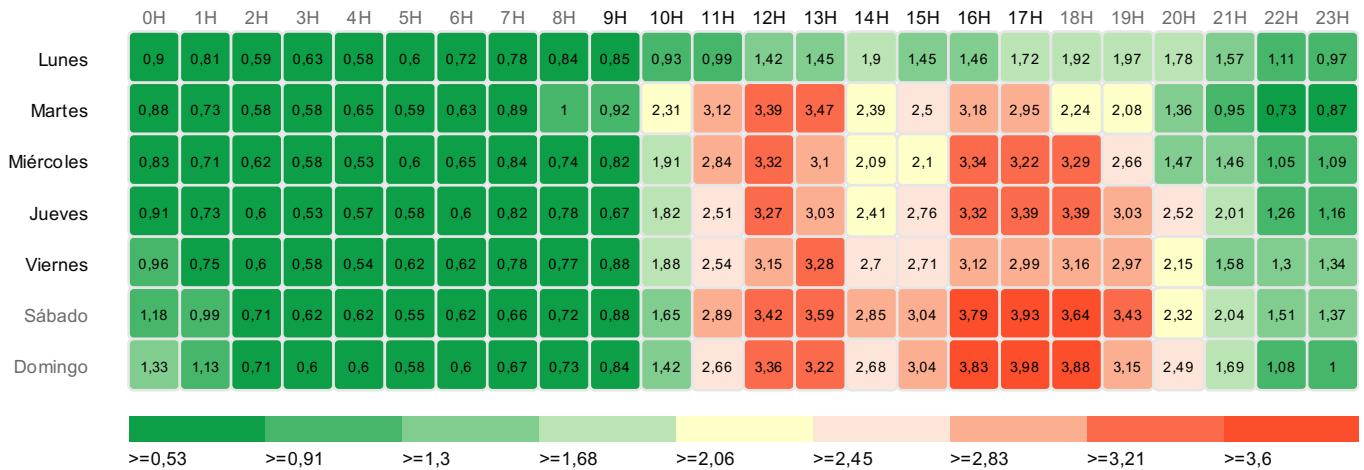

CV6 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

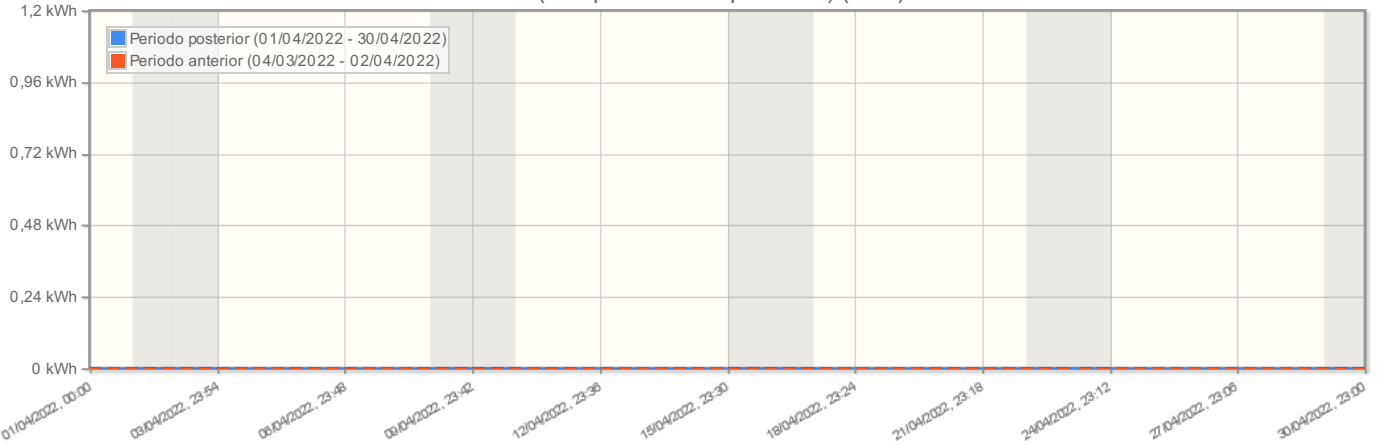

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)	↕ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)


	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Martes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miércoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jueves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viernes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sábado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



>=0


CV6 SAI (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

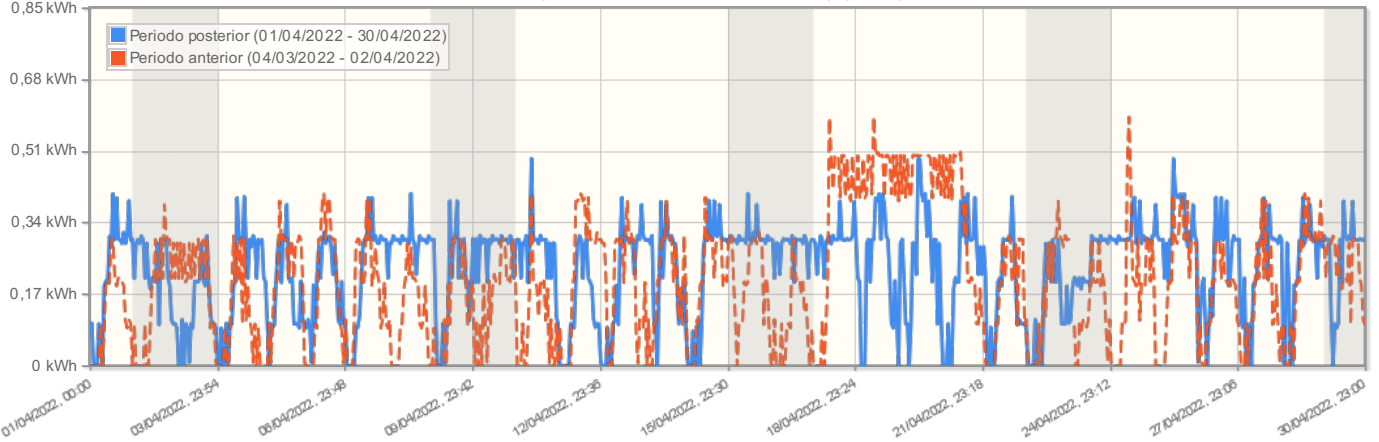


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +20,19 kWh (+13,77 %)	▼ -0,1 kWh (-16,91 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

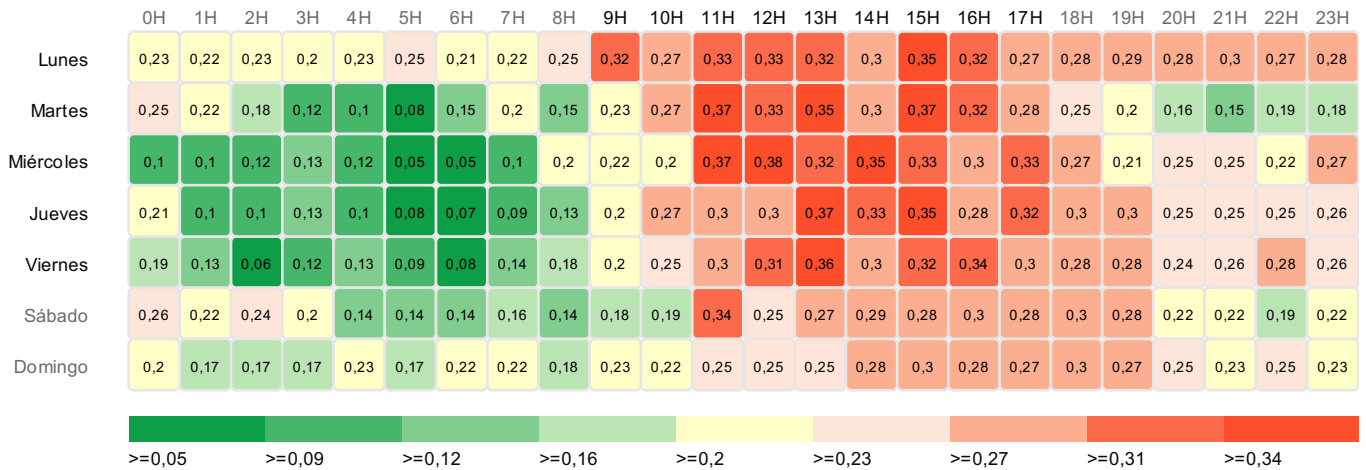


Enfriadora 1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

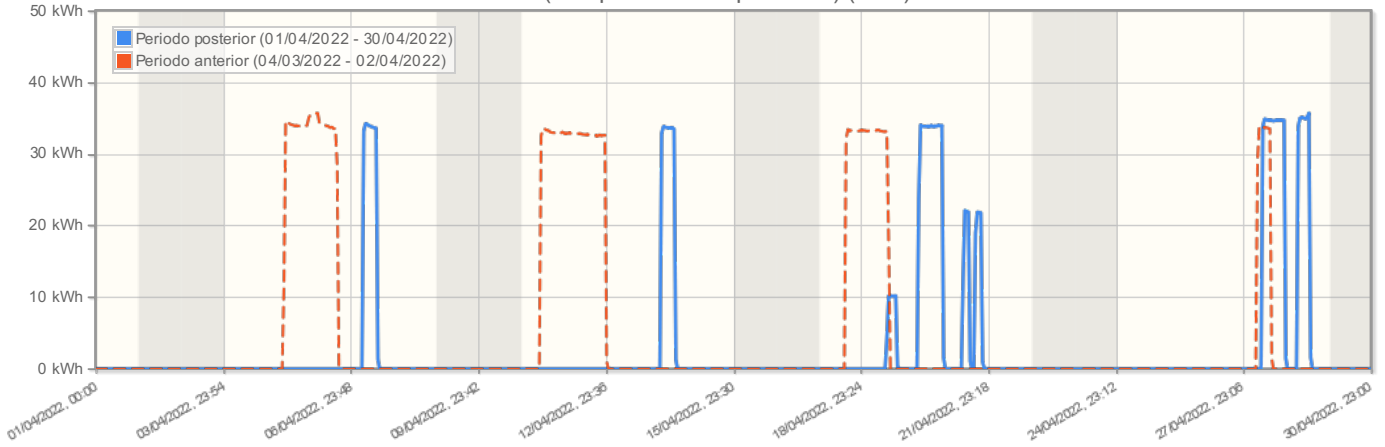


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -1.407,89 kWh (-42,19 %)	▲ +0,01 kWh (+0,03 %)	◊ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

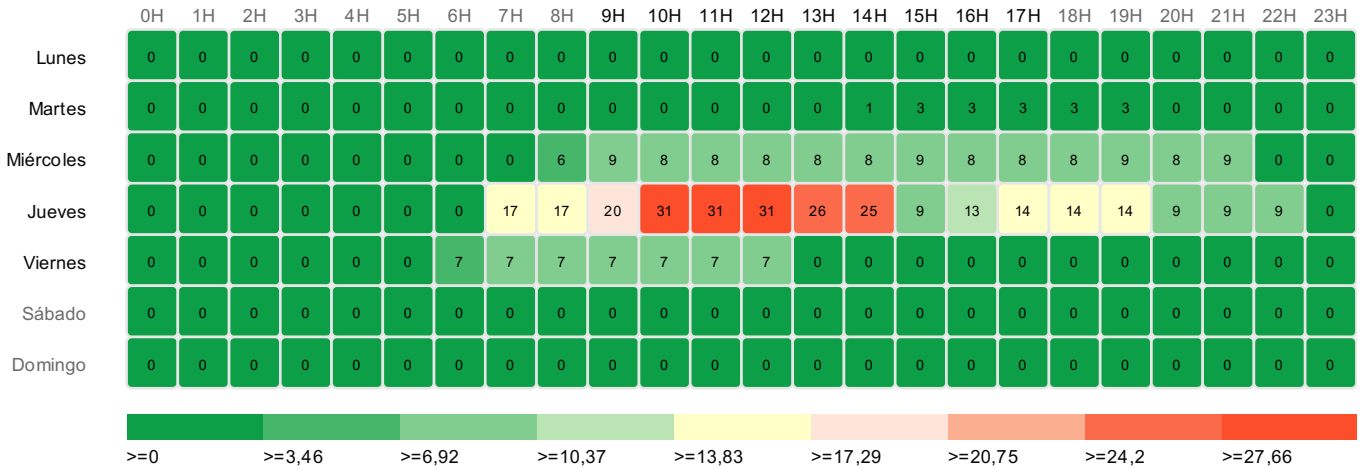


Enfriadora 2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

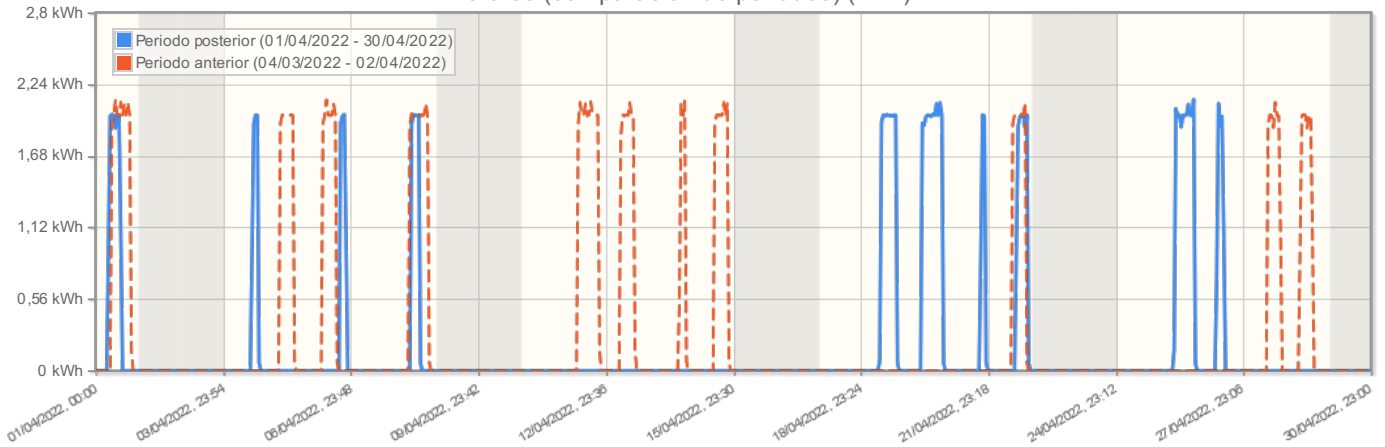


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -57,31 kWh (-30,93 %)	▲ +0 kWh (+0,21 %)	◆ 0 kWh (0 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

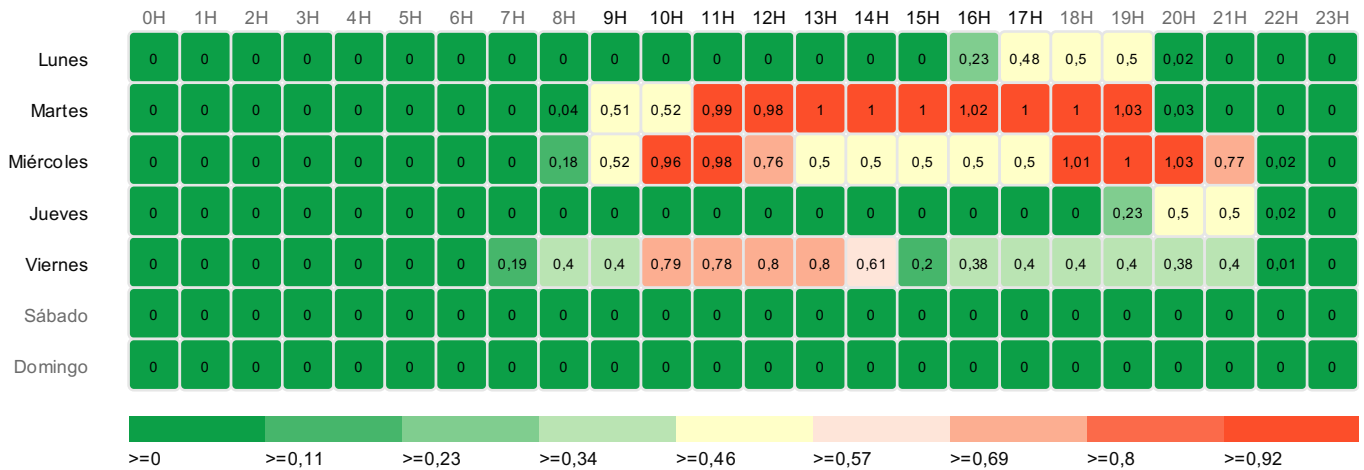


Grupo Presión (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

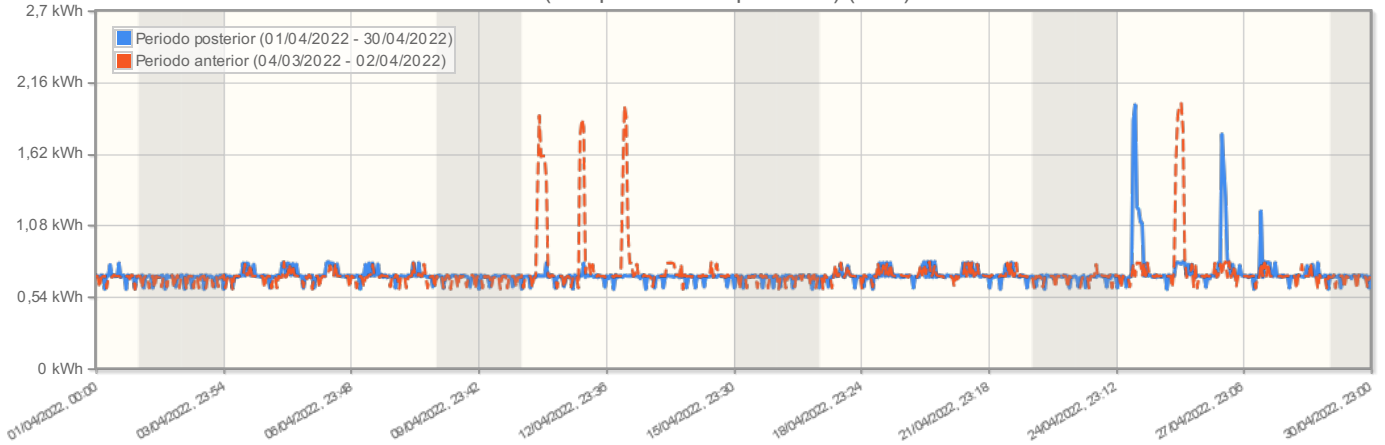


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -8,08 kWh (-1,56 %)	▼ -0,01 kWh (-0,58 %)	▼ -0 kWh (-0,08 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

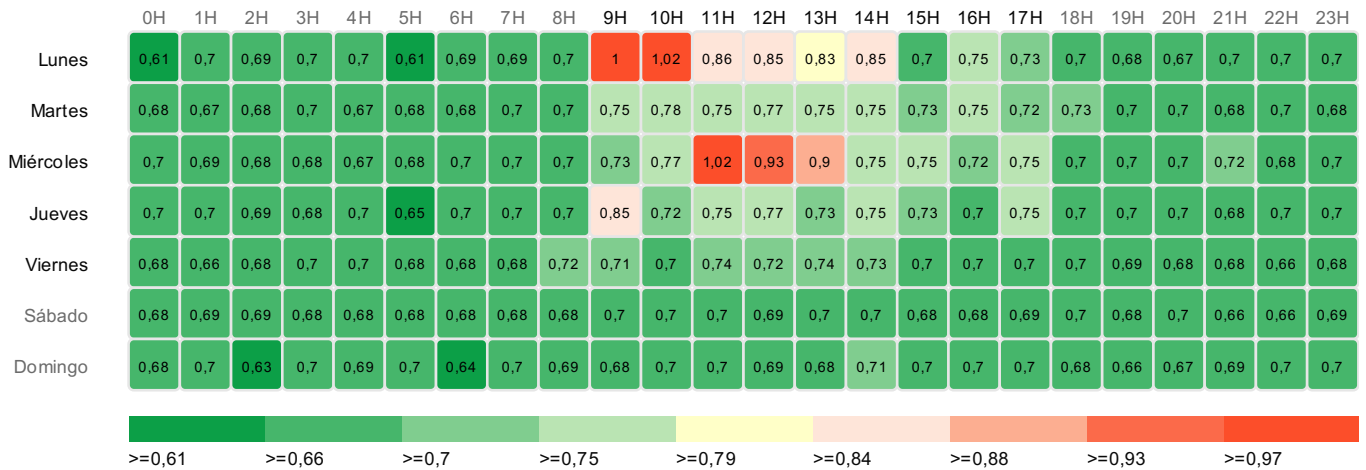


SAI 3 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

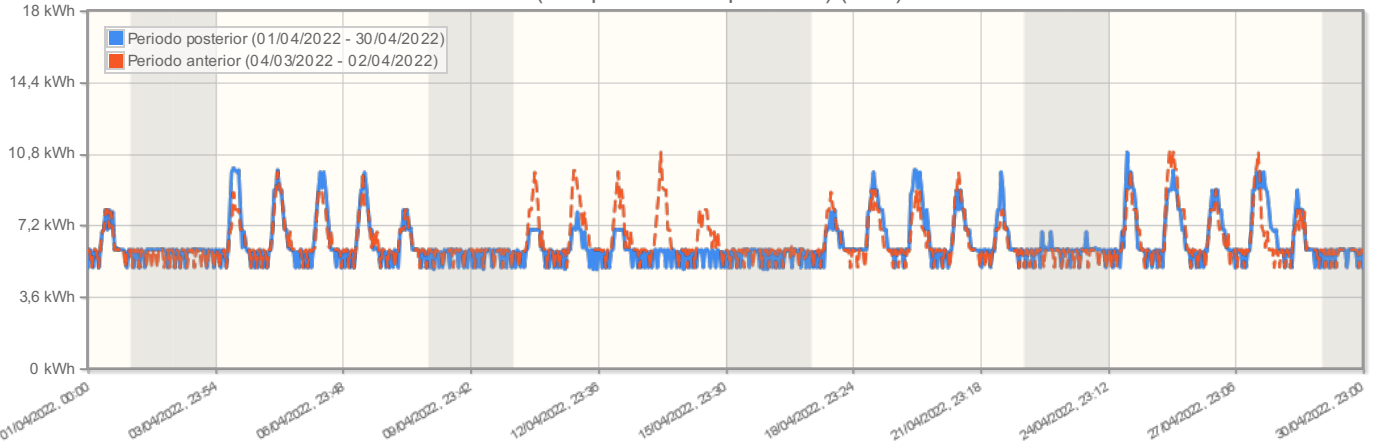


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -48,77 kWh (-1,07 %)	▼ -0,1 kWh (-0,95 %)	▼ -0,09 kWh (-1,86 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

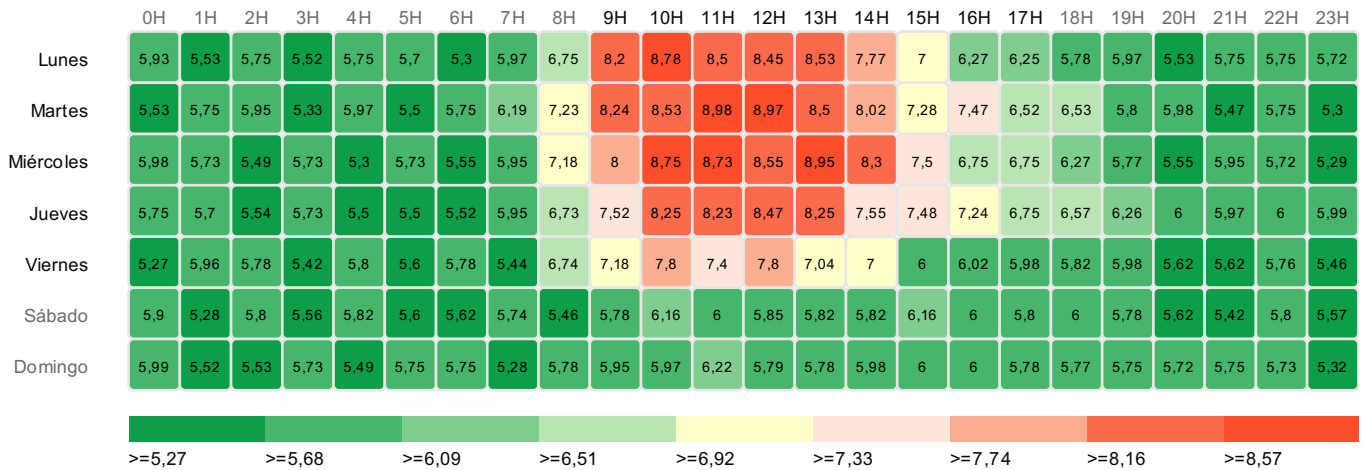


Salón de Plenos (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

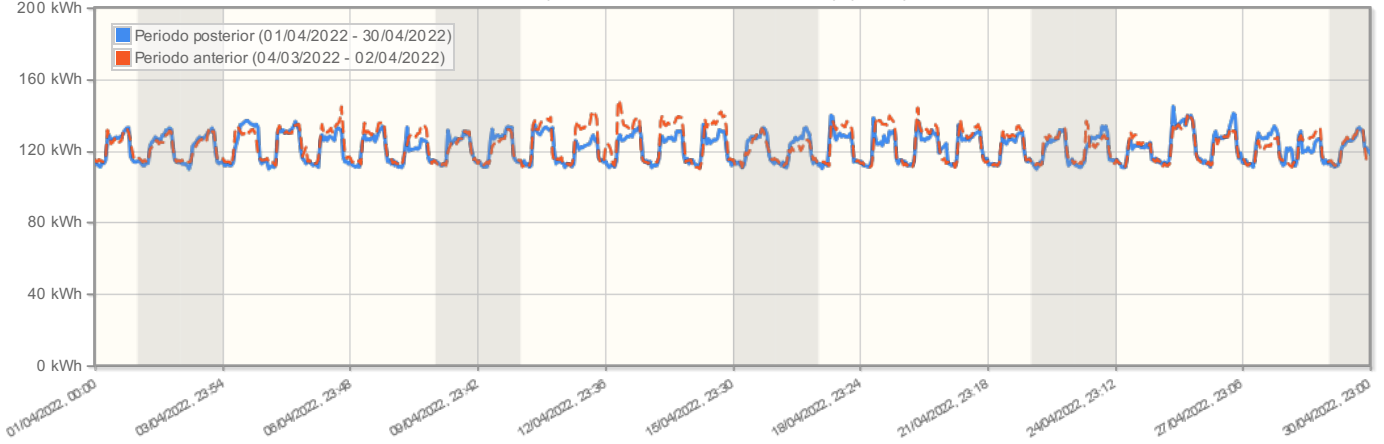


Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -764,86 kWh (-0,86 %)	▼ -3,58 kWh (-2,41 %)	▼ -0,11 kWh (-0,1 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

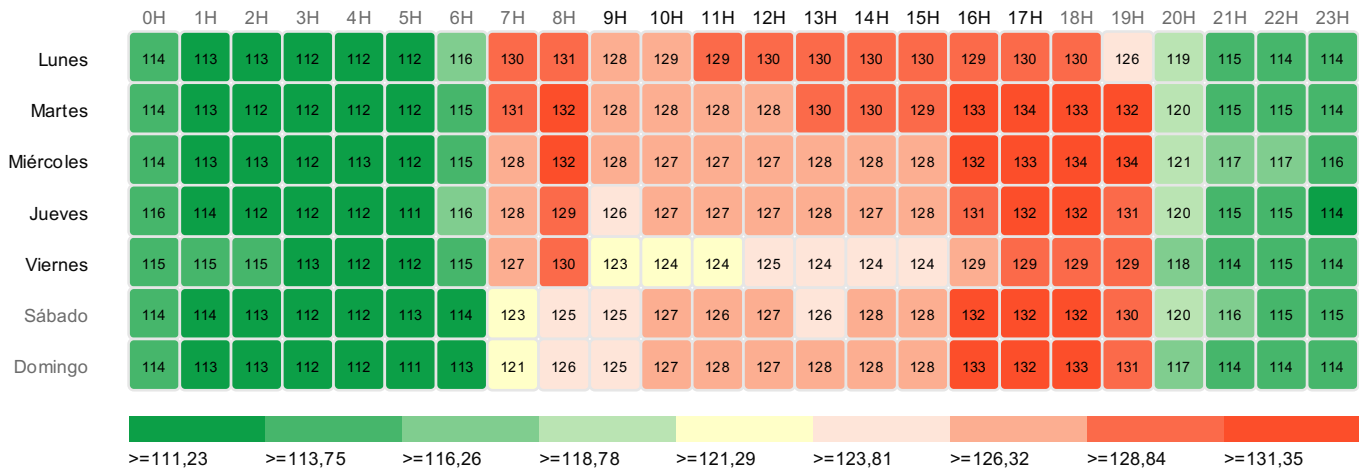

UPS1 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

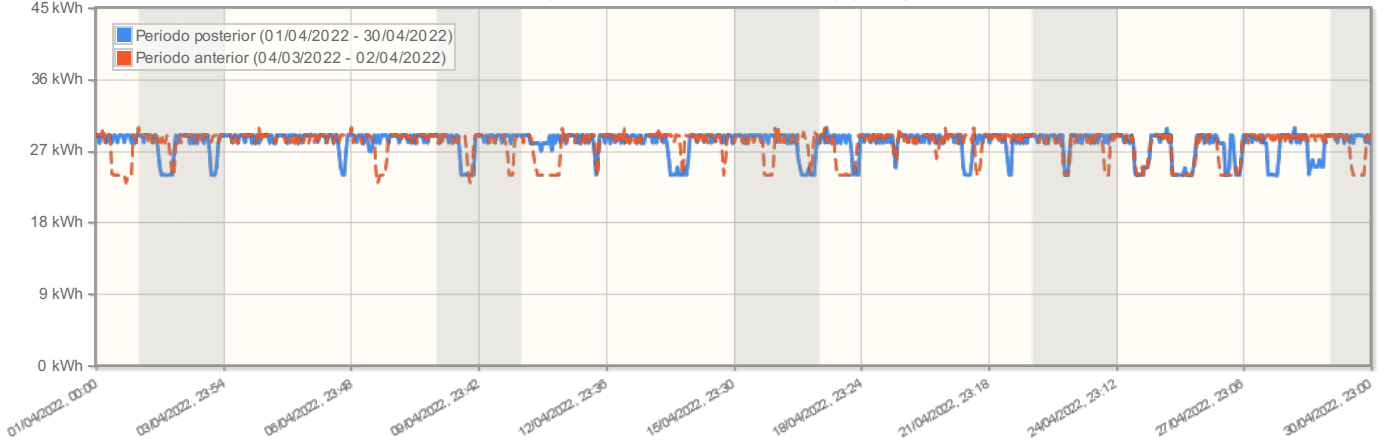

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▲ +87,06 kWh (+0,43 %)	▼ -0,04 kWh (-0,13 %)	▲ +0,93 kWh (+4,06 %)


Mapa de calor semanal de valores (kWh)

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H
Lunes	28,77	29	28,98	28,75	29	28,26	28,52	28,25	28,52	28,49	27,27	27,22	27,02	27,49	27,51	27,52	27,7	27,5	27,55	27,49	27,73	27,53	28,88	
Martes	28,83	28,52	28,76	29	28,95	28,29	28,99	27,52	27,52	27,48	27,51	27,72	27,02	27,72	27,5	27,77	27,52	27,24	25,78	26,21	28	28,97	28,97	28,75
Miércoles	29,01	28,78	28,51	28,99	28,71	28,52	28,51	29,02	28,71	28,53	28,25	28,53	28,72	27,55	27,24	27,98	29	28,27	27	26,52	26,26	26,73	27,99	28,95
Jueves	28,77	29,01	28,72	28,73	28,31	28,96	28,92	28,34	28,76	27,79	27	26,27	26	25,25	25,49	26,51	26,49	26,24	26,48	26,98	27,77	27,49	28,25	28,95
Viernes	28,84	28,97	28,6	28,64	29,19	28,77	28,78	28,46	28,8	28,61	28,21	27,59	26,59	28,02	28,37	27,98	28,03	27,63	28,36	27,62	28,01	28,79	28,78	28,76
Sábado	29,03	29	28,77	28,64	28,79	28,8	29	28,4	28,62	28,78	28,78	28,43	28,2	27,41	26,82	27	26,79	27,01	26,21	25,78	26,38	27,59	28,61	28,93
Domingo	28,83	28,97	28,76	28,78	28,74	28,49	28,75	28,74	28,76	28,26	28,74	28,75	28,27	27,26	27,75	27,73	27,27	26,27	26,48	26,27	26,72	27,51	28,48	28,96

>=25,25	>=25,69	>=26,13	>=26,56	>=27	>=27,44	>=27,88	>=28,31	>=28,75

UPS2 (Fase 2)

Valores (comparación de periodos) (kWh)

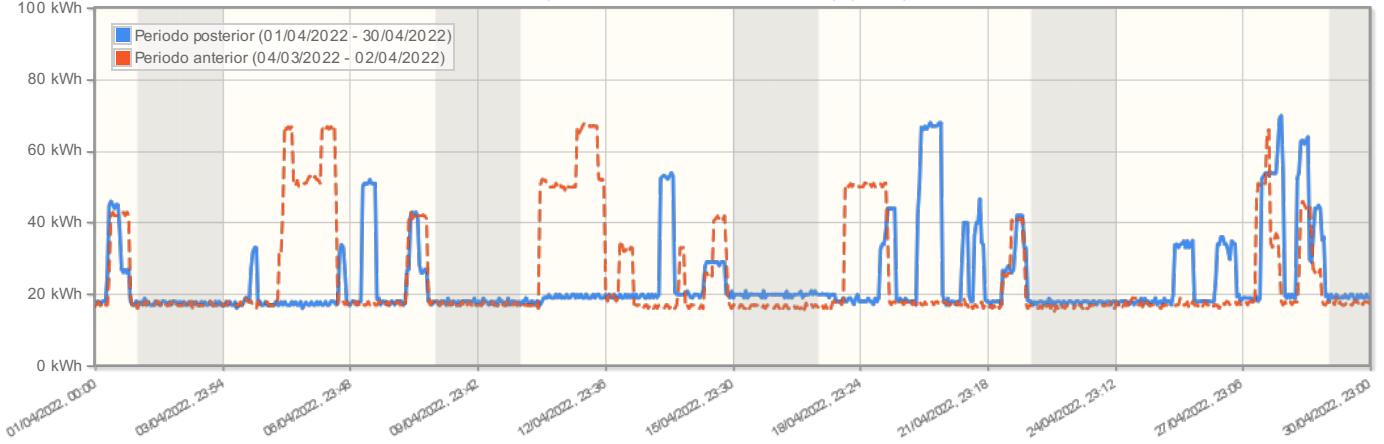

Evolución de valores		
Total	Máximo	Mínimo
▼ -769,97 kWh (-4,35 %)	▲ +1,99 kWh (+2,93 %)	▲ +0,98 kWh (+6,48 %)

Mapa de calor semanal de valores (kWh)

